



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Bad Kleinen

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

9: 2.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1333	94.74
Notfallversorgung	74	5.26

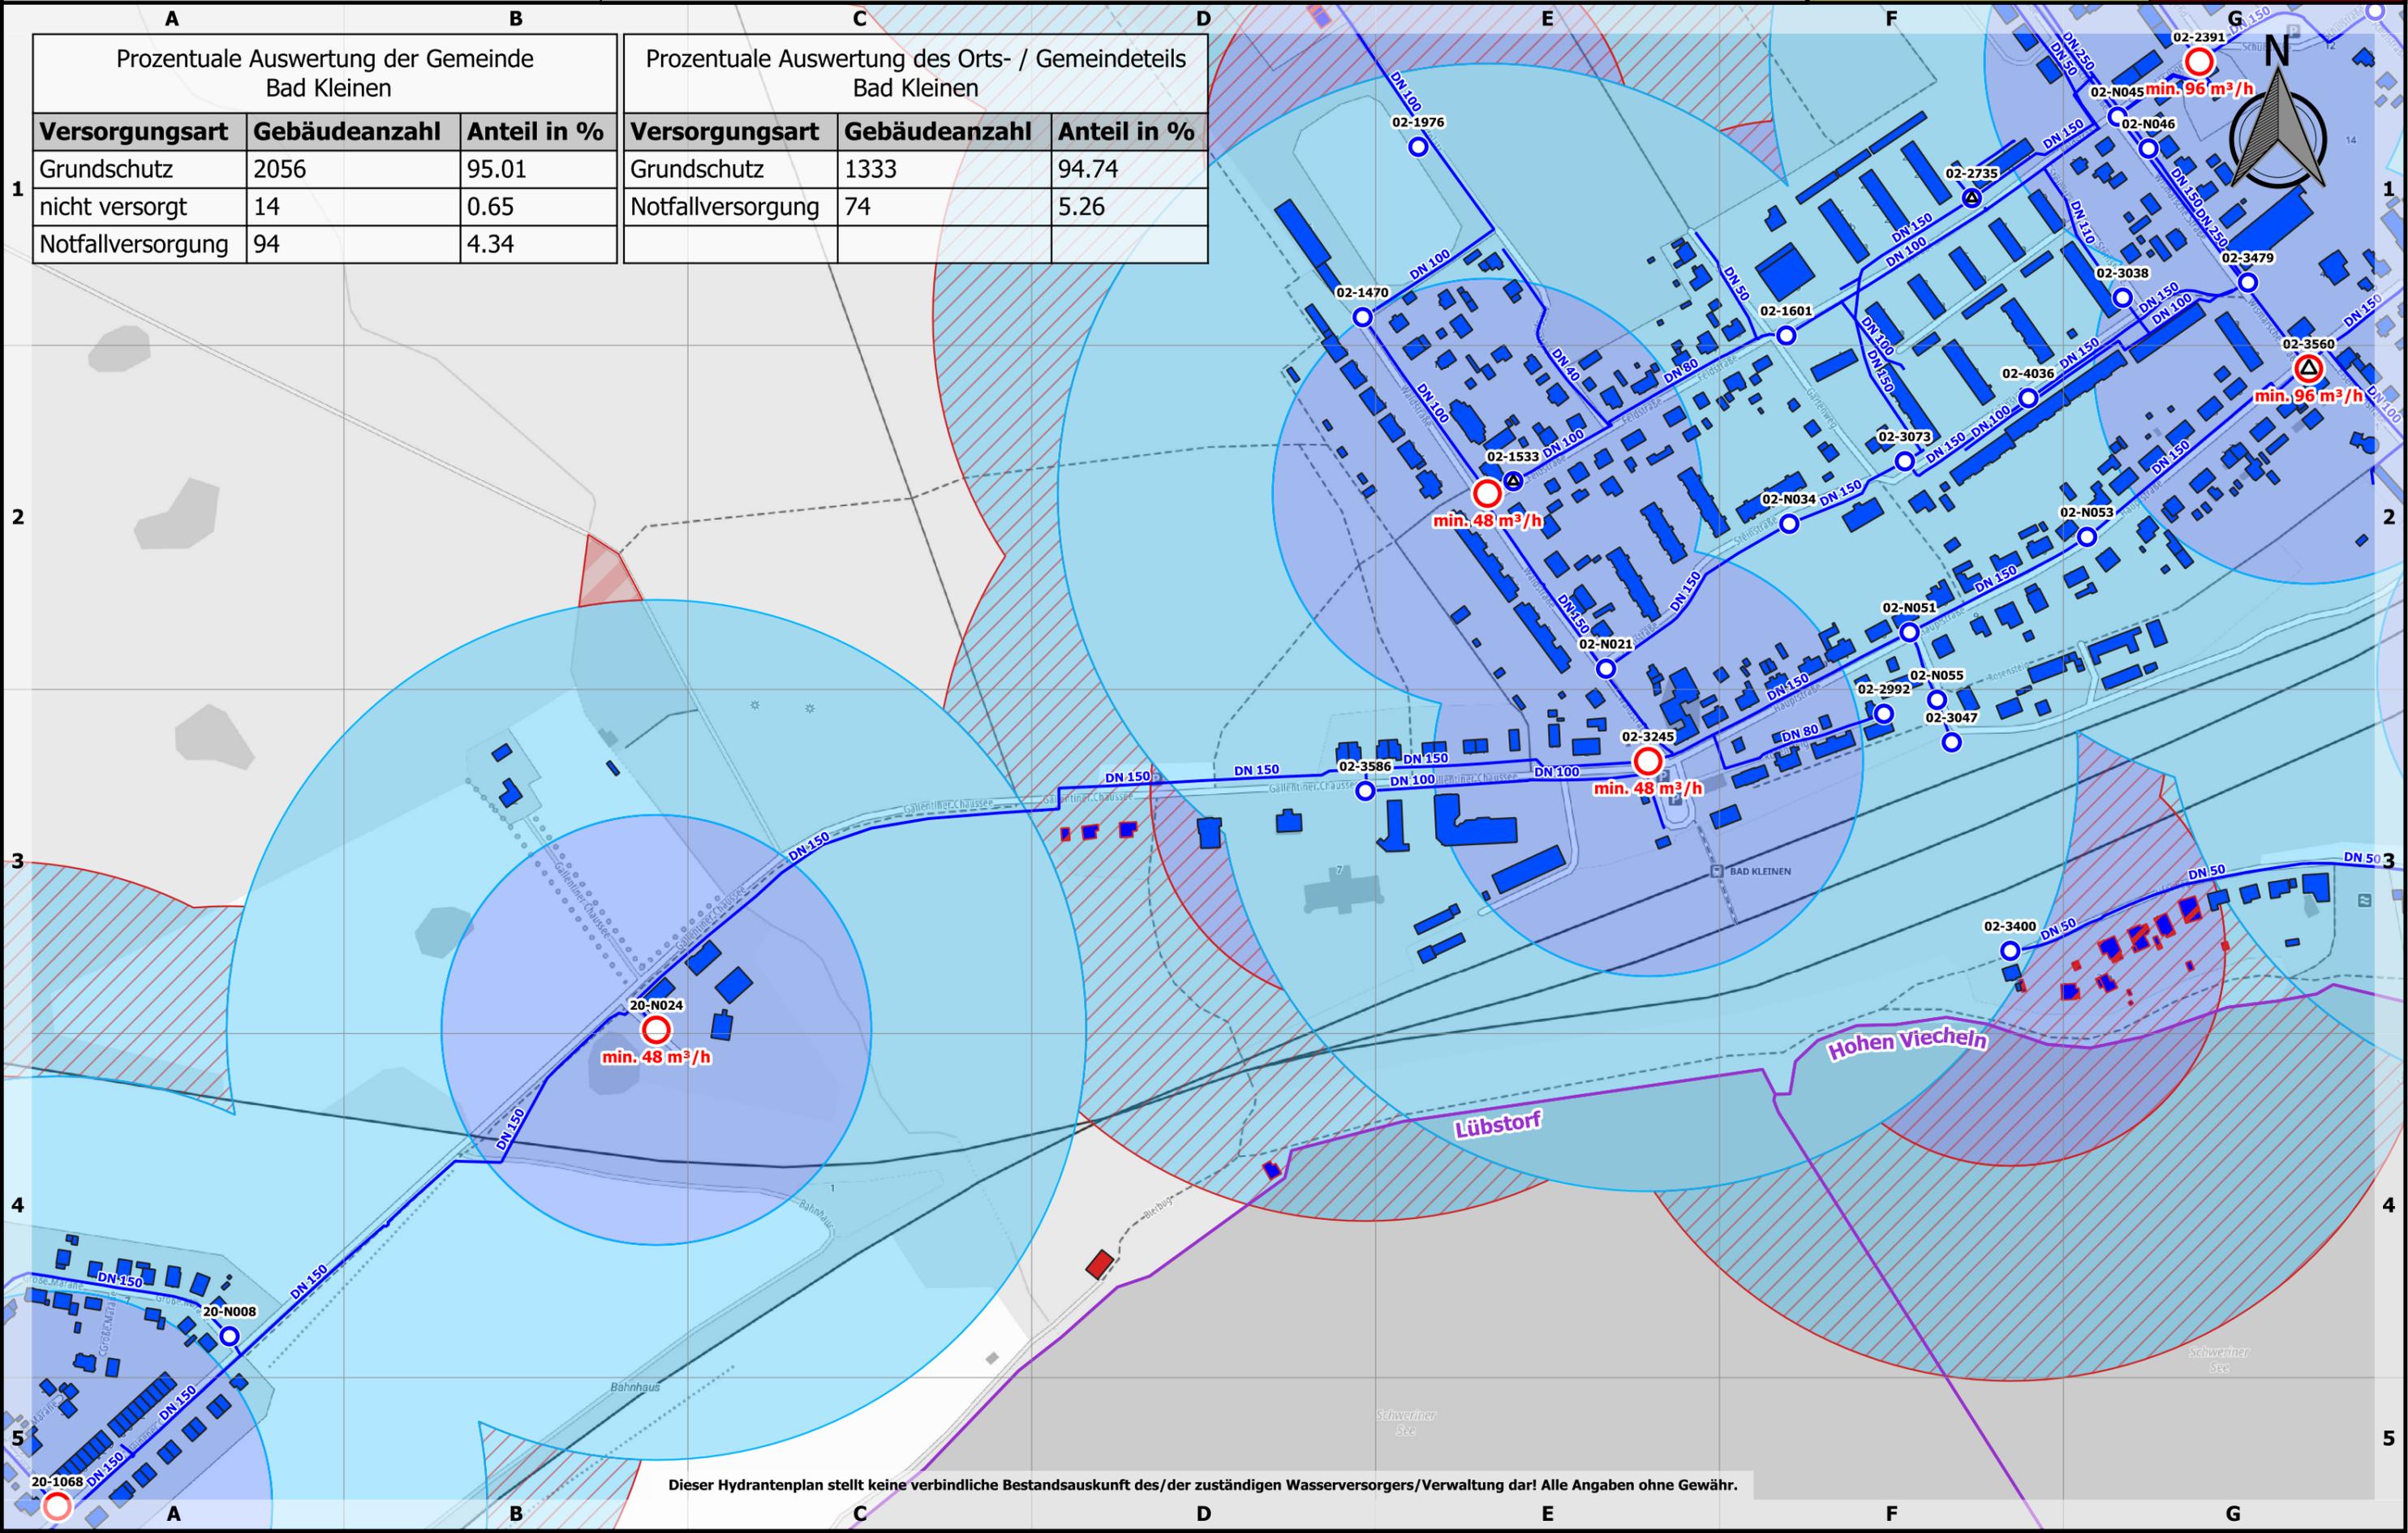



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Fichtenhusen




Stand:
 22.05.2023

10: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Fichtenhusen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	43	100.00

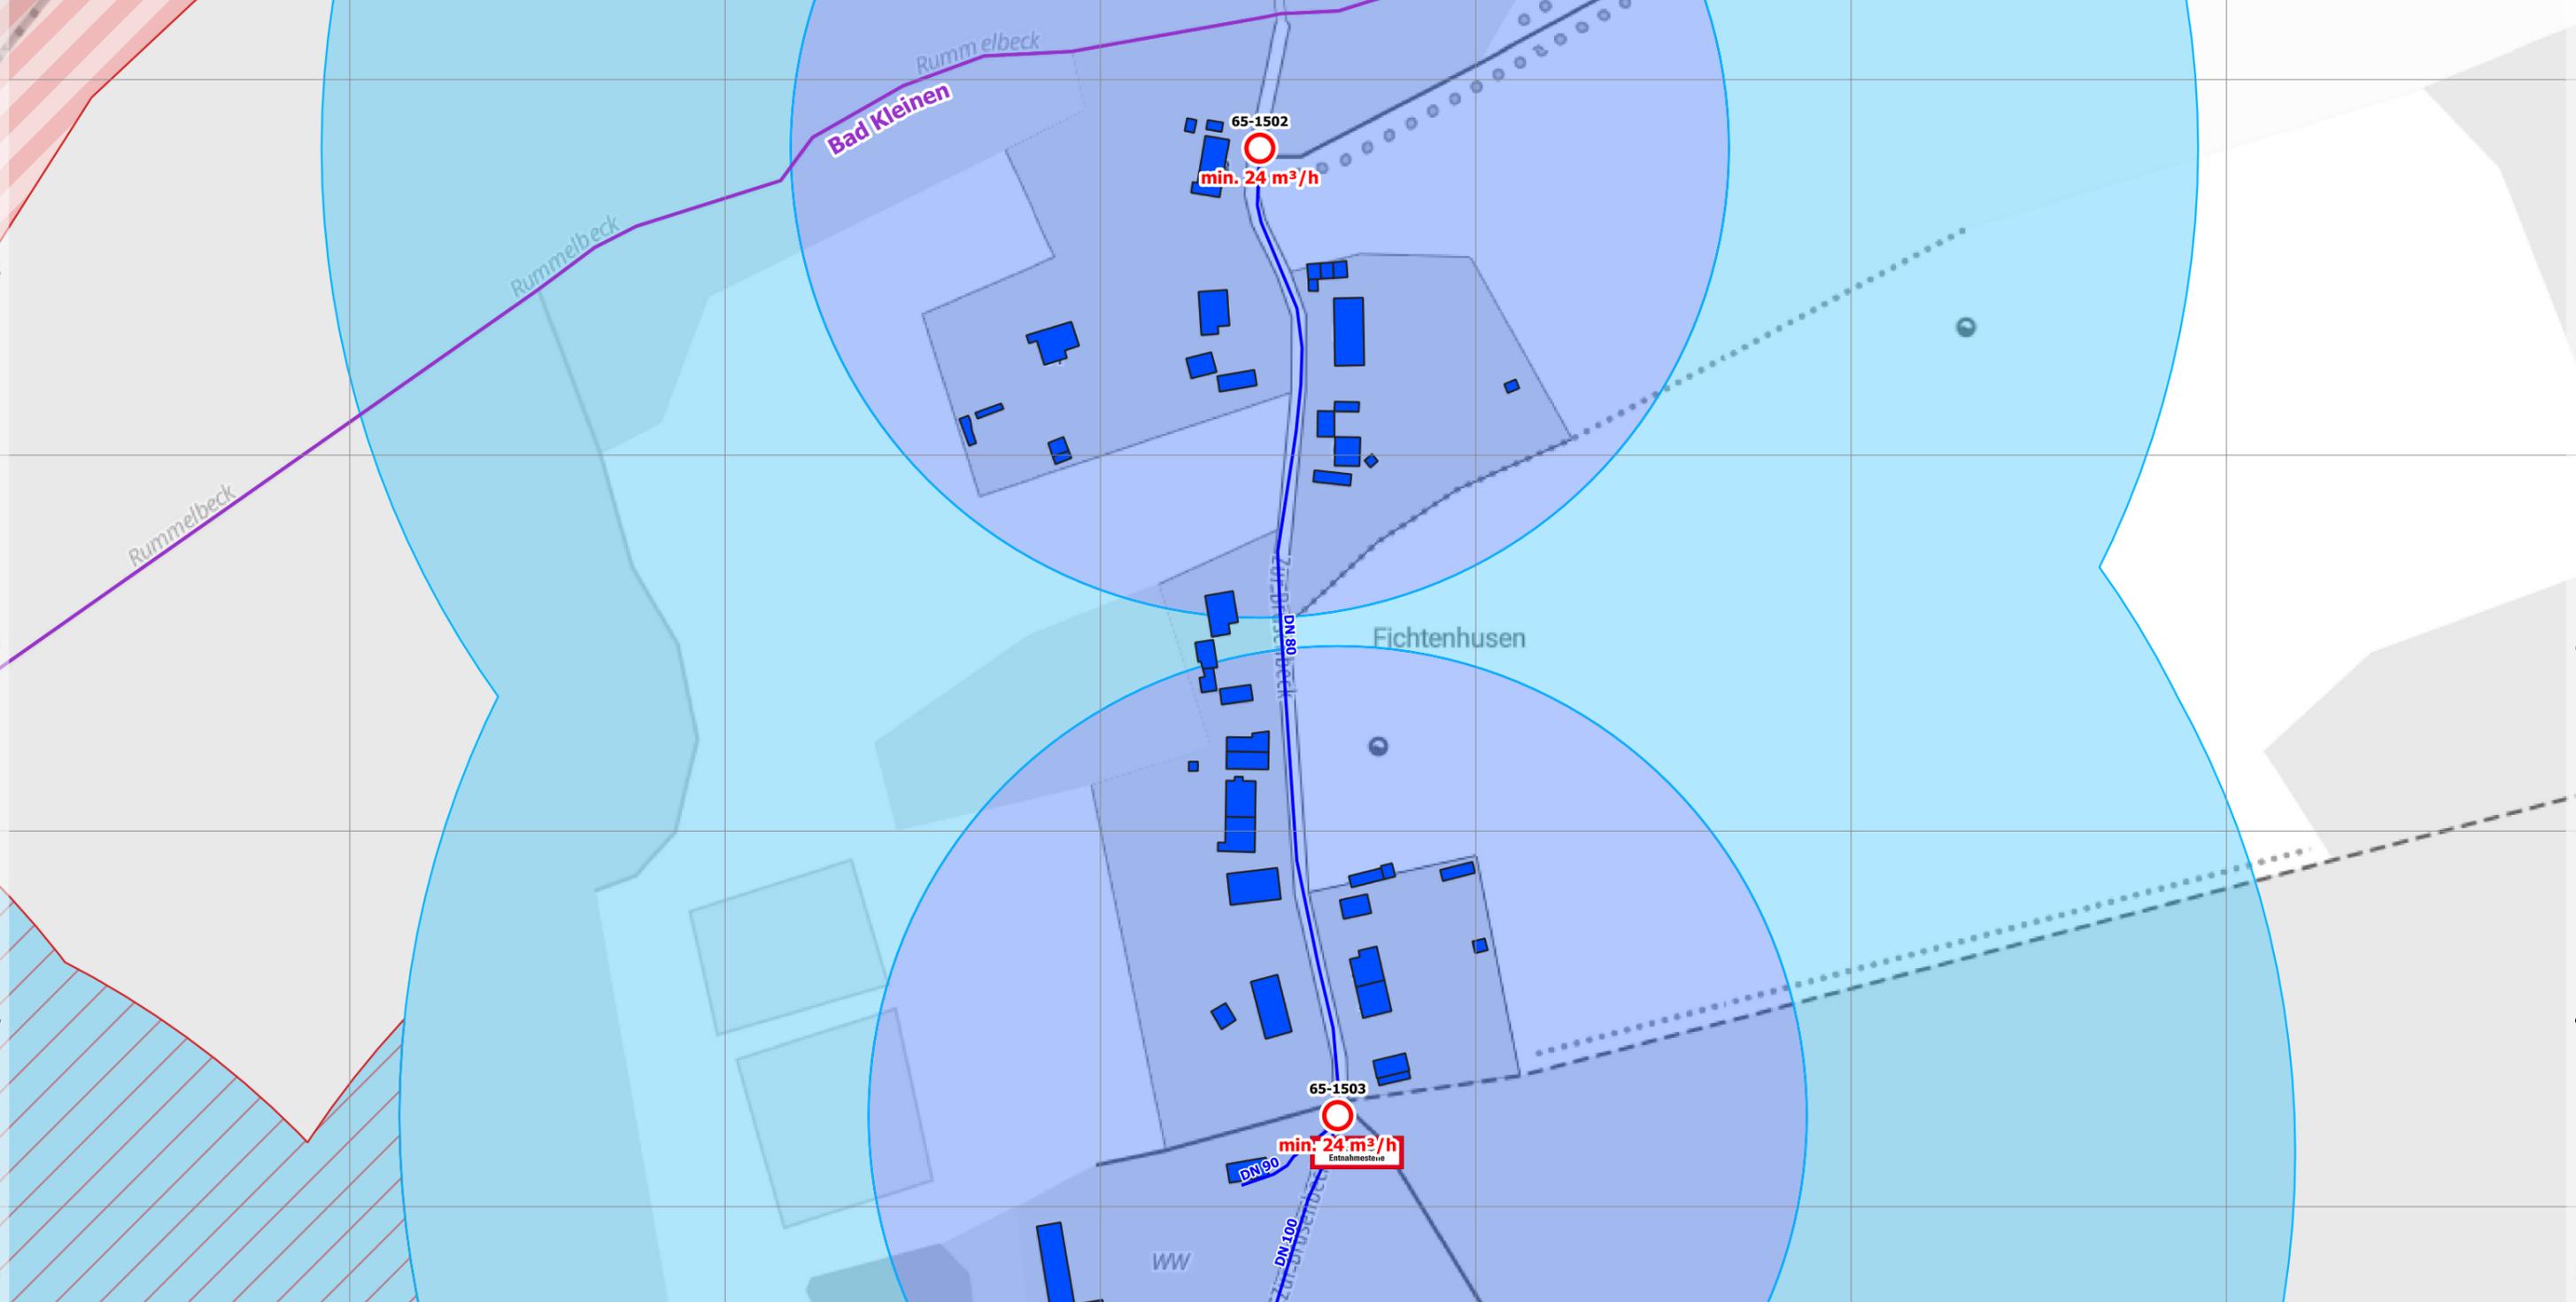


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hoppenrade



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hoppenrade		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	47	100.00

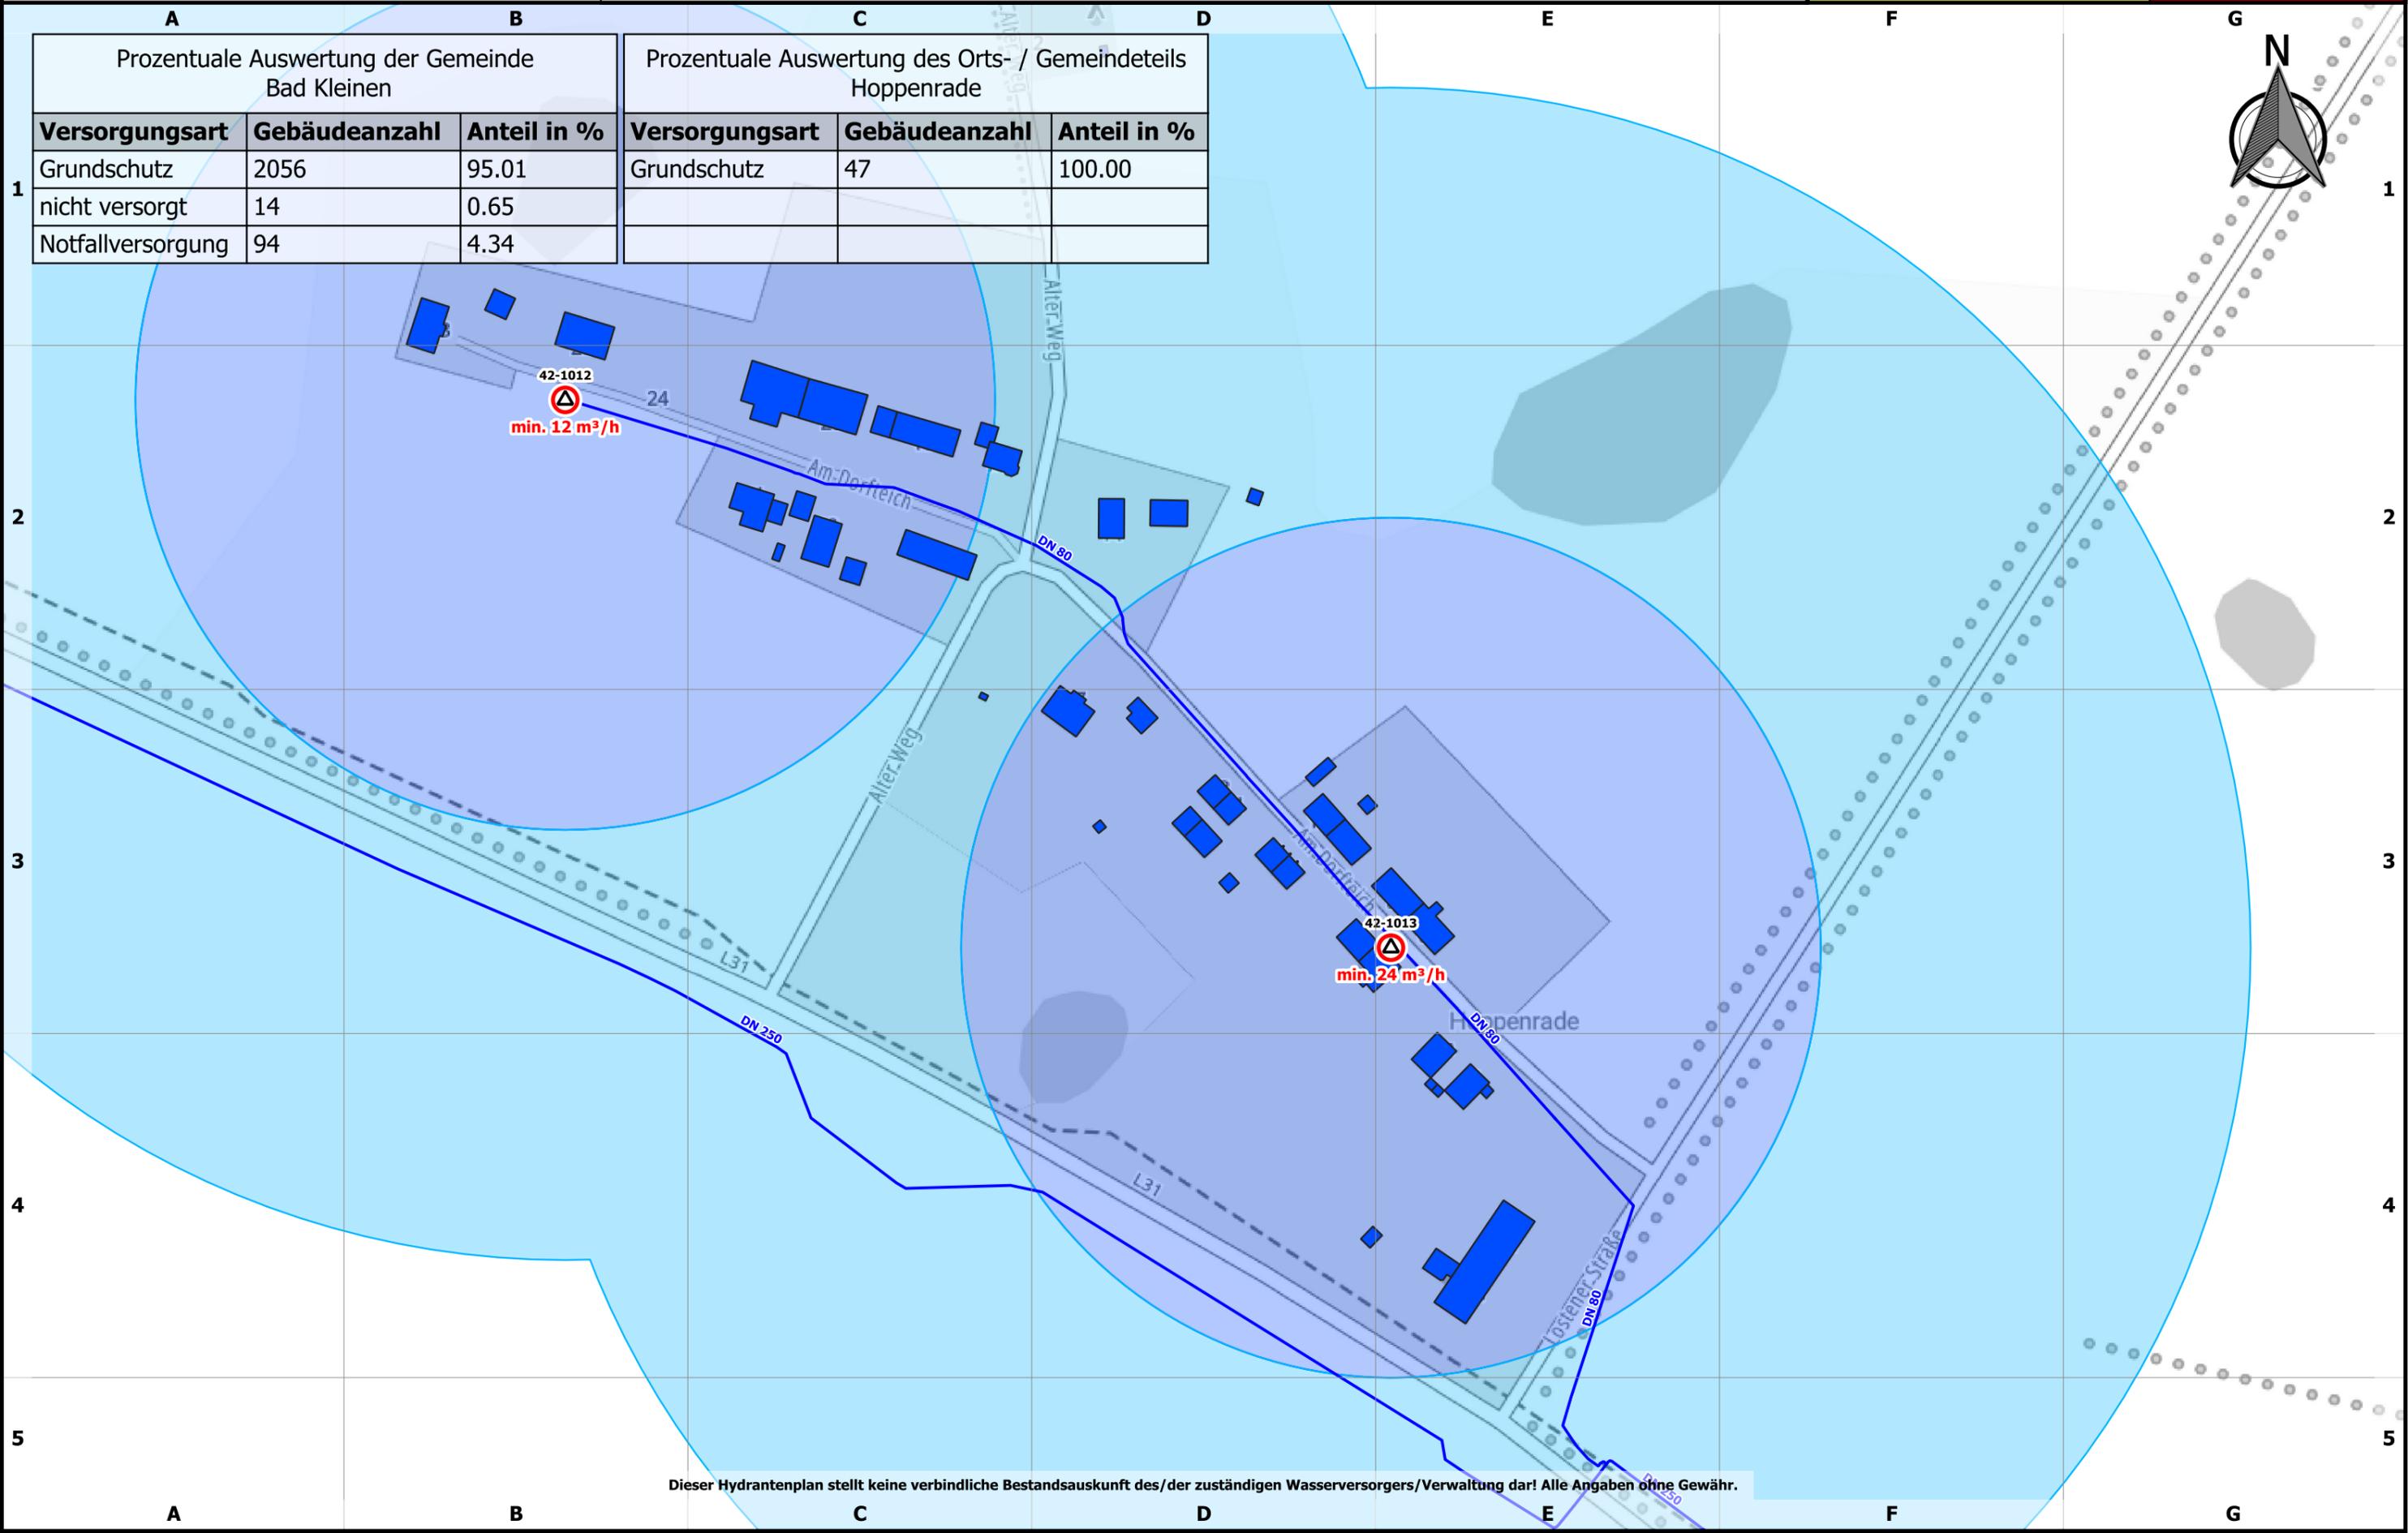


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Losten



Stand:
22.05.2023


14: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bad Kleinen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Losten


Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	133	85.81
nicht versorgt	6	3.87
Notfallversorgung	16	10.32

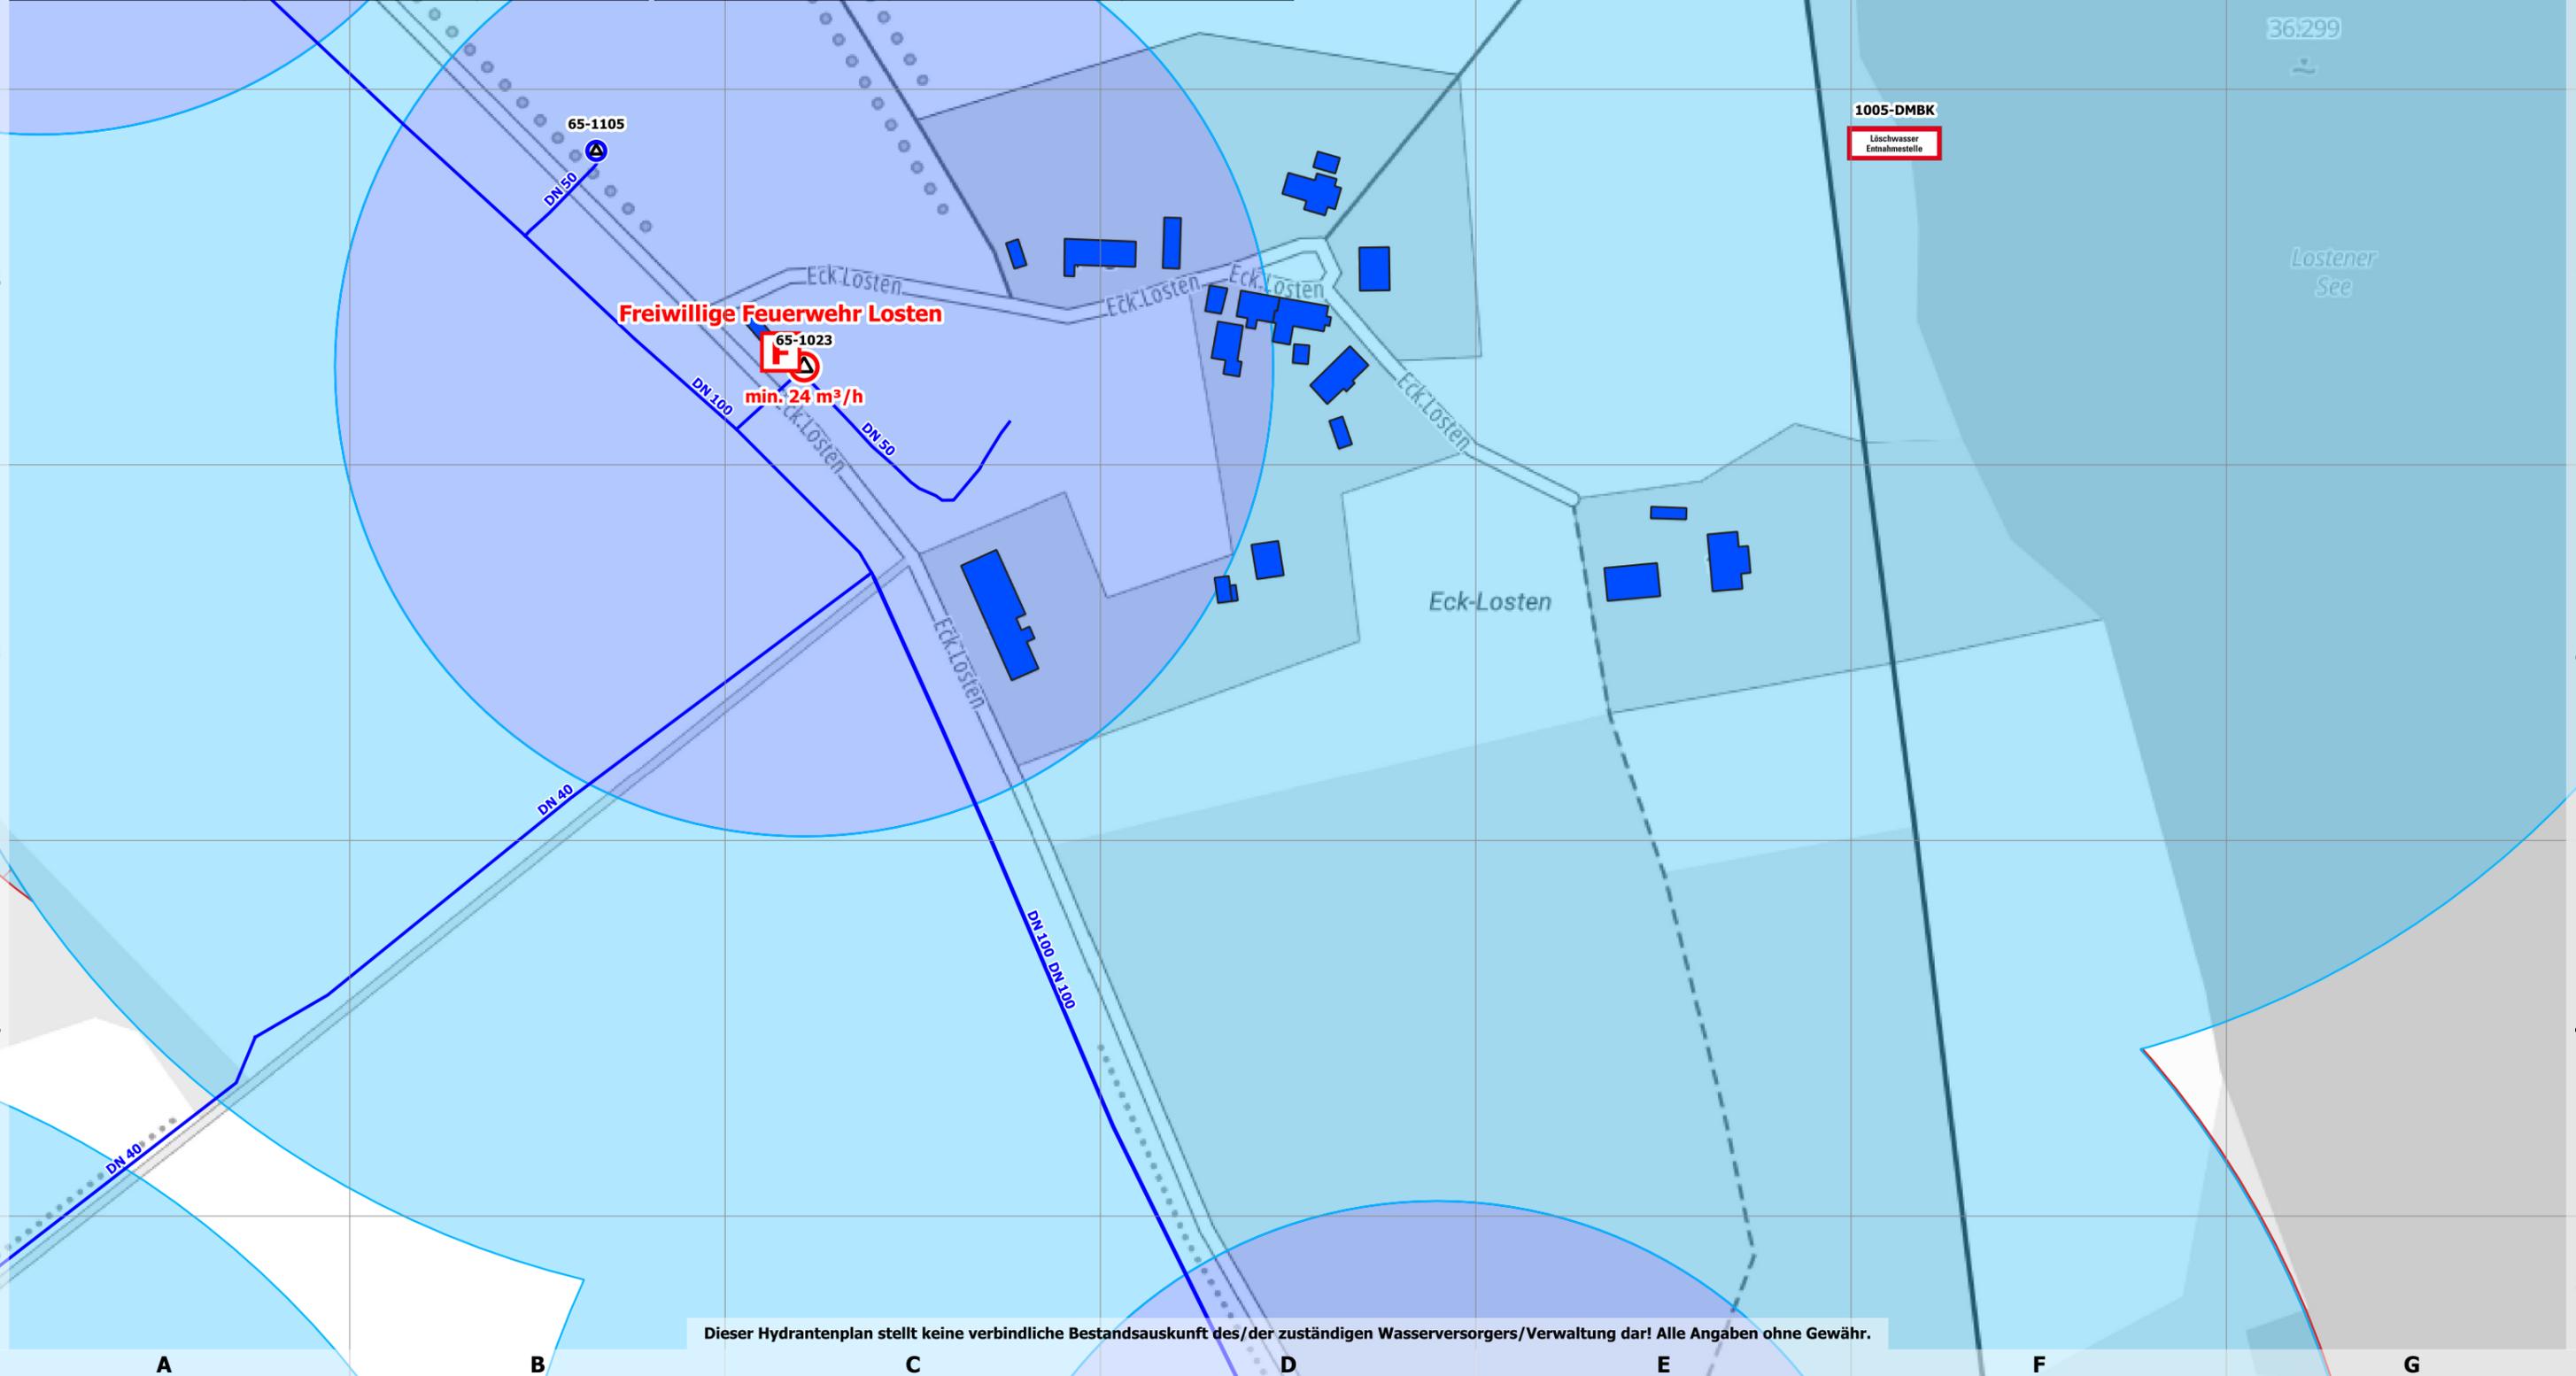

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Niendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	444	88.98
nicht versorgt	5	1.00
Notfallversorgung	50	10.02

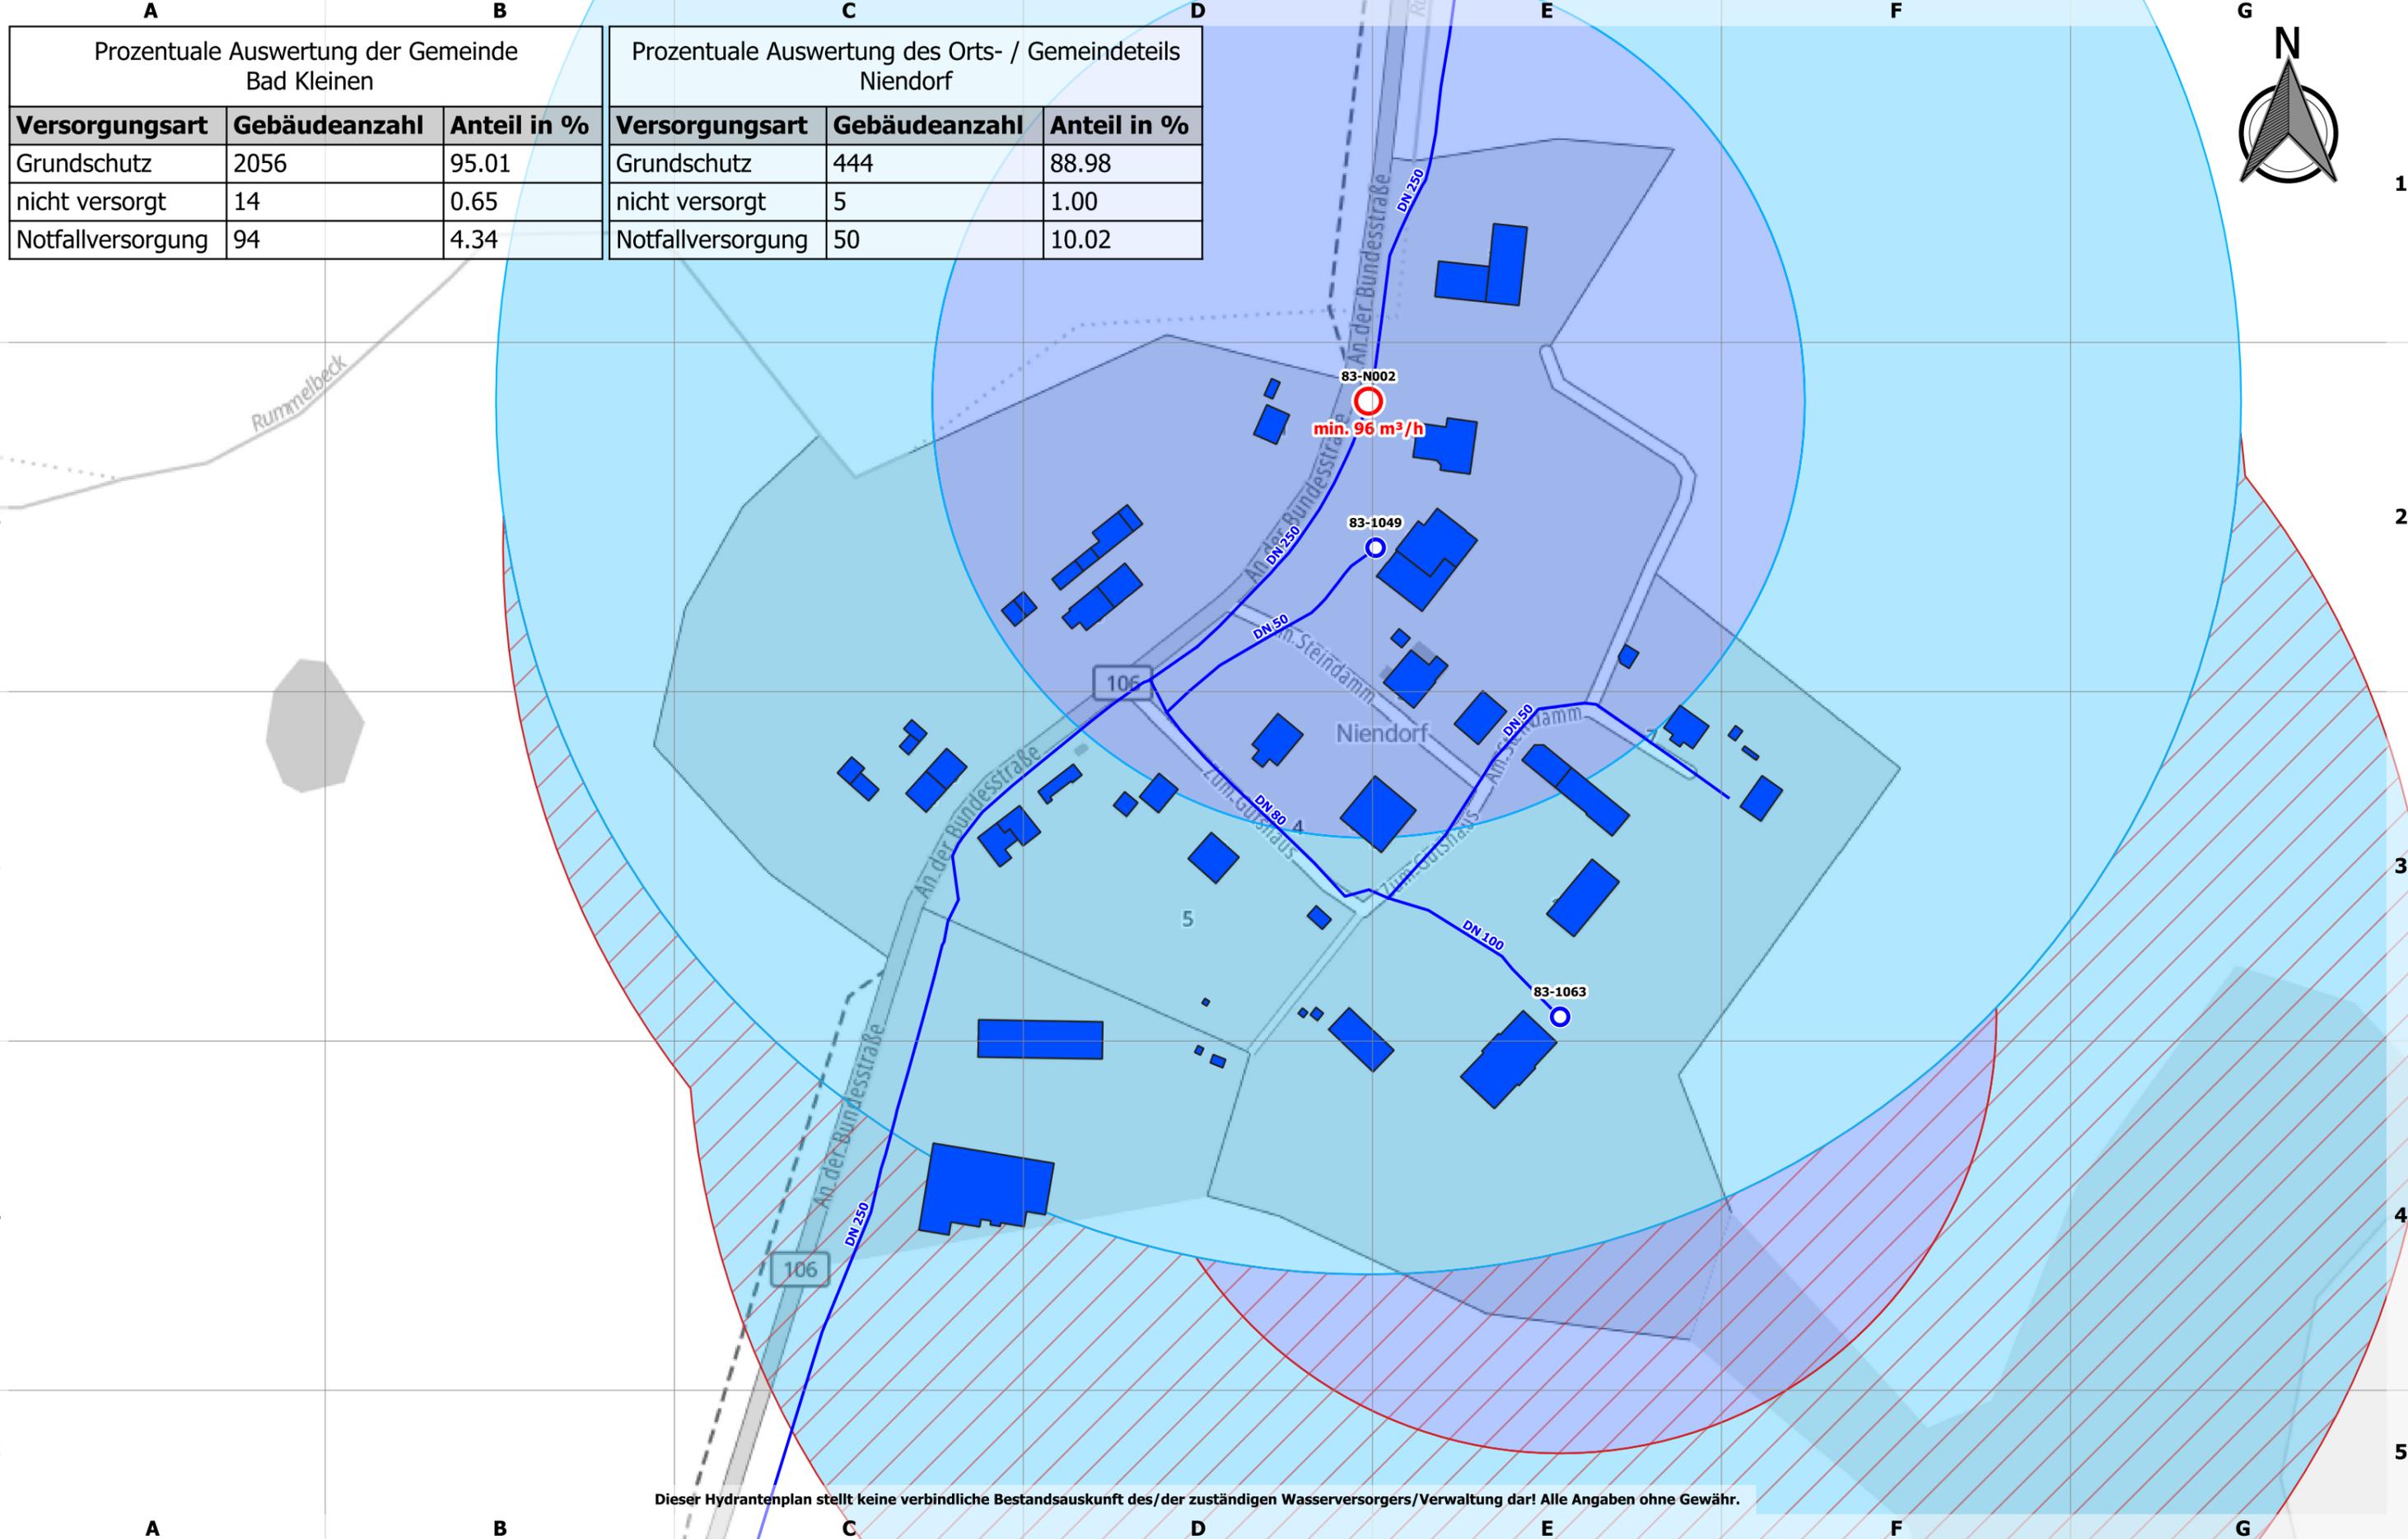


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Schuldthof




Stand:
 22.05.2023

16: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Losten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	133	85.81
nicht versorgt	6	3.87
Notfallversorgung	16	10.32

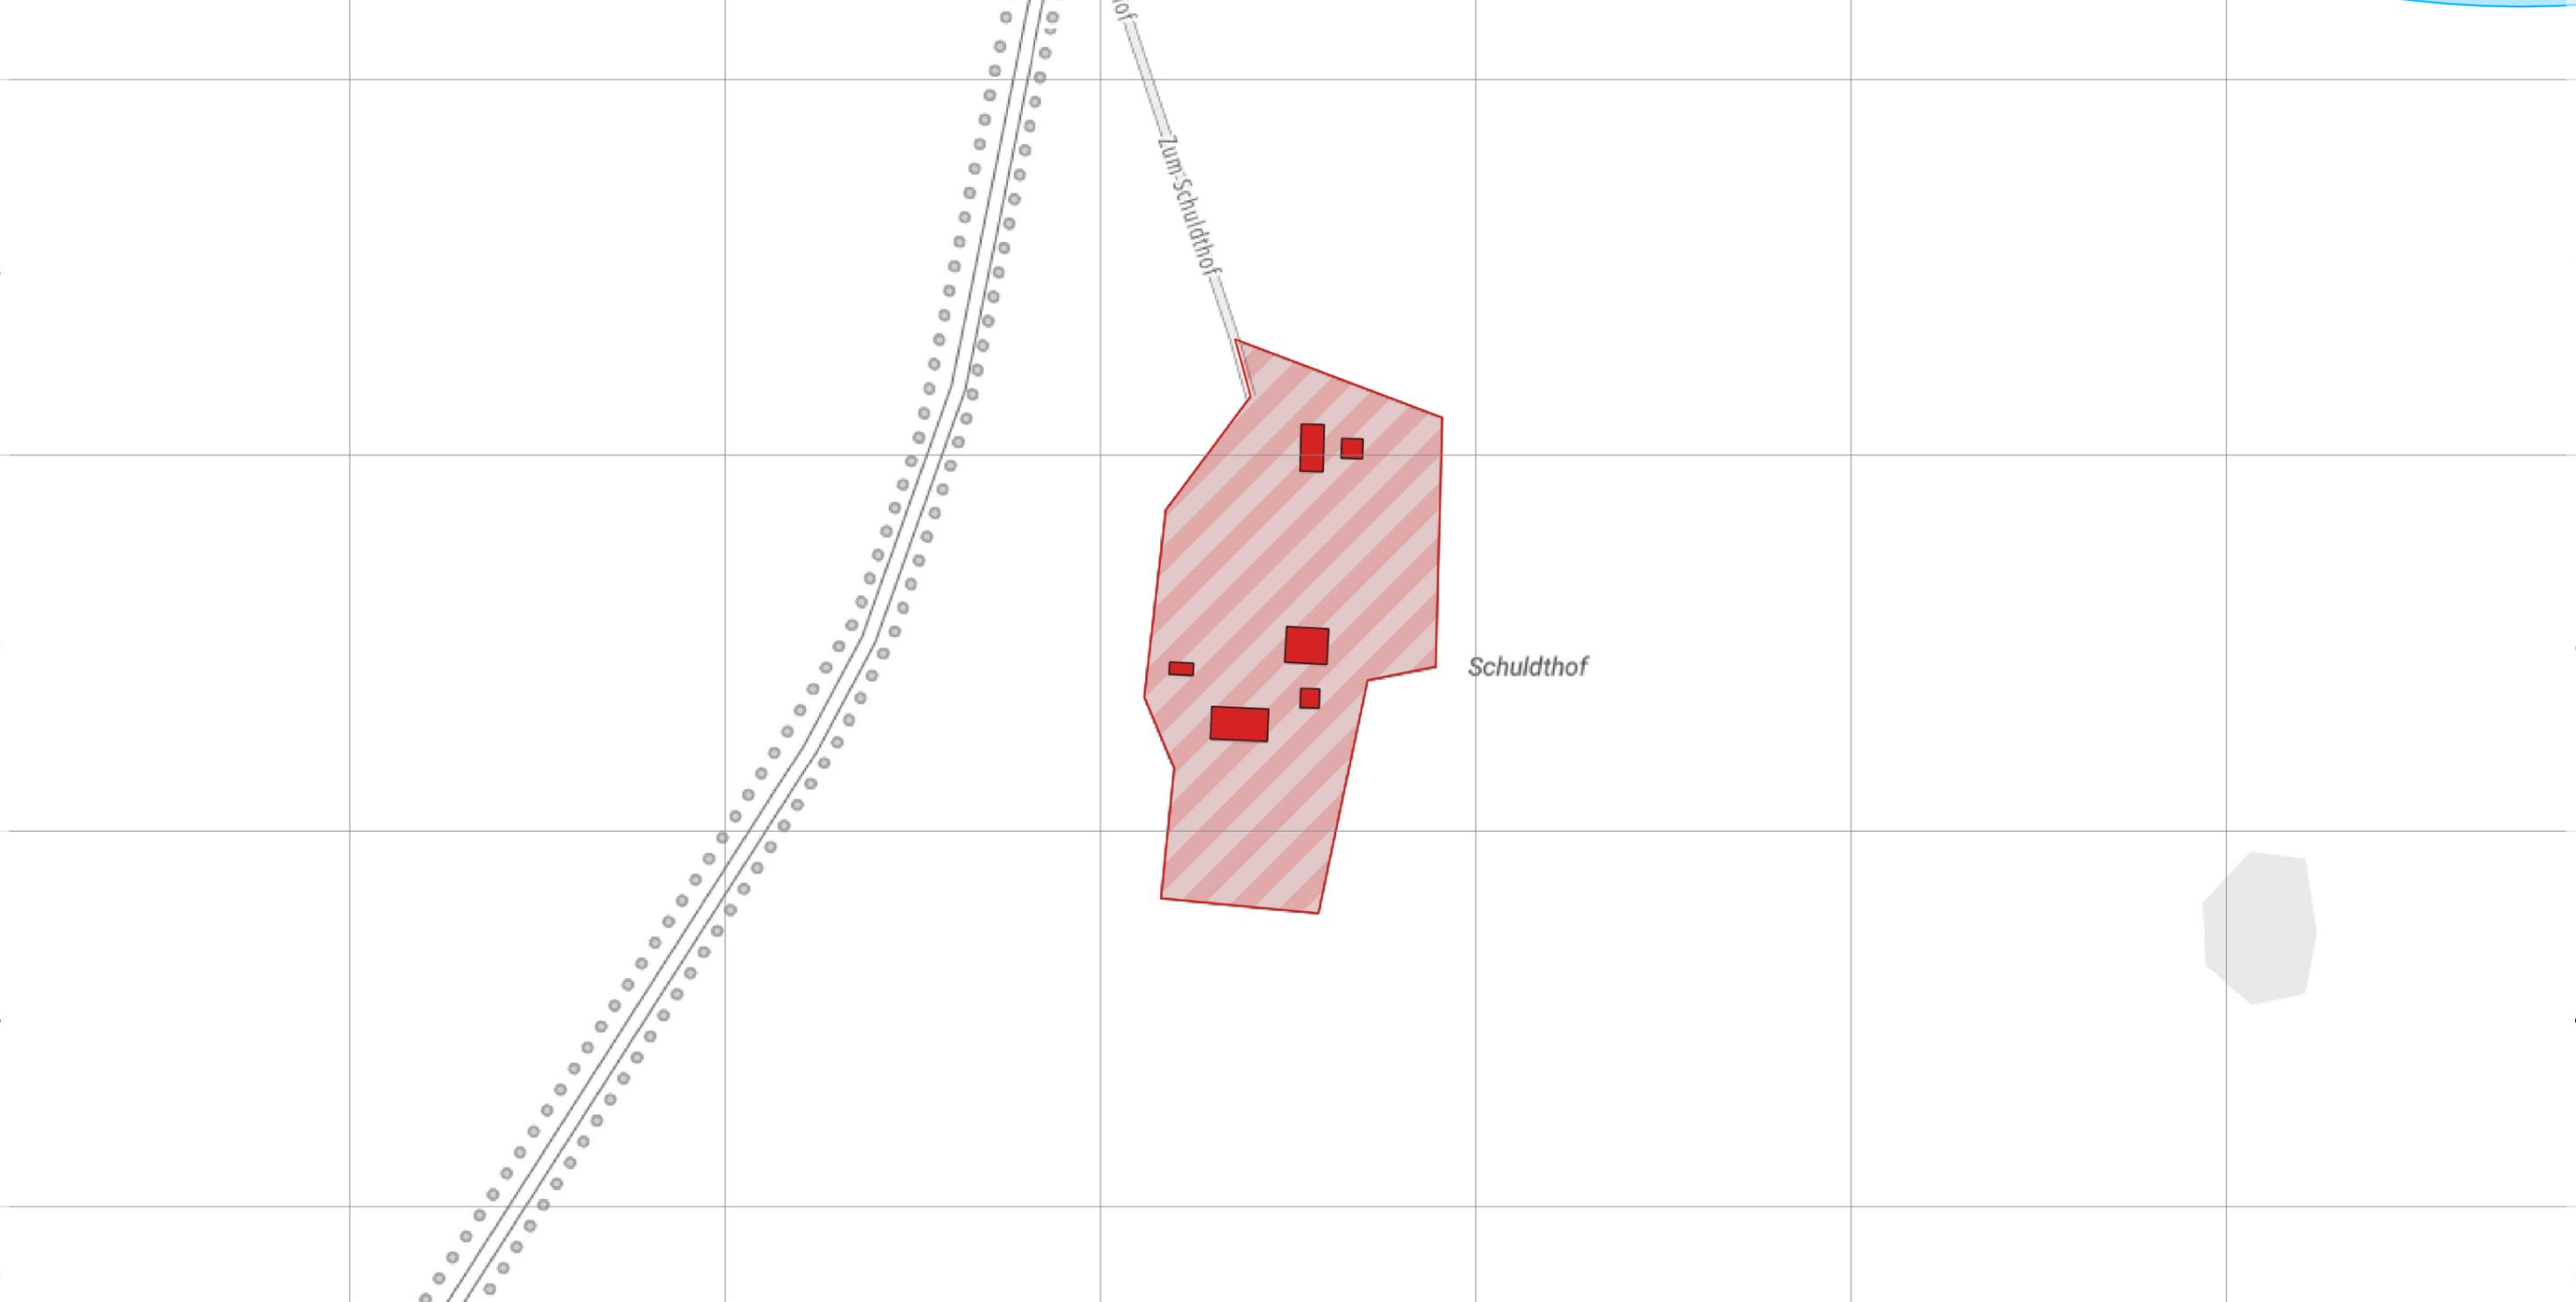


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Trollhof




Stand:
 22.05.2023

17: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Losten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	133	85.81
nicht versorgt	6	3.87
Notfallversorgung	16	10.32

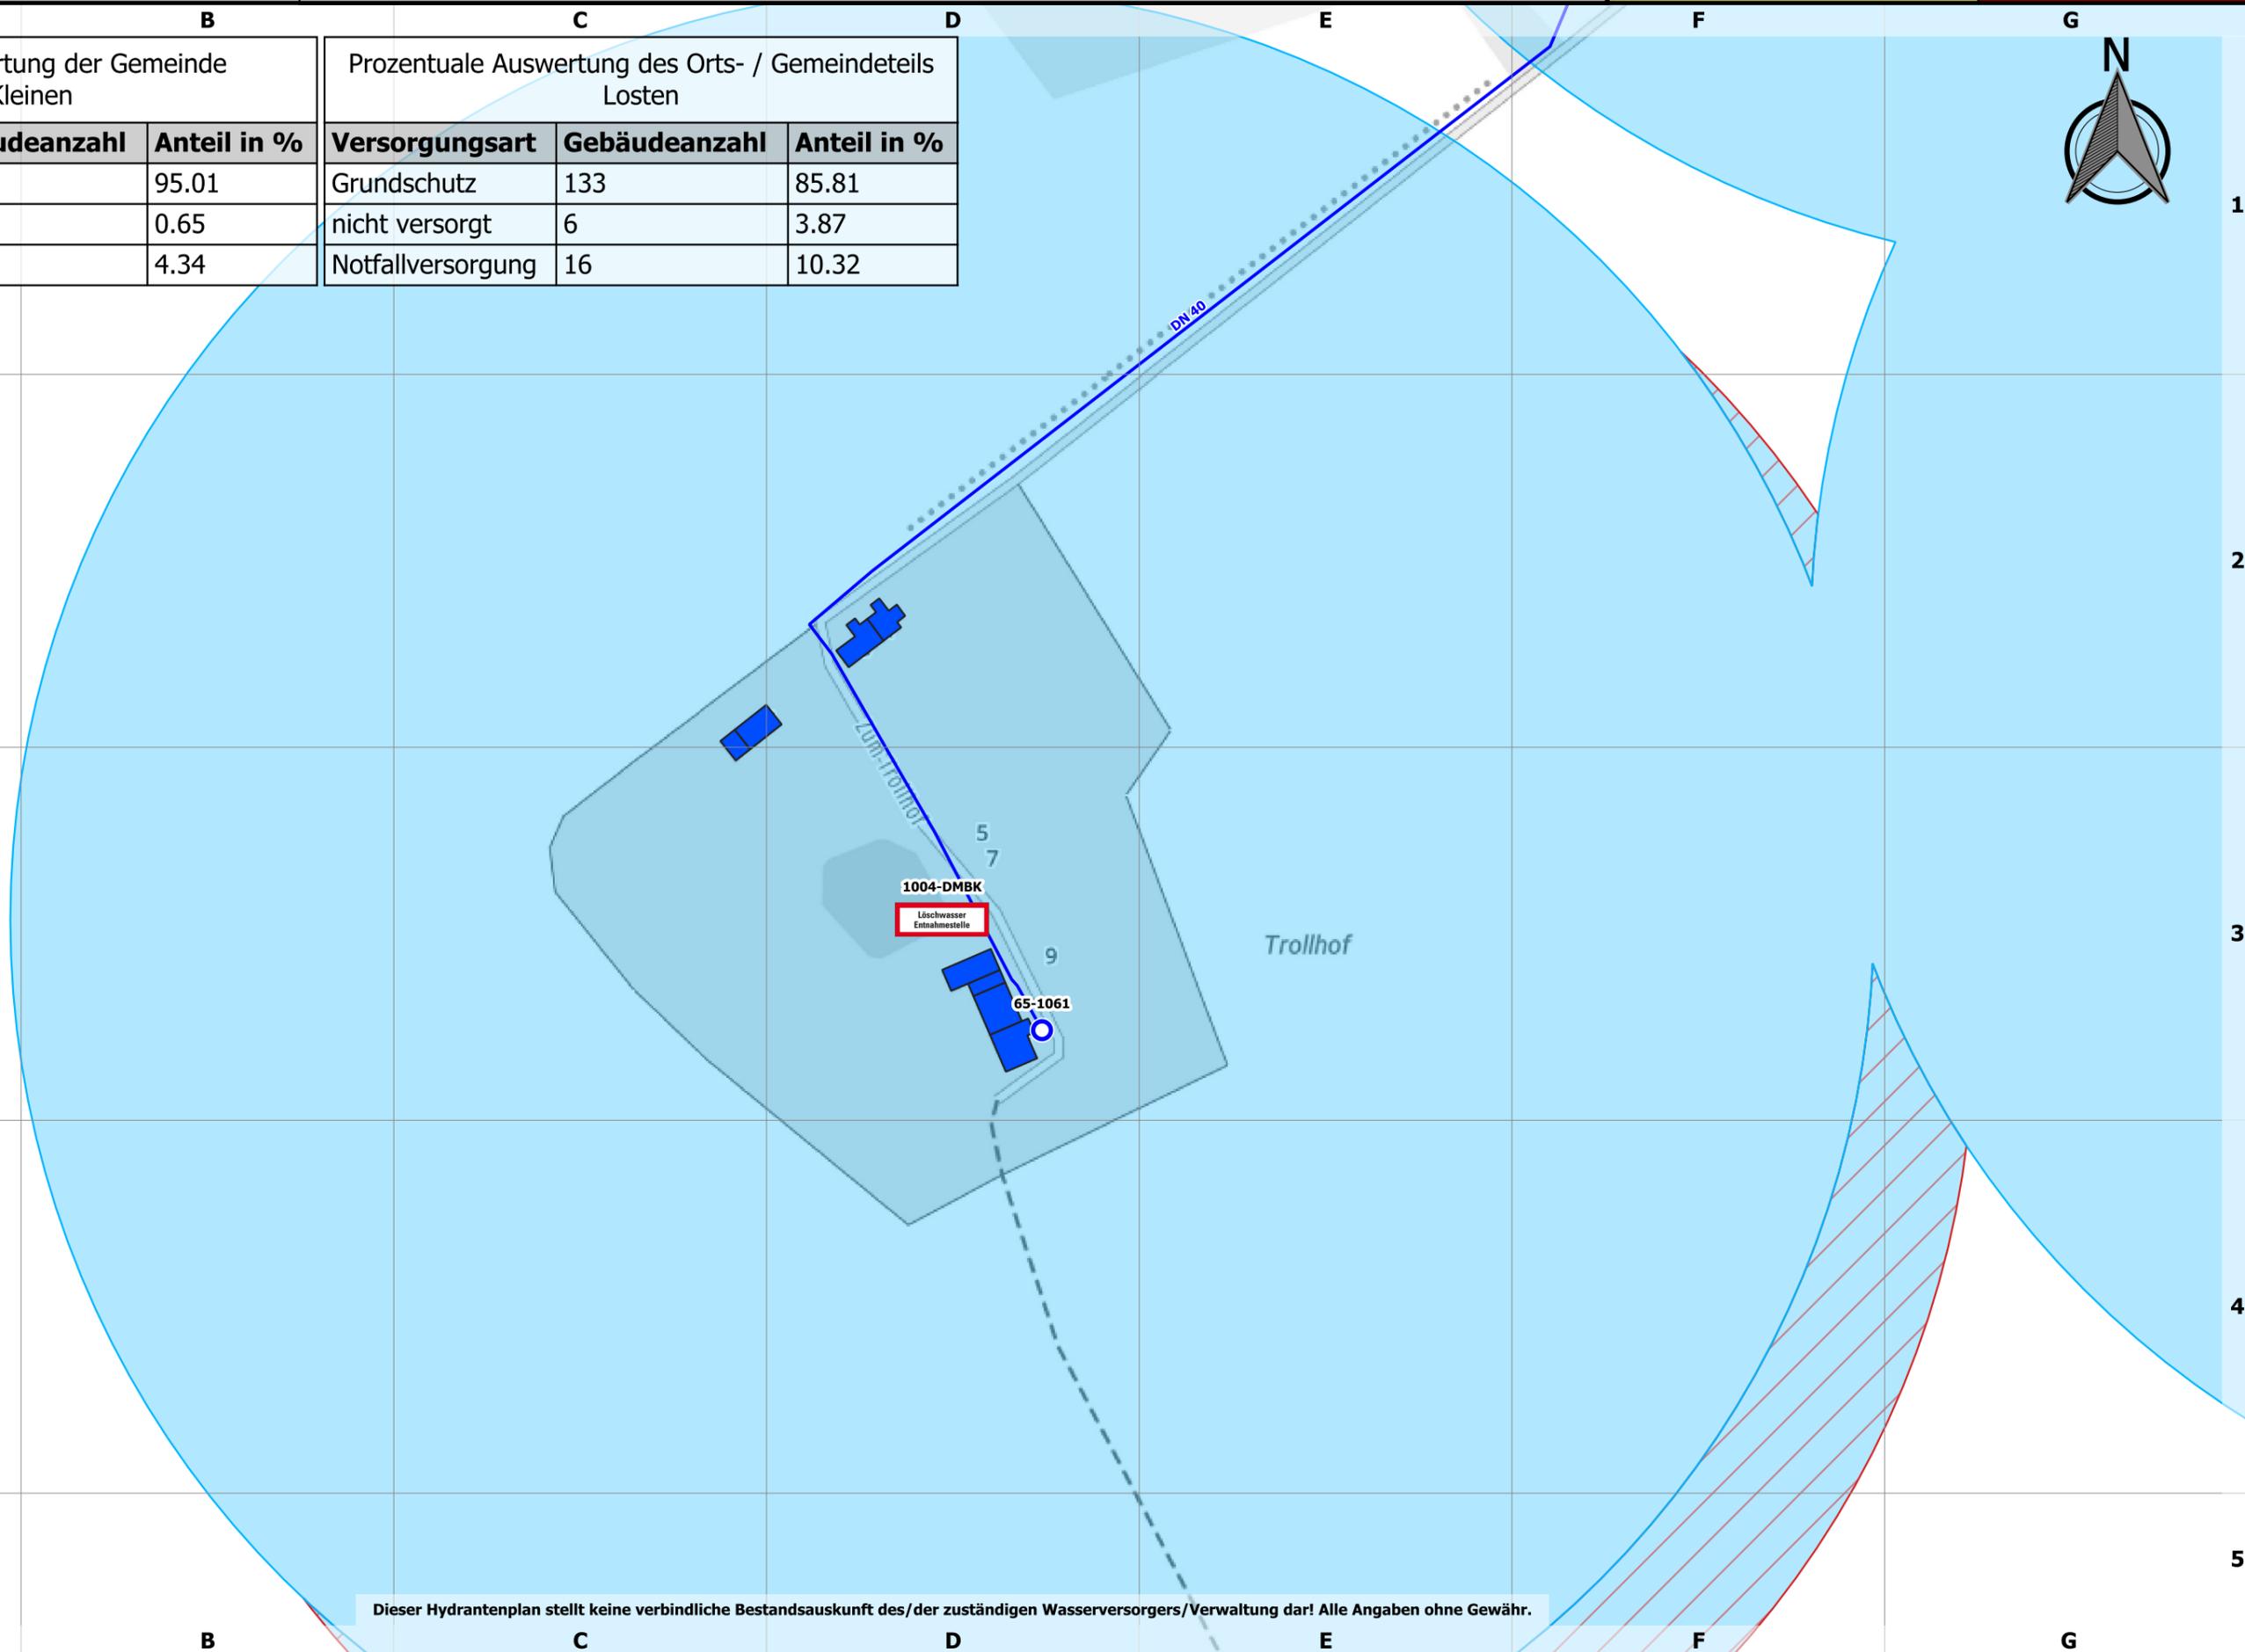

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bad Kleinen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Wendisch Rambow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	28	87.50
nicht versorgt	4	12.50

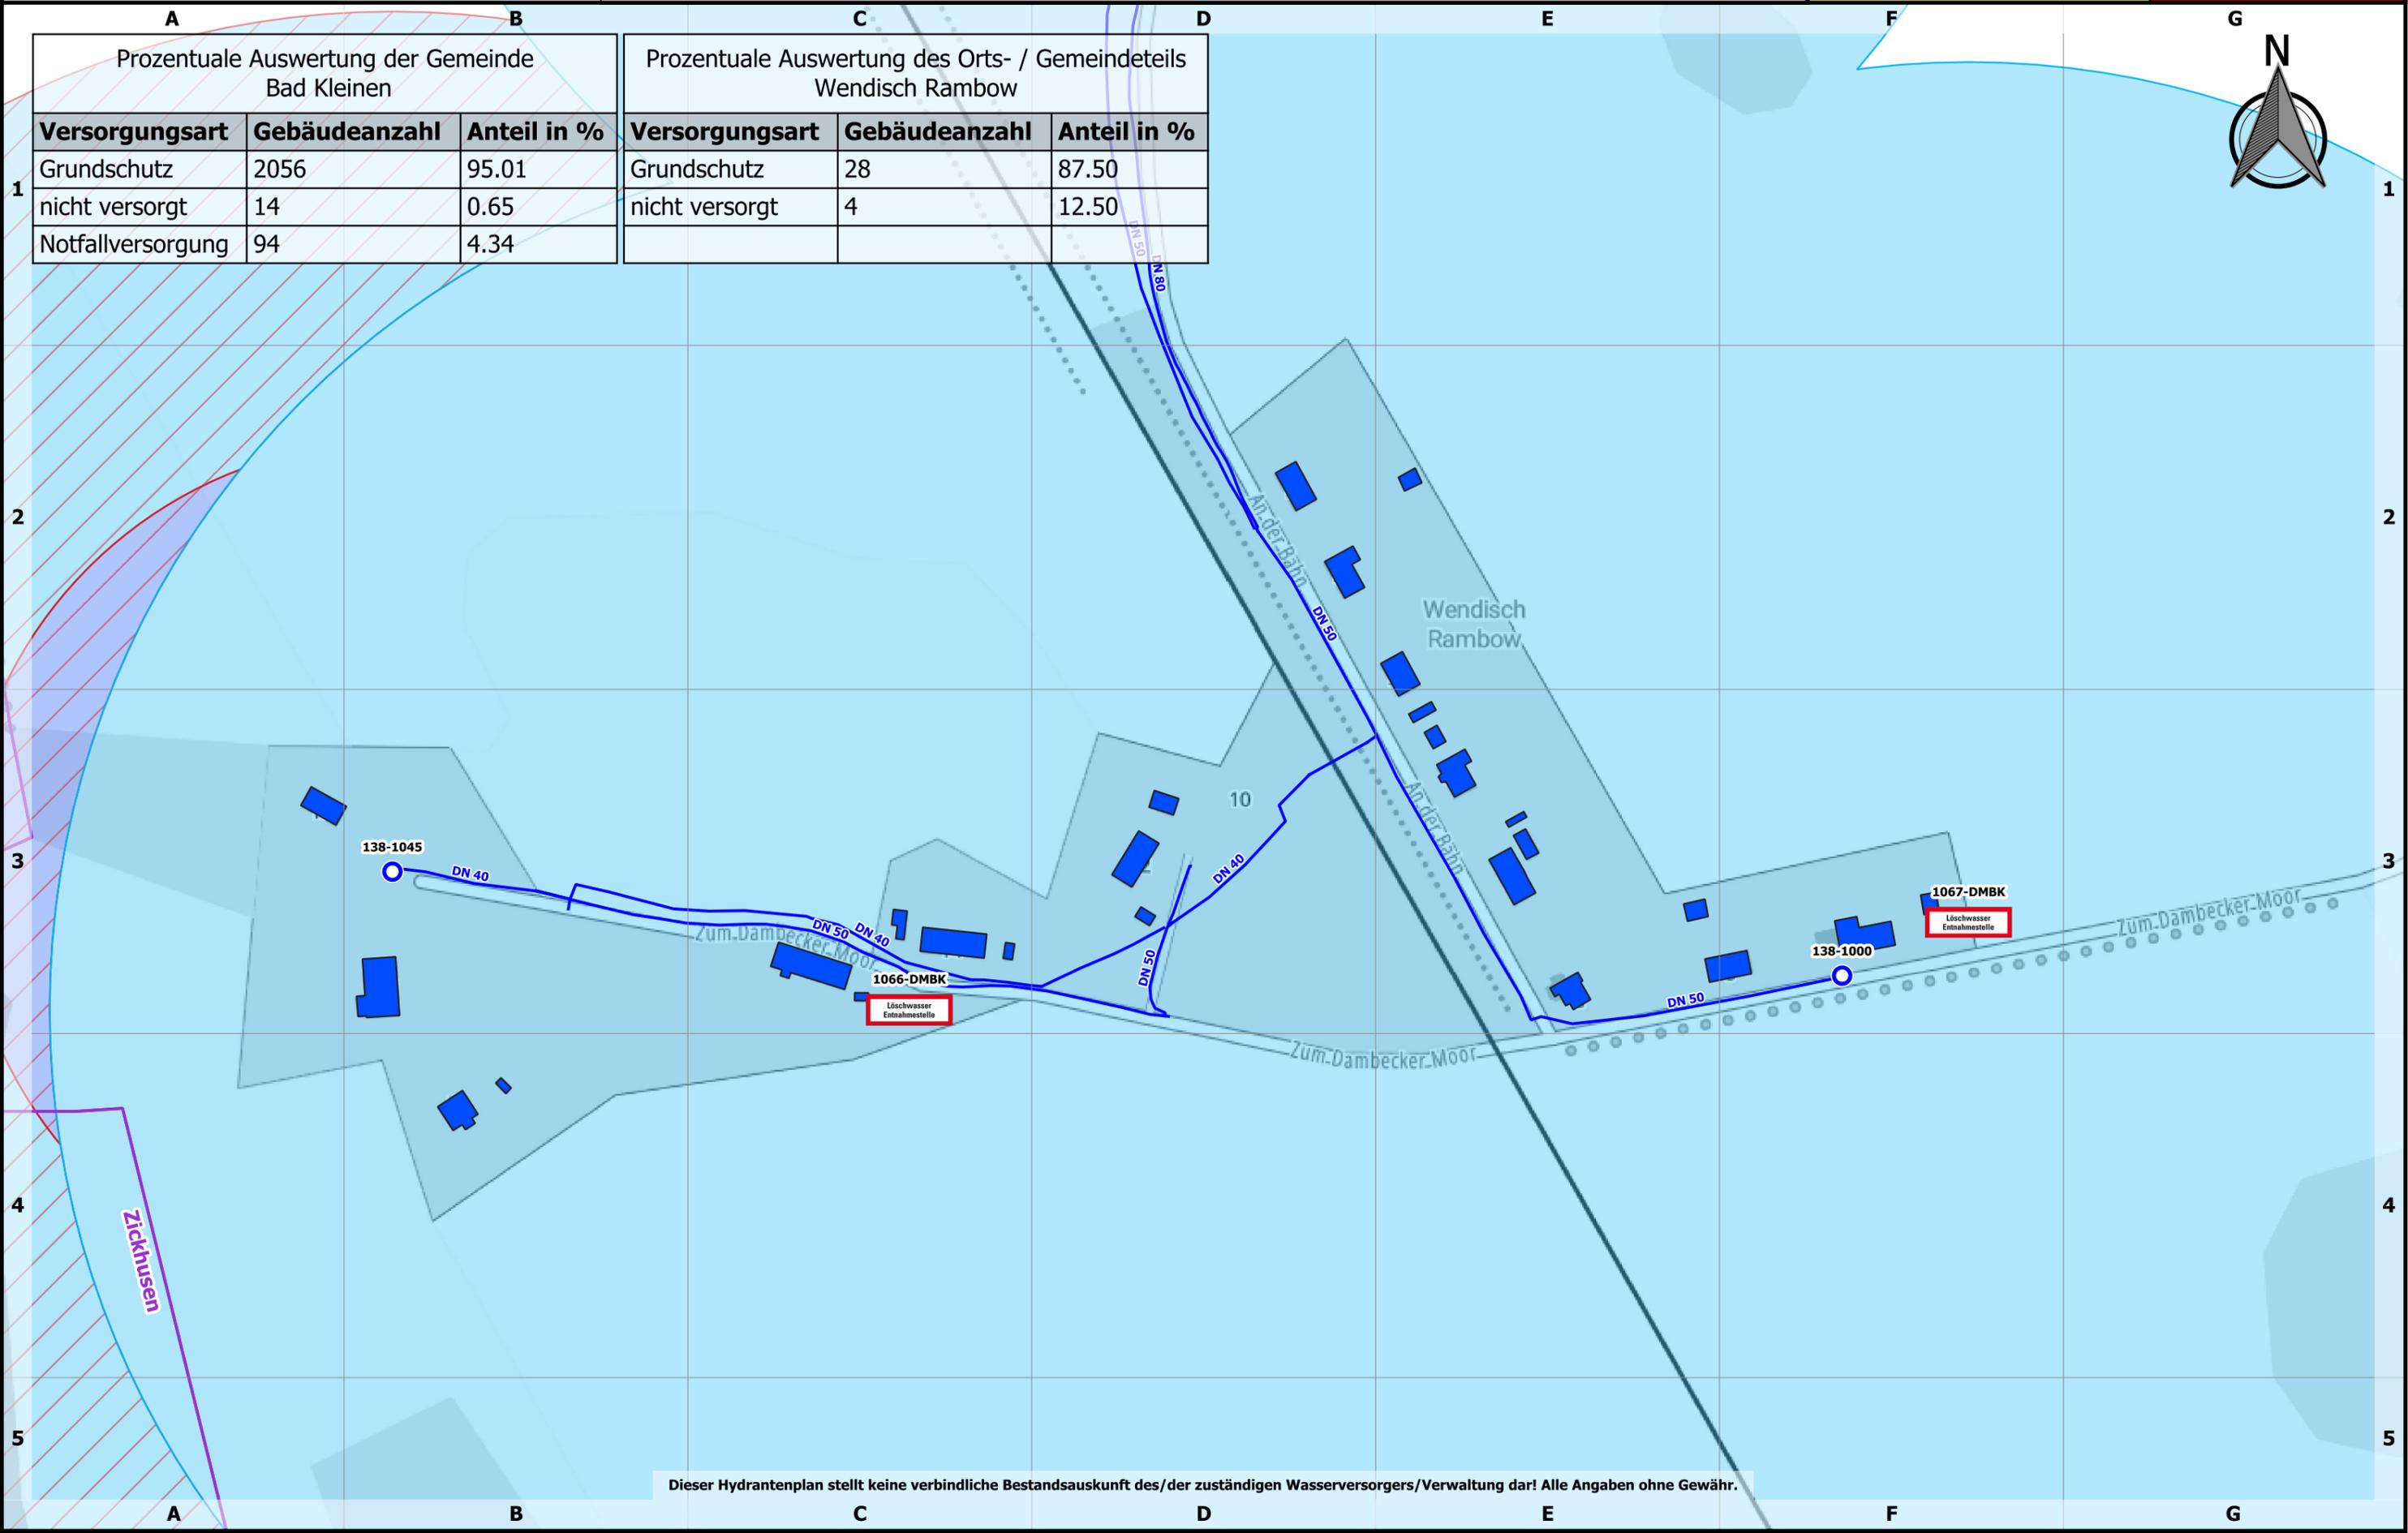

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

19: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Barnekow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	490	99.80
nicht versorgt	1	0.20


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Barnekow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	268	100.00

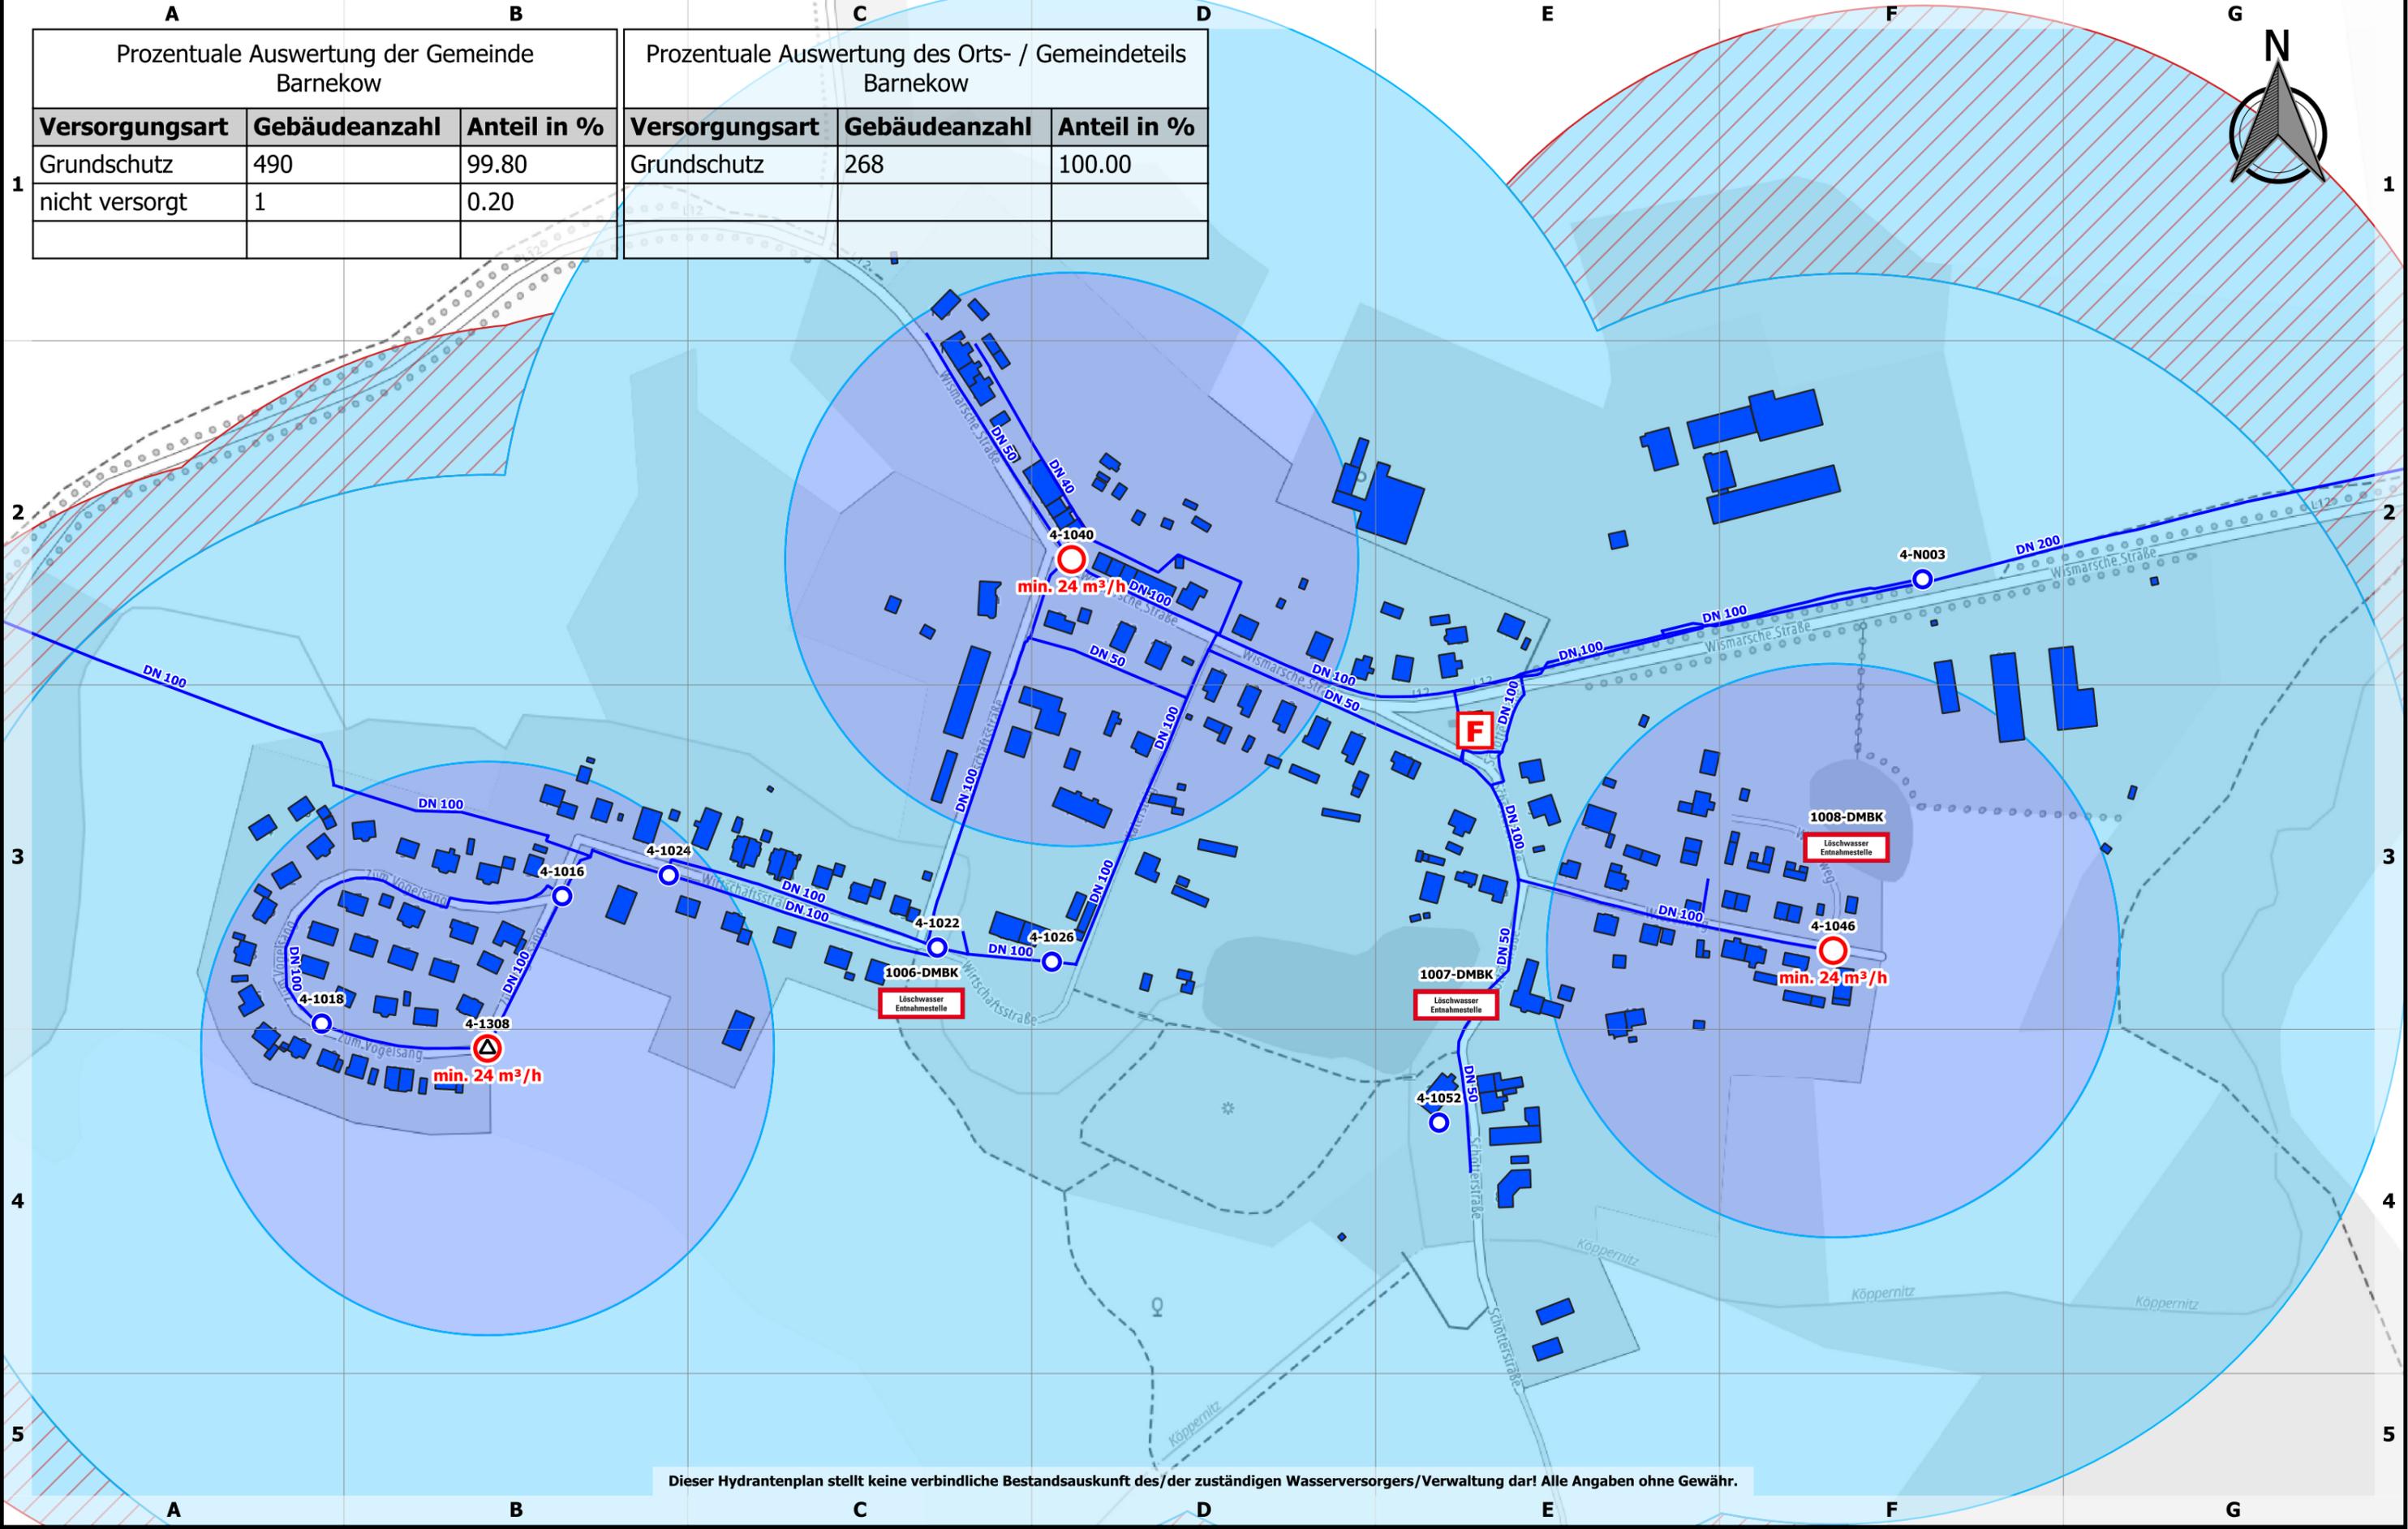

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Barnekow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	490	99.80
nicht versorgt	1	0.20


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Woltersdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	85	100.00

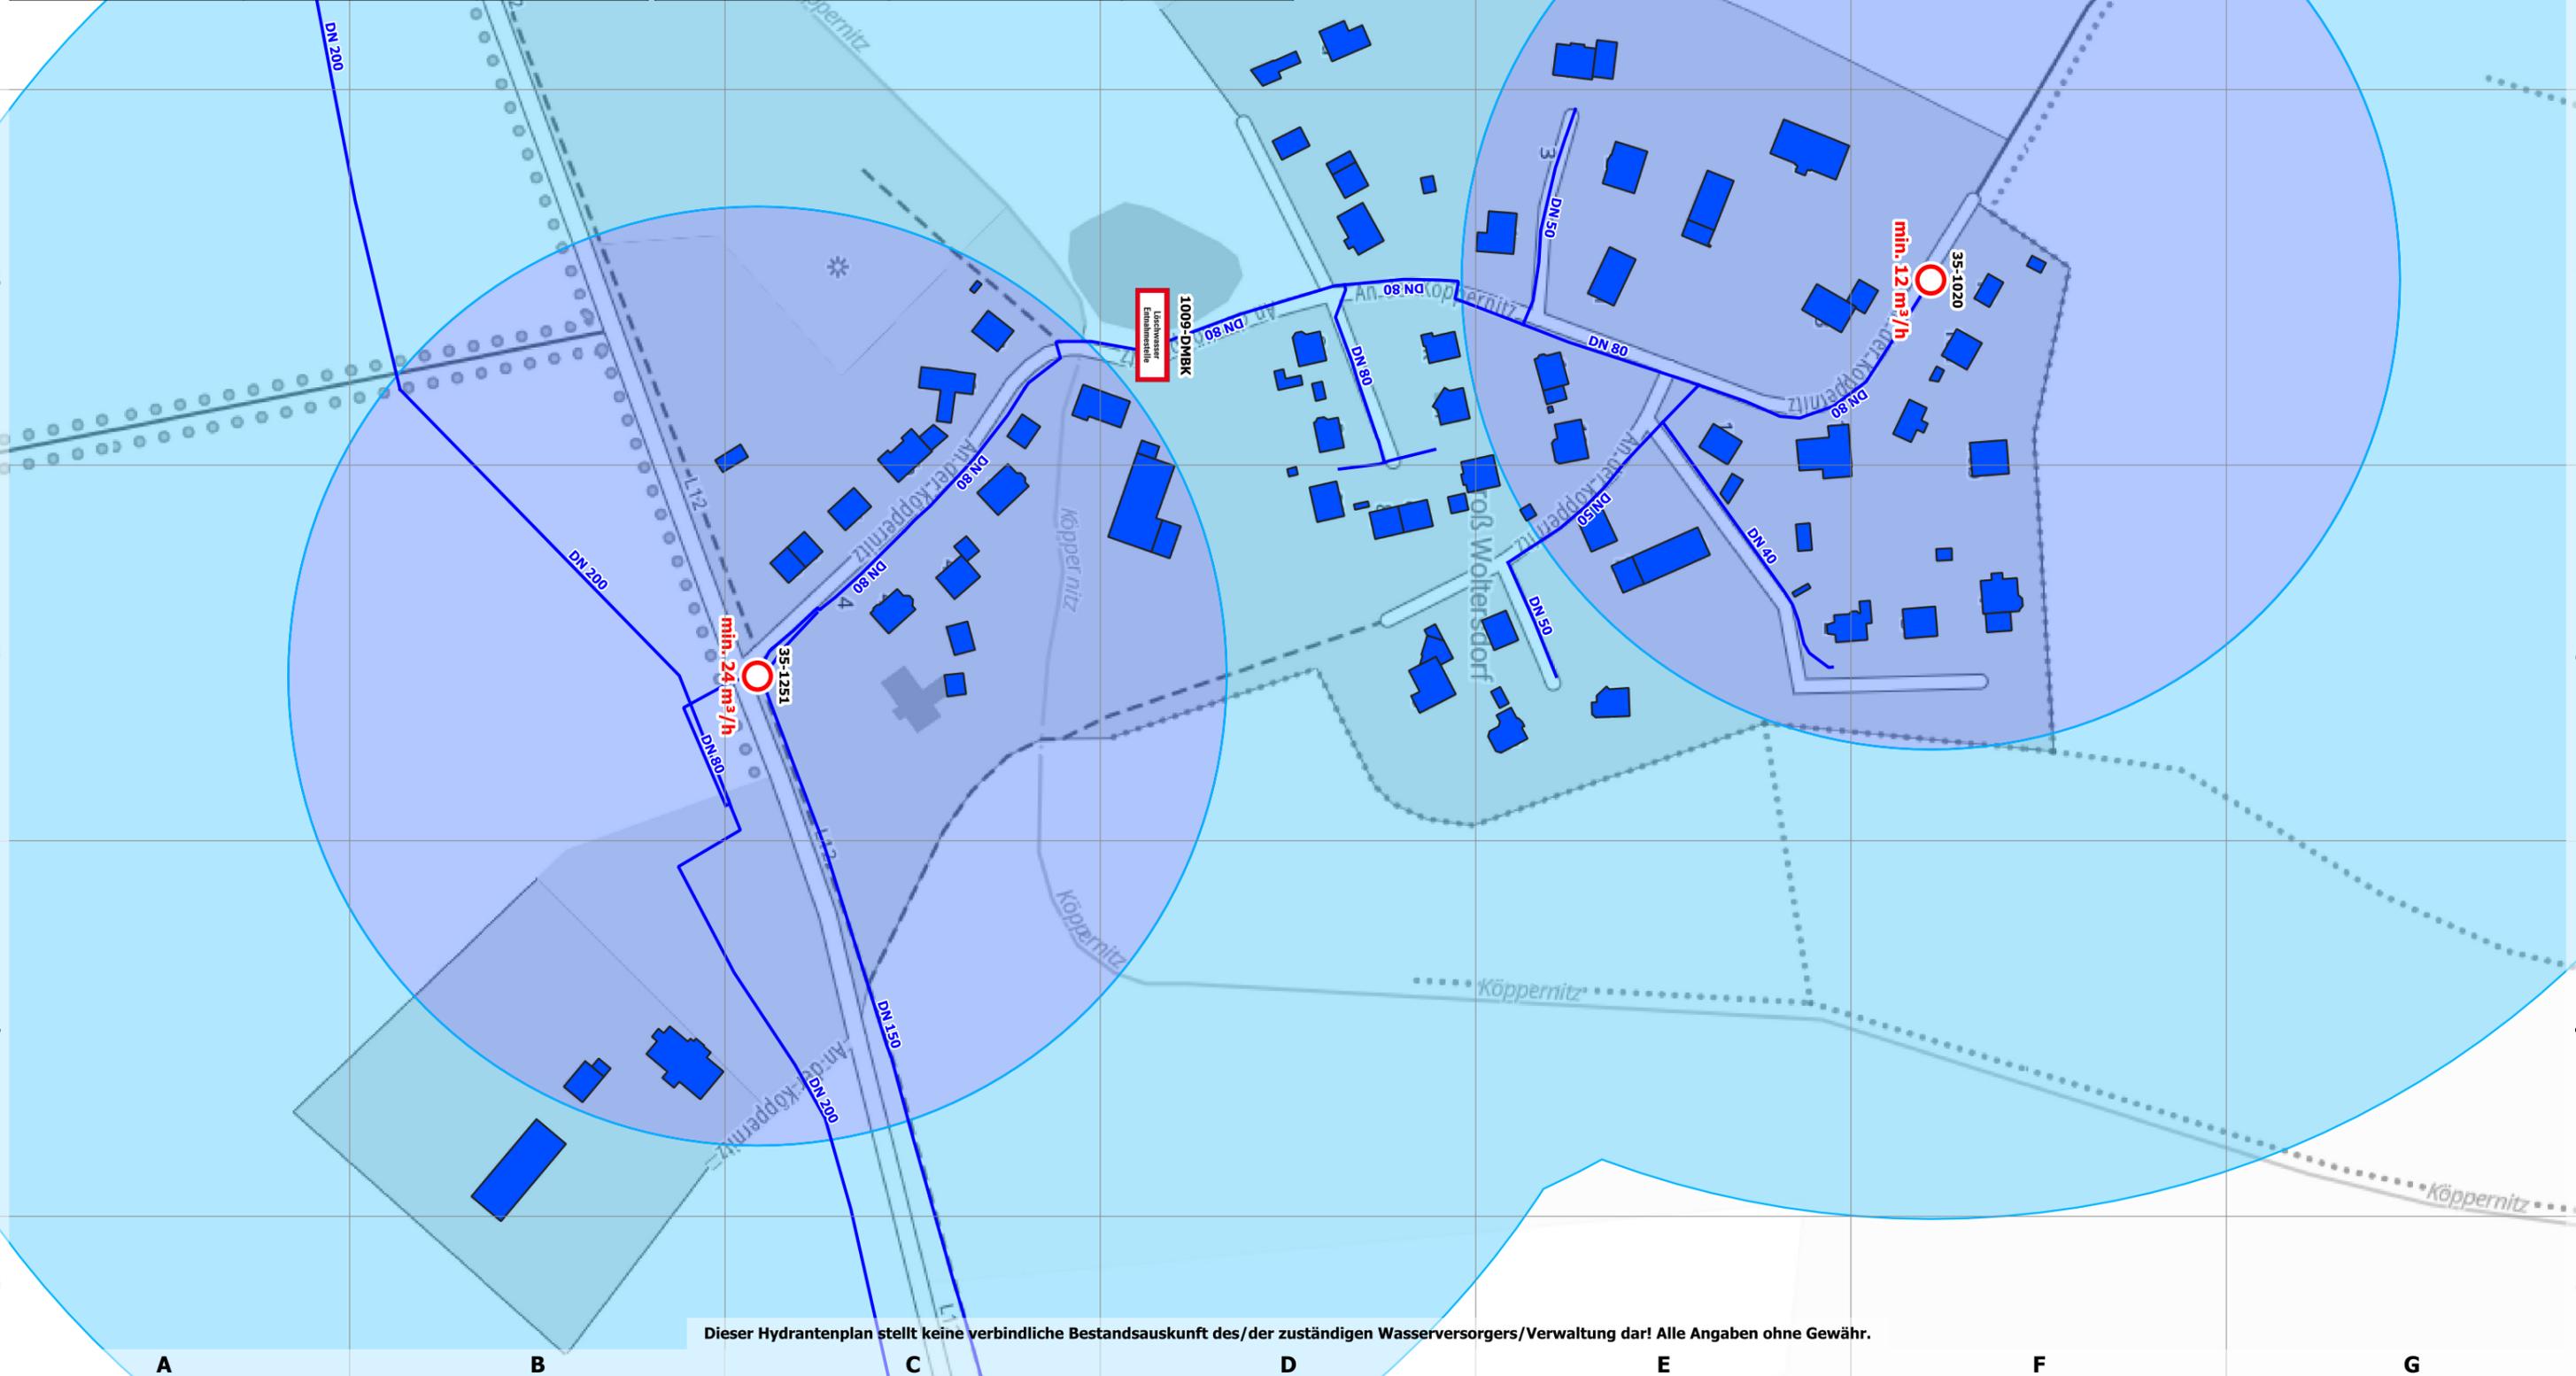

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Barnekow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	490	99.80
nicht versorgt	1	0.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klein Woltersdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	91	98.91
nicht versorgt	1	1.09

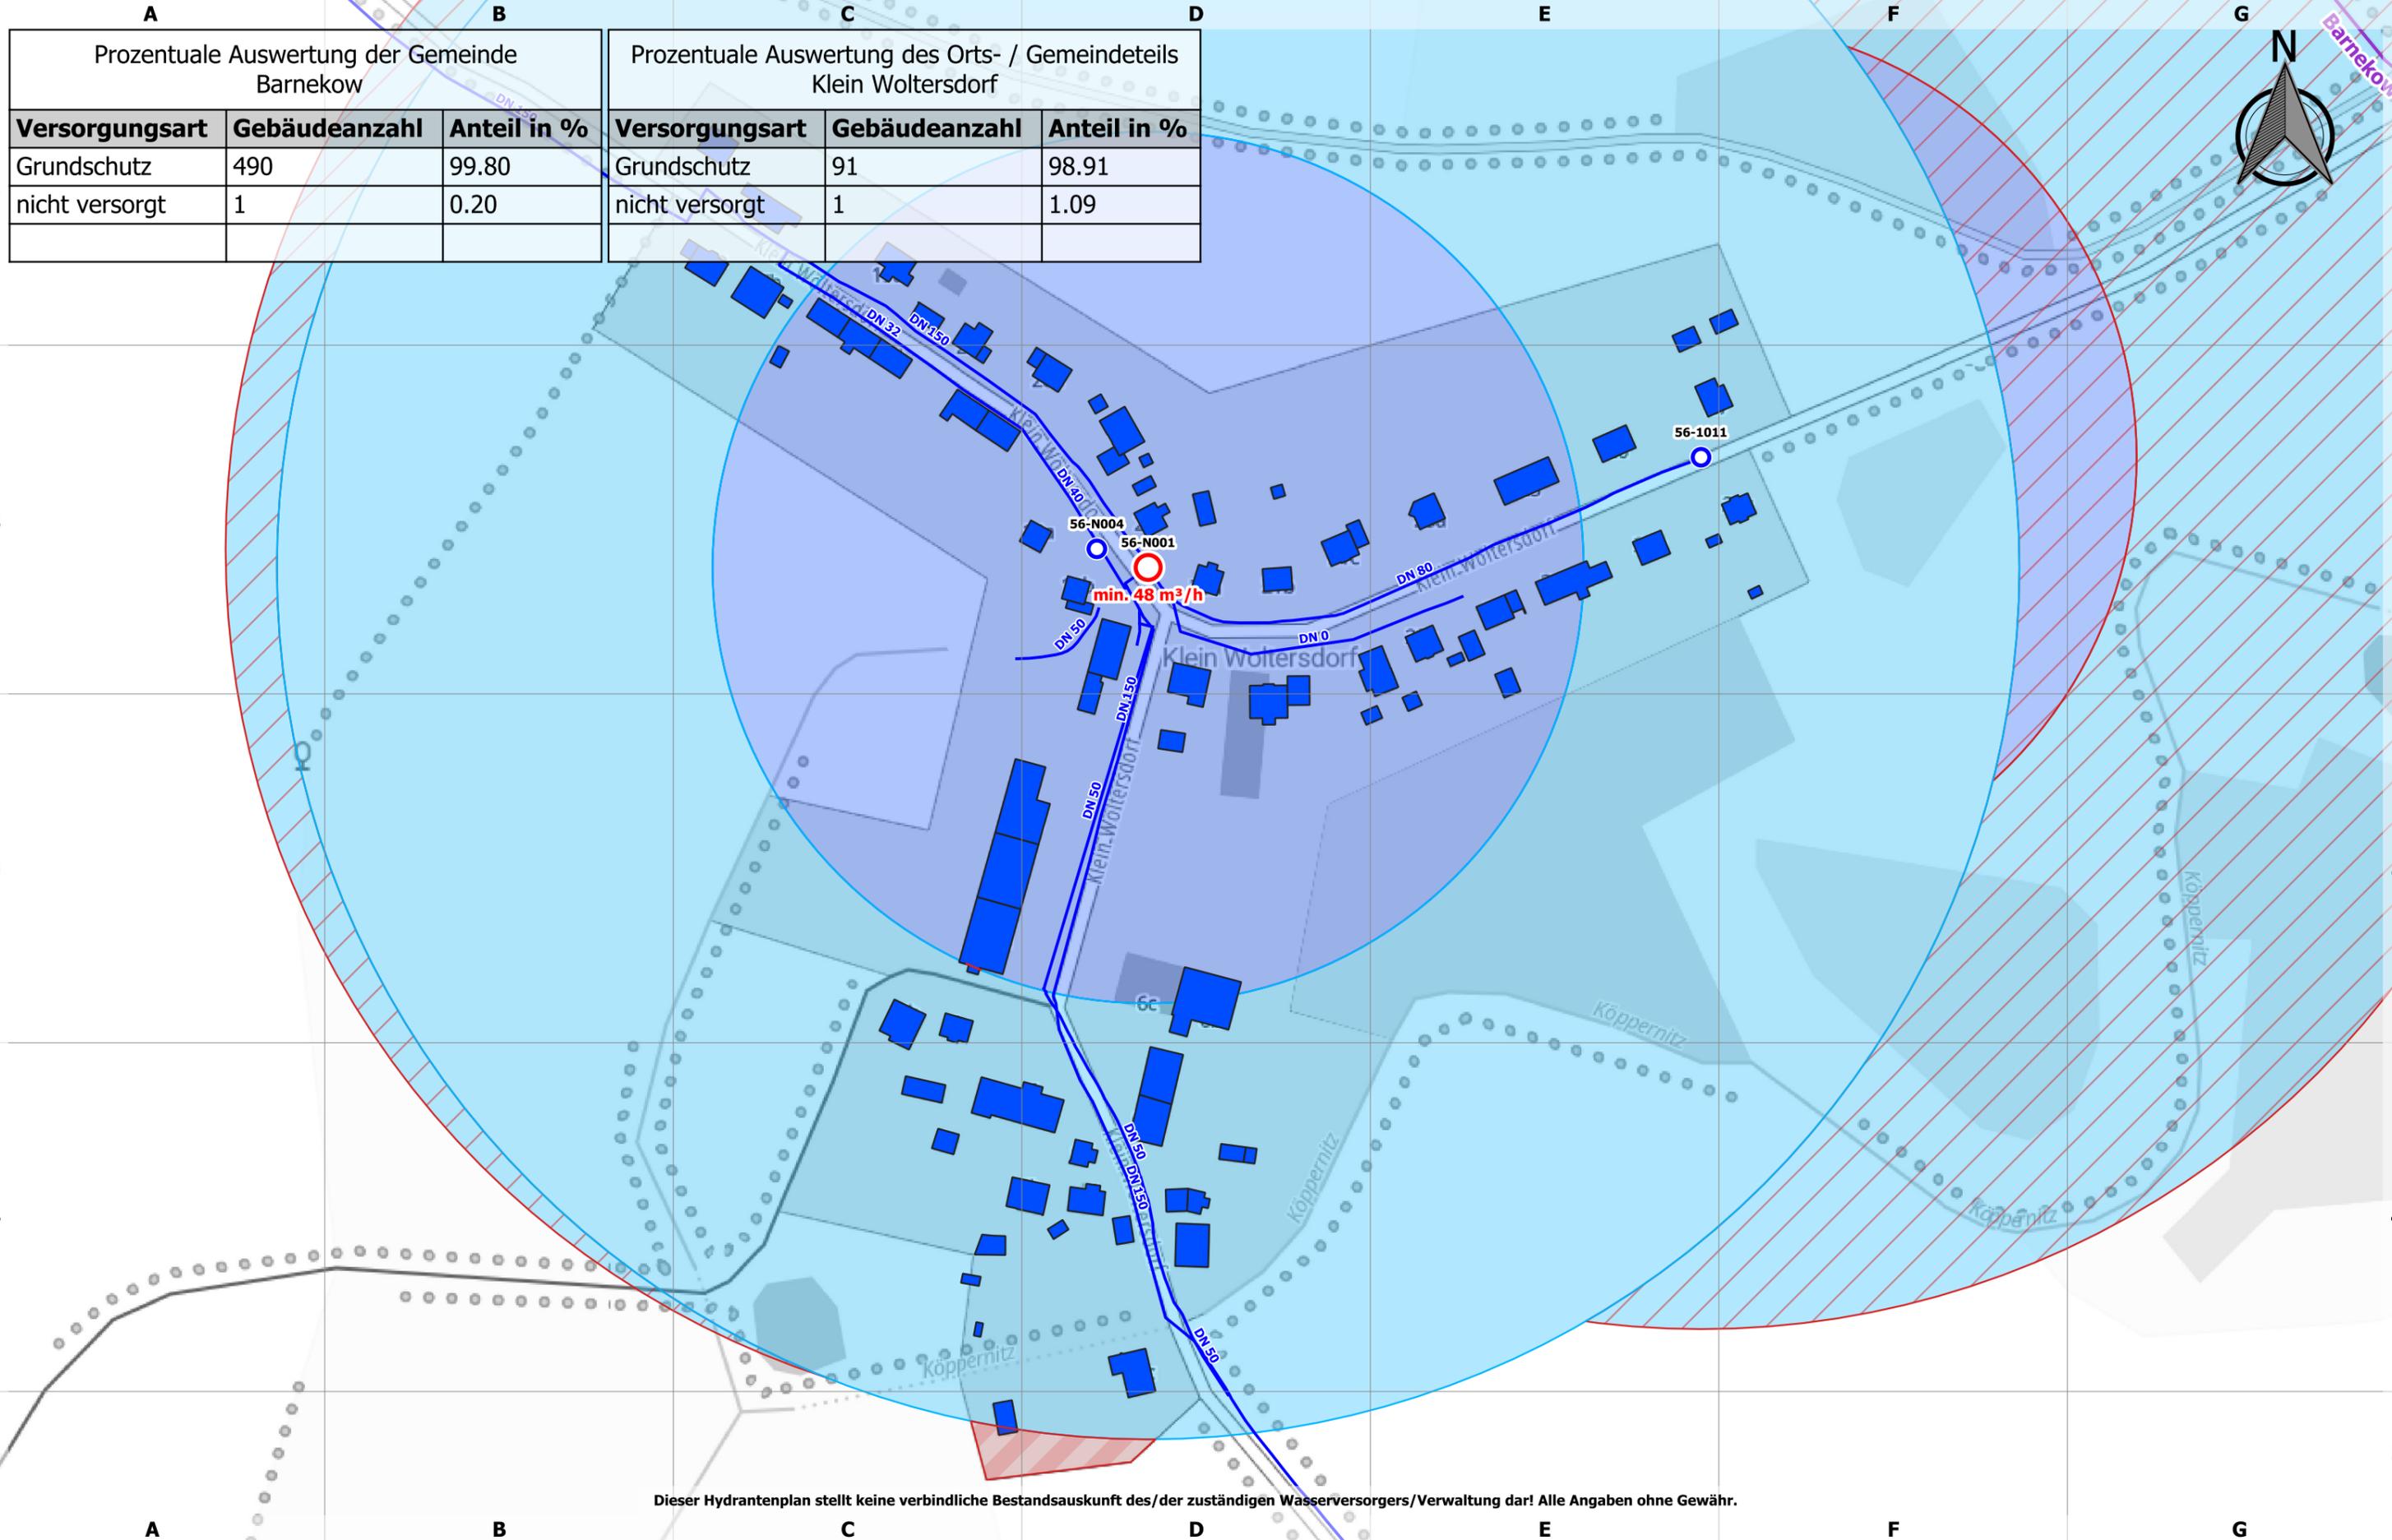




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Barnekow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	490	99.80
nicht versorgt	1	0.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Krönkenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	46	100.00

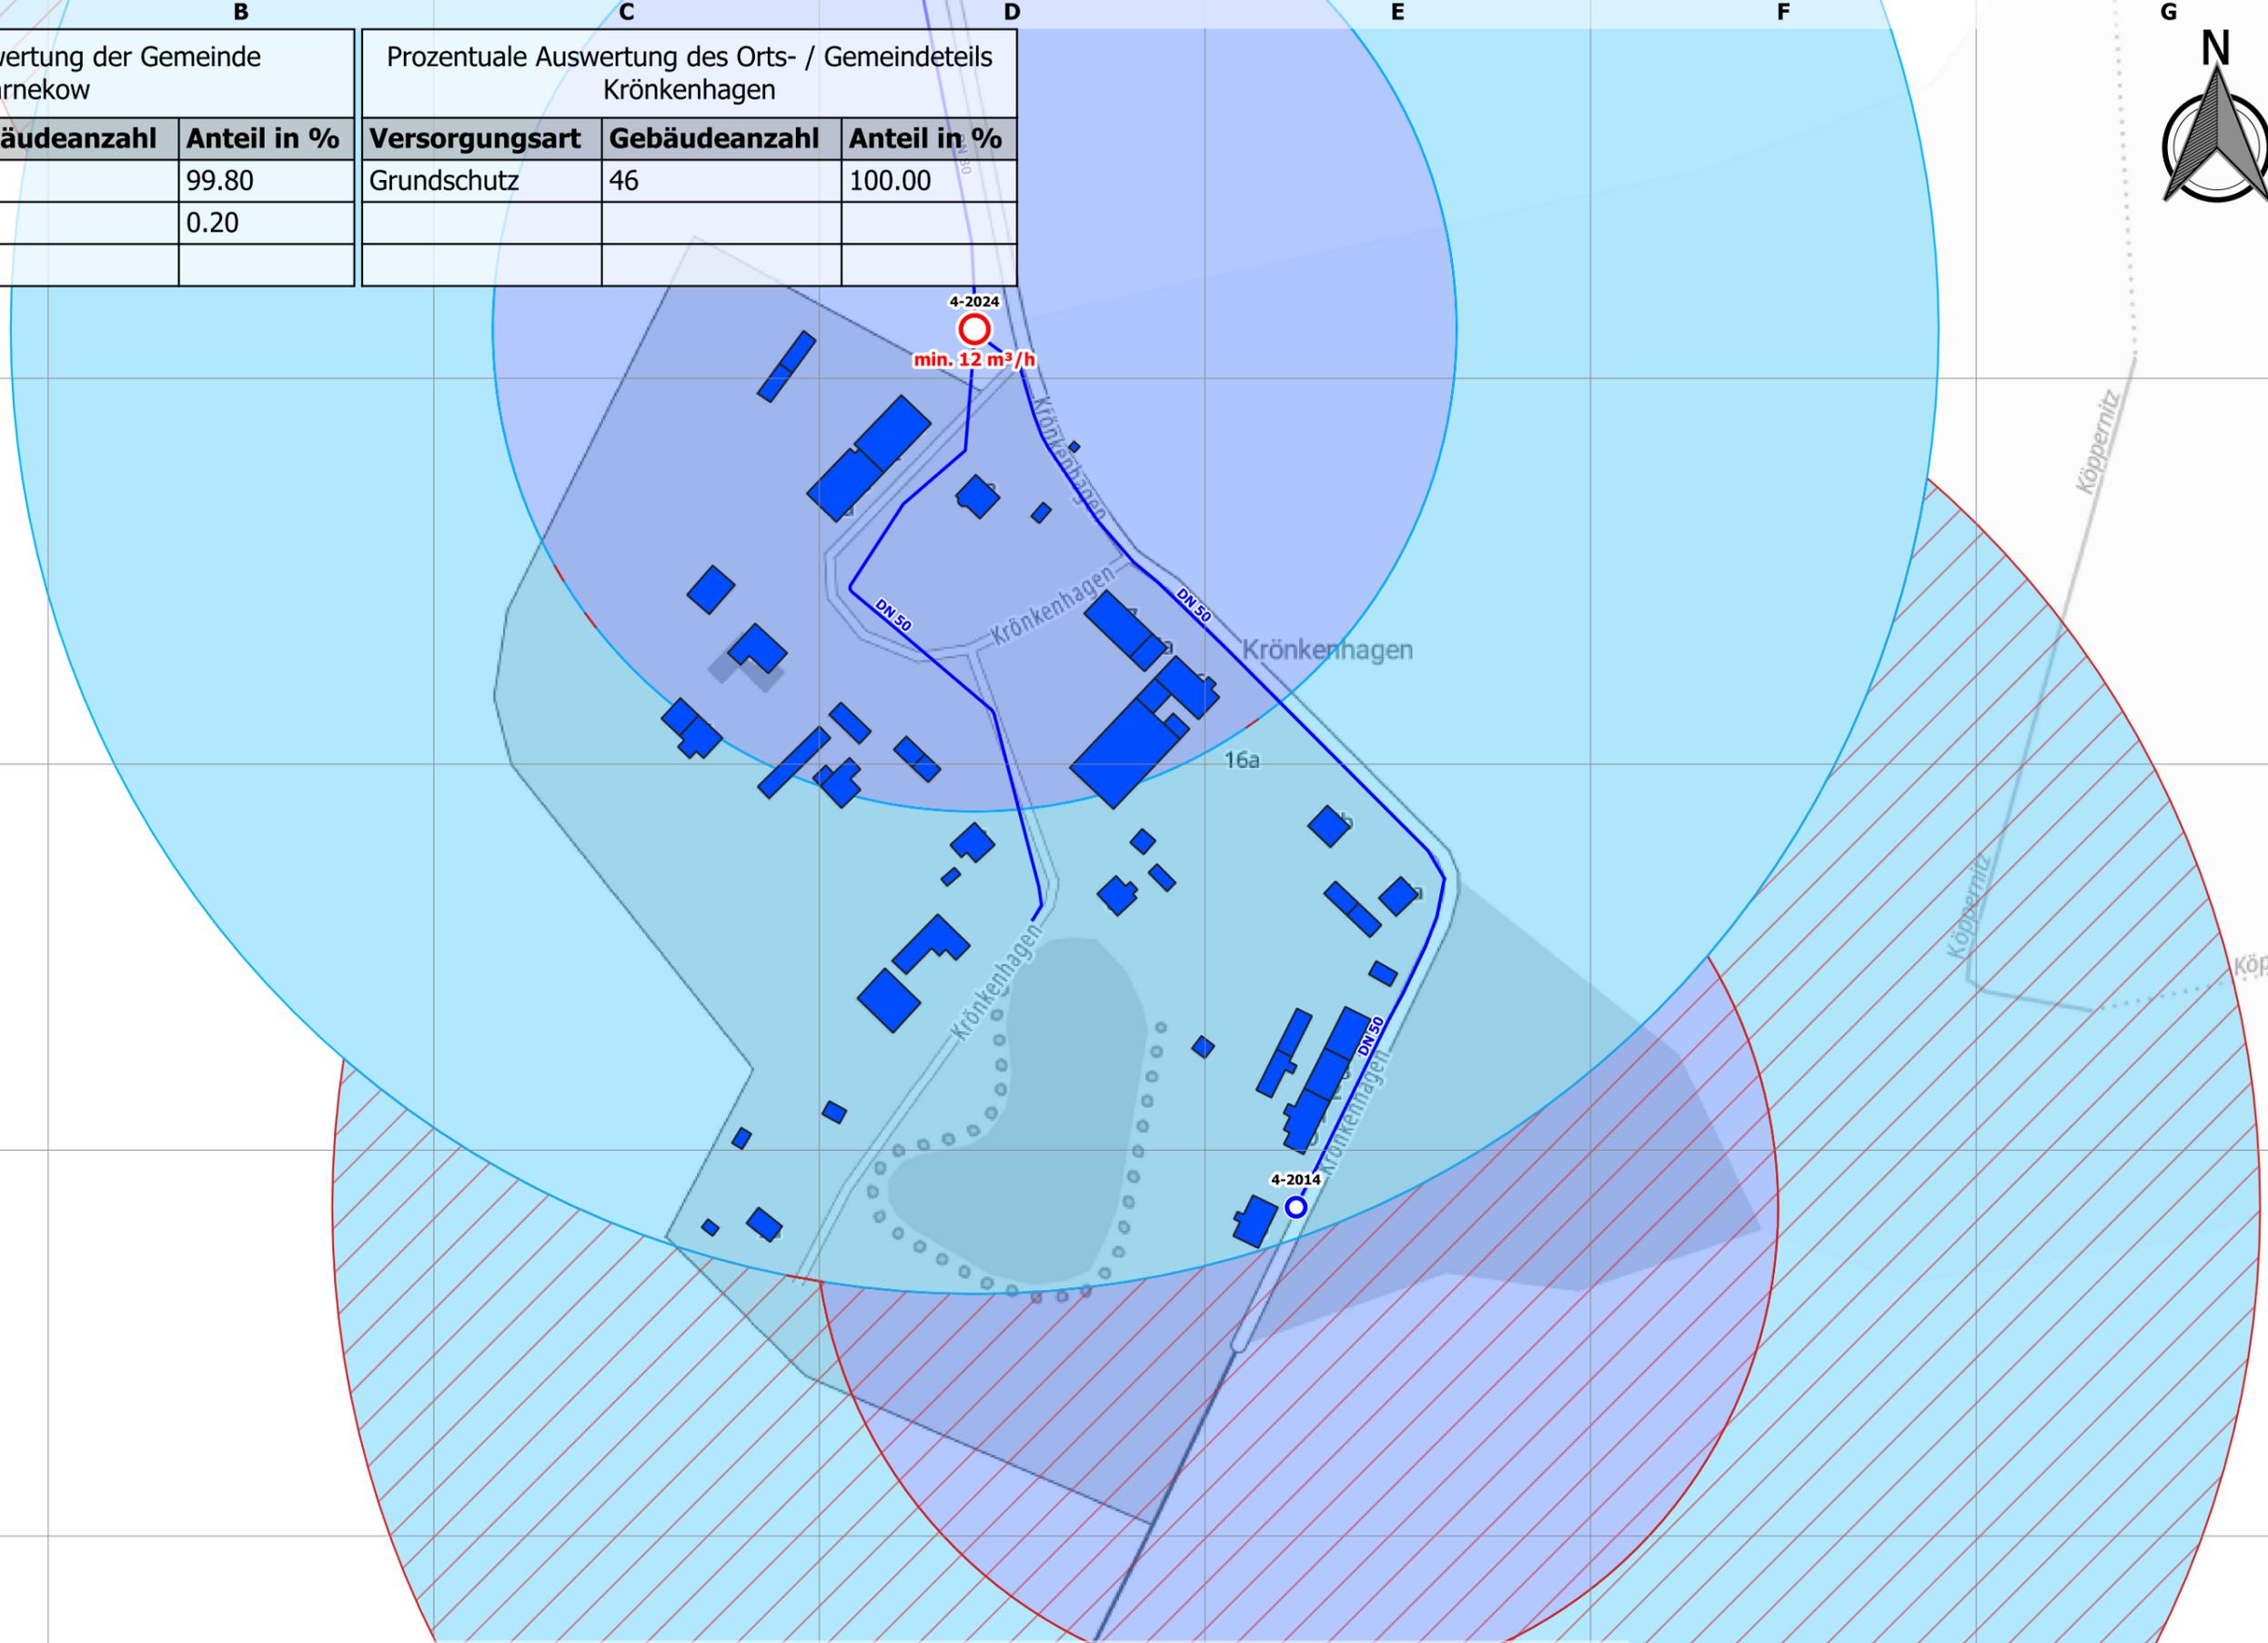


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Petersdorf




Stand:
22.05.2023

141: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Petersdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	37	84.09
nicht versorgt	7	15.91

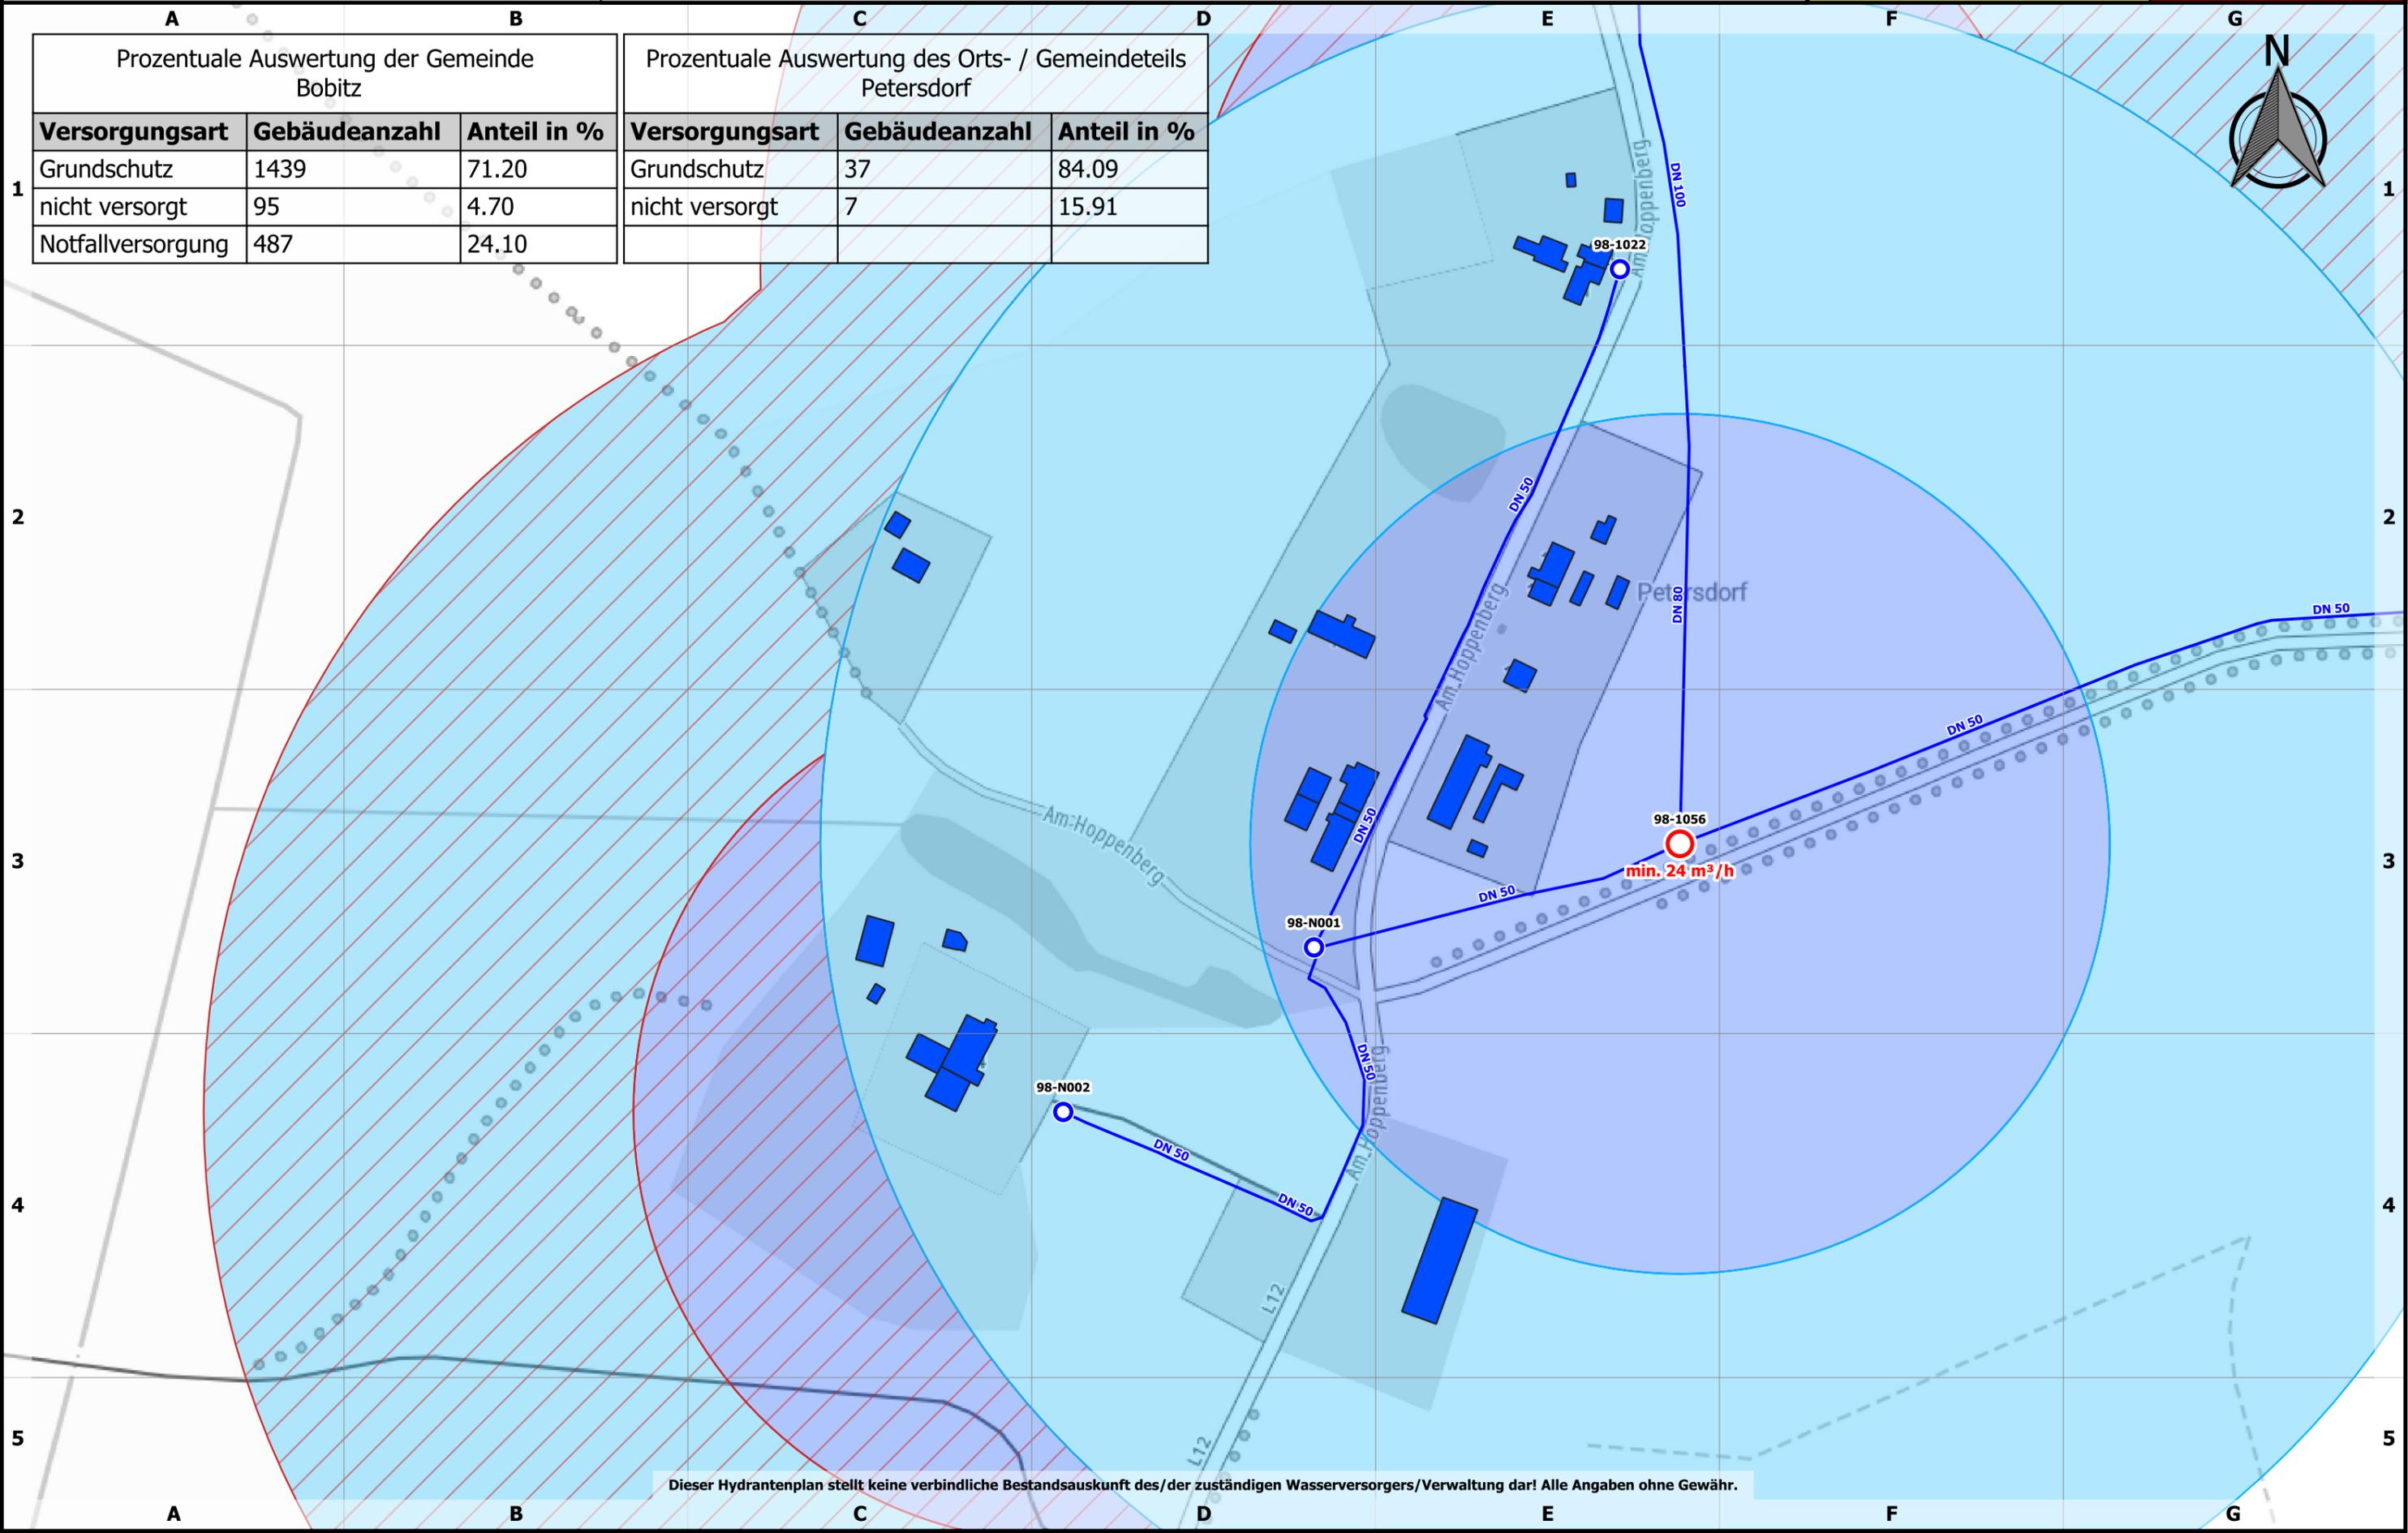


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Quaal




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

143: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Quaal		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	20	52.63
Notfallversorgung	18	47.37

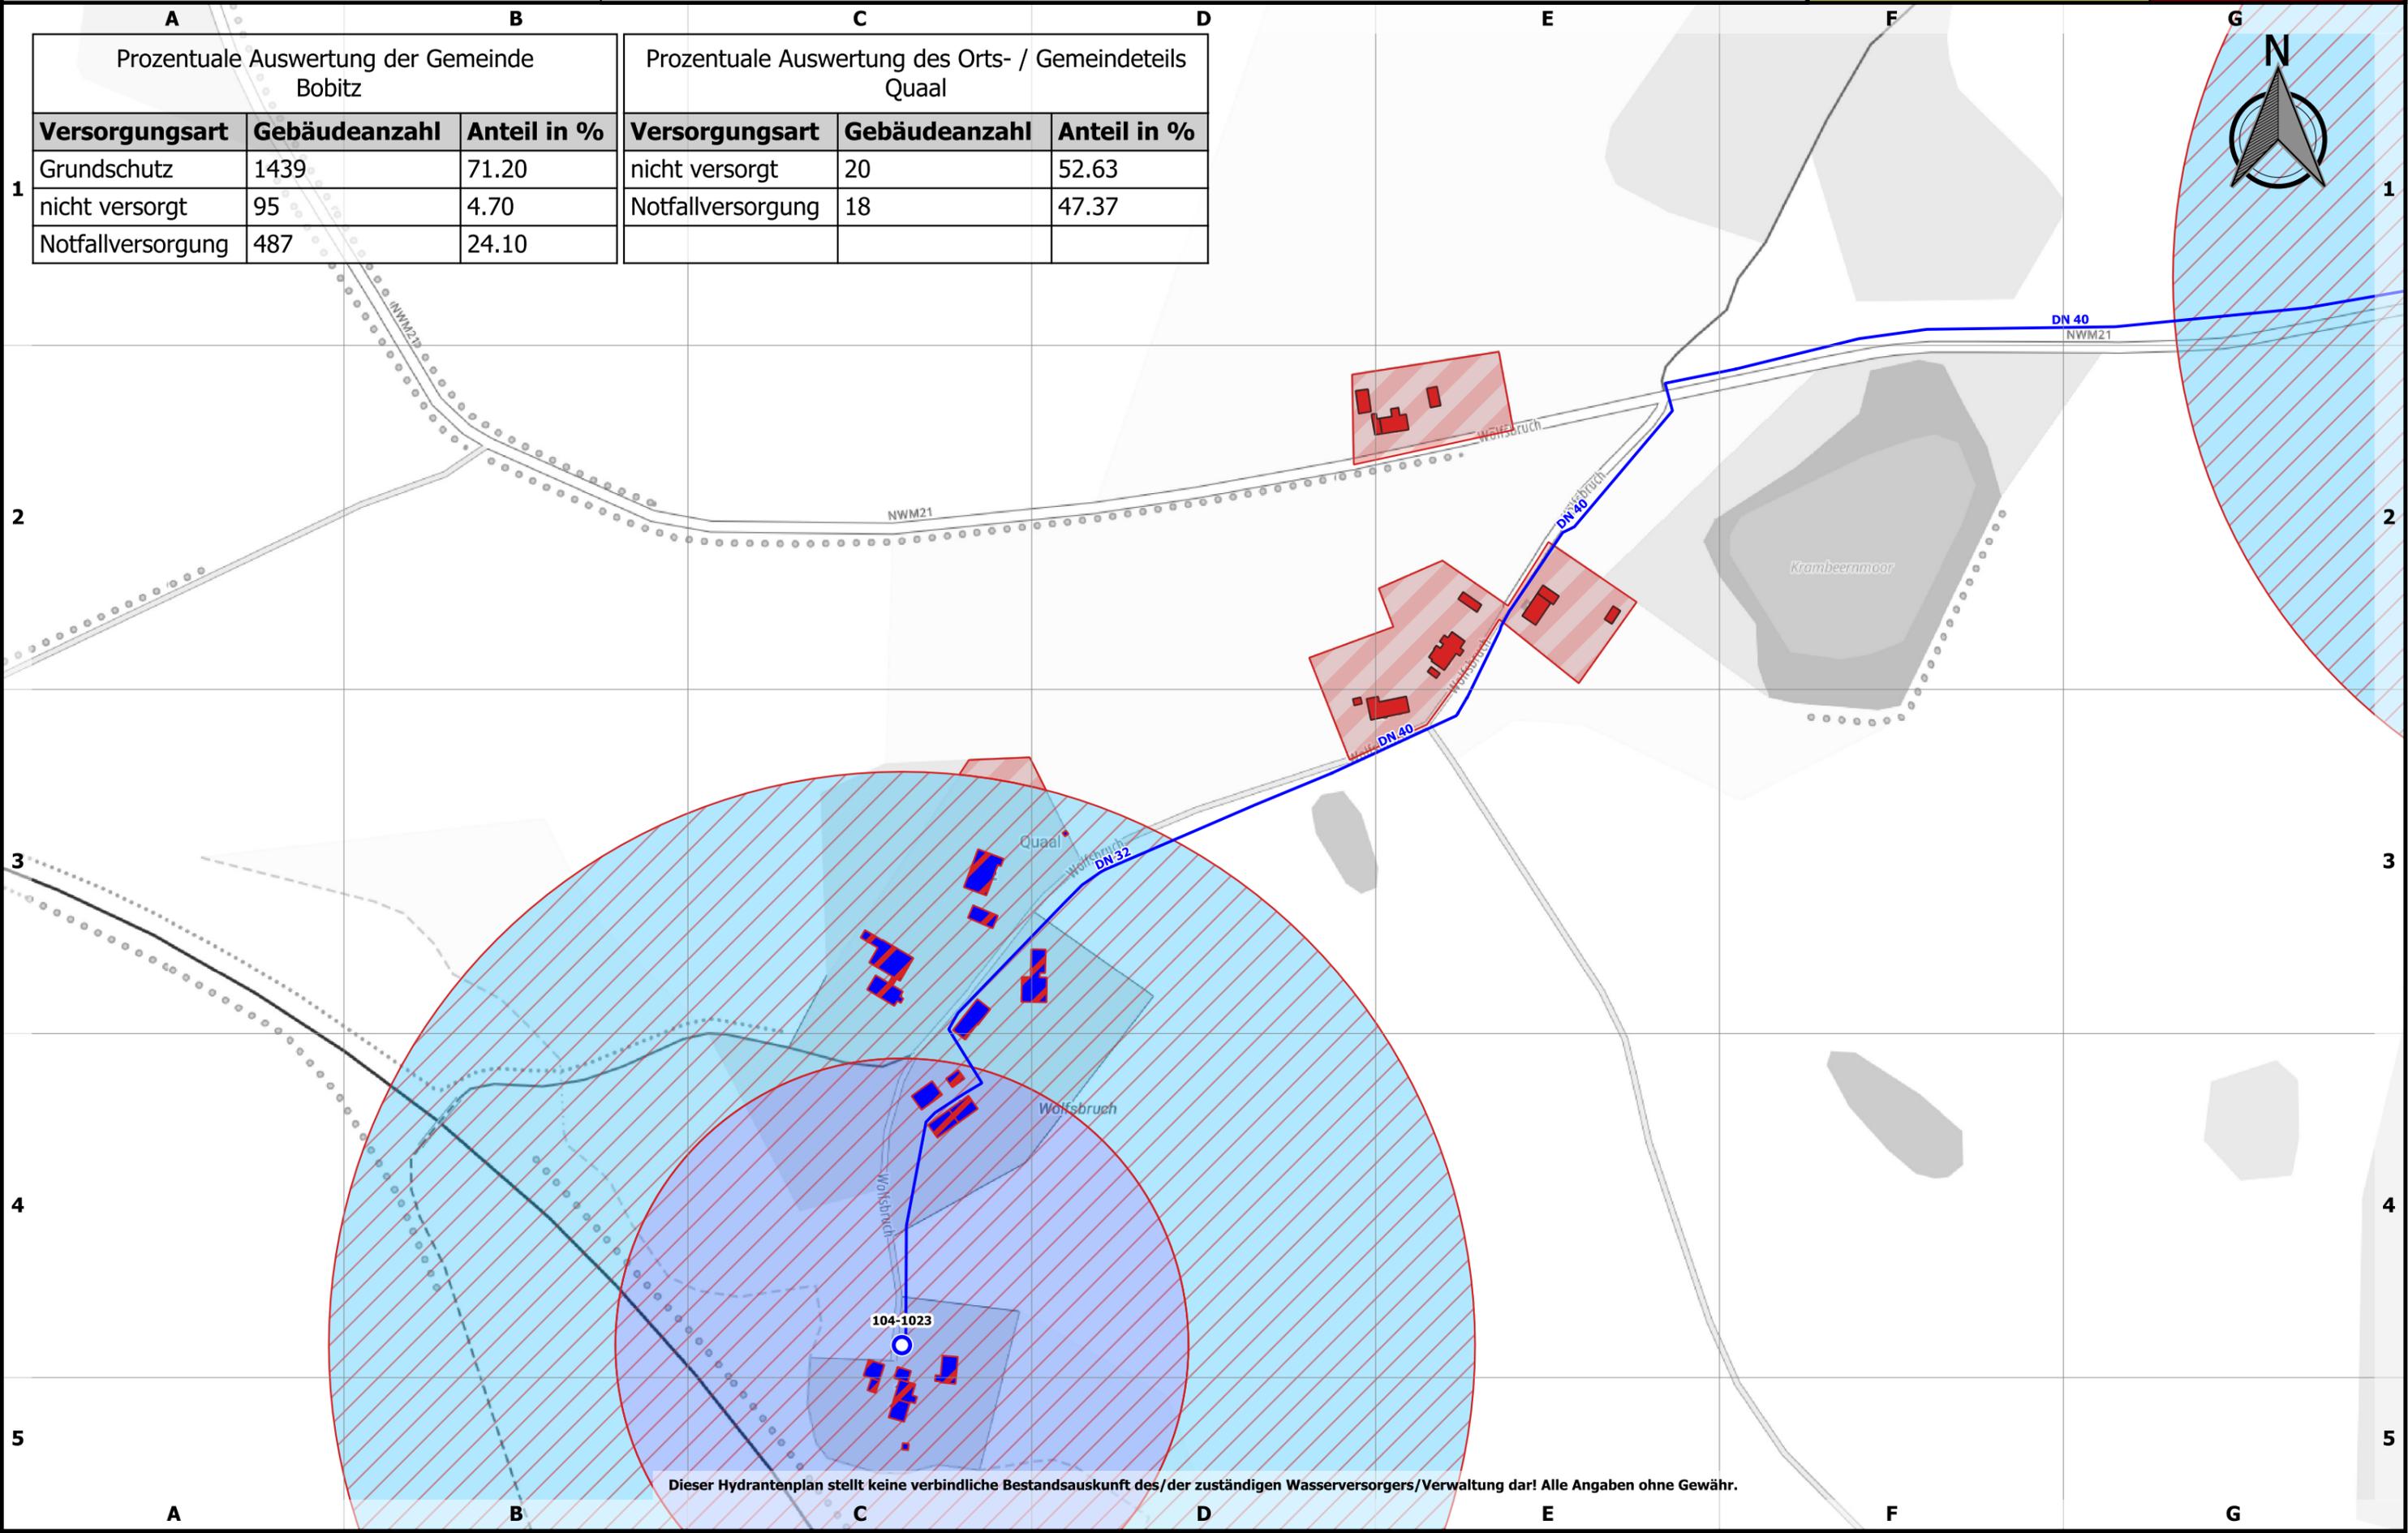

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

144: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rastorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	52	65.82
Notfallversorgung	27	34.18

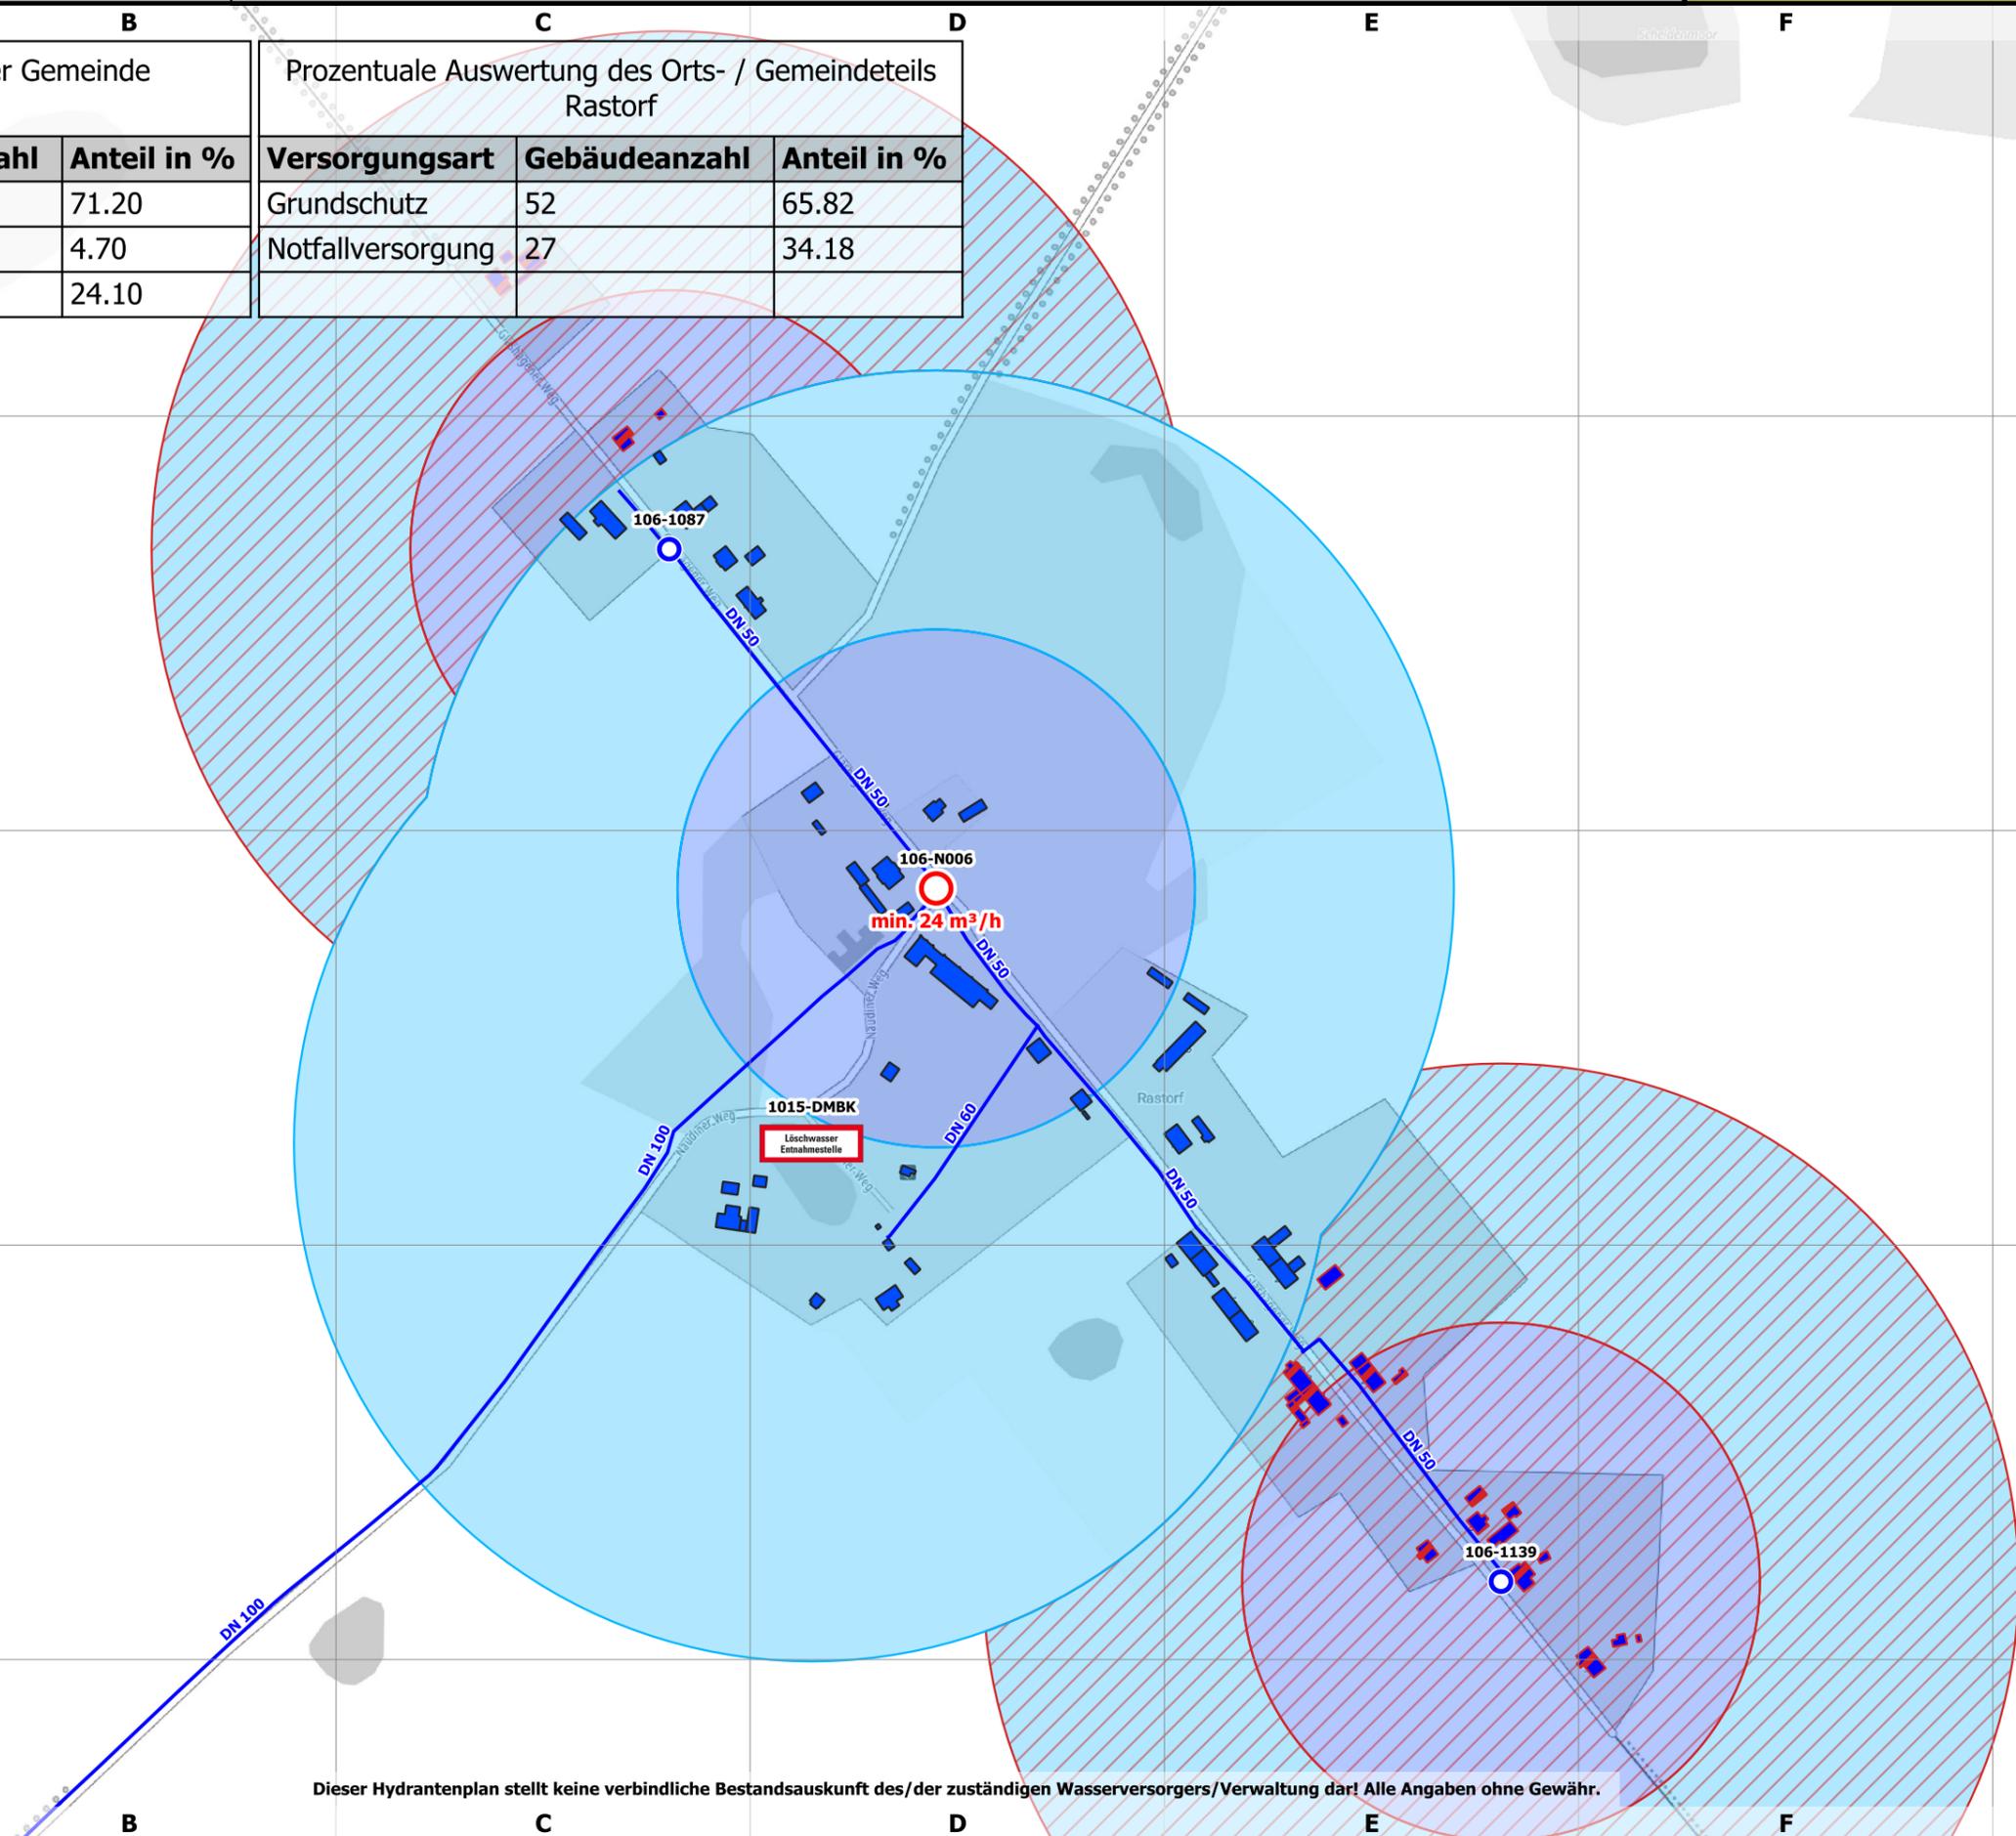


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Saunstorf





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

146: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Saunstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	3	3.33
nicht versorgt	8	8.89
Notfallversorgung	79	87.78

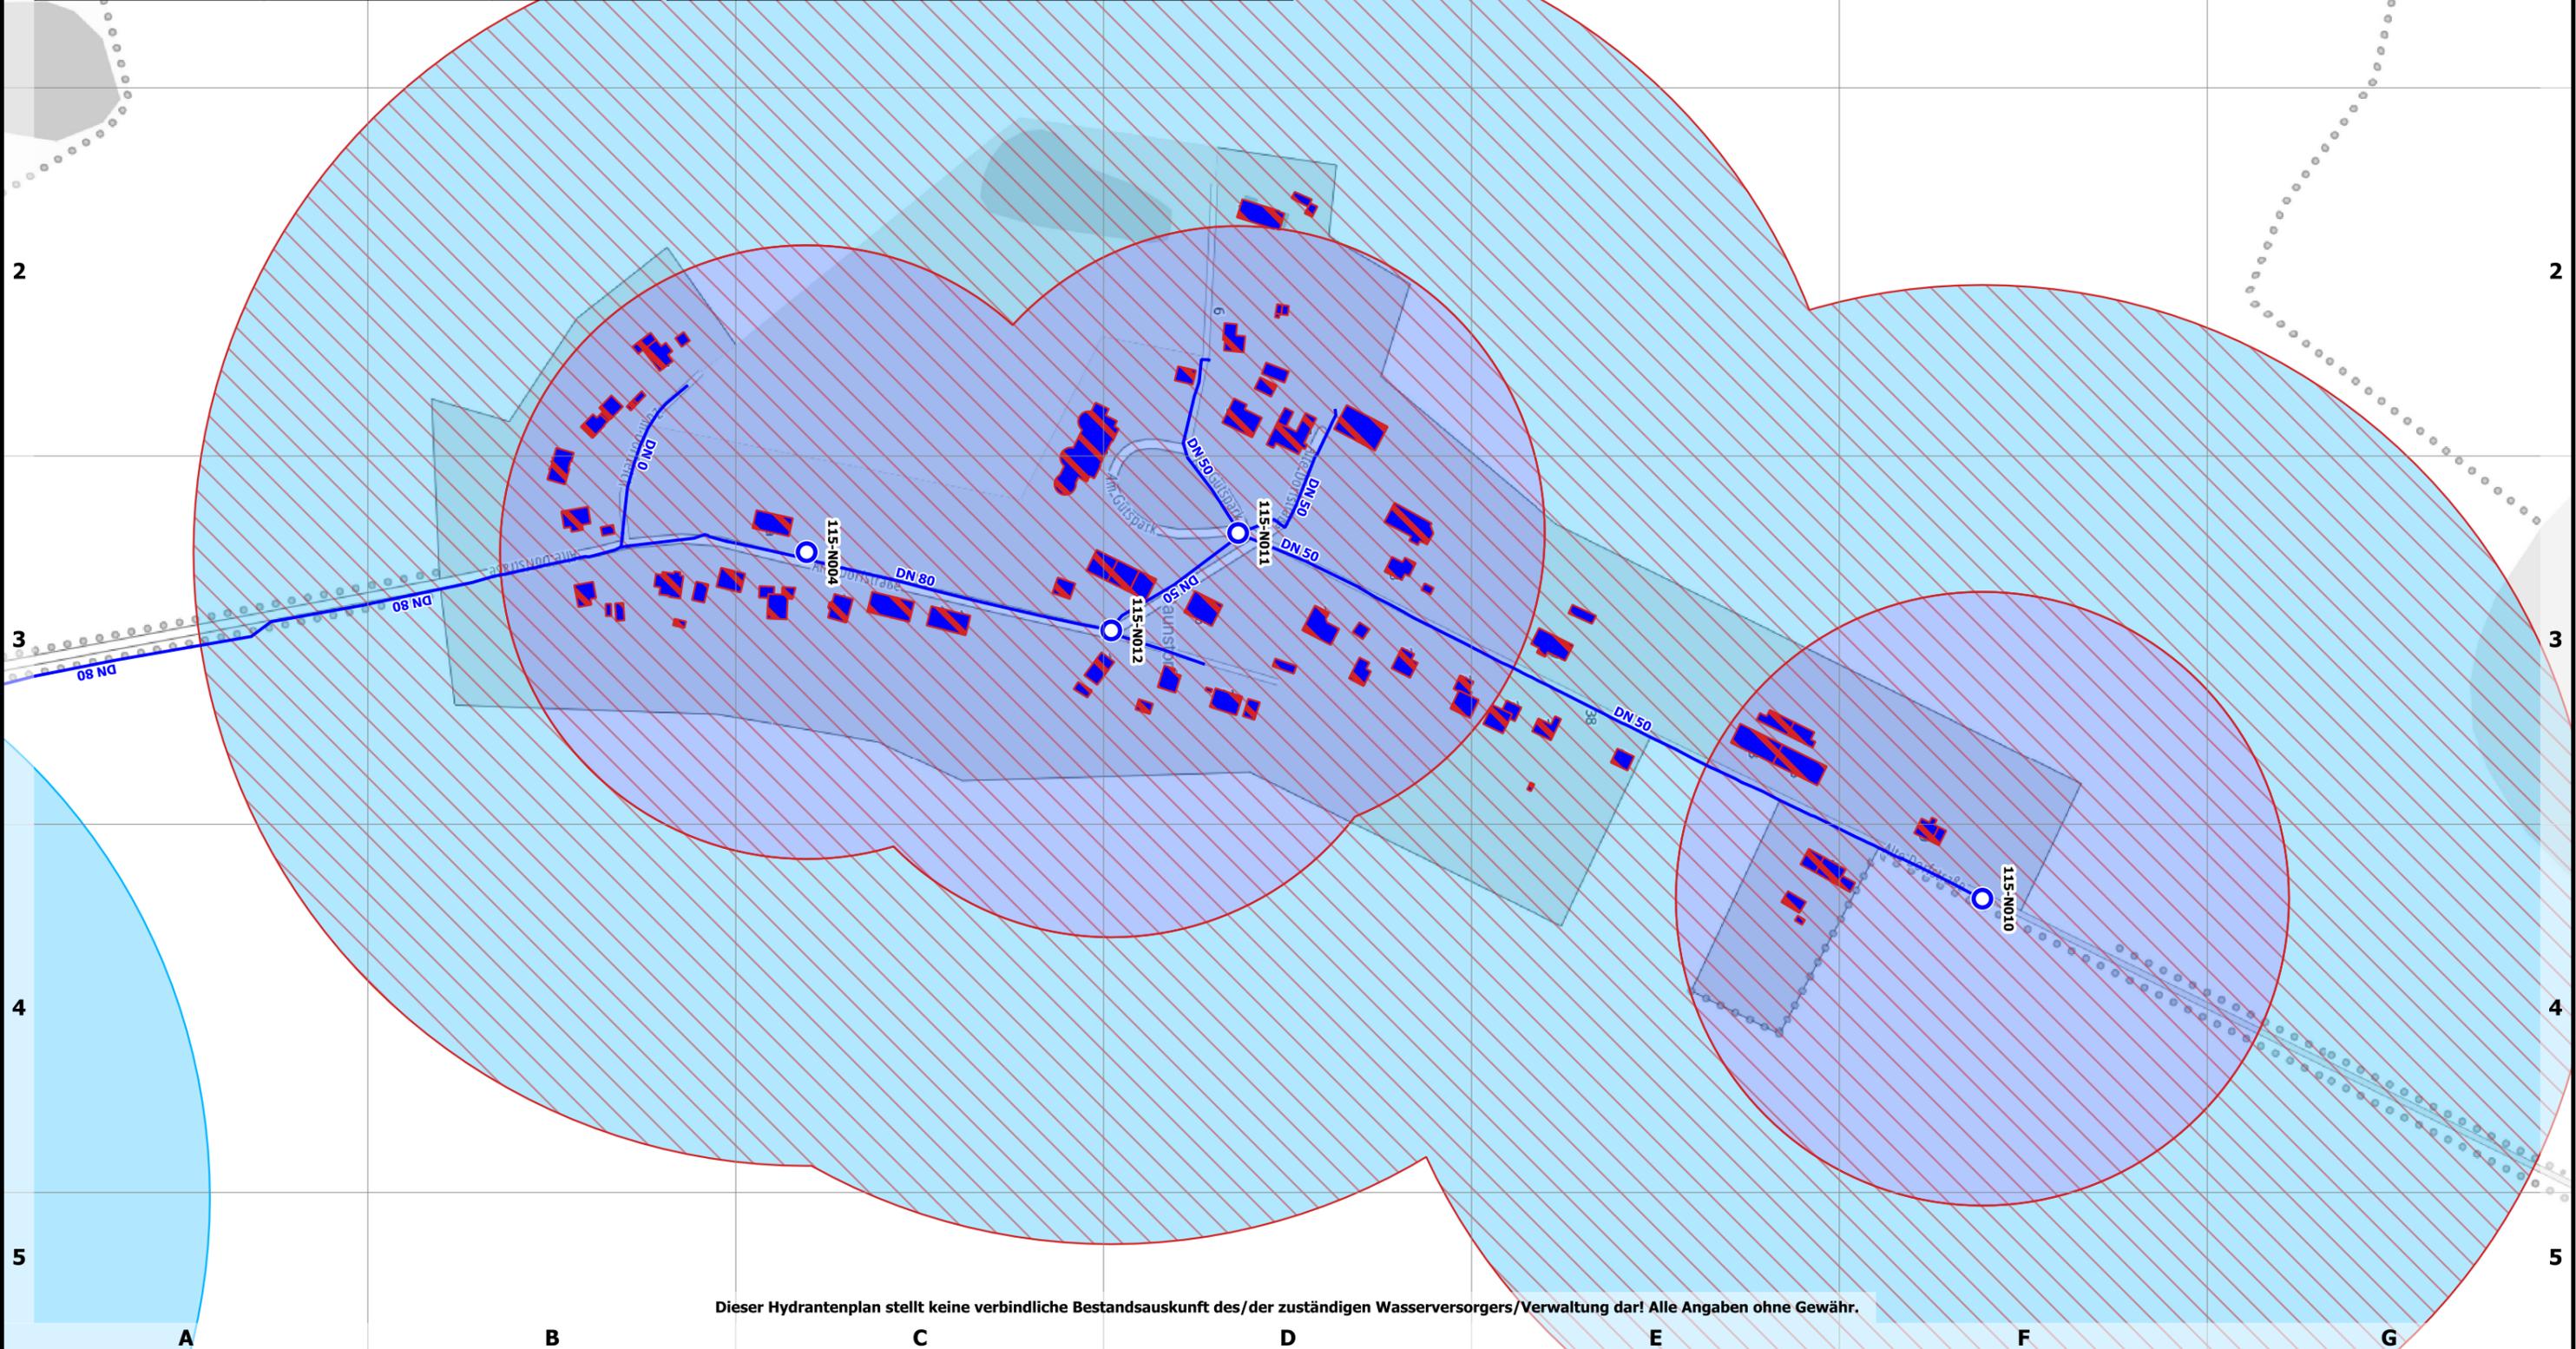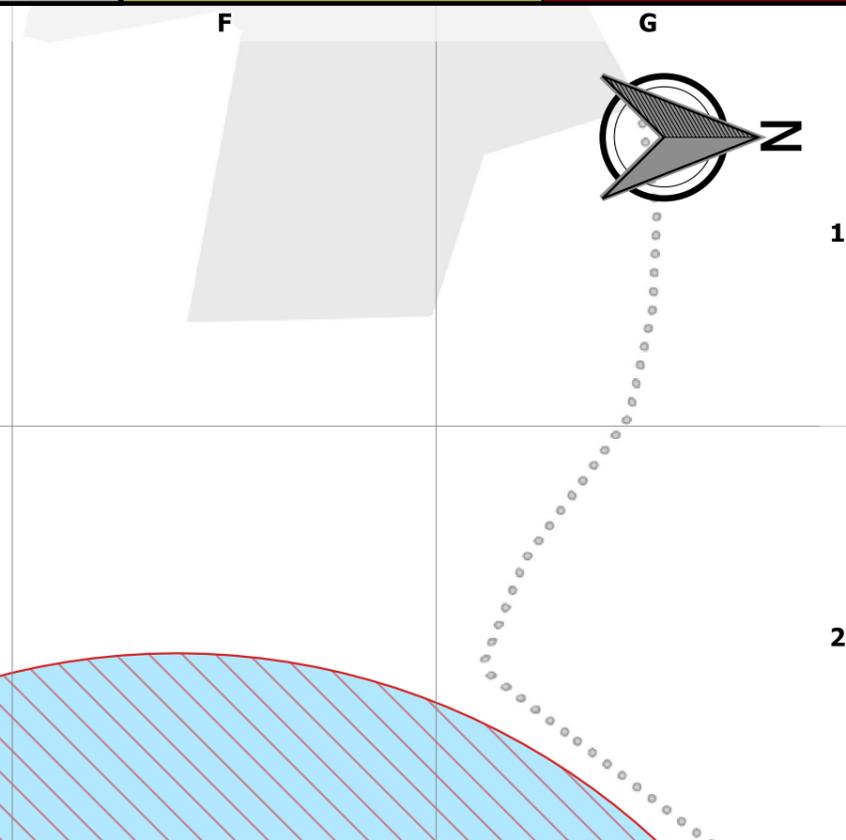


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

148: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Scharfstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	95	100.00

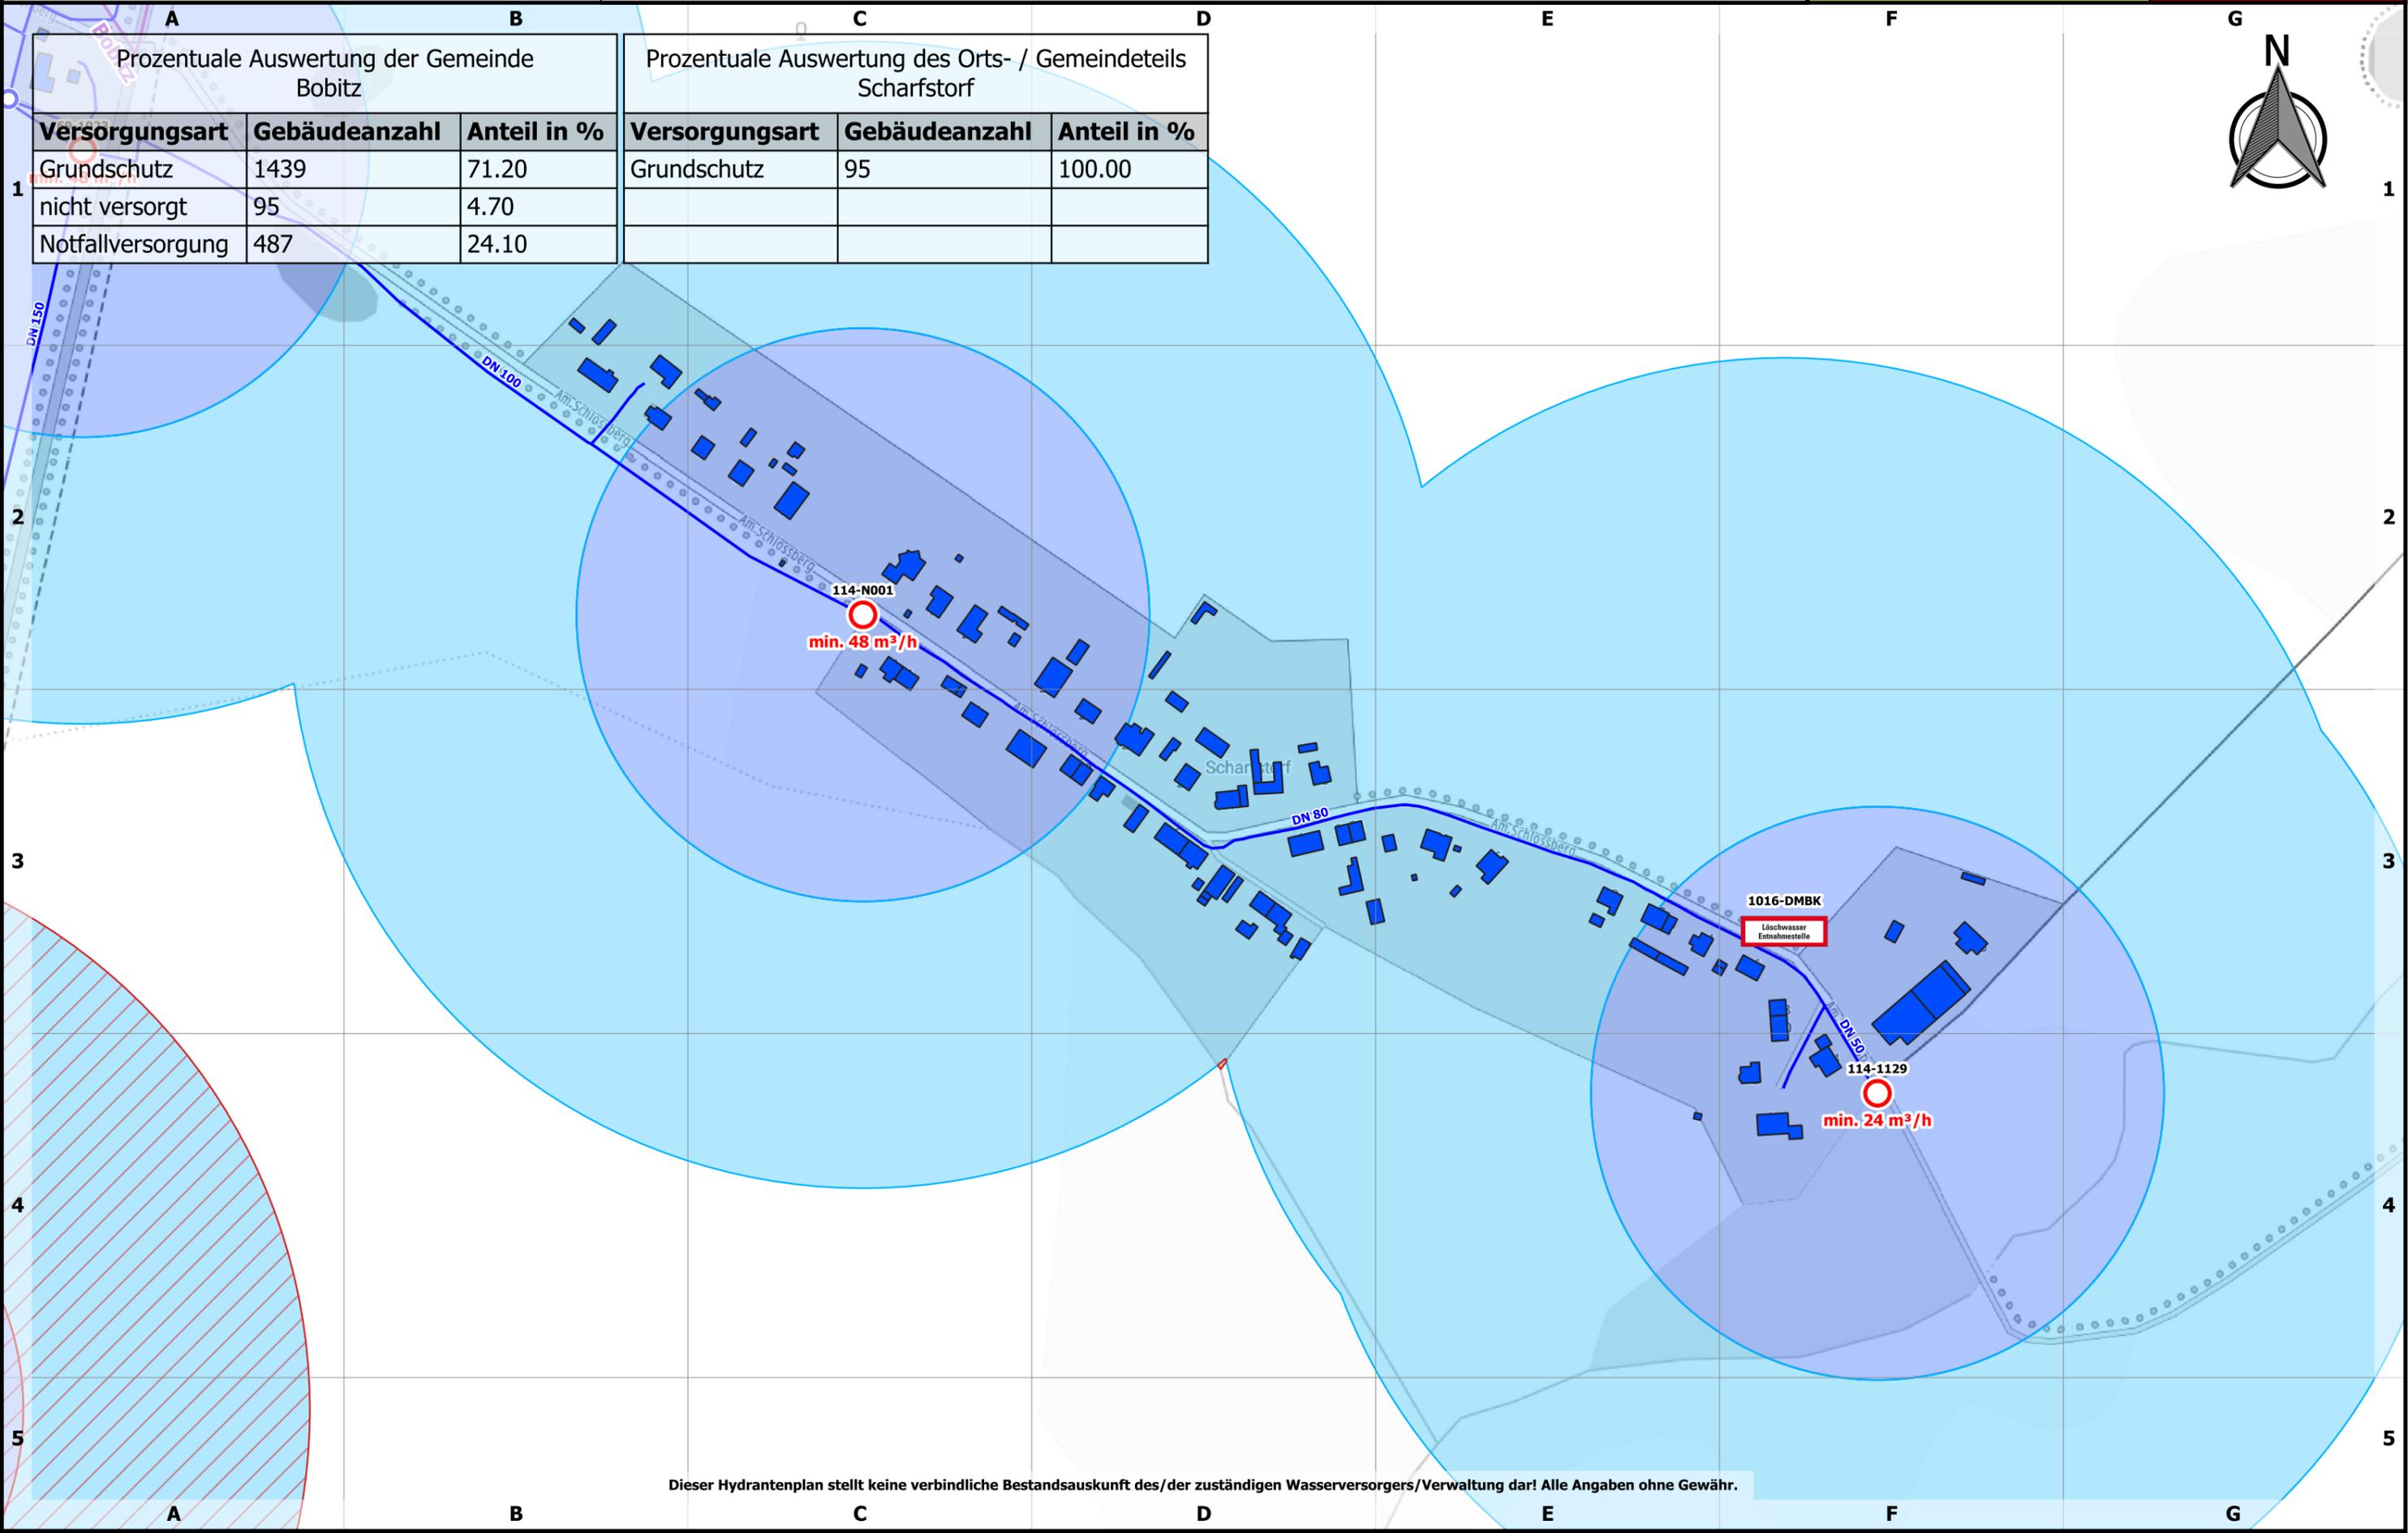



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:
22.05.2023

150: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tressow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	166	90.22
nicht versorgt	3	1.63
Notfallversorgung	15	8.15

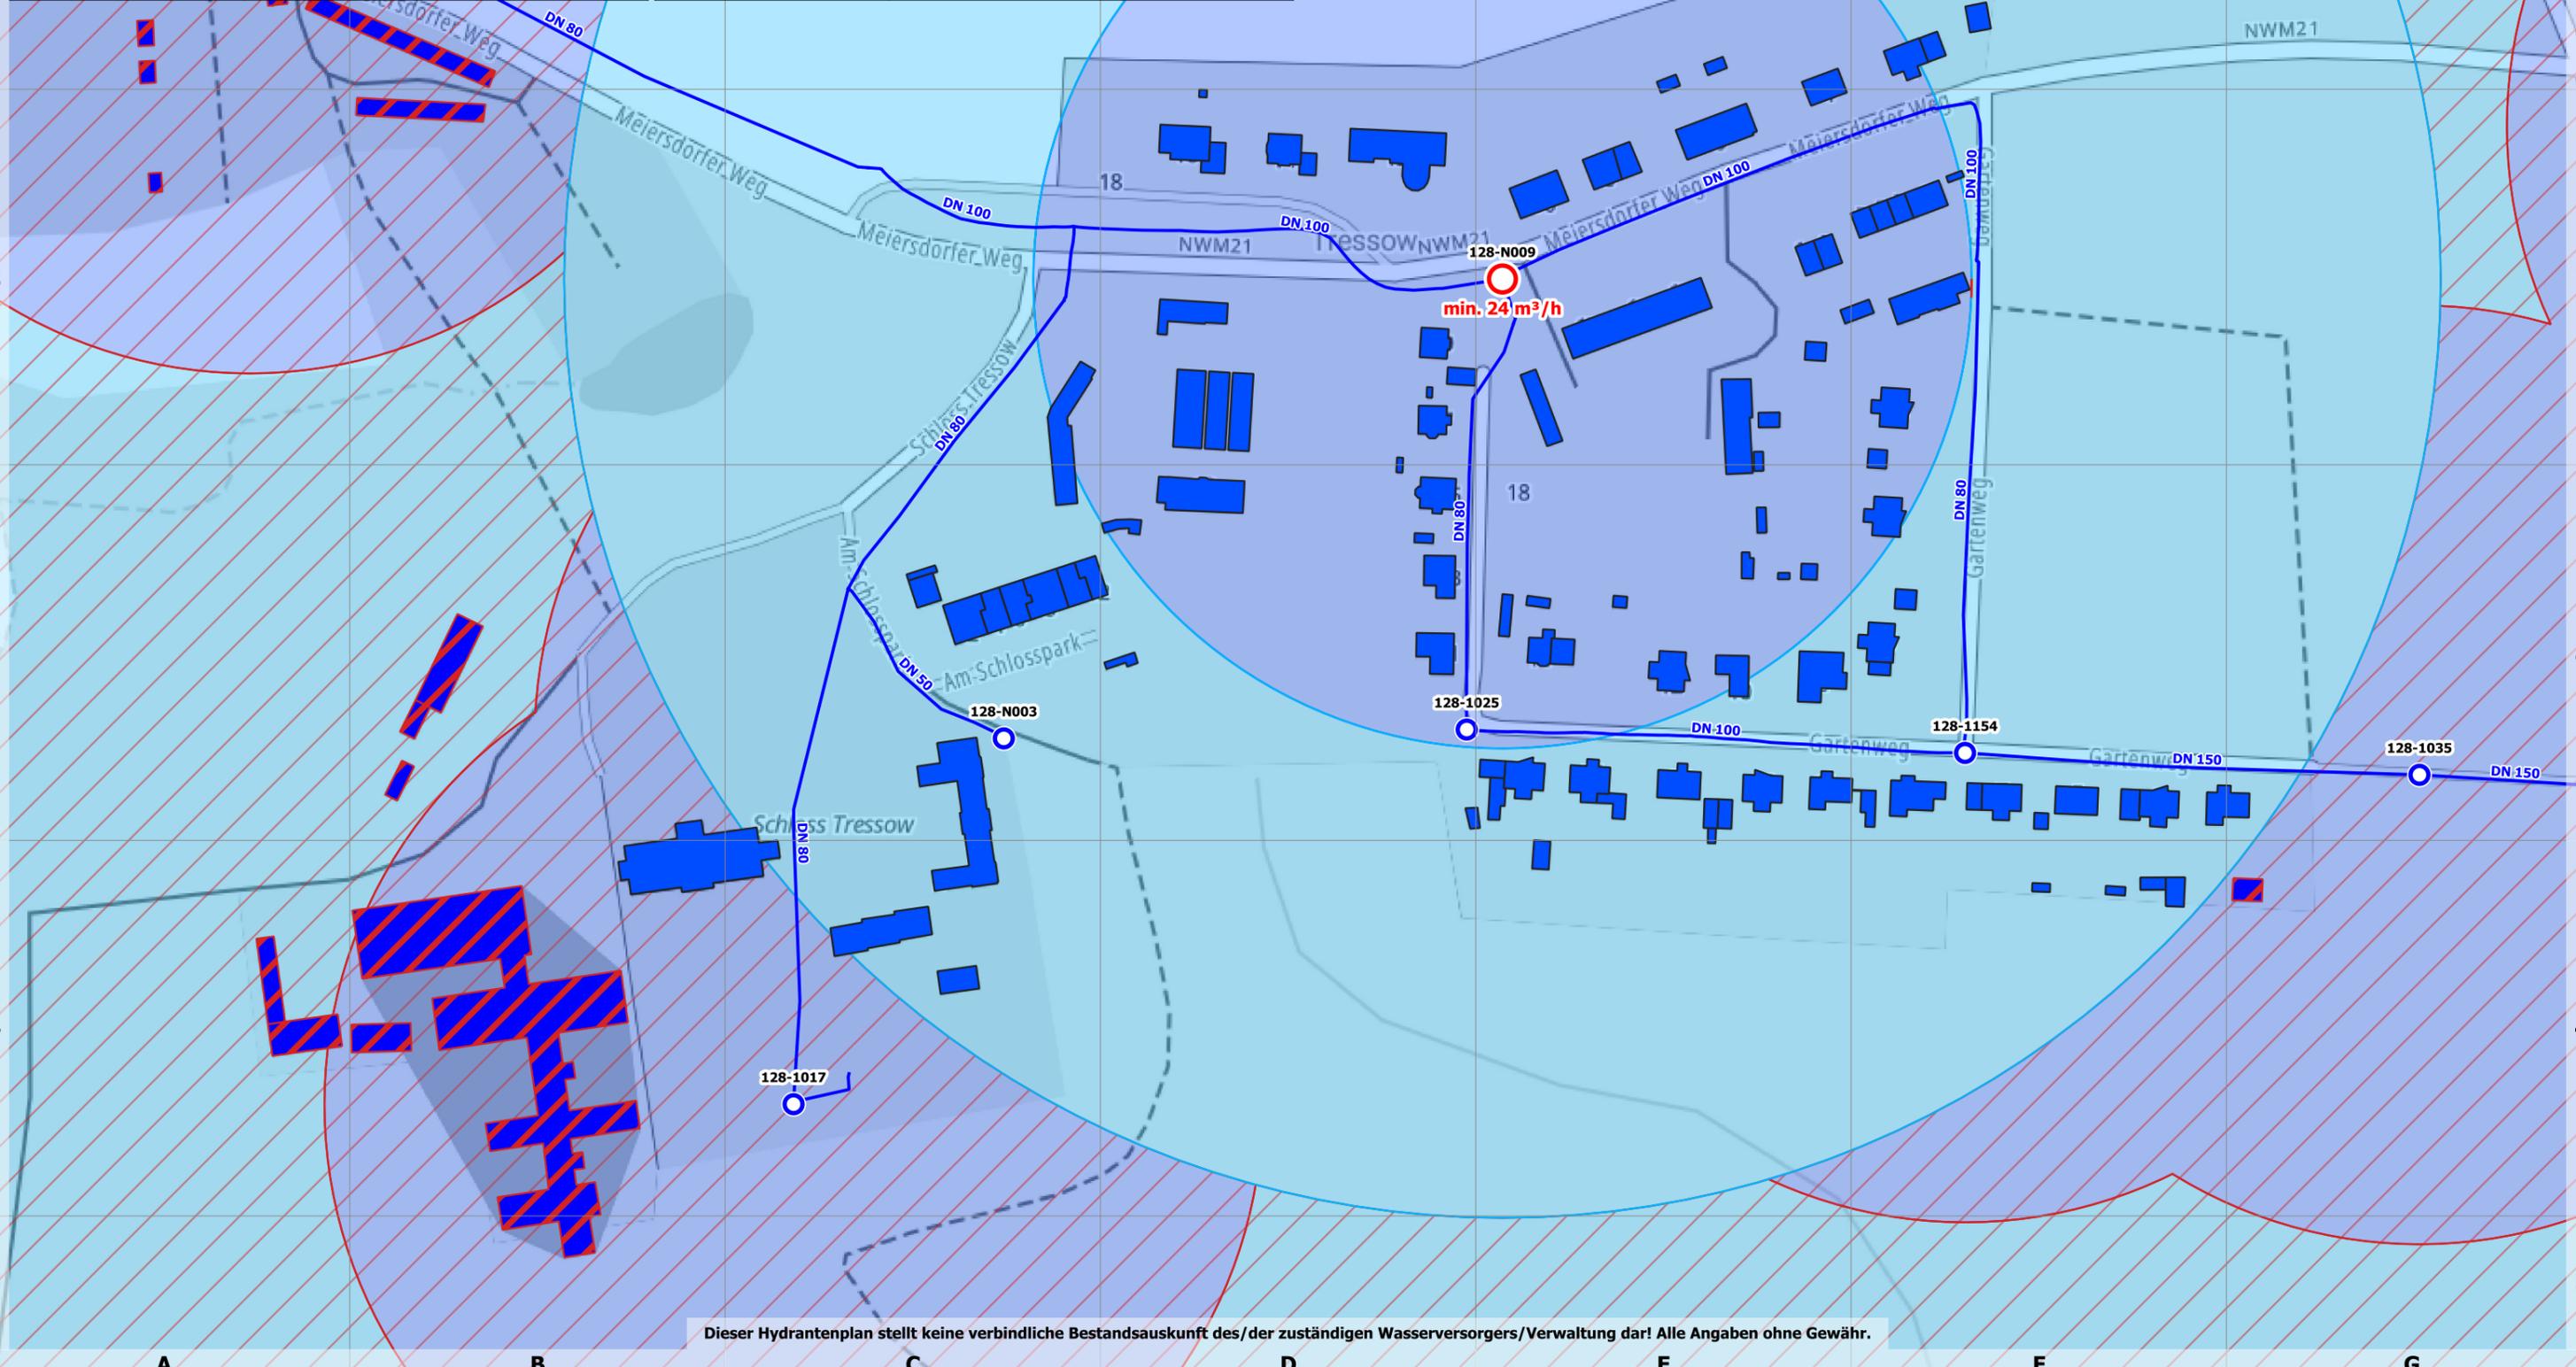


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Tressow Ausbau





Stand:
 22.05.2023

152: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tressow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	166	90.22
nicht versorgt	3	1.63
Notfallversorgung	15	8.15

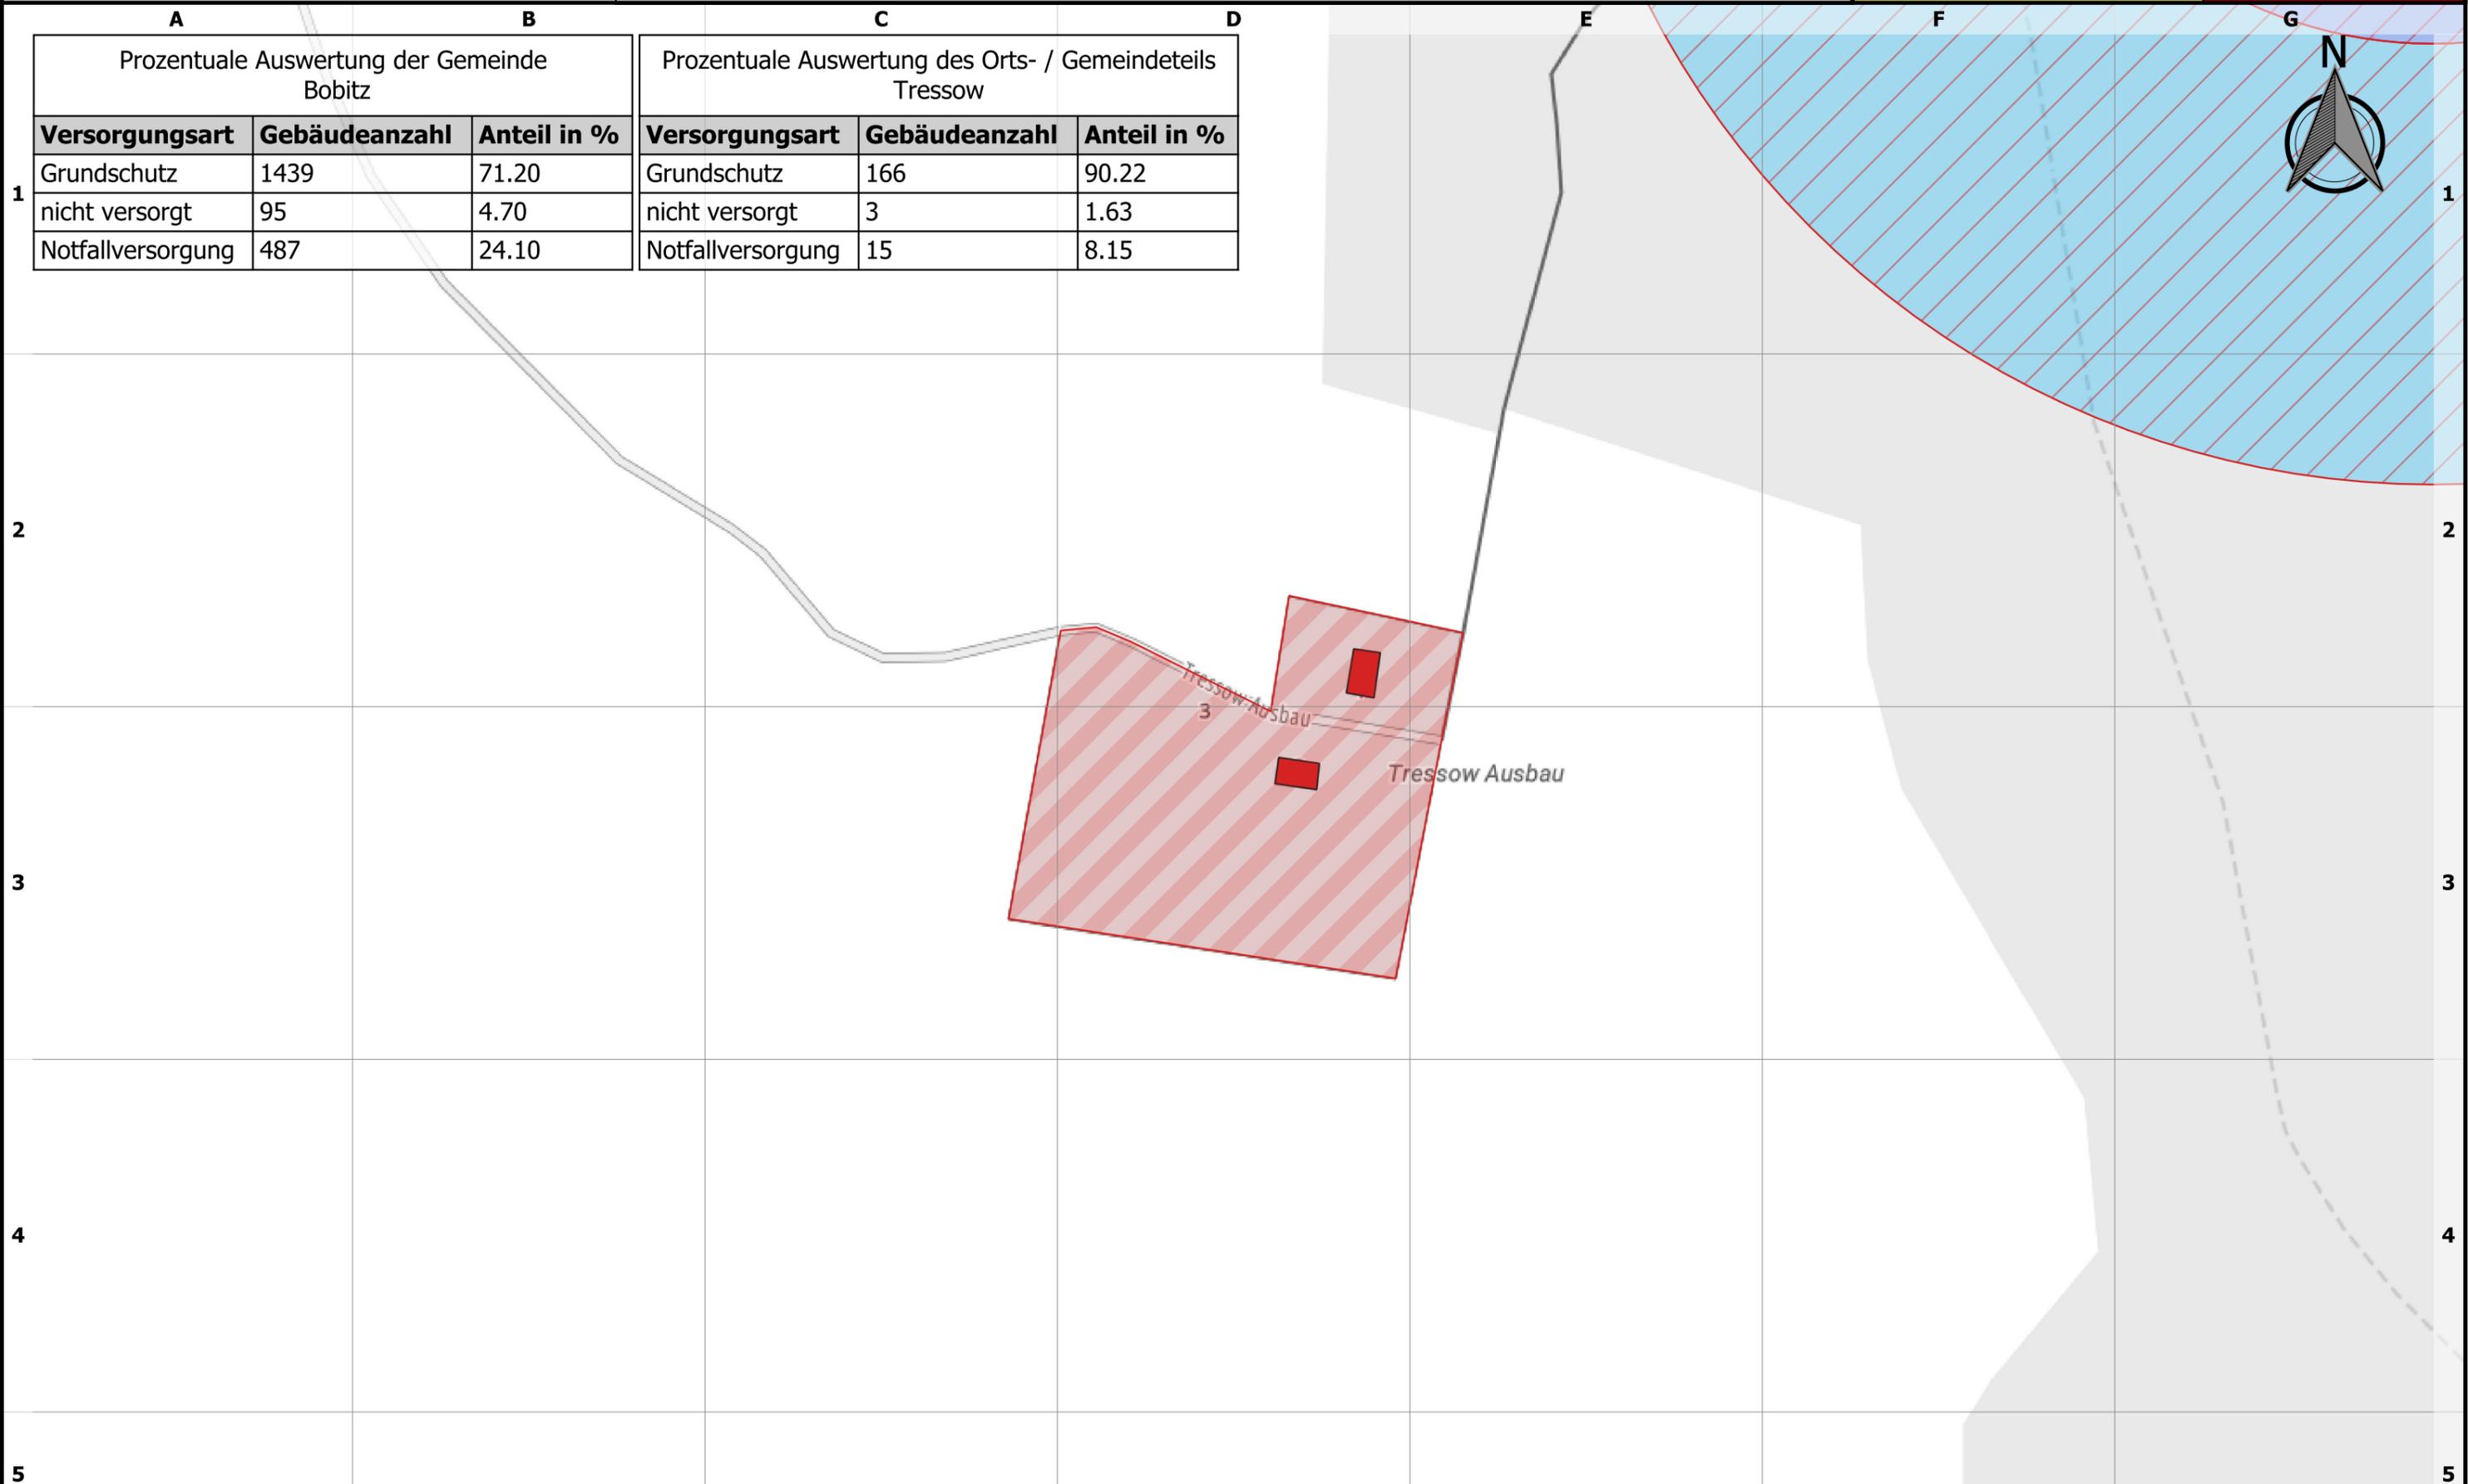

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Vierhusen




Stand:
22.05.2023

154: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	316	89.52
nicht versorgt	13	3.68
Notfallversorgung	24	6.80

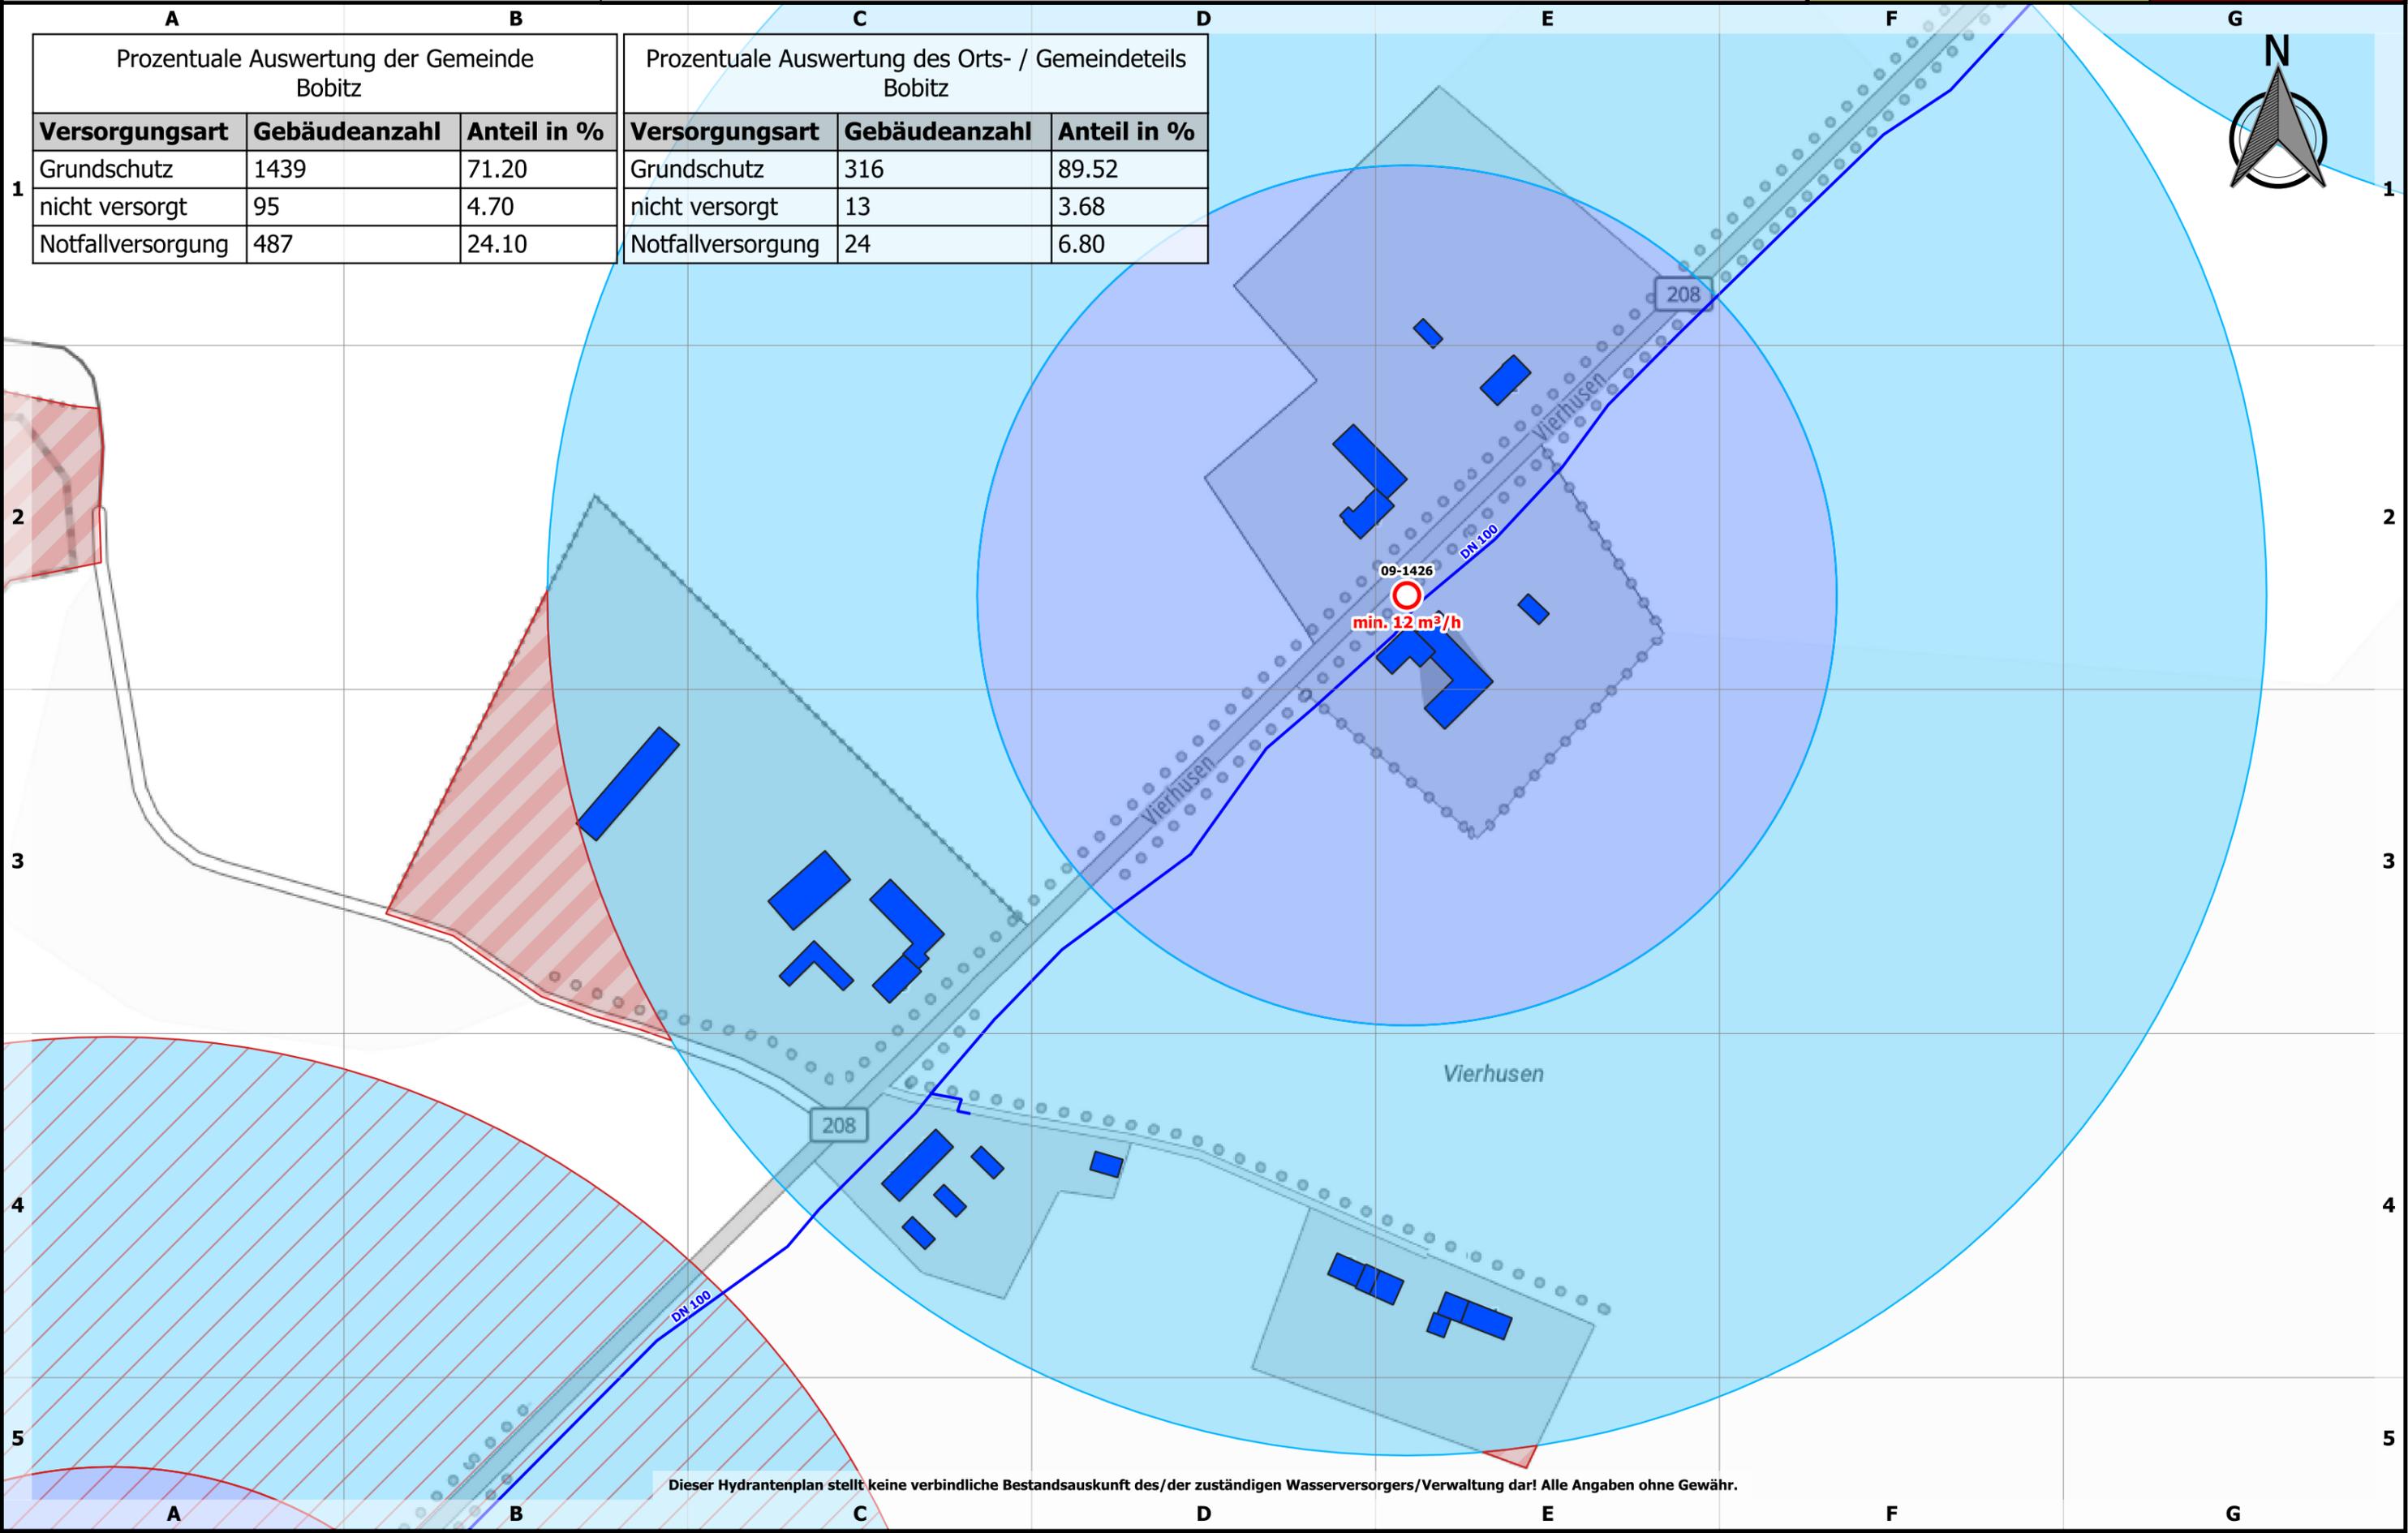


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Ziegelei




Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

158: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dalliendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	11	7.14
Notfallversorgung	143	92.86

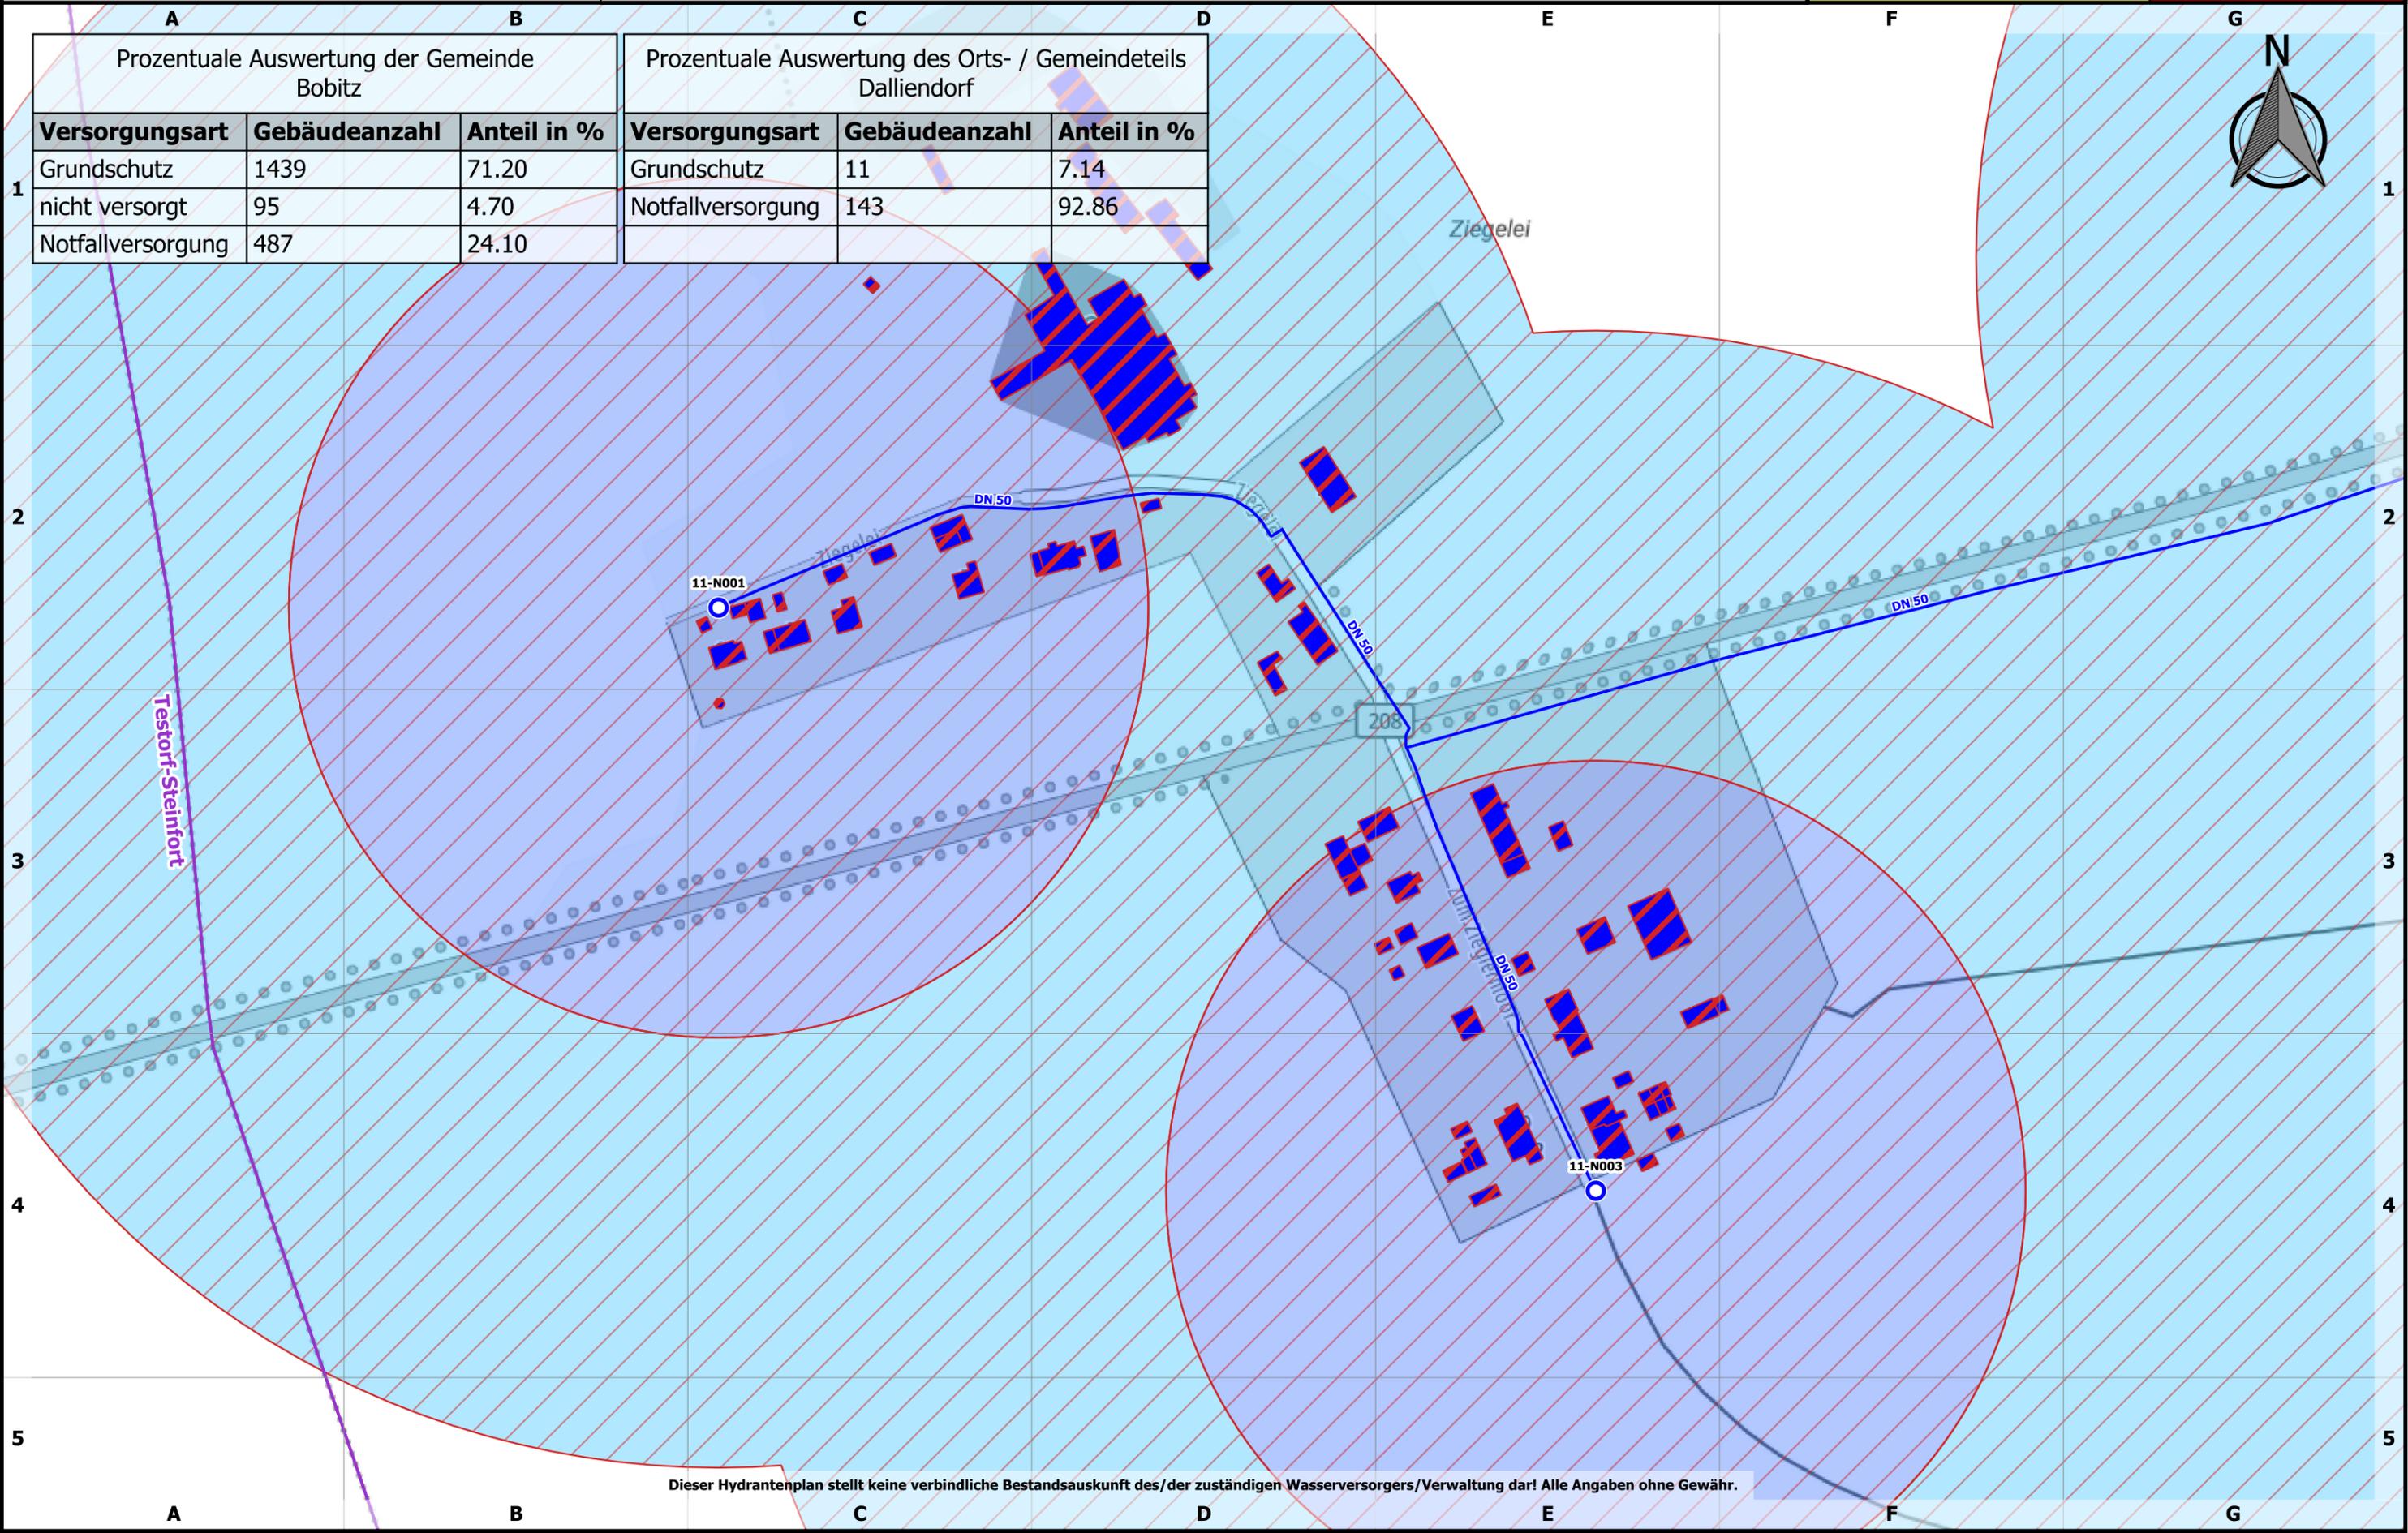

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Dallendorf



Stand:
 22.05.2023

166: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dallendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	11	7.14
Notfallversorgung	143	92.86



Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

168: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bobitz

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Dambeck

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	147	58.33
nicht versorgt	16	6.35
Notfallversorgung	89	35.32

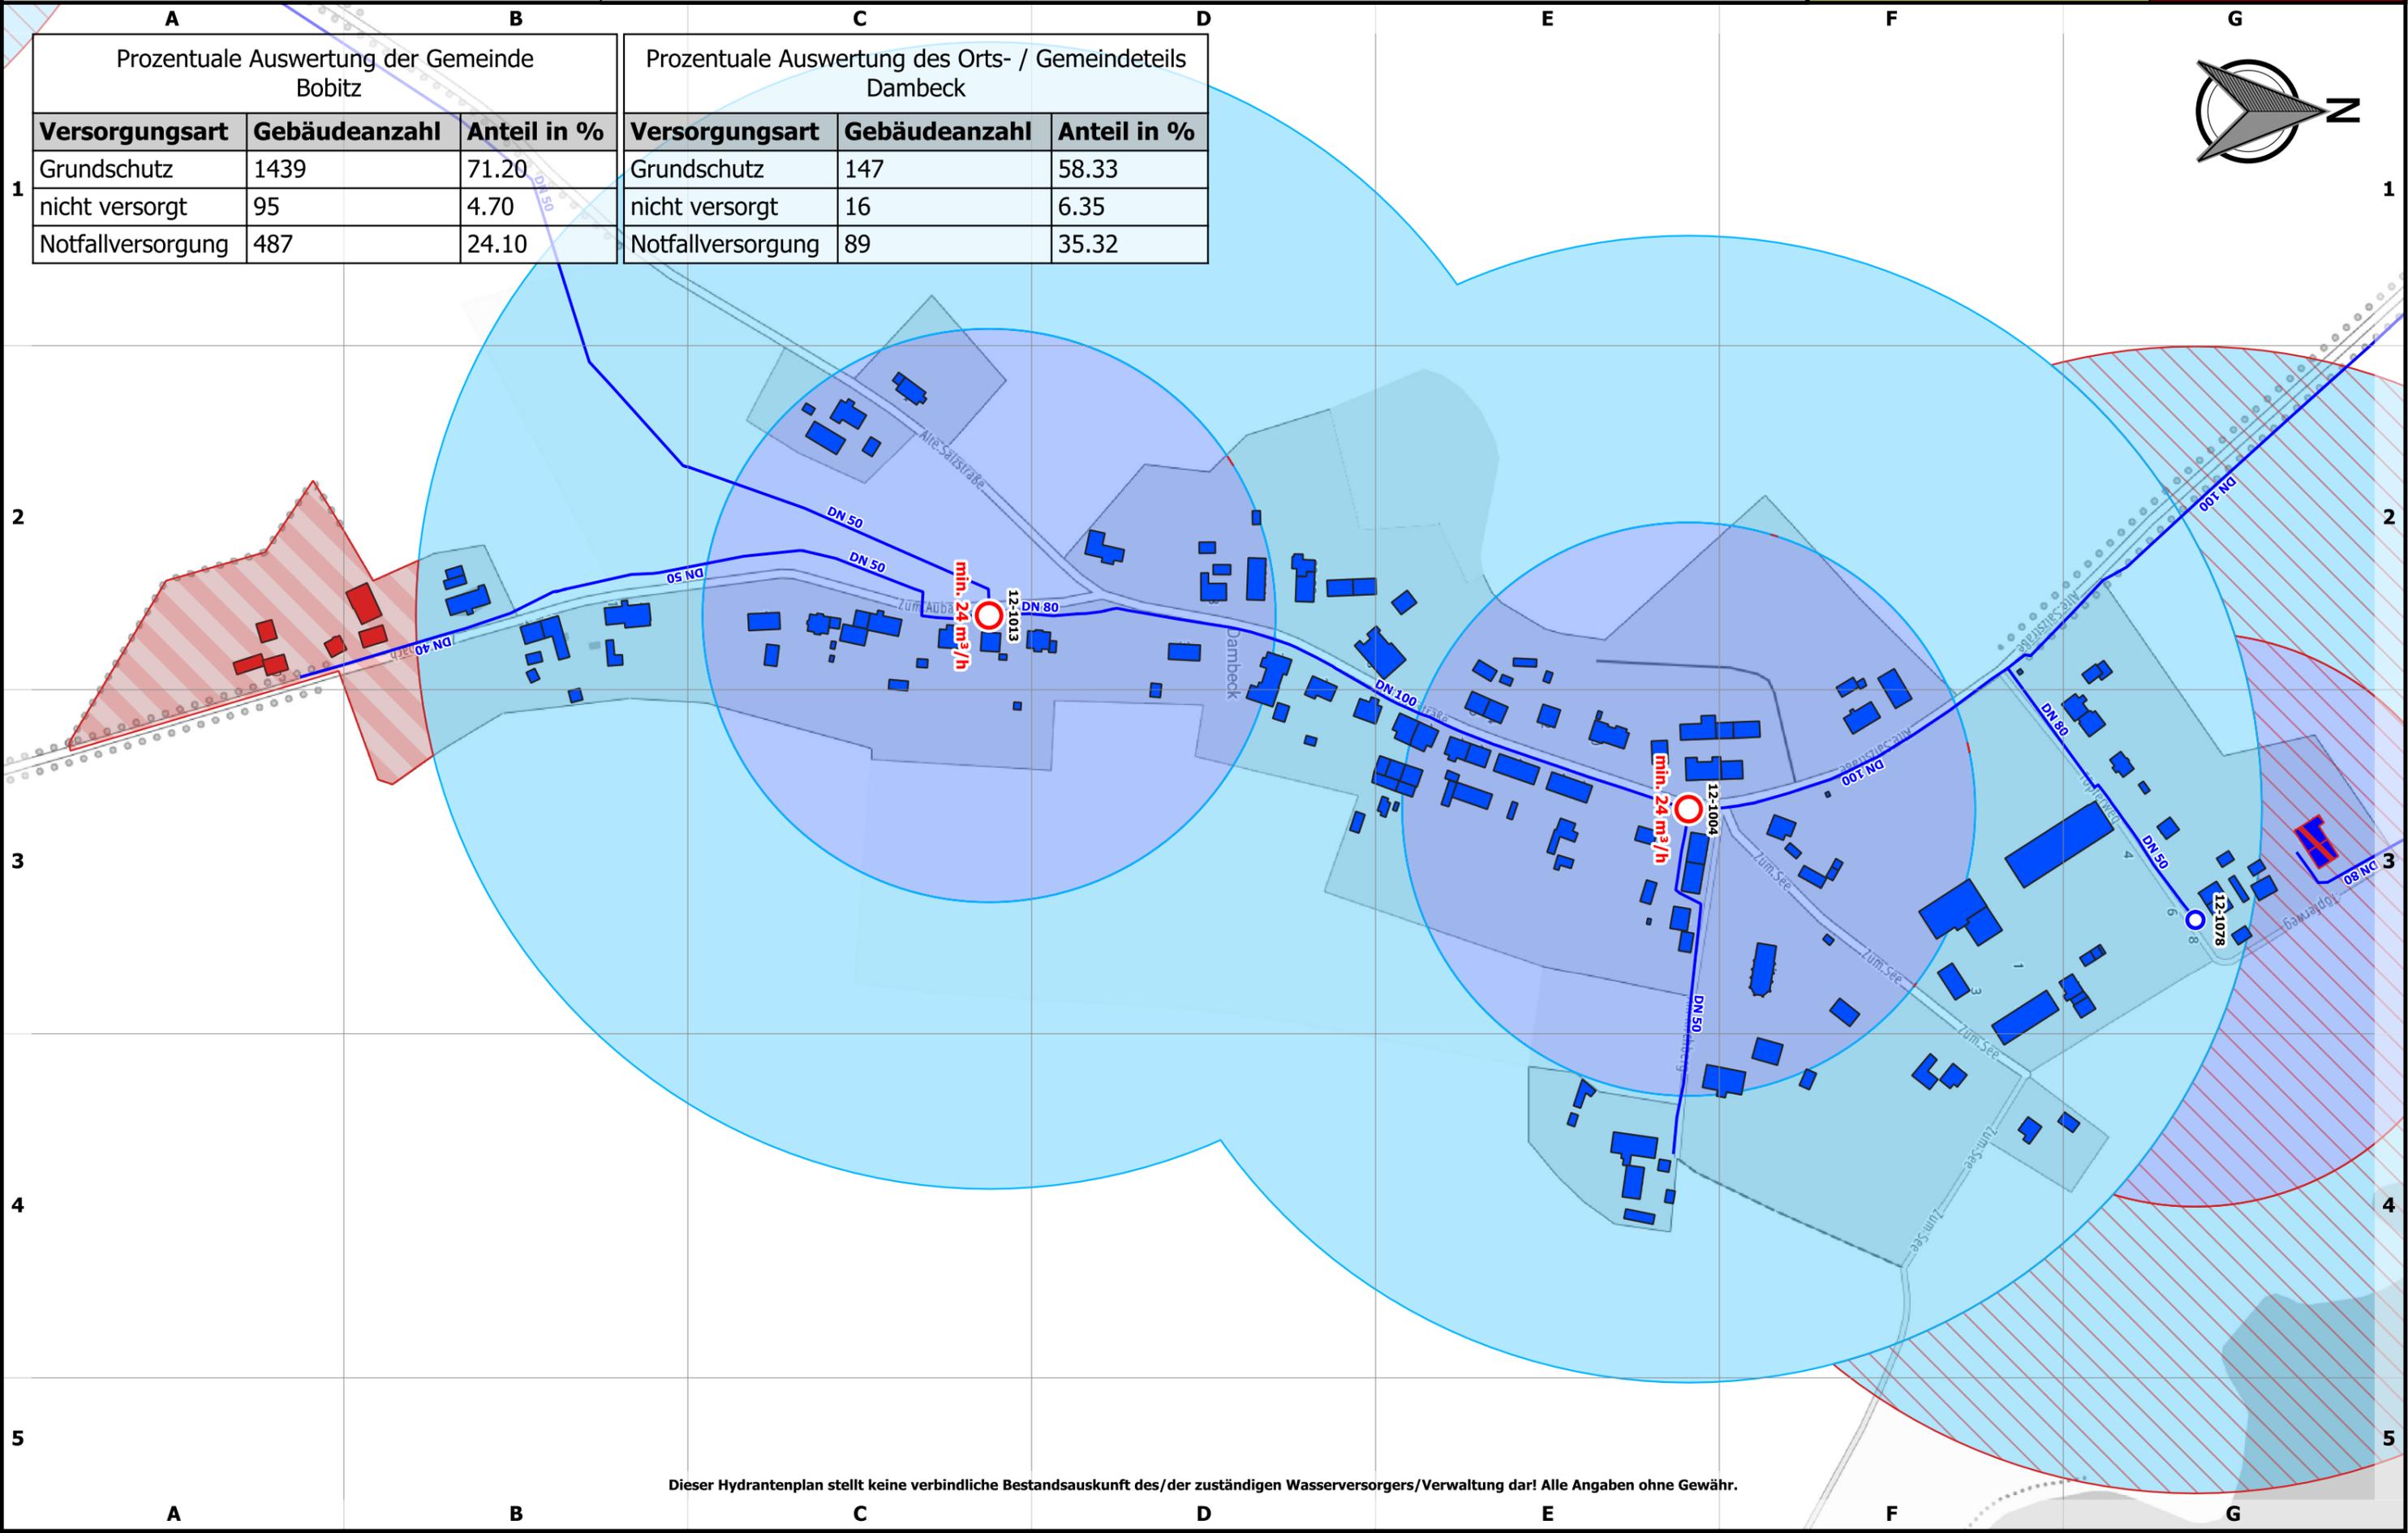



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000


Stand:
22.05.2023

170: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rastorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	52	65.82
Notfallversorgung	27	34.18

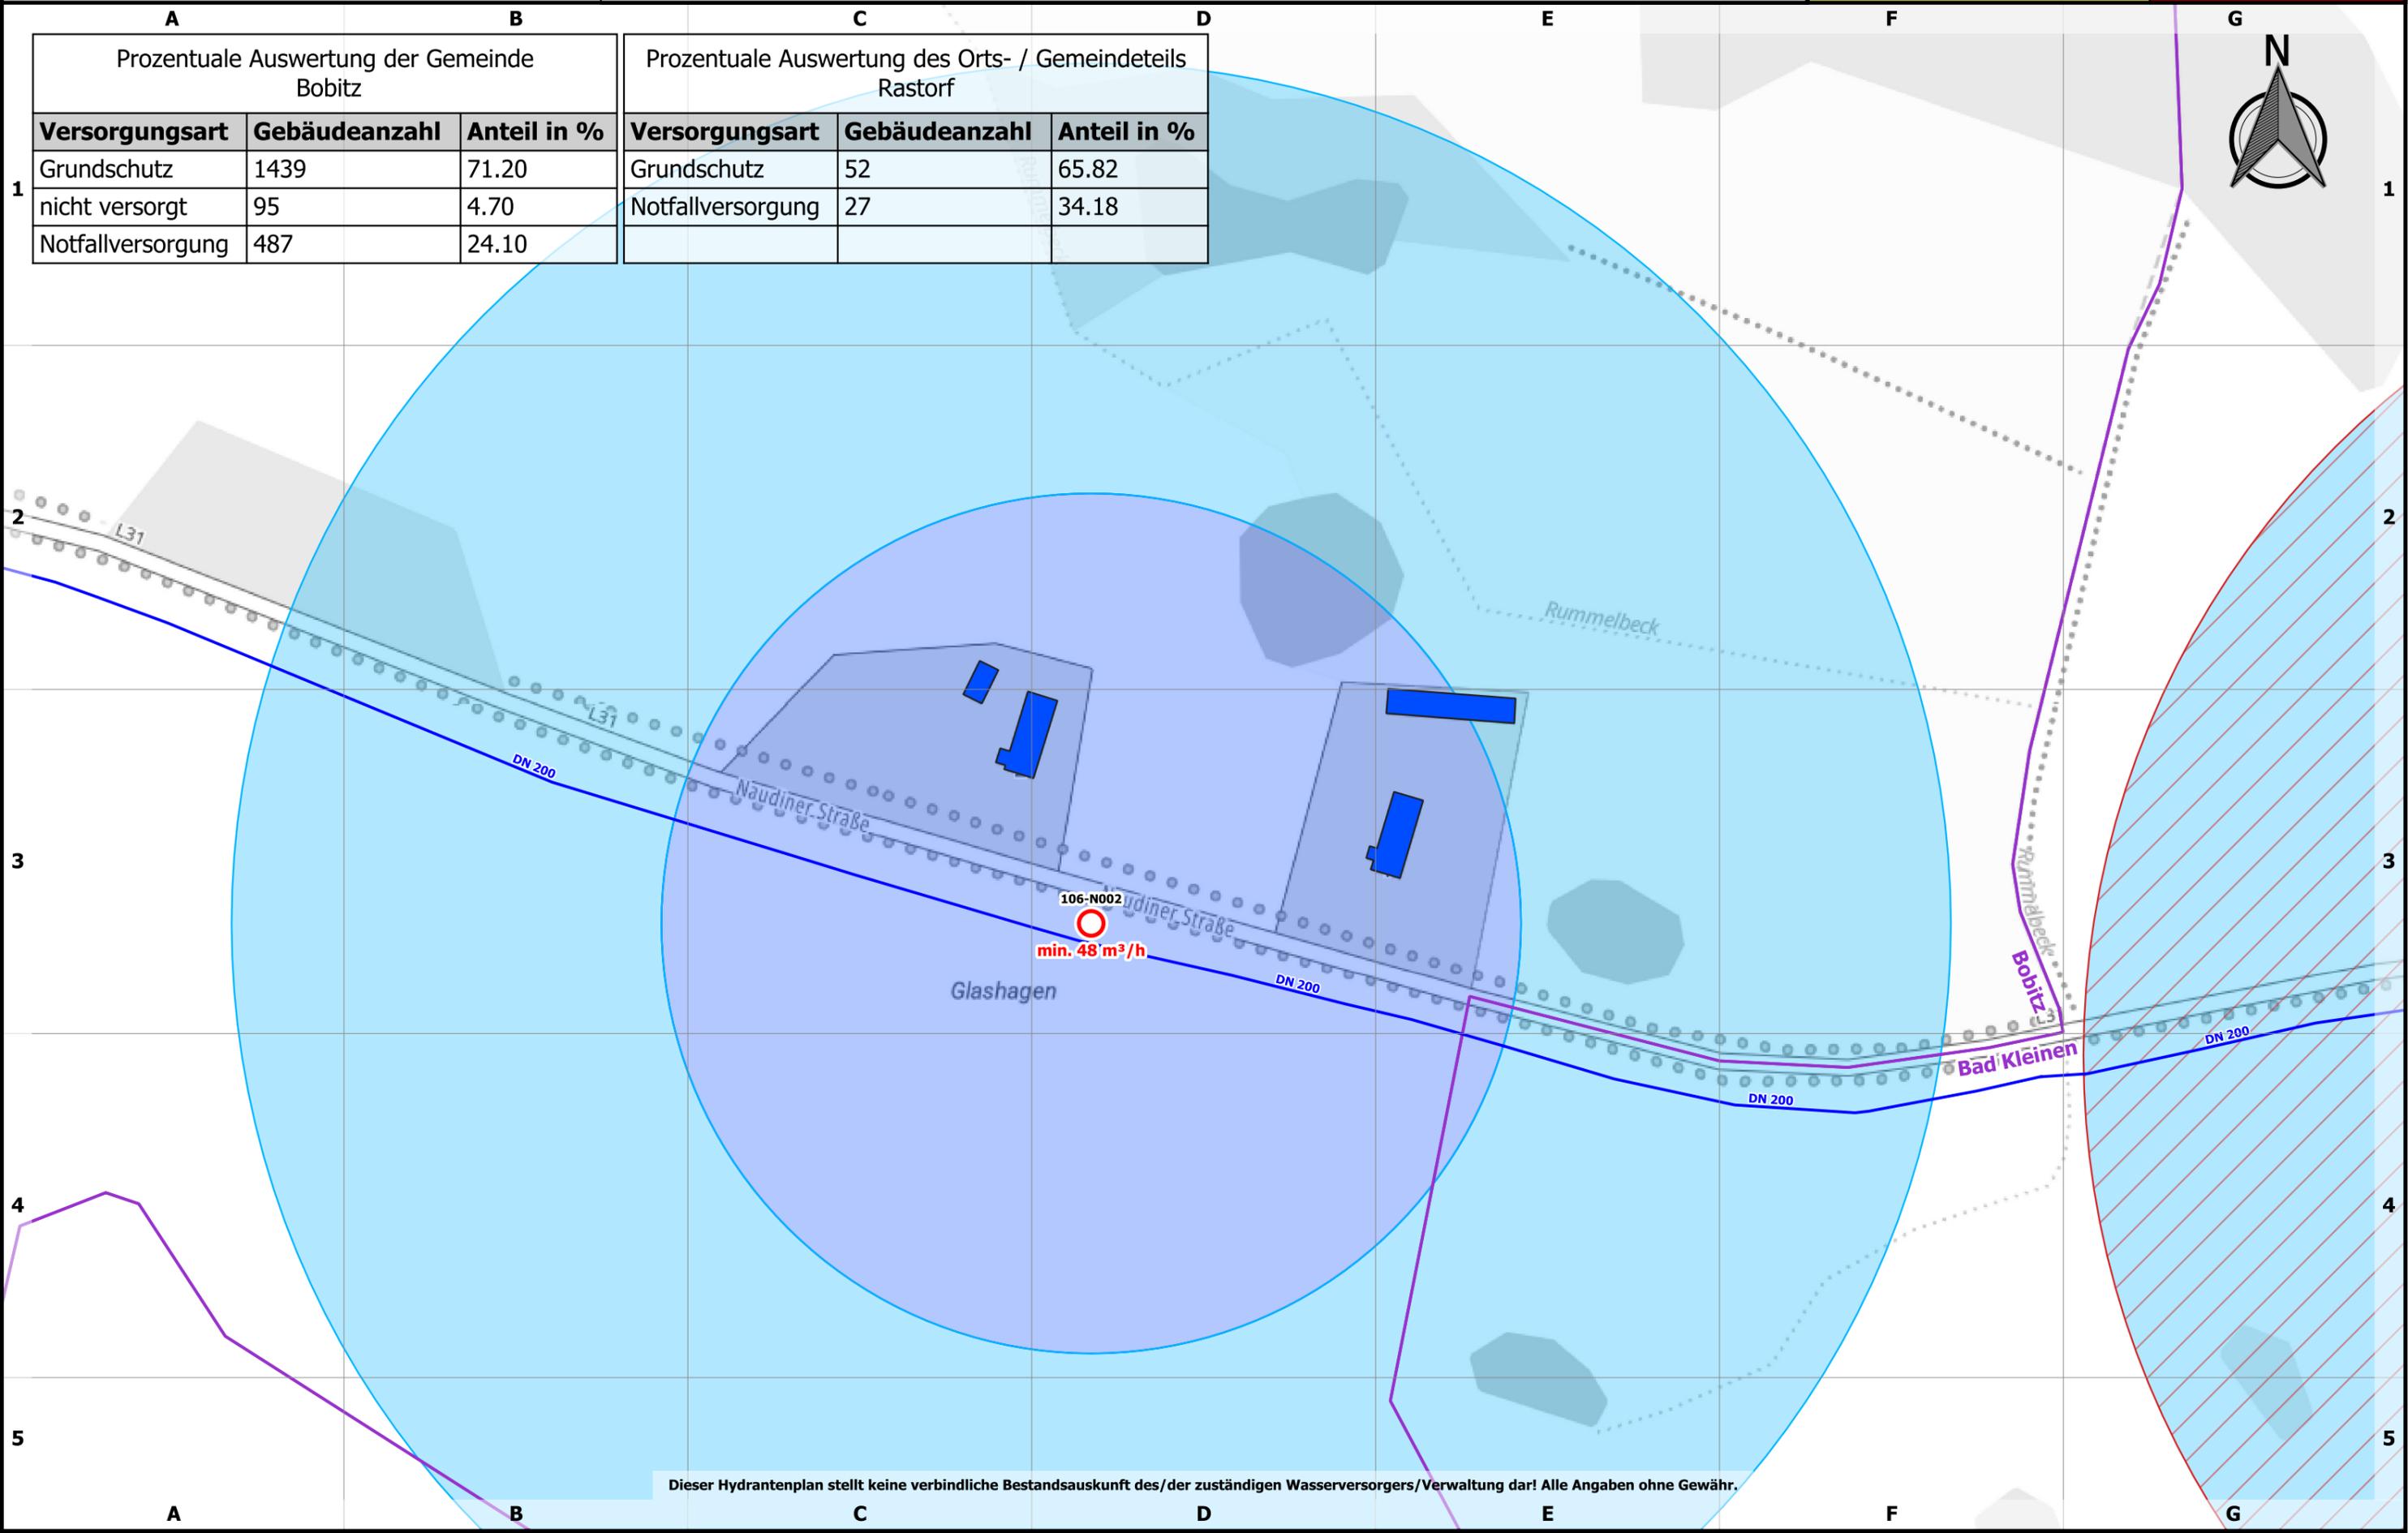



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

172: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grapen Stieten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	58	100.00

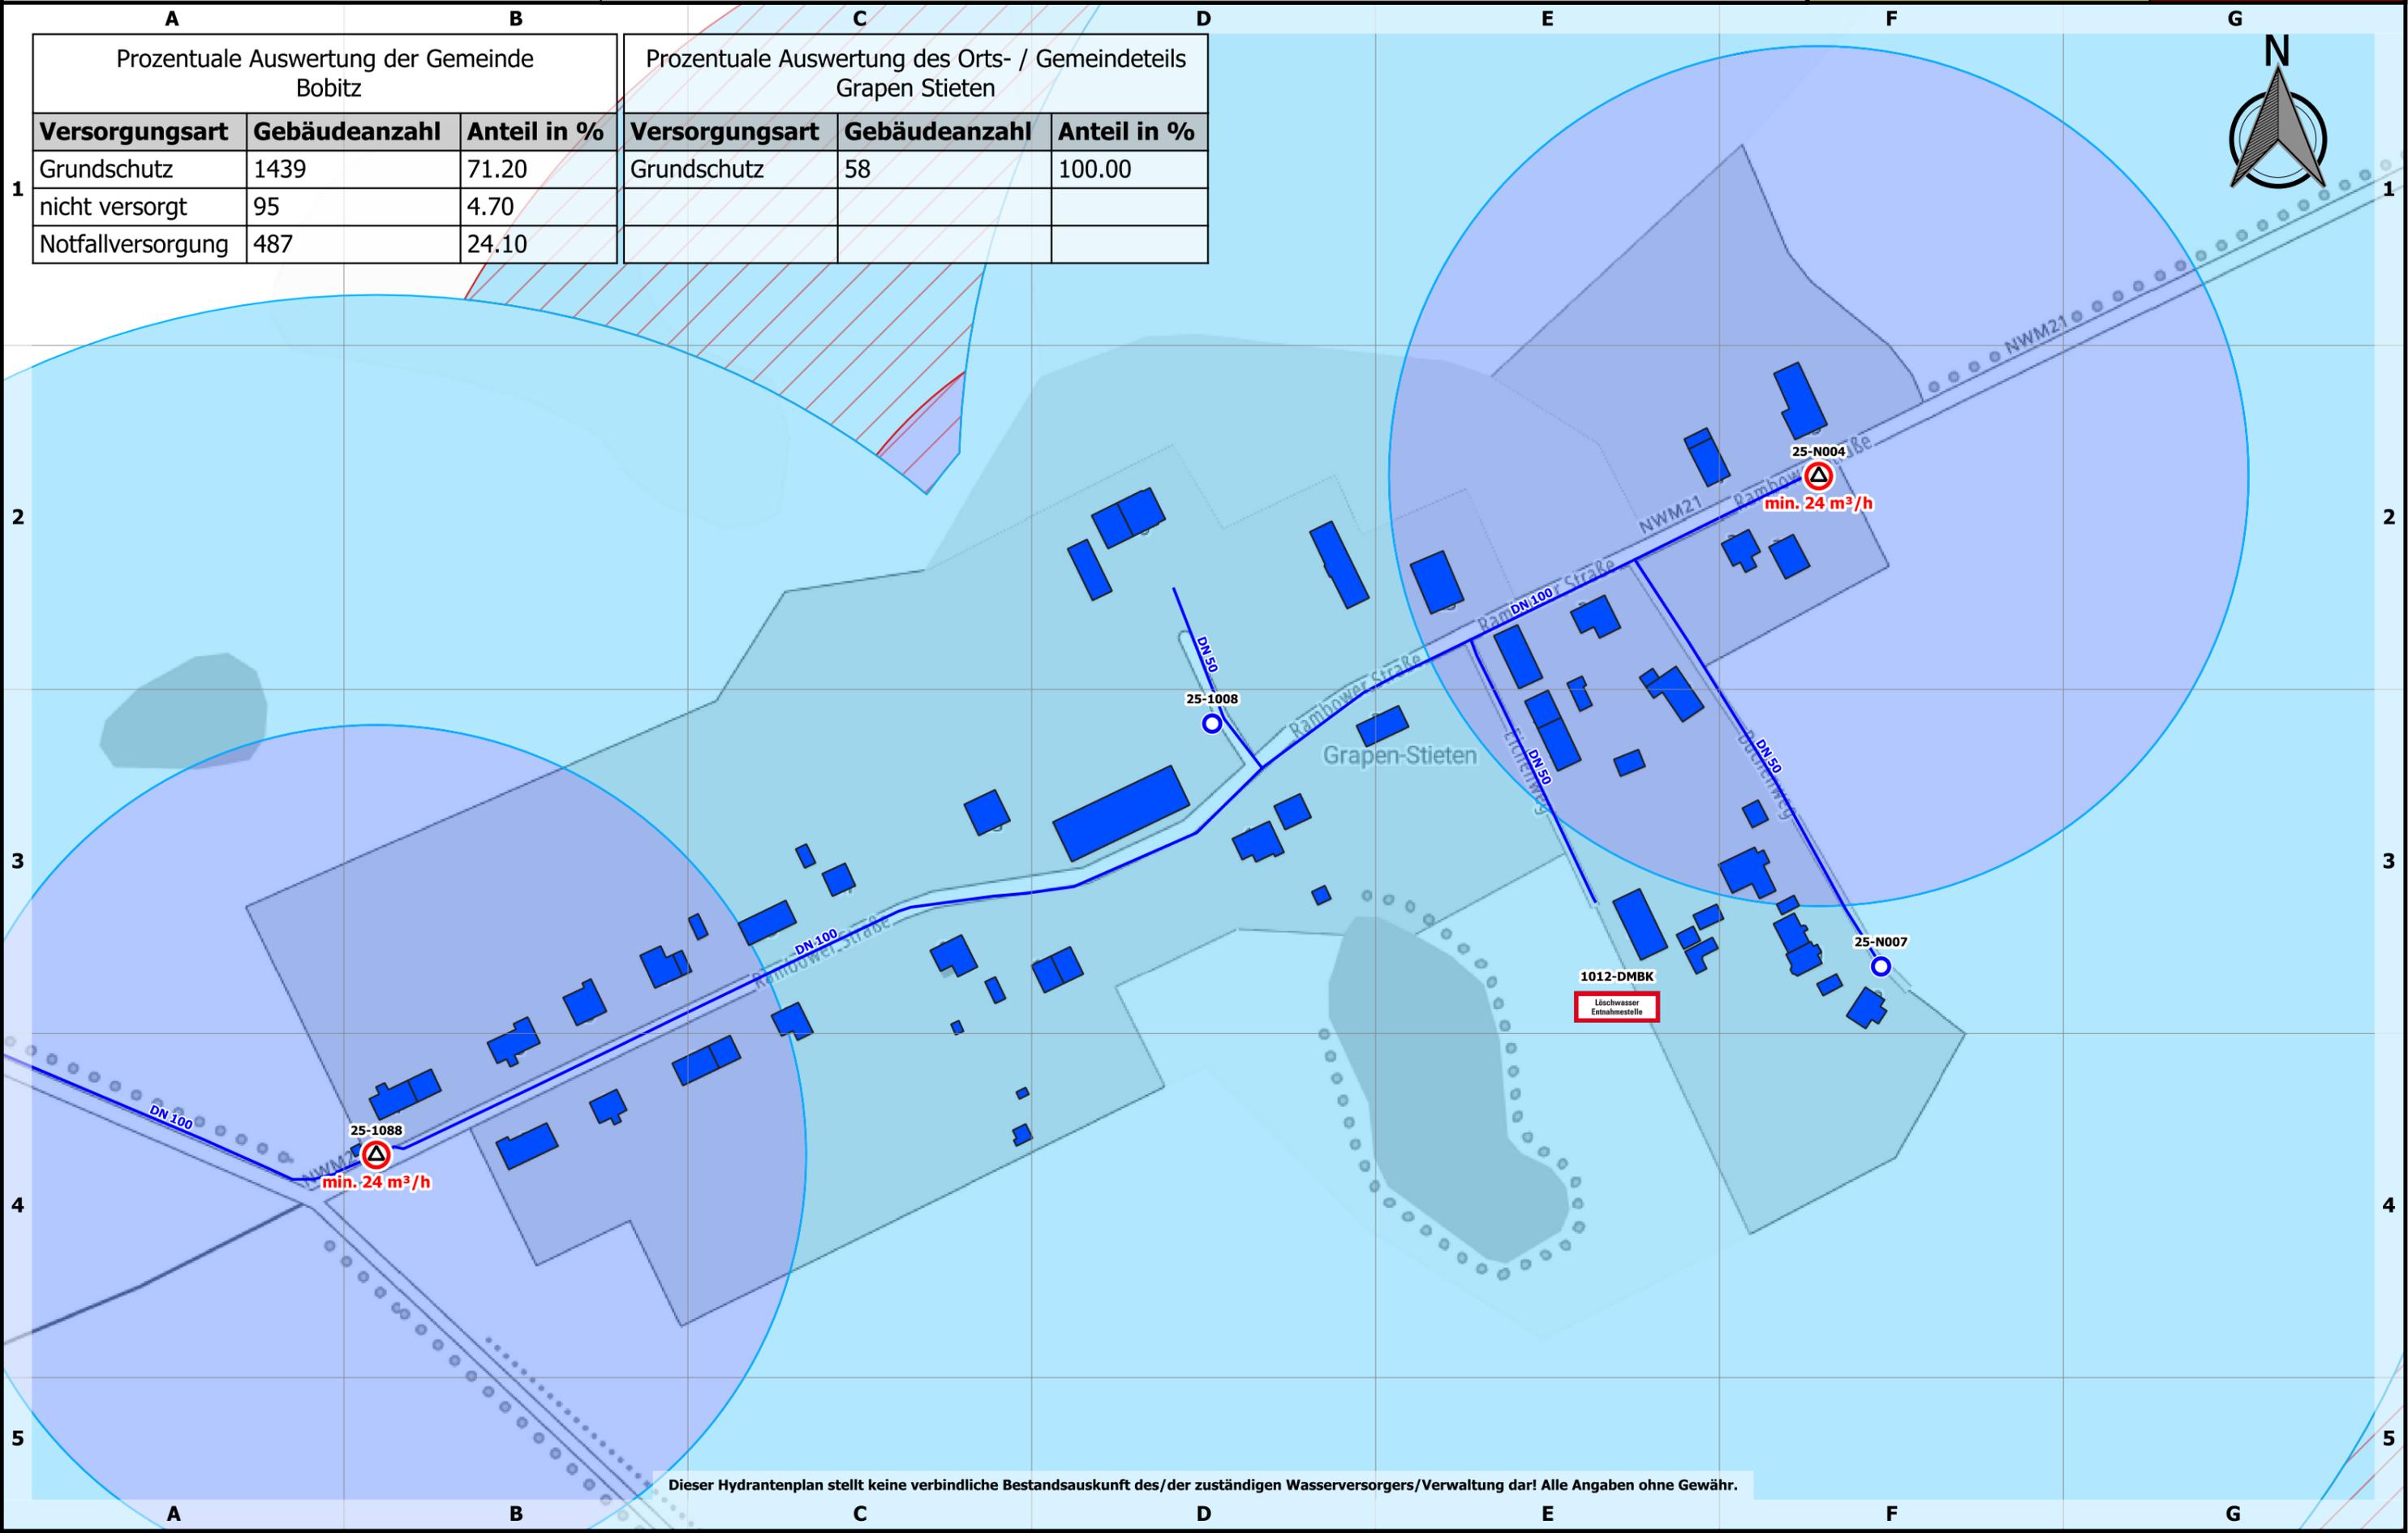

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

174: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Krankow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	155	98.10
Notfallversorgung	3	1.90

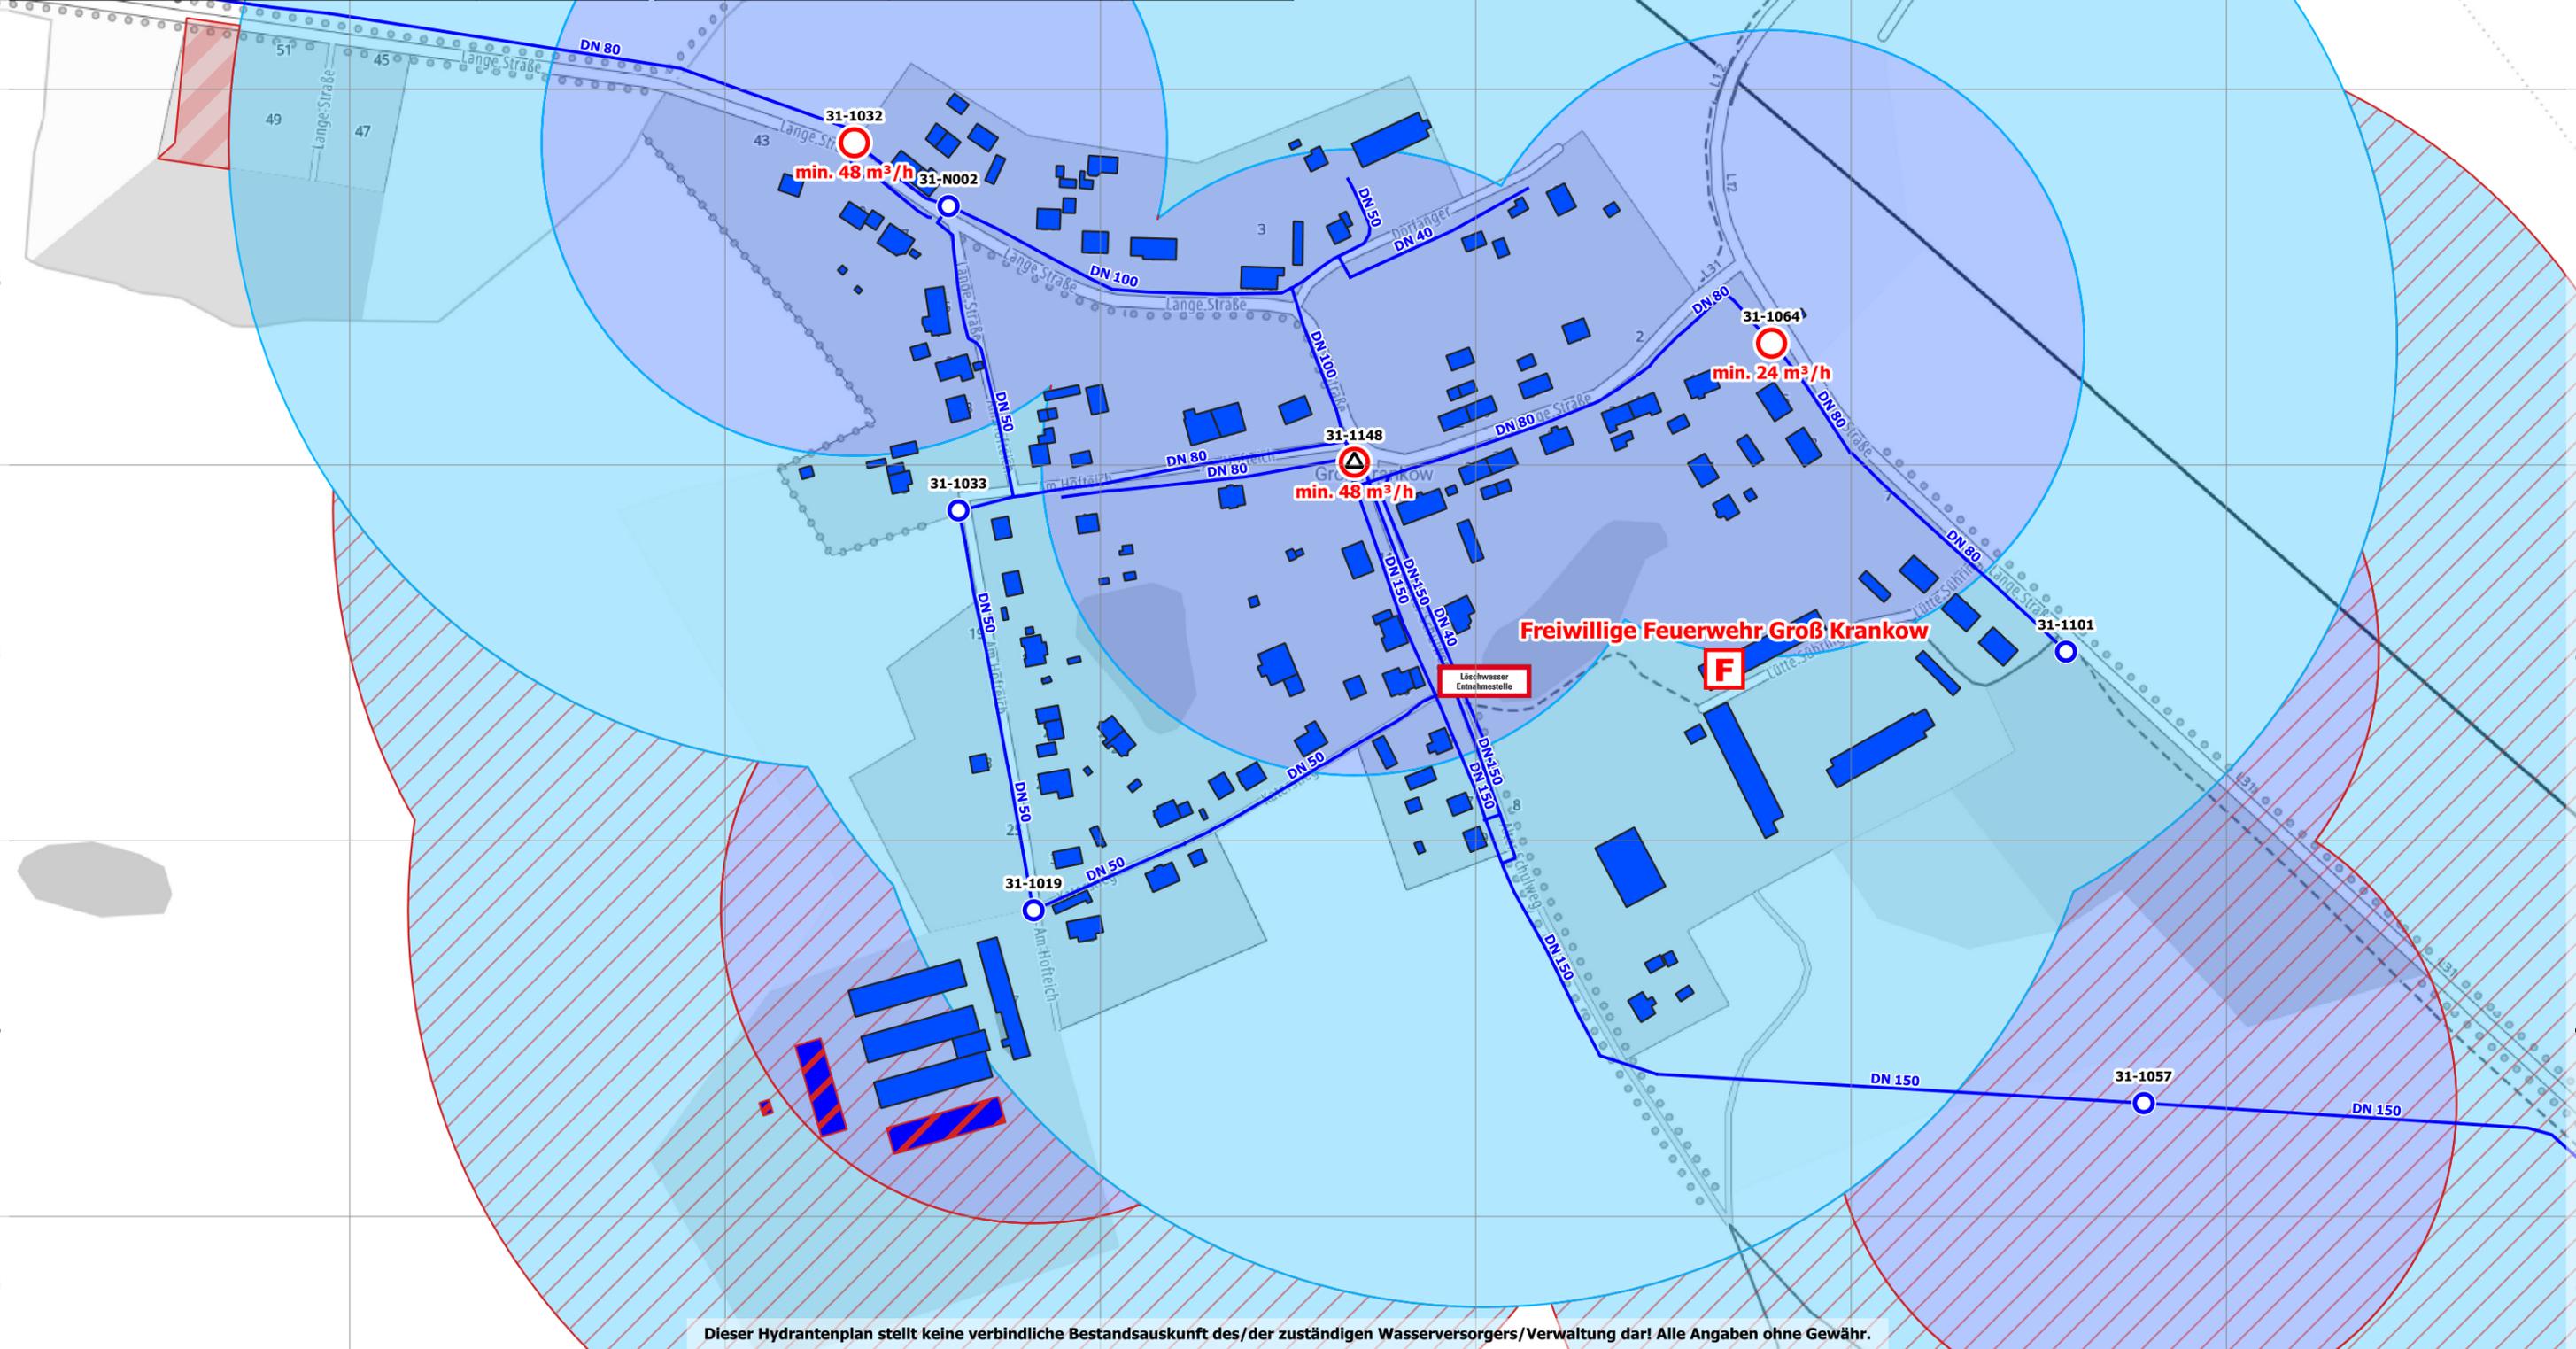

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023


178: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dambeck

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	147	58.33
nicht versorgt	16	6.35
Notfallversorgung	89	35.32

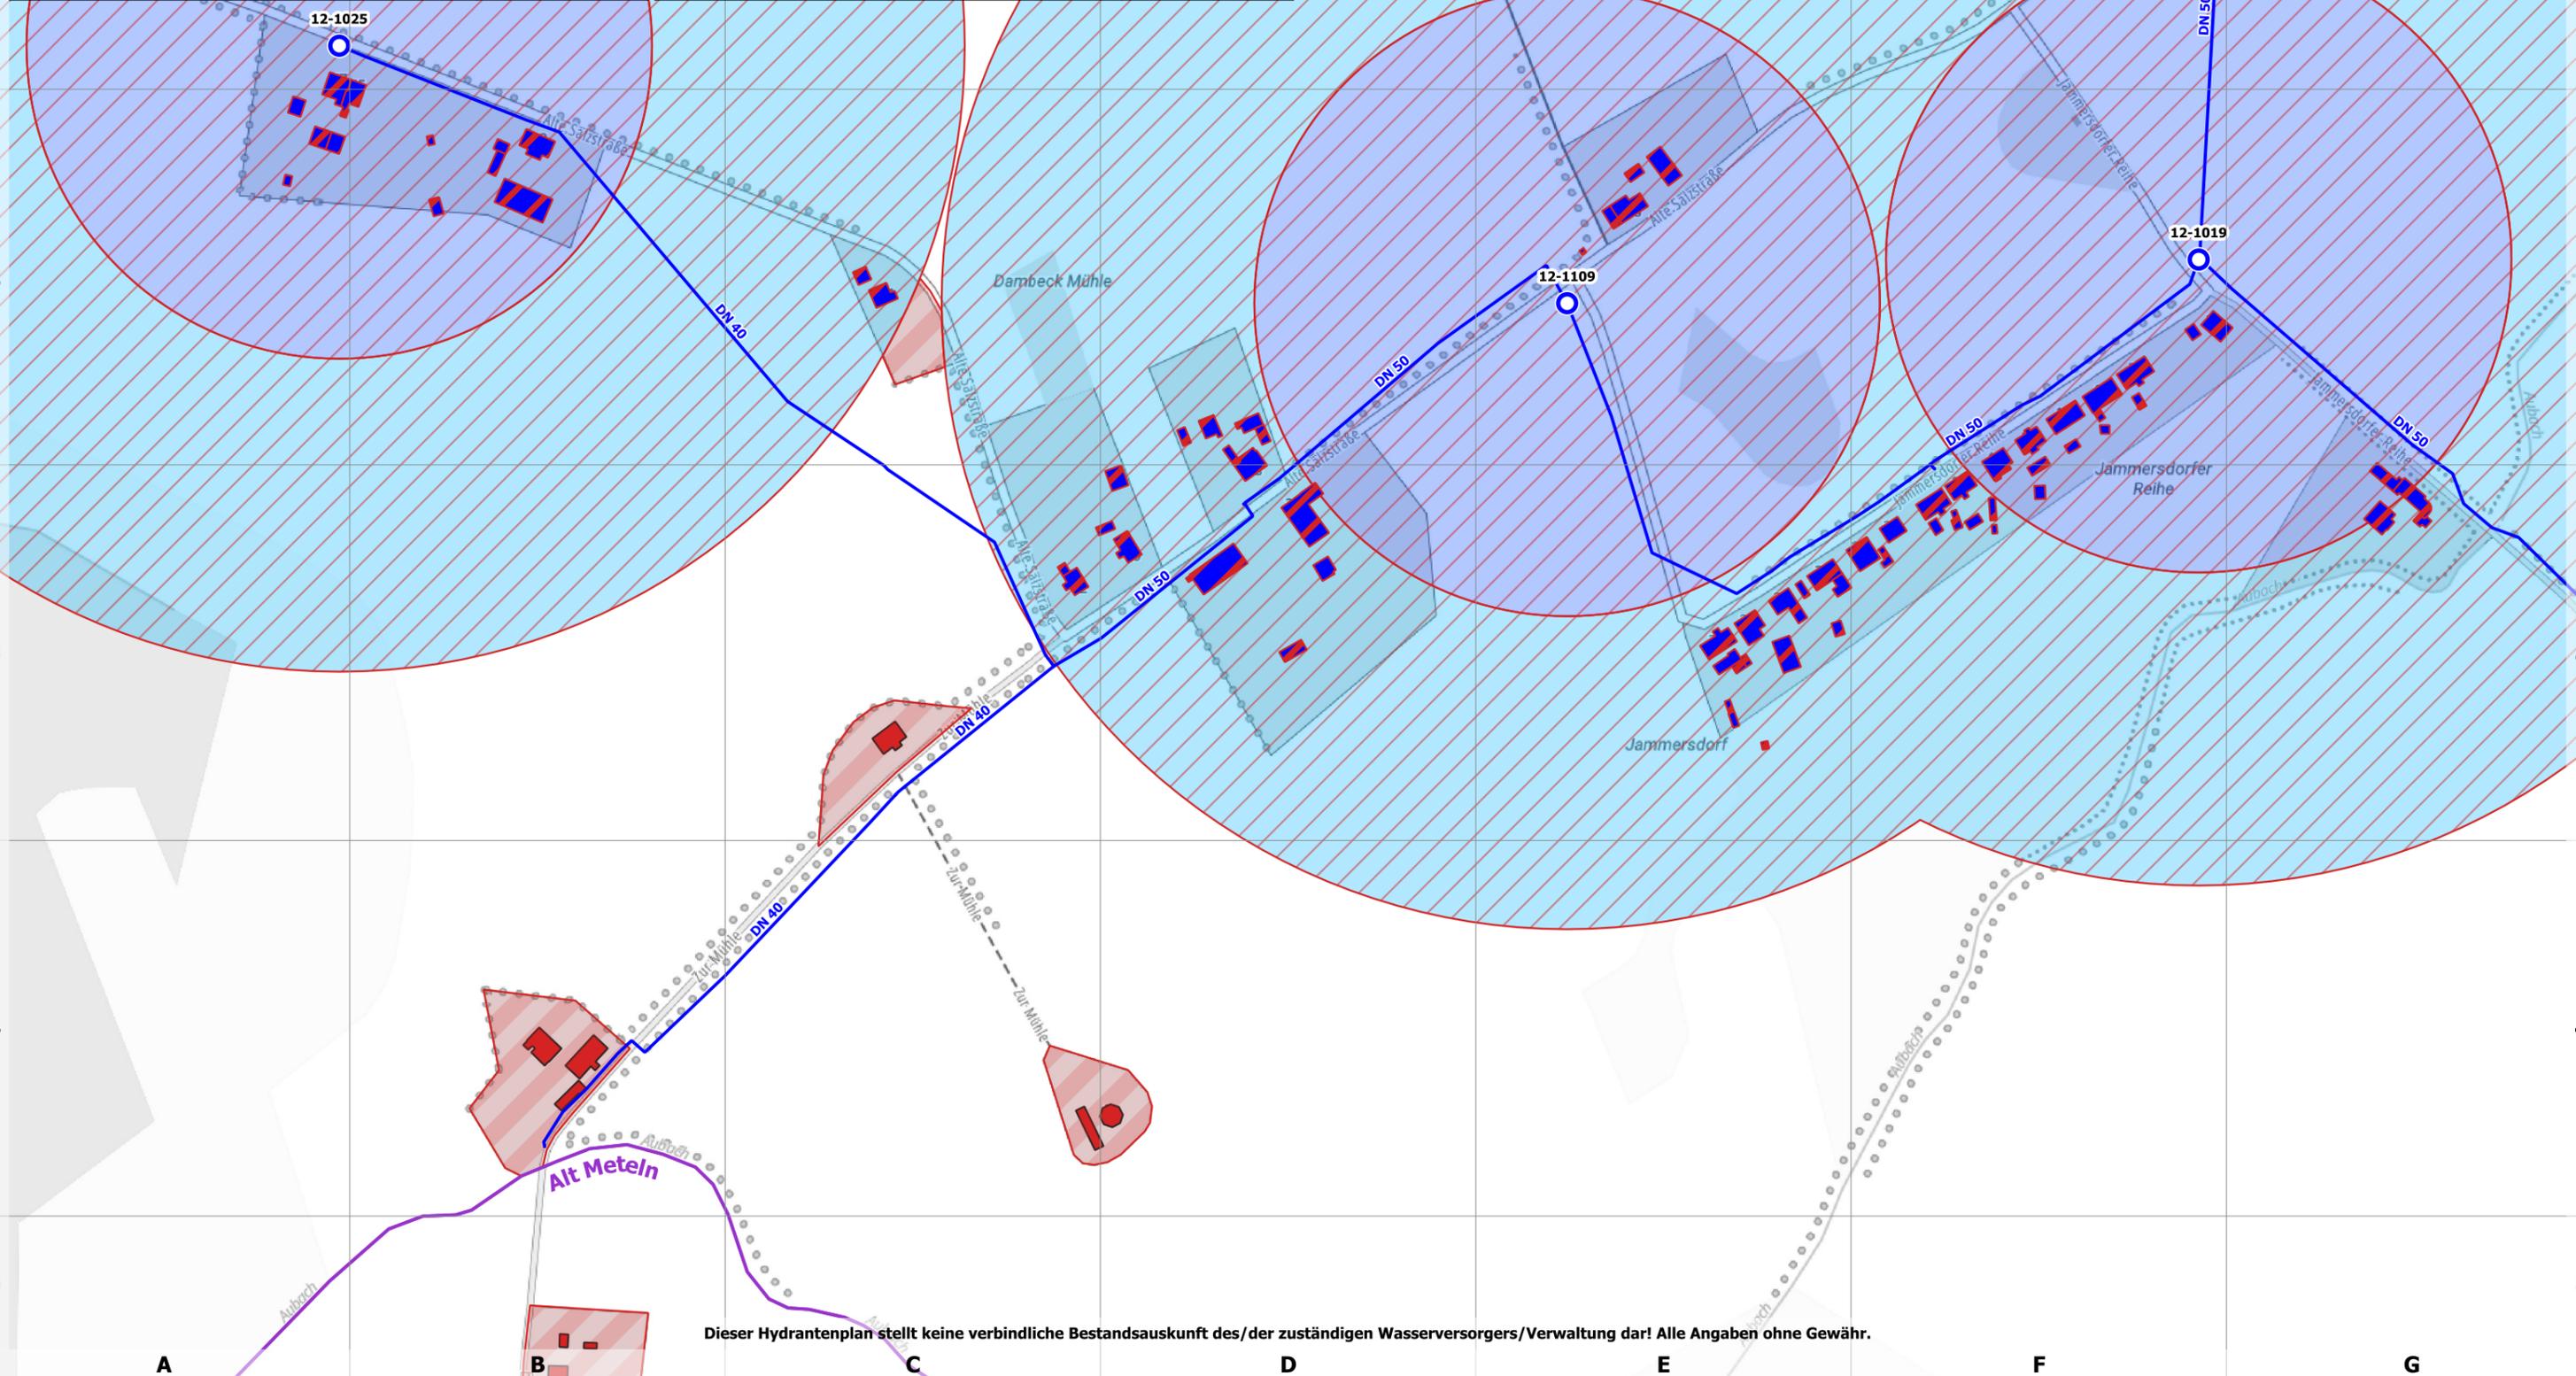


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Käselow





Stand: 22.05.2023
 180: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Käselow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	18	54.55
nicht versorgt	10	30.30
Notfallversorgung	5	15.15

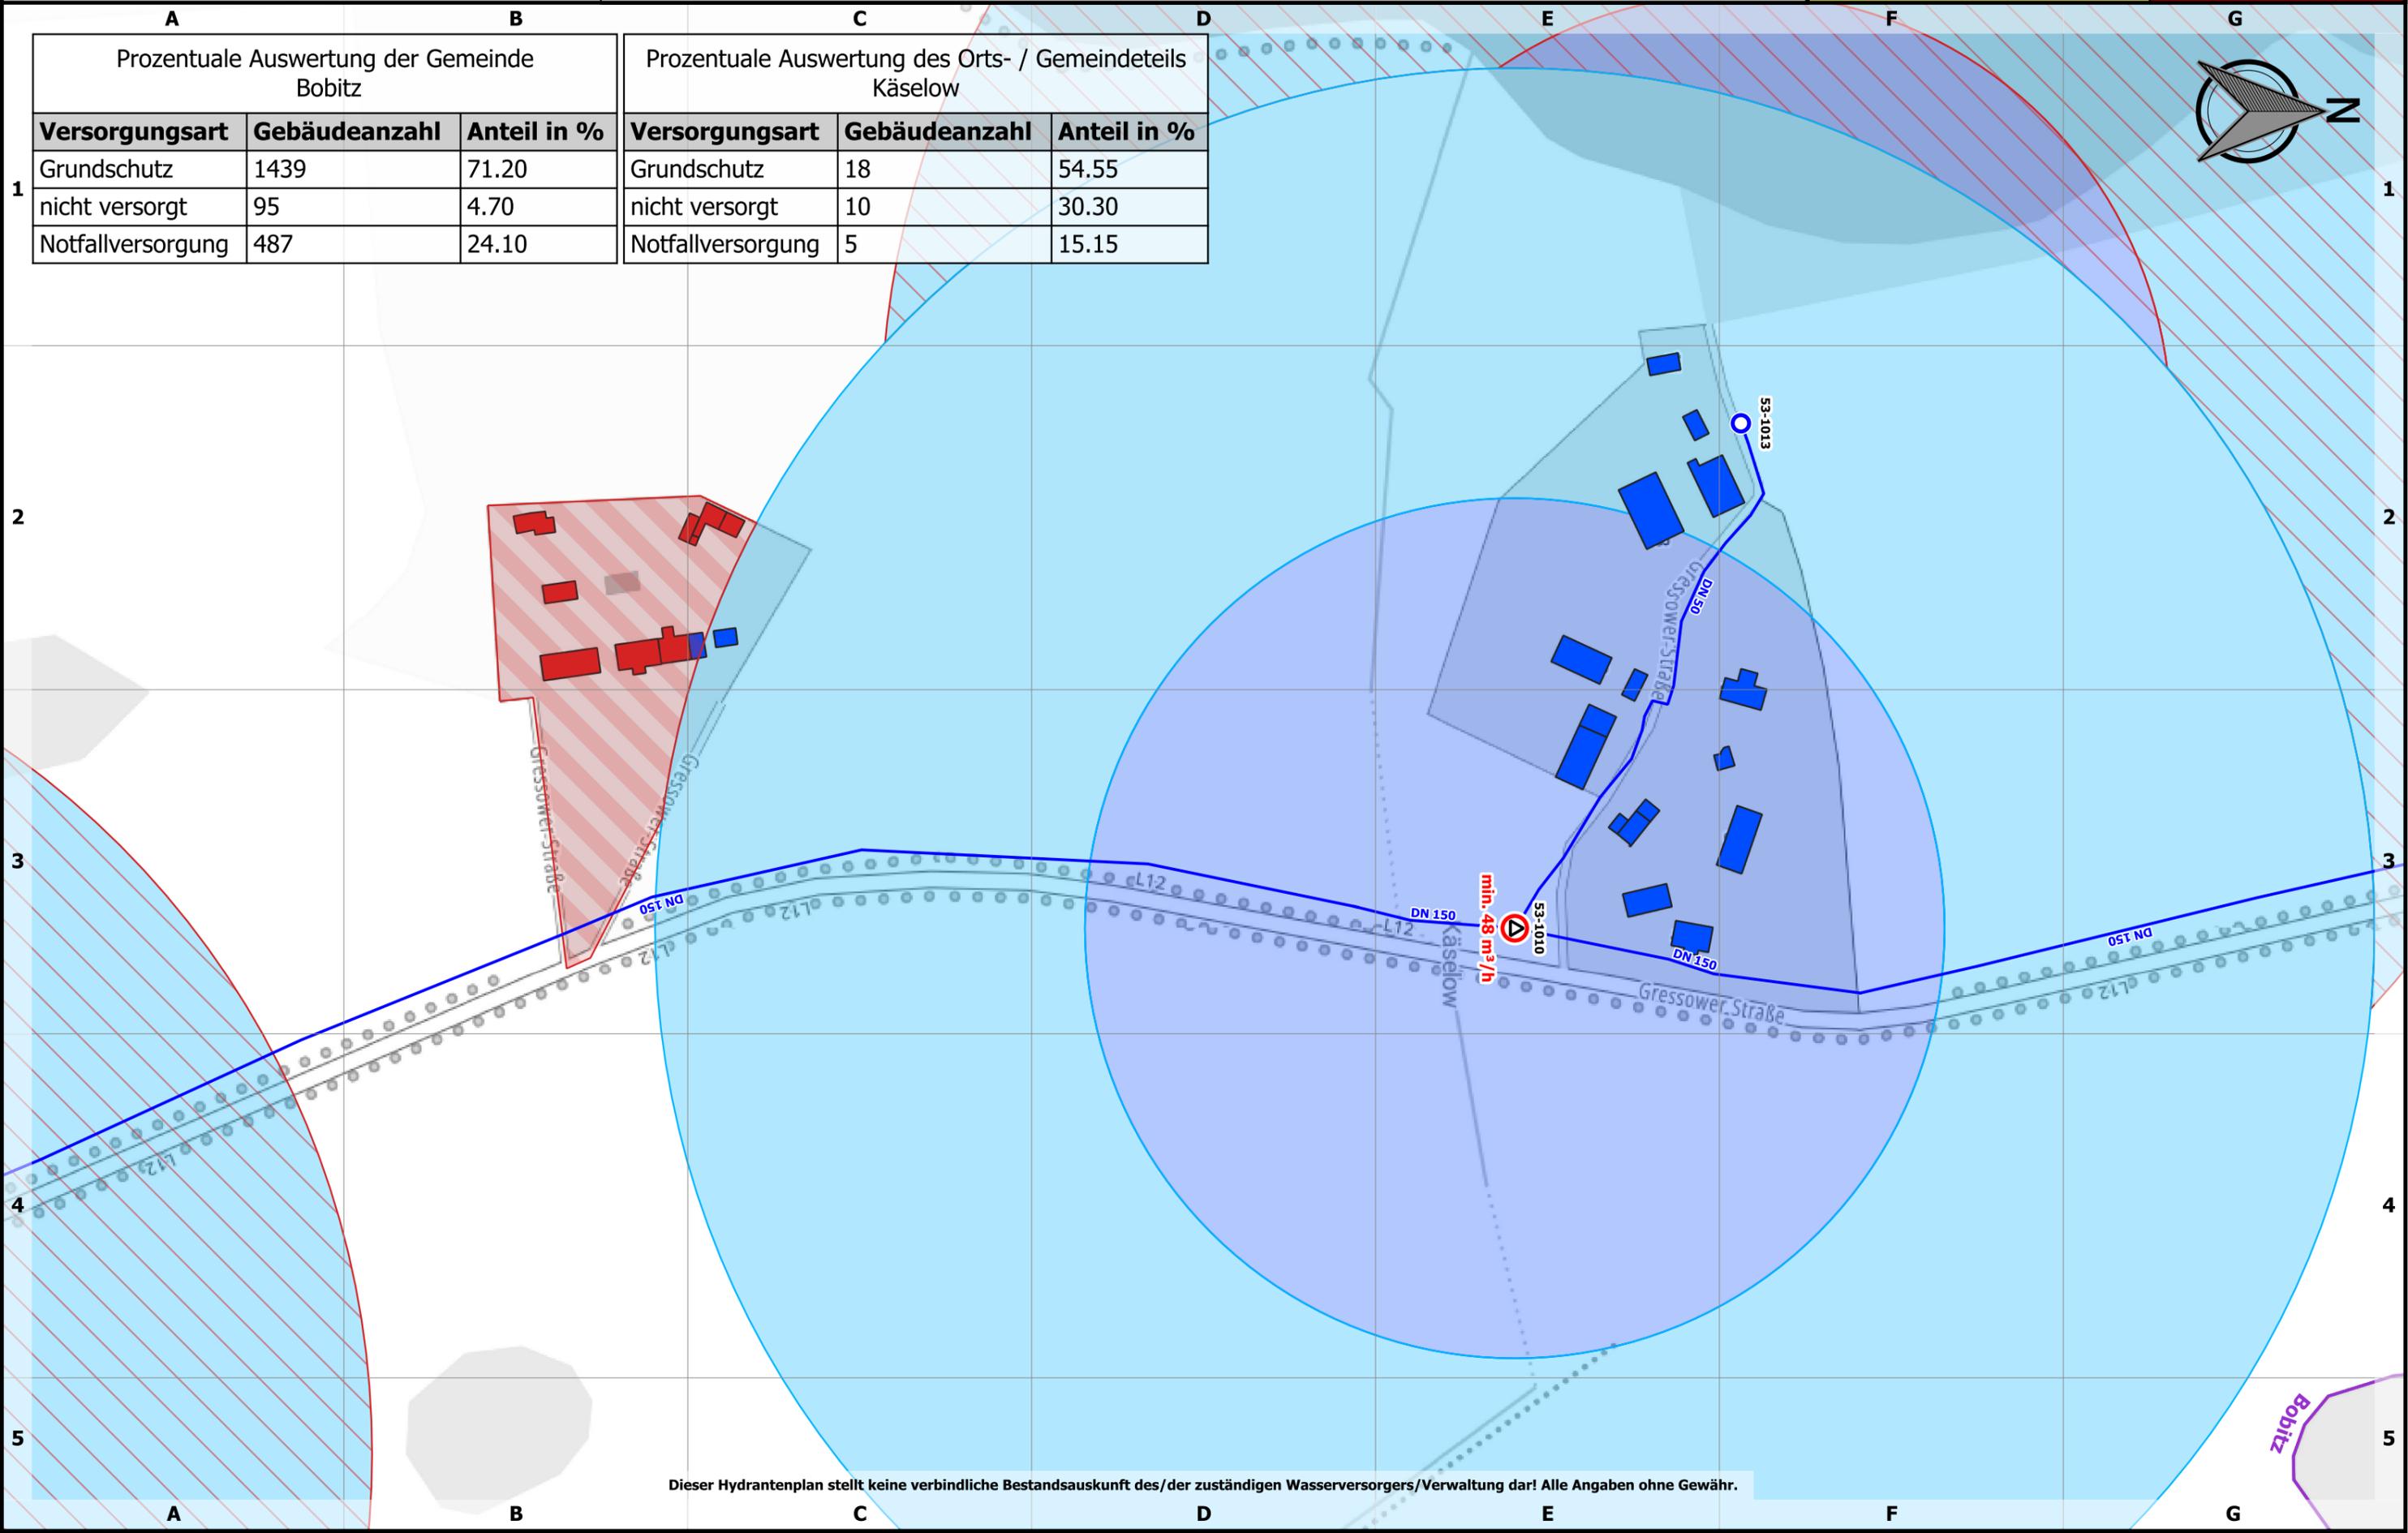

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klein Krankow


Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	46	76.67
Notfallversorgung	14	23.33

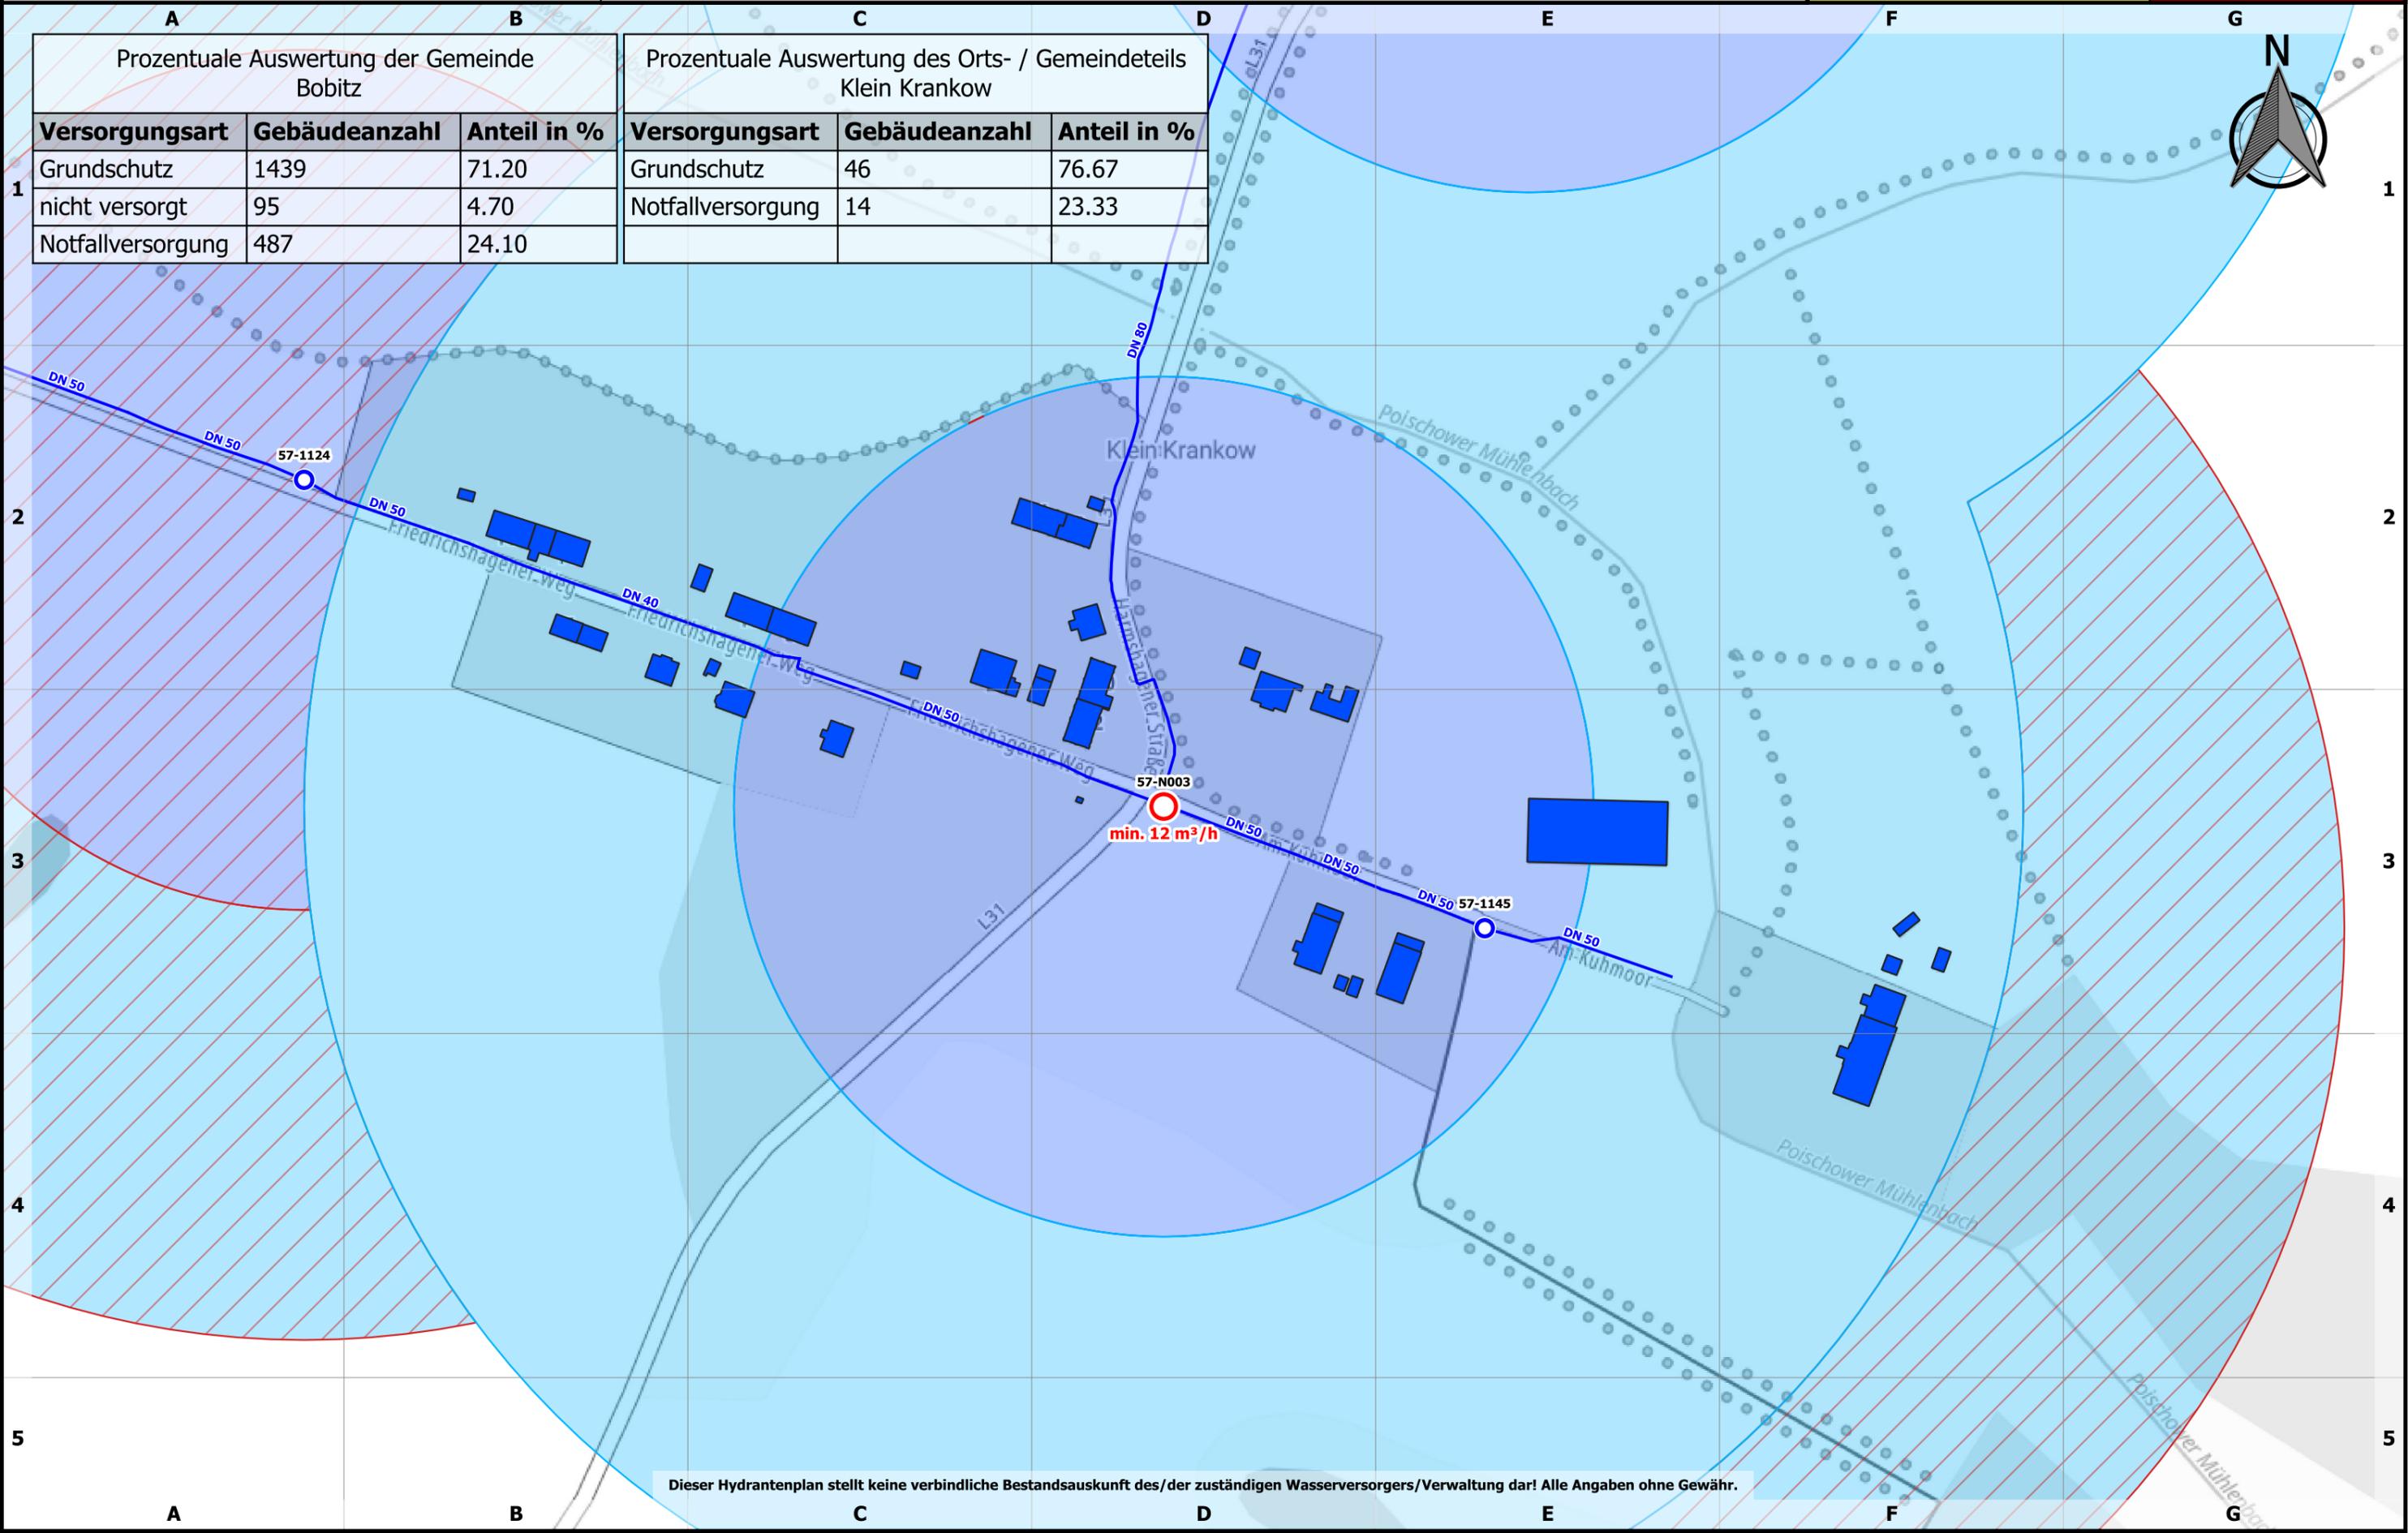

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Köchelsdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	6	17.65
Notfallversorgung	28	82.35

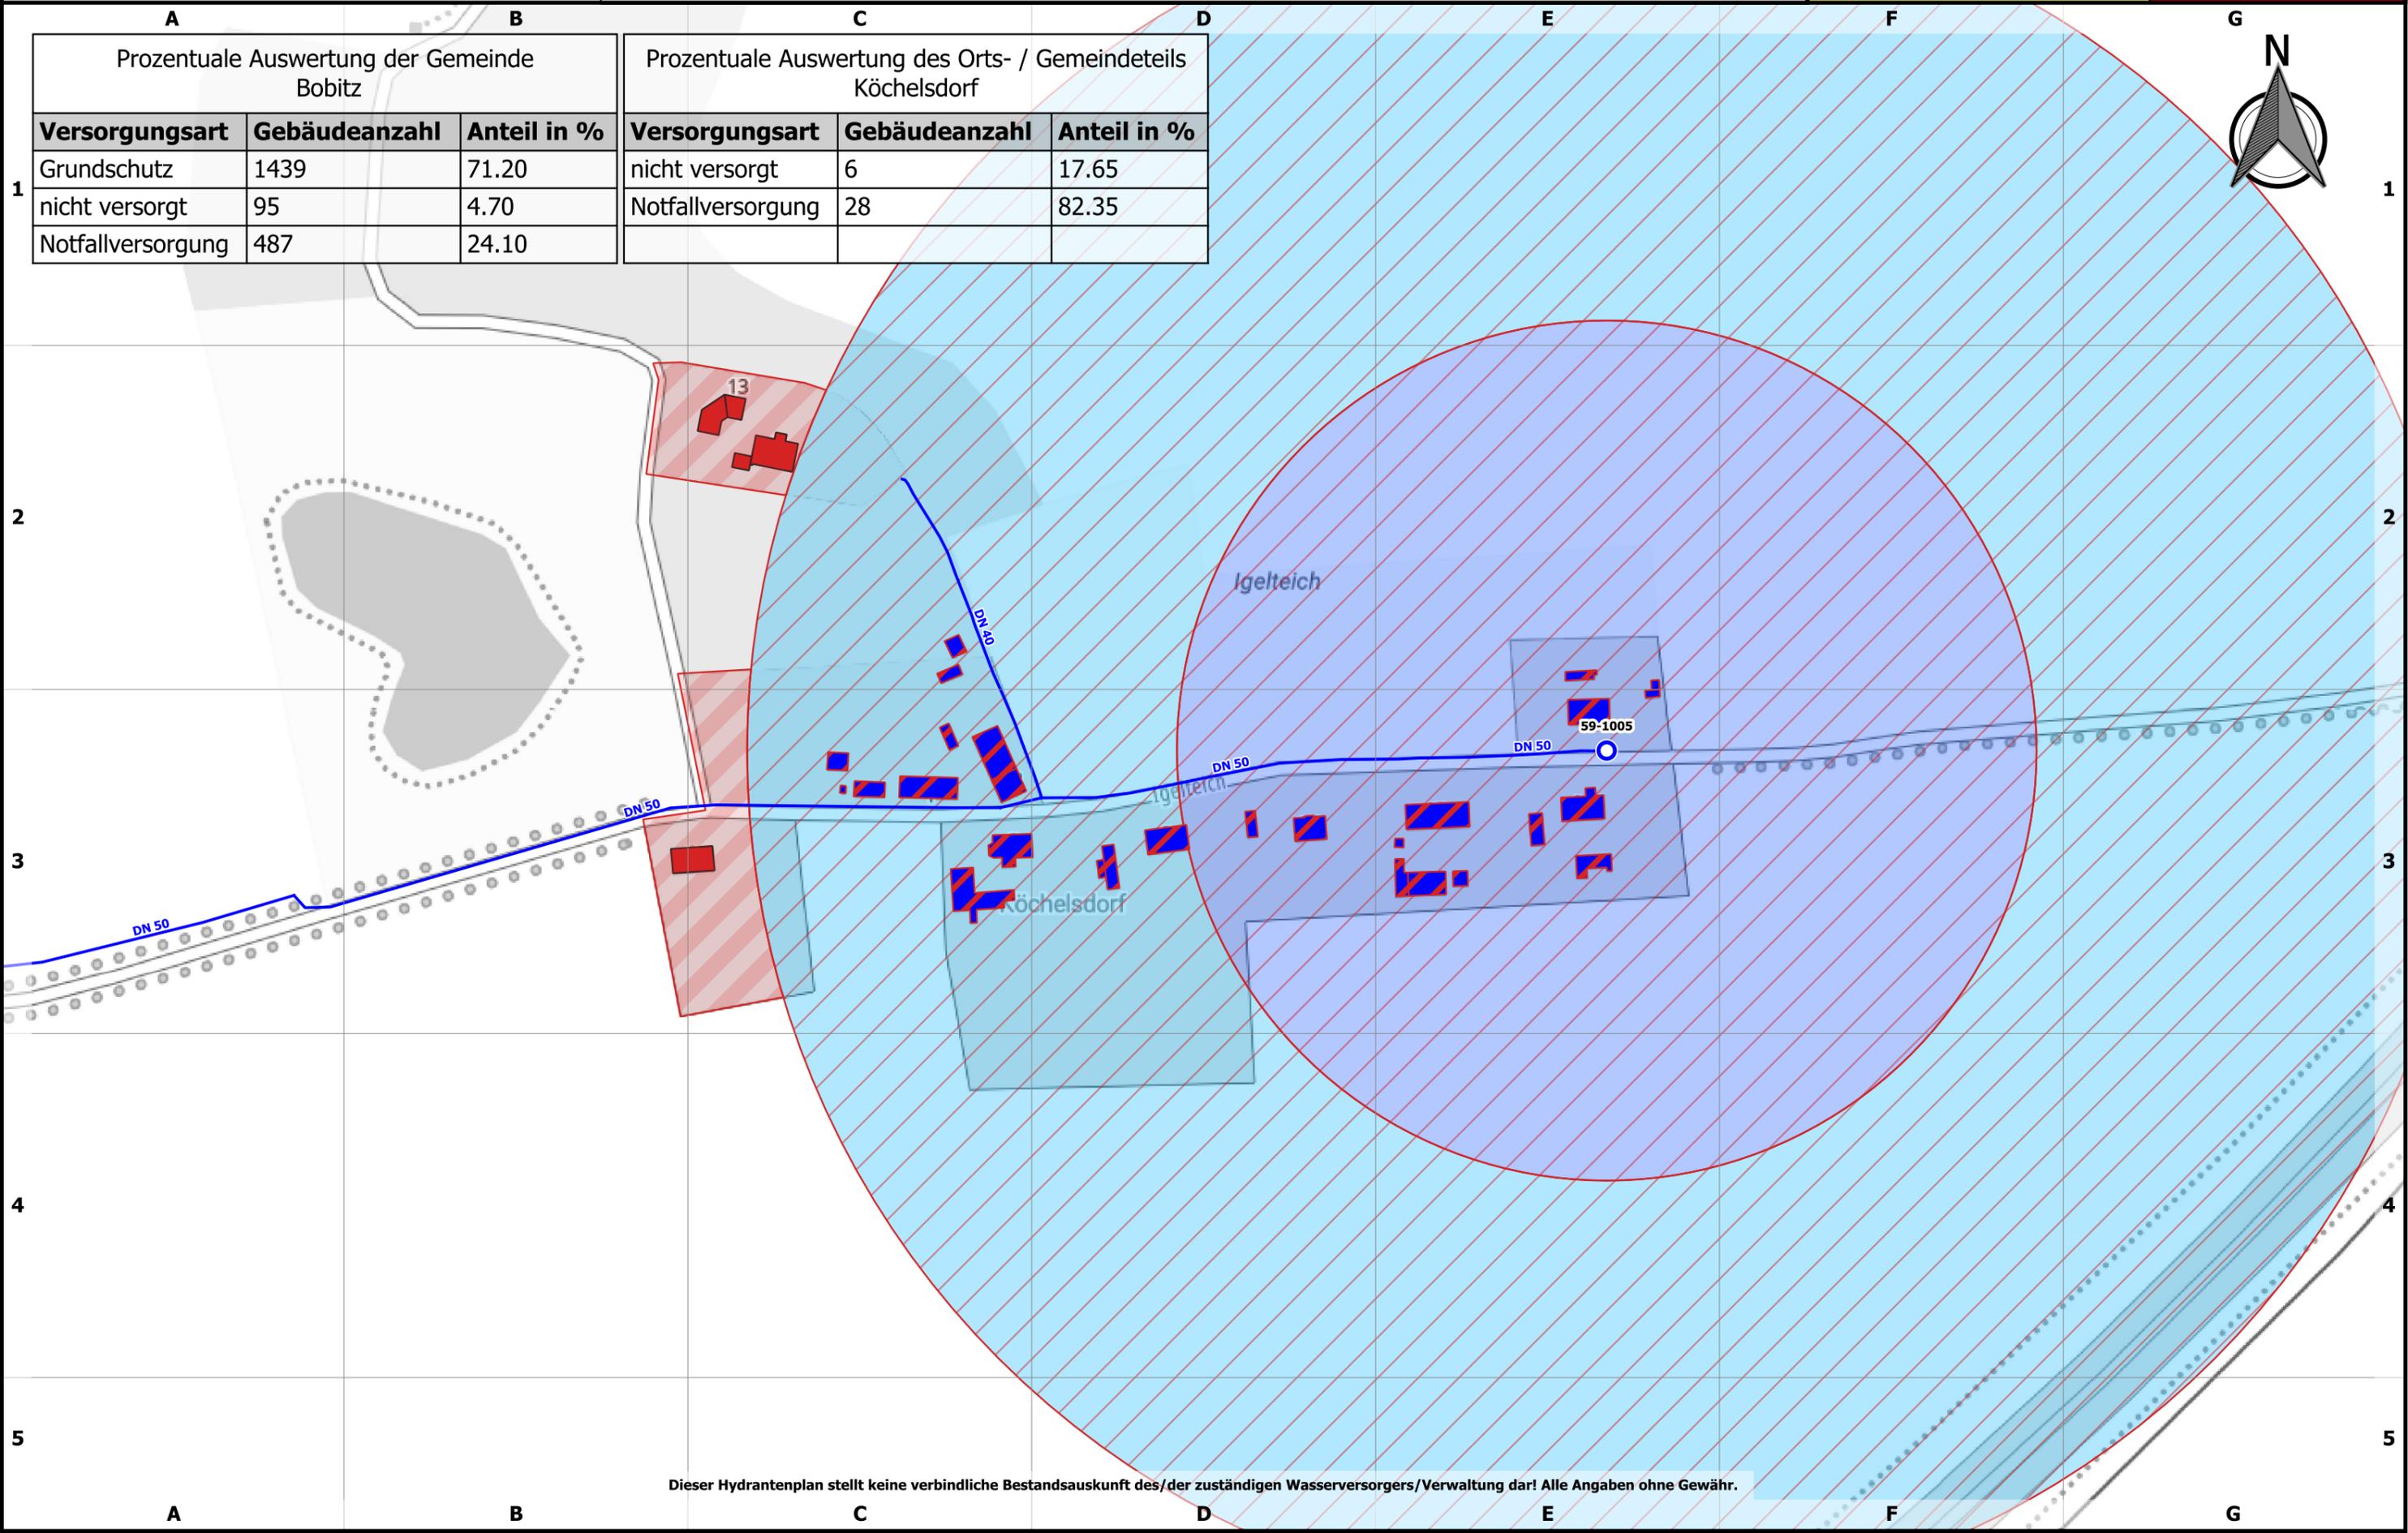

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Lutterstorf

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

185: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lutterstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	86	96.63
nicht versorgt	3	3.37

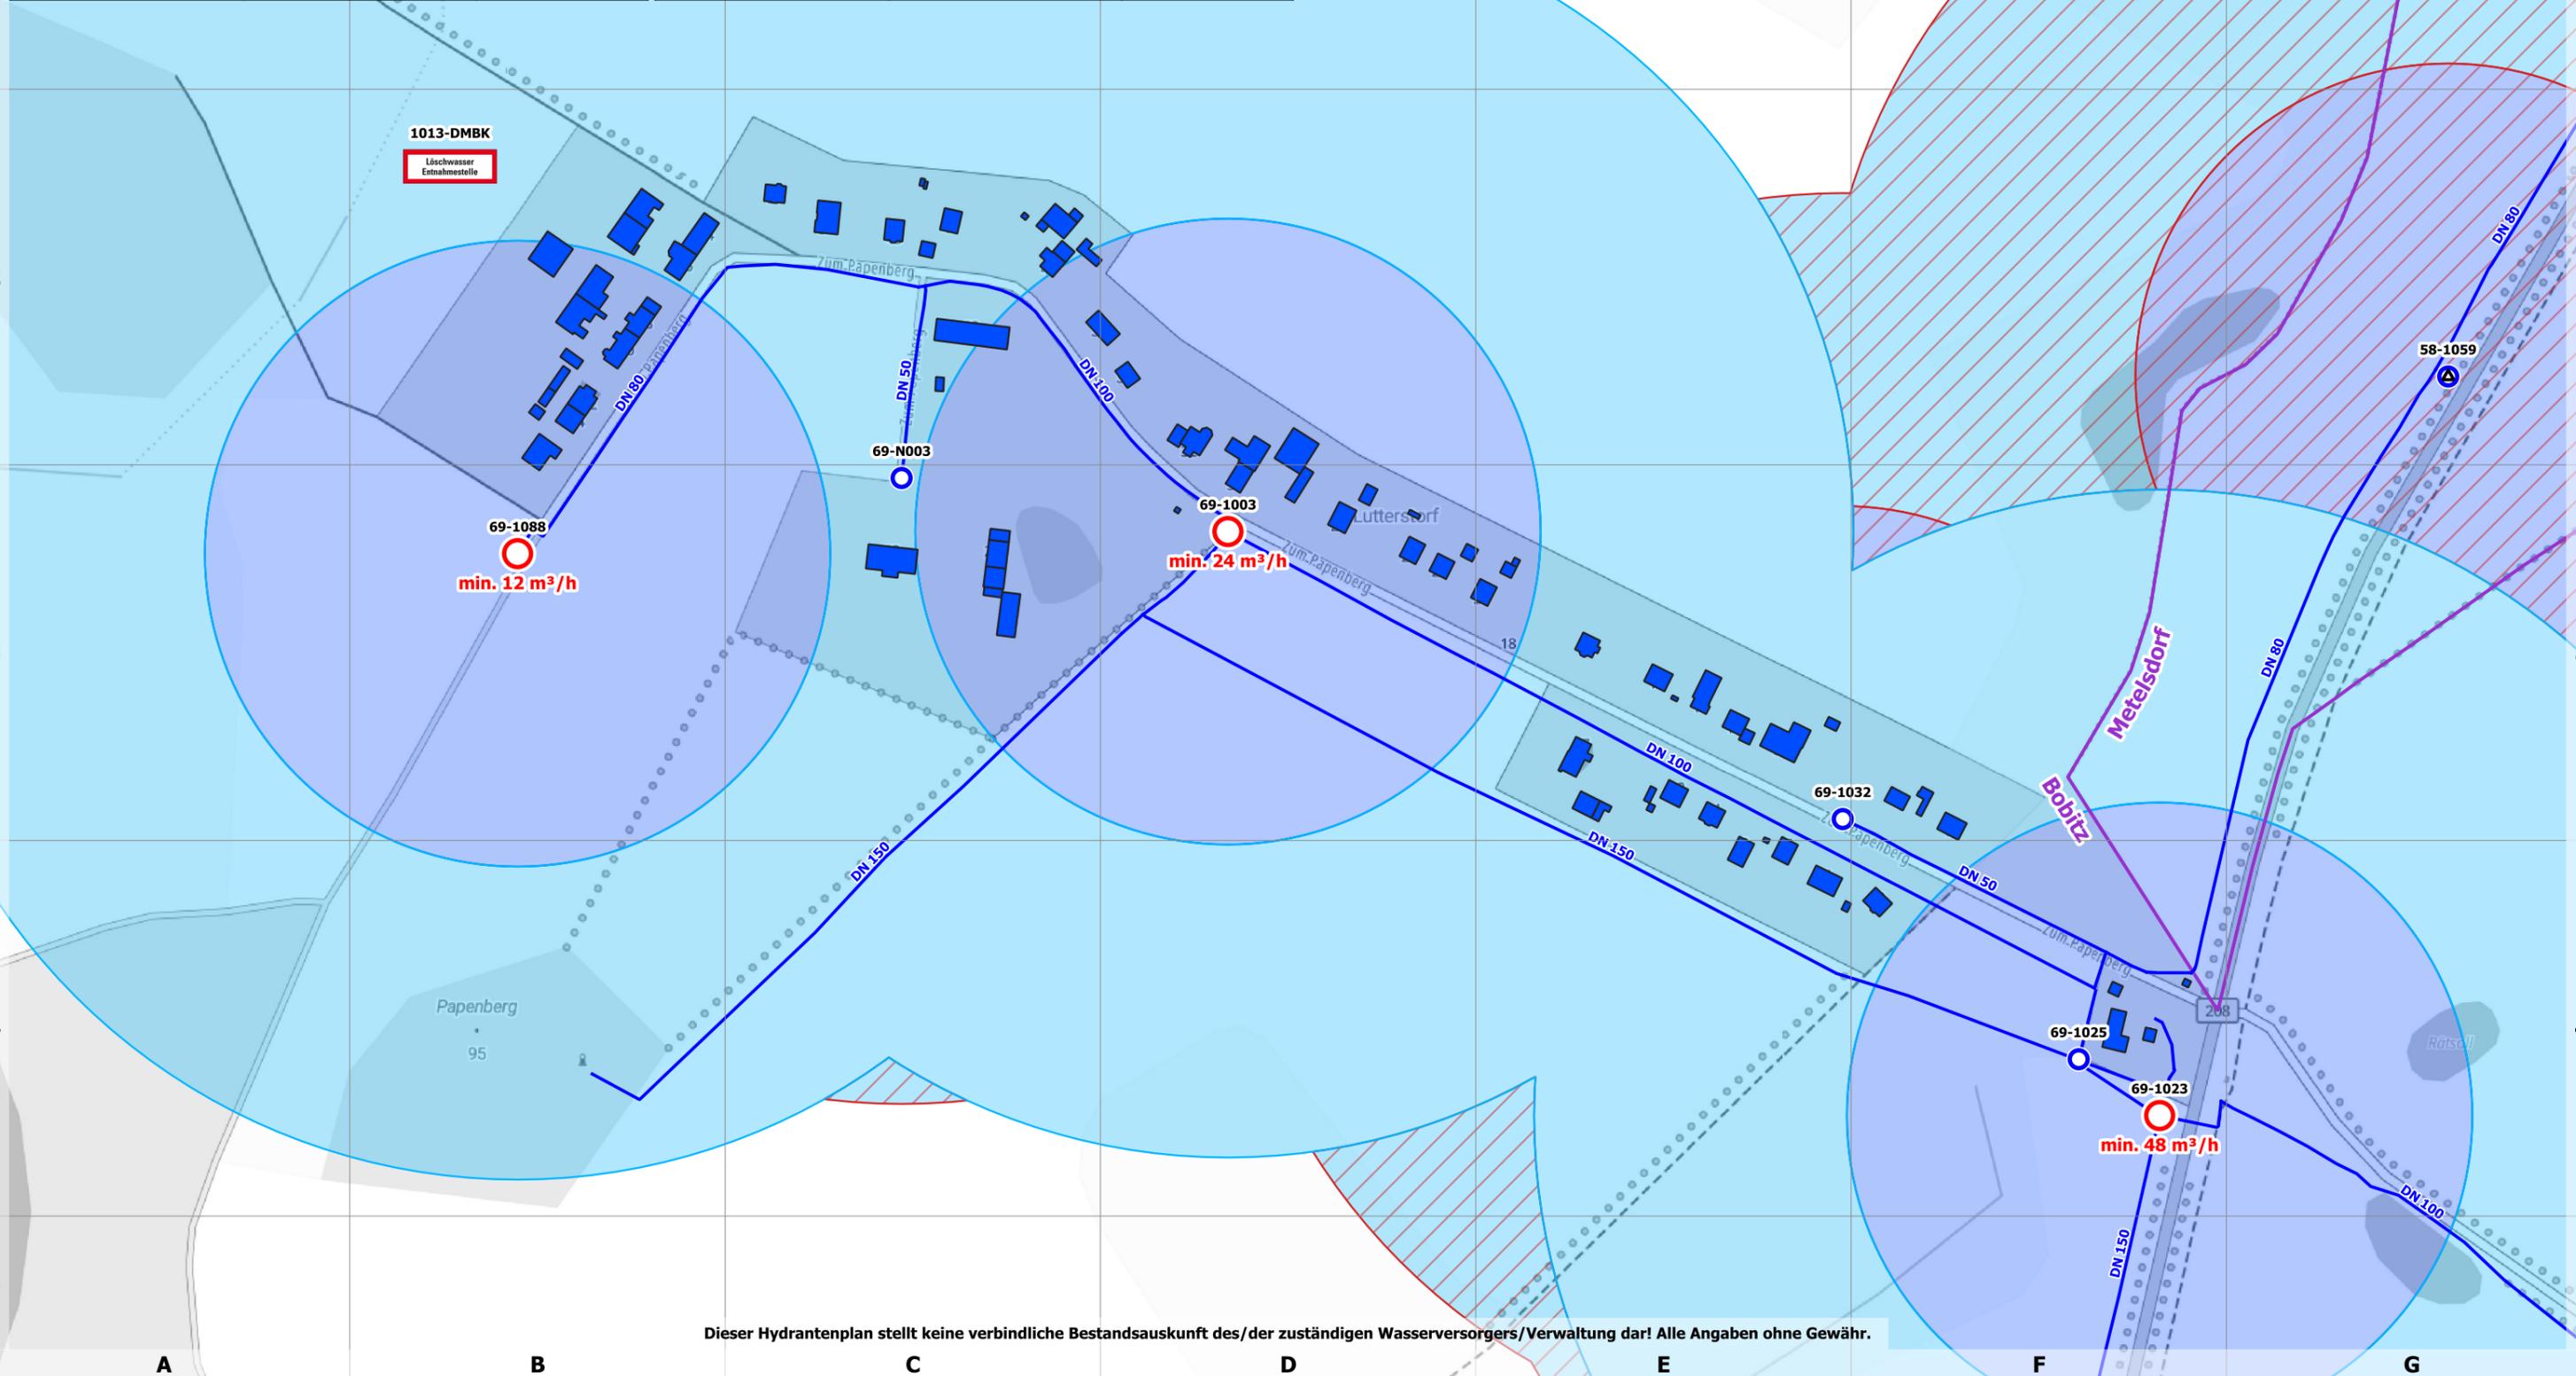

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Naudin

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

187: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Naudin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	34	100.00

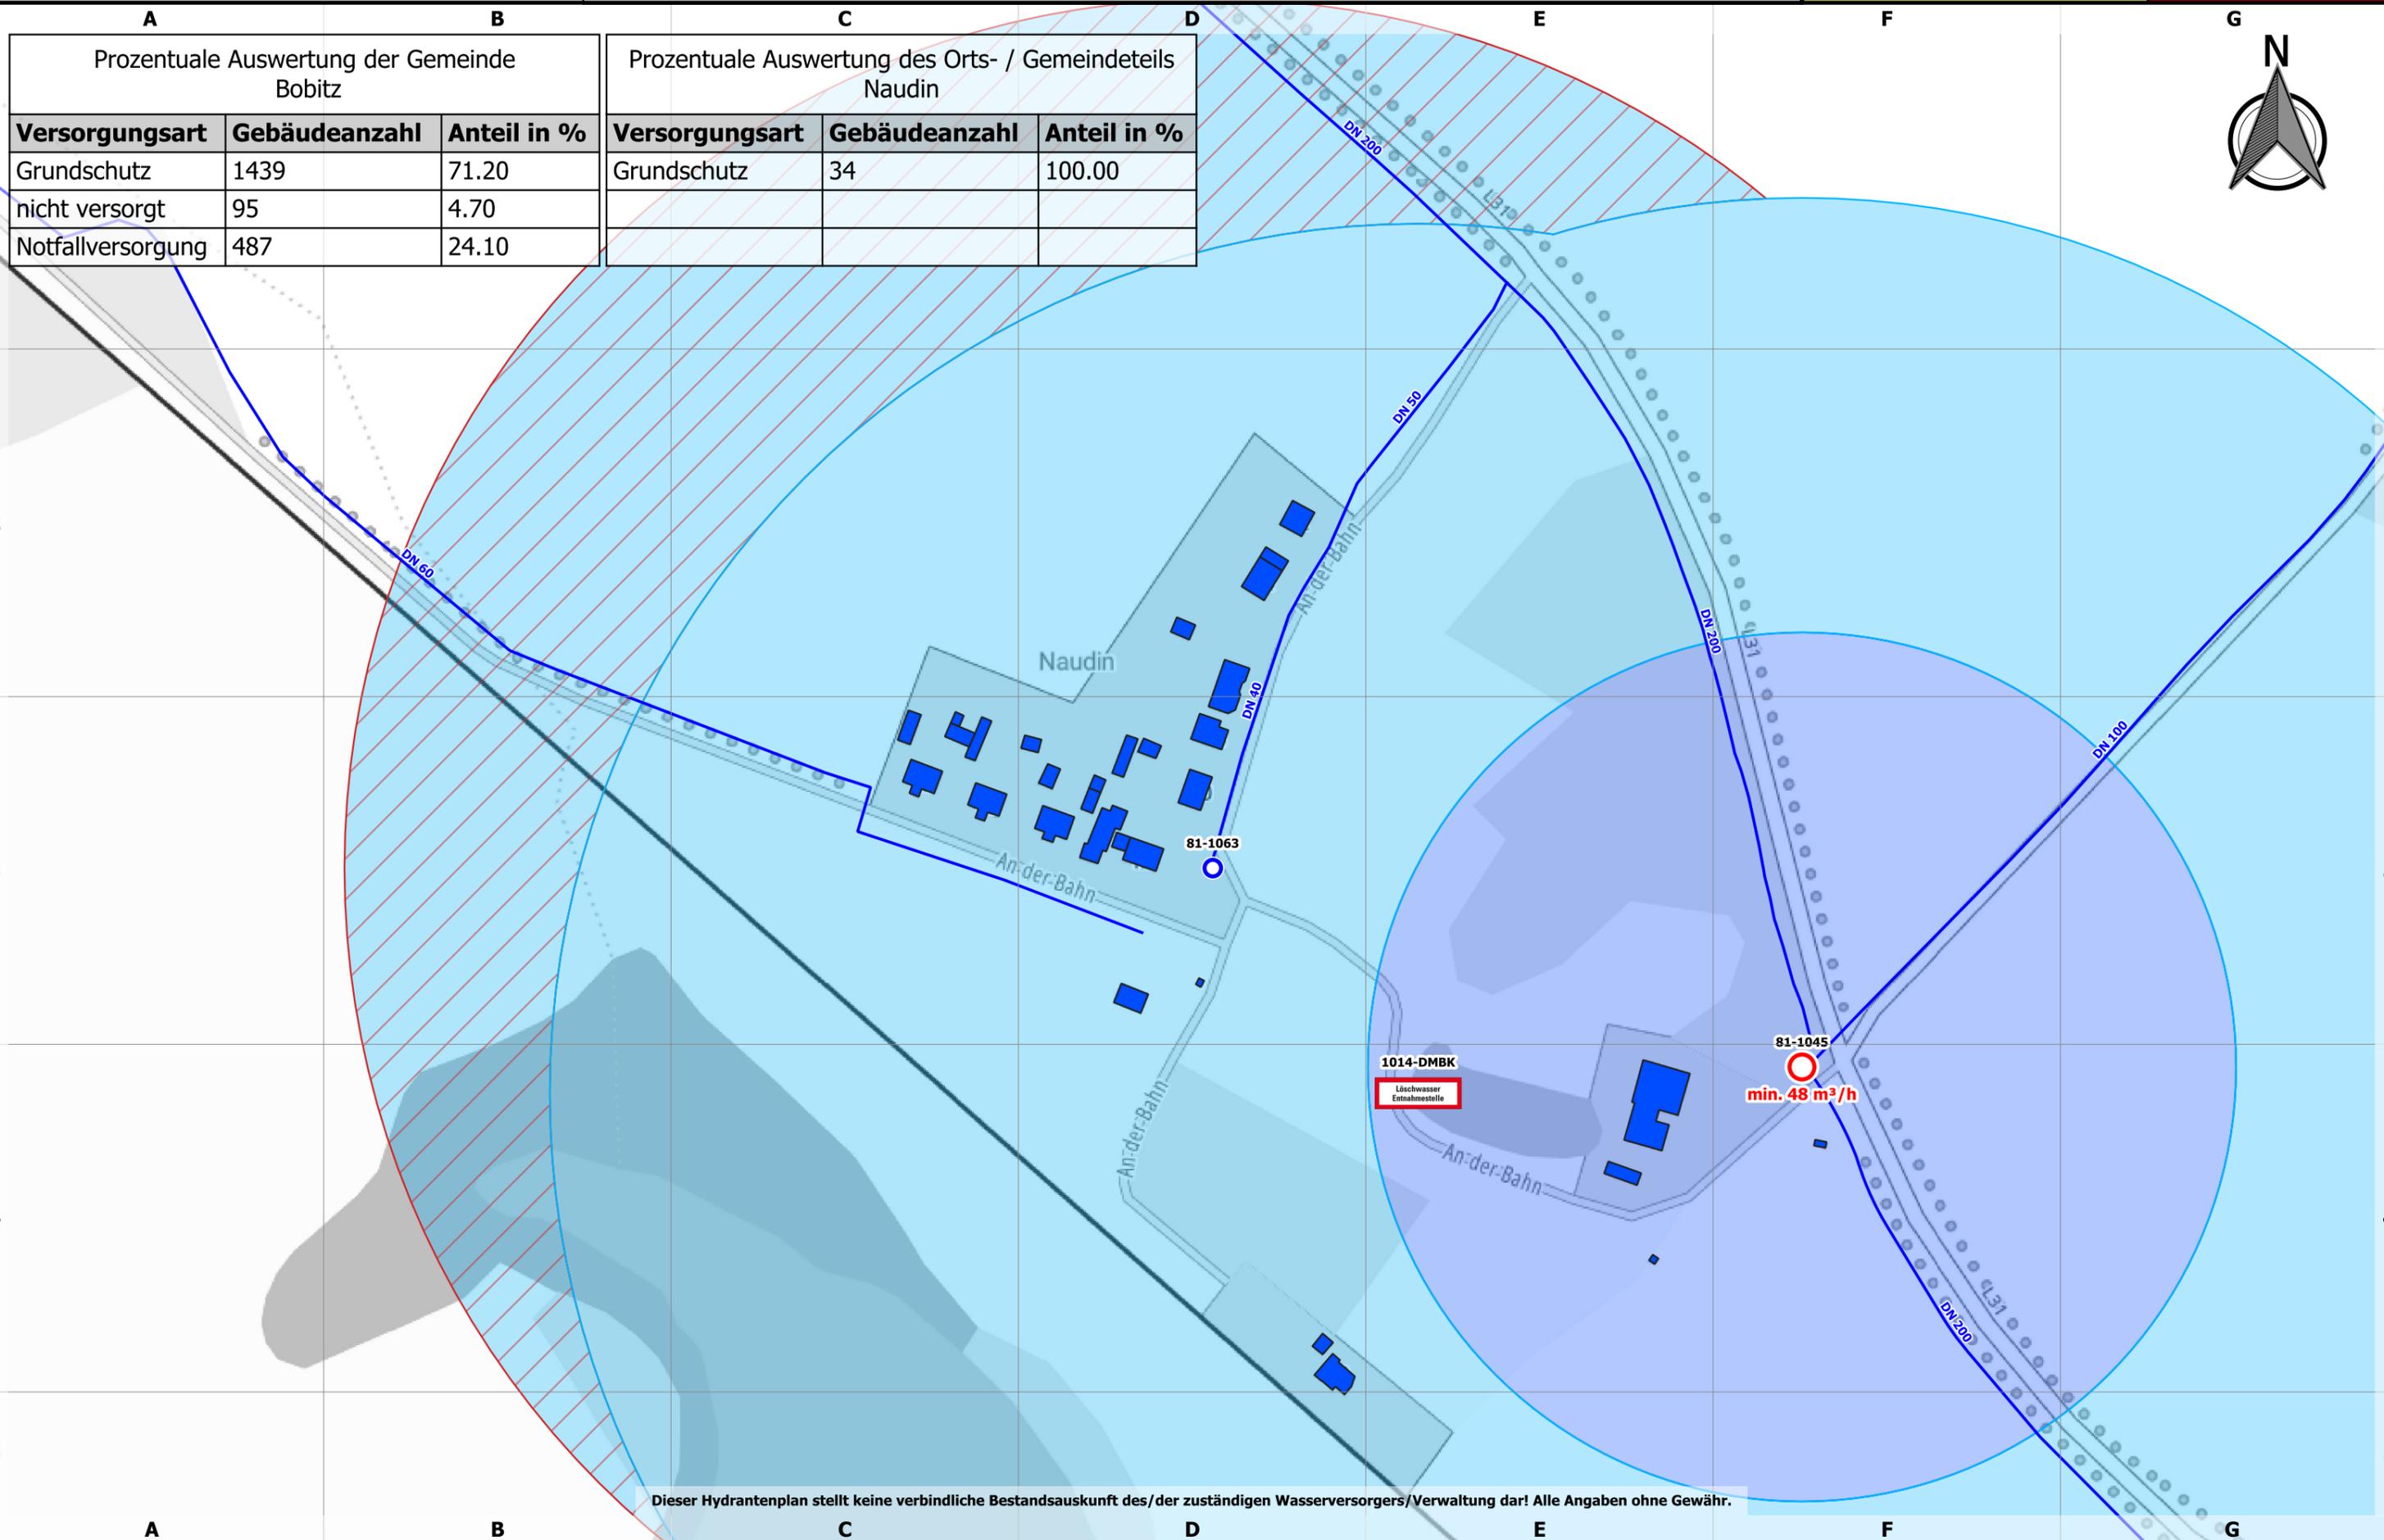

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Saunstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	3	3.33
nicht versorgt	8	8.89
Notfallversorgung	79	87.78

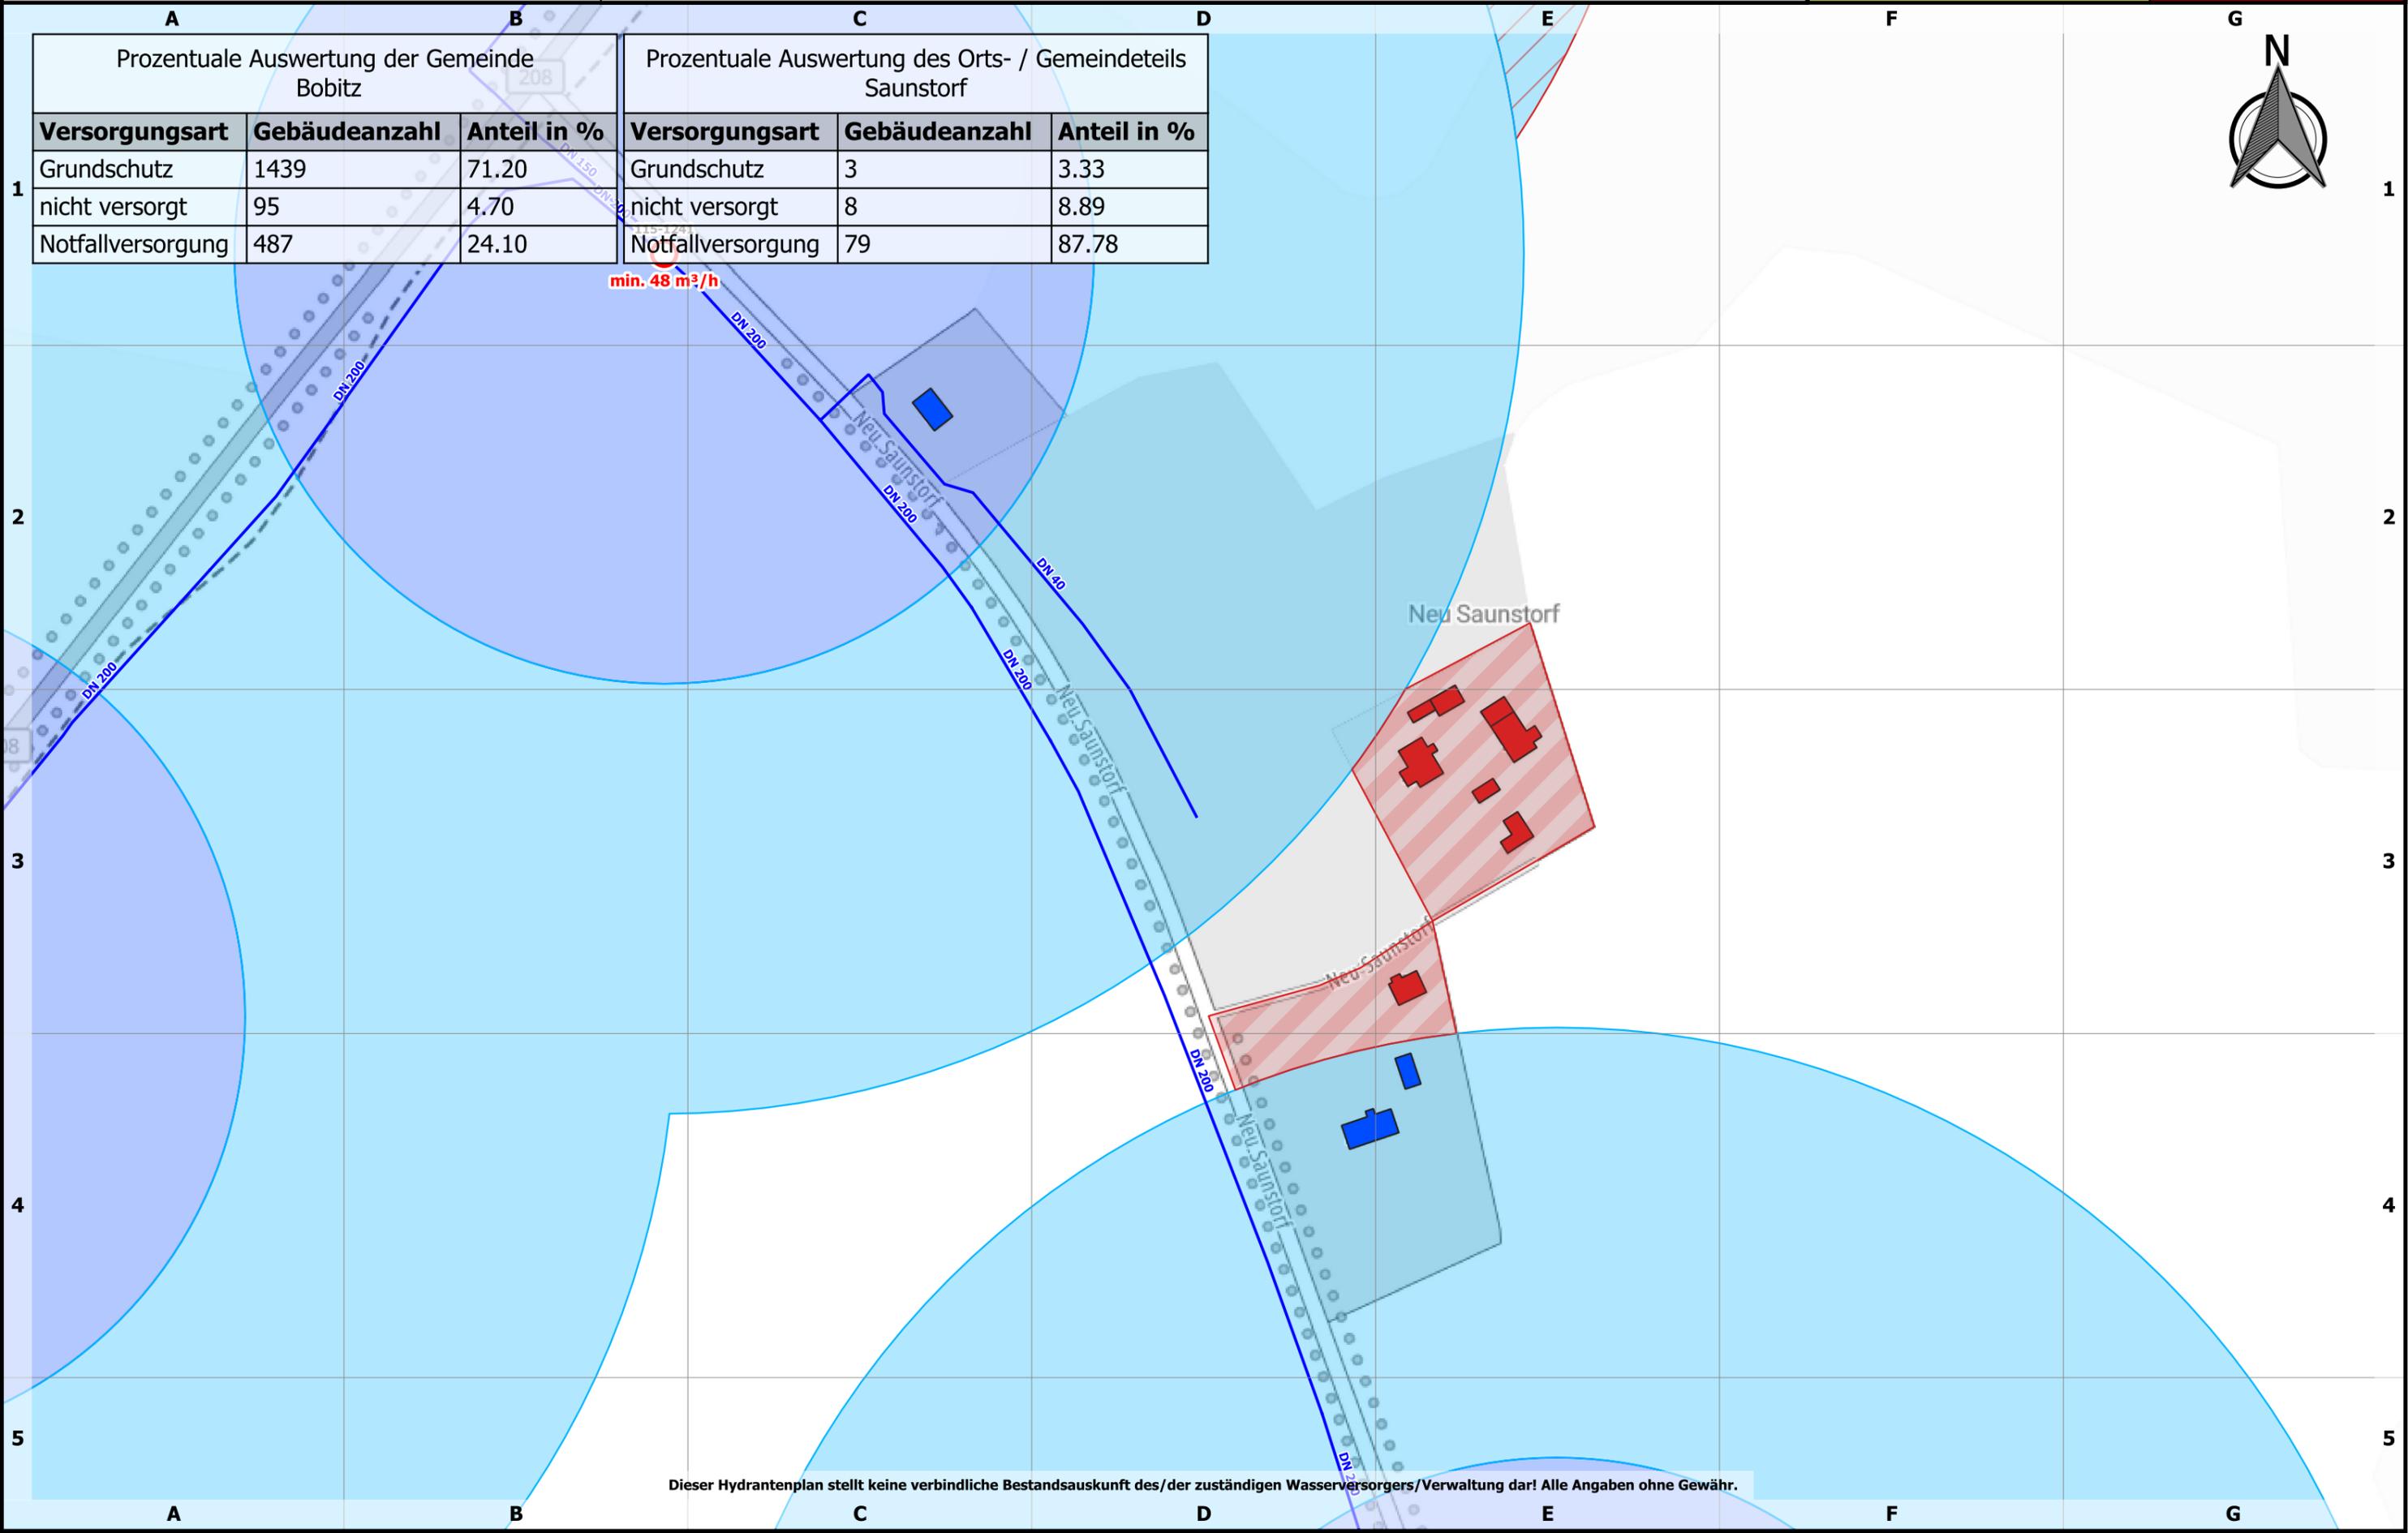

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Neuhof




Stand:
22.05.2023

191: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neuhof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	162	75.35
nicht versorgt	19	8.84
Notfallversorgung	34	15.81

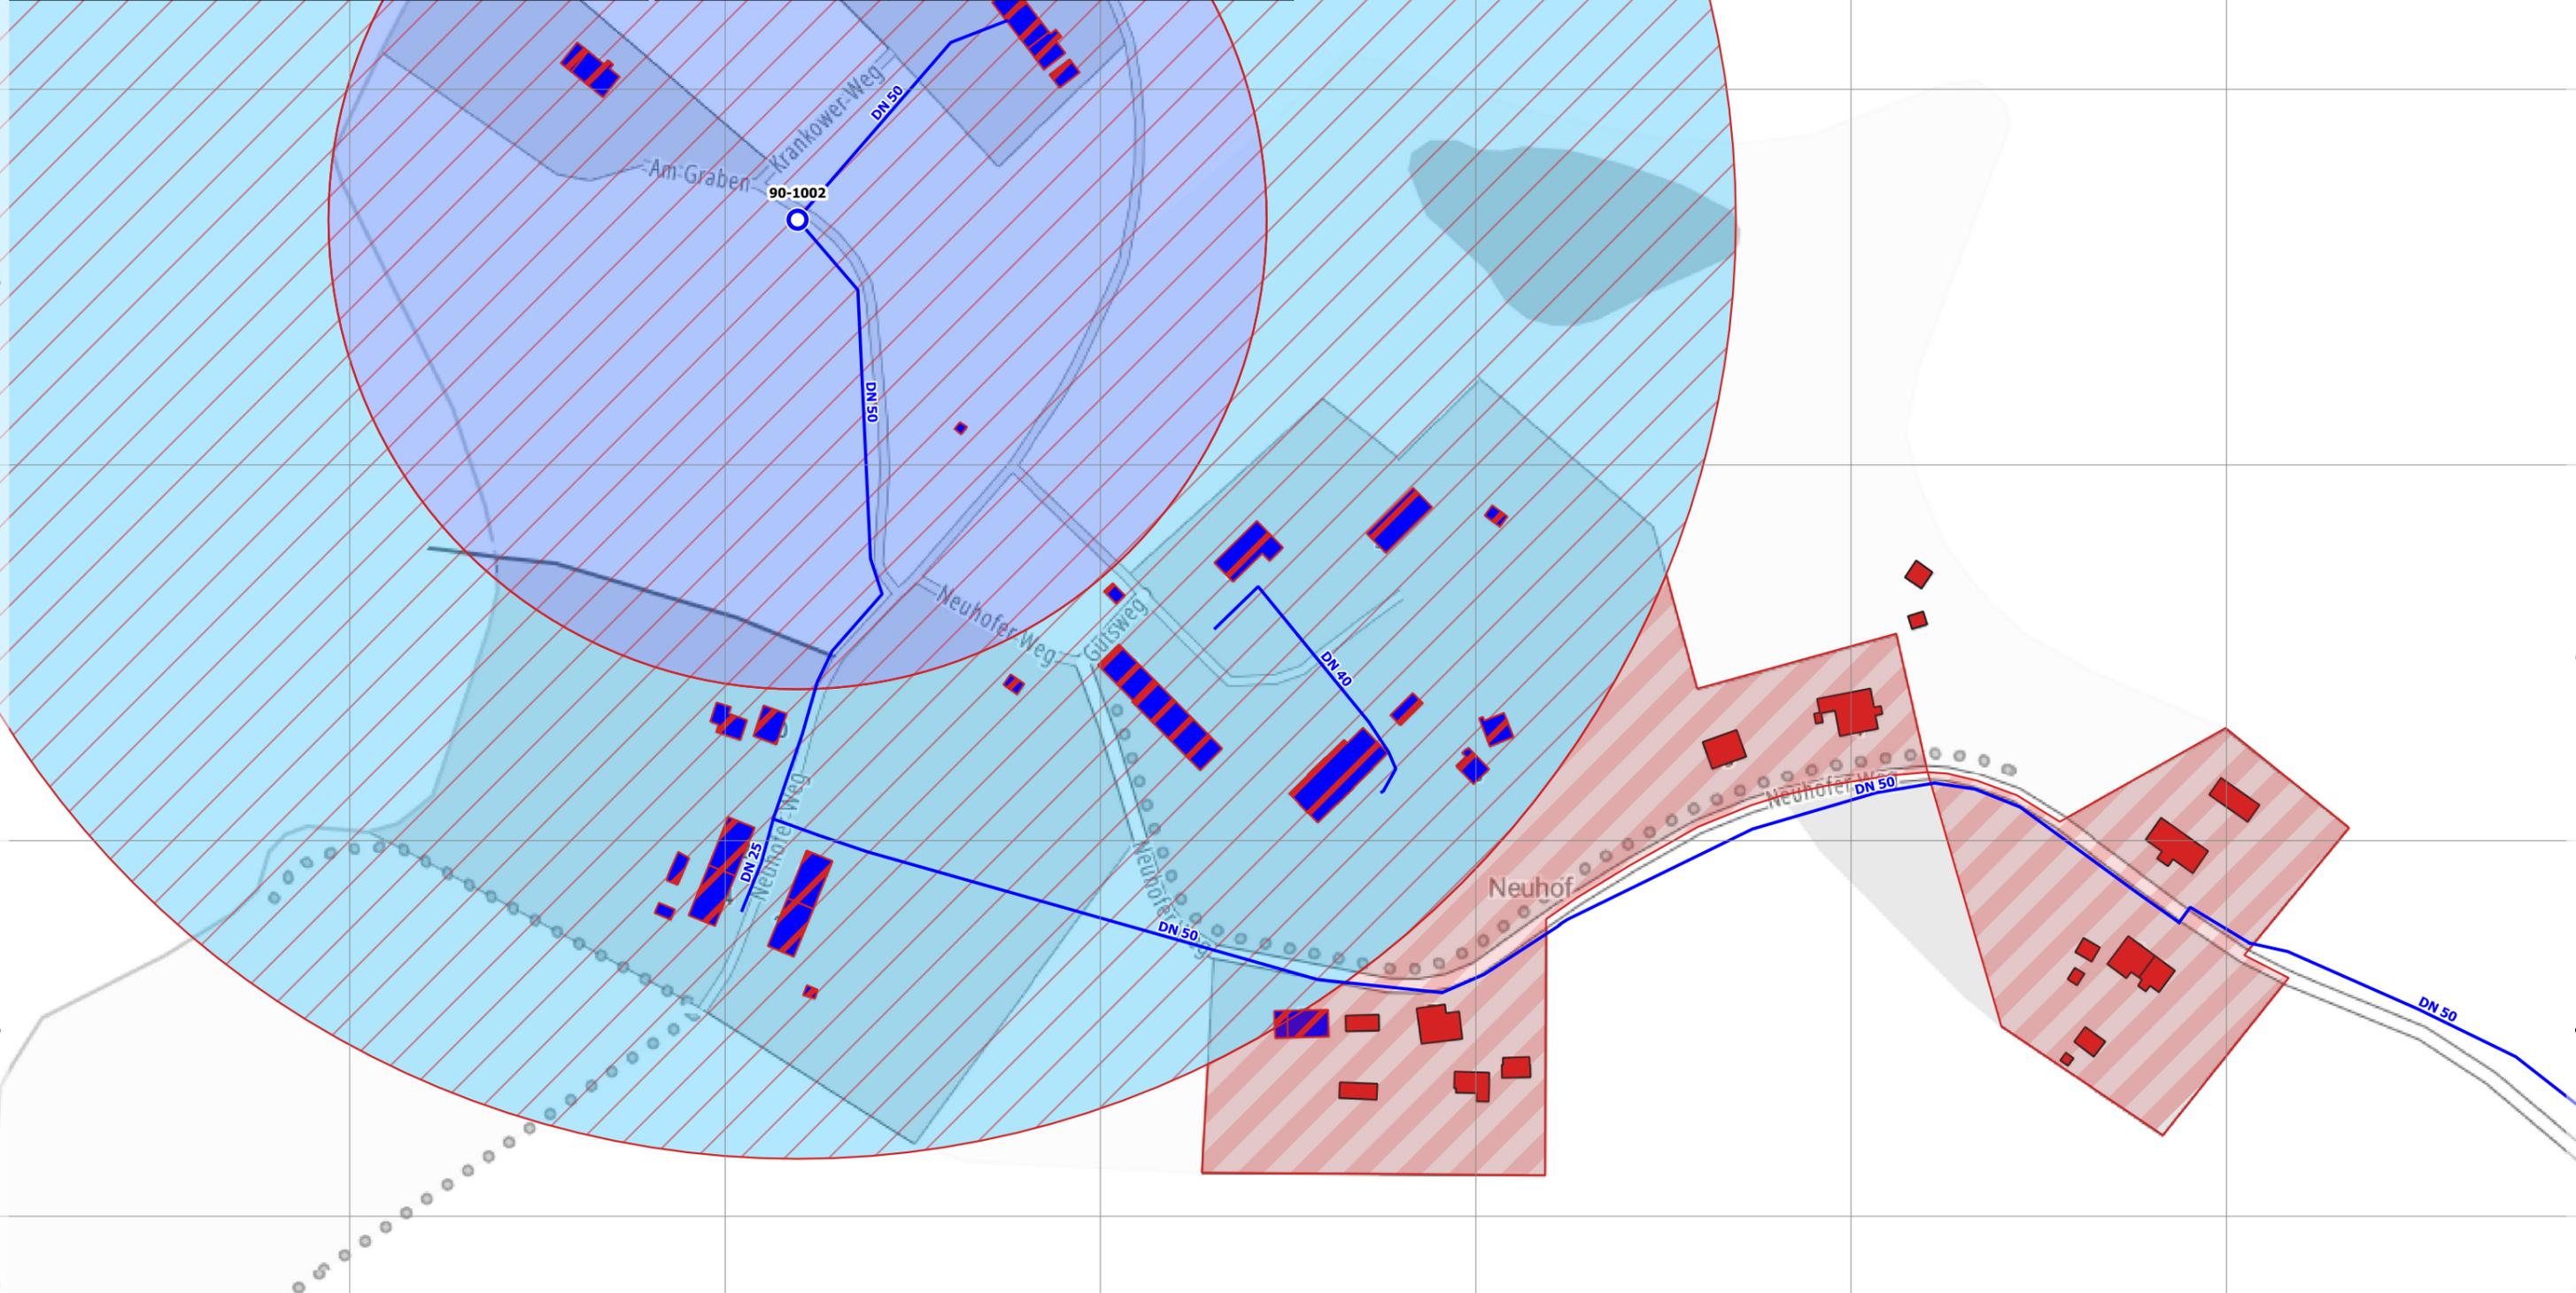

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

202: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Dorf Mecklenburg

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Dorf Mecklenburg

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05


Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	771	98.59
nicht versorgt	11	1.41

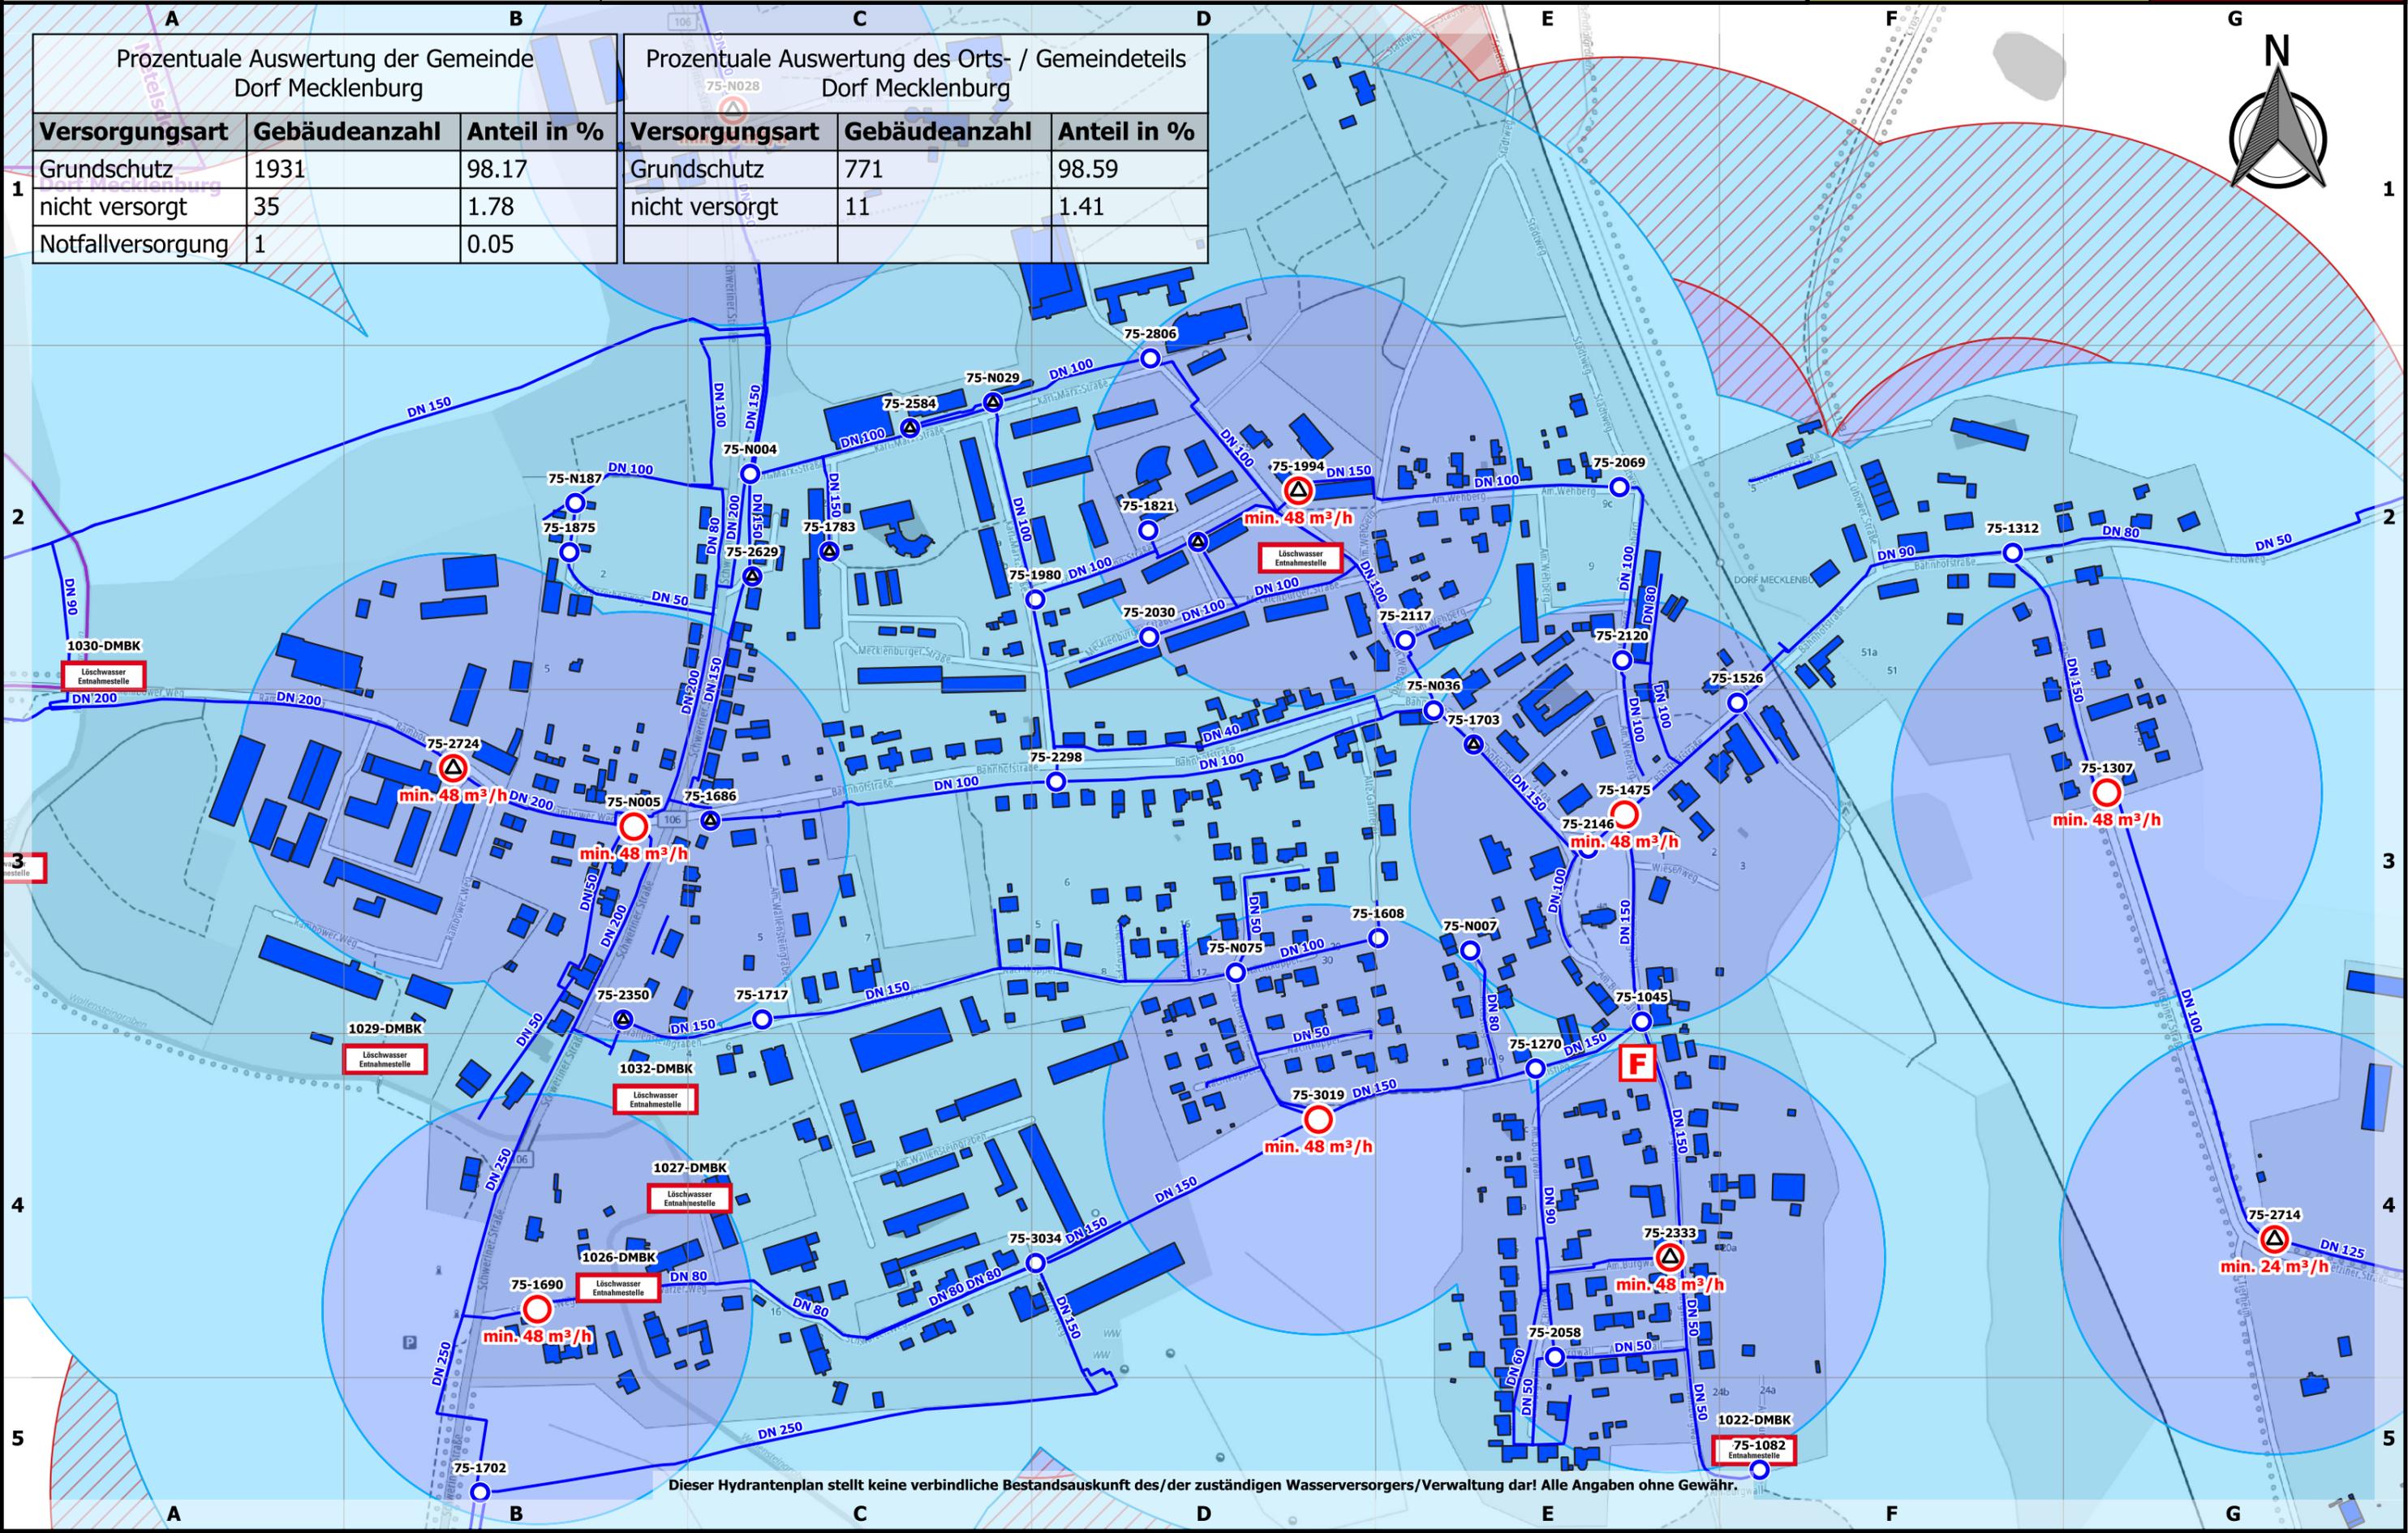

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Stand:
 22.05.2023

204: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	771	98.59
nicht versorgt	11	1.41

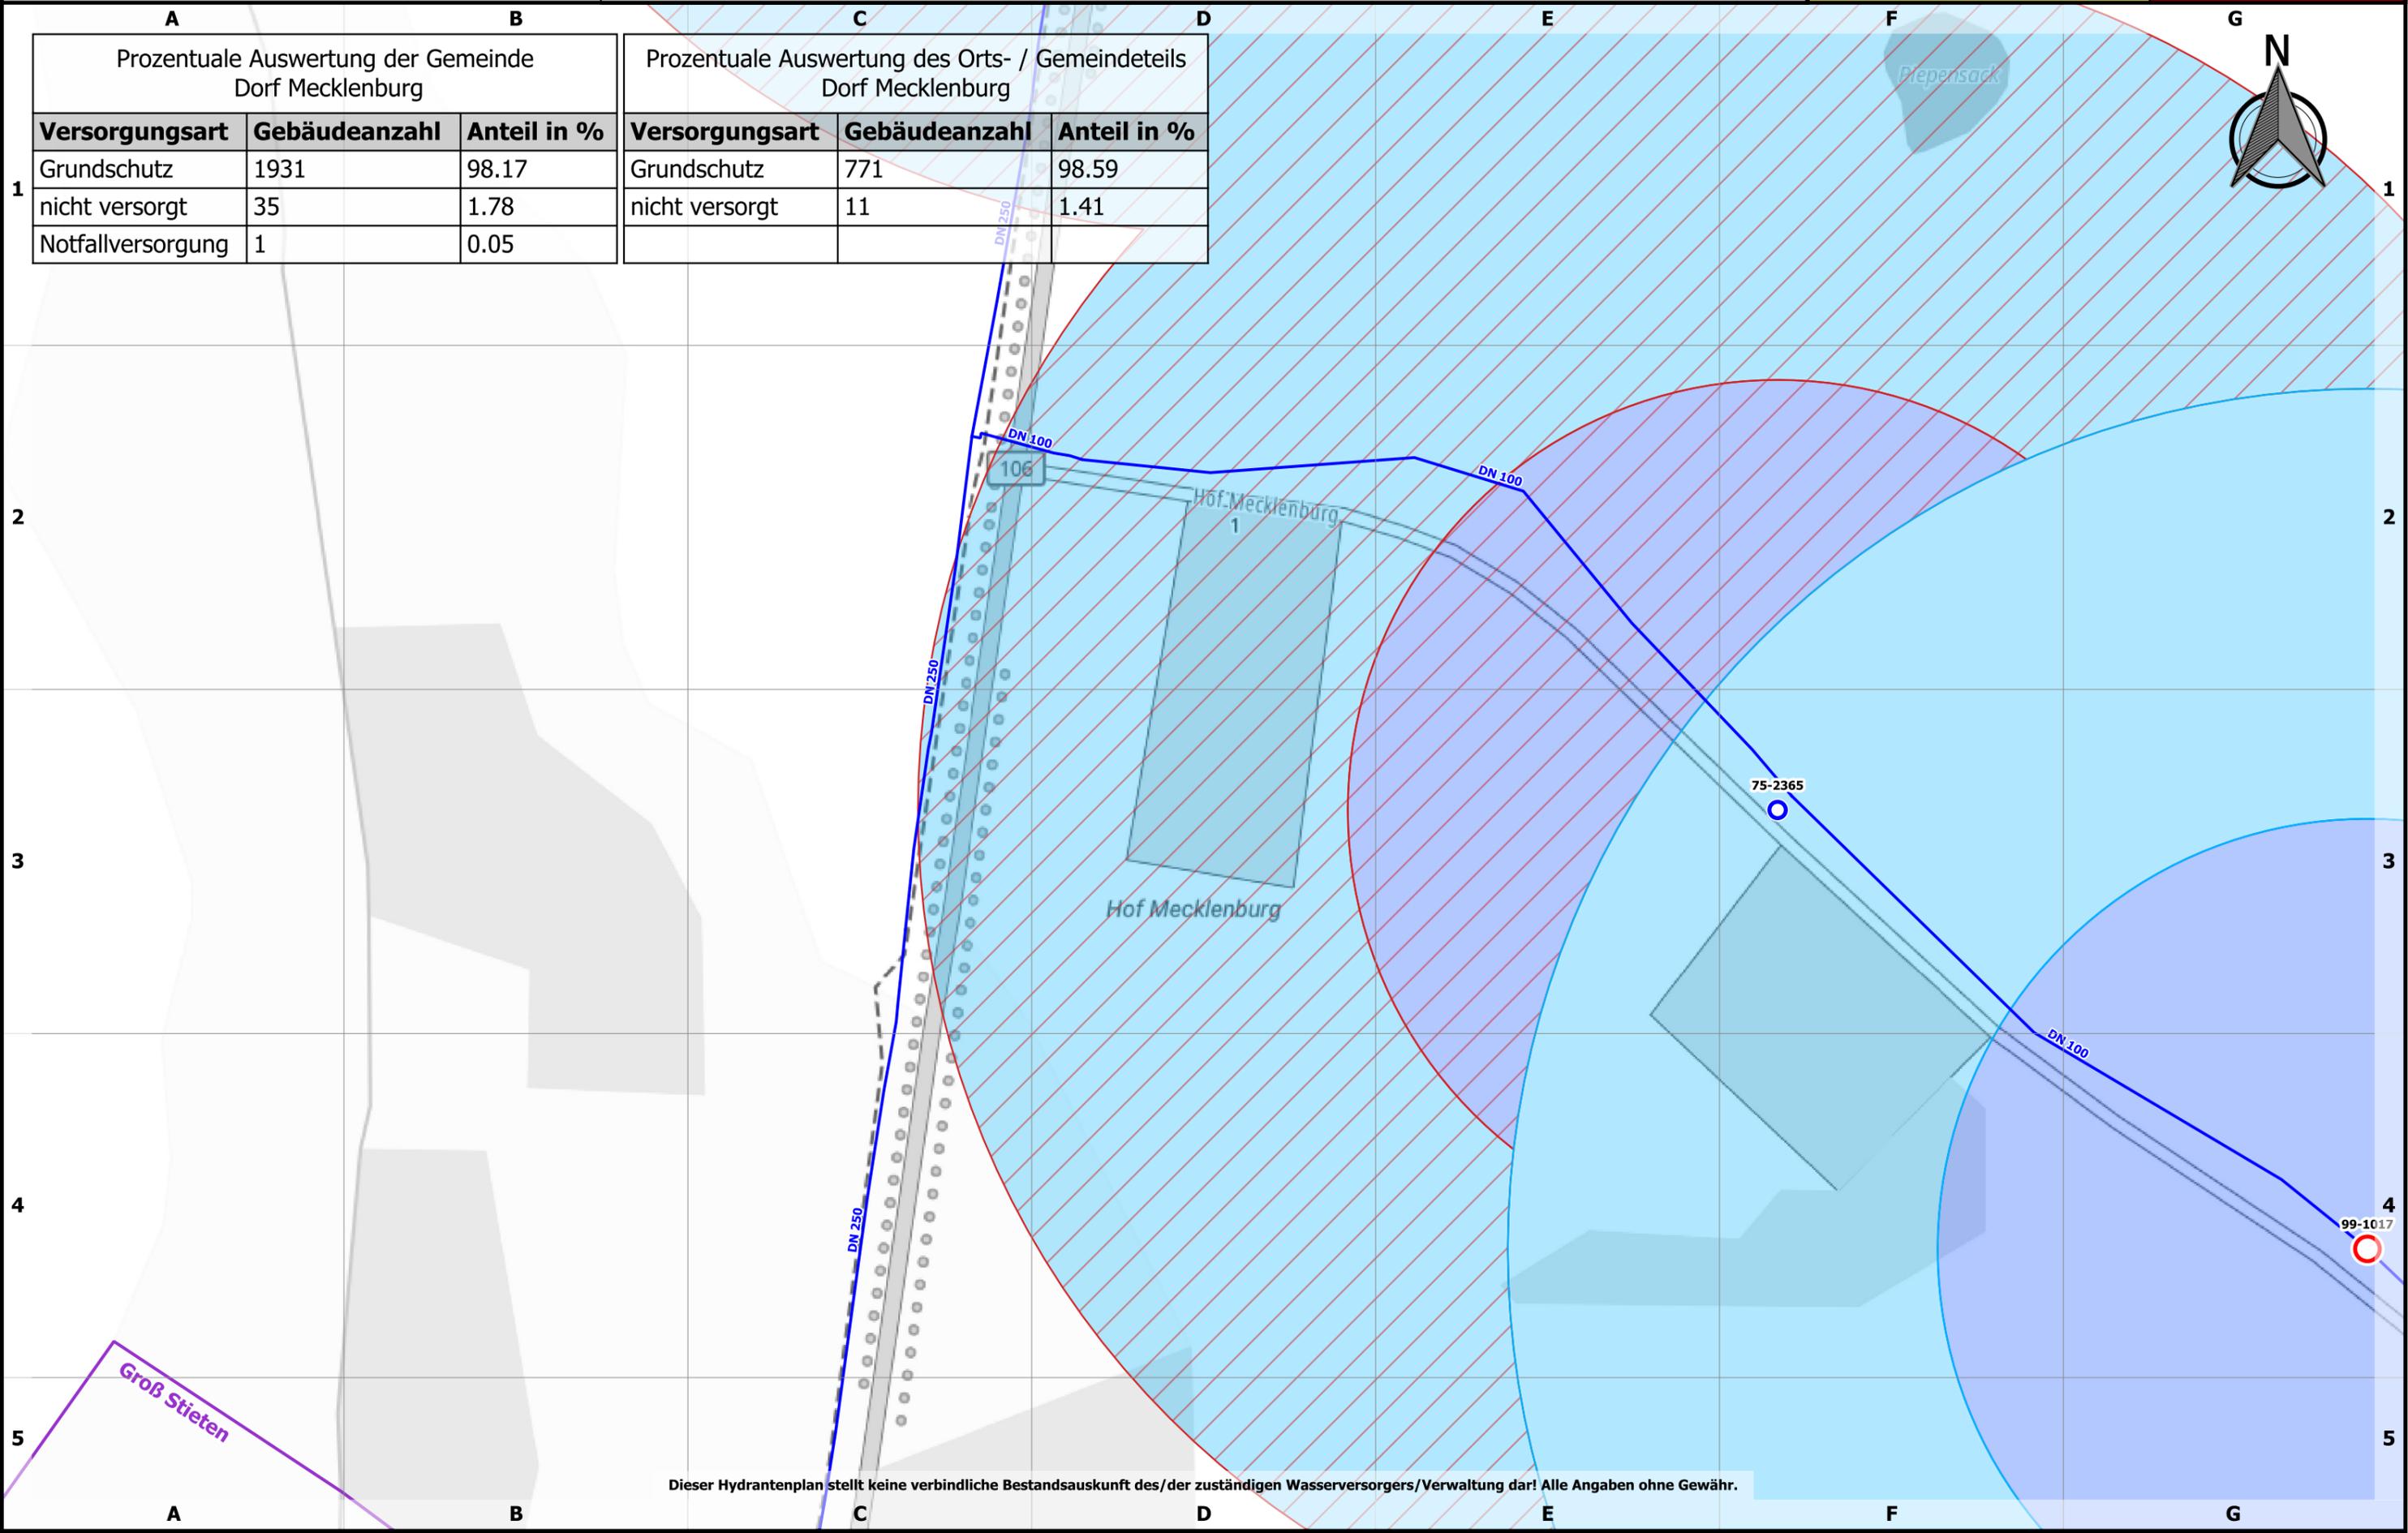

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

206: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Karow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	693	100.00

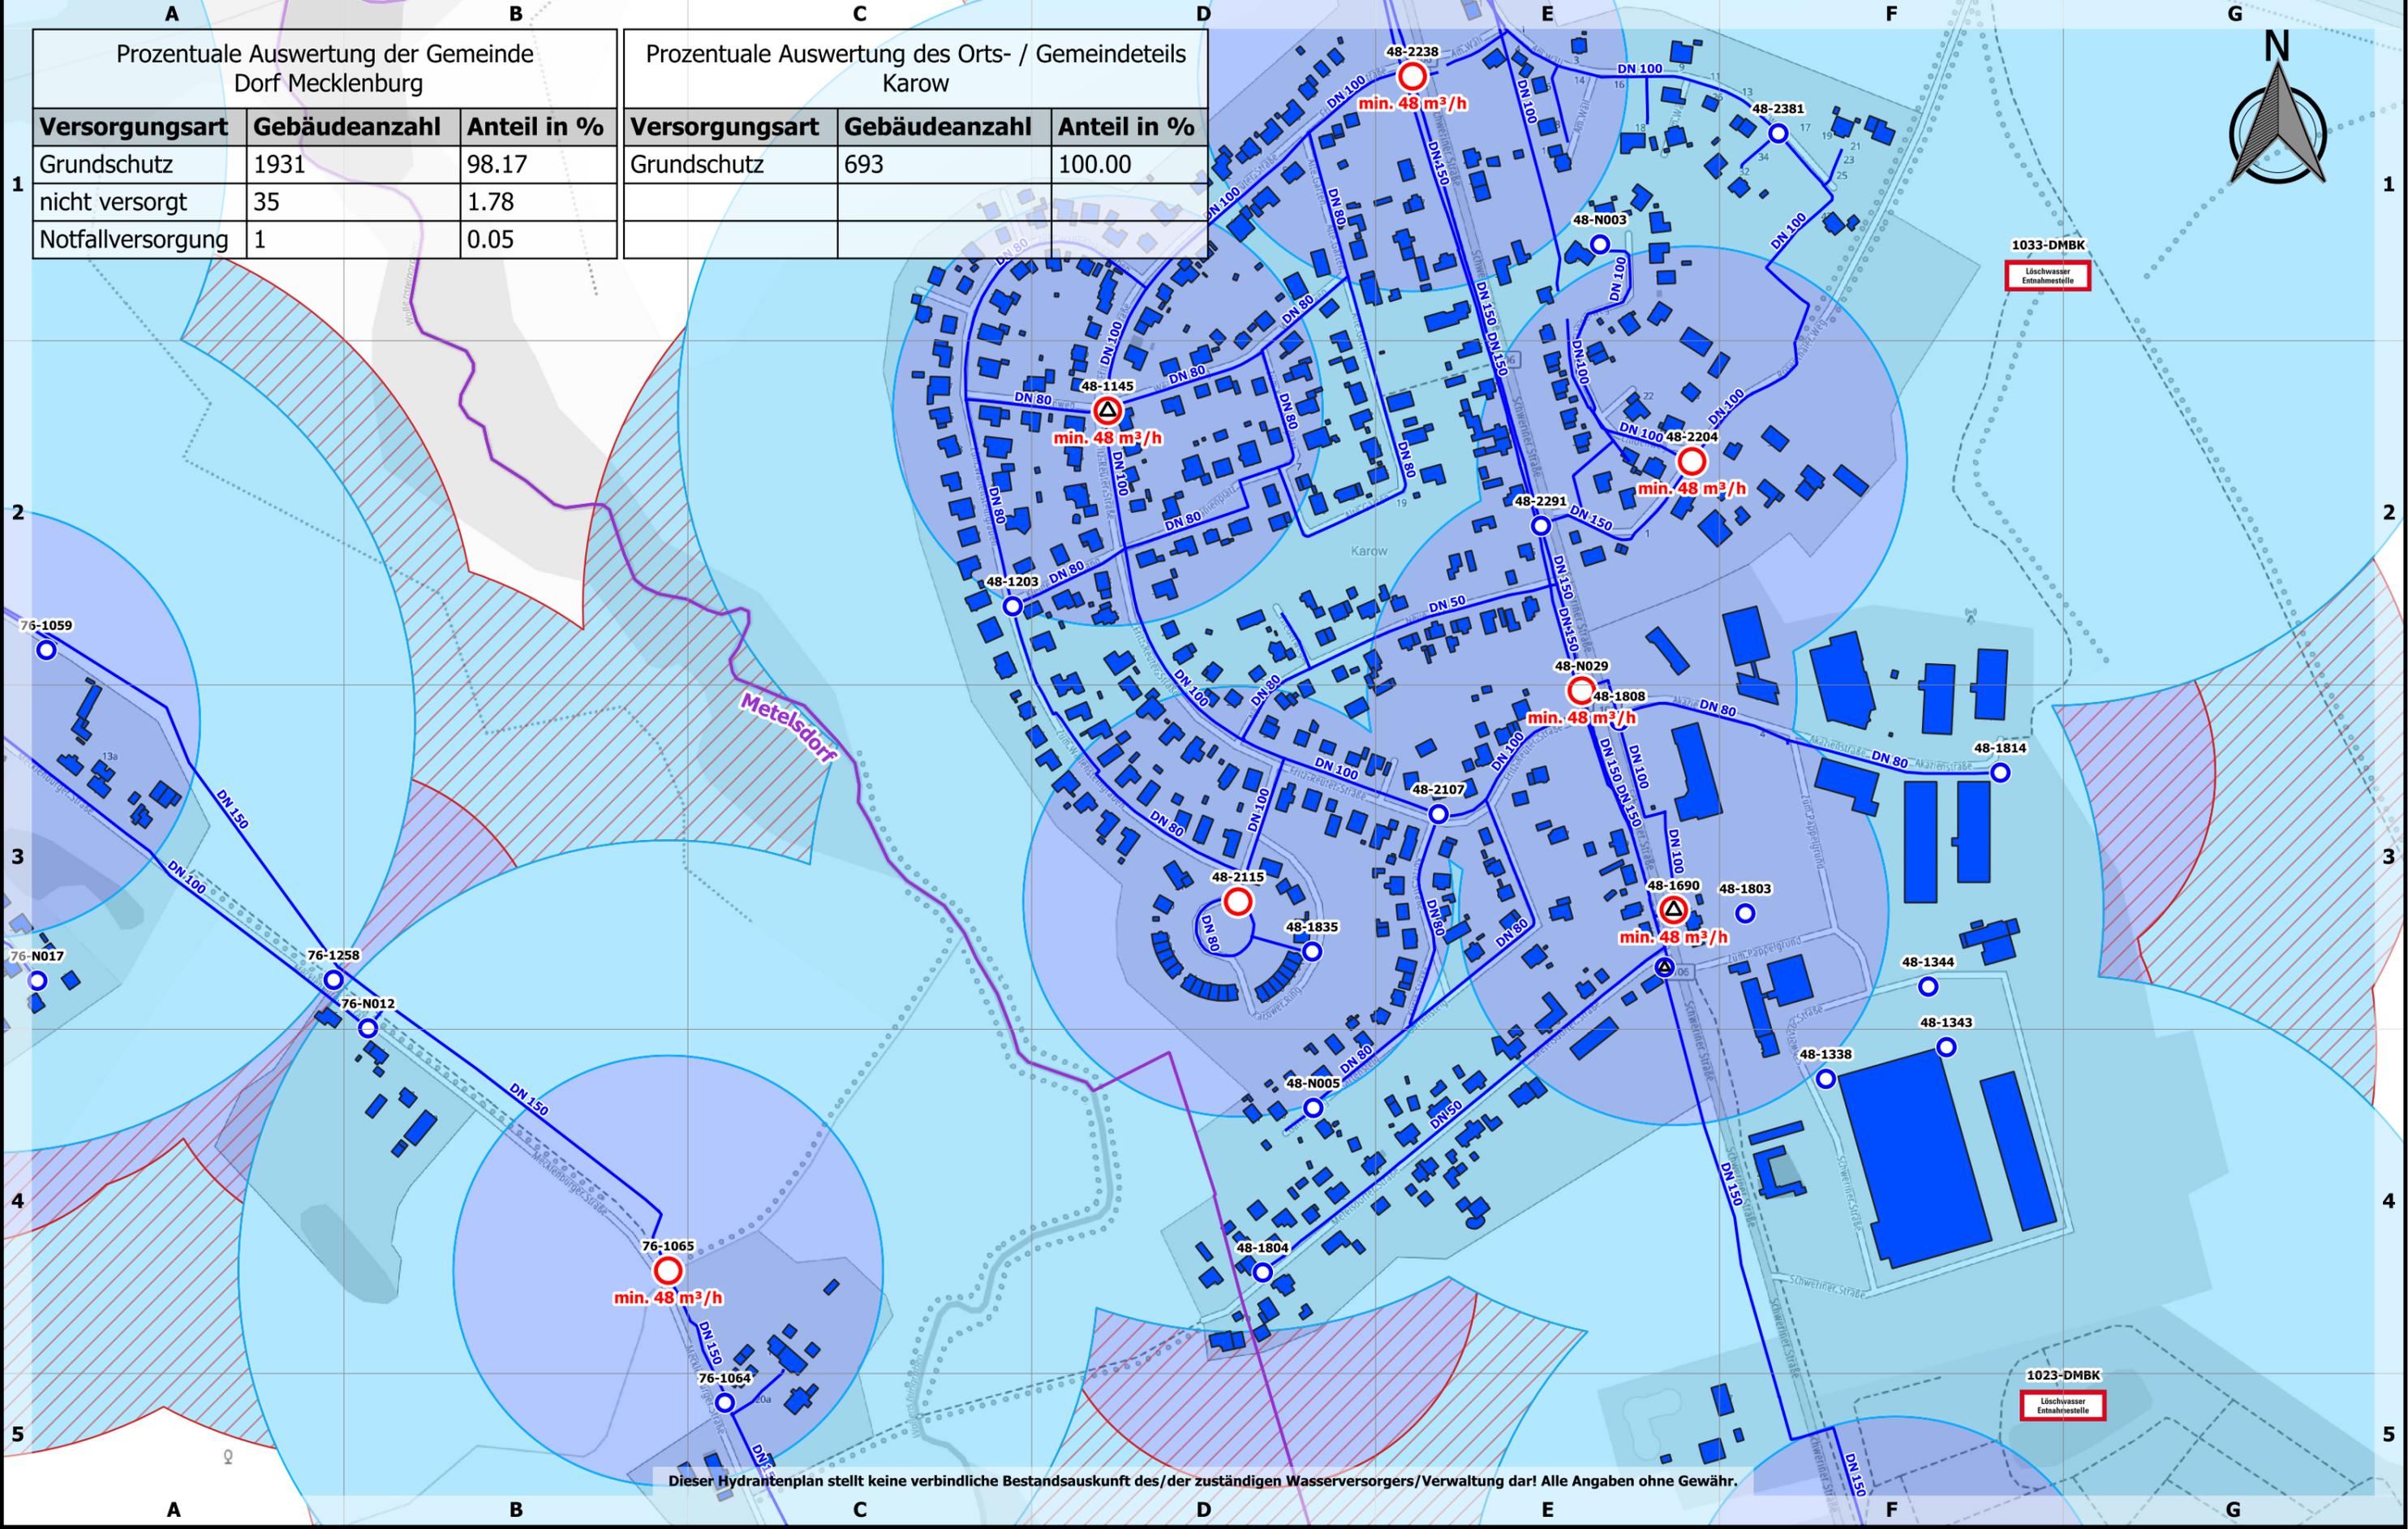

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

208: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kletzin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	23	100.00

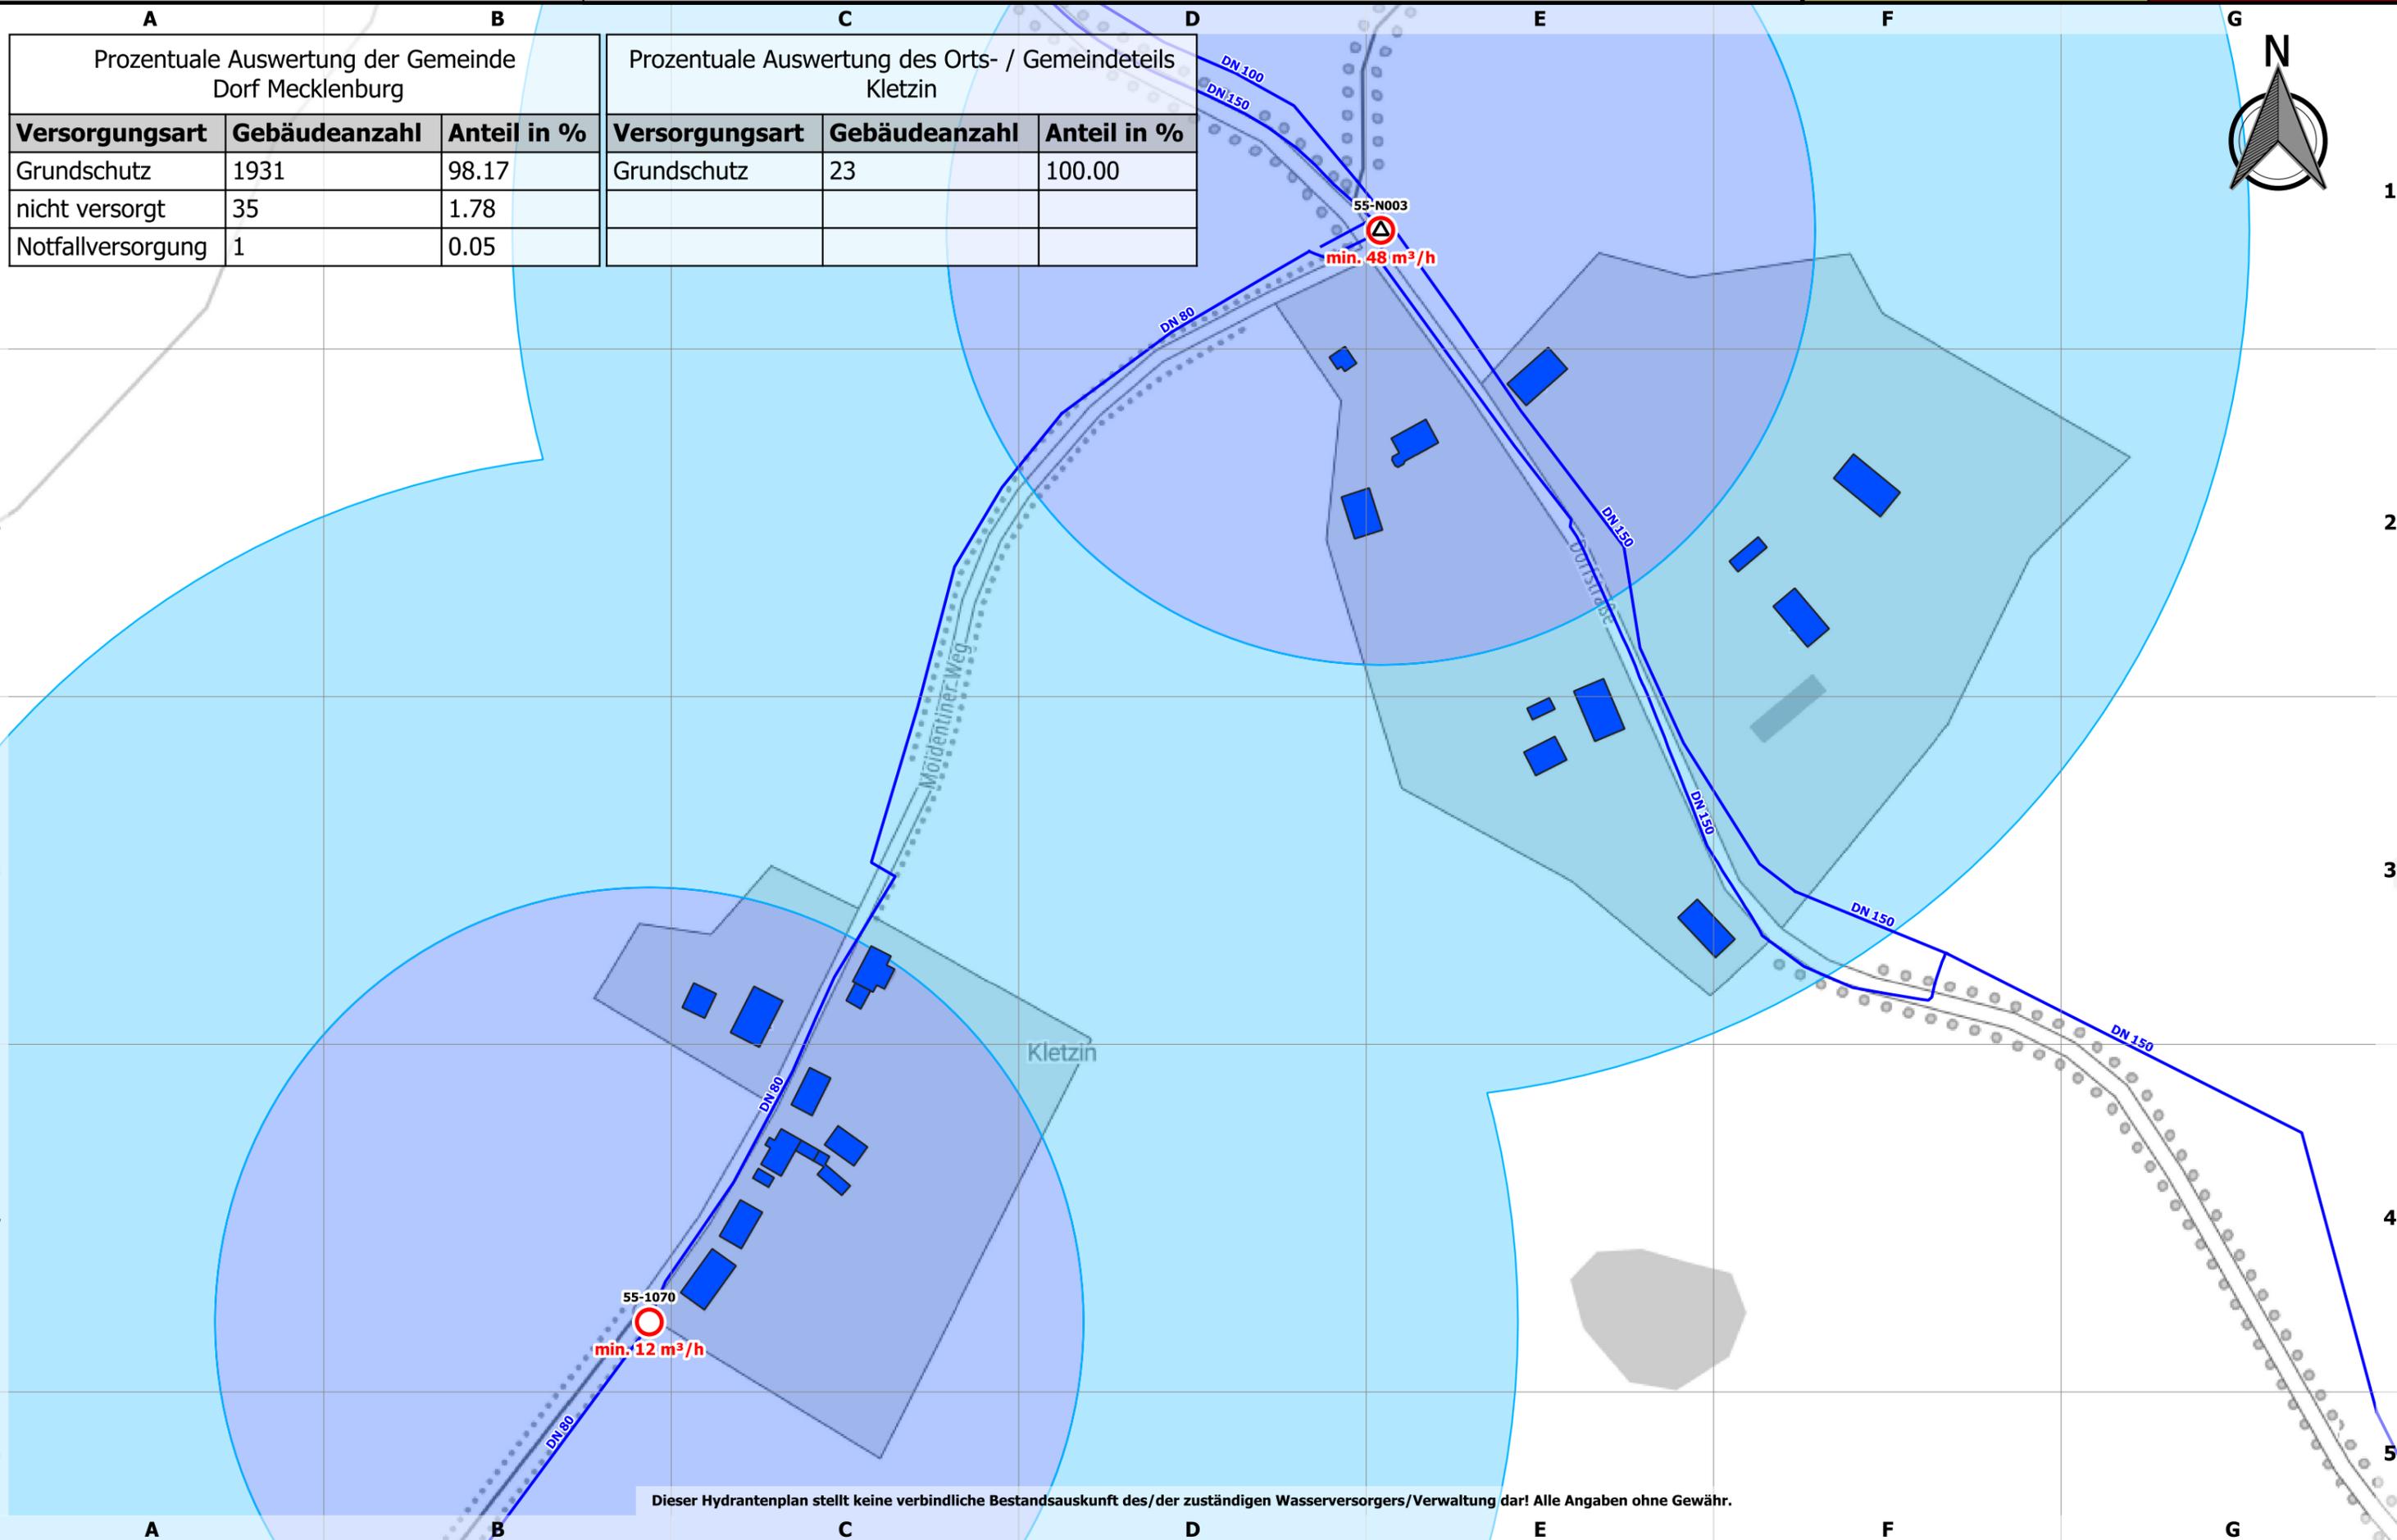


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Moidentin





Stand:
22.05.2023

210: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Moidentin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	98	88.29
nicht versorgt	13	11.71

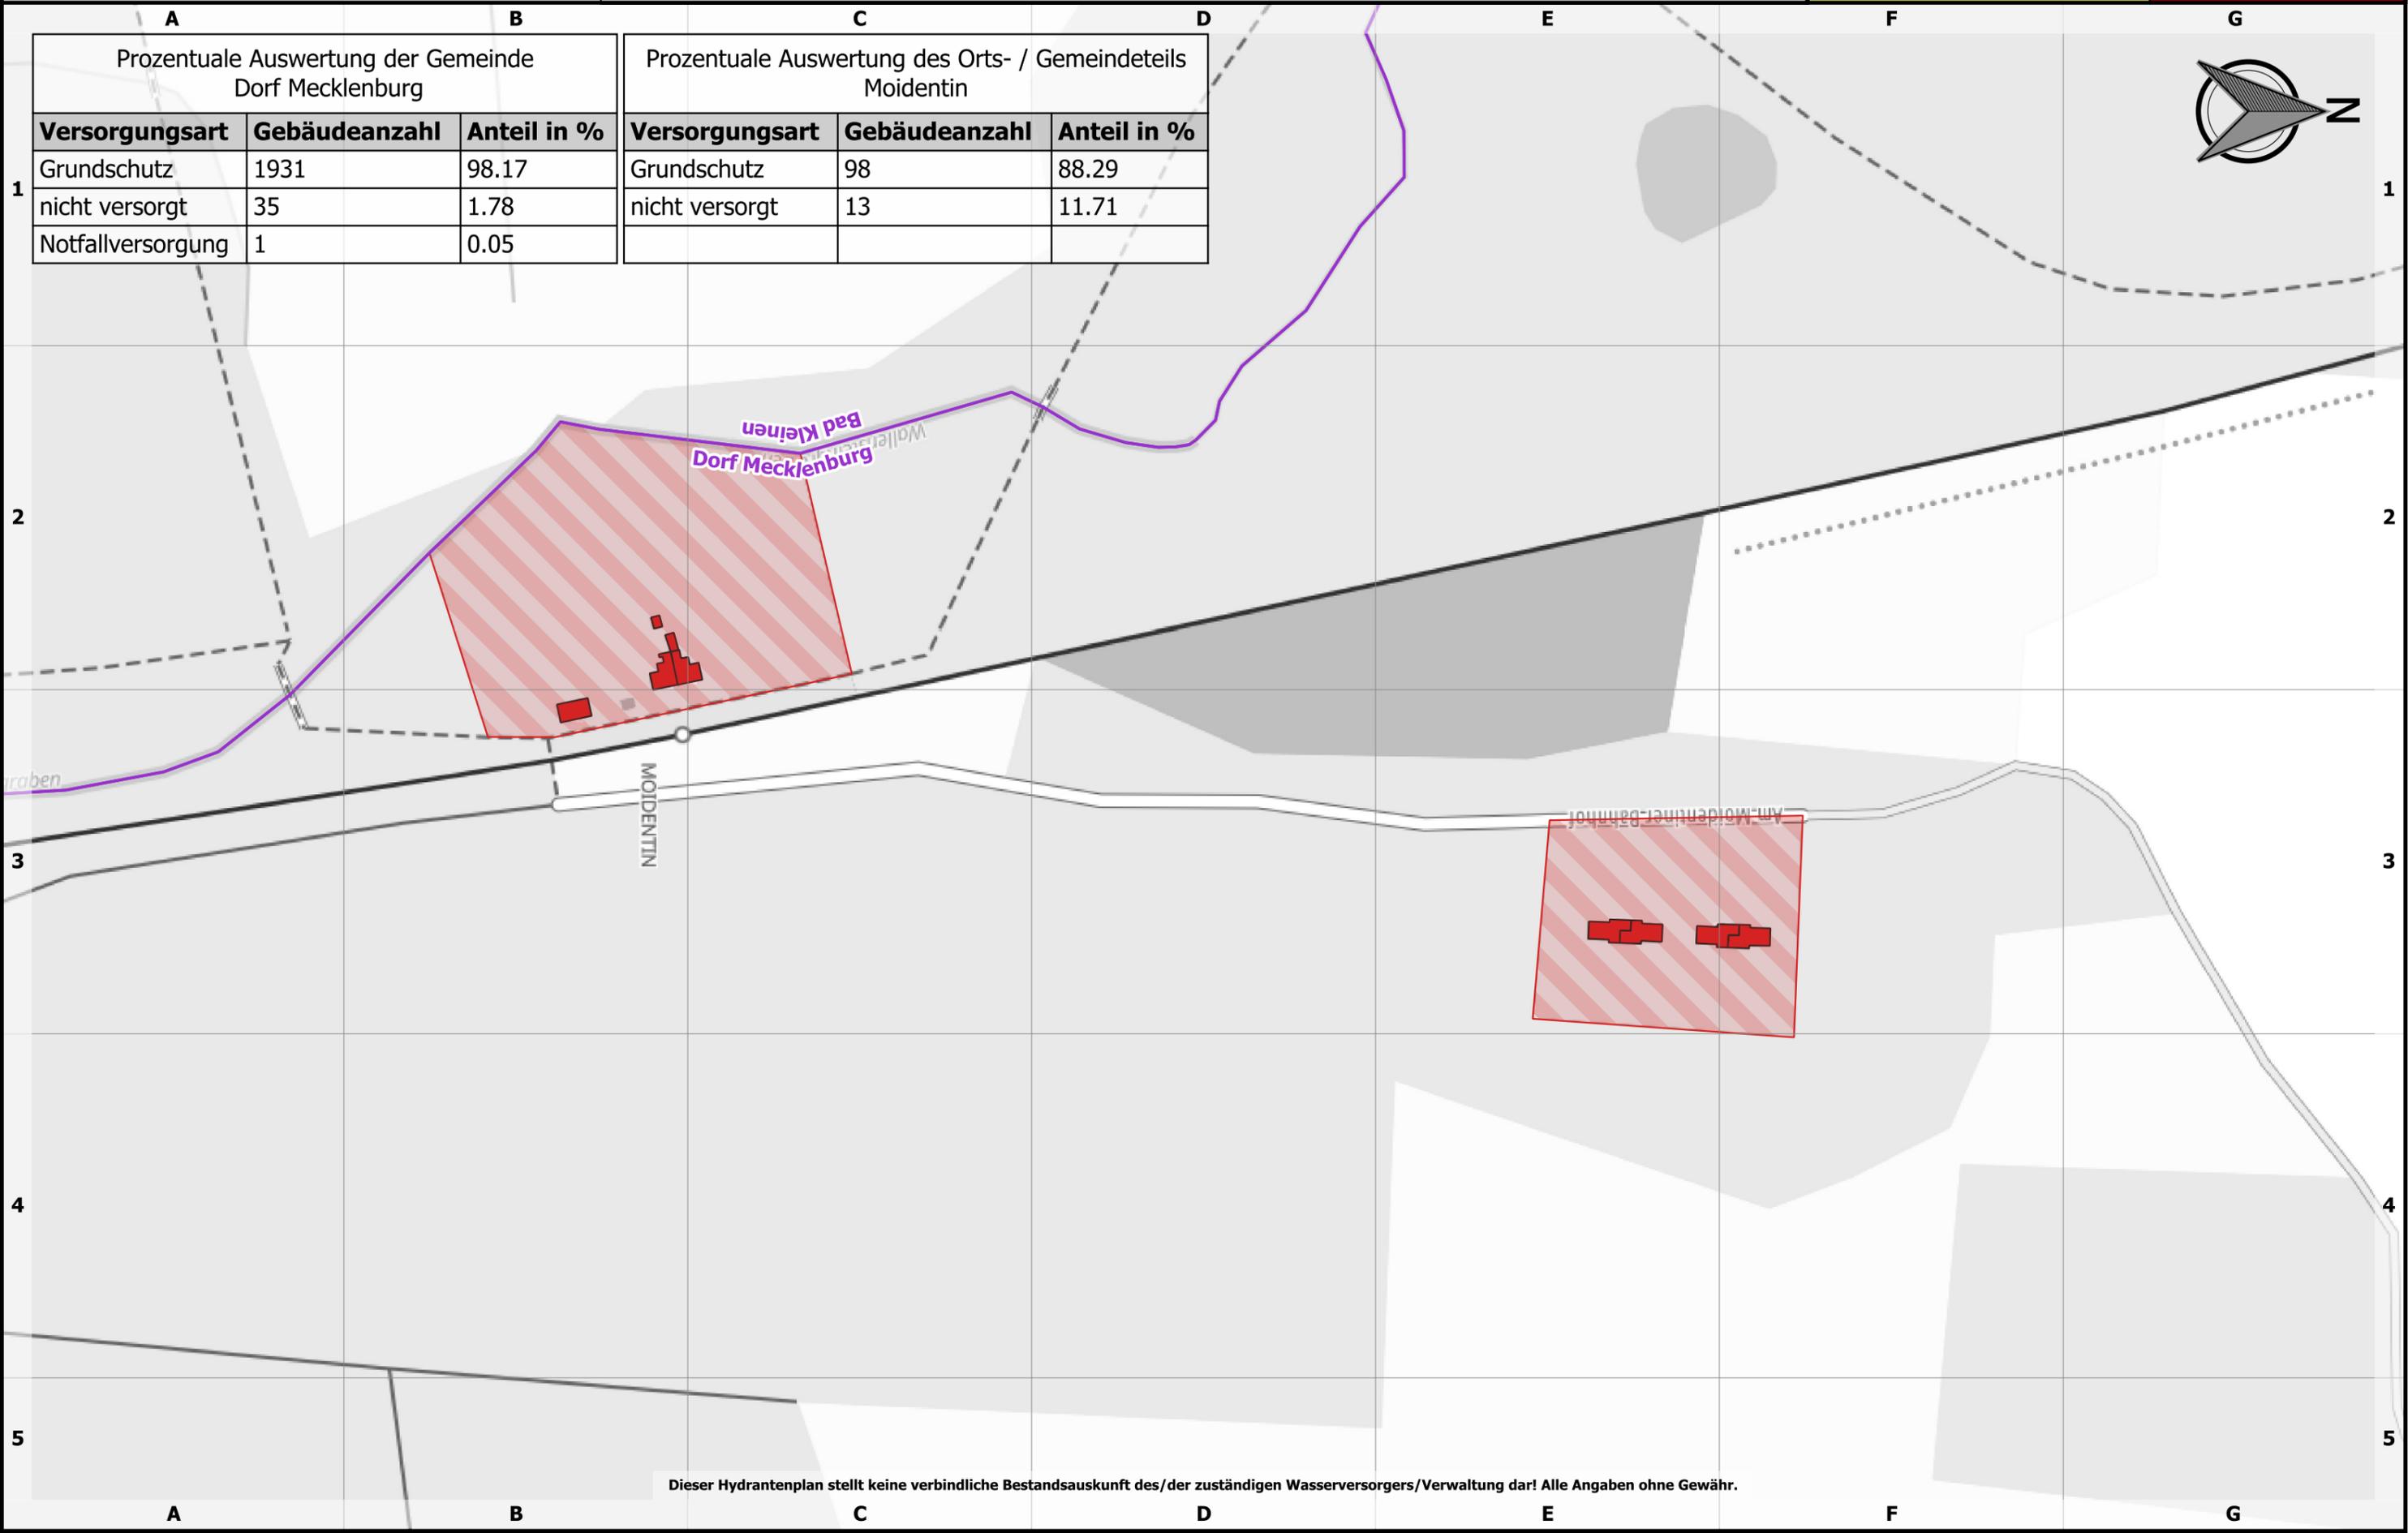


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Olgashof





Stand:
22.05.2023

212: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Olgashof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	12	100.00

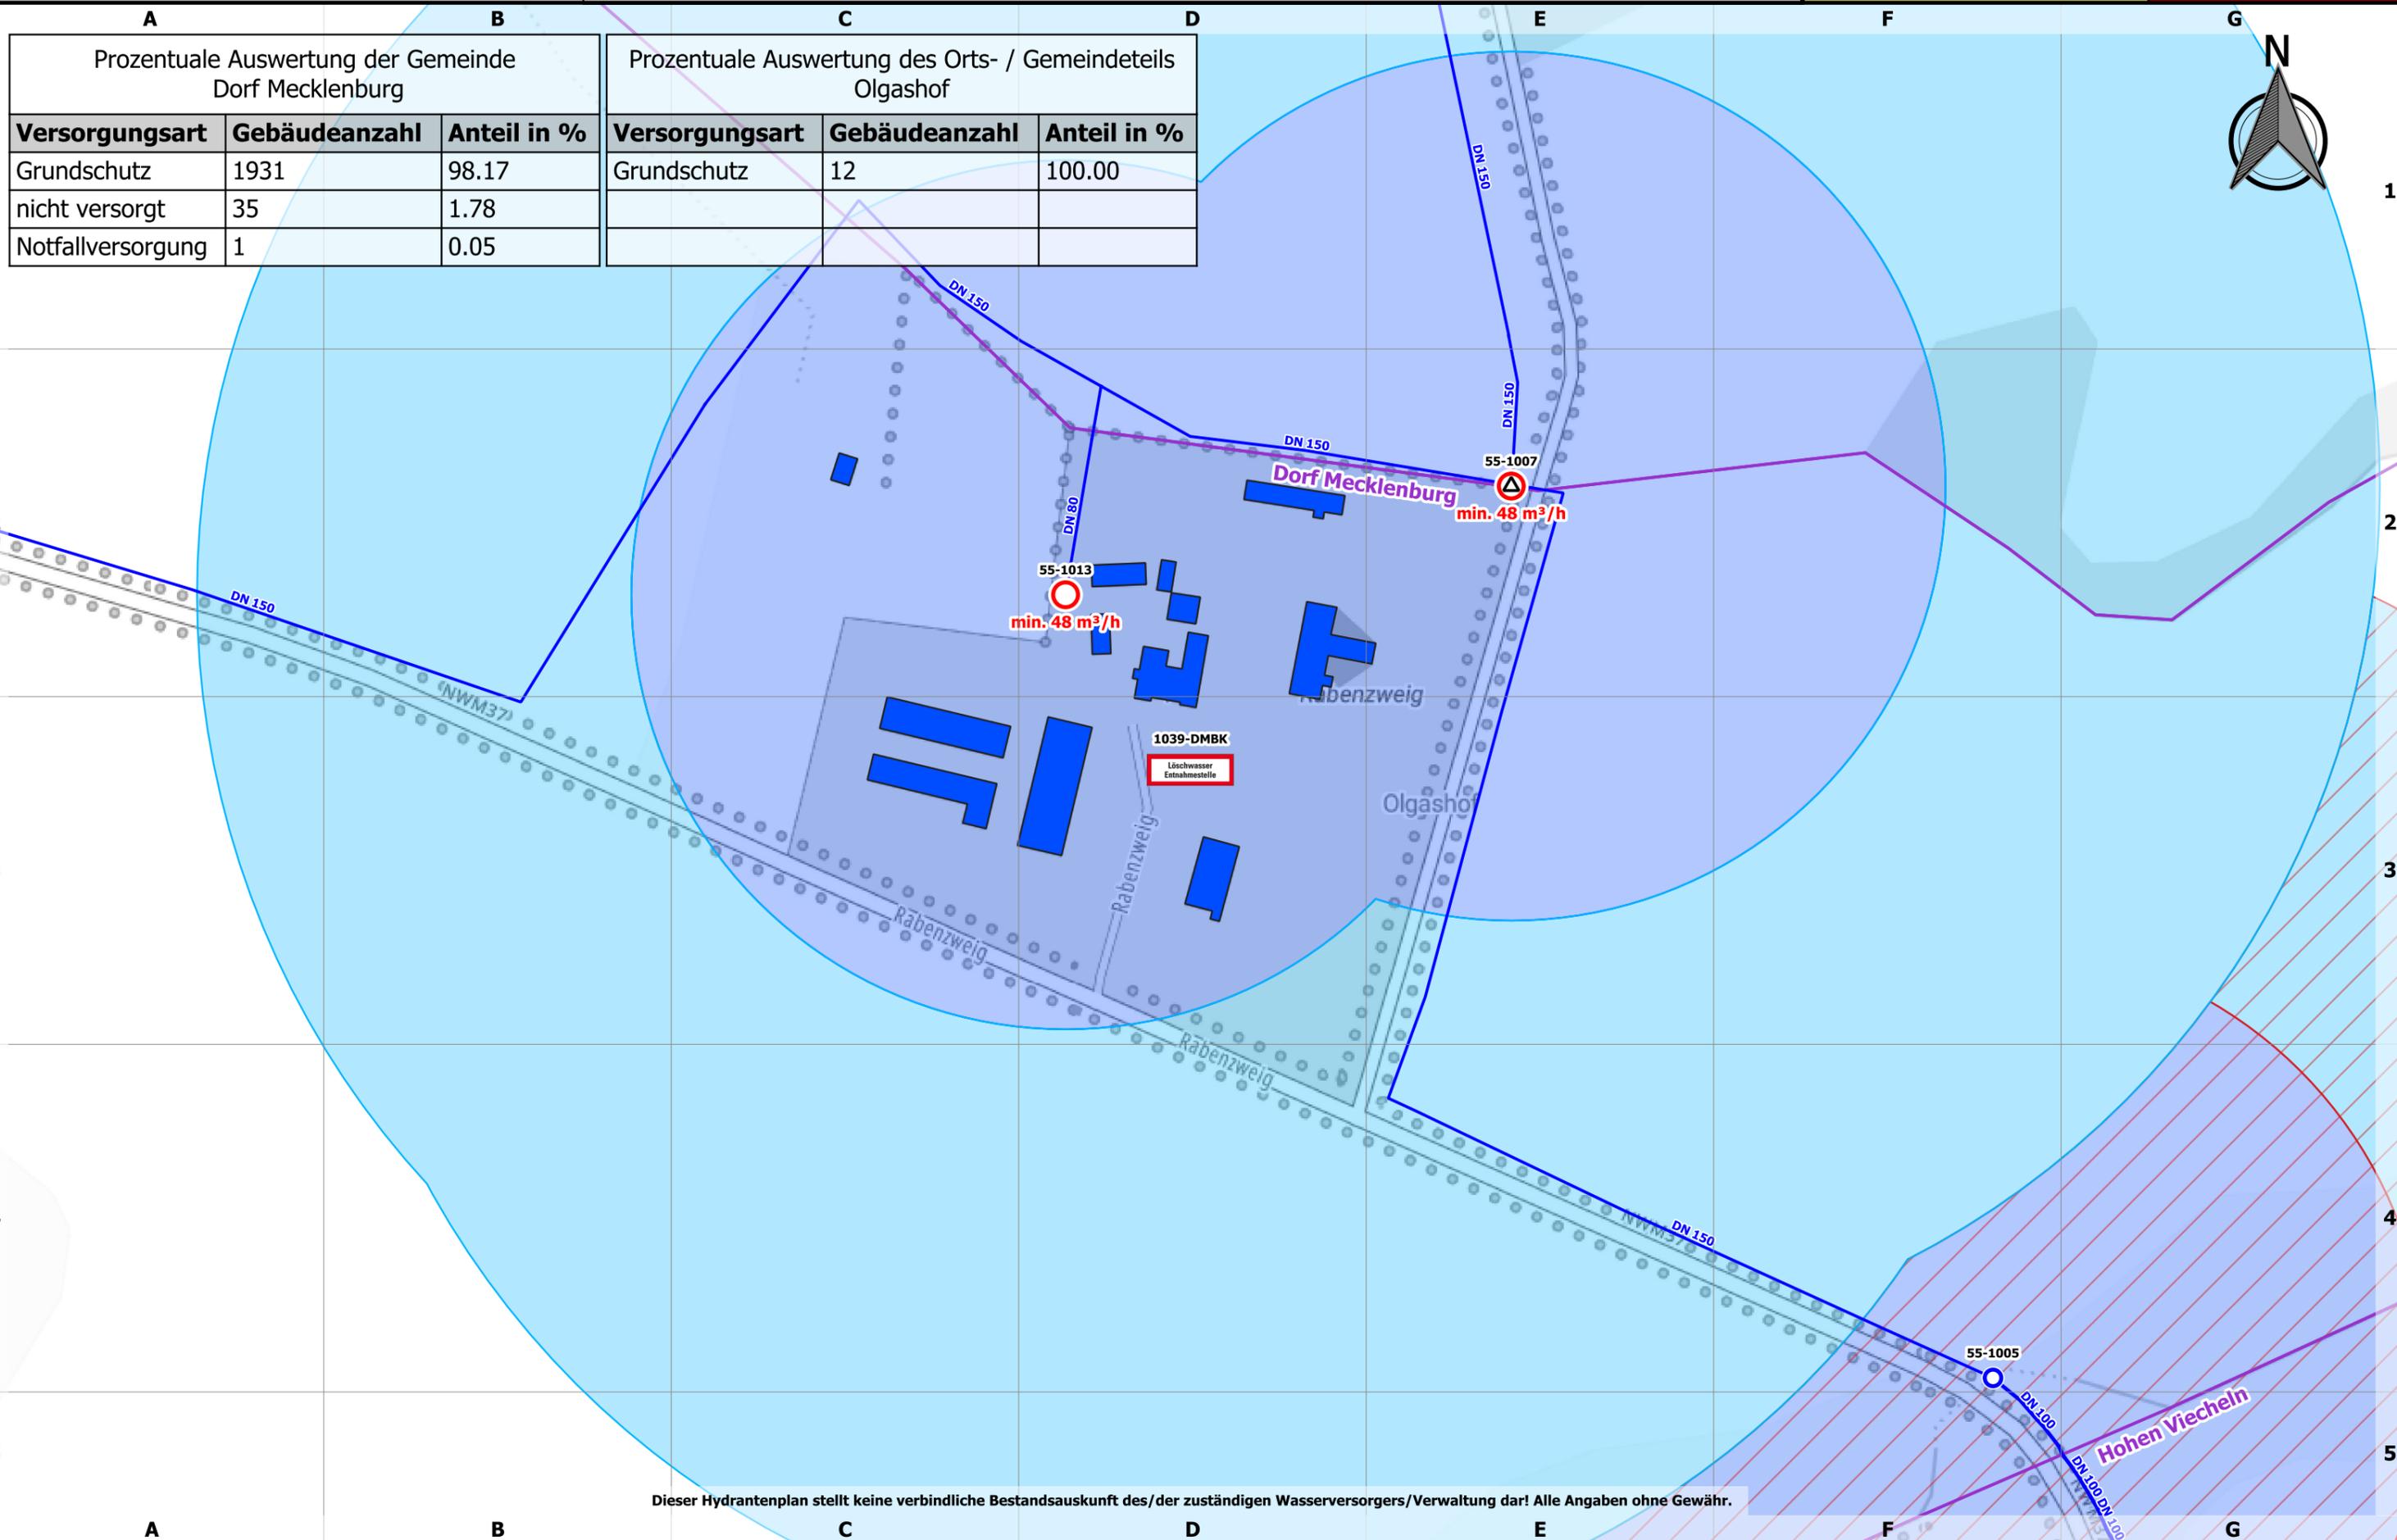

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

214: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Petersdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	37	84.09
nicht versorgt	7	15.91

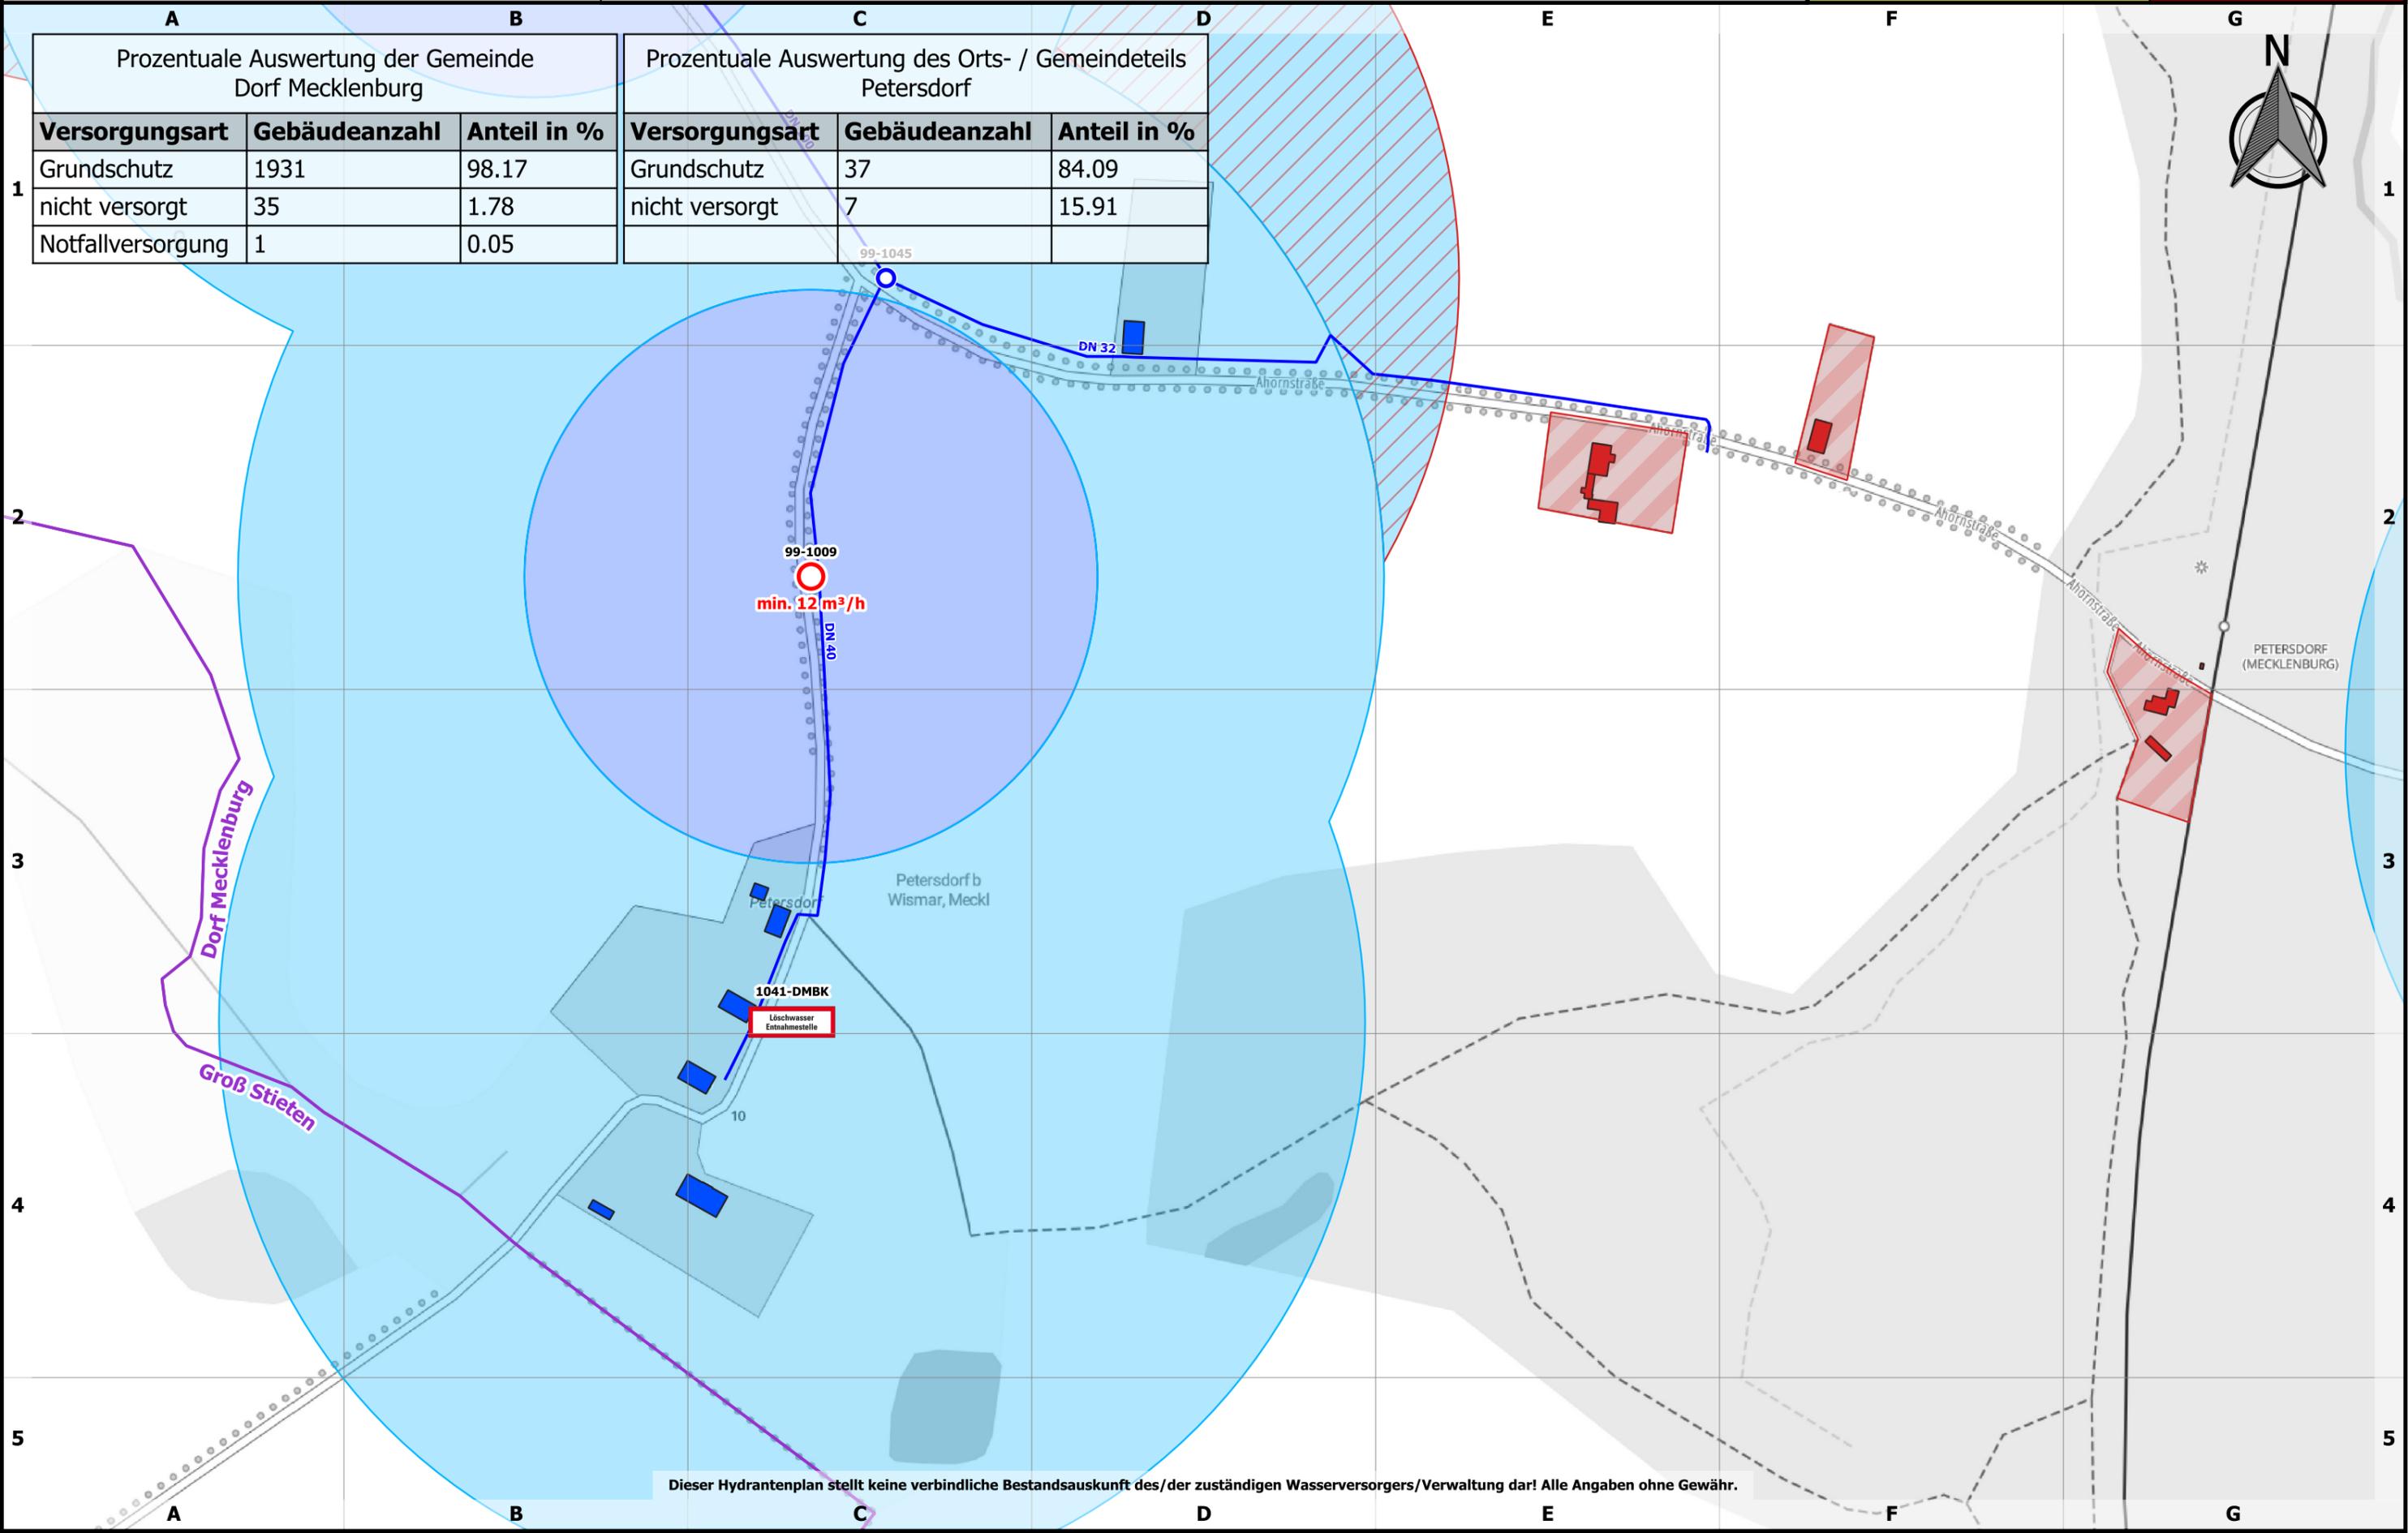

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023



215: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bobitz

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Beidendorf

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	222	95.69
Notfallversorgung	10	4.31

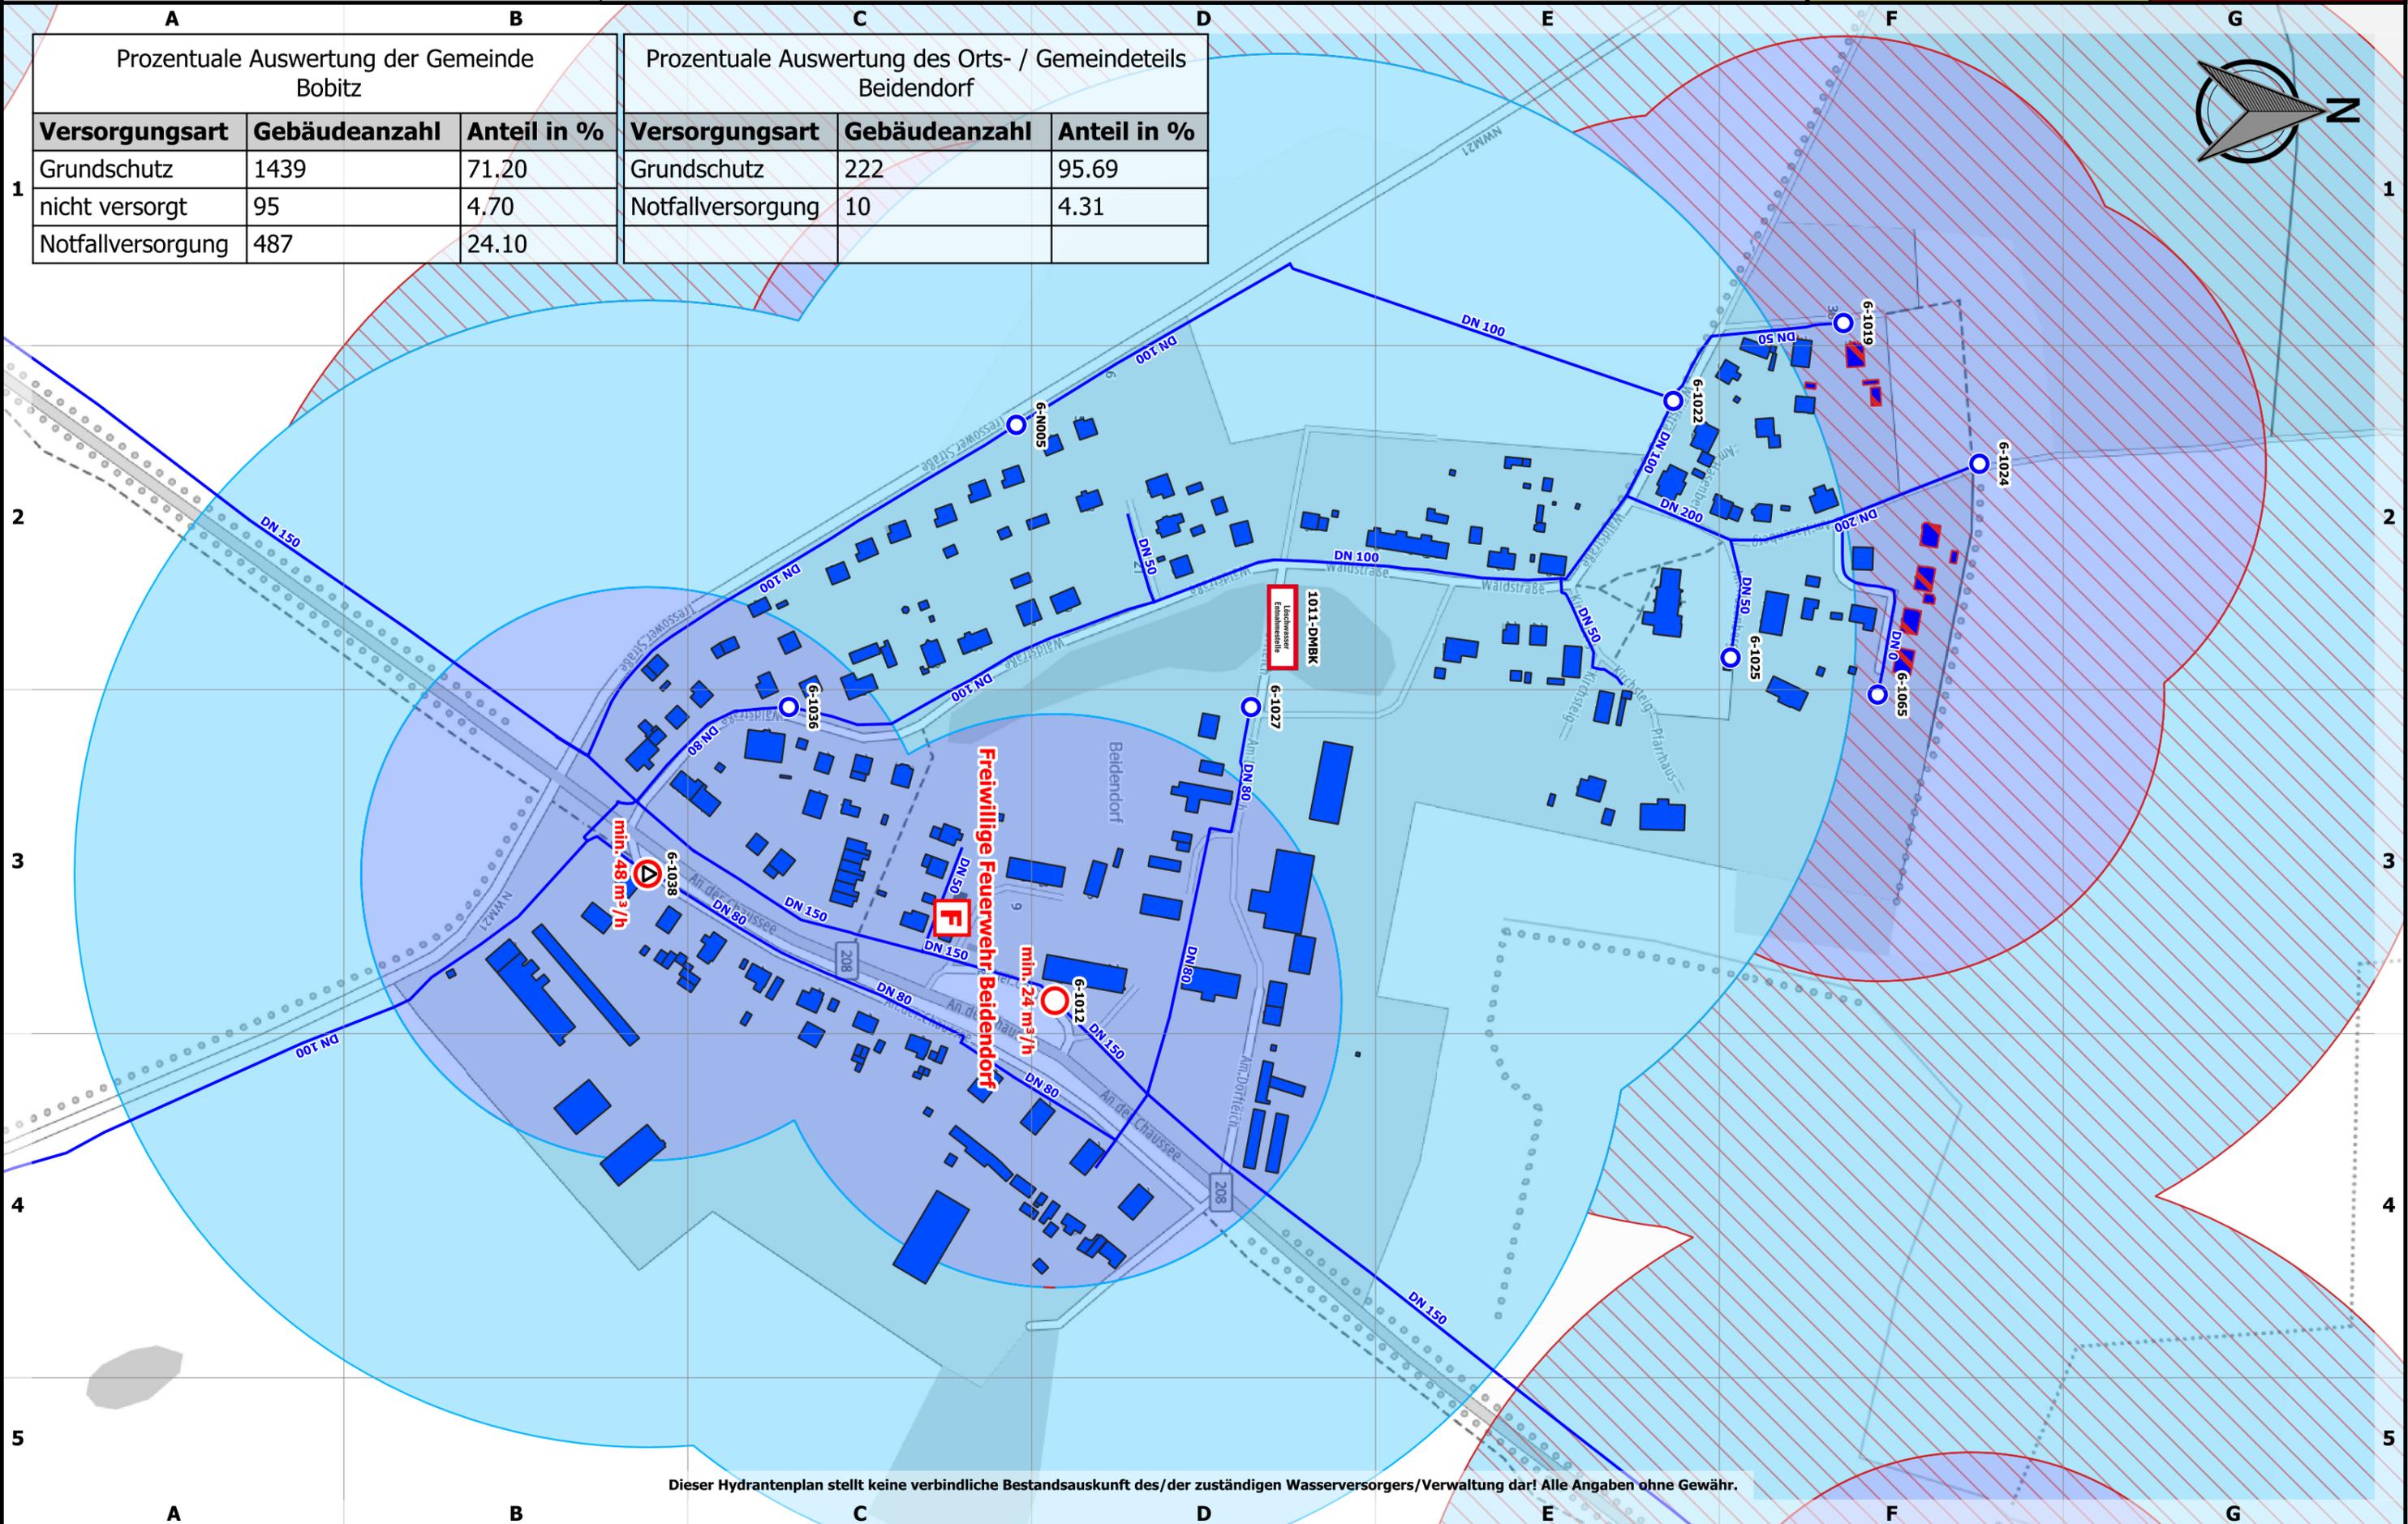


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Rambow




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

216: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	200	99.50
nicht versorgt	1	0.50

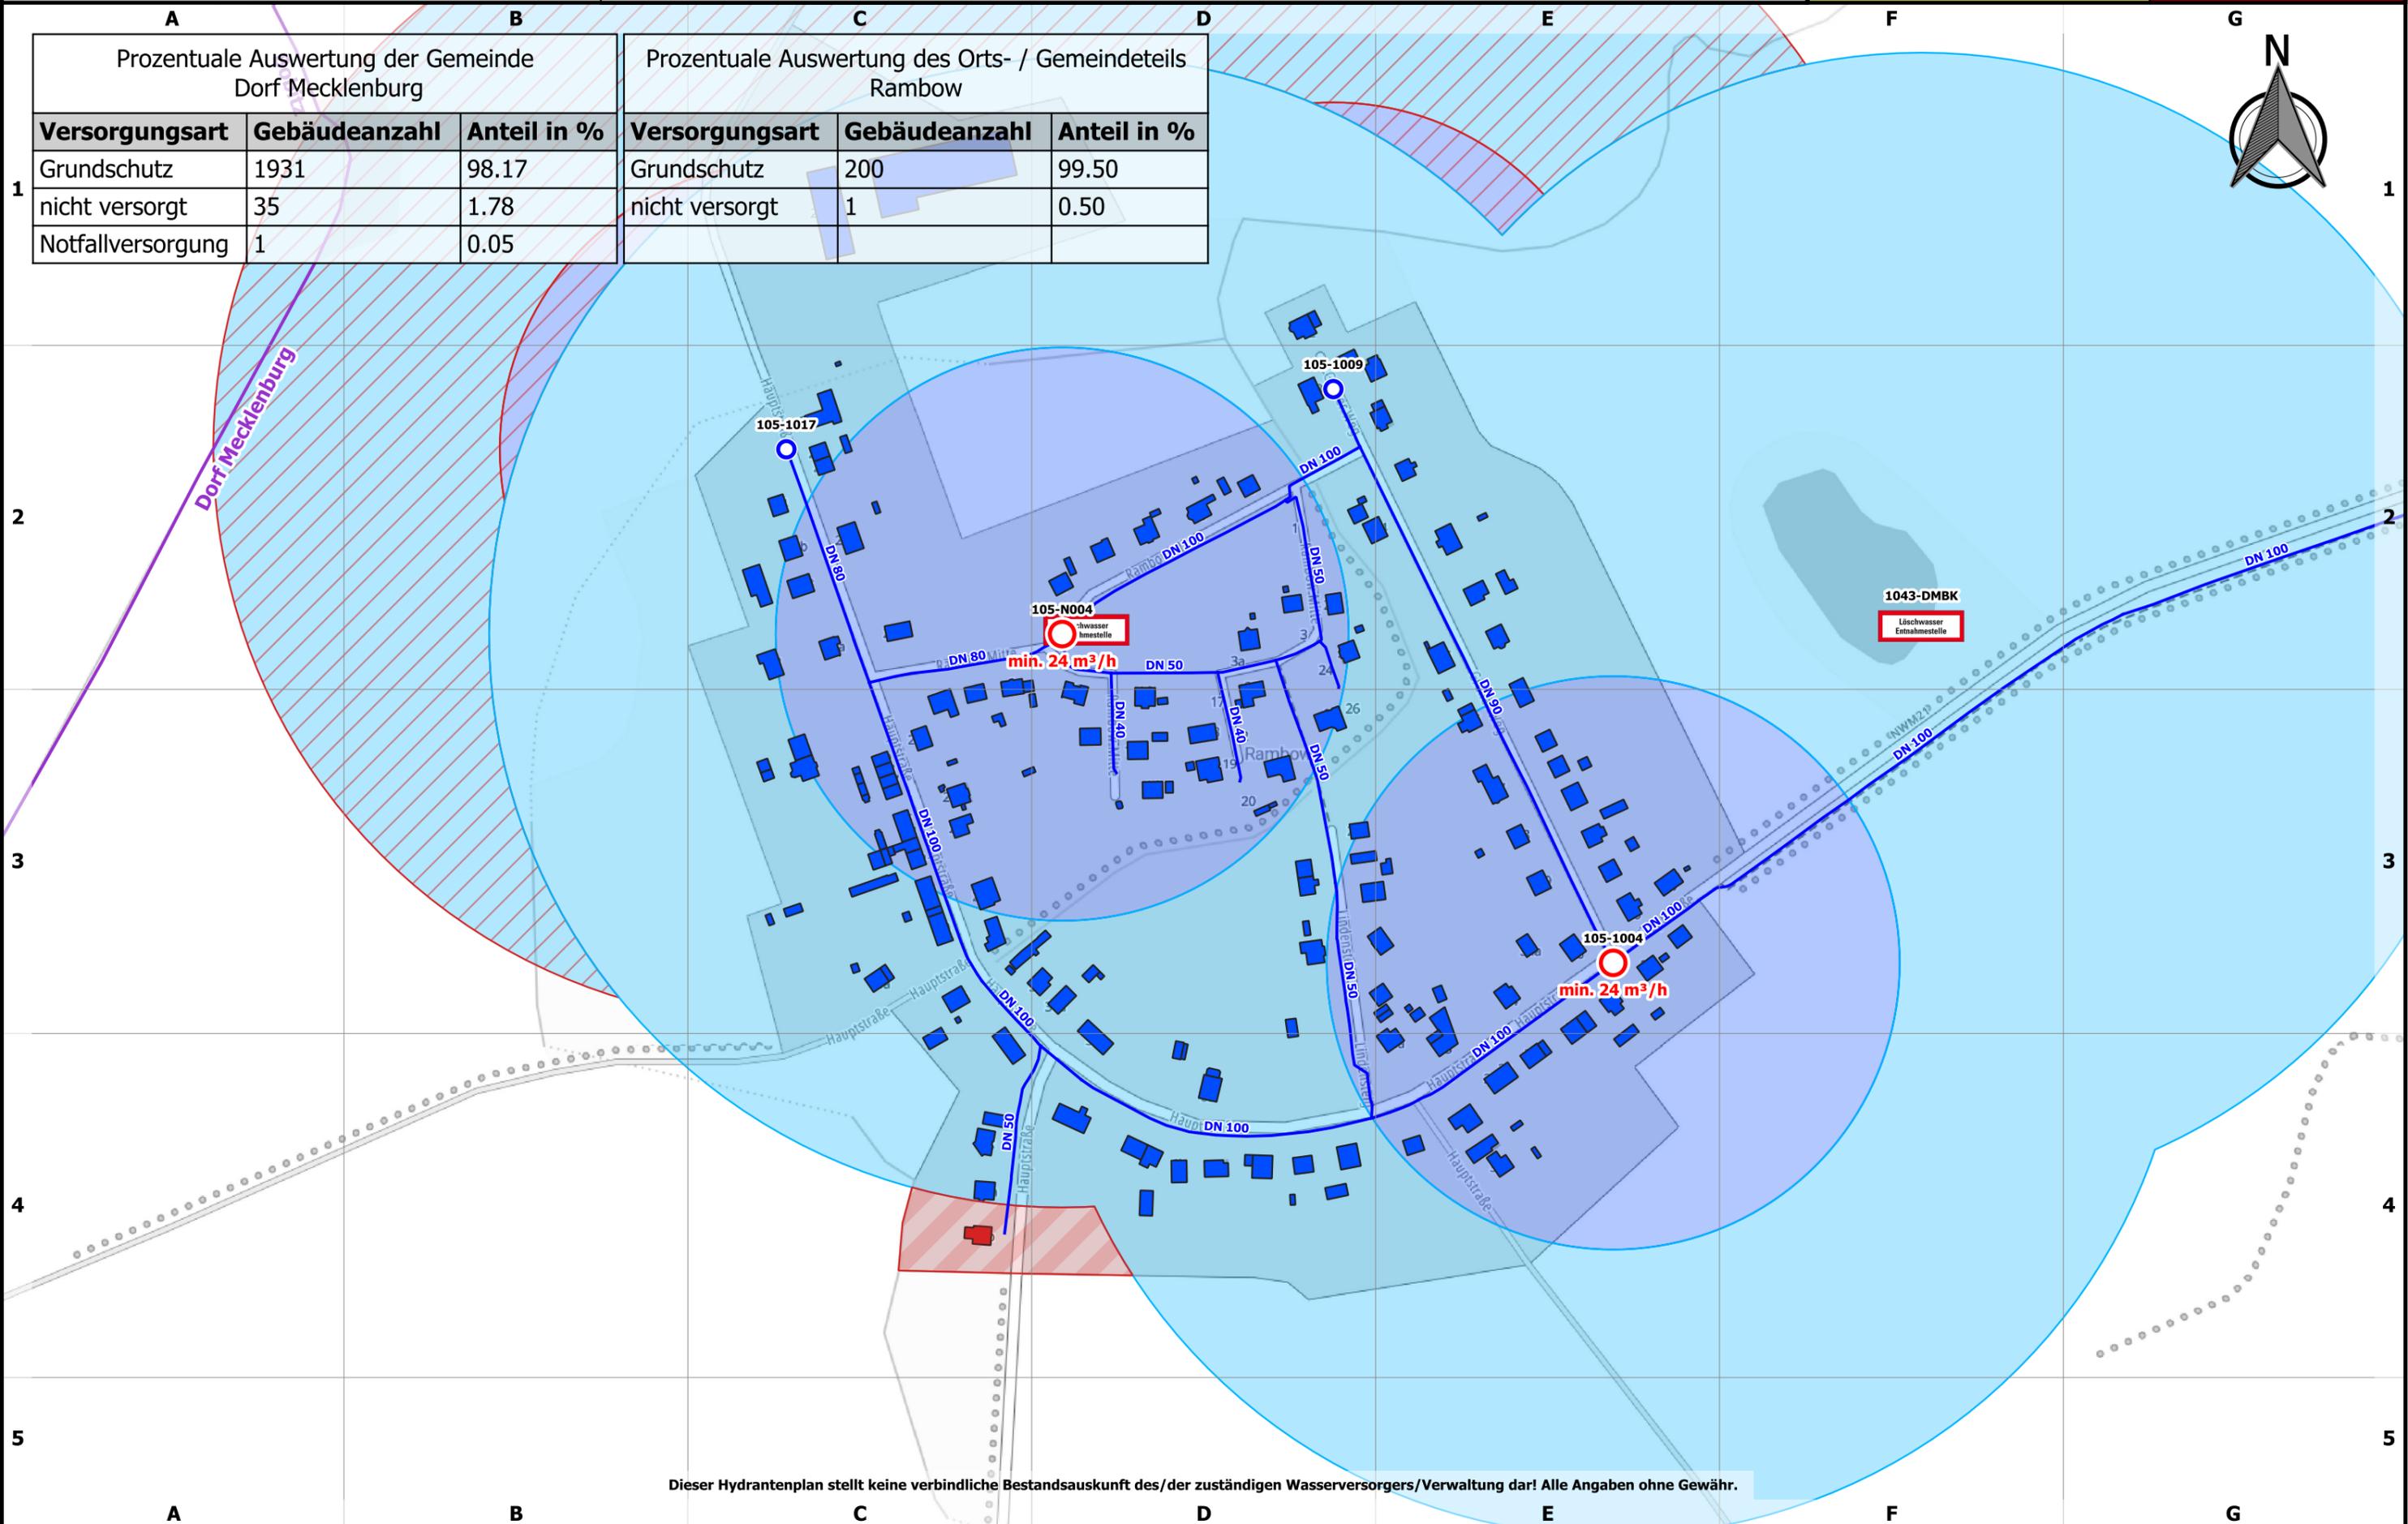

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

217: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rosenthal		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	17	100.00

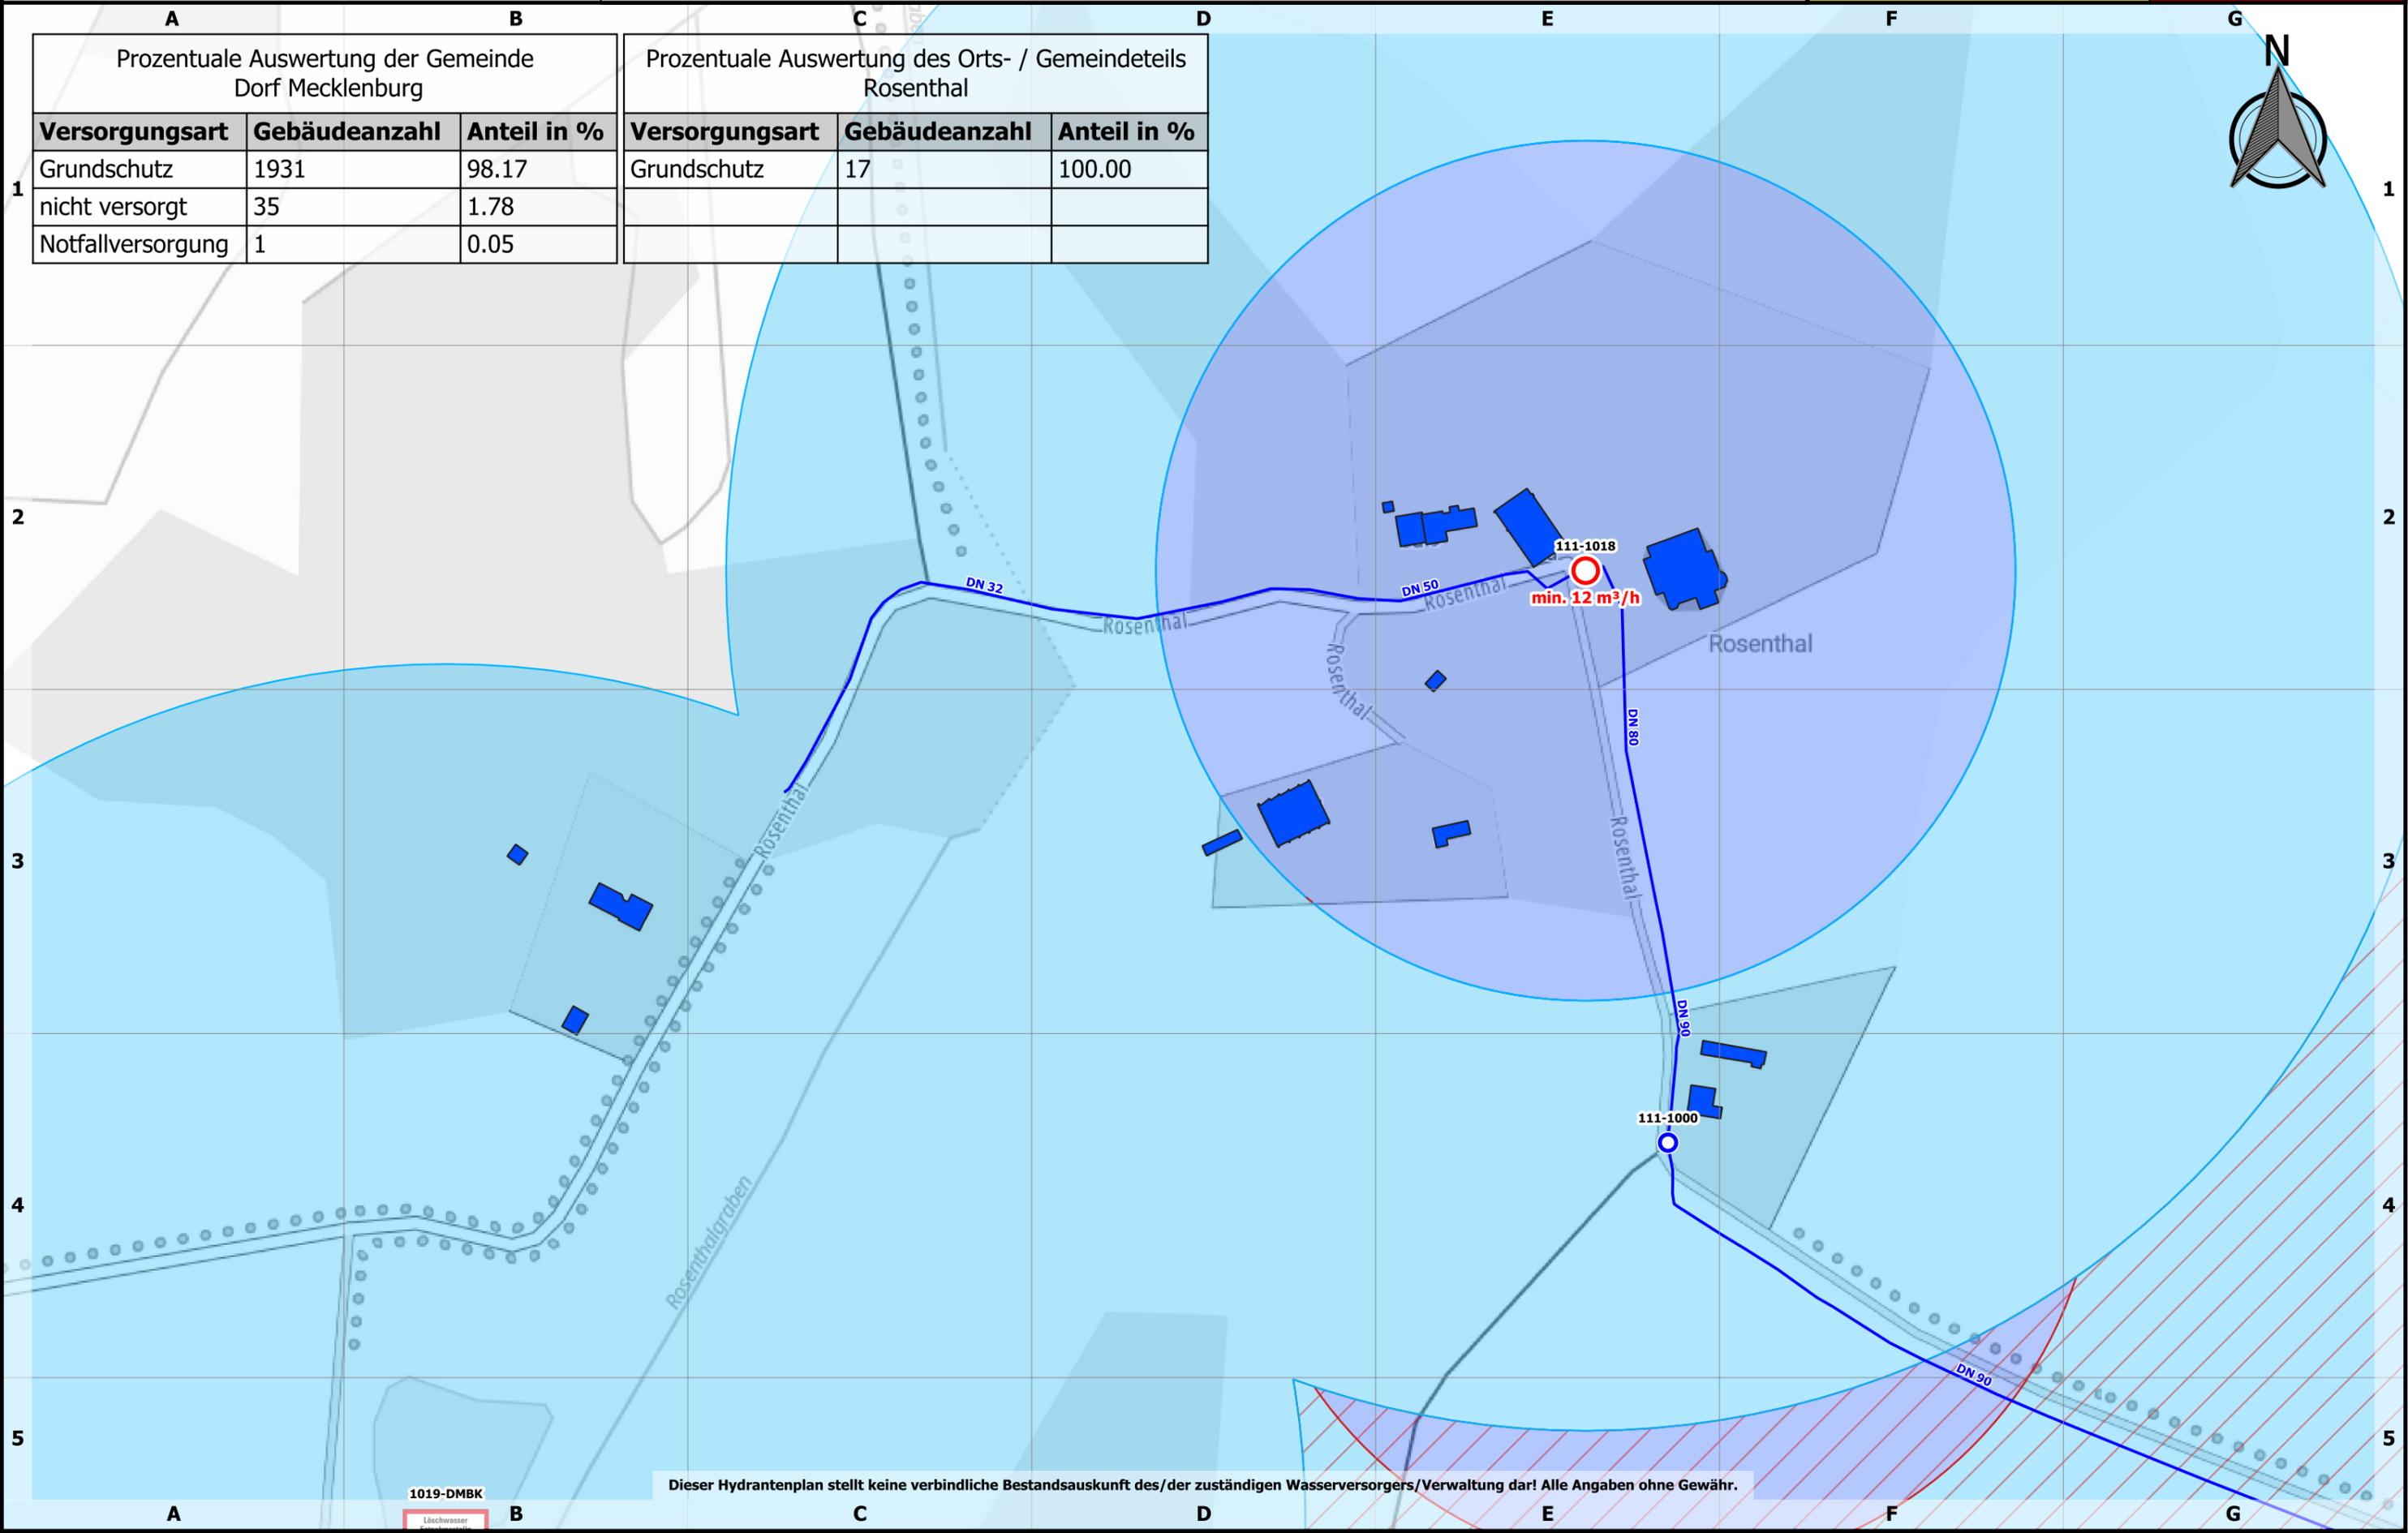

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.

1019-DMBK





Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023


218: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Dorf Mecklenburg

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1931	98.17
nicht versorgt	35	1.78
Notfallversorgung	1	0.05

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Steffin

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	110	96.49
nicht versorgt	3	2.63
Notfallversorgung	1	0.88

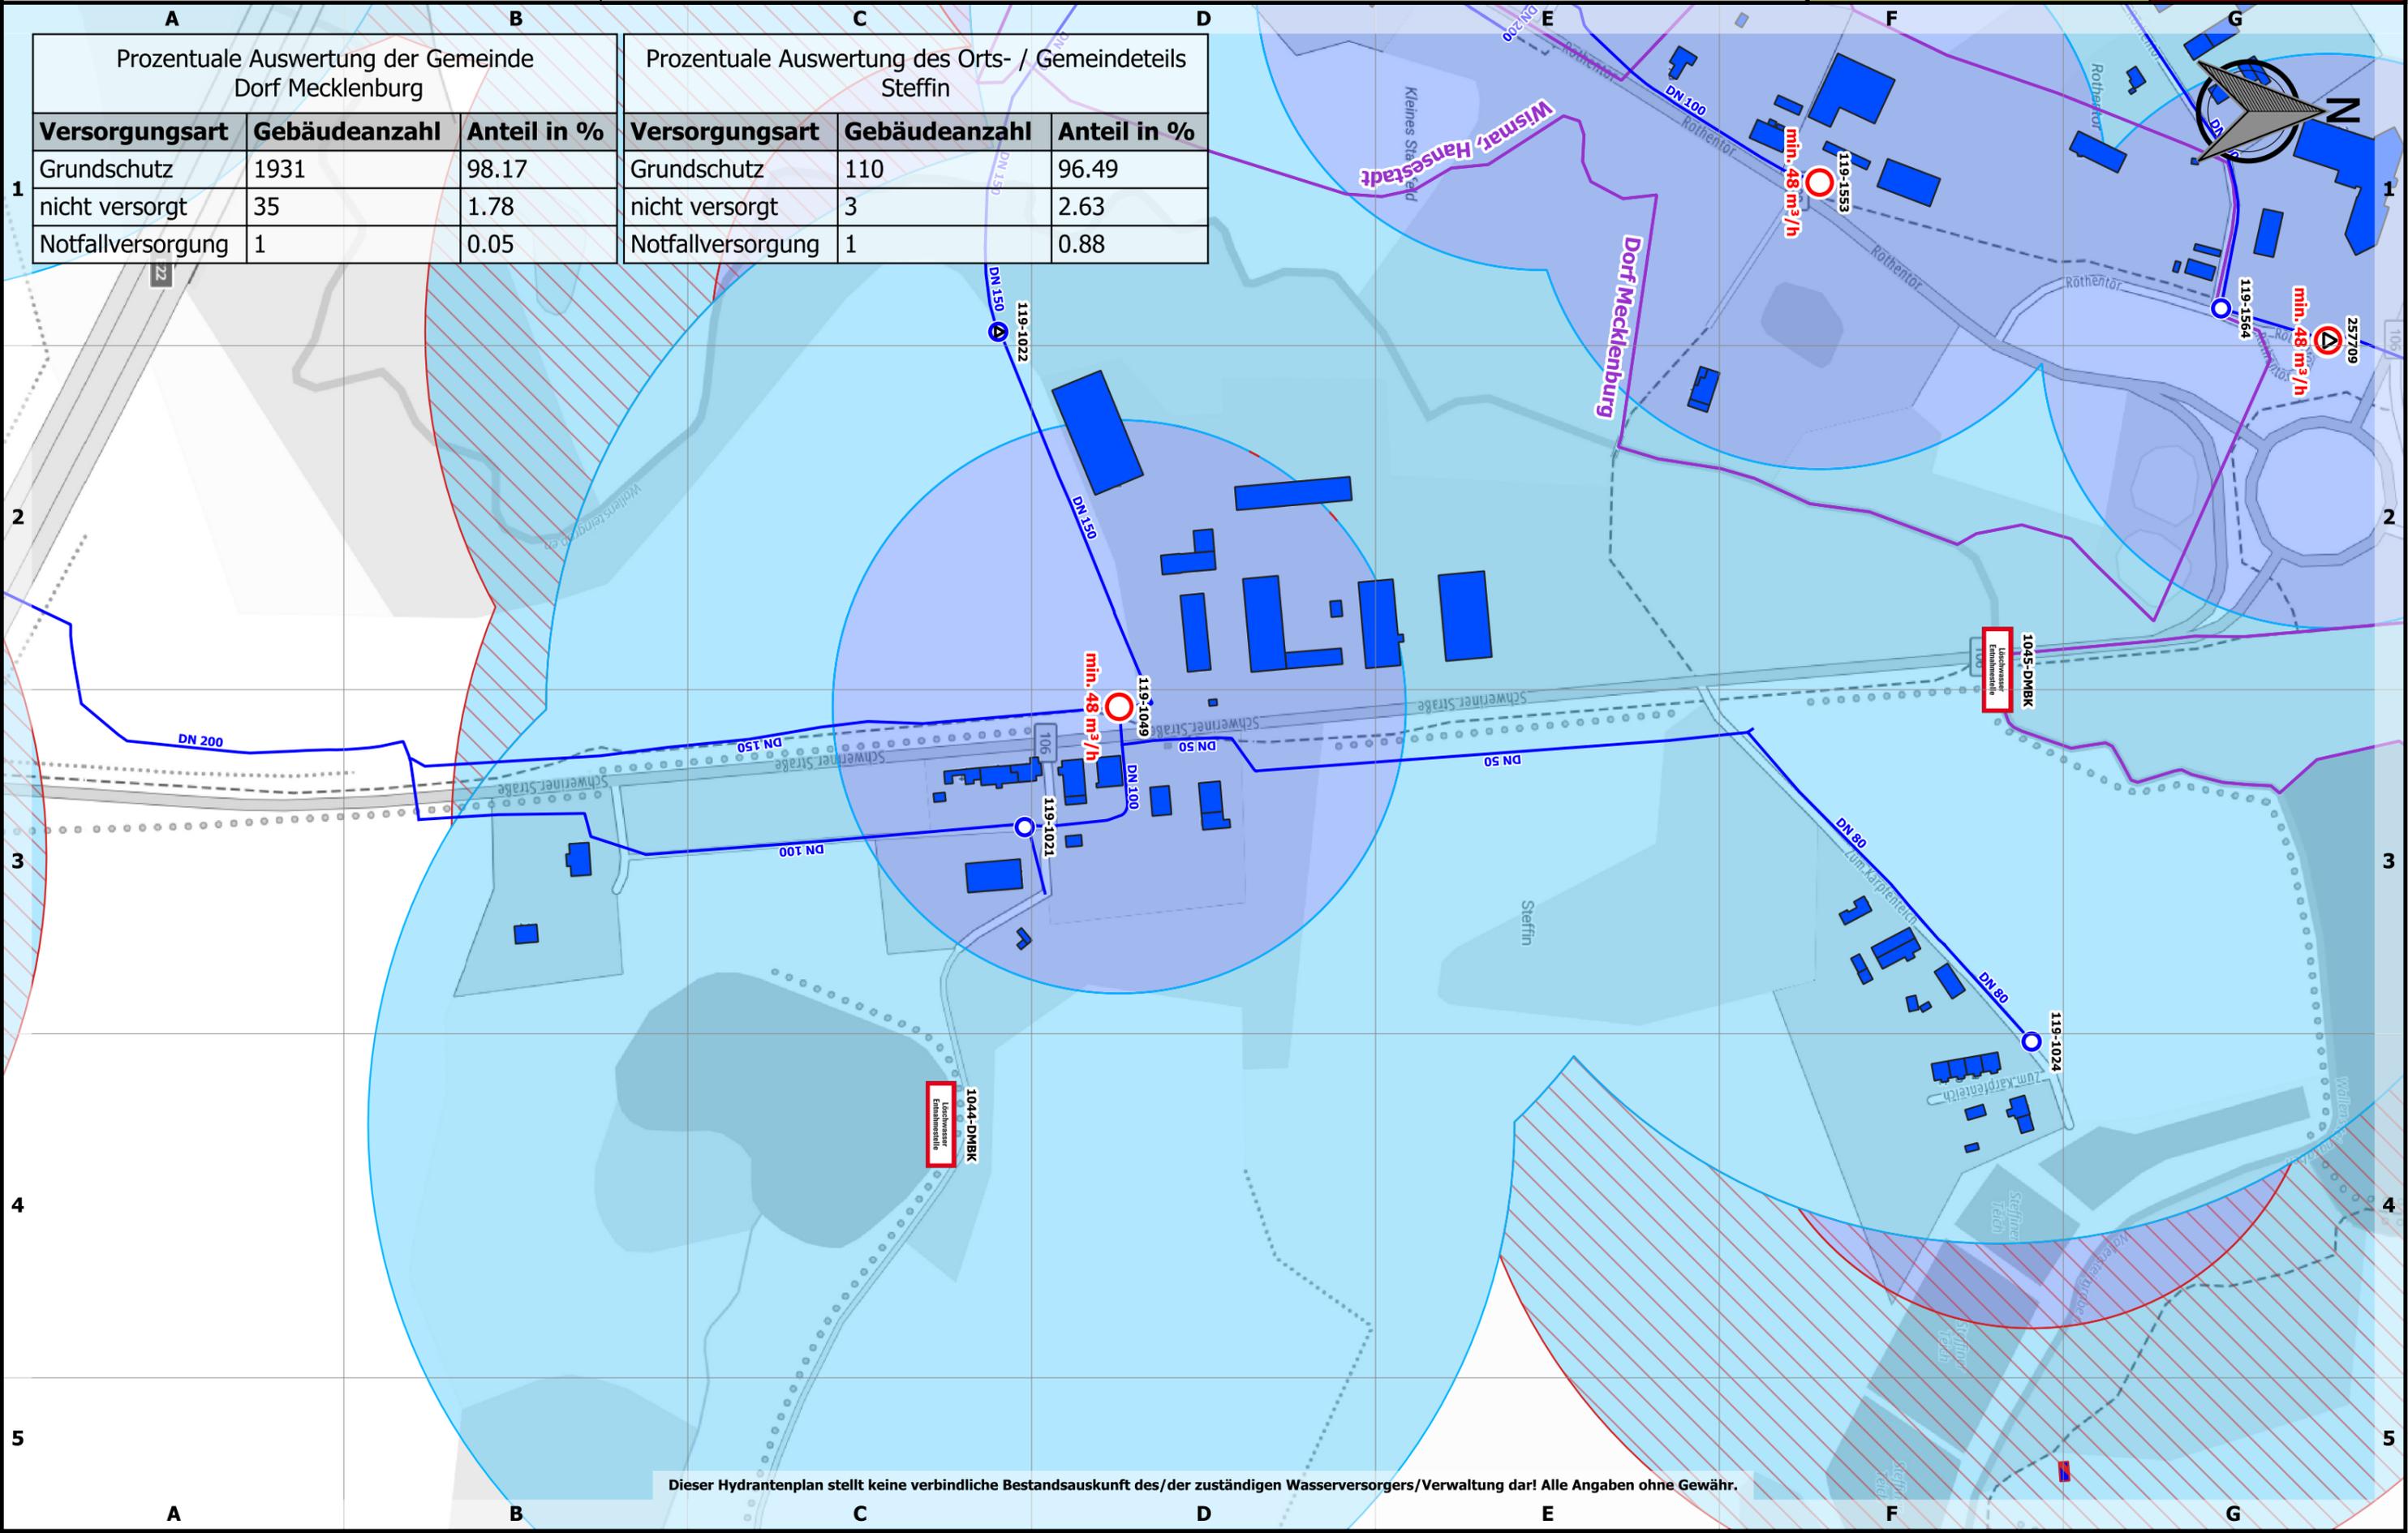

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Ventschow

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

328: 2.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Ventschow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	365	90.12
nicht versorgt	7	1.73
Notfallversorgung	33	8.15

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Ventschow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	279	87.46
nicht versorgt	7	2.19
Notfallversorgung	33	10.34

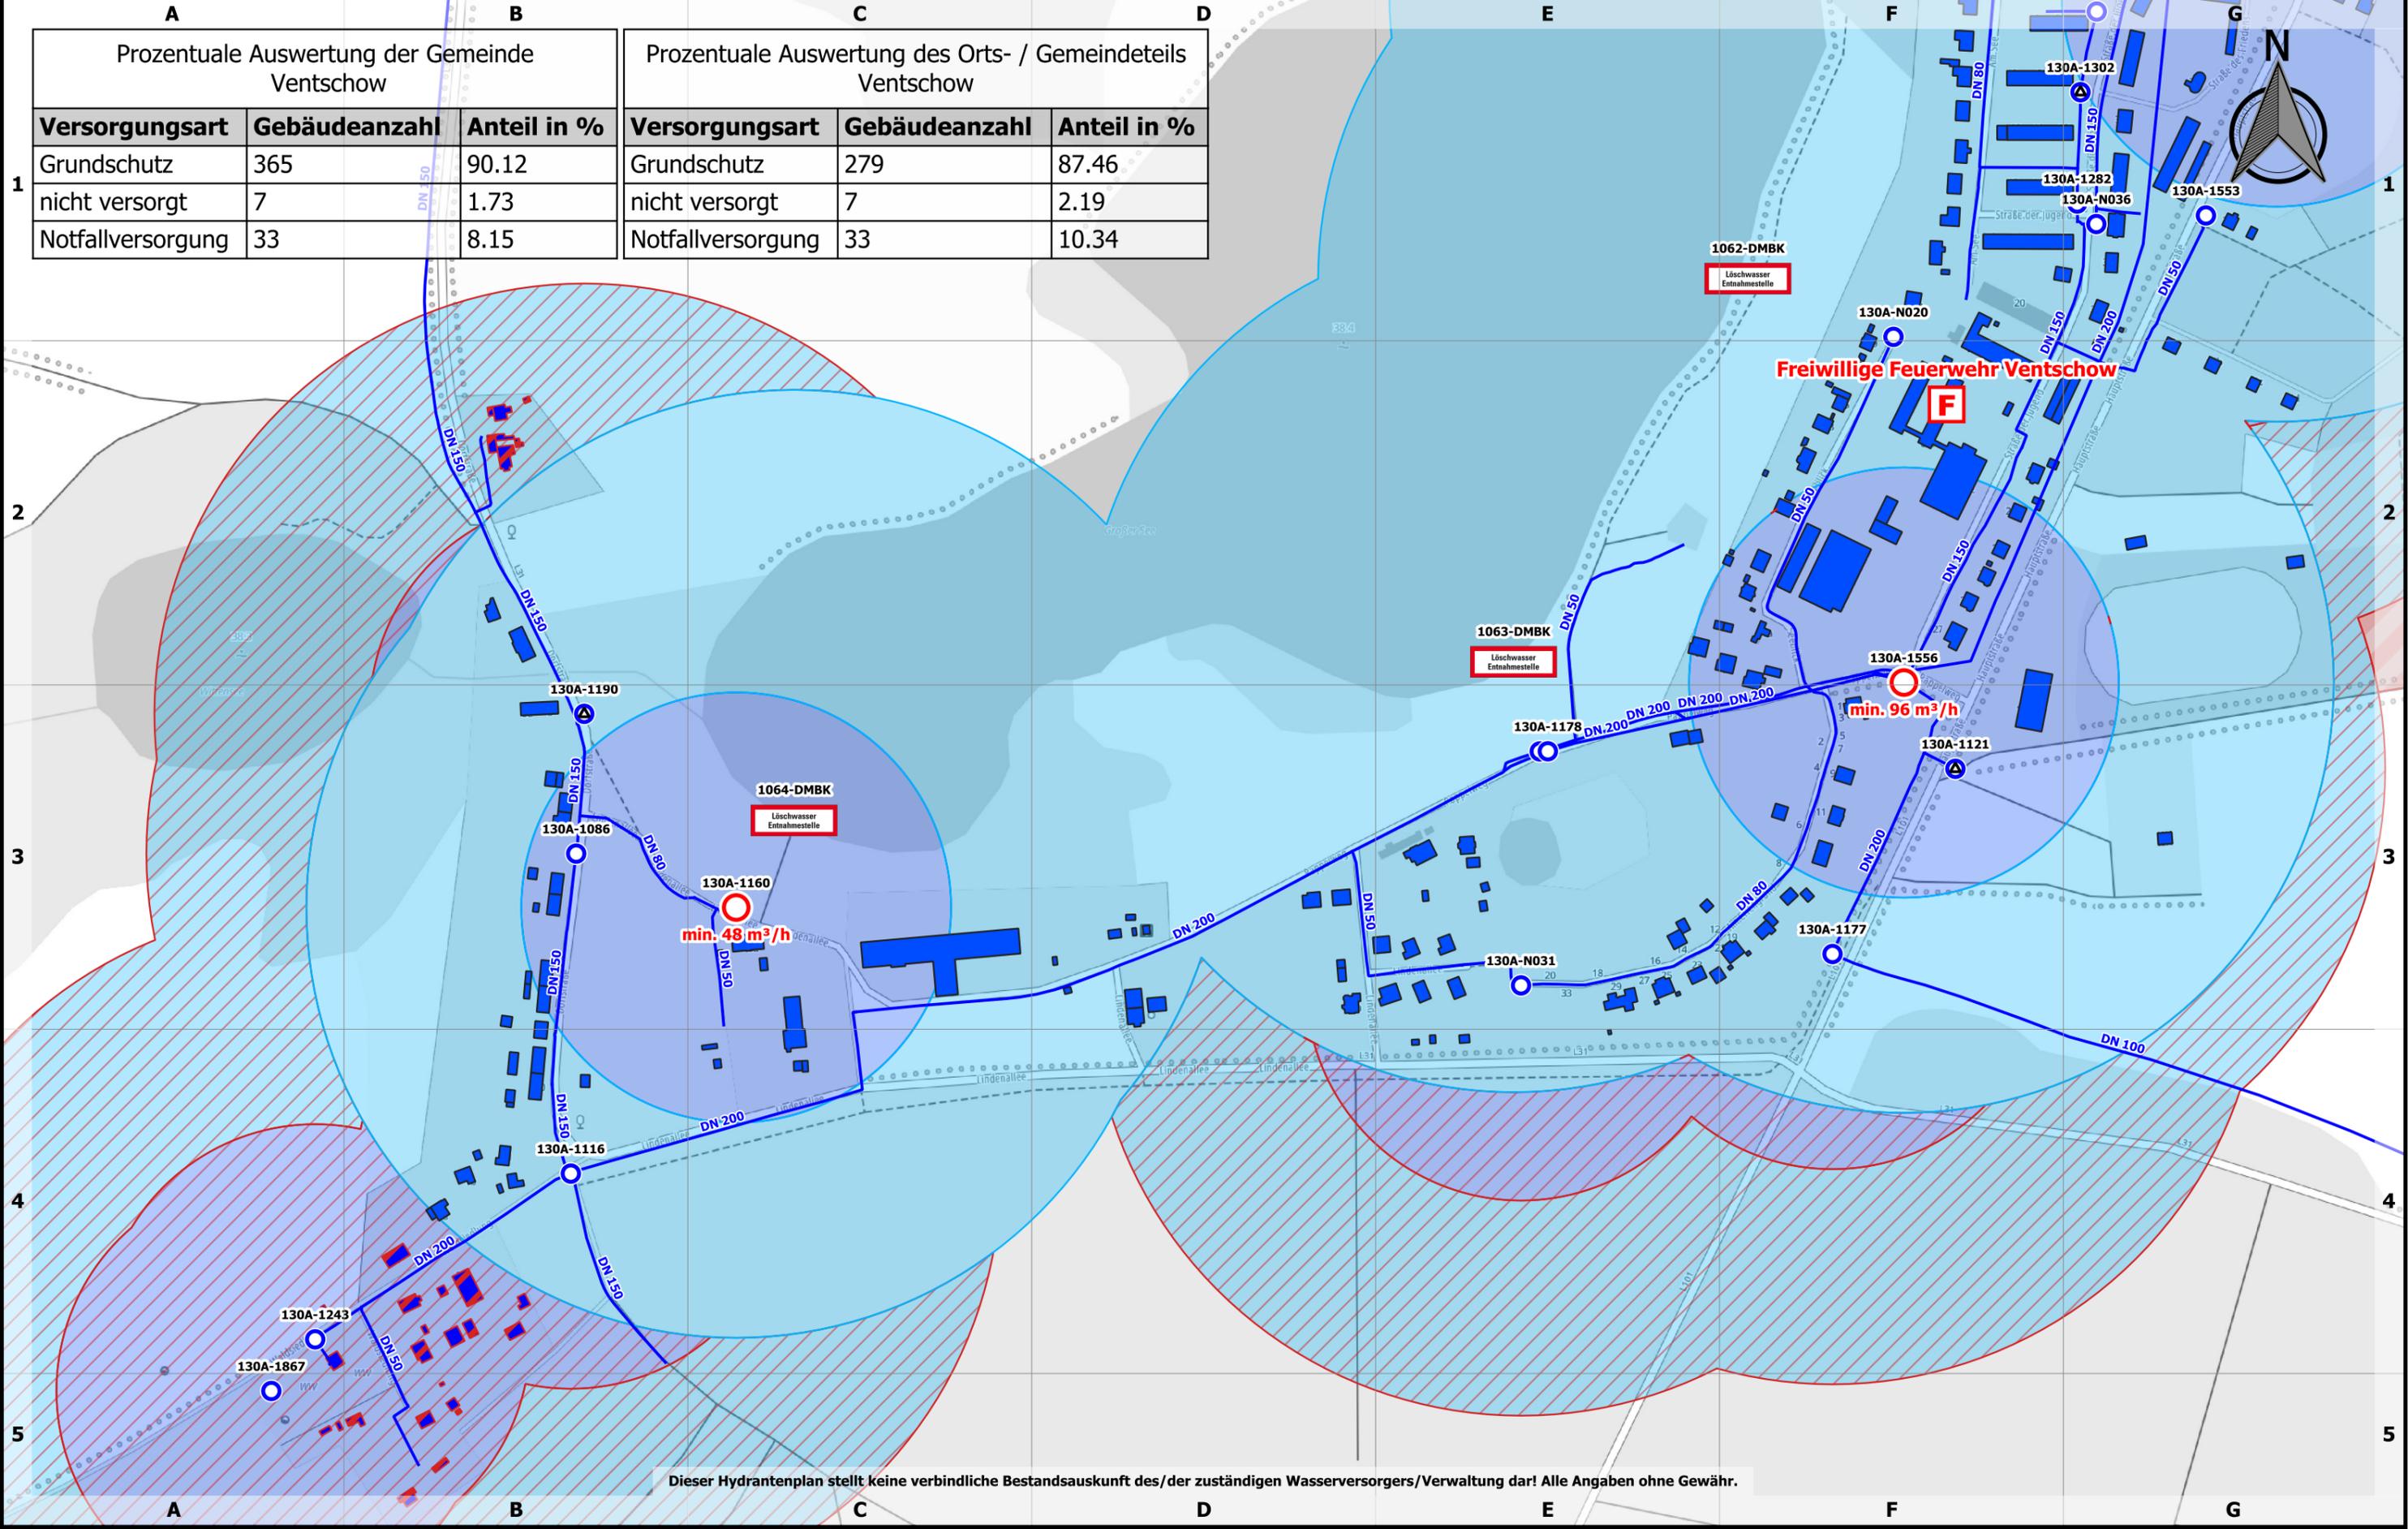



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

329: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Ventschow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	365	90.12
nicht versorgt	7	1.73
Notfallversorgung	33	8.15

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Ventschow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	279	87.46
nicht versorgt	7	2.19
Notfallversorgung	33	10.34

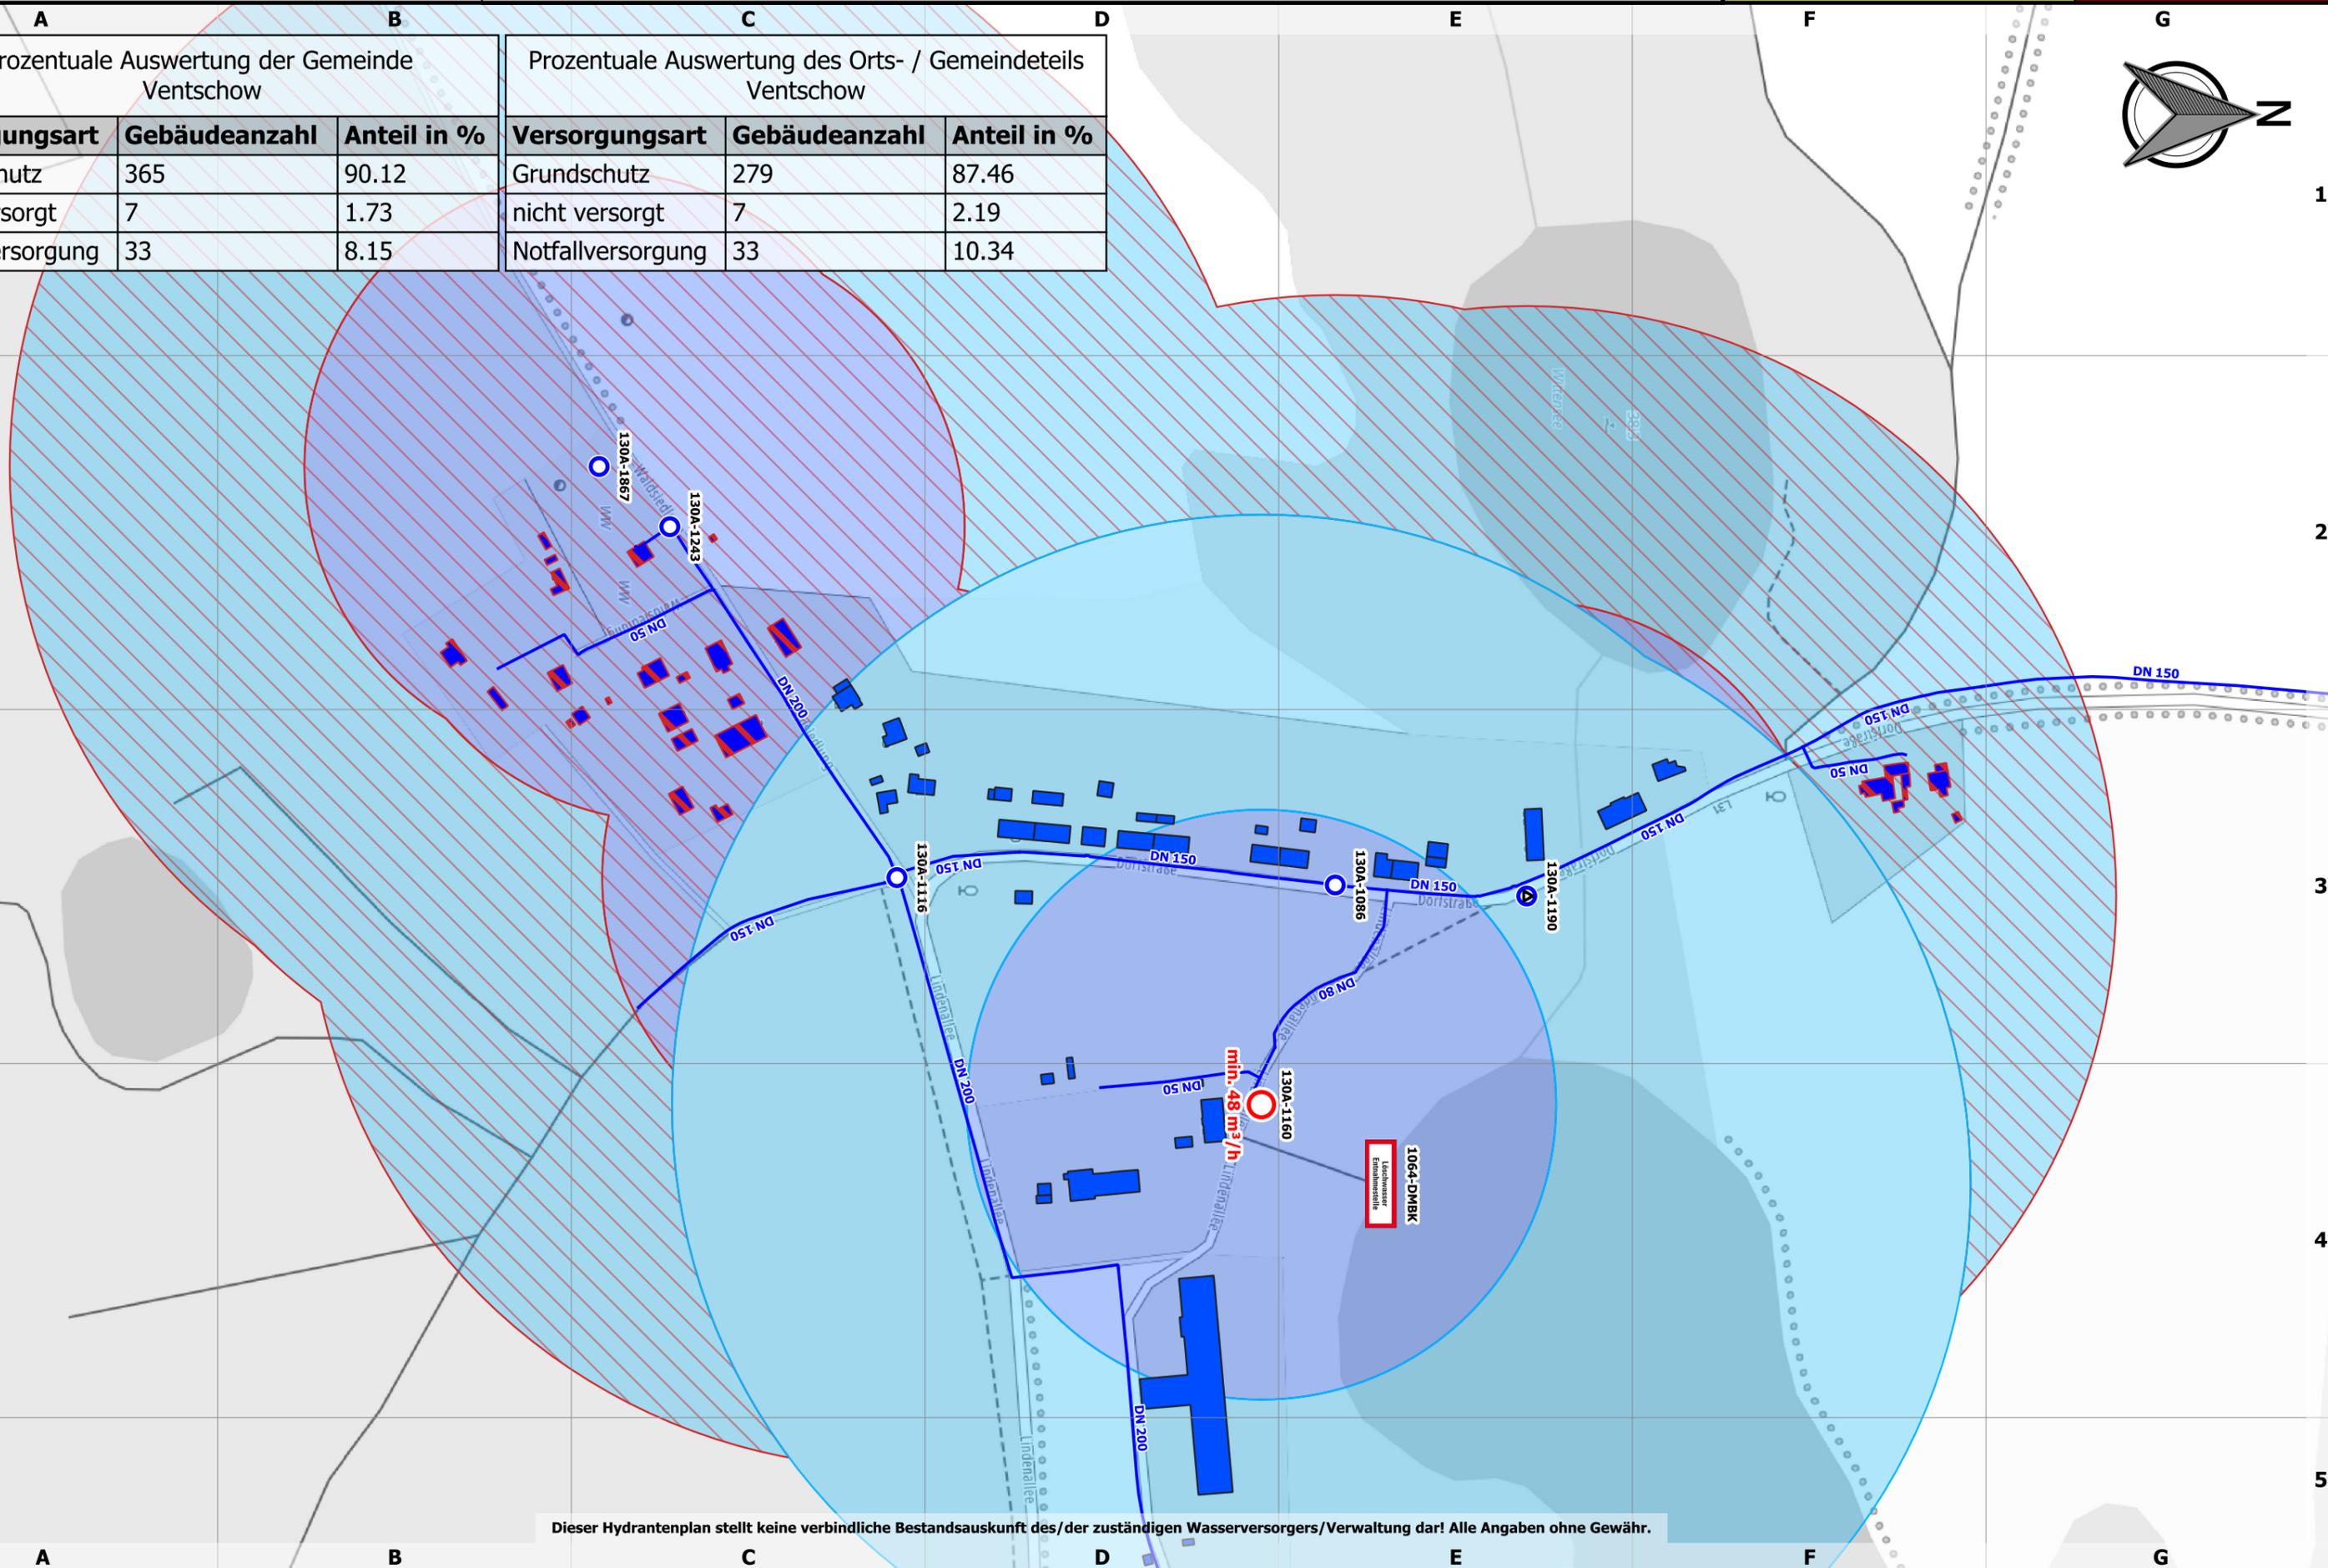

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

342: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	560	90.47
nicht versorgt	13	2.10
Notfallversorgung	46	7.43


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	455	94.20
Notfallversorgung	28	5.80

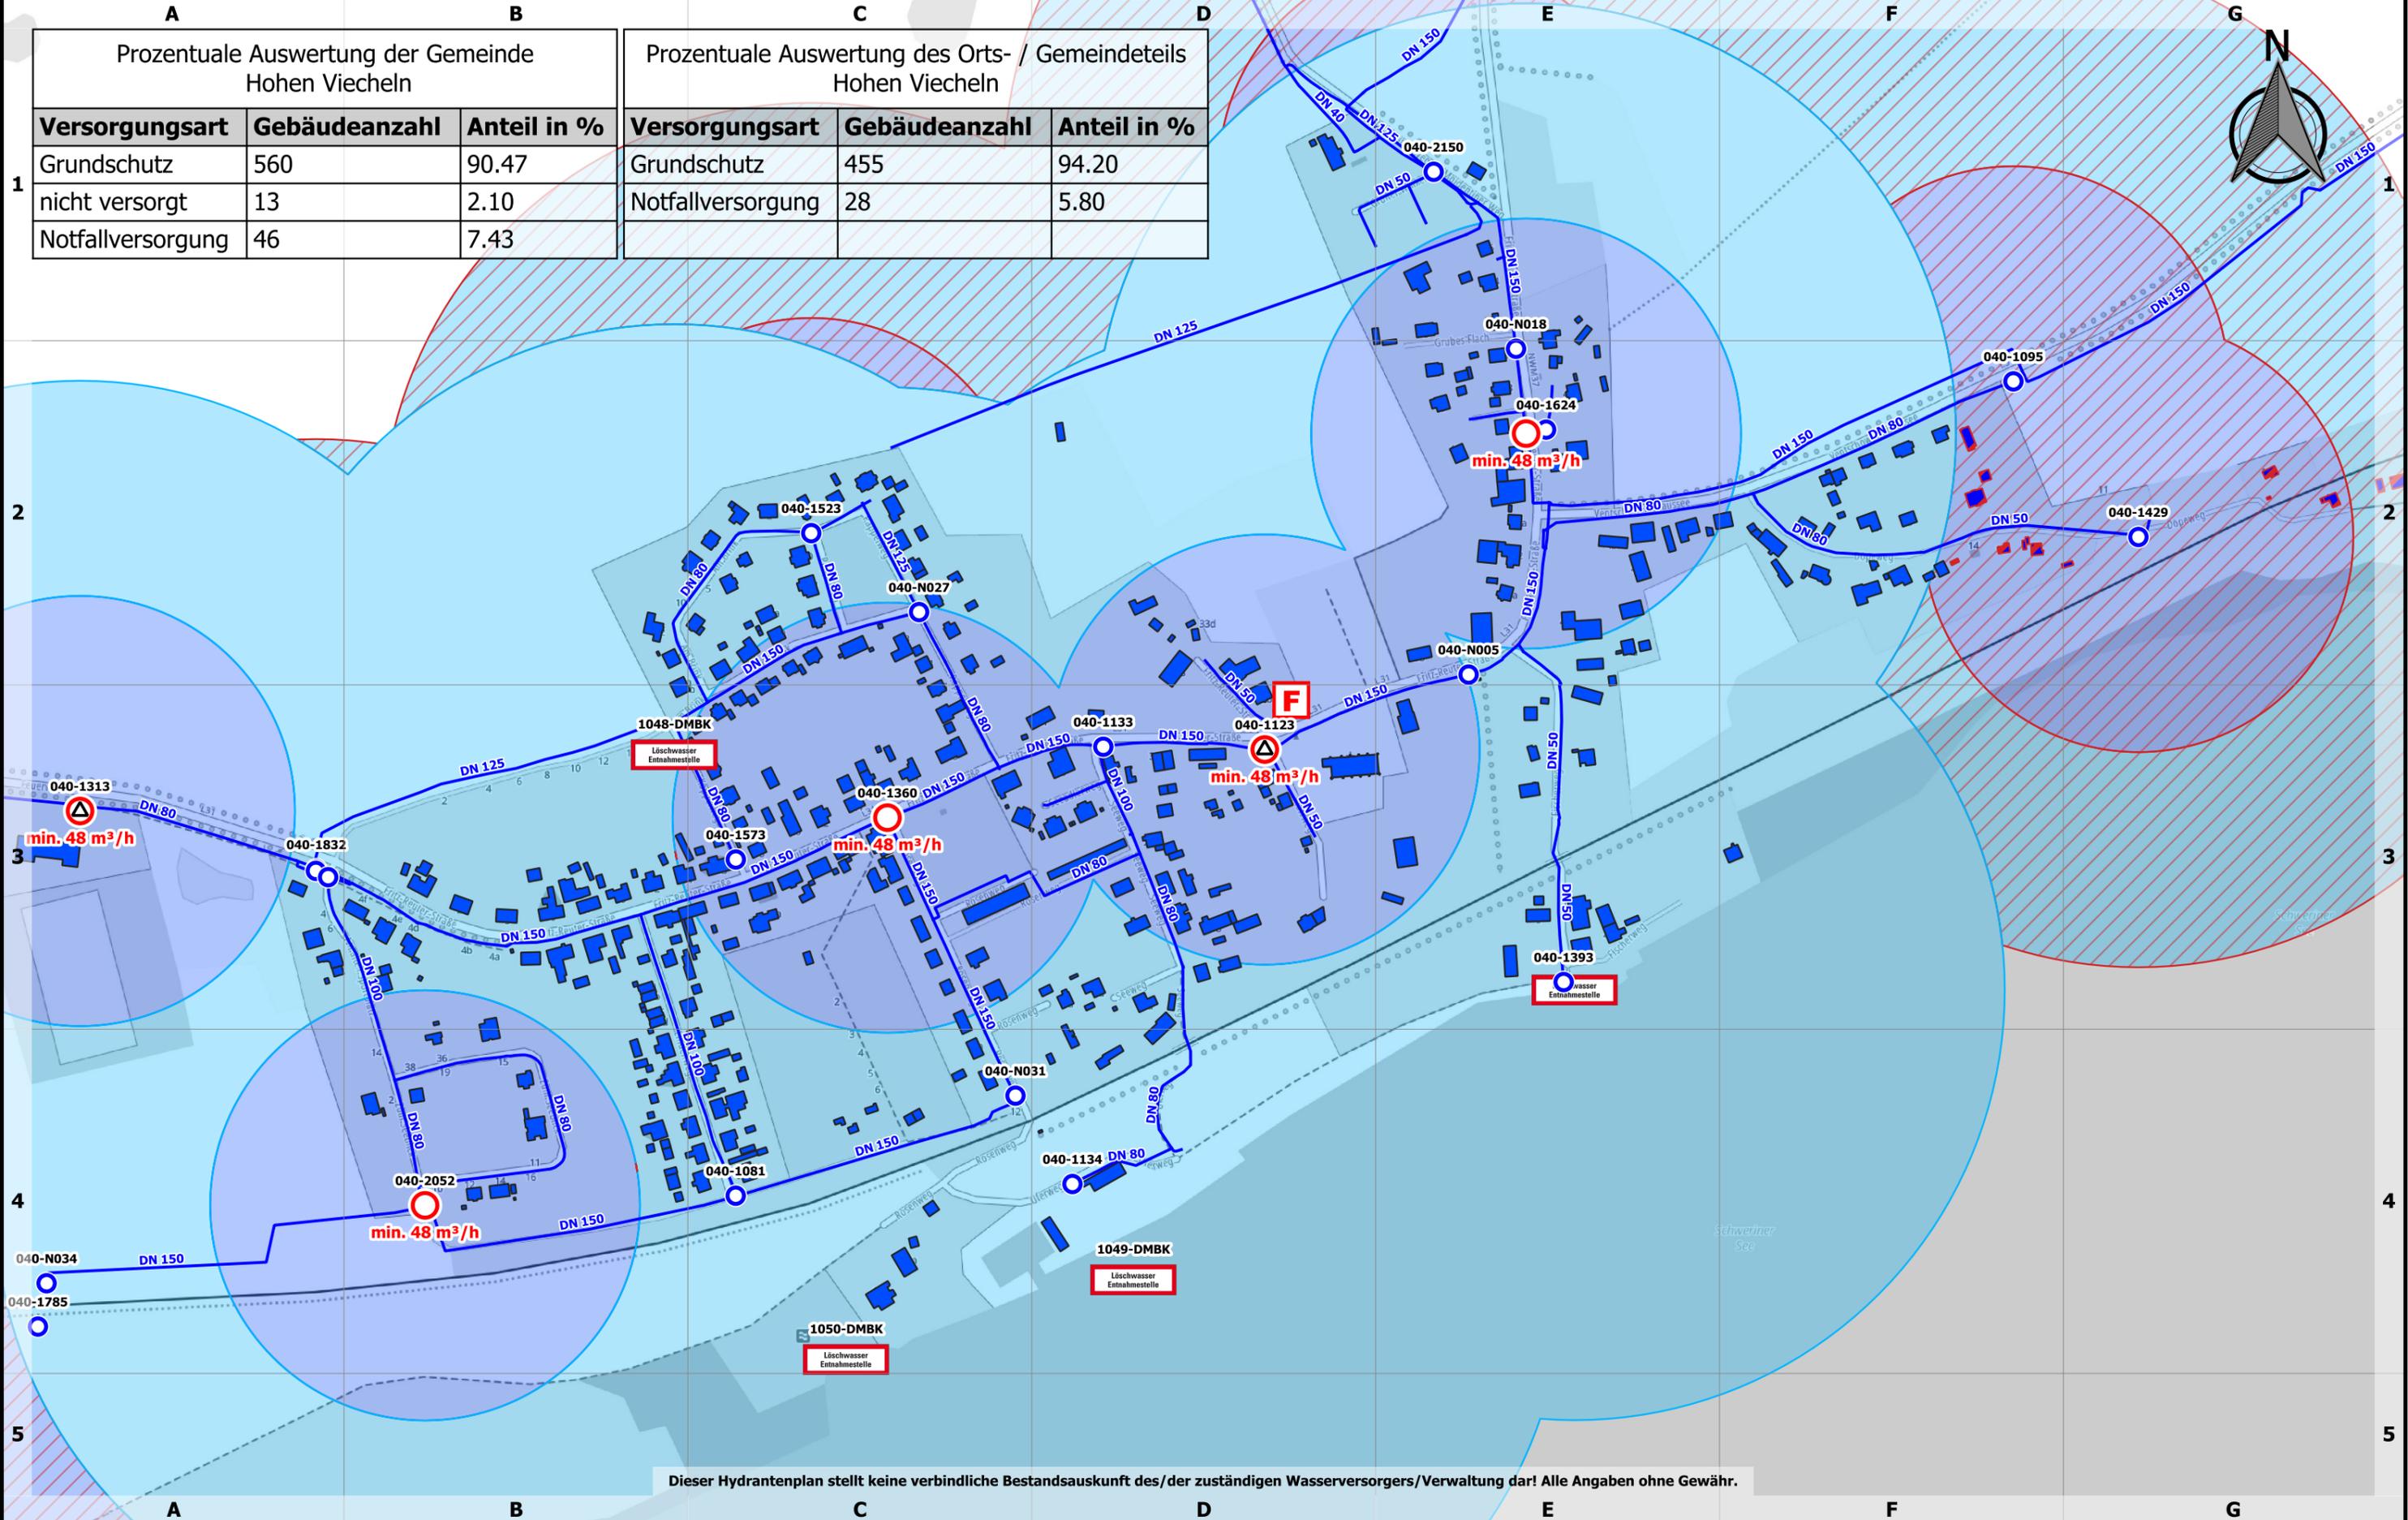

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

367: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Groß Stieten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	308	90.59
nicht versorgt	20	5.88
Notfallversorgung	12	3.53

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Stieten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	264	96.00
nicht versorgt	2	0.73
Notfallversorgung	9	3.27

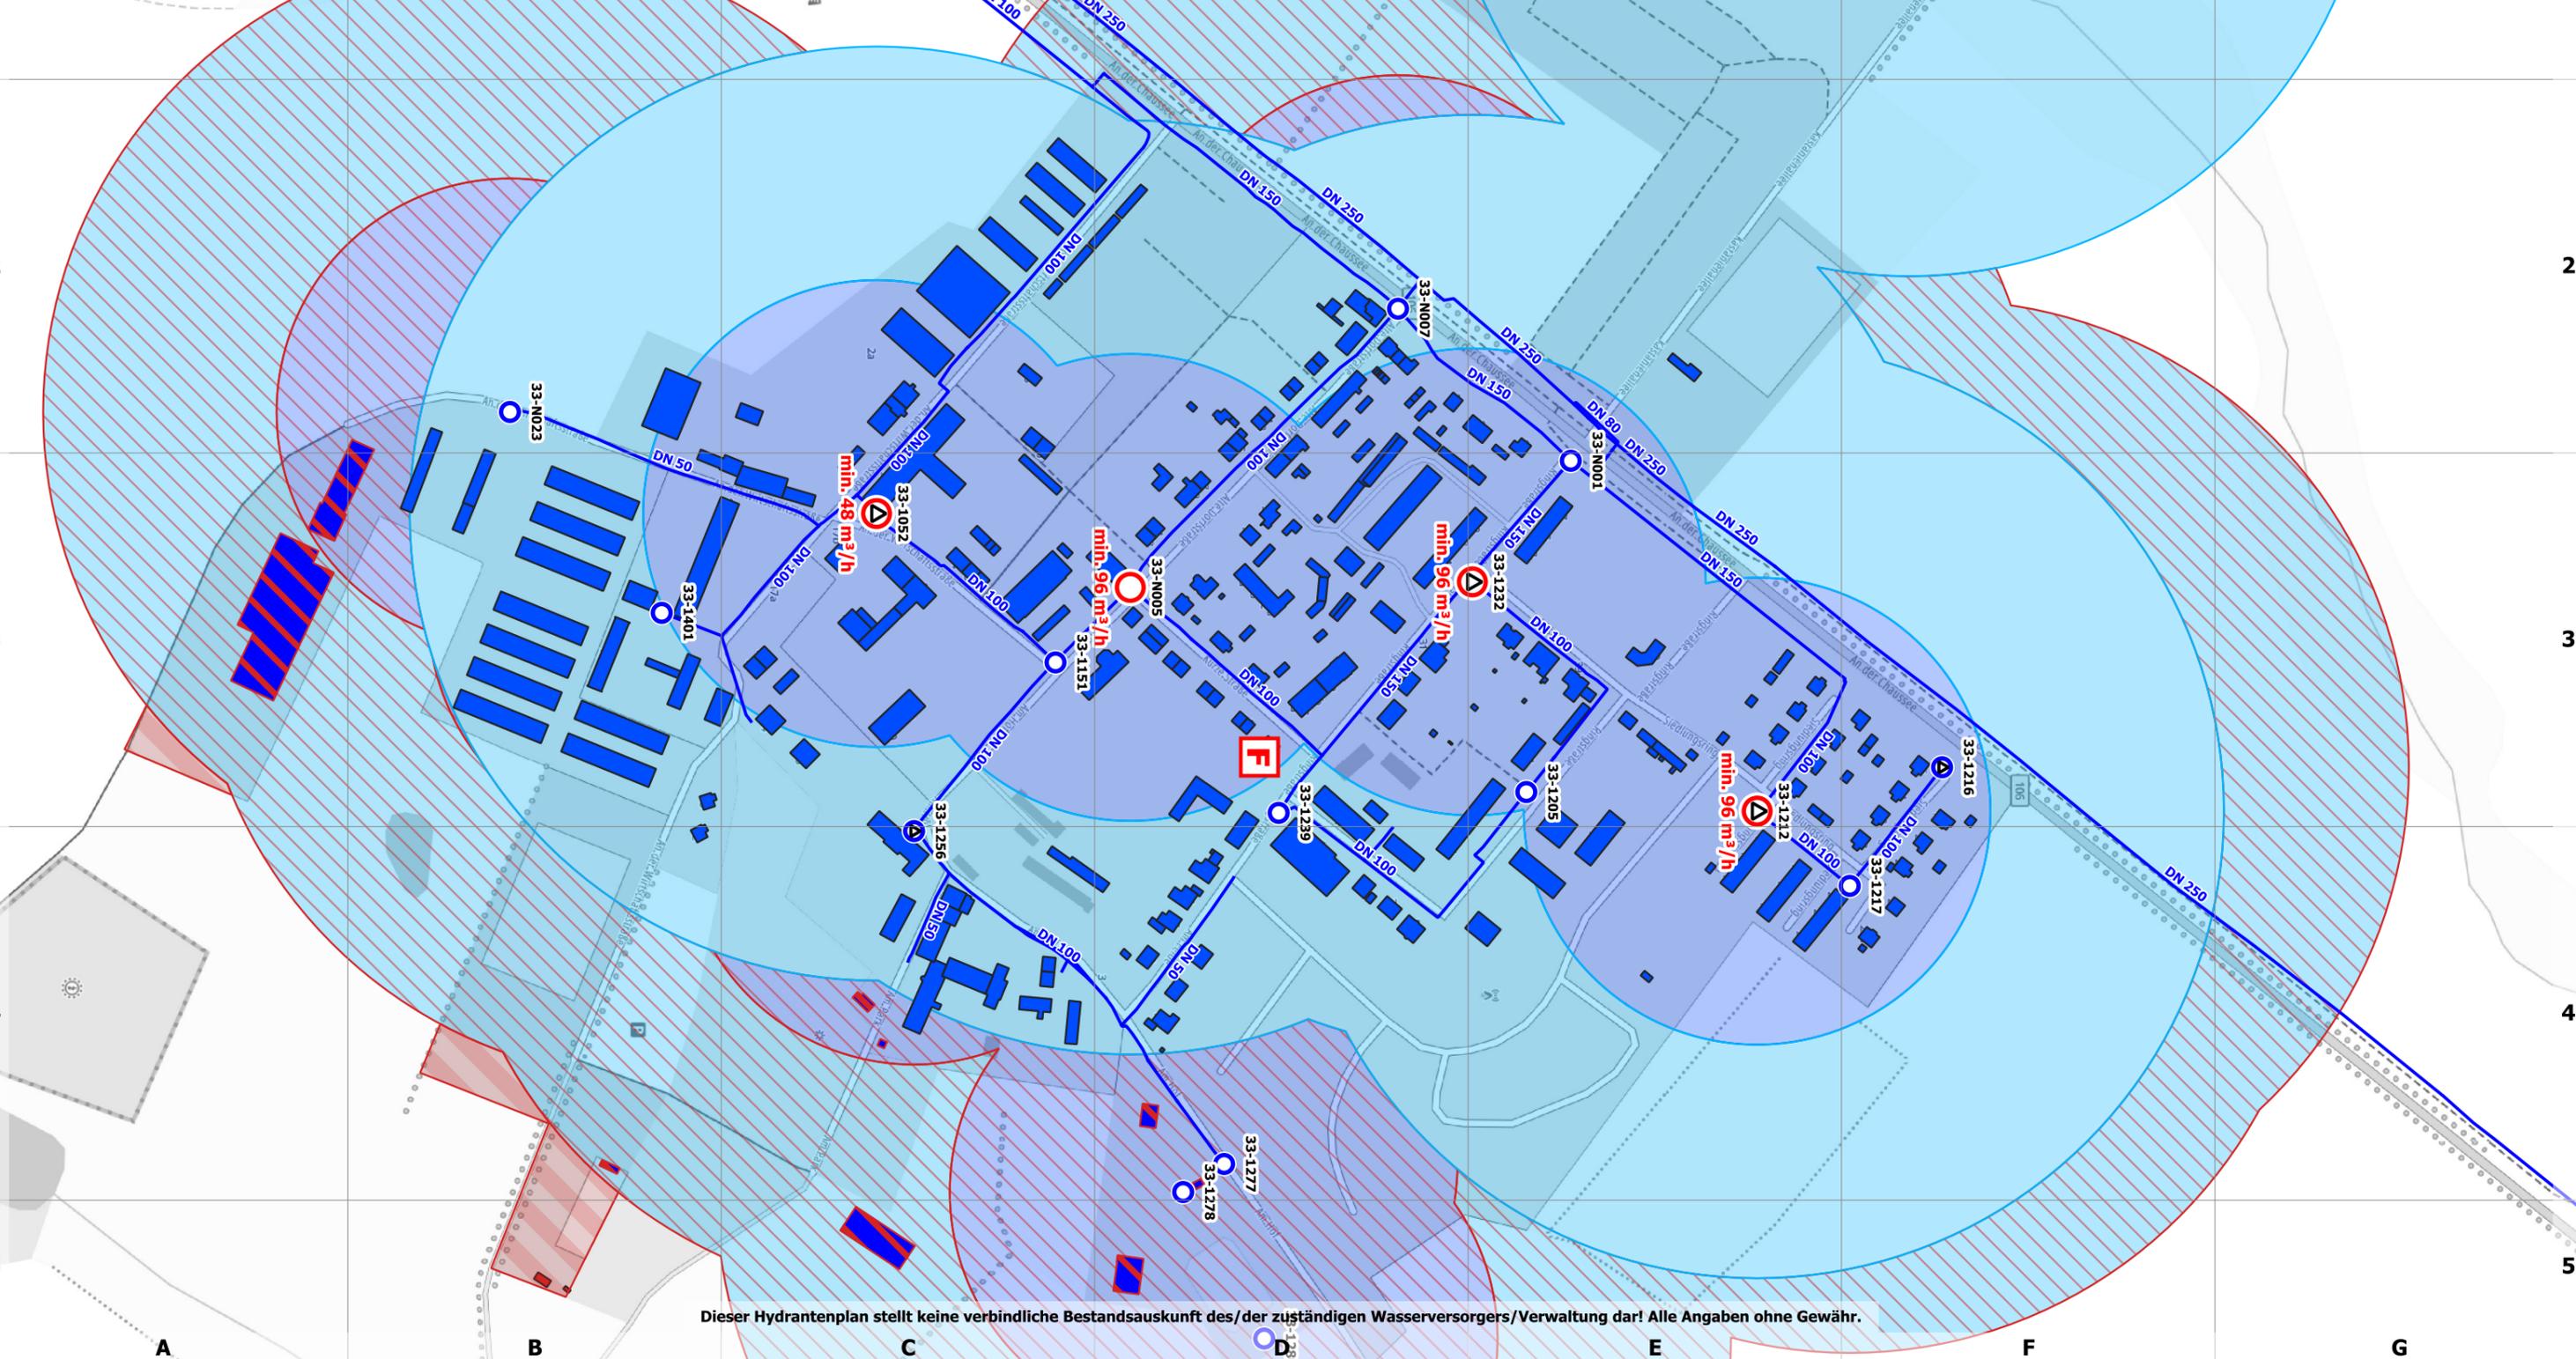

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

368: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Groß Stieten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	308	90.59
nicht versorgt	20	5.88
Notfallversorgung	12	3.53

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neu Stieten		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	44	67.69
nicht versorgt	18	27.69
Notfallversorgung	3	4.62

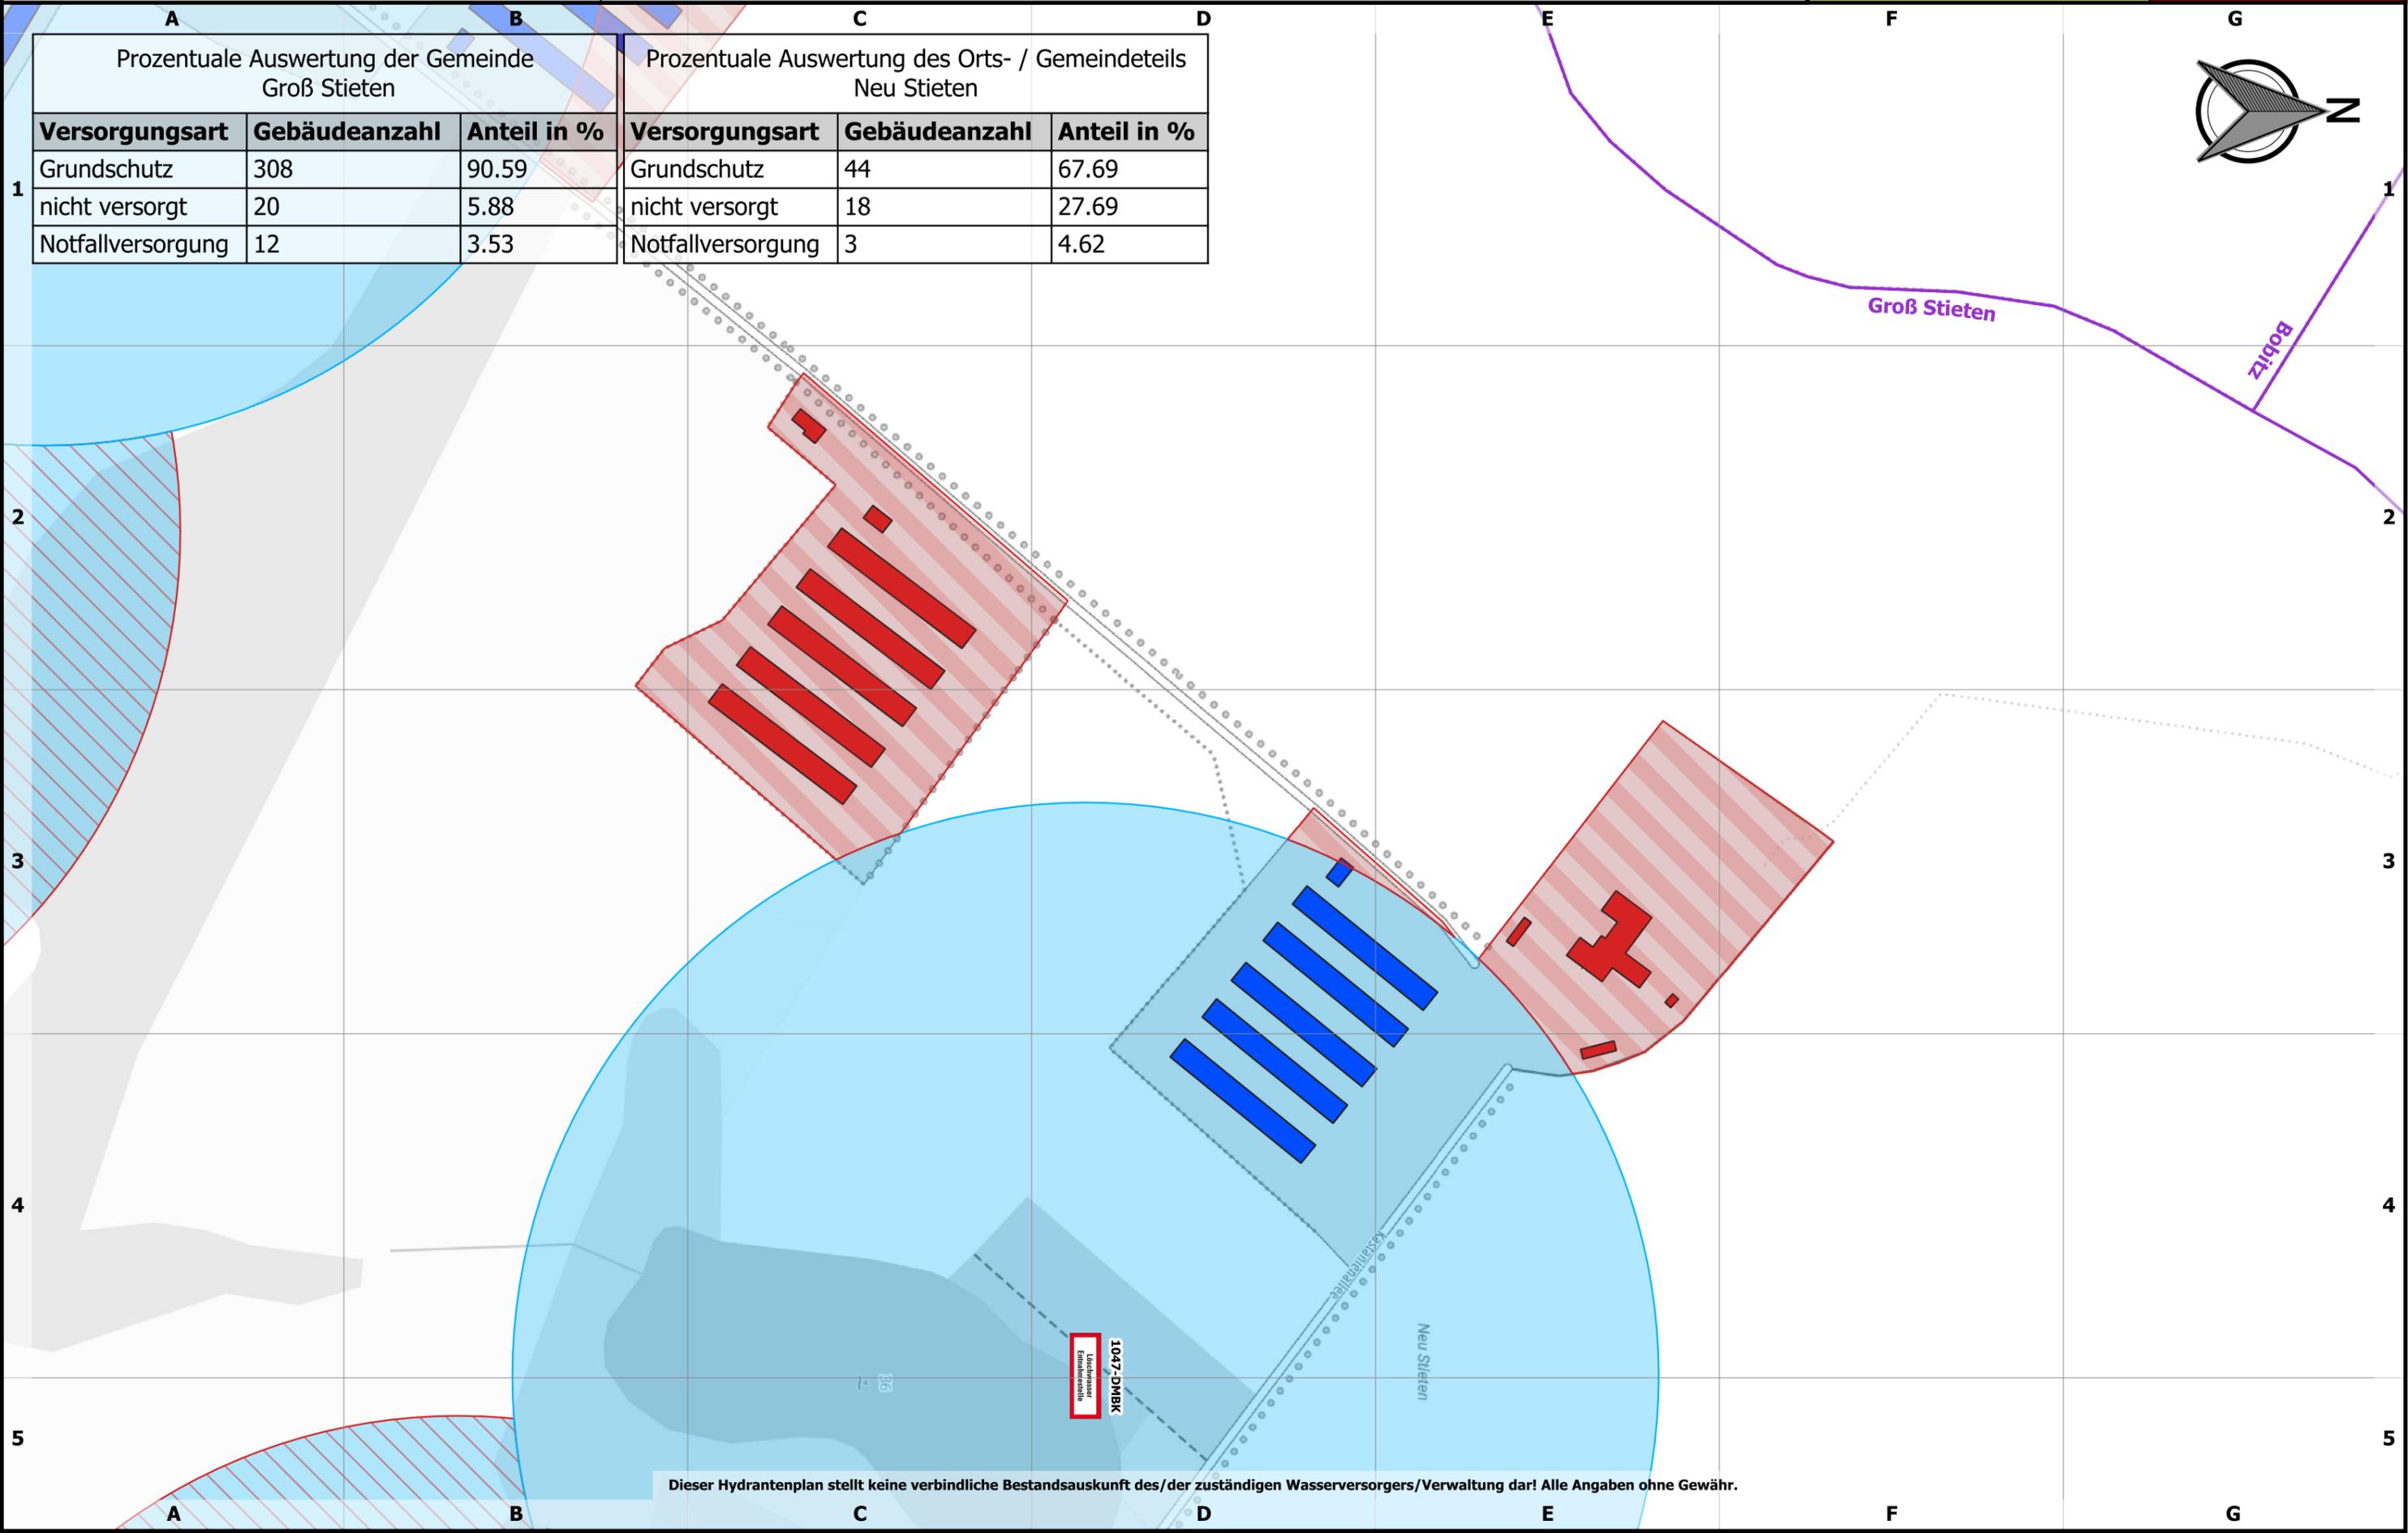




Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Albrechtshof





Stand:
22.05.2023

369: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	560	90.47
nicht versorgt	13	2.10
Notfallversorgung	46	7.43

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Albrechtshof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Notfallversorgung	4	100.00

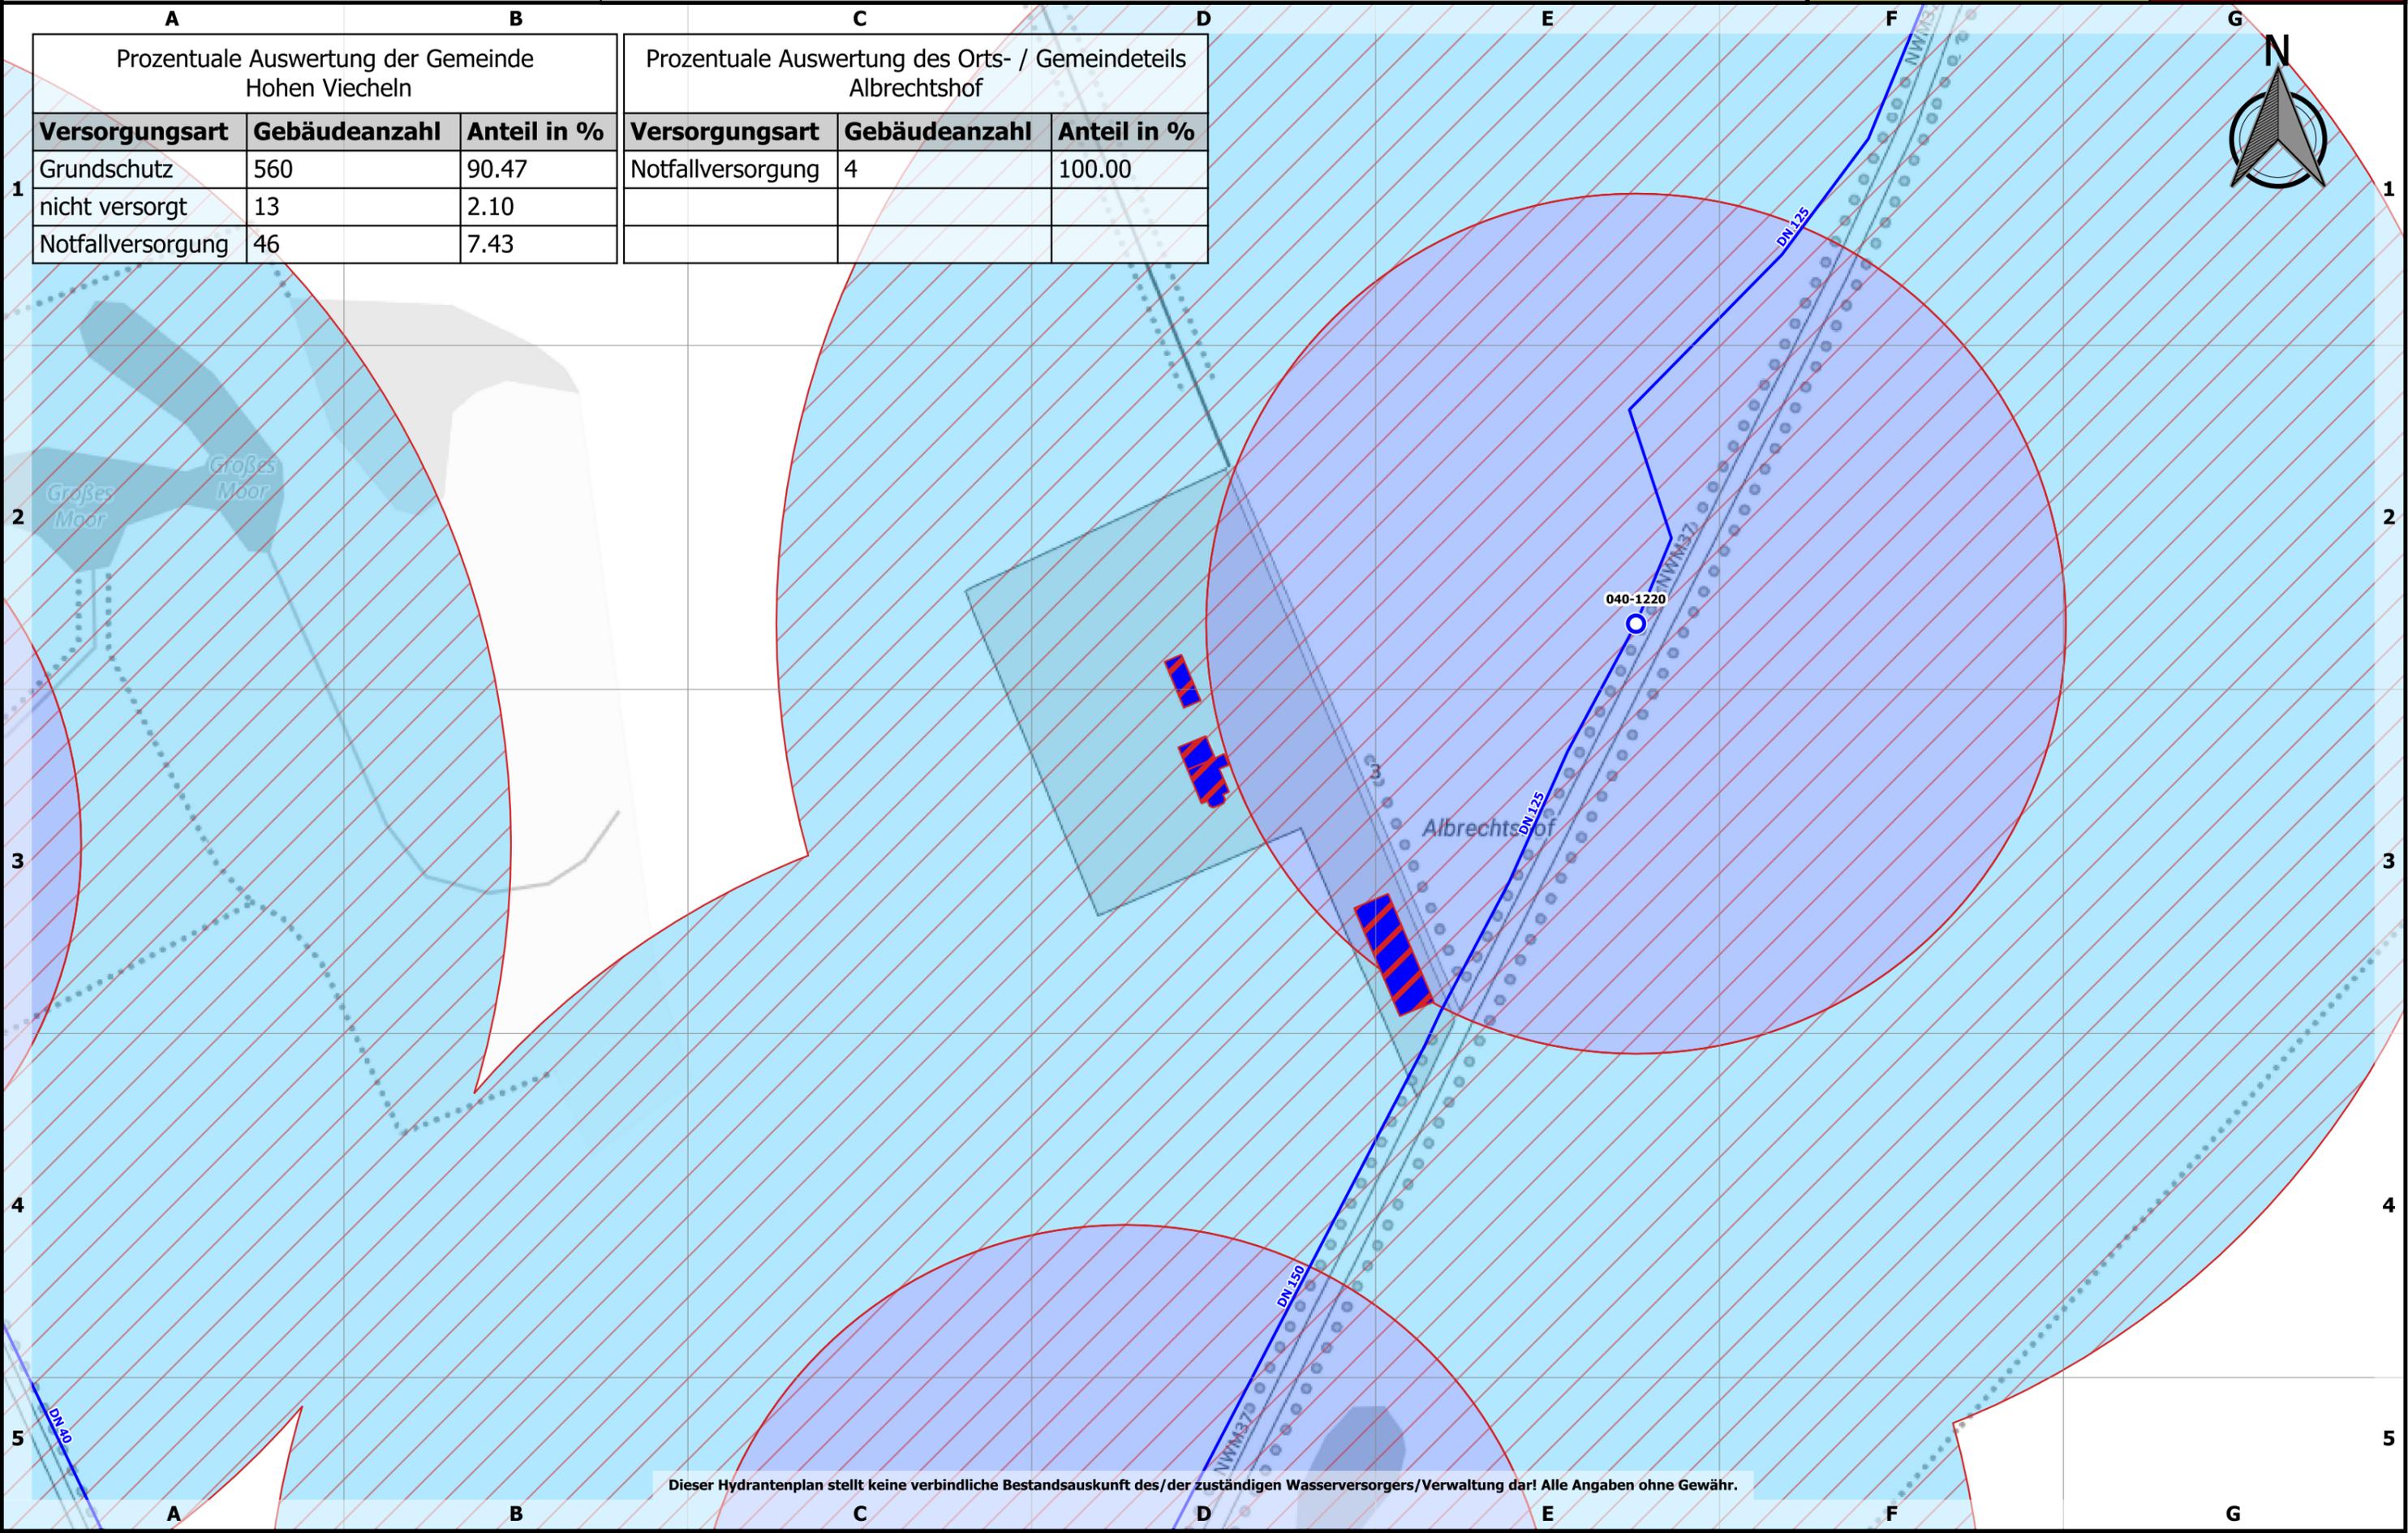


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hädchenshof




Stand:
22.05.2023

370: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	560	90.47
nicht versorgt	13	2.10
Notfallversorgung	46	7.43

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hädchenshof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	8	100.00

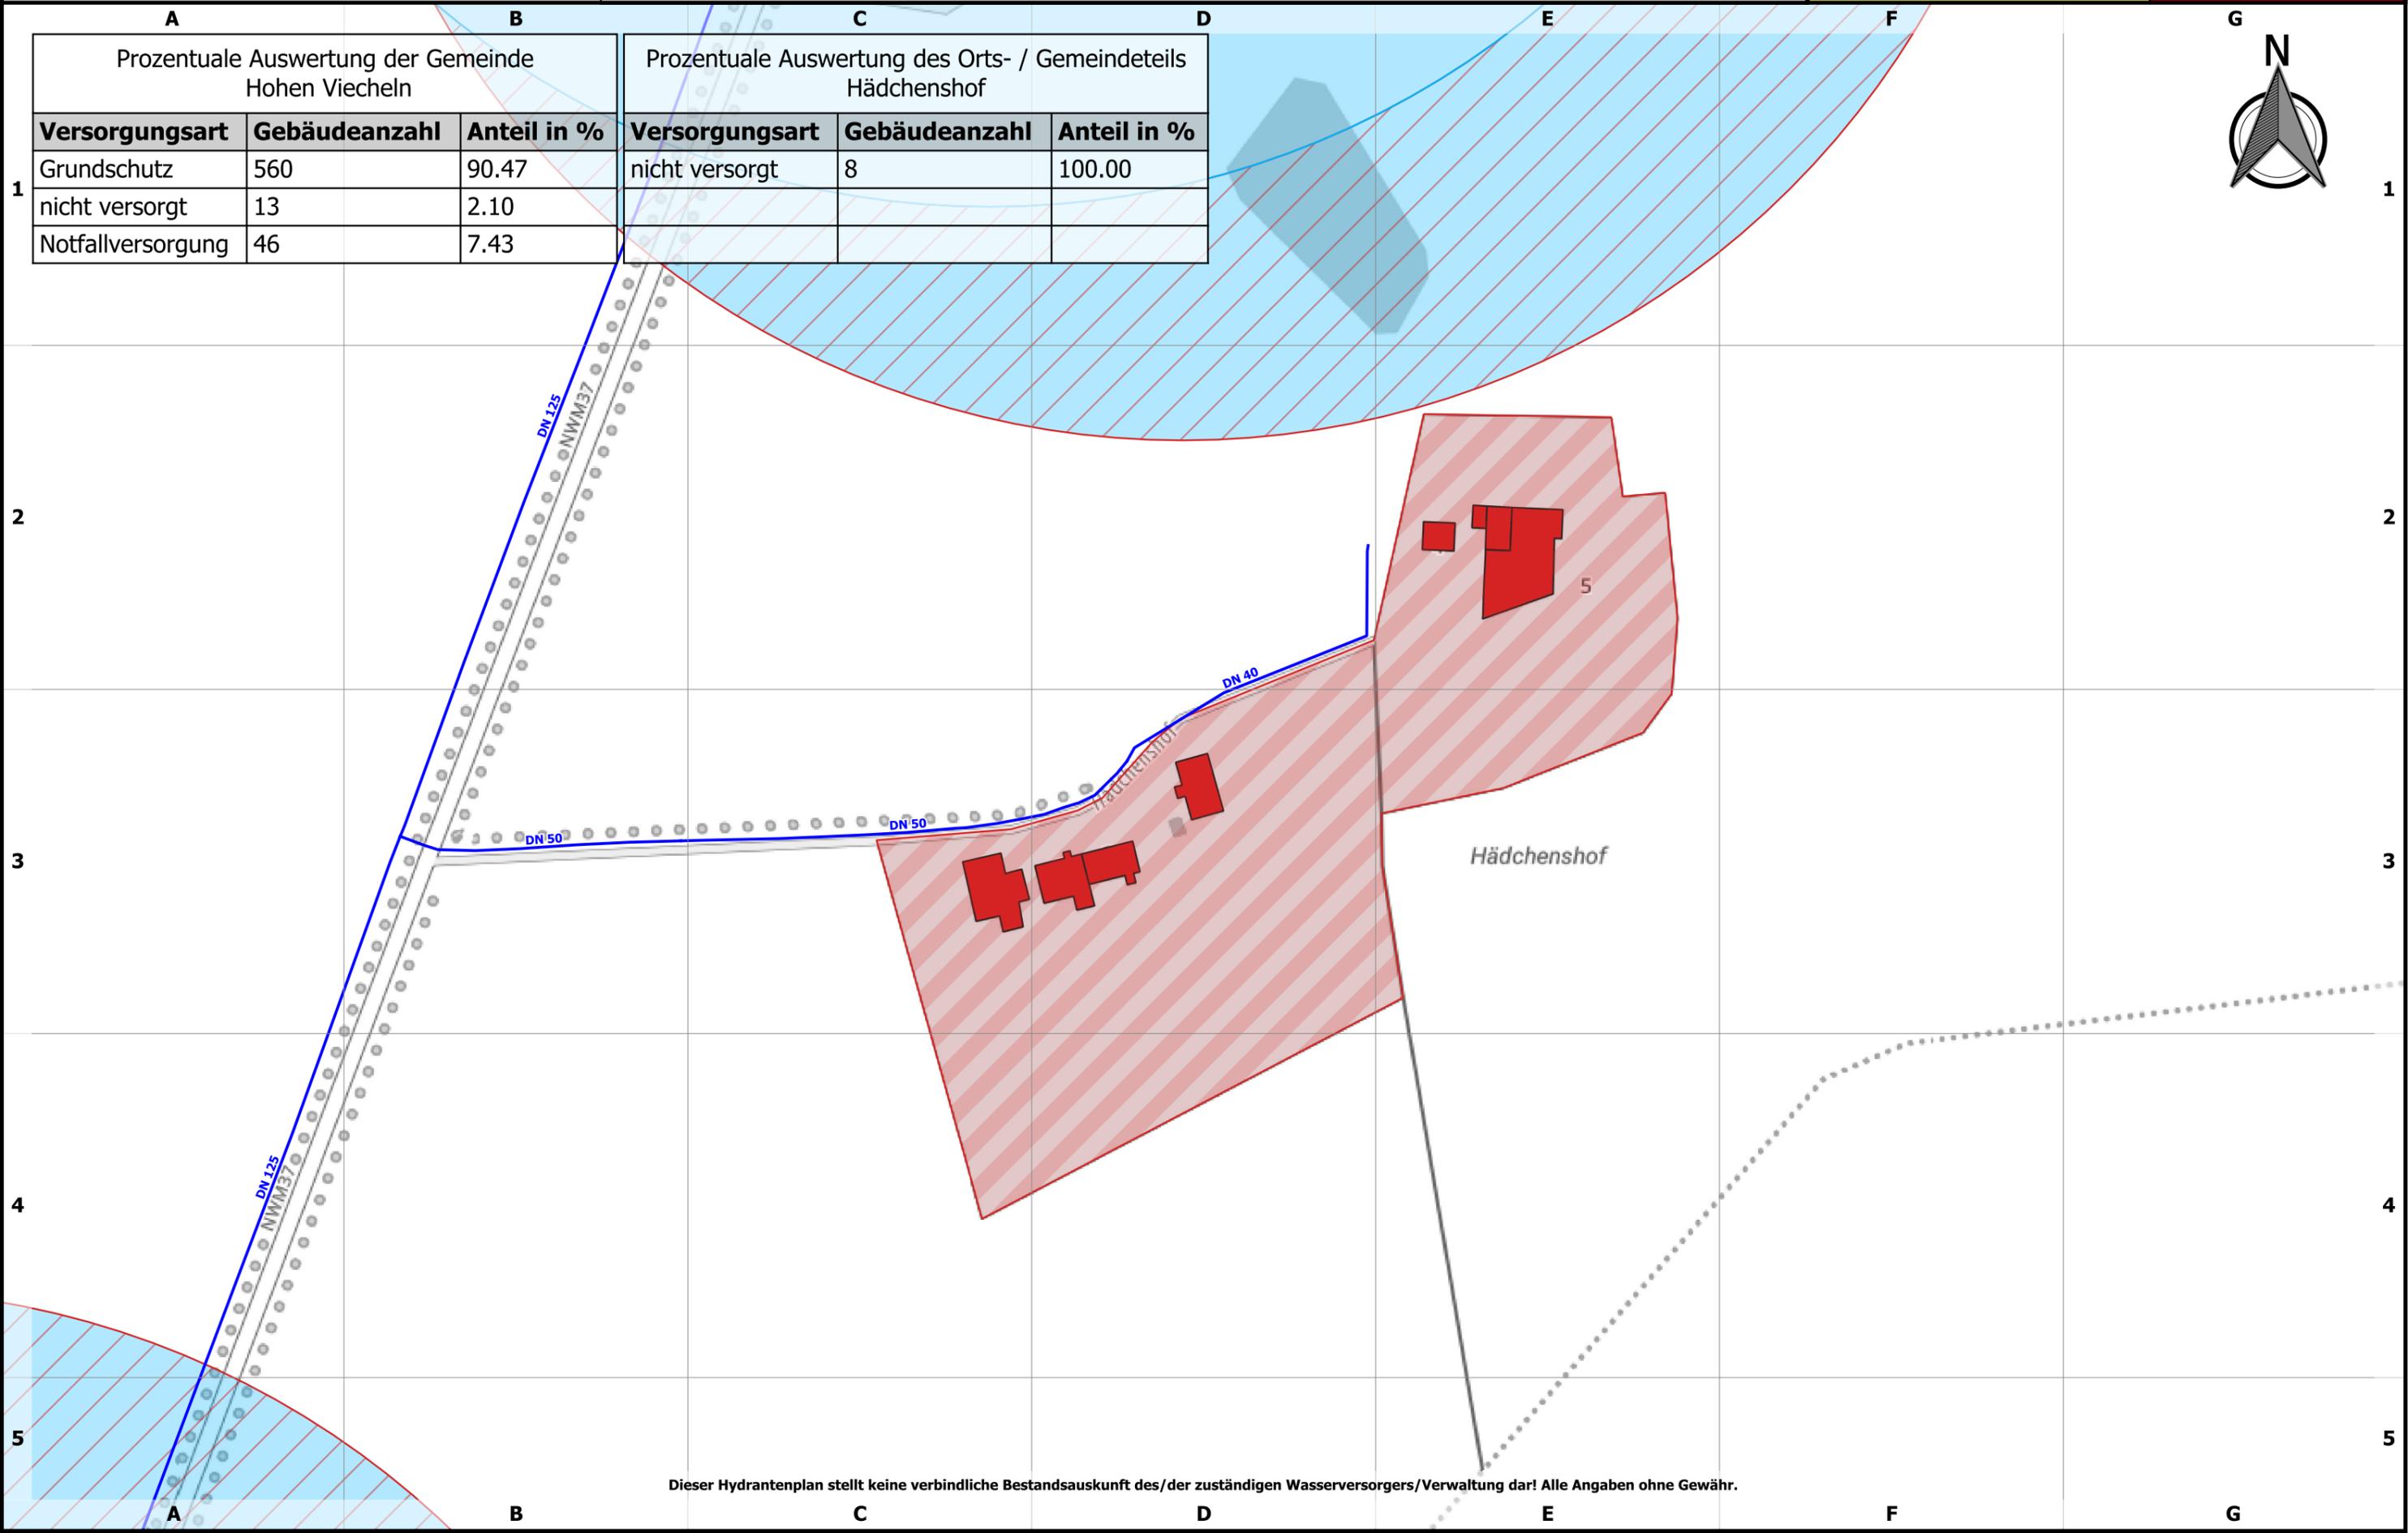


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

371: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	560	90.47
nicht versorgt	13	2.10
Notfallversorgung	46	7.43


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Moltow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	58	75.32
nicht versorgt	5	6.49
Notfallversorgung	14	18.18

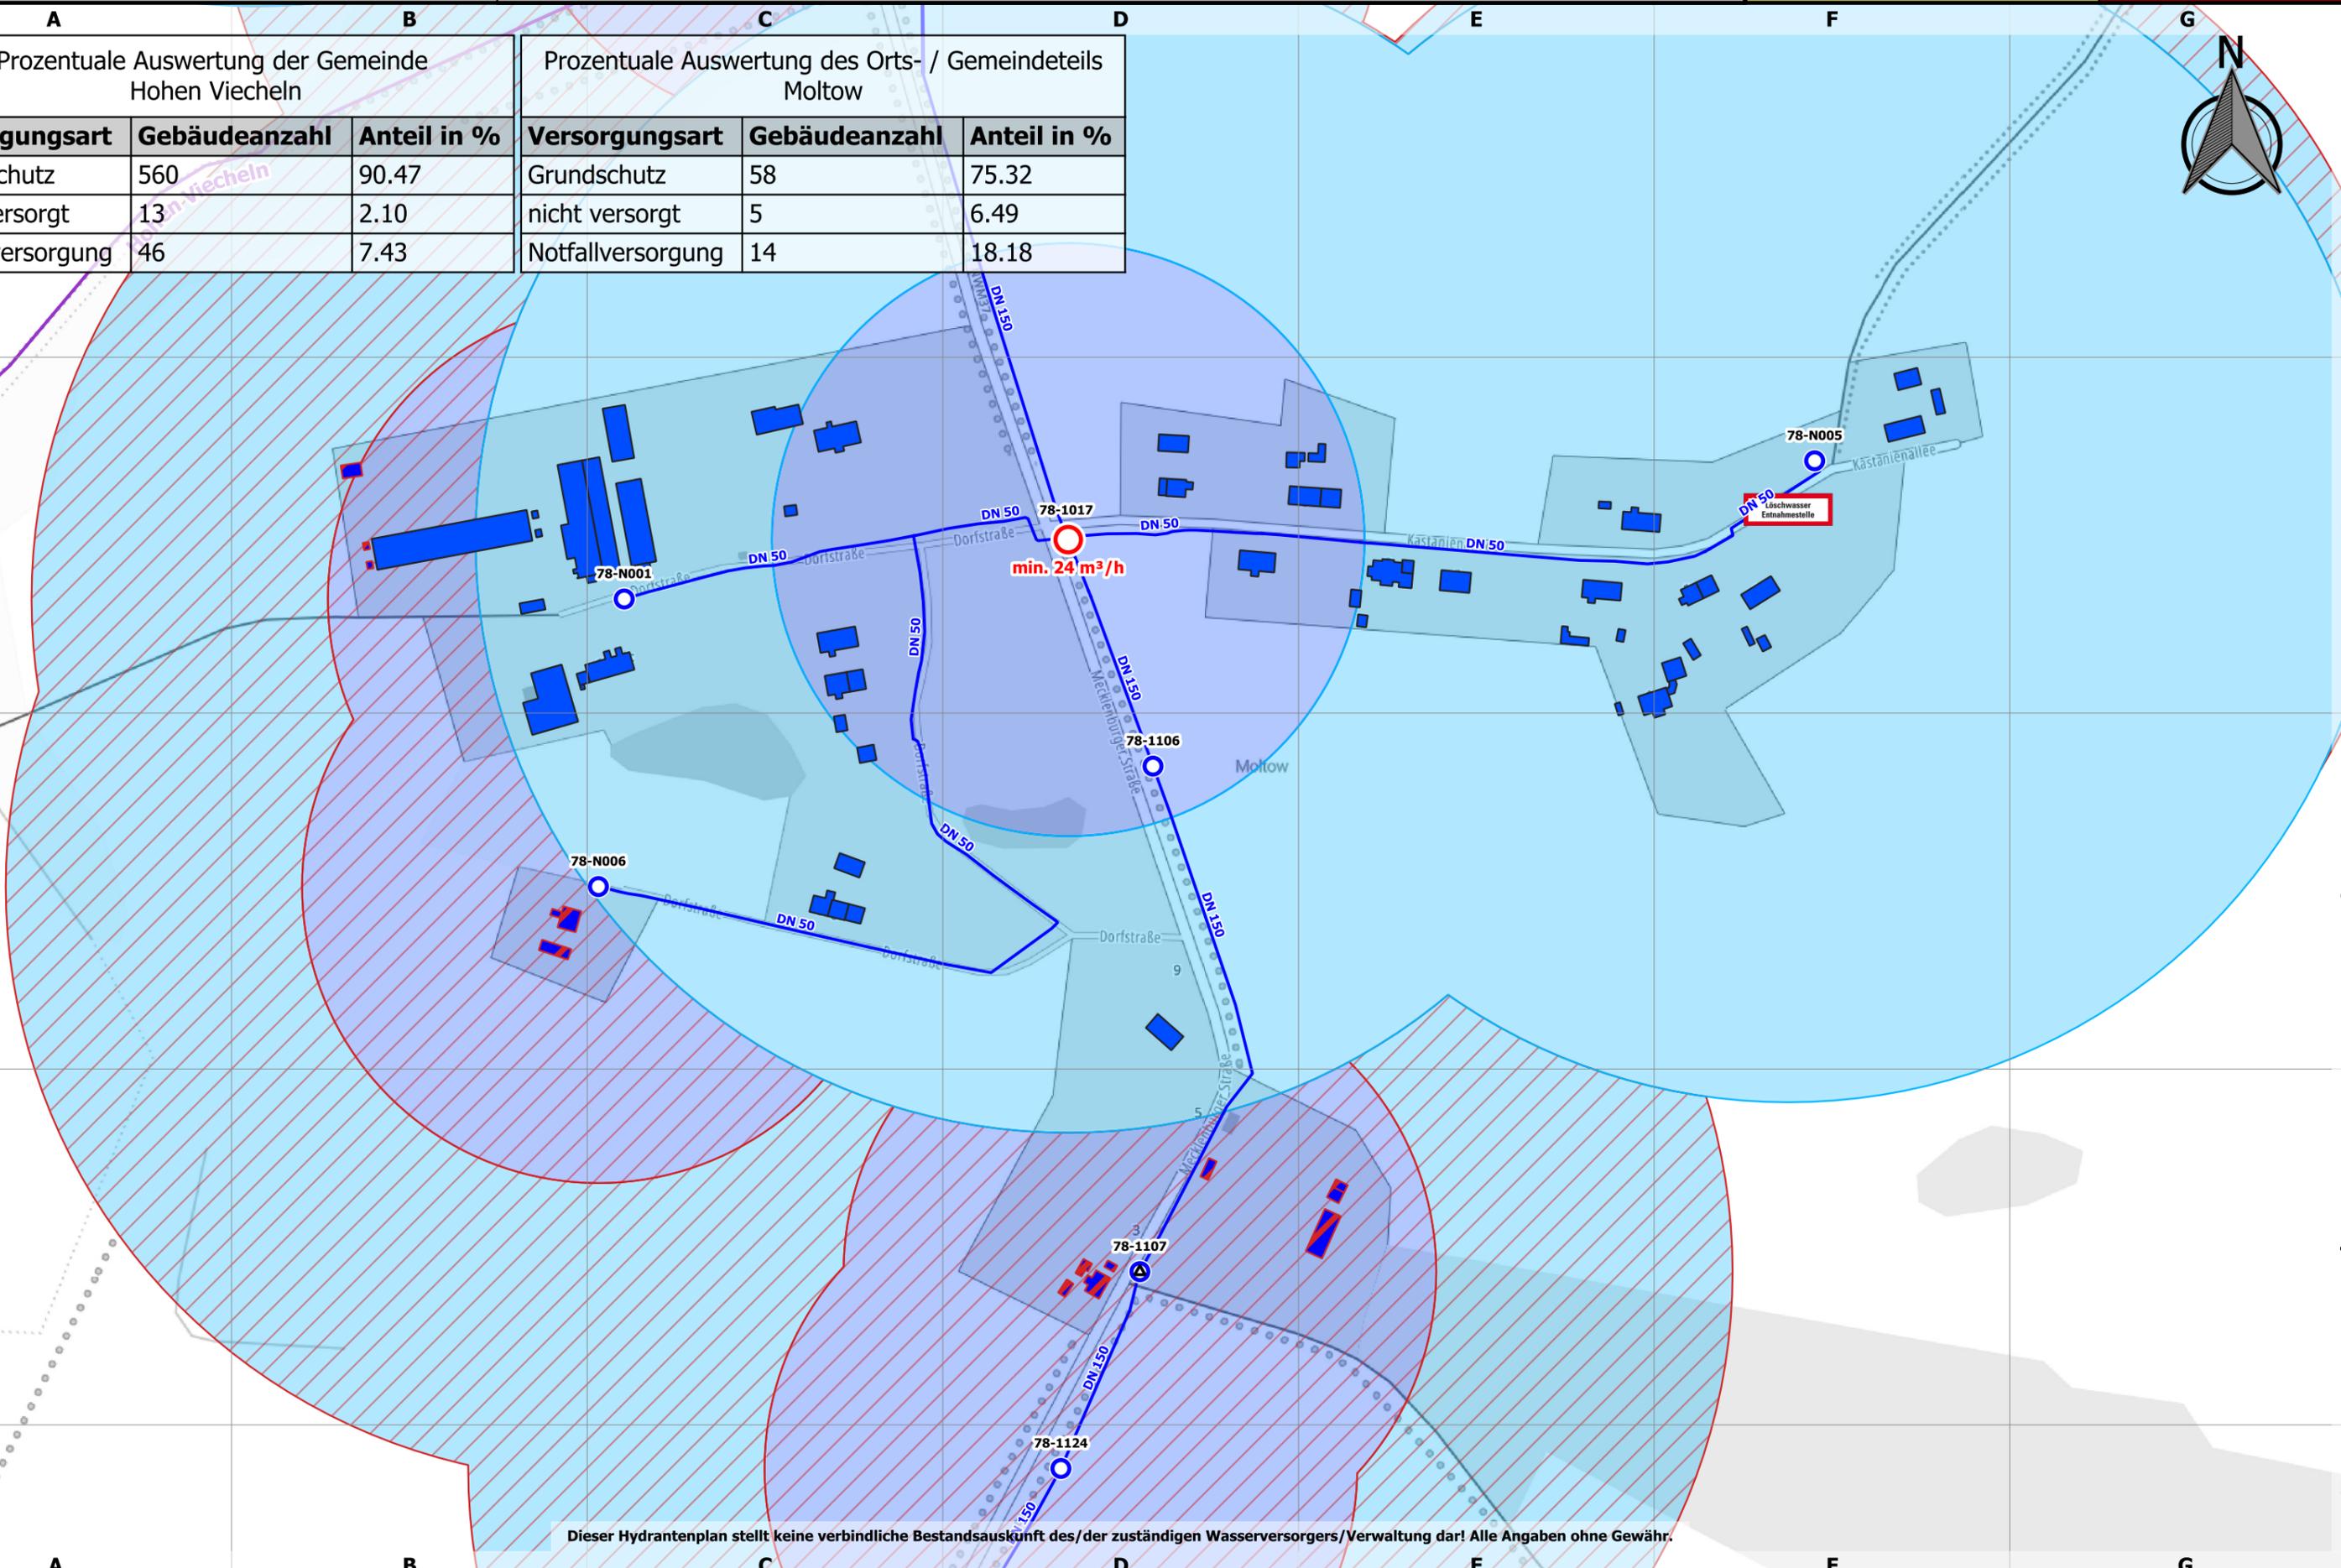

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.





Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	560	90.47
nicht versorgt	13	2.10
Notfallversorgung	46	7.43


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neu Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	47	100.00

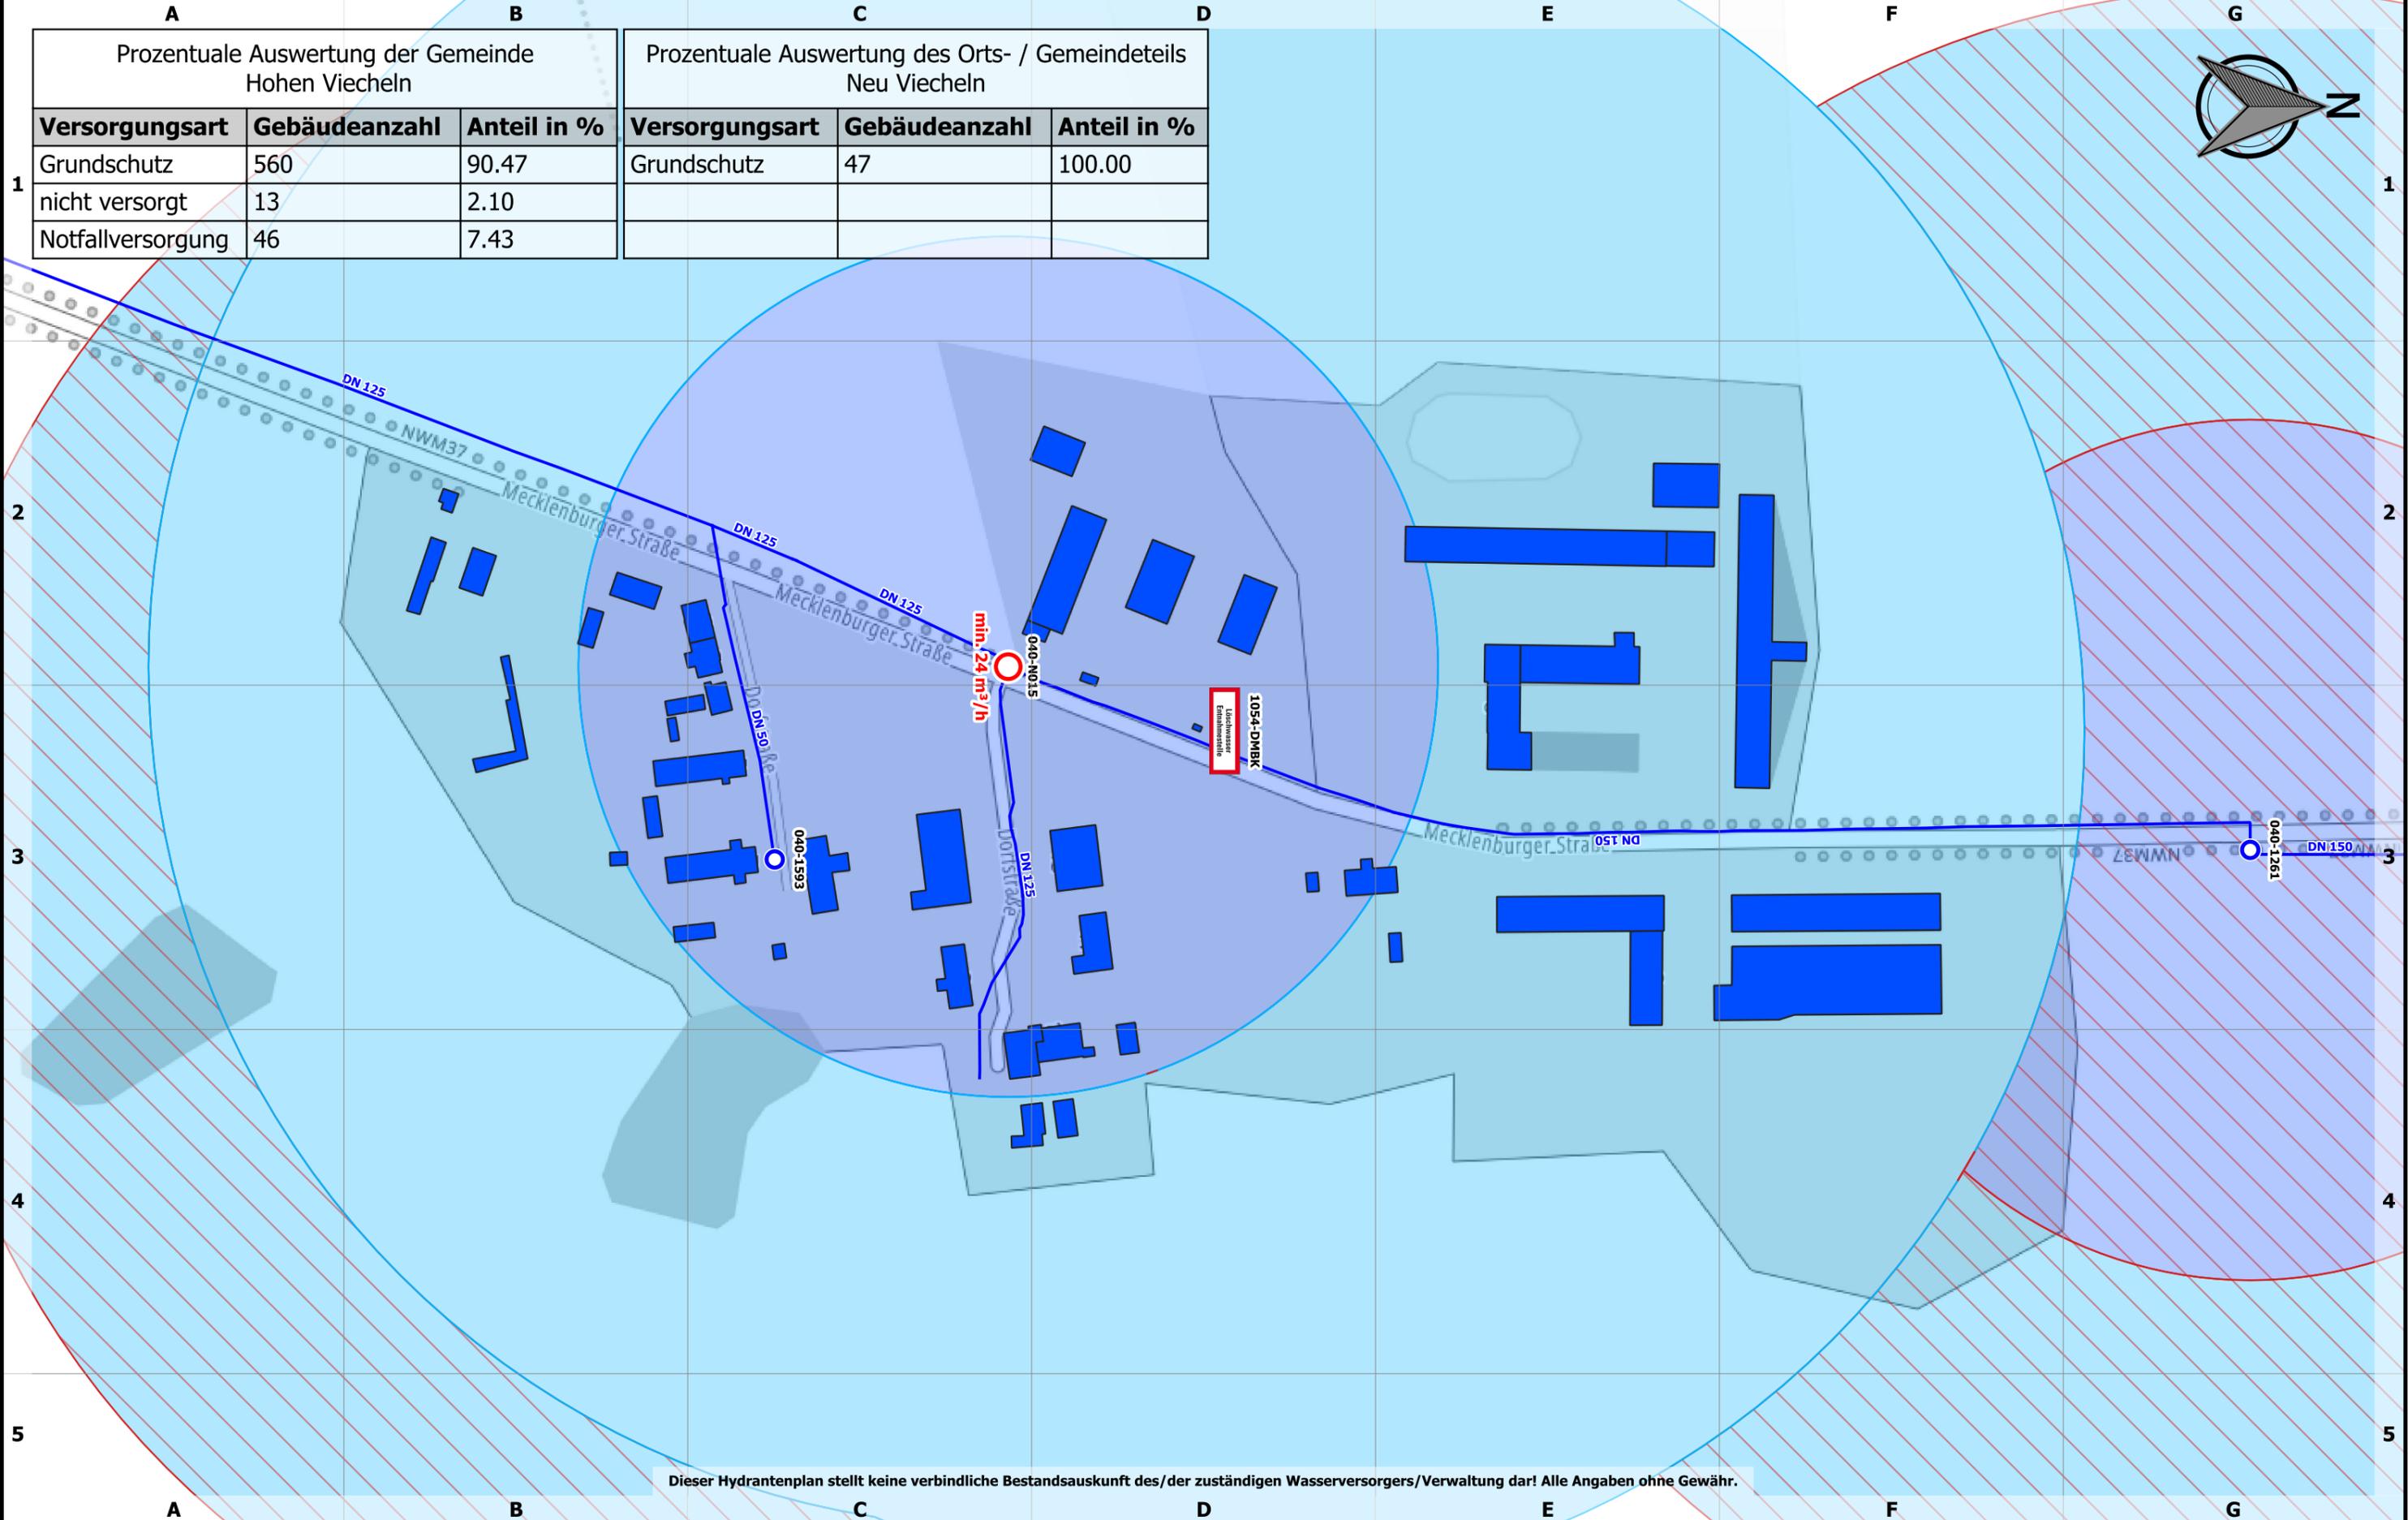

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Stand:
22.05.2023

374: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	560	90.47
nicht versorgt	13	2.10
Notfallversorgung	46	7.43

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hohen Viecheln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	455	94.20
Notfallversorgung	28	5.80

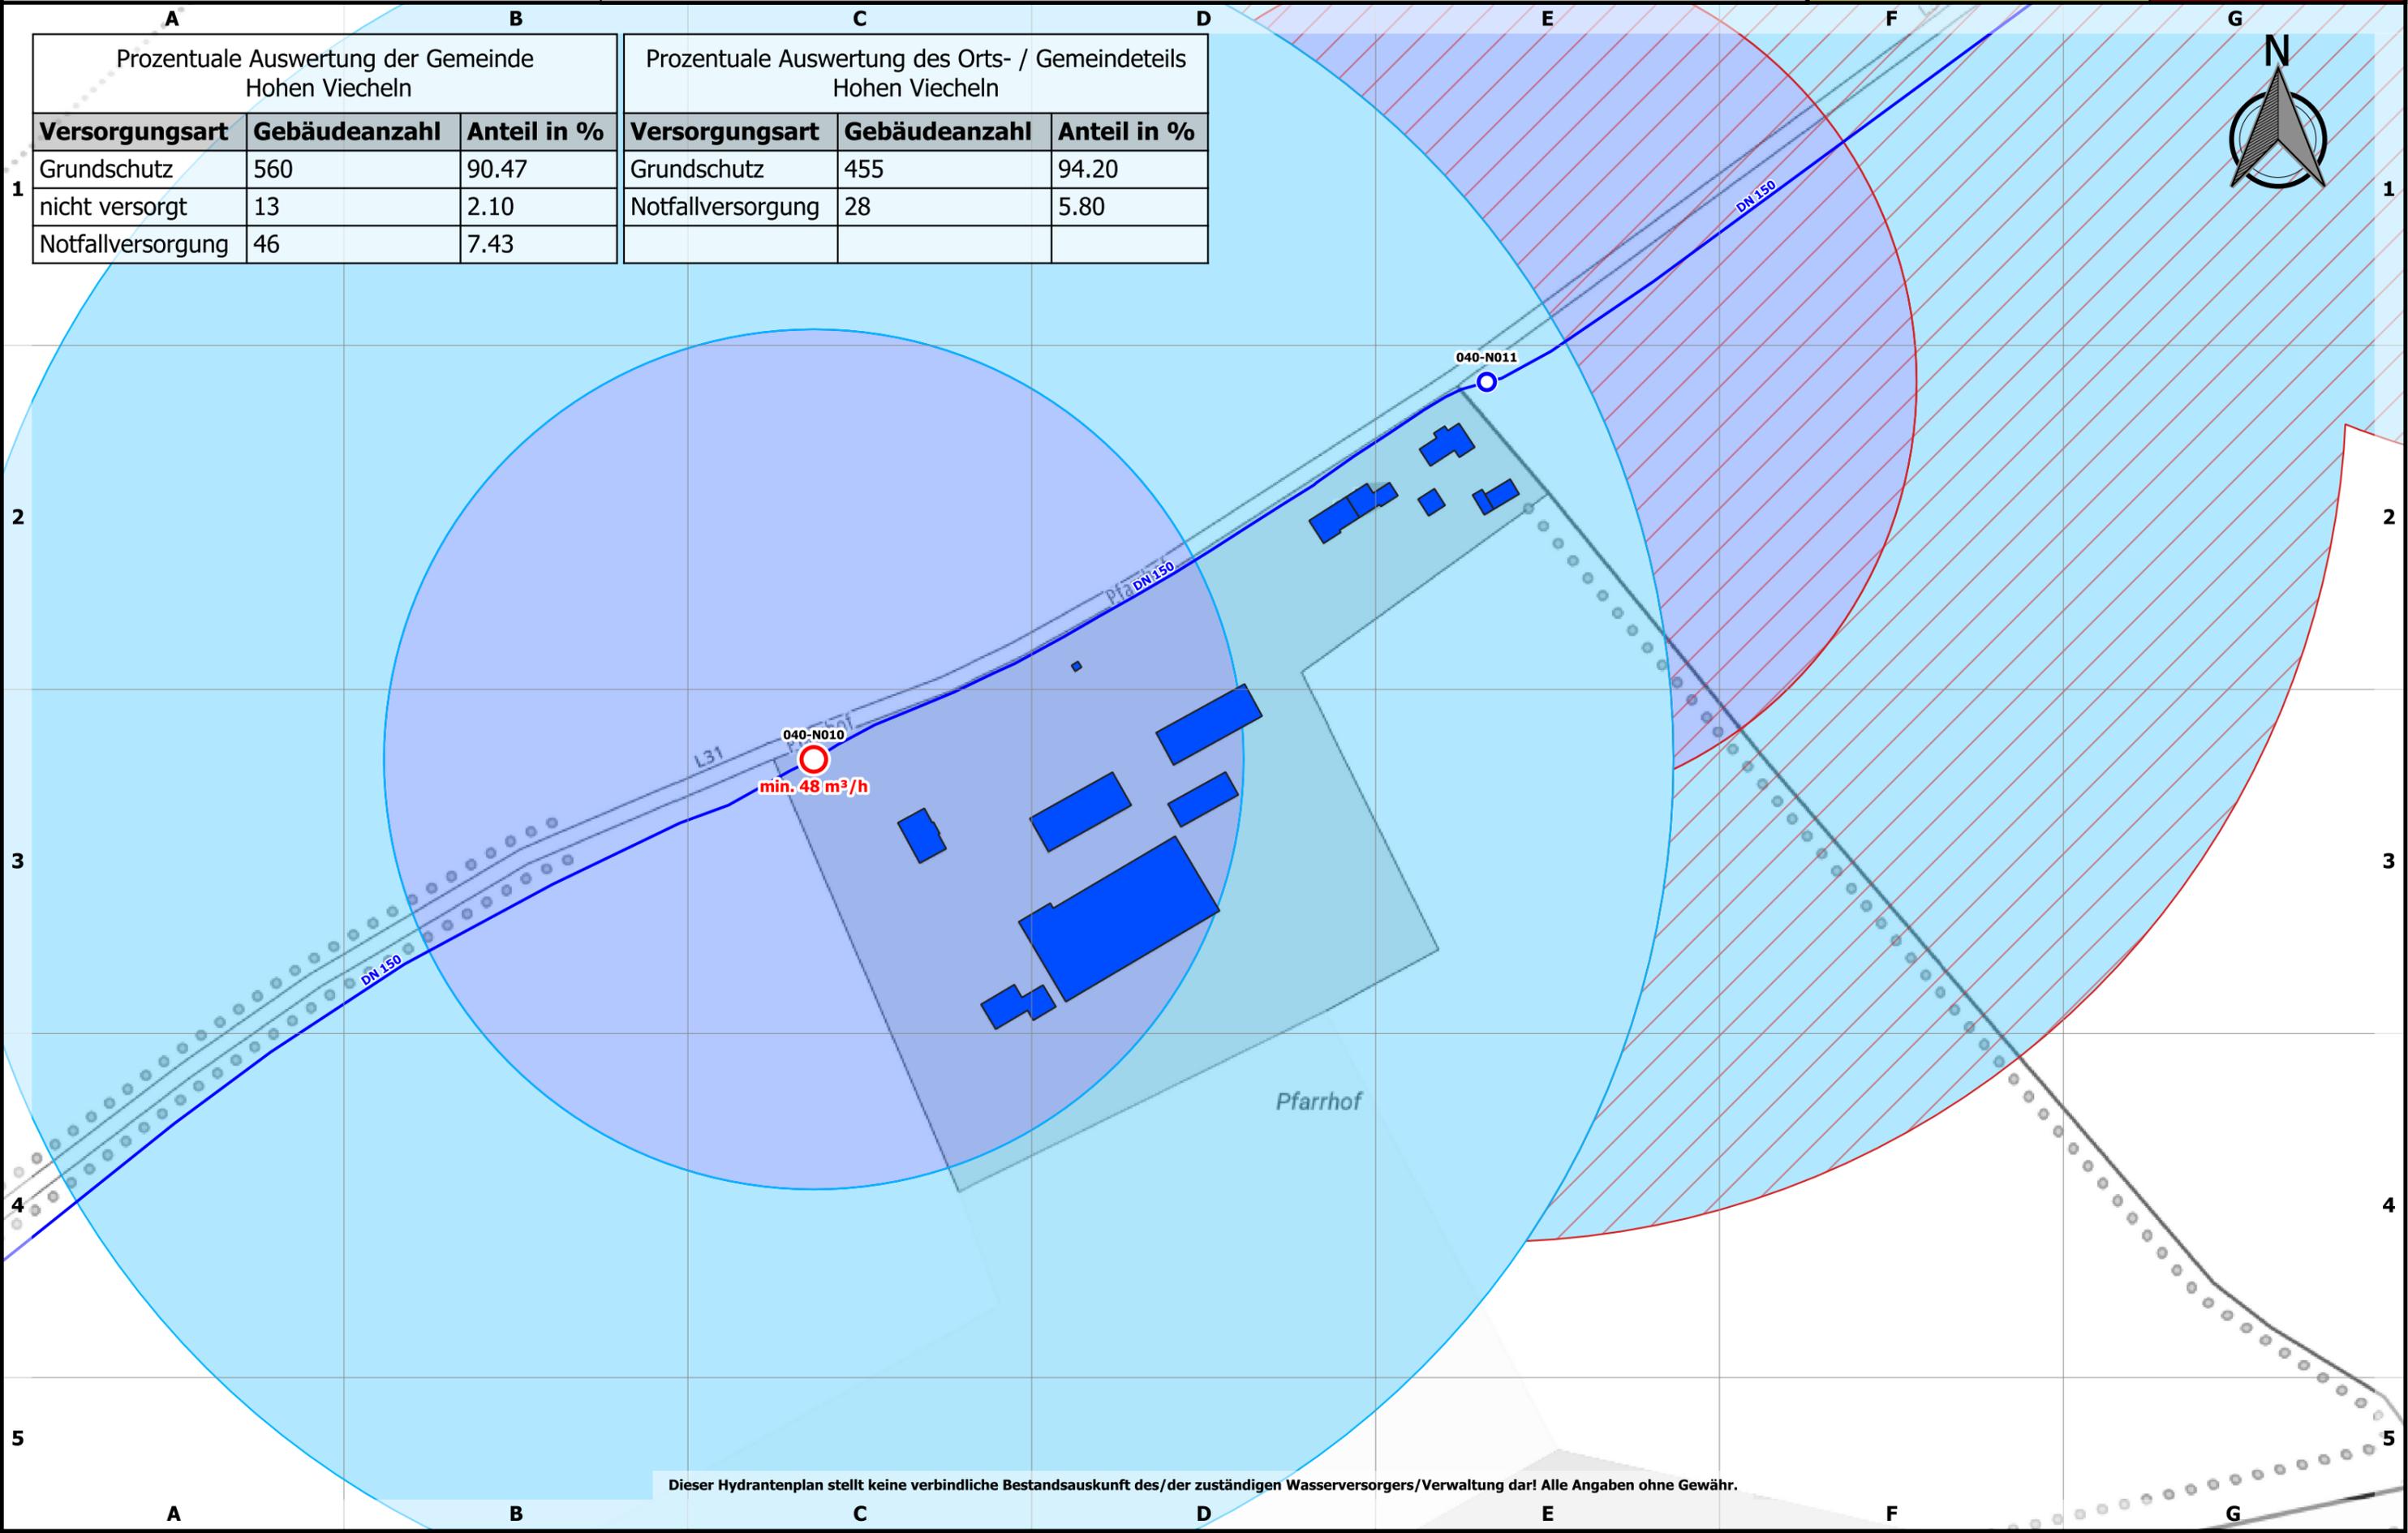


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Kleekamp




Stand:
22.05.2023

383: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Ventschow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	365	90.12
nicht versorgt	7	1.73
Notfallversorgung	33	8.15


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kleekamp		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	86	100.00

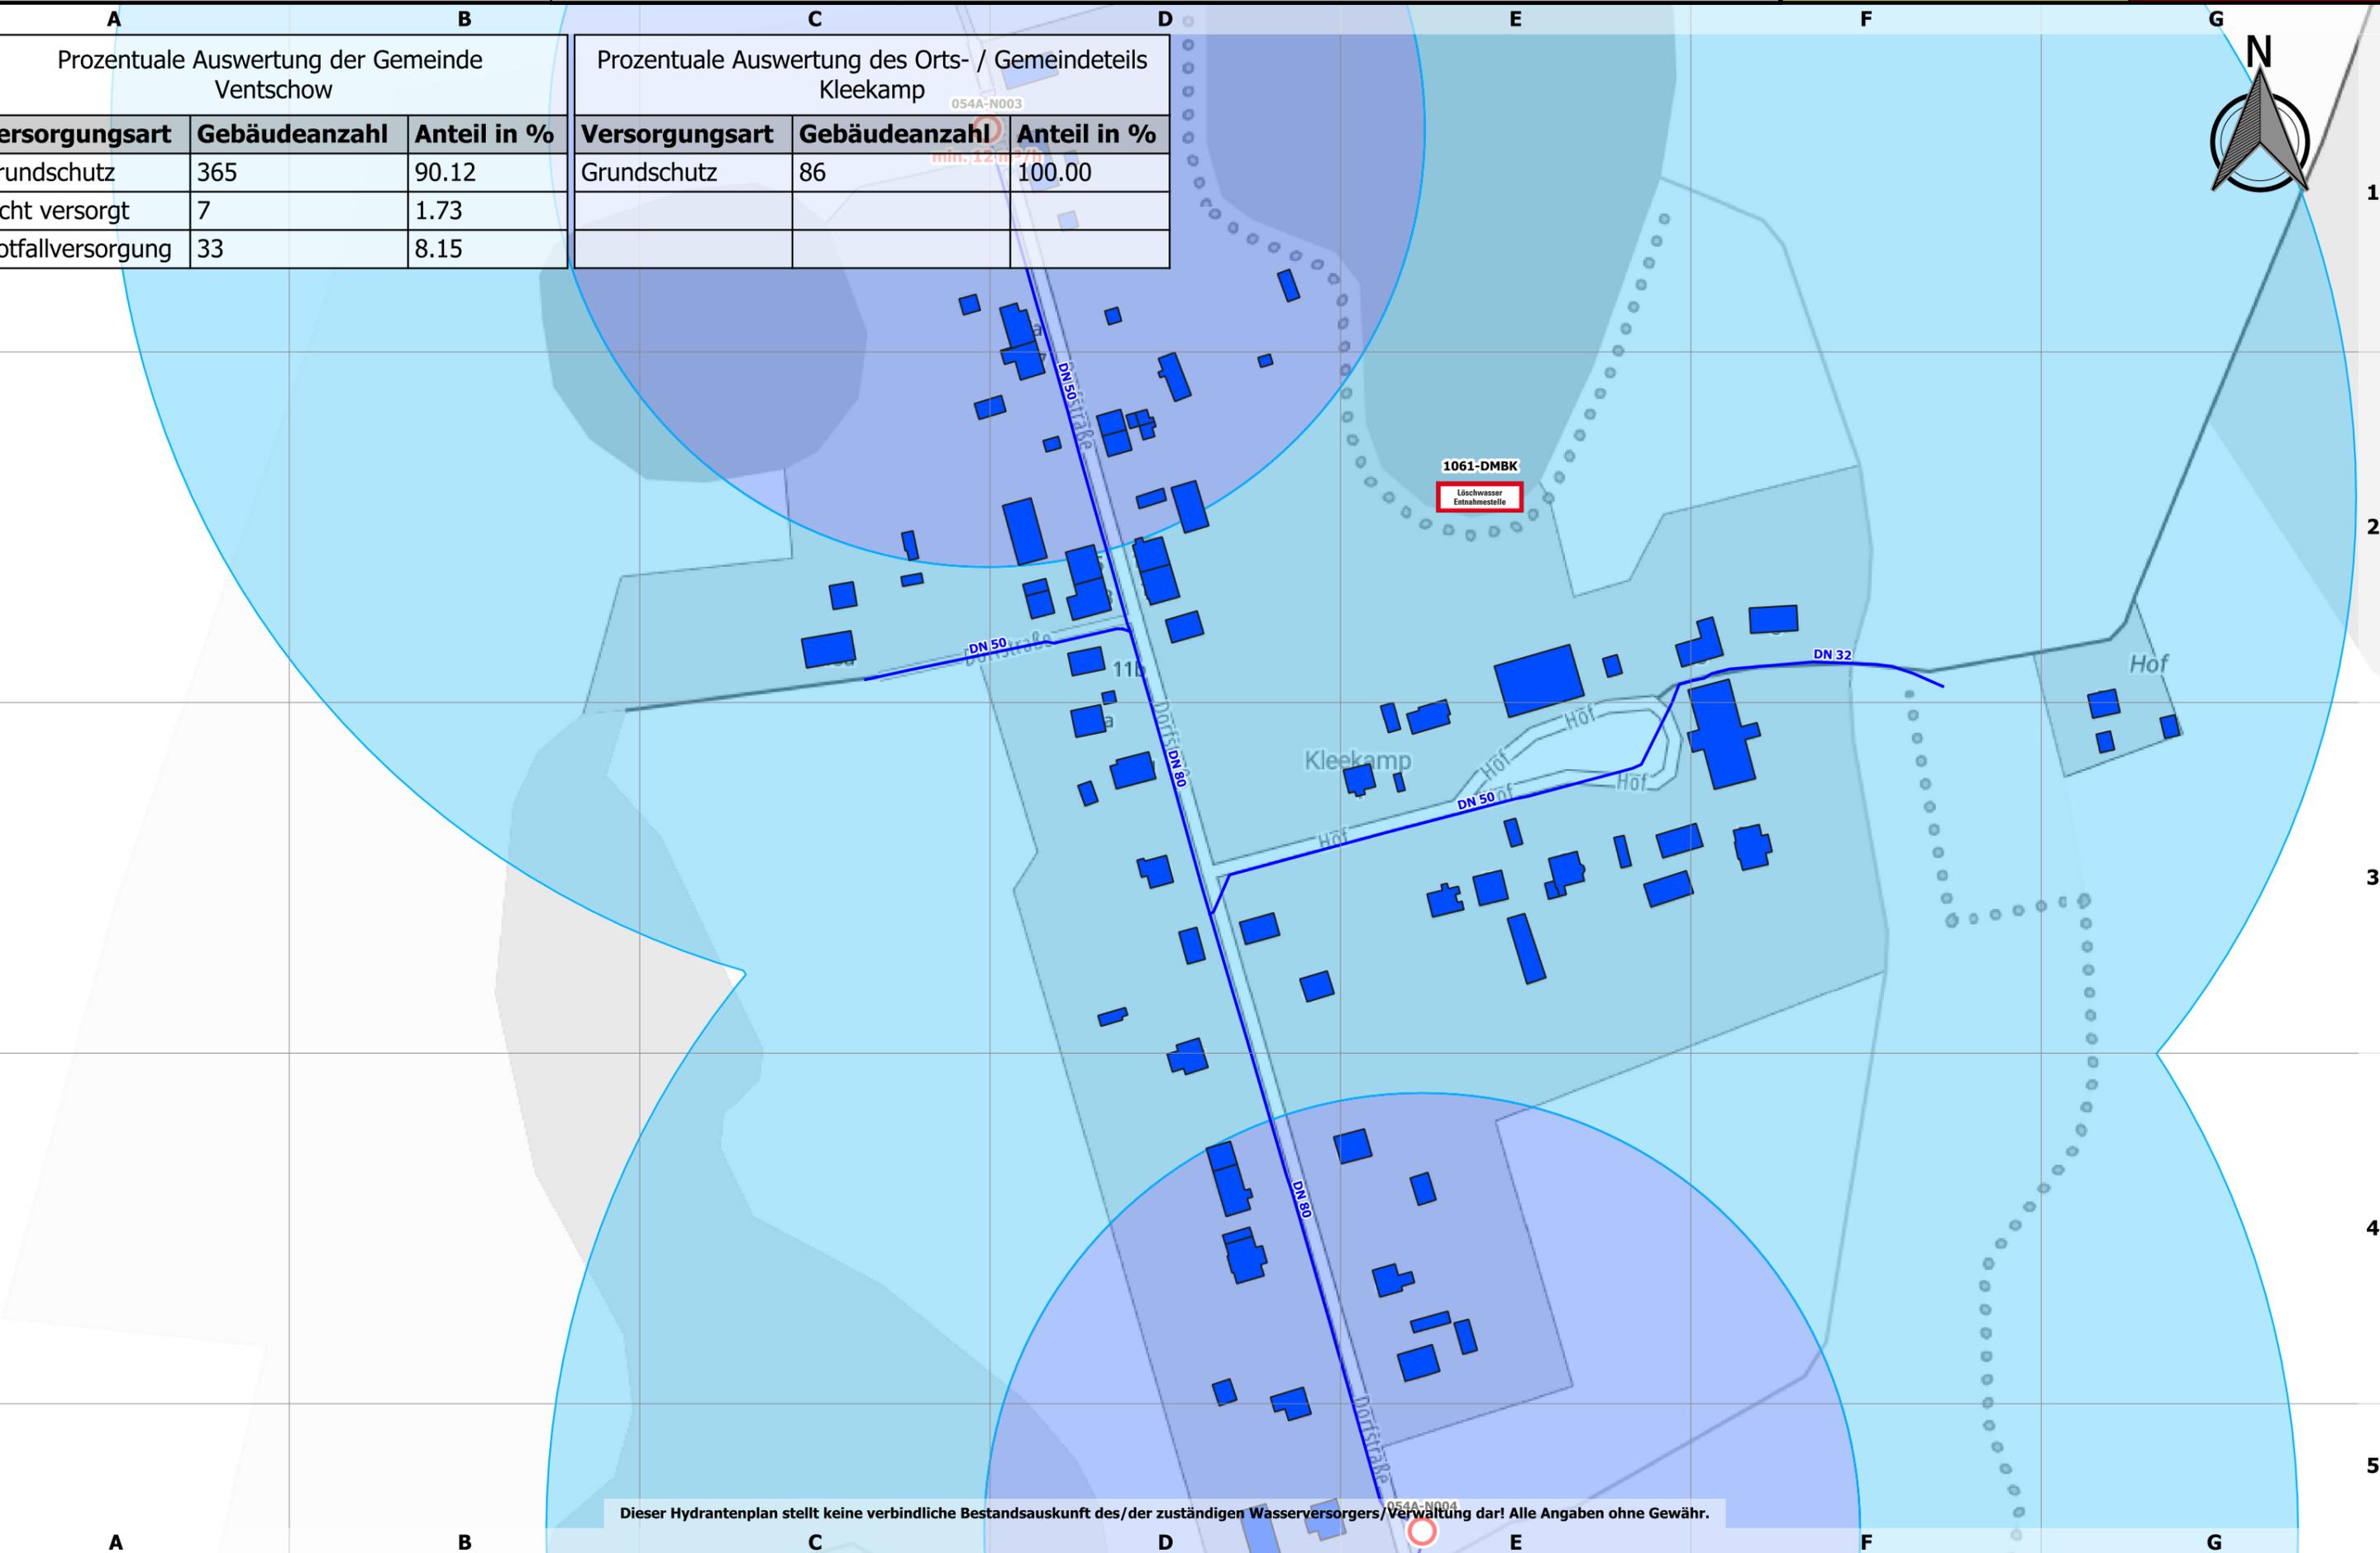

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Greese

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	15	100.00

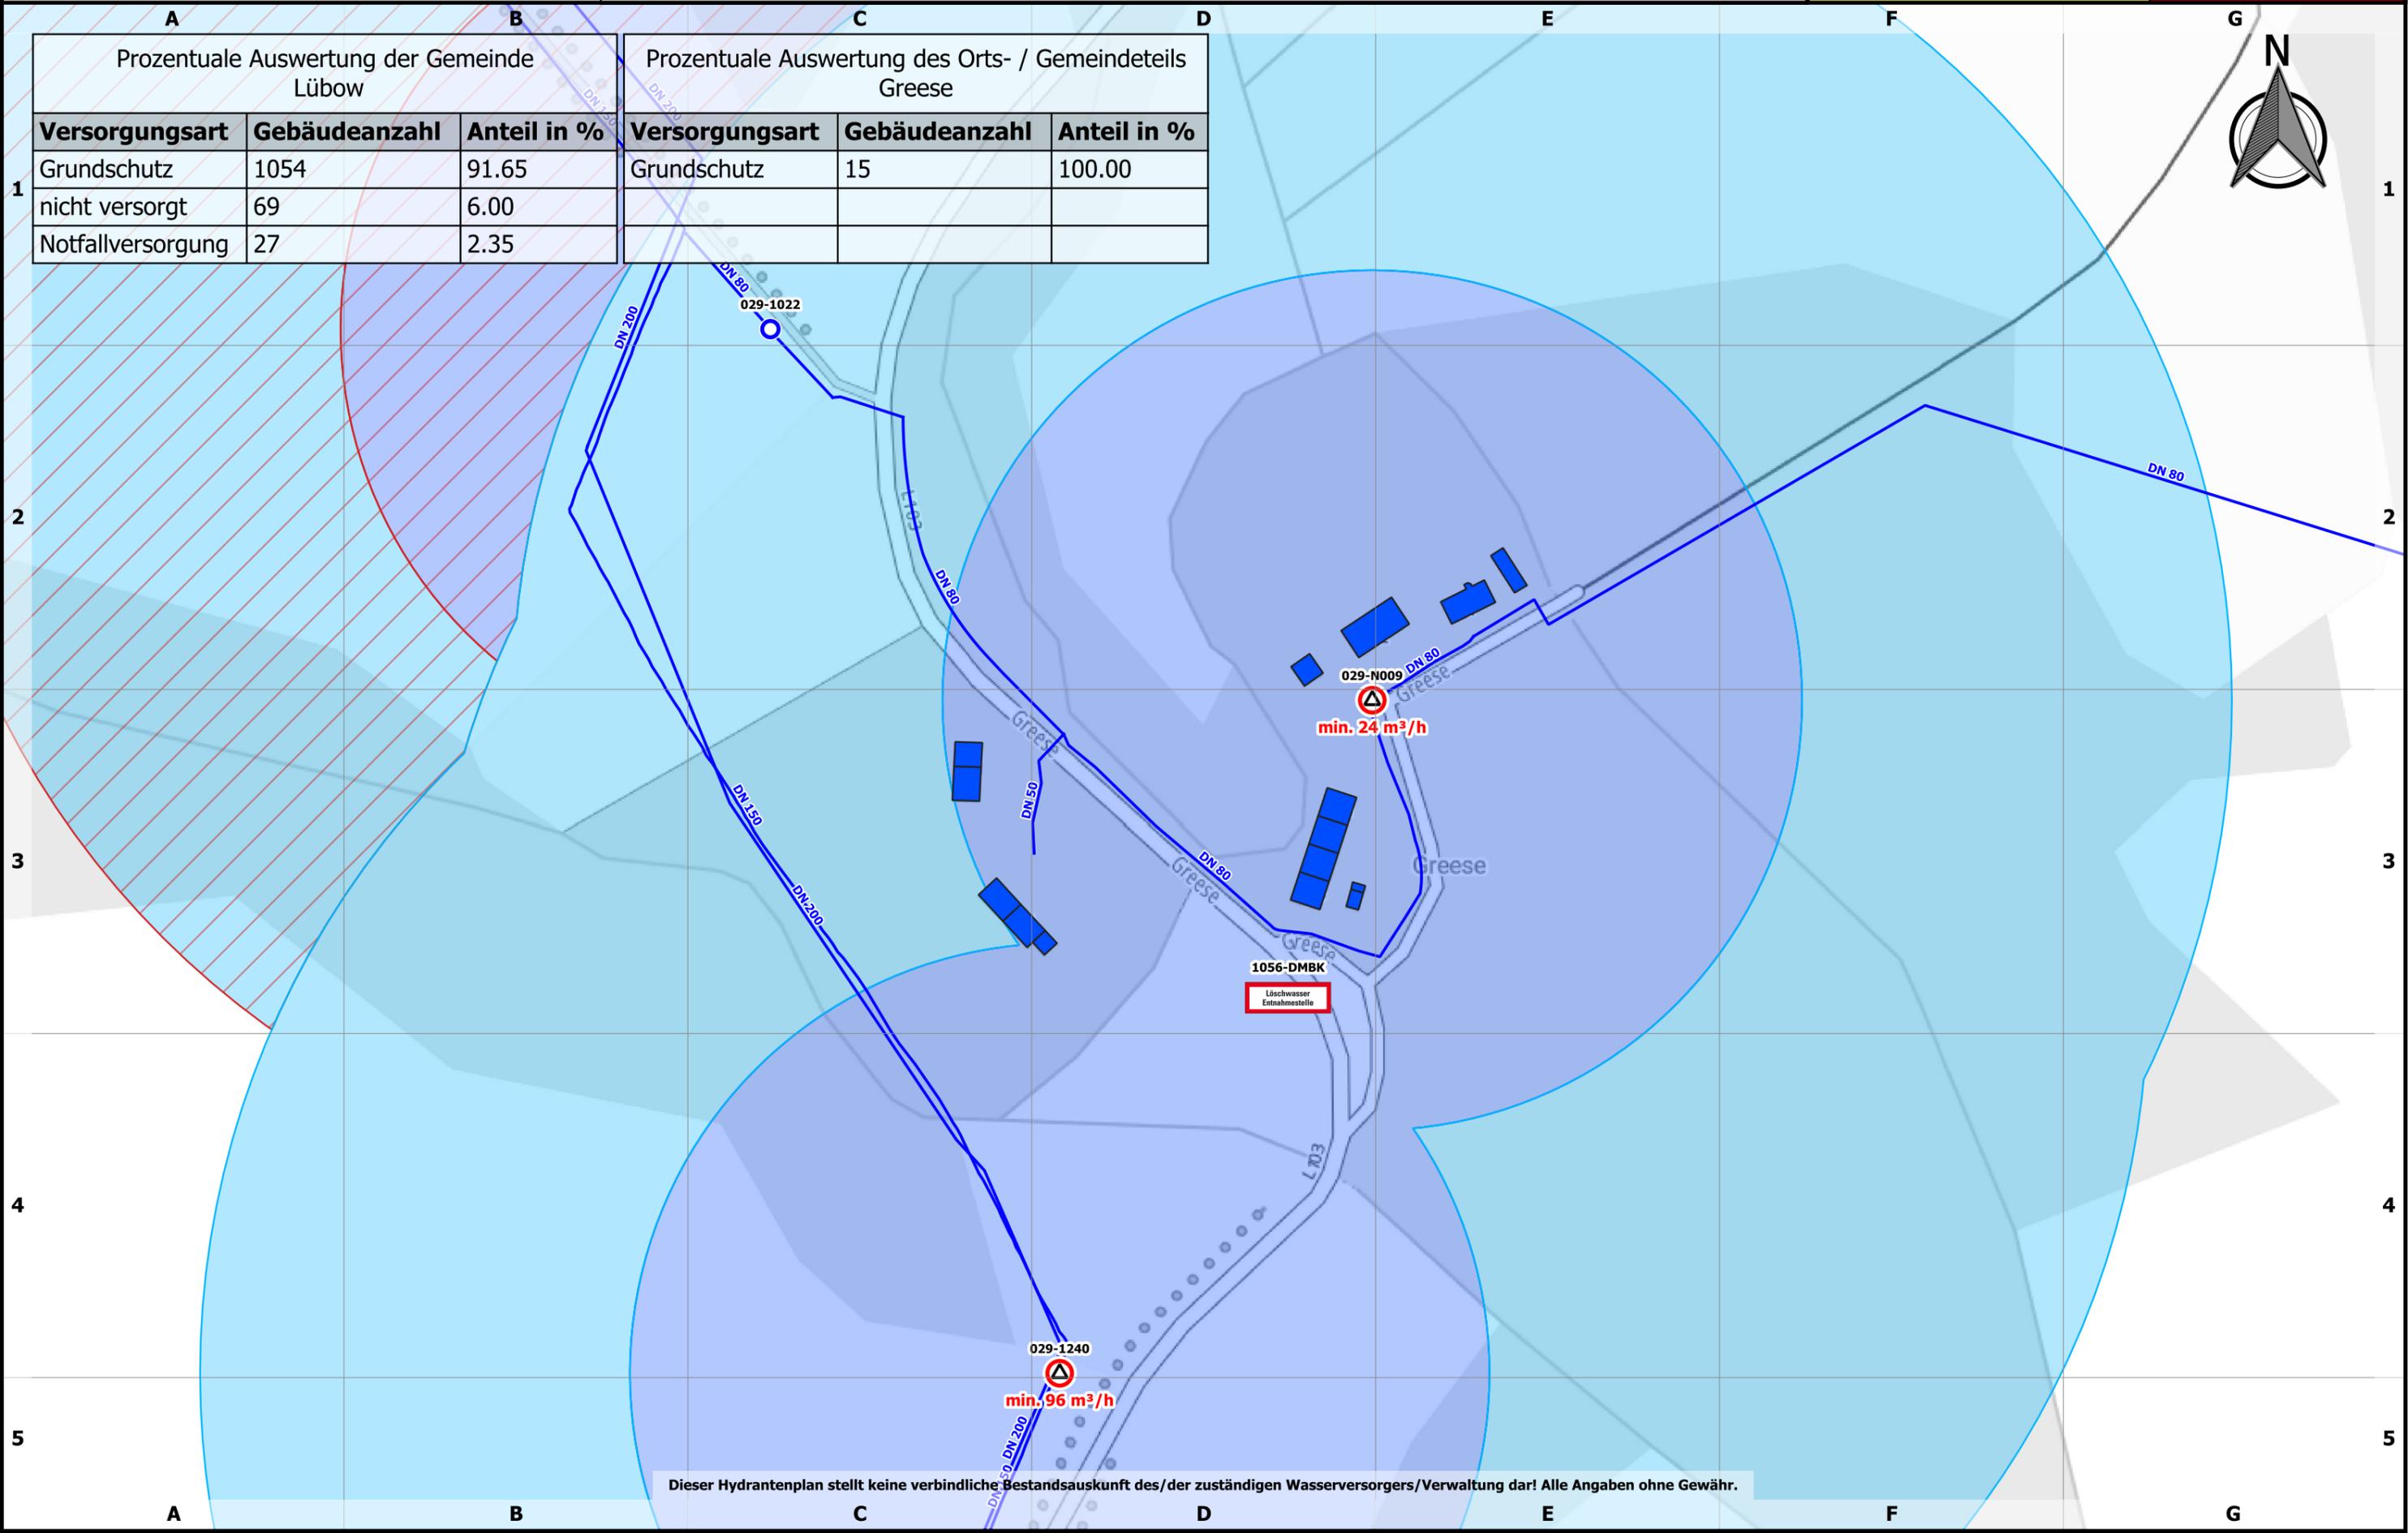


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hof Triwalk




Stand:
22.05.2023

519: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hof Triwalk		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	52	92.86
nicht versorgt	1	1.79
Notfallversorgung	3	5.36

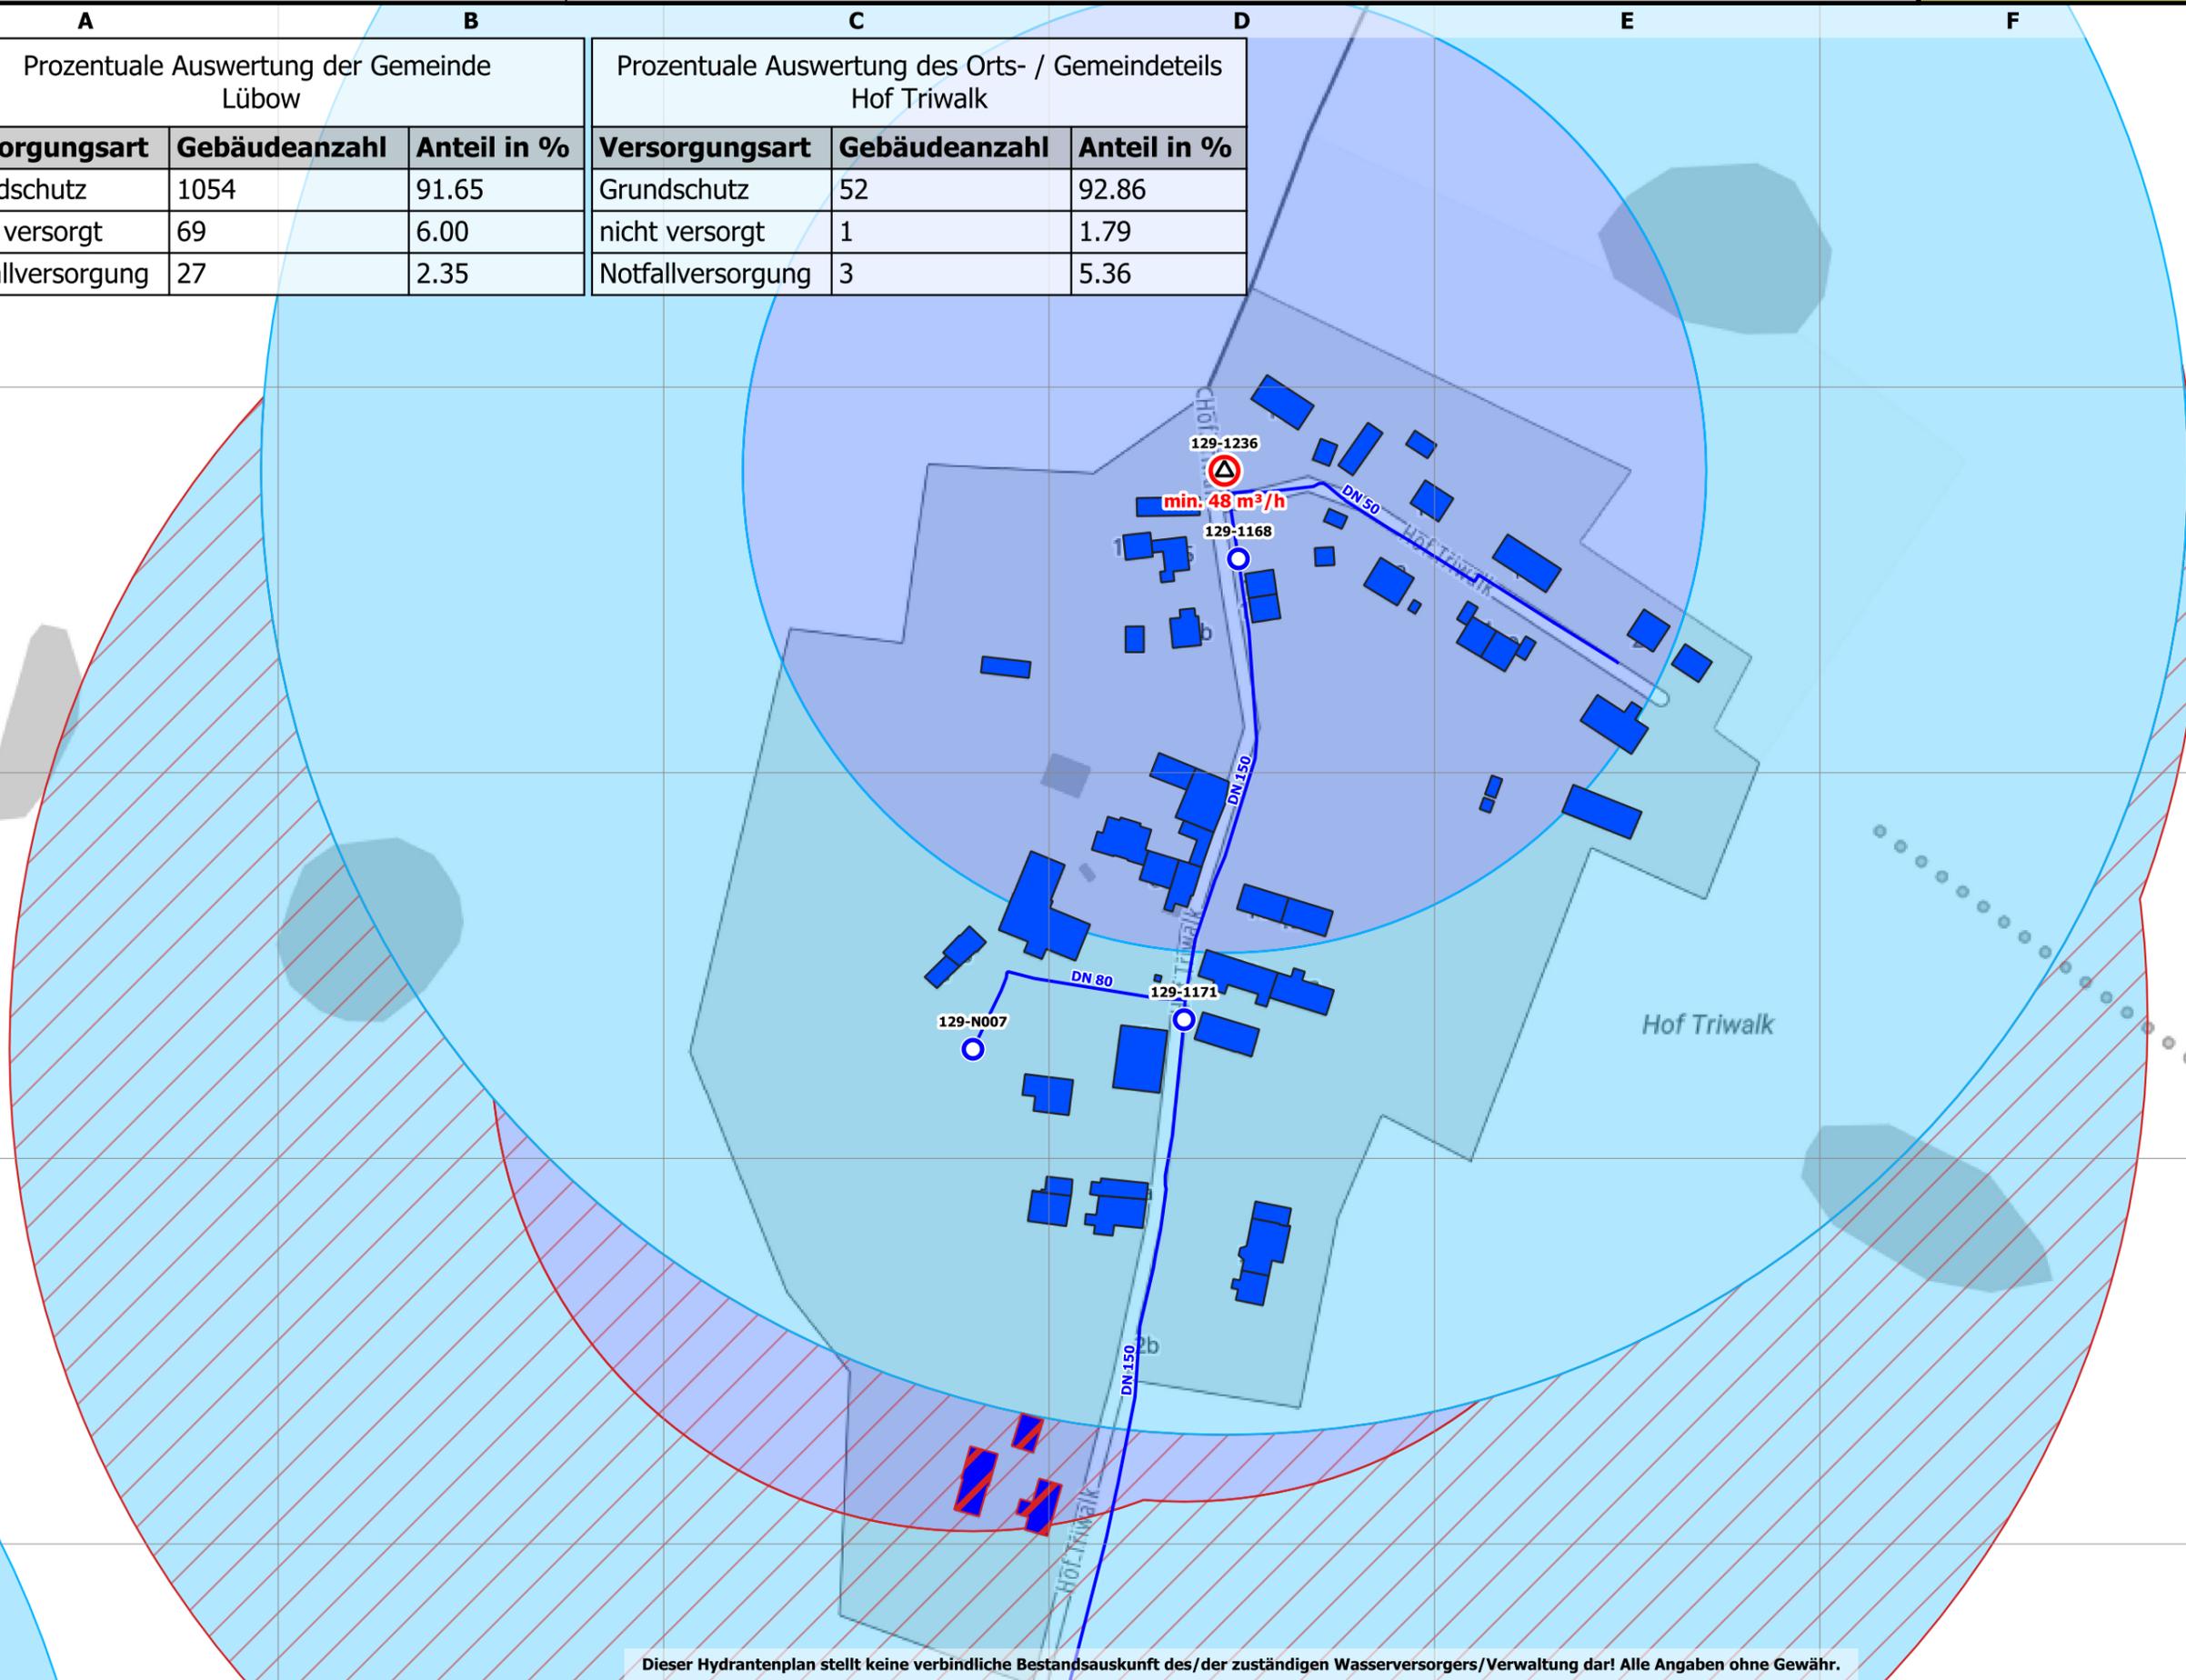

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	518	92.34
nicht versorgt	38	6.77
Notfallversorgung	5	0.89

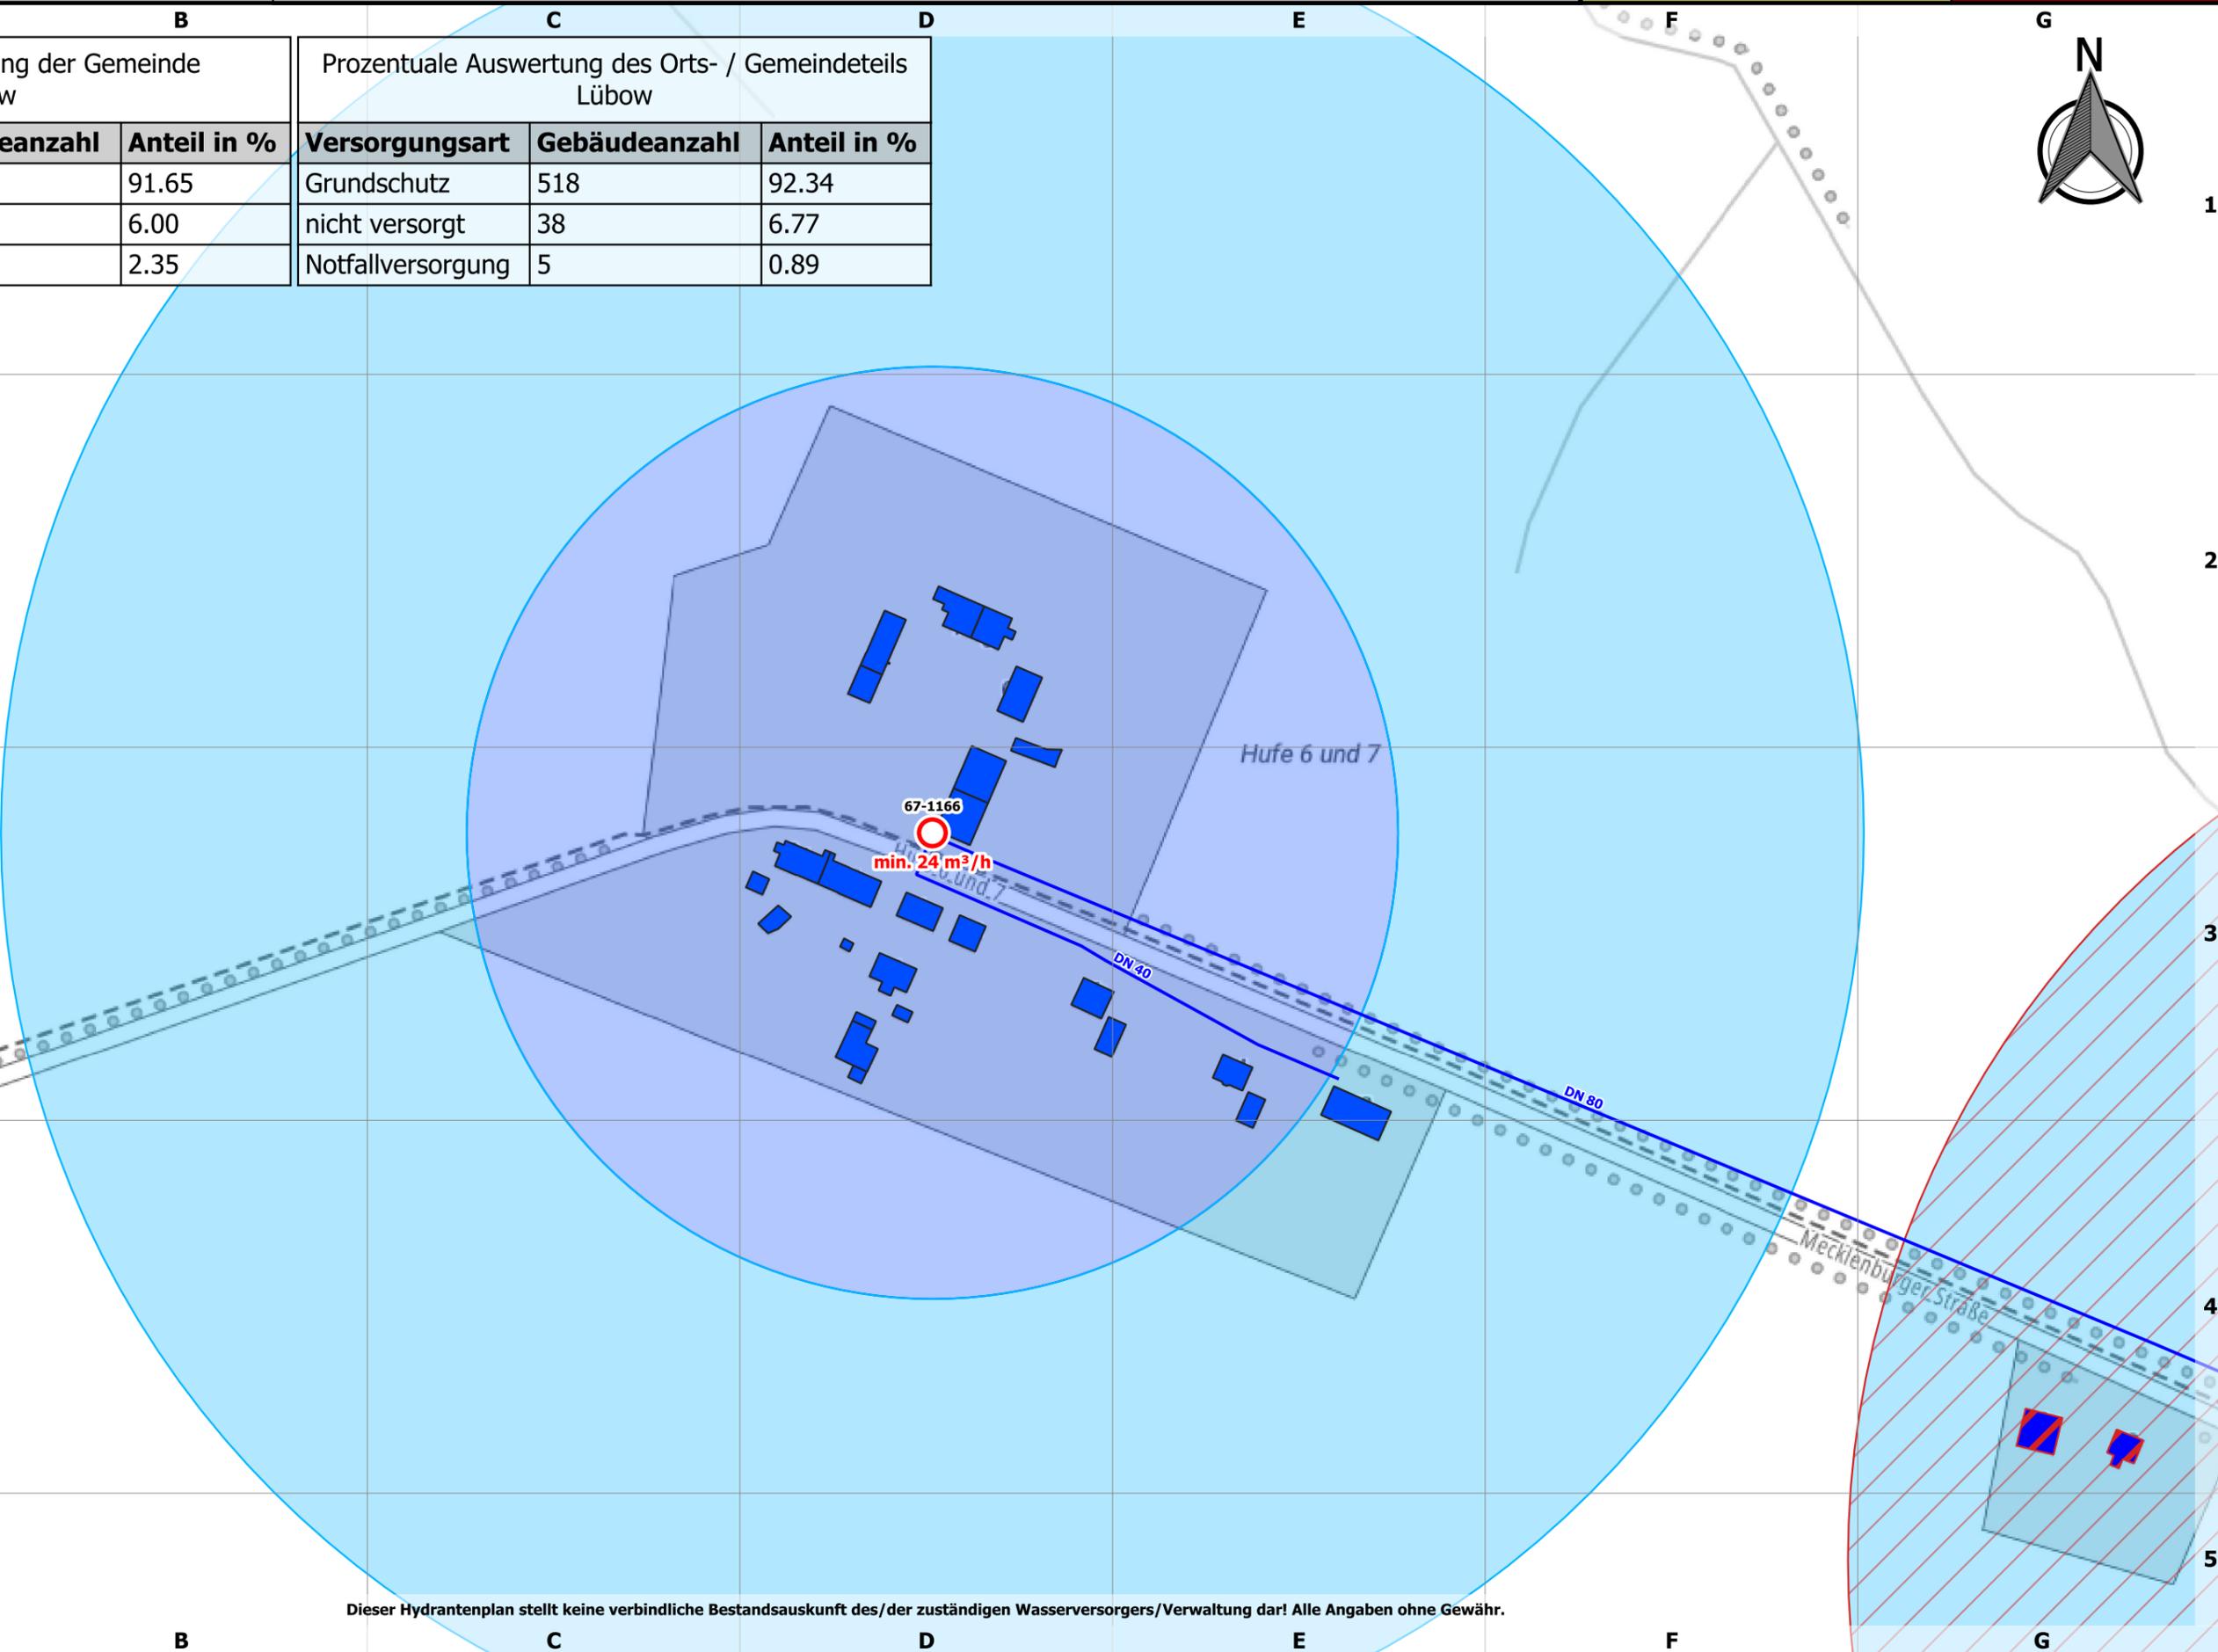


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Levetzow



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023


523: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Levetzow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	75	89.29
Notfallversorgung	9	10.71

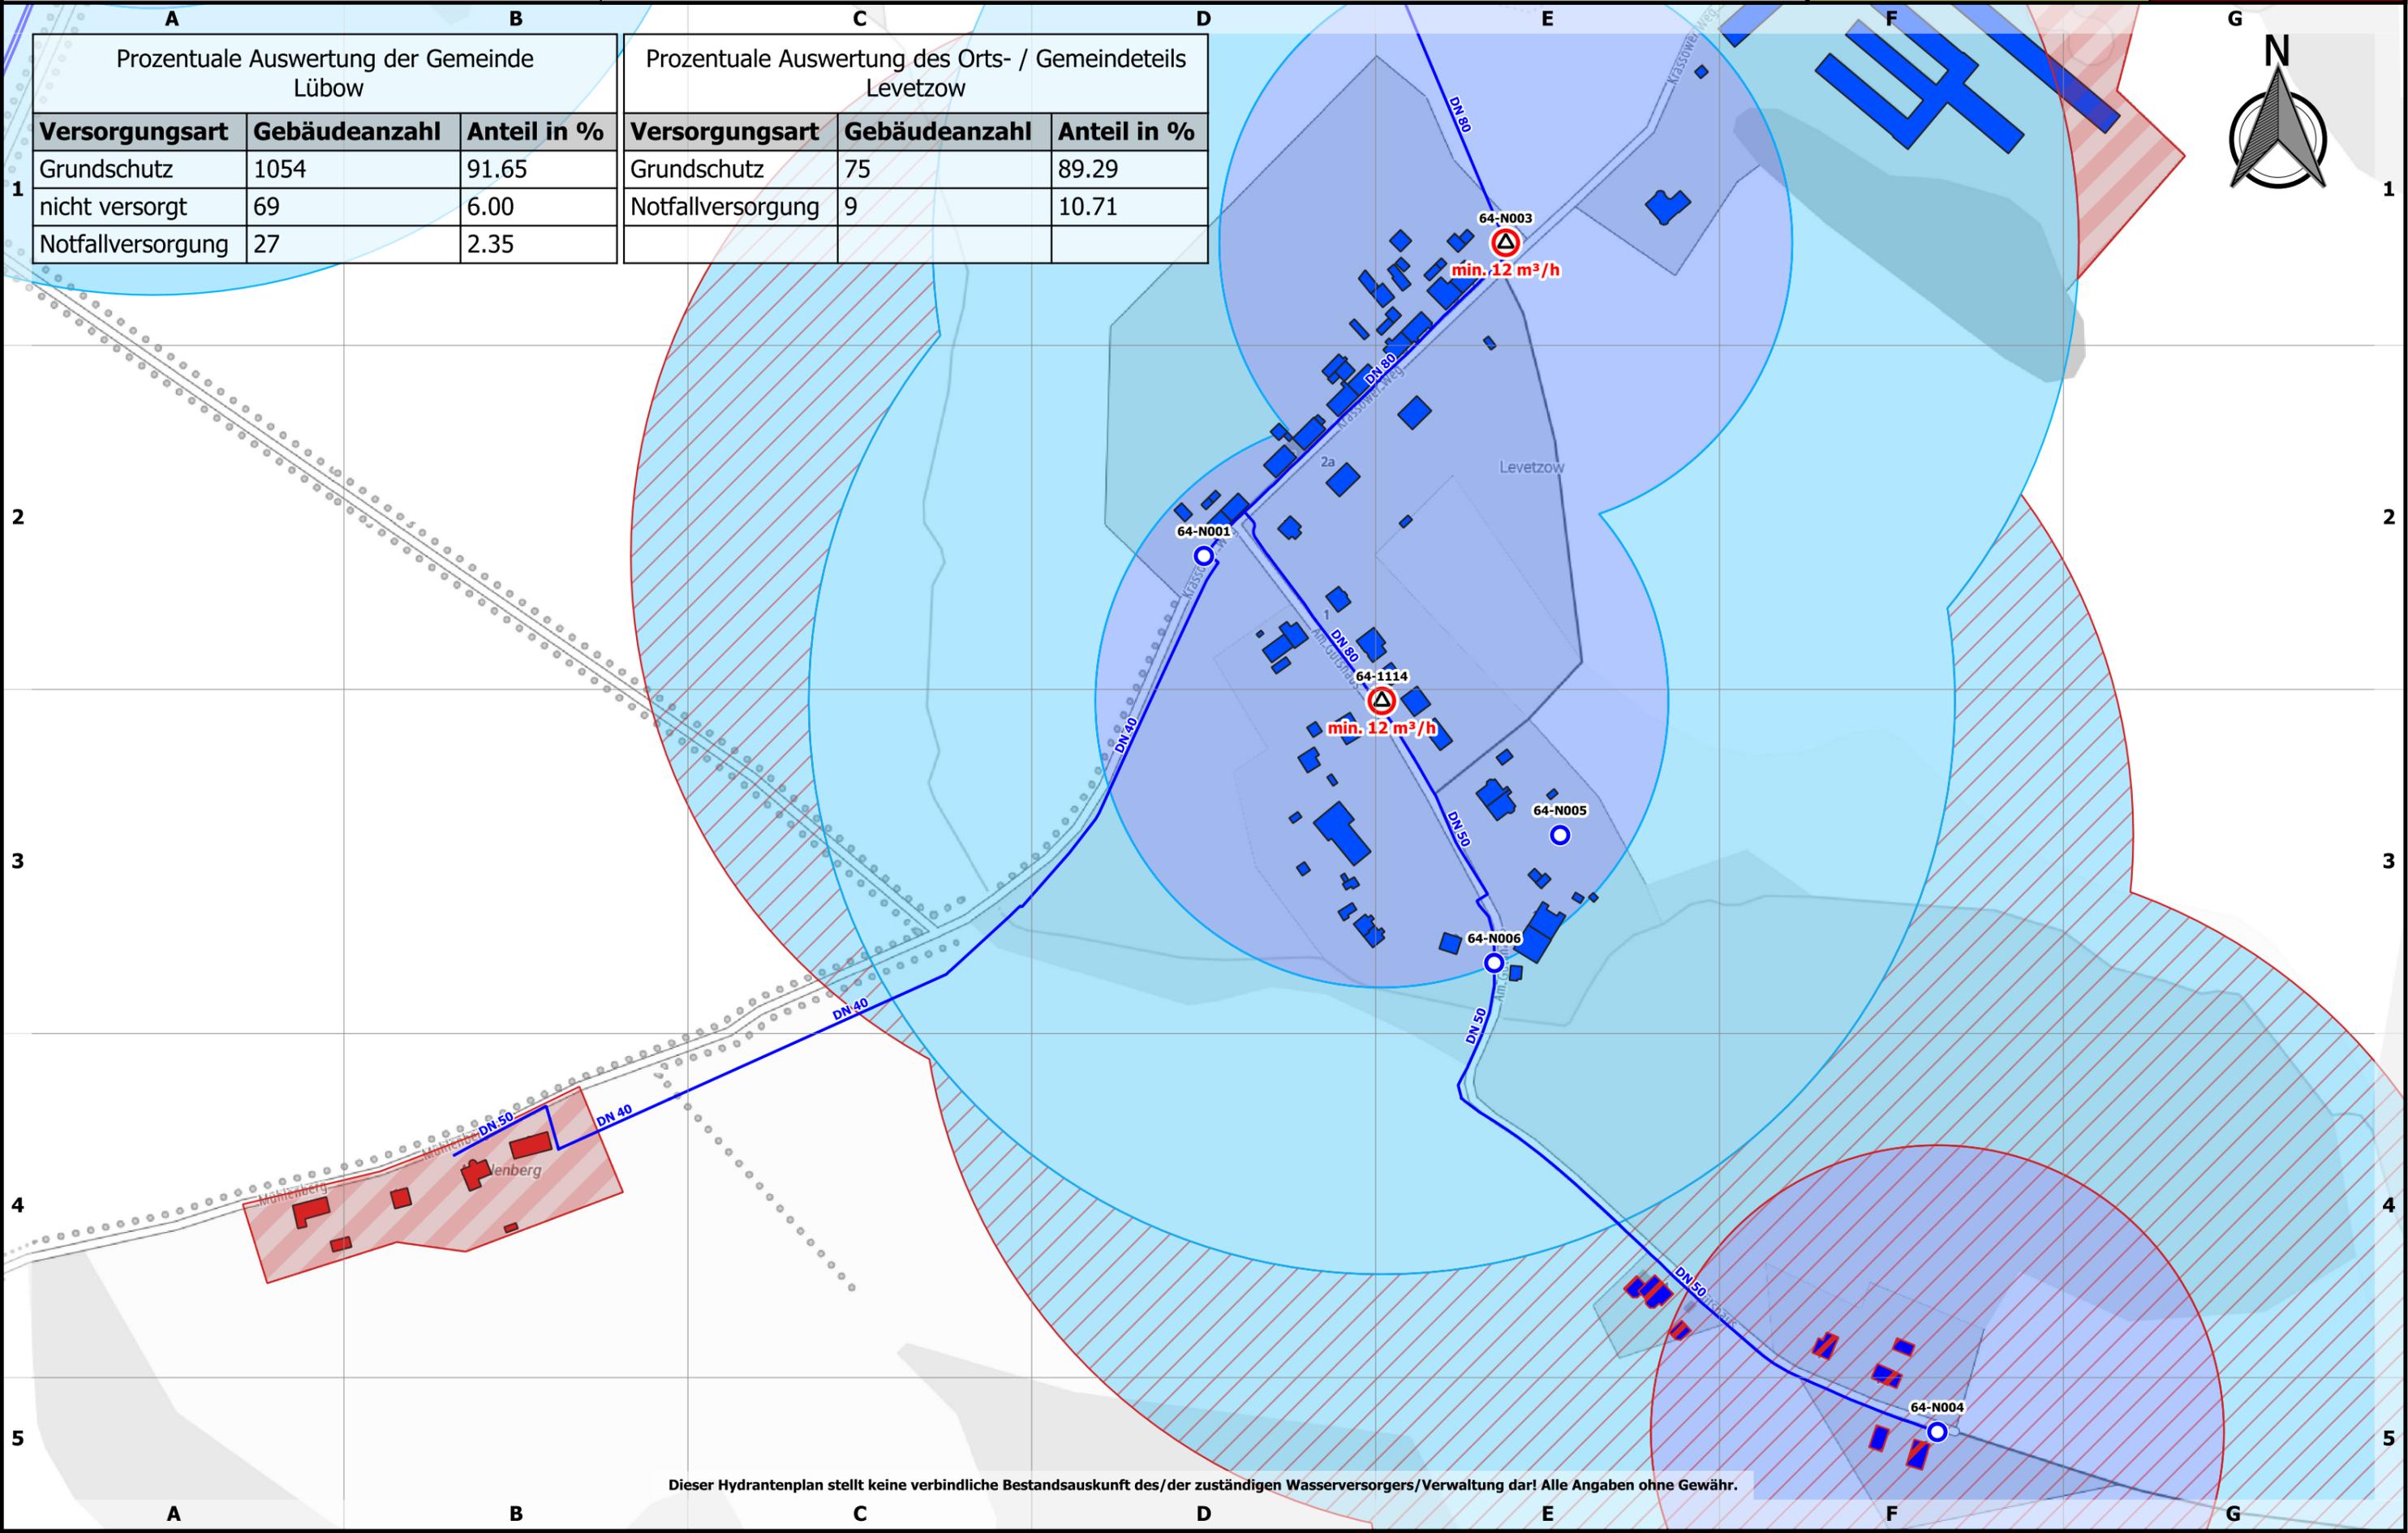

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

524: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	518	92.34
nicht versorgt	38	6.77
Notfallversorgung	5	0.89

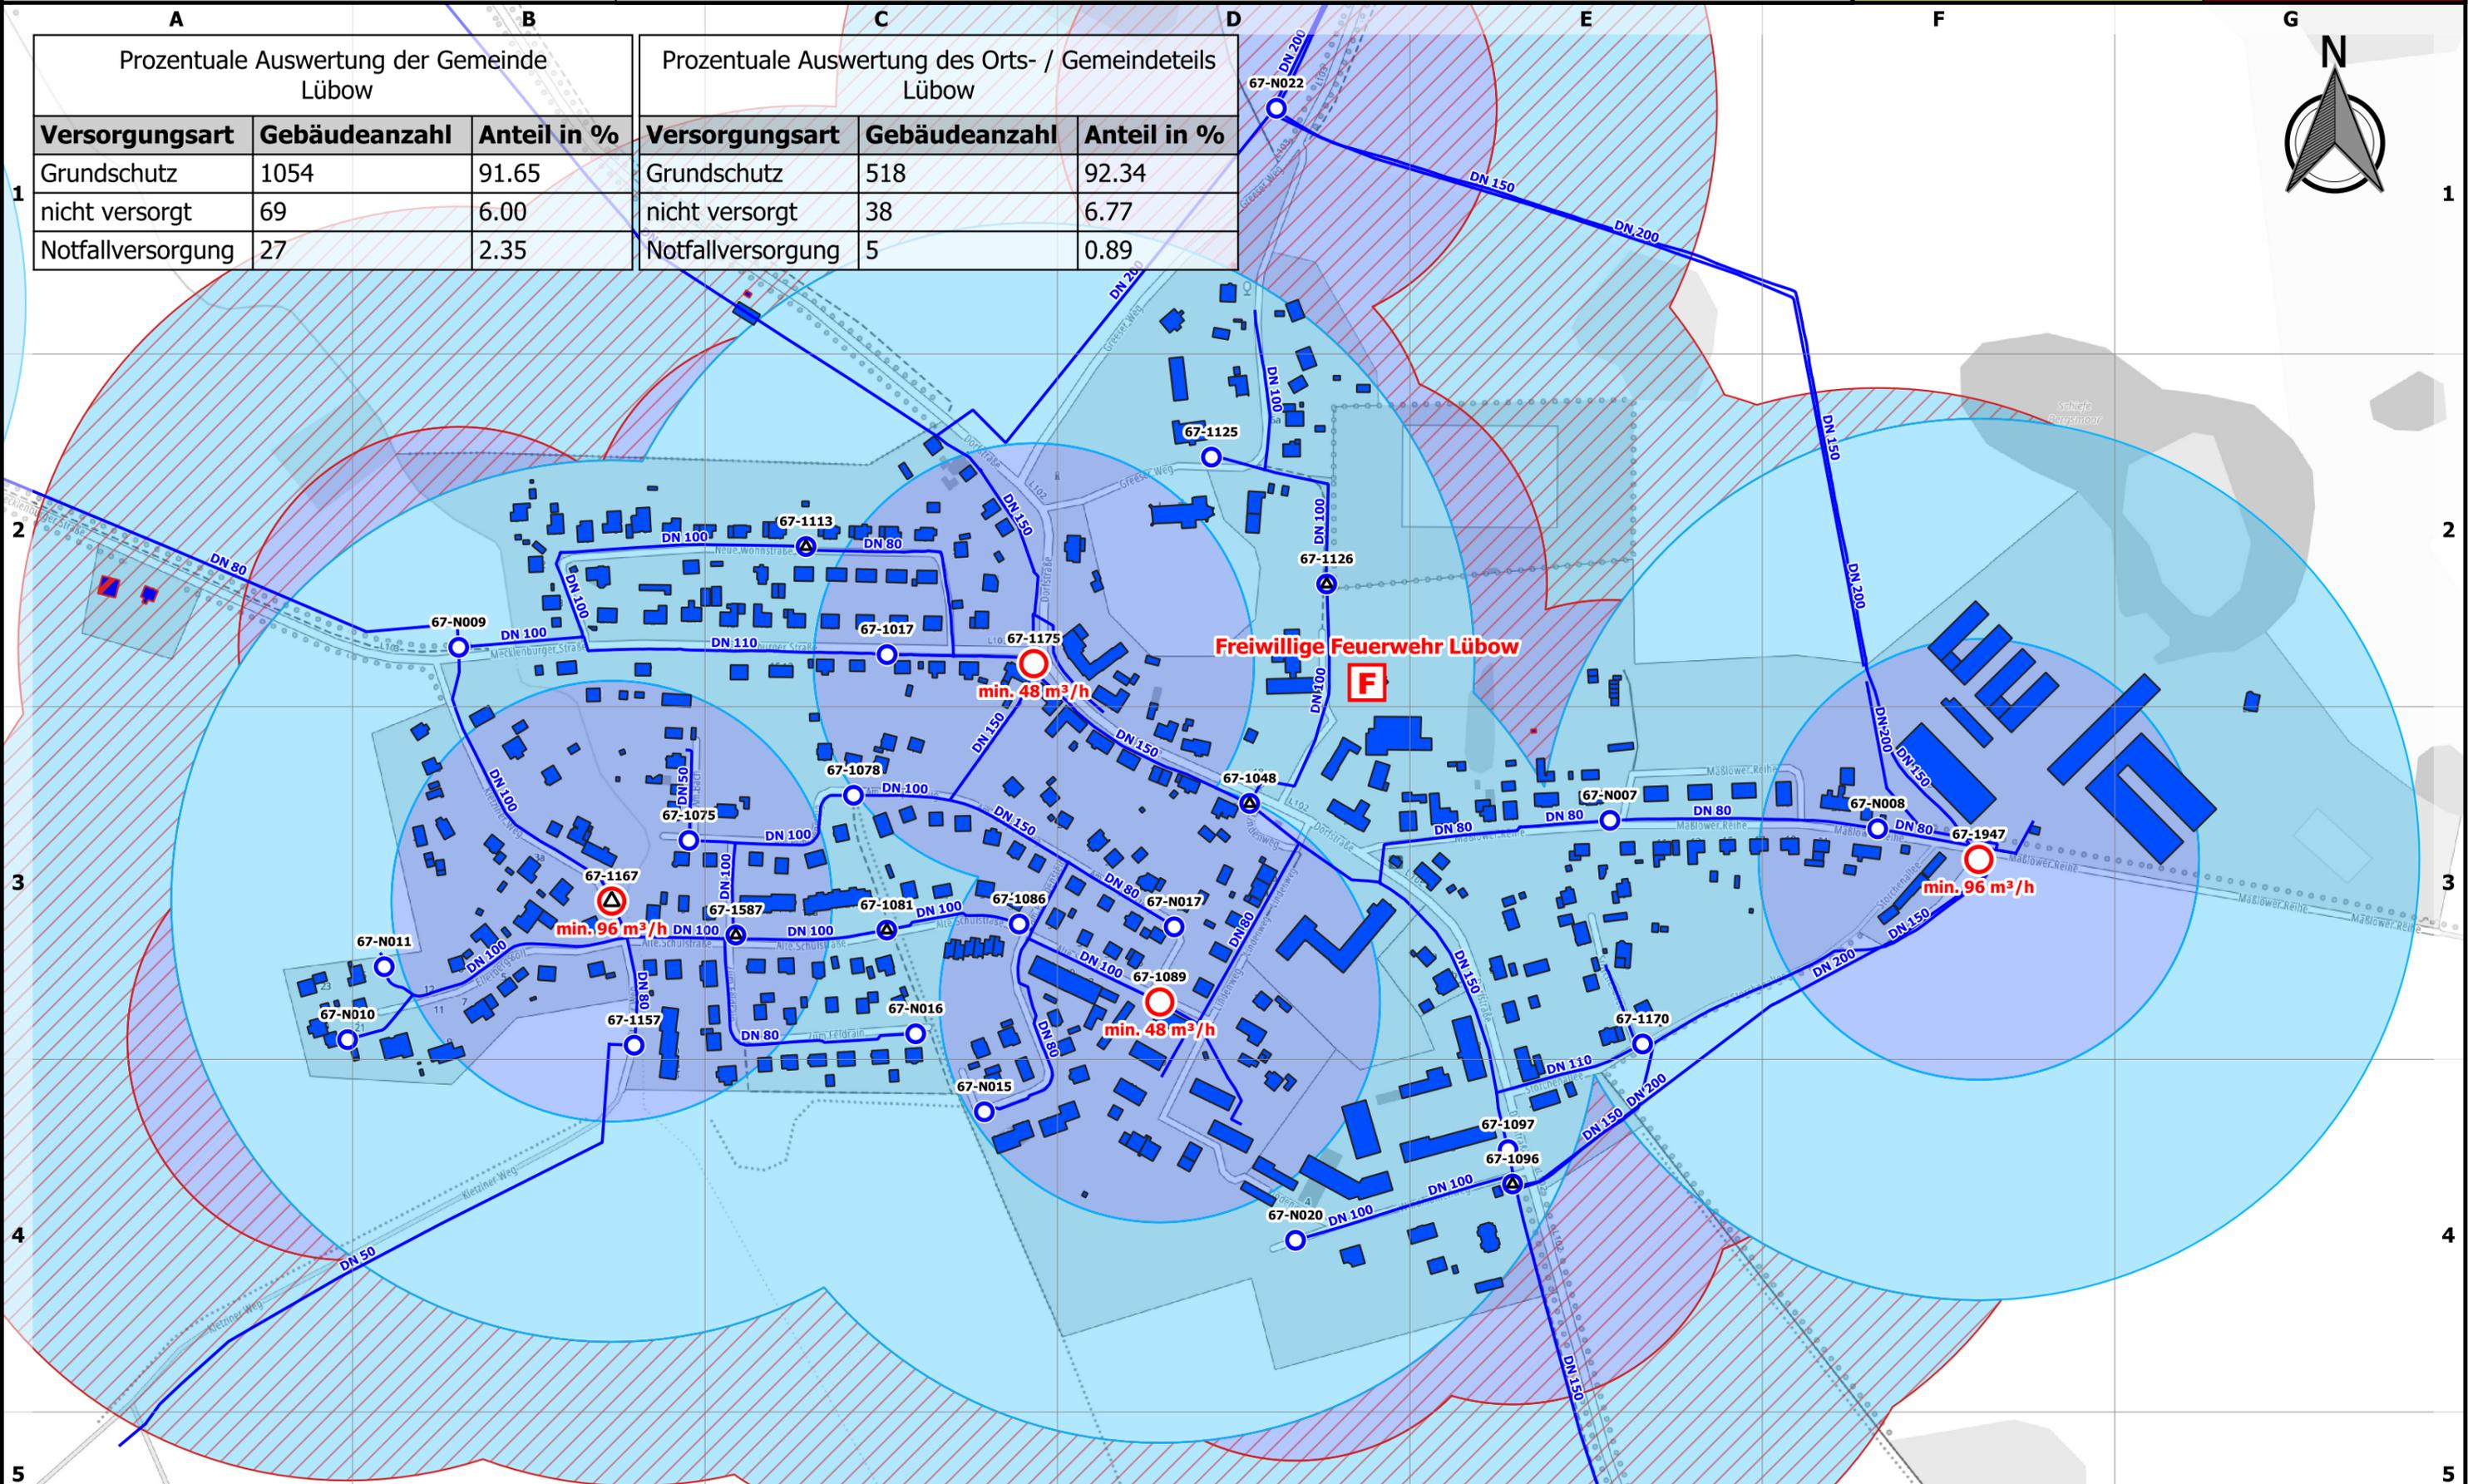



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Sandbauer

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

525: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Lübow

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Lübow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundsutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundsutz	518	92.34
nicht versorgt	38	6.77
Notfallversorgung	5	0.89

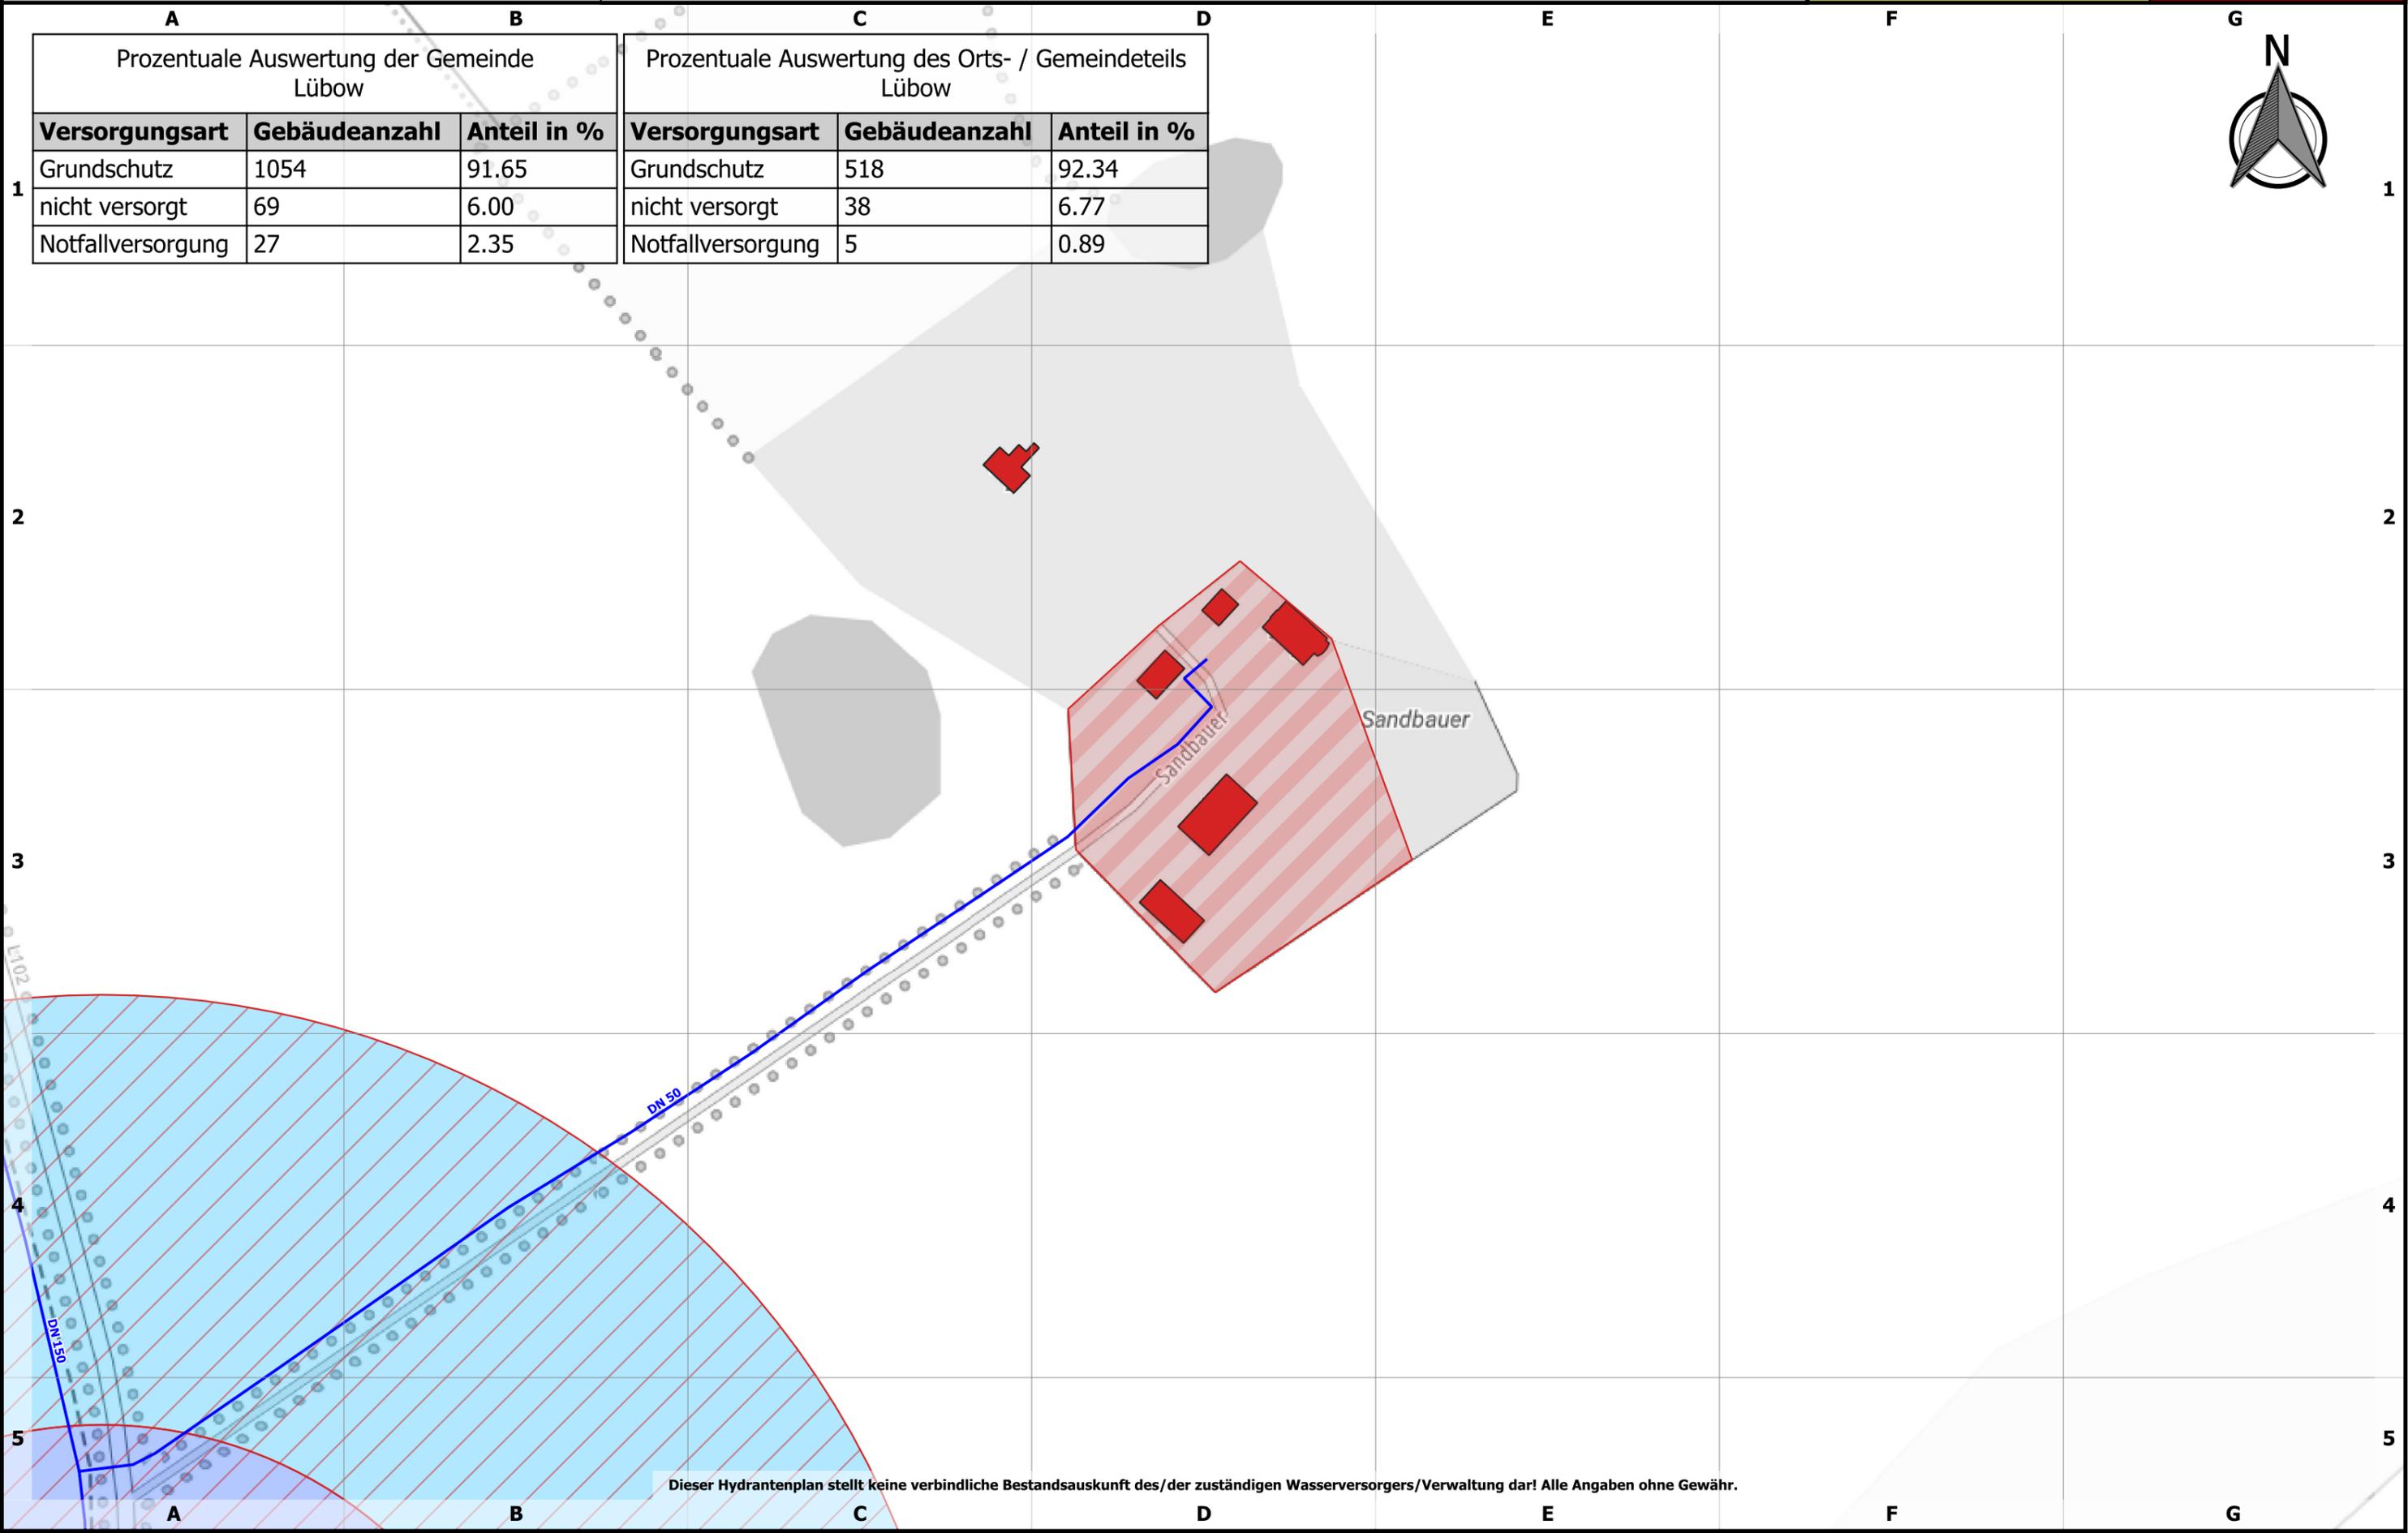



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

526: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Triwalk		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	96	100.00

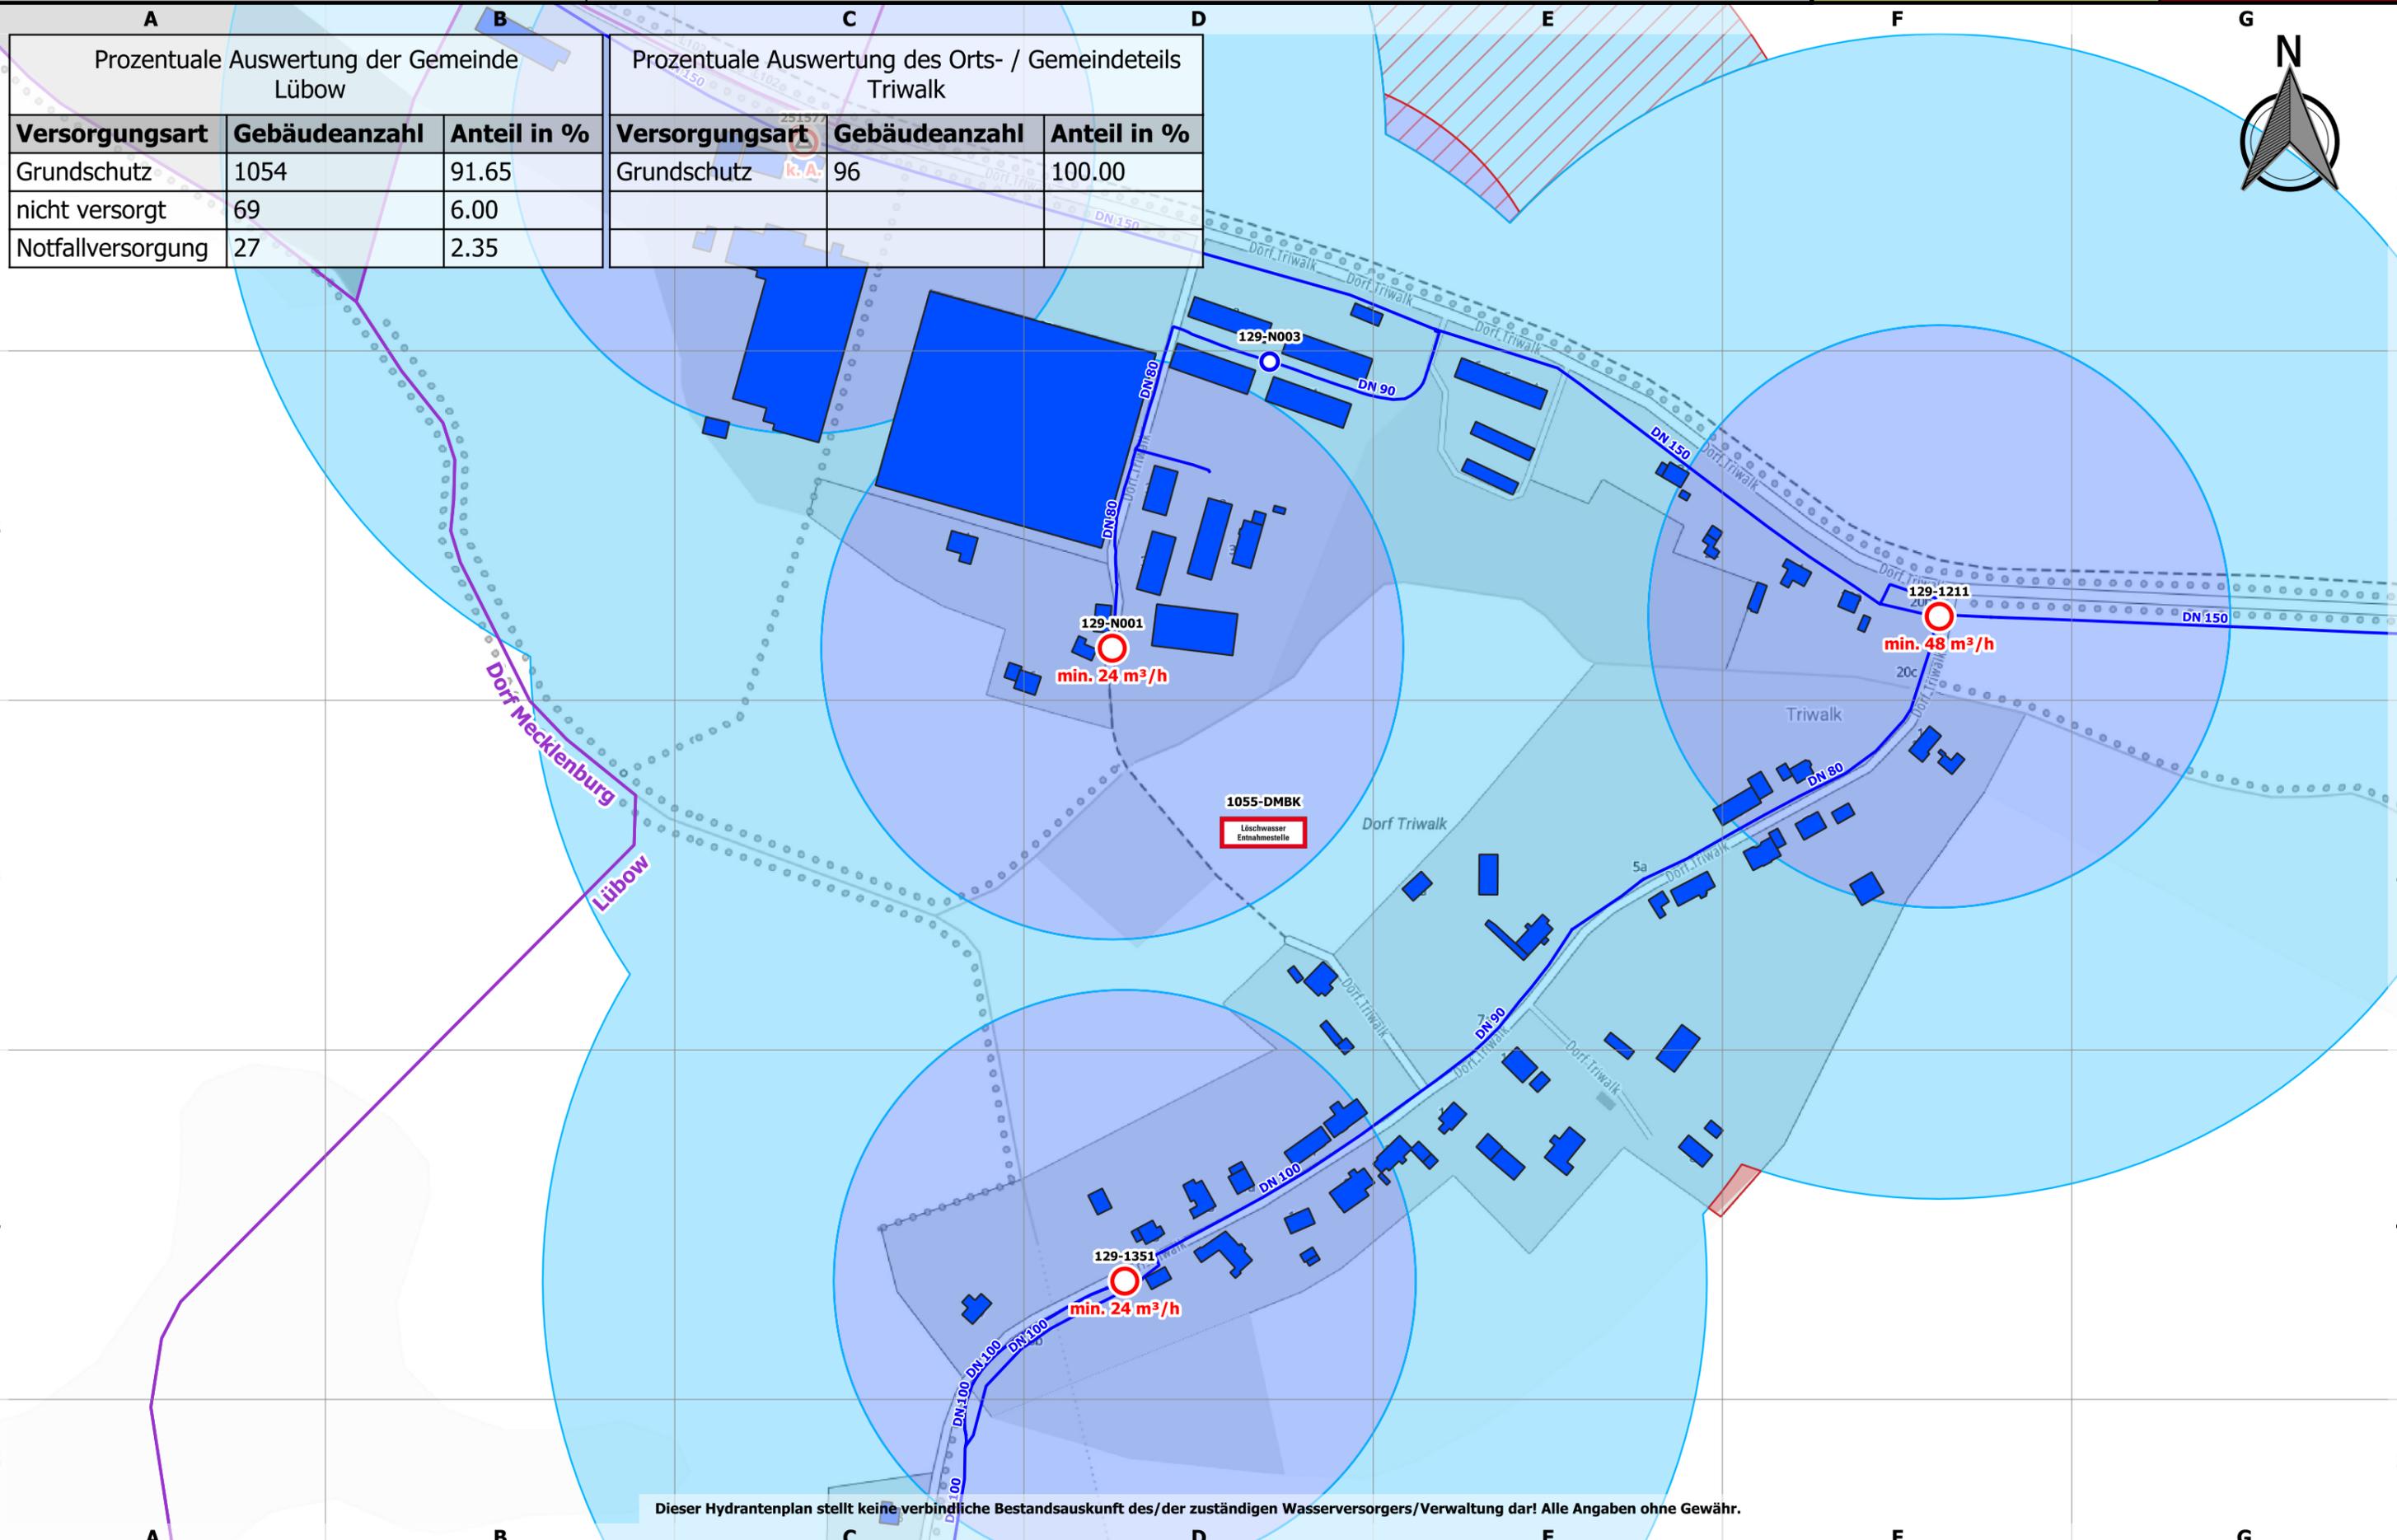

1055-DMBK
Löschwasser
Entnahmestelle

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

527: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Lübow

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Wietow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundsutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundsutz	90	100.00

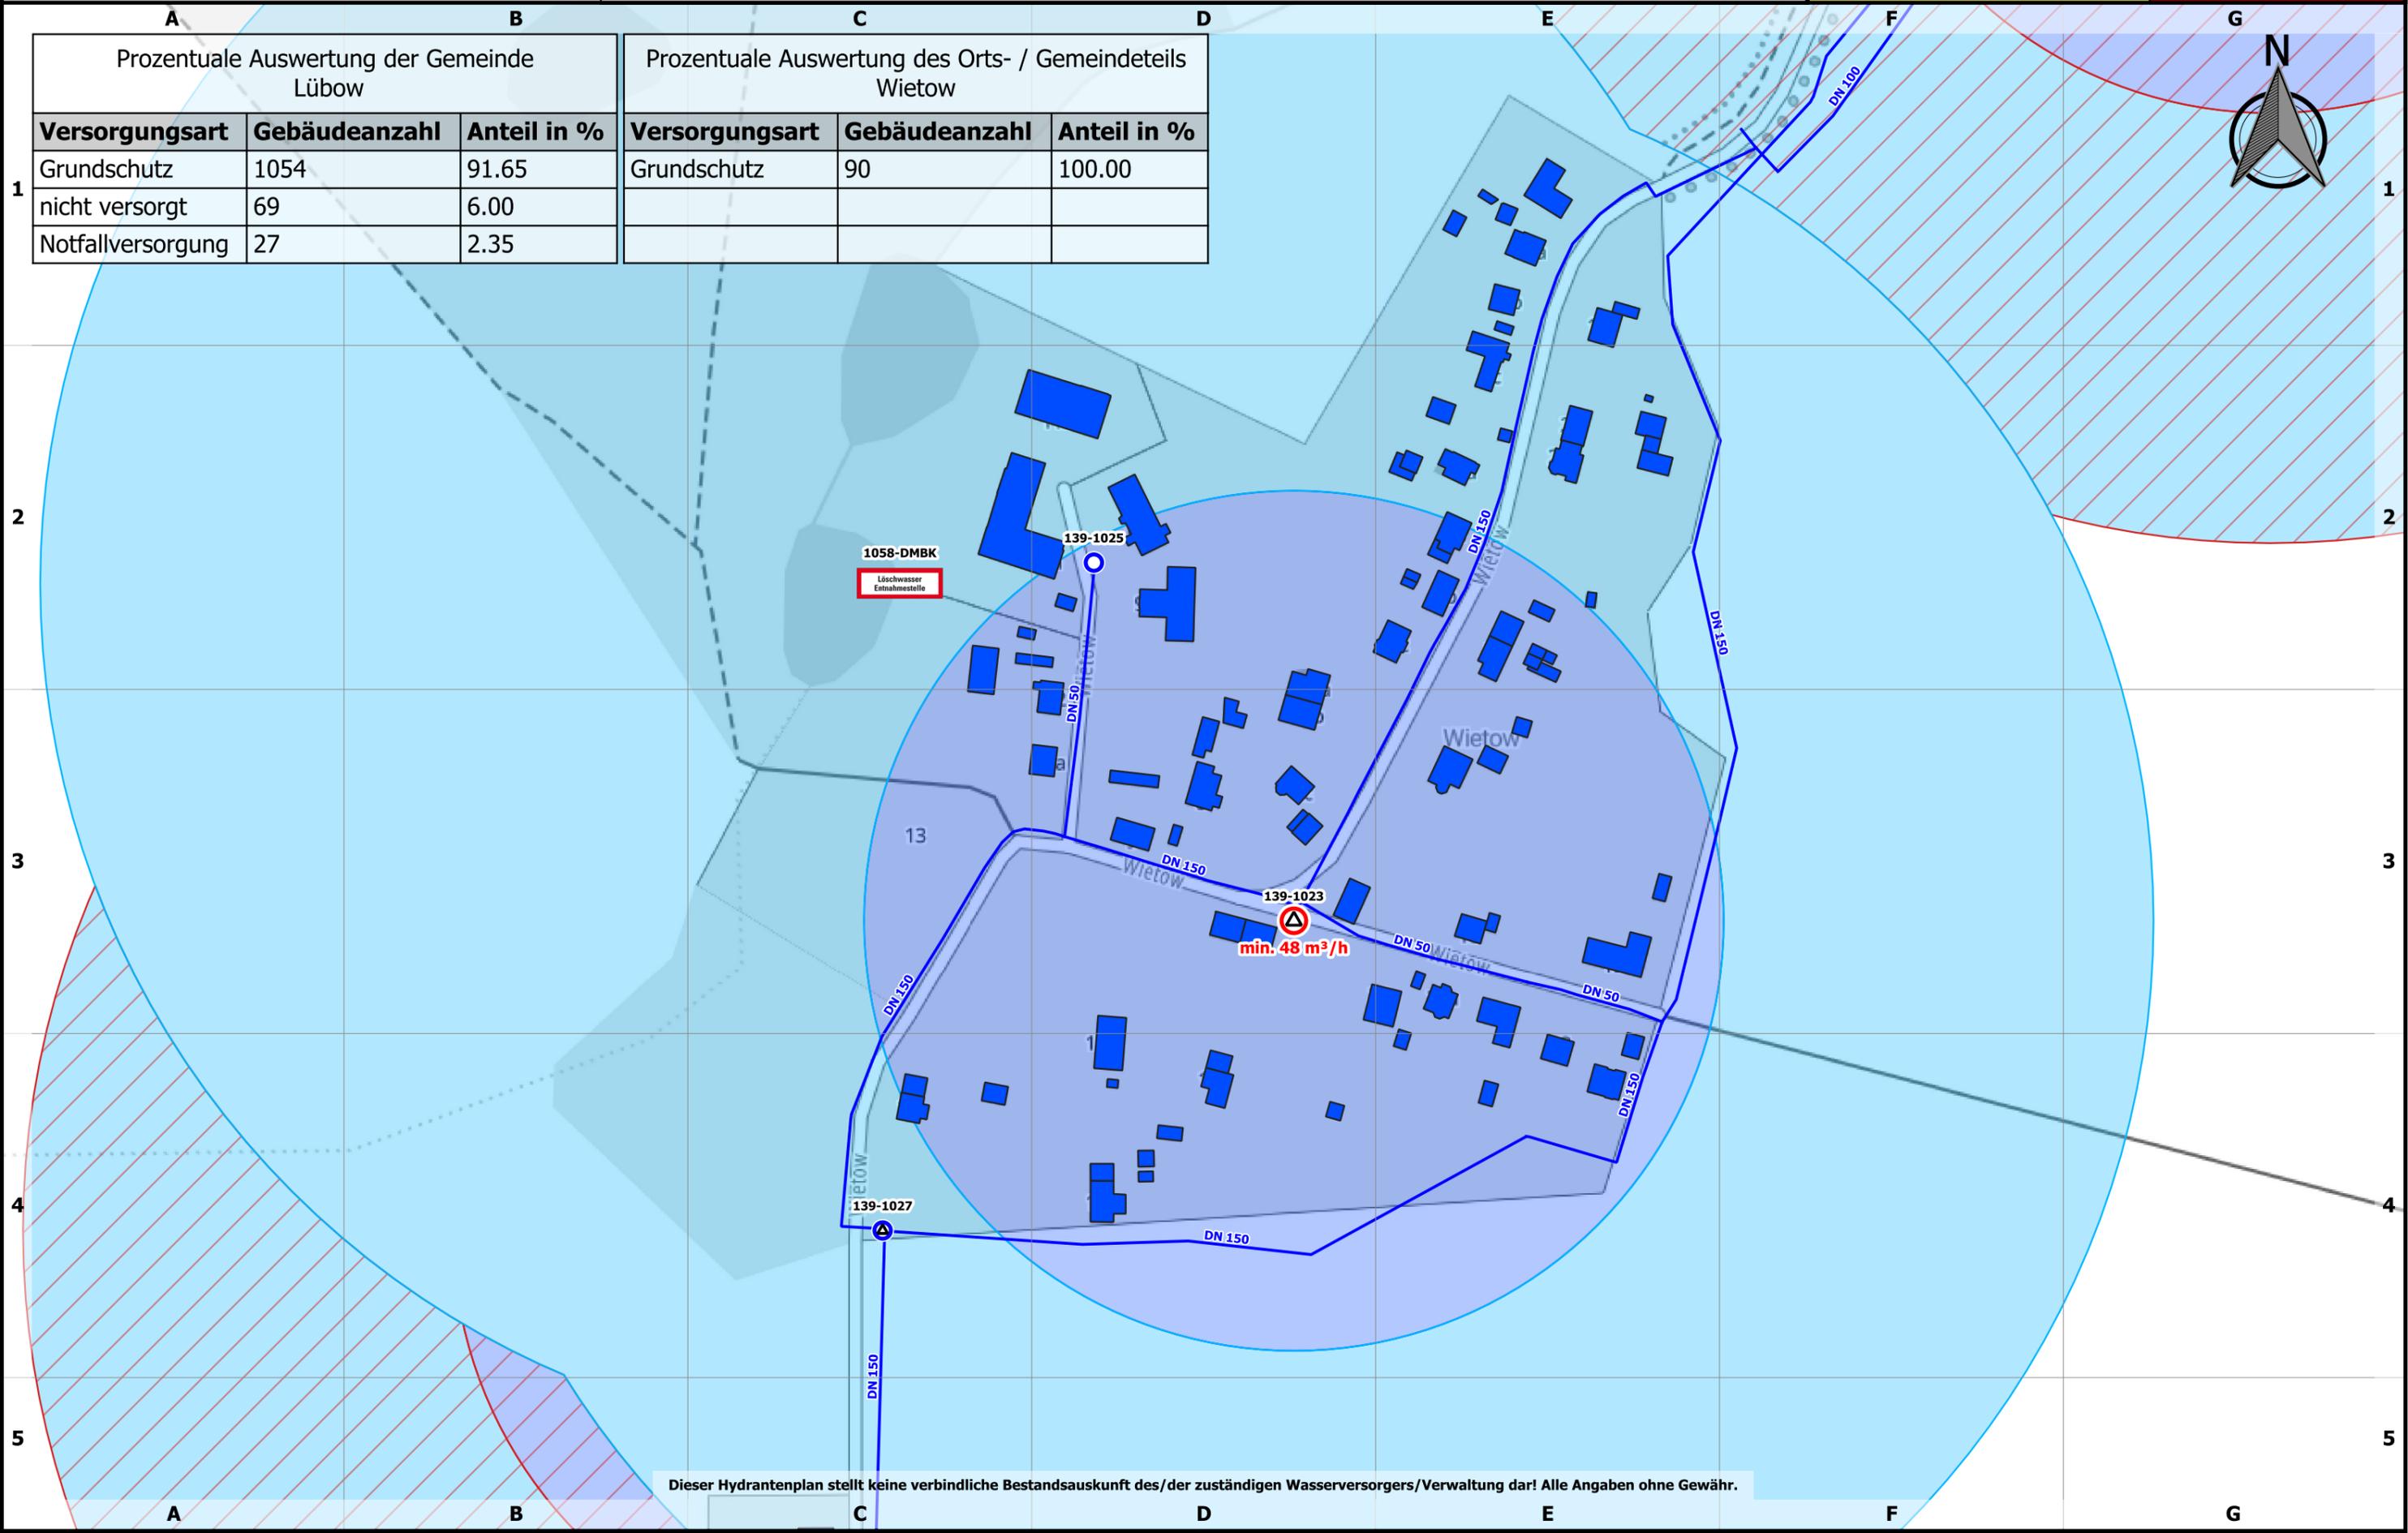




Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Maßlow



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023



529: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Maßlow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	43	67.19
nicht versorgt	21	32.81

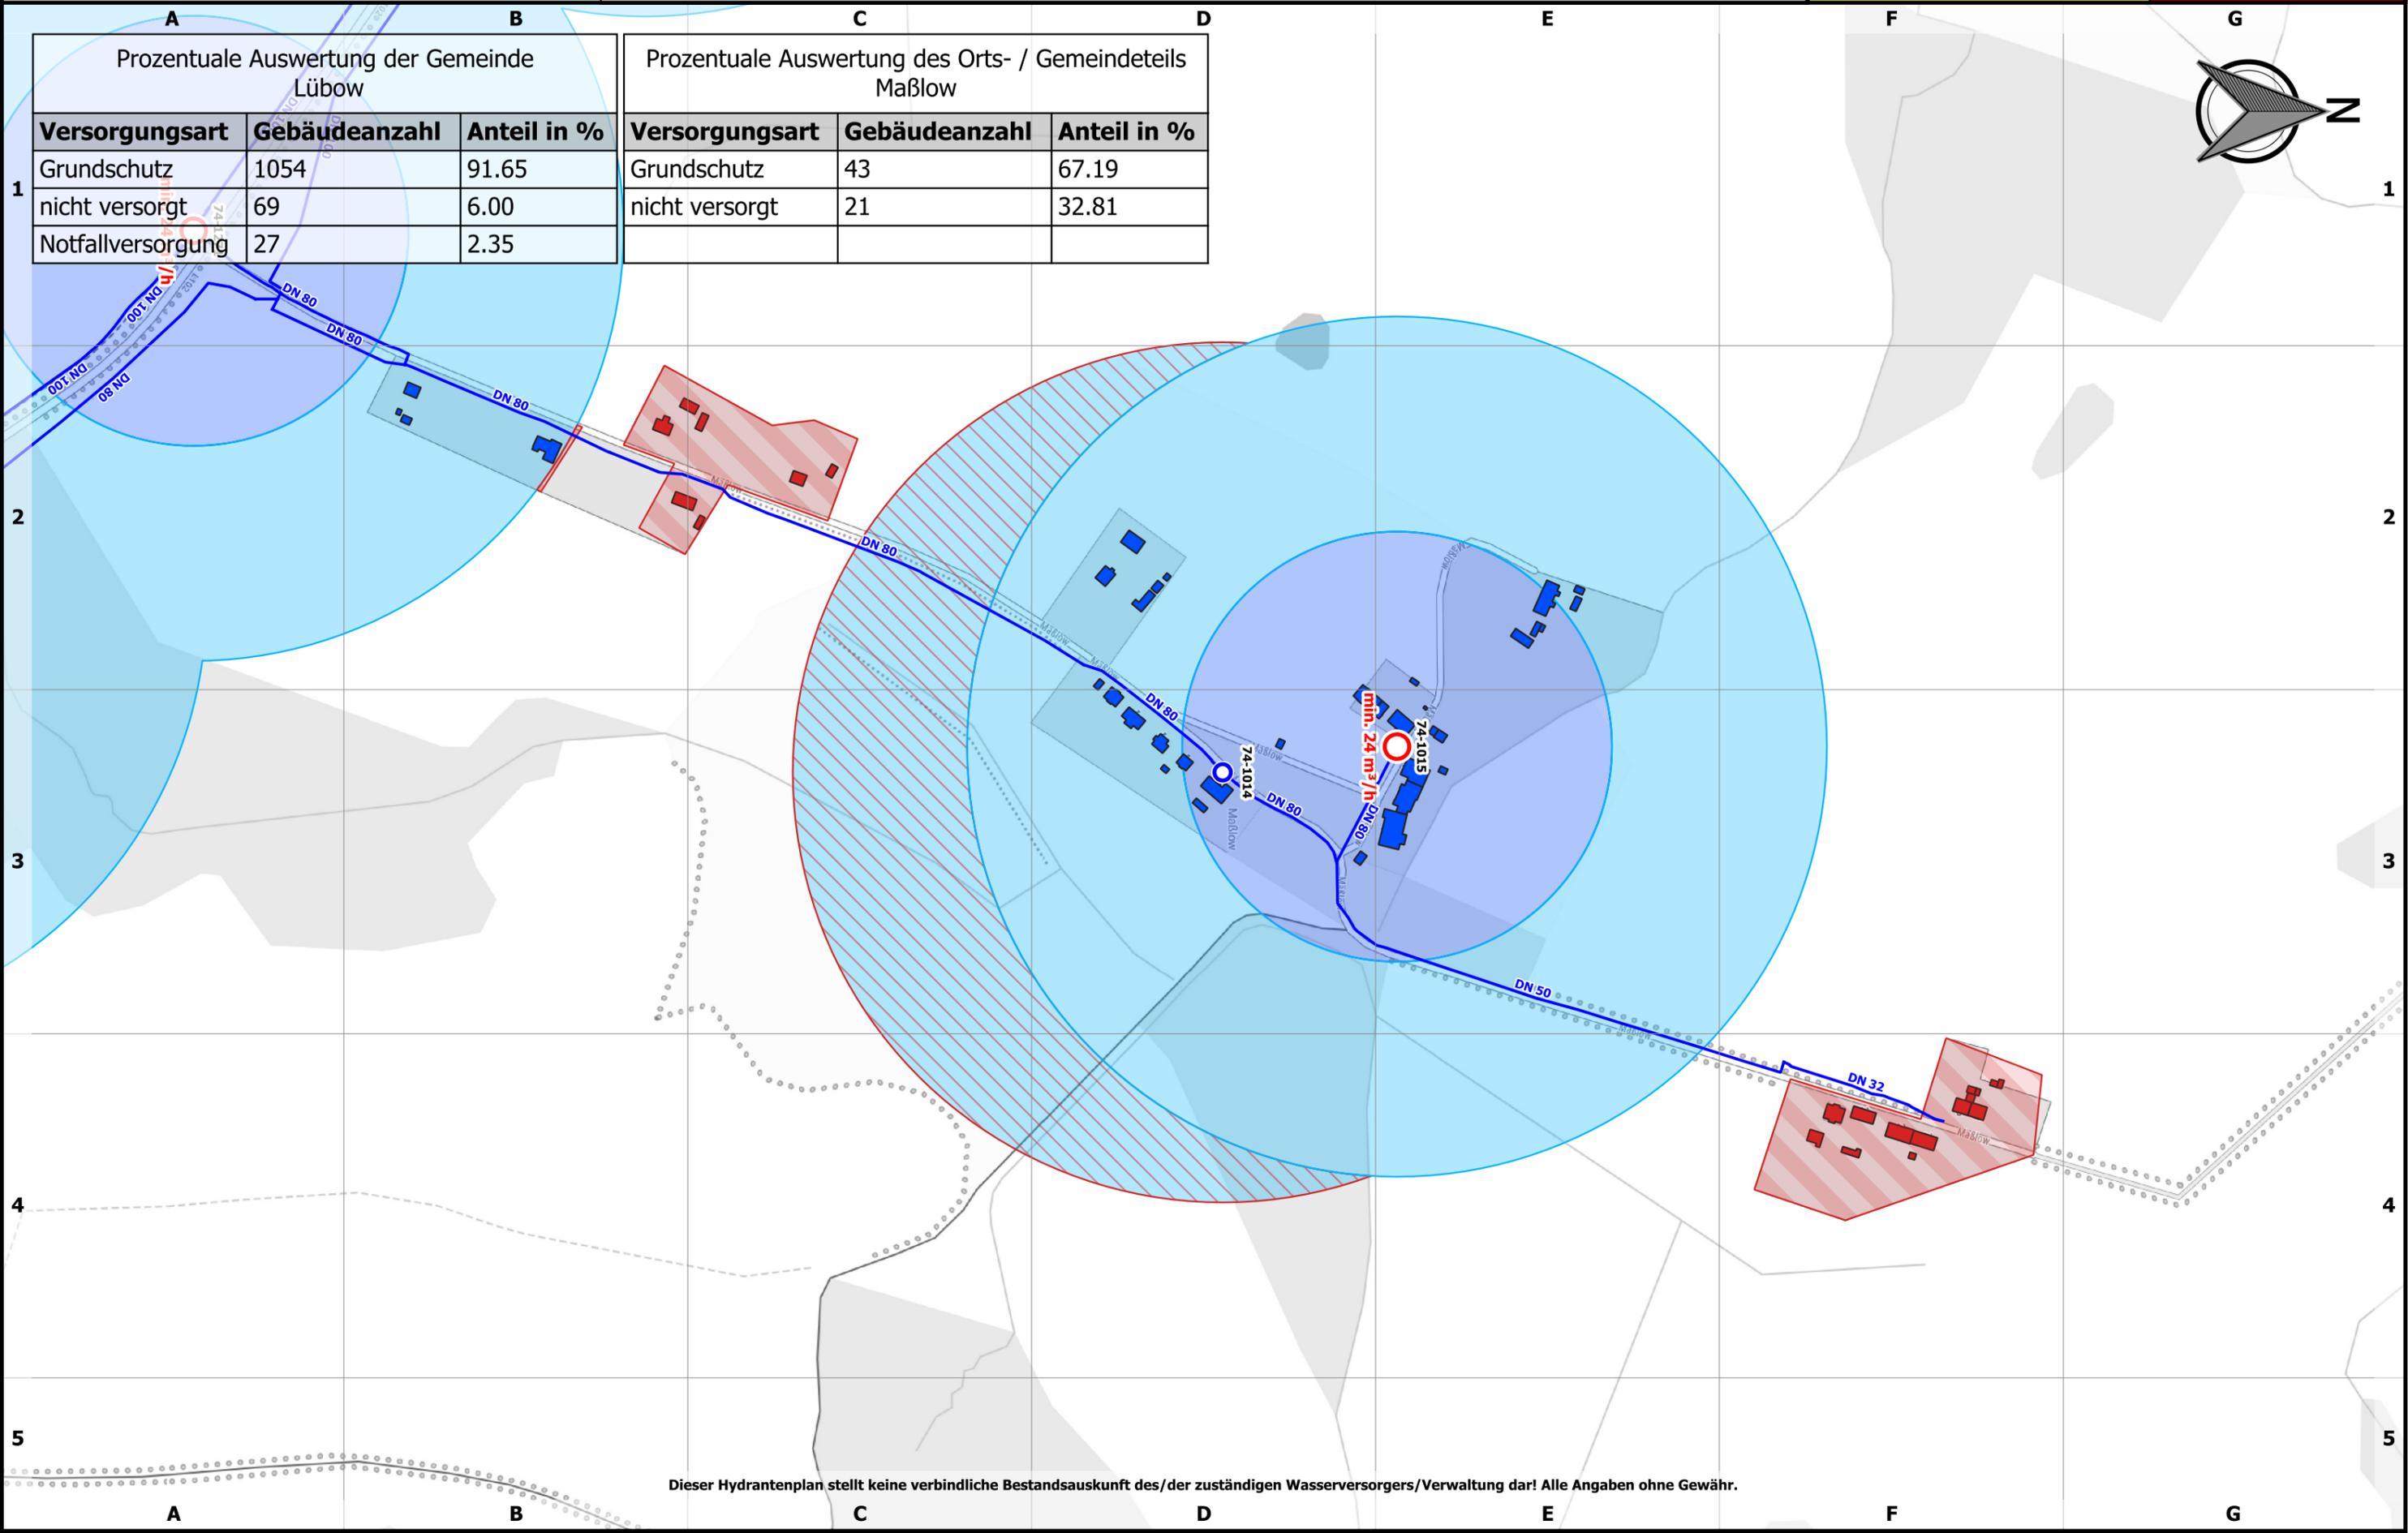

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Maßlow Ausbau

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

531: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Maßlow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	43	67.19
nicht versorgt	21	32.81

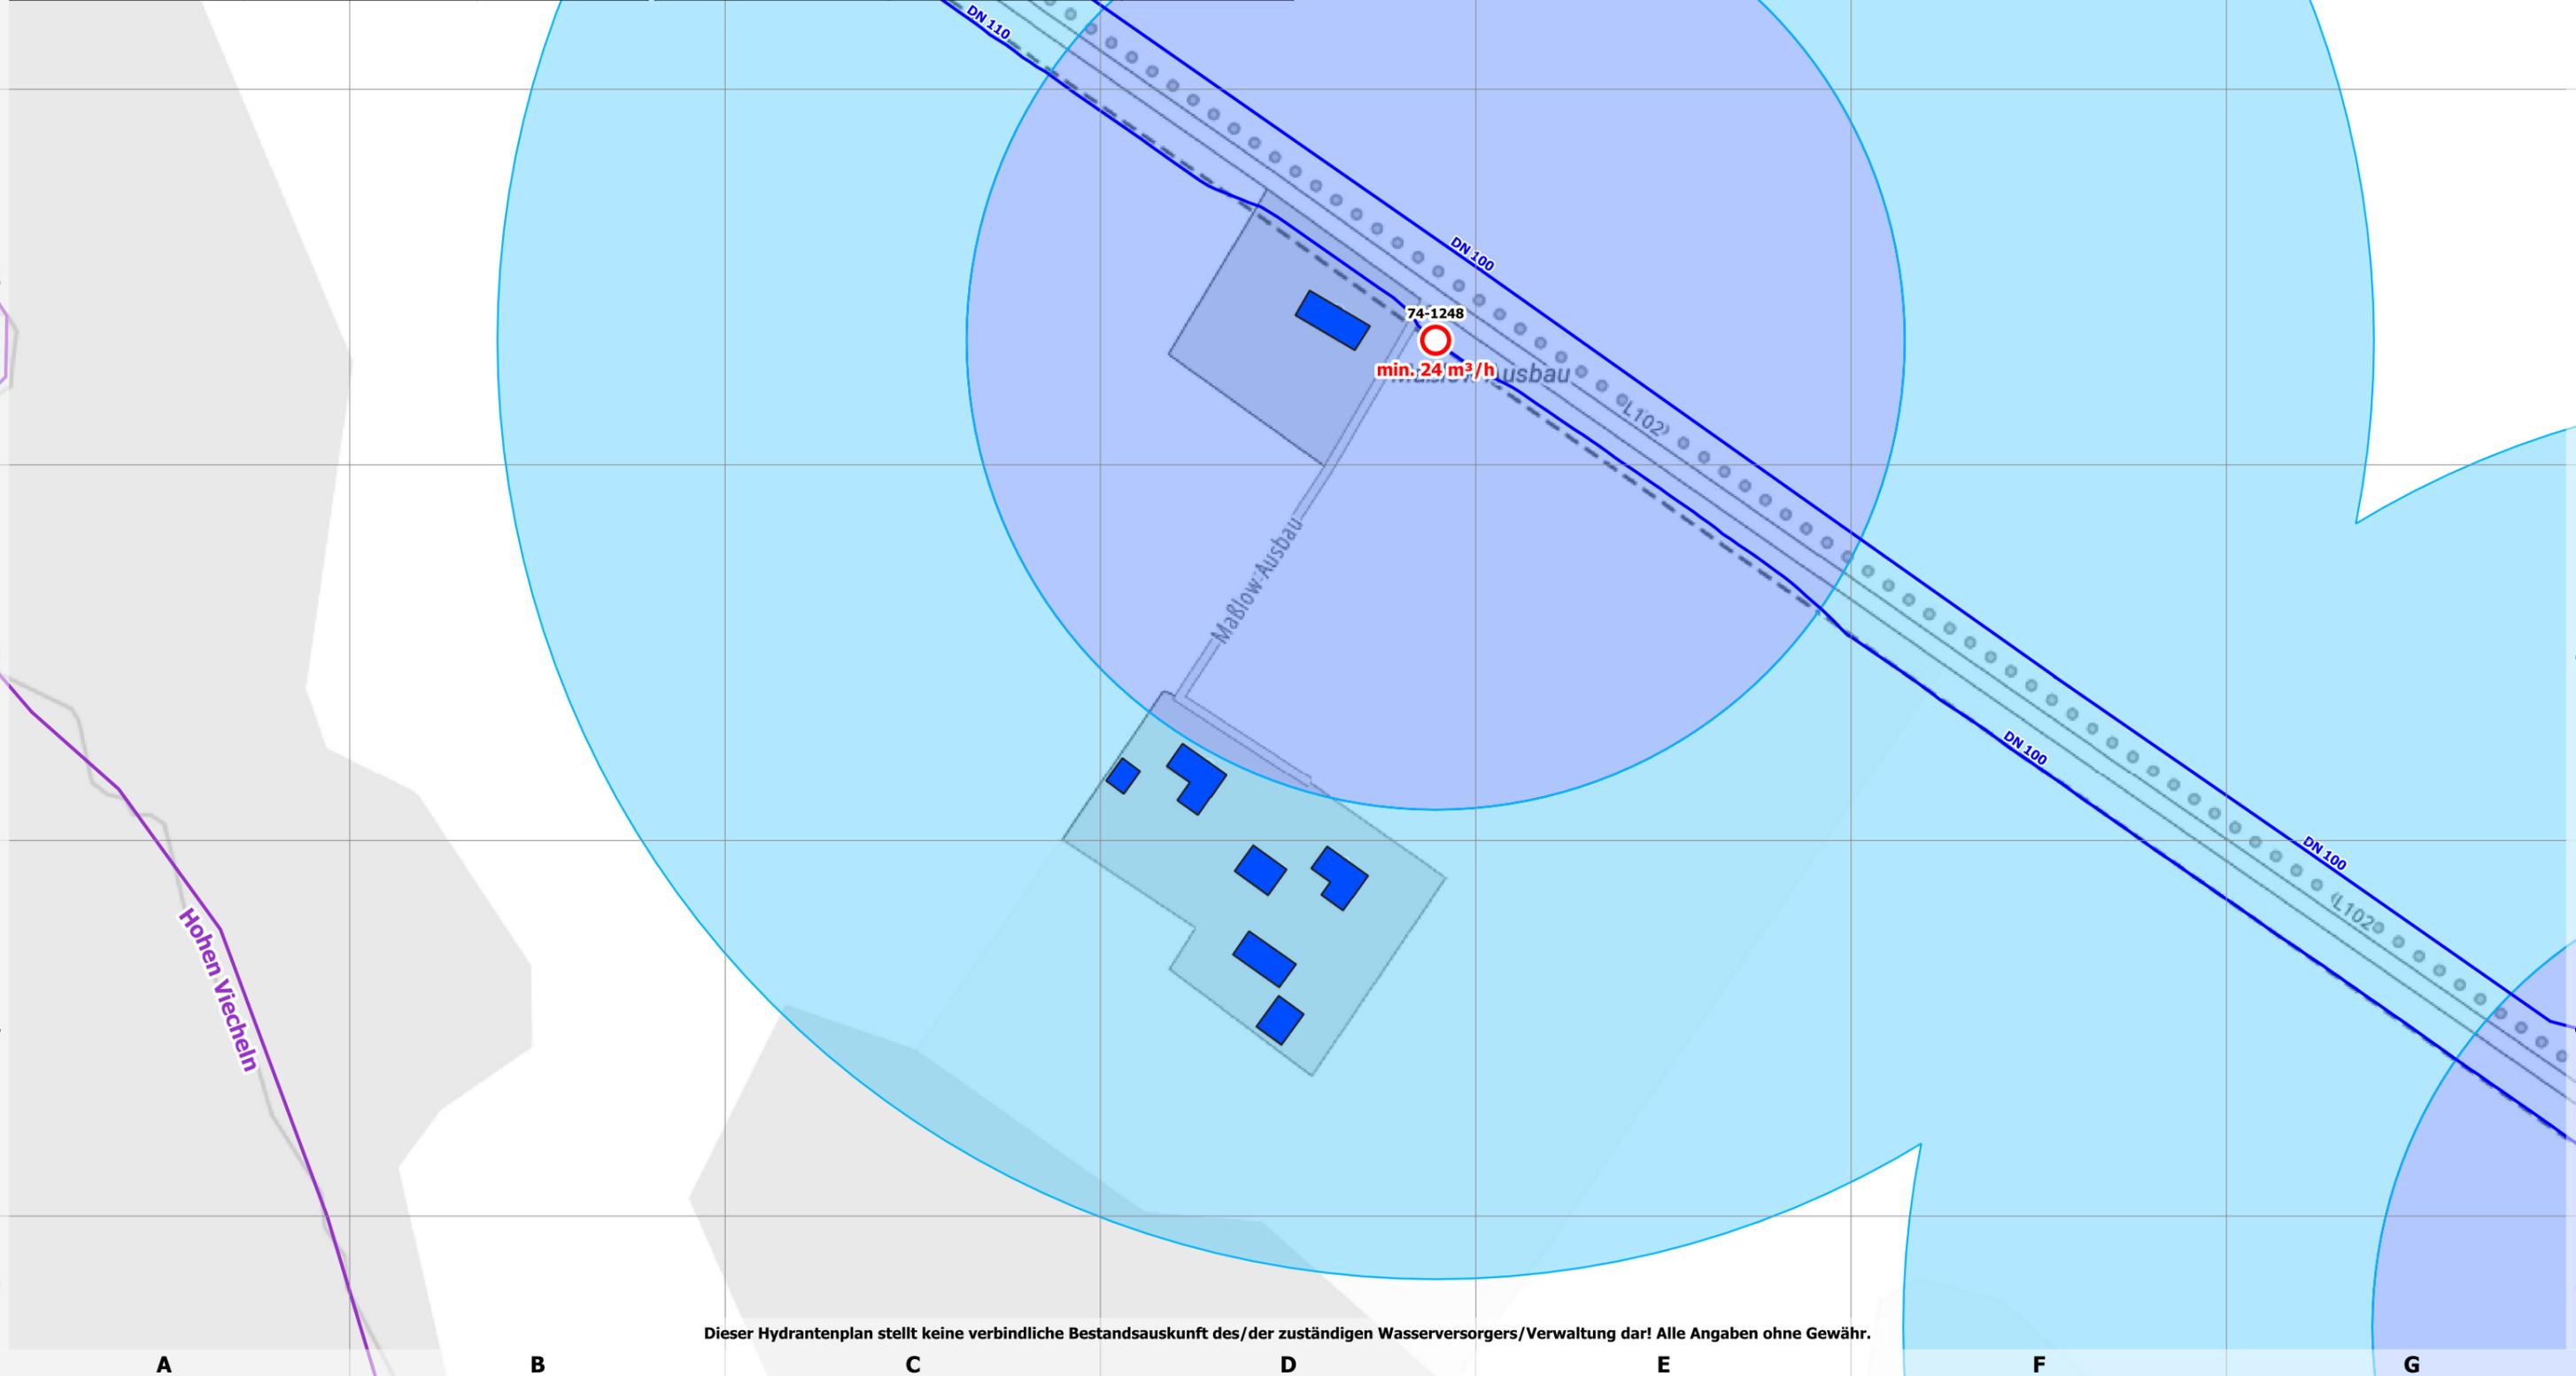



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

533: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Schimm		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	113	100.00

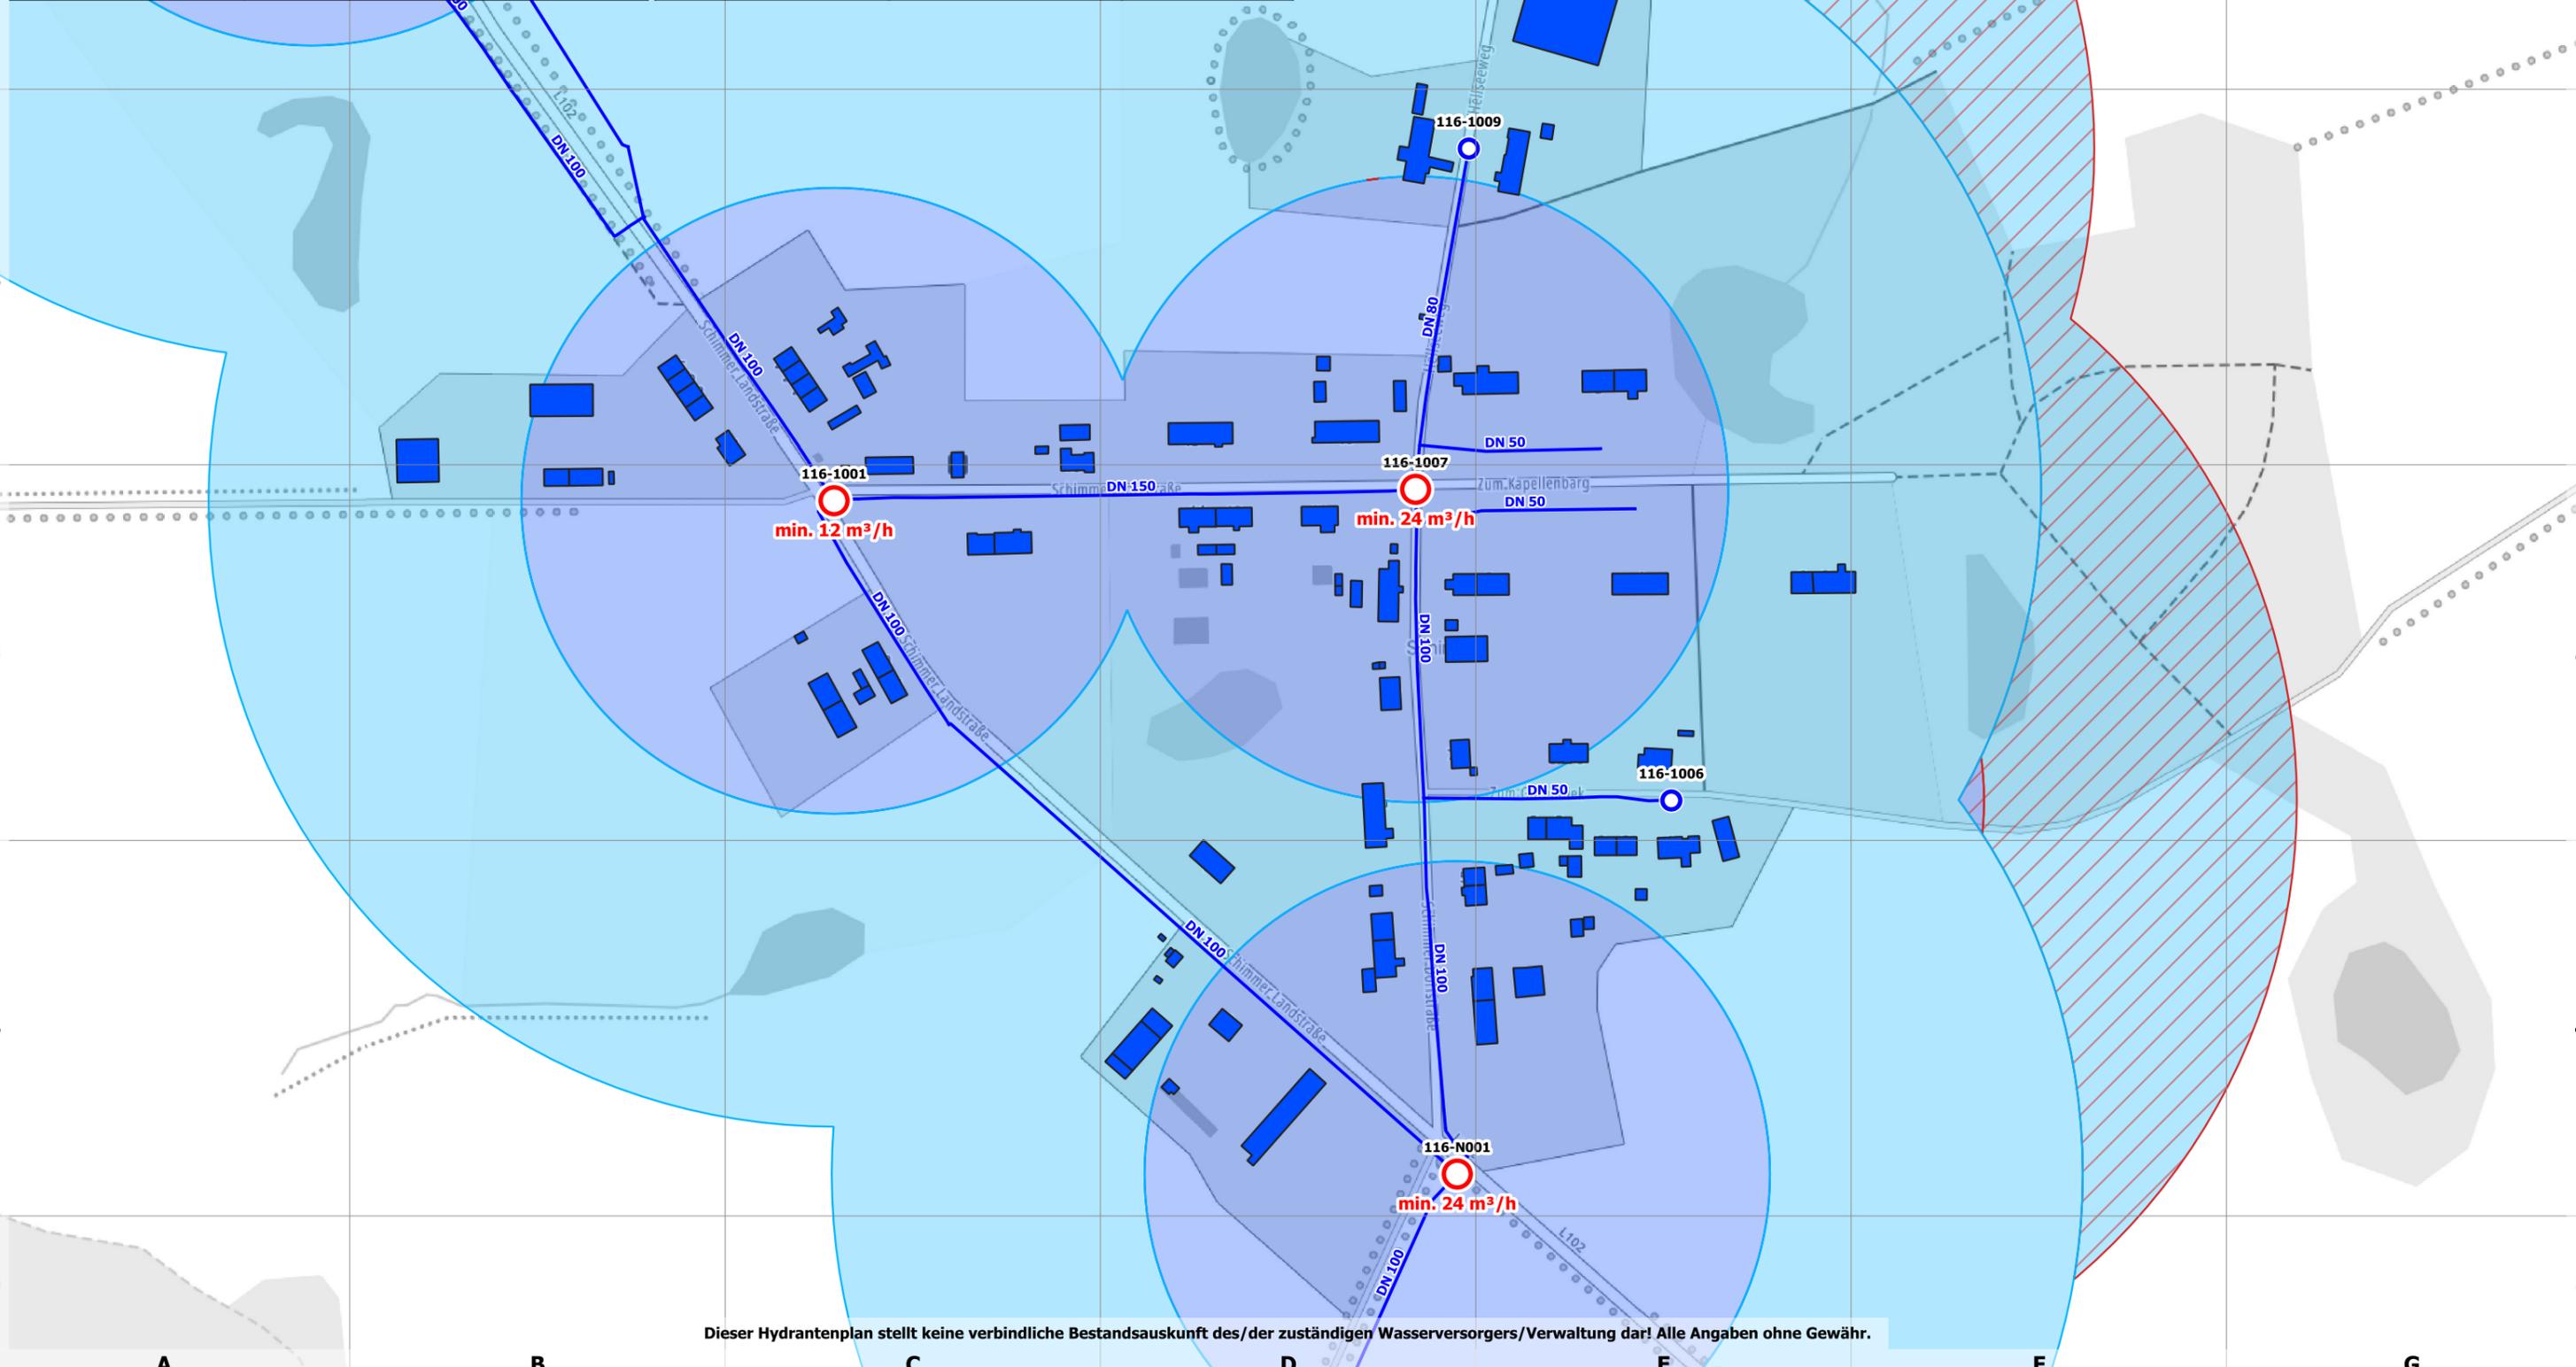

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

535: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tarzow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	52	73.24
nicht versorgt	9	12.68
Notfallversorgung	10	14.08

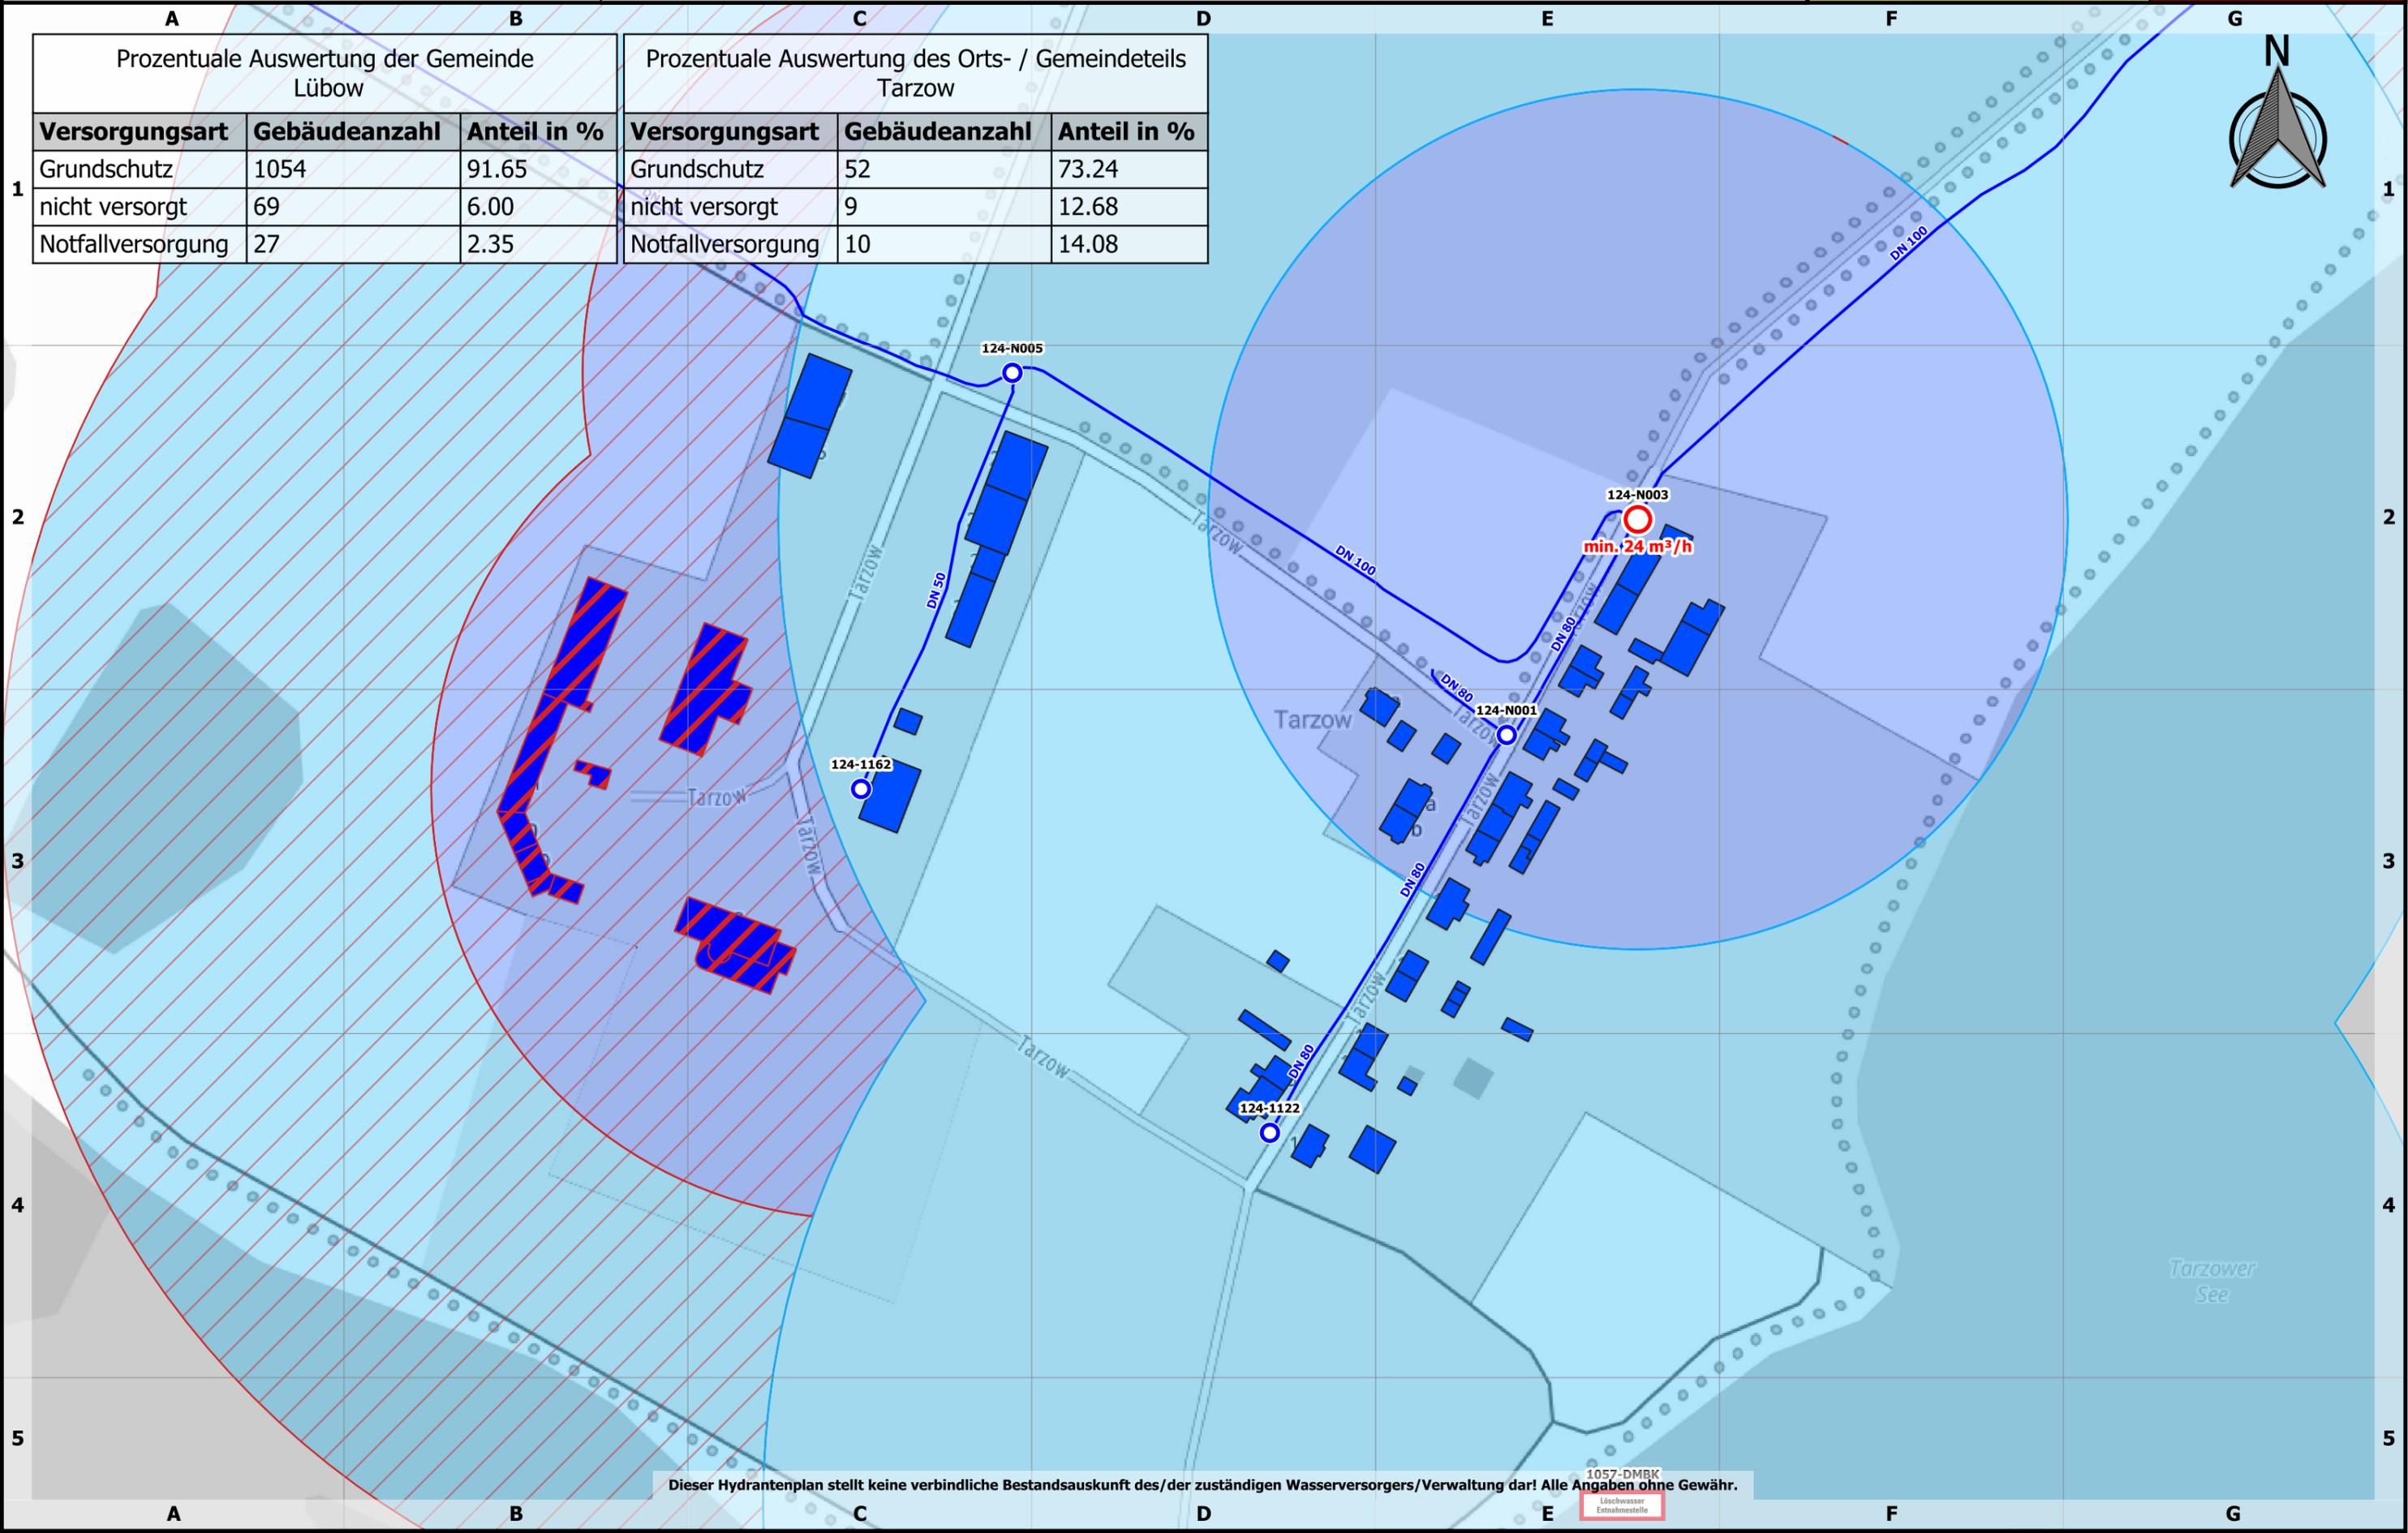

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.


1057-DMBK
Löschwasser
Entnahmestelle



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Tarzow Ausbau




Stand:
 22.05.2023

537: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1054	91.65
nicht versorgt	69	6.00
Notfallversorgung	27	2.35


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tarzow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	52	73.24
nicht versorgt	9	12.68
Notfallversorgung	10	14.08

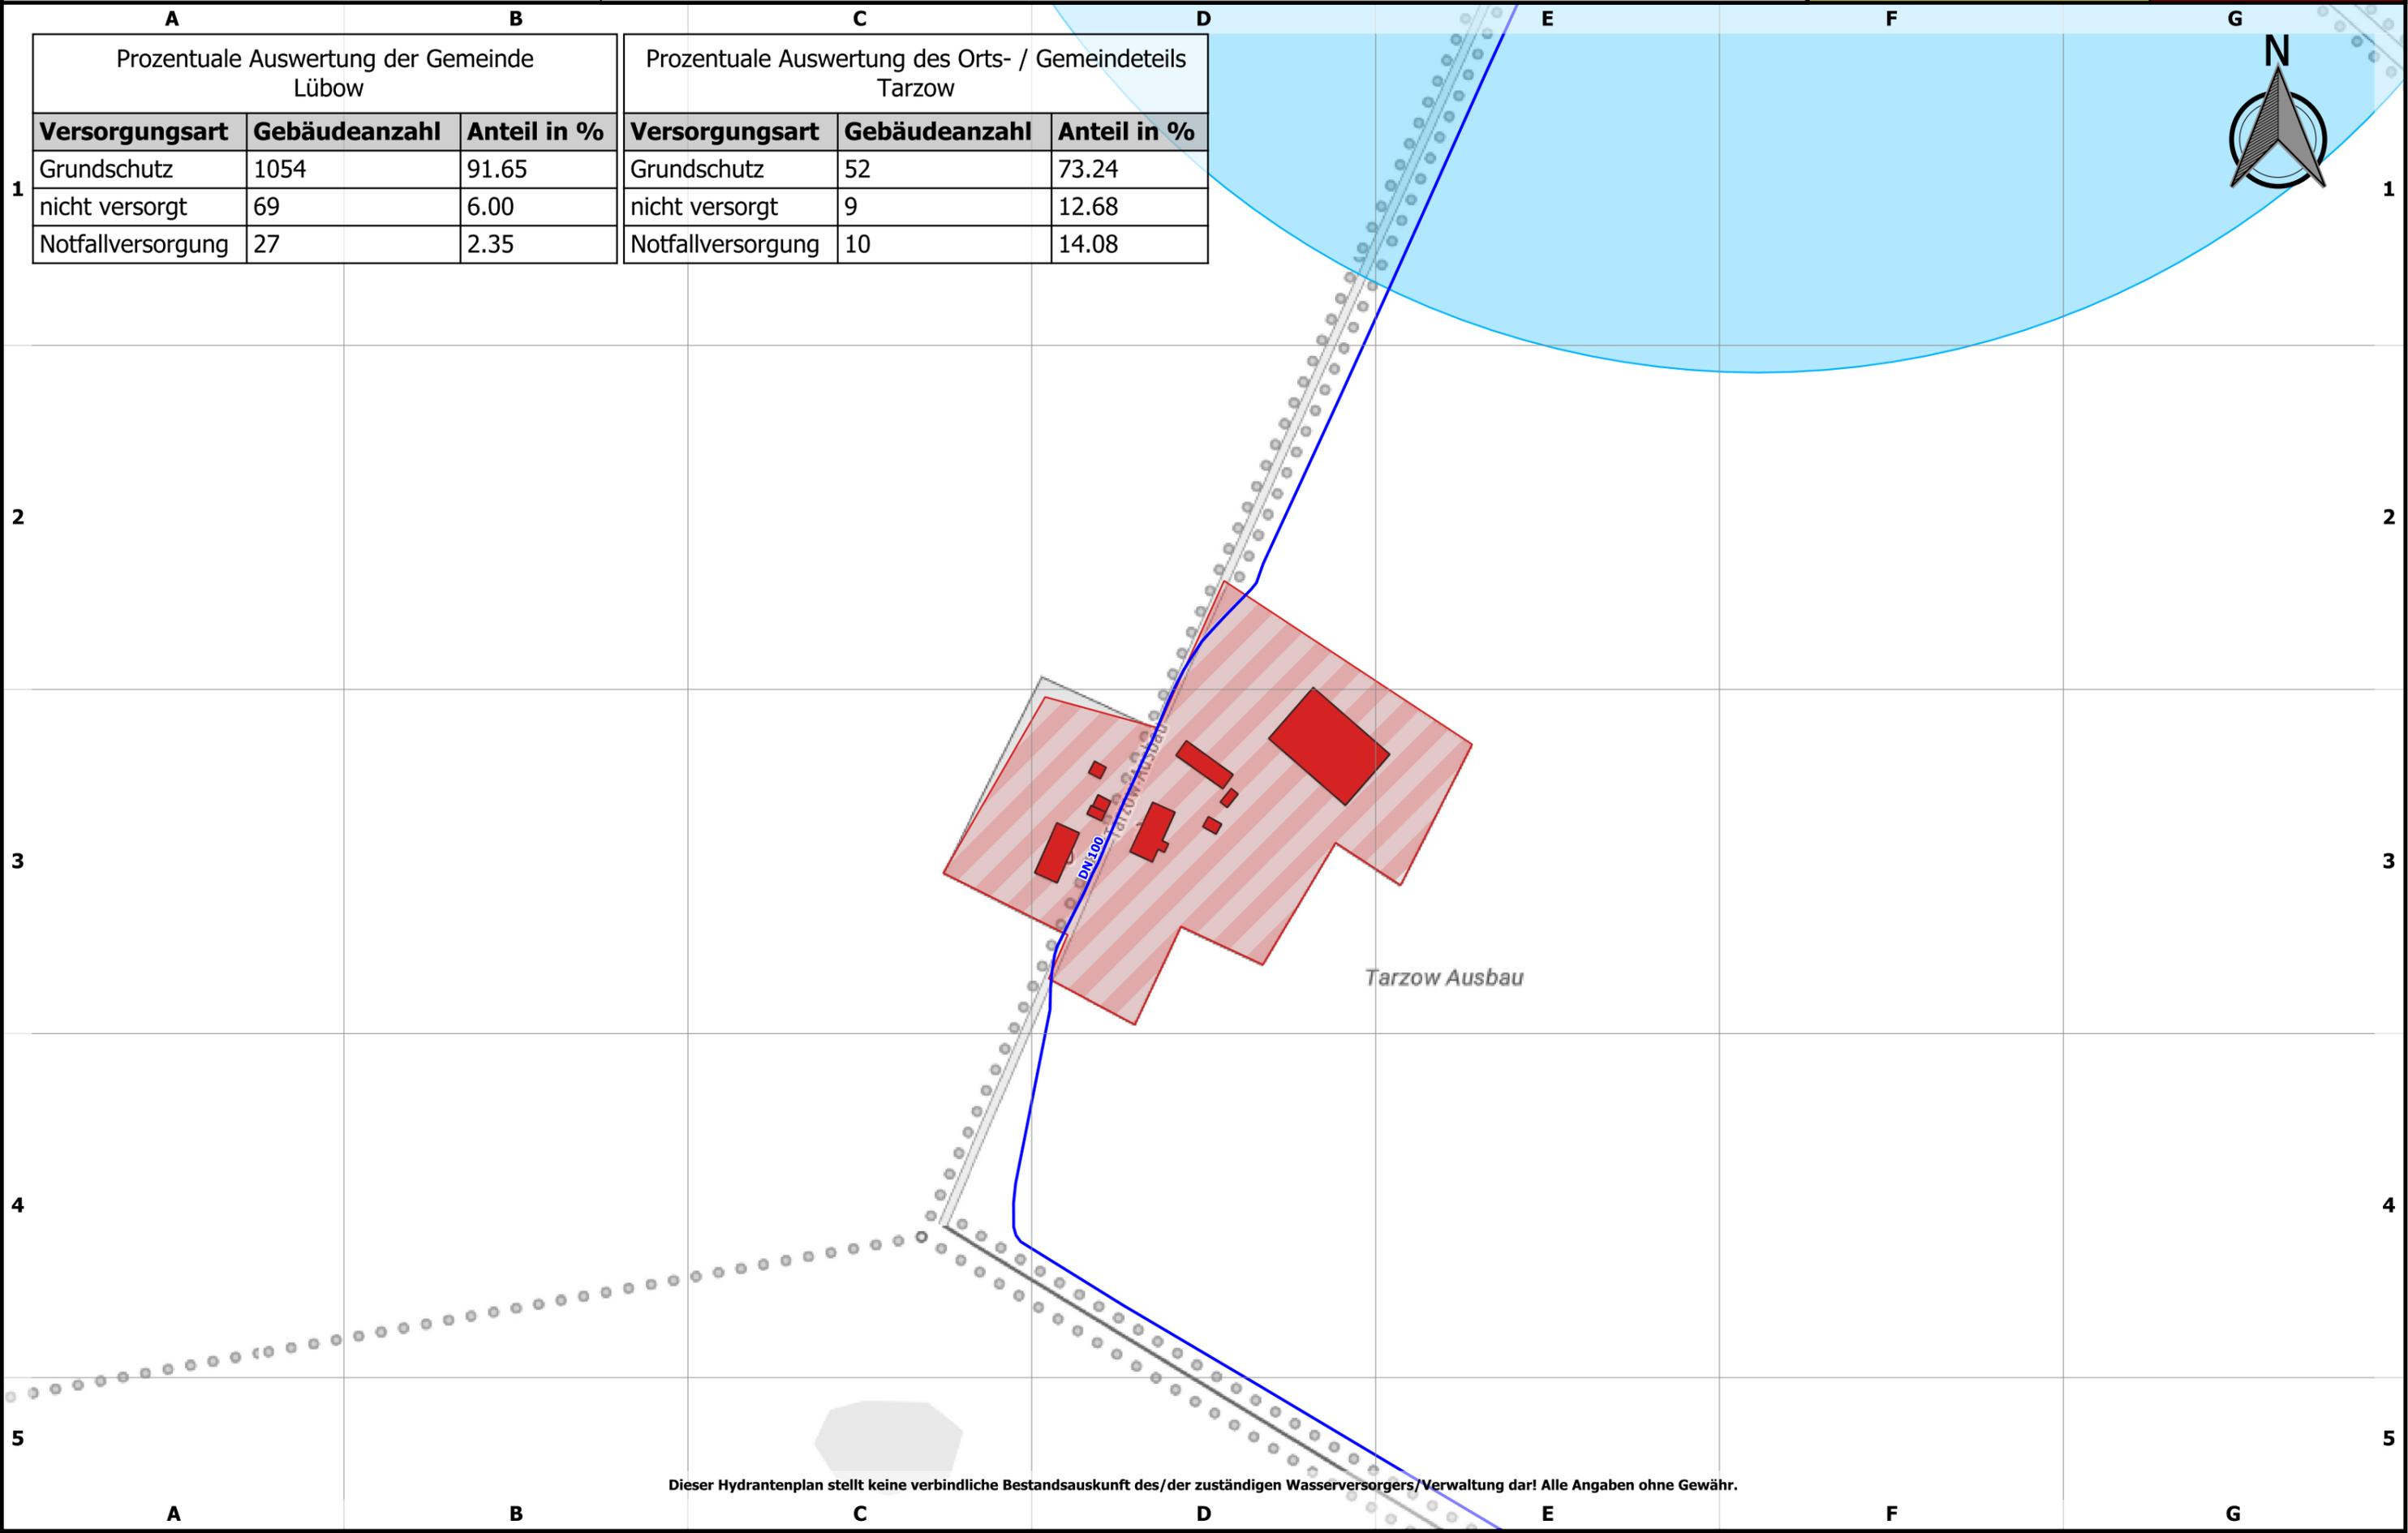

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Metelsdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	376	96.16
nicht versorgt	2	0.51
Notfallversorgung	13	3.32


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klüssendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	48	96.00
nicht versorgt	2	4.00

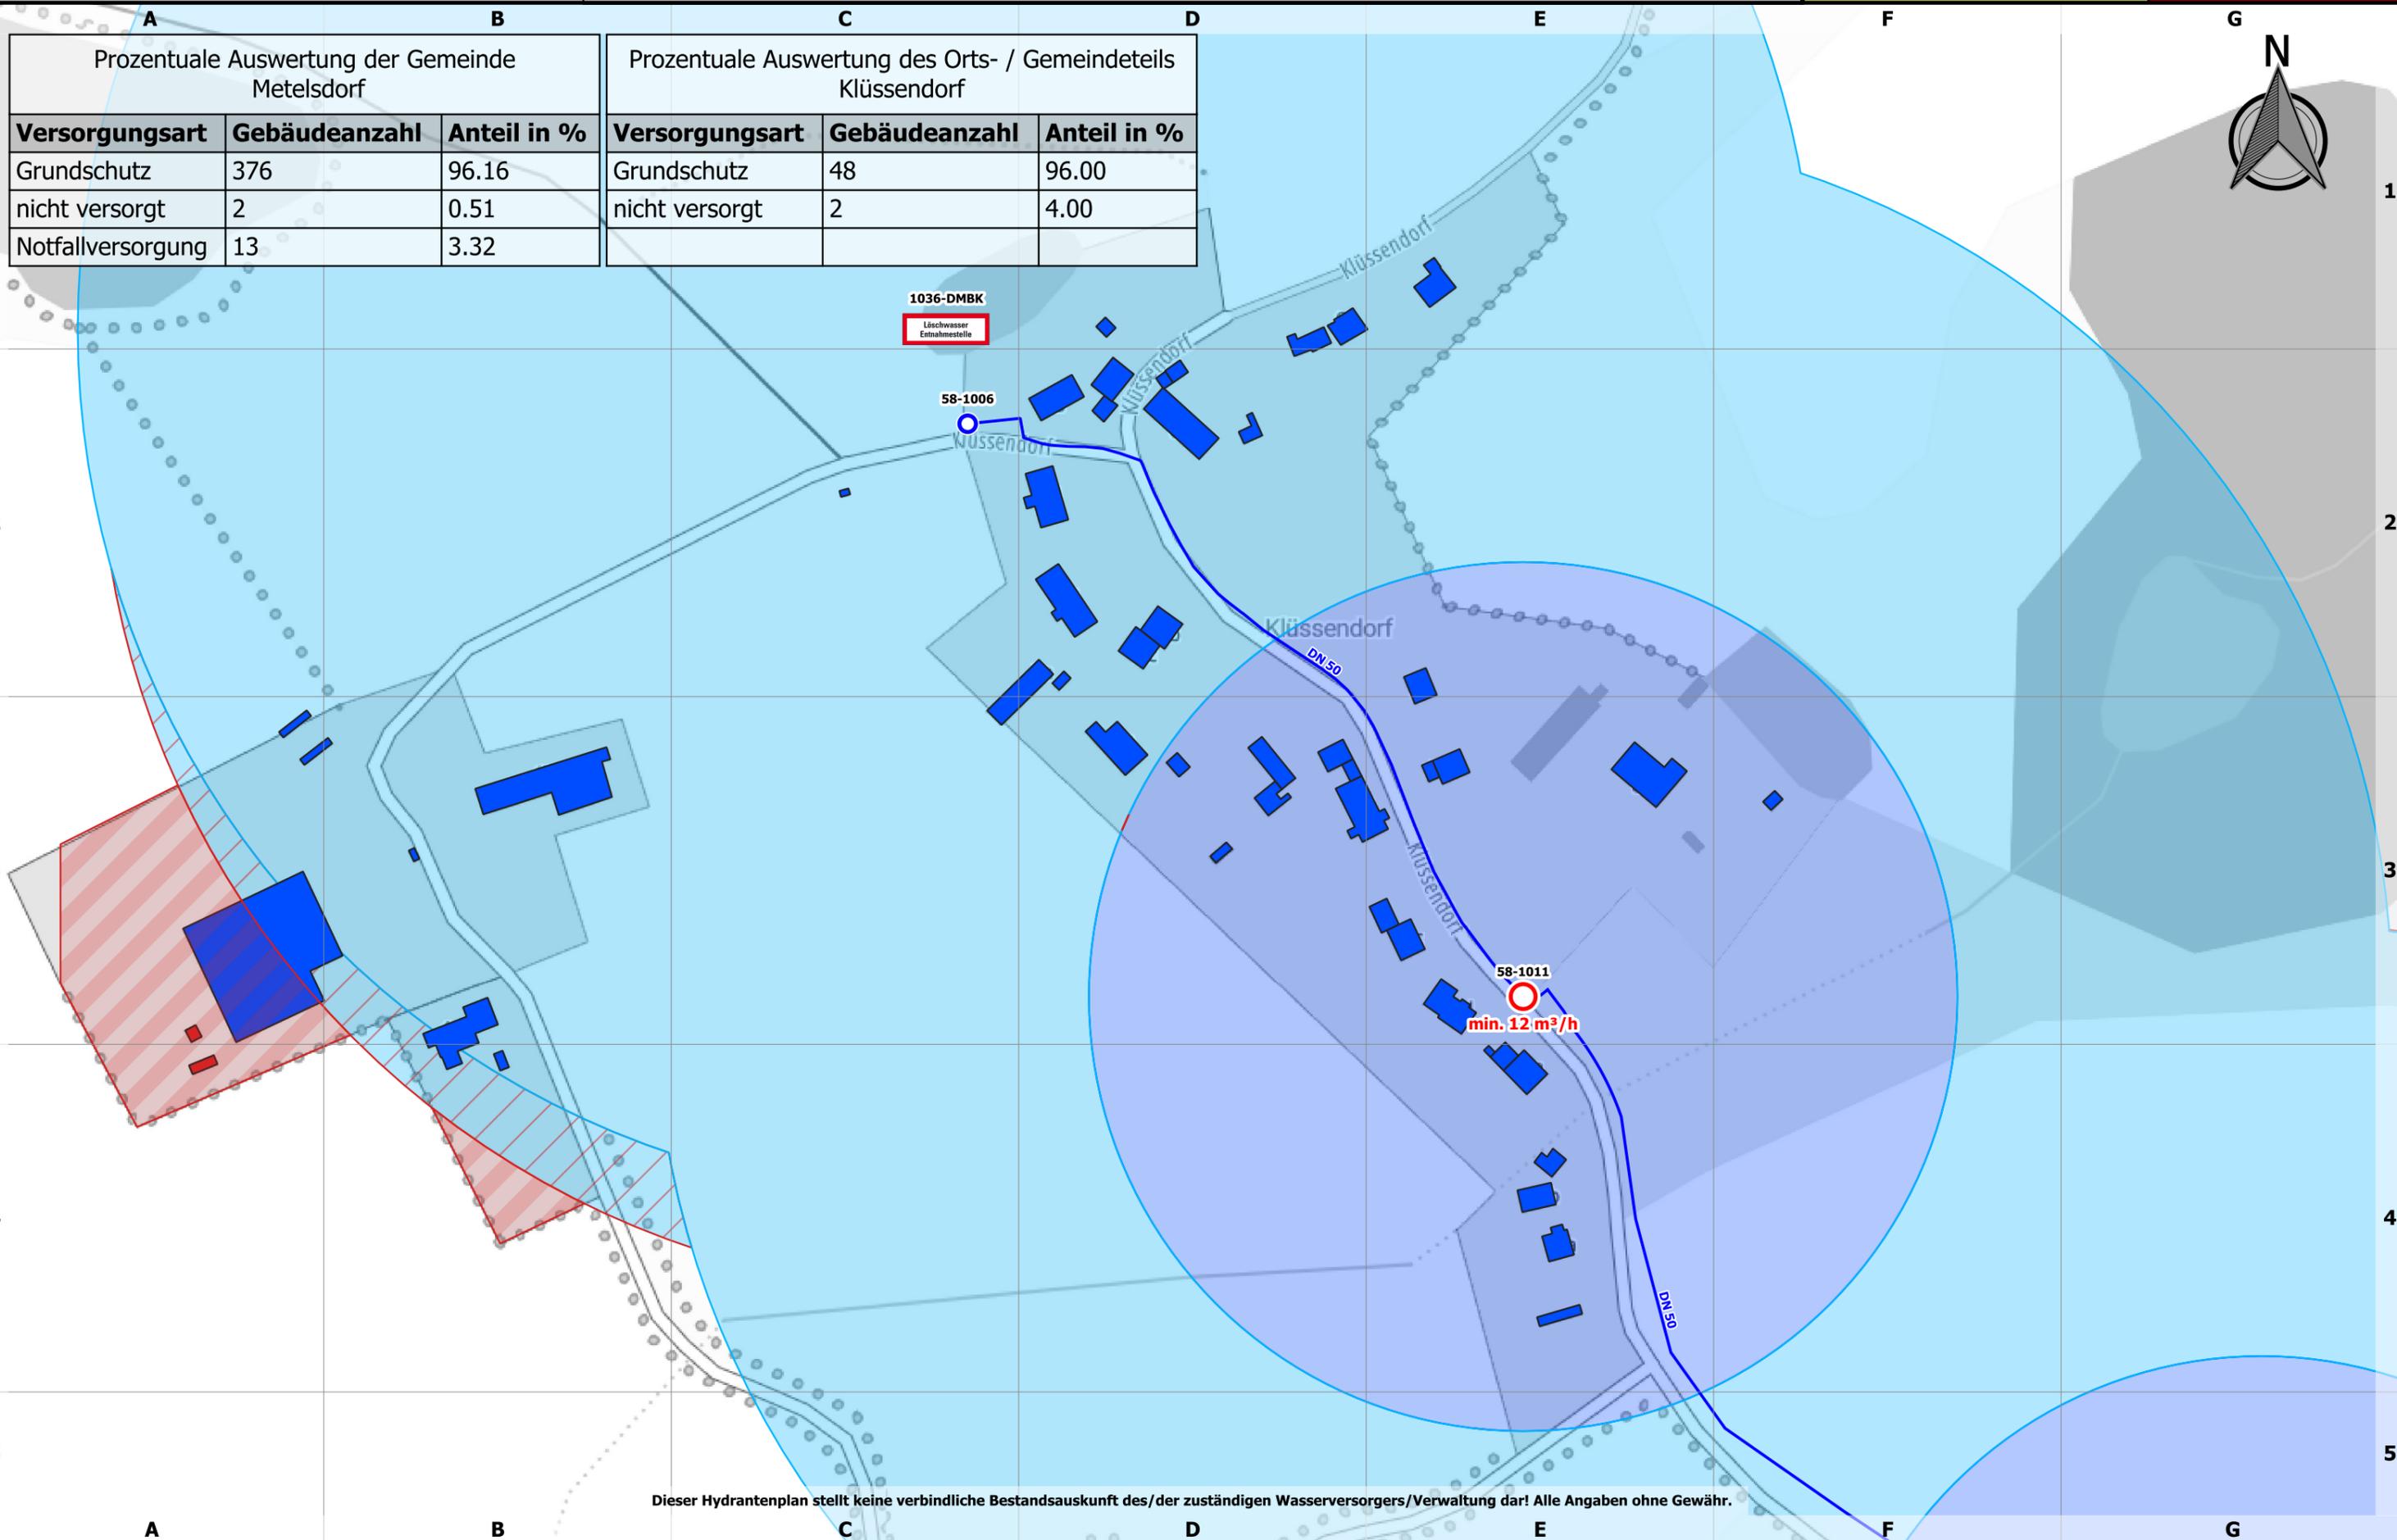

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

598: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Metelsdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	376	96.16
nicht versorgt	2	0.51
Notfallversorgung	13	3.32

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Martensdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	39	100.00

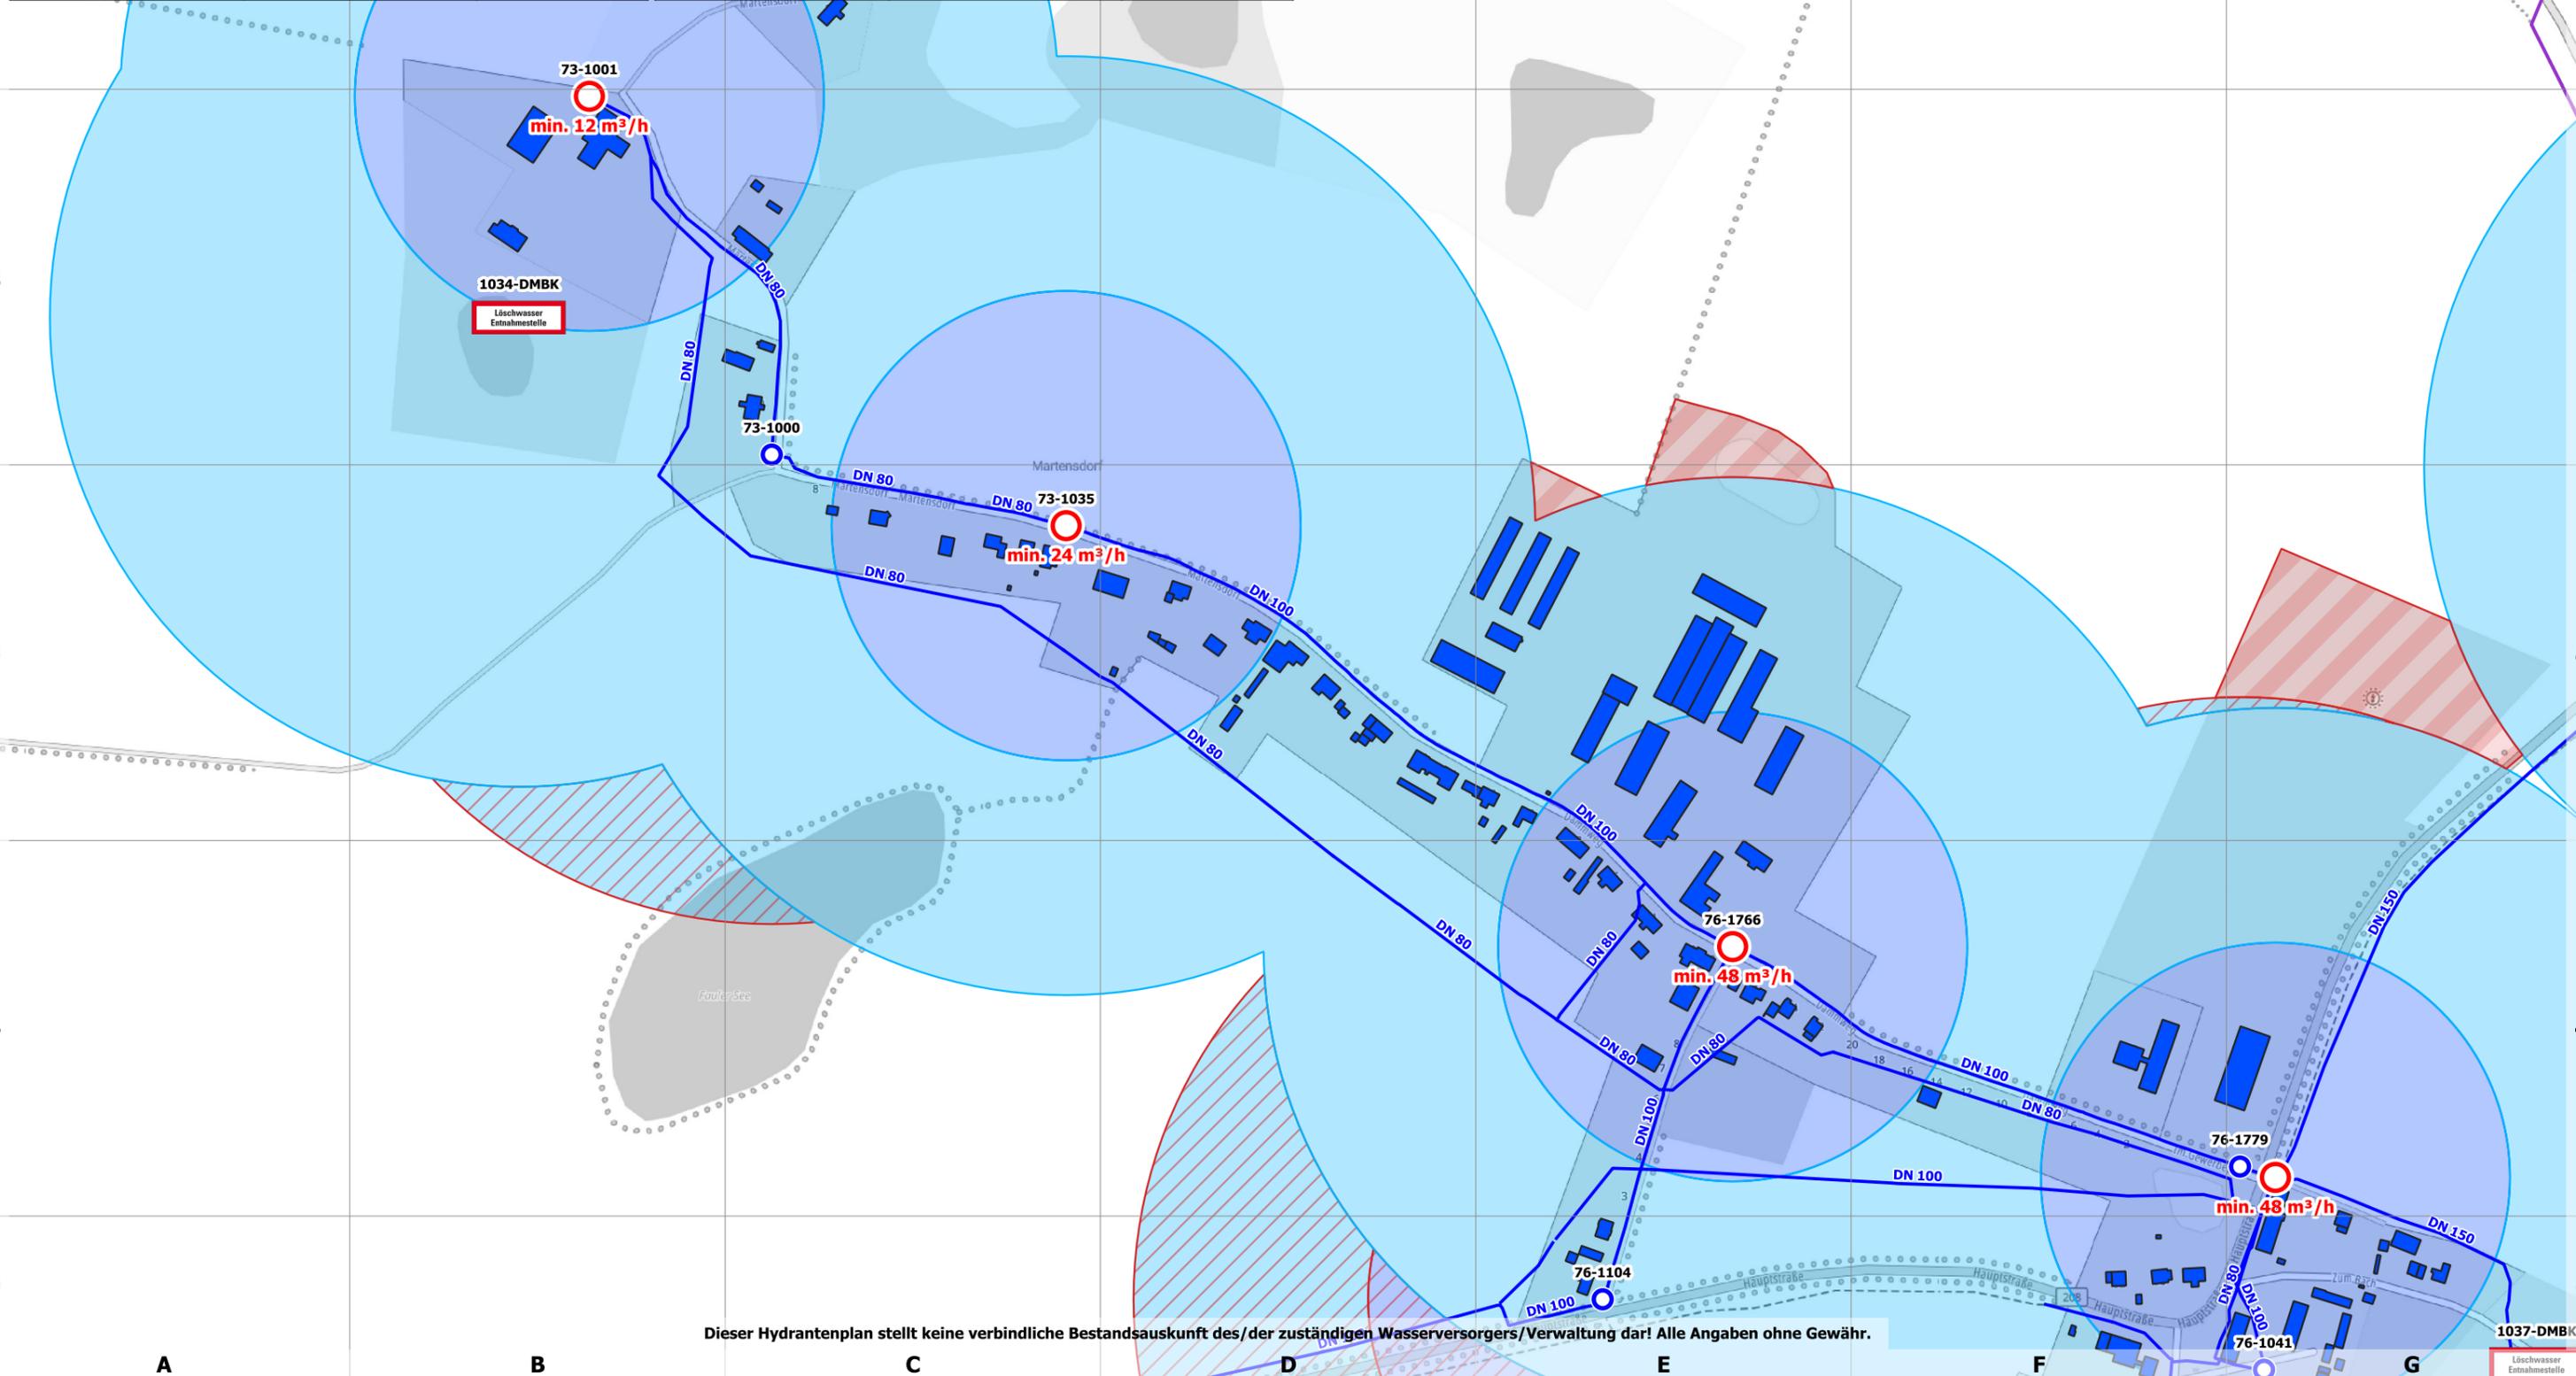


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Metelsdorf



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


600: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Metelsdorf

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	376	96.16
nicht versorgt	2	0.51
Notfallversorgung	13	3.32

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Metelsdorf

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	290	100.00

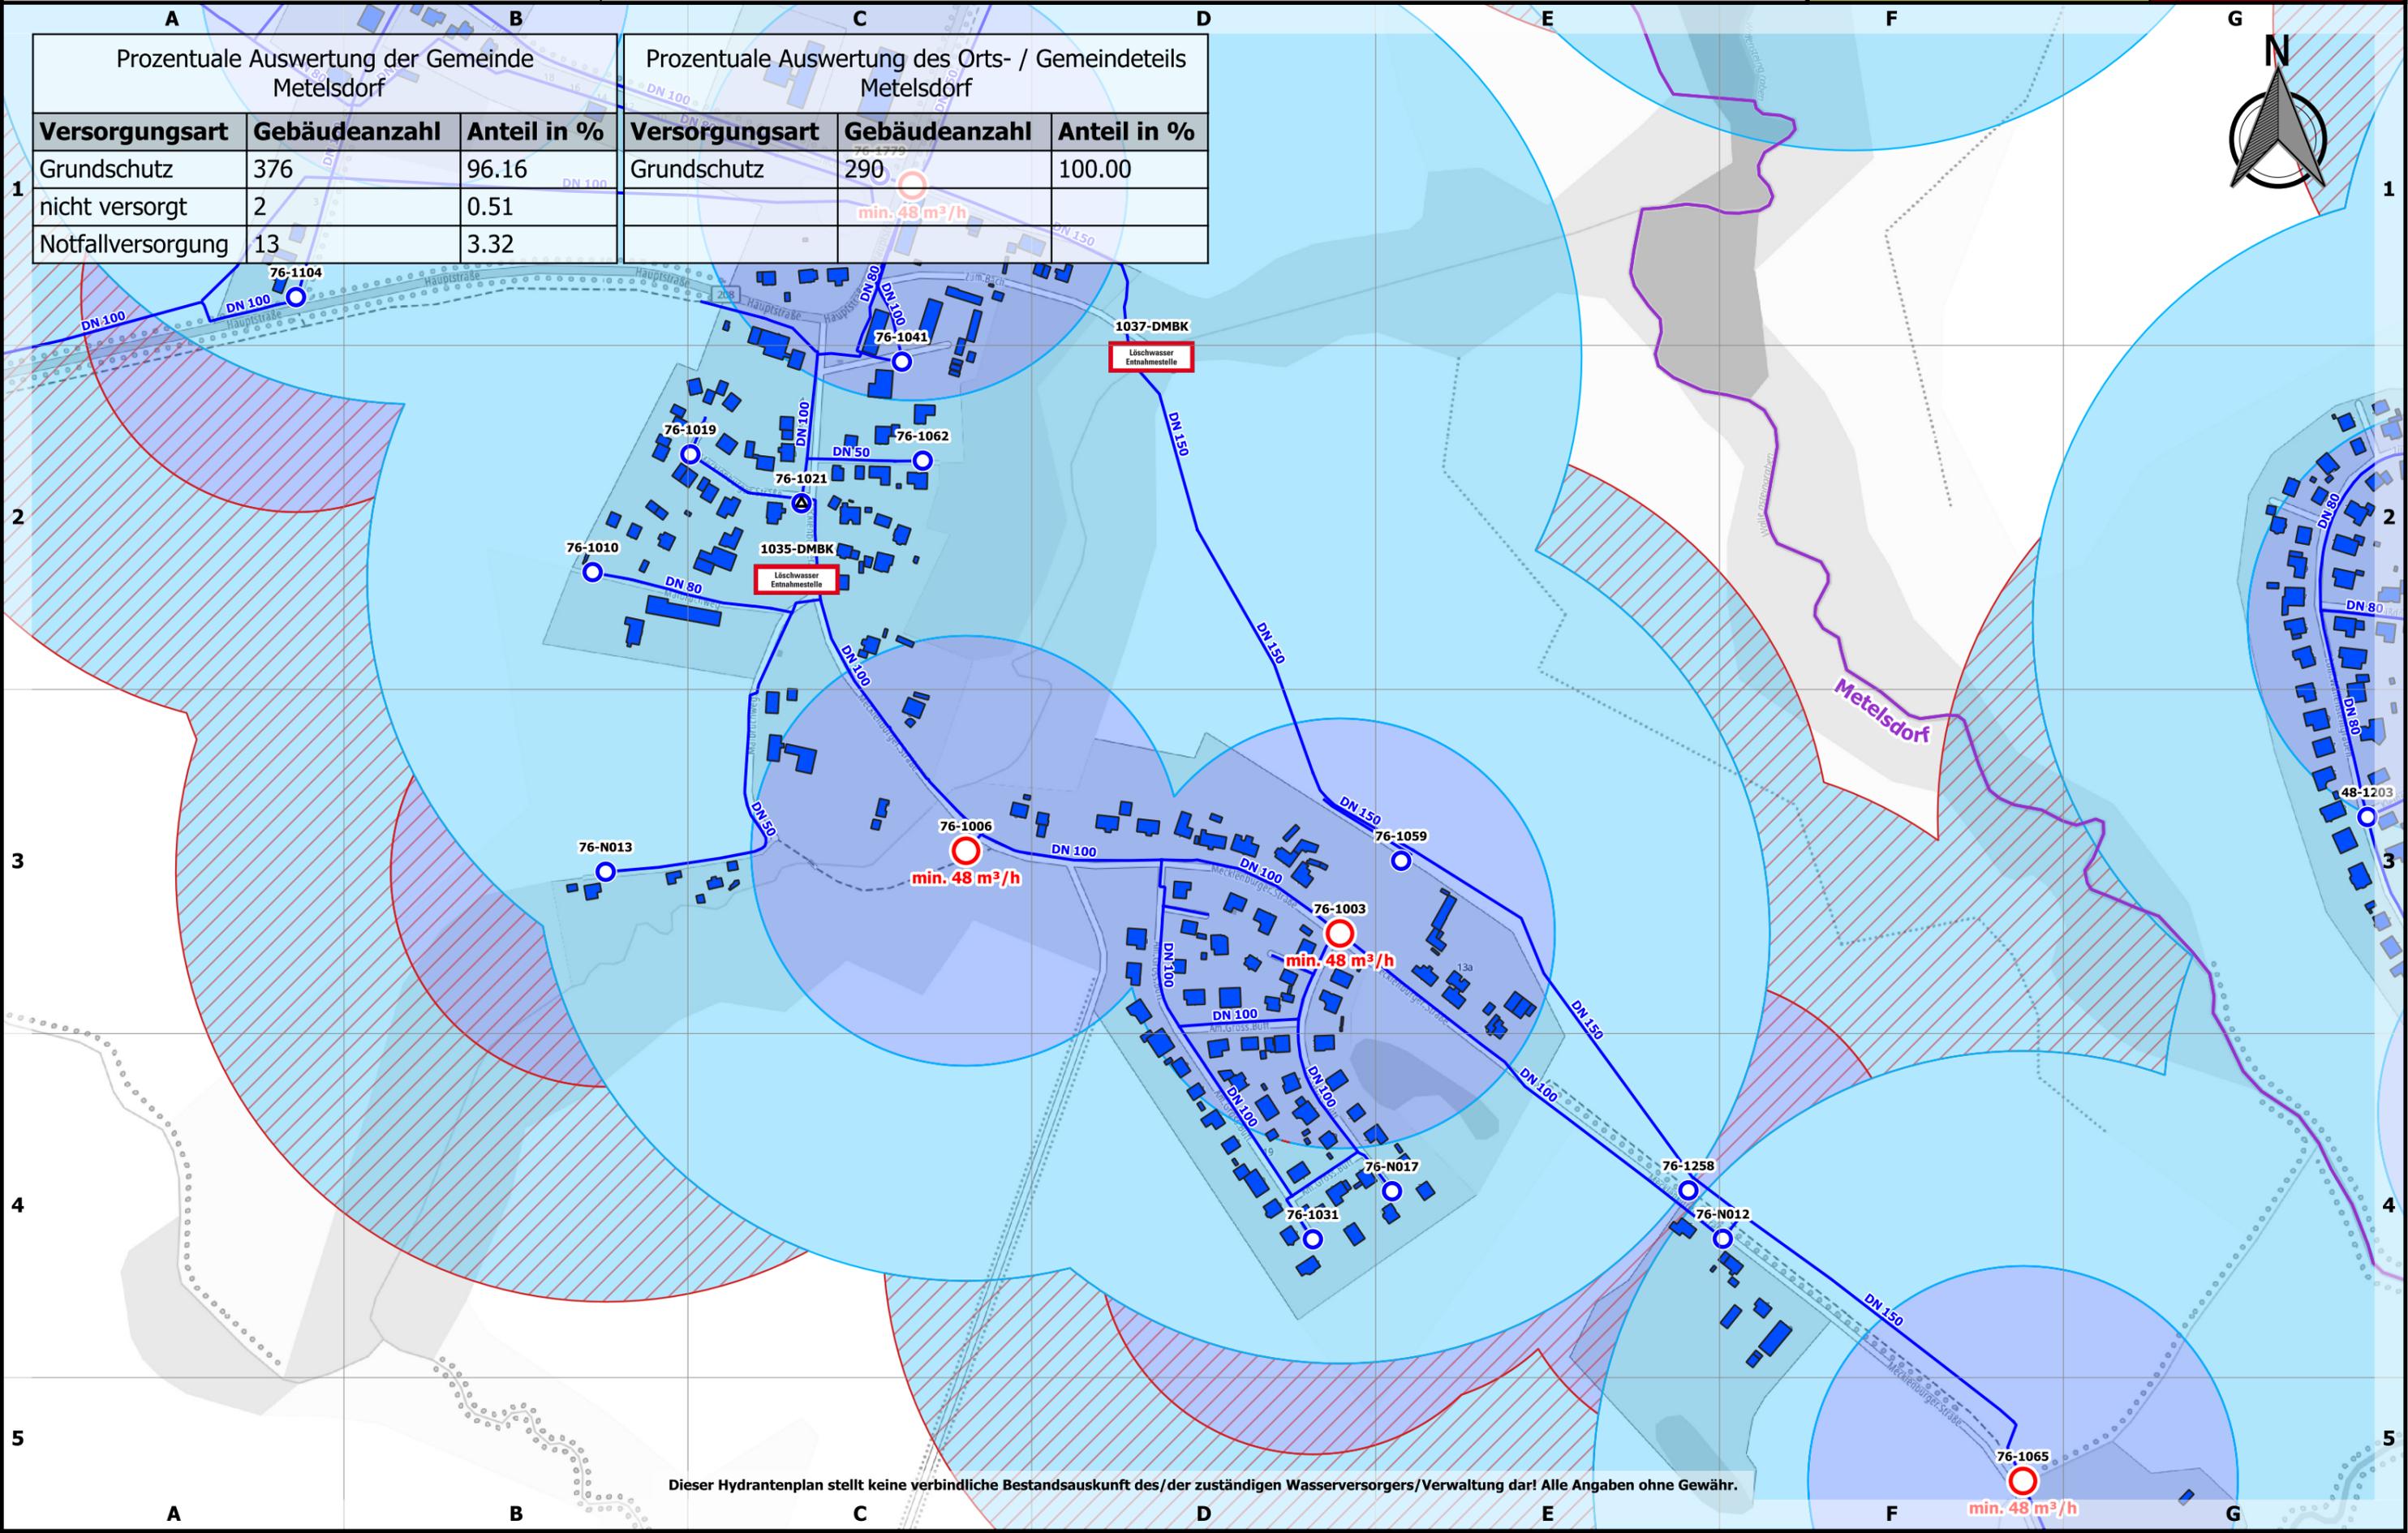


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Schulenbrook




Stand:
 22.05.2023

602: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Metelsdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	376	96.16
nicht versorgt	2	0.51
Notfallversorgung	13	3.32


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Schulenbrook		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Notfallversorgung	13	100.00

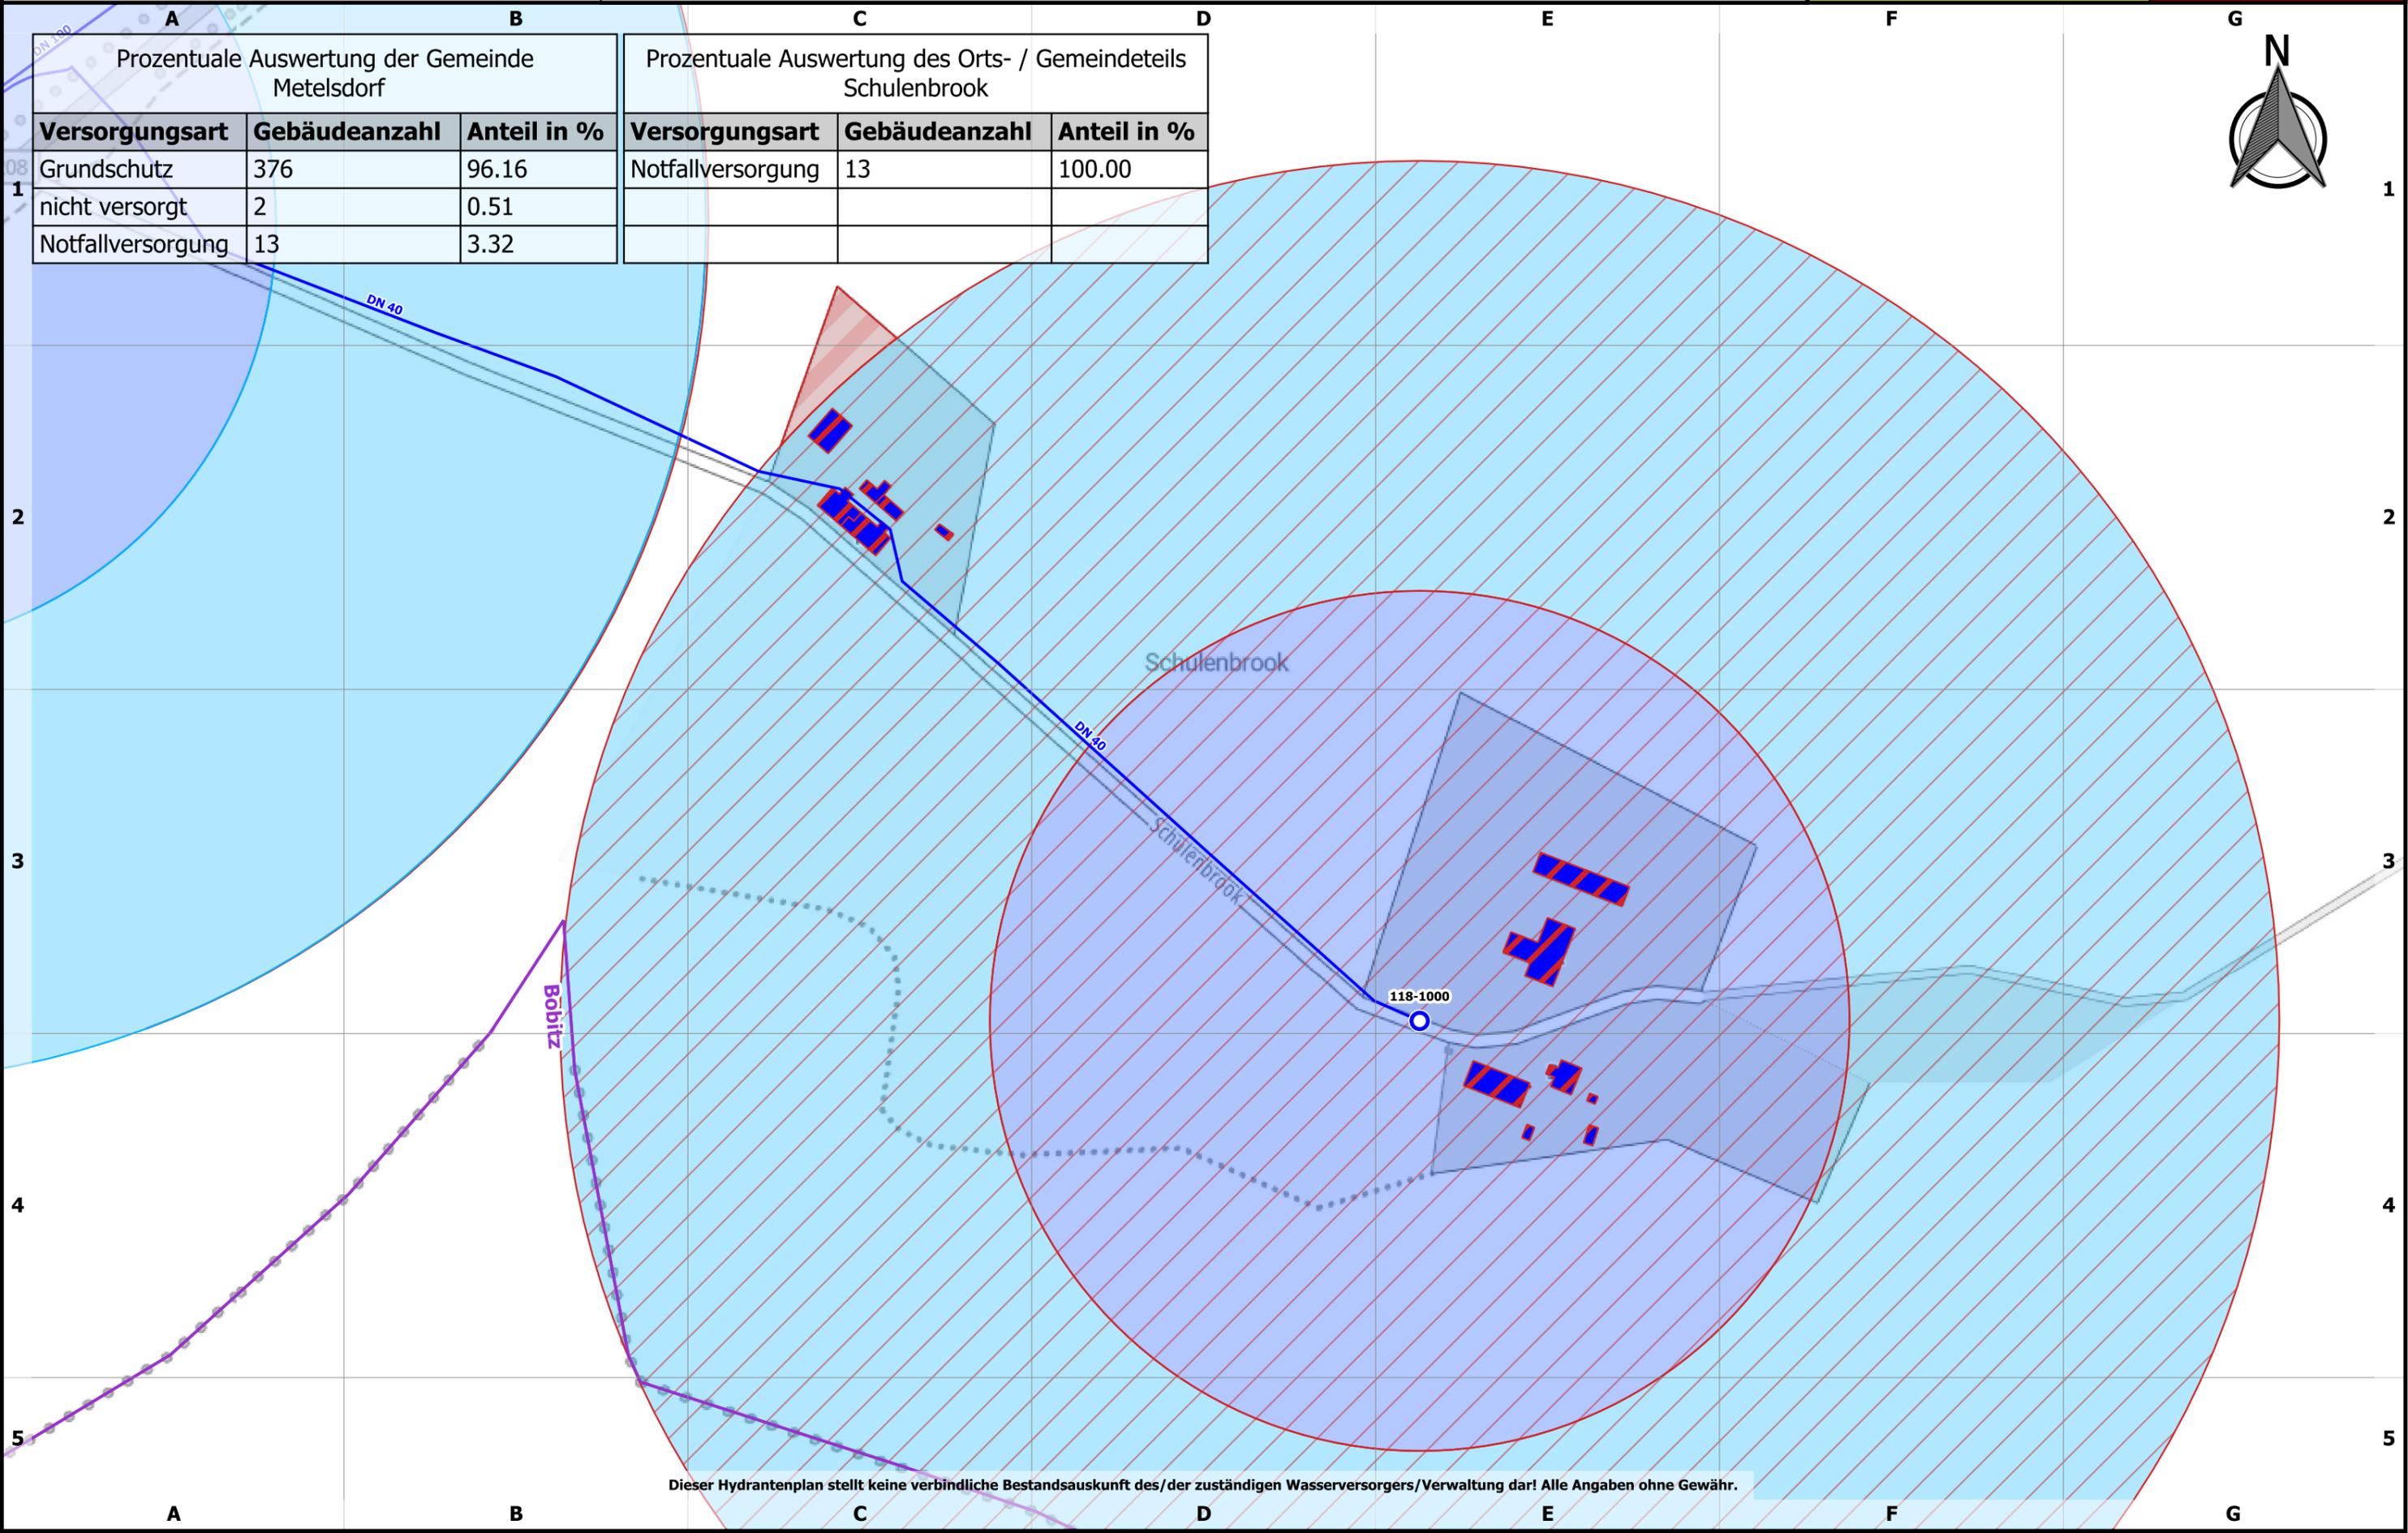



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

654: 1.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Bobitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	316	89.52
nicht versorgt	13	3.68
Notfallversorgung	24	6.80

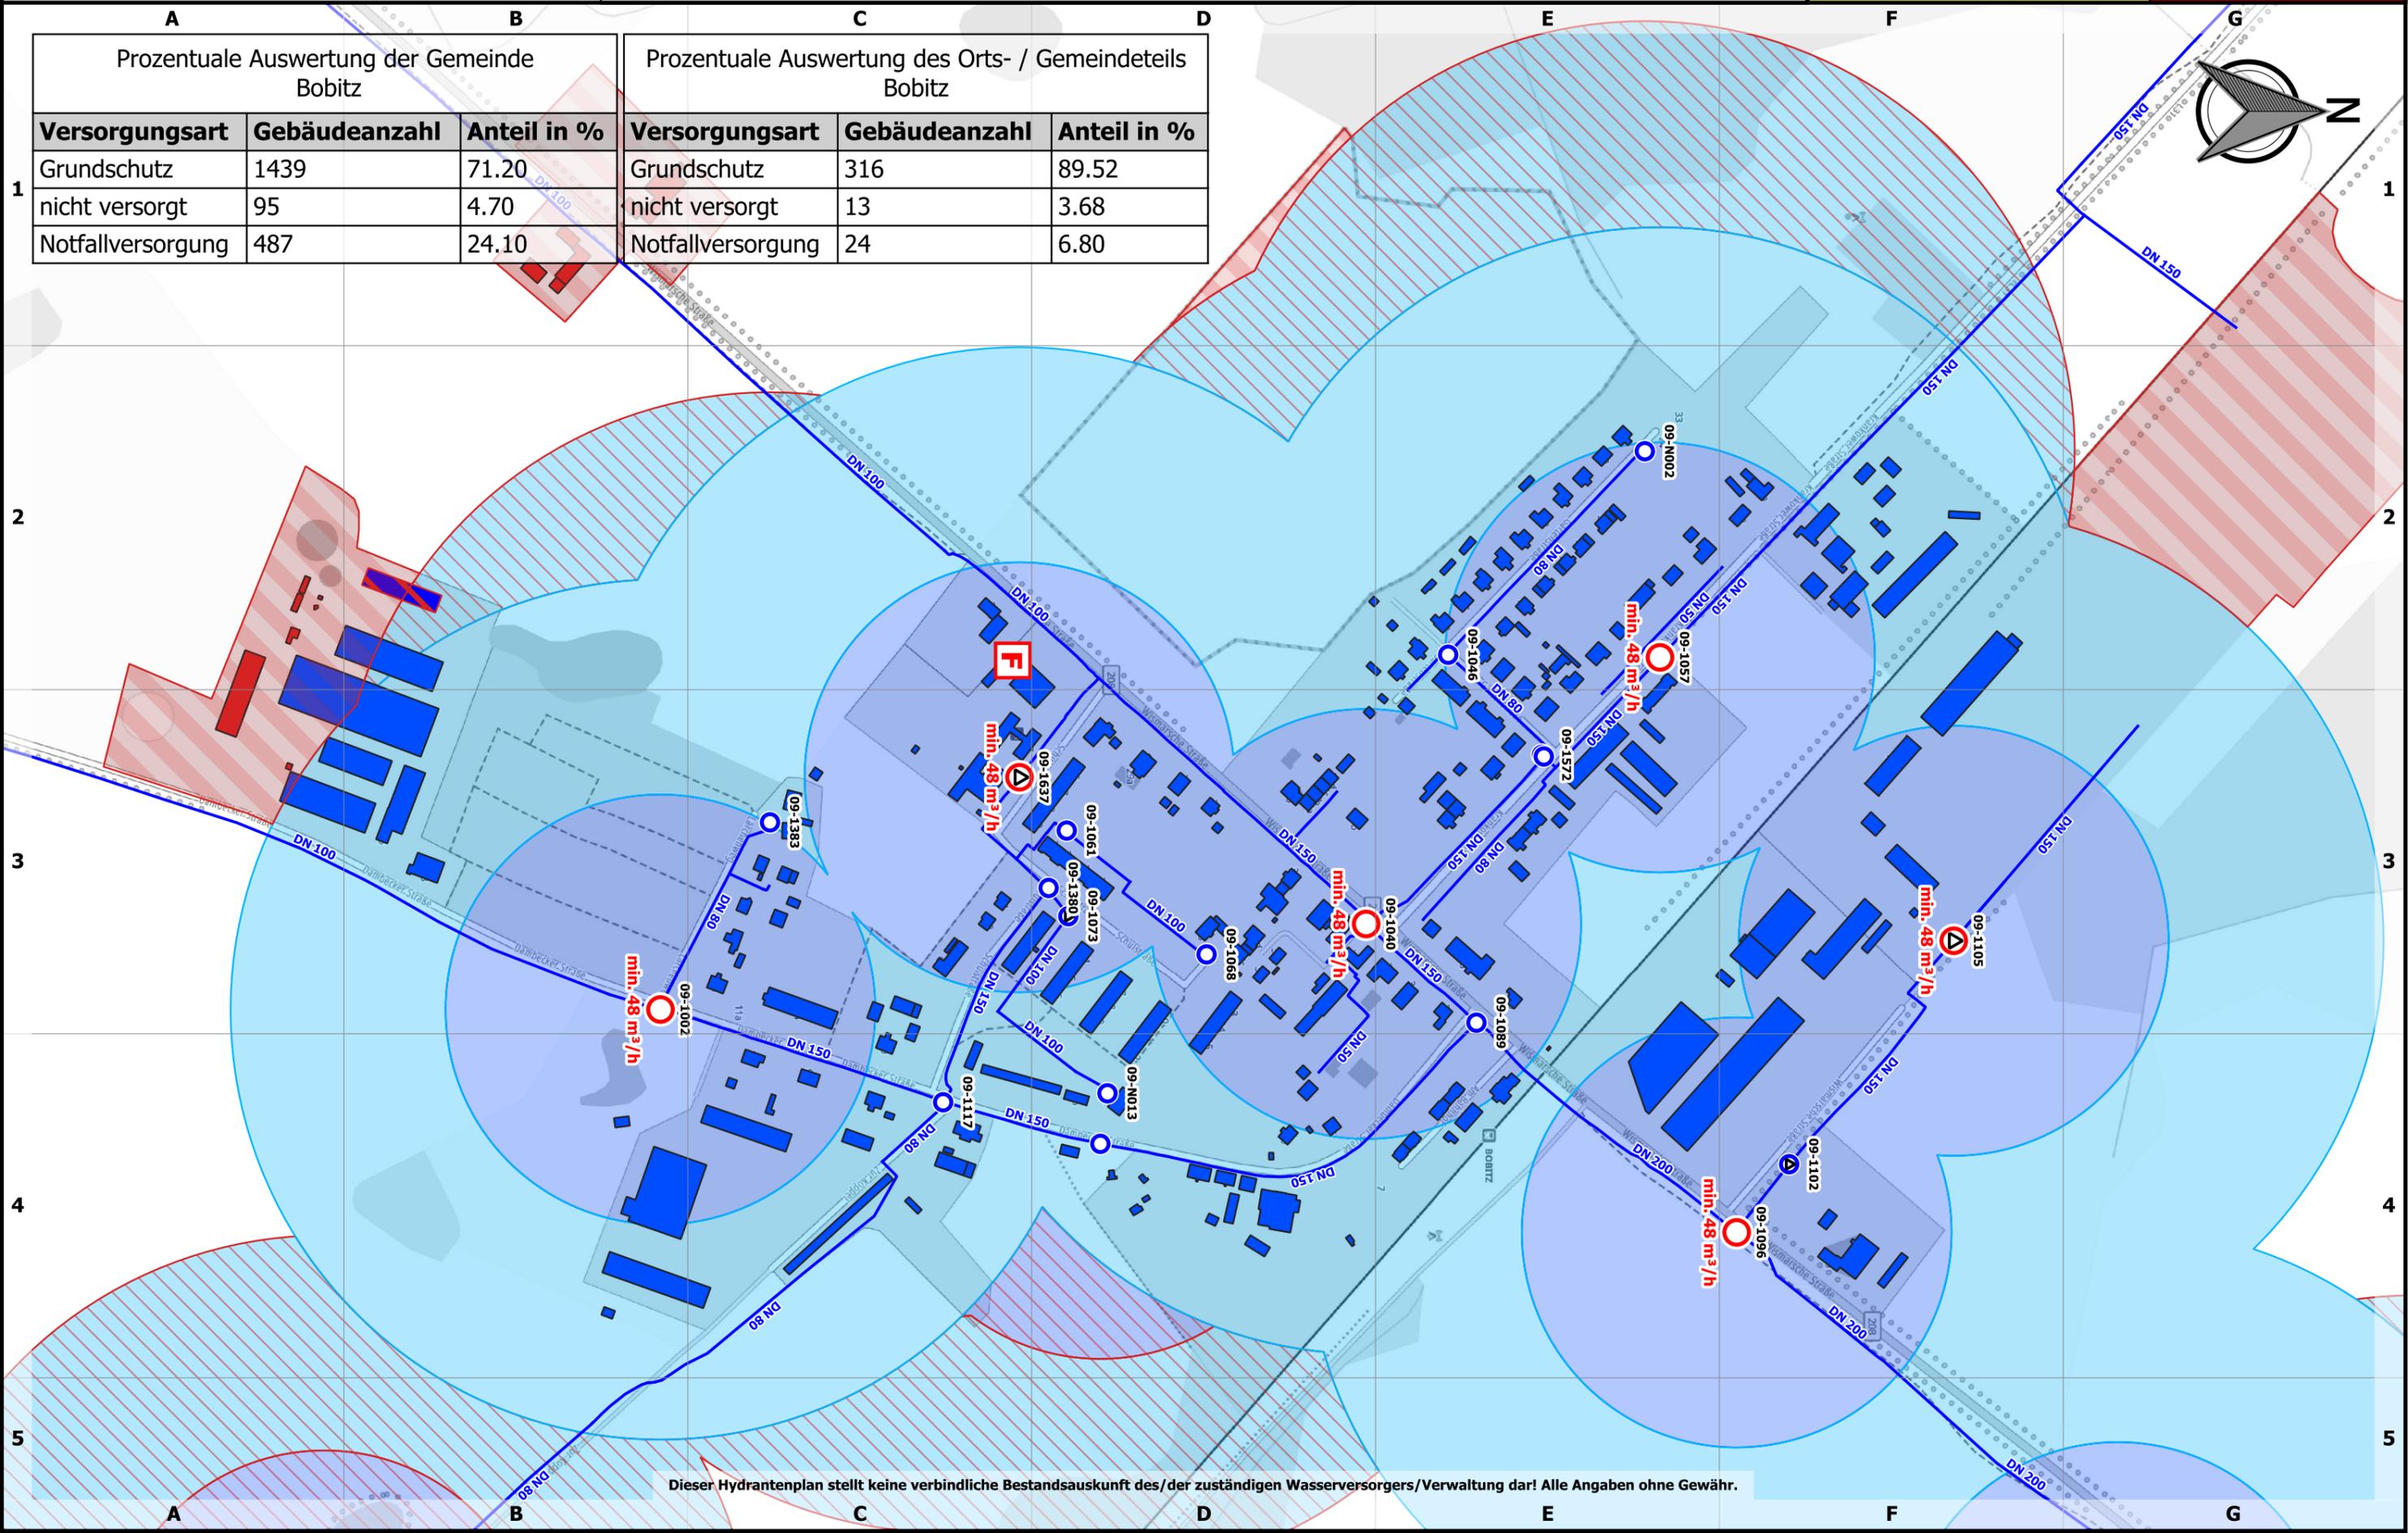

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

9: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bad Kleinen

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Bad Kleinen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1333	94.74
Notfallversorgung	74	5.26

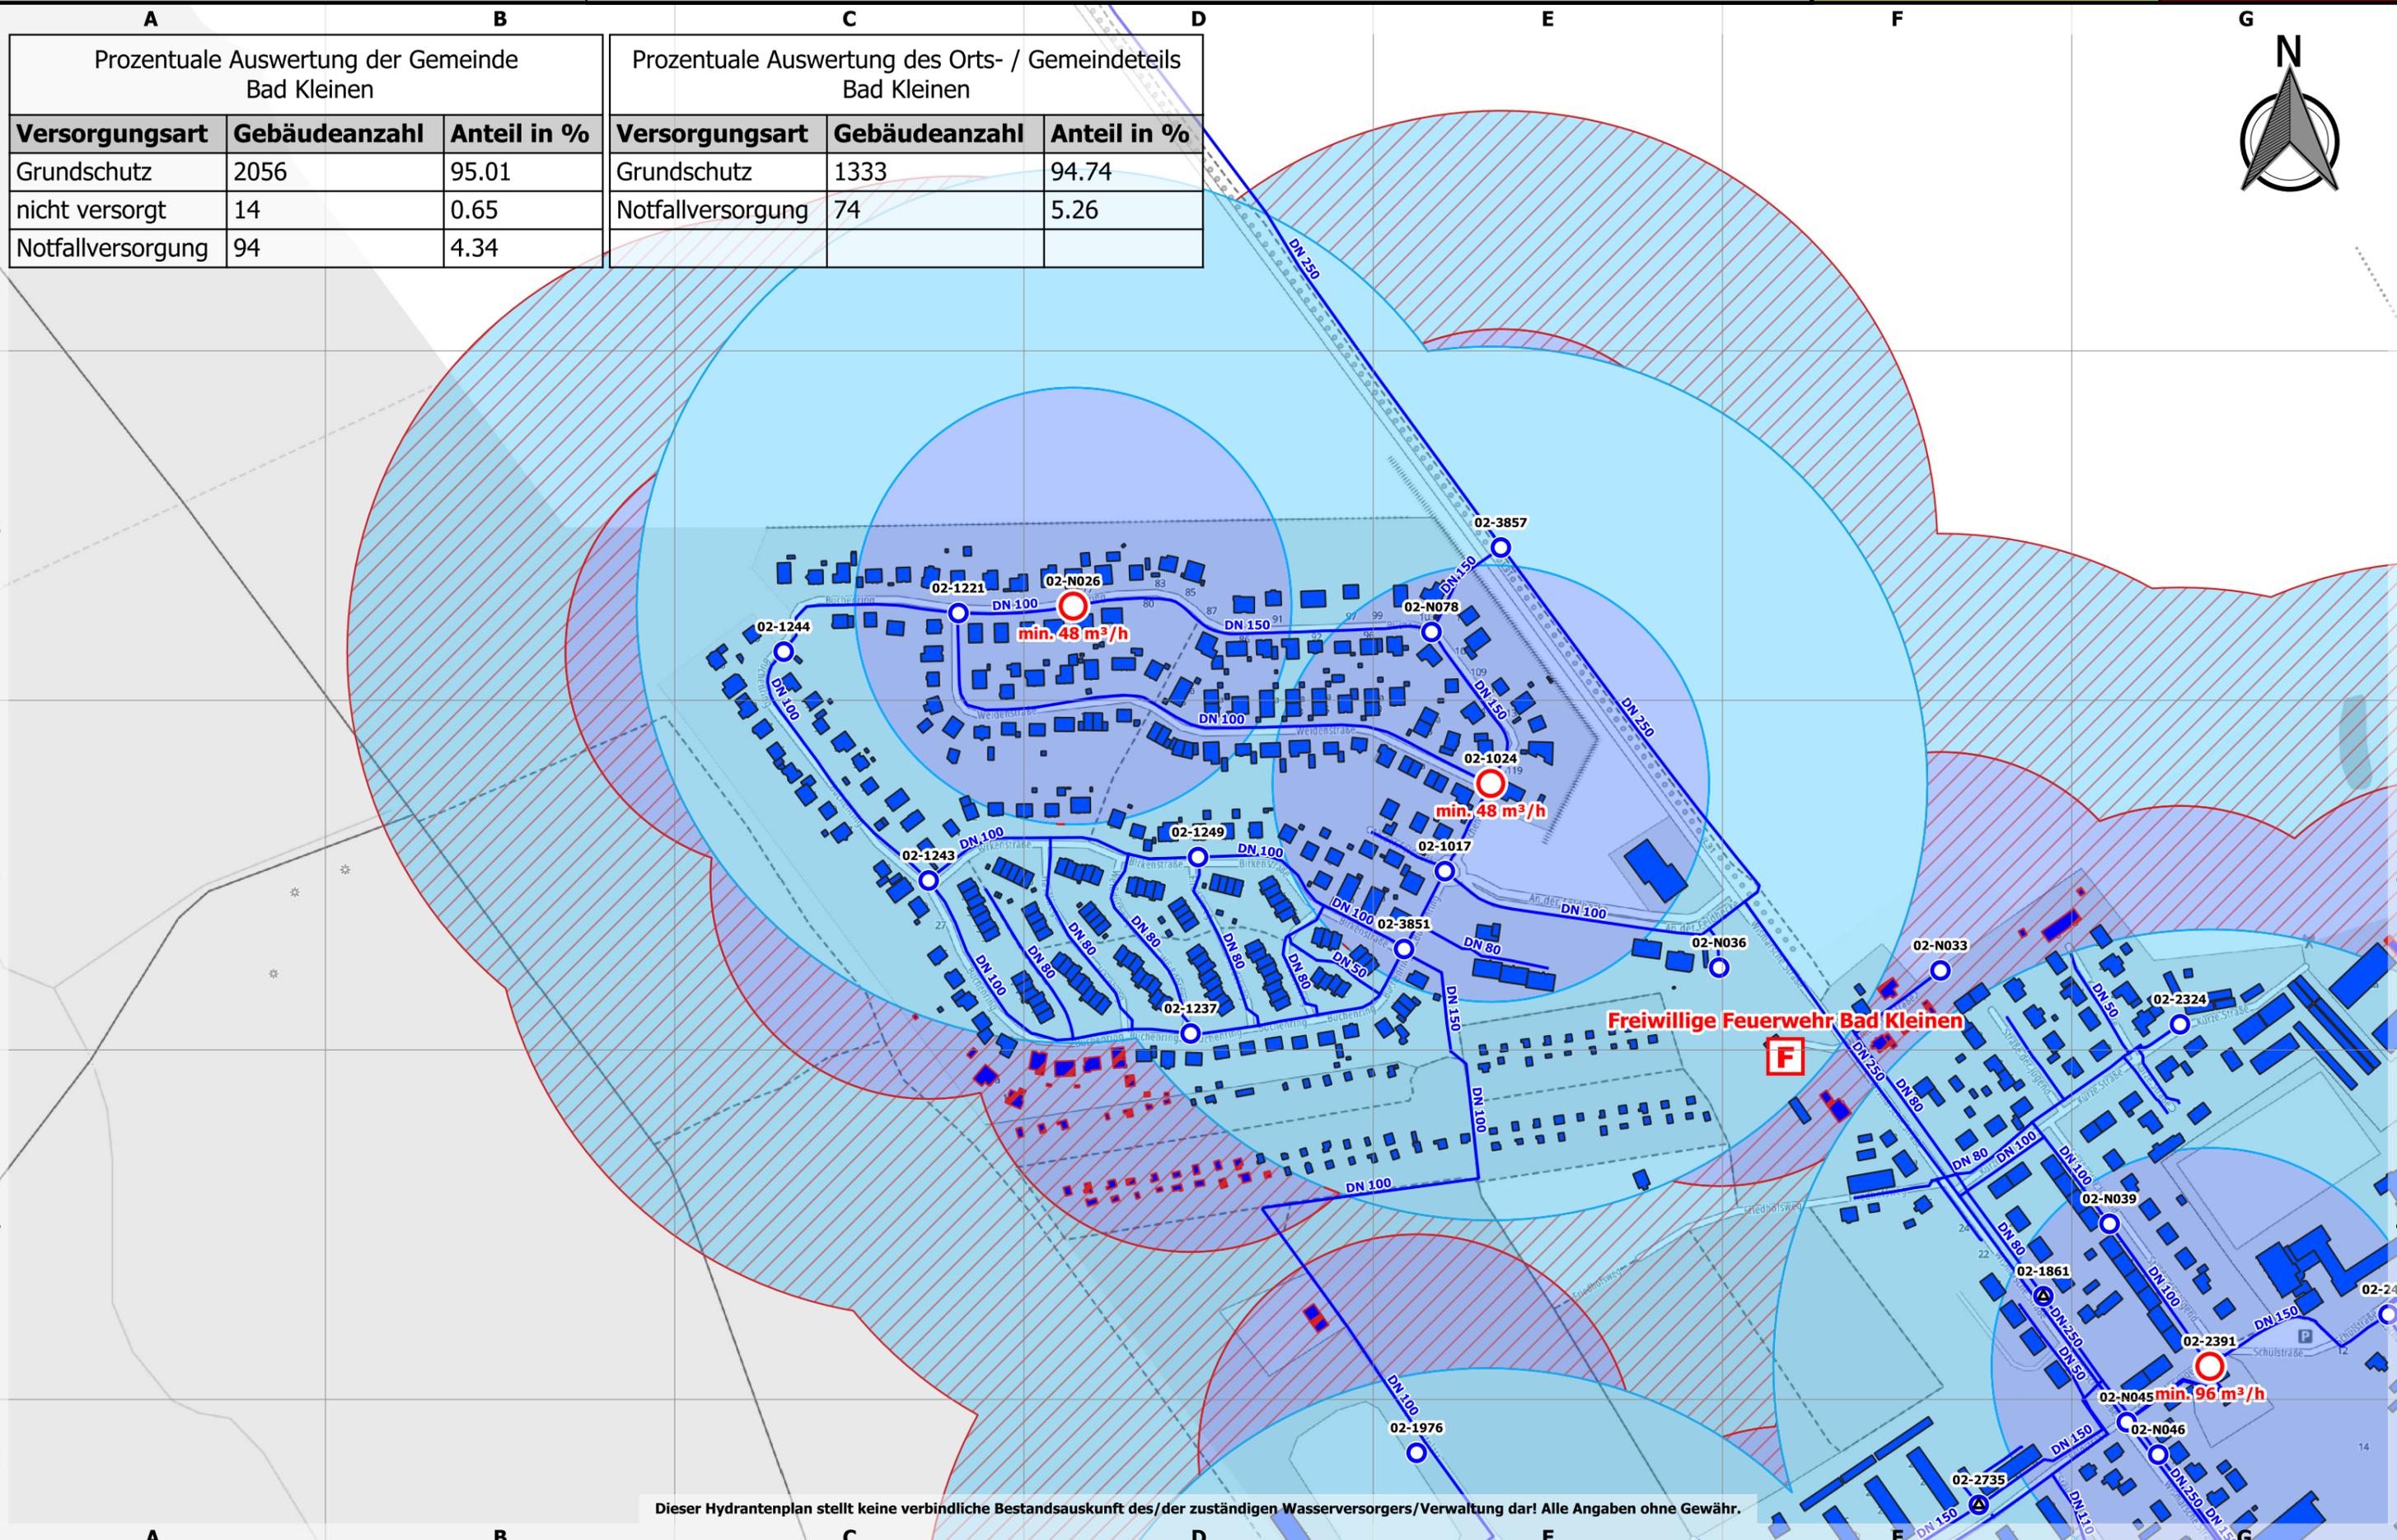

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

9: 1.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Bad Kleinen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1333	94.74
Notfallversorgung	74	5.26

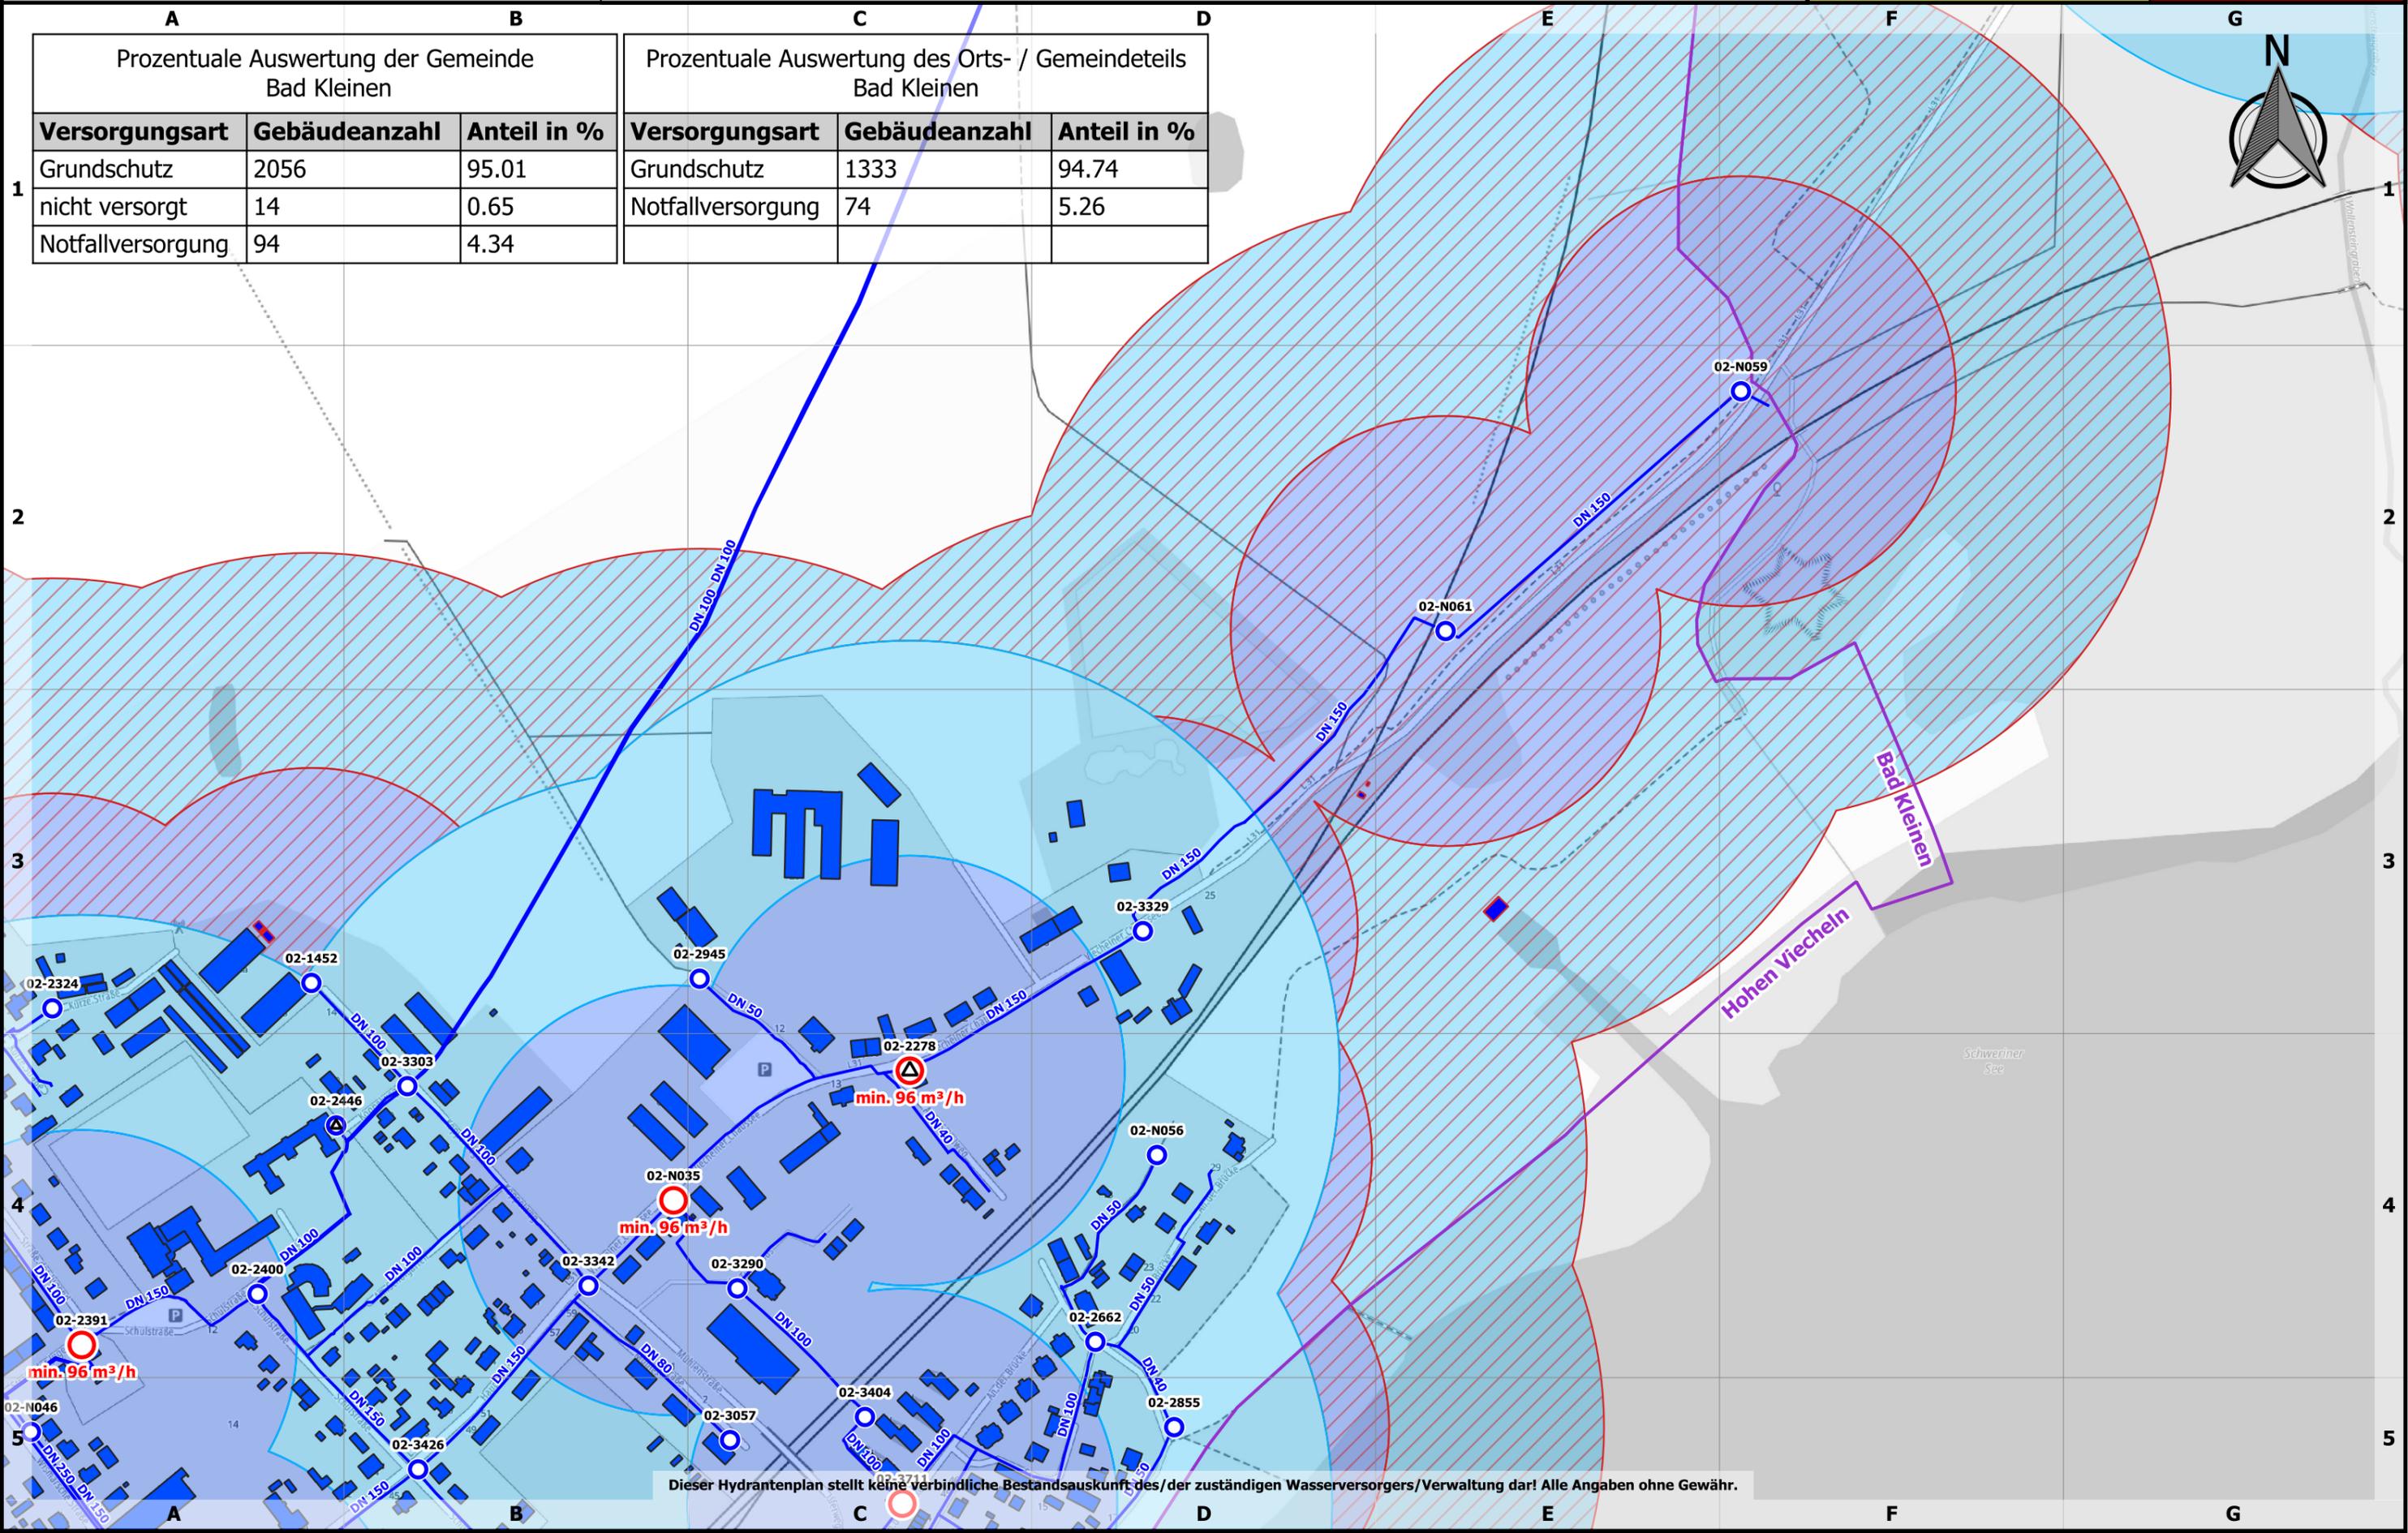

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


9: 2.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bad Kleinen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2056	95.01
nicht versorgt	14	0.65
Notfallversorgung	94	4.34

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Bad Kleinen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1333	94.74
Notfallversorgung	74	5.26

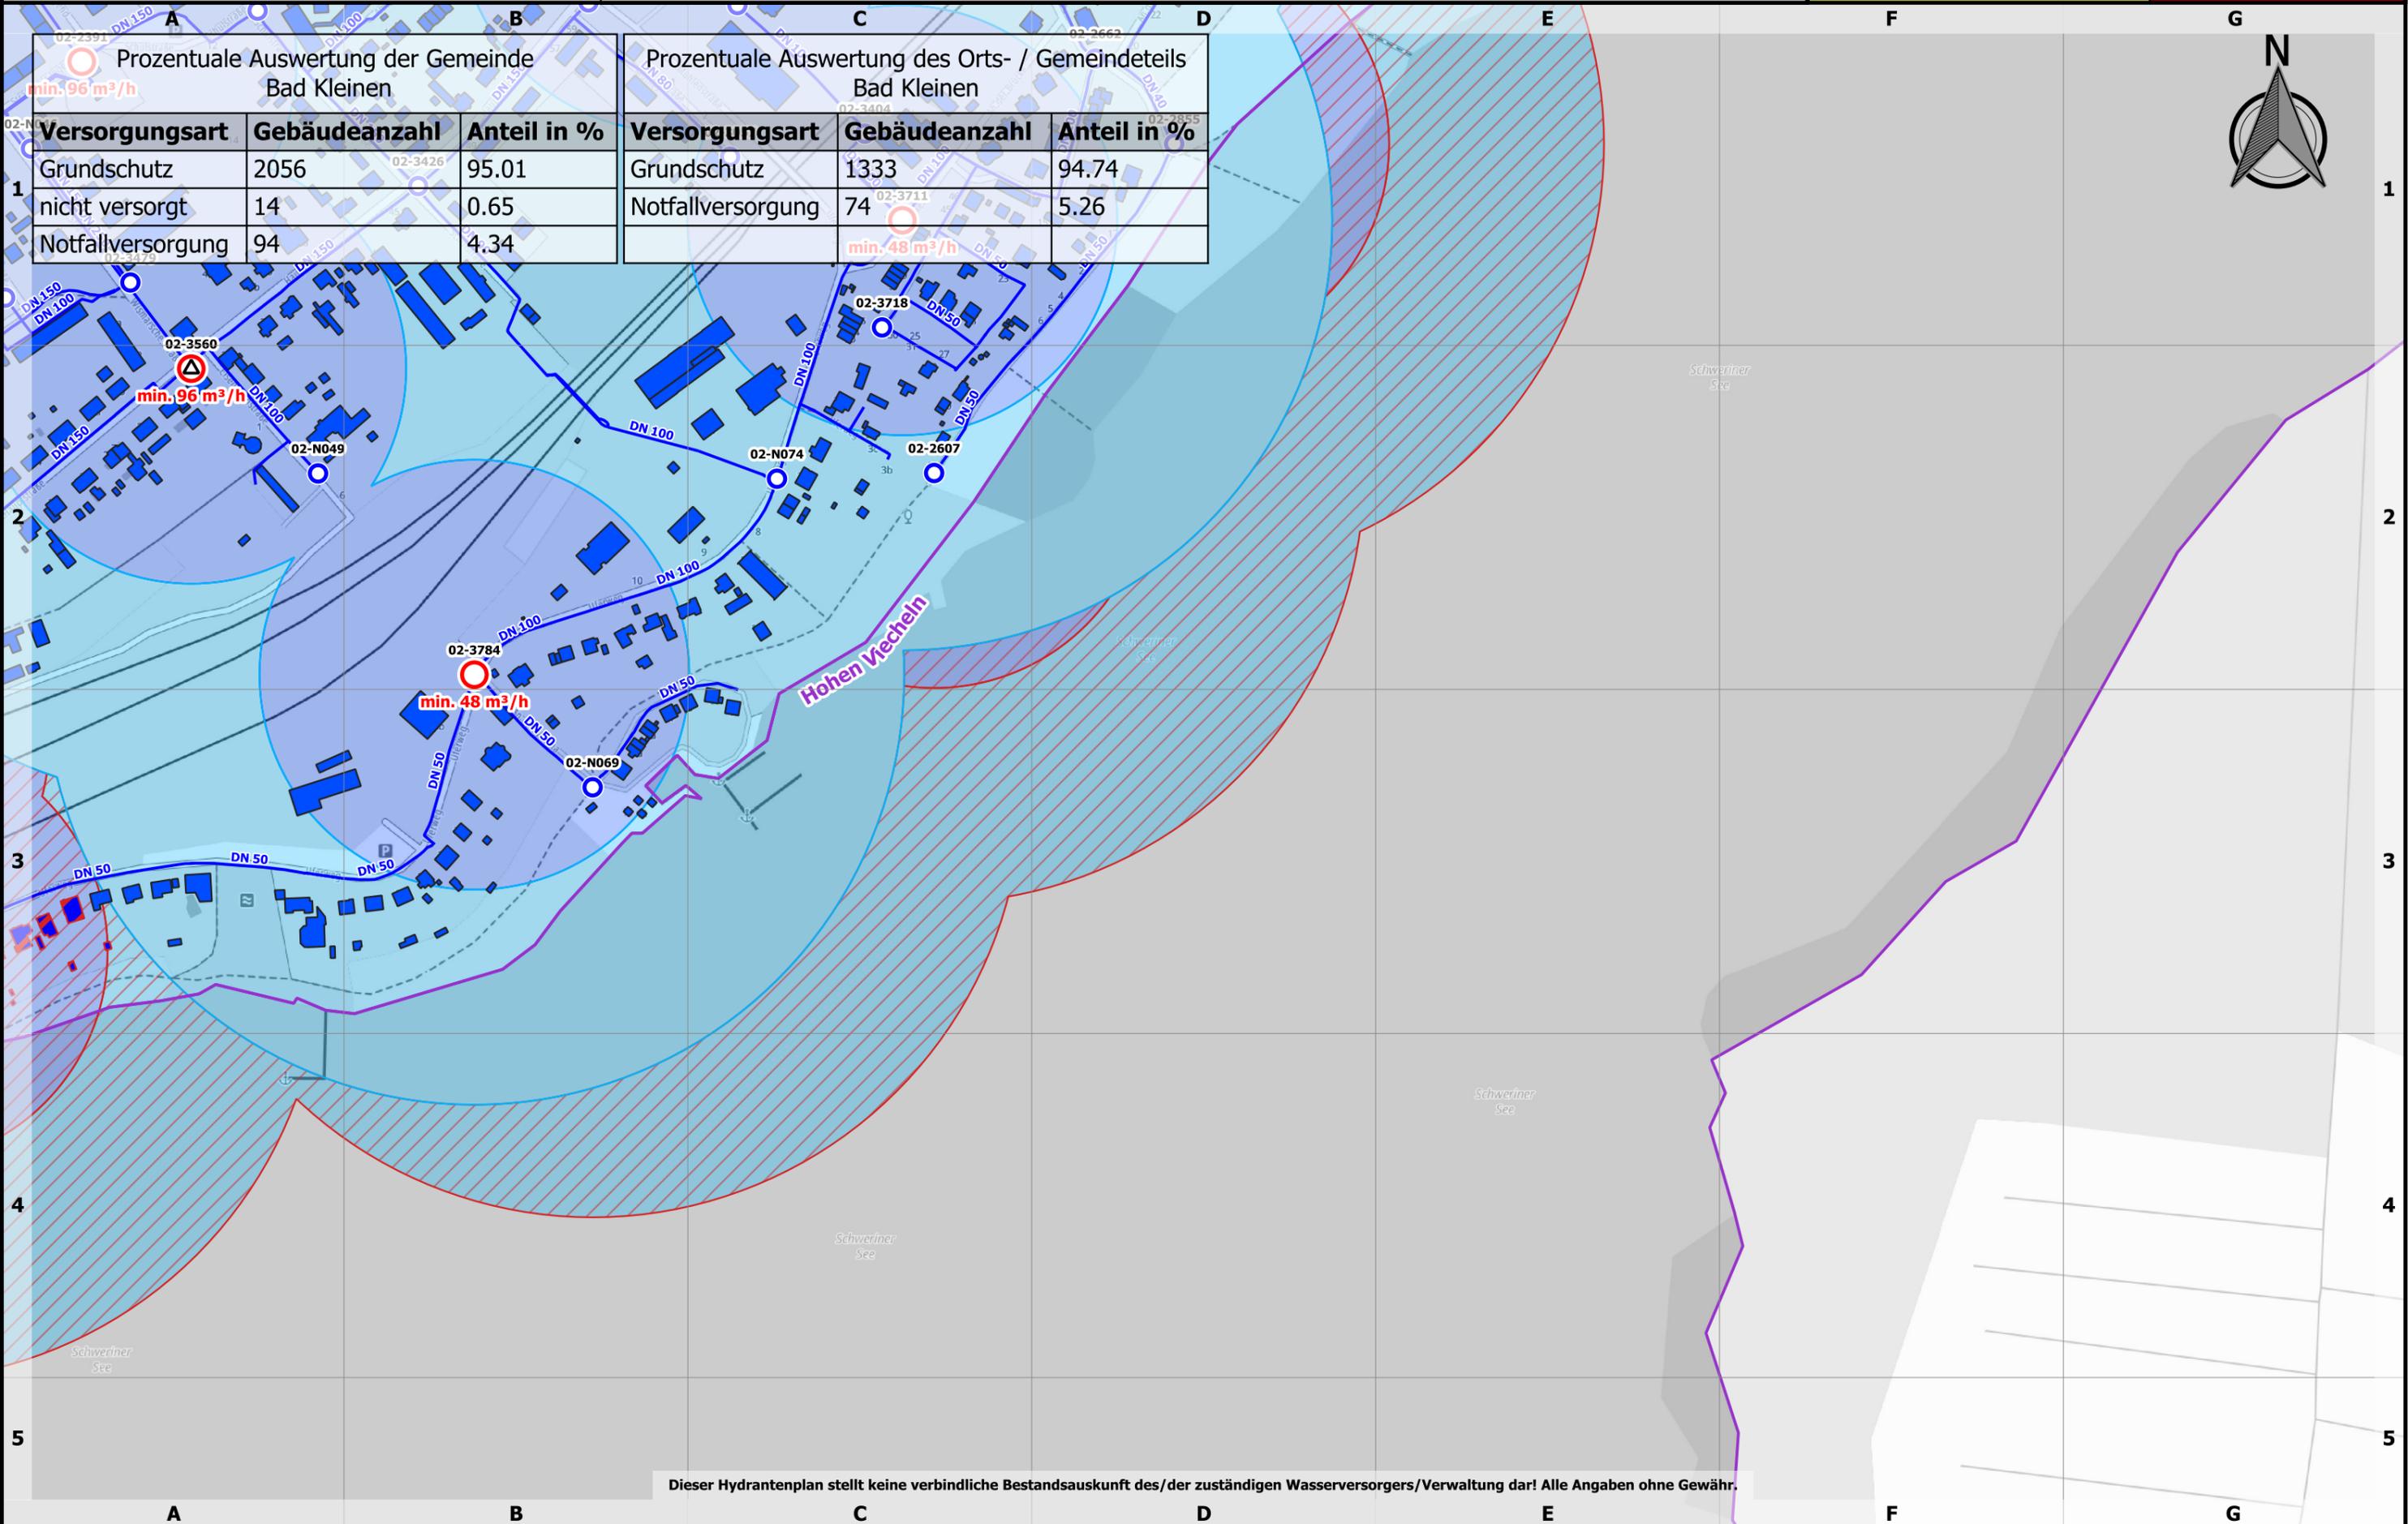

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Ventschow

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

328: 1.2



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Ventschow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	365	90.12
nicht versorgt	7	1.73
Notfallversorgung	33	8.15

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Ventschow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	279	87.46
nicht versorgt	7	2.19
Notfallversorgung	33	10.34

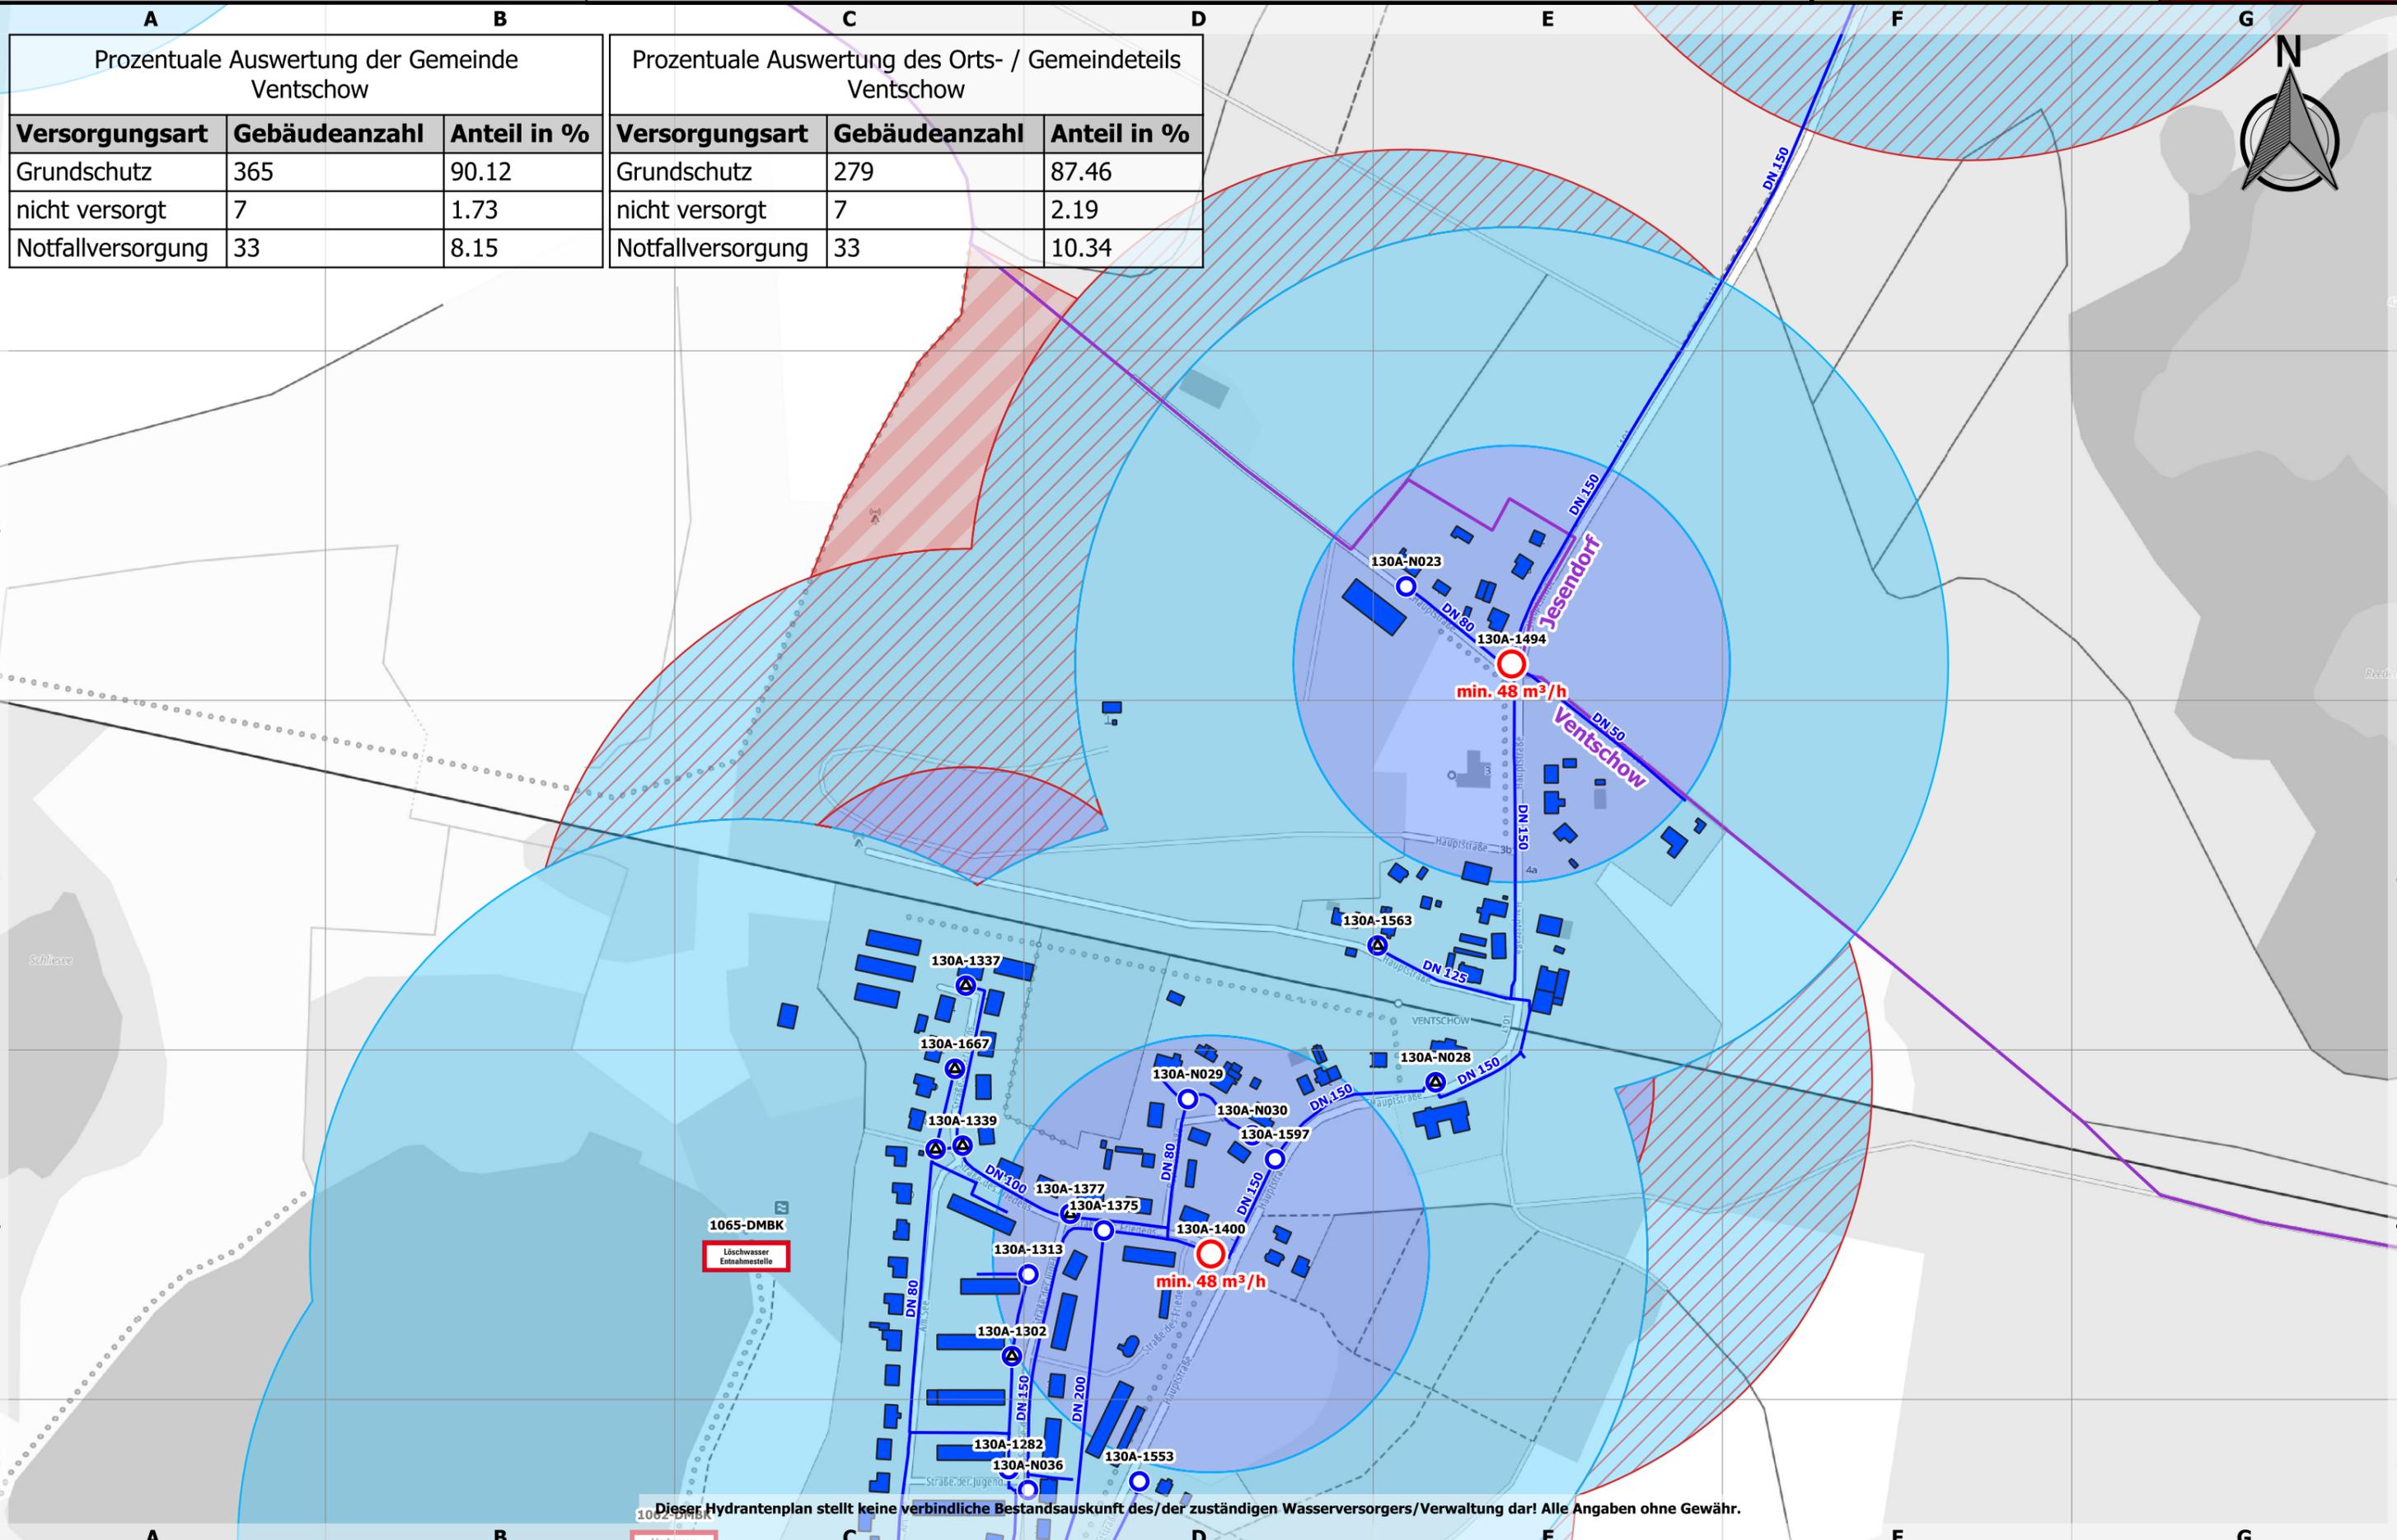


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

654: 2.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Bobitz

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Bobitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1439	71.20
nicht versorgt	95	4.70
Notfallversorgung	487	24.10

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	316	89.52
nicht versorgt	13	3.68
Notfallversorgung	24	6.80

