



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Pohnstorf



Stand:
 22.05.2023


43: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
 Damshagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
 Pohnstorf

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	15	100.00

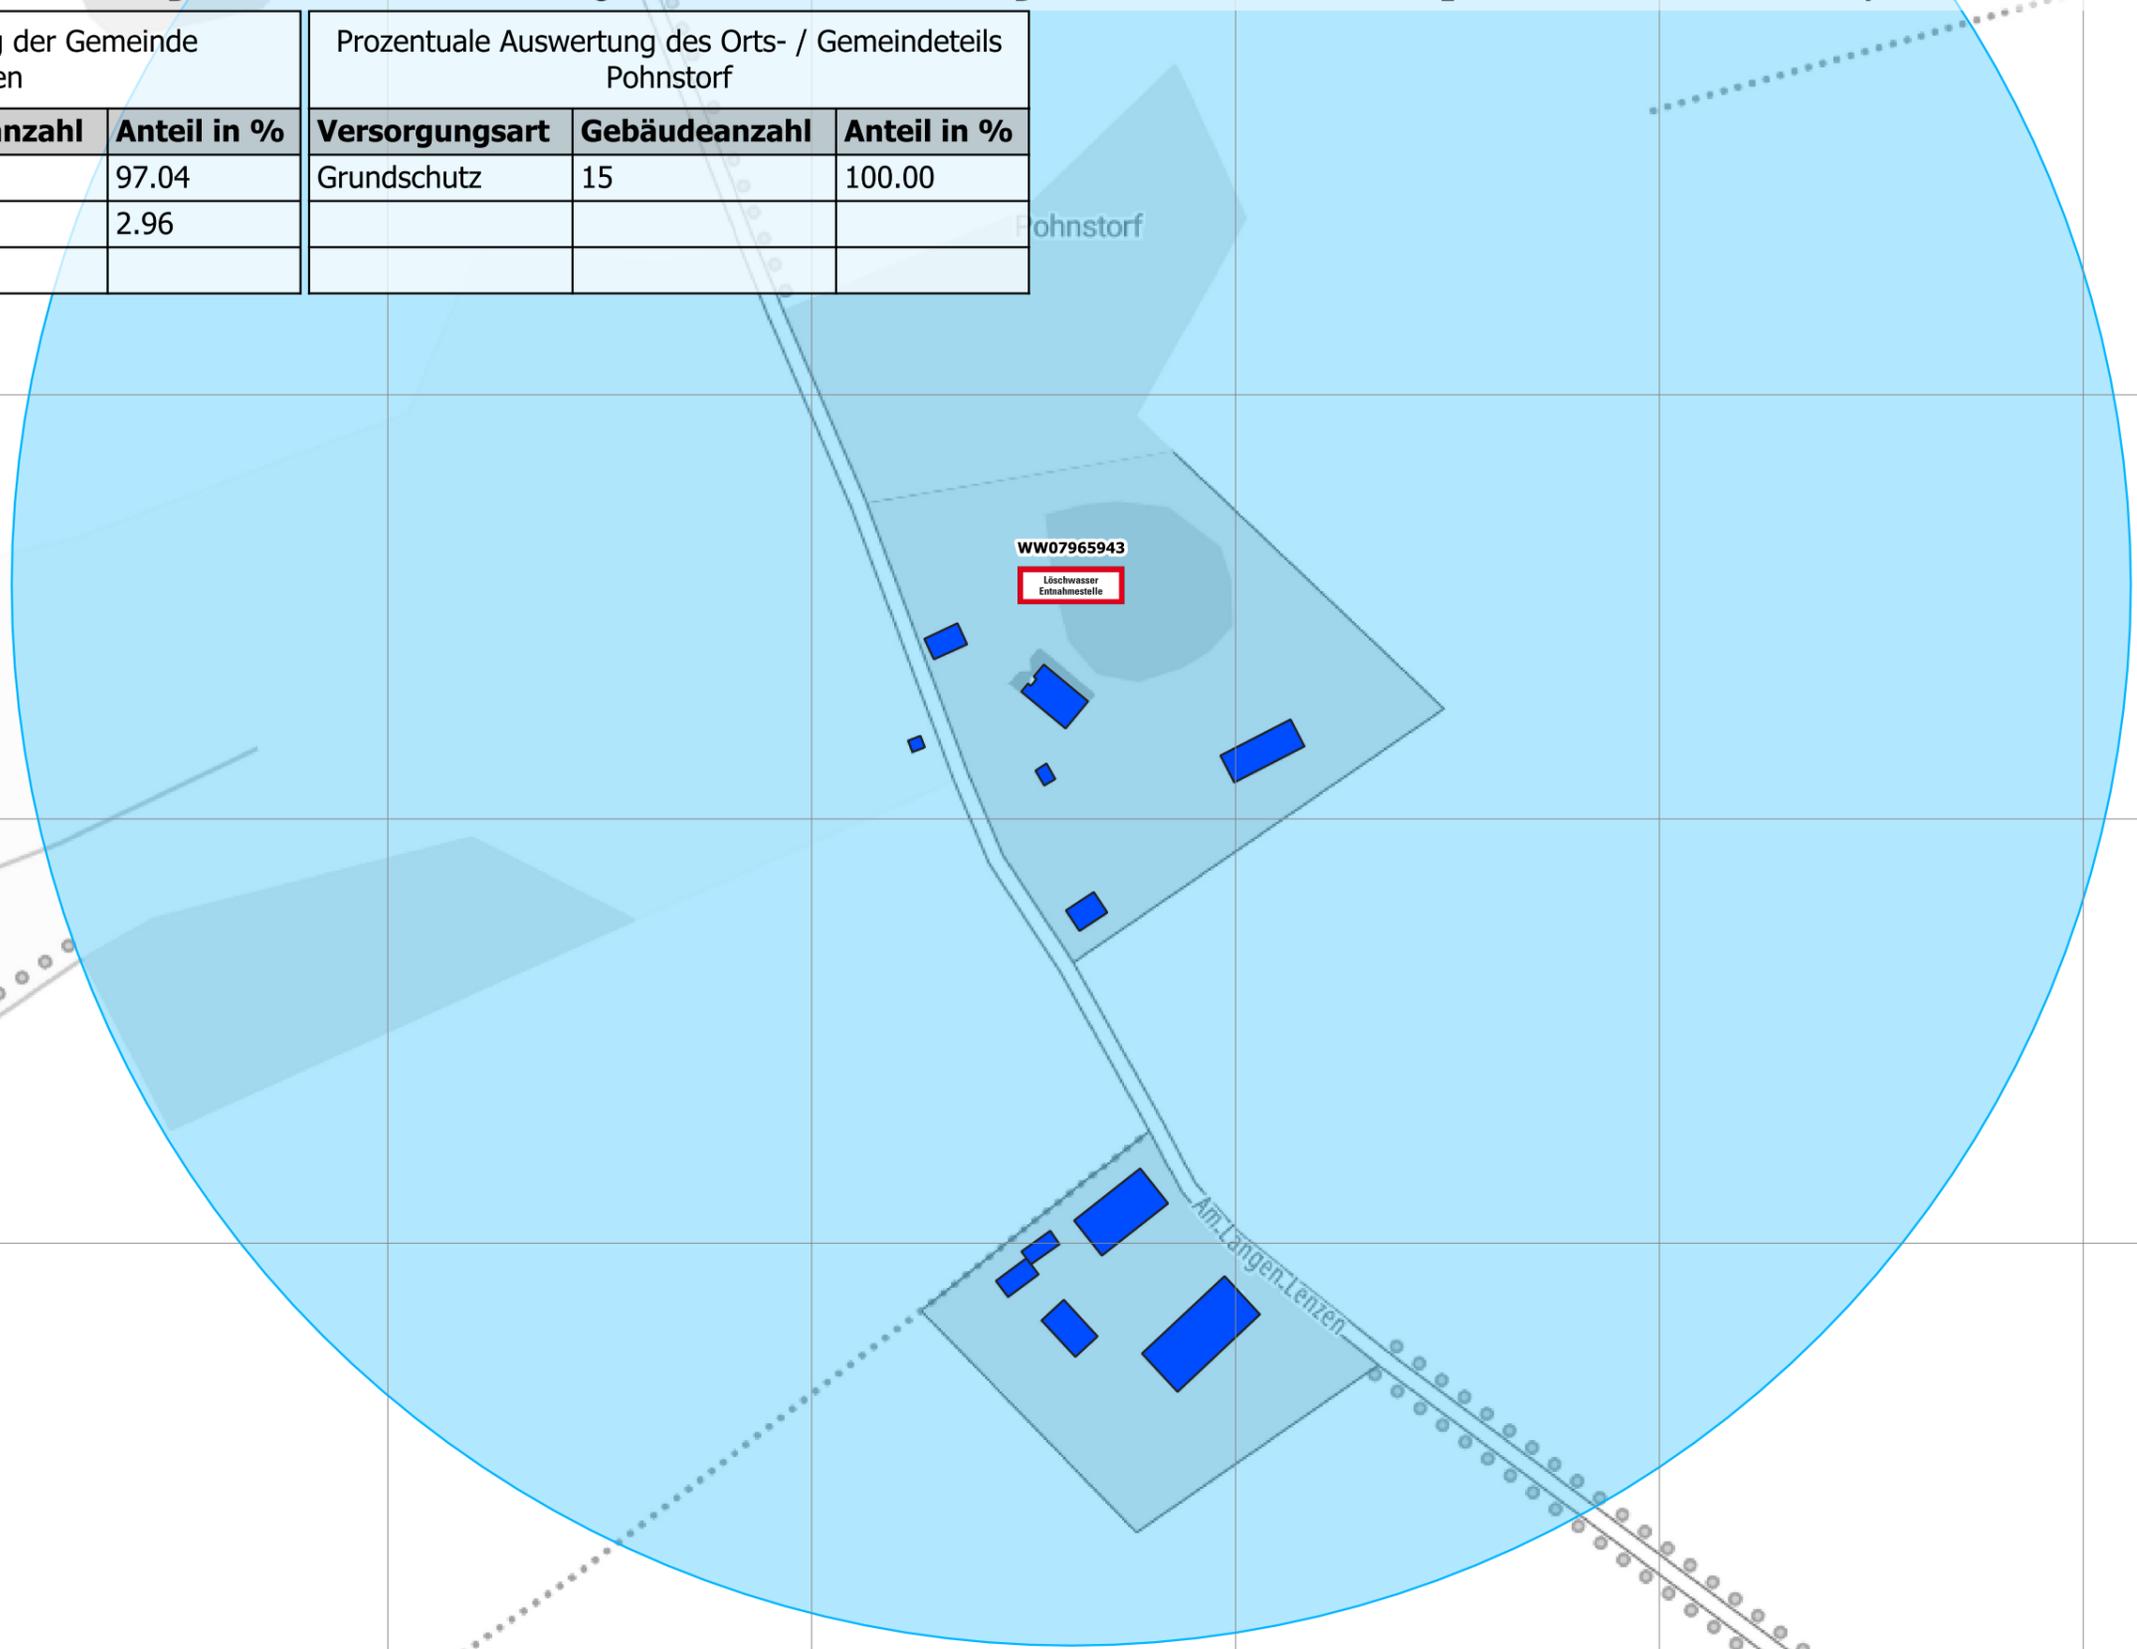


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hofe




Stand:
 22.05.2023

55: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dorf Gutow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	102	92.73
nicht versorgt	8	7.27

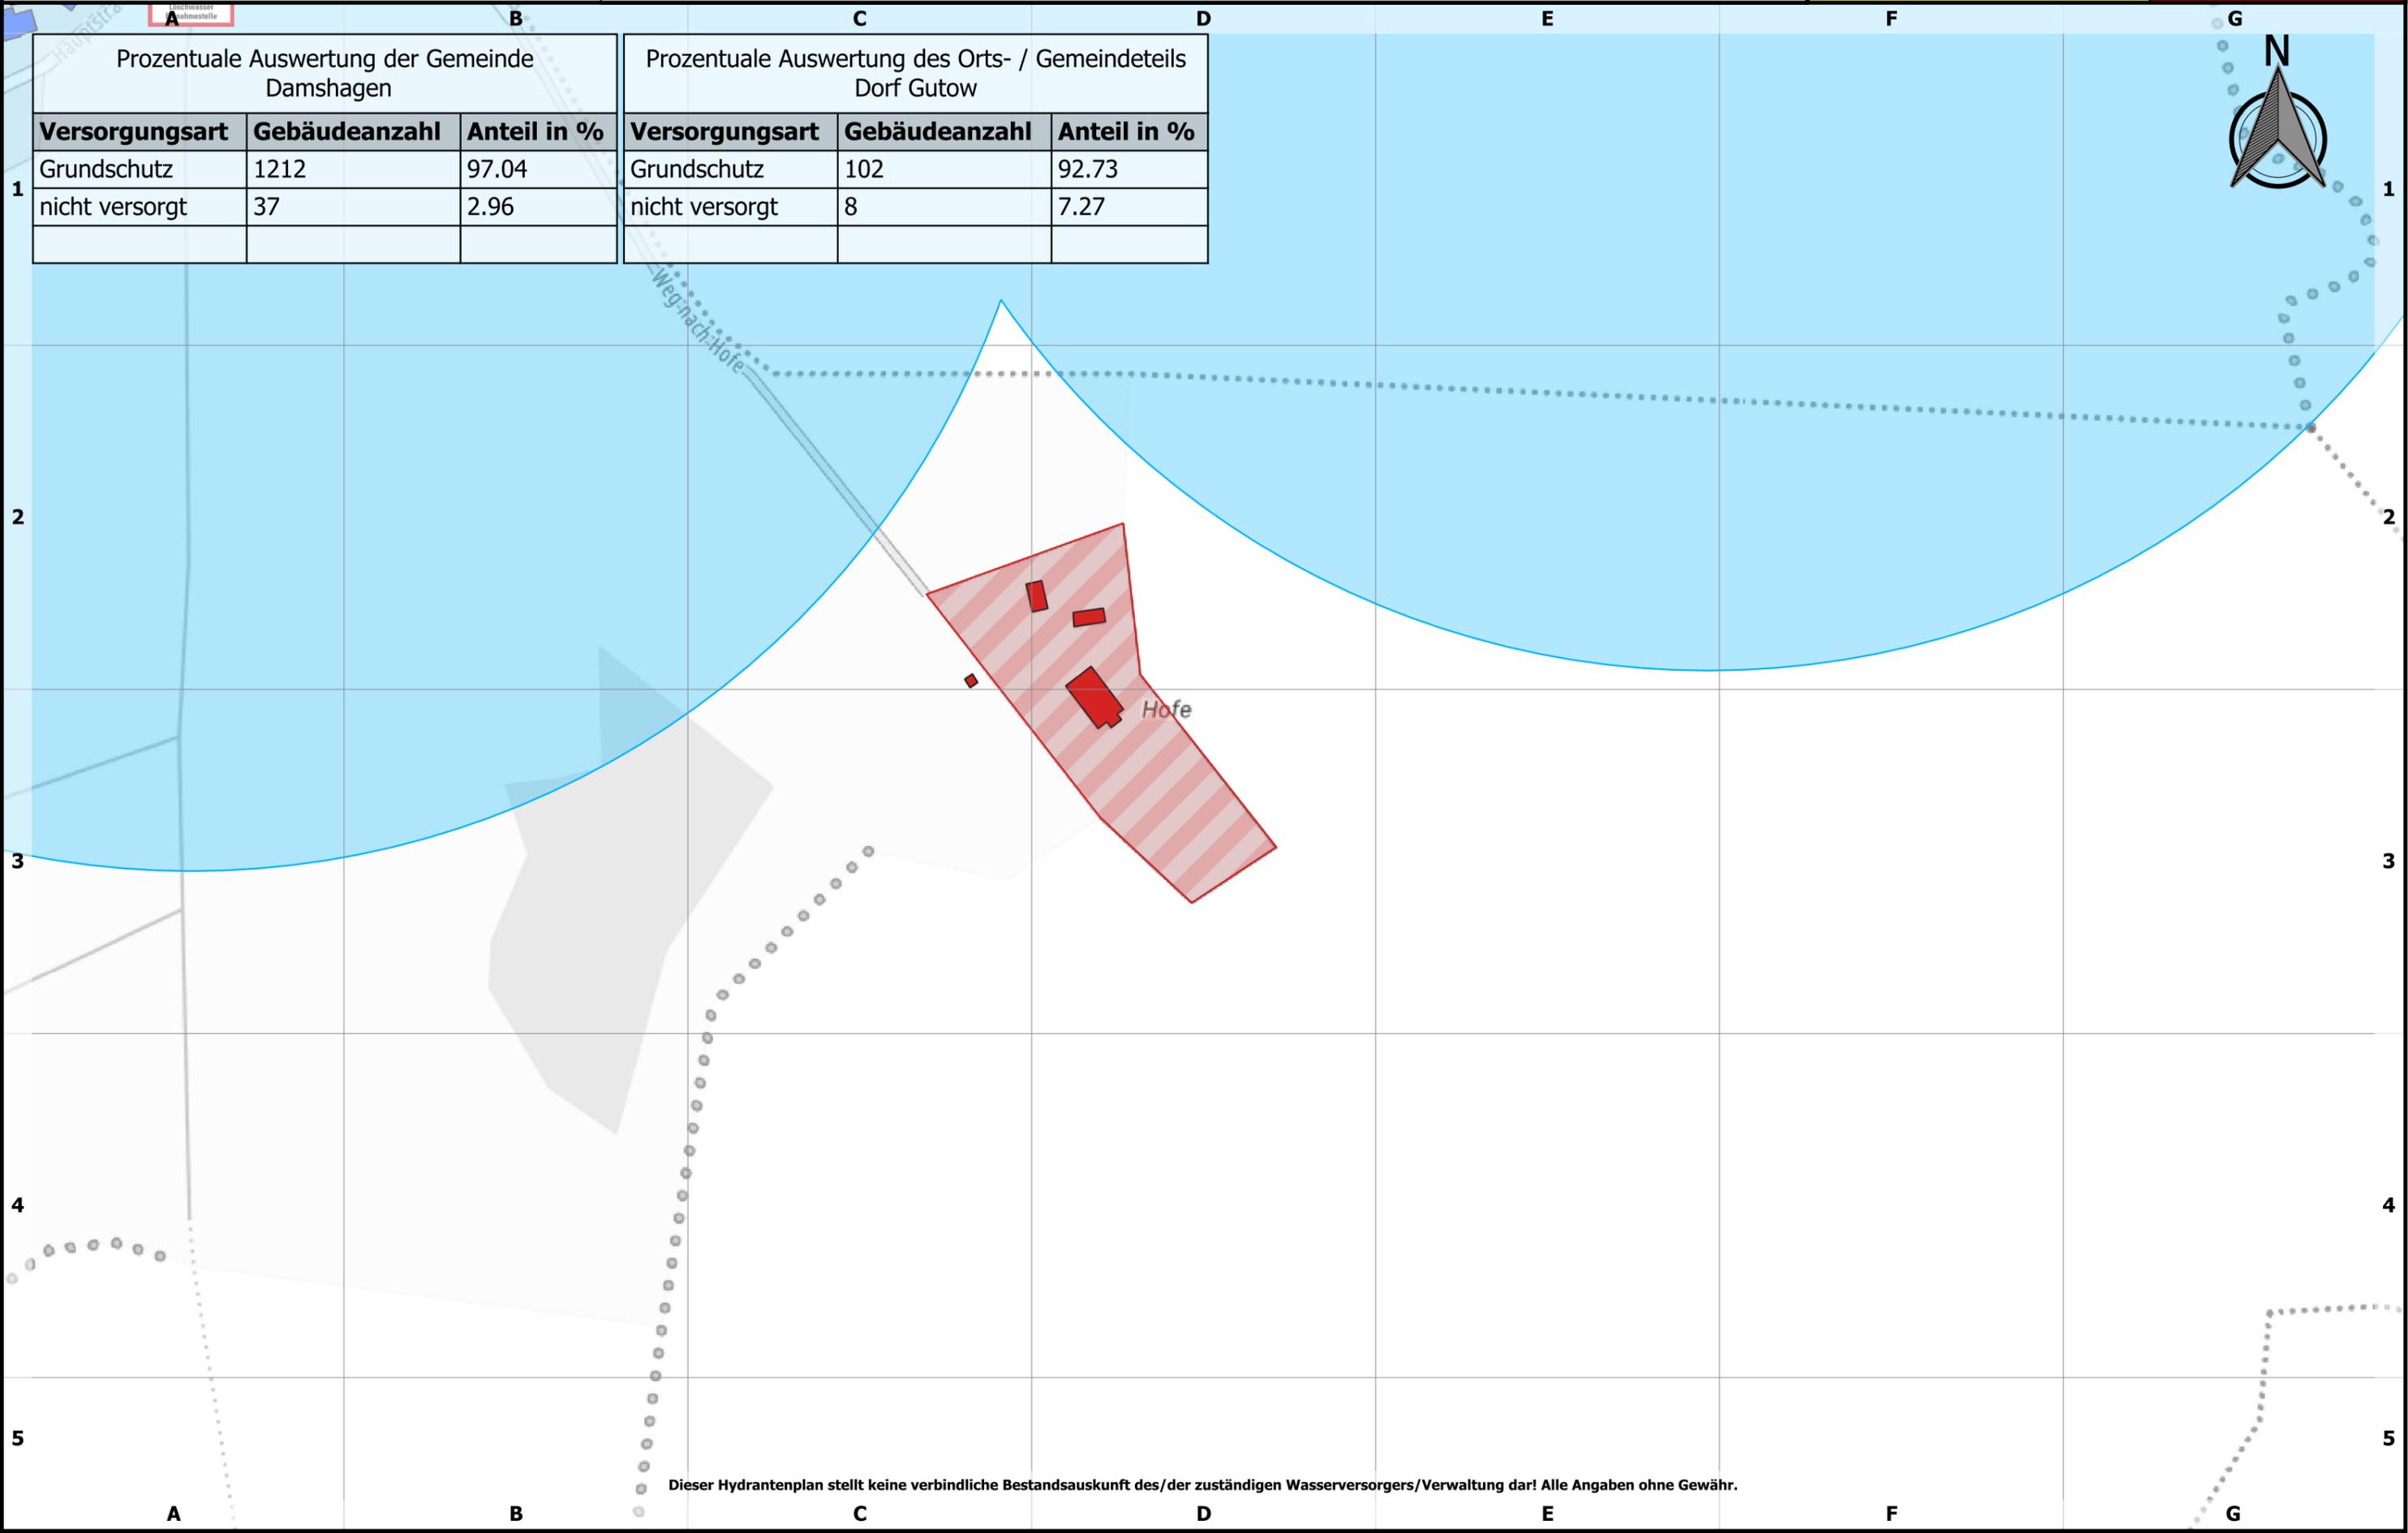

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000


Stand:
22.05.2023

57: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kussow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	33	100.00

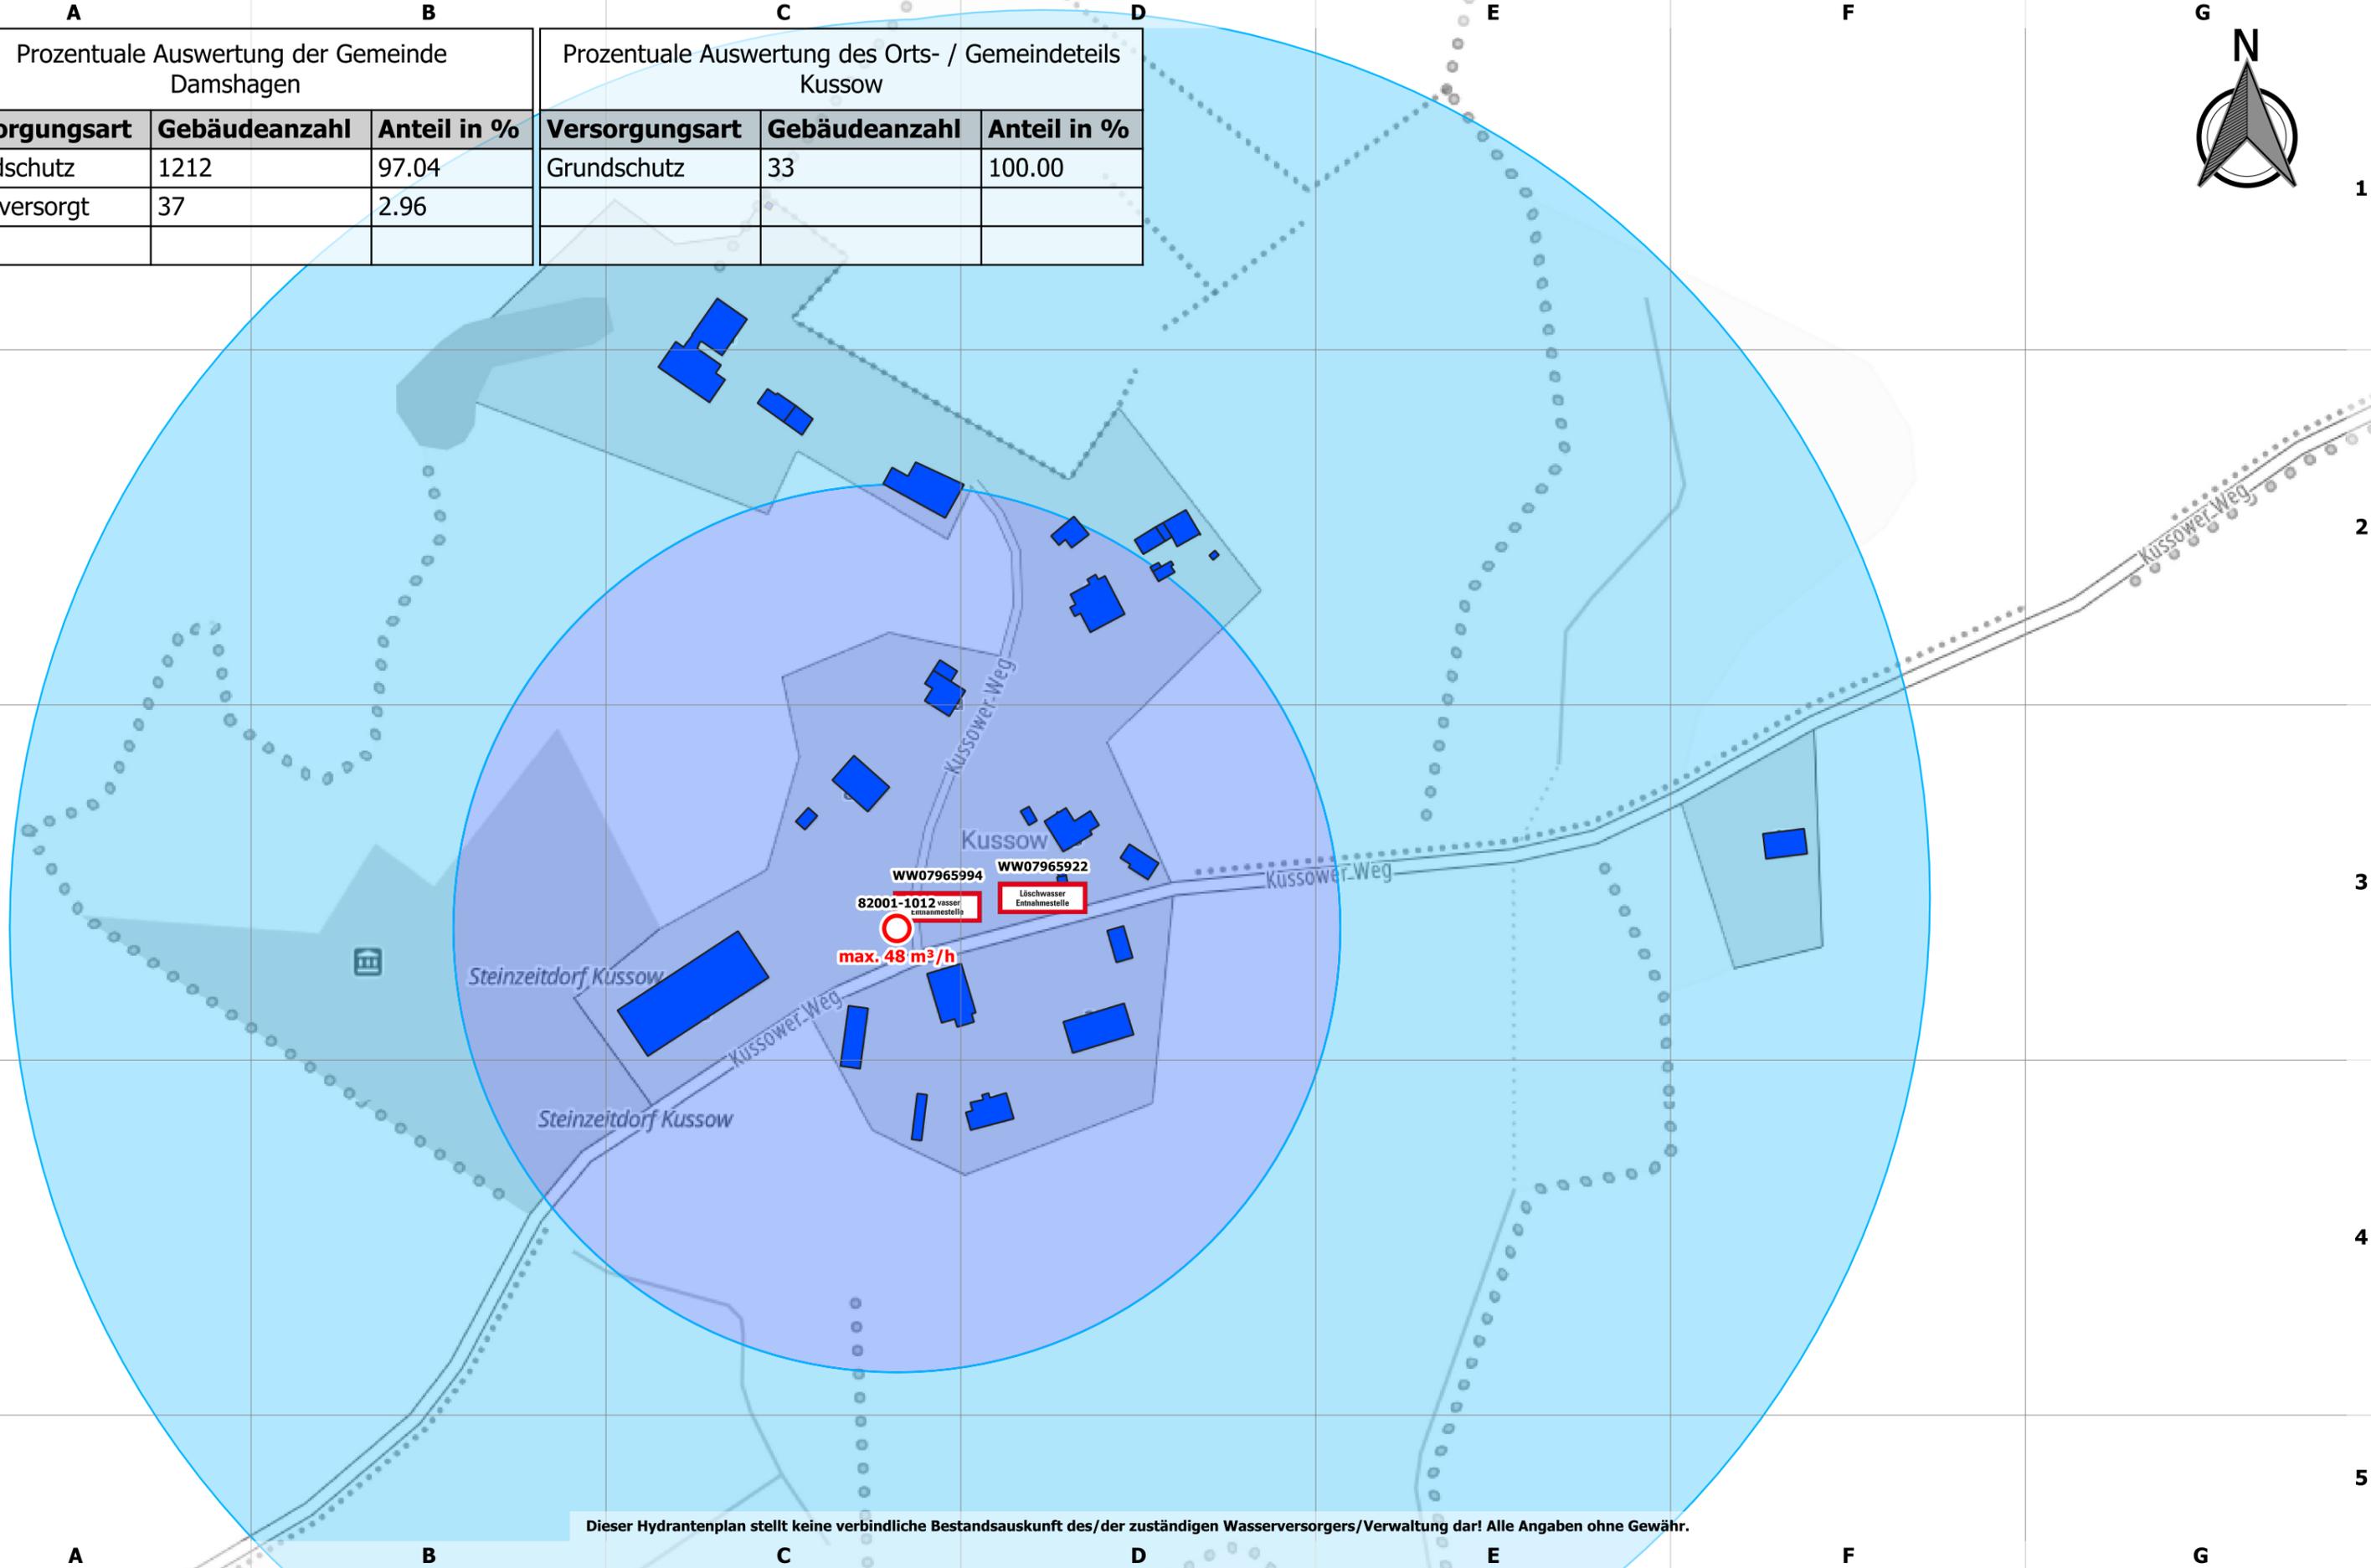



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Moor




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

59: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Moor		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	28	100.00

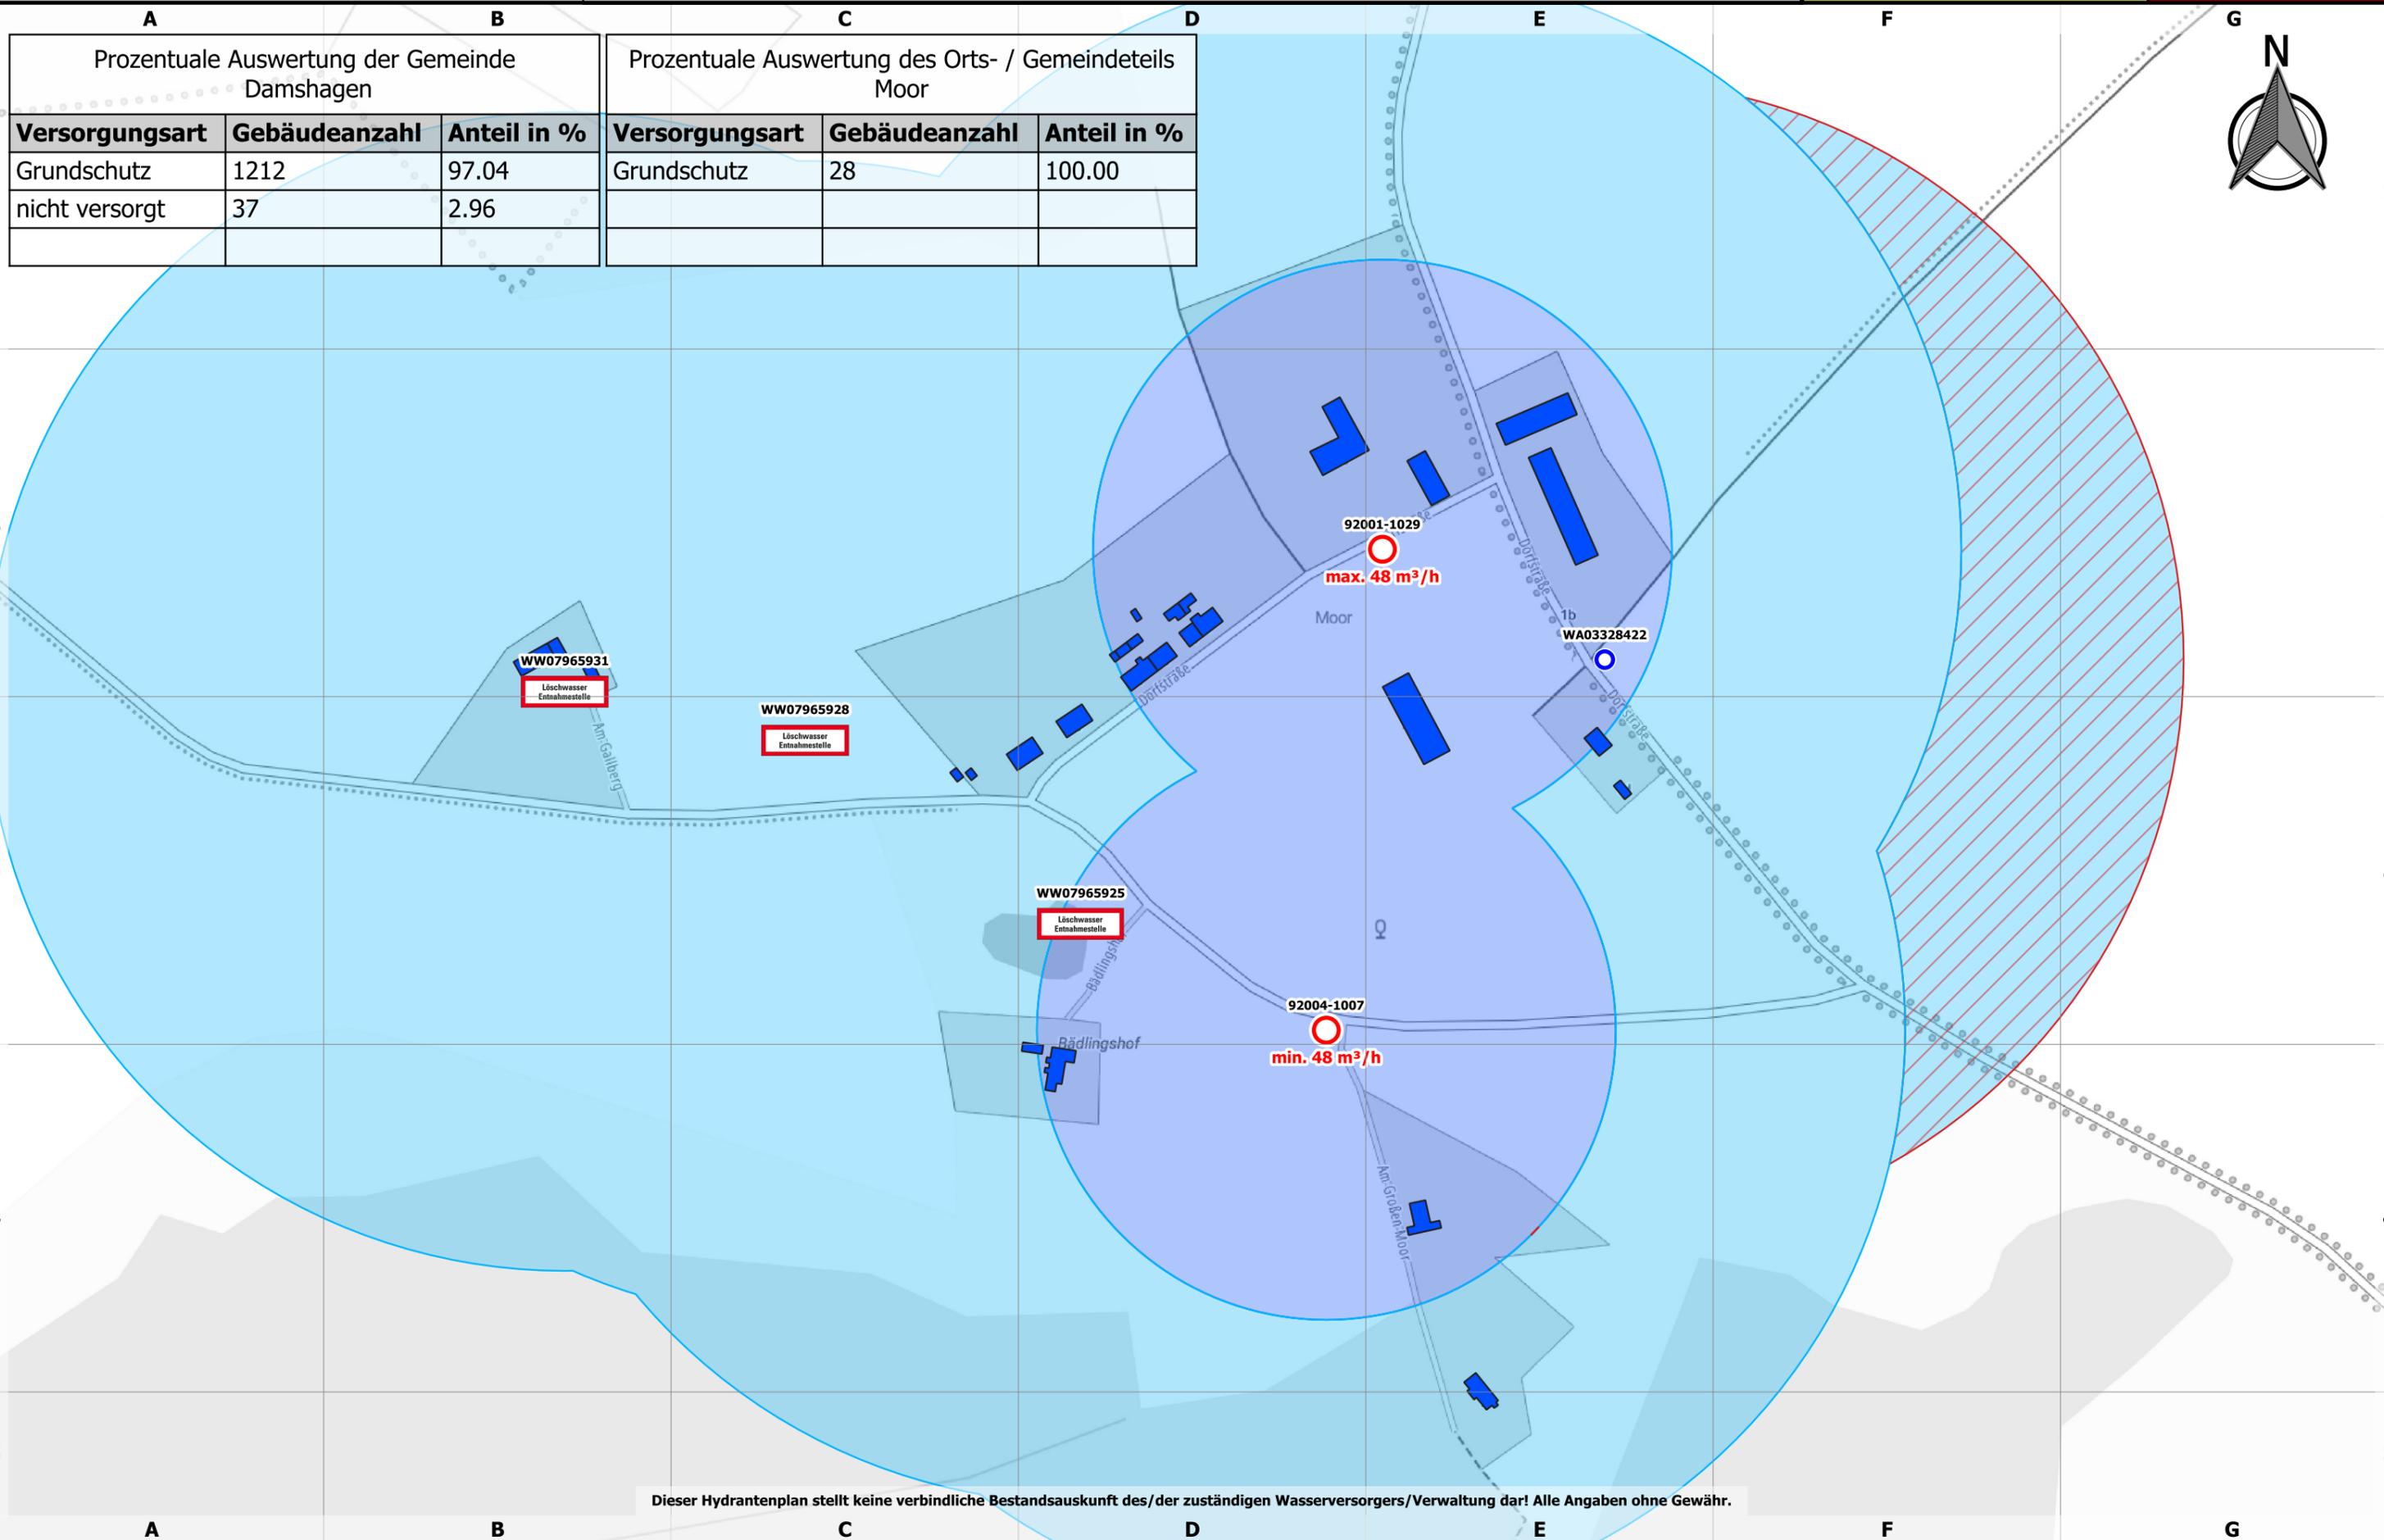

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Parin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	48	100.00

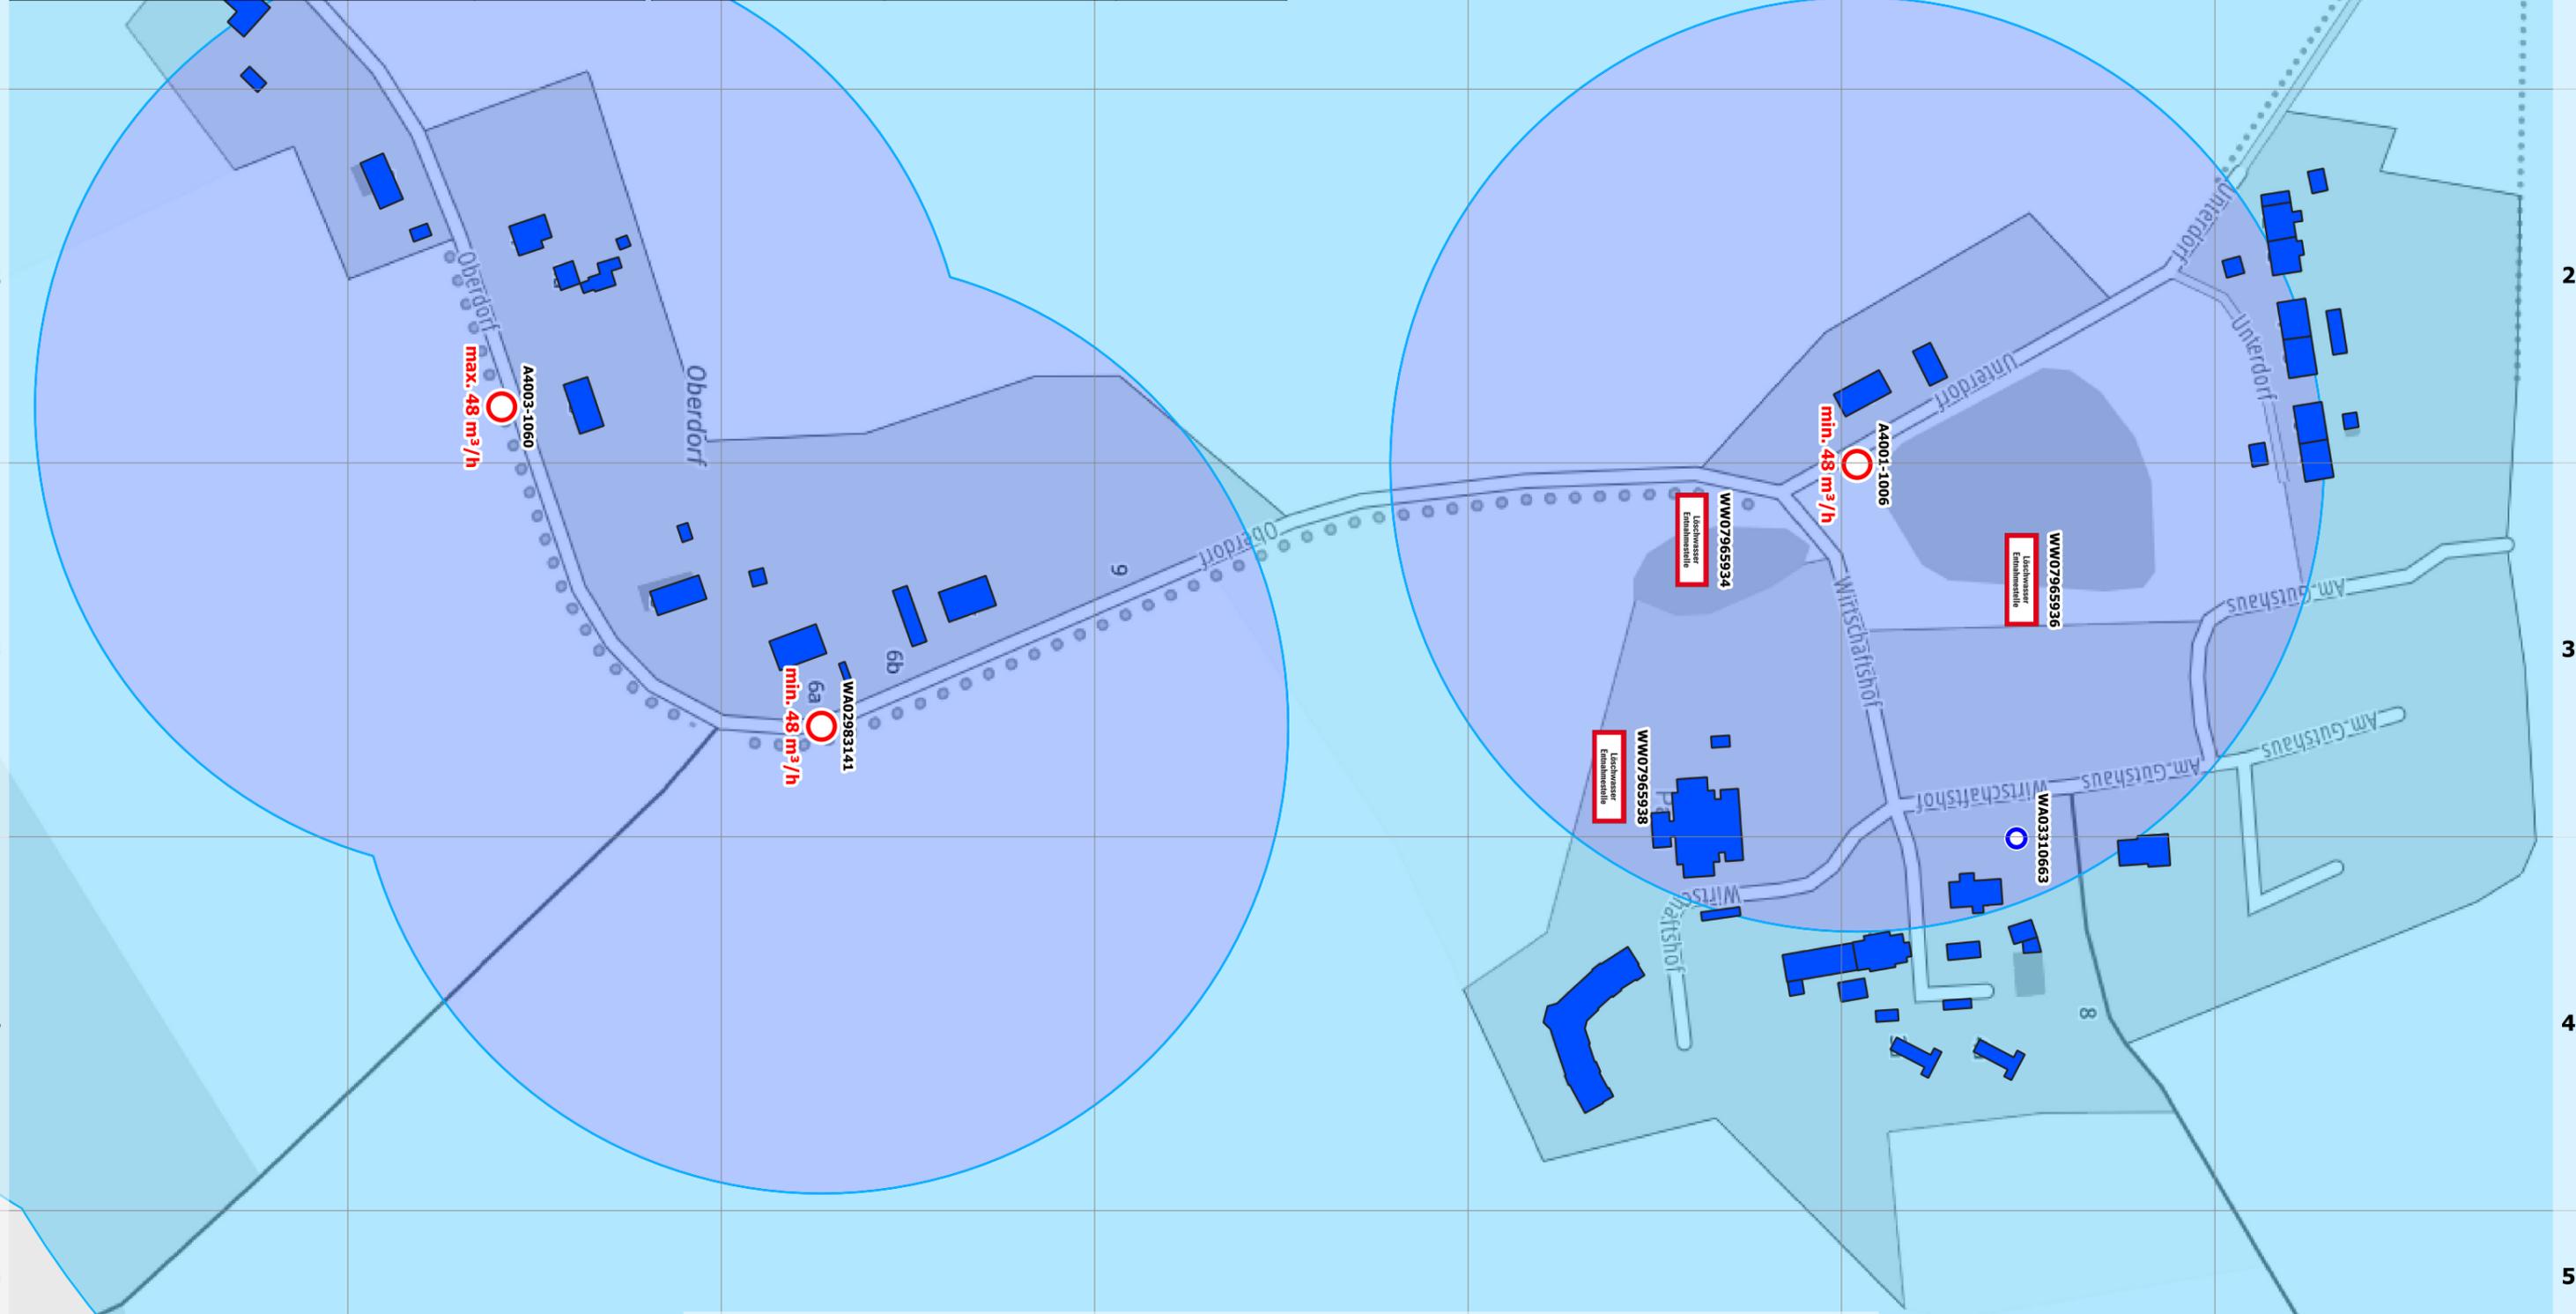

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

67: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rolofshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	226	98.26
nicht versorgt	4	1.74

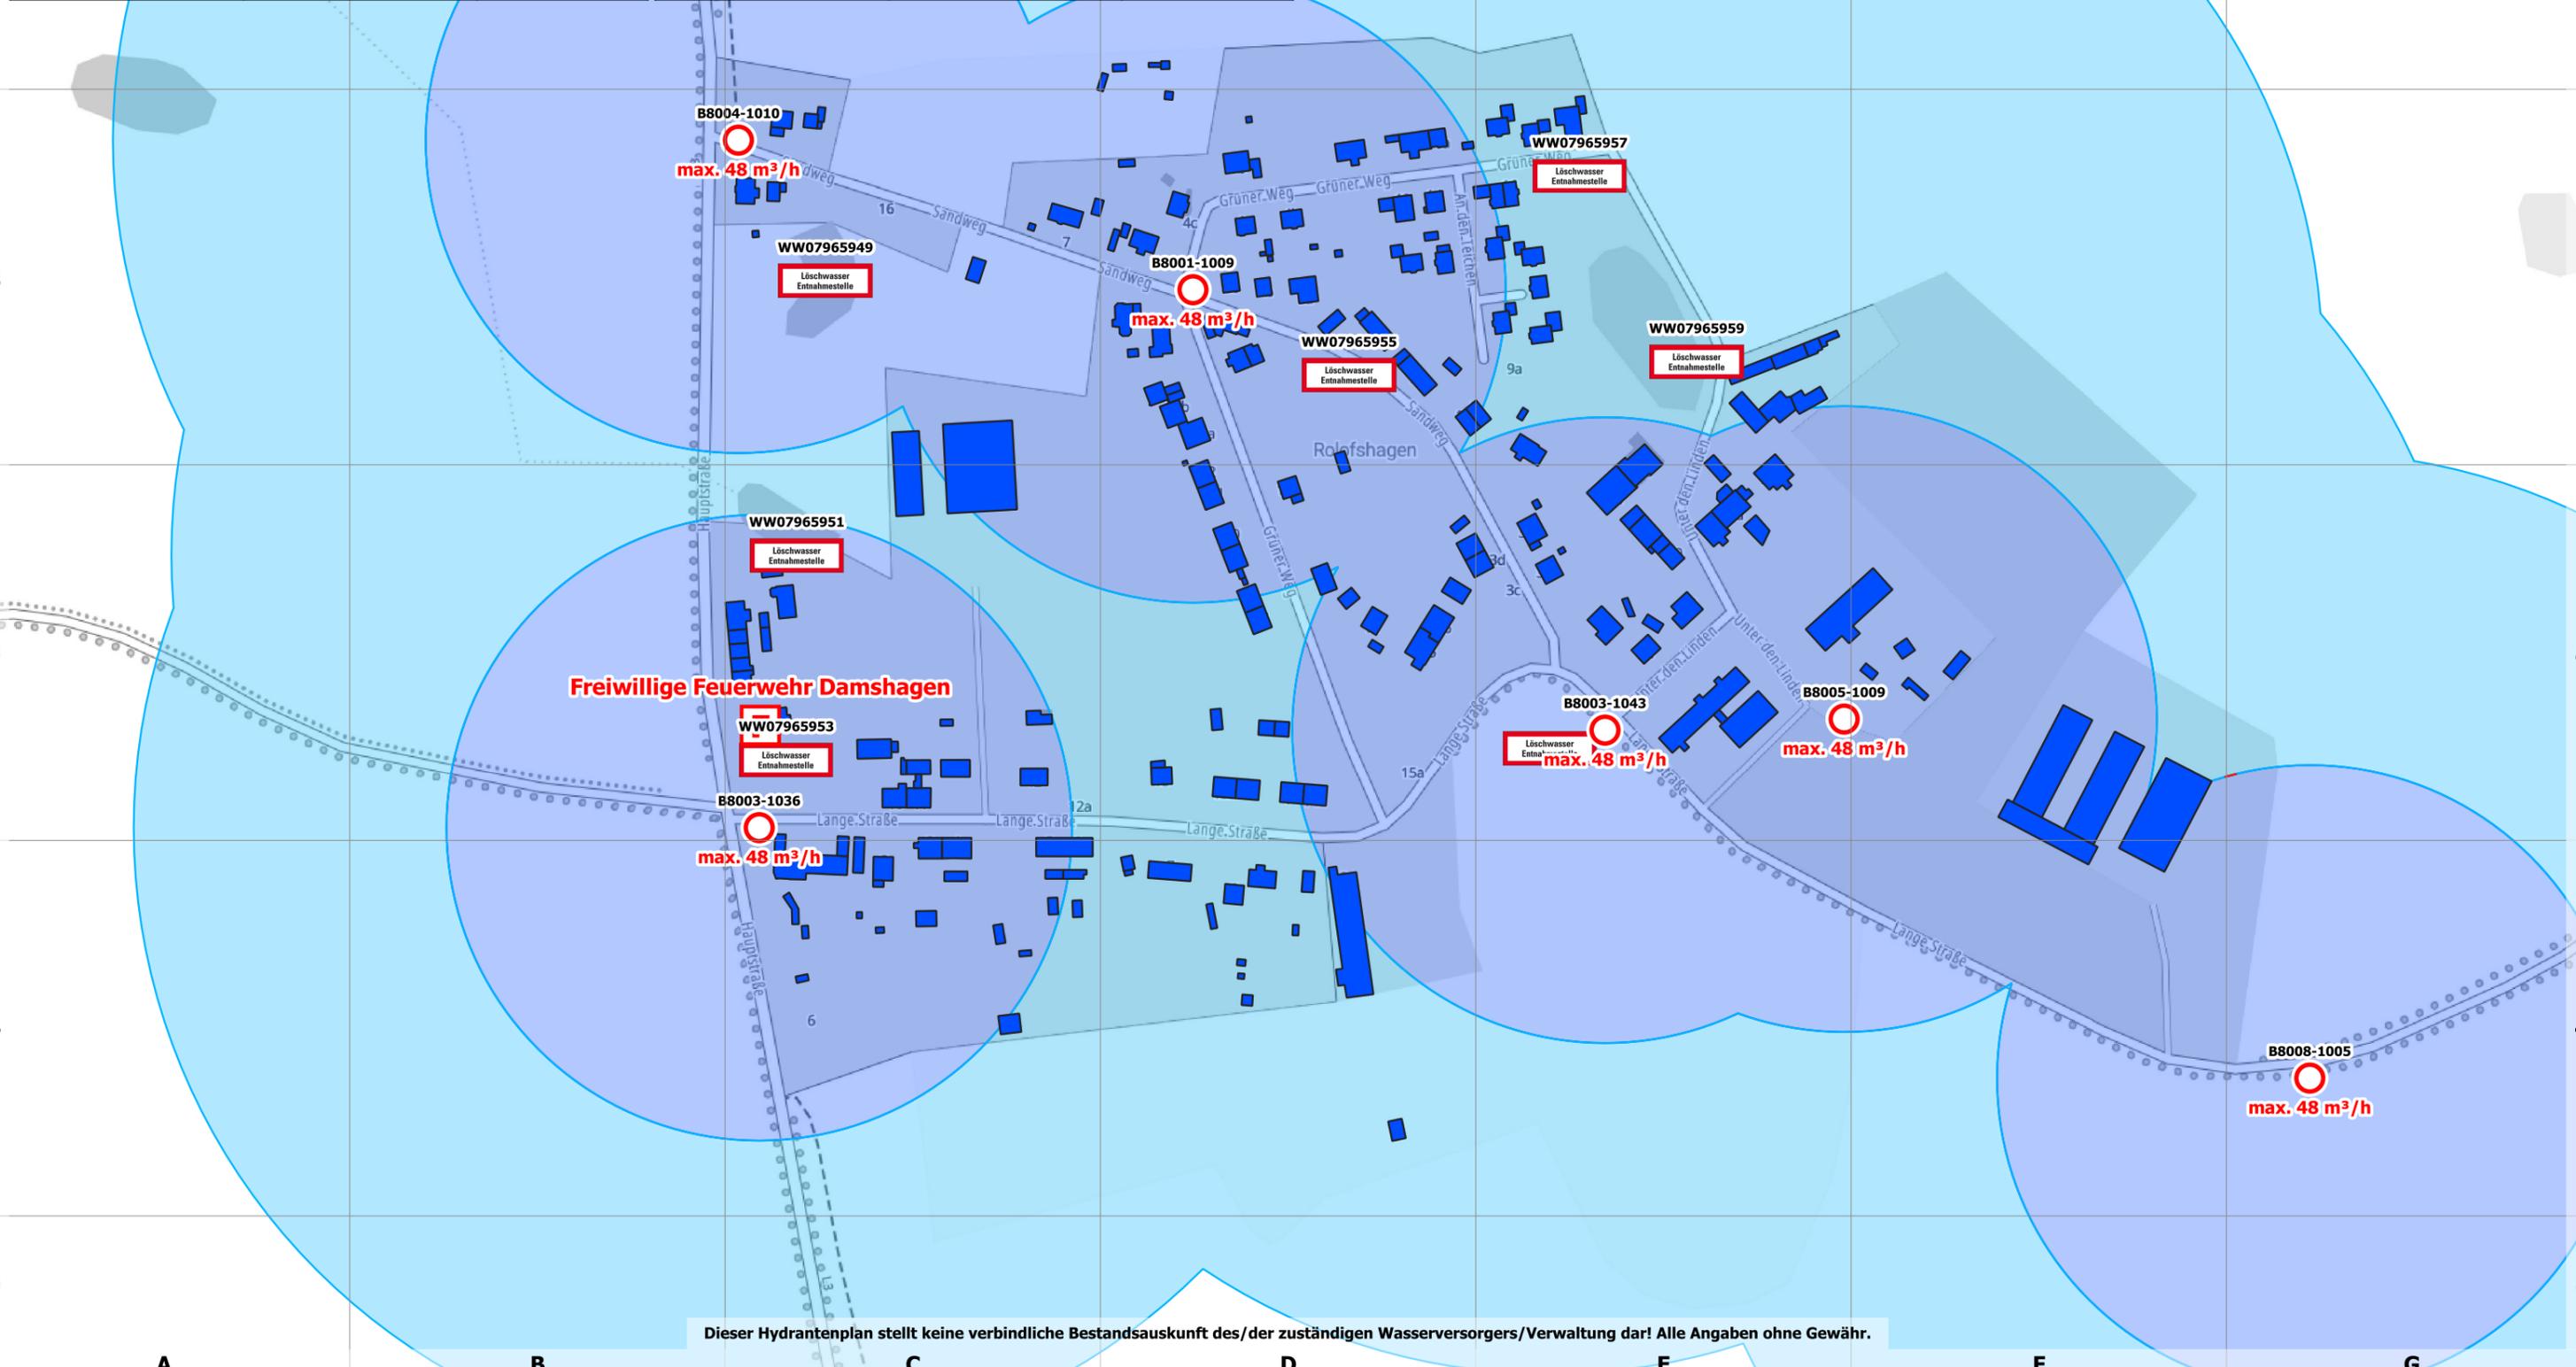

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster

Sandfelln



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Pohnstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	15	100.00

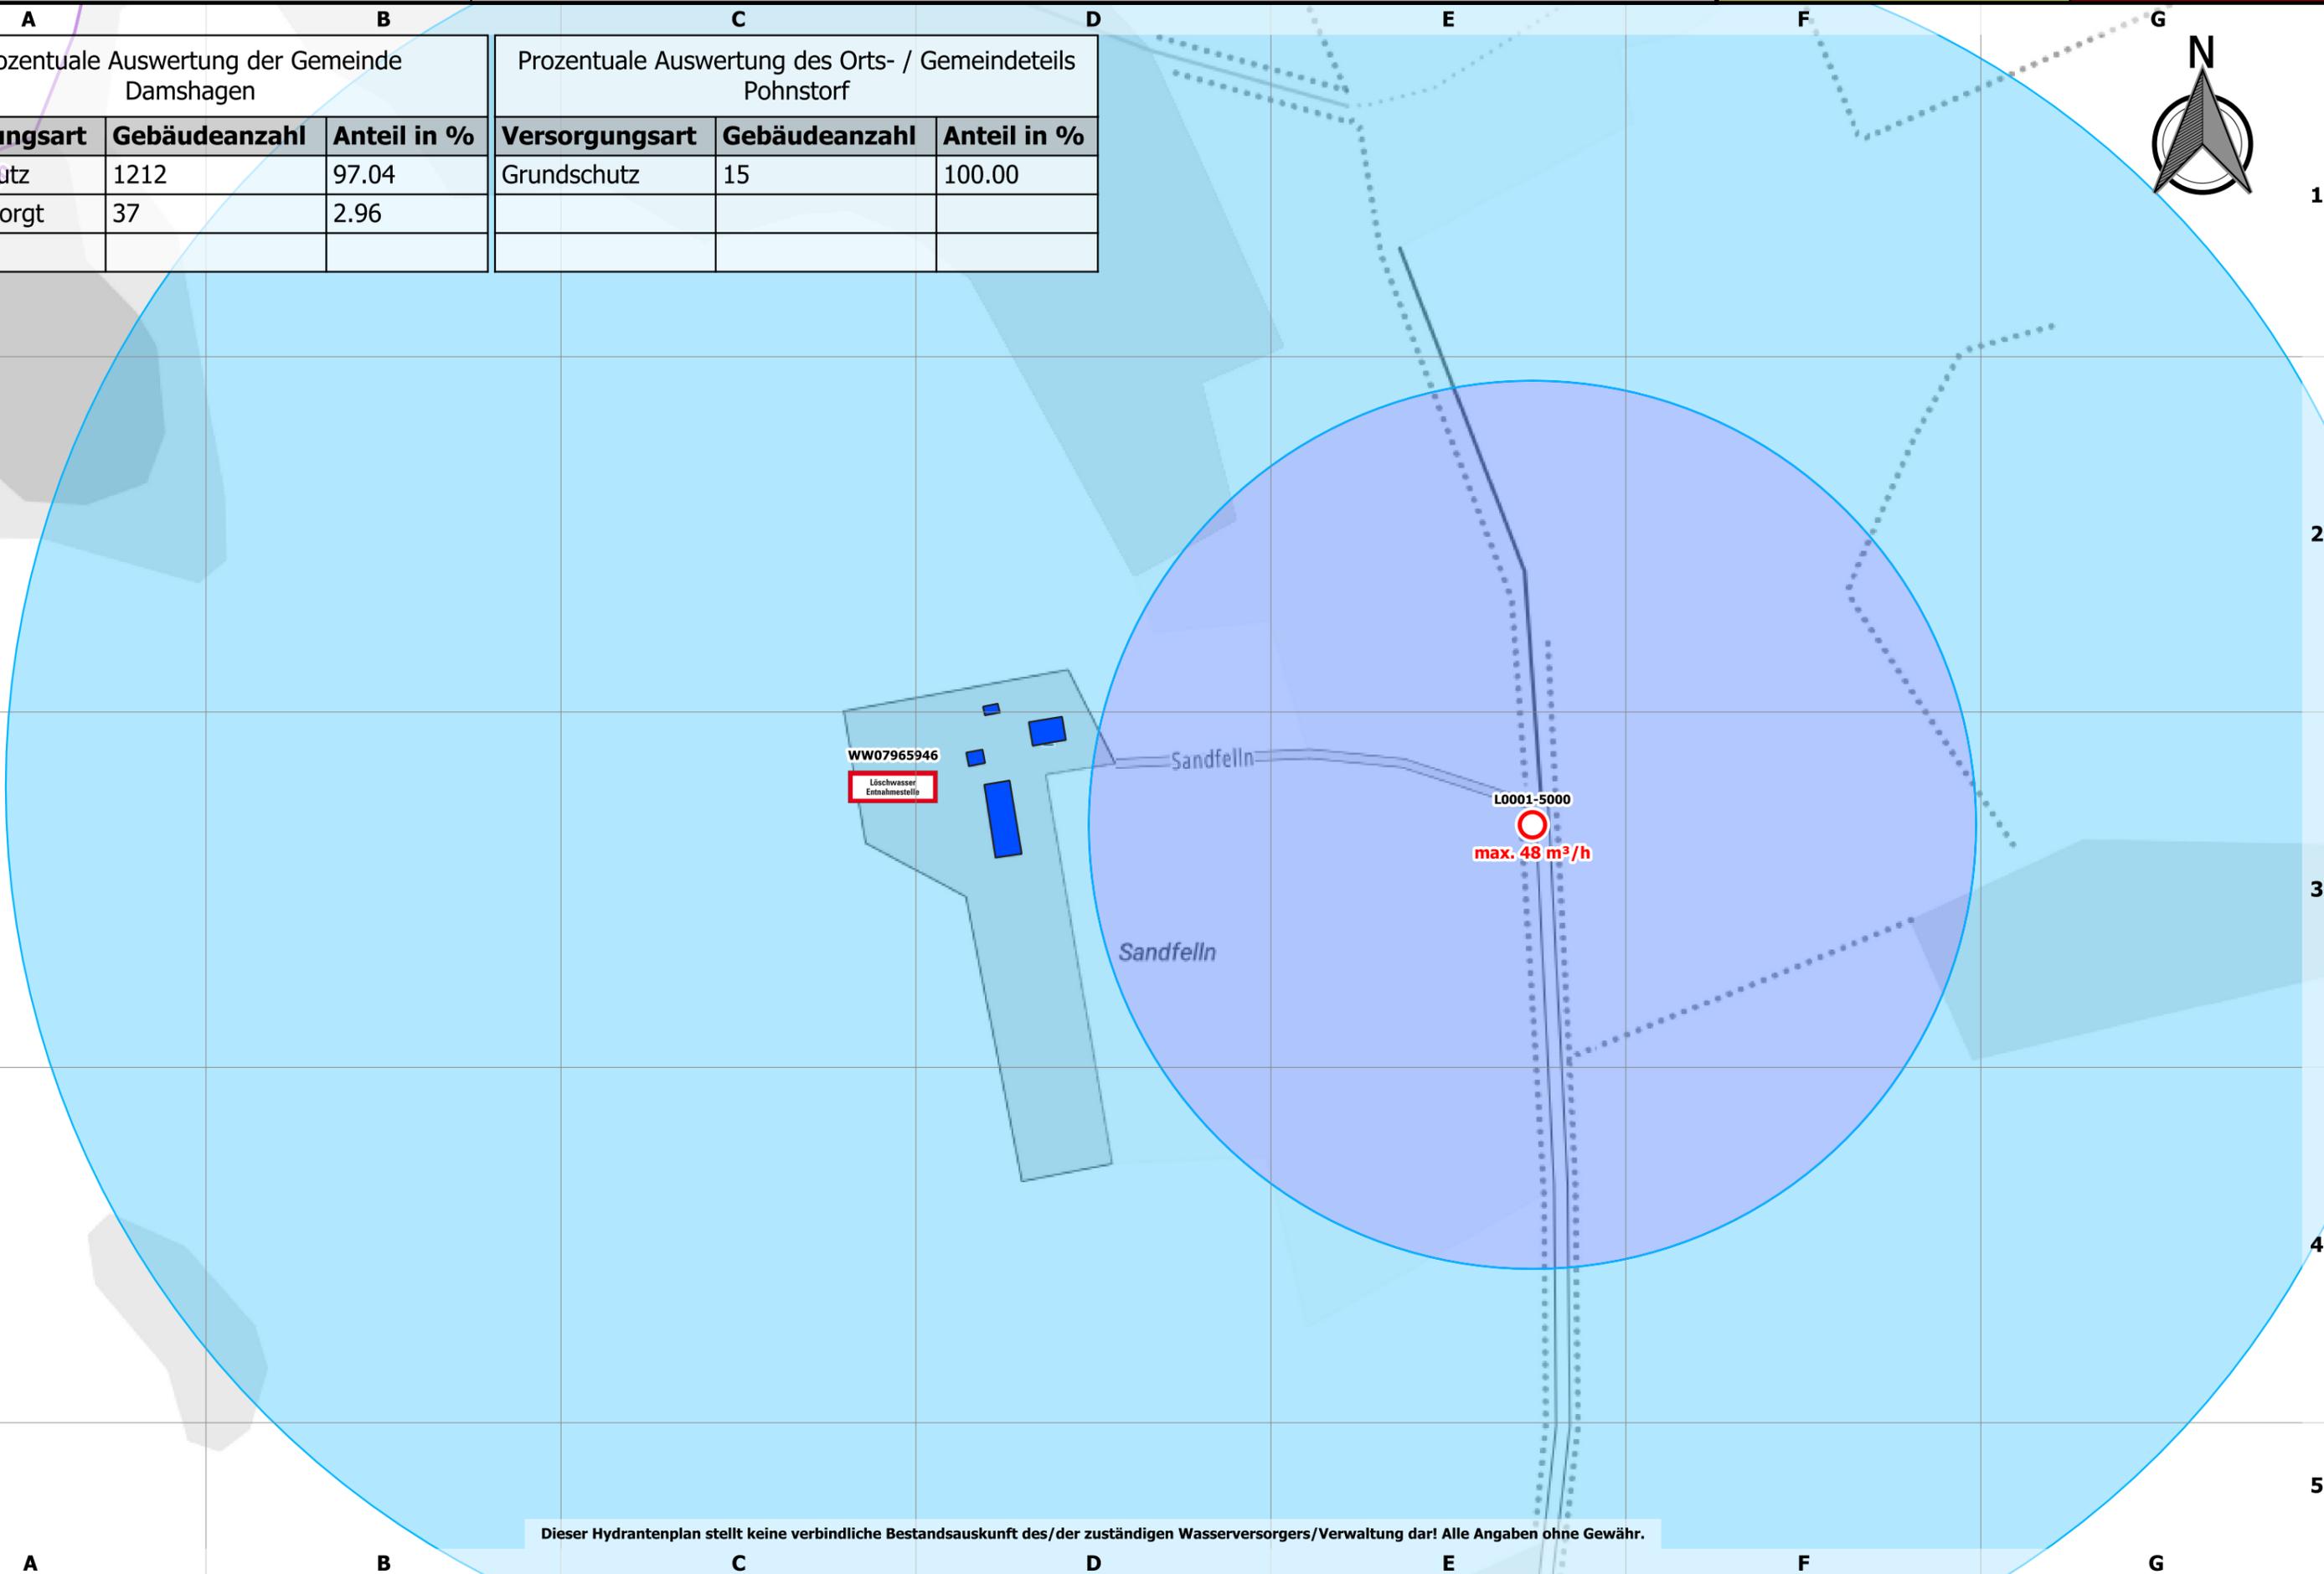


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Boltenhagen Ausbau




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

69: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Redewisch		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	366	83.75
nicht versorgt	39	8.92
Notfallversorgung	32	7.32

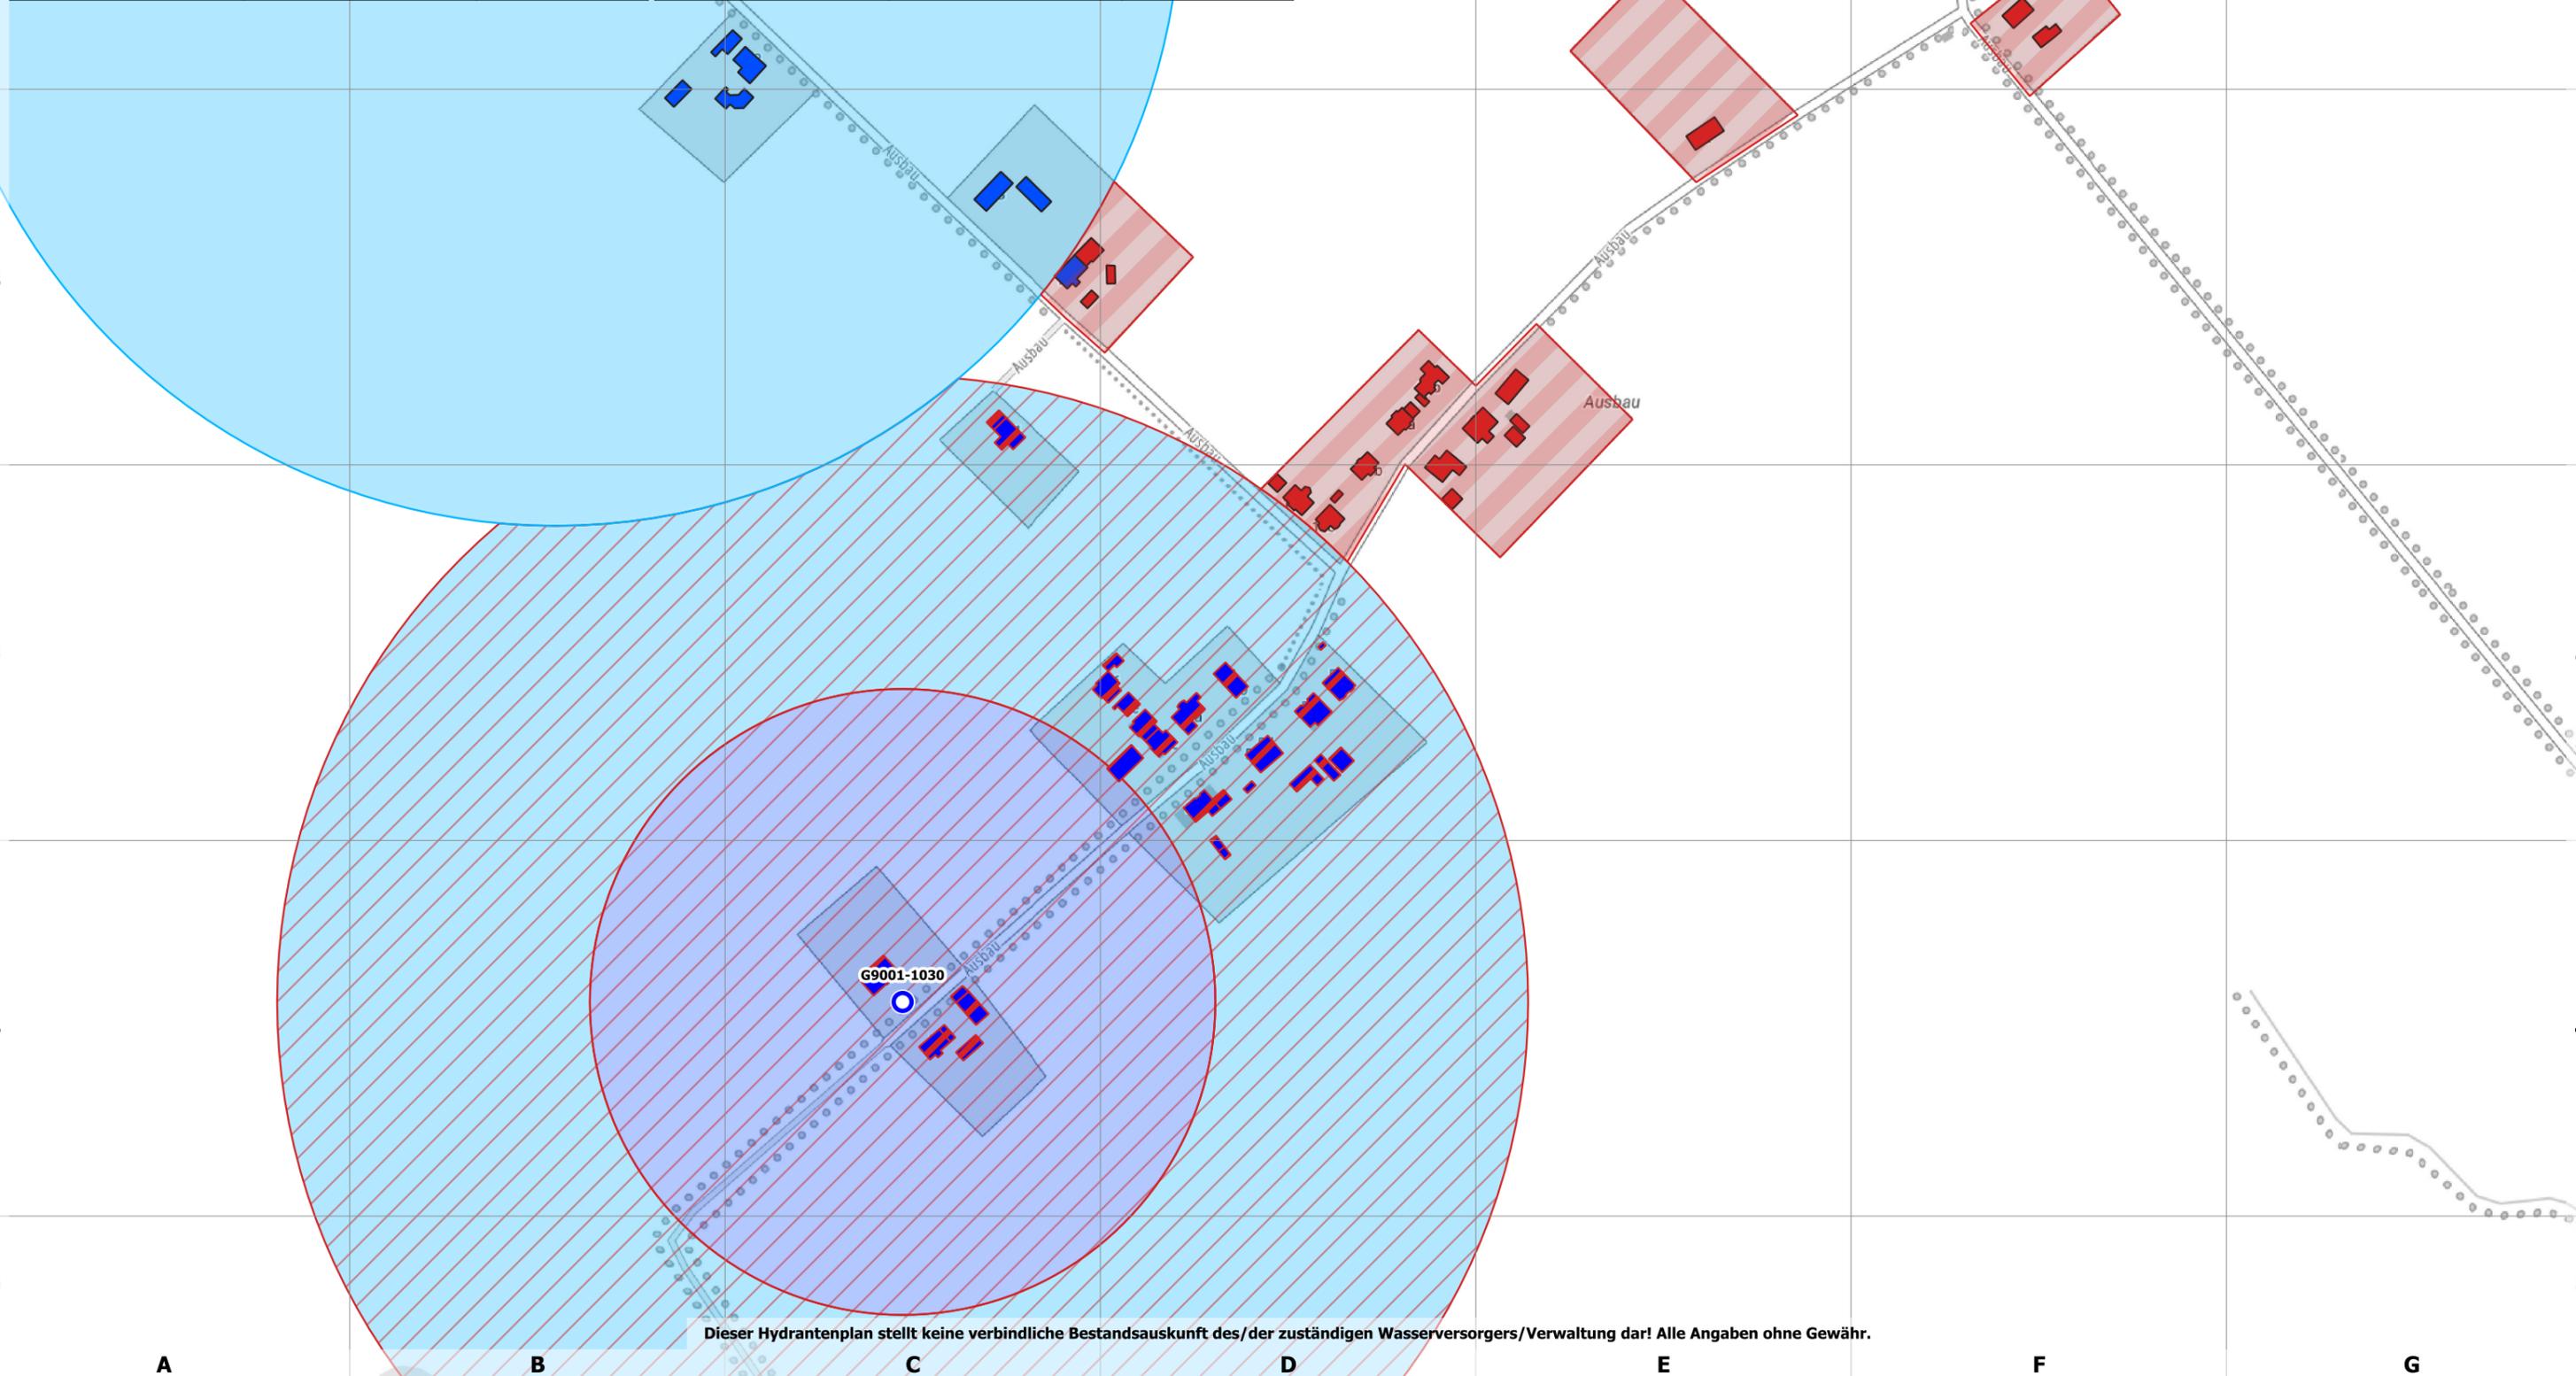


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hafthagen




Stand:
22.05.2023

71: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Redewisch		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	366	83.75
nicht versorgt	39	8.92
Notfallversorgung	32	7.32

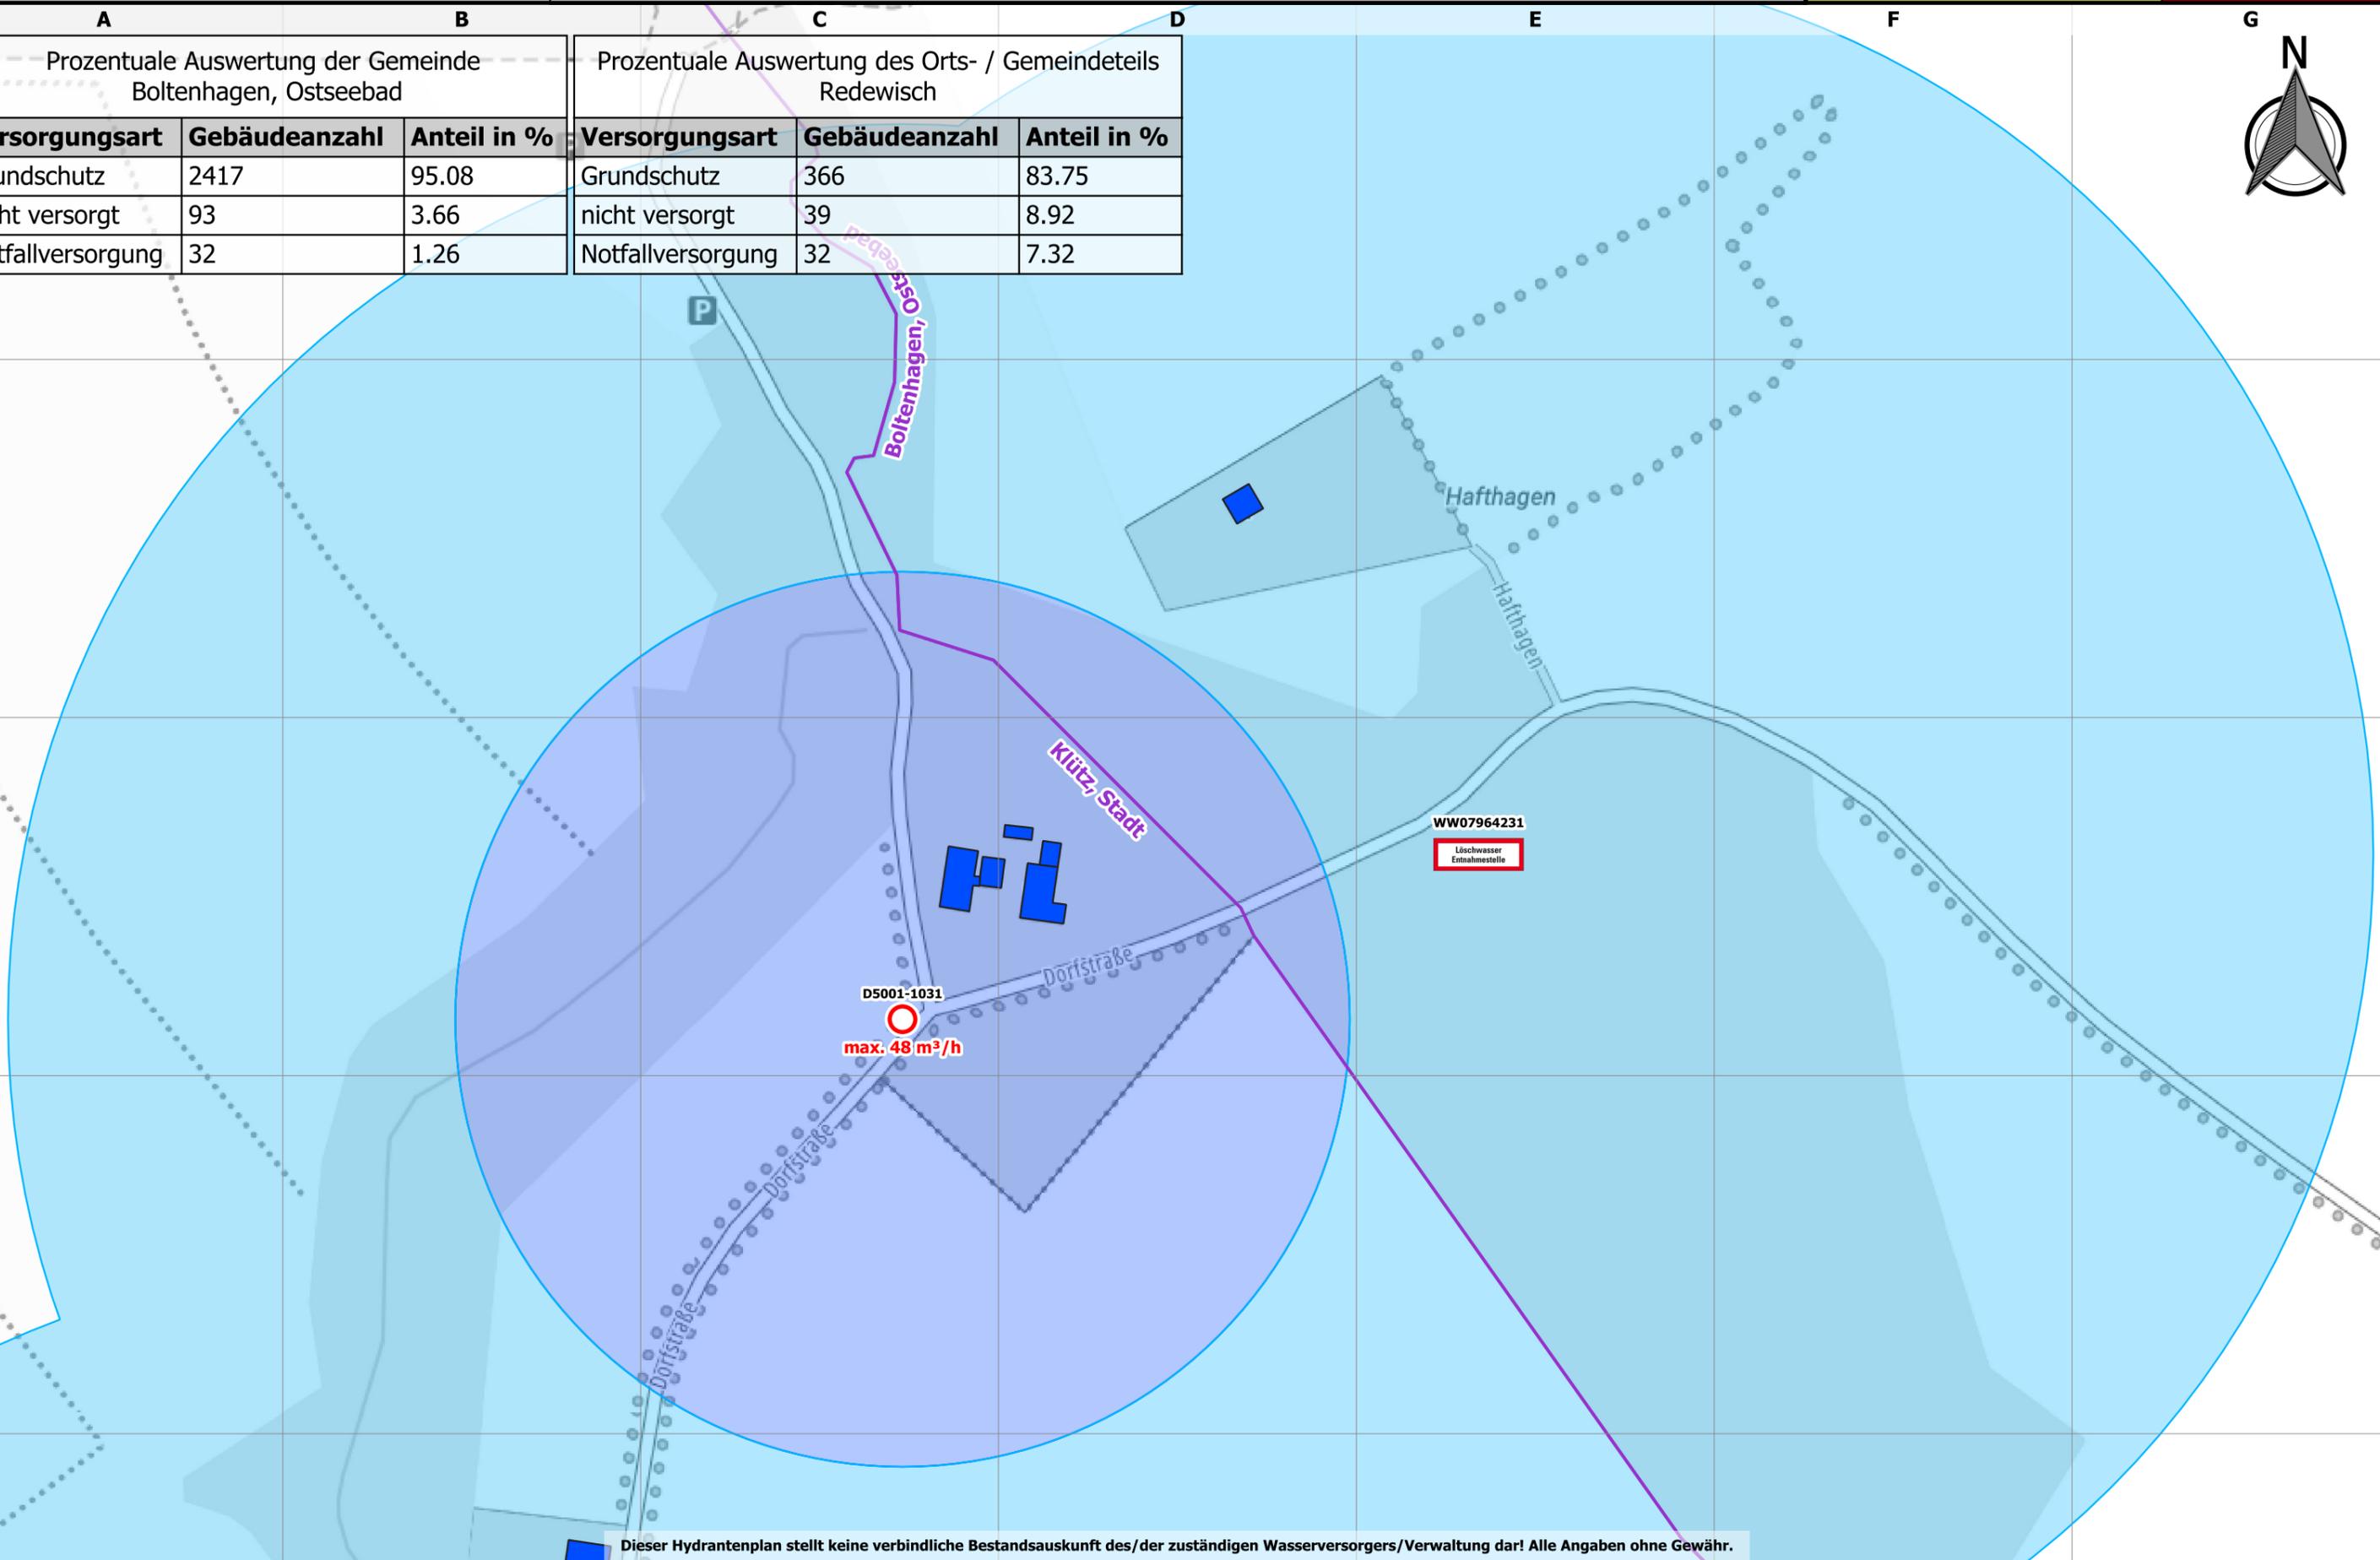


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

73: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Redewisch		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	366	83.75
nicht versorgt	39	8.92
Notfallversorgung	32	7.32

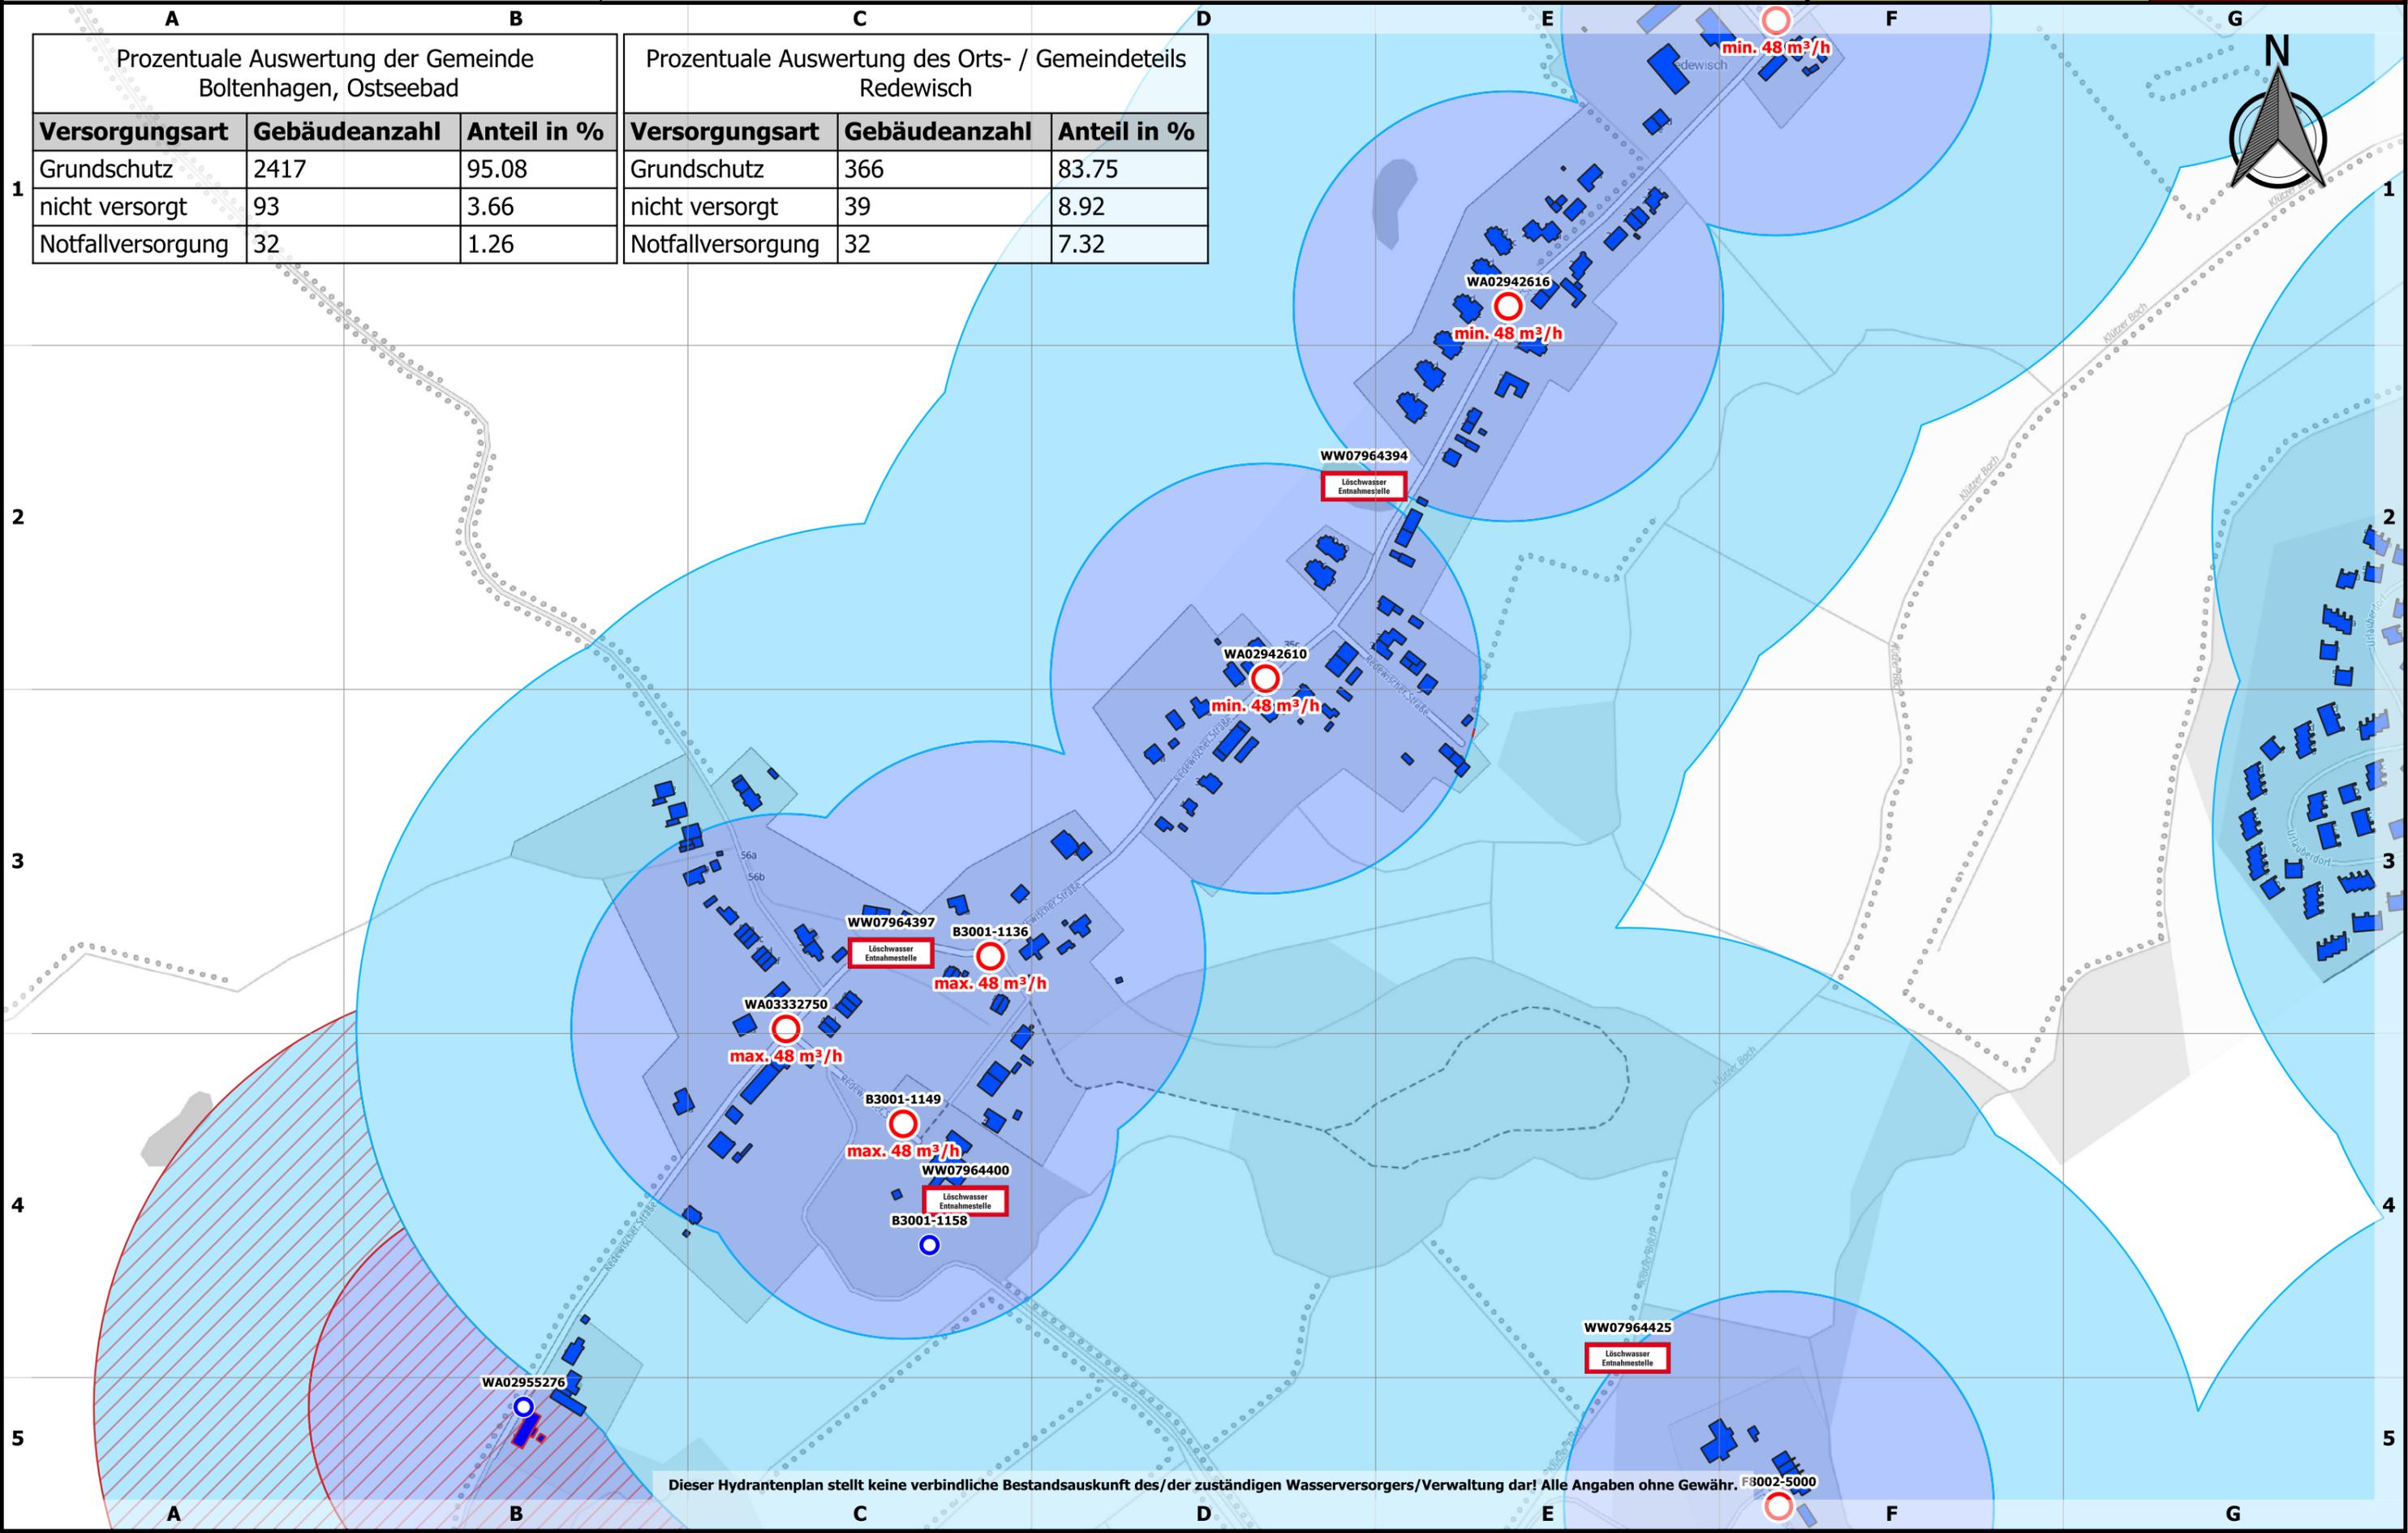

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr. F8002-5000



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Tarnewitz

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

75: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tarnewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	747	98.42
nicht versorgt	12	1.58

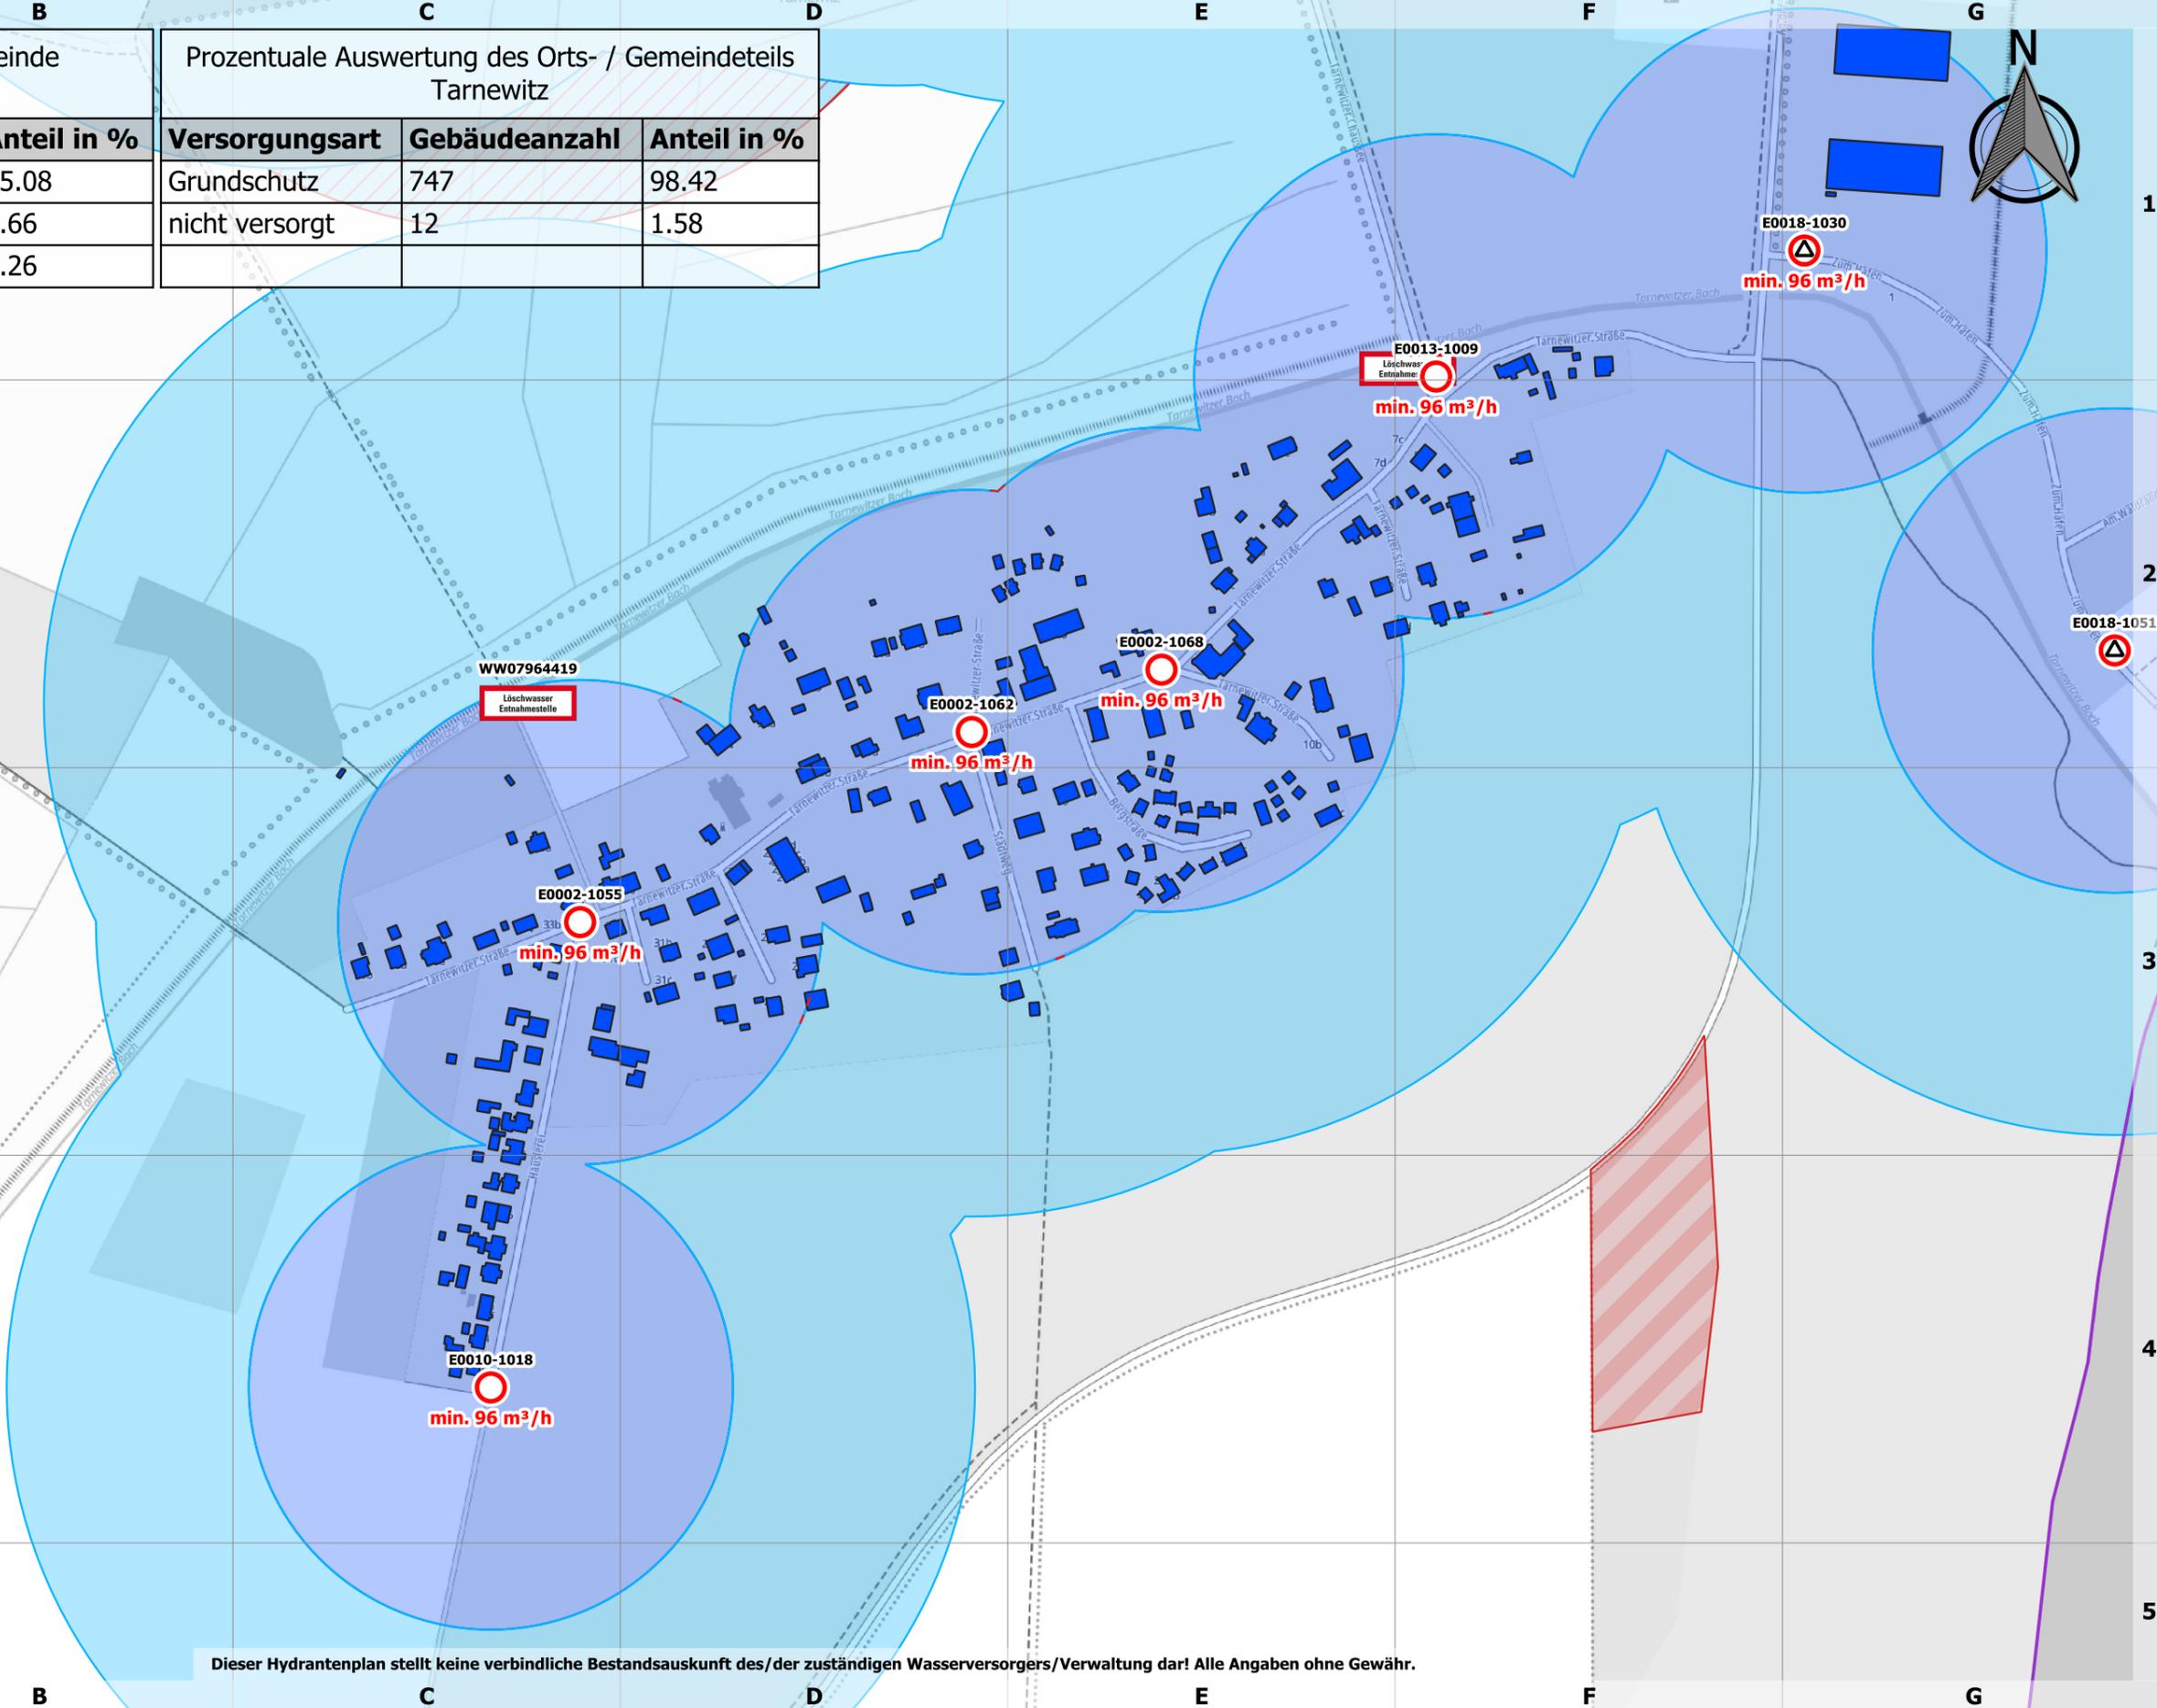


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Tarnewitzer Camp




Stand:
 22.05.2023

77: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tarnewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	747	98.42
nicht versorgt	12	1.58

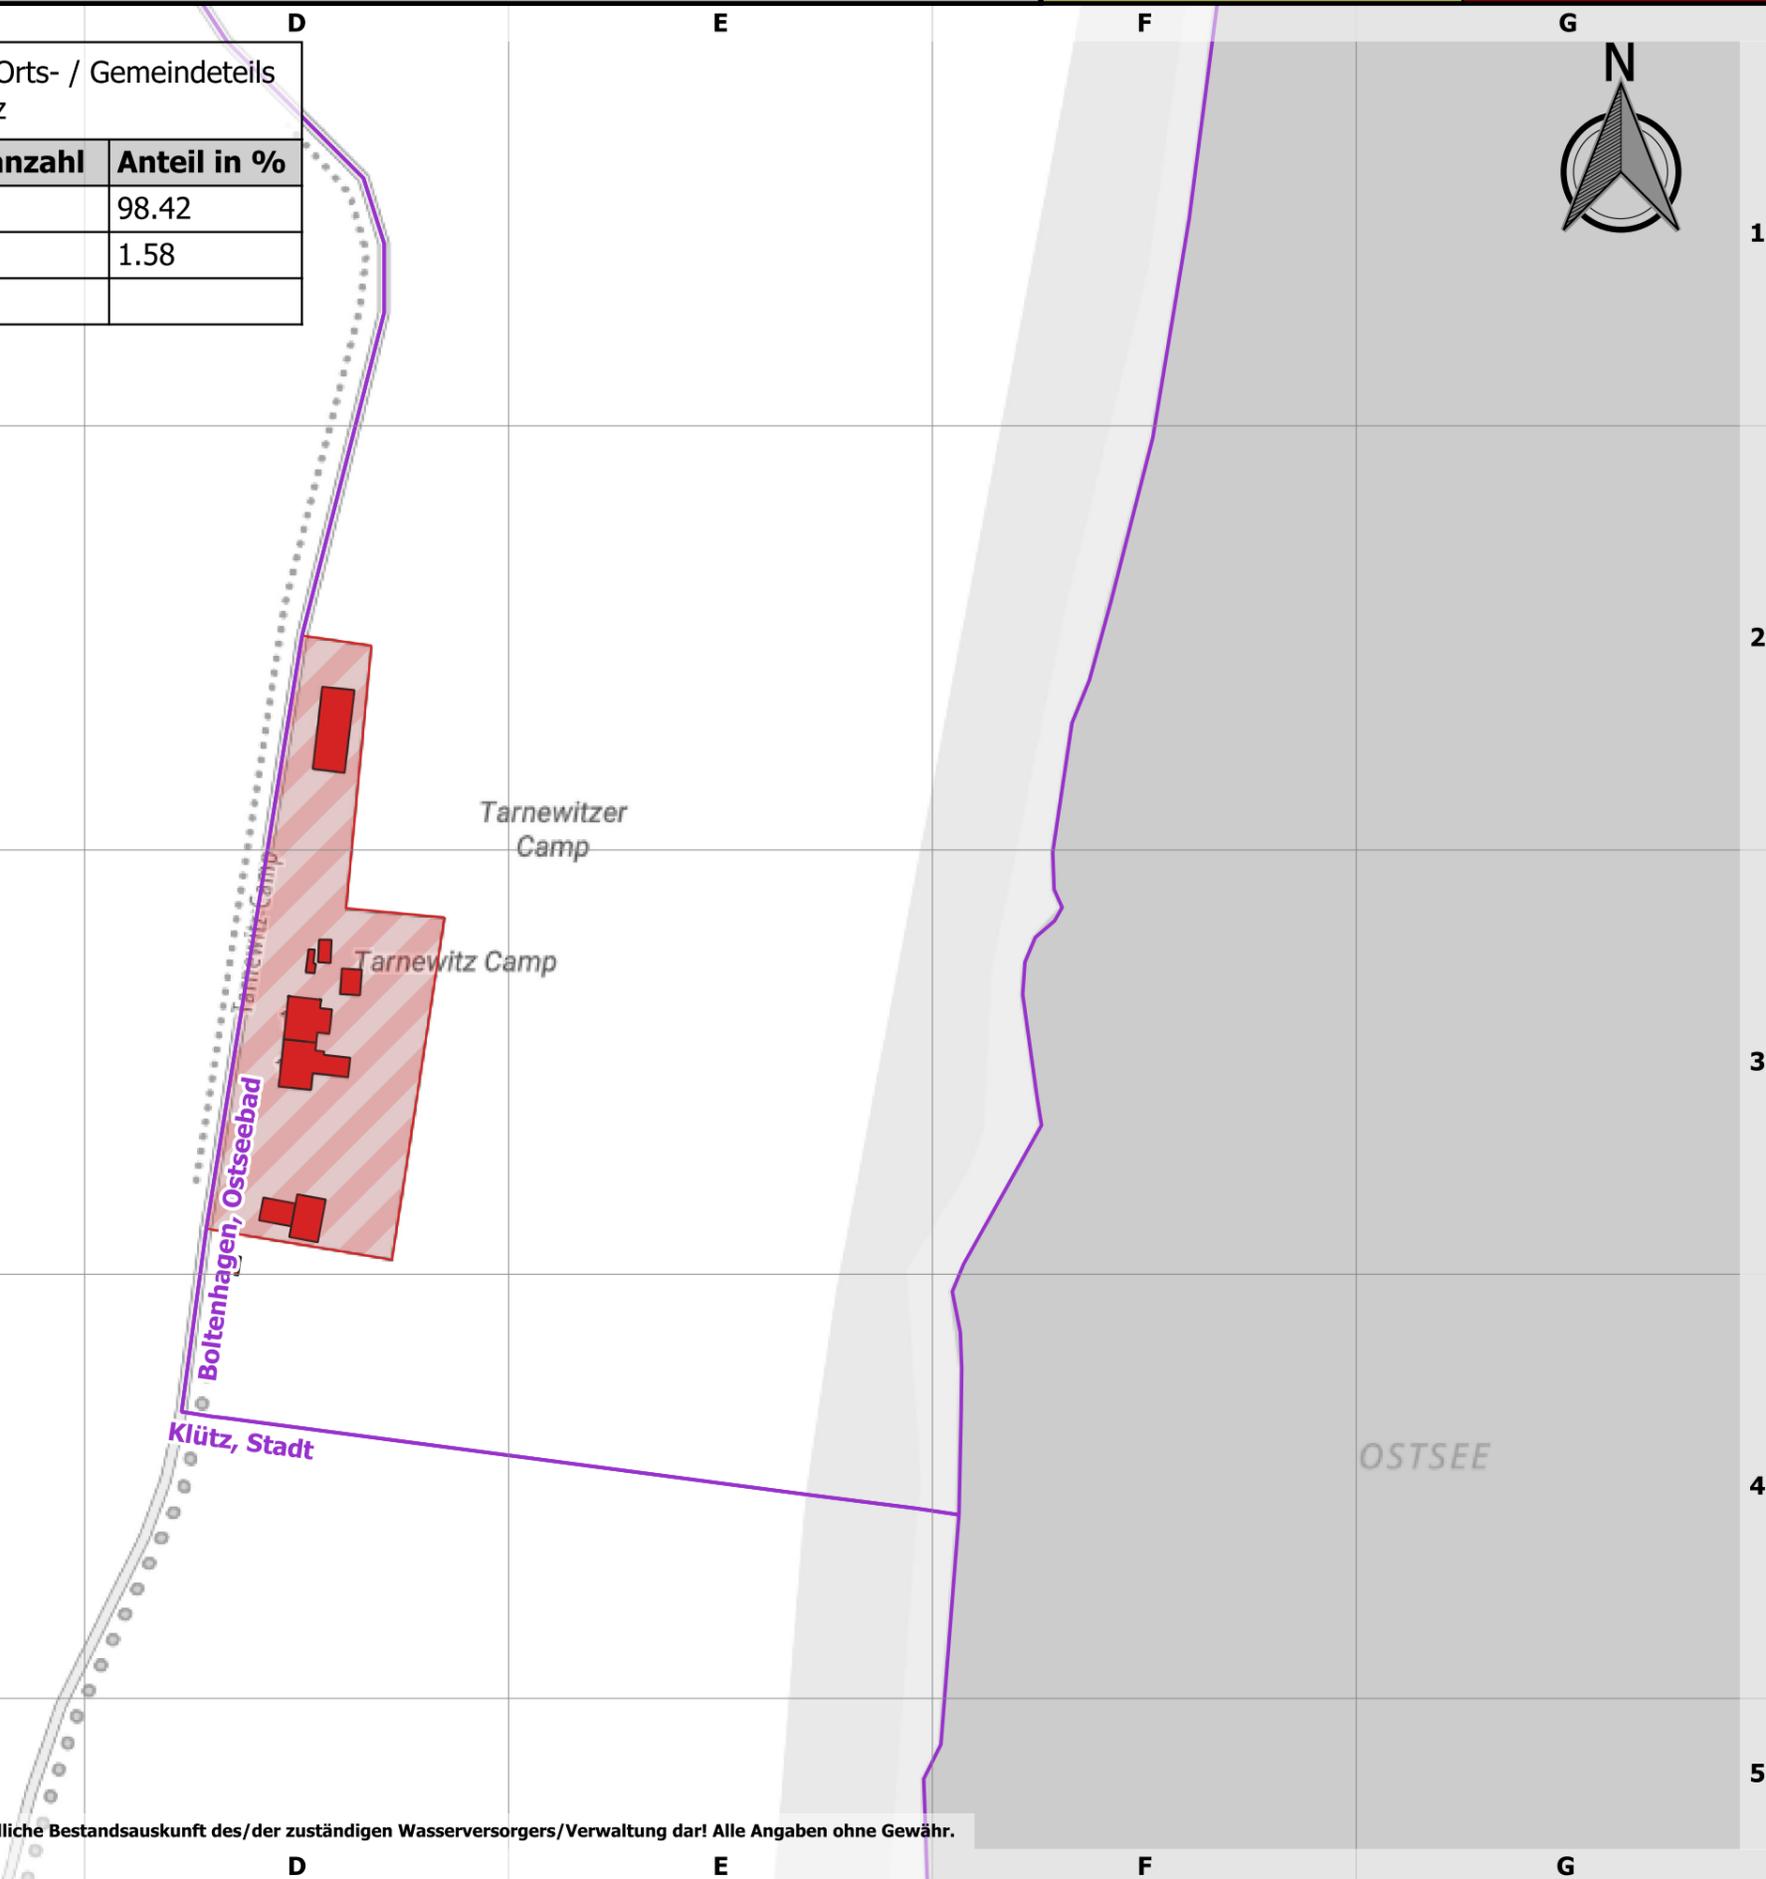

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wichmannsdorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	109	96.46
nicht versorgt	4	3.54

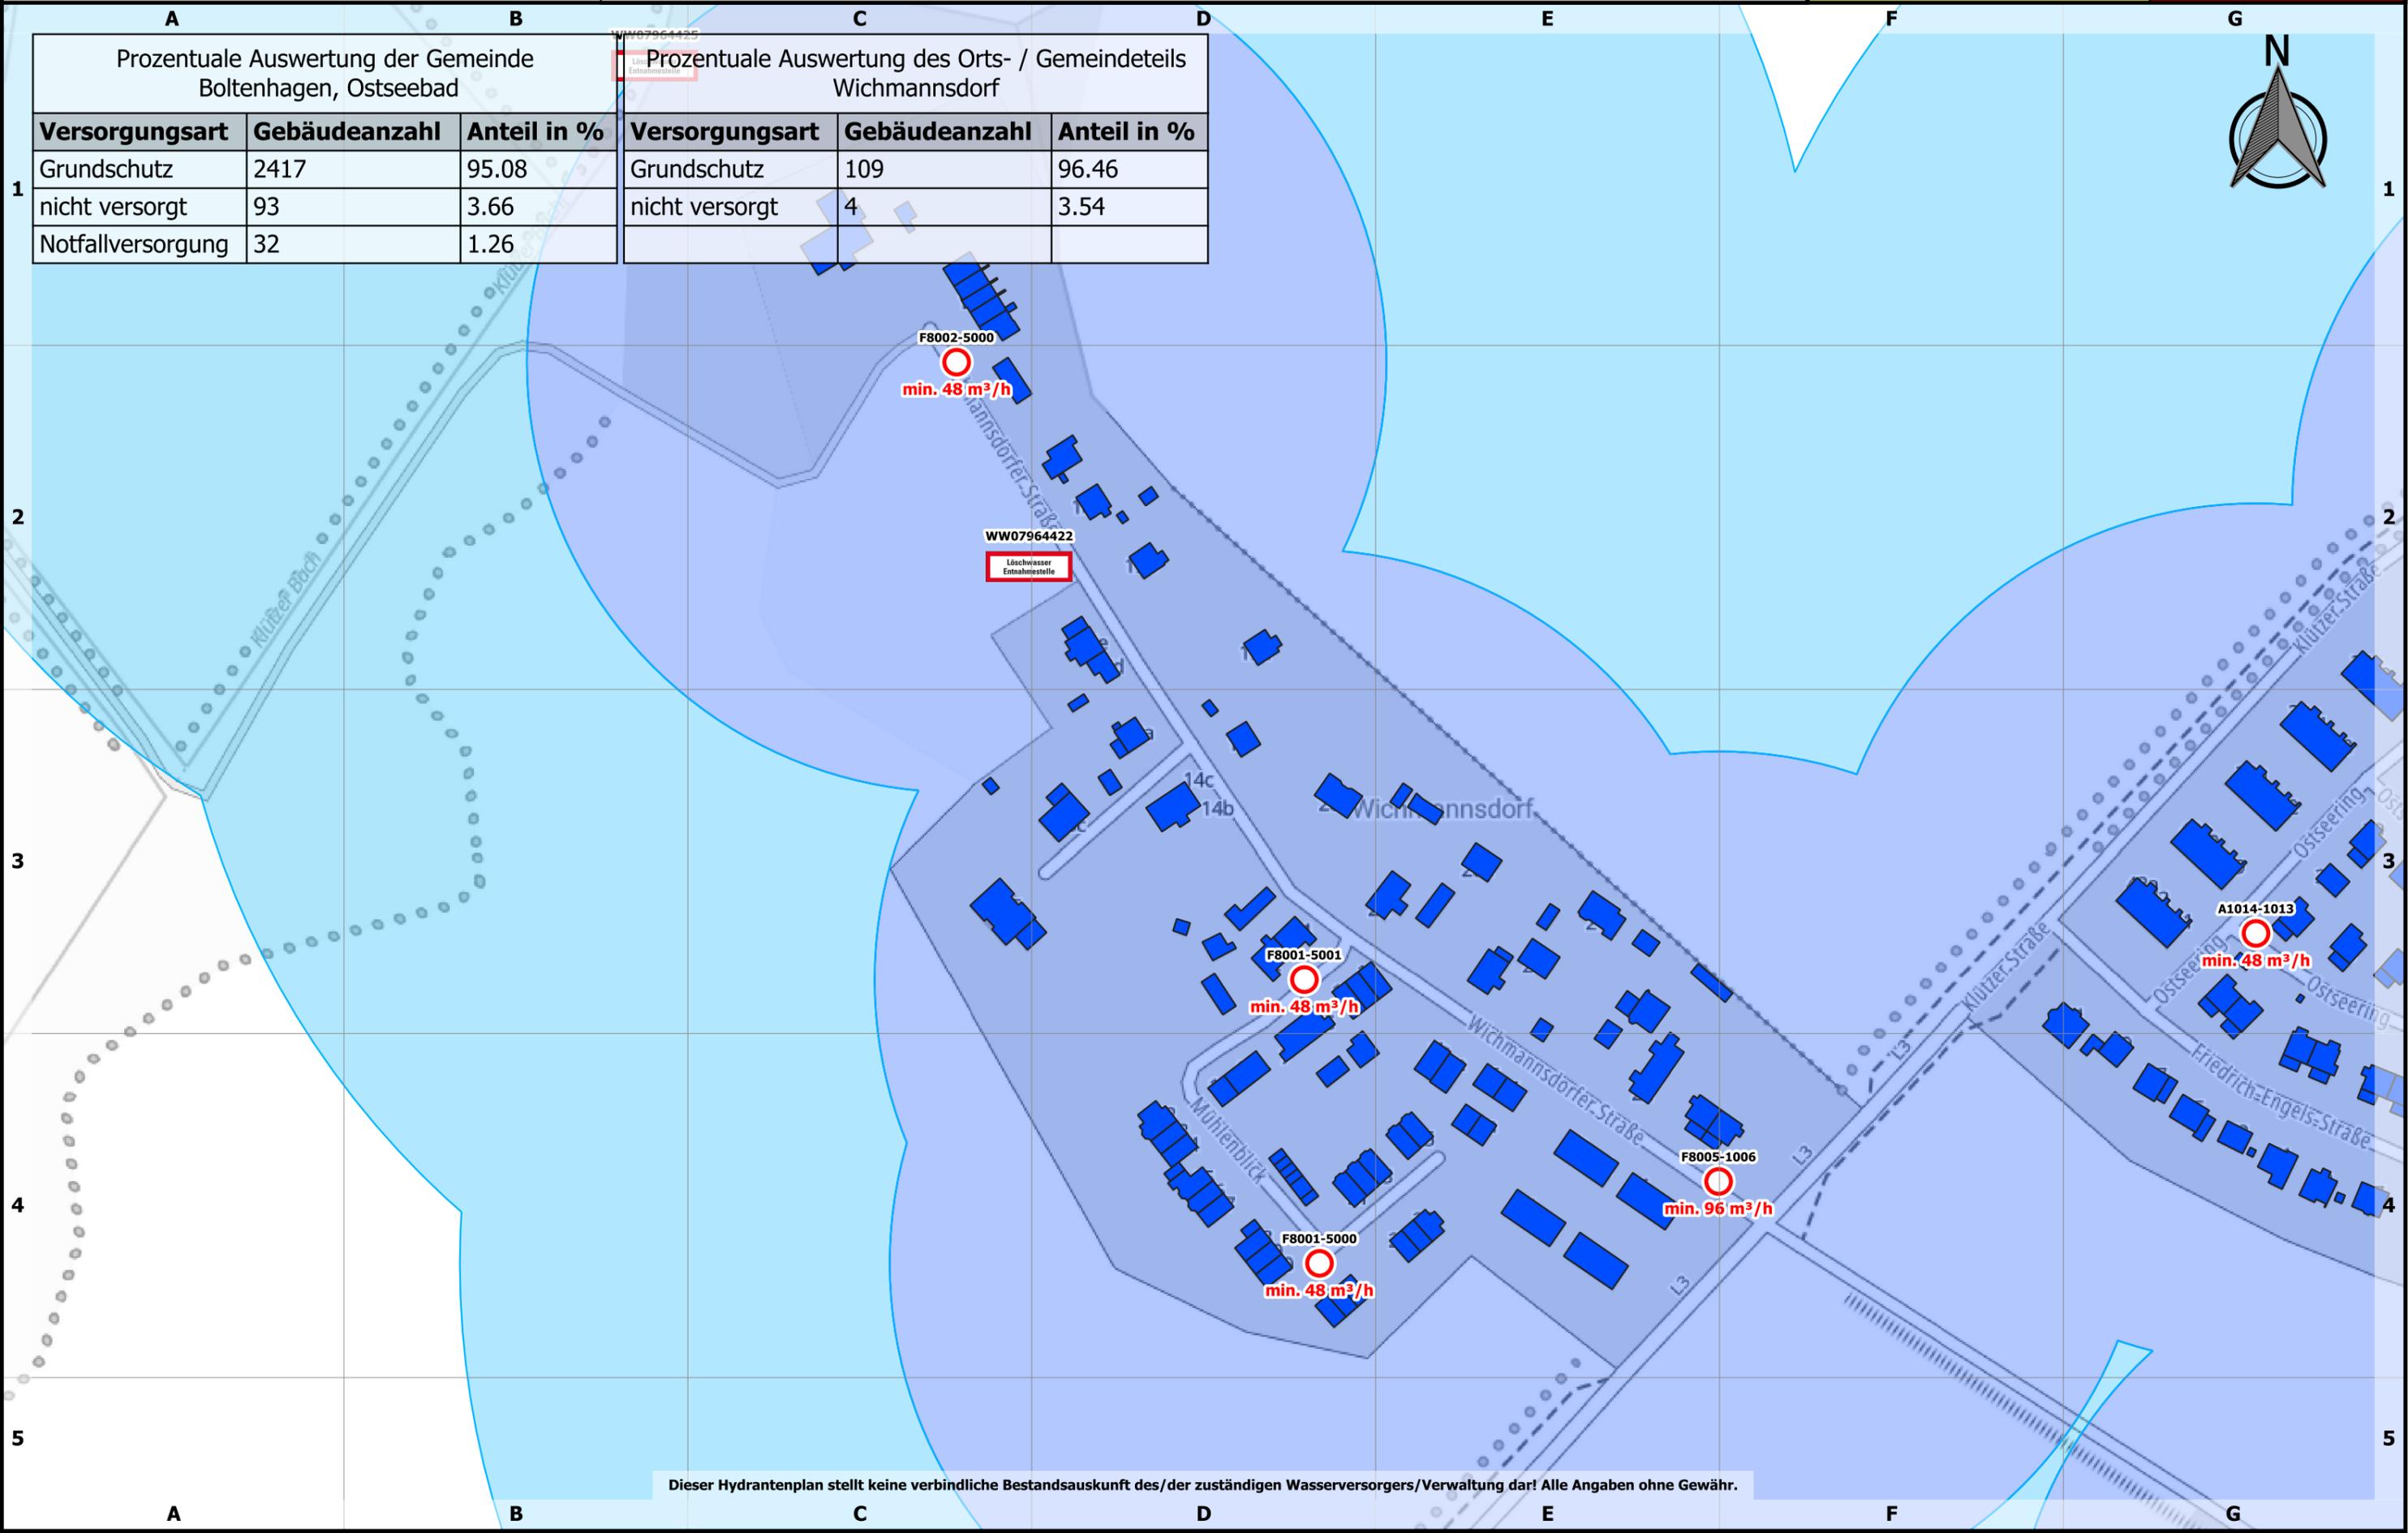

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

82: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	160	100.00

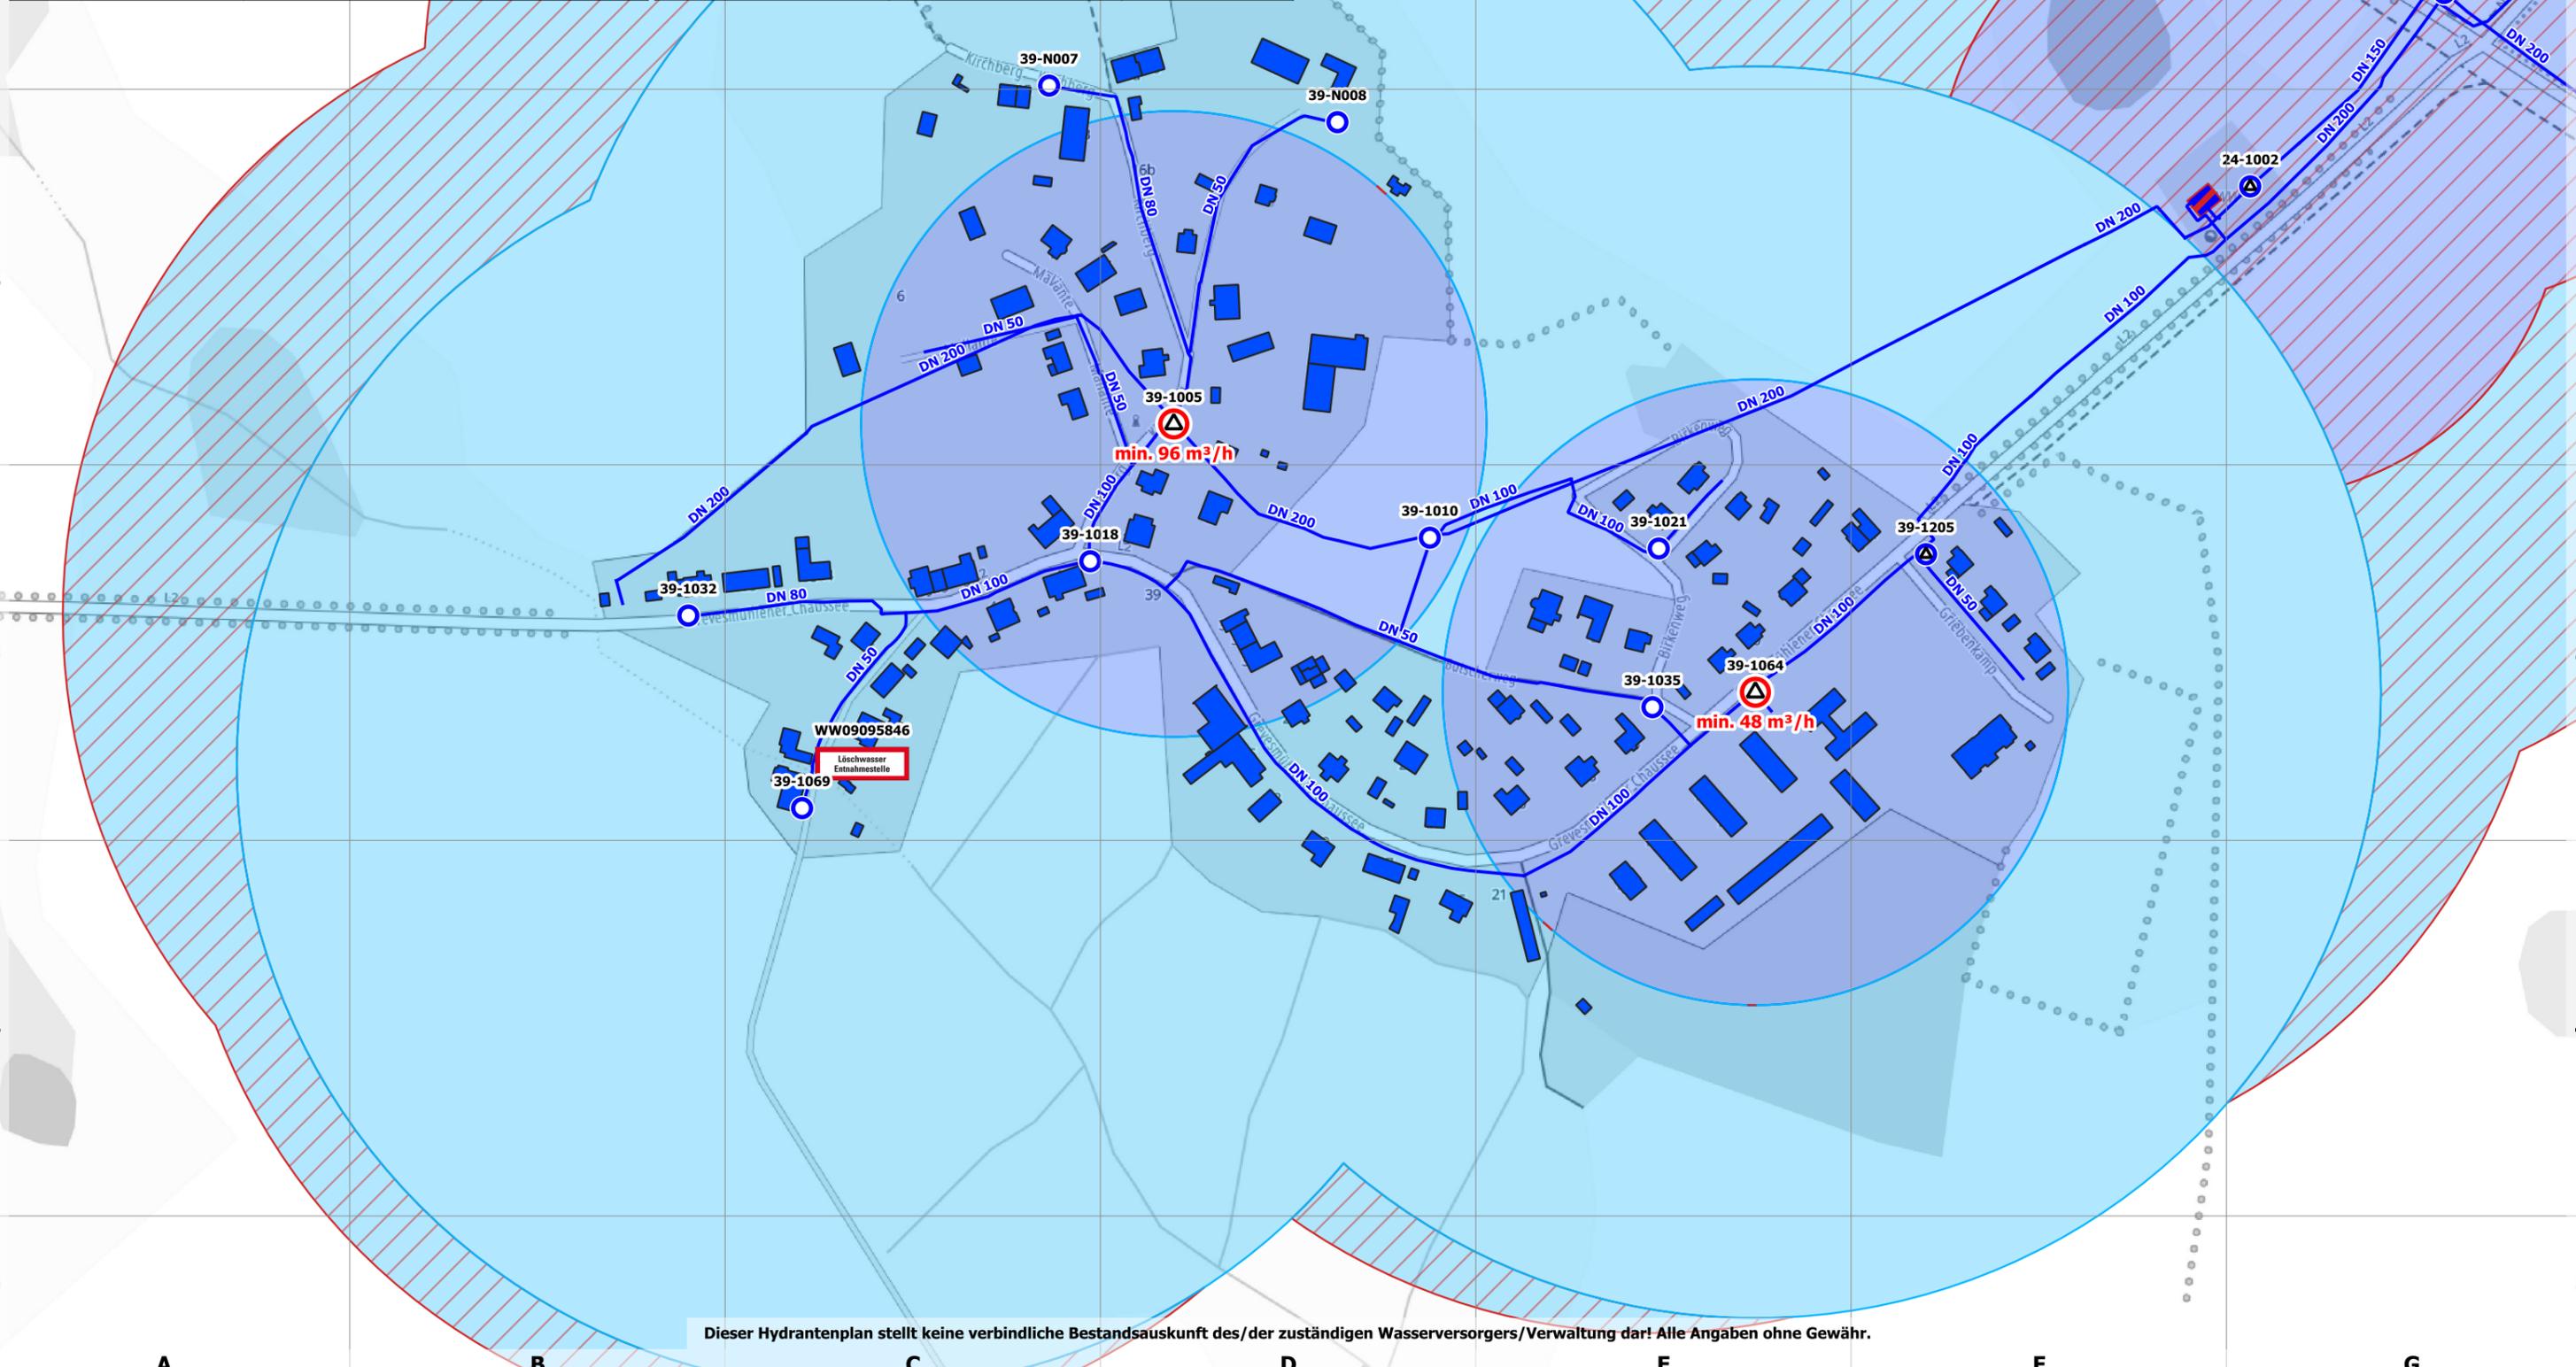

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

84: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Manderow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	104	99.05
Notfallversorgung	1	0.95



Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000


Stand:
22.05.2023

88: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neu Jassewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	6	17.65
Notfallversorgung	28	82.35

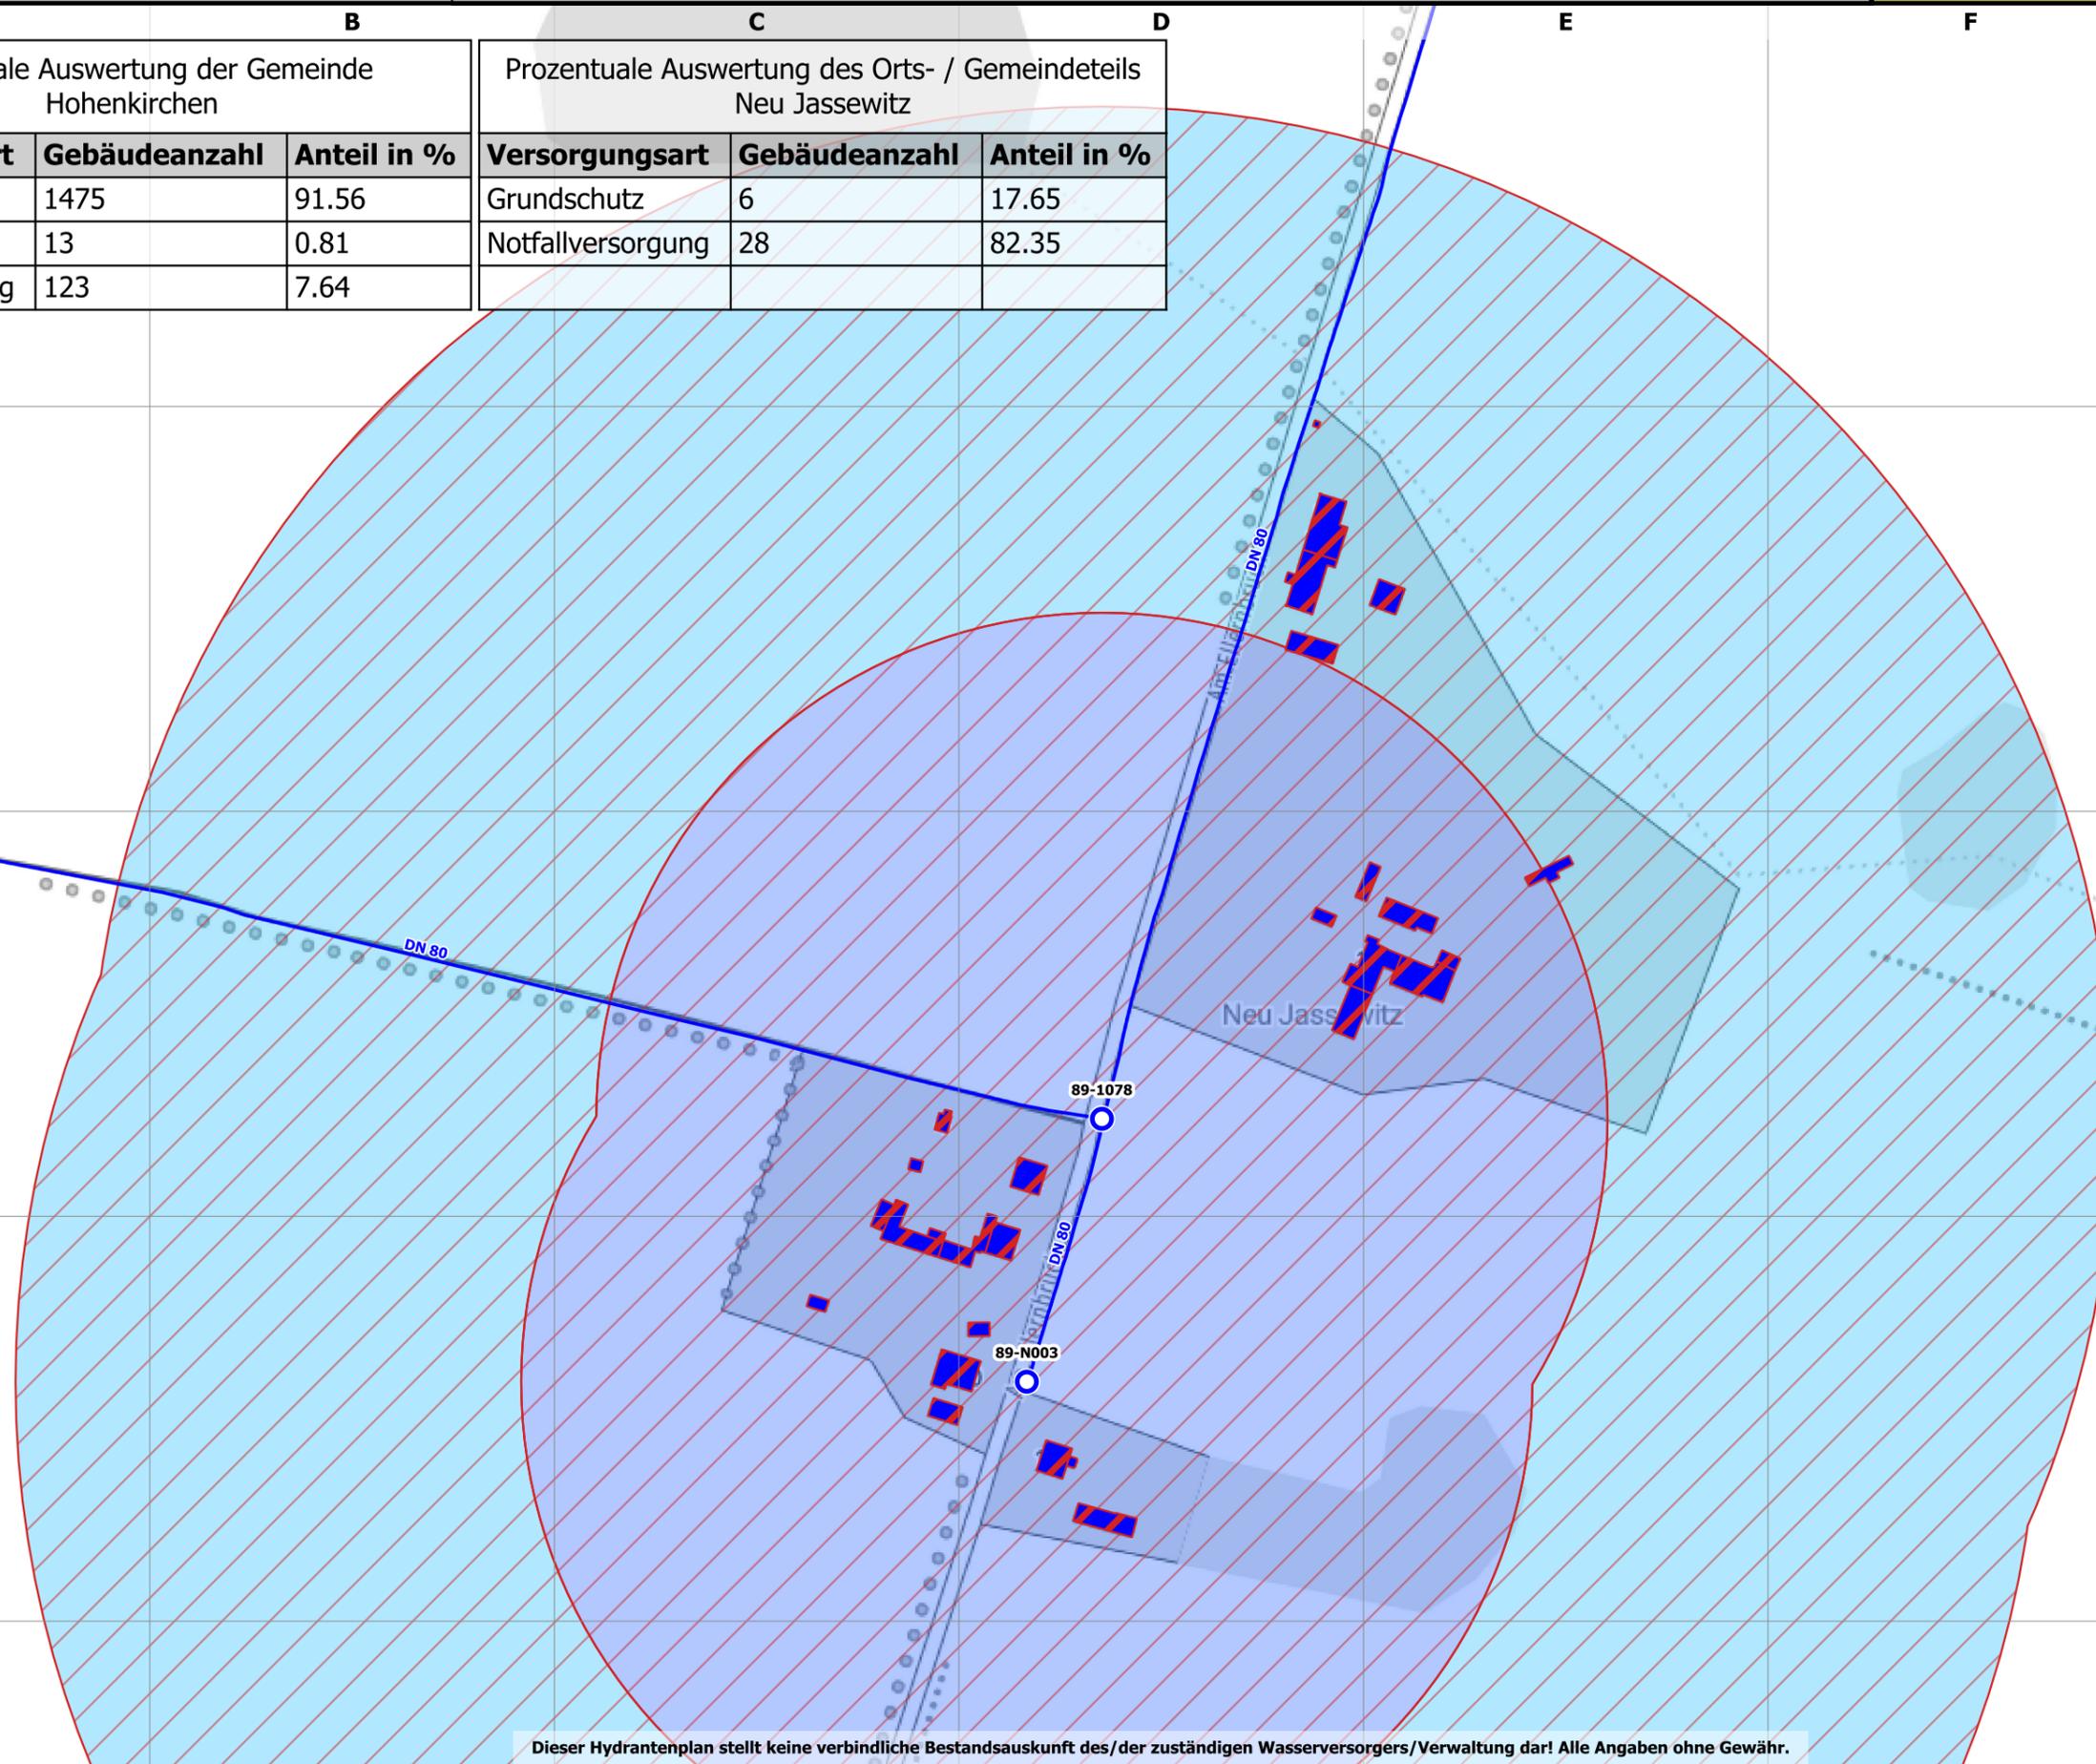


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

90: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Niendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	444	88.98
nicht versorgt	5	1.00
Notfallversorgung	50	10.02

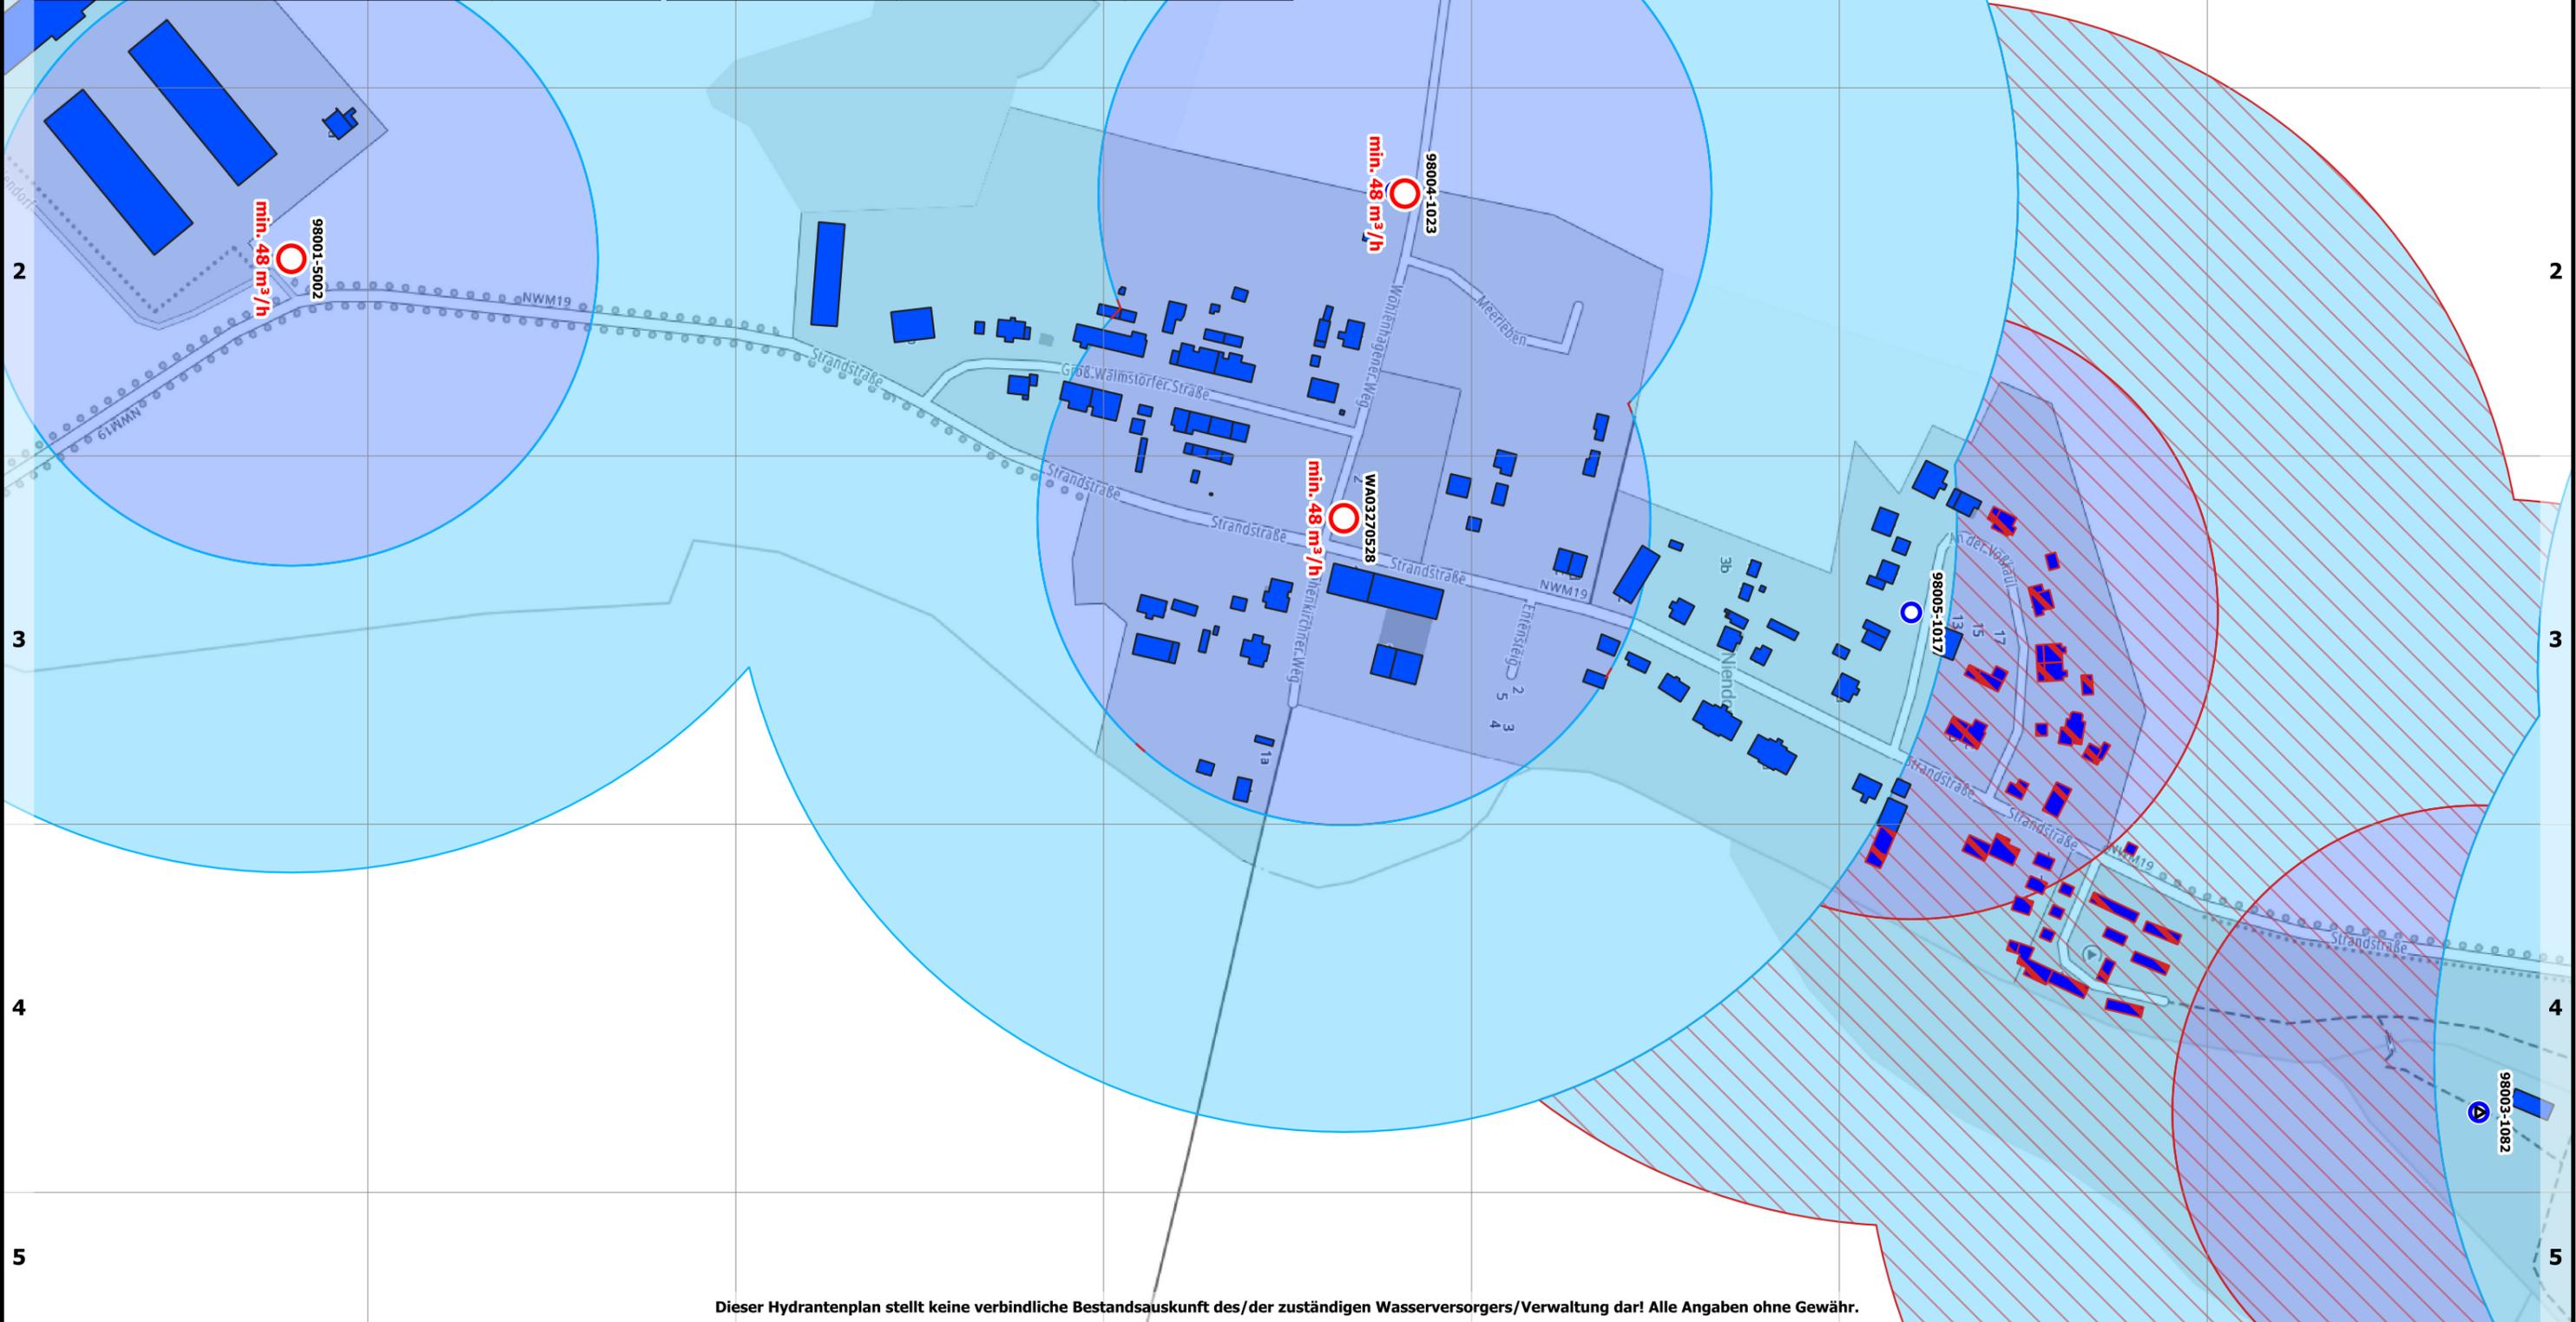

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wahrstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	118	100.00

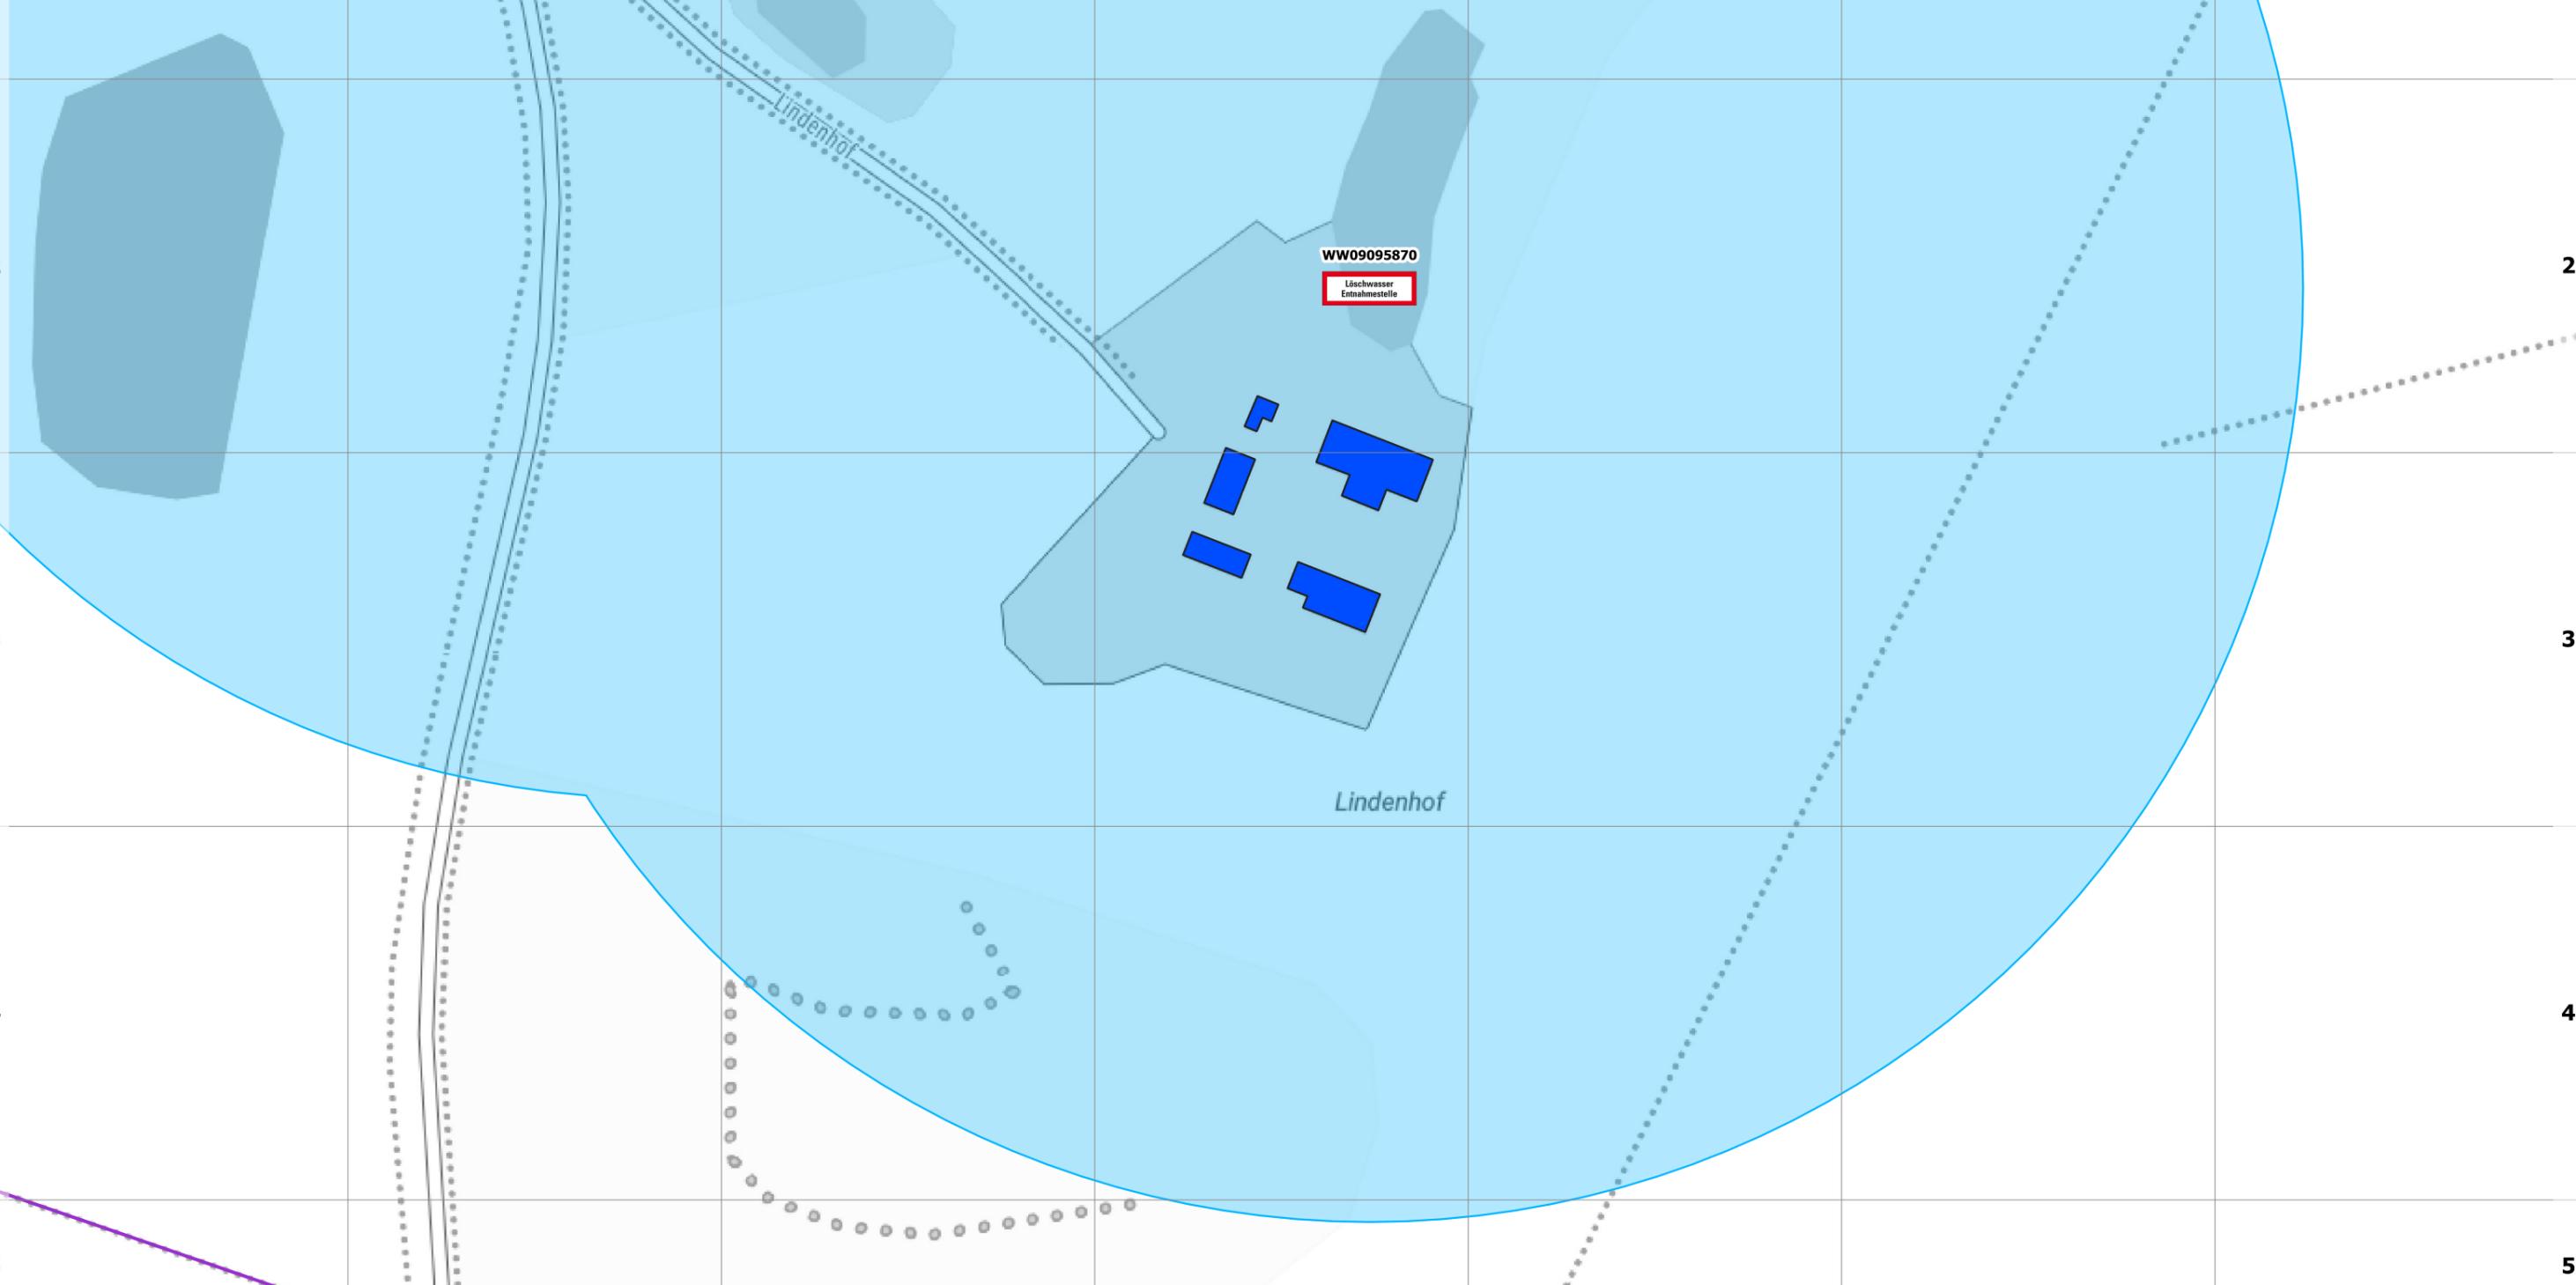

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

94: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wahrstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	118	100.00

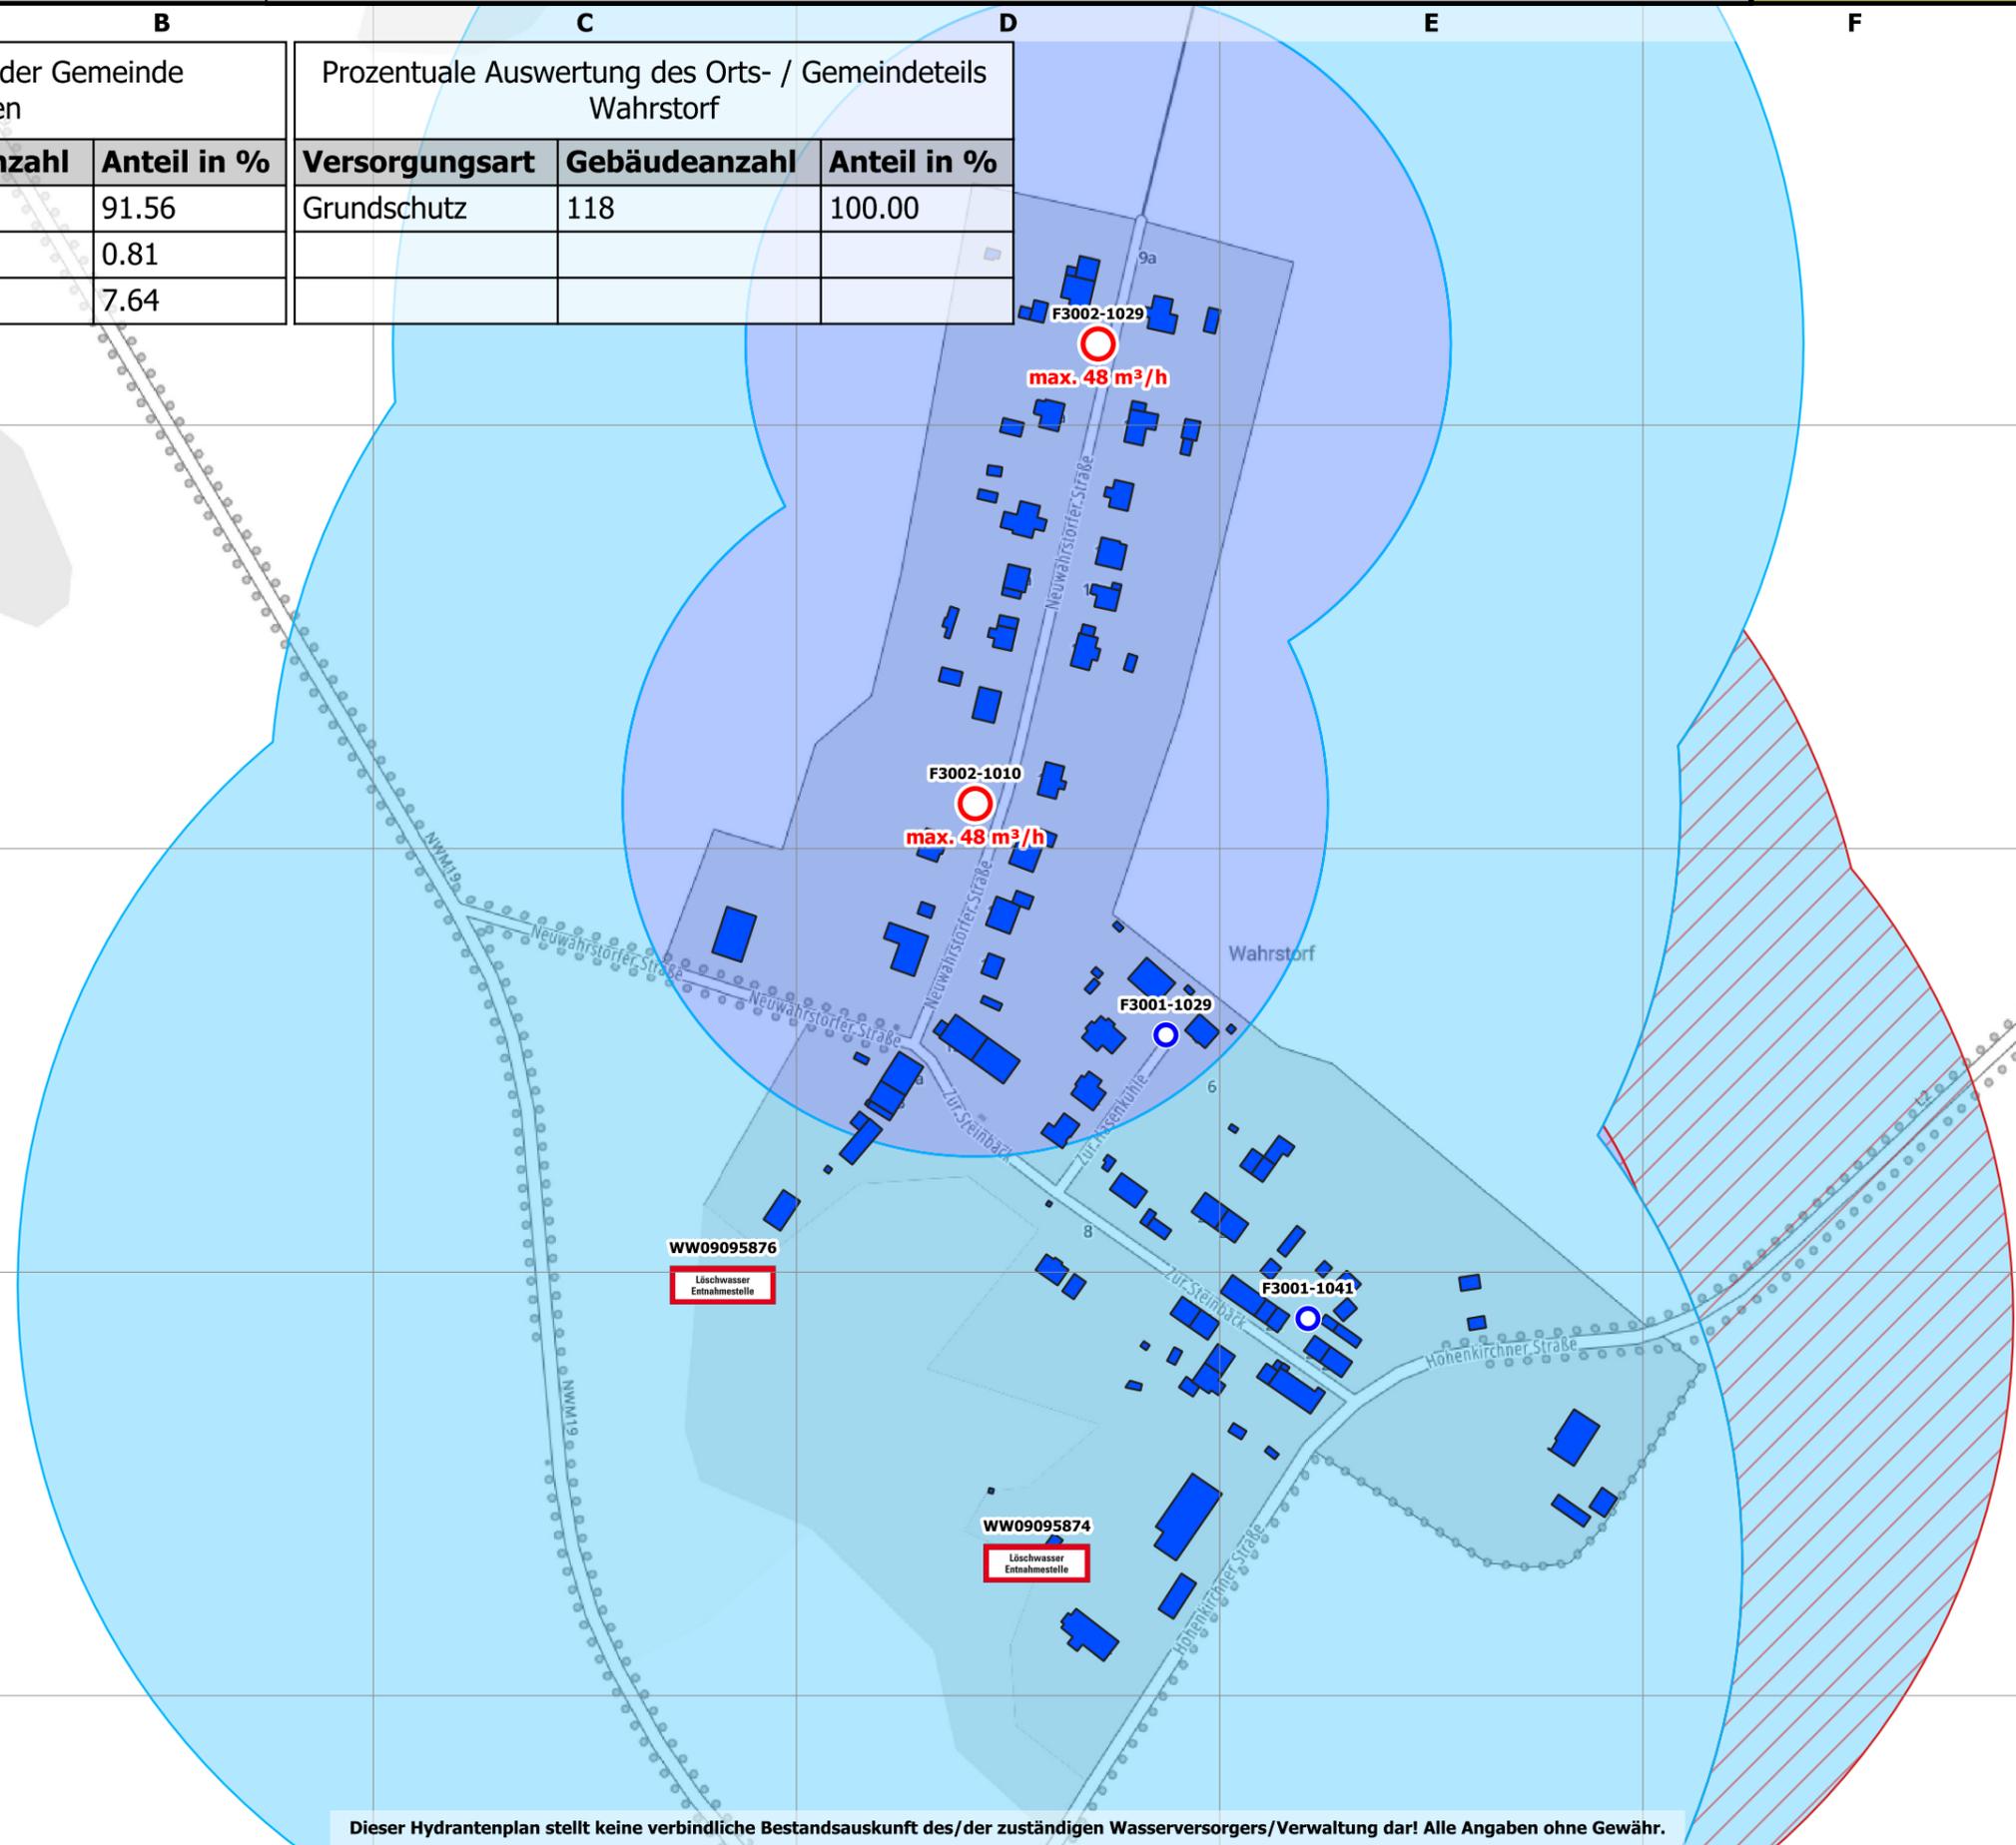


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Wohlenhagen





Stand:
22.05.2023

96: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wohlenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	39	92.86
nicht versorgt	3	7.14

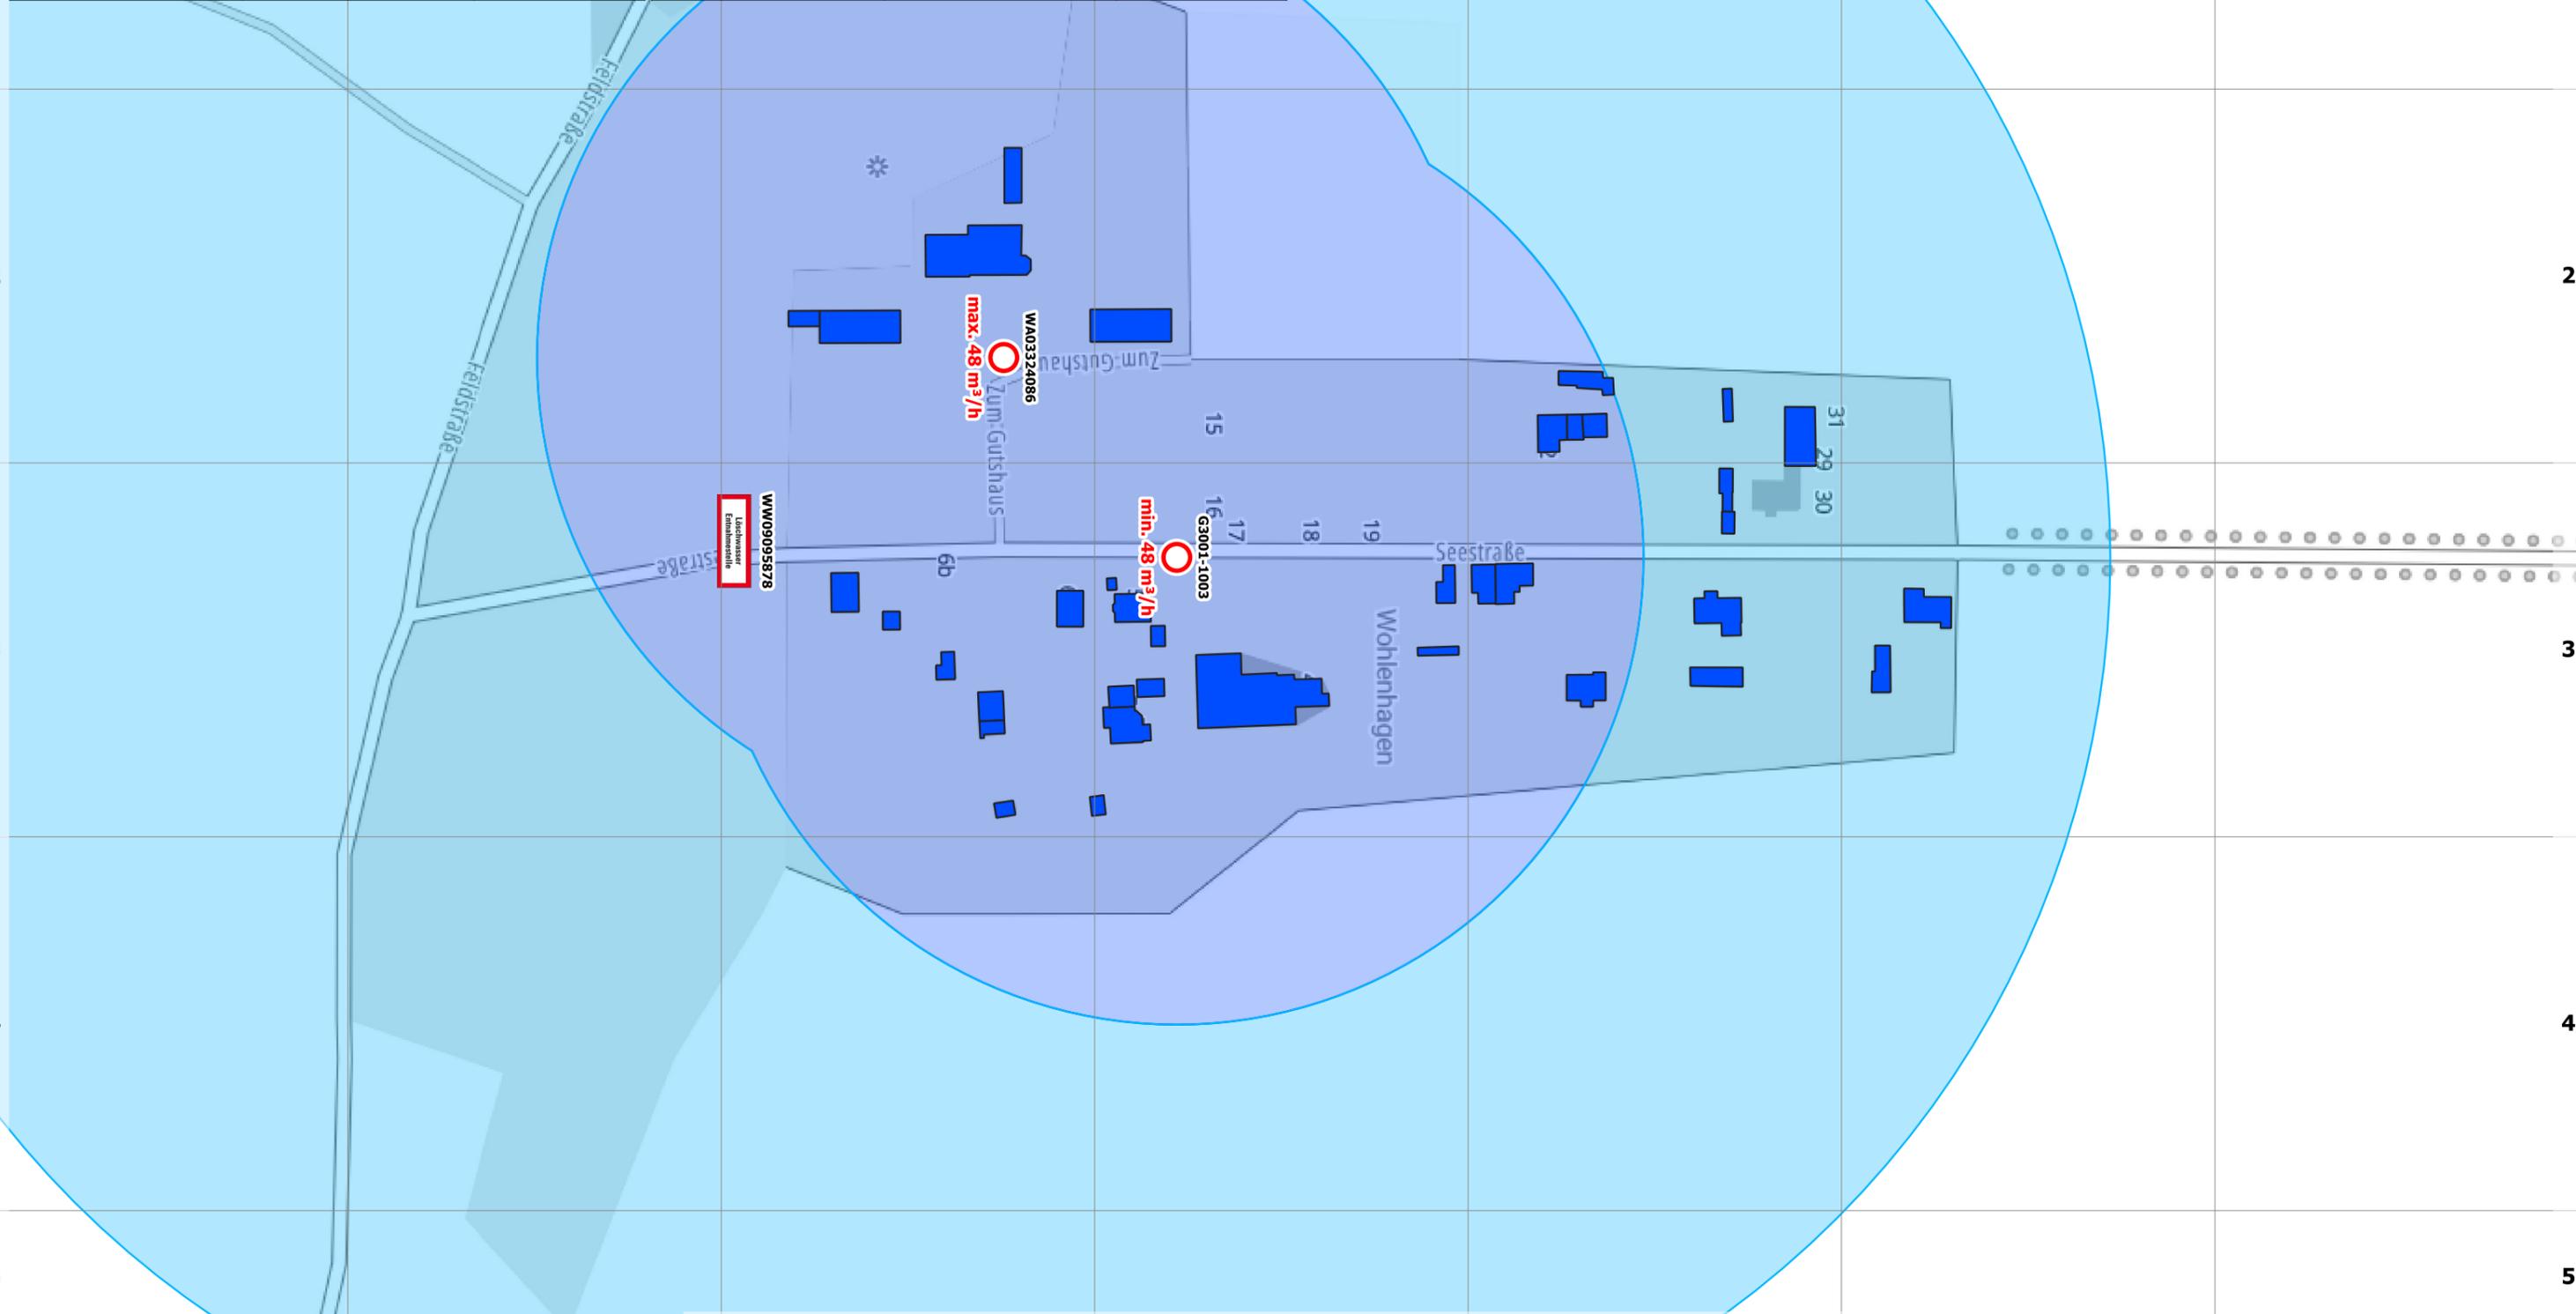

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

106: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dorf Gutow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	102	92.73
nicht versorgt	8	7.27

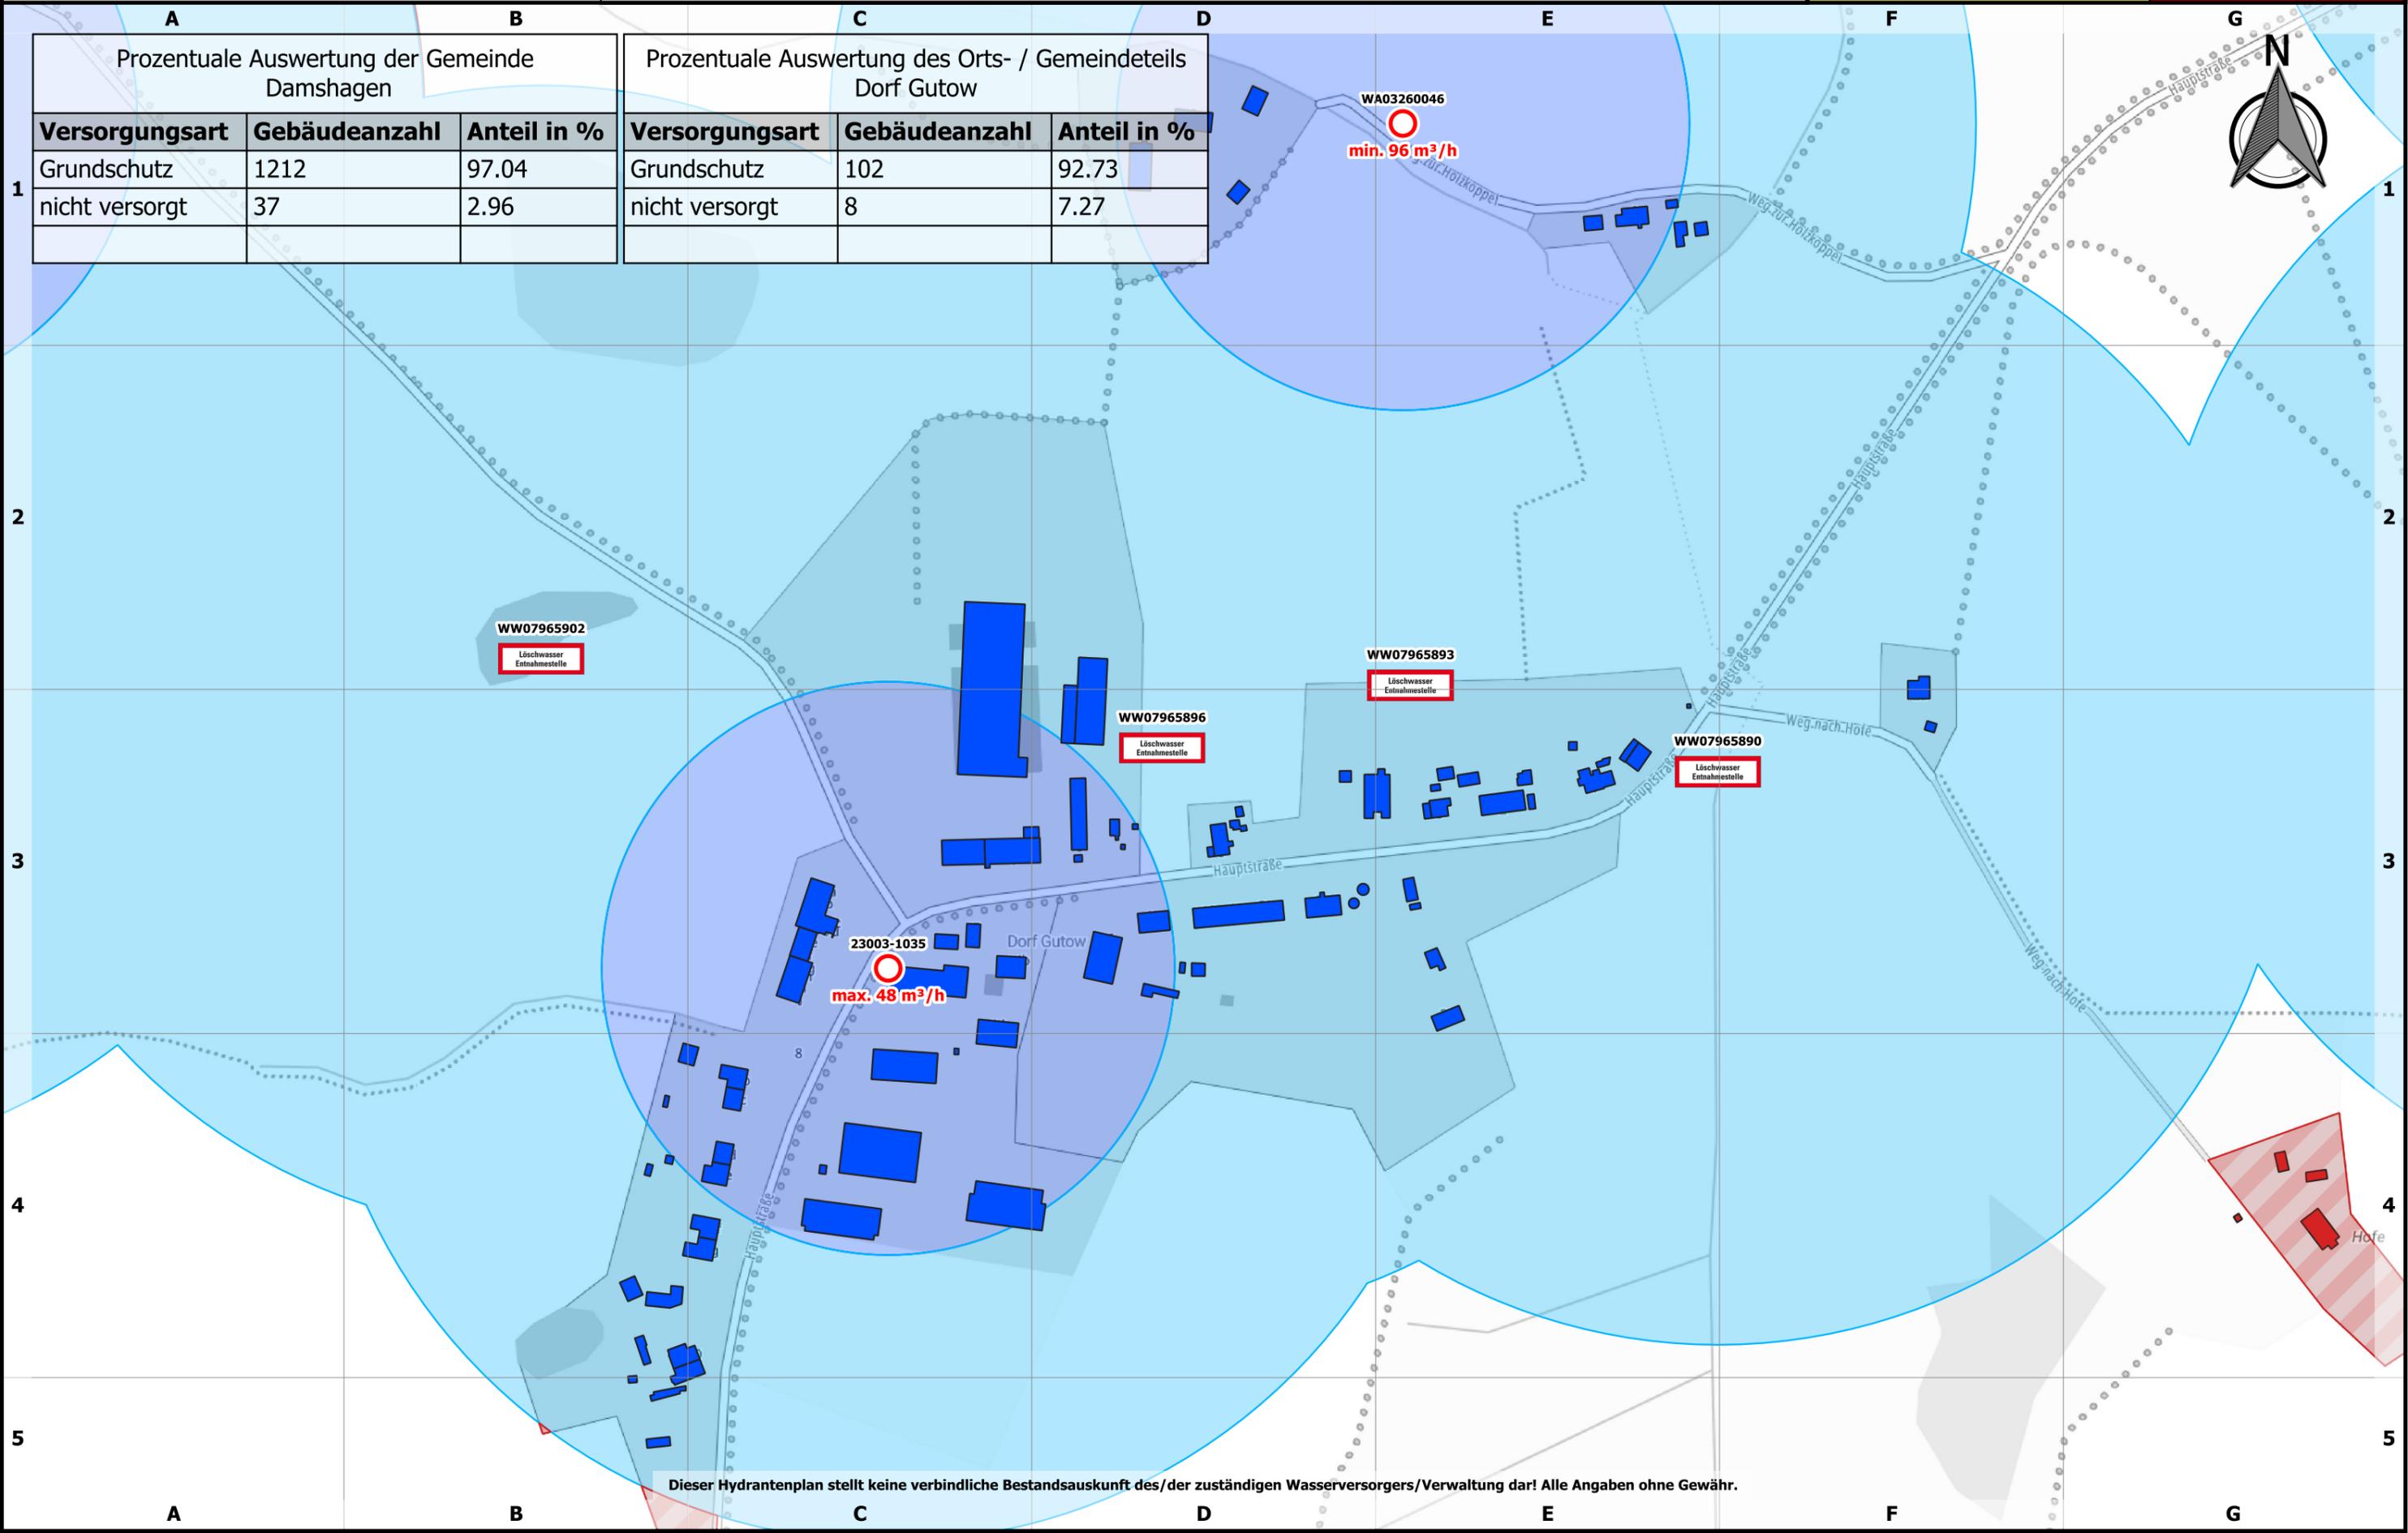

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hof Gutow

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

108: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hof Gutow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	22	100.00

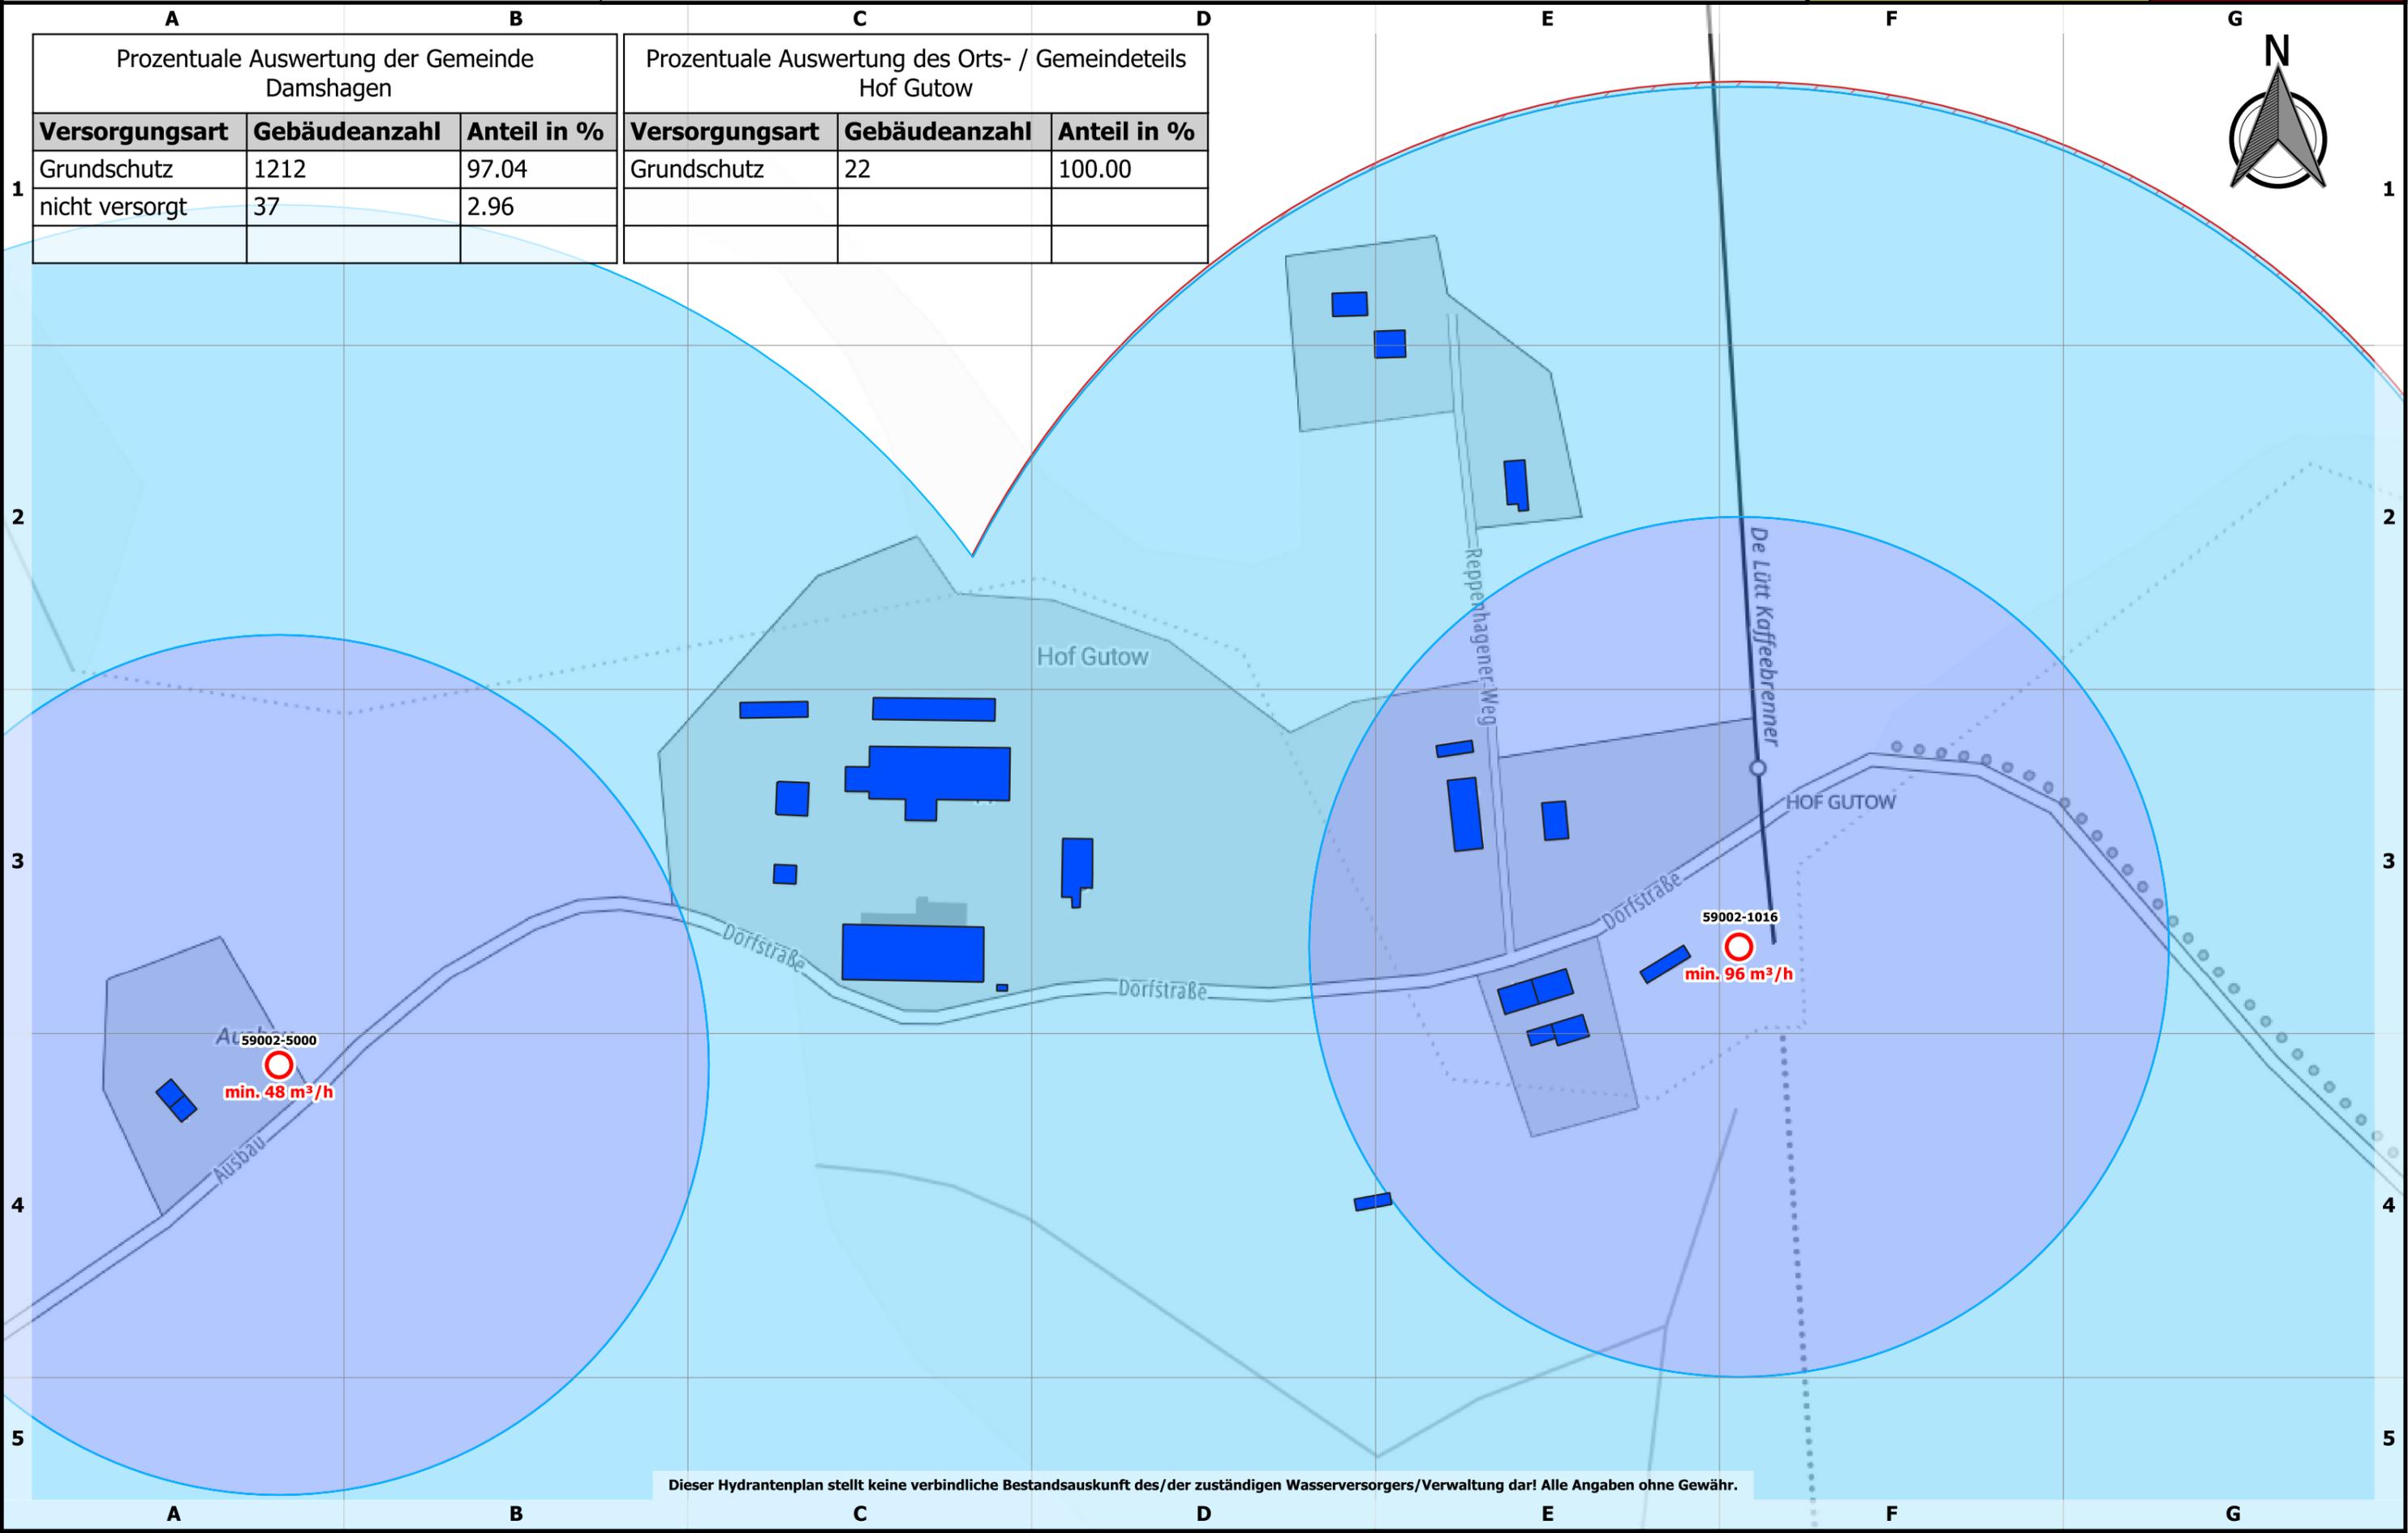


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

126: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Hohenkirchen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Alt Jassewitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	57	76.00
Notfallversorgung	18	24.00

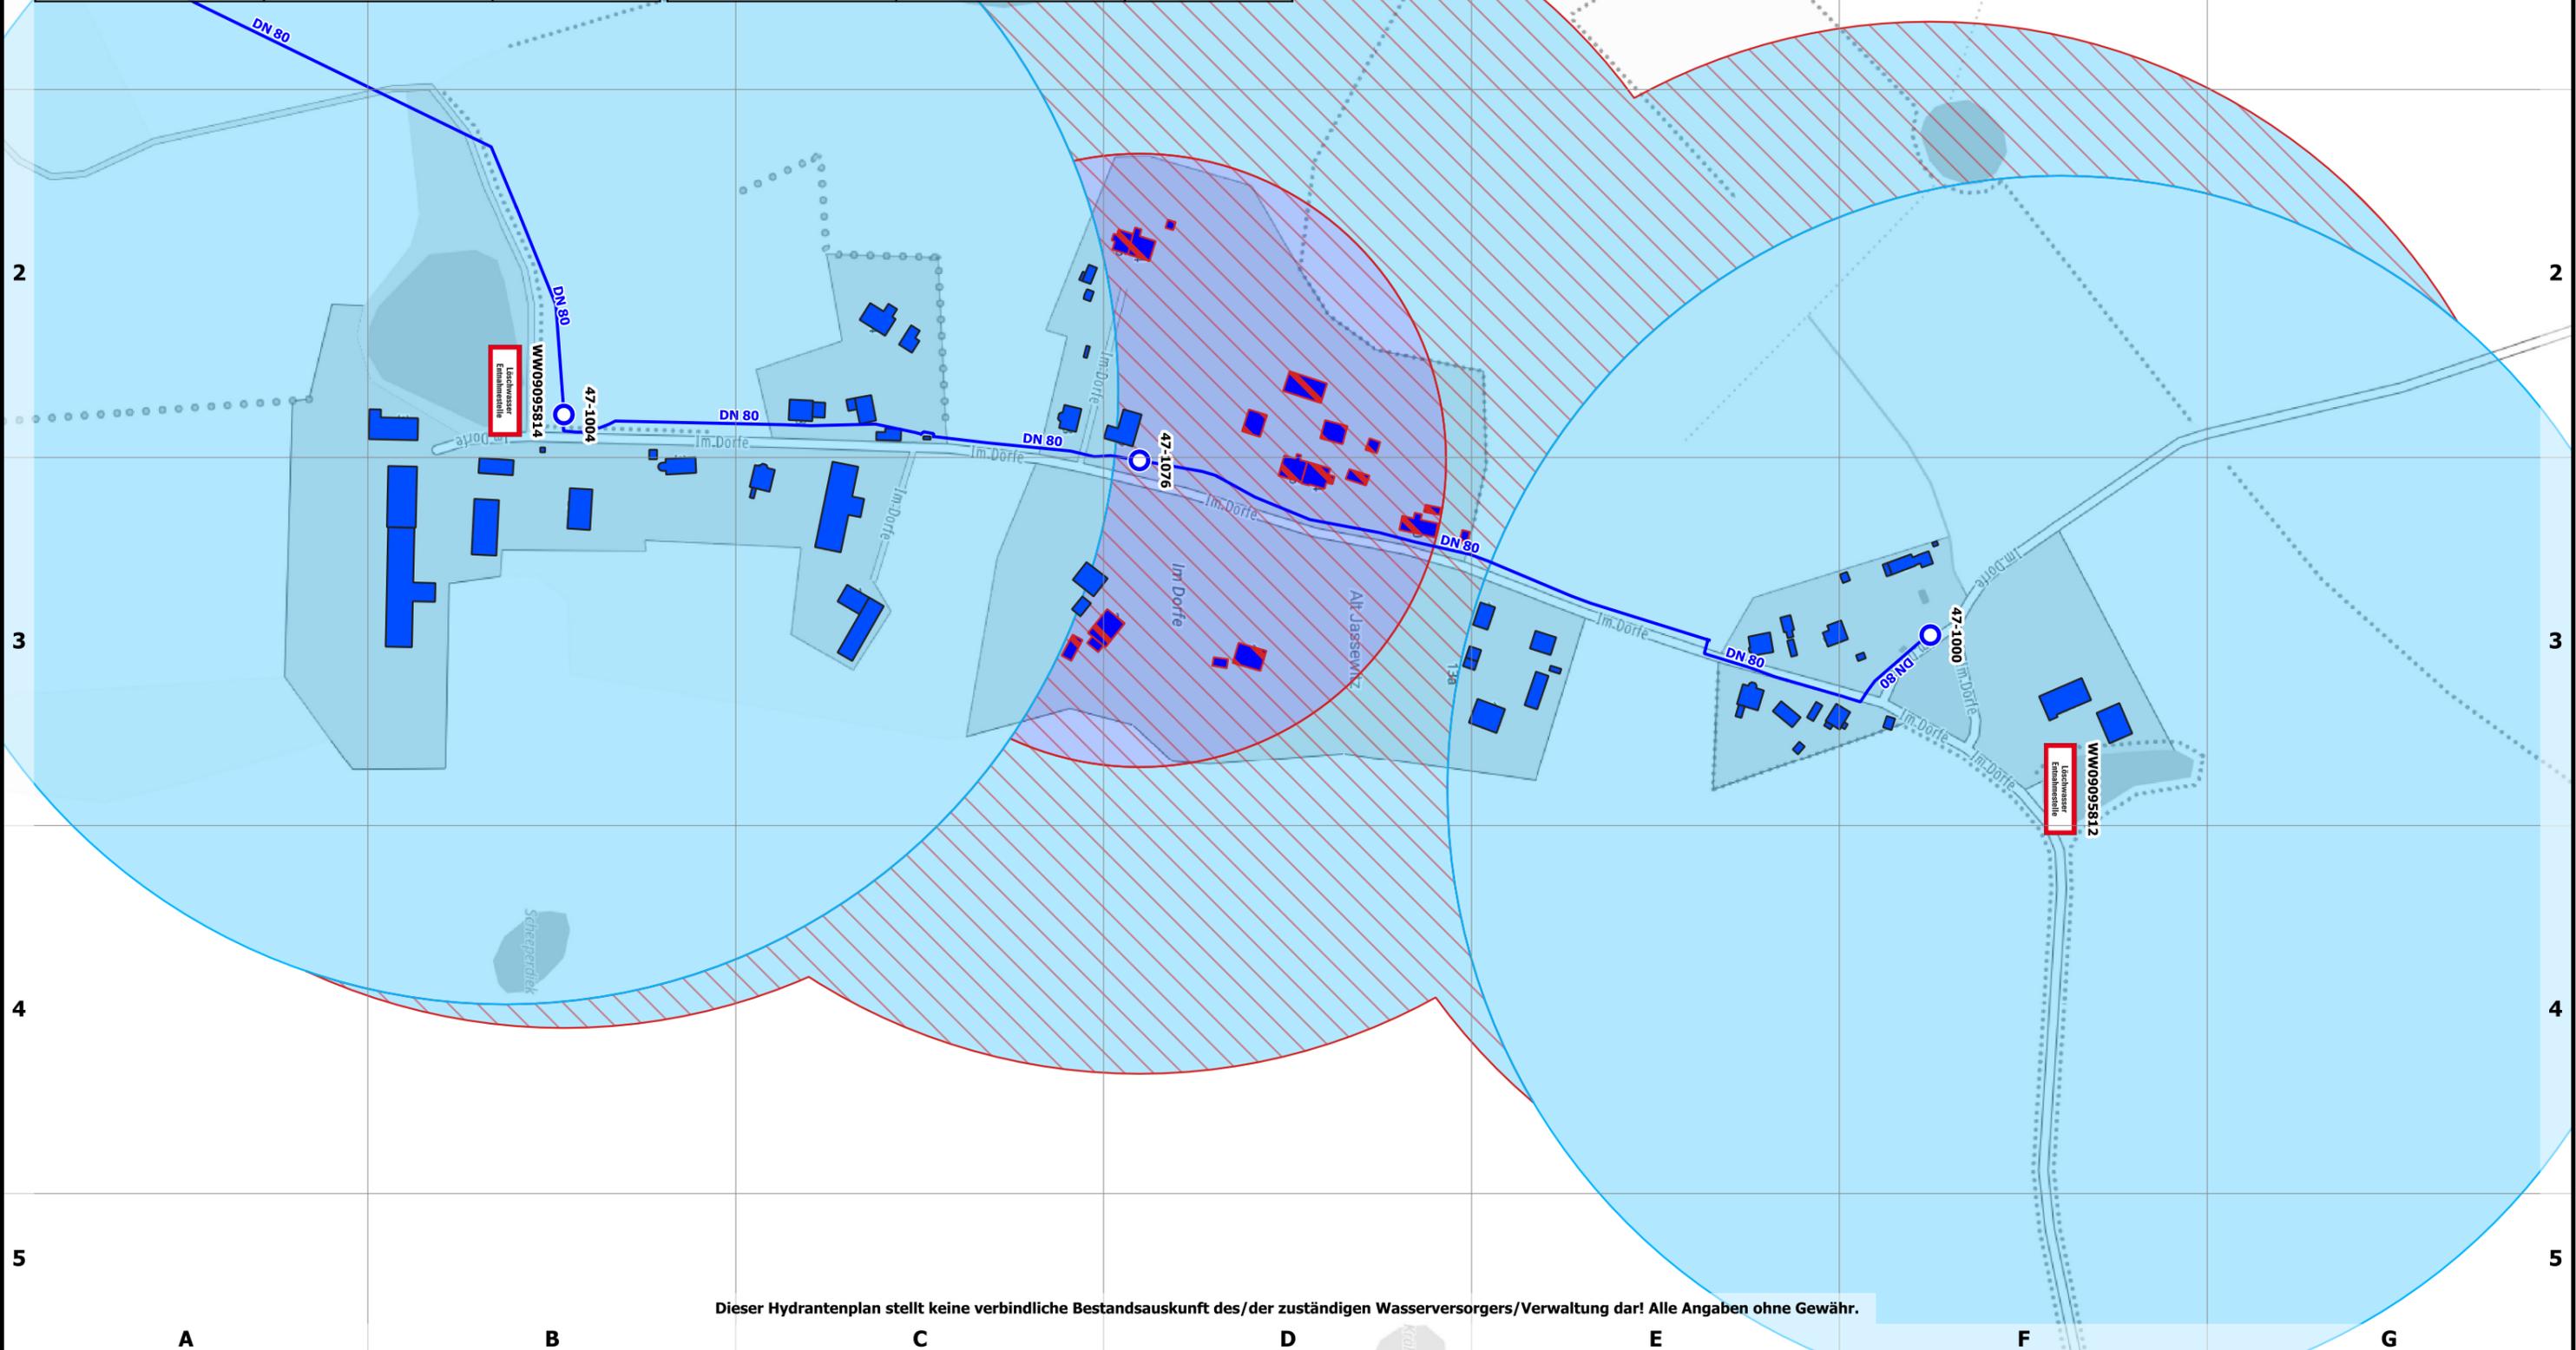



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

128: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Hohenkirchen

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Beckerwitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	482	94.14
Notfallversorgung	30	5.86

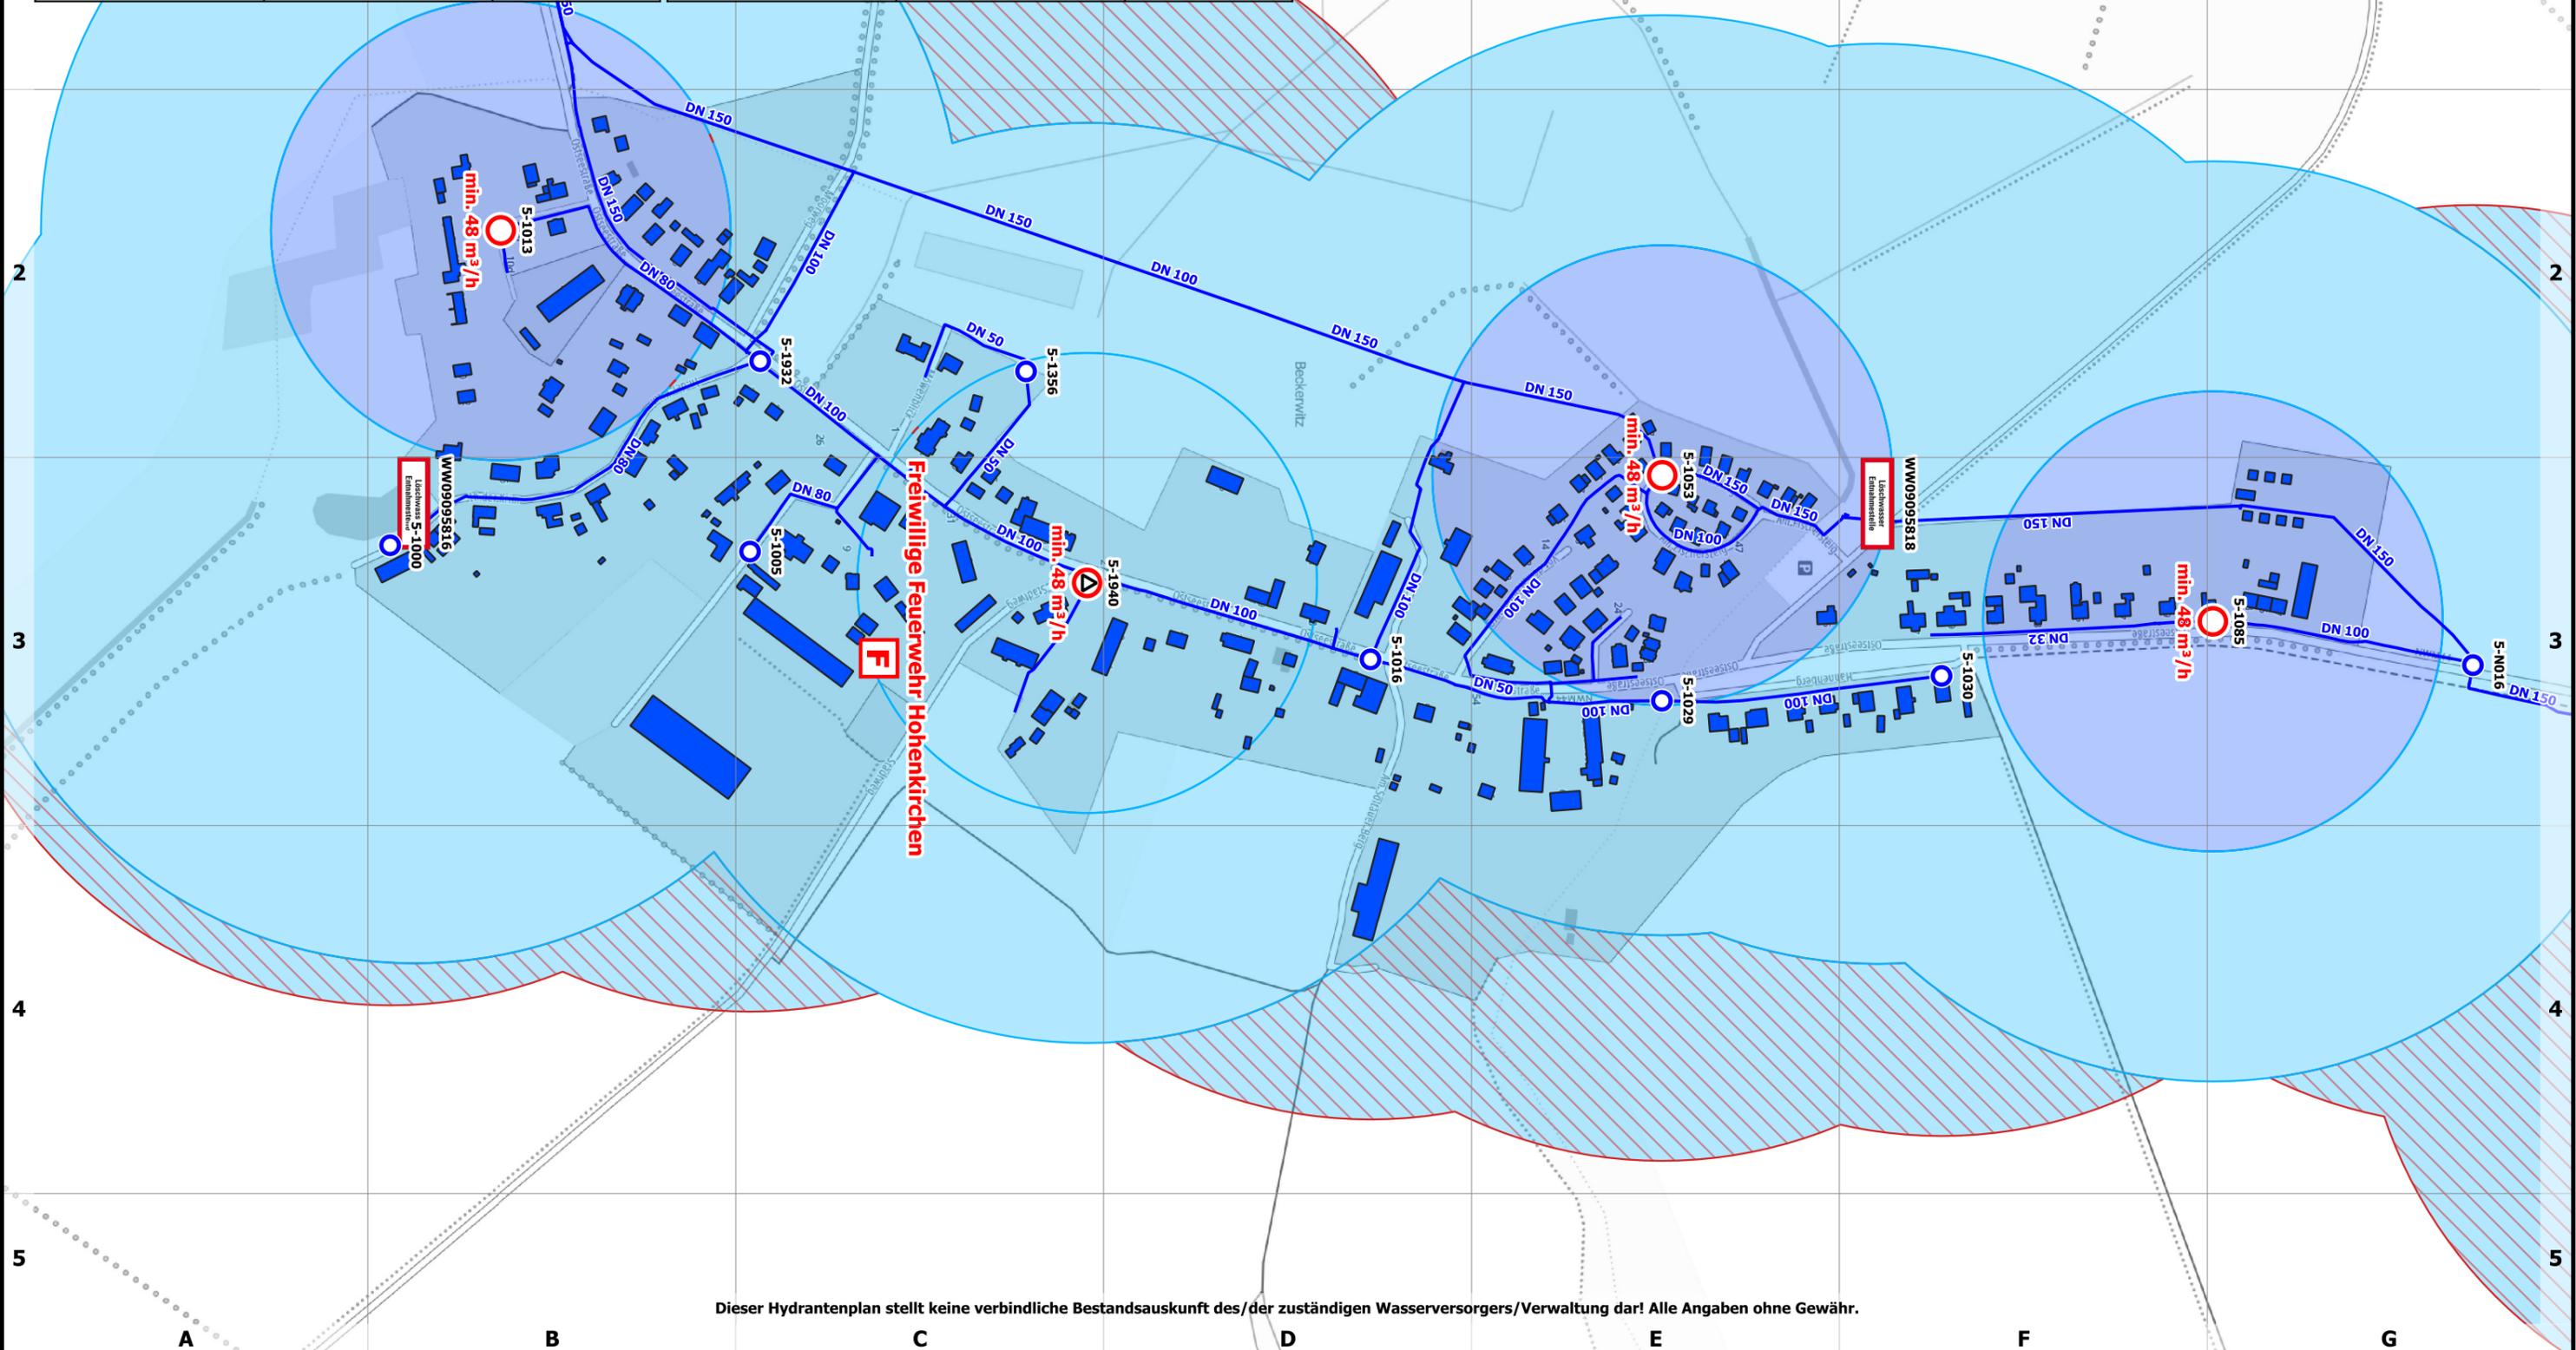



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Beckerwitz Ausbau




Stand:
22.05.2023

130: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Beckerwitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	482	94.14
Notfallversorgung	30	5.86

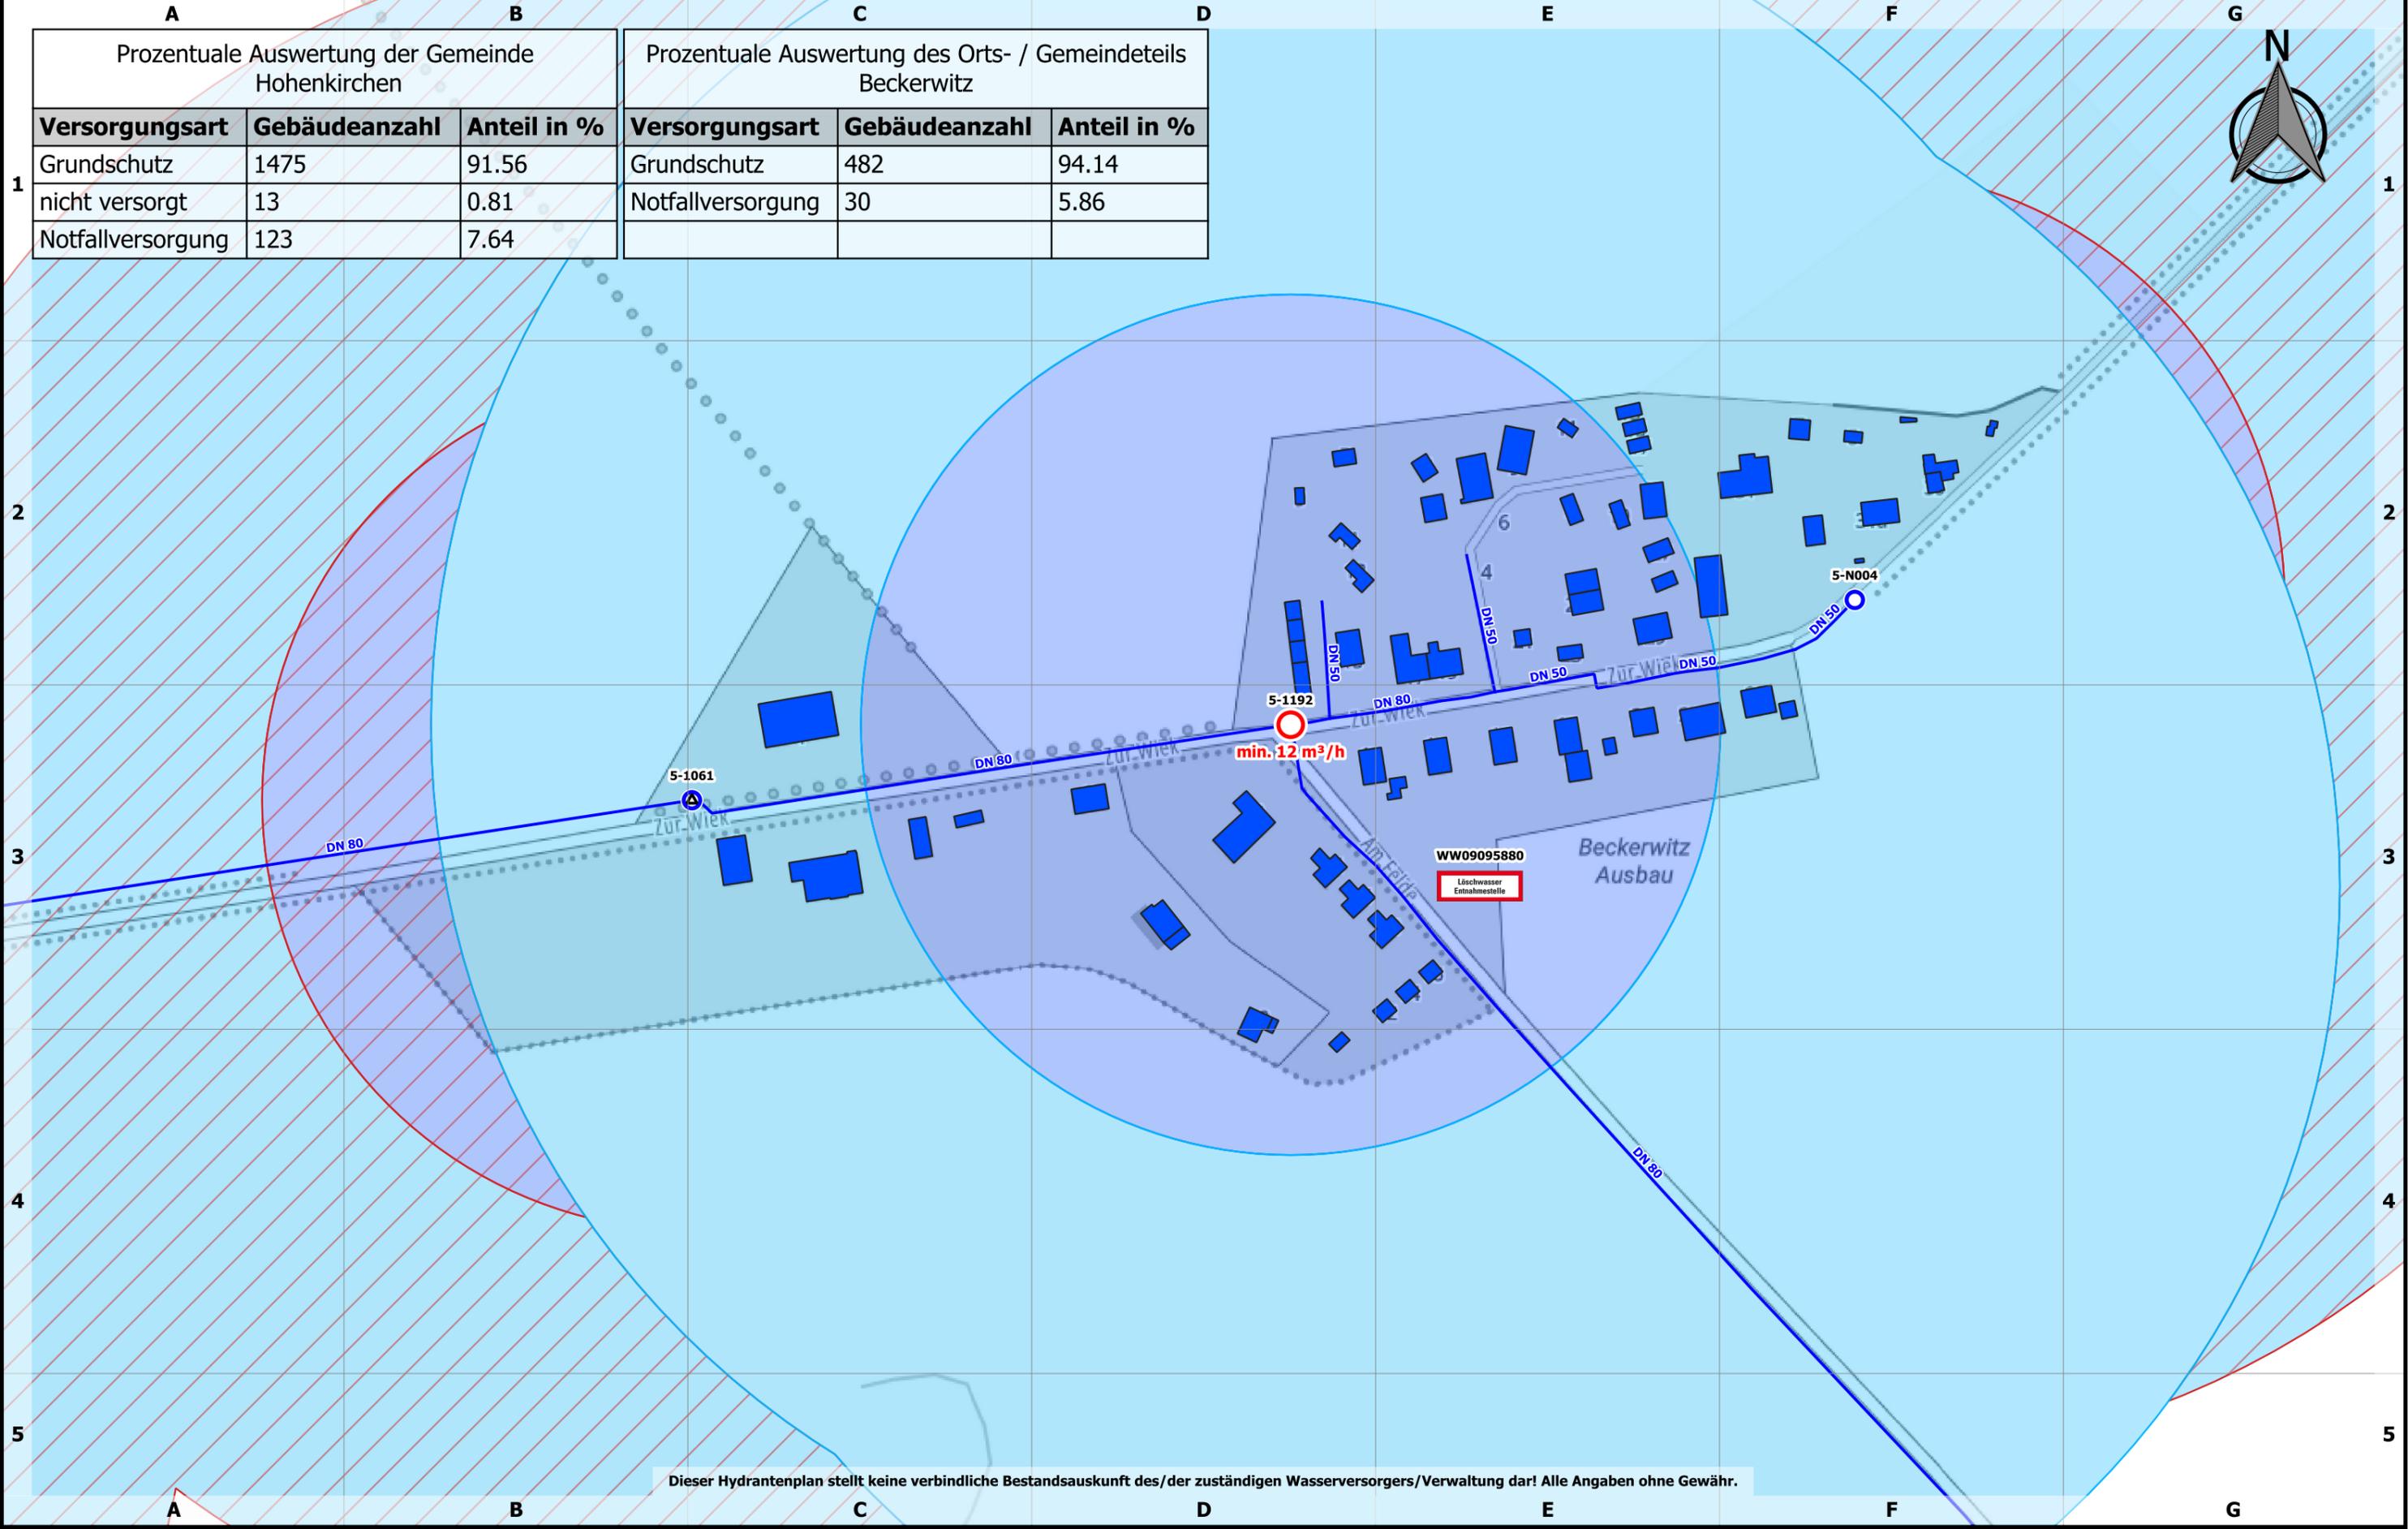

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Gramkow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	63	96.92
Notfallversorgung	2	3.08

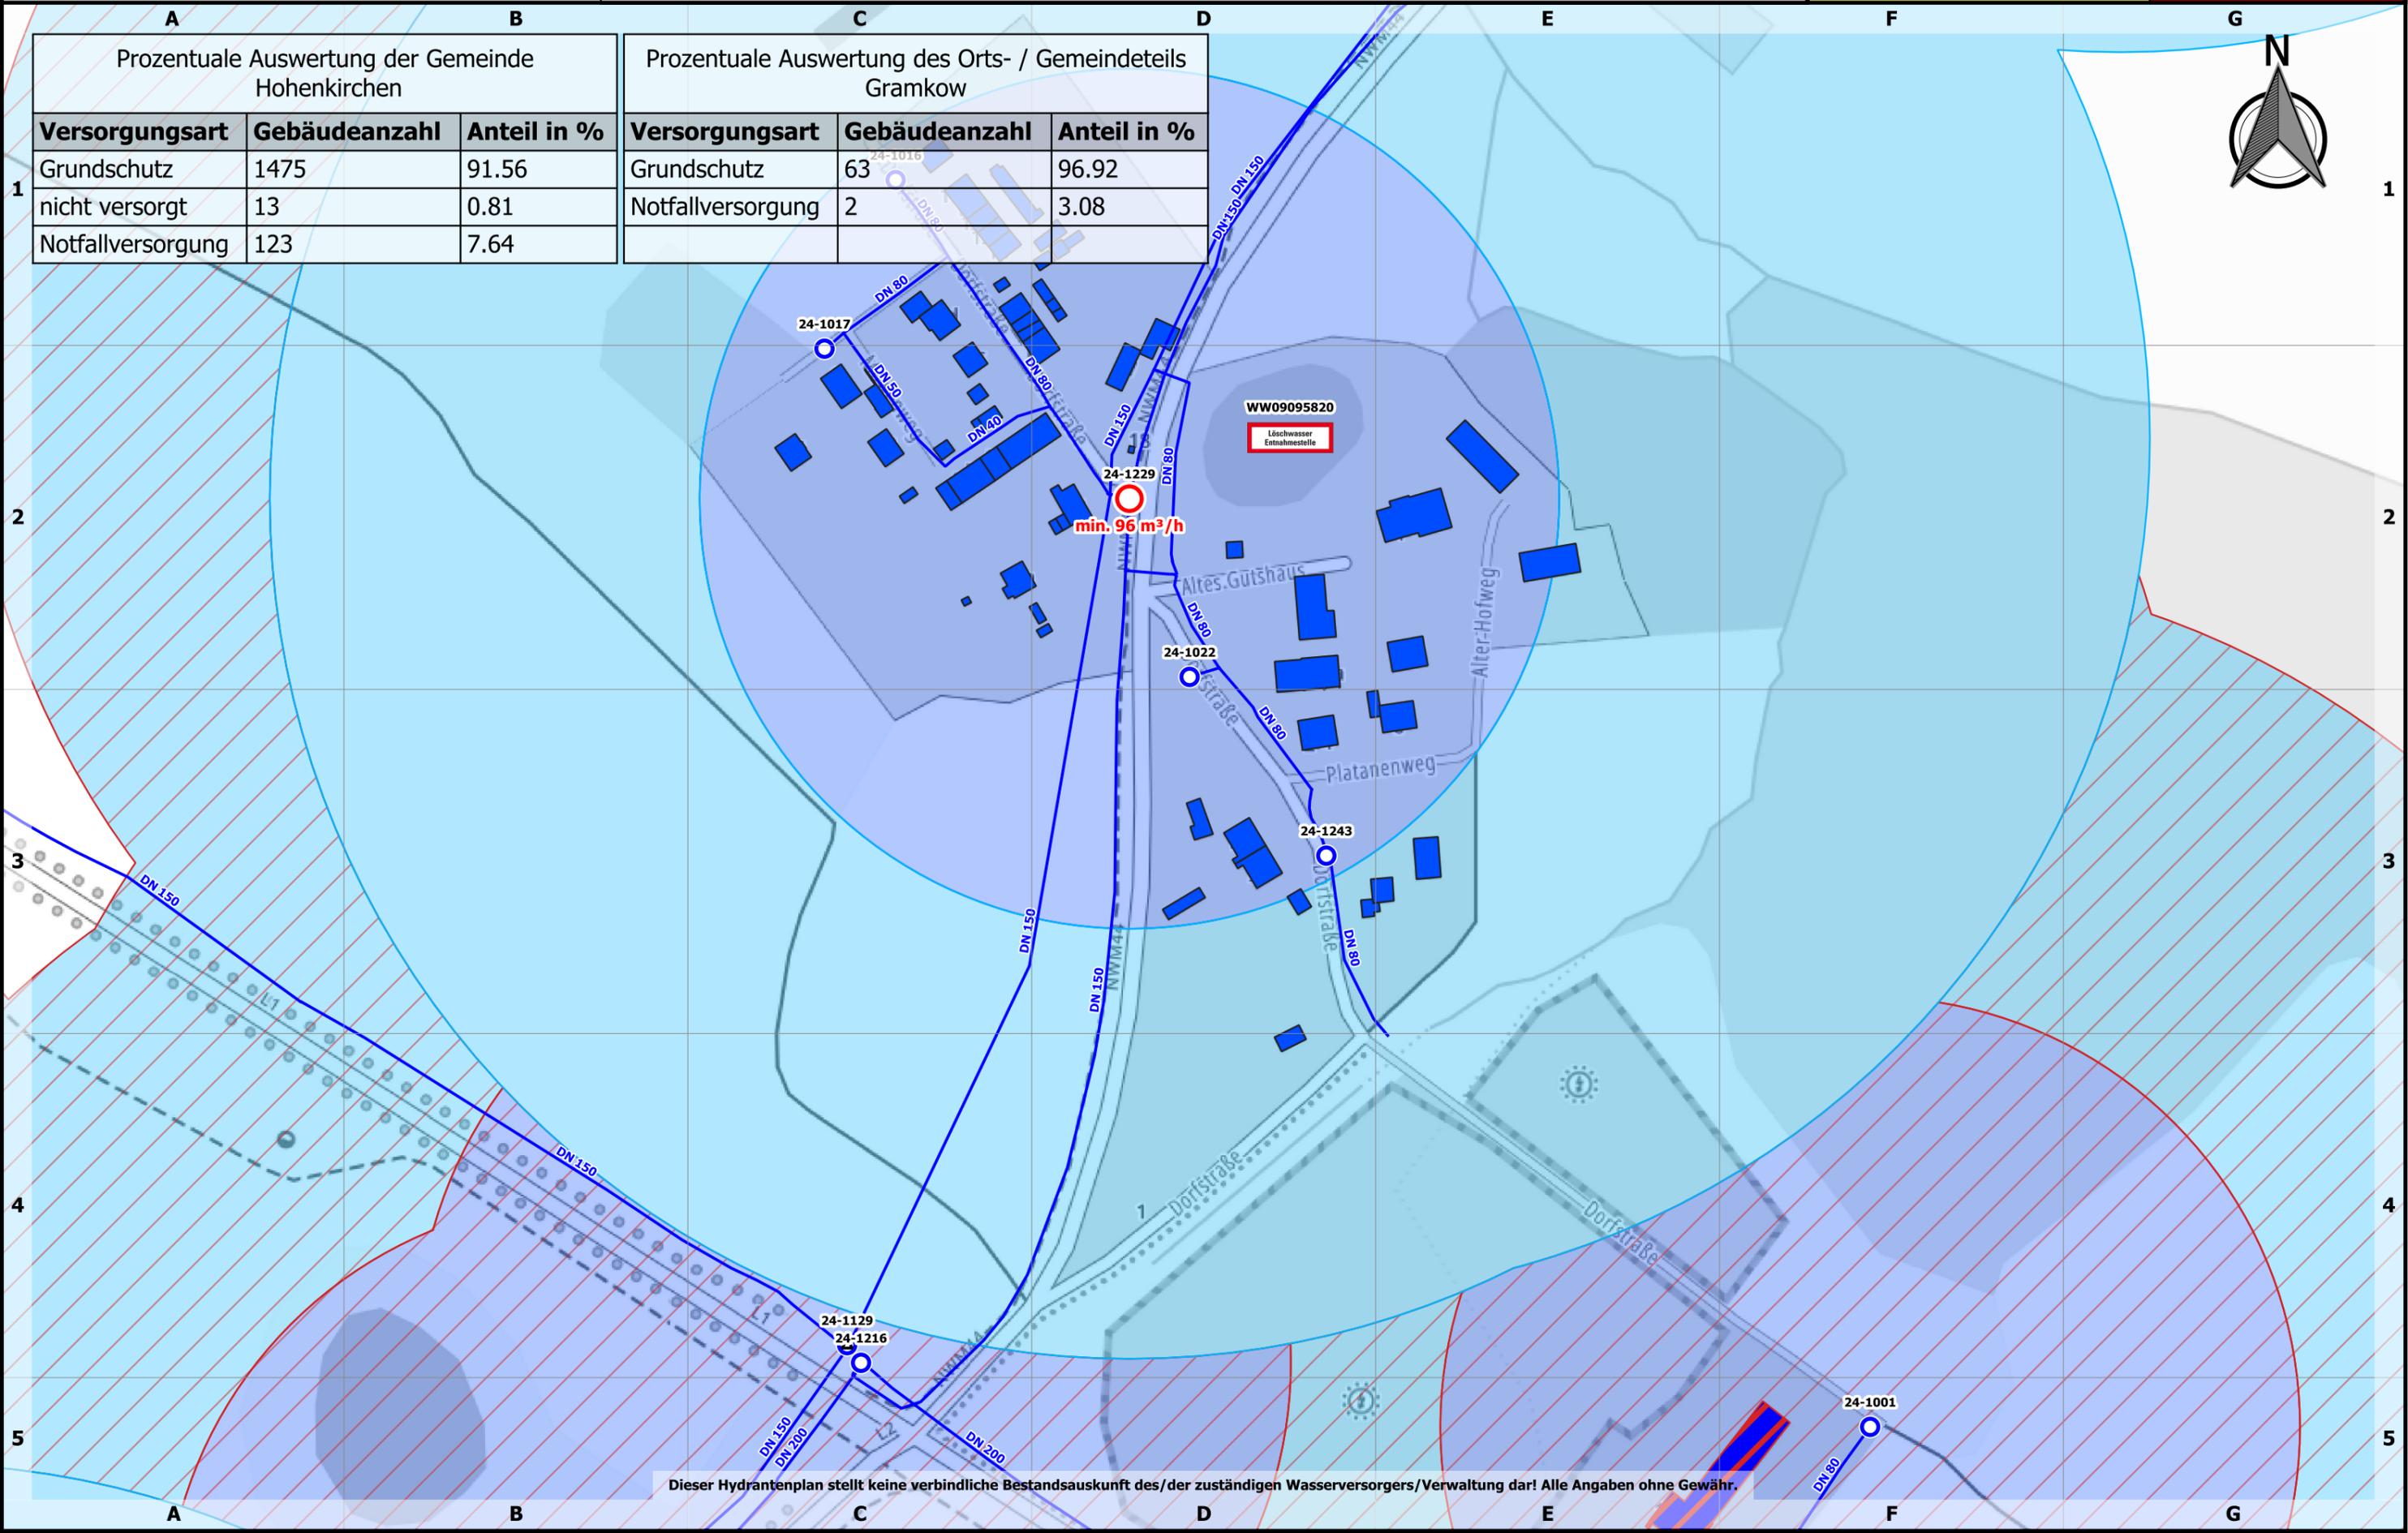

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

137: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Walmstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	139	100.00

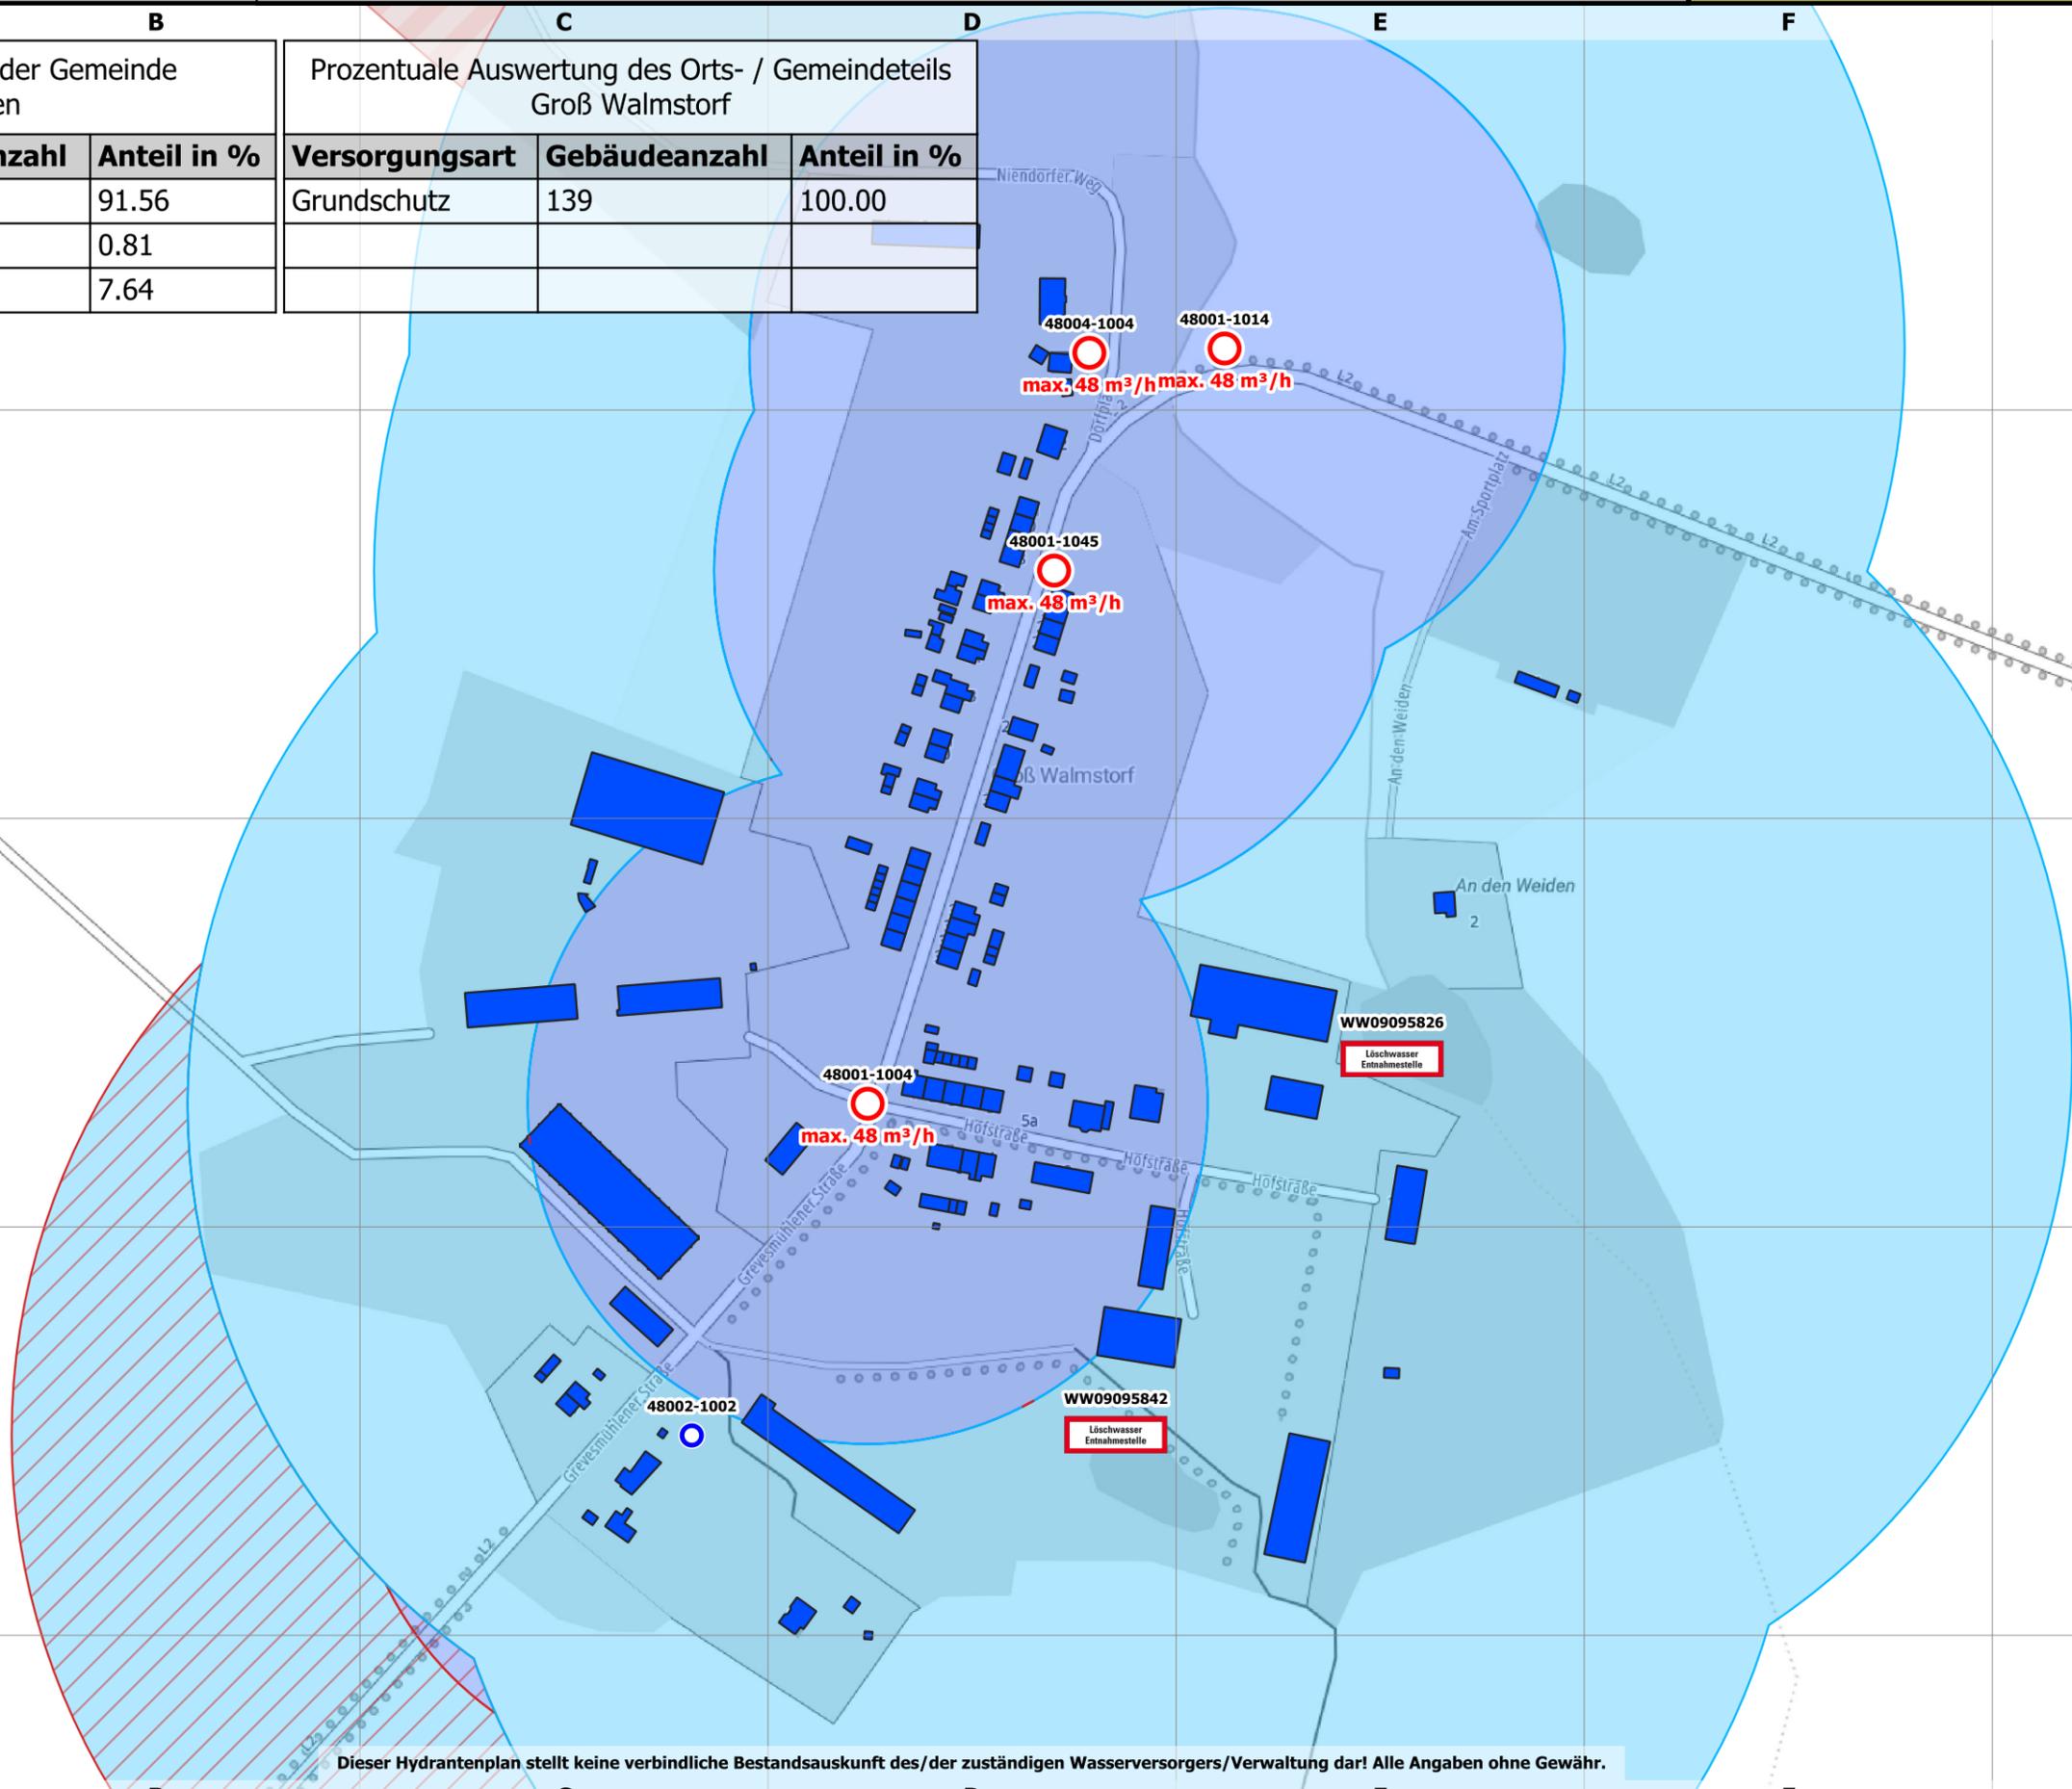

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

139: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Hohenkirchen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1475	91.56
nicht versorgt	13	0.81
Notfallversorgung	123	7.64

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hohen Wieschendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	190	95.00
nicht versorgt	8	4.00
Notfallversorgung	2	1.00

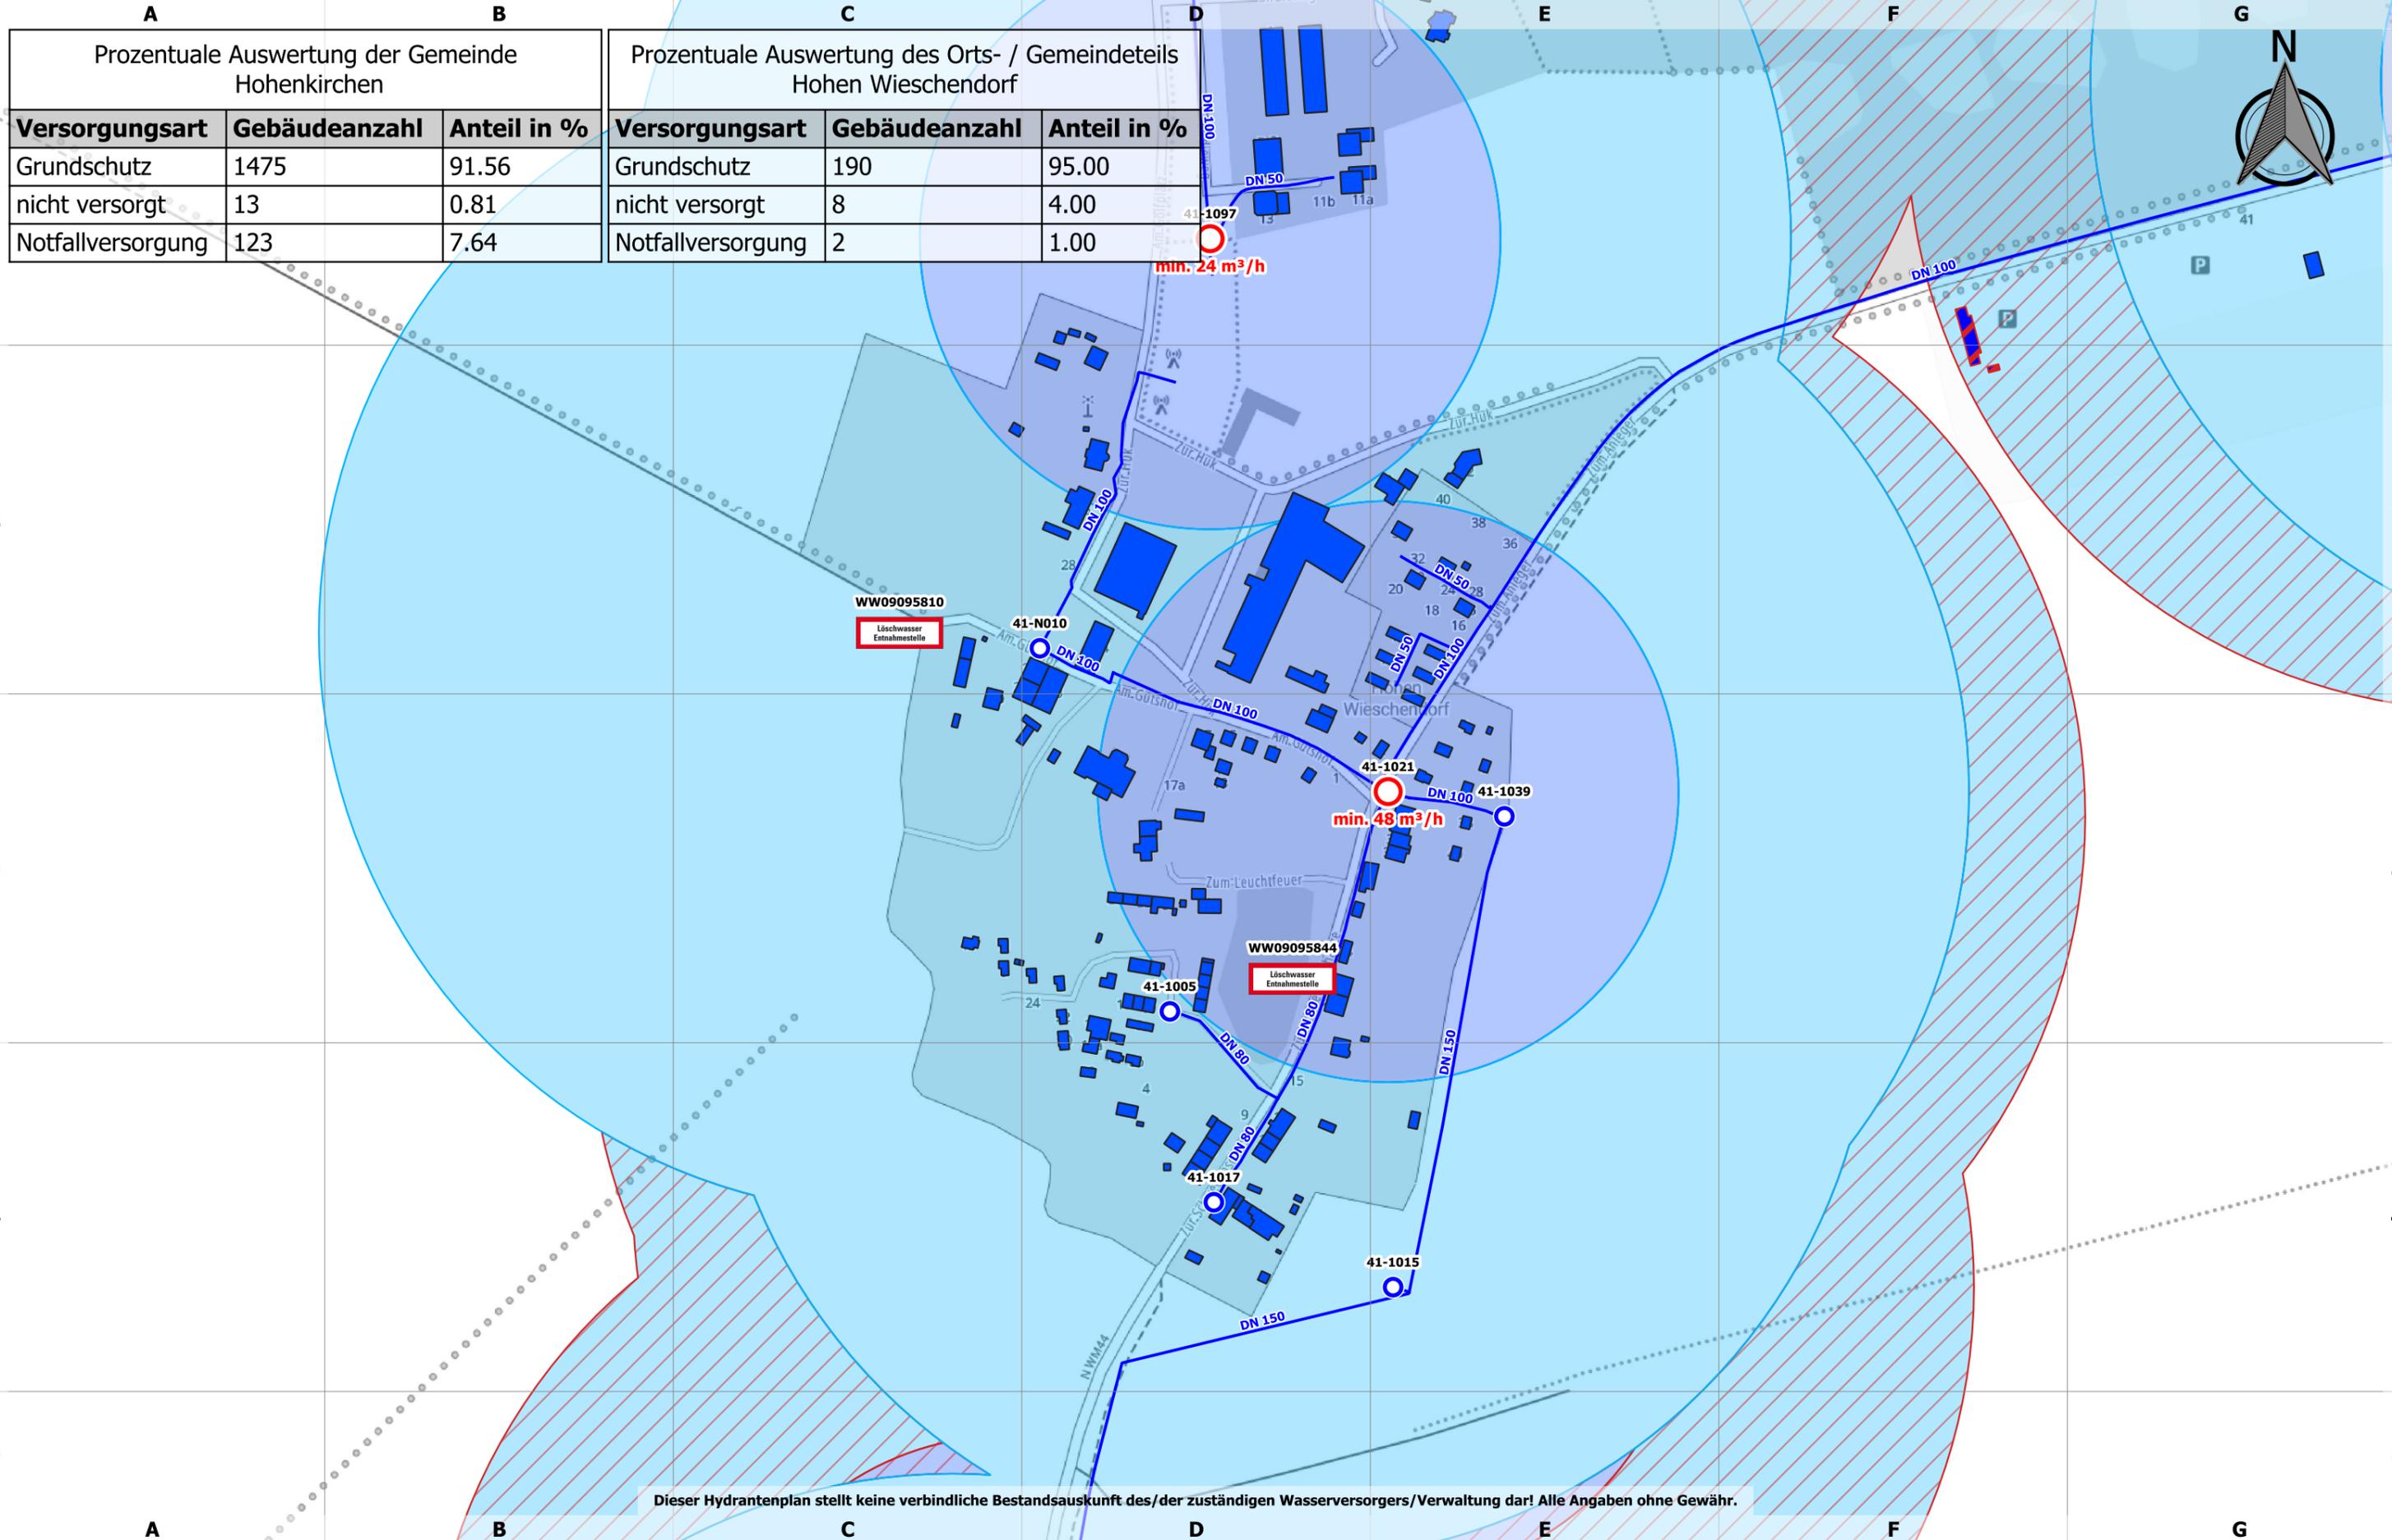


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Damshagen Ausbau




Stand:
 22.05.2023

145: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	453	100.00

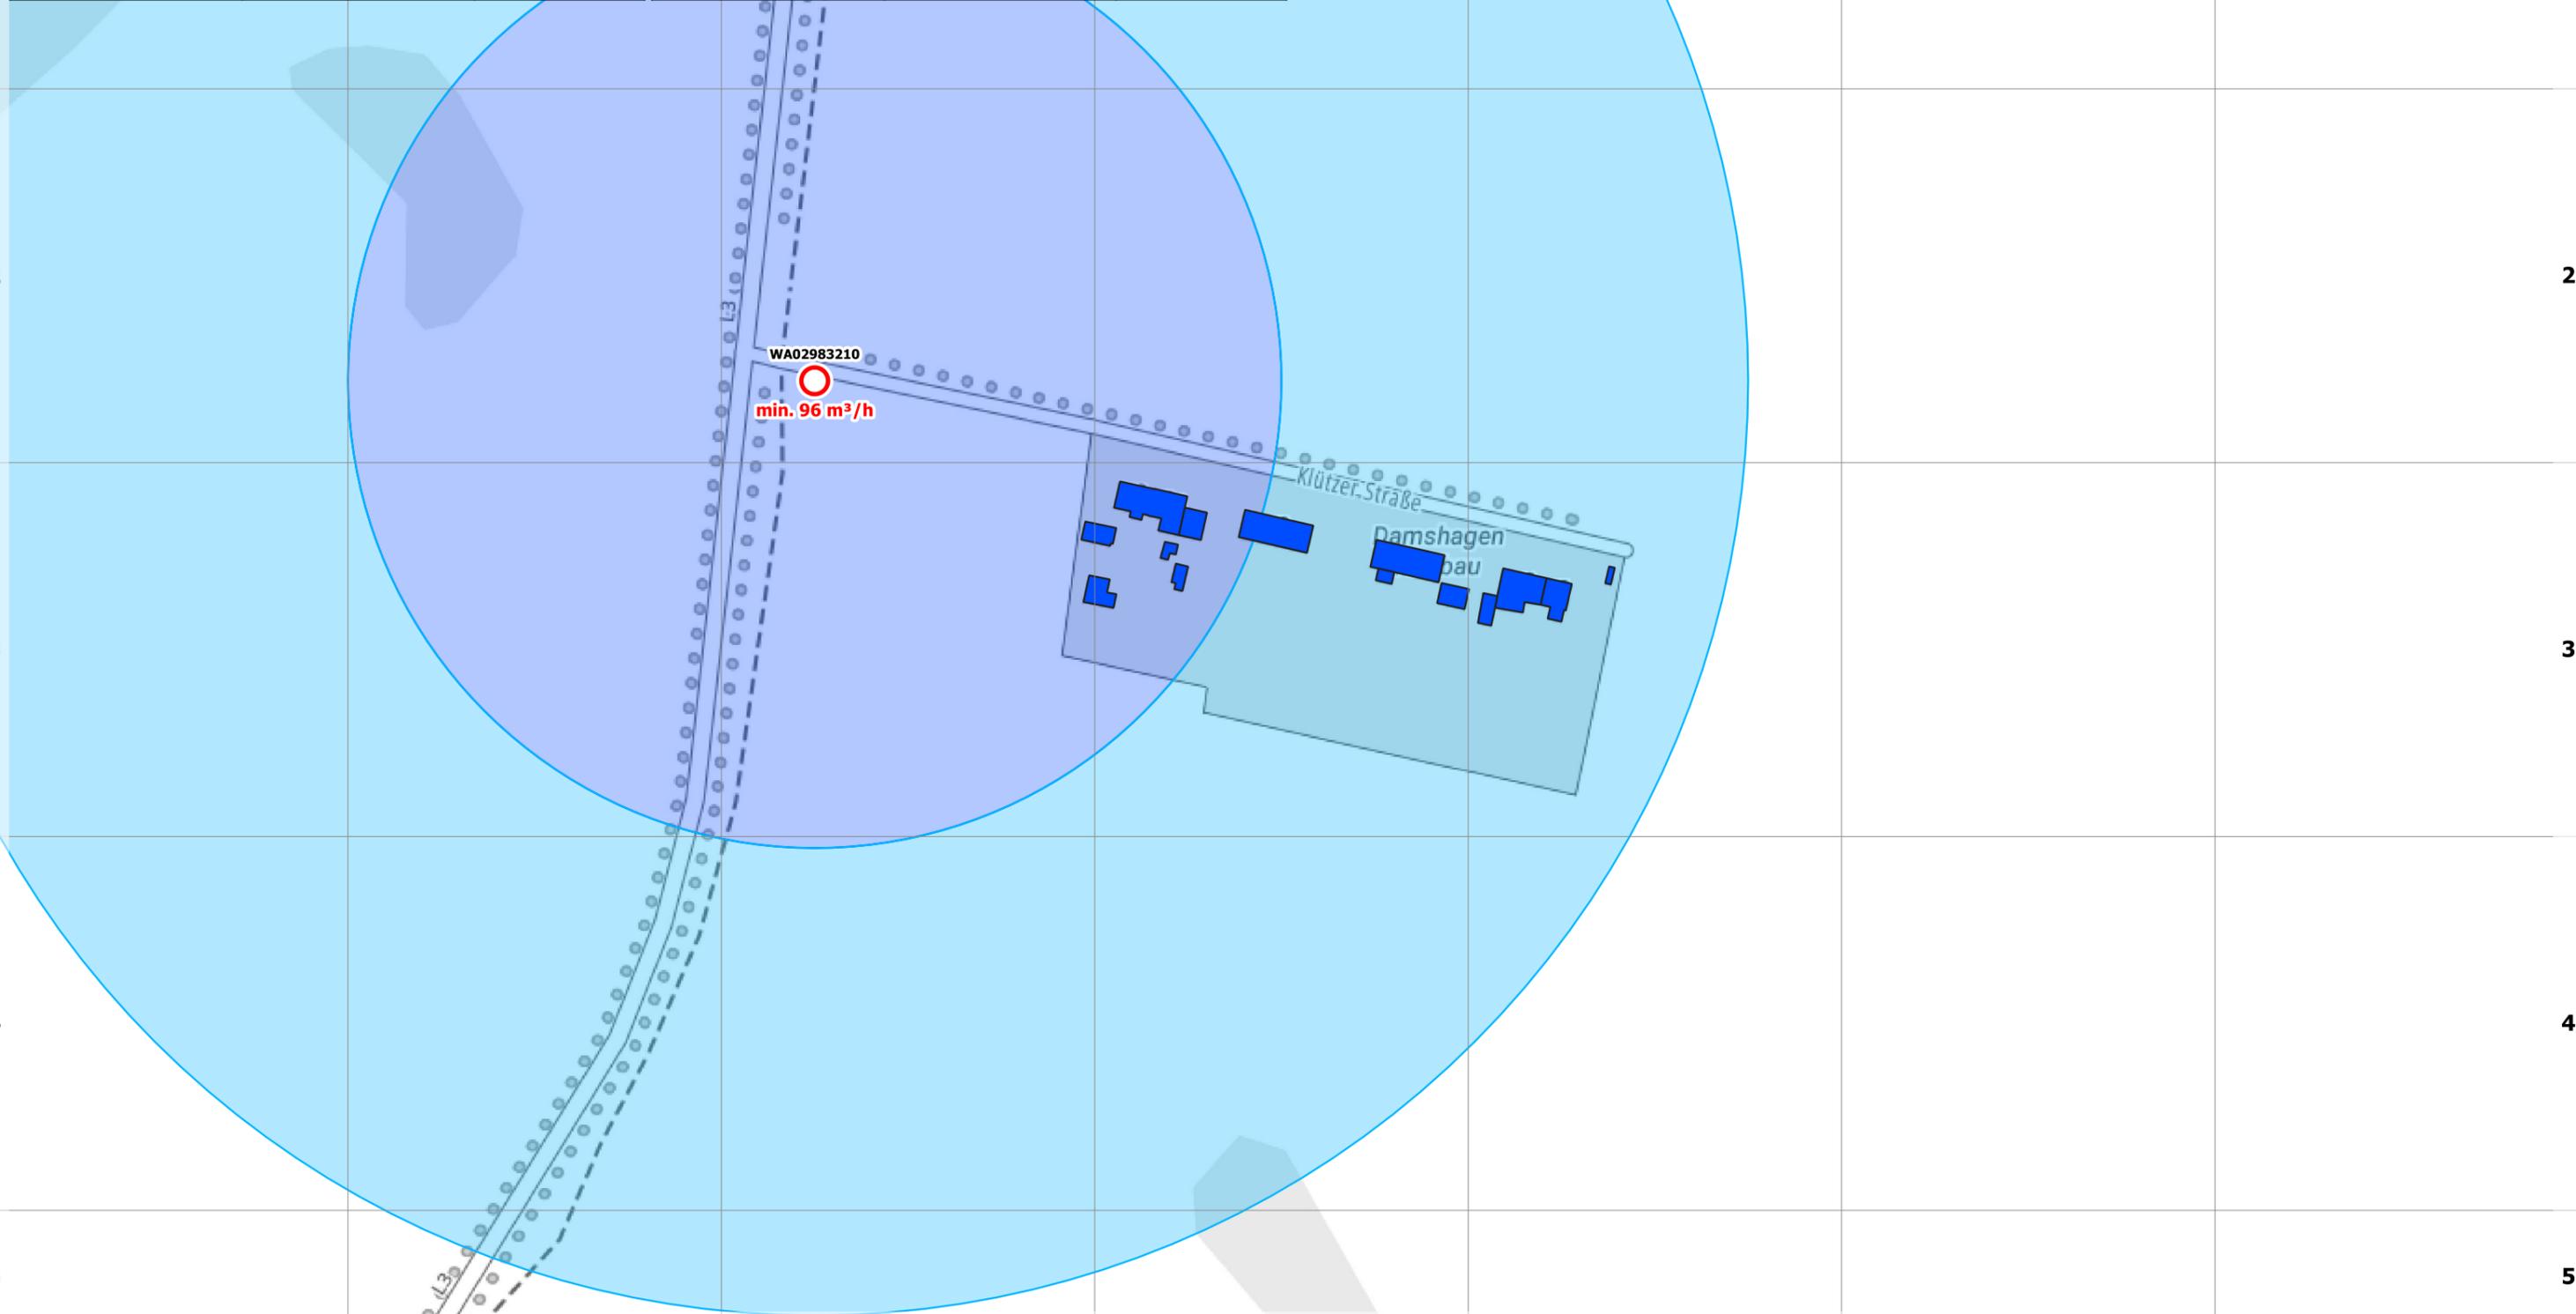

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dorf Reppenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	12	42.86
nicht versorgt	16	57.14

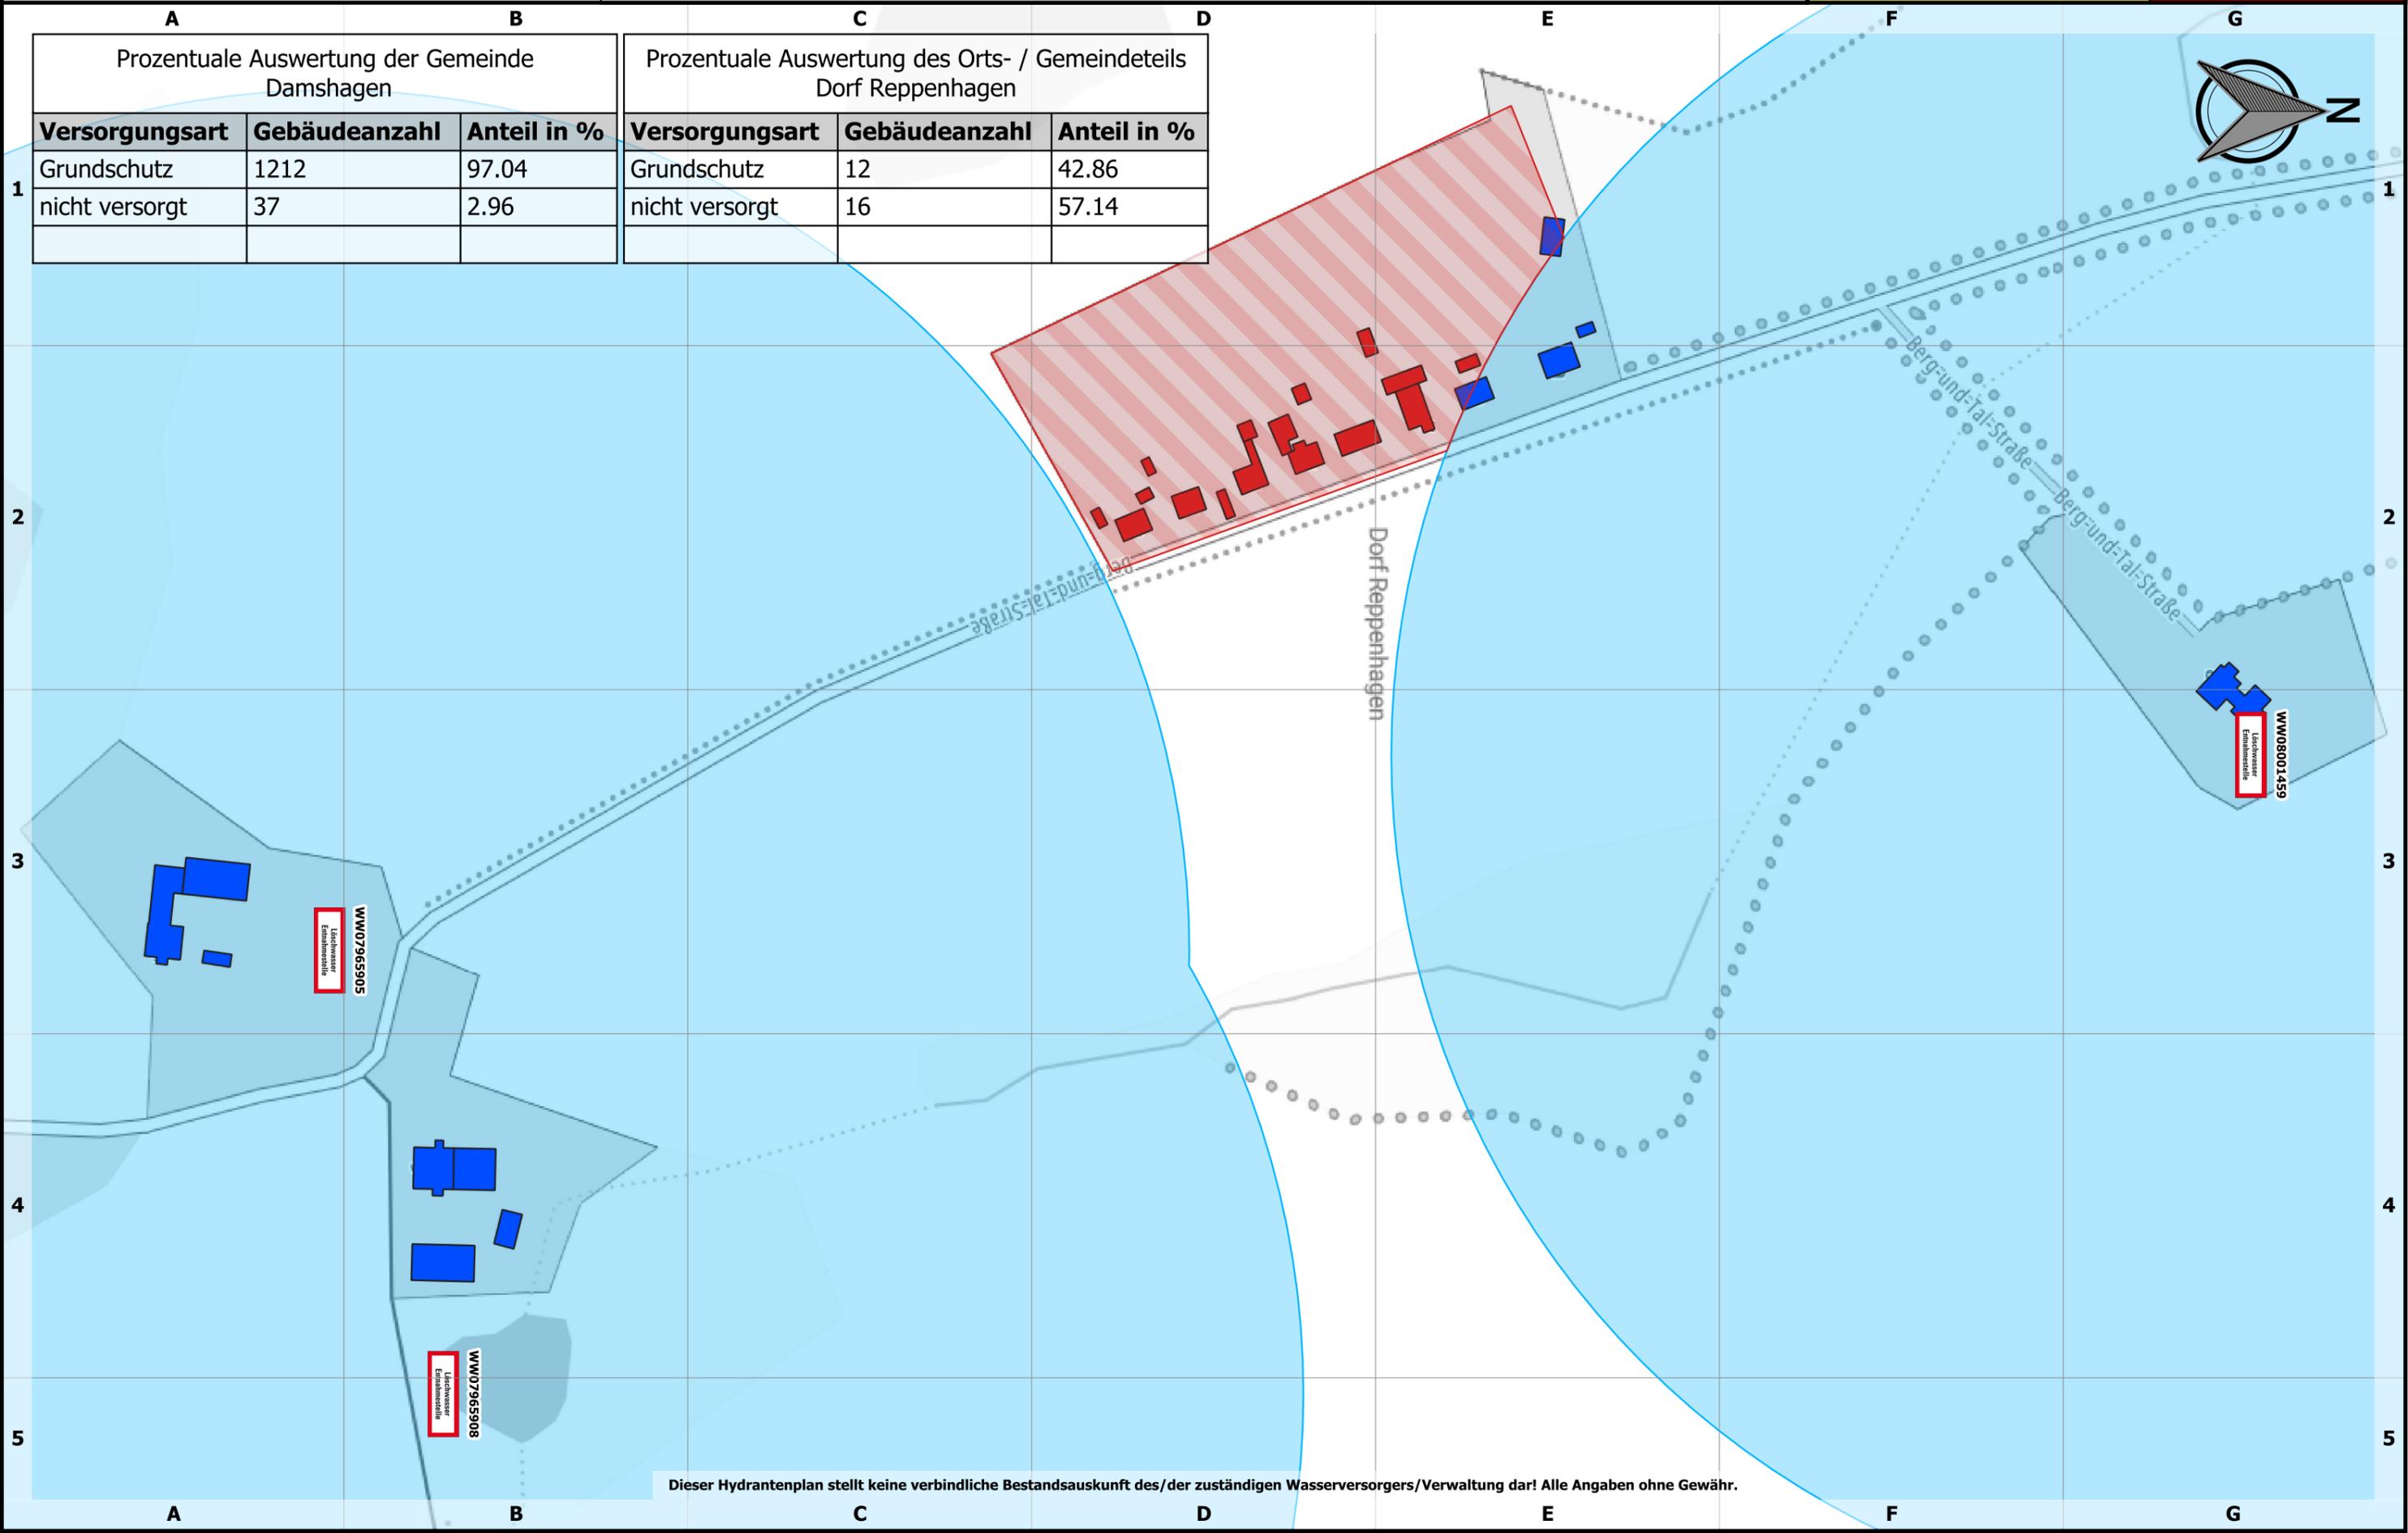


WW07965905
Löschwasser
Endmündung

WW07965908
Löschwasser
Endmündung

WW08001459
Löschwasser
Endmündung




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hof Reppenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	72	100.00

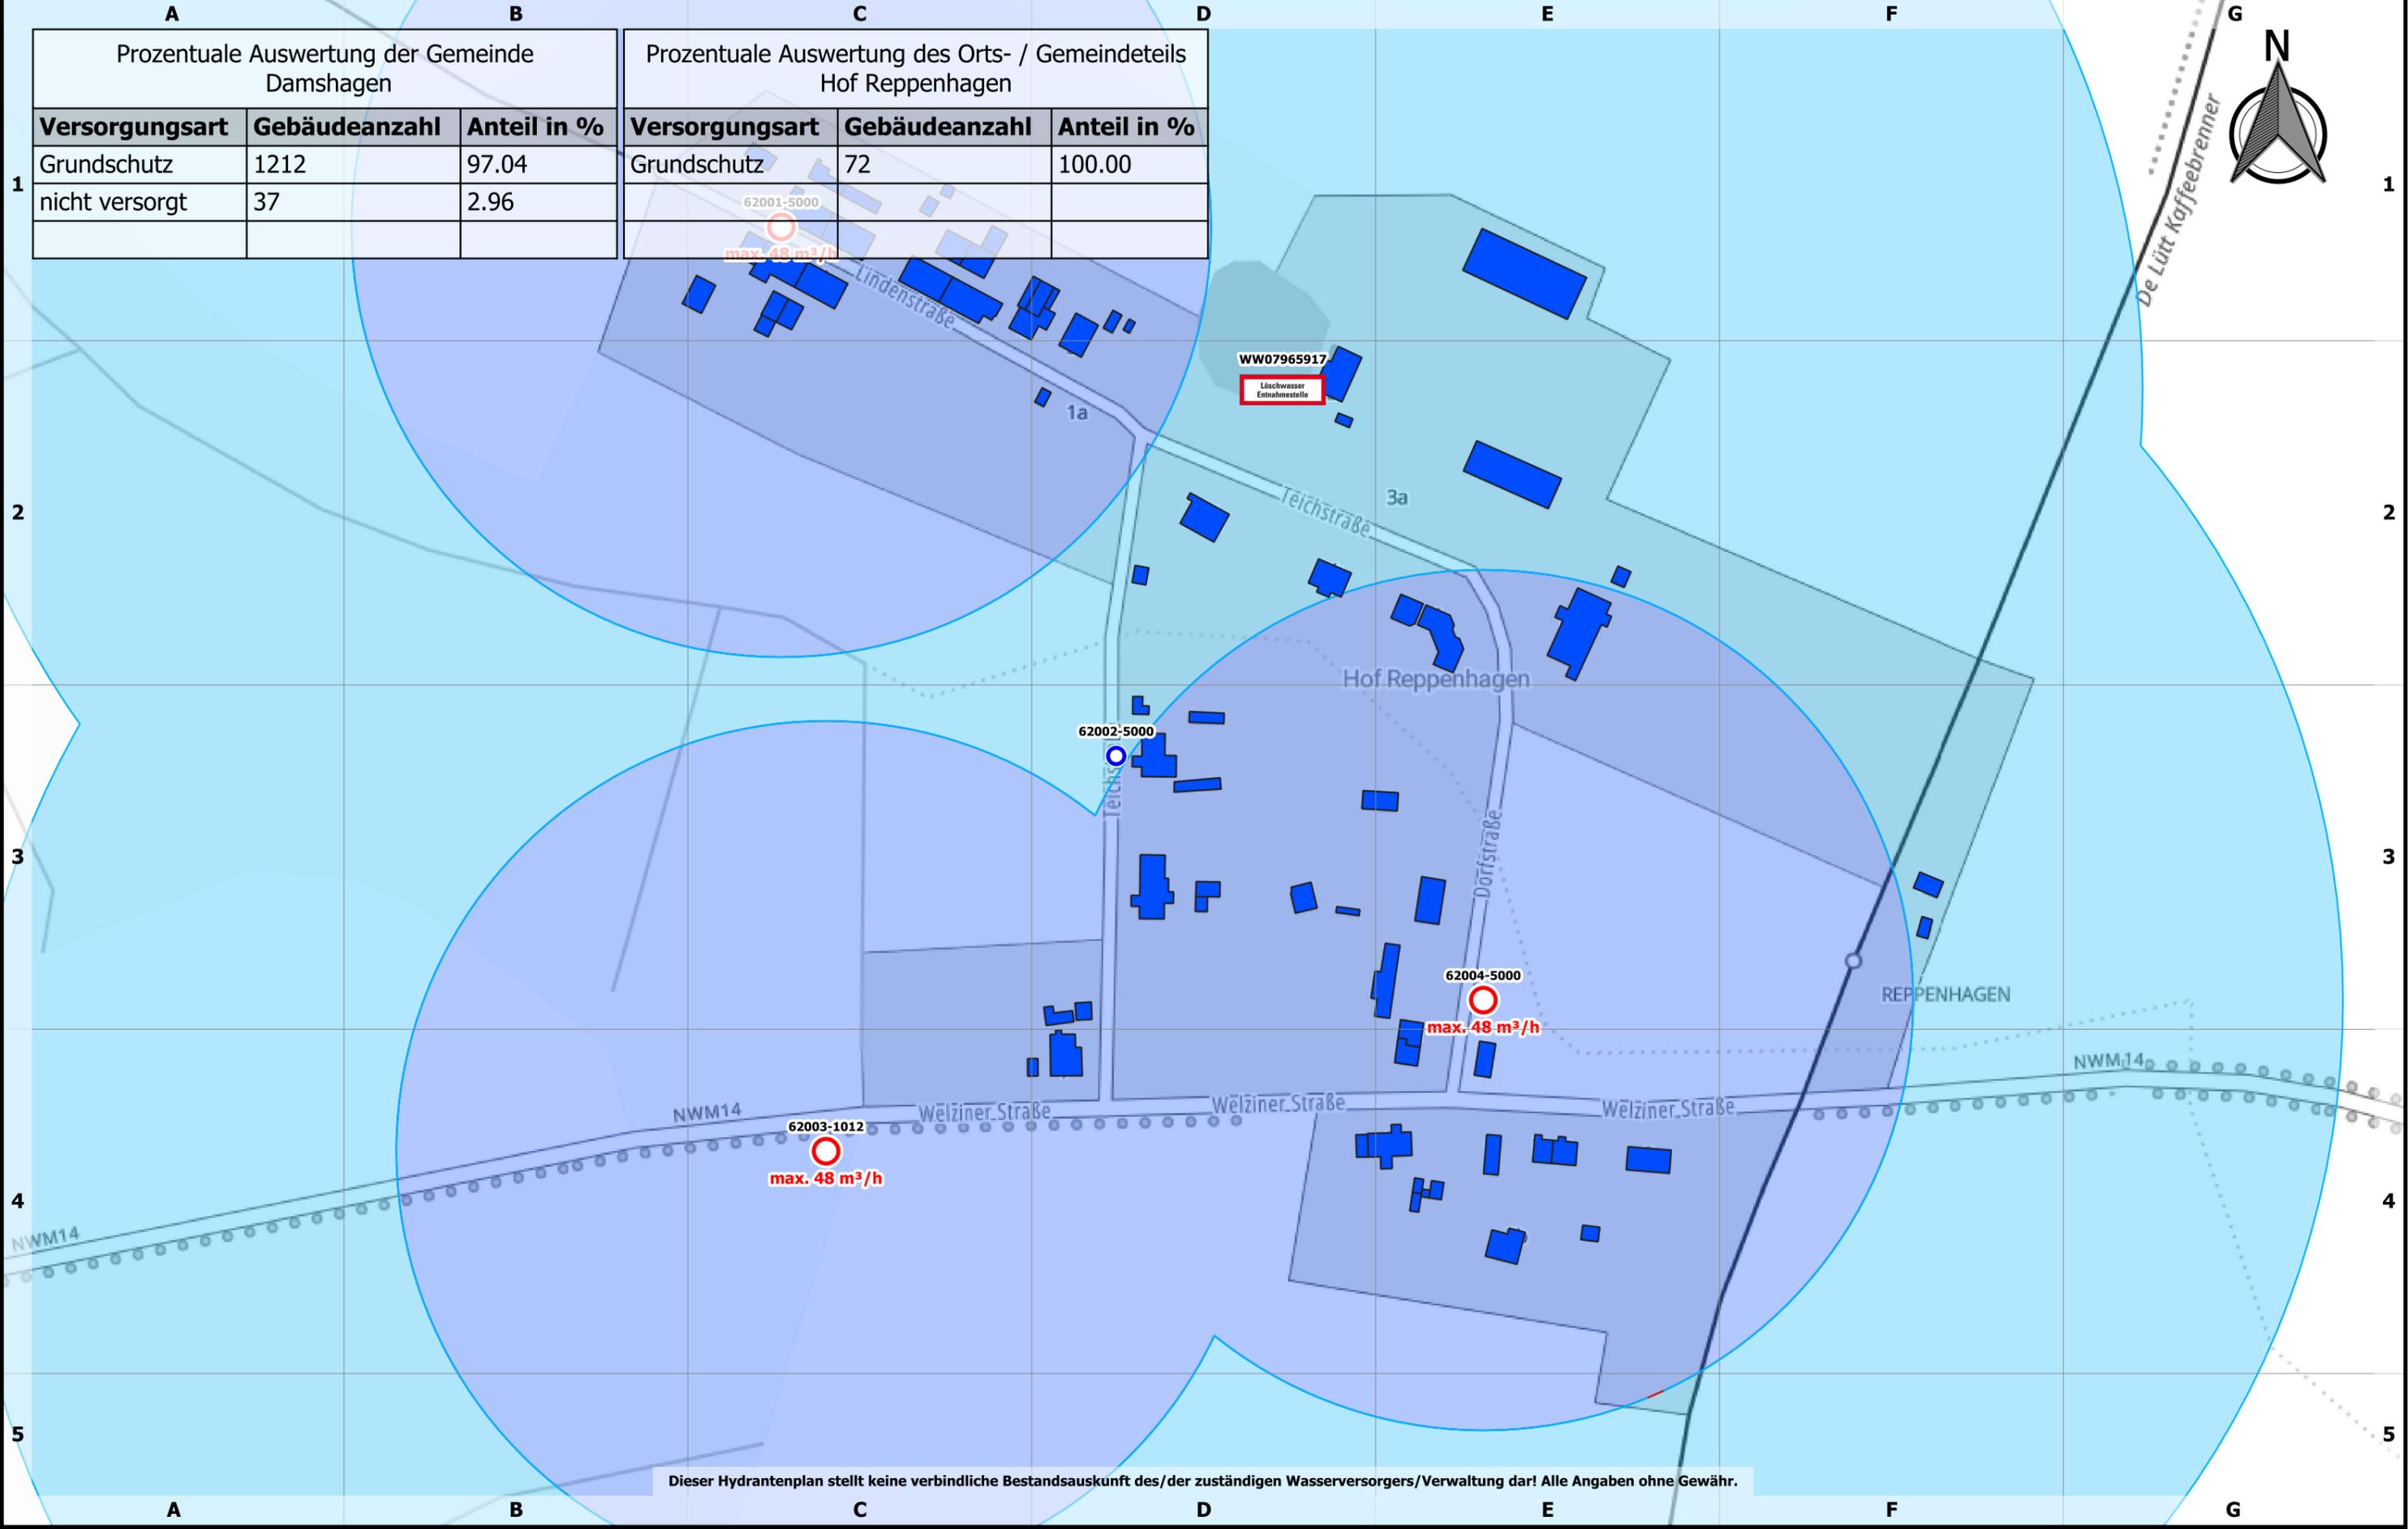


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Nedderhagen




Stand:
22.05.2023

151: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	453	100.00

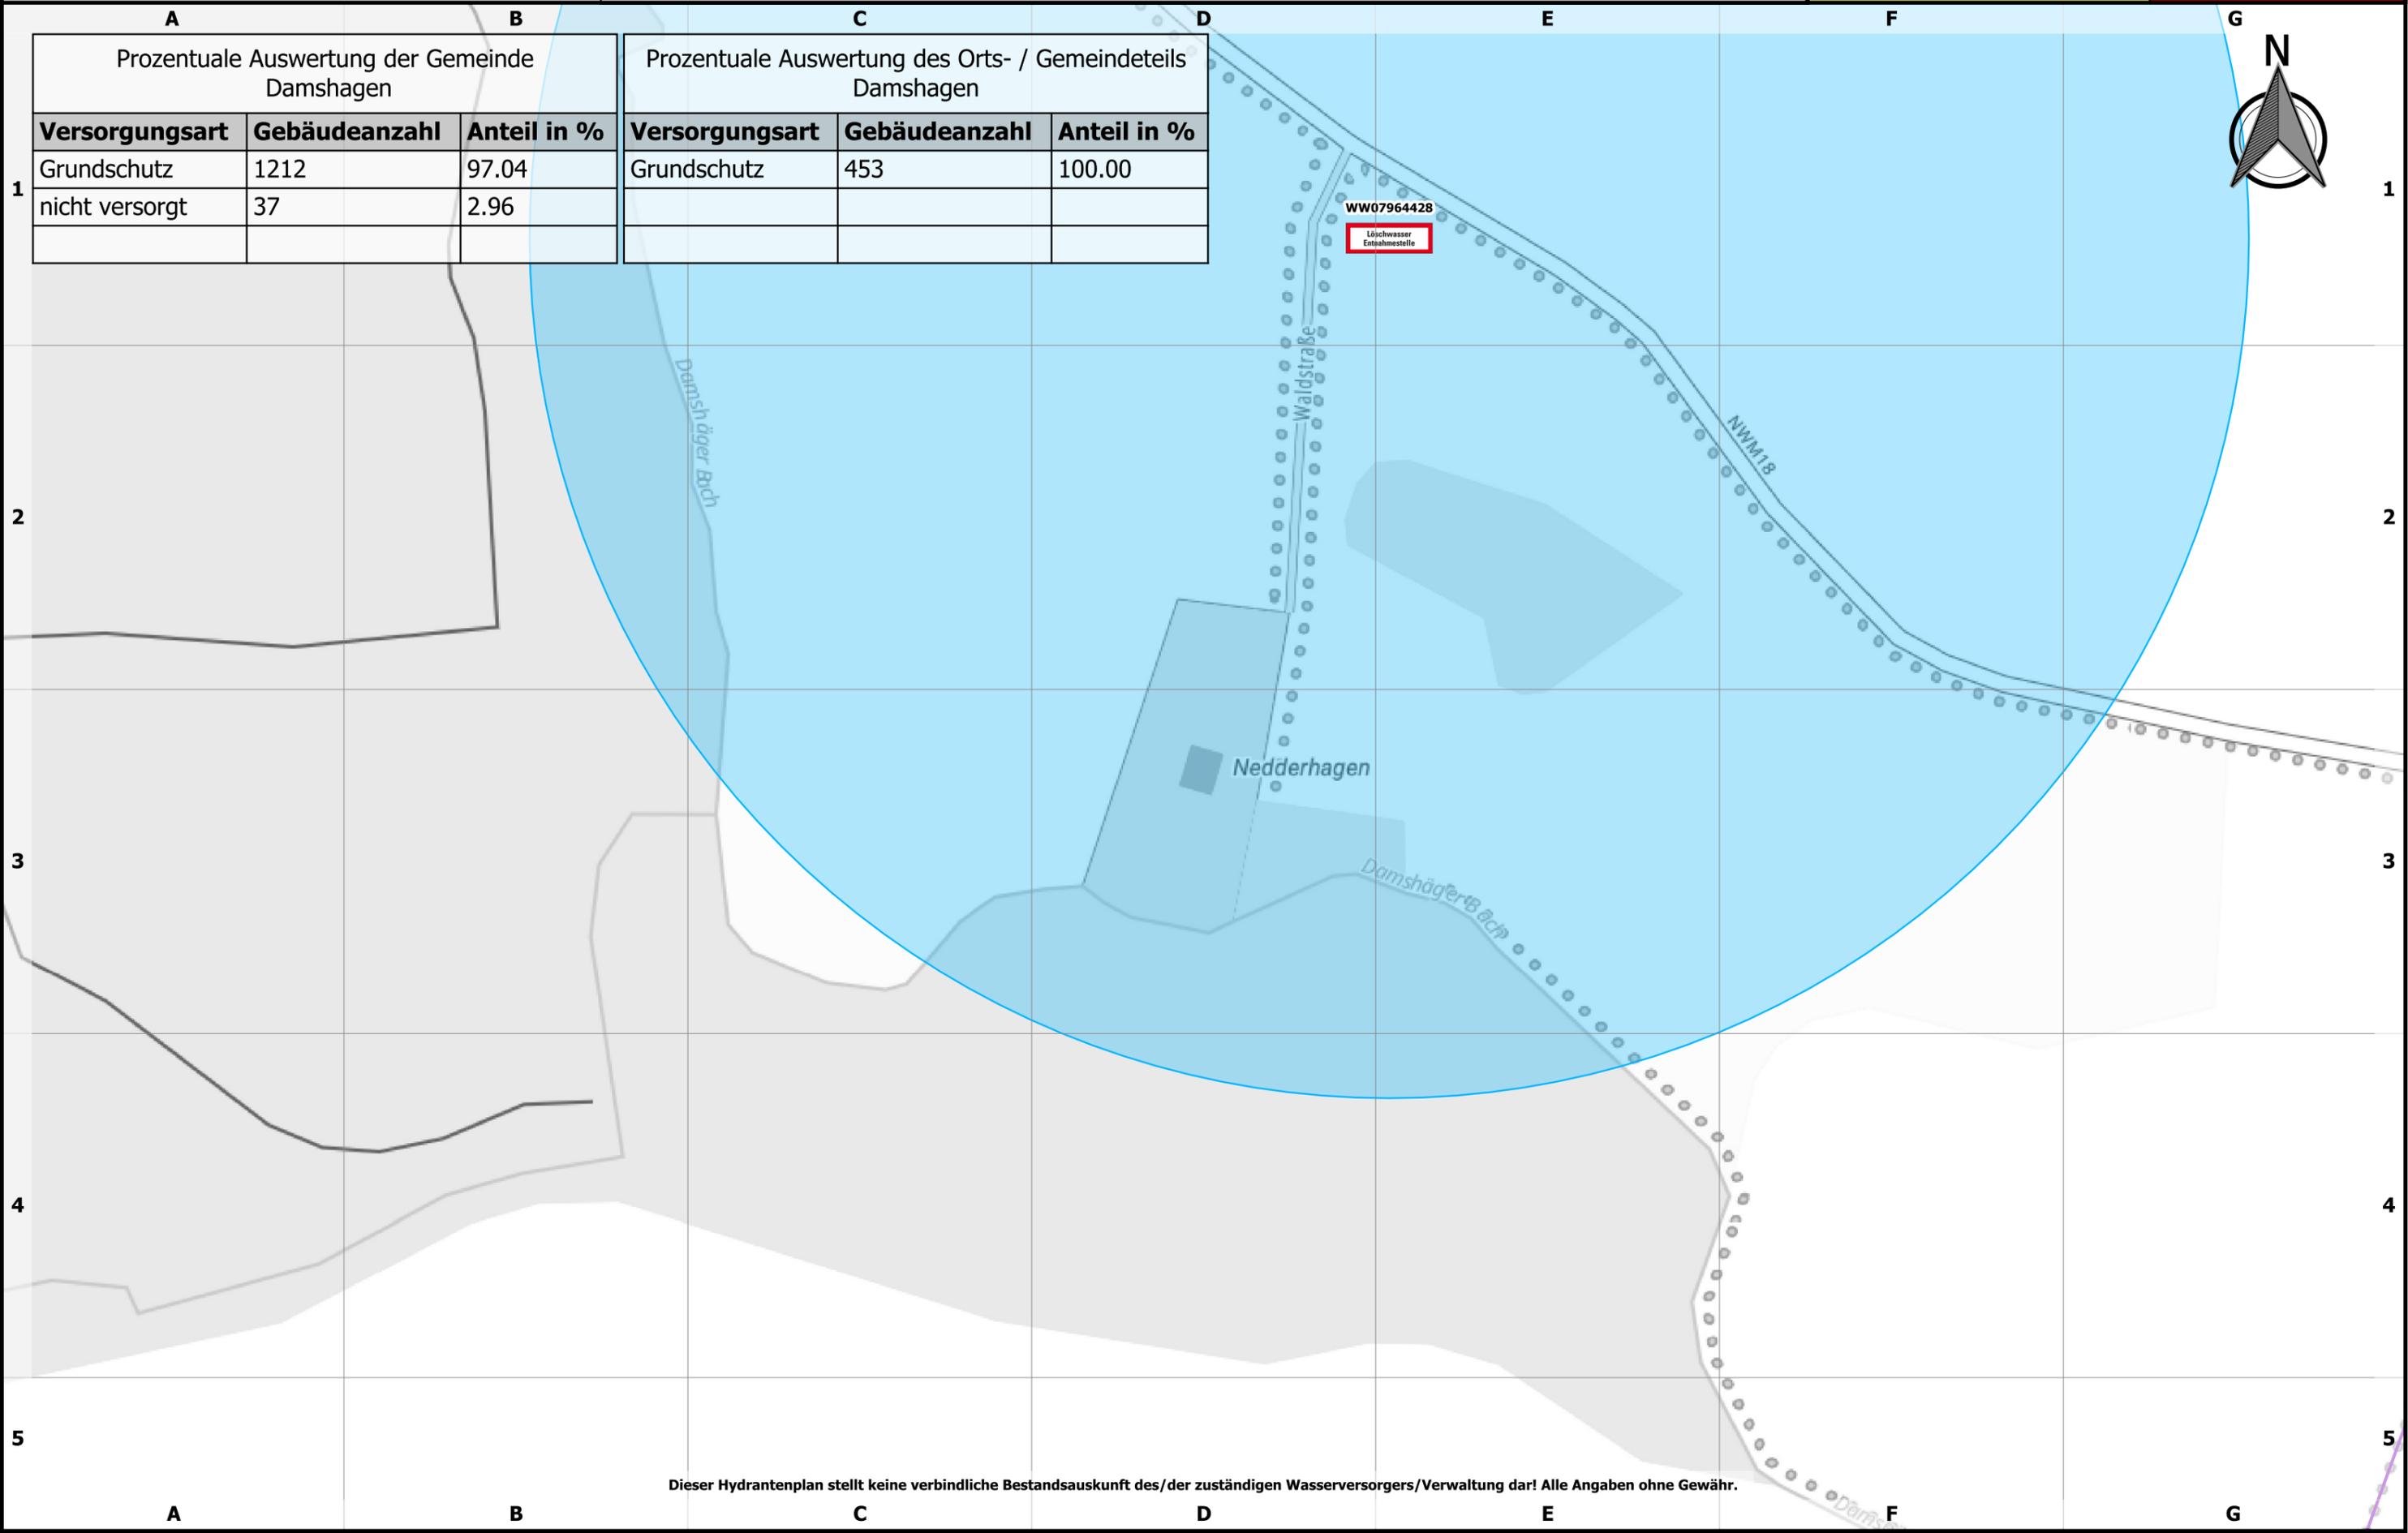

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster


Stellshagen



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

153: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Damshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Stellshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	121	96.80
nicht versorgt	4	3.20

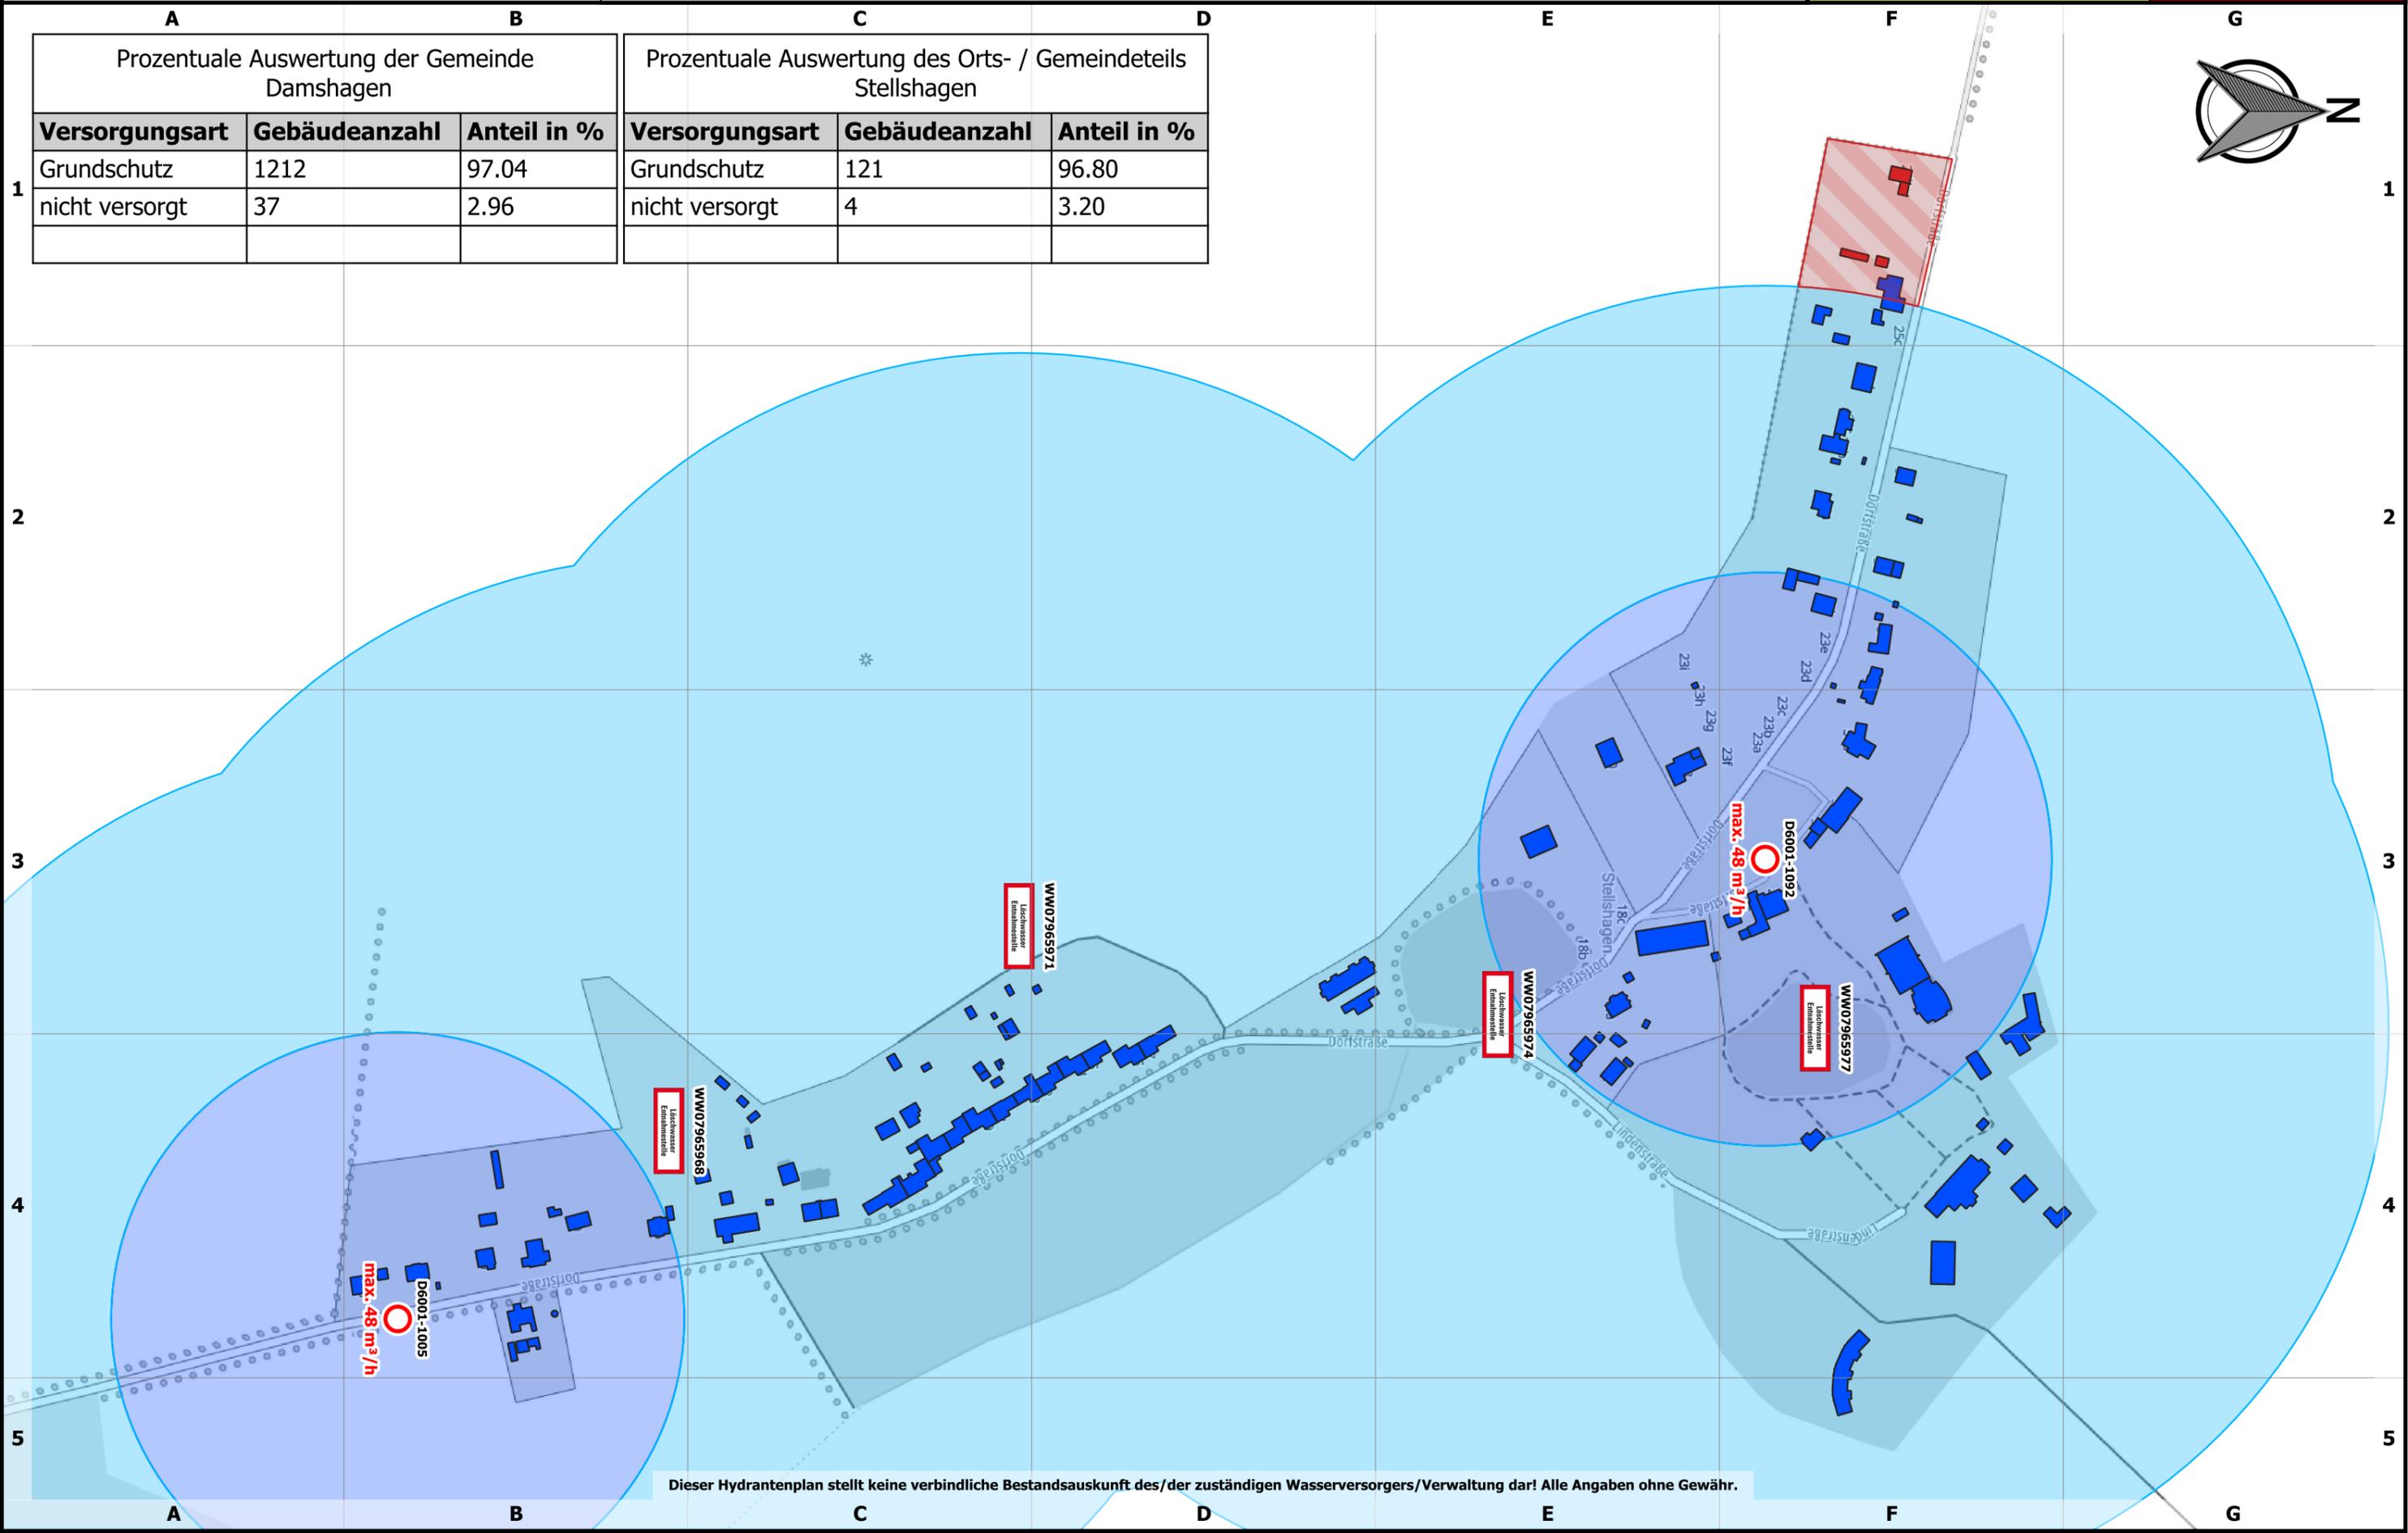

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

155: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Damshagen

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Welzin

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96


Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	80	94.12
nicht versorgt	5	5.88

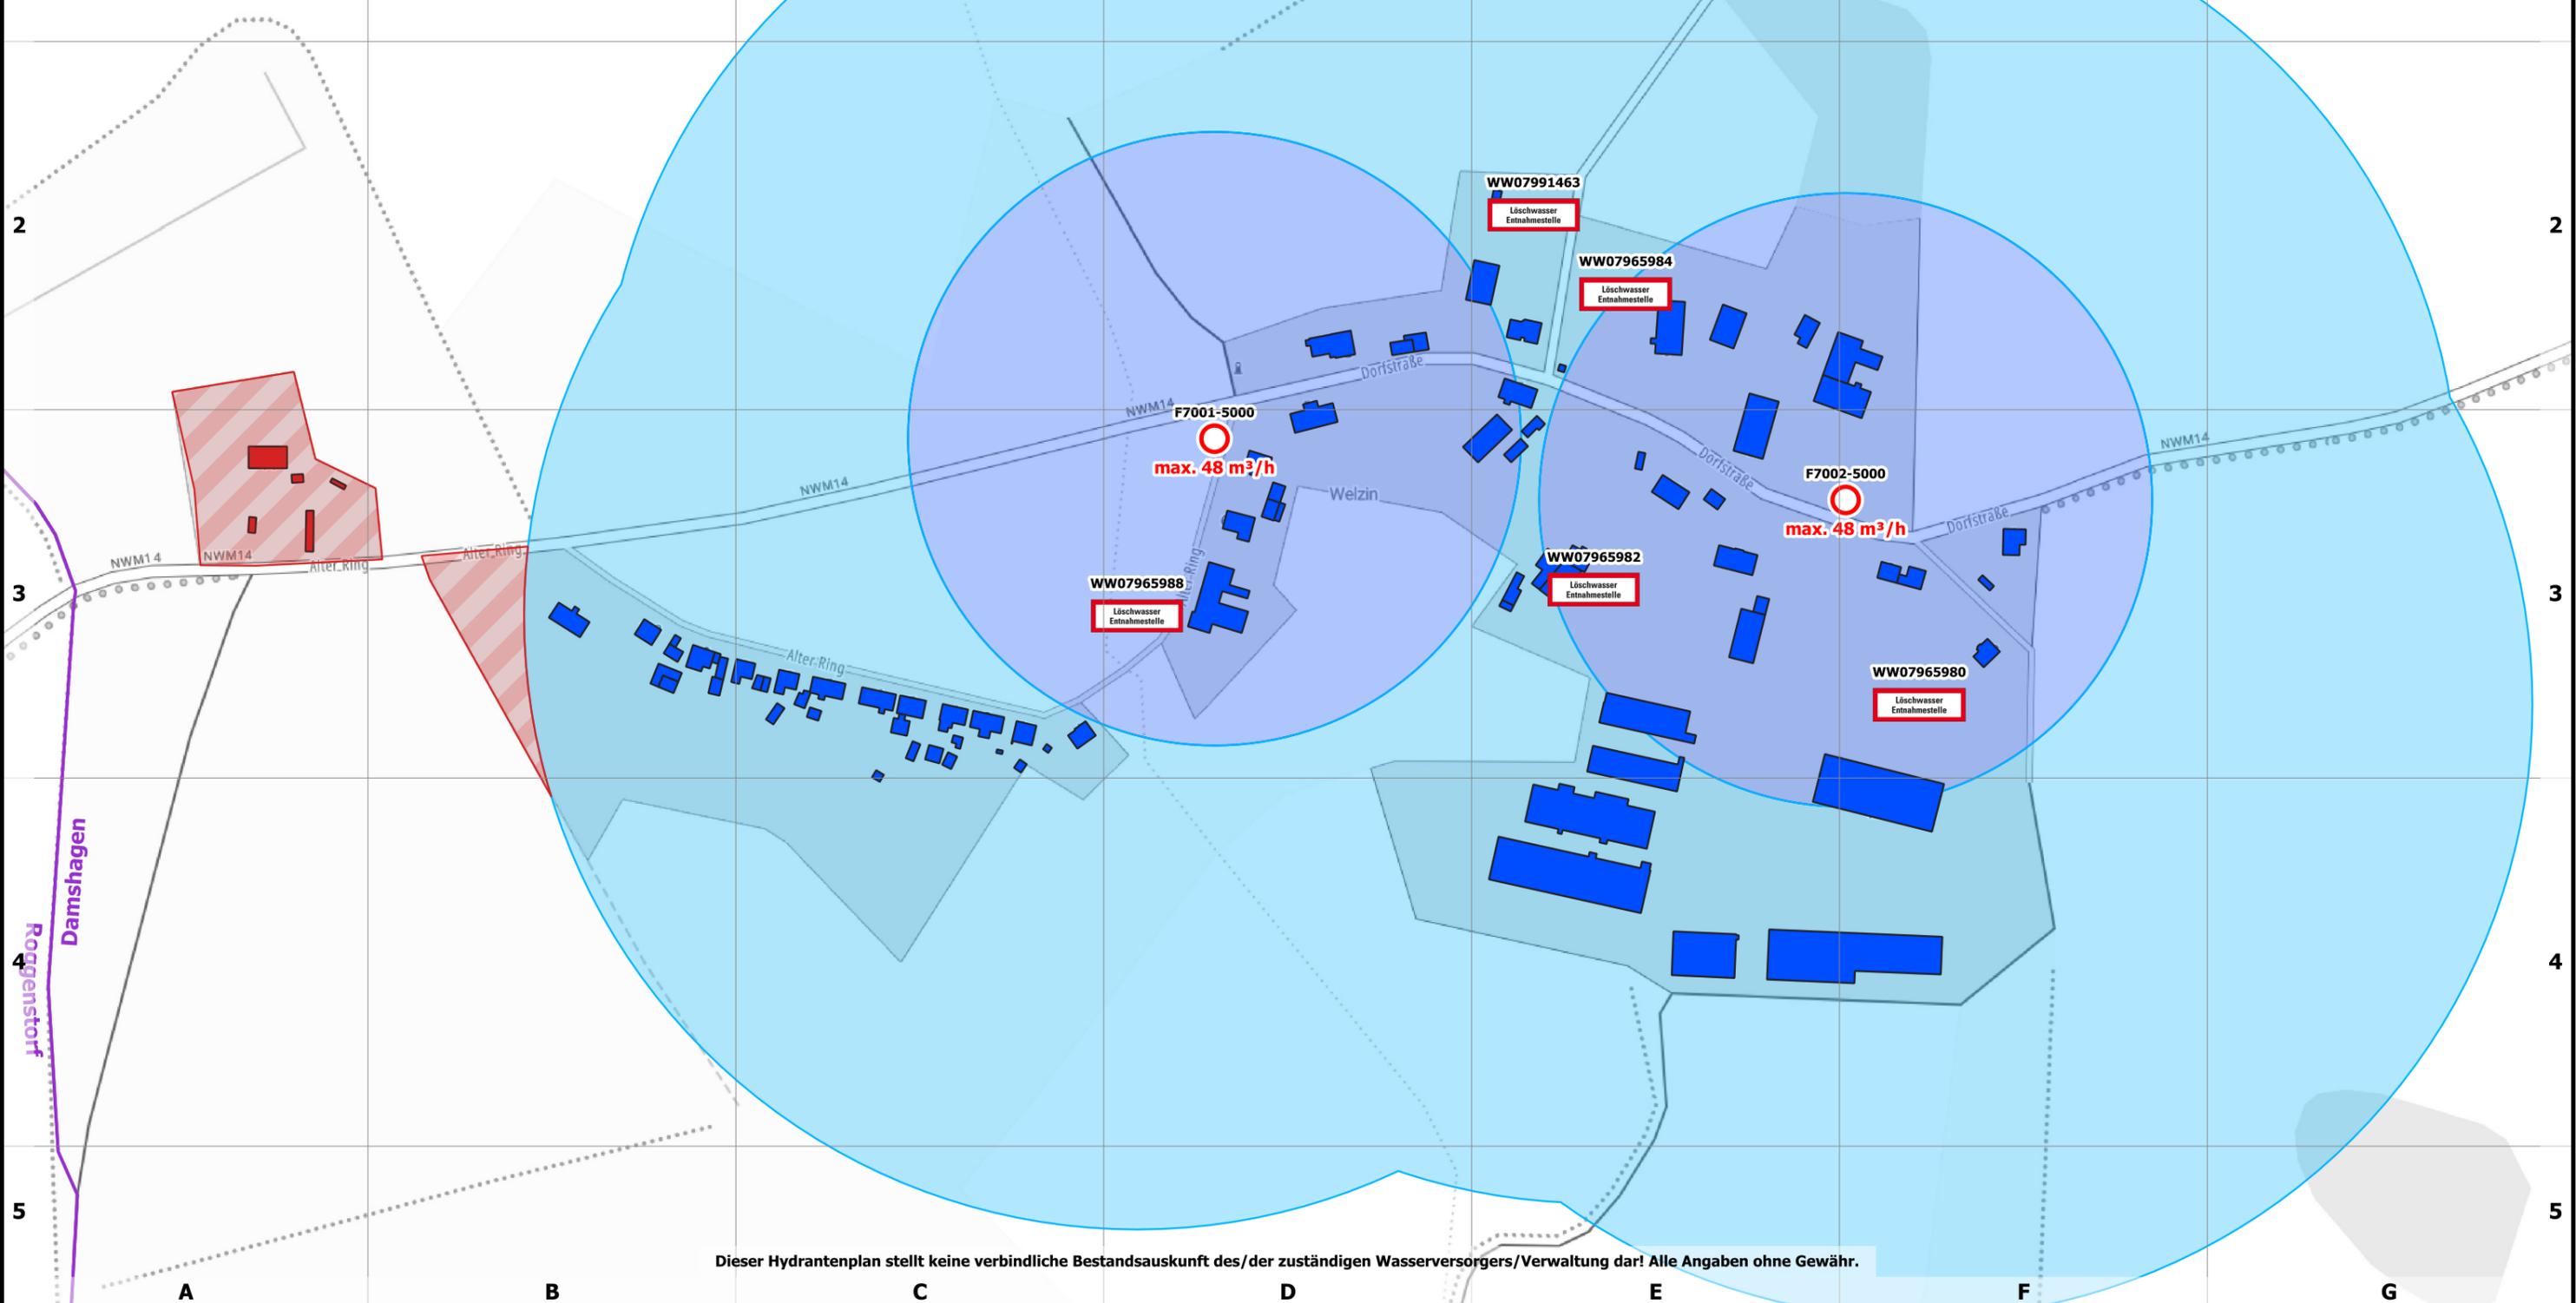

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neuenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	65	61.32
nicht versorgt	41	38.68




Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

195: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Kalkhorst

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Elmenhorst


Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	244	97.21
nicht versorgt	5	1.99
Notfallversorgung	2	0.80

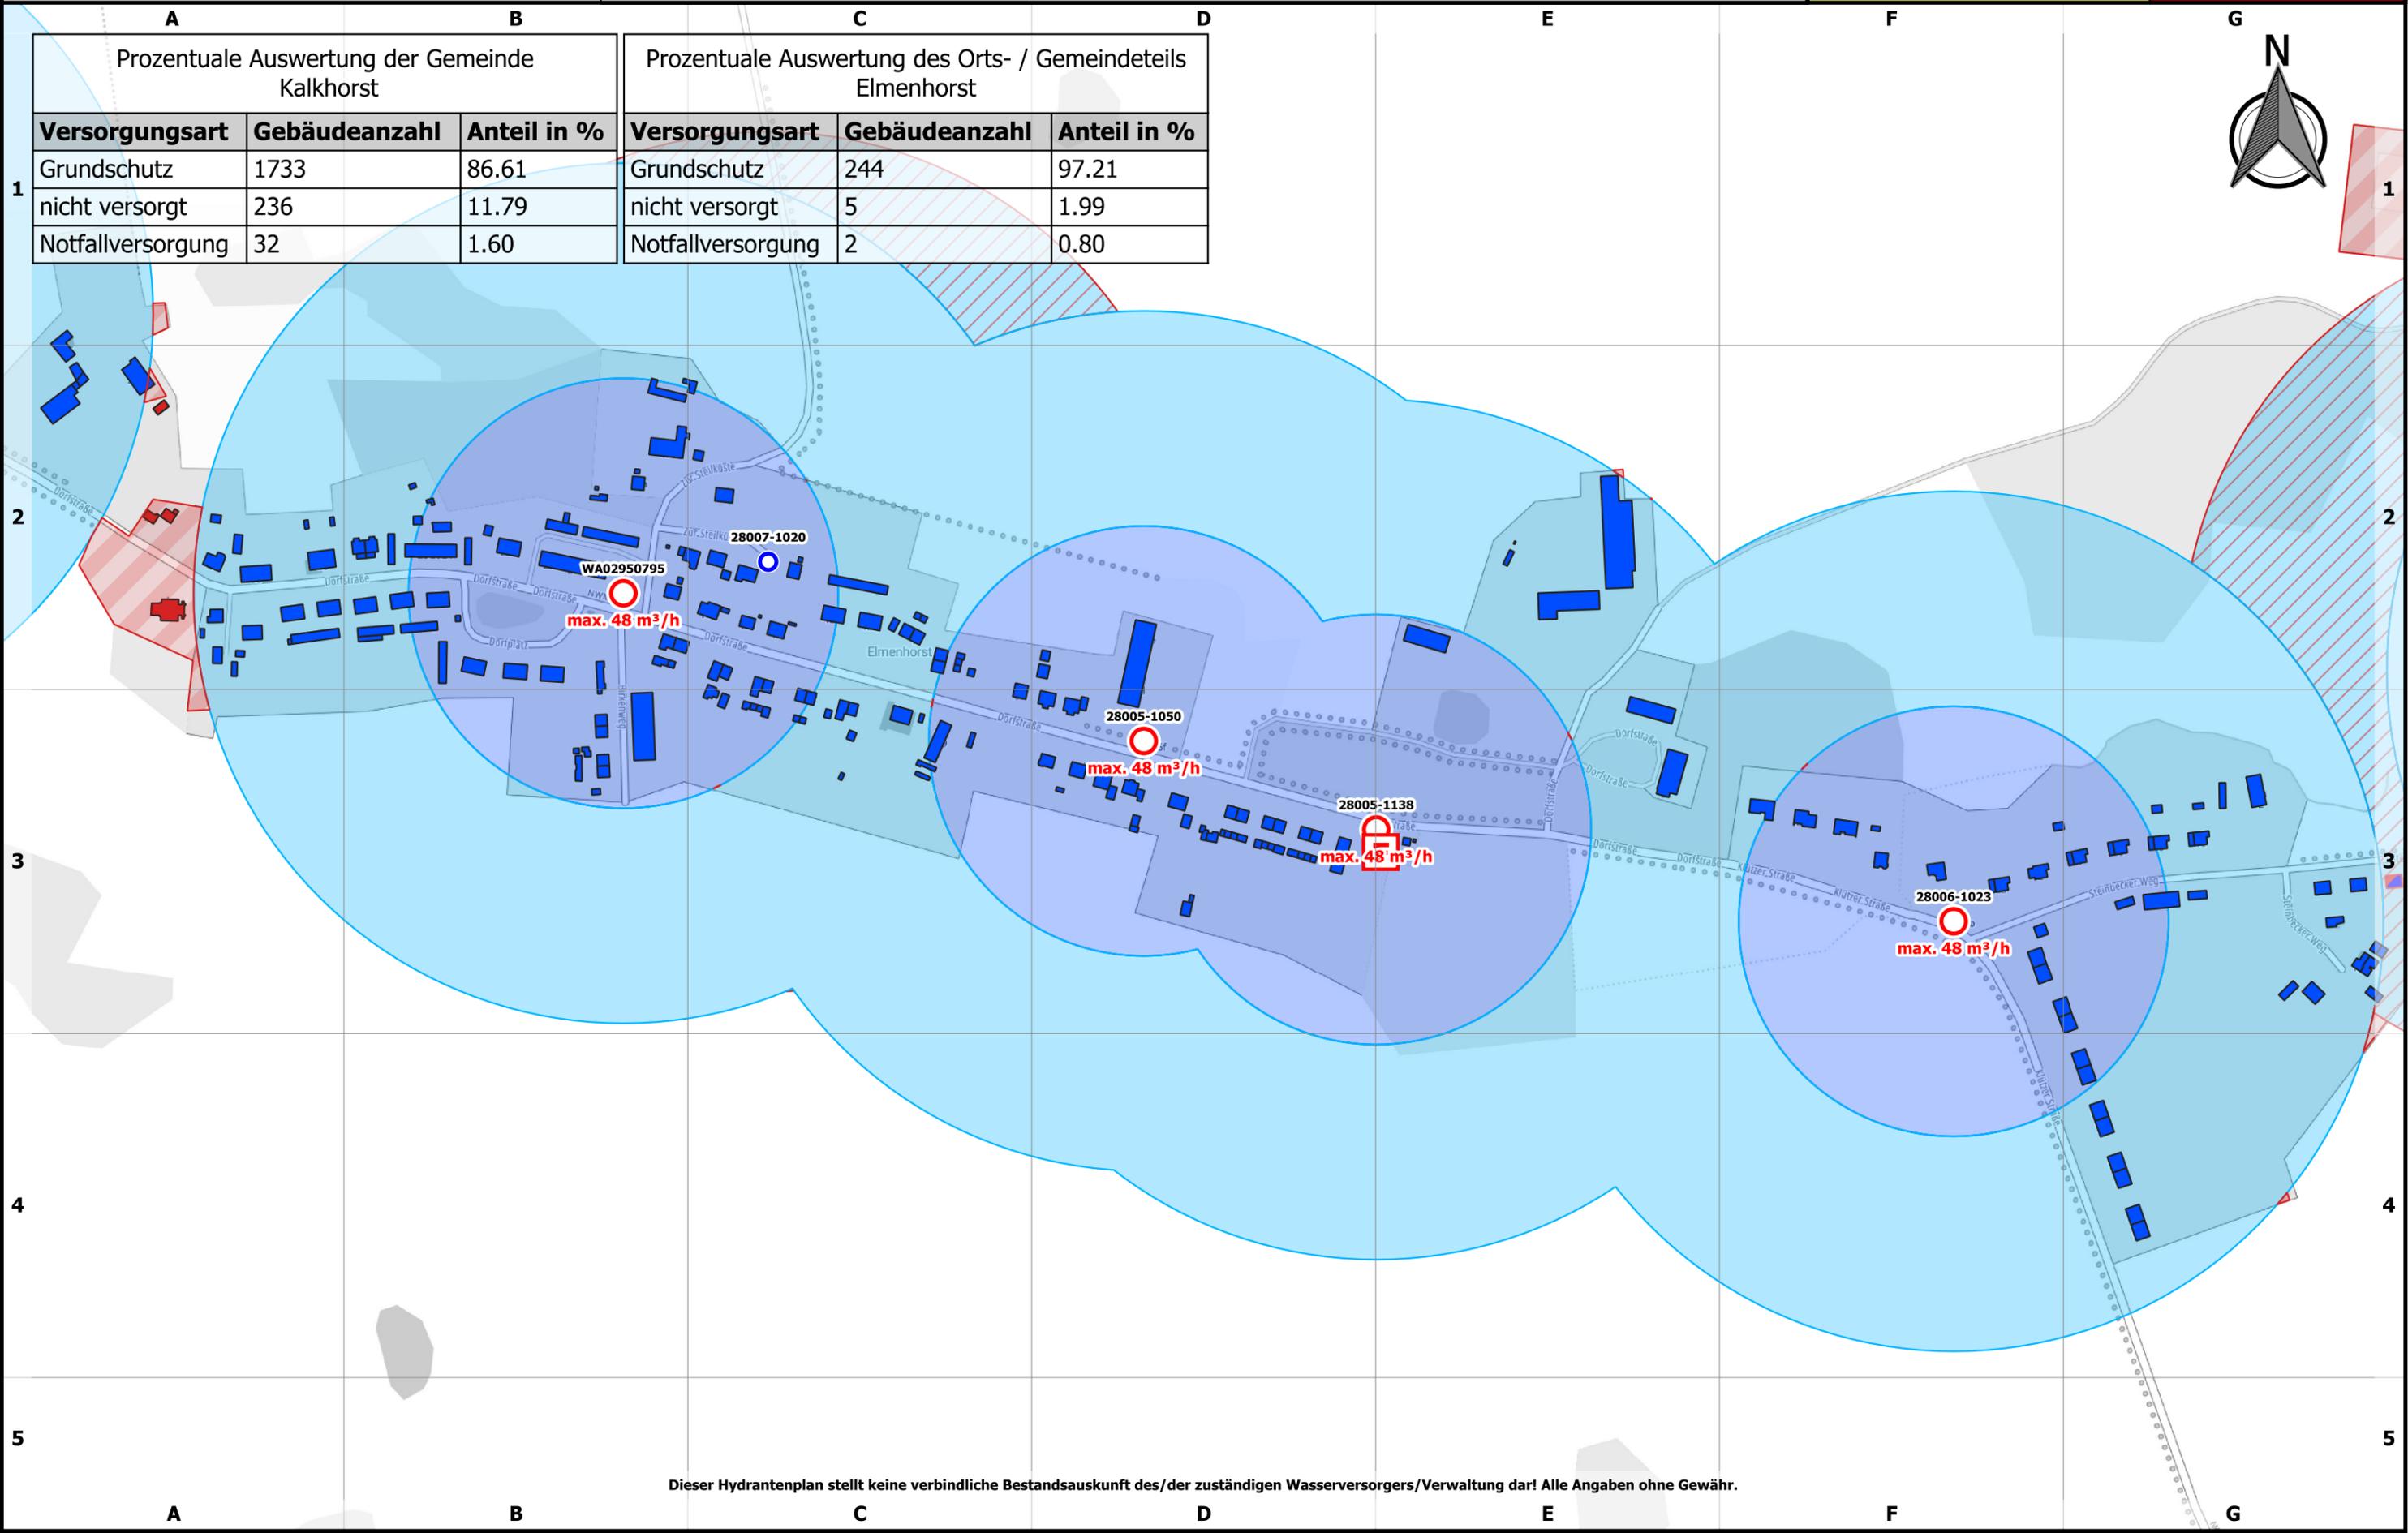



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

200: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hohen Schönberg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	167	97.66
nicht versorgt	4	2.34

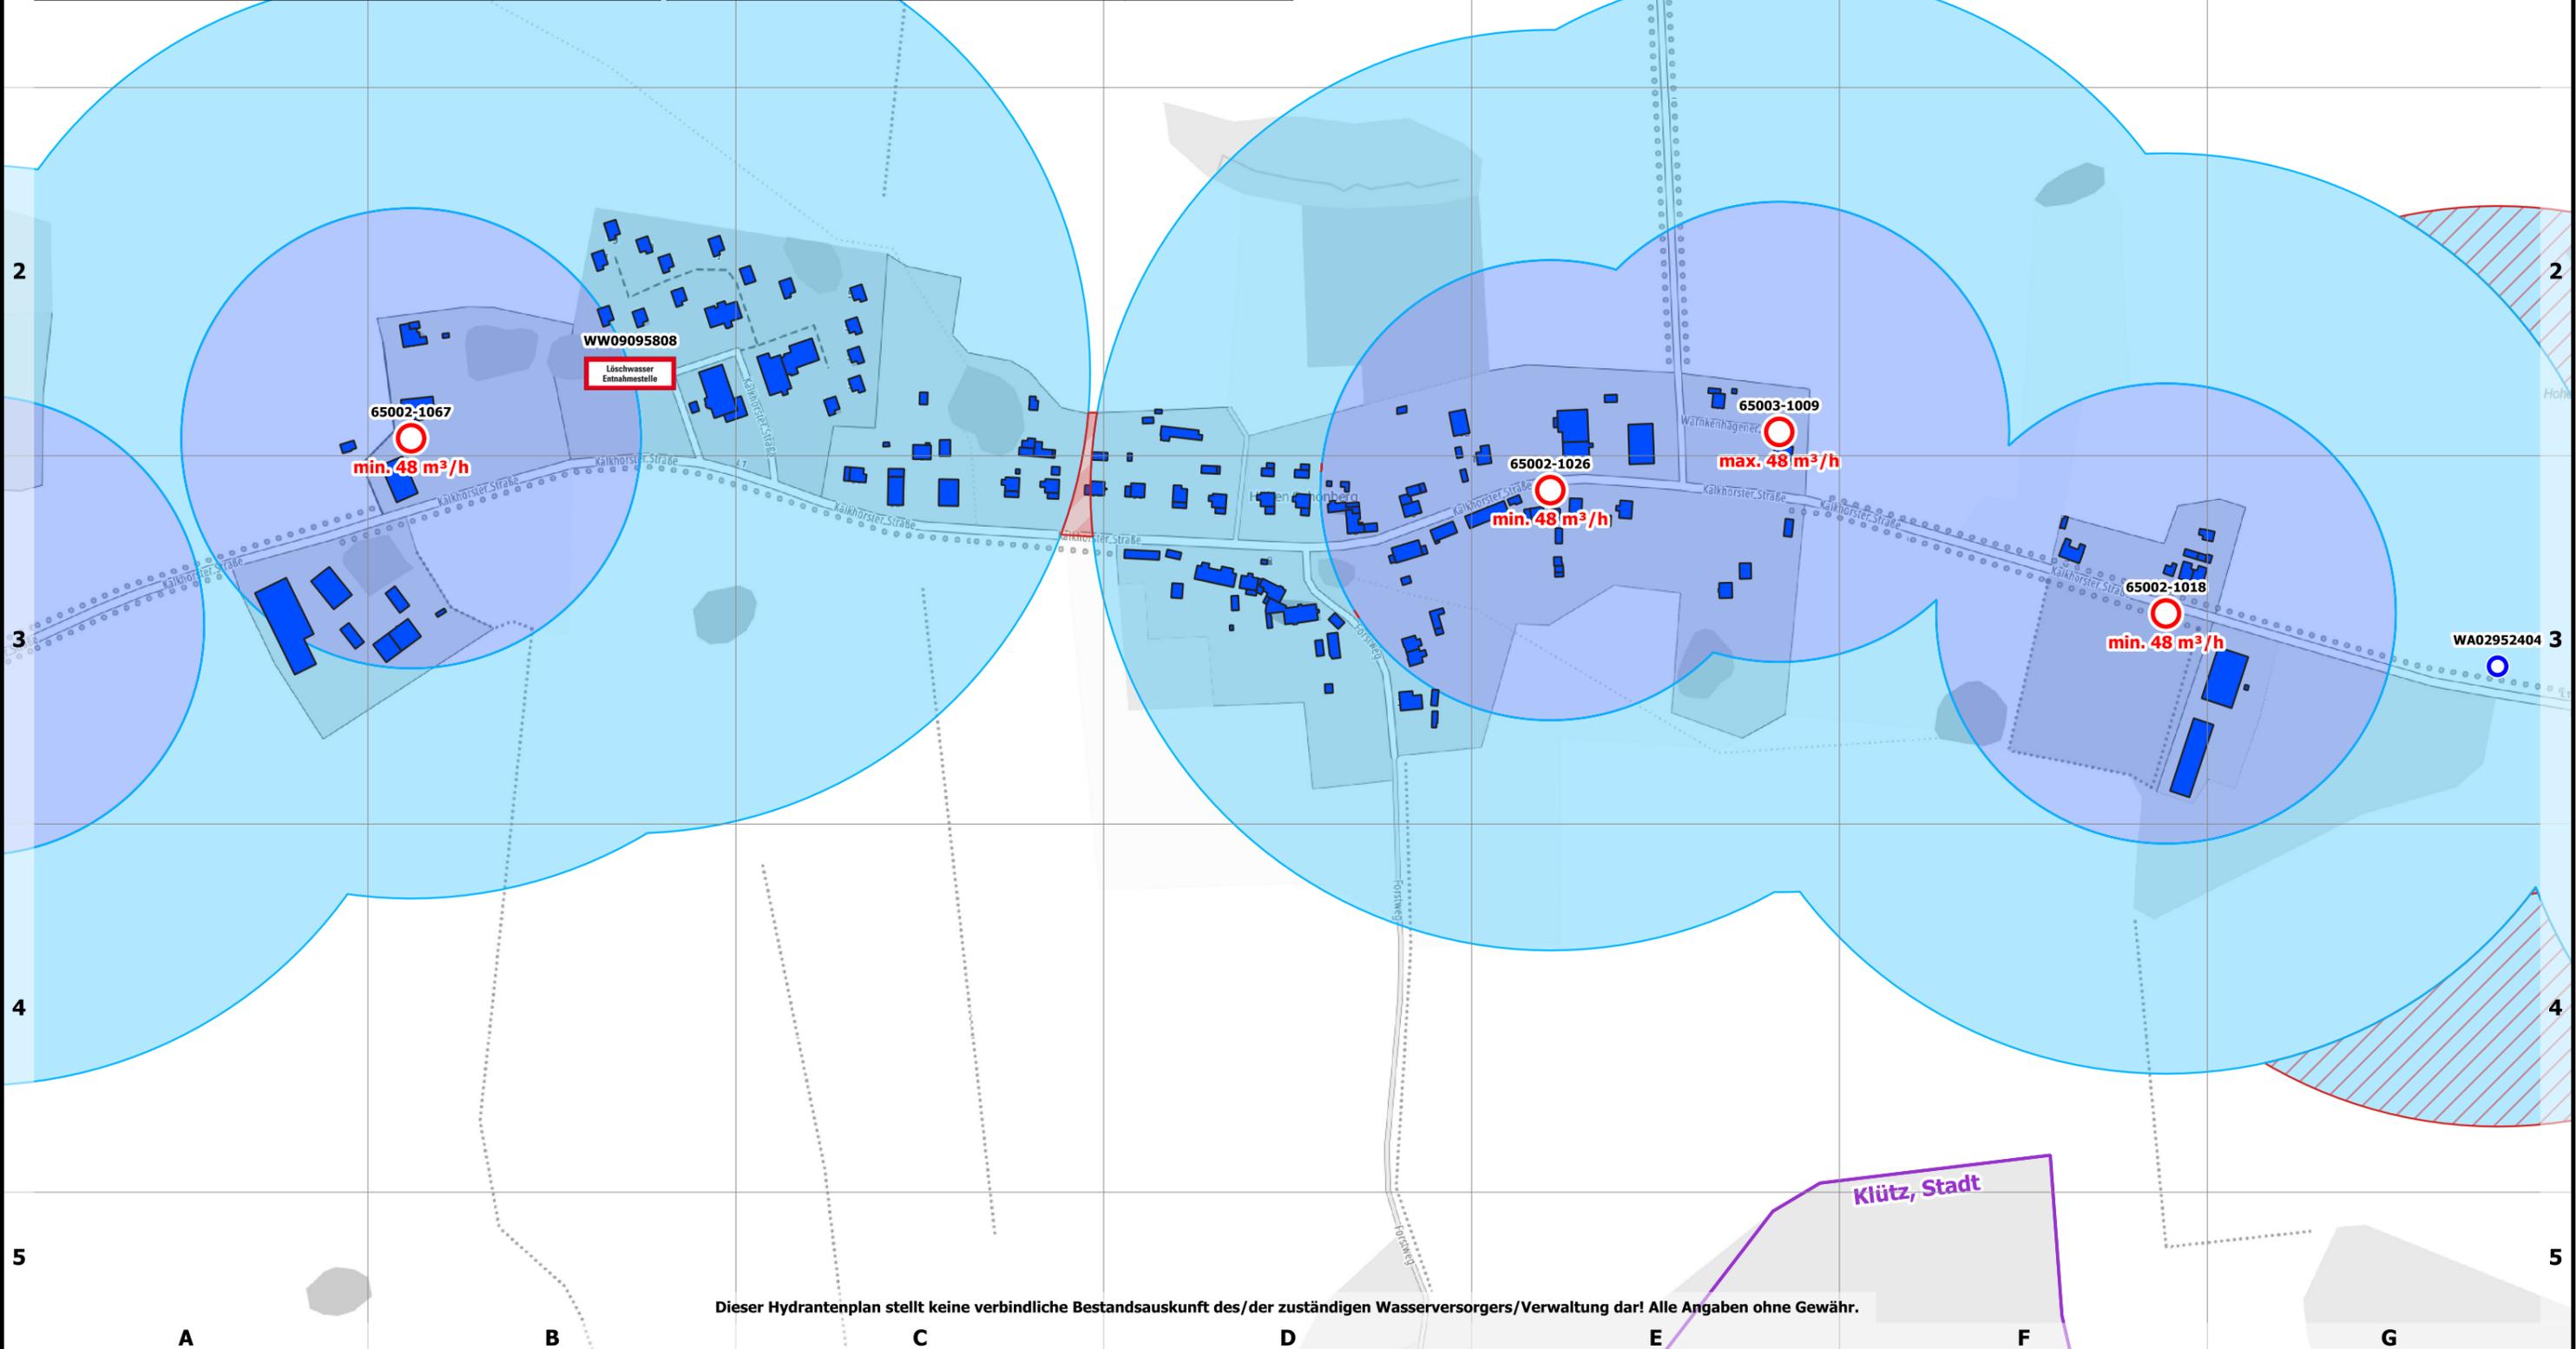




Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Kalkhorst Ausbau




Stand:
 22.05.2023

203: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	495	95.19
nicht versorgt	25	4.81

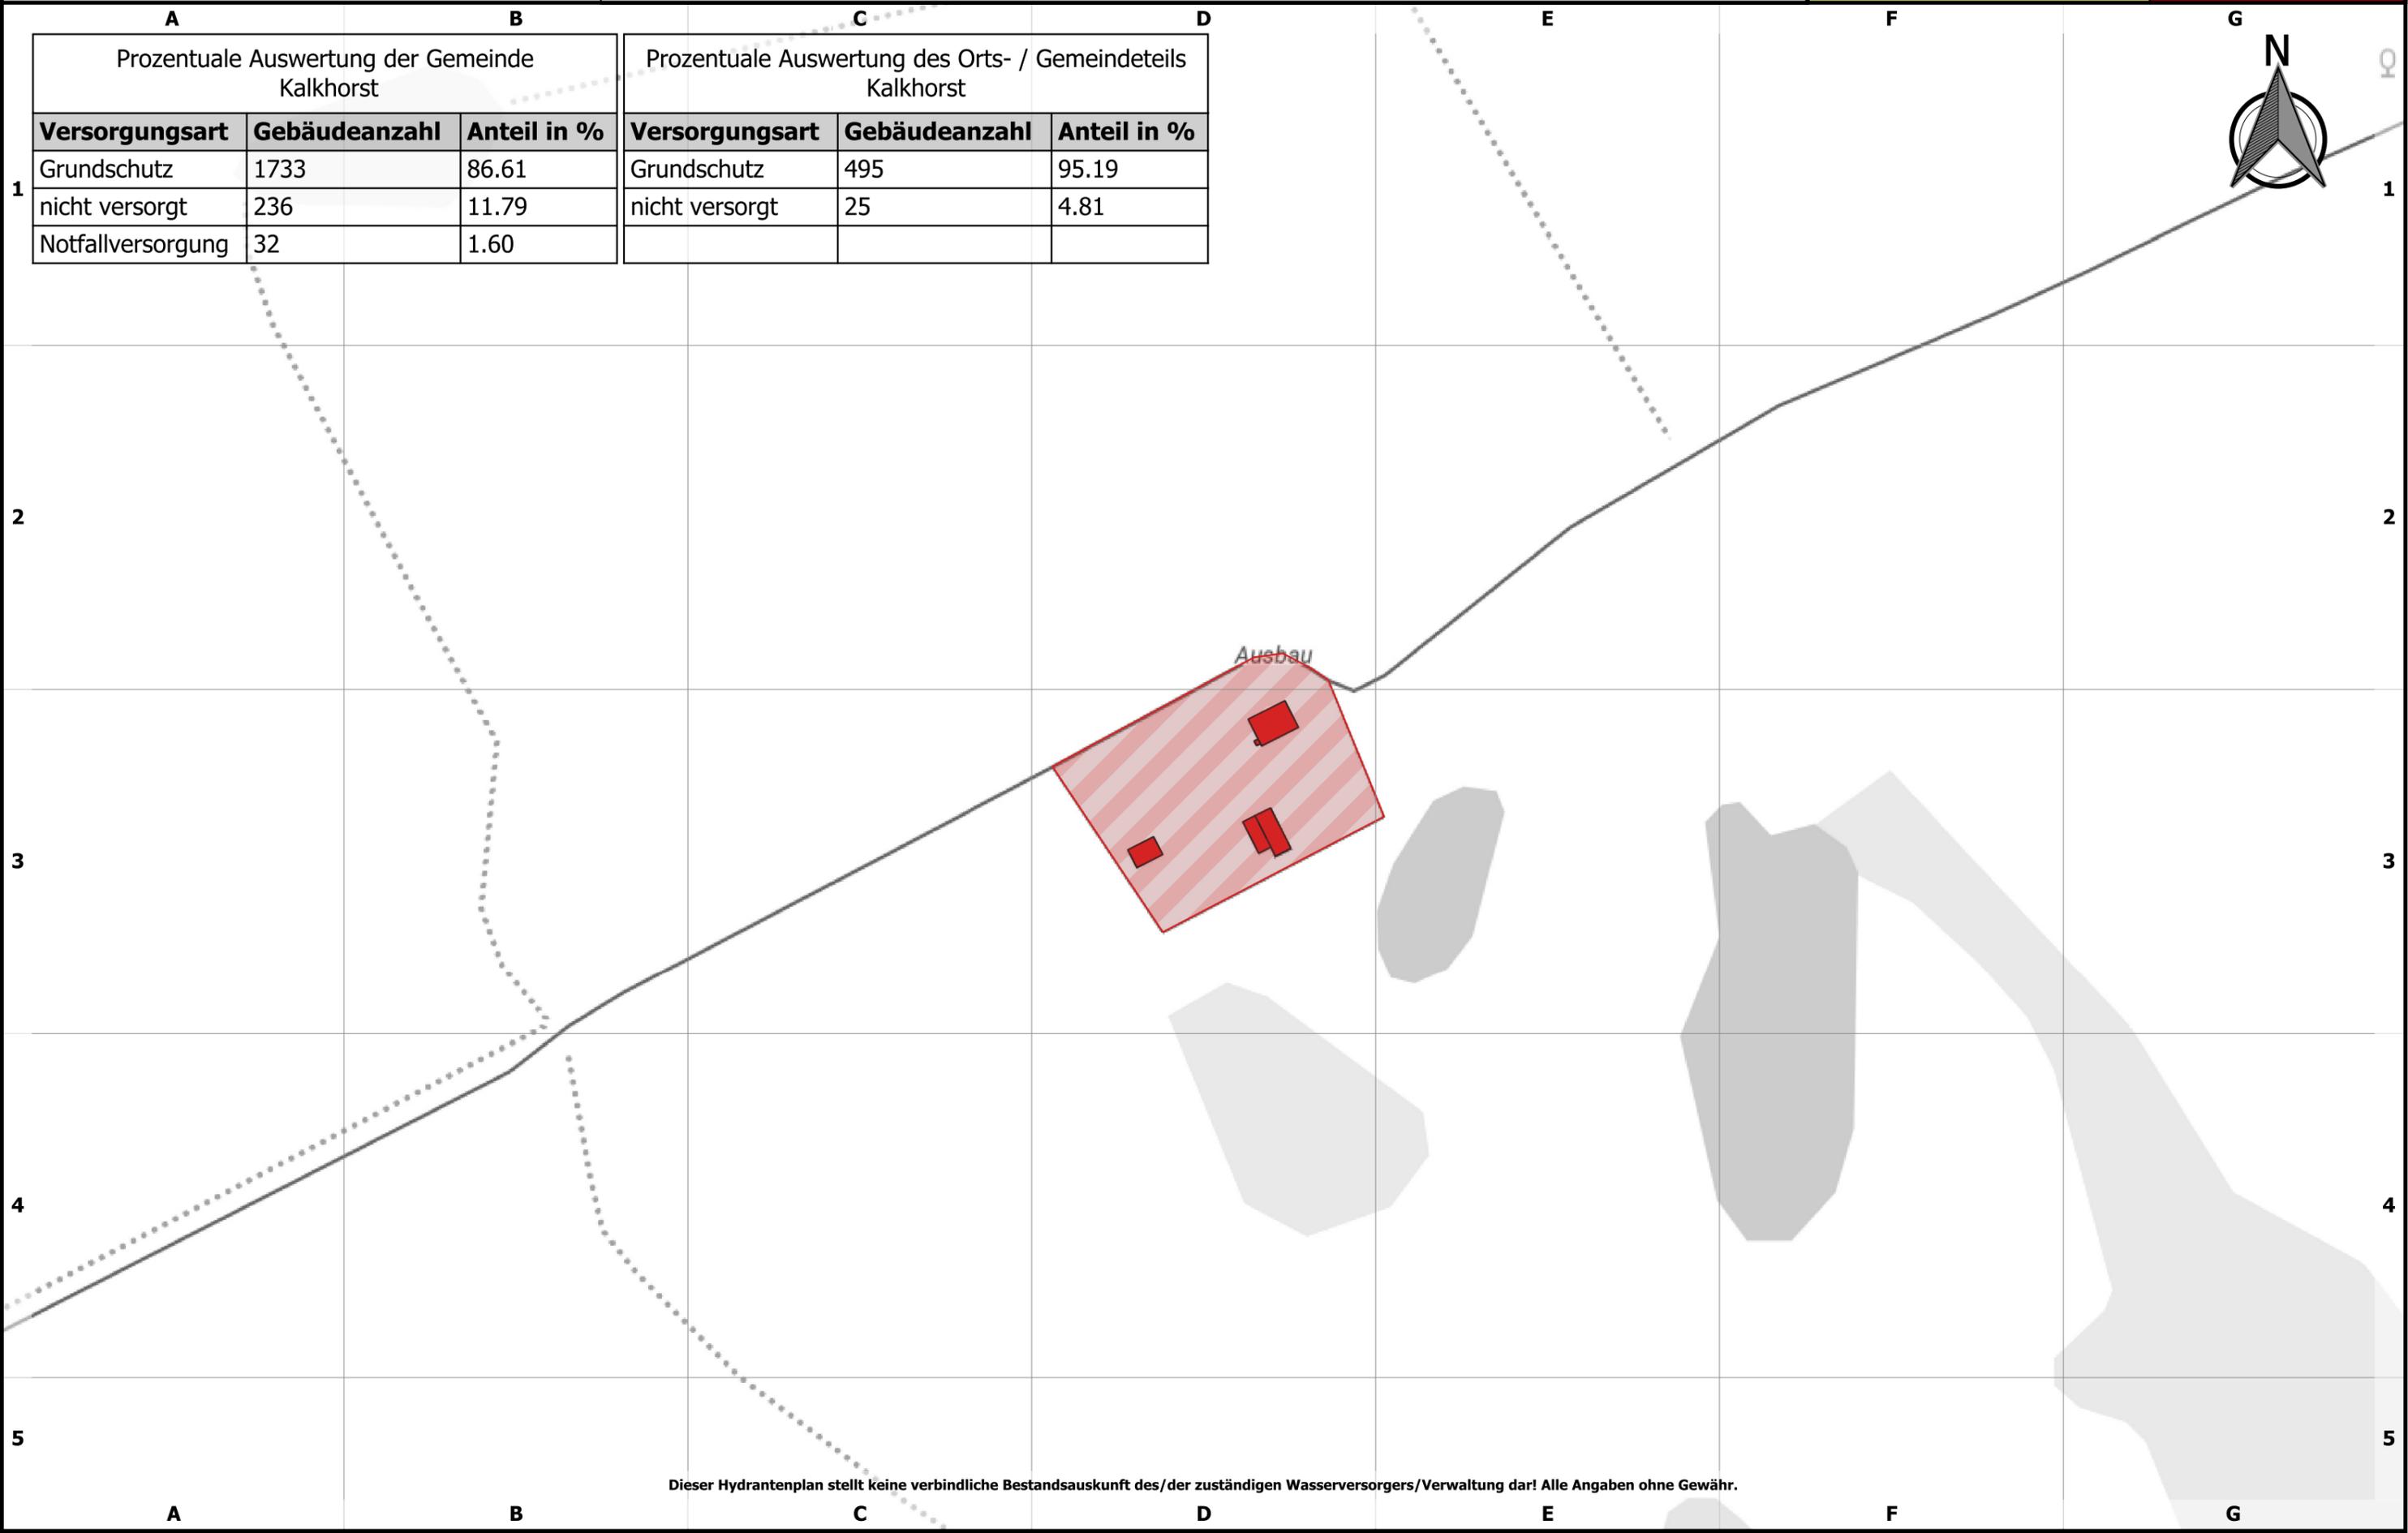

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Klein Pravtshagen

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

205: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klein Pravtshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	90	100.00

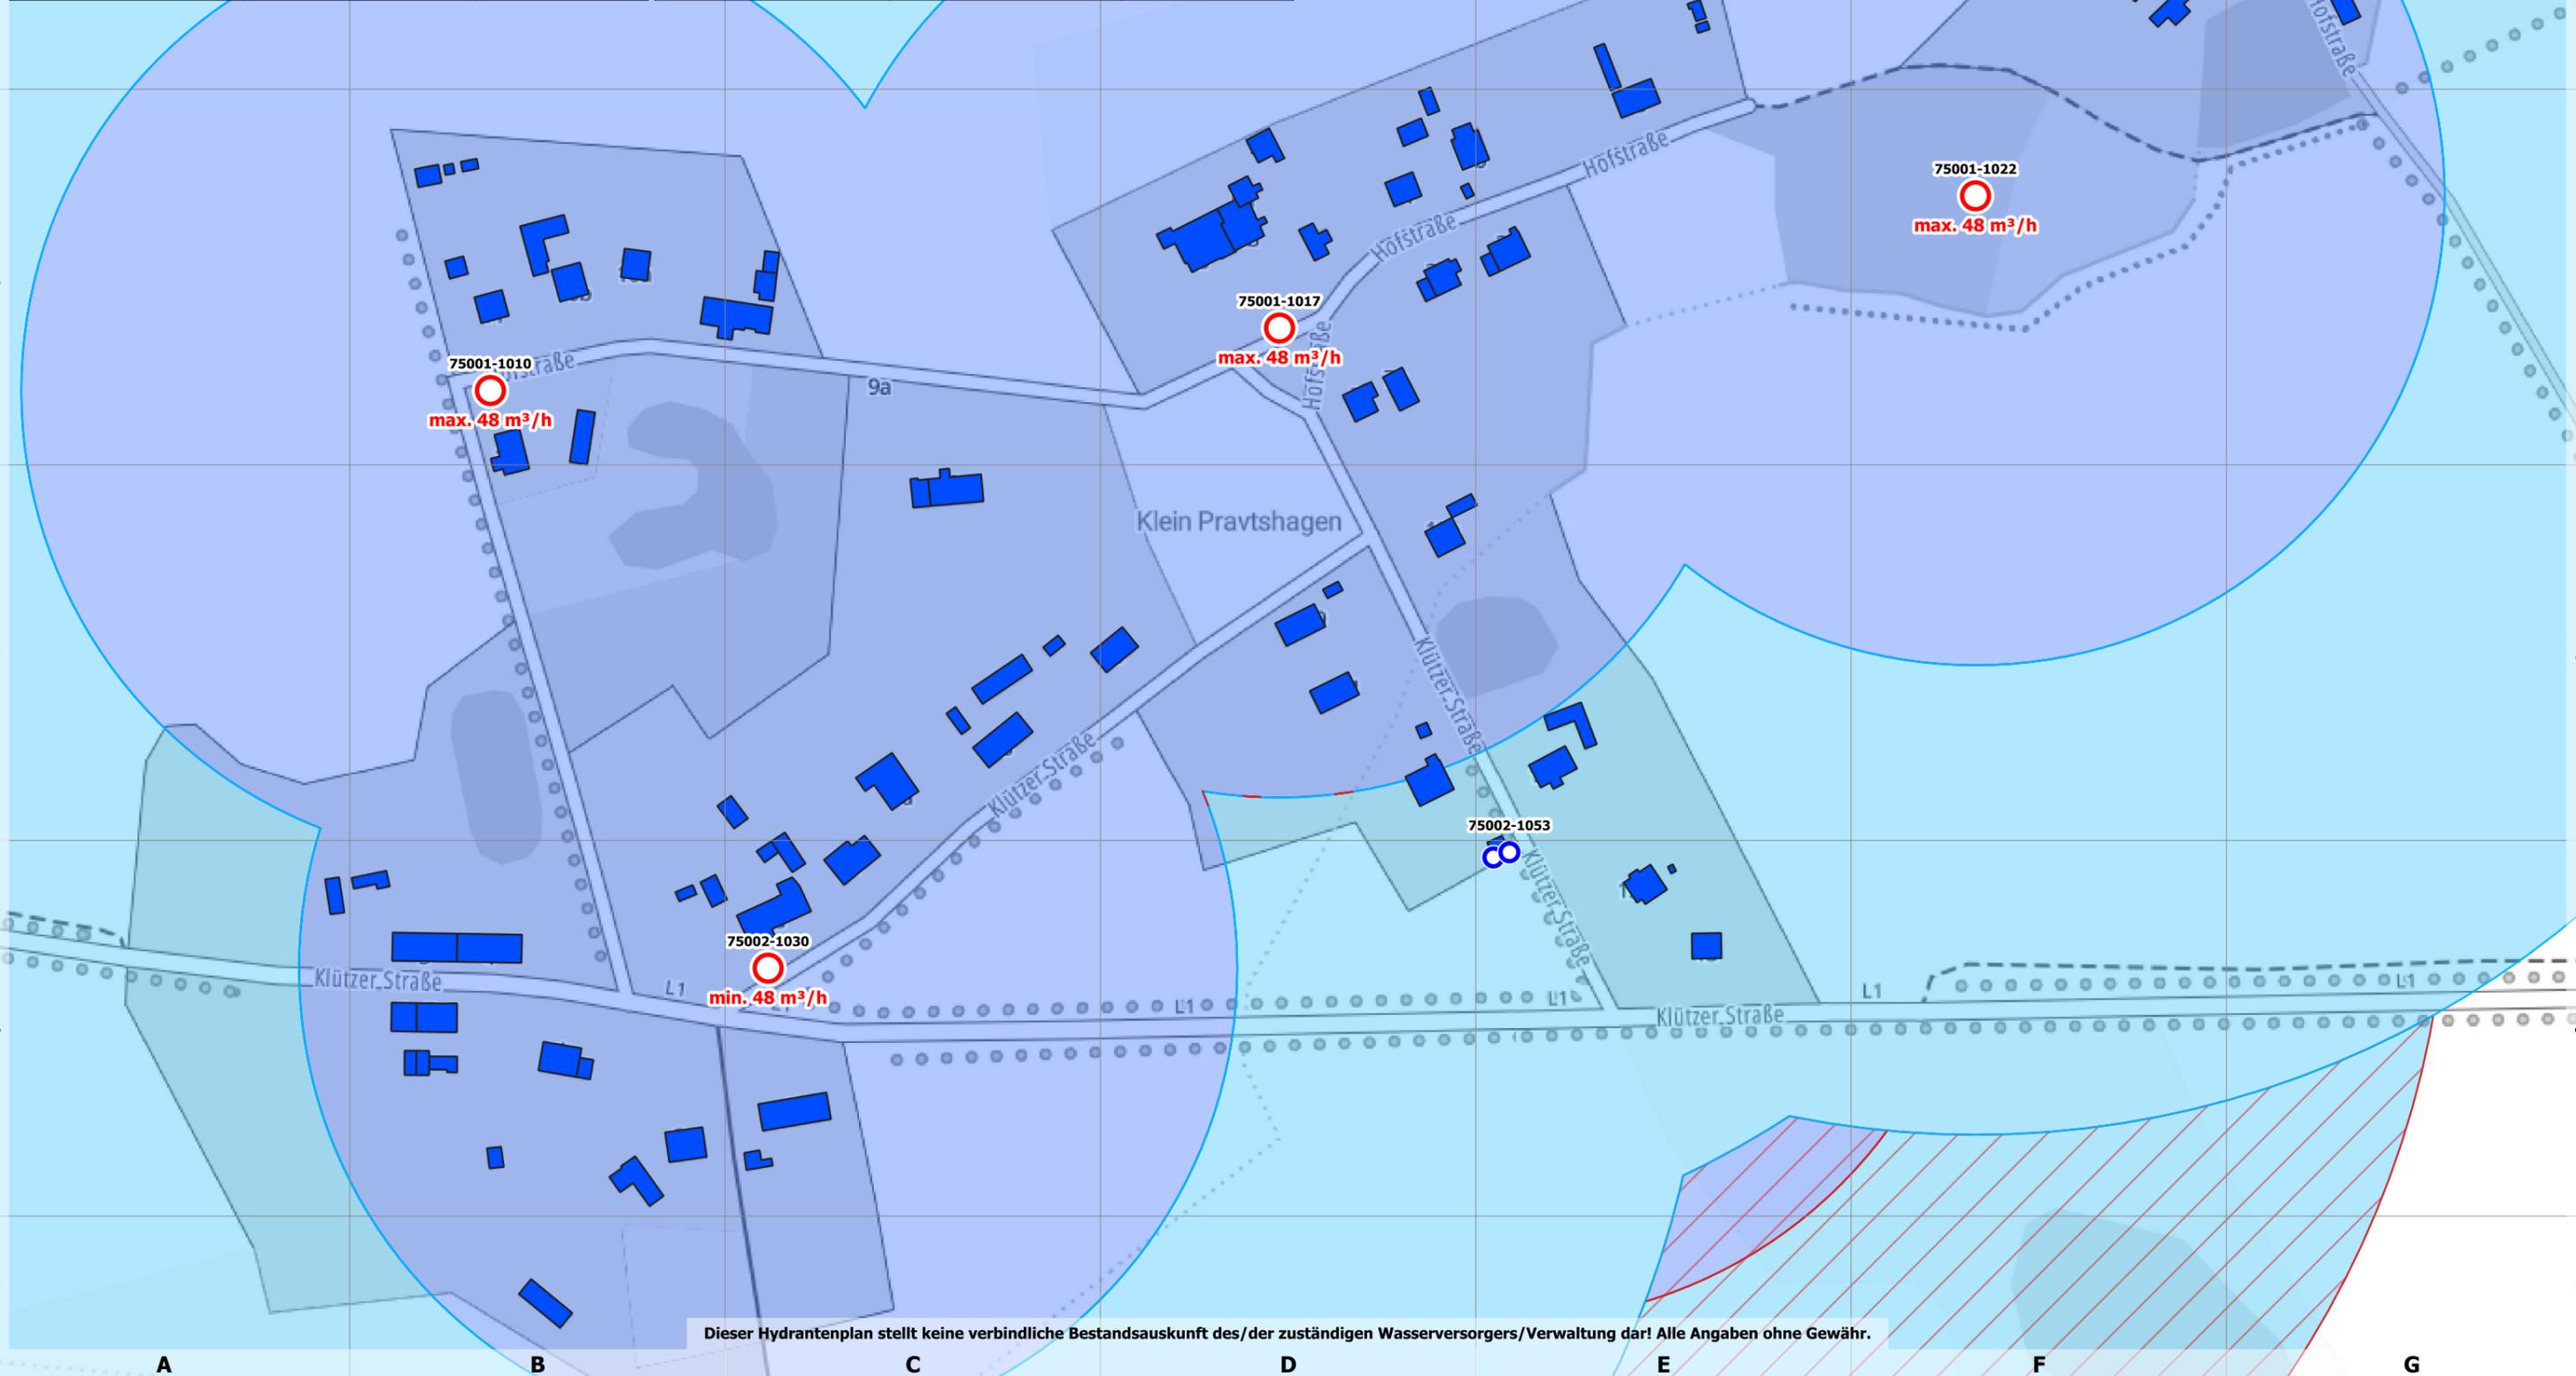




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klein Schwansee		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	40	59.70
nicht versorgt	6	8.96
Notfallversorgung	21	31.34

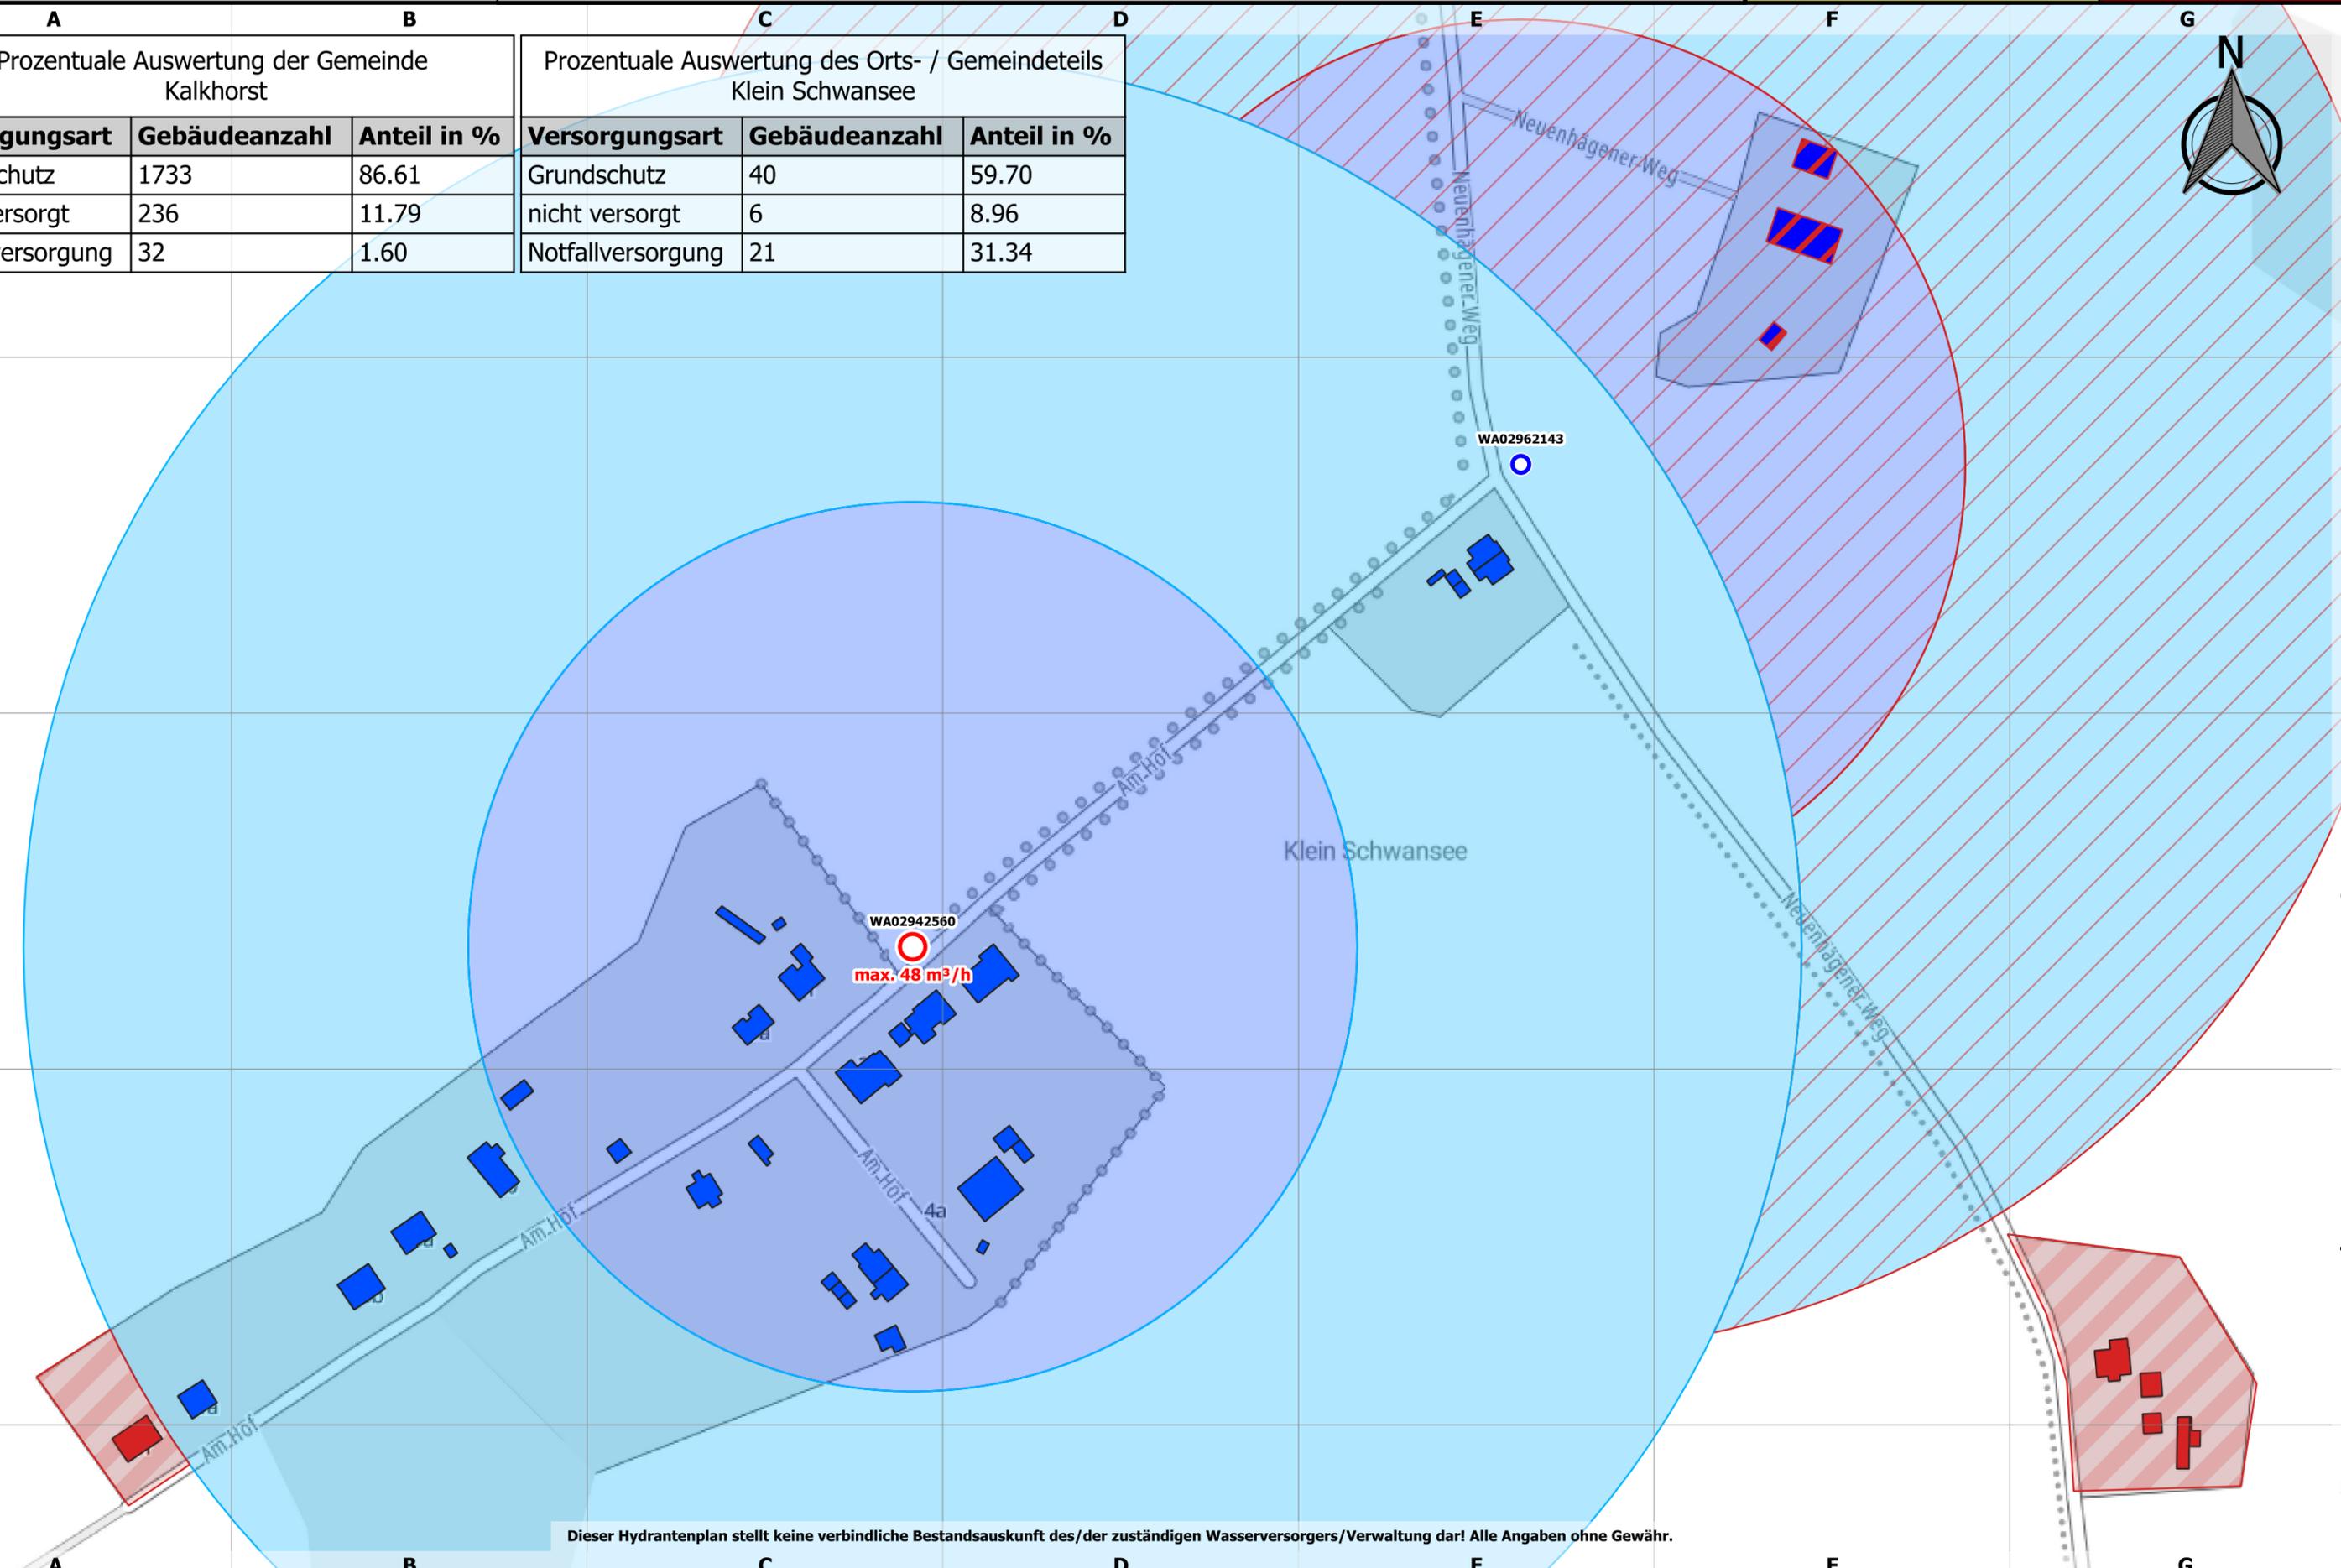

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Krummbroock

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

209: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hohen Schönberg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	167	97.66
nicht versorgt	4	2.34

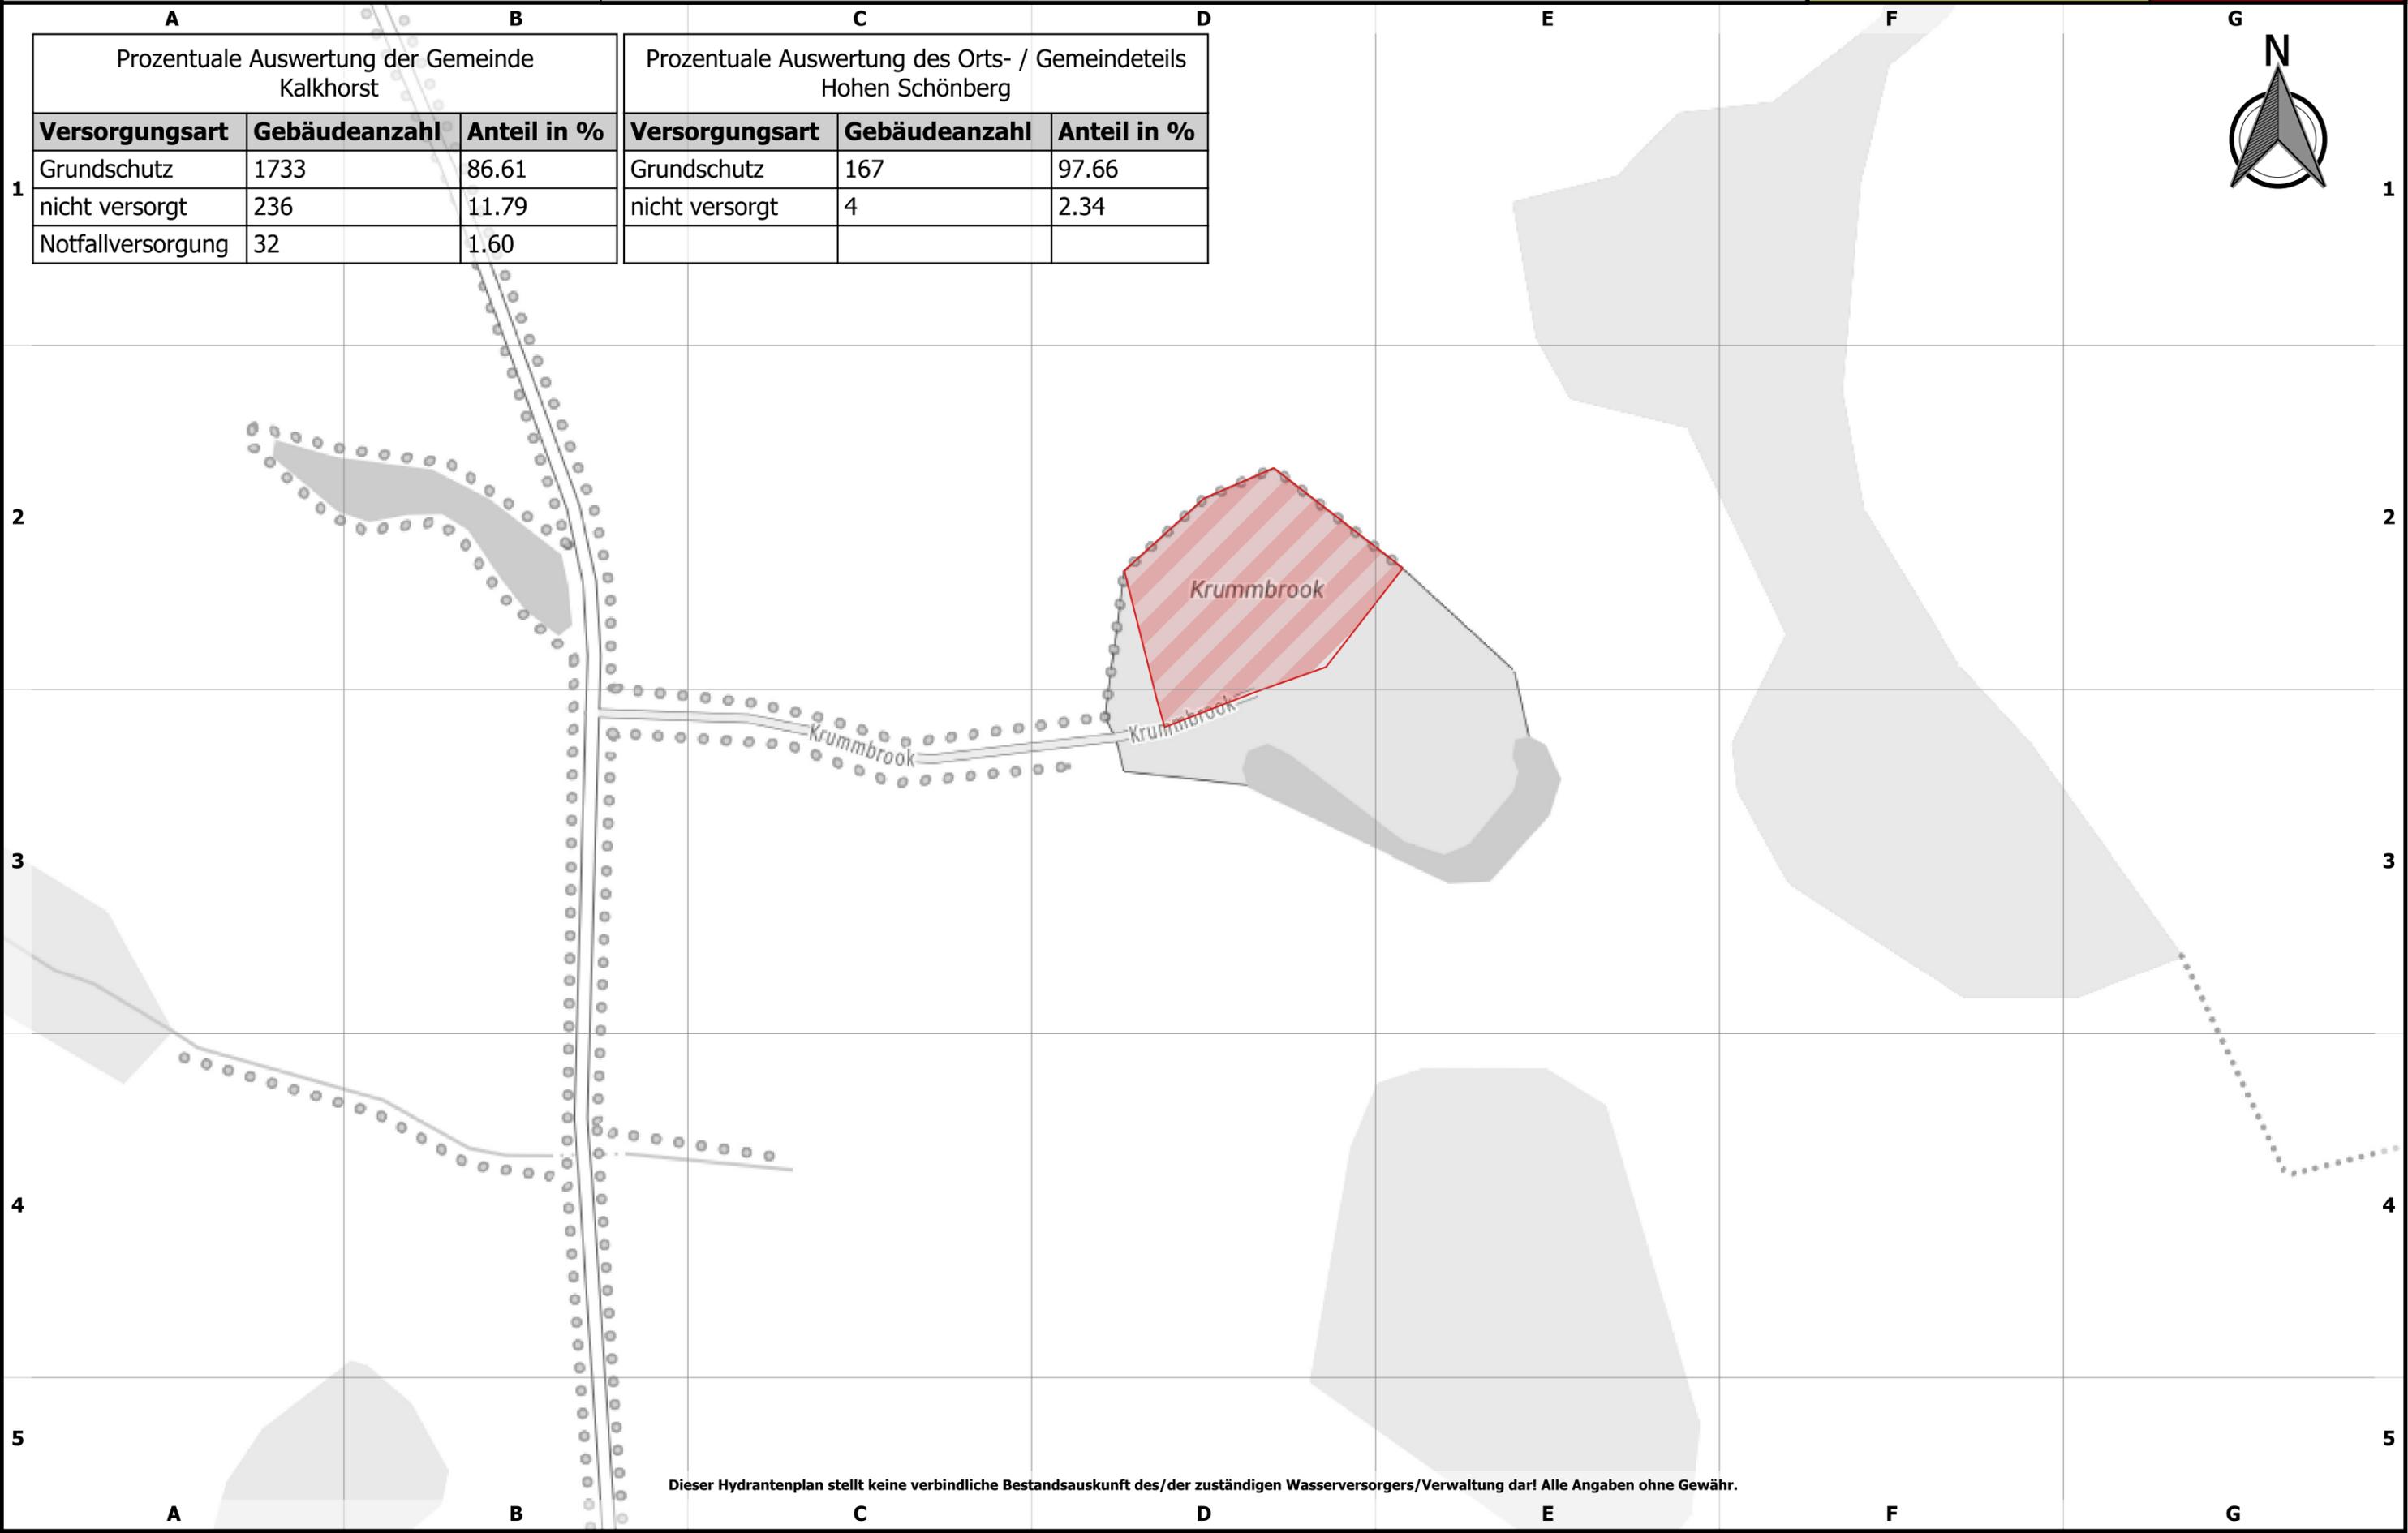

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

211: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neuenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	65	61.32
nicht versorgt	41	38.68

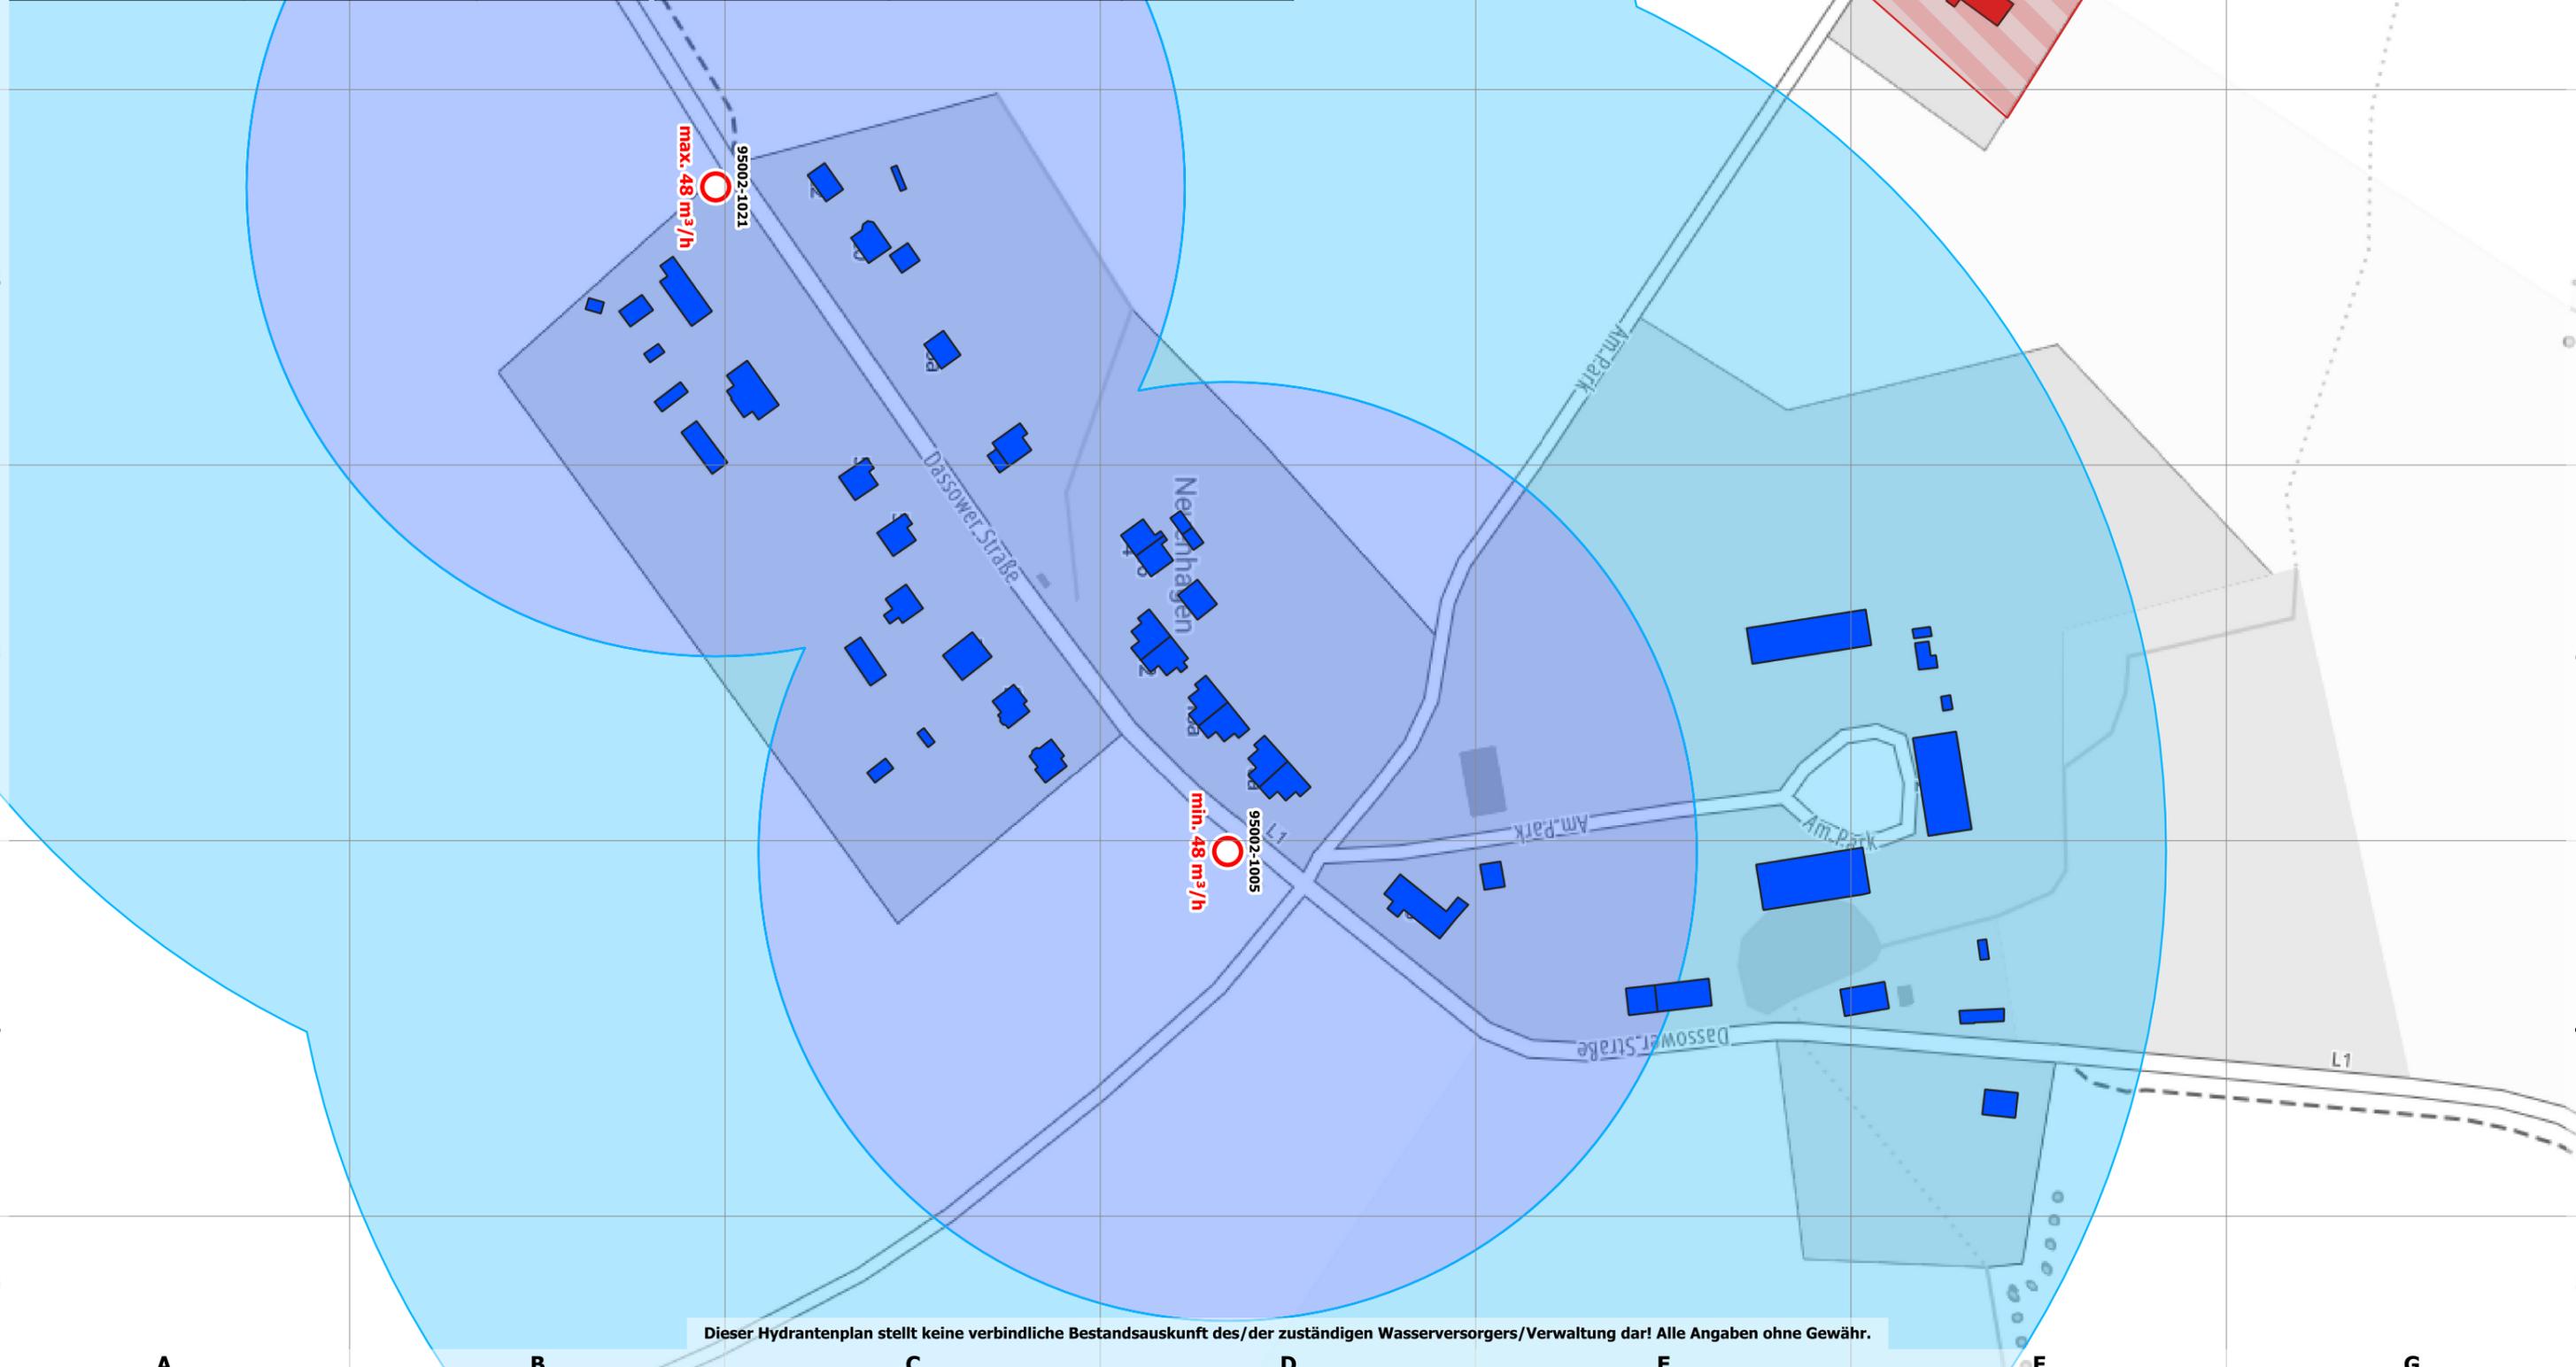

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

213: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Warnkenhagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	133	43.18
nicht versorgt	152	49.35
Notfallversorgung	23	7.47

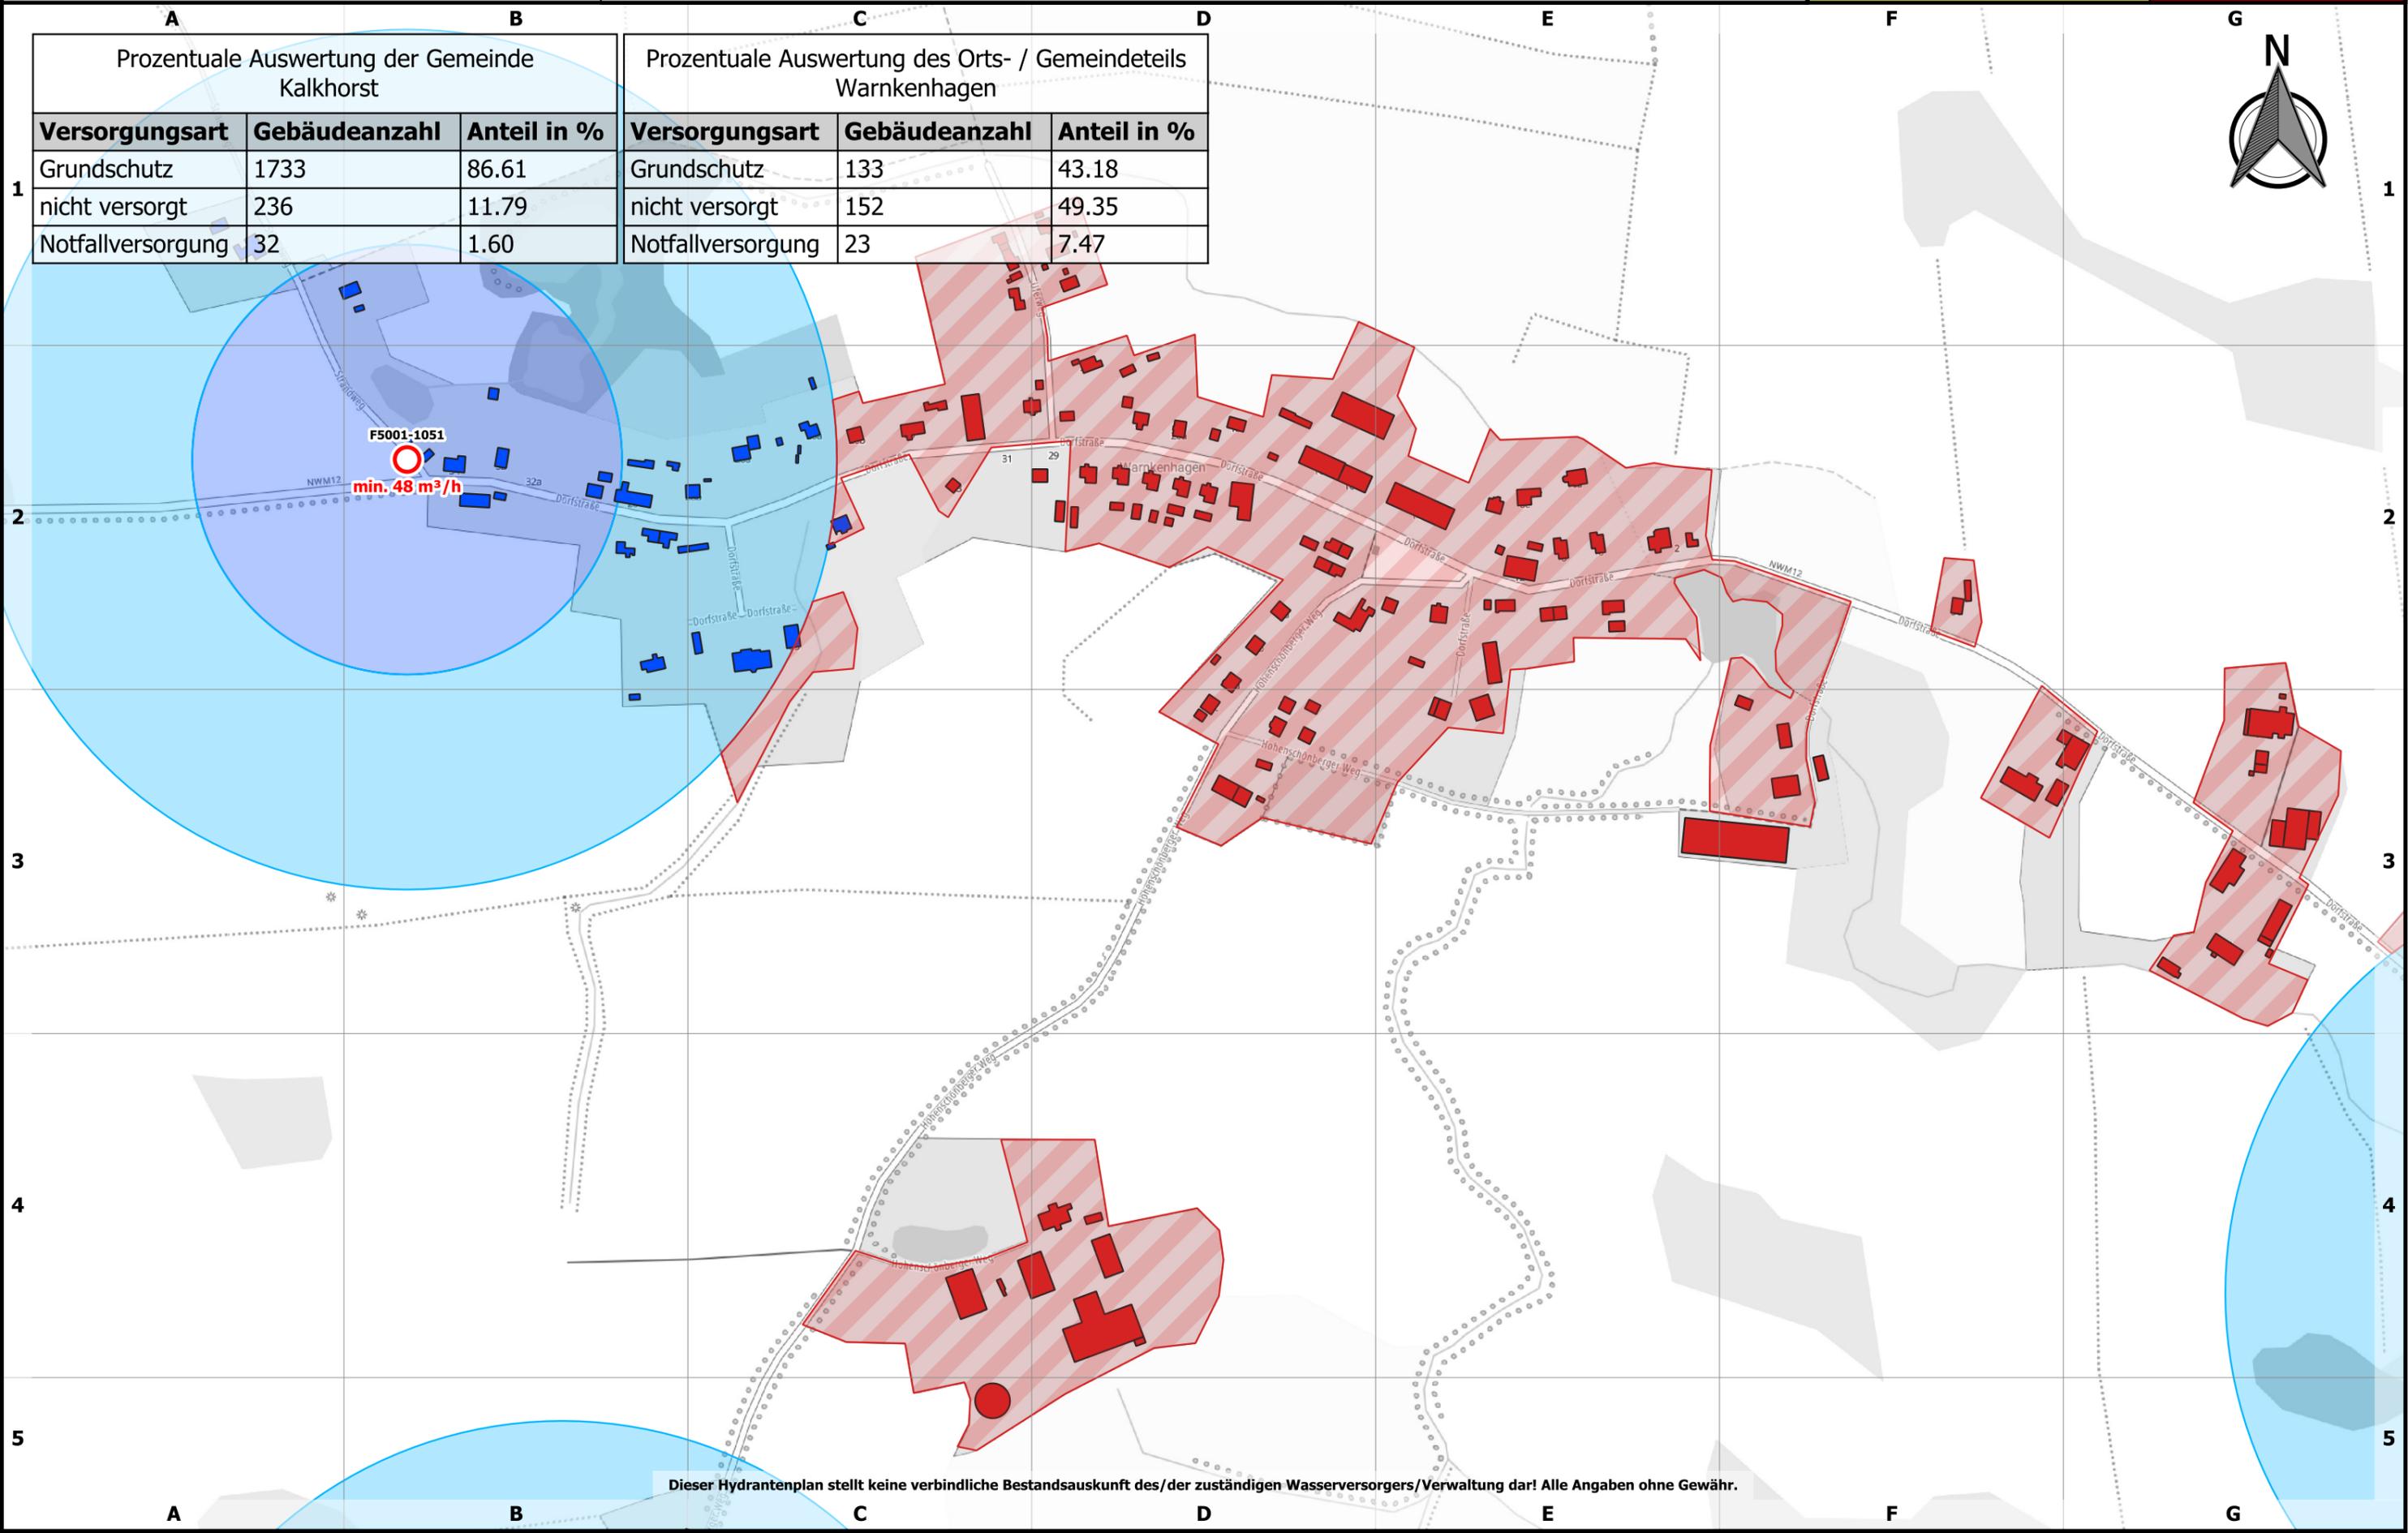



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Borkenhagen




Stand:
22.05.2023

240: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	495	95.19
nicht versorgt	25	4.81

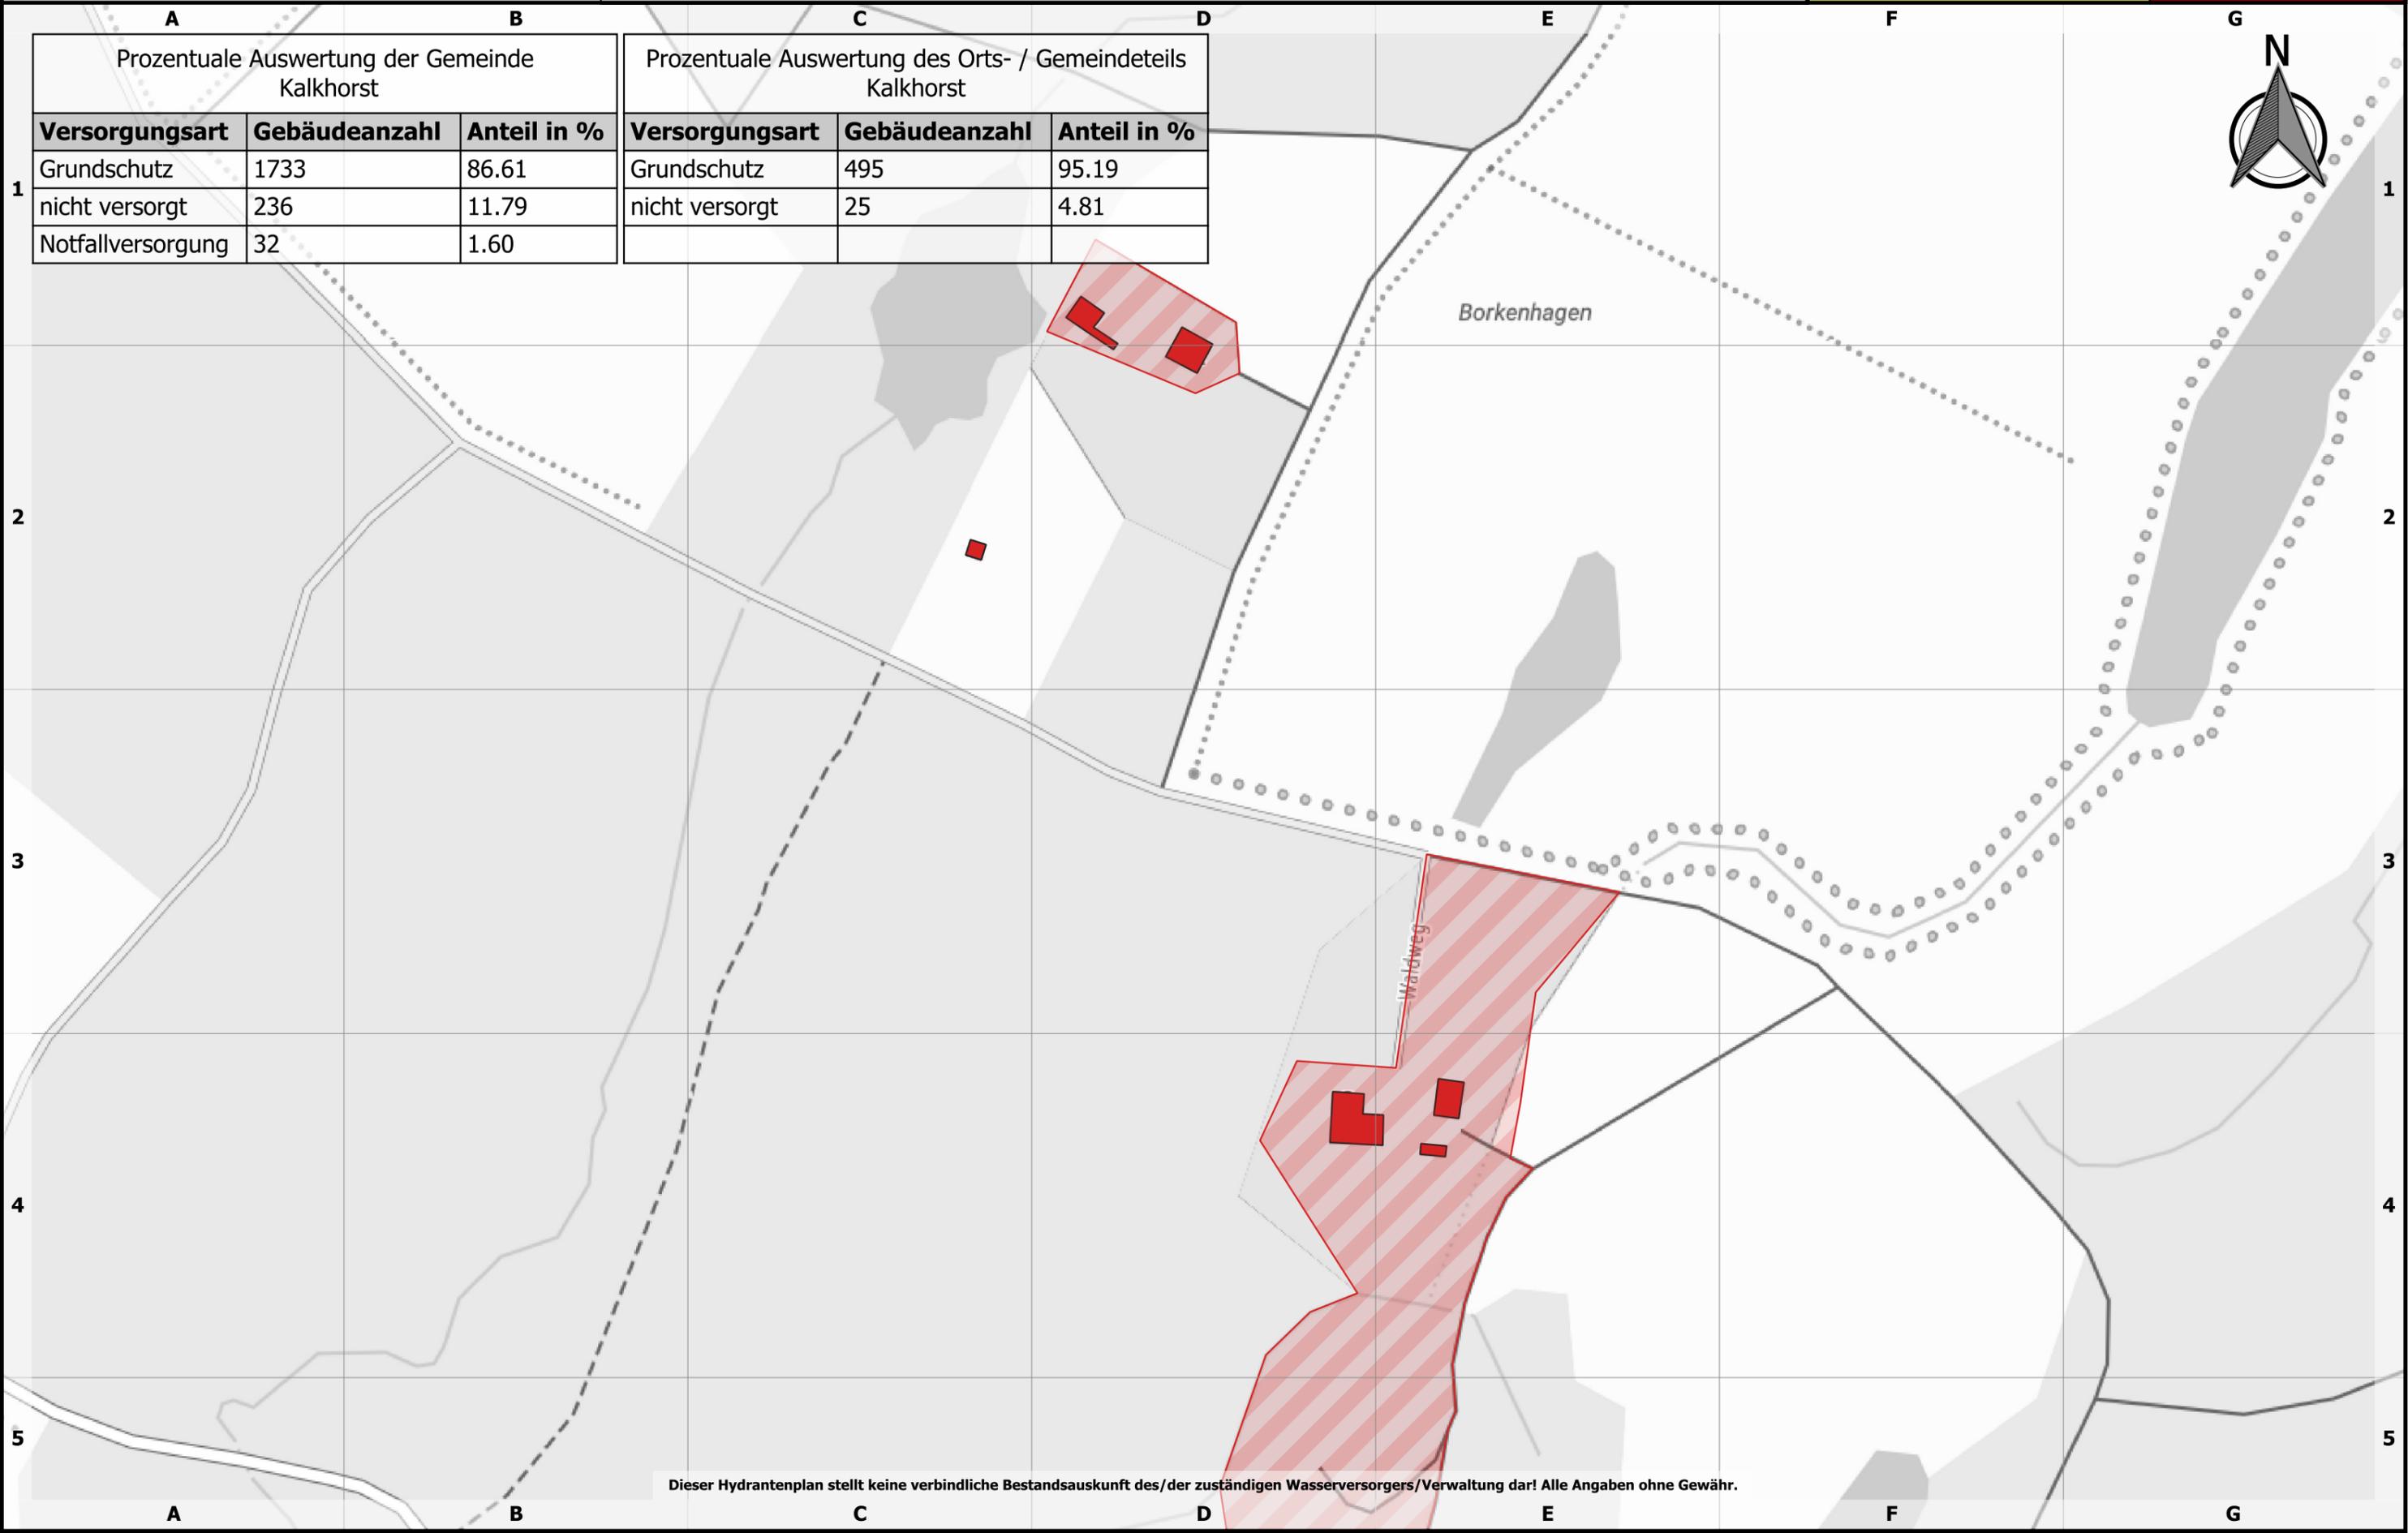

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

244: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Brook		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	77	92.77
nicht versorgt	6	7.23

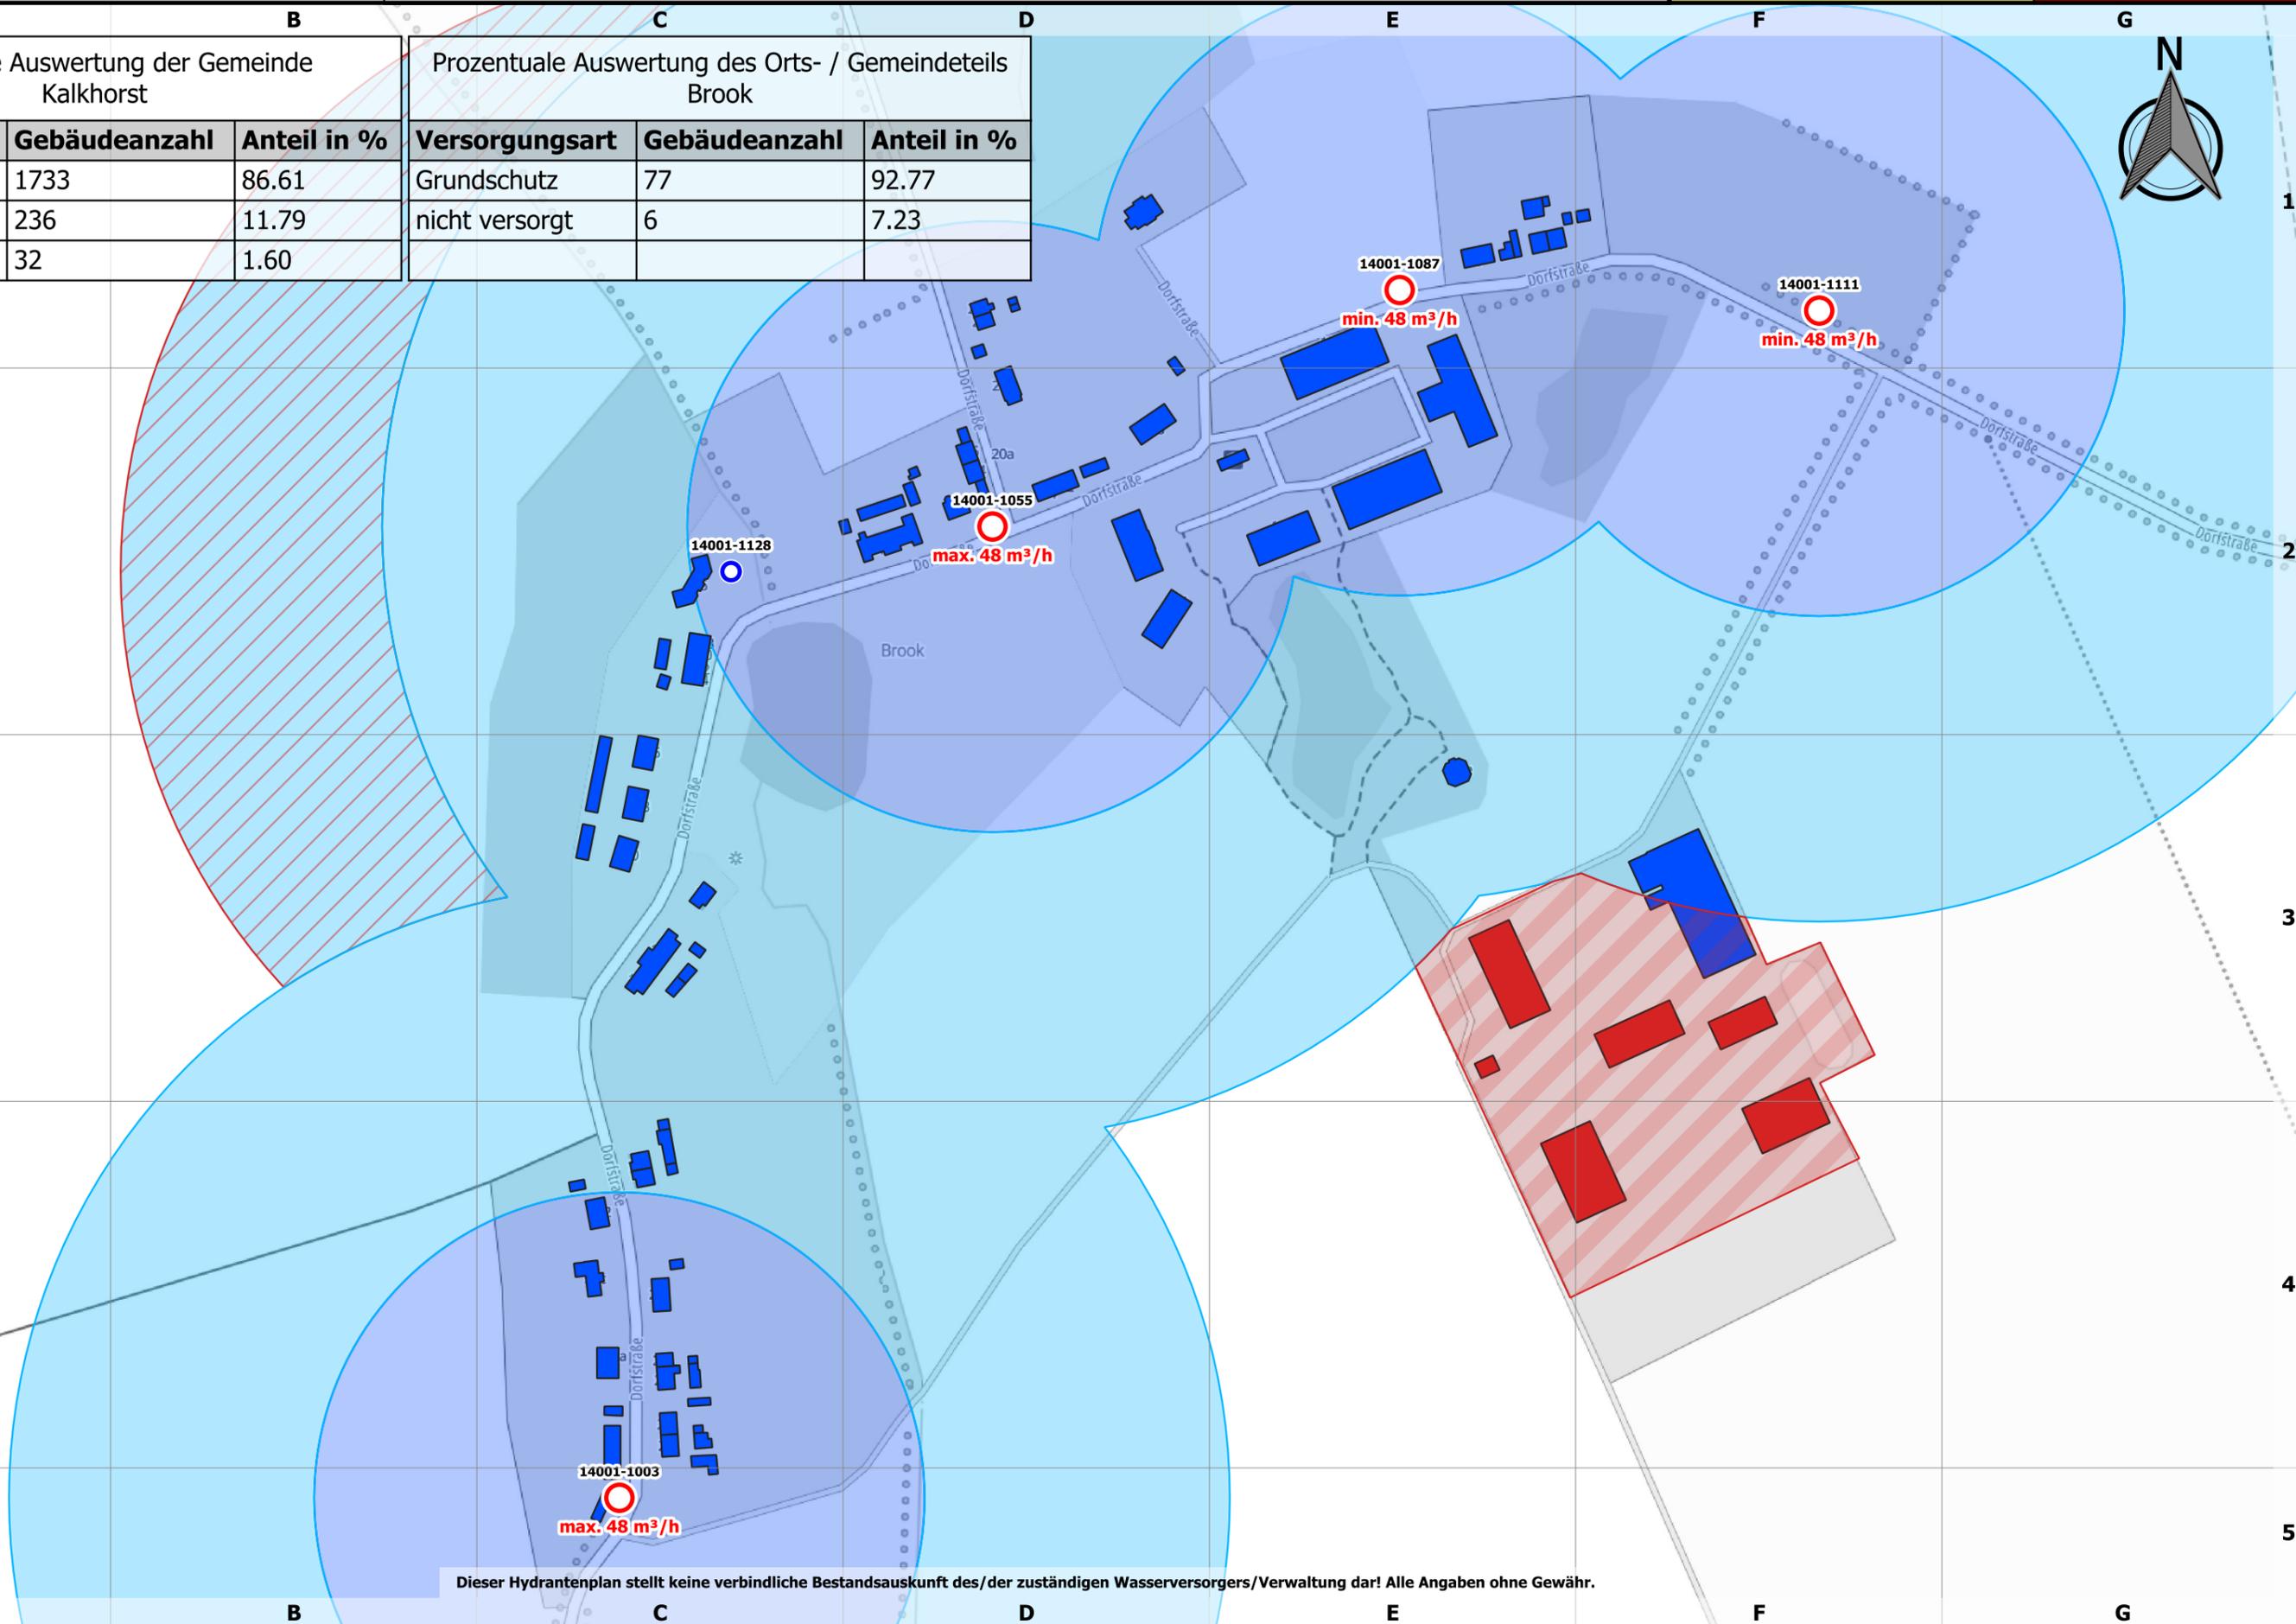

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

246: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dönkendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	38	76.00
nicht versorgt	12	24.00

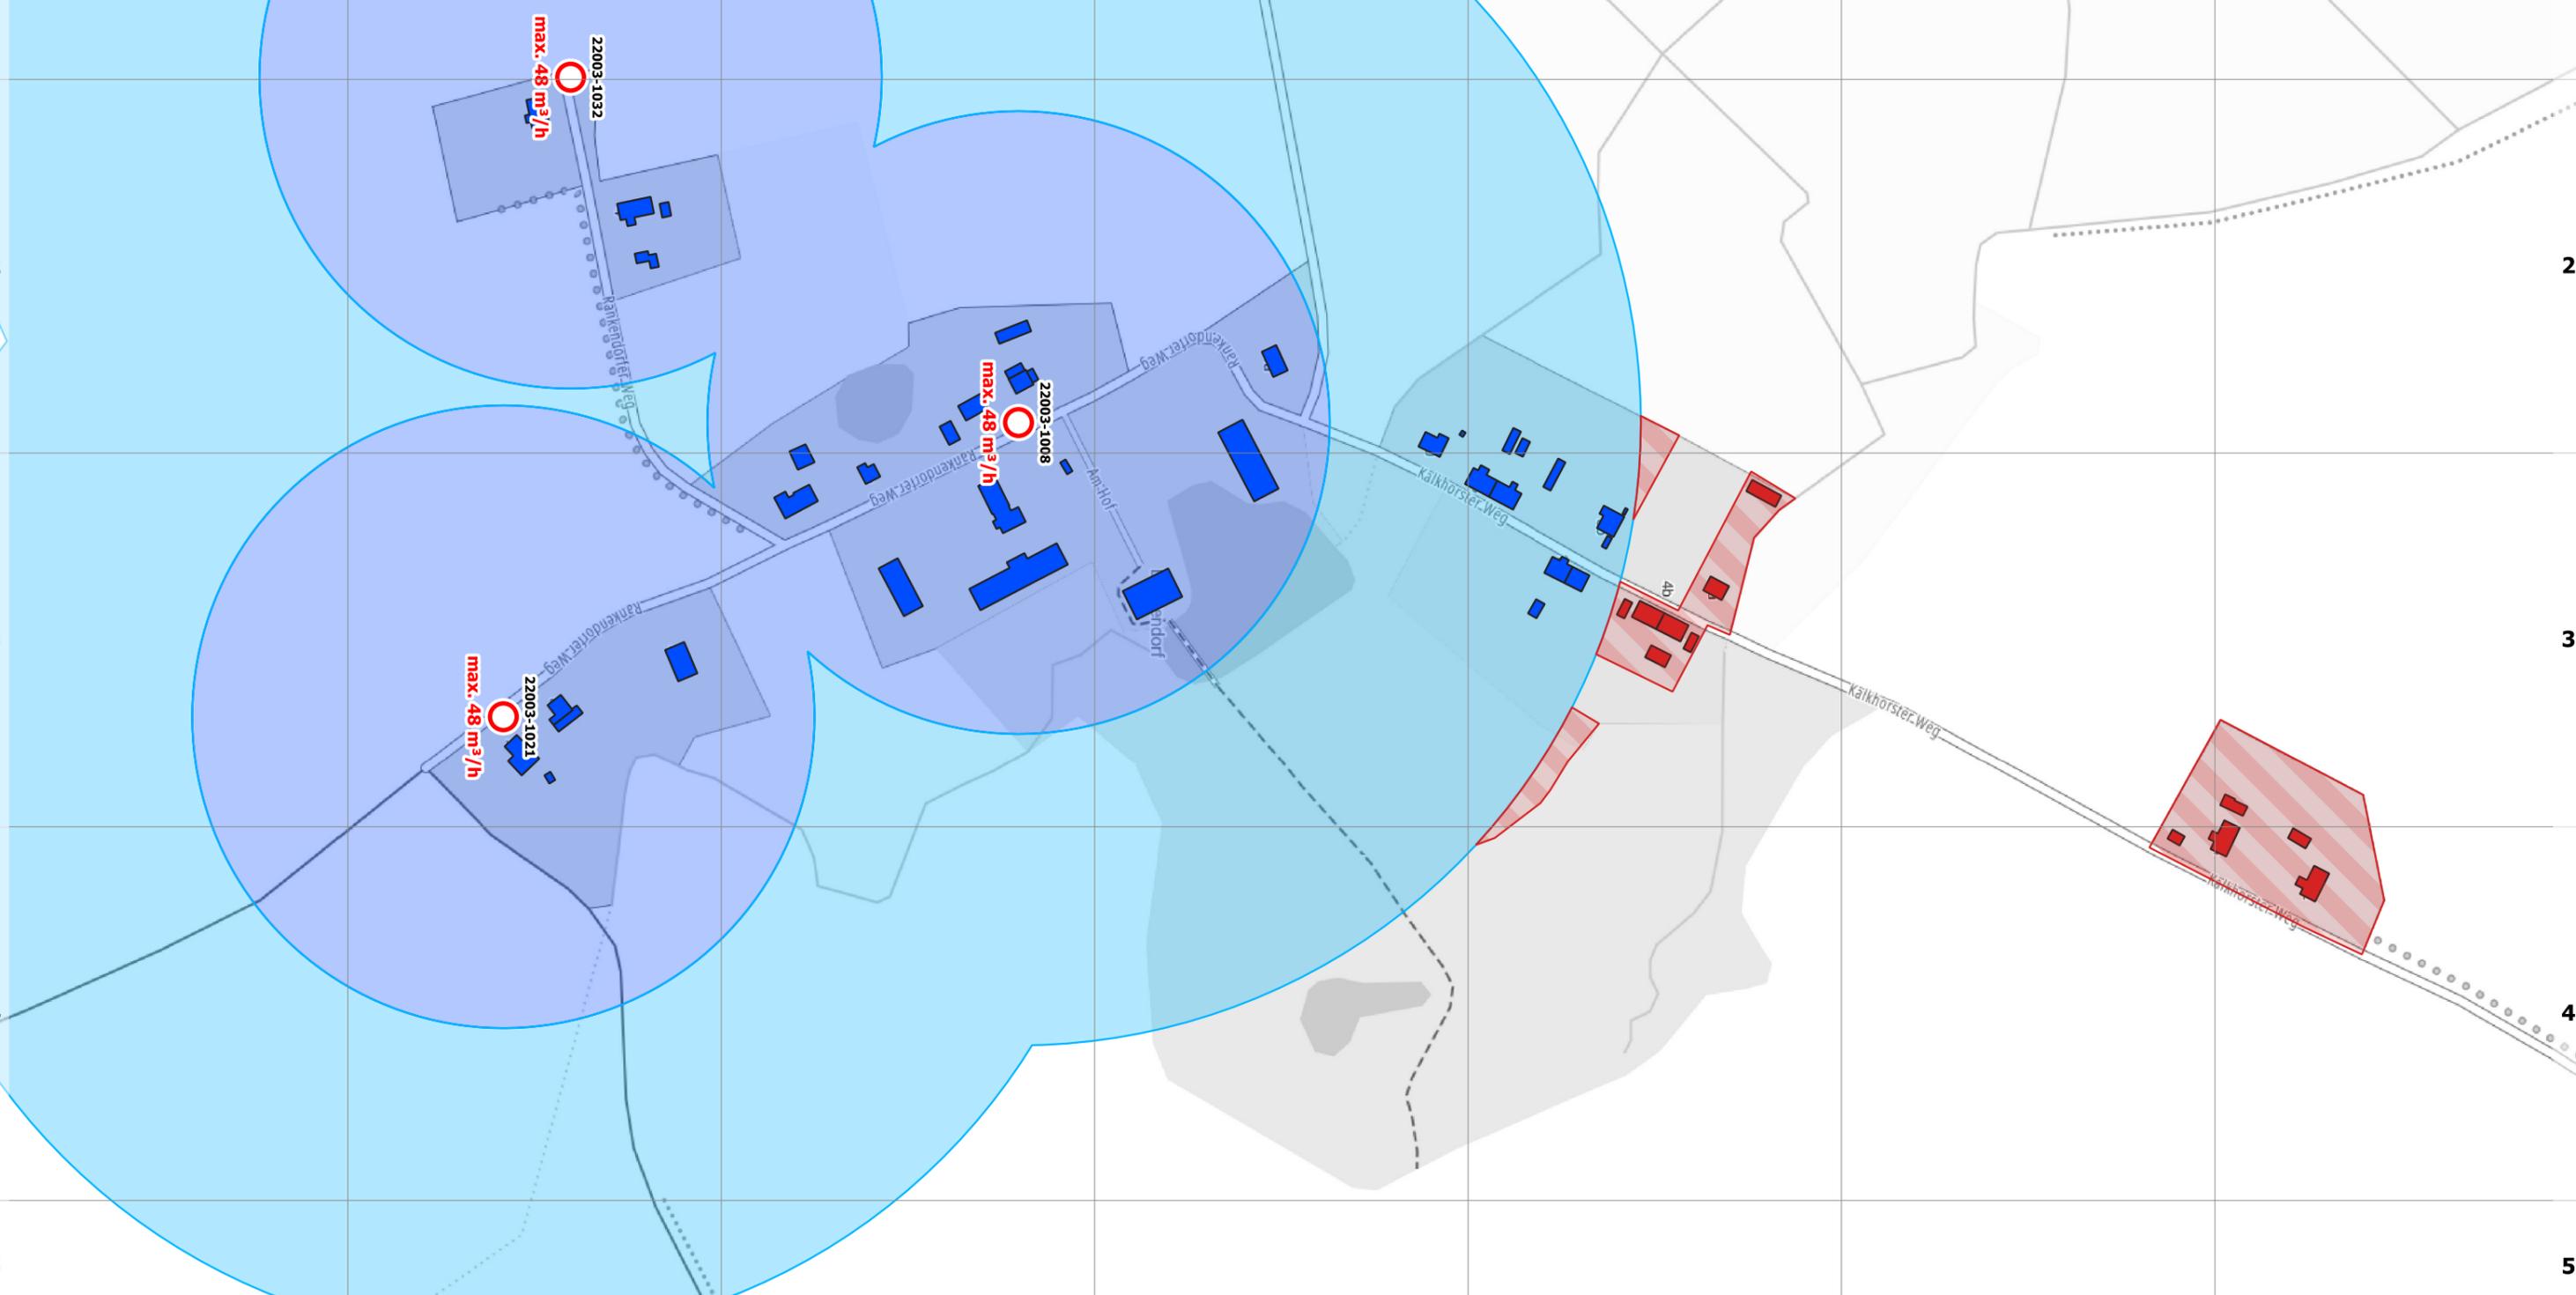

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zierow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	769	94.12
nicht versorgt	16	1.96
Notfallversorgung	32	3.92

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wisch		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	20	100.00

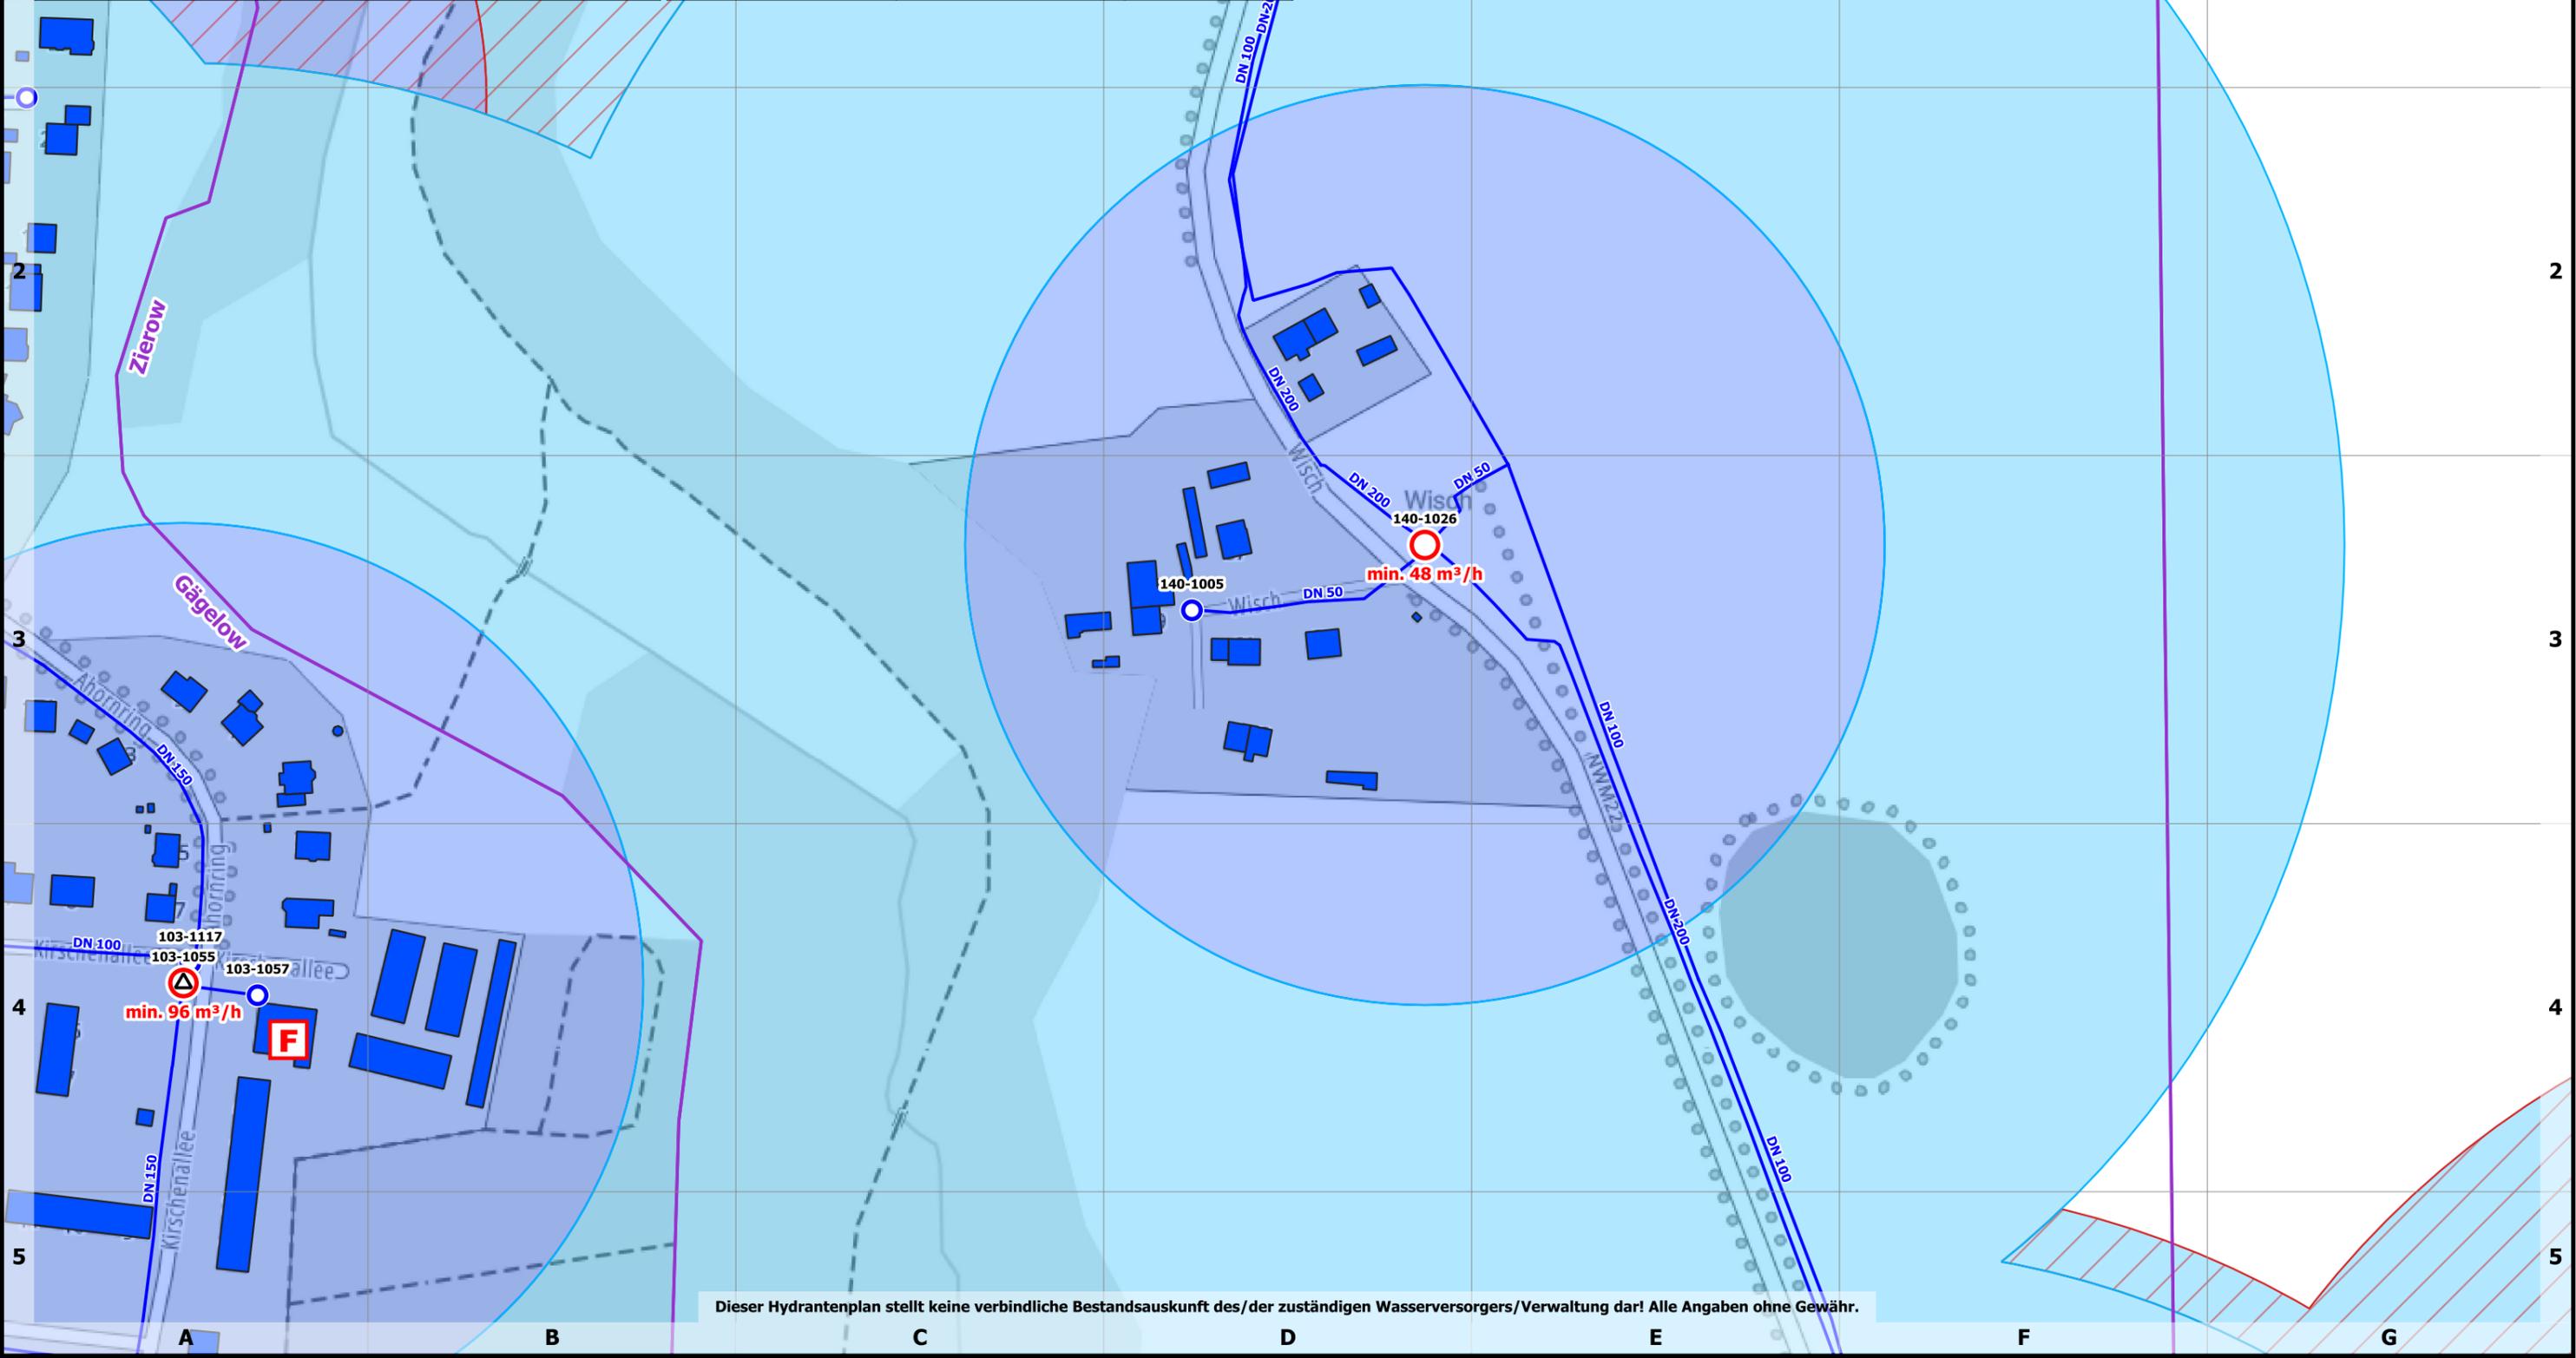


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Alte Ziegelei




Stand:
 22.05.2023

292: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zierow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	769	94.12
nicht versorgt	16	1.96
Notfallversorgung	32	3.92


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Eggerstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	37	55.22
nicht versorgt	16	23.88
Notfallversorgung	14	20.90

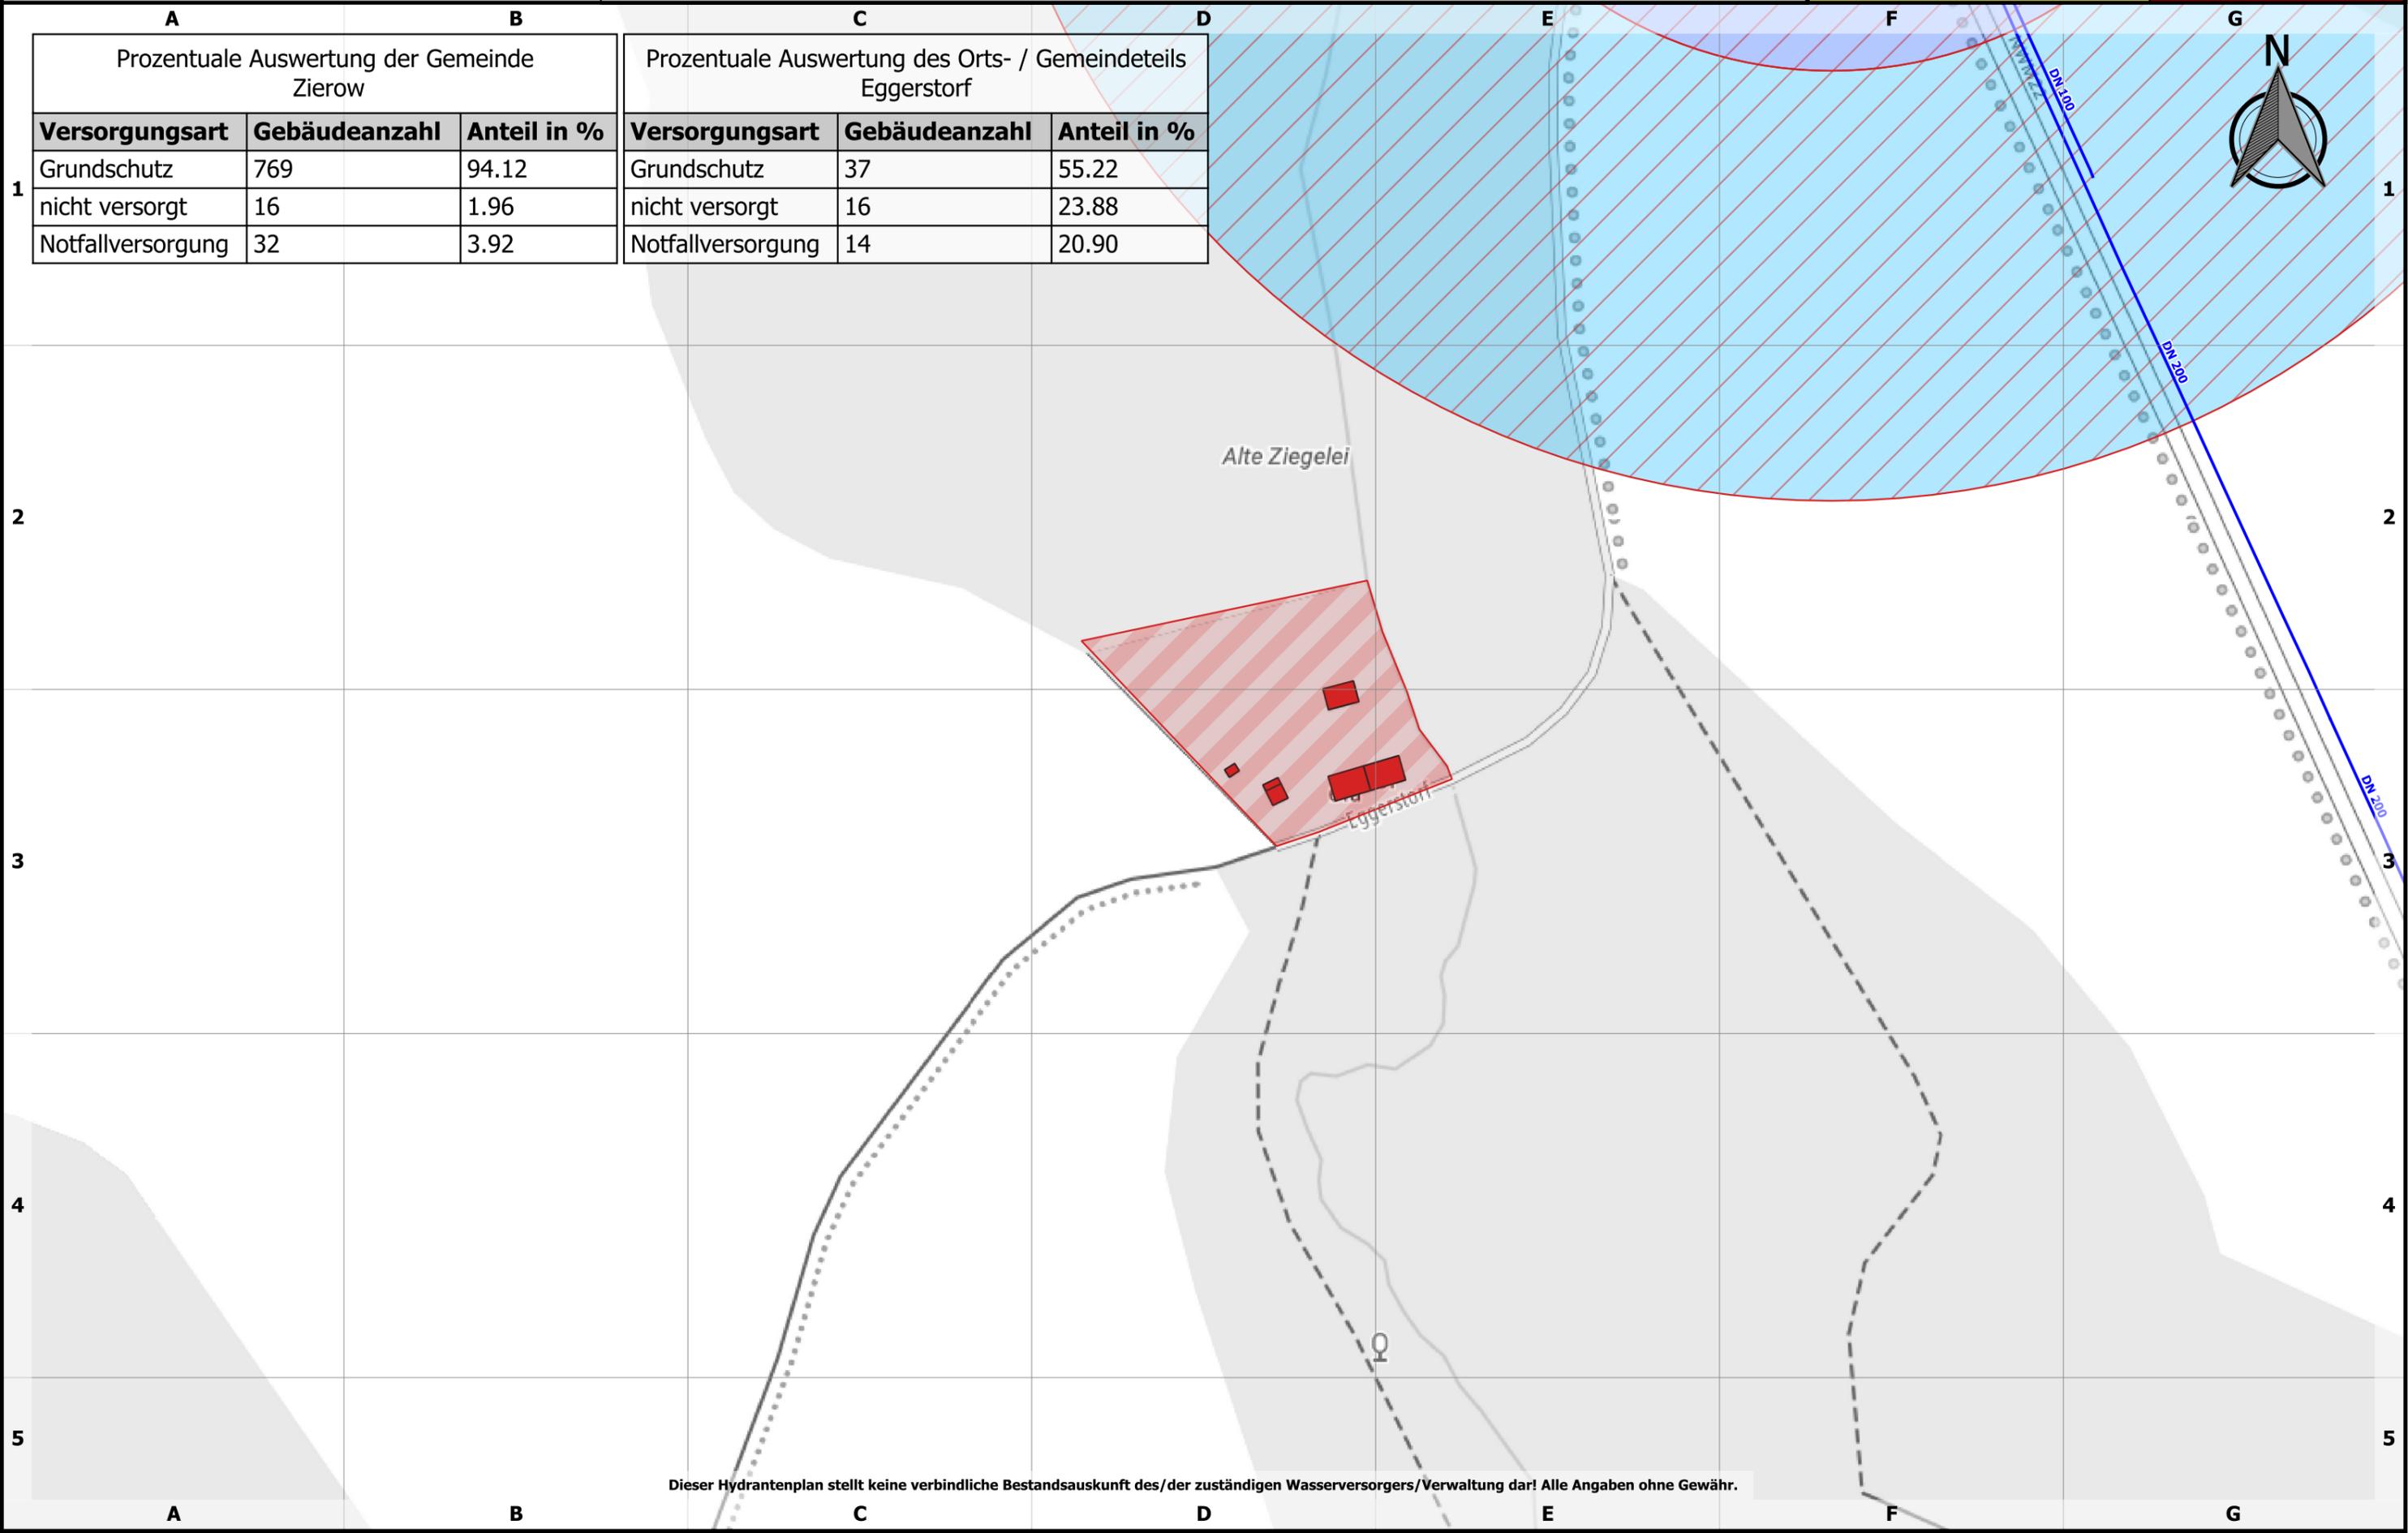

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zierow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	769	94.12
nicht versorgt	16	1.96
Notfallversorgung	32	3.92

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Eggerstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	37	55.22
nicht versorgt	16	23.88
Notfallversorgung	14	20.90

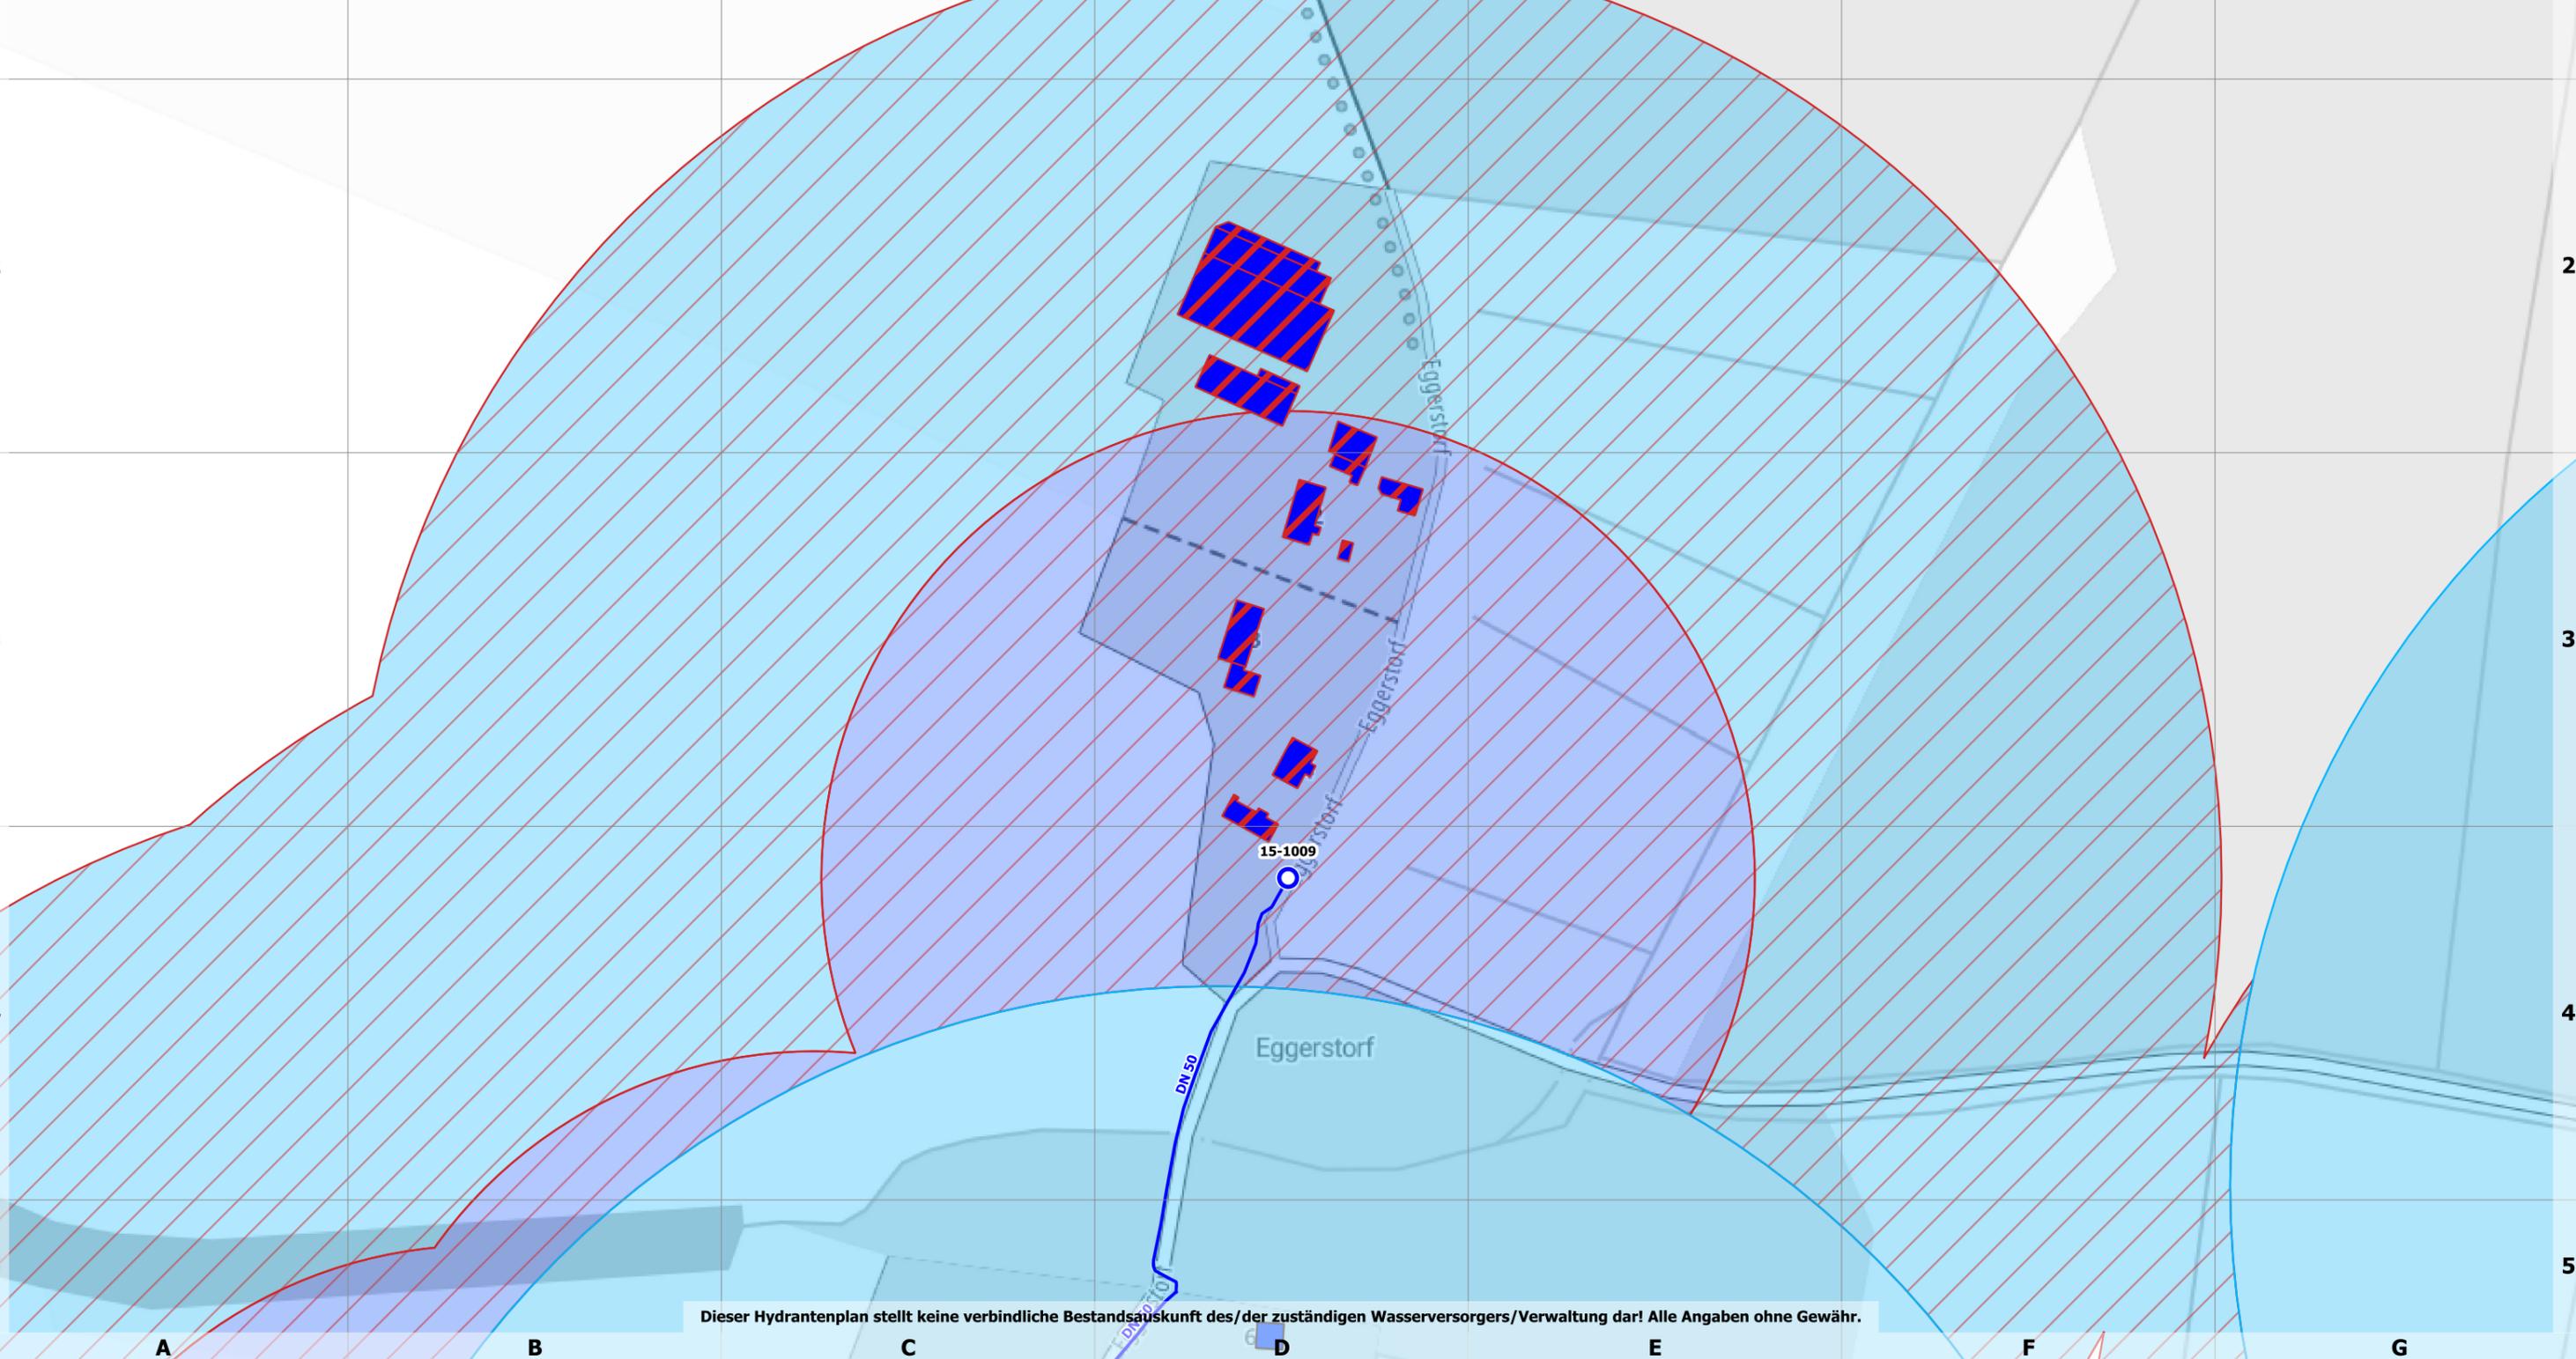

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Fliemstorf

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

296: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zierow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	769	94.12
nicht versorgt	16	1.96
Notfallversorgung	32	3.92


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Fliemstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	56	100.00

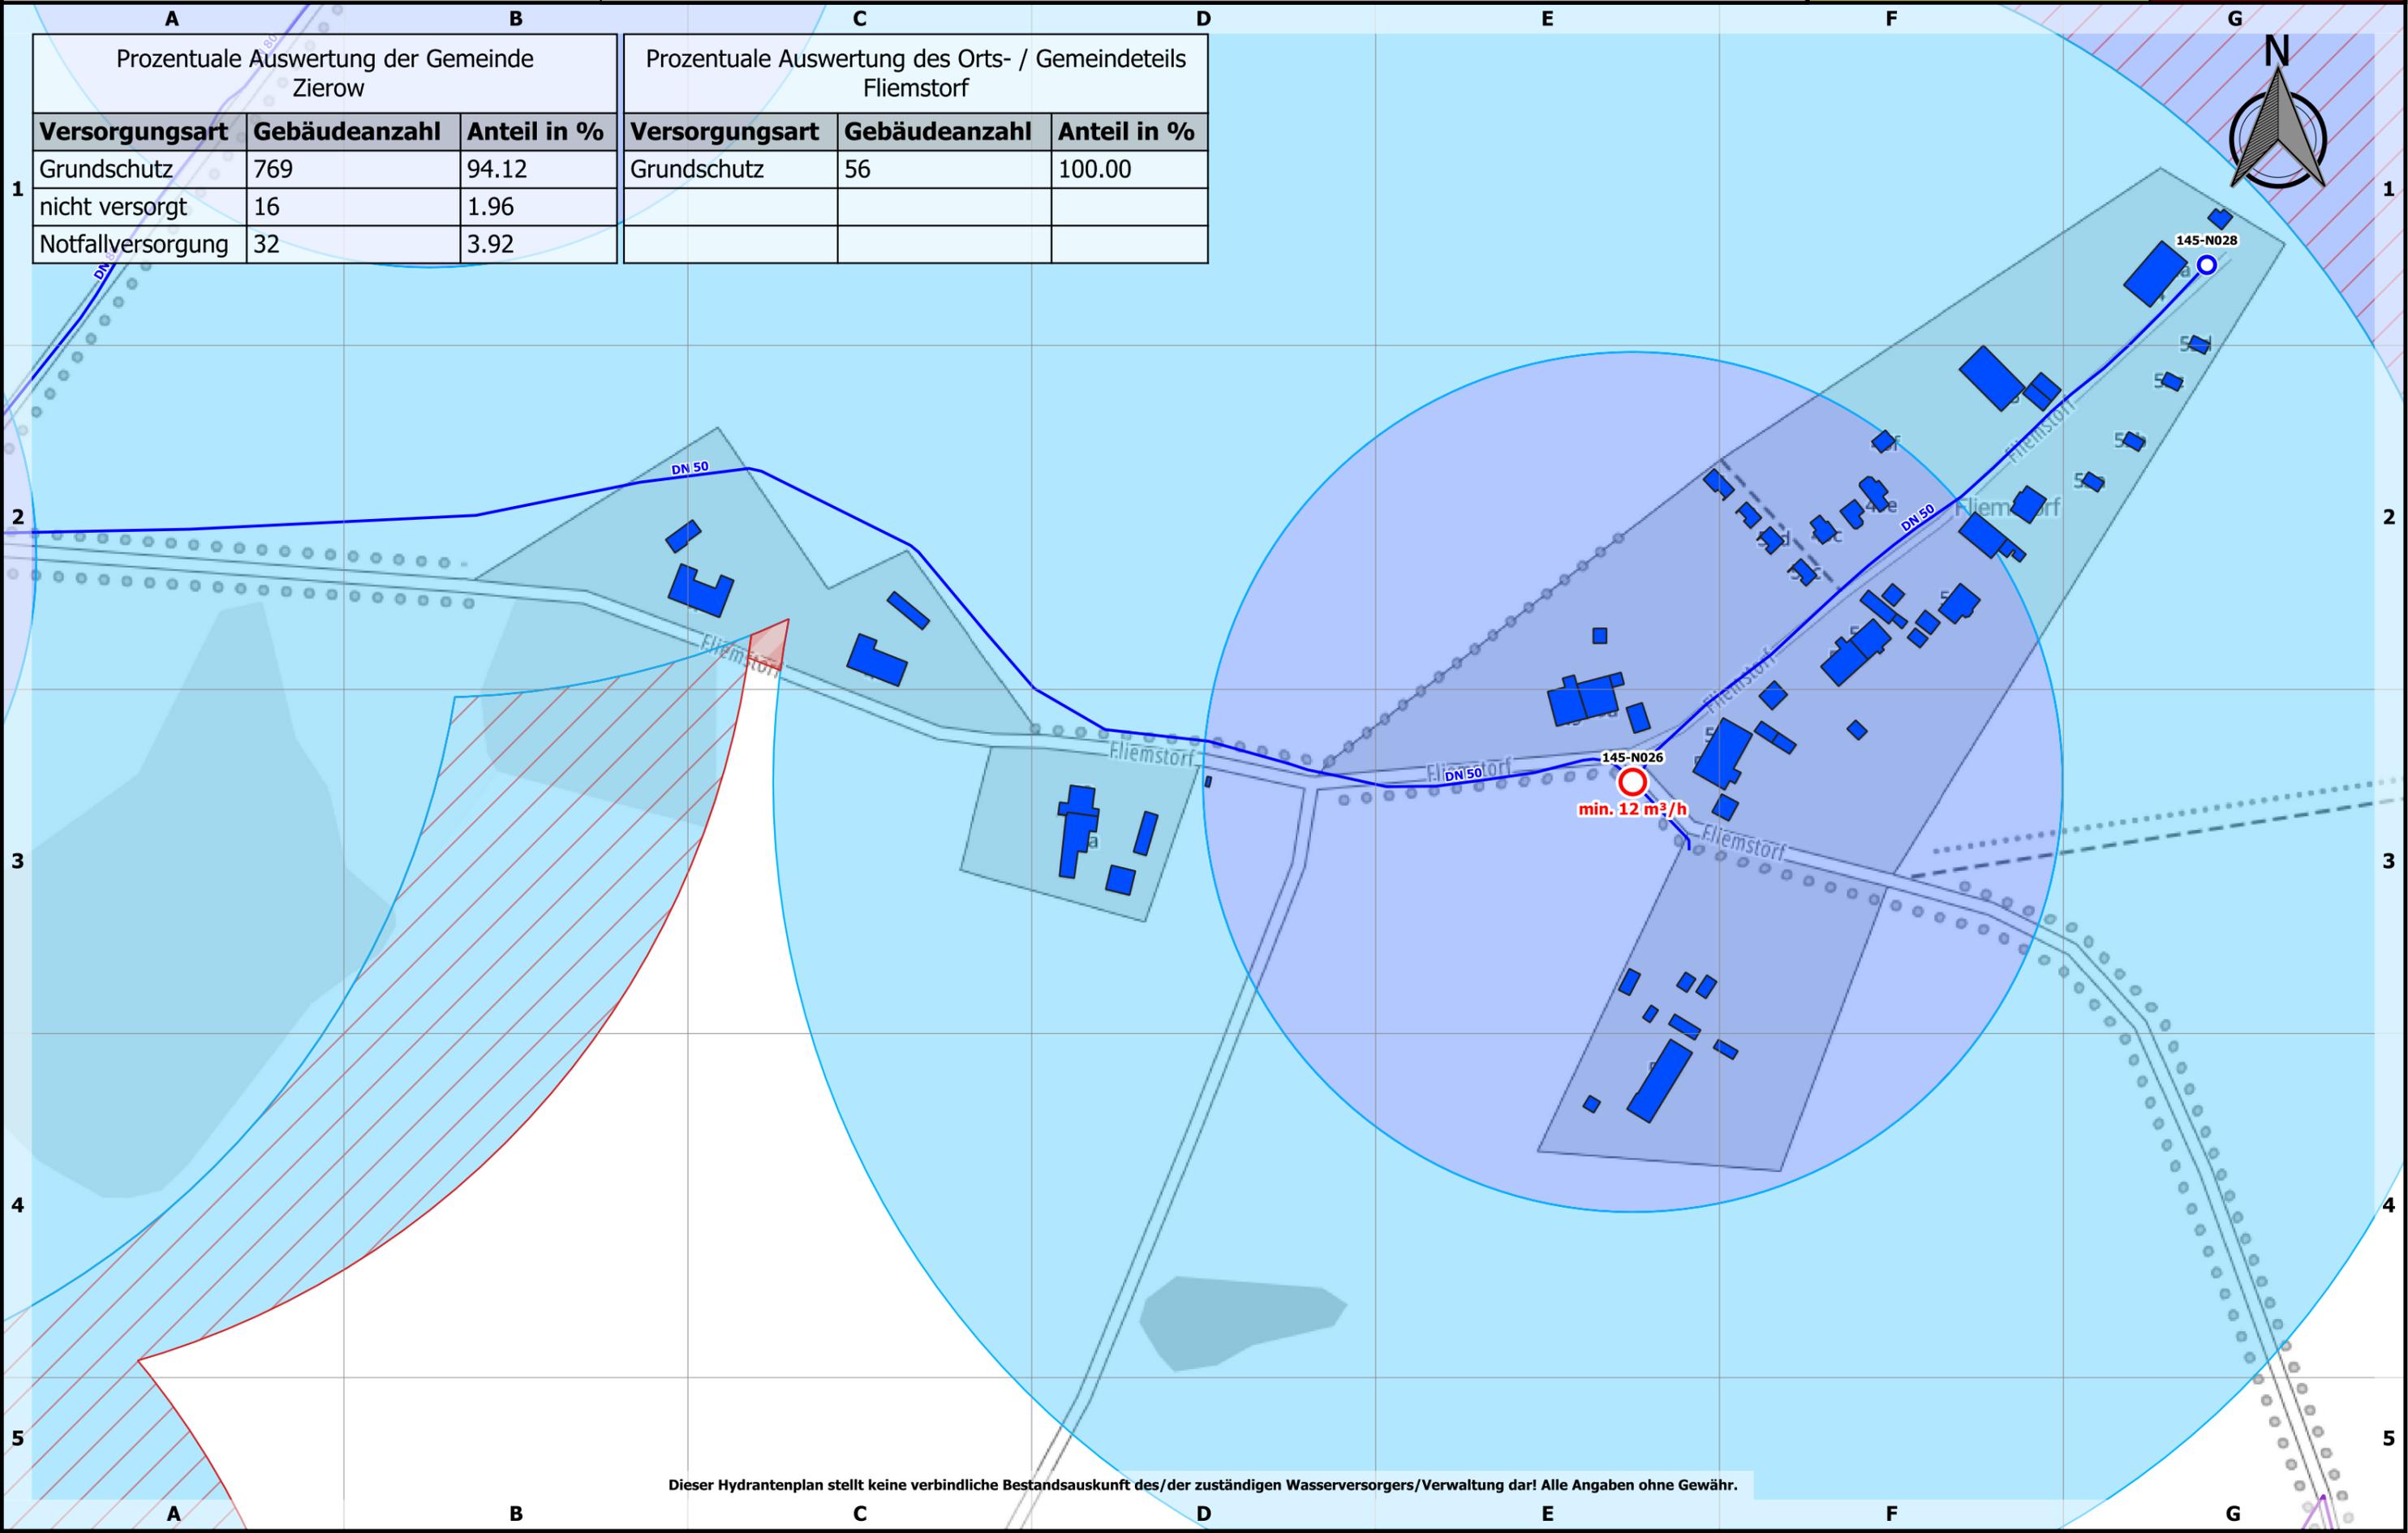

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zierow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	769	94.12
nicht versorgt	16	1.96
Notfallversorgung	32	3.92

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Landstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	25	100.00

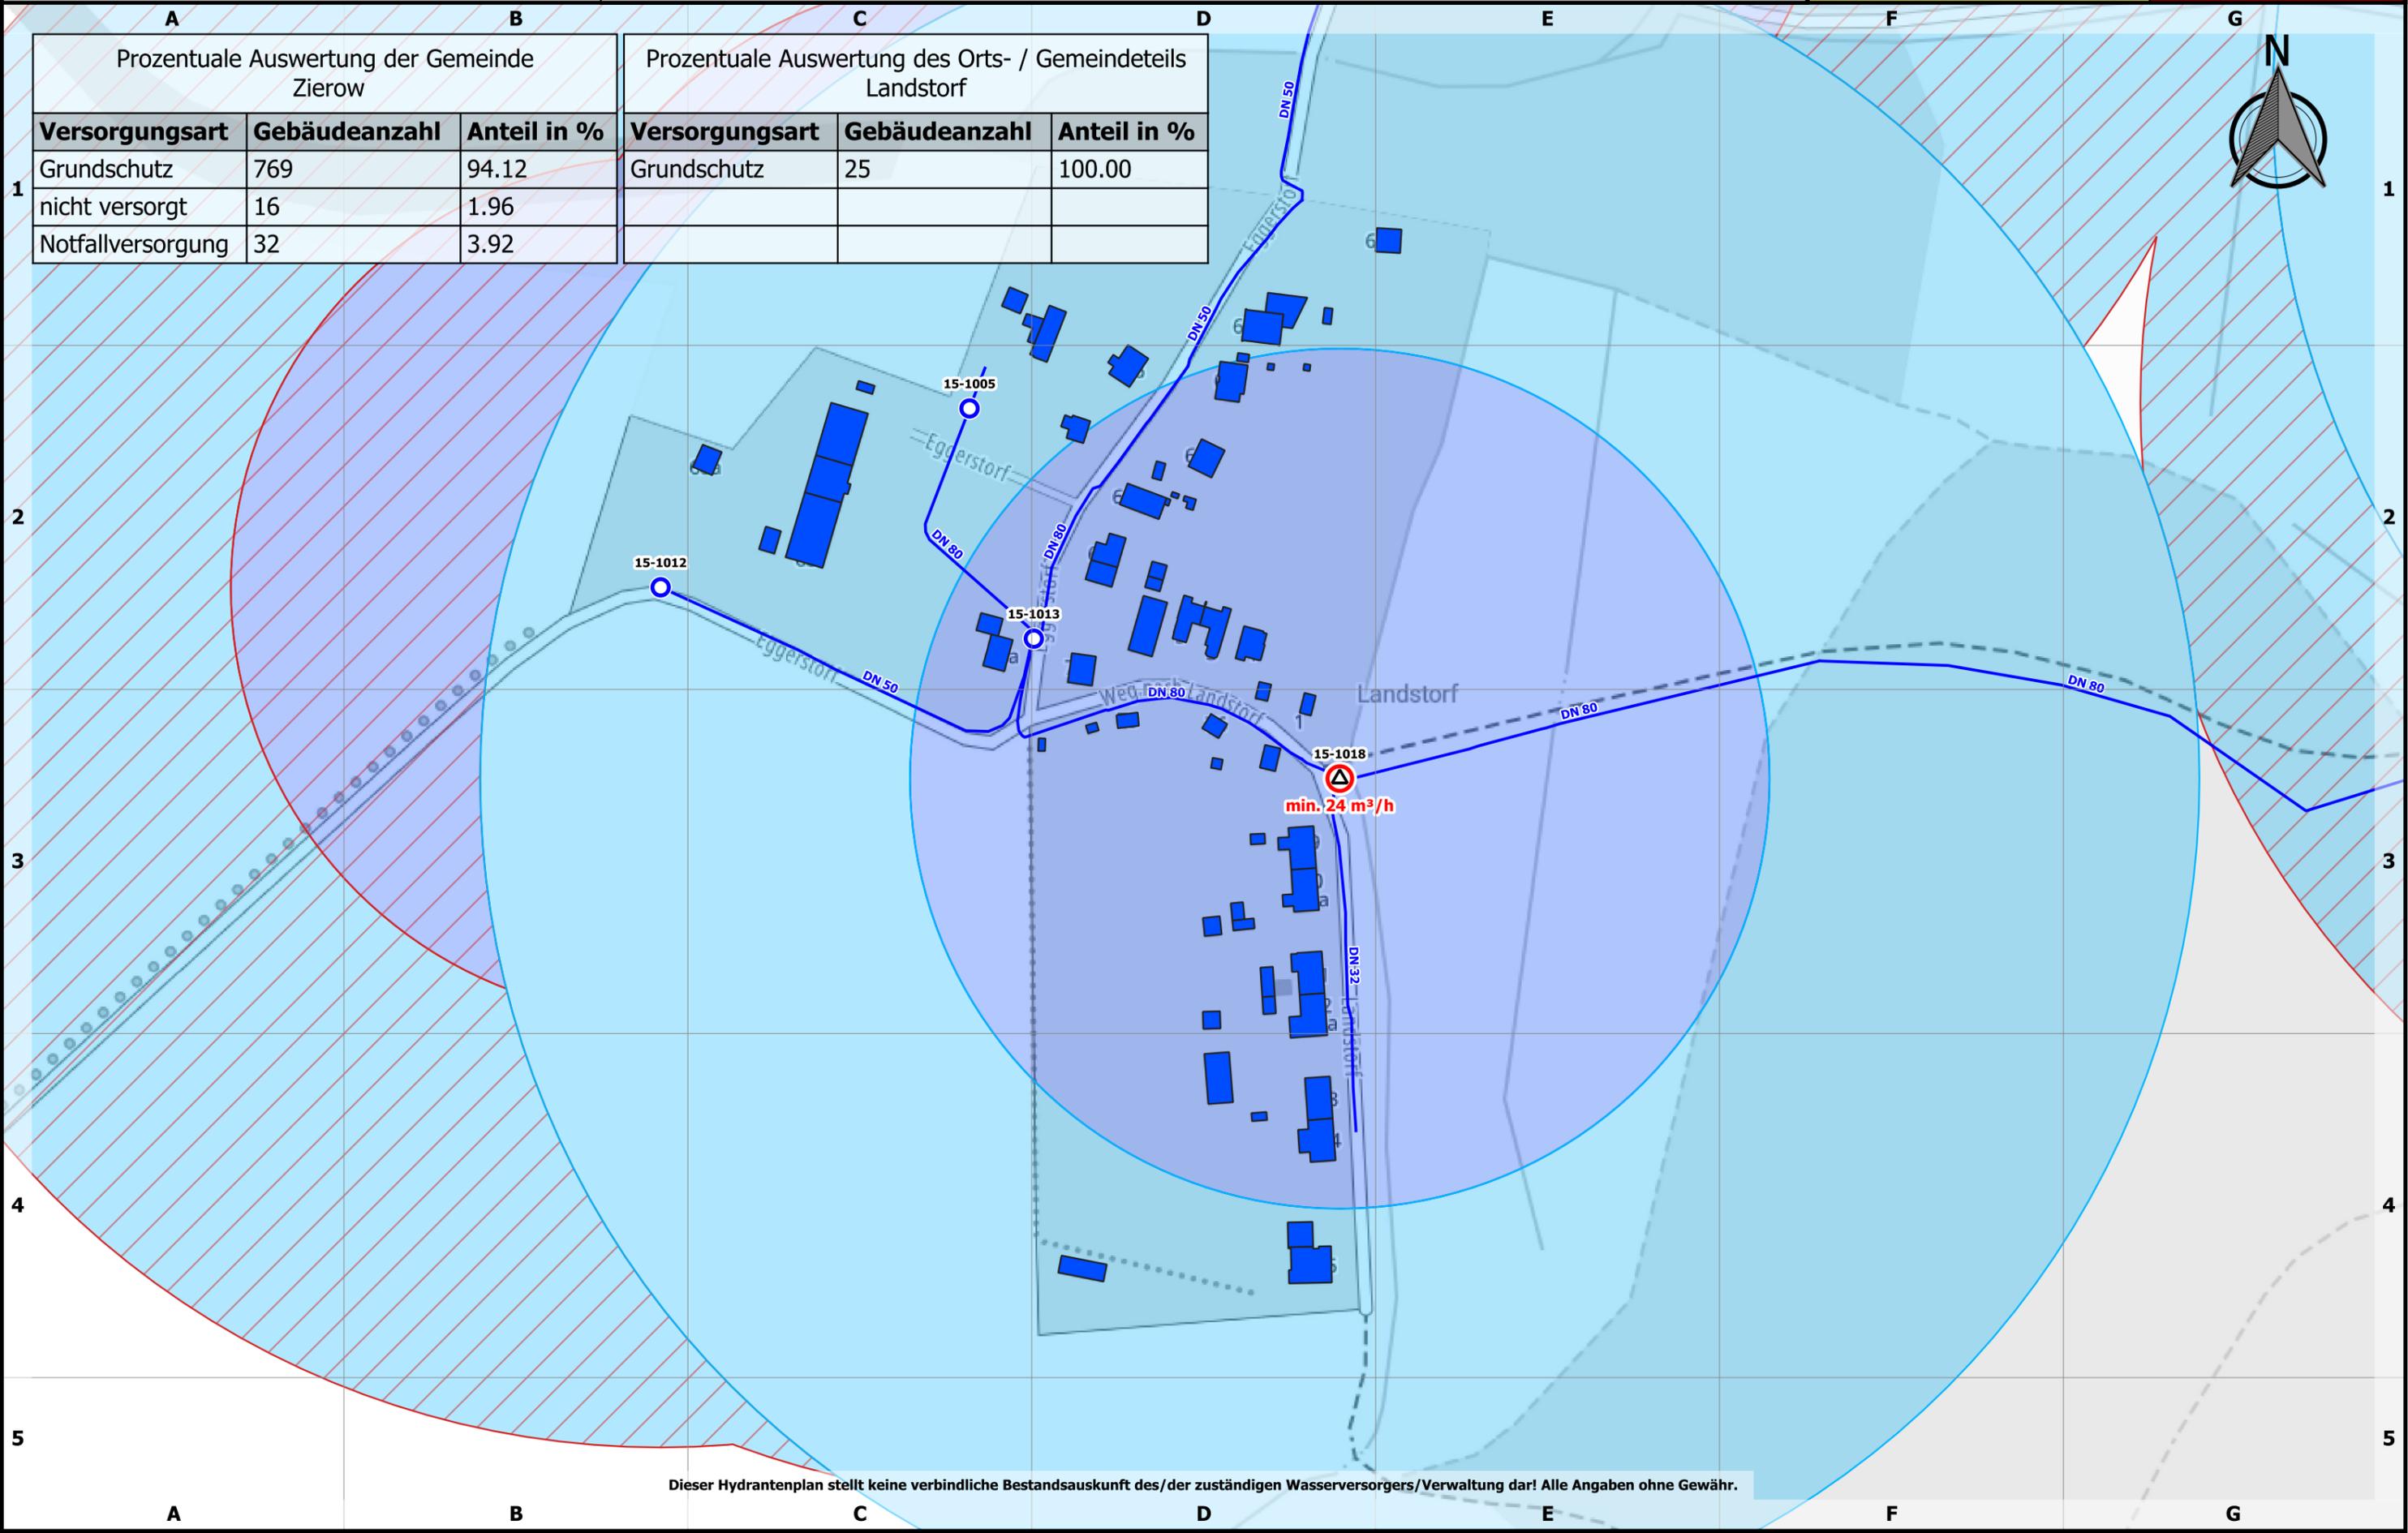

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Arpshagen

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023


452: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Klütz, Stadt

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Arpshagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	220	100.00

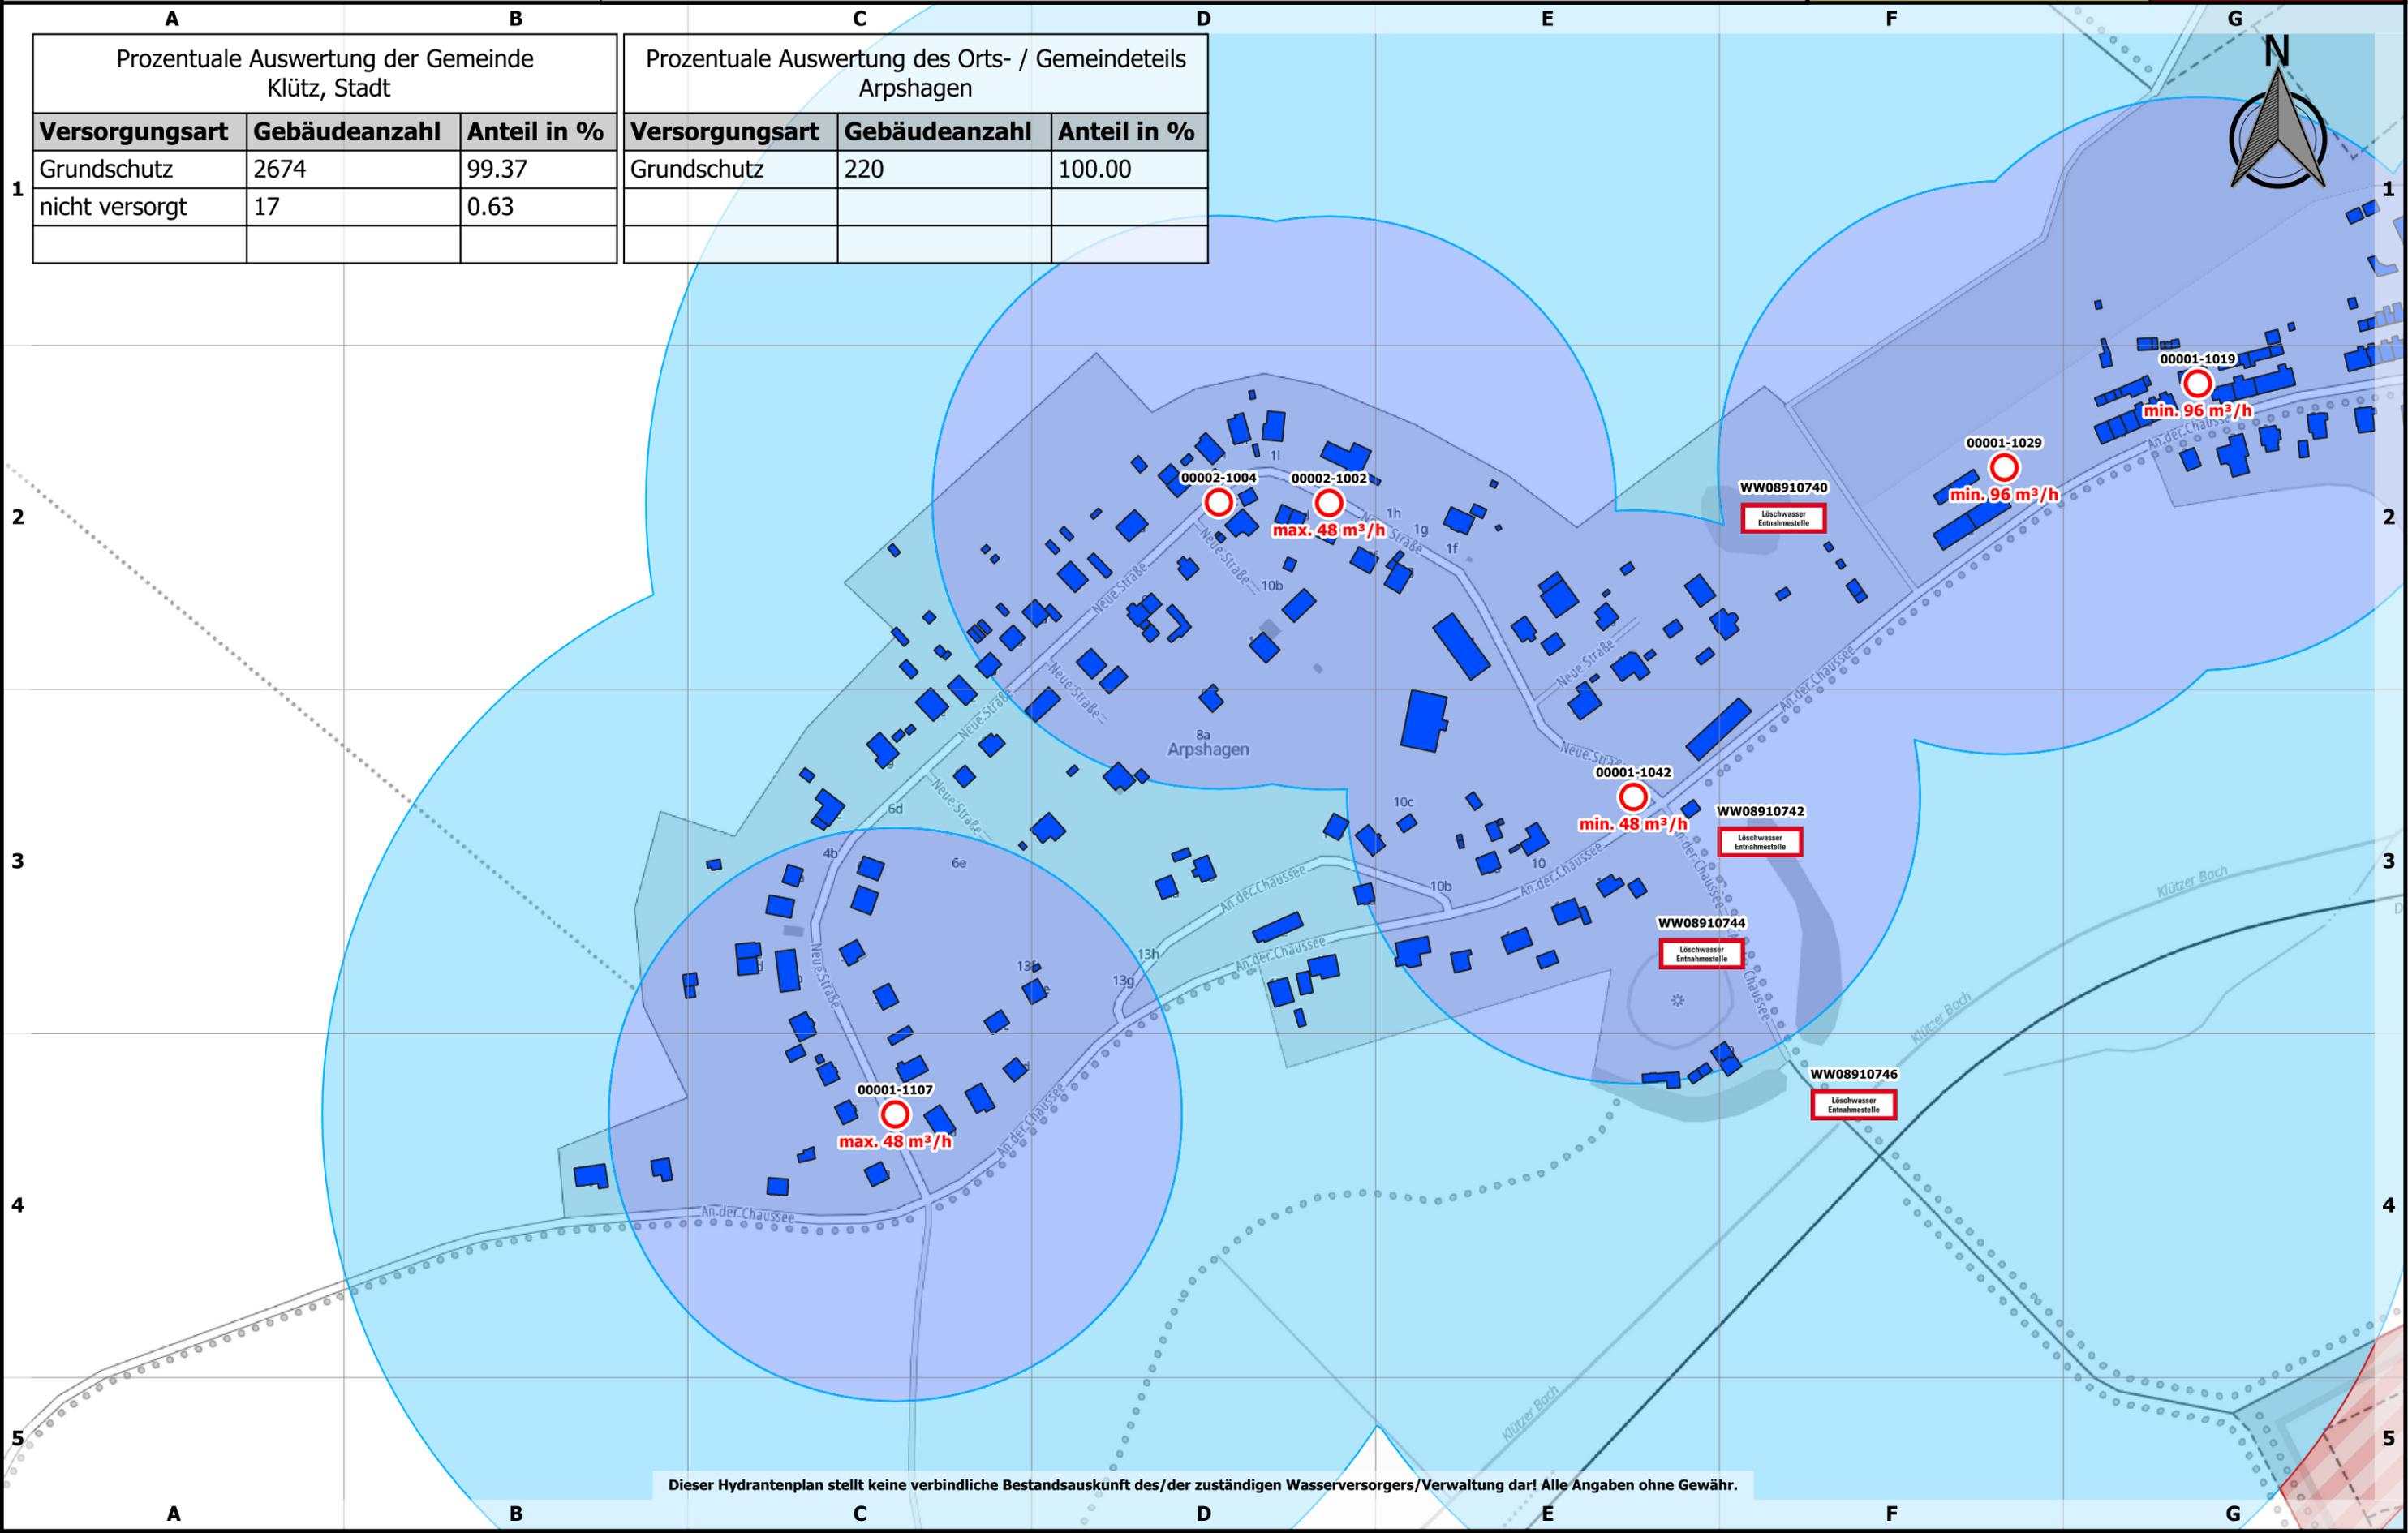



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

454: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Christinenfeld		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	78	100.00

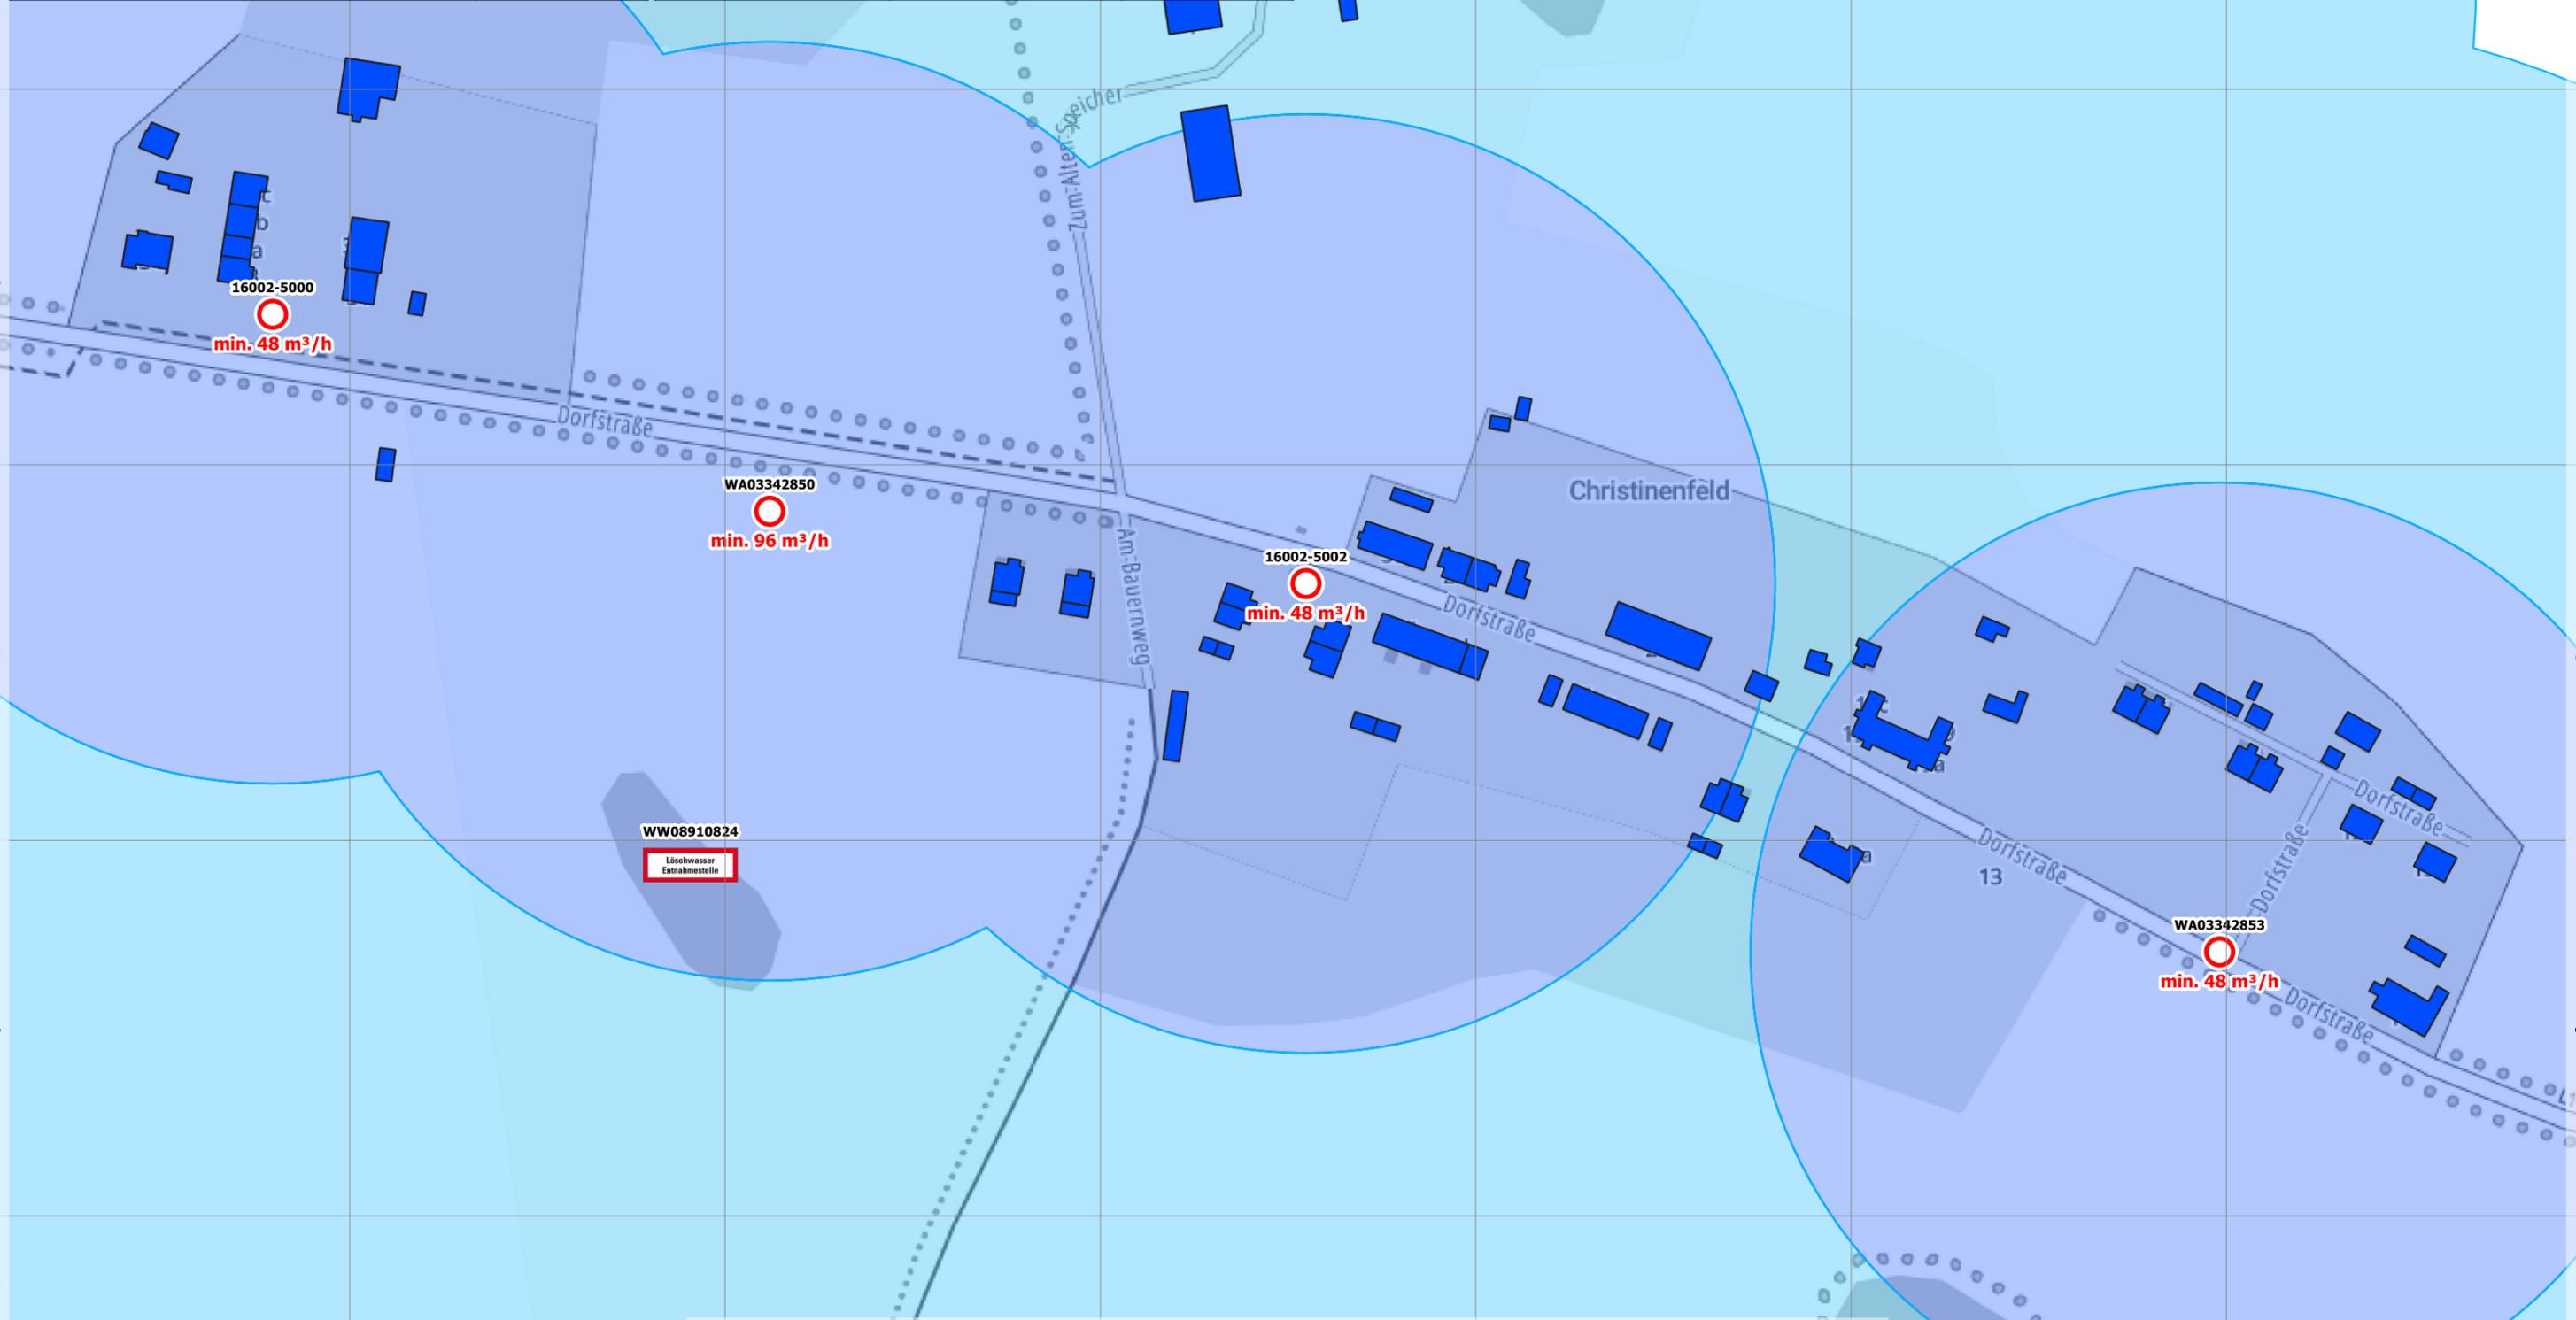

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Christinenfeld		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	78	100.00

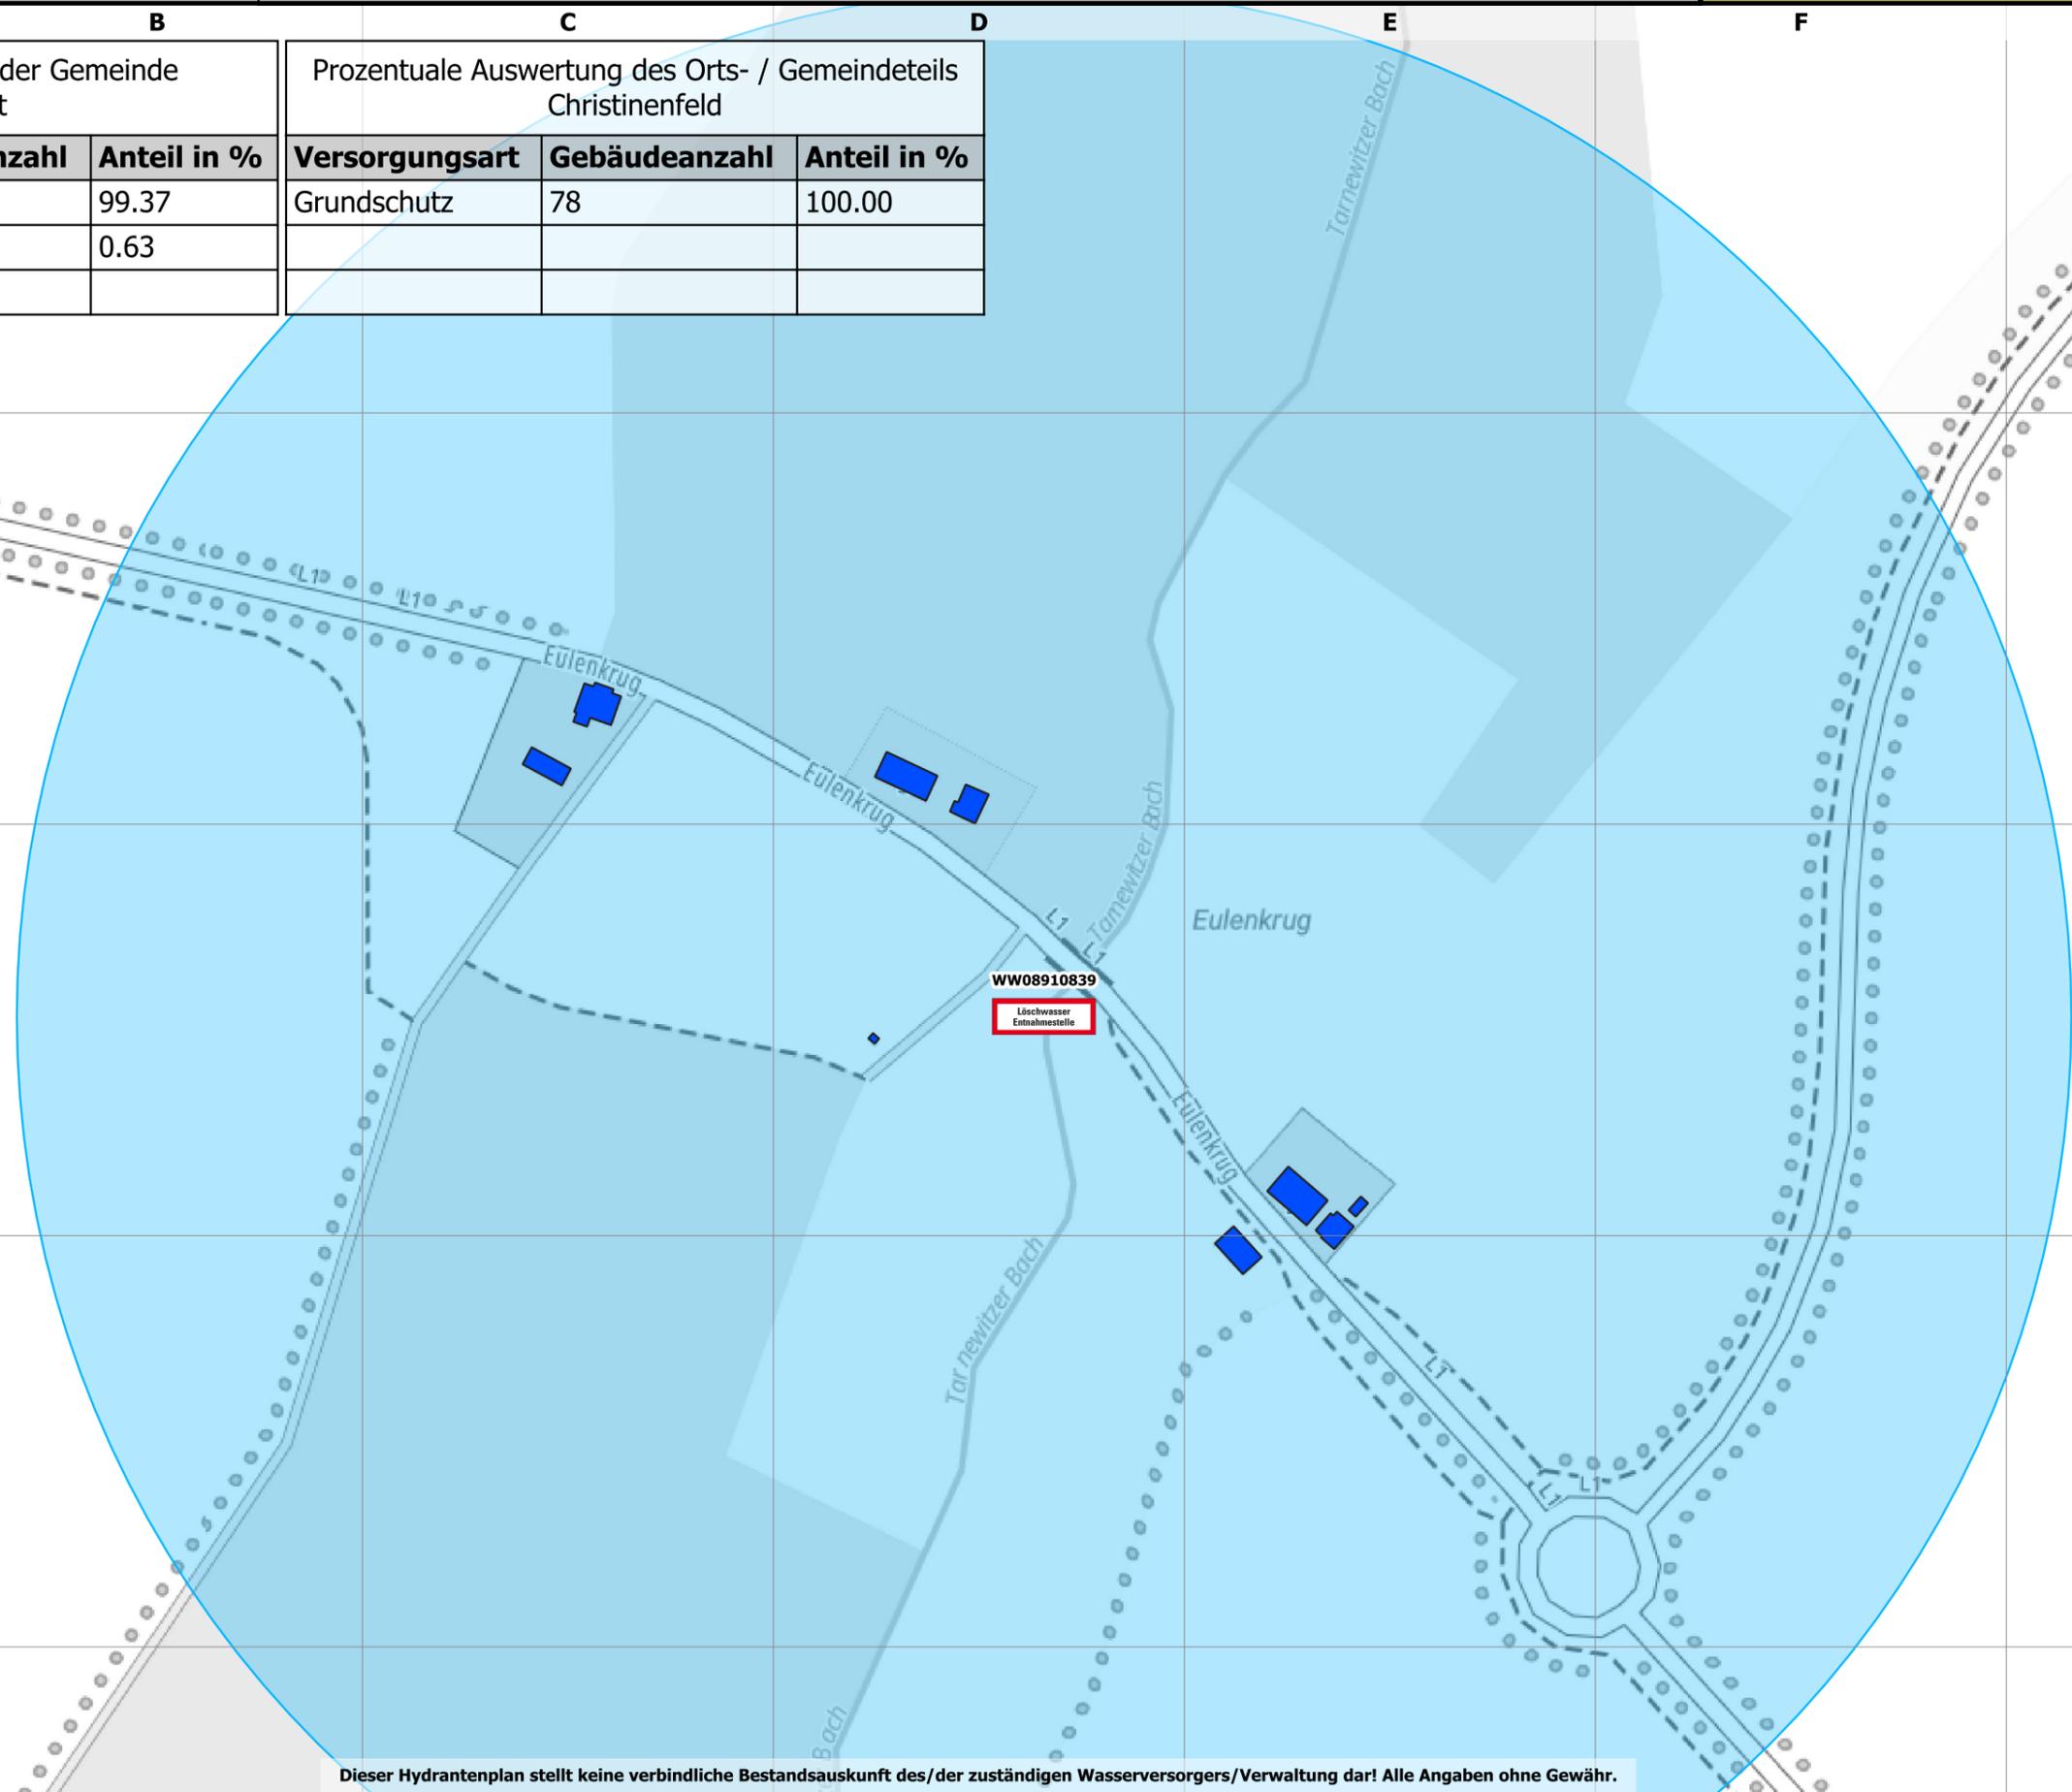


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

457: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Goldbeck		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	87	100.00

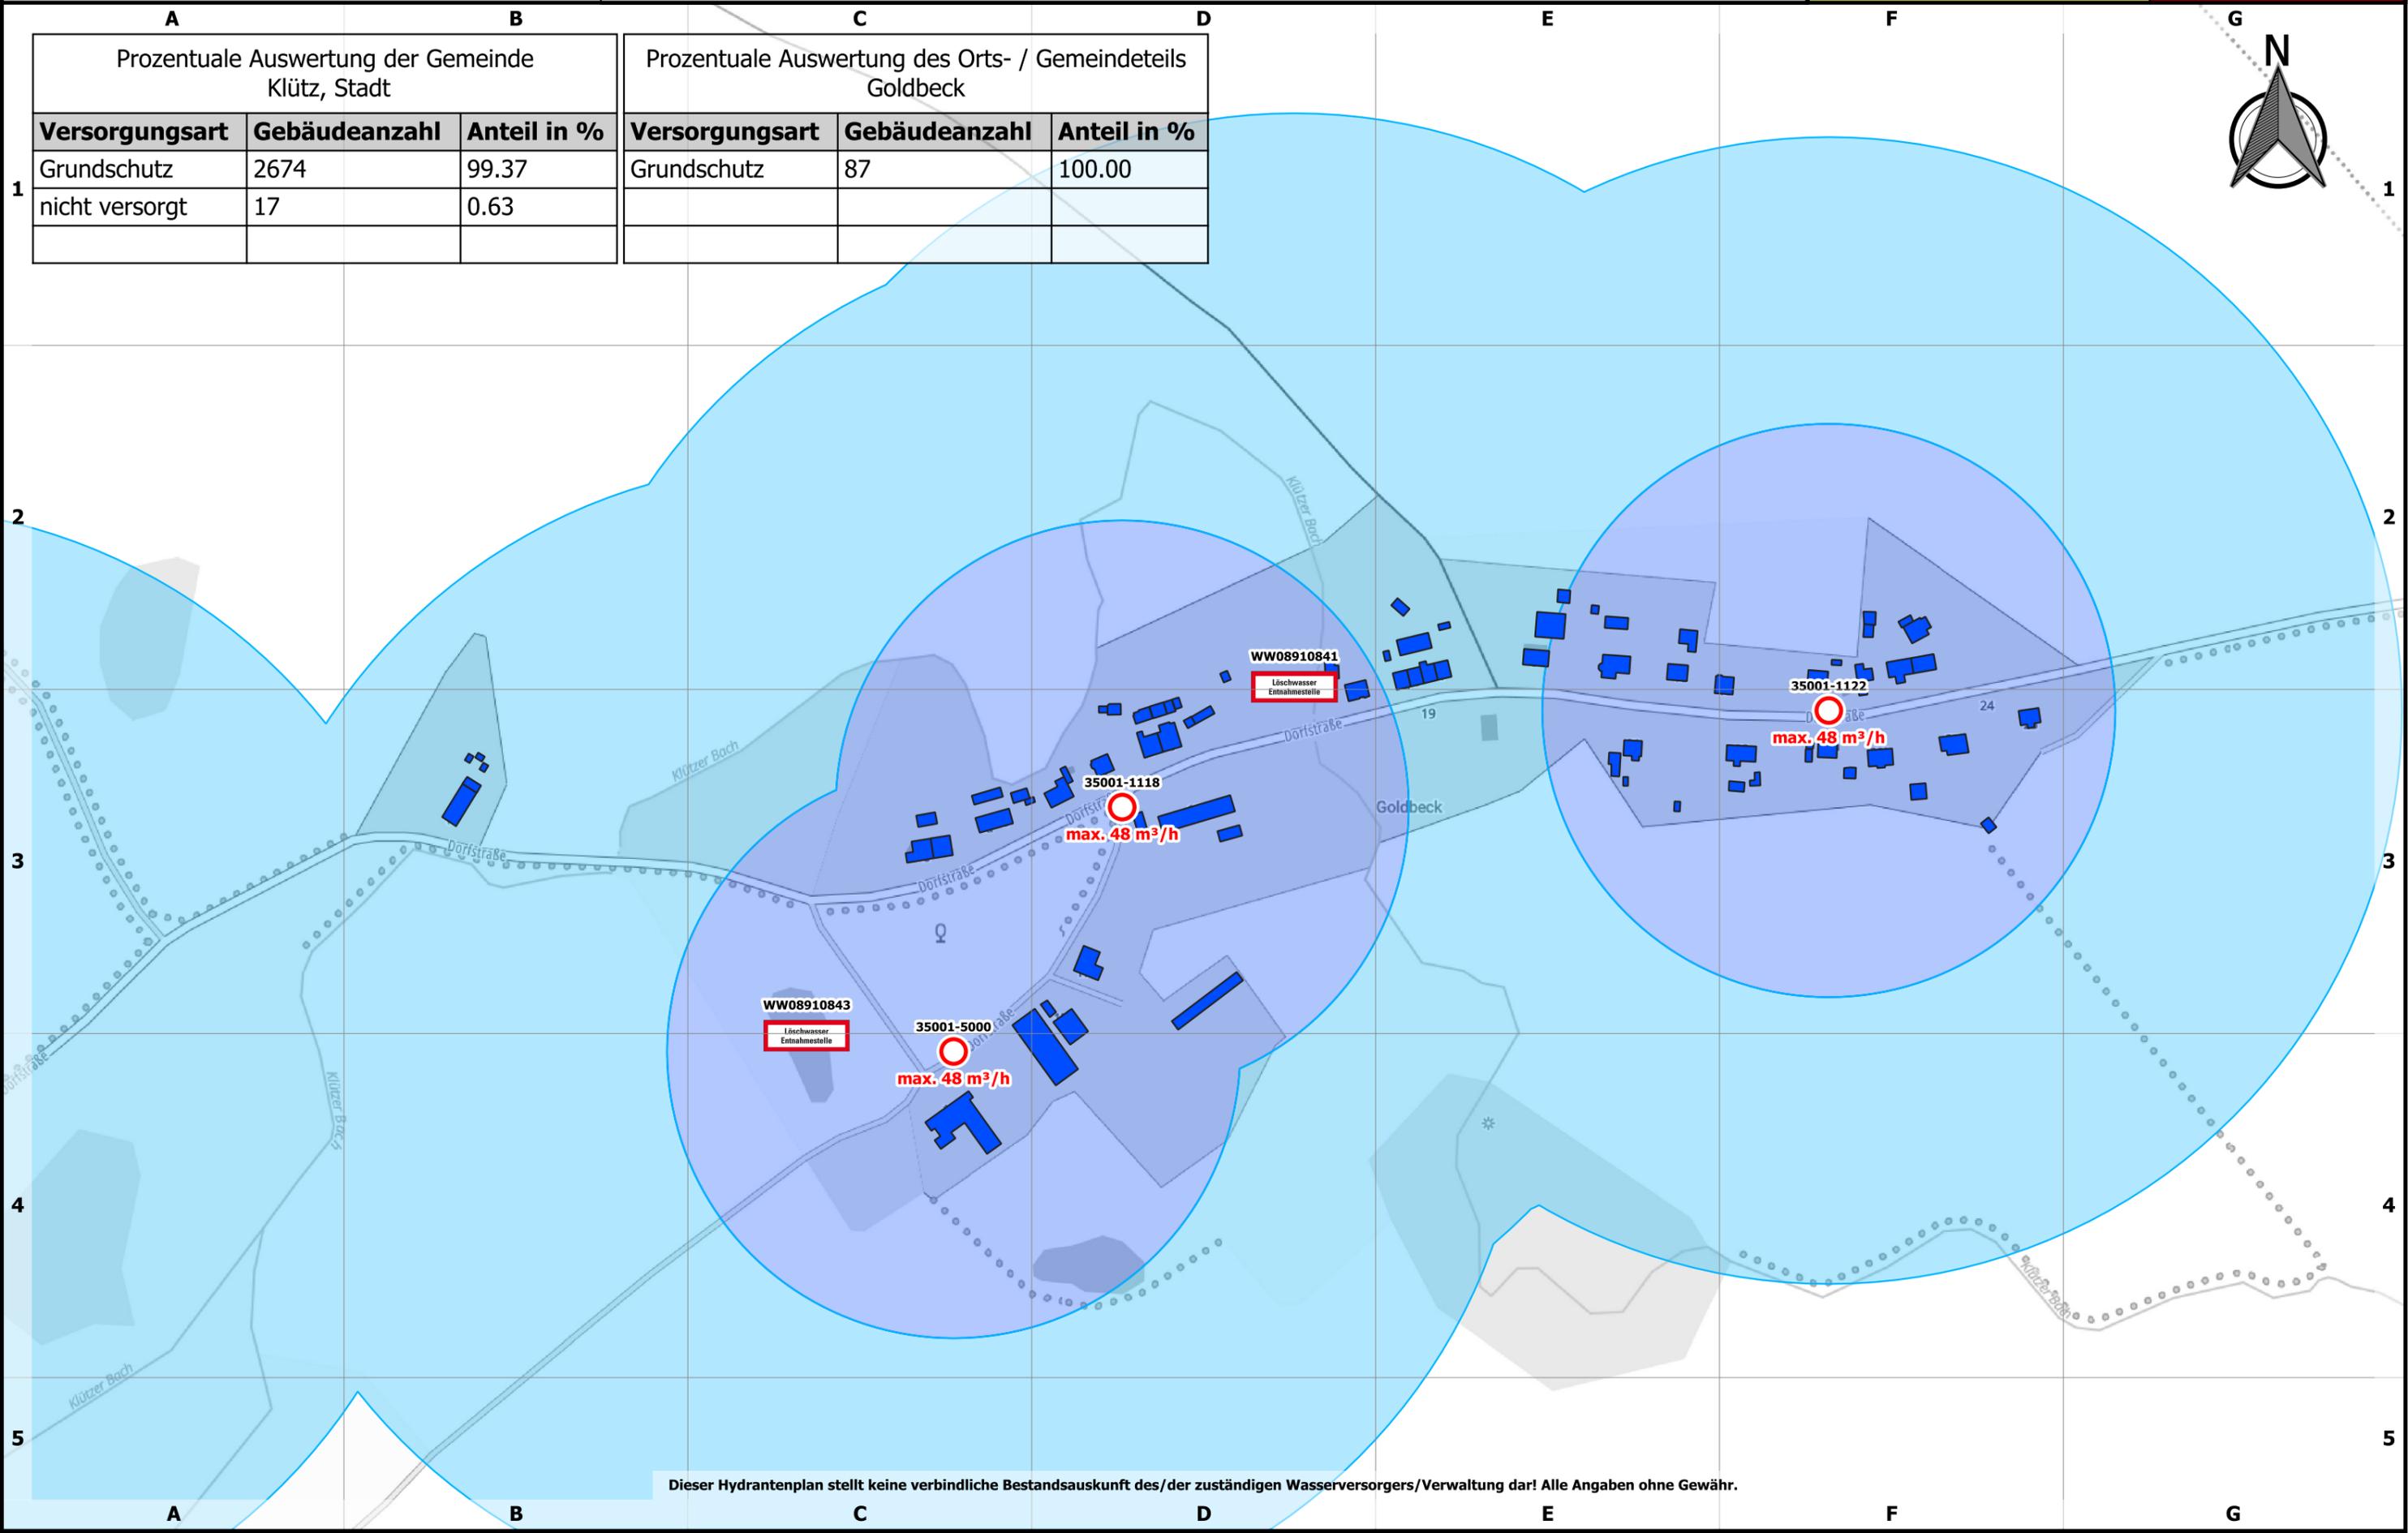



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

458: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grundshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	212	95.93
nicht versorgt	9	4.07

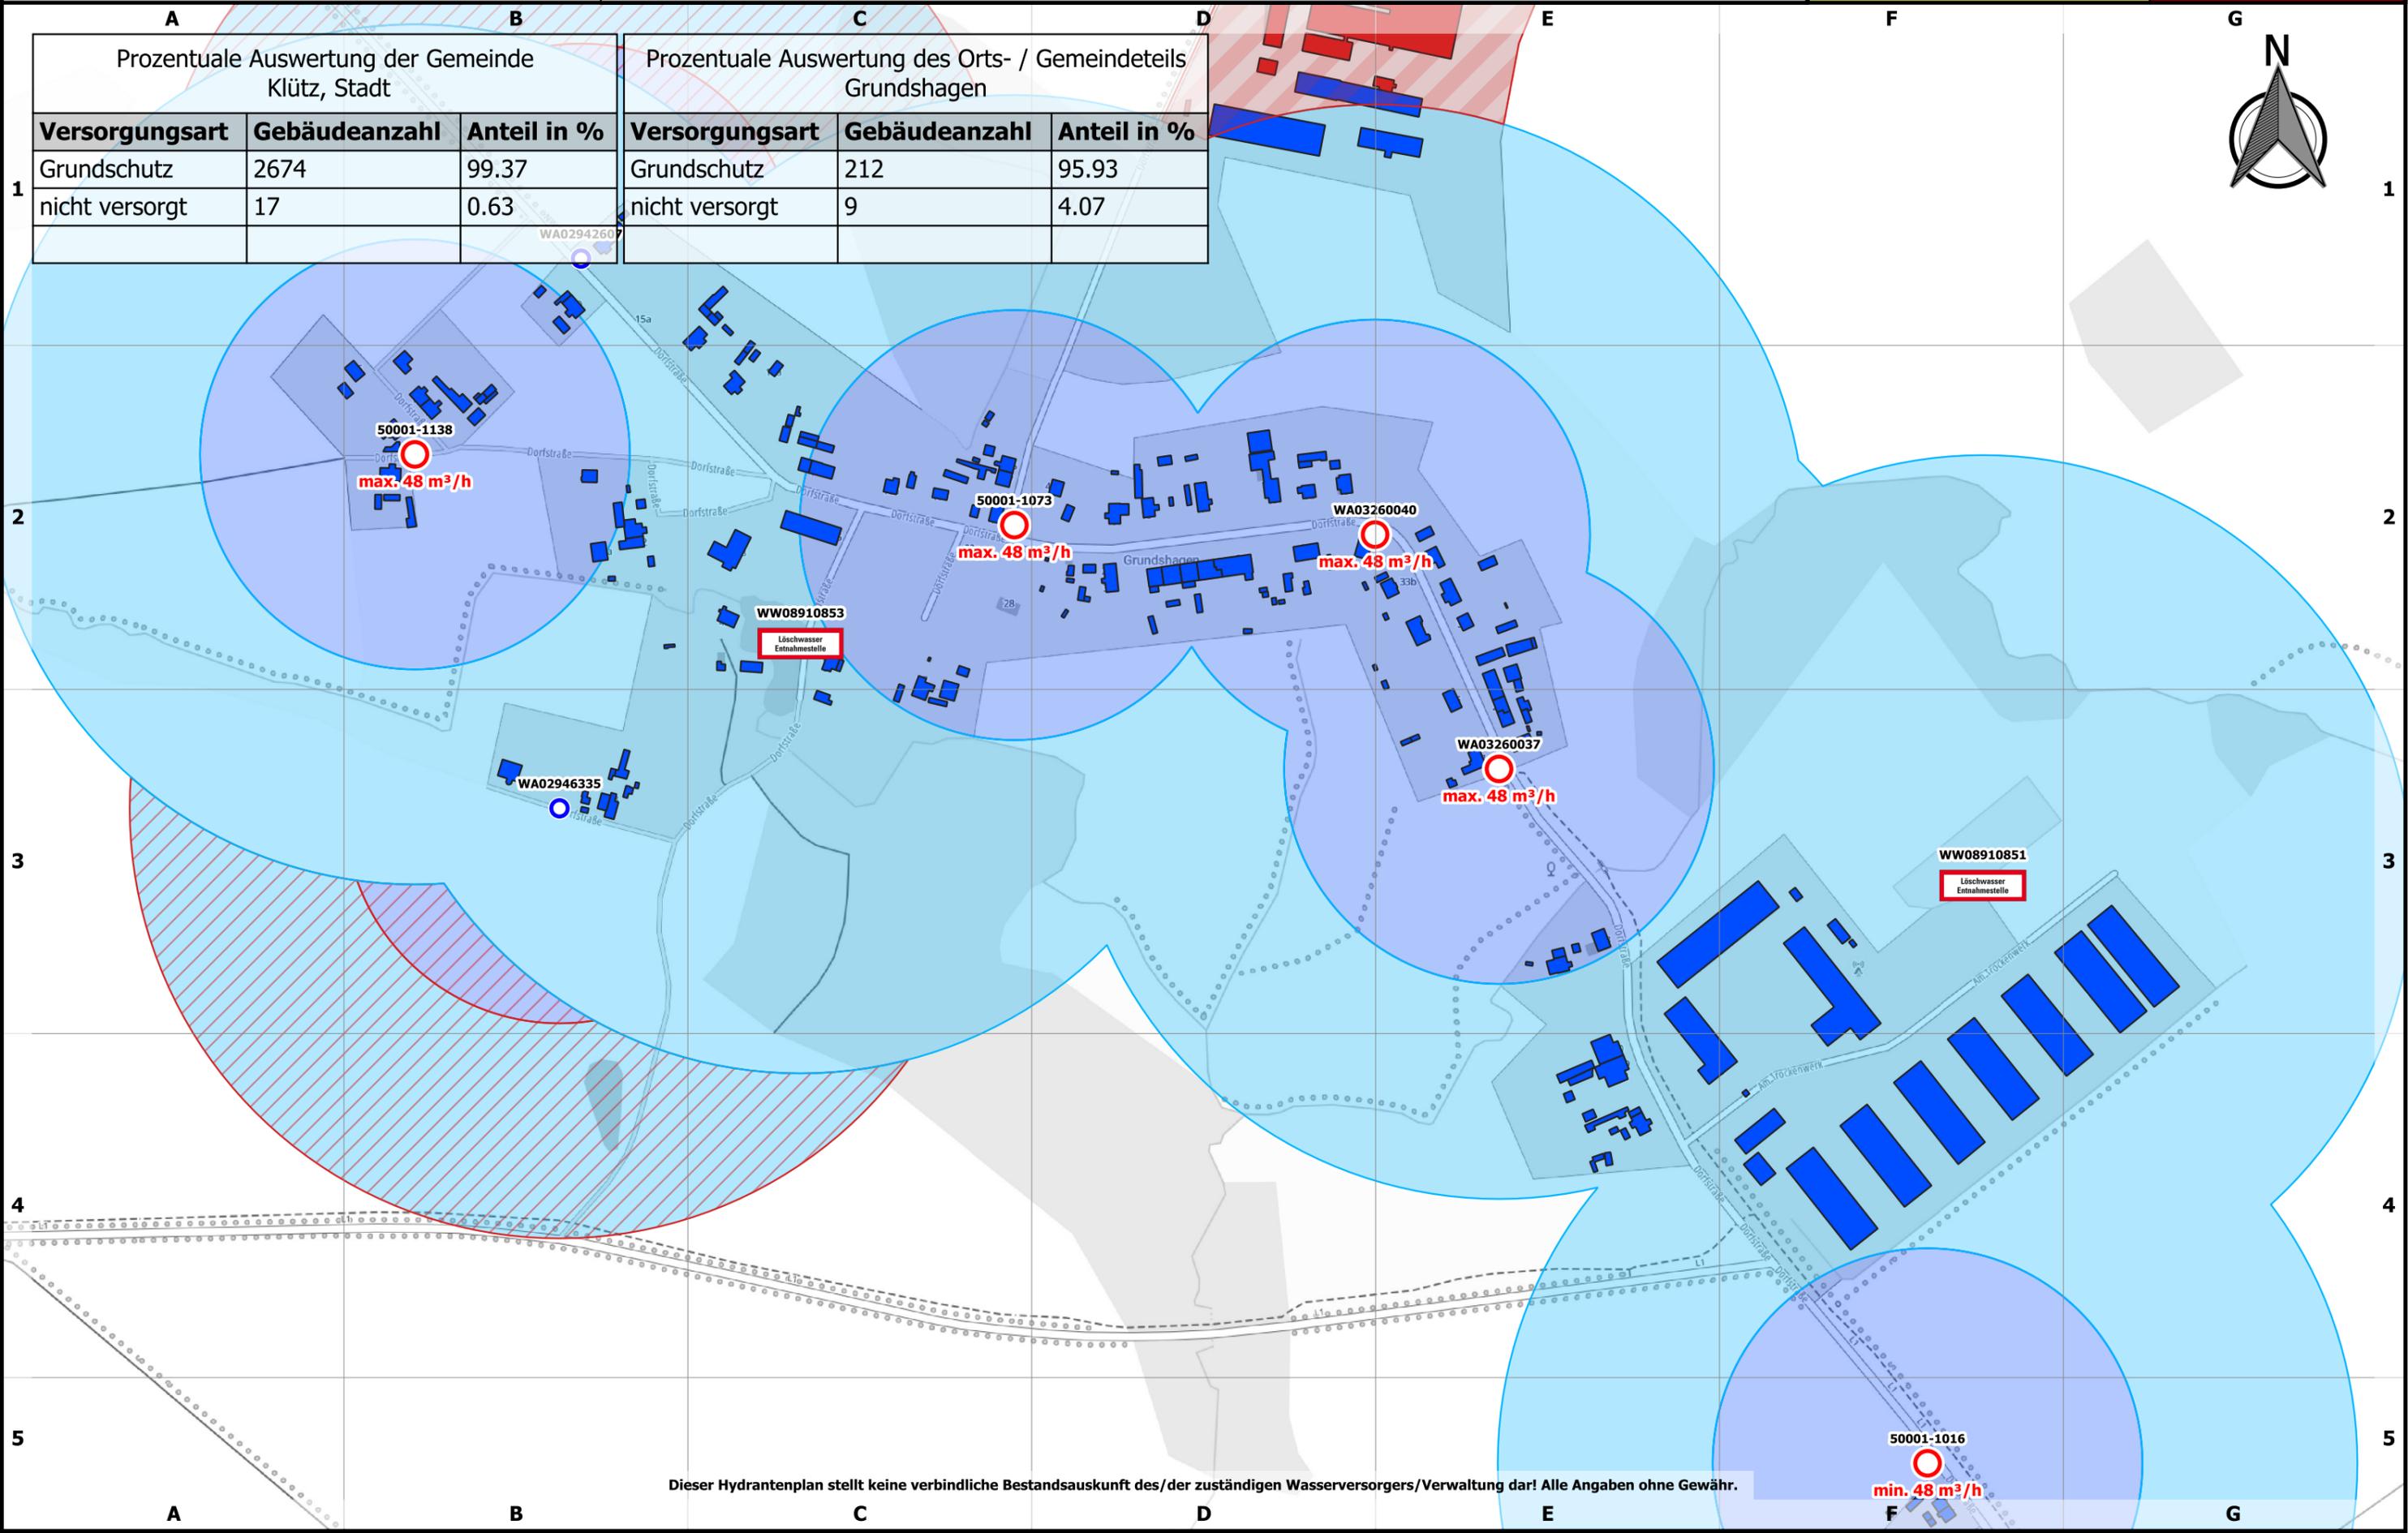


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

459: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hofzumfelde		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	93	100.00

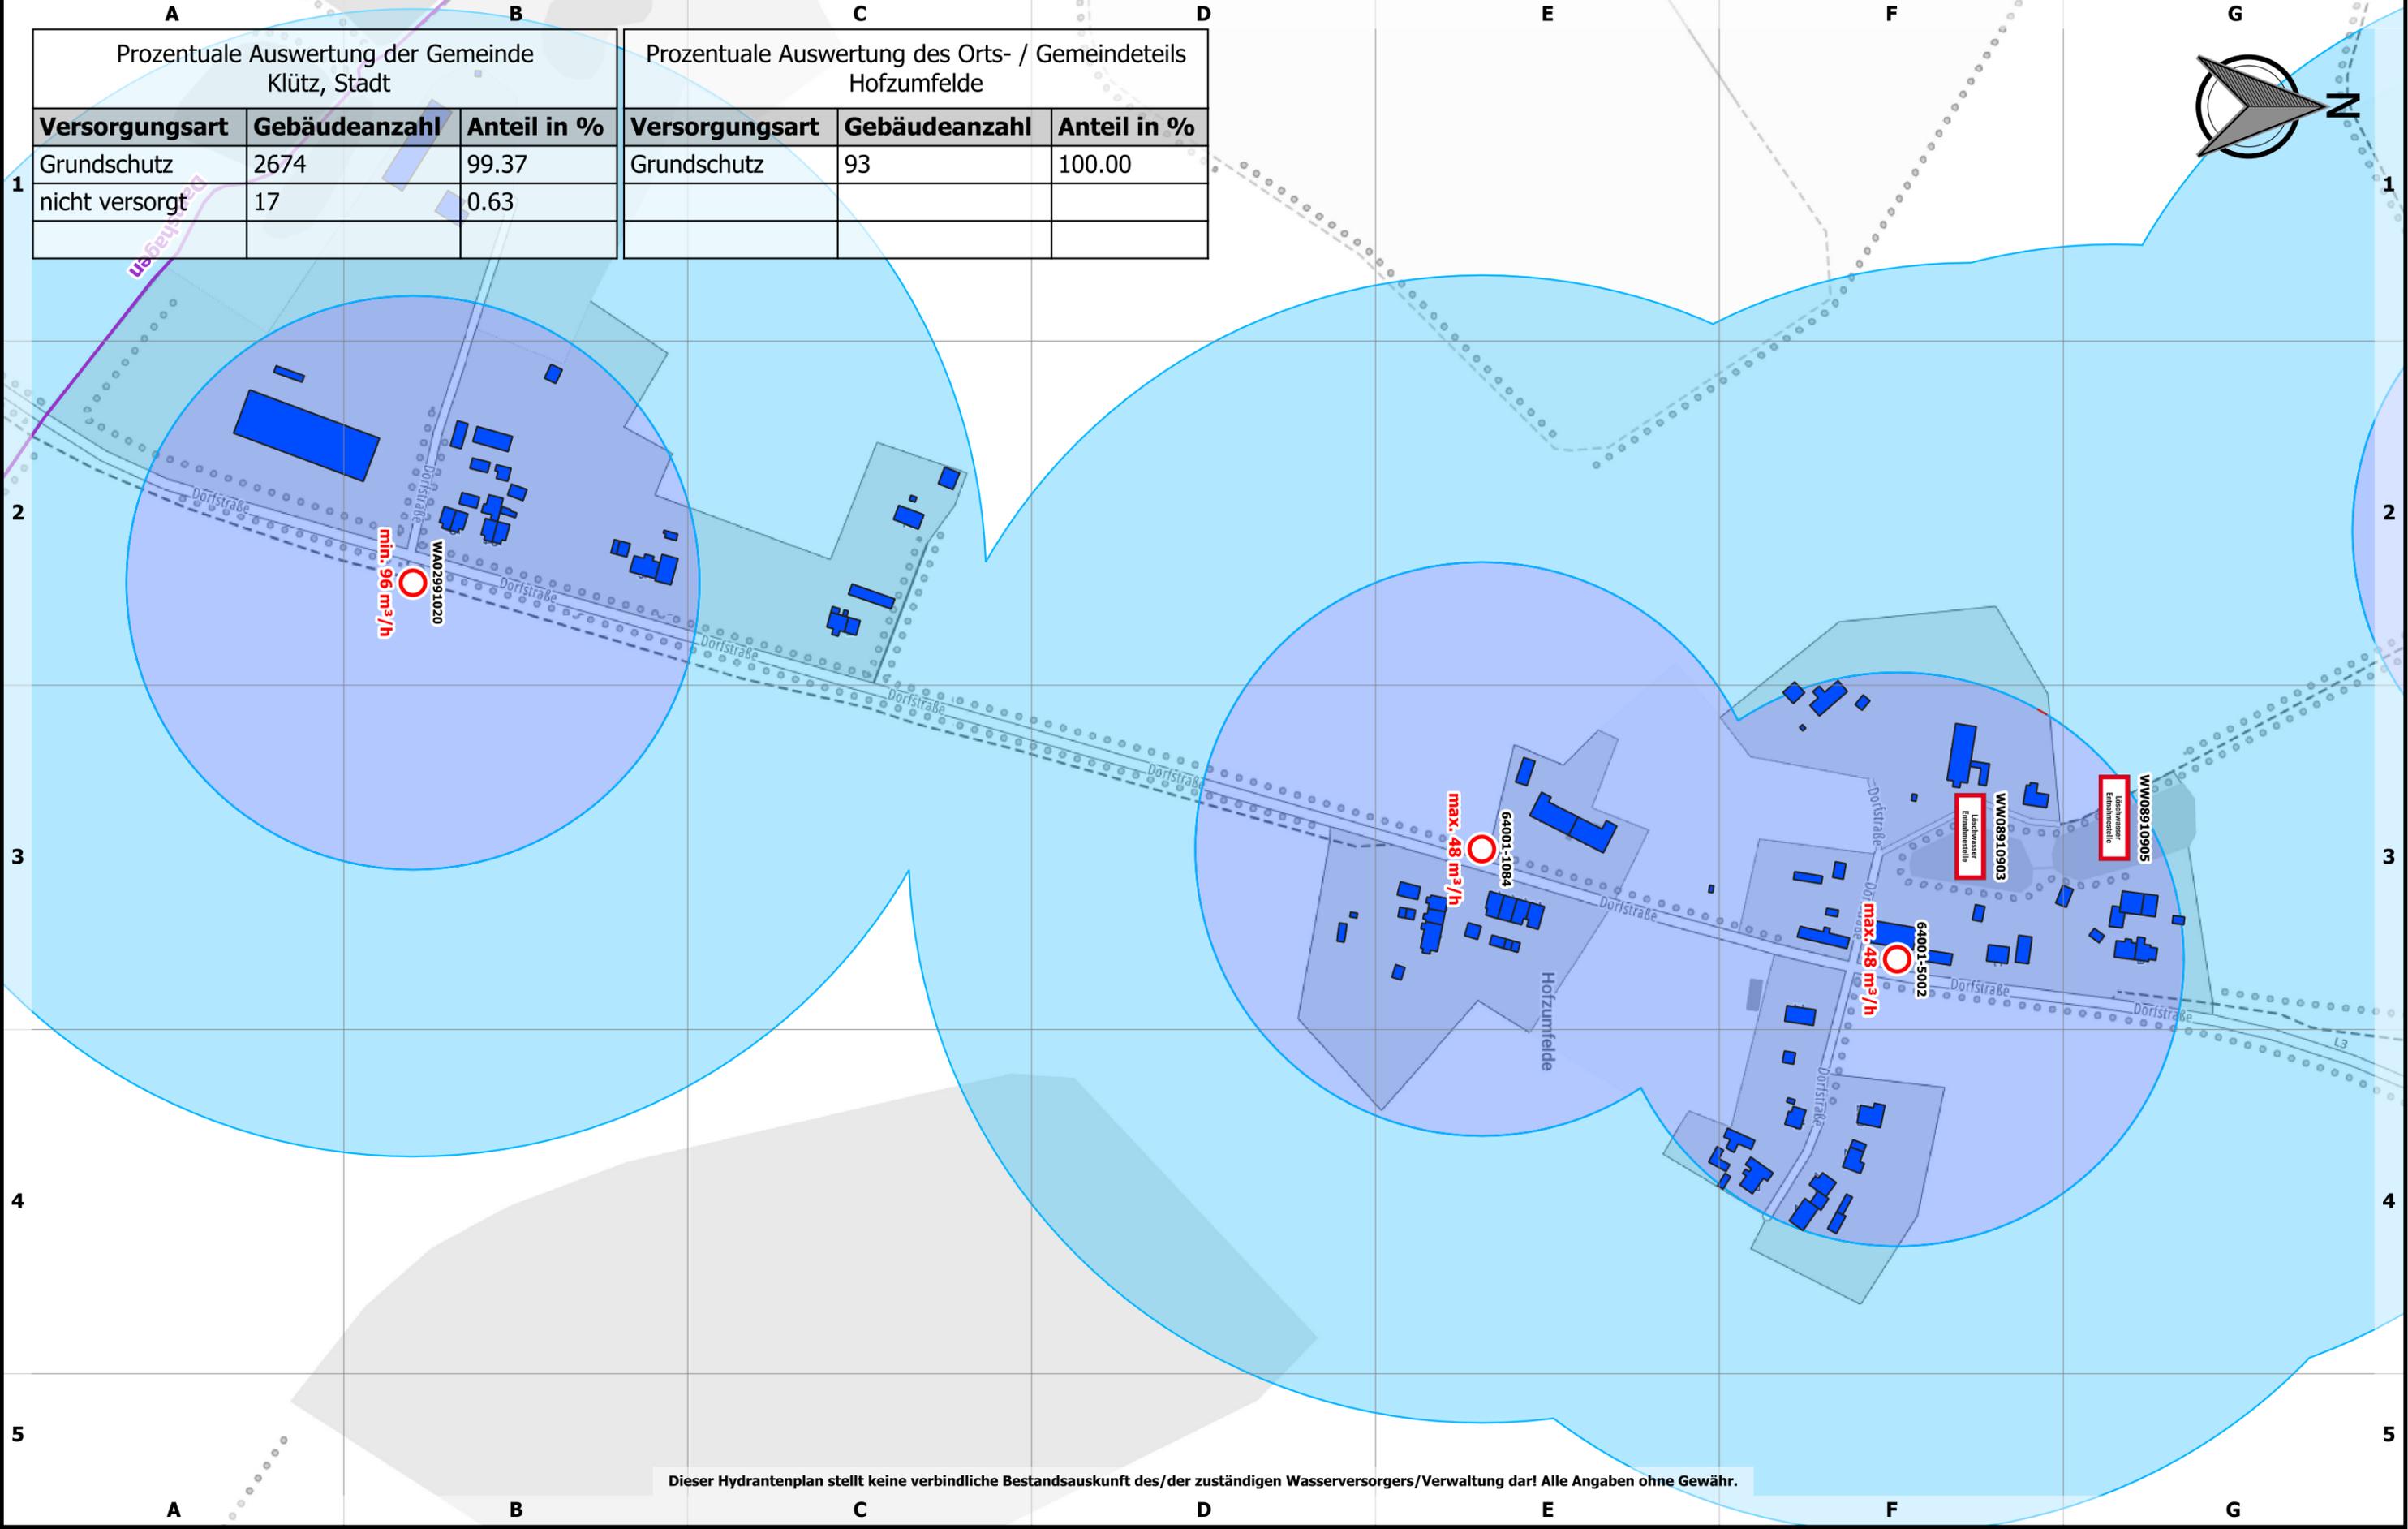



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Kühlenstein




Stand:
22.05.2023

461: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kühlenstein		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	12	85.71
nicht versorgt	2	14.29

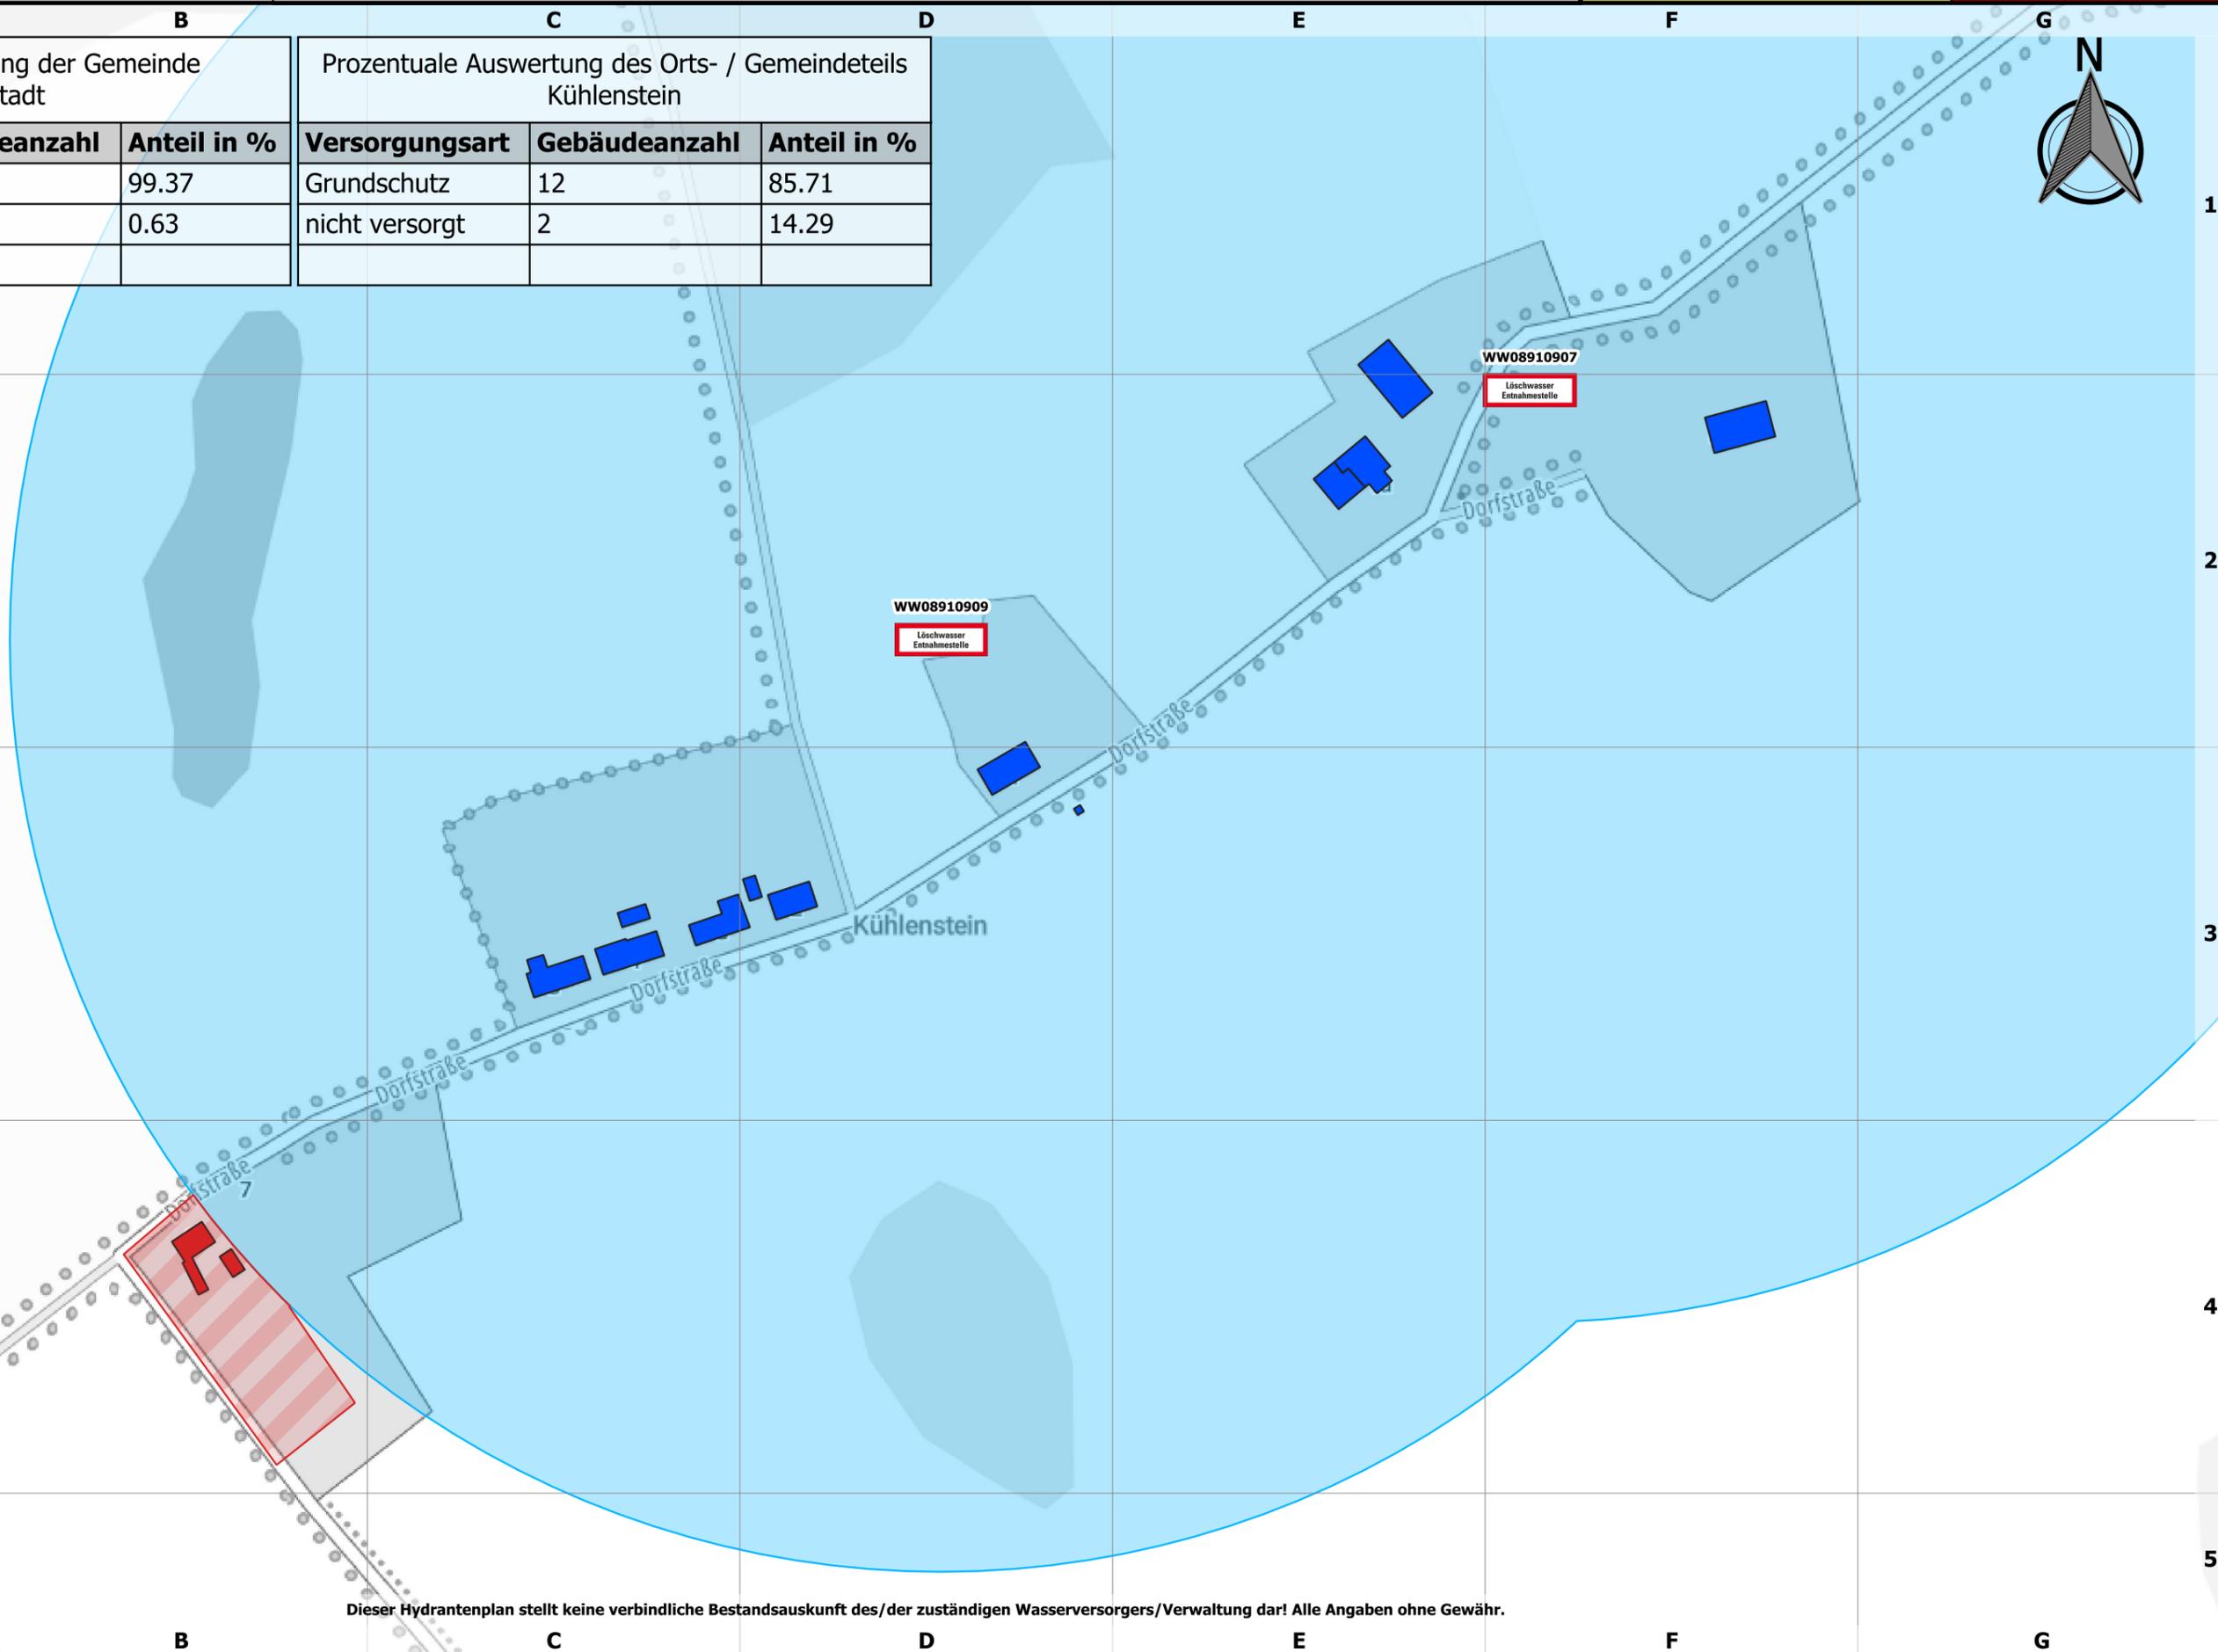

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

463: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Niederklütz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	102	95.33
nicht versorgt	5	4.67

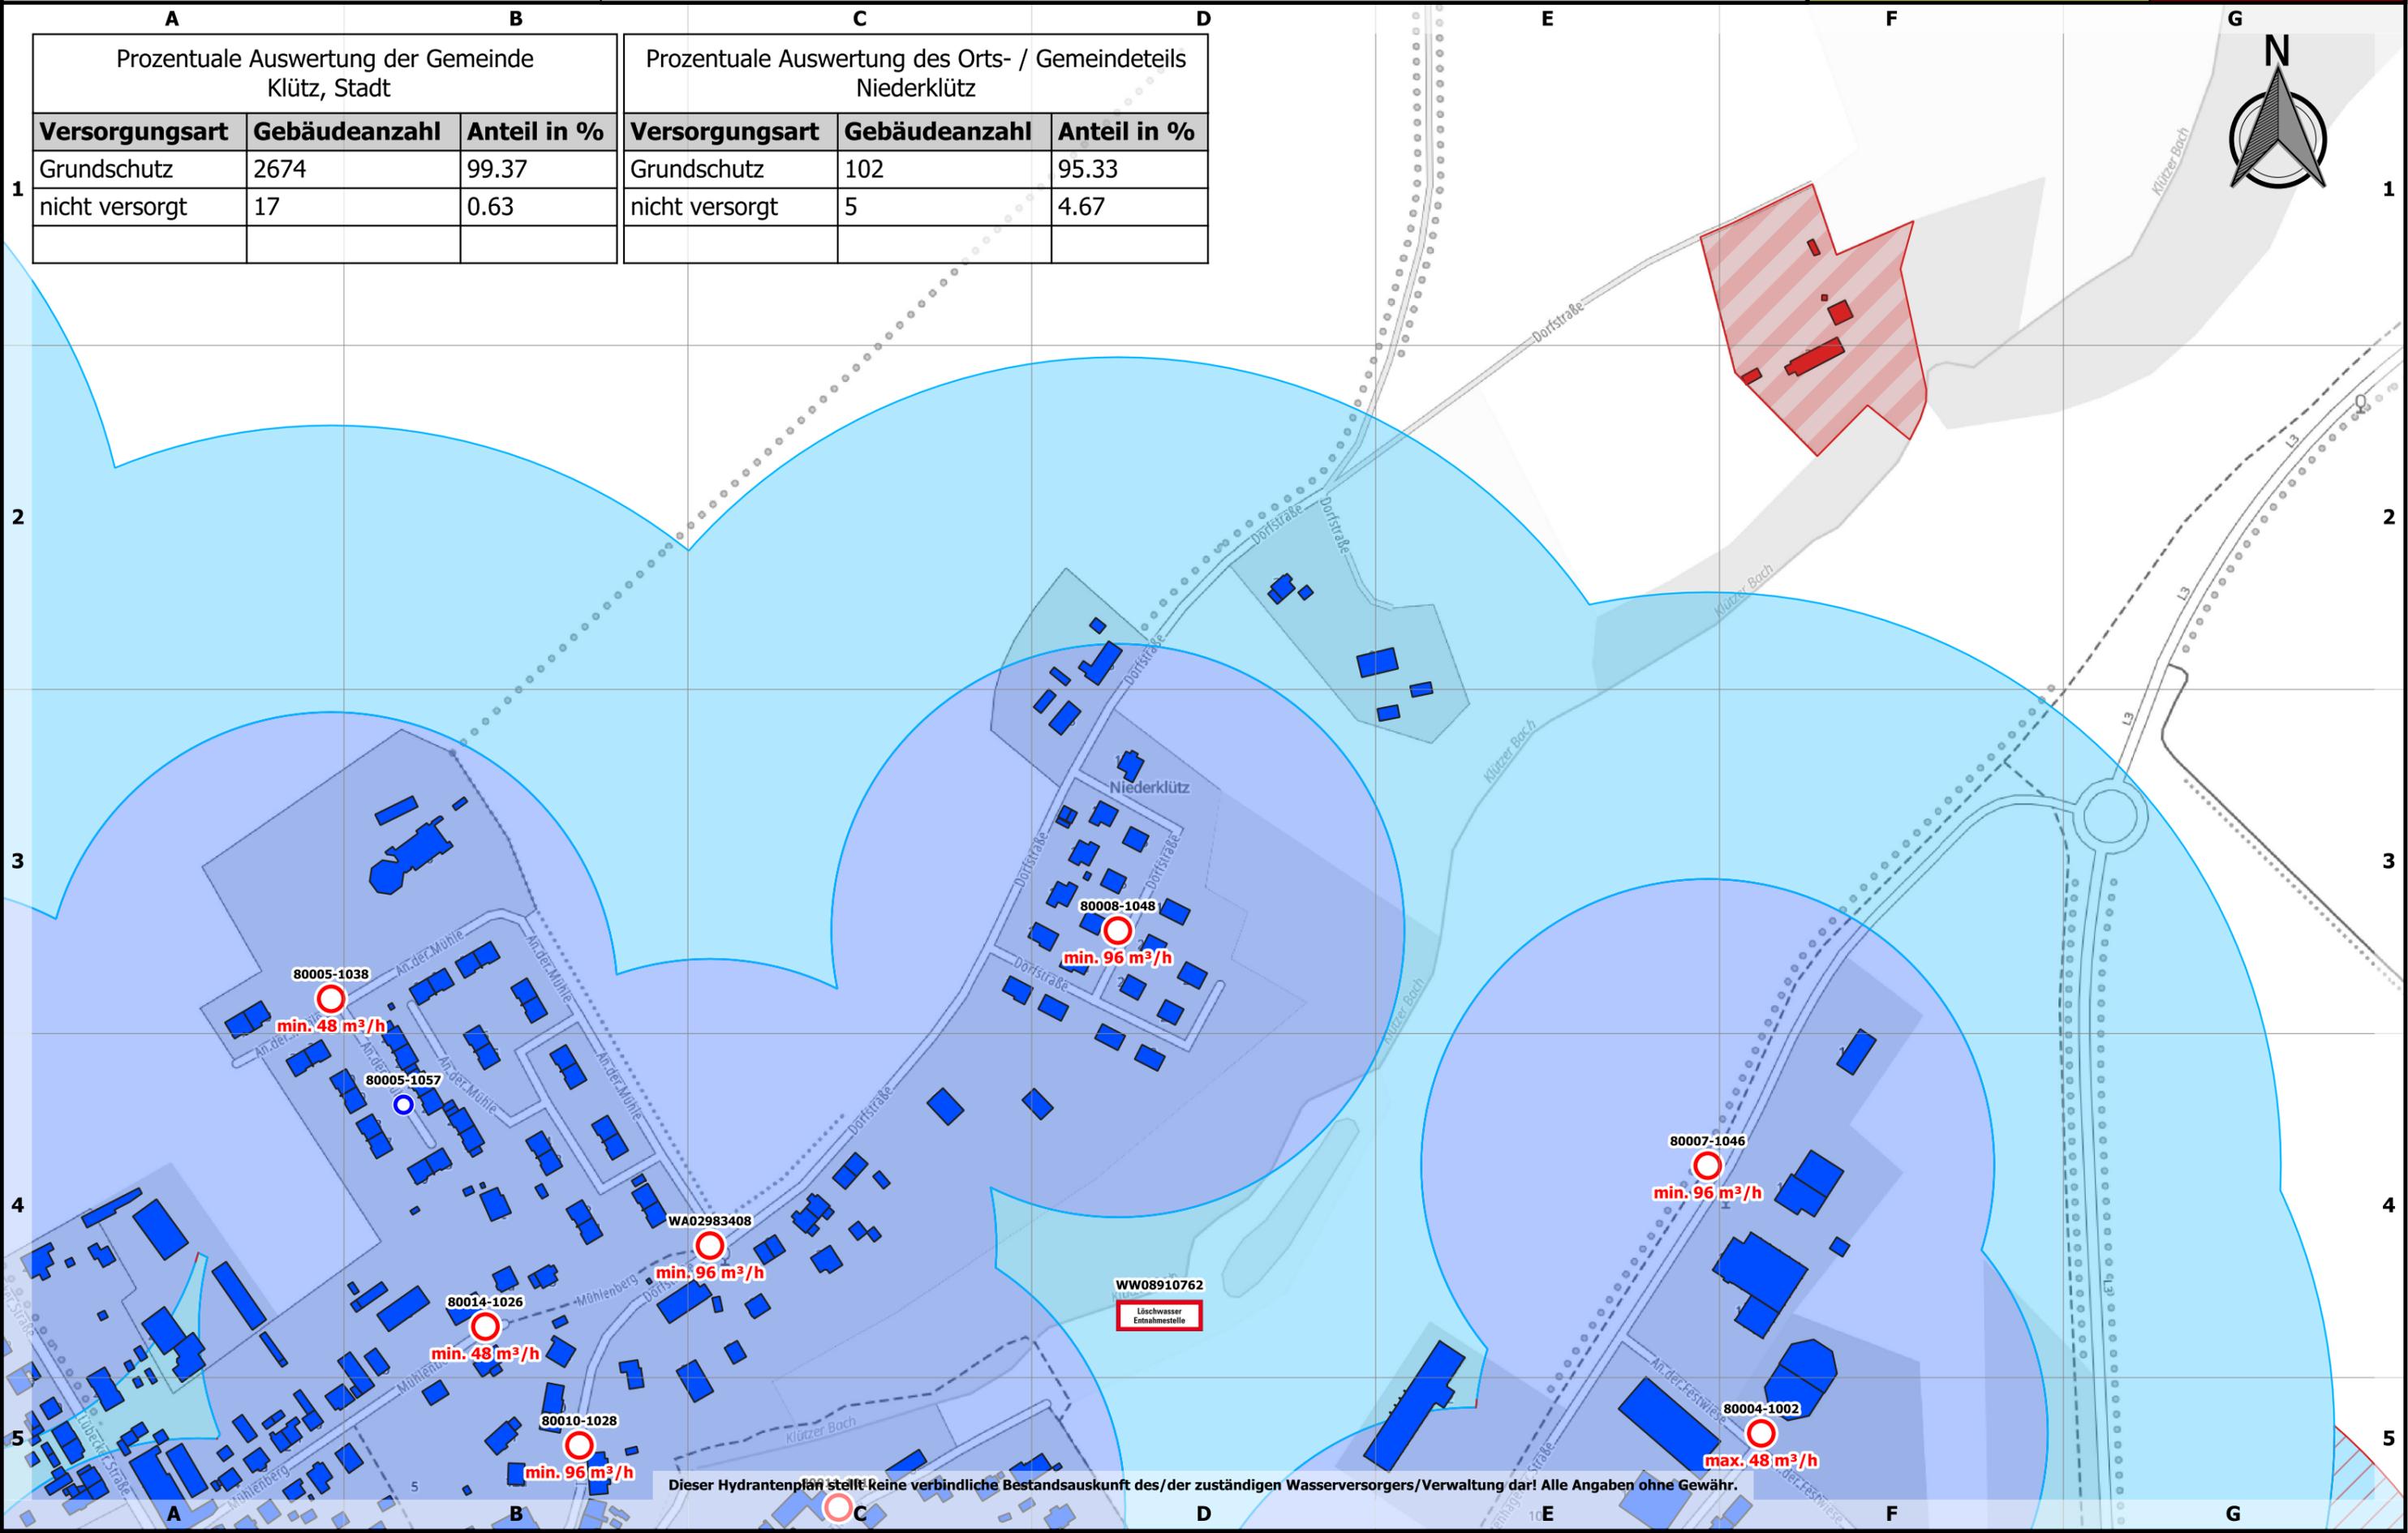

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

465: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Oberhof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	173	100.00

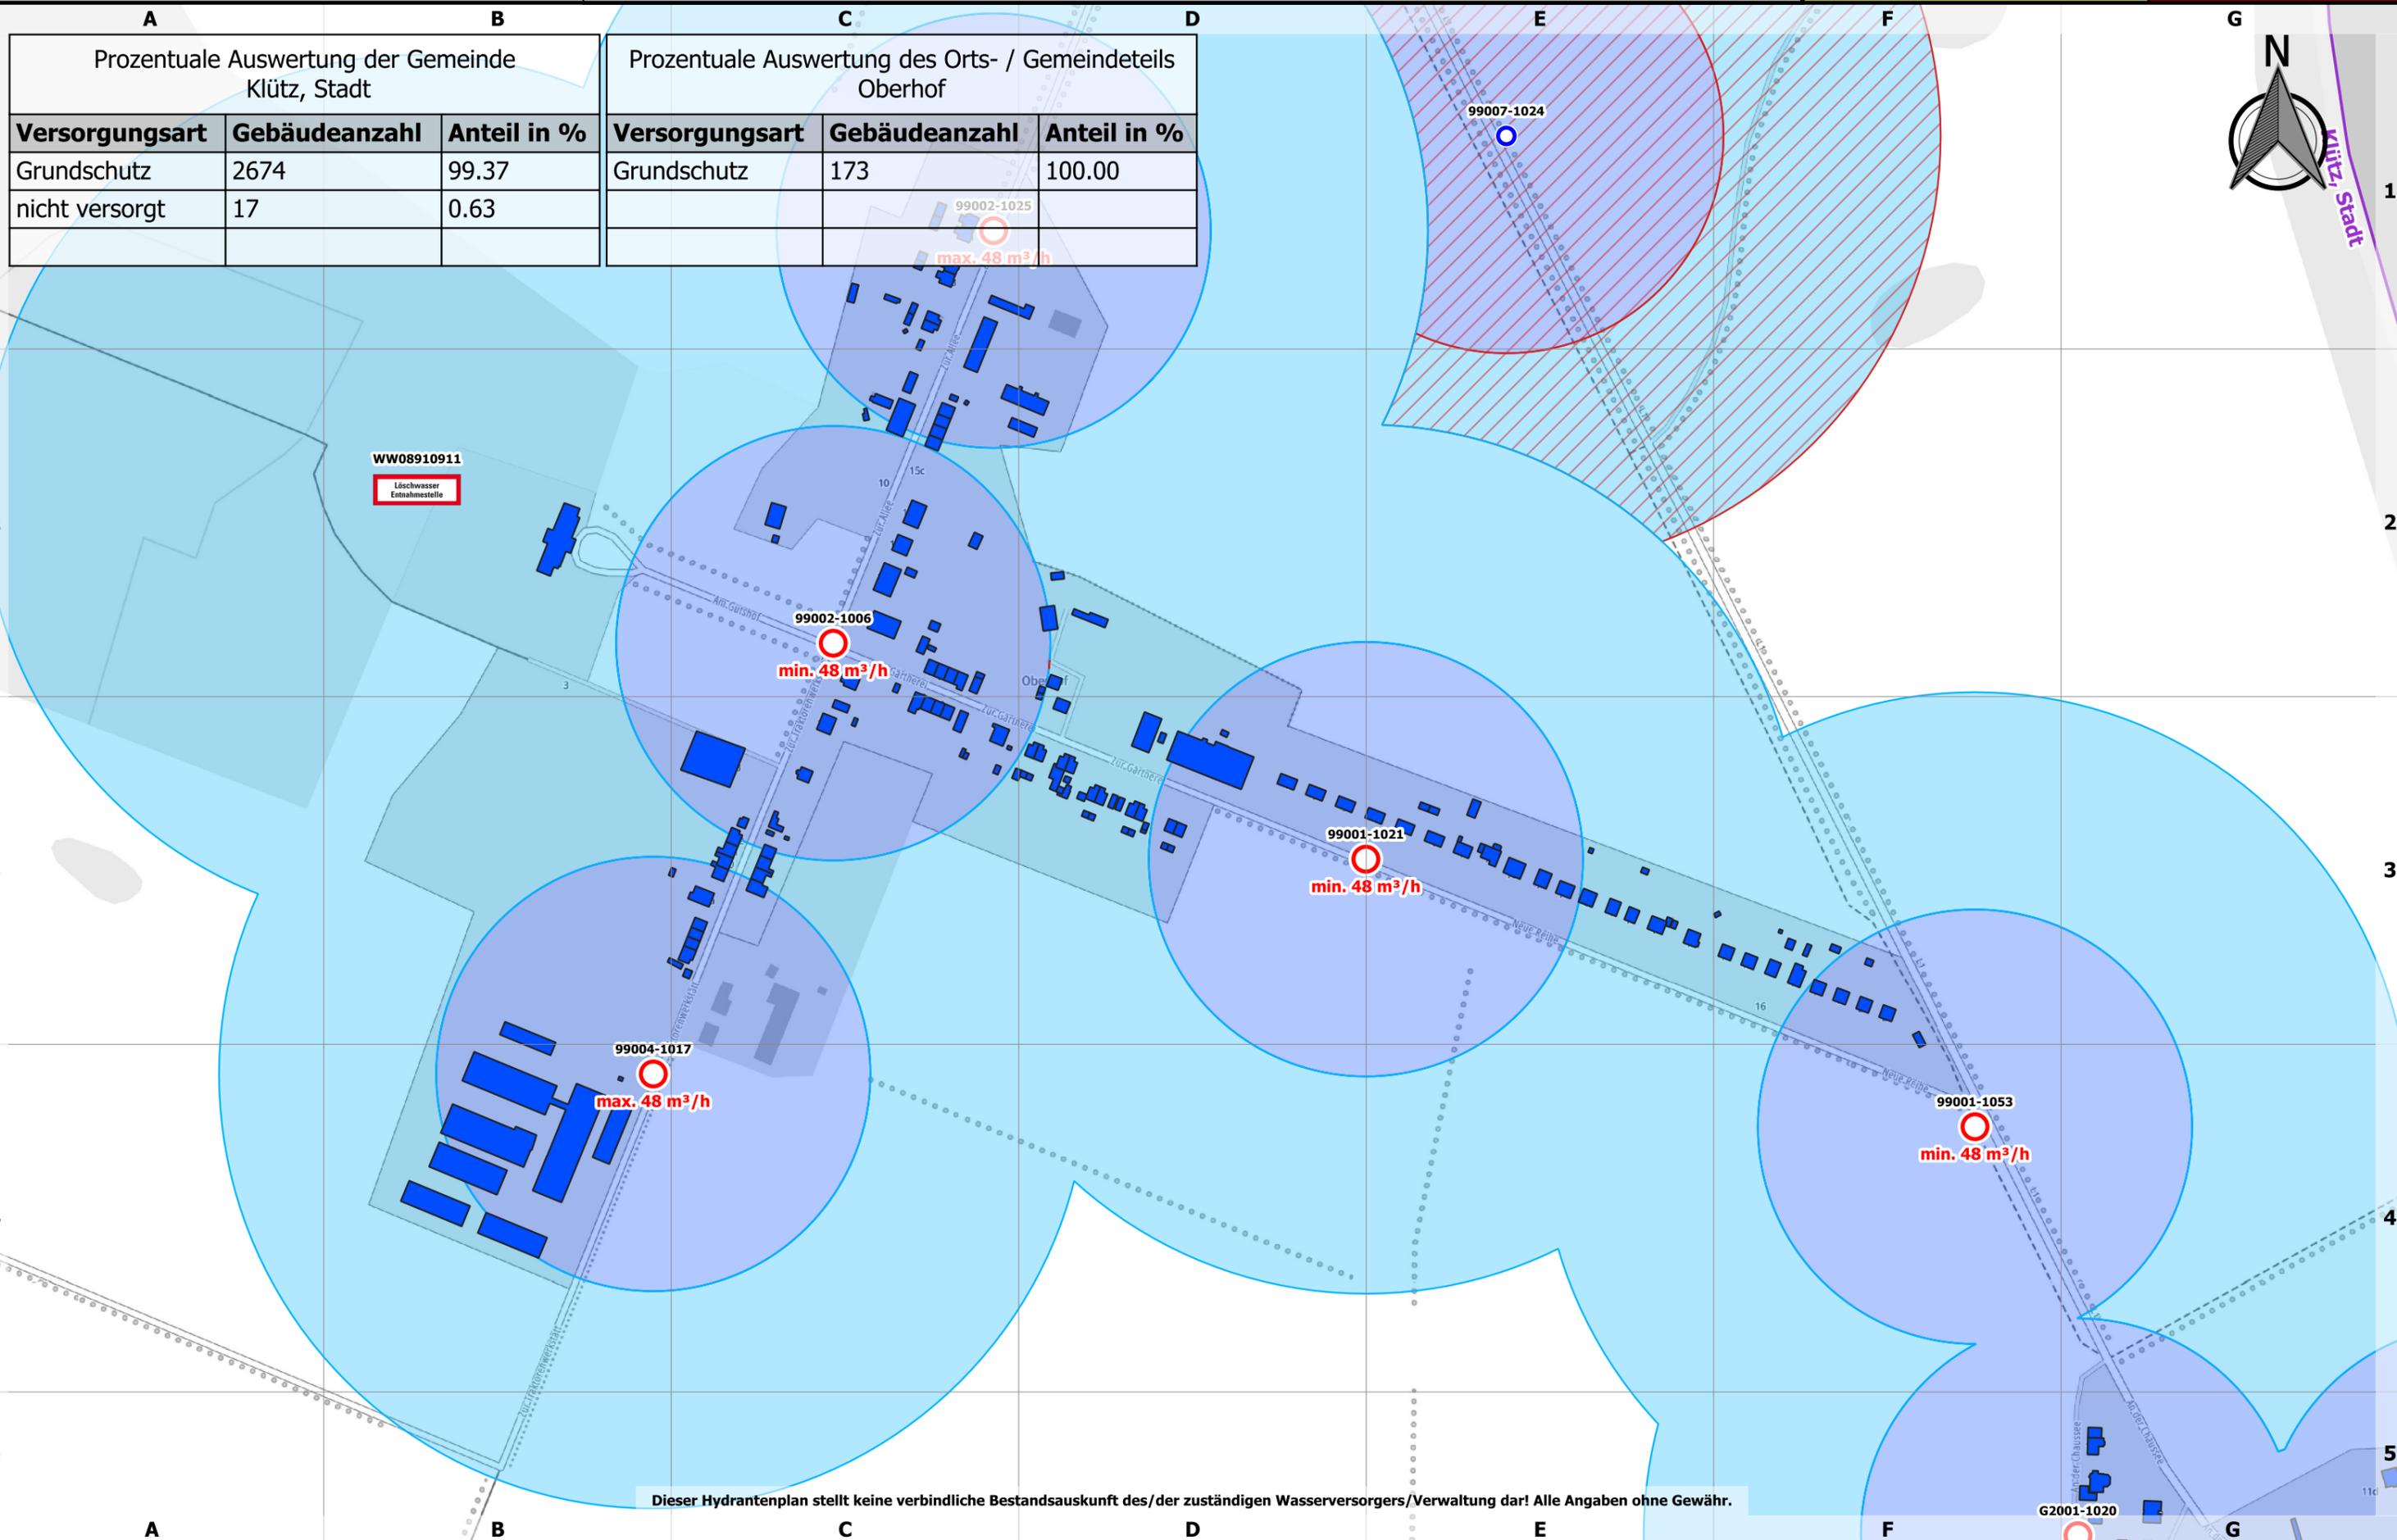

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.


G2001-1020



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Steinbeck




Stand:
22.05.2023

467: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Steinbeck		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	46	97.87
nicht versorgt	1	2.13

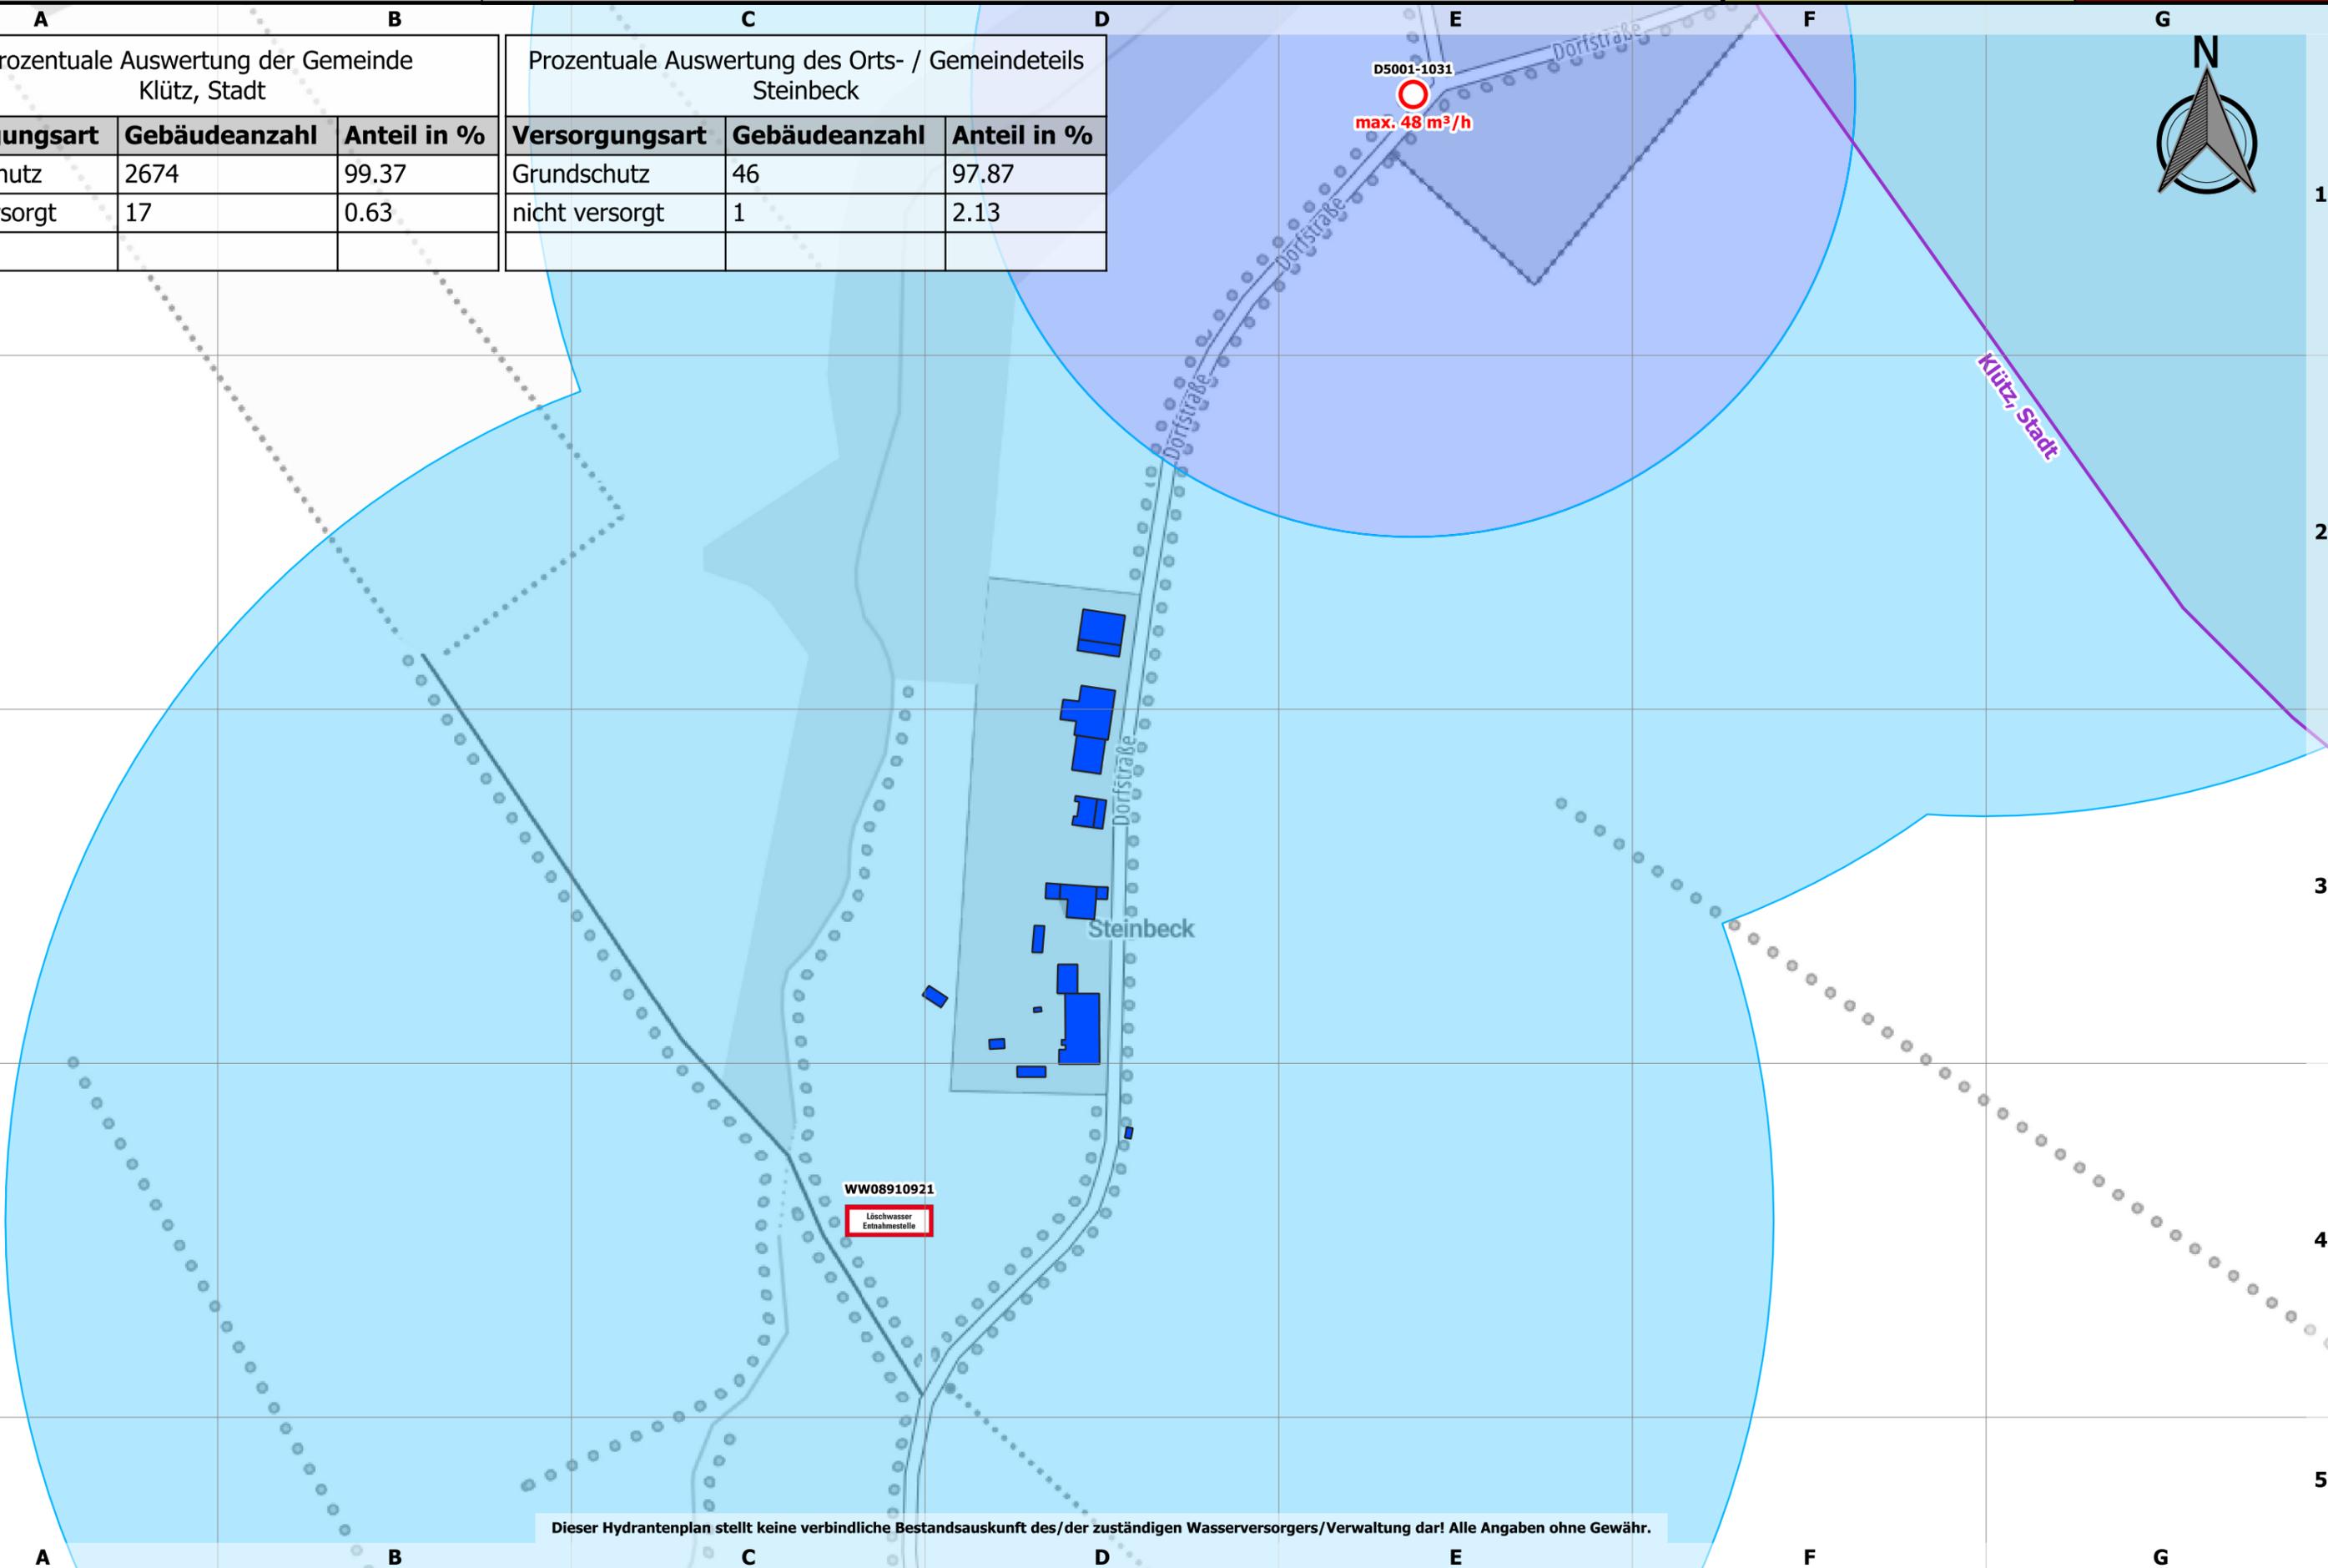

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

469: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Tarnewitzerhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	14	100.00

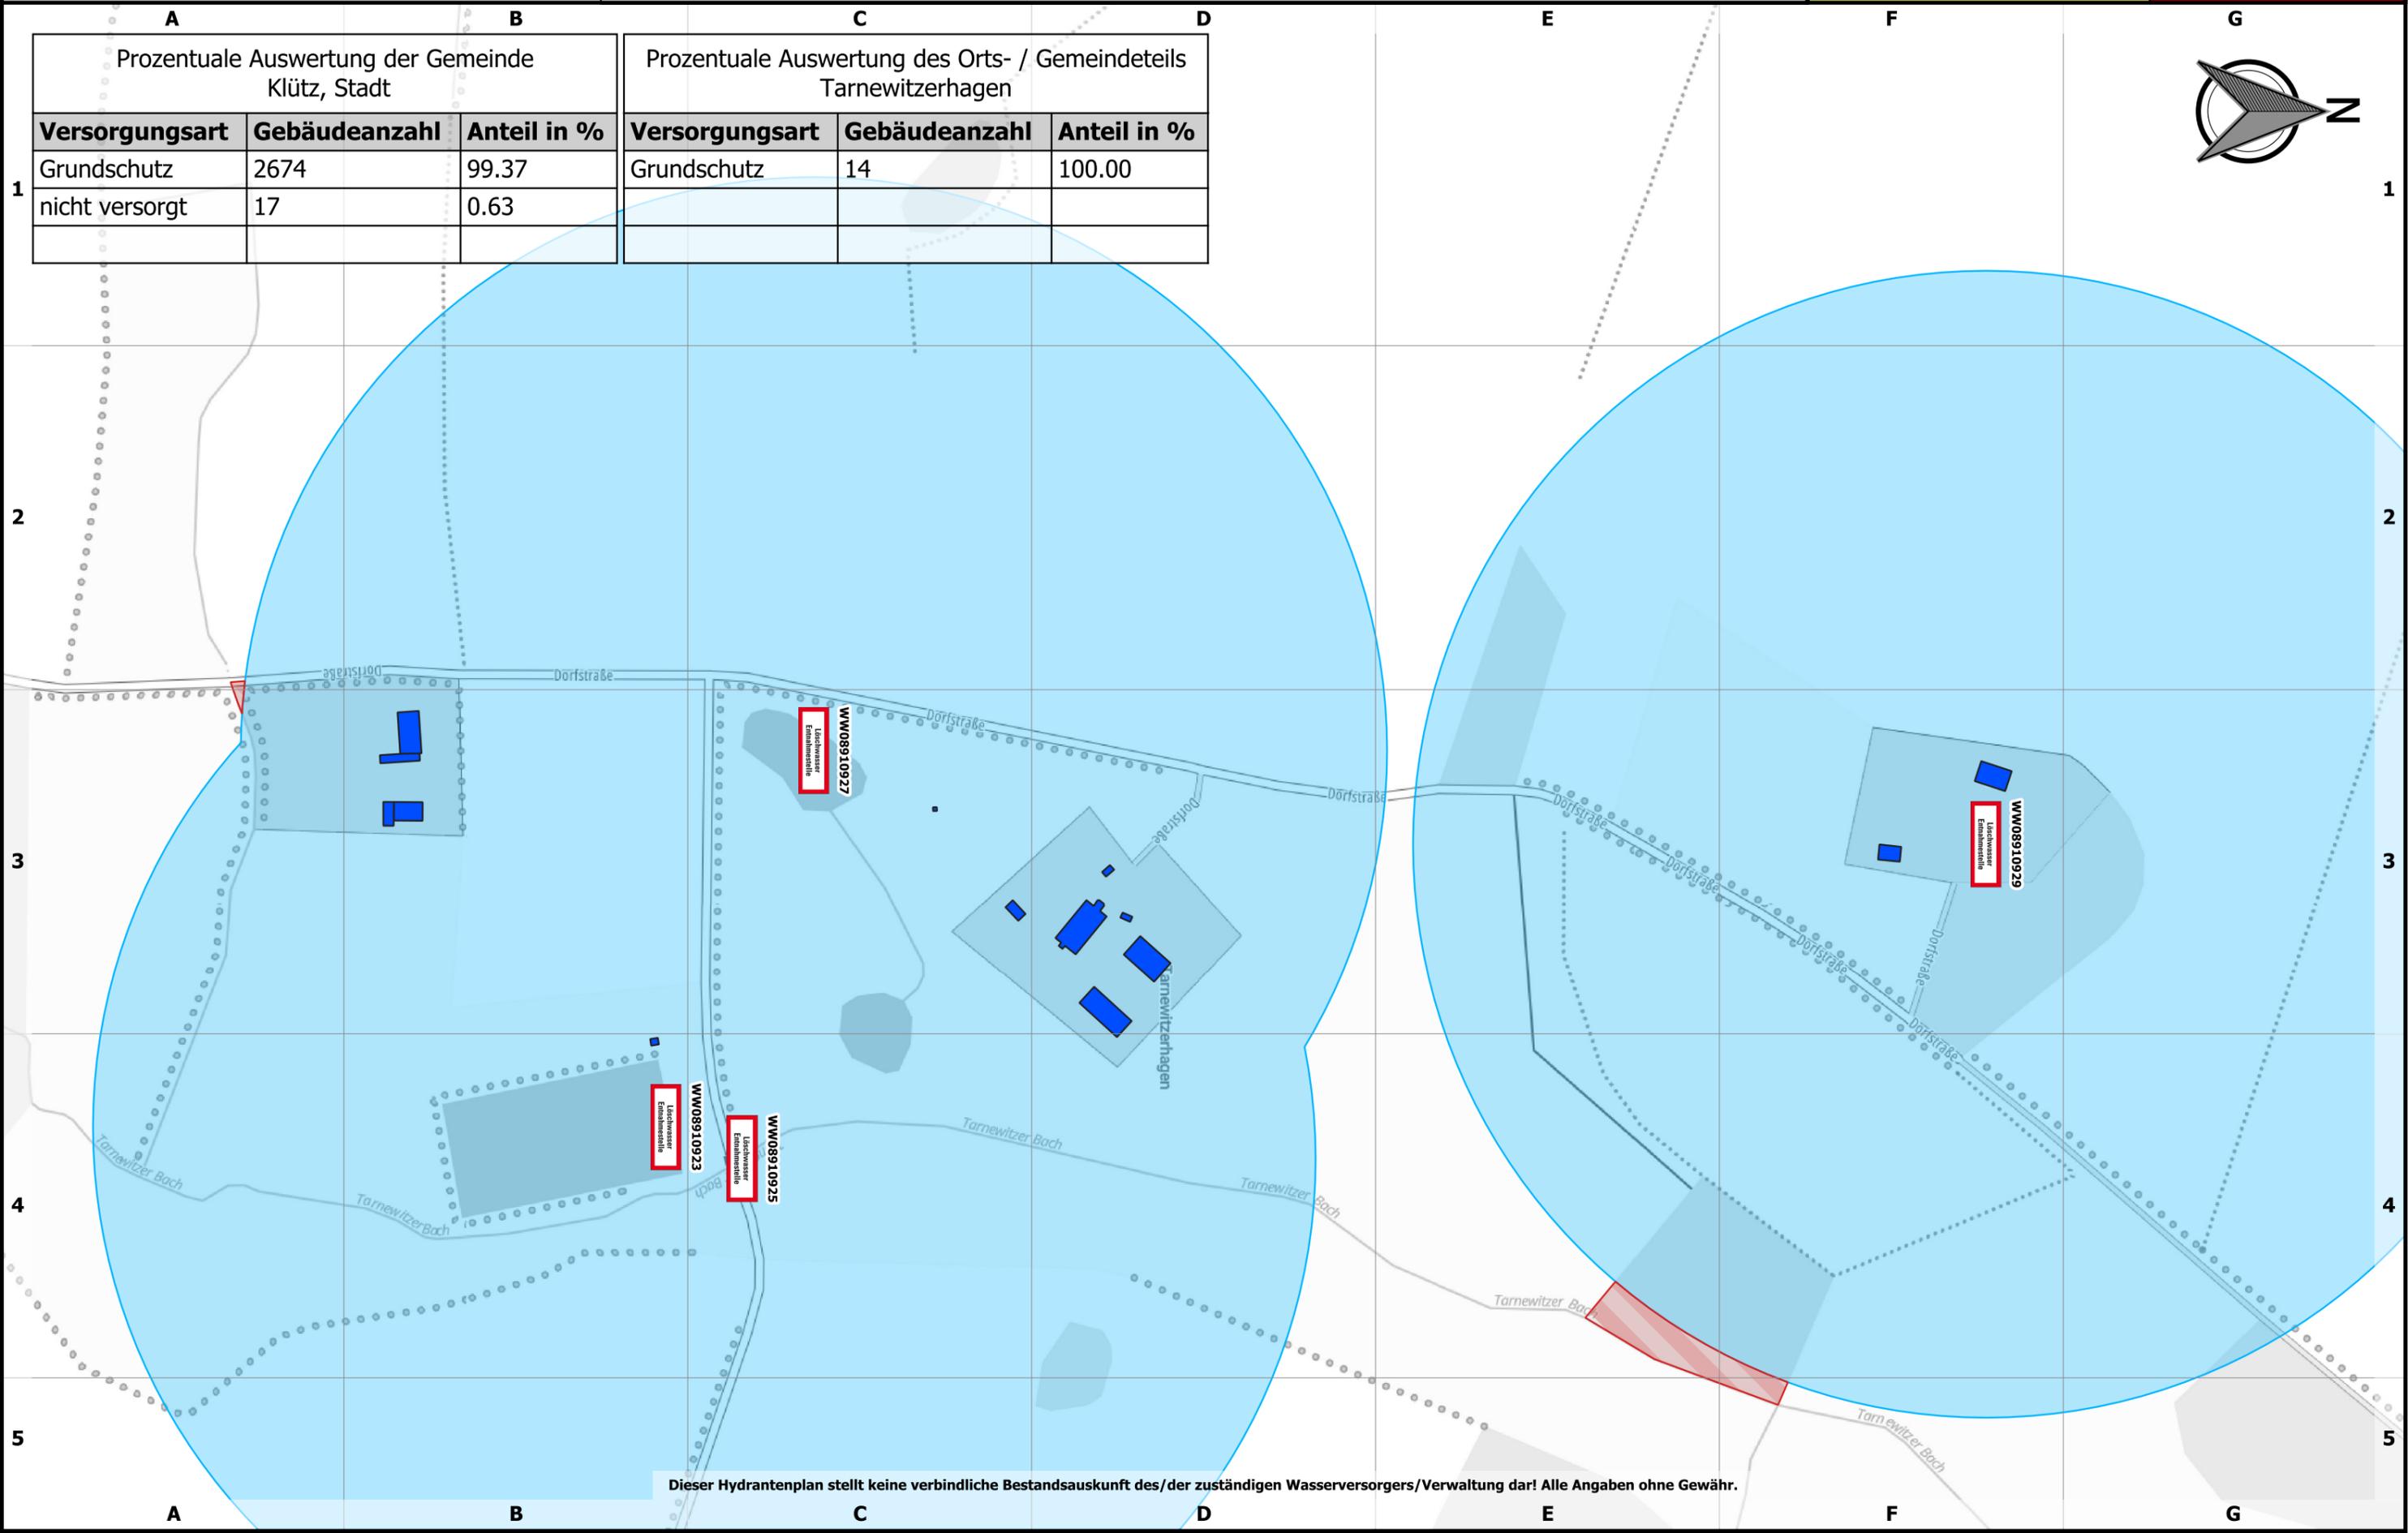

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Wohlenberg

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023


471: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Klütz, Stadt

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Wohlenberg

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	196	100.00

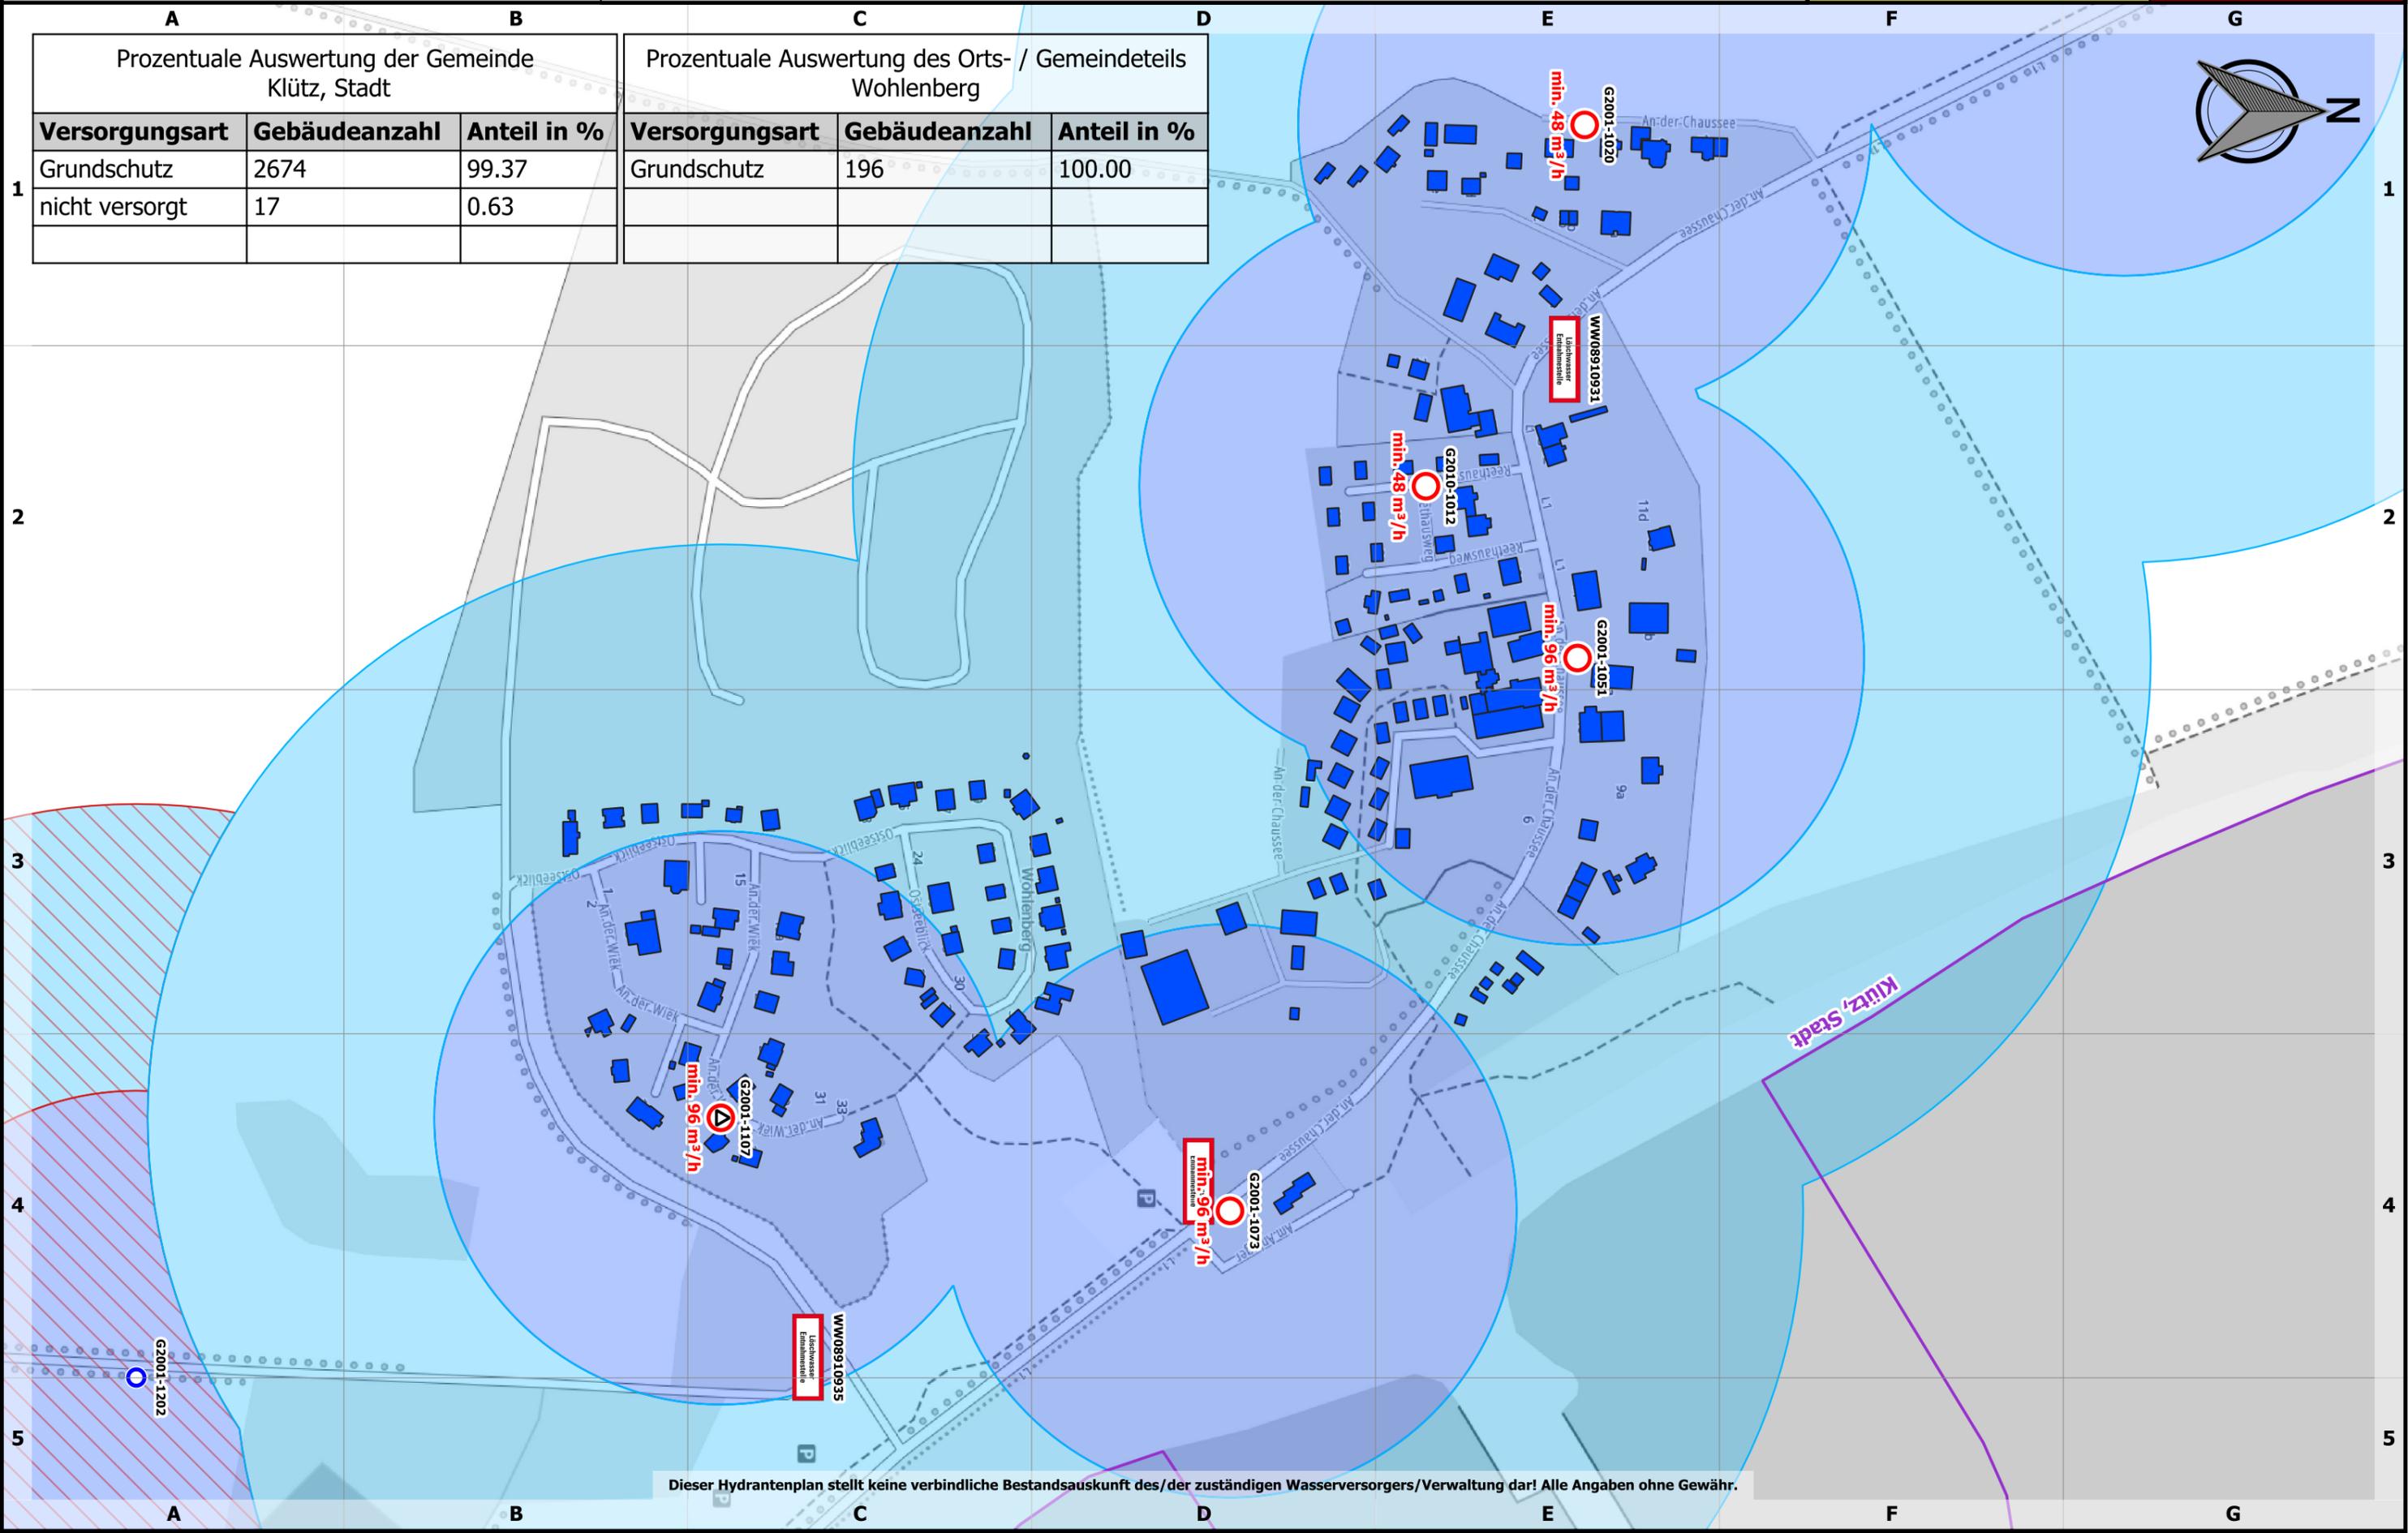



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

658: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	495	95.19
nicht versorgt	25	4.81

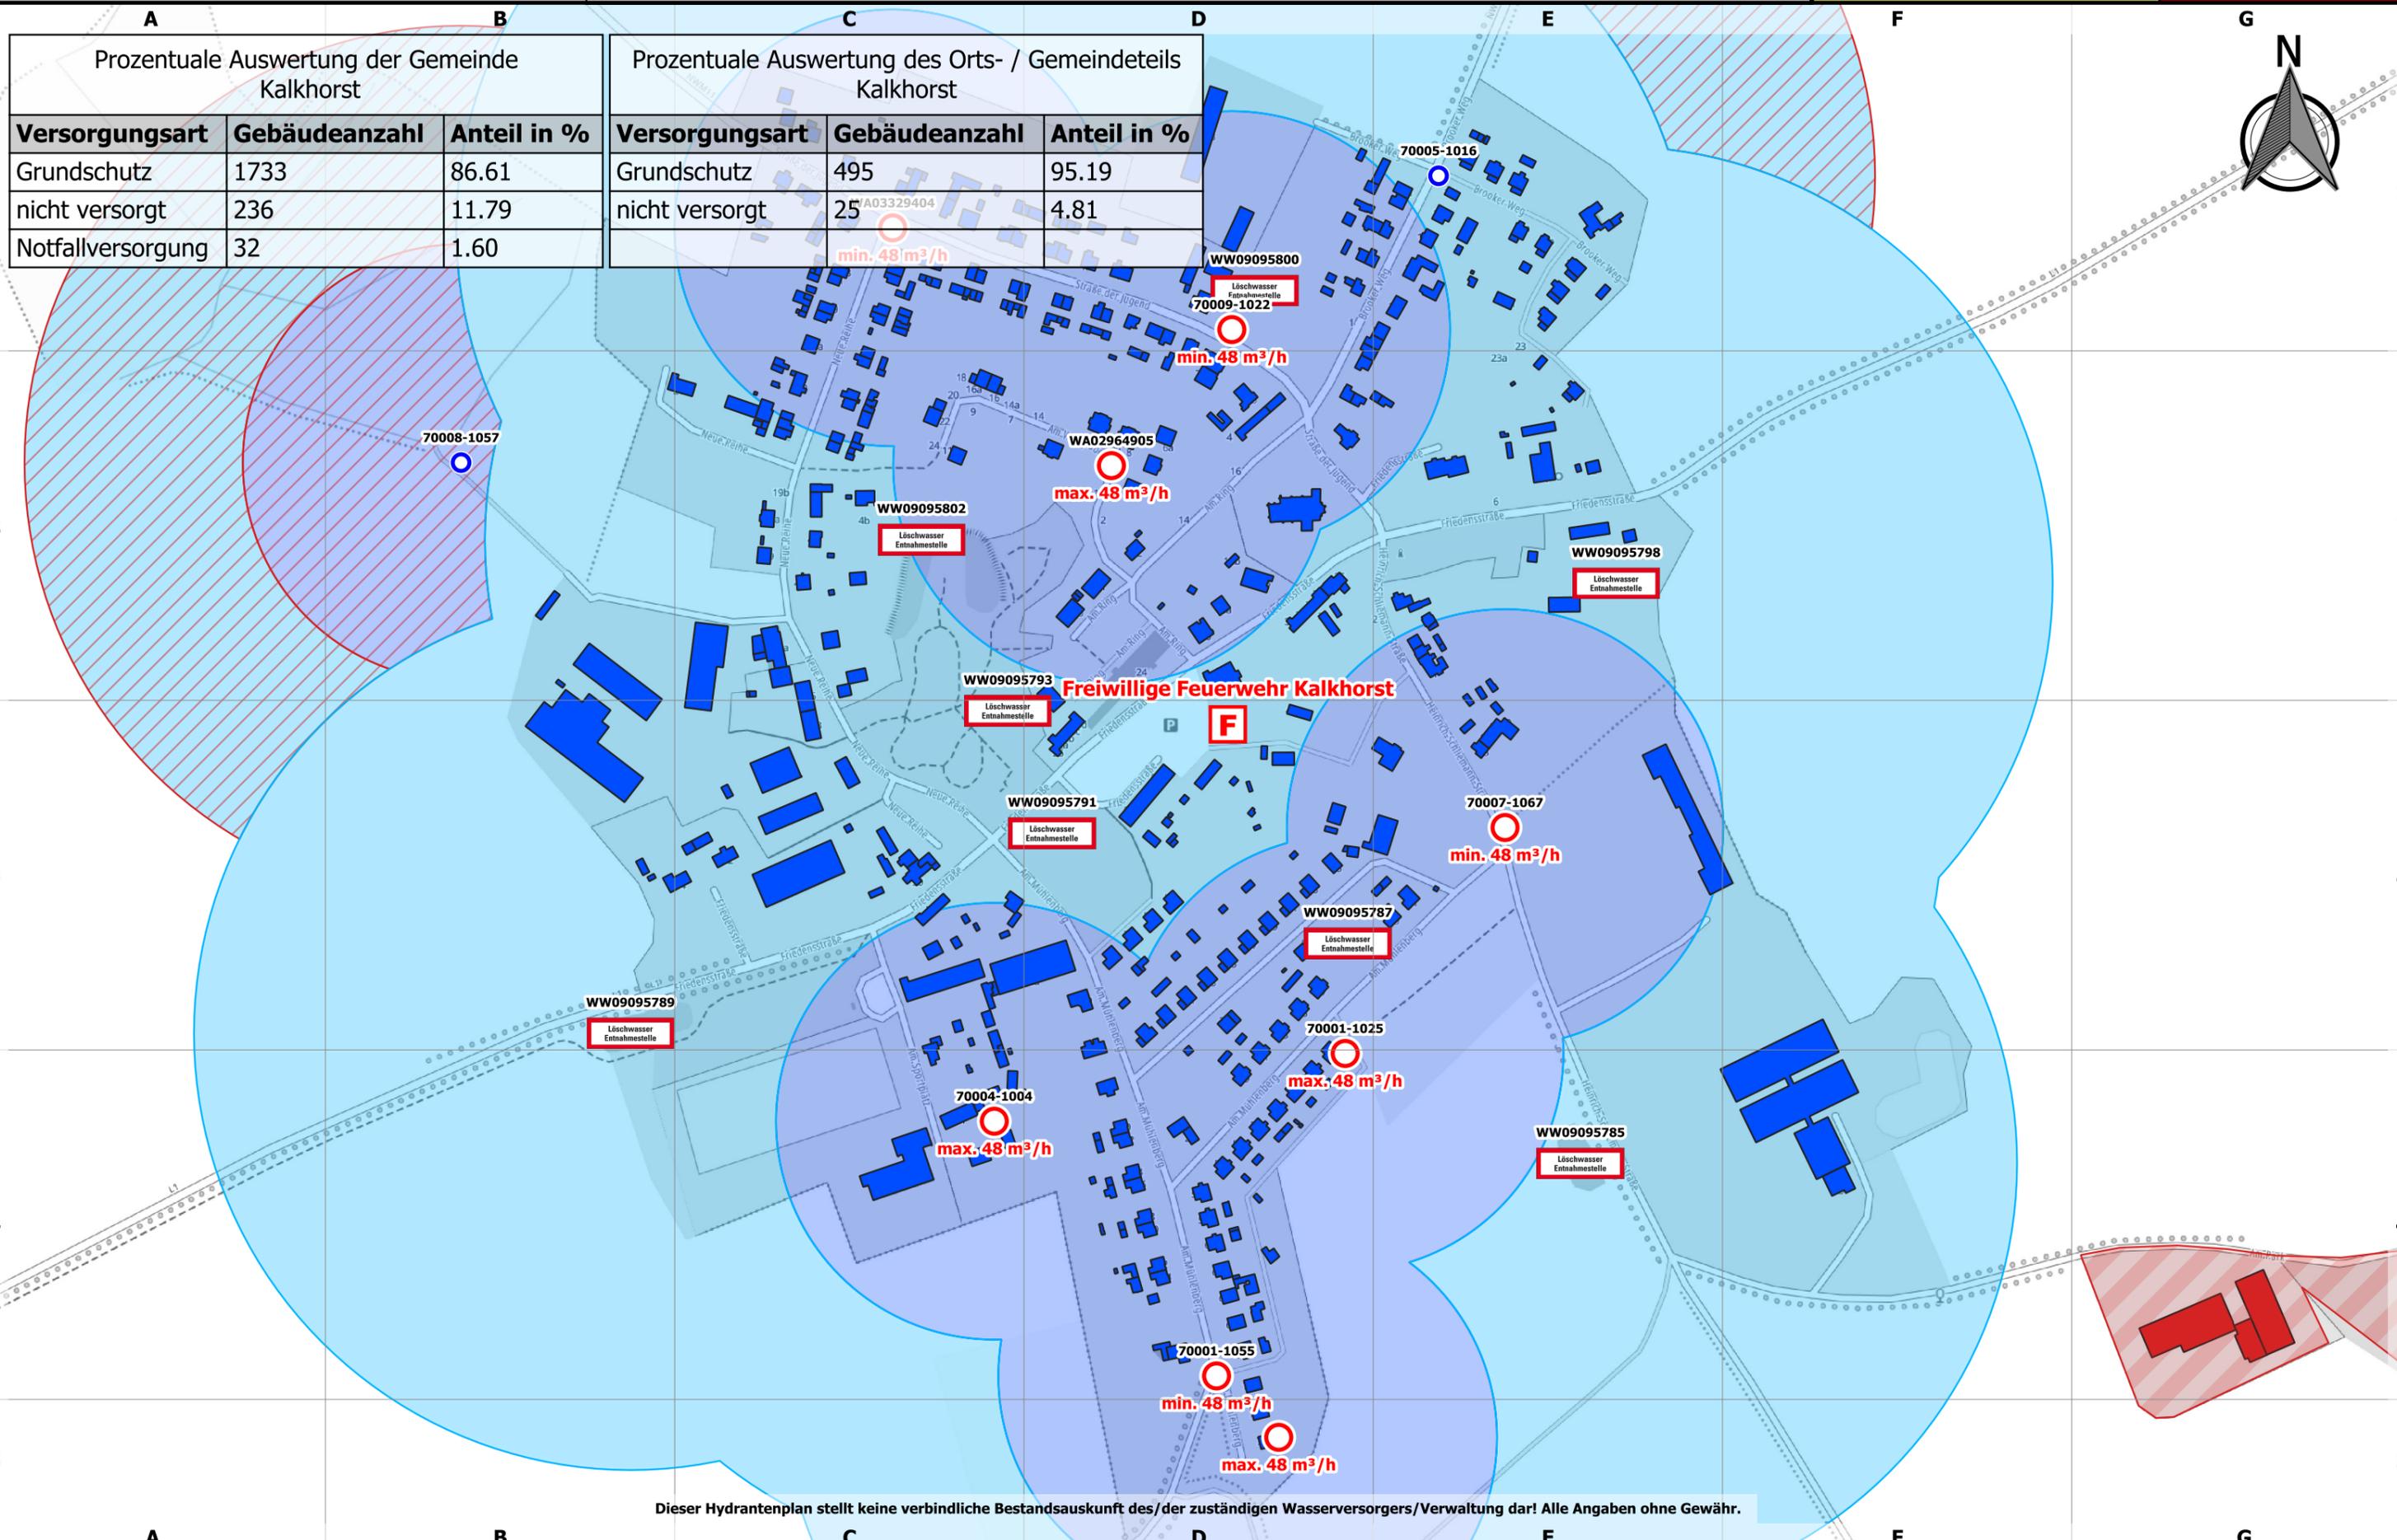

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

659: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Kalkhorst		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1733	86.61
nicht versorgt	236	11.79
Notfallversorgung	32	1.60

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Schwansee		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	453	97.63
nicht versorgt	2	0.43
Notfallversorgung	9	1.94

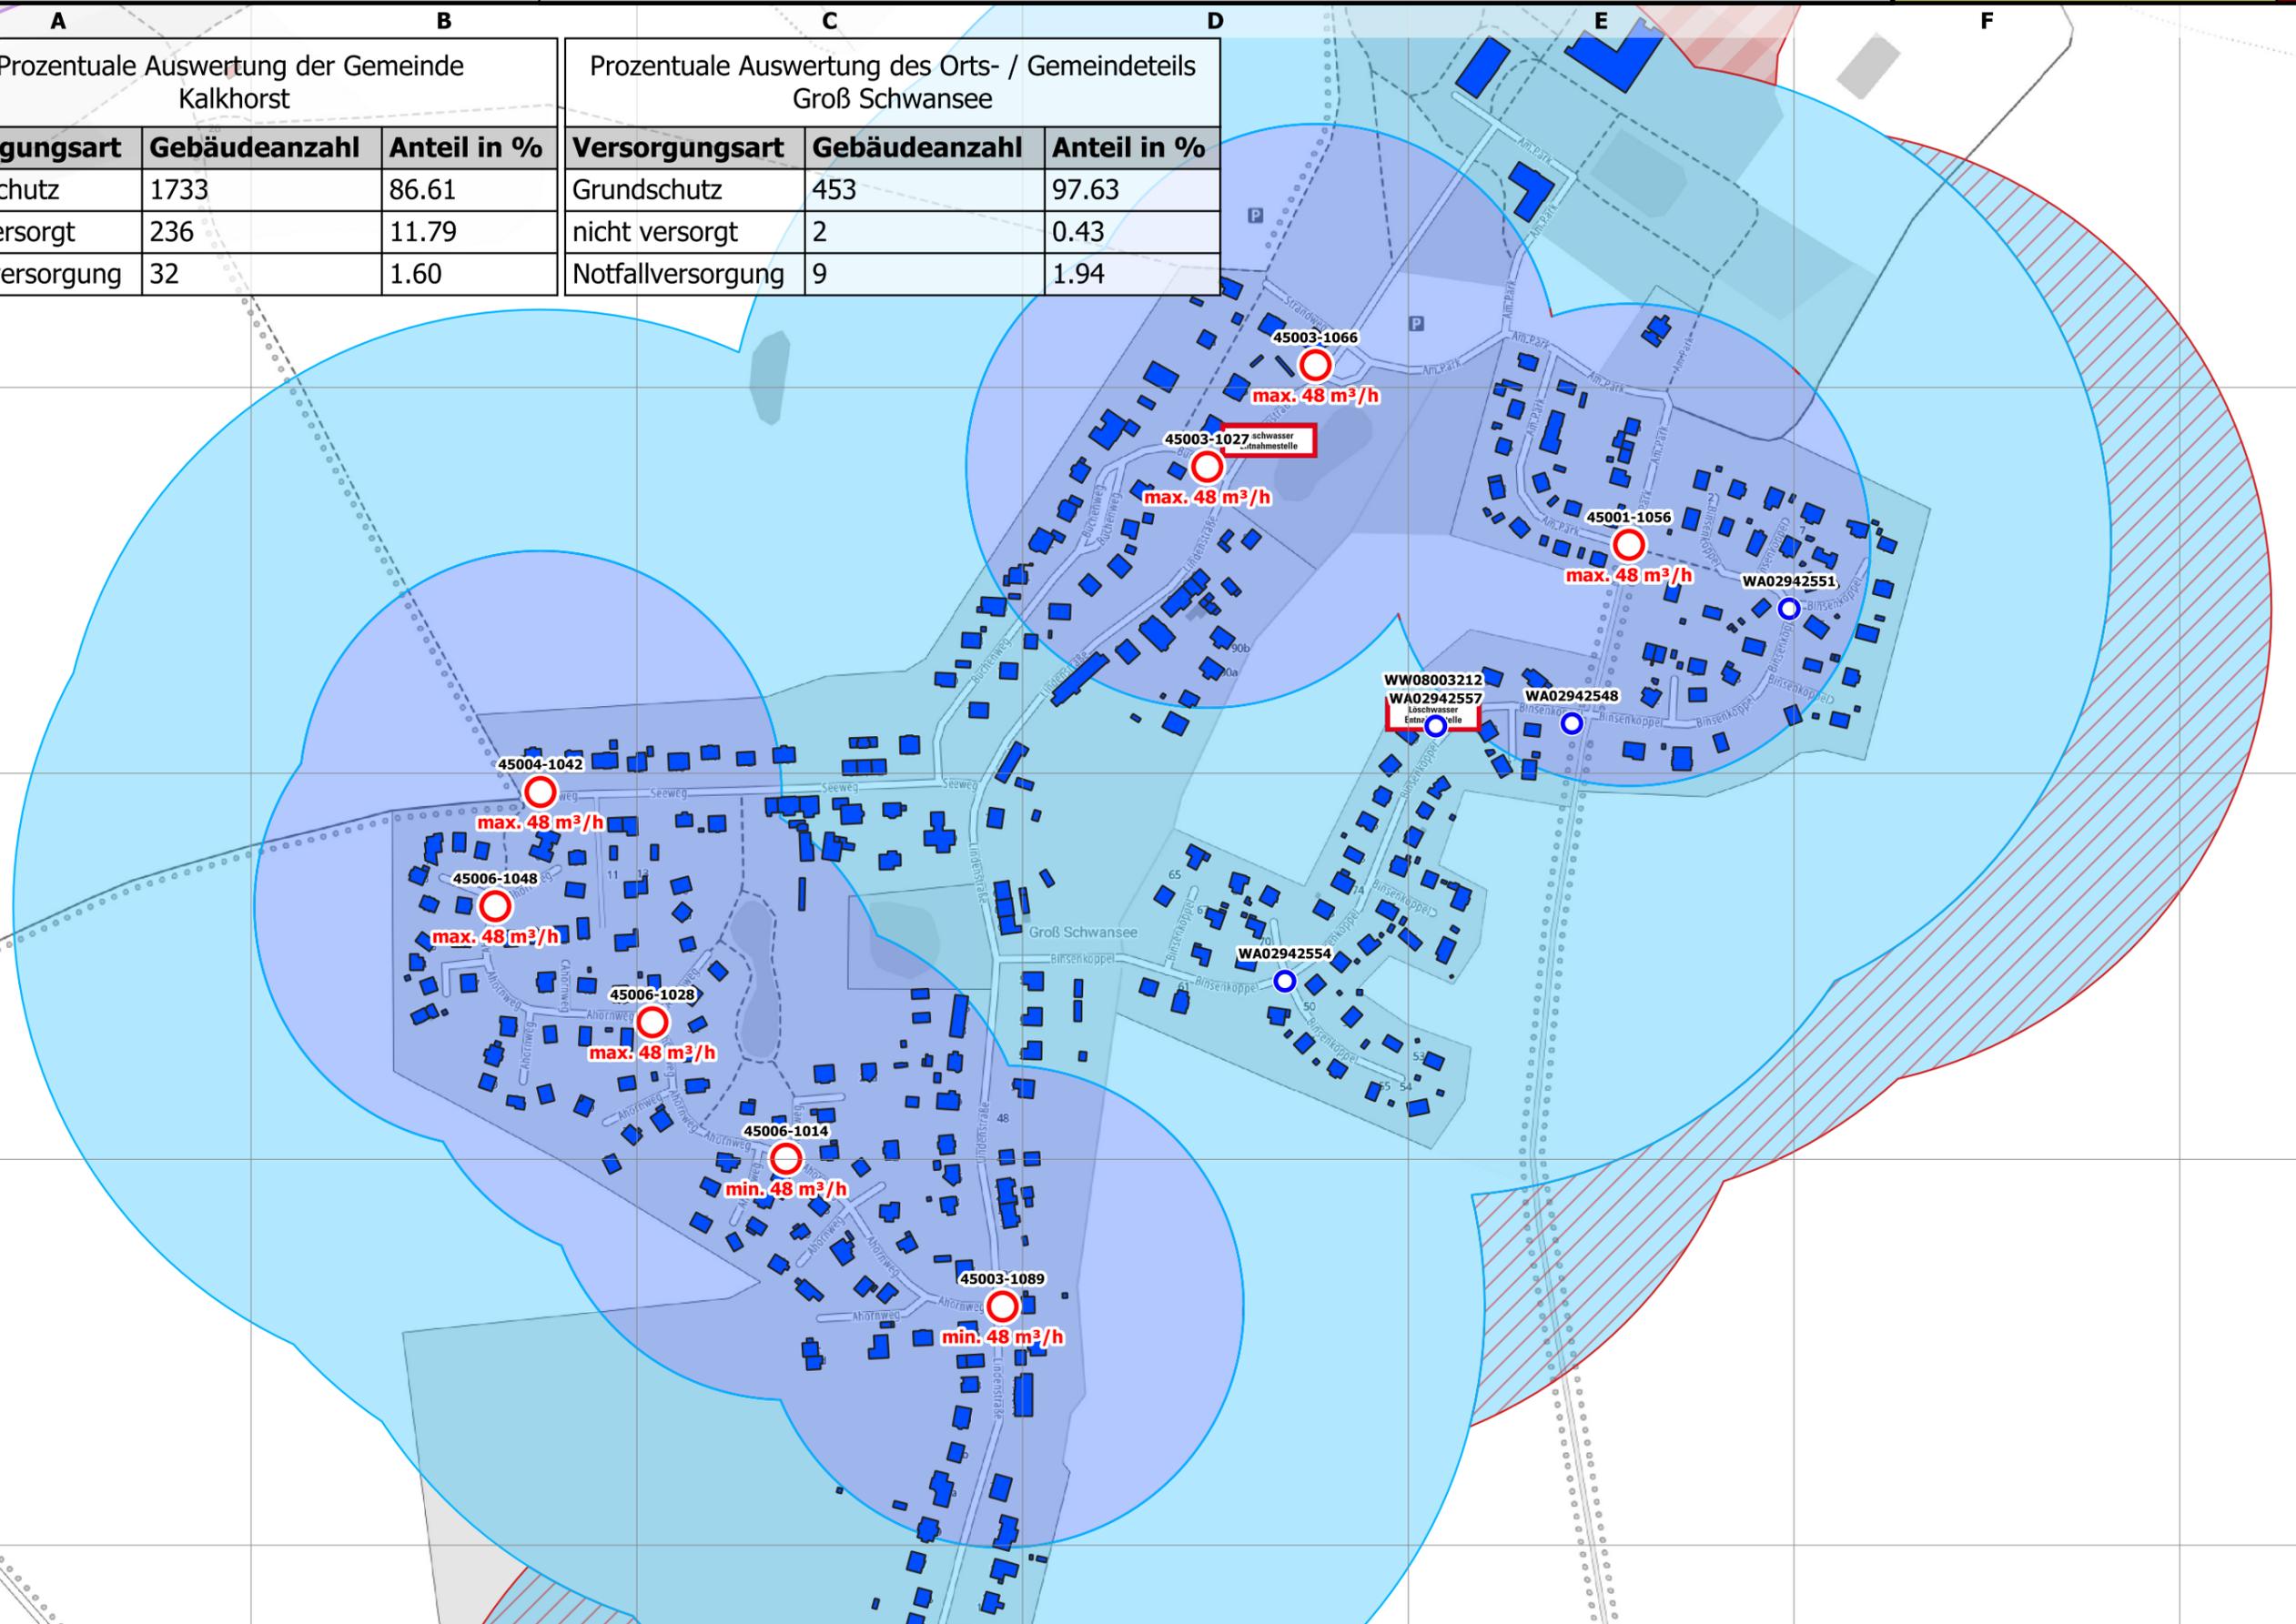

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

660: 1.2




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Klütz, Stadt

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Klütz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1441	100.00

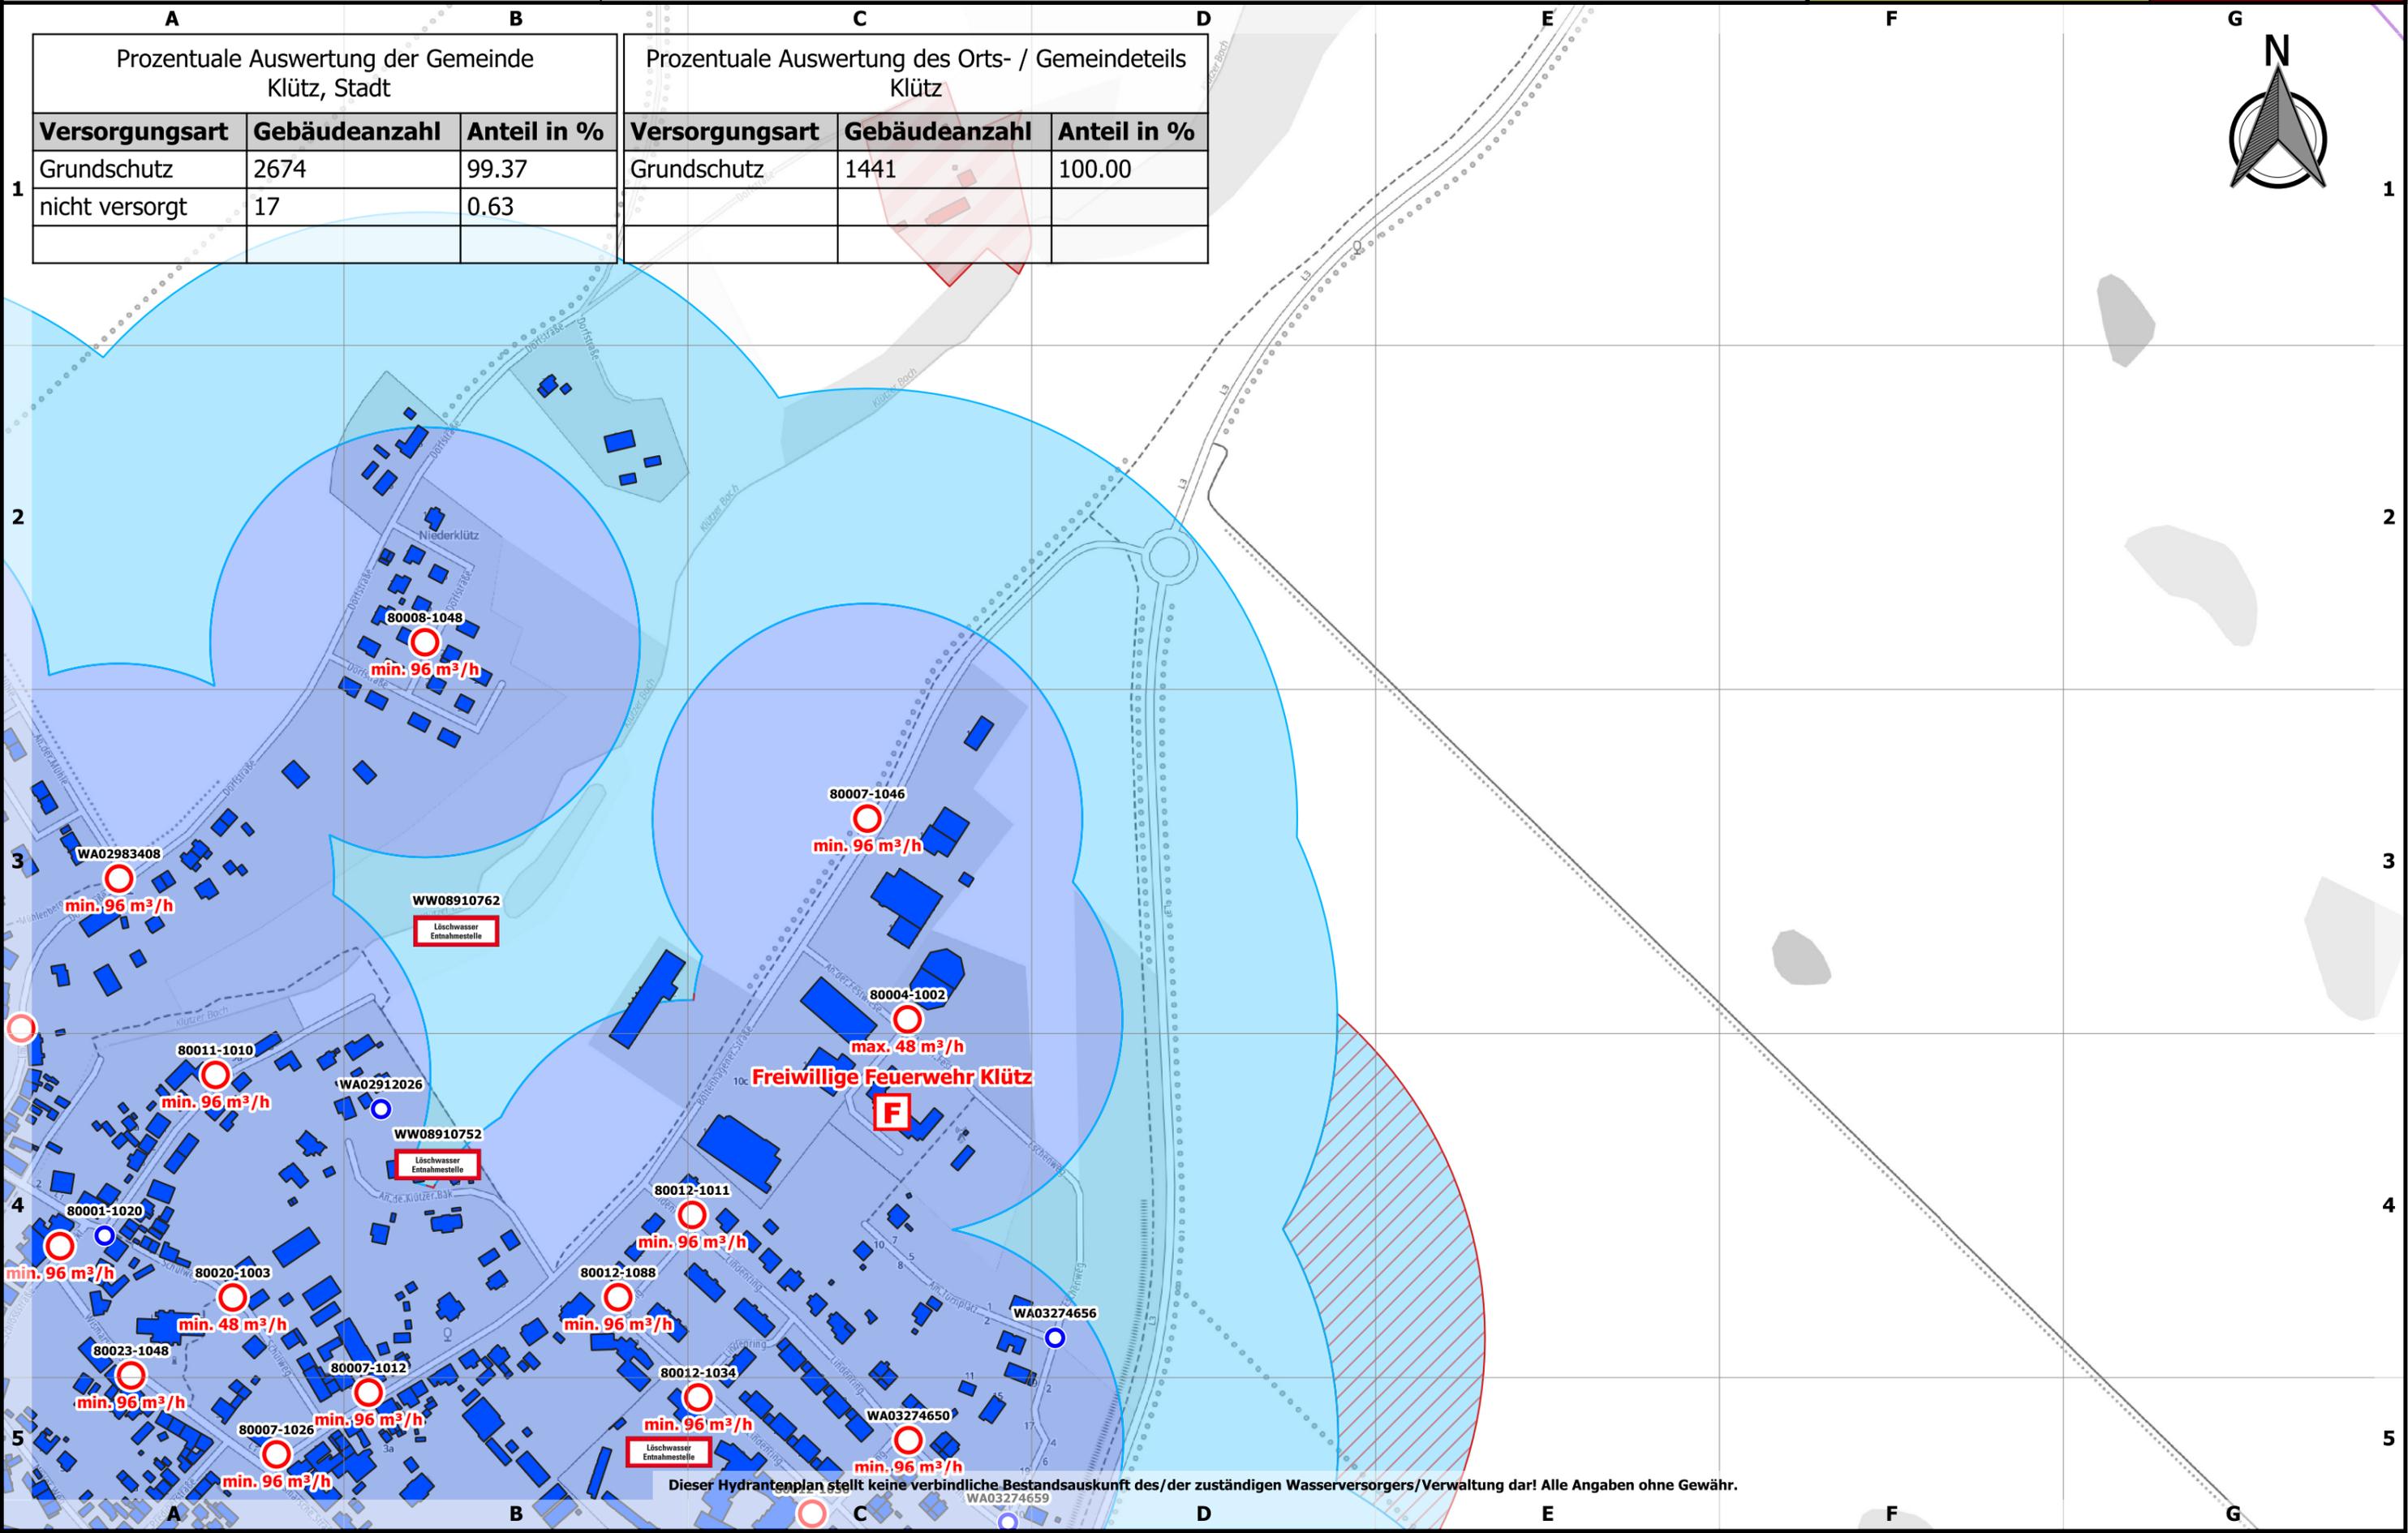

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.


WA03274659



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Klütz




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

660: 2.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klütz, Stadt		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klütz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1441	100.00

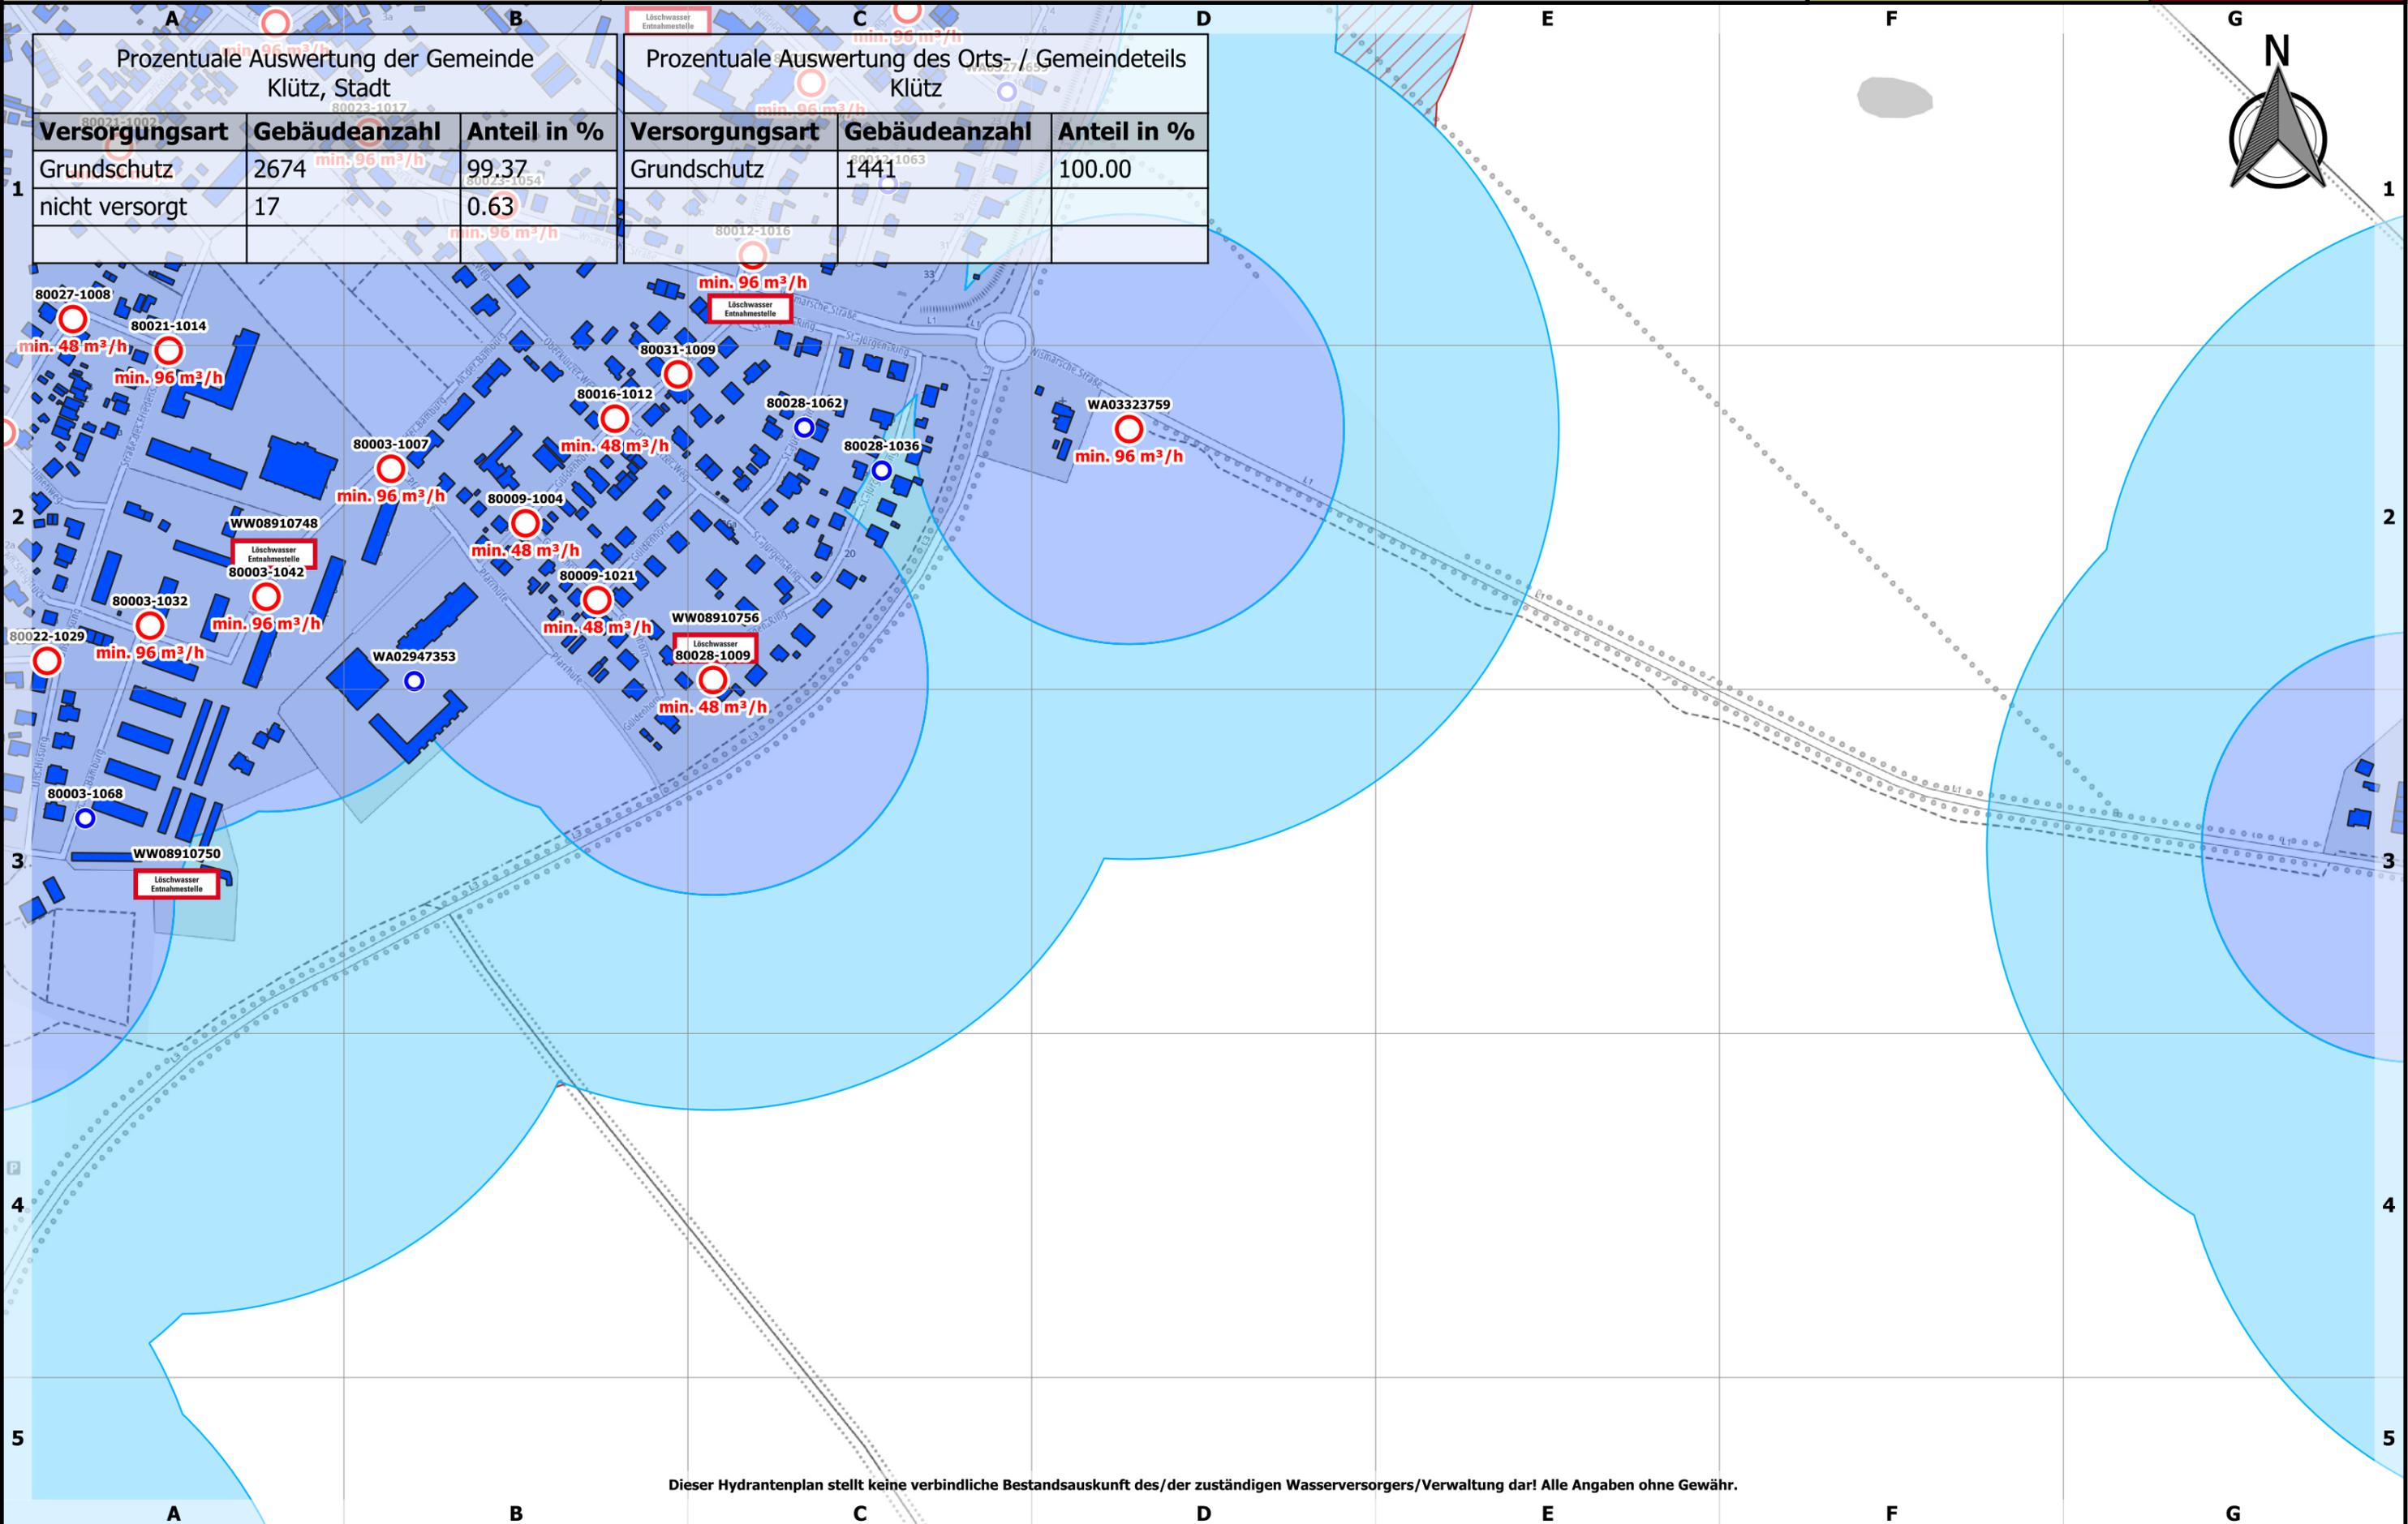


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

660: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Klütz, Stadt

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Klütz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2674	99.37
nicht versorgt	17	0.63

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1441	100.00

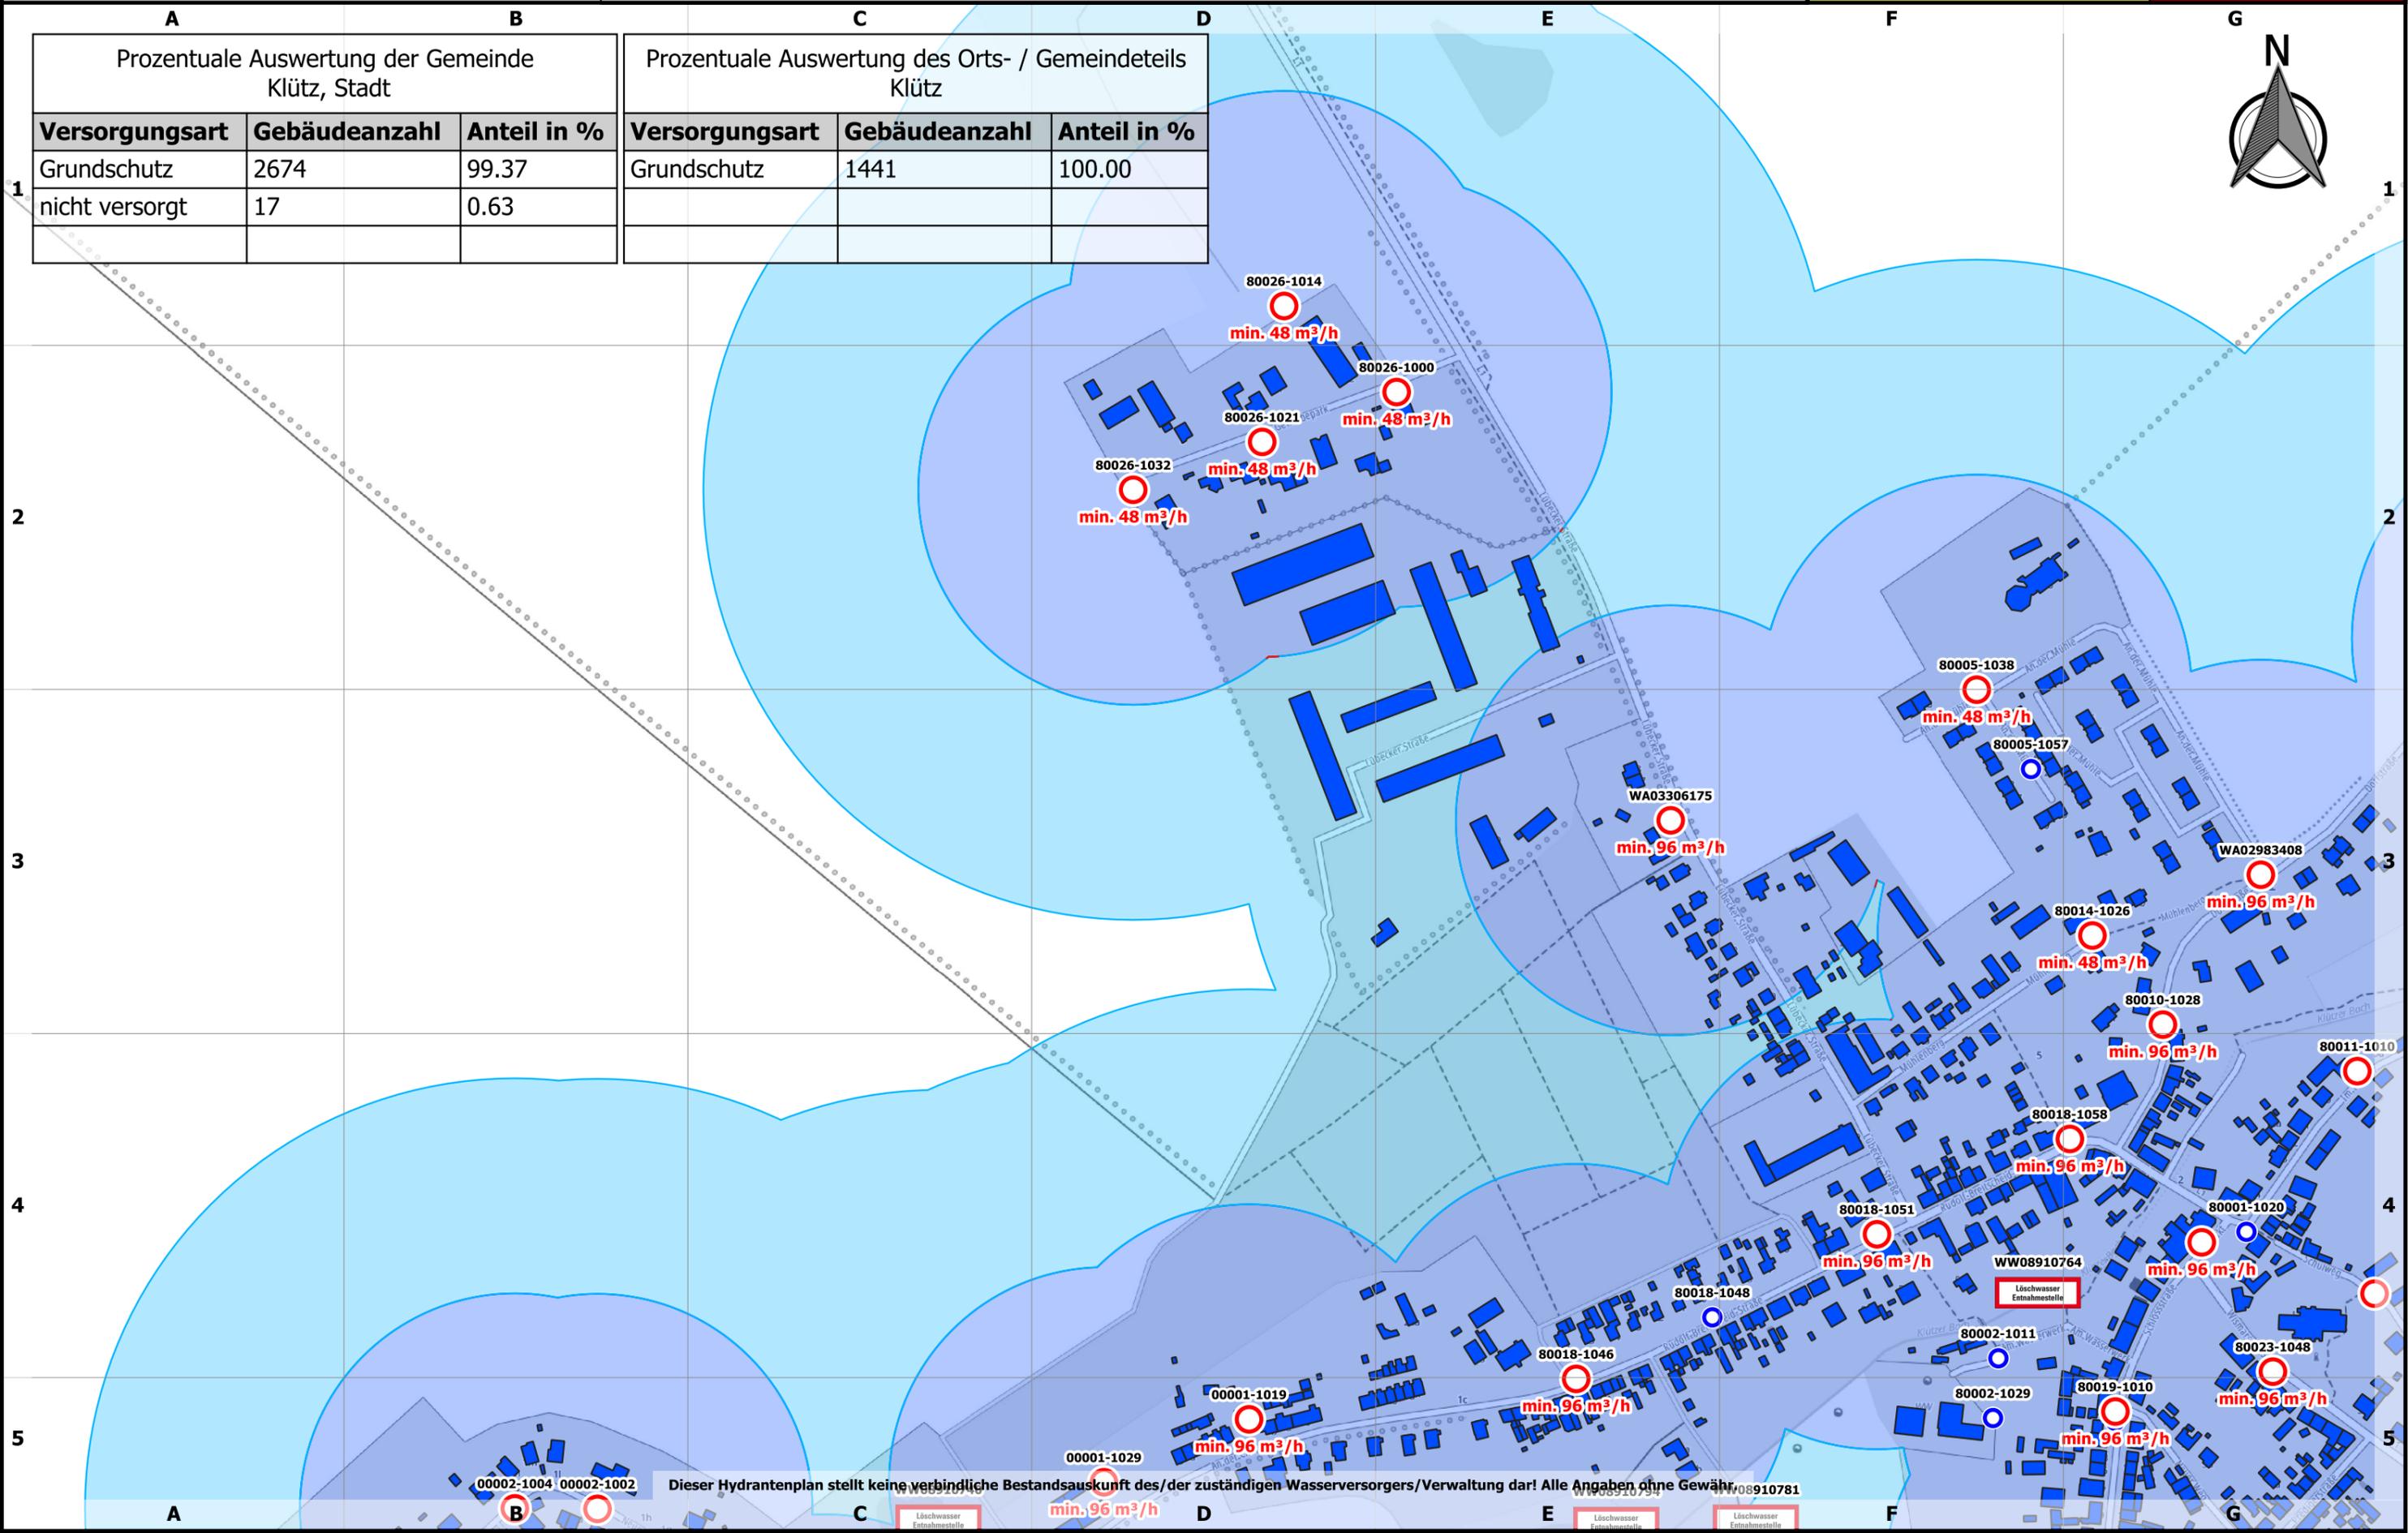

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.

00002-1004 00002-1002

00001-1029

00001-1019

80018-1046

80018-1048

80018-1051

80018-1058

80010-1028

80014-1026

80005-1038

80026-1014

80026-1021

80026-1000

80026-1032

WA03306175

WA02983408

WW08910764

80002-1011

80002-1029

80019-1010

80023-1048

80011-1010

80001-1020

000910781

Löschwasser Entnahmestelle

Löschwasser Entnahmestelle

Löschwasser Entnahmestelle

min. 96 m³/h

min. 48 m³/h

min. 48 m³/h

min. 96 m³/h

min. 96 m³/h

min. 96 m³/h

min. 96 m³/h

min. 48 m³/h

min. 48 m³/h


min. 48 m³/h

min. 48 m³/h



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

664: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Boltenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1195	96.84
nicht versorgt	39	3.16

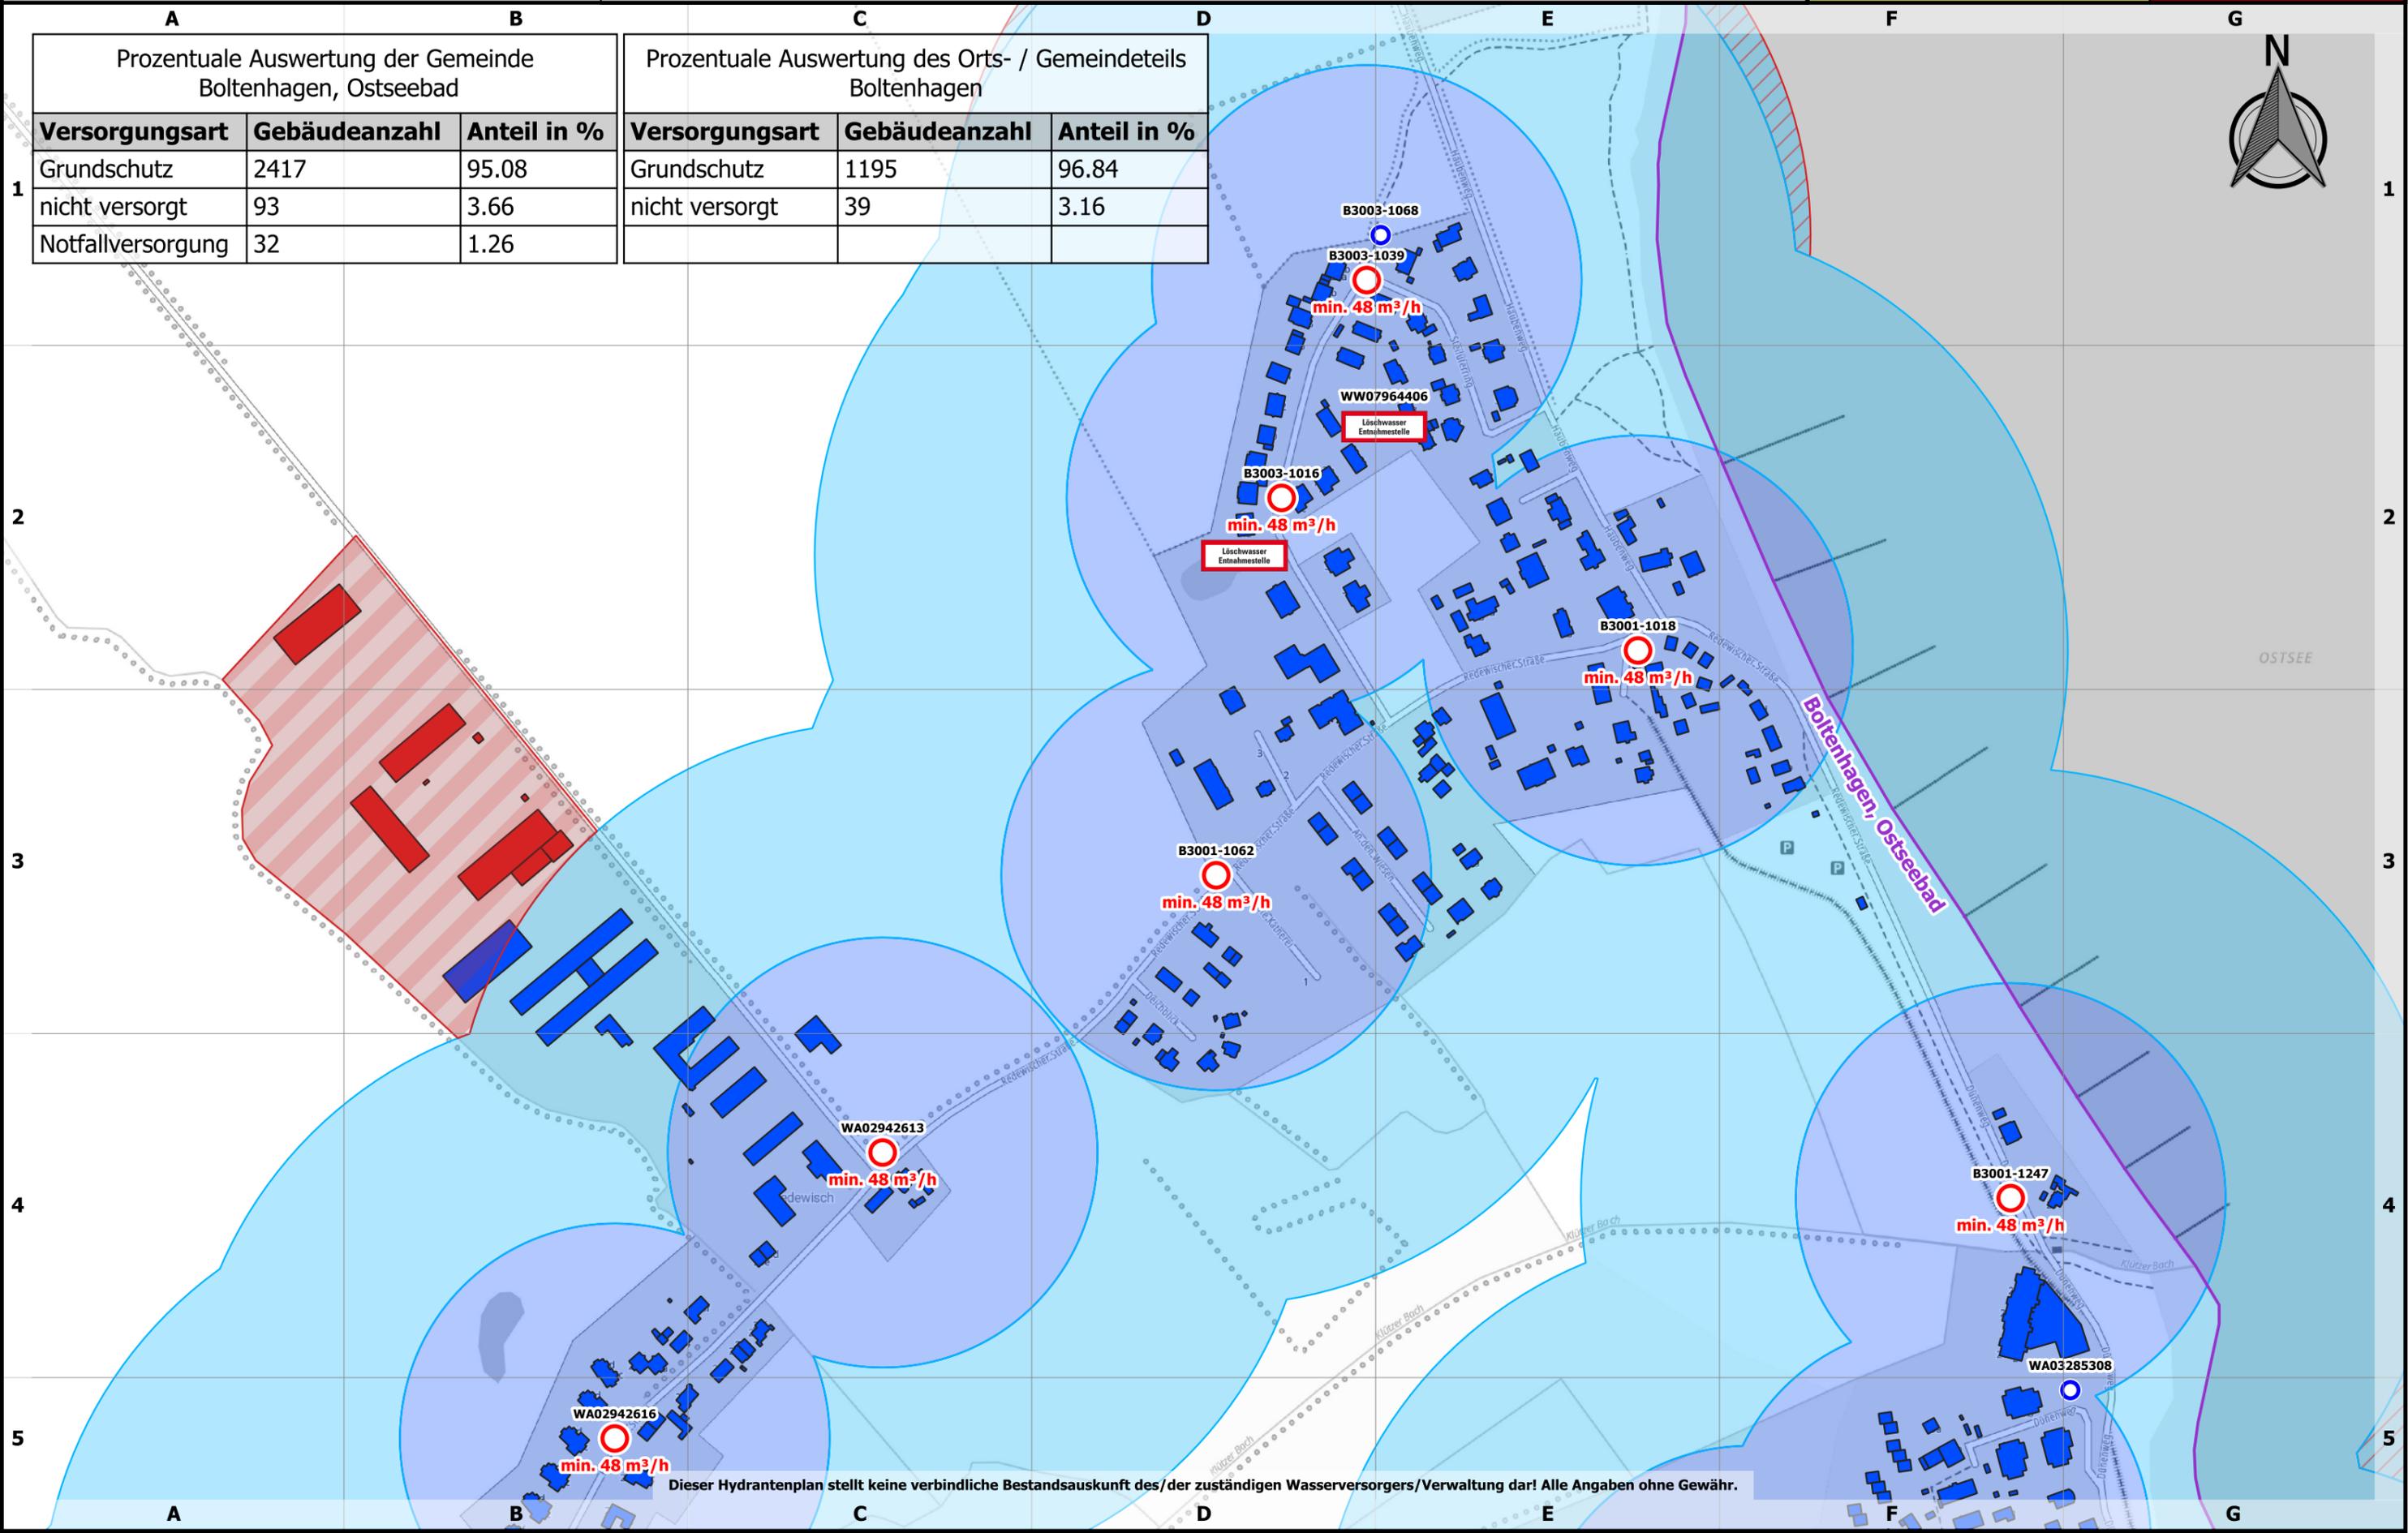

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


664: 2.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Boltenhagen, Ostseebad

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Boltenhagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1195	96.84
nicht versorgt	39	3.16

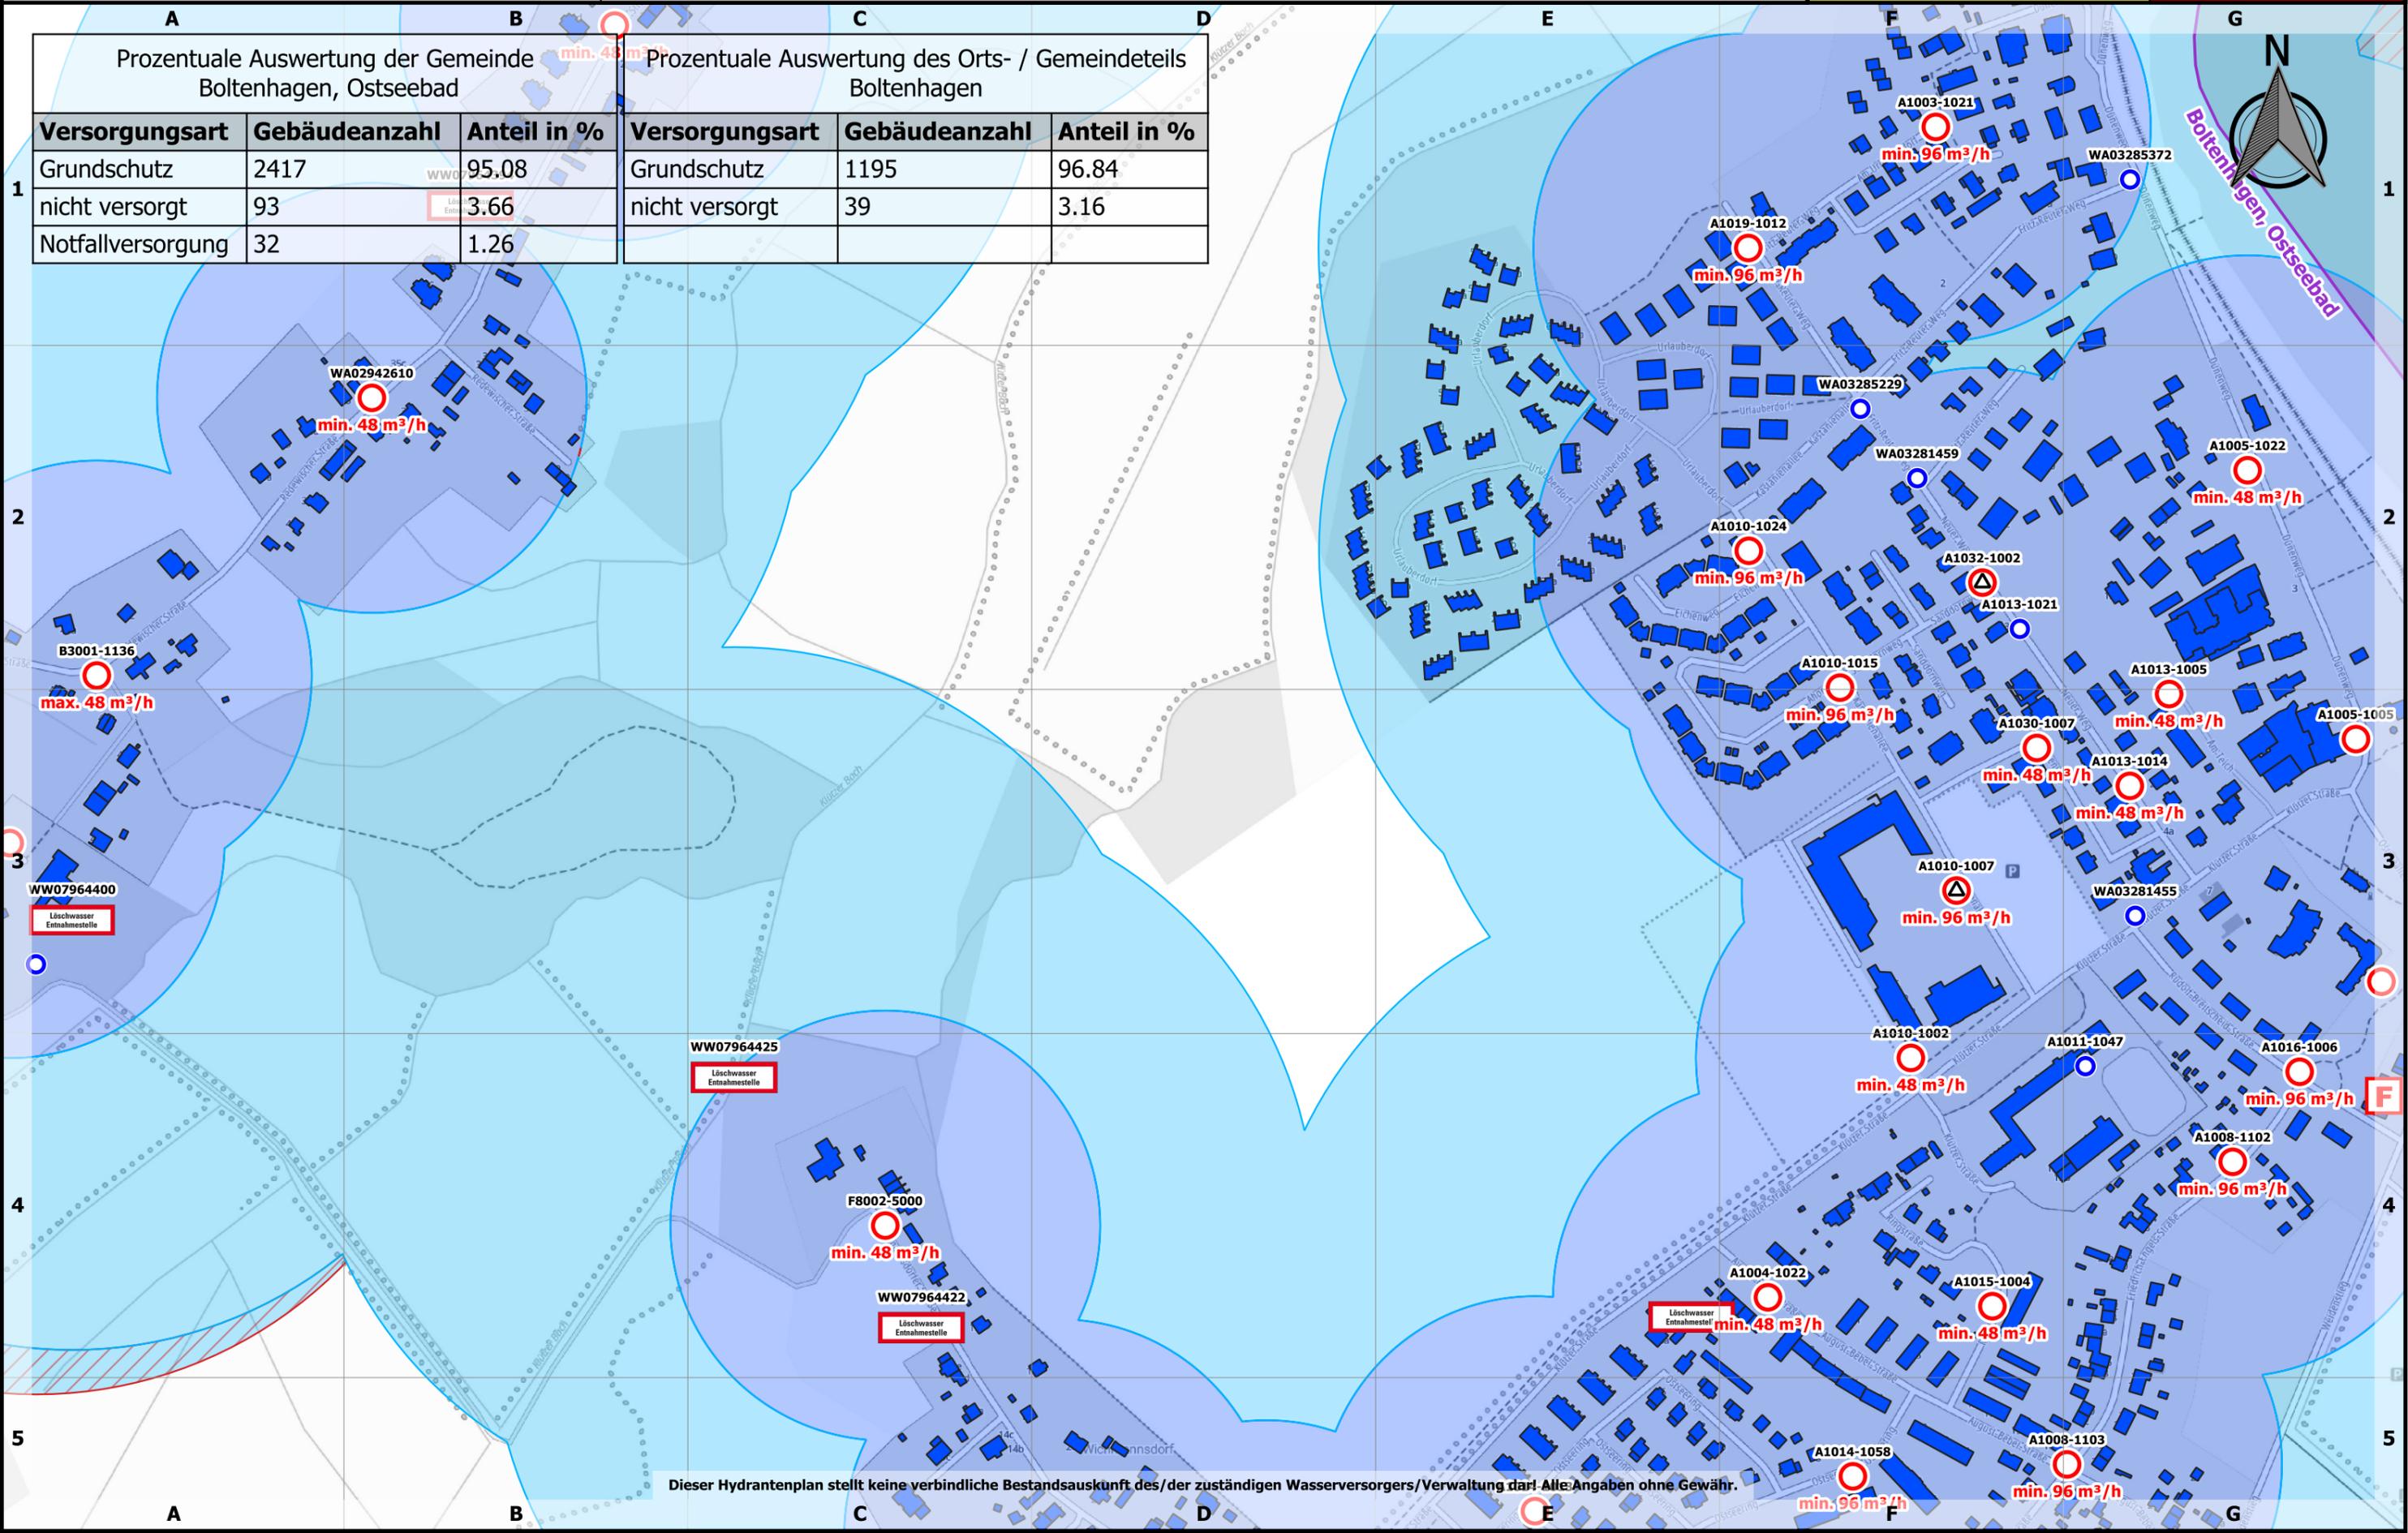


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Boltenhagen




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

664: 3.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Boltenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1195	96.84
nicht versorgt	39	3.16

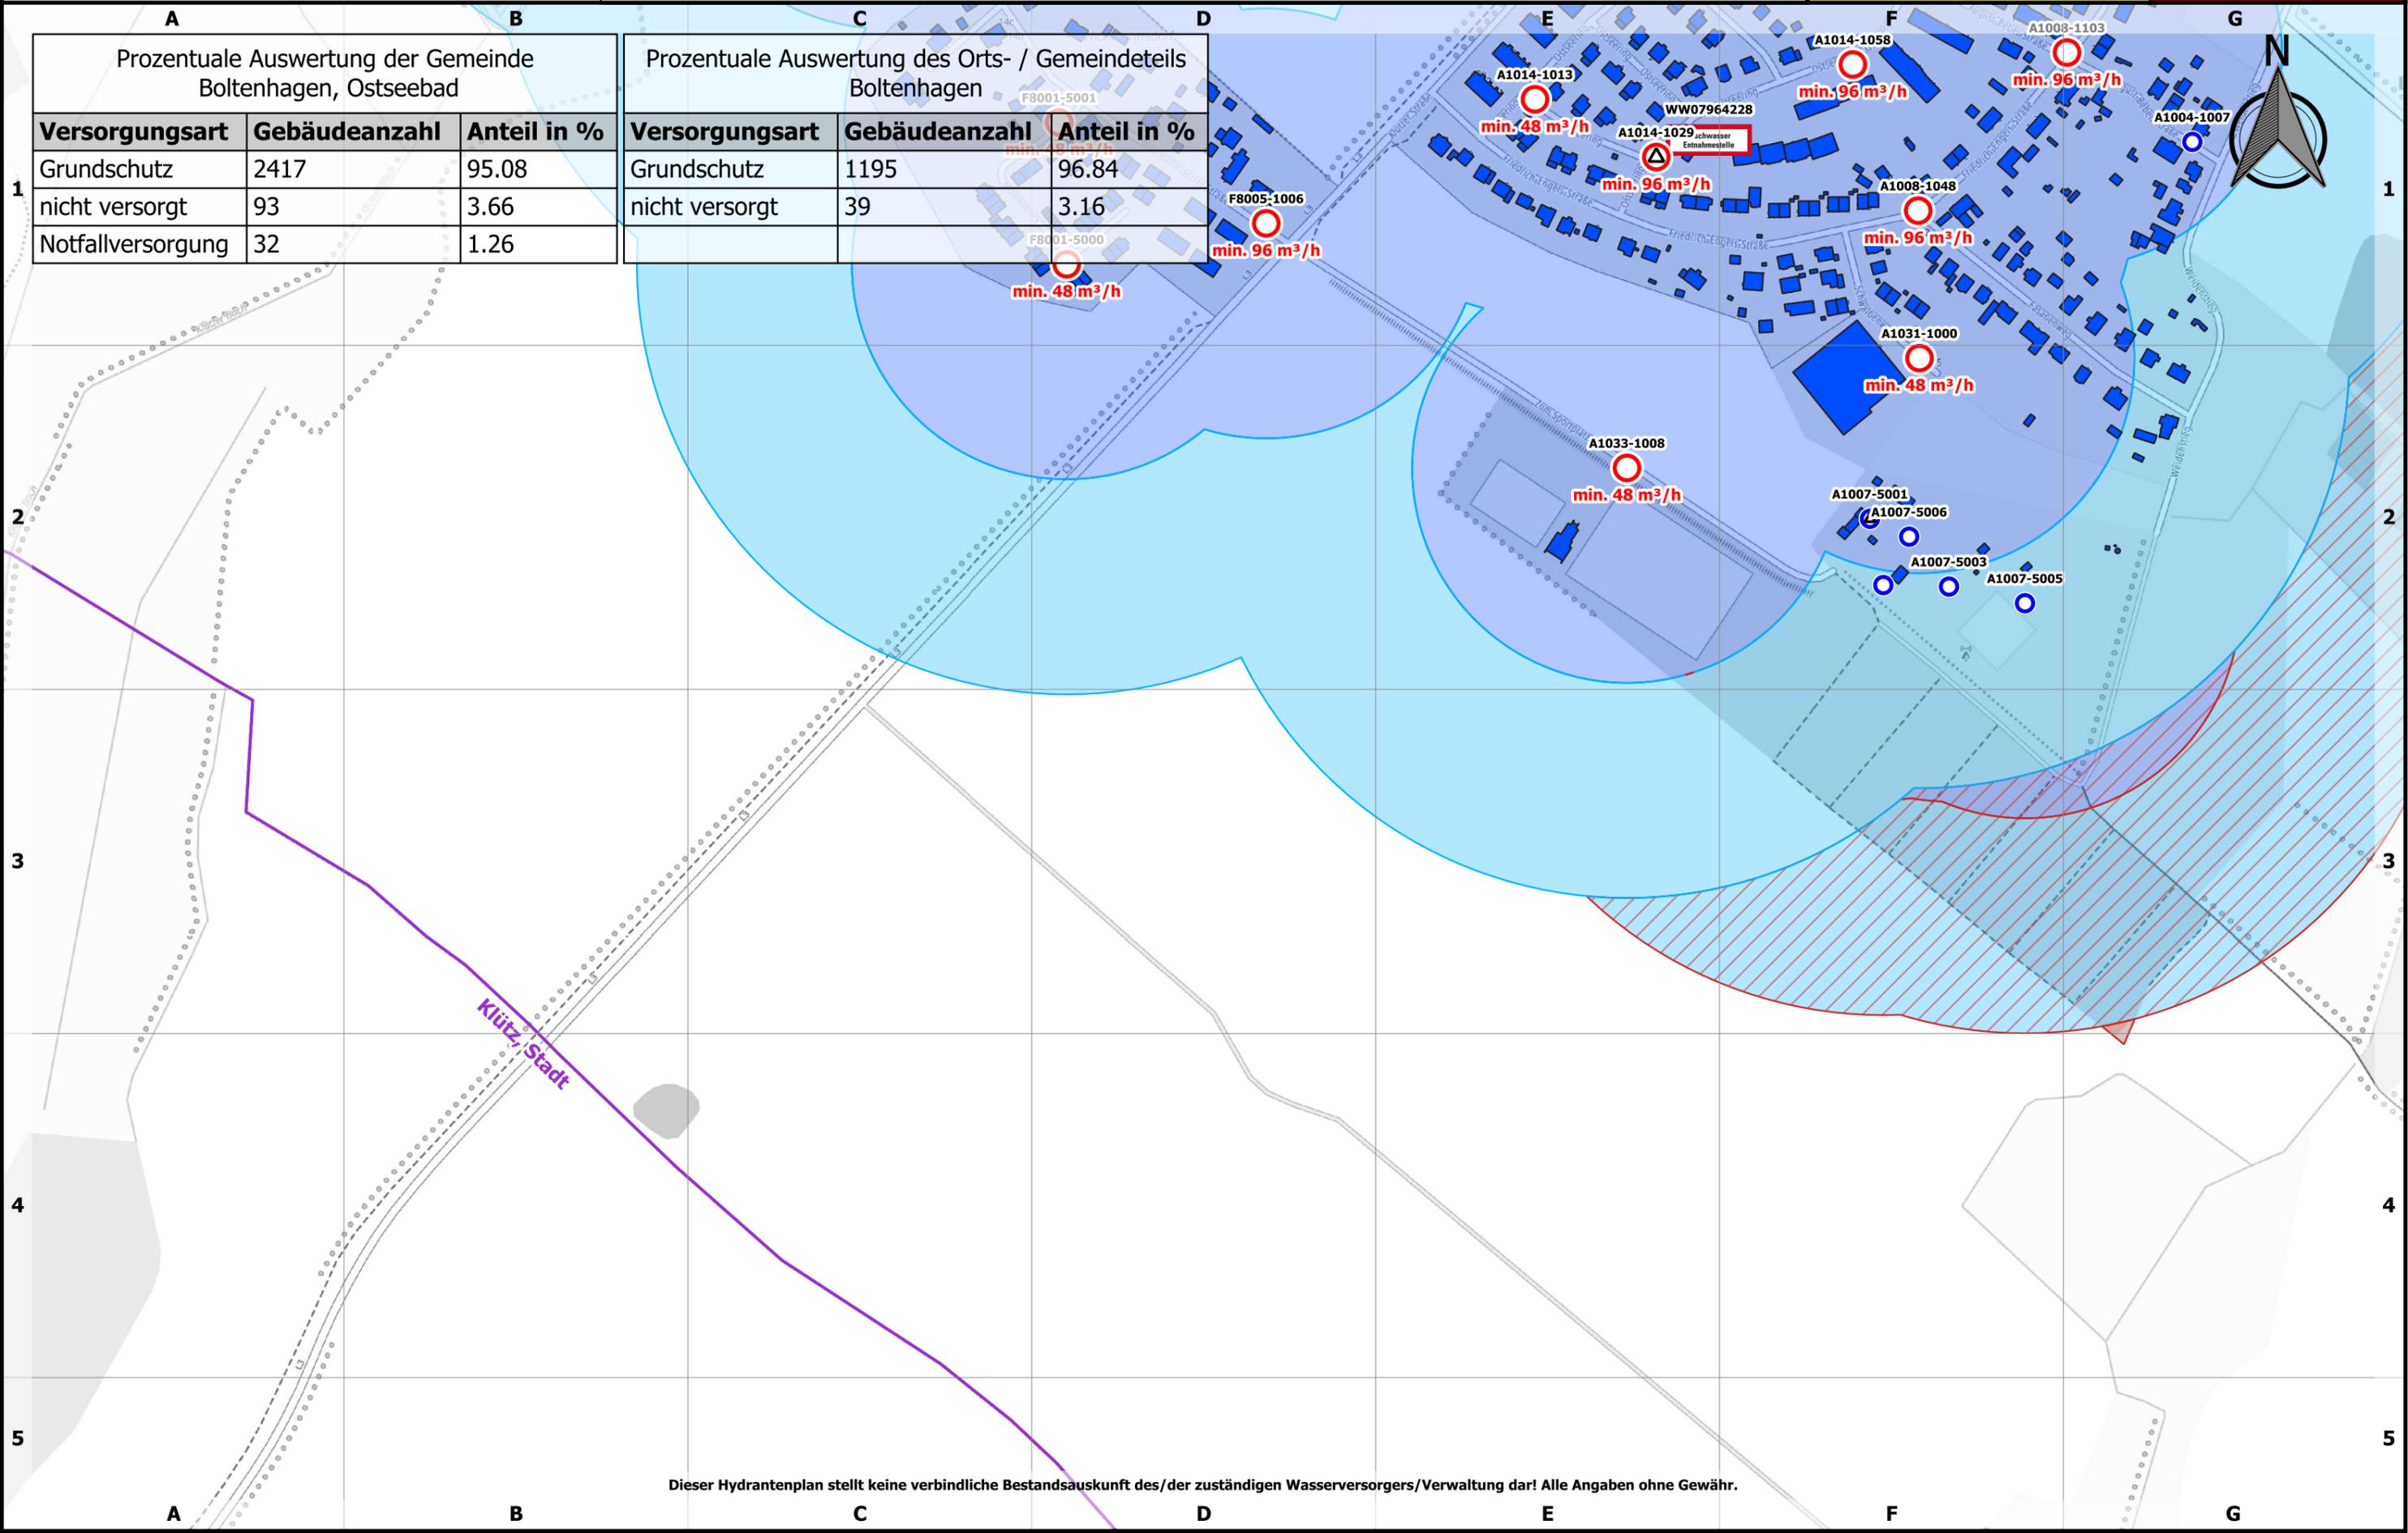

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

664: 3.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Boltenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1195	96.84
nicht versorgt	39	3.16

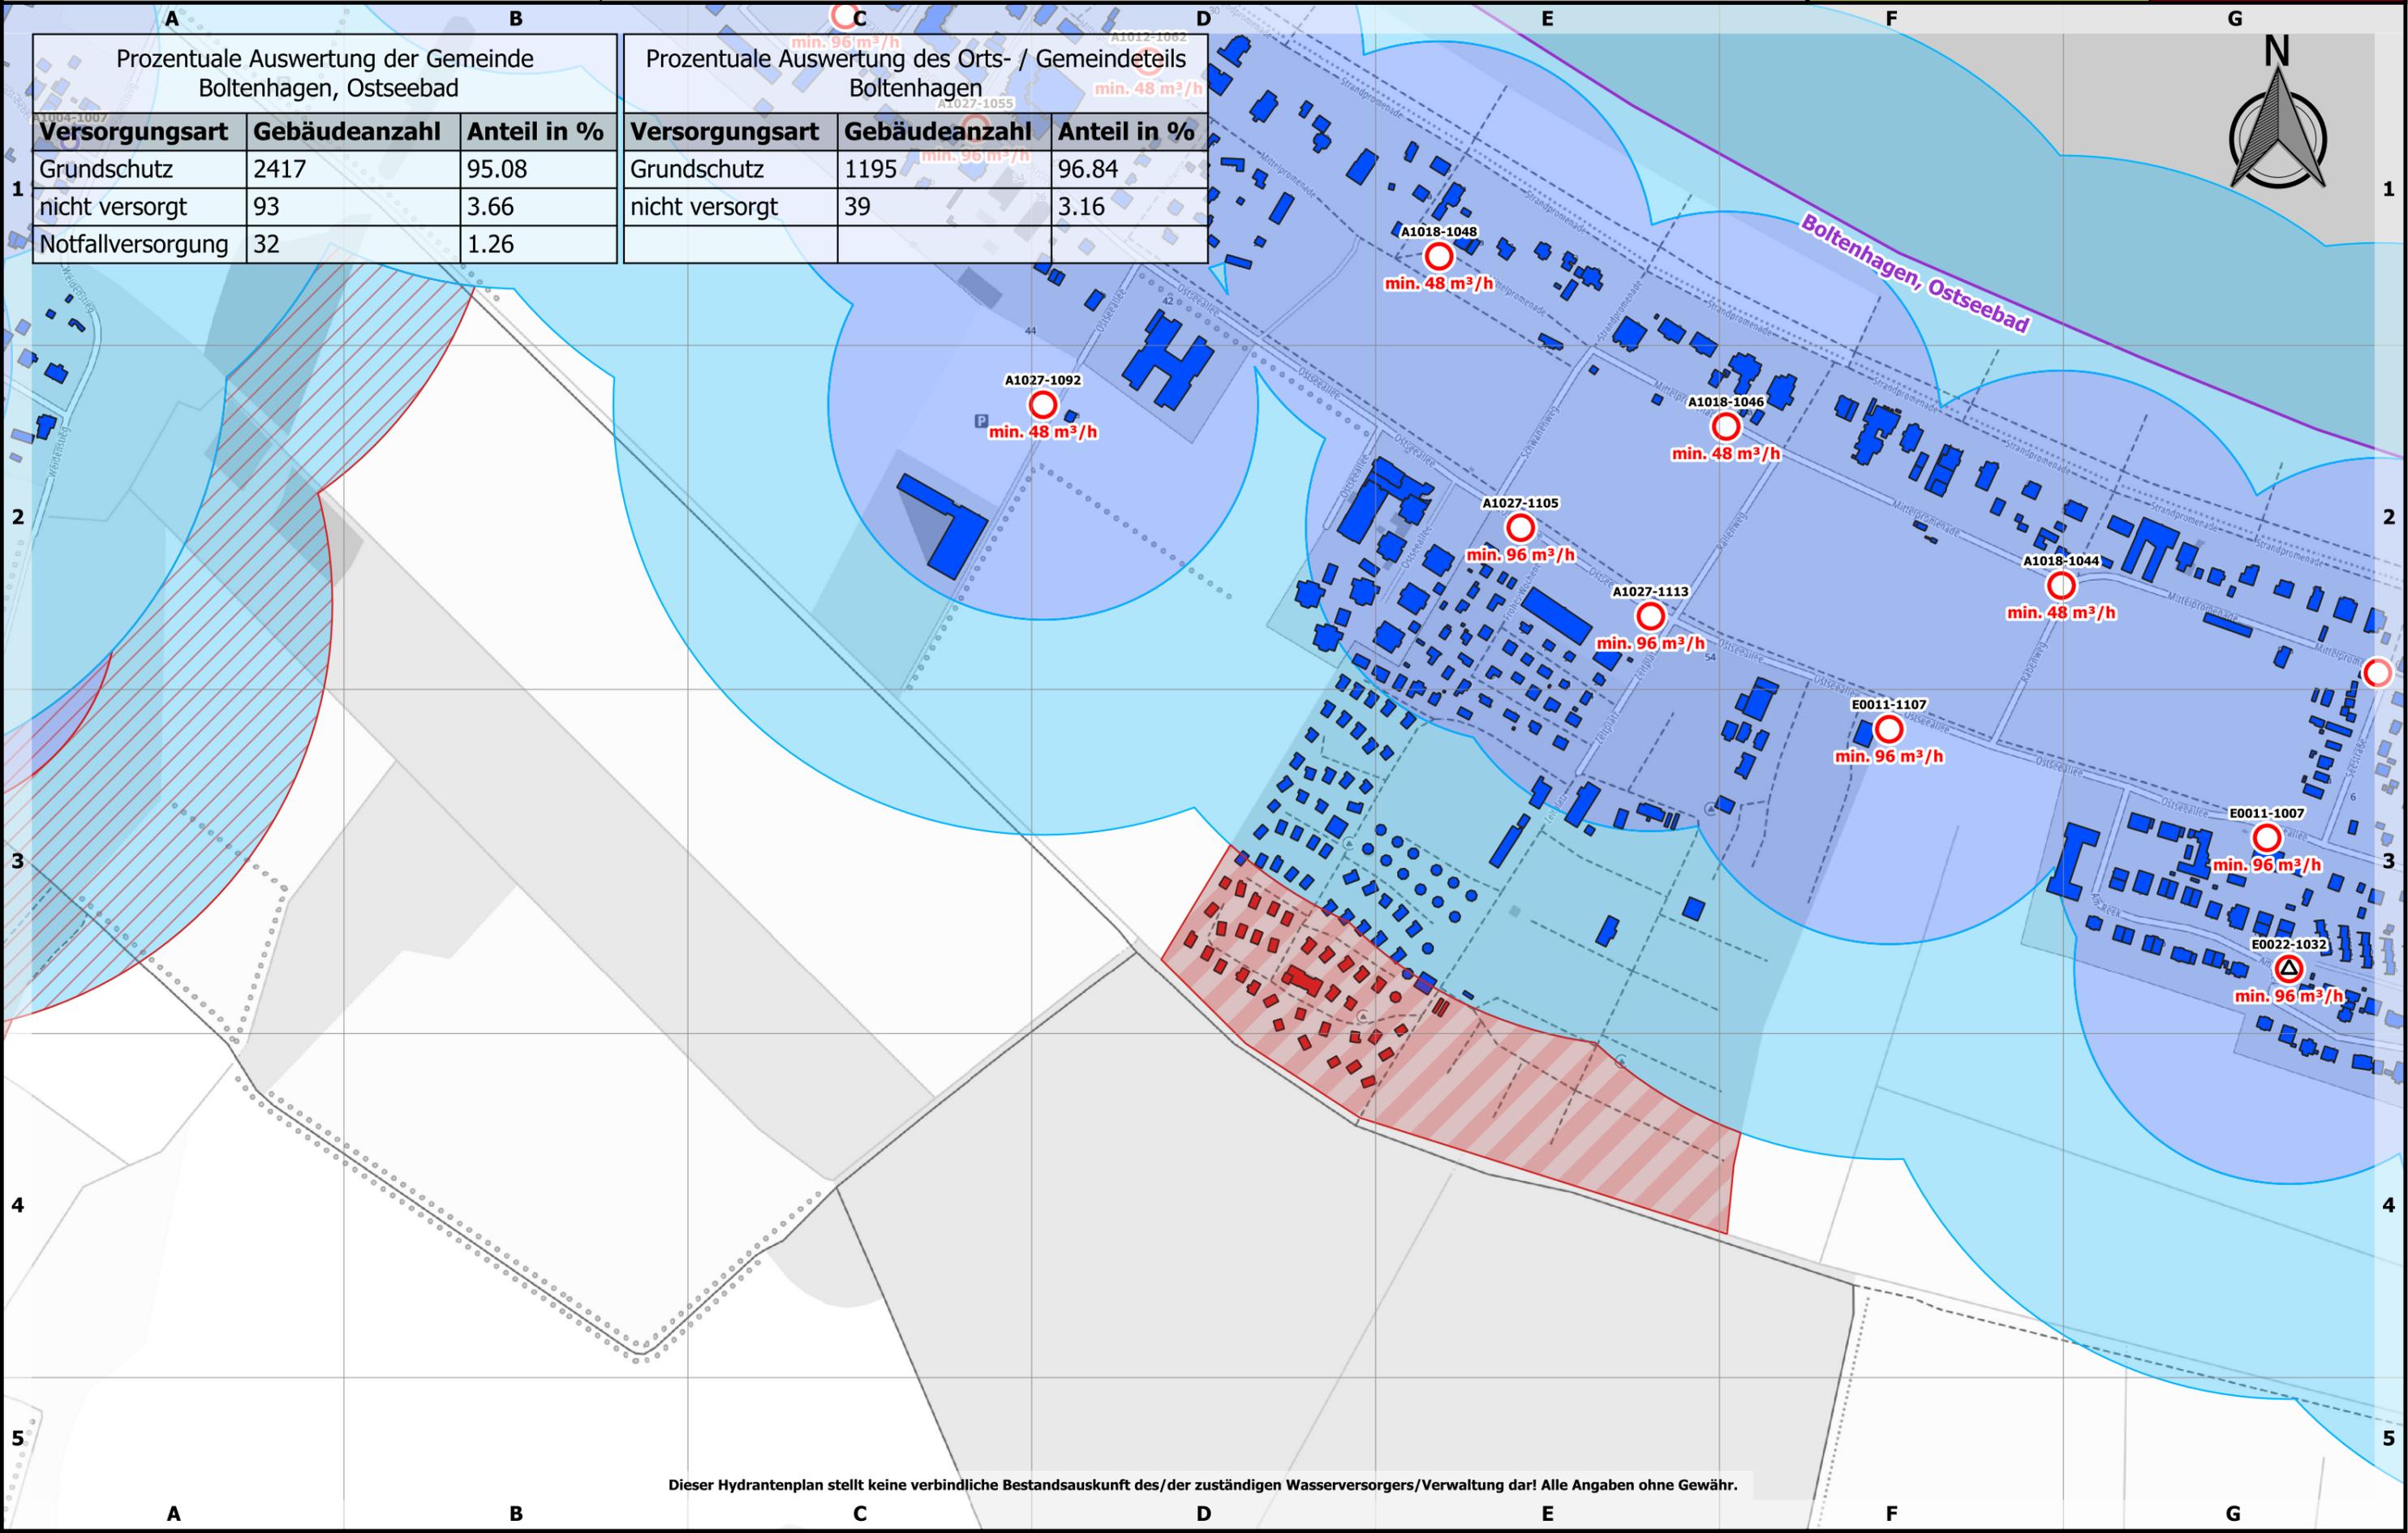



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

664: 3.3

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Boltenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1195	96.84
nicht versorgt	39	3.16

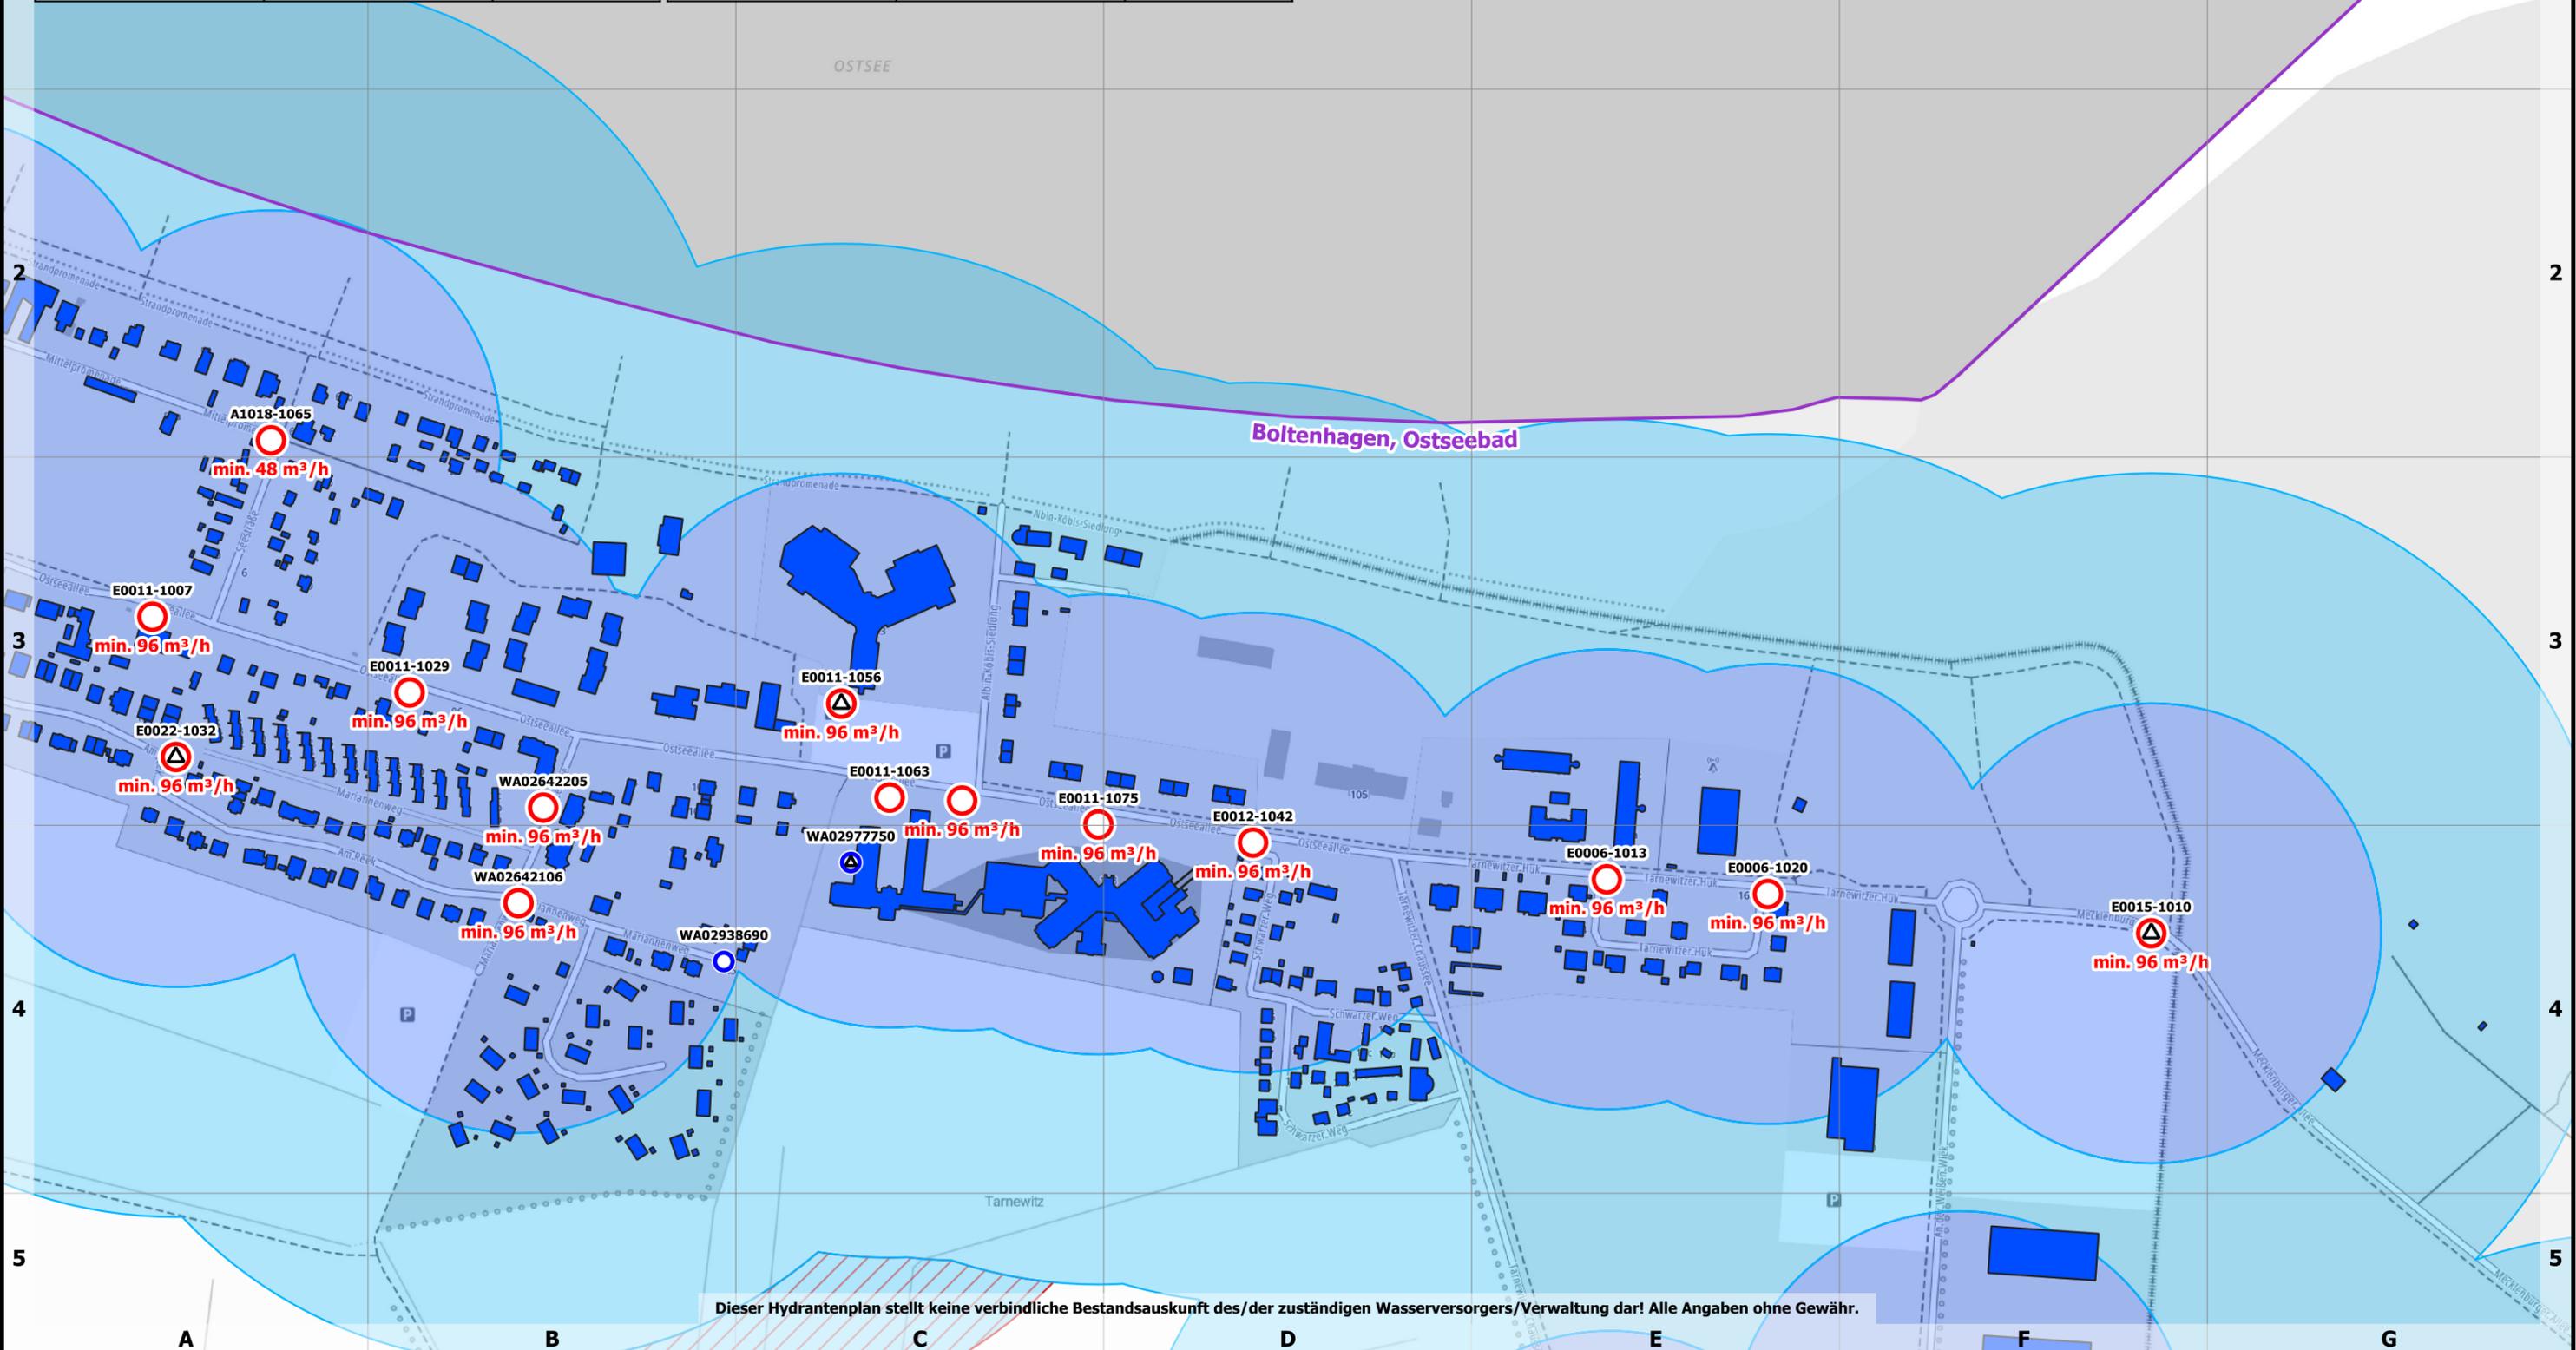

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

679: 2.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Damshagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Damshagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	453	100.00

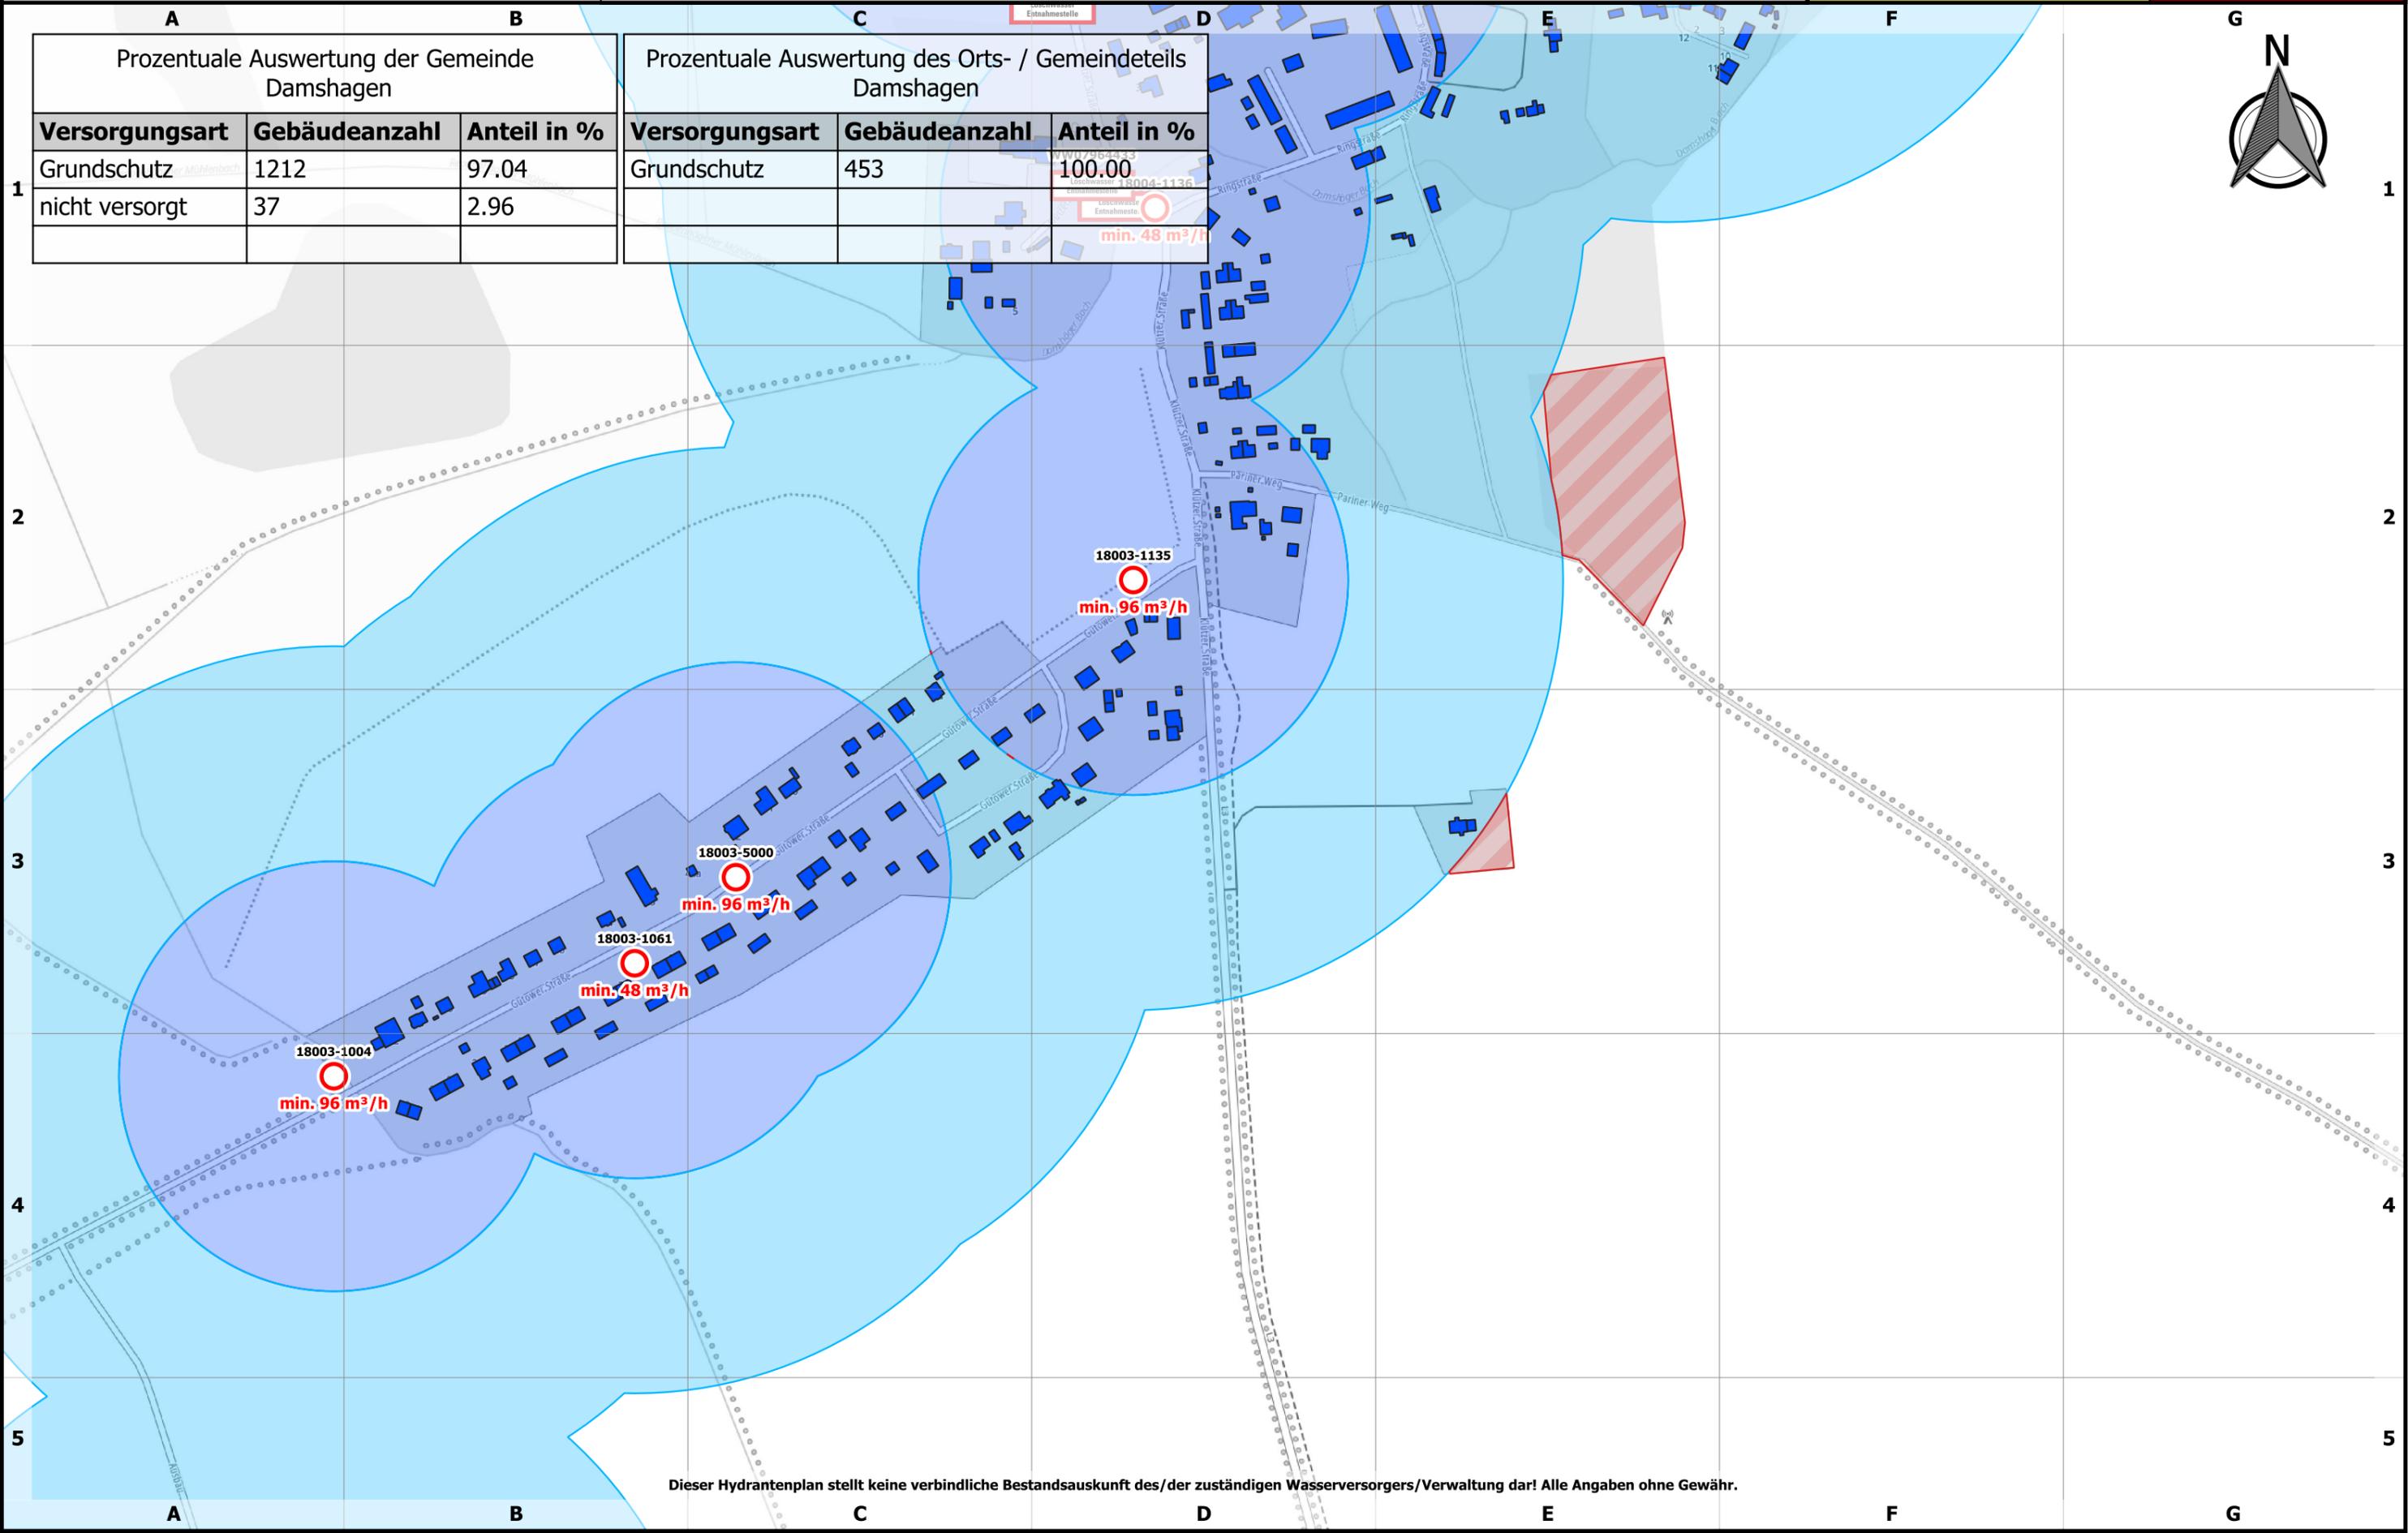



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

679: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Damshagen

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Damshagen

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1212	97.04
nicht versorgt	37	2.96

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	453	100.00

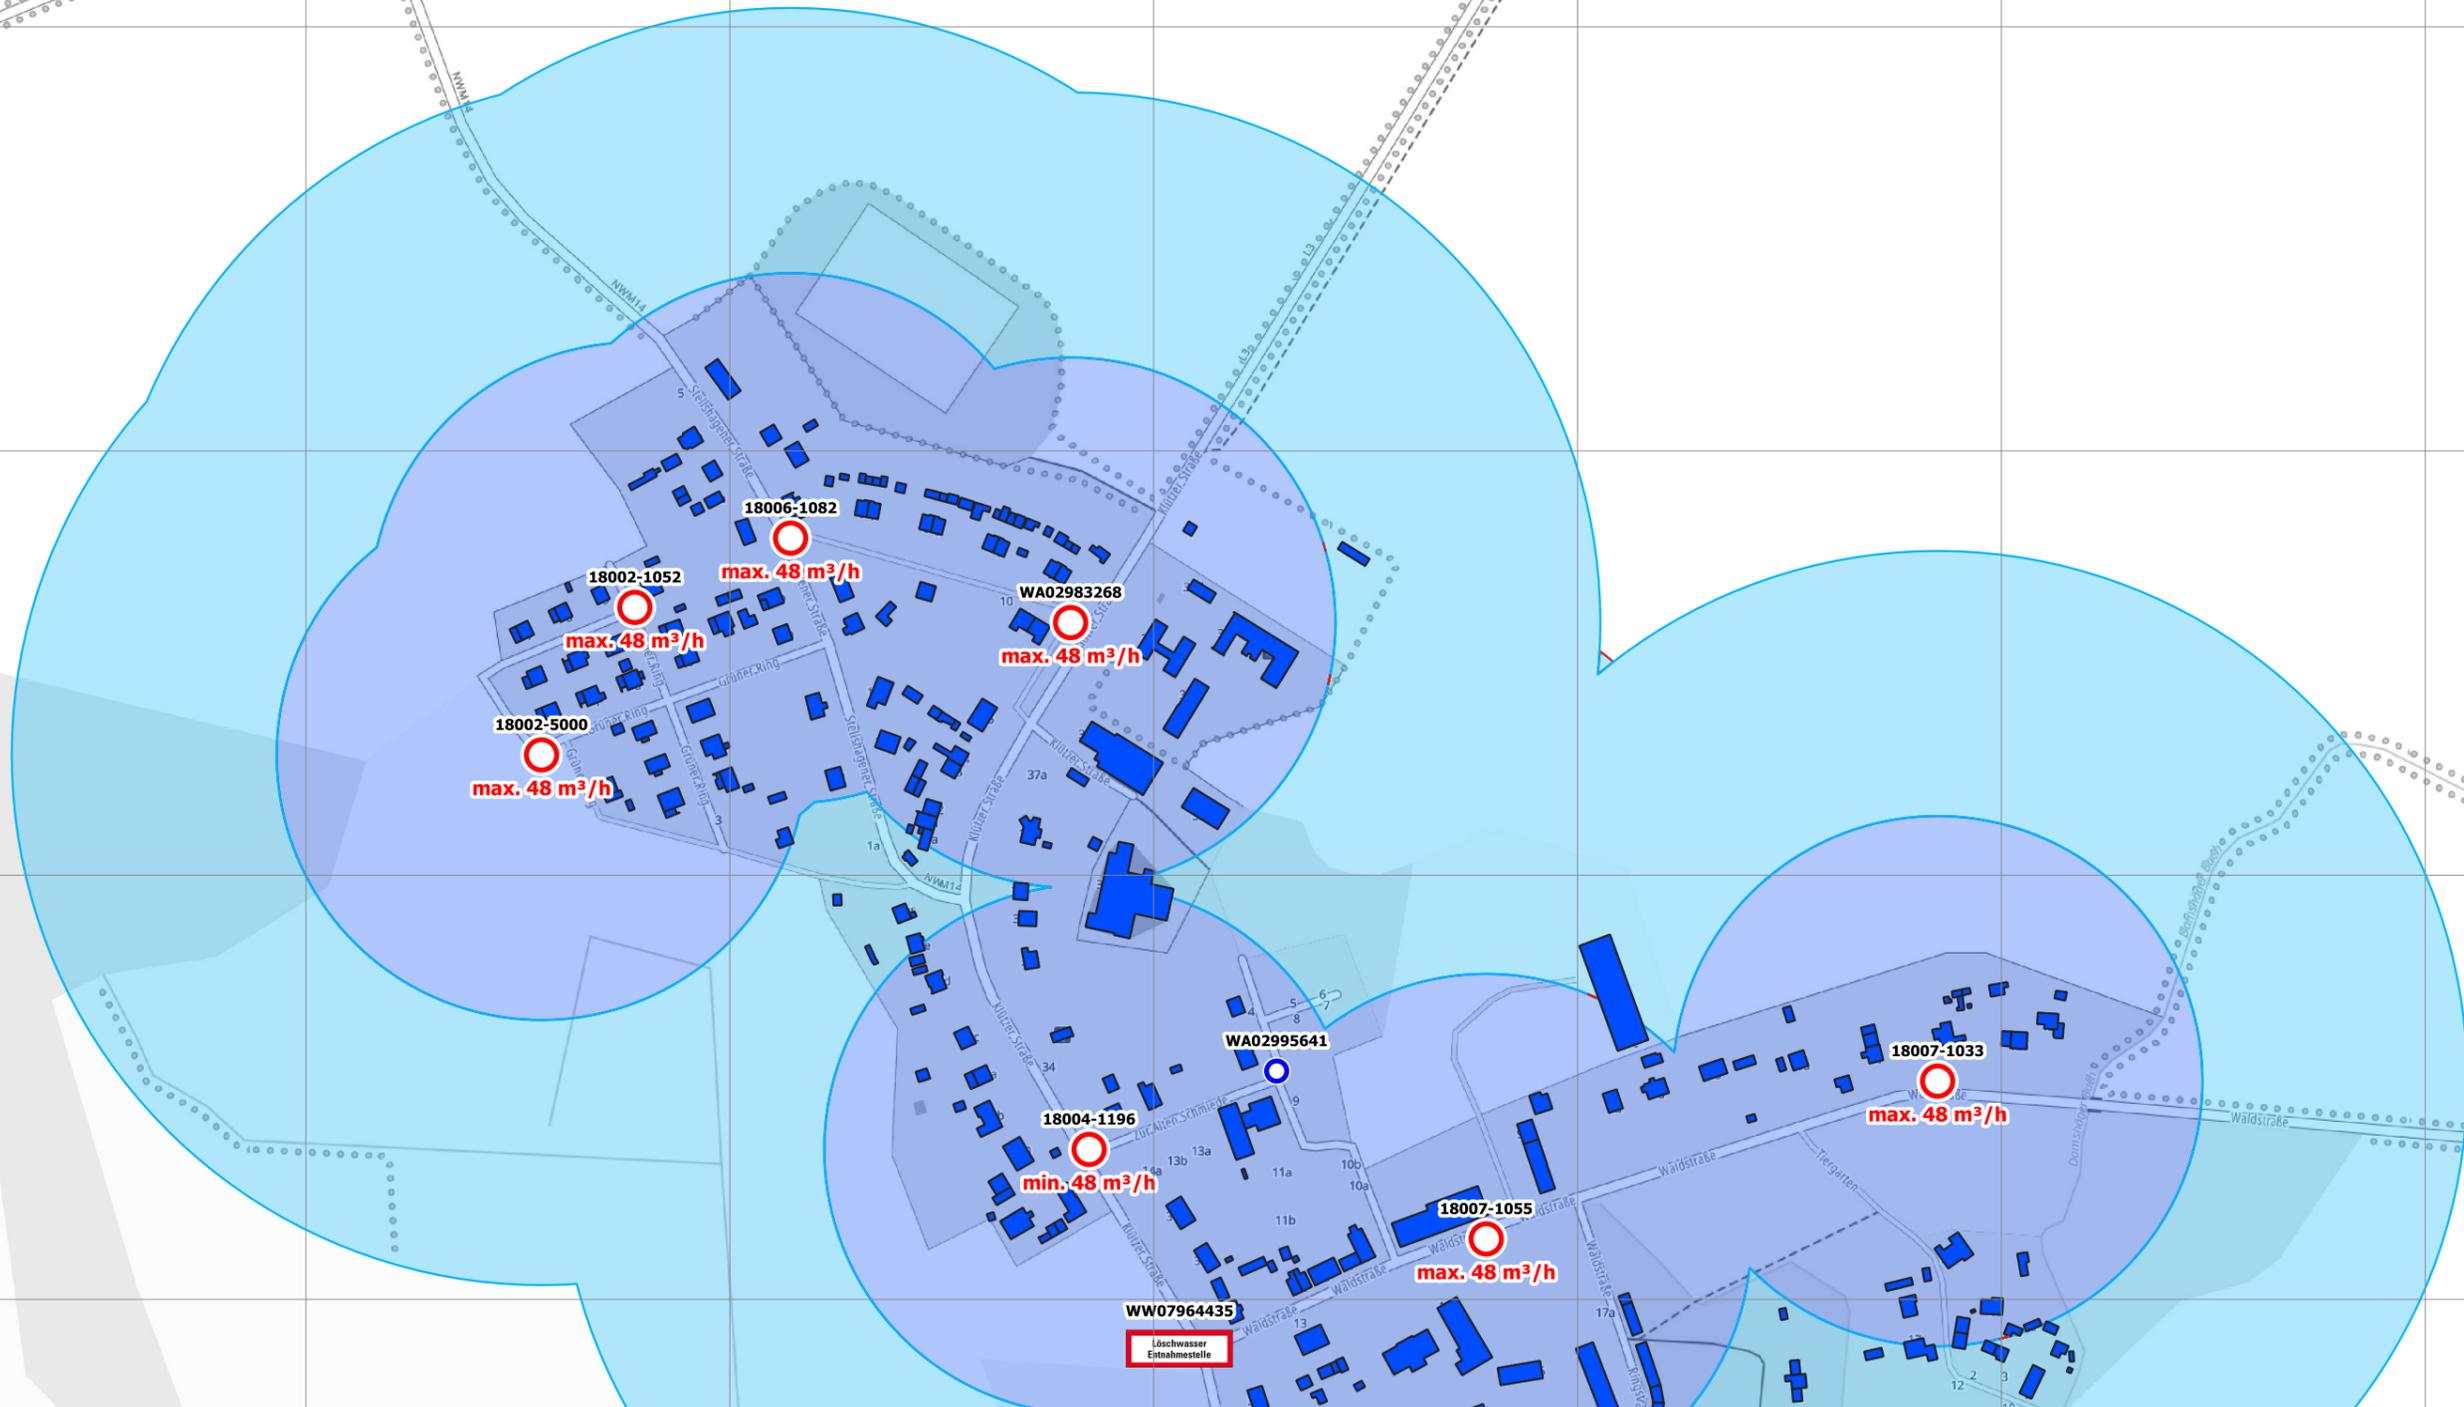

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


680: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zierow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	769	94.12
nicht versorgt	16	1.96
Notfallversorgung	32	3.92

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Zierow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	631	97.23
Notfallversorgung	18	2.77

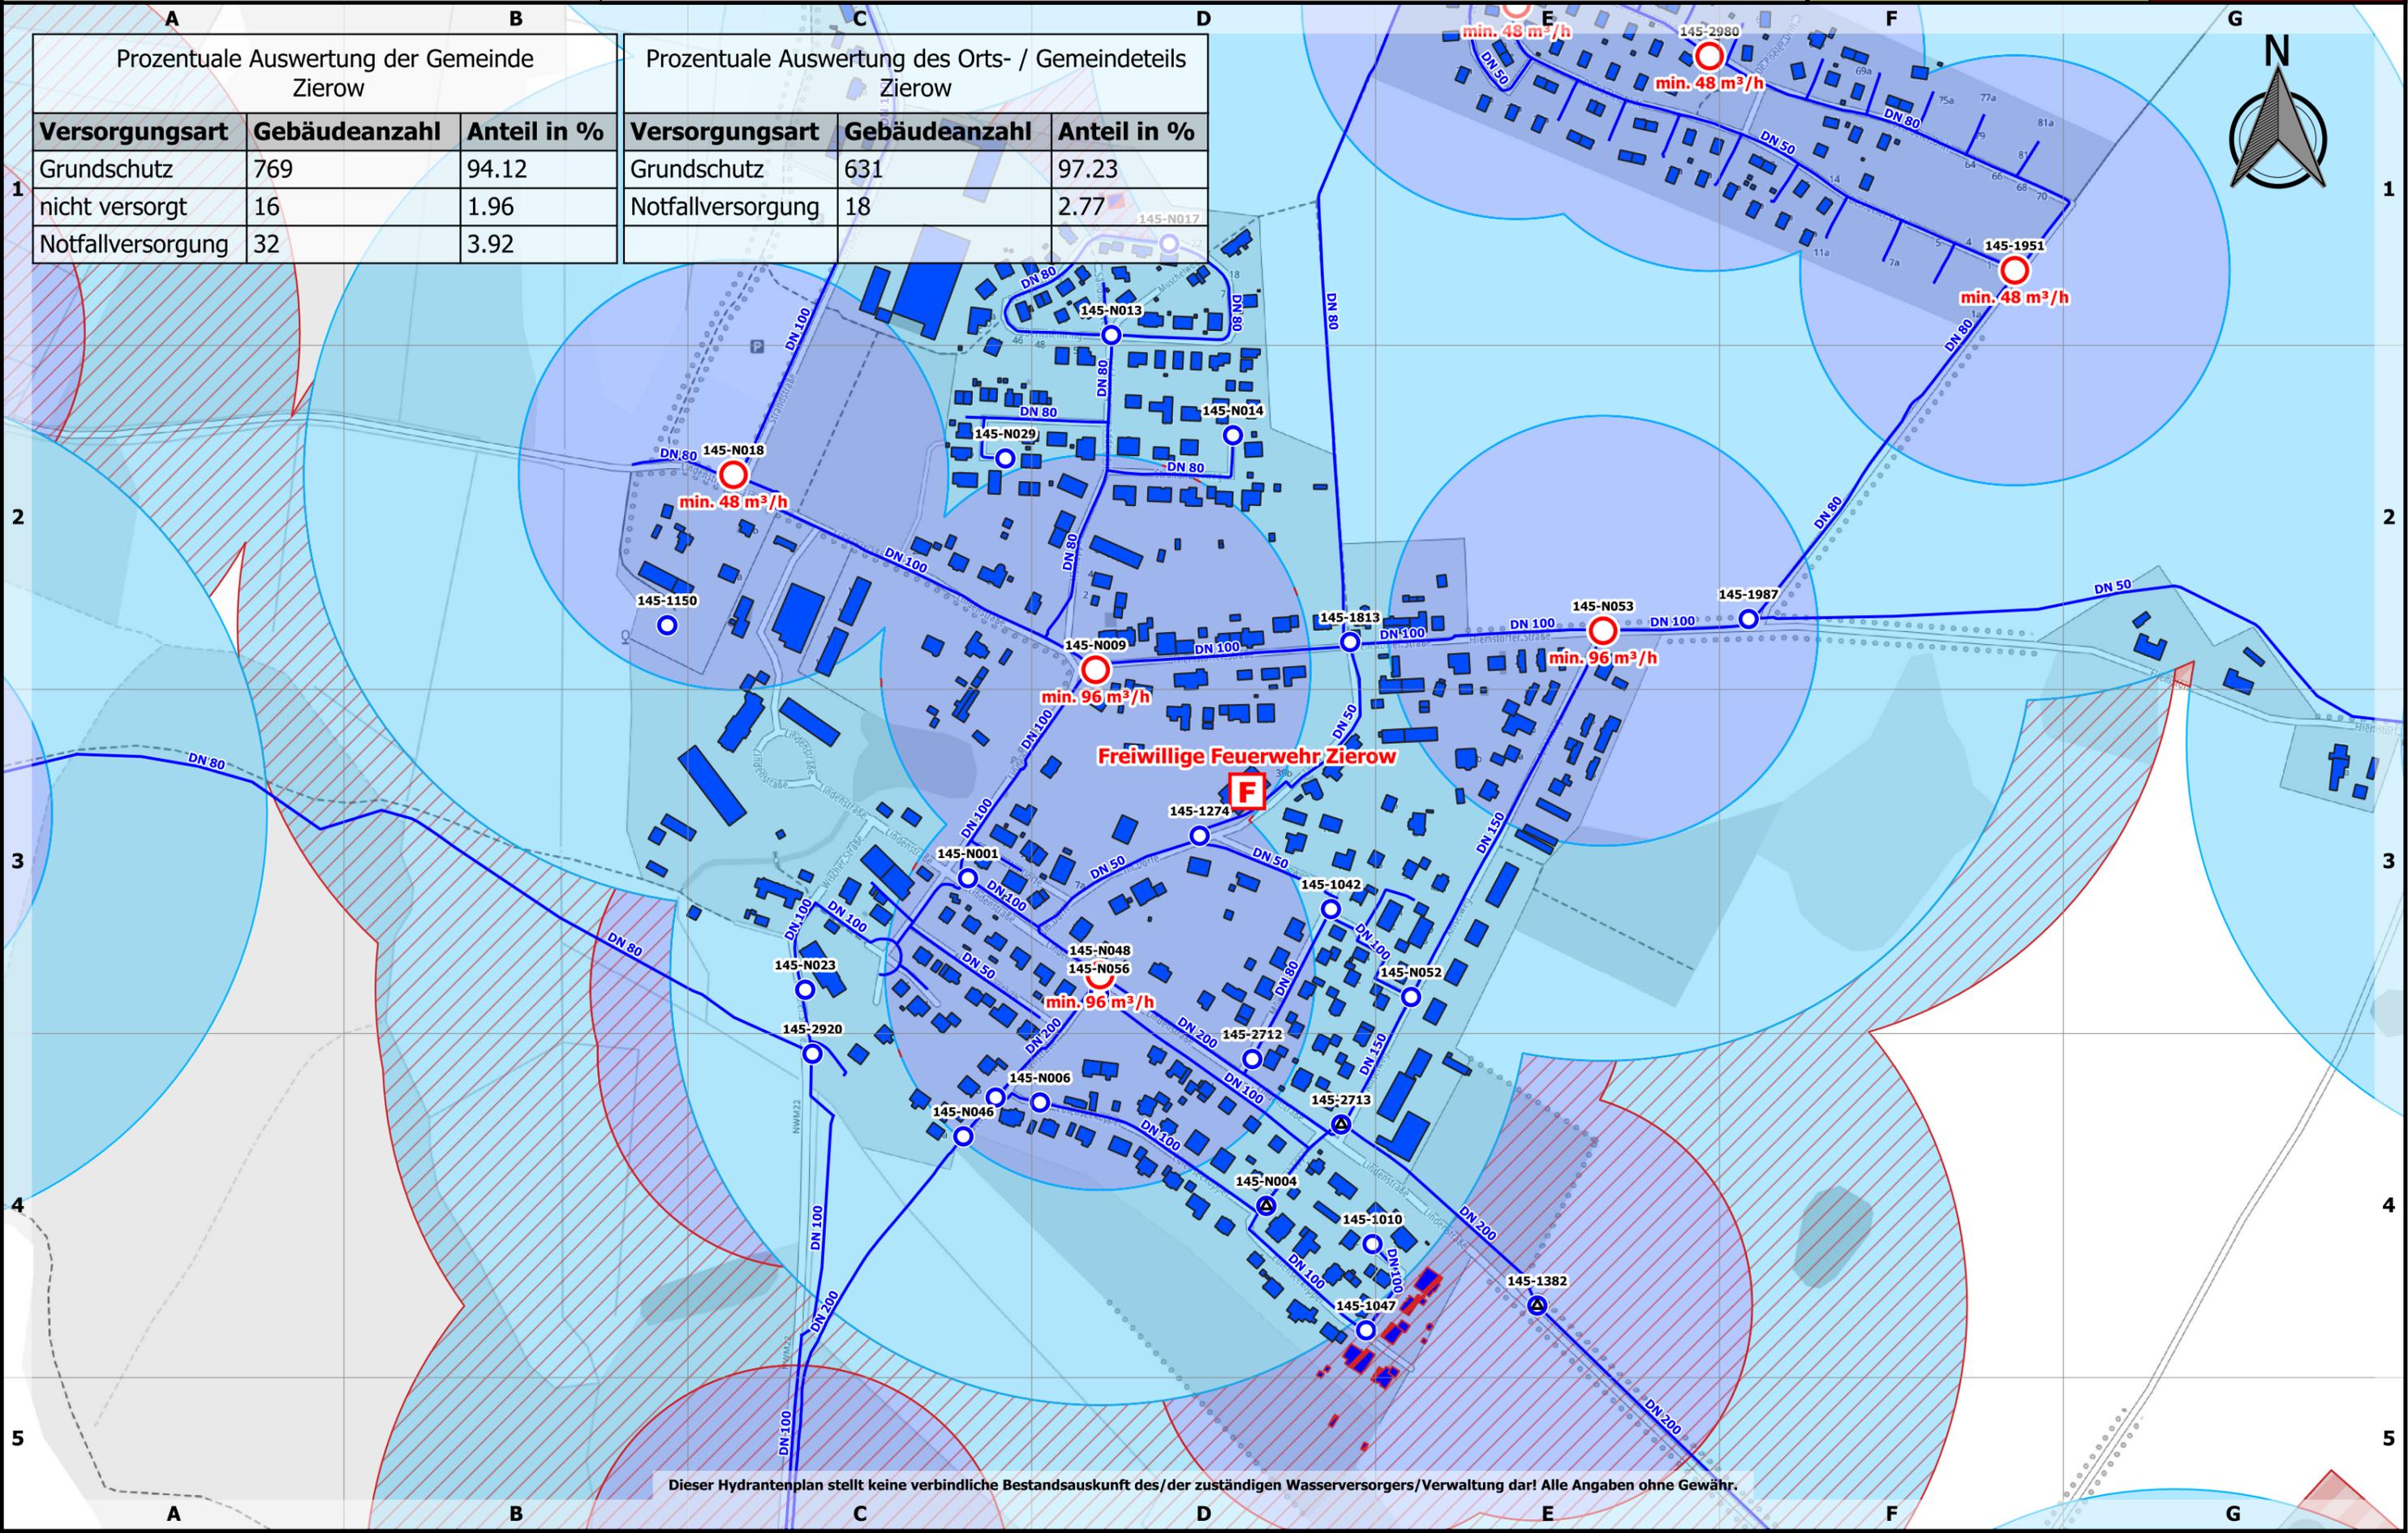

Freiwillige Feuerwehr Zierow

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

664: 2.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Boltenhagen, Ostseebad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	2417	95.08
nicht versorgt	93	3.66
Notfallversorgung	32	1.26

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Boltenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1195	96.84
nicht versorgt	39	3.16

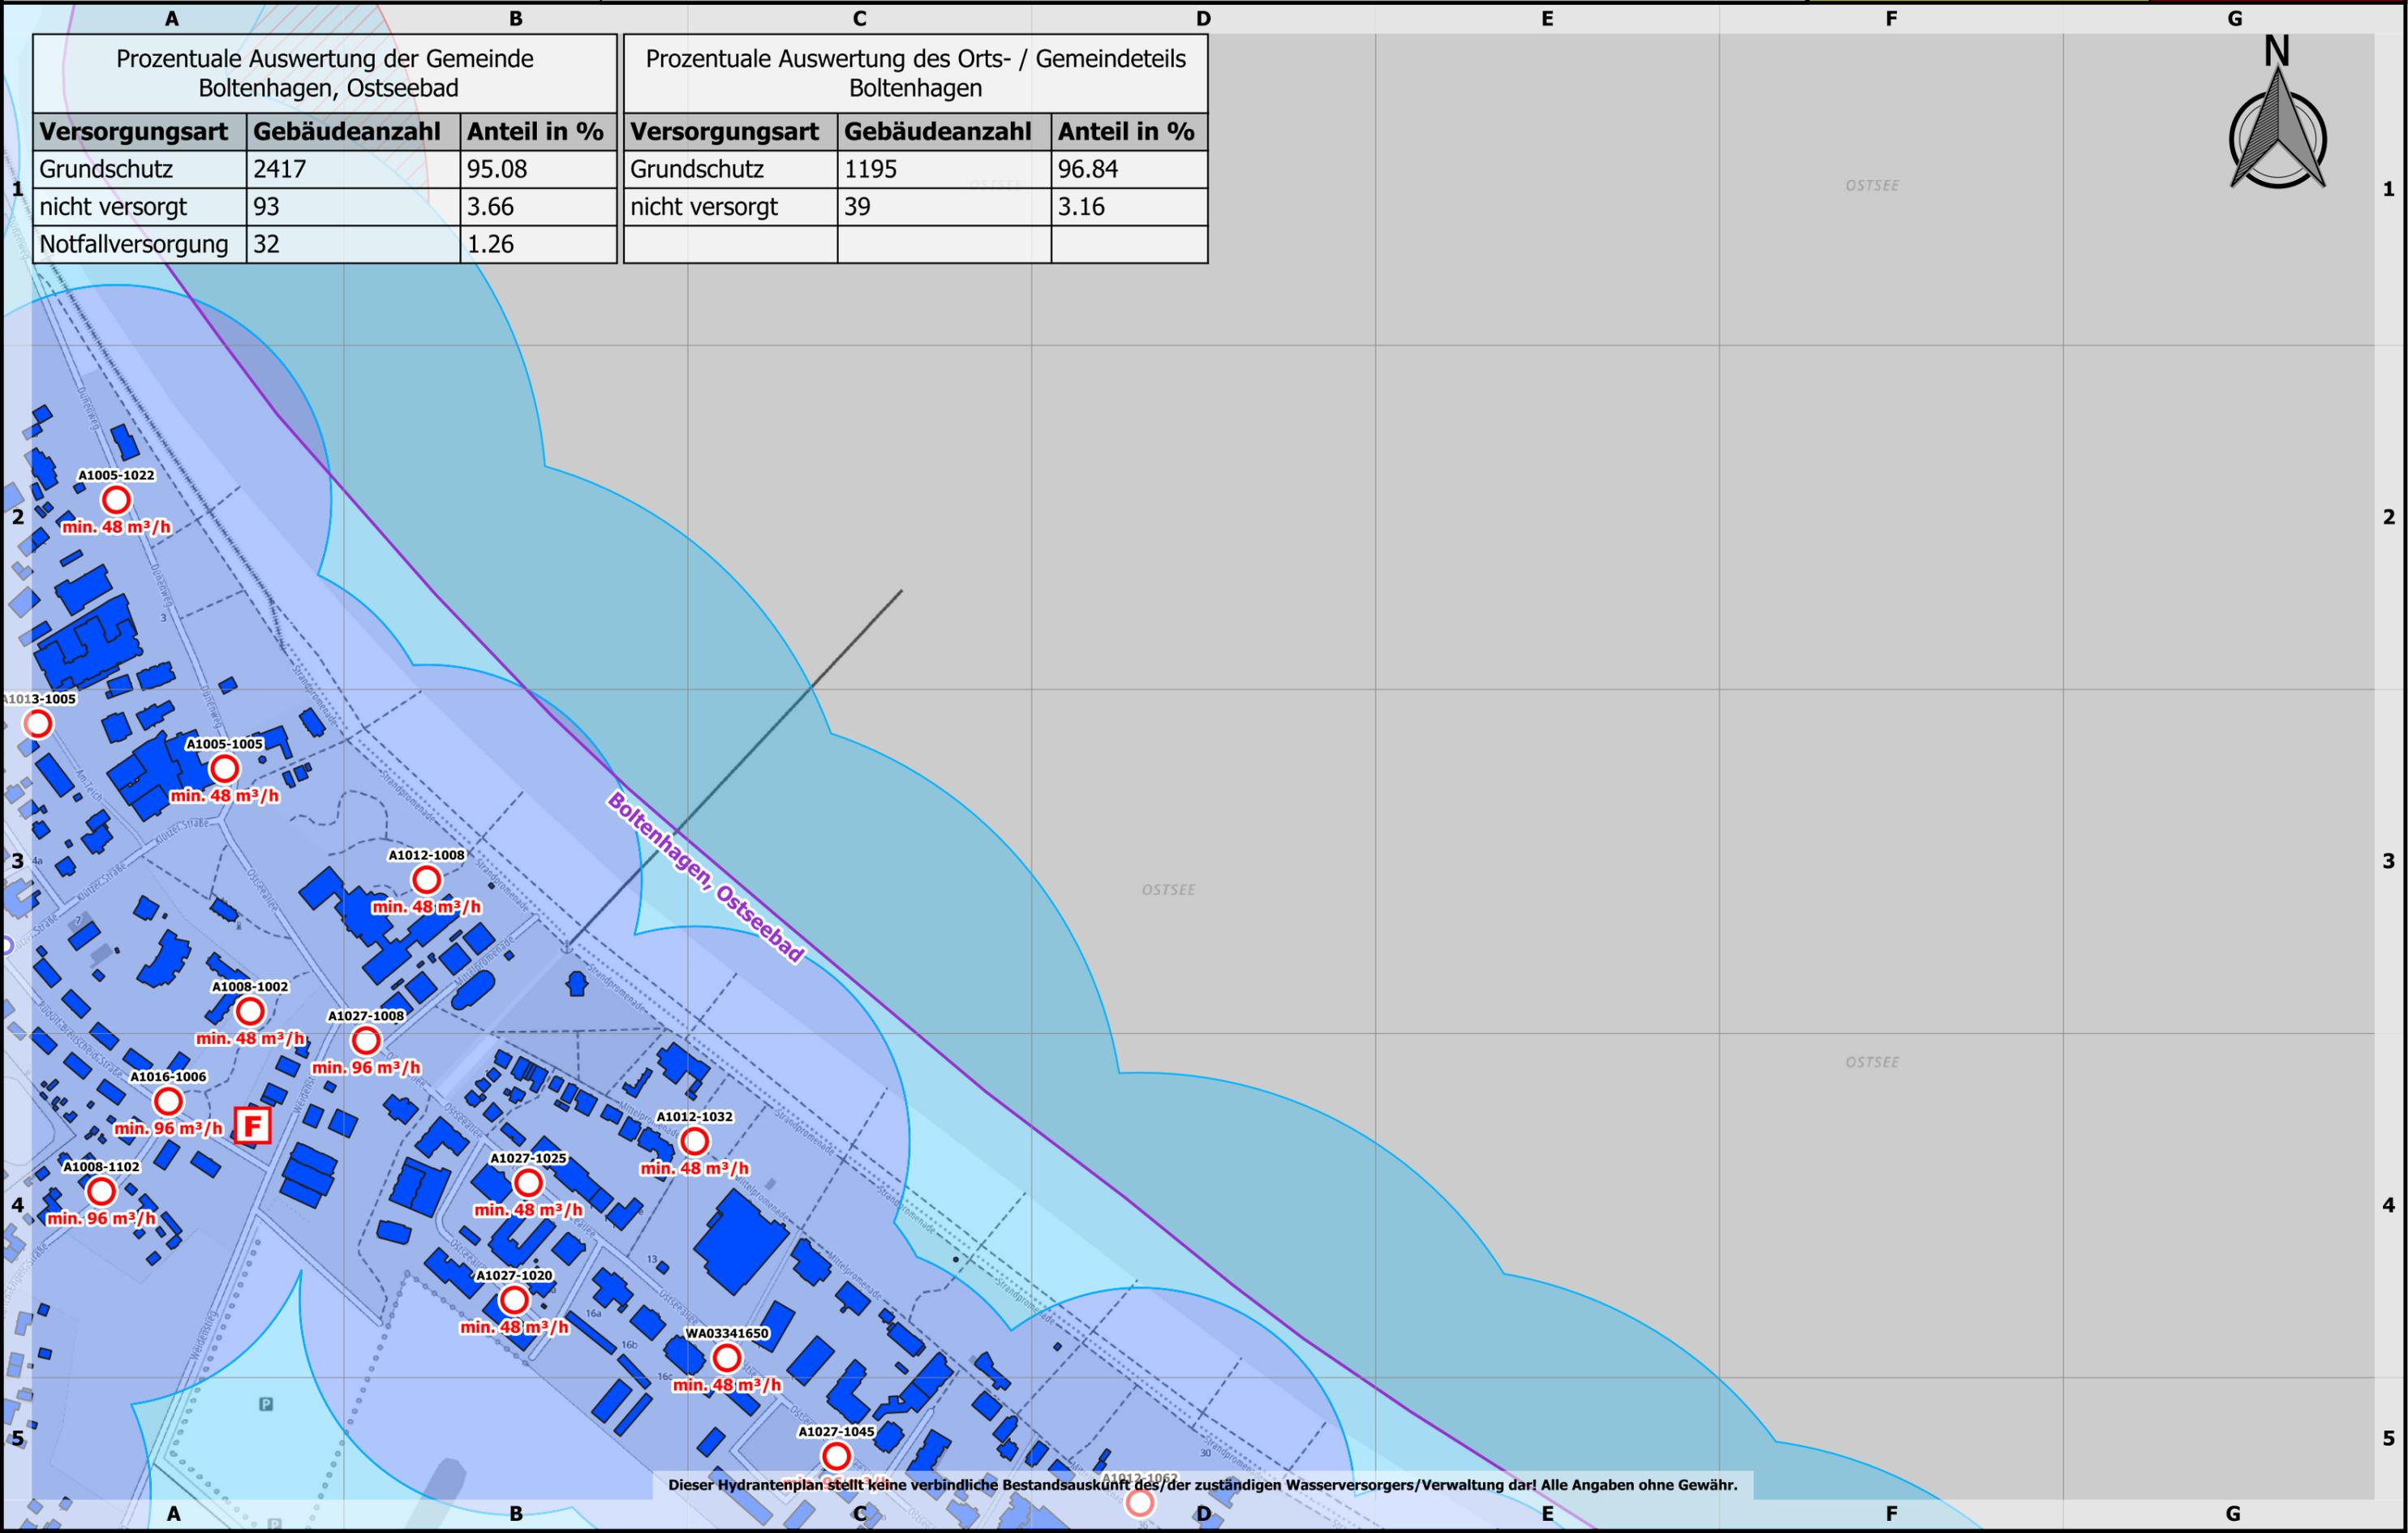

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.