



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

1: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Alt Meteln

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Alt Meteln

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	305	83.79
nicht versorgt	10	2.75
Notfallversorgung	49	13.46

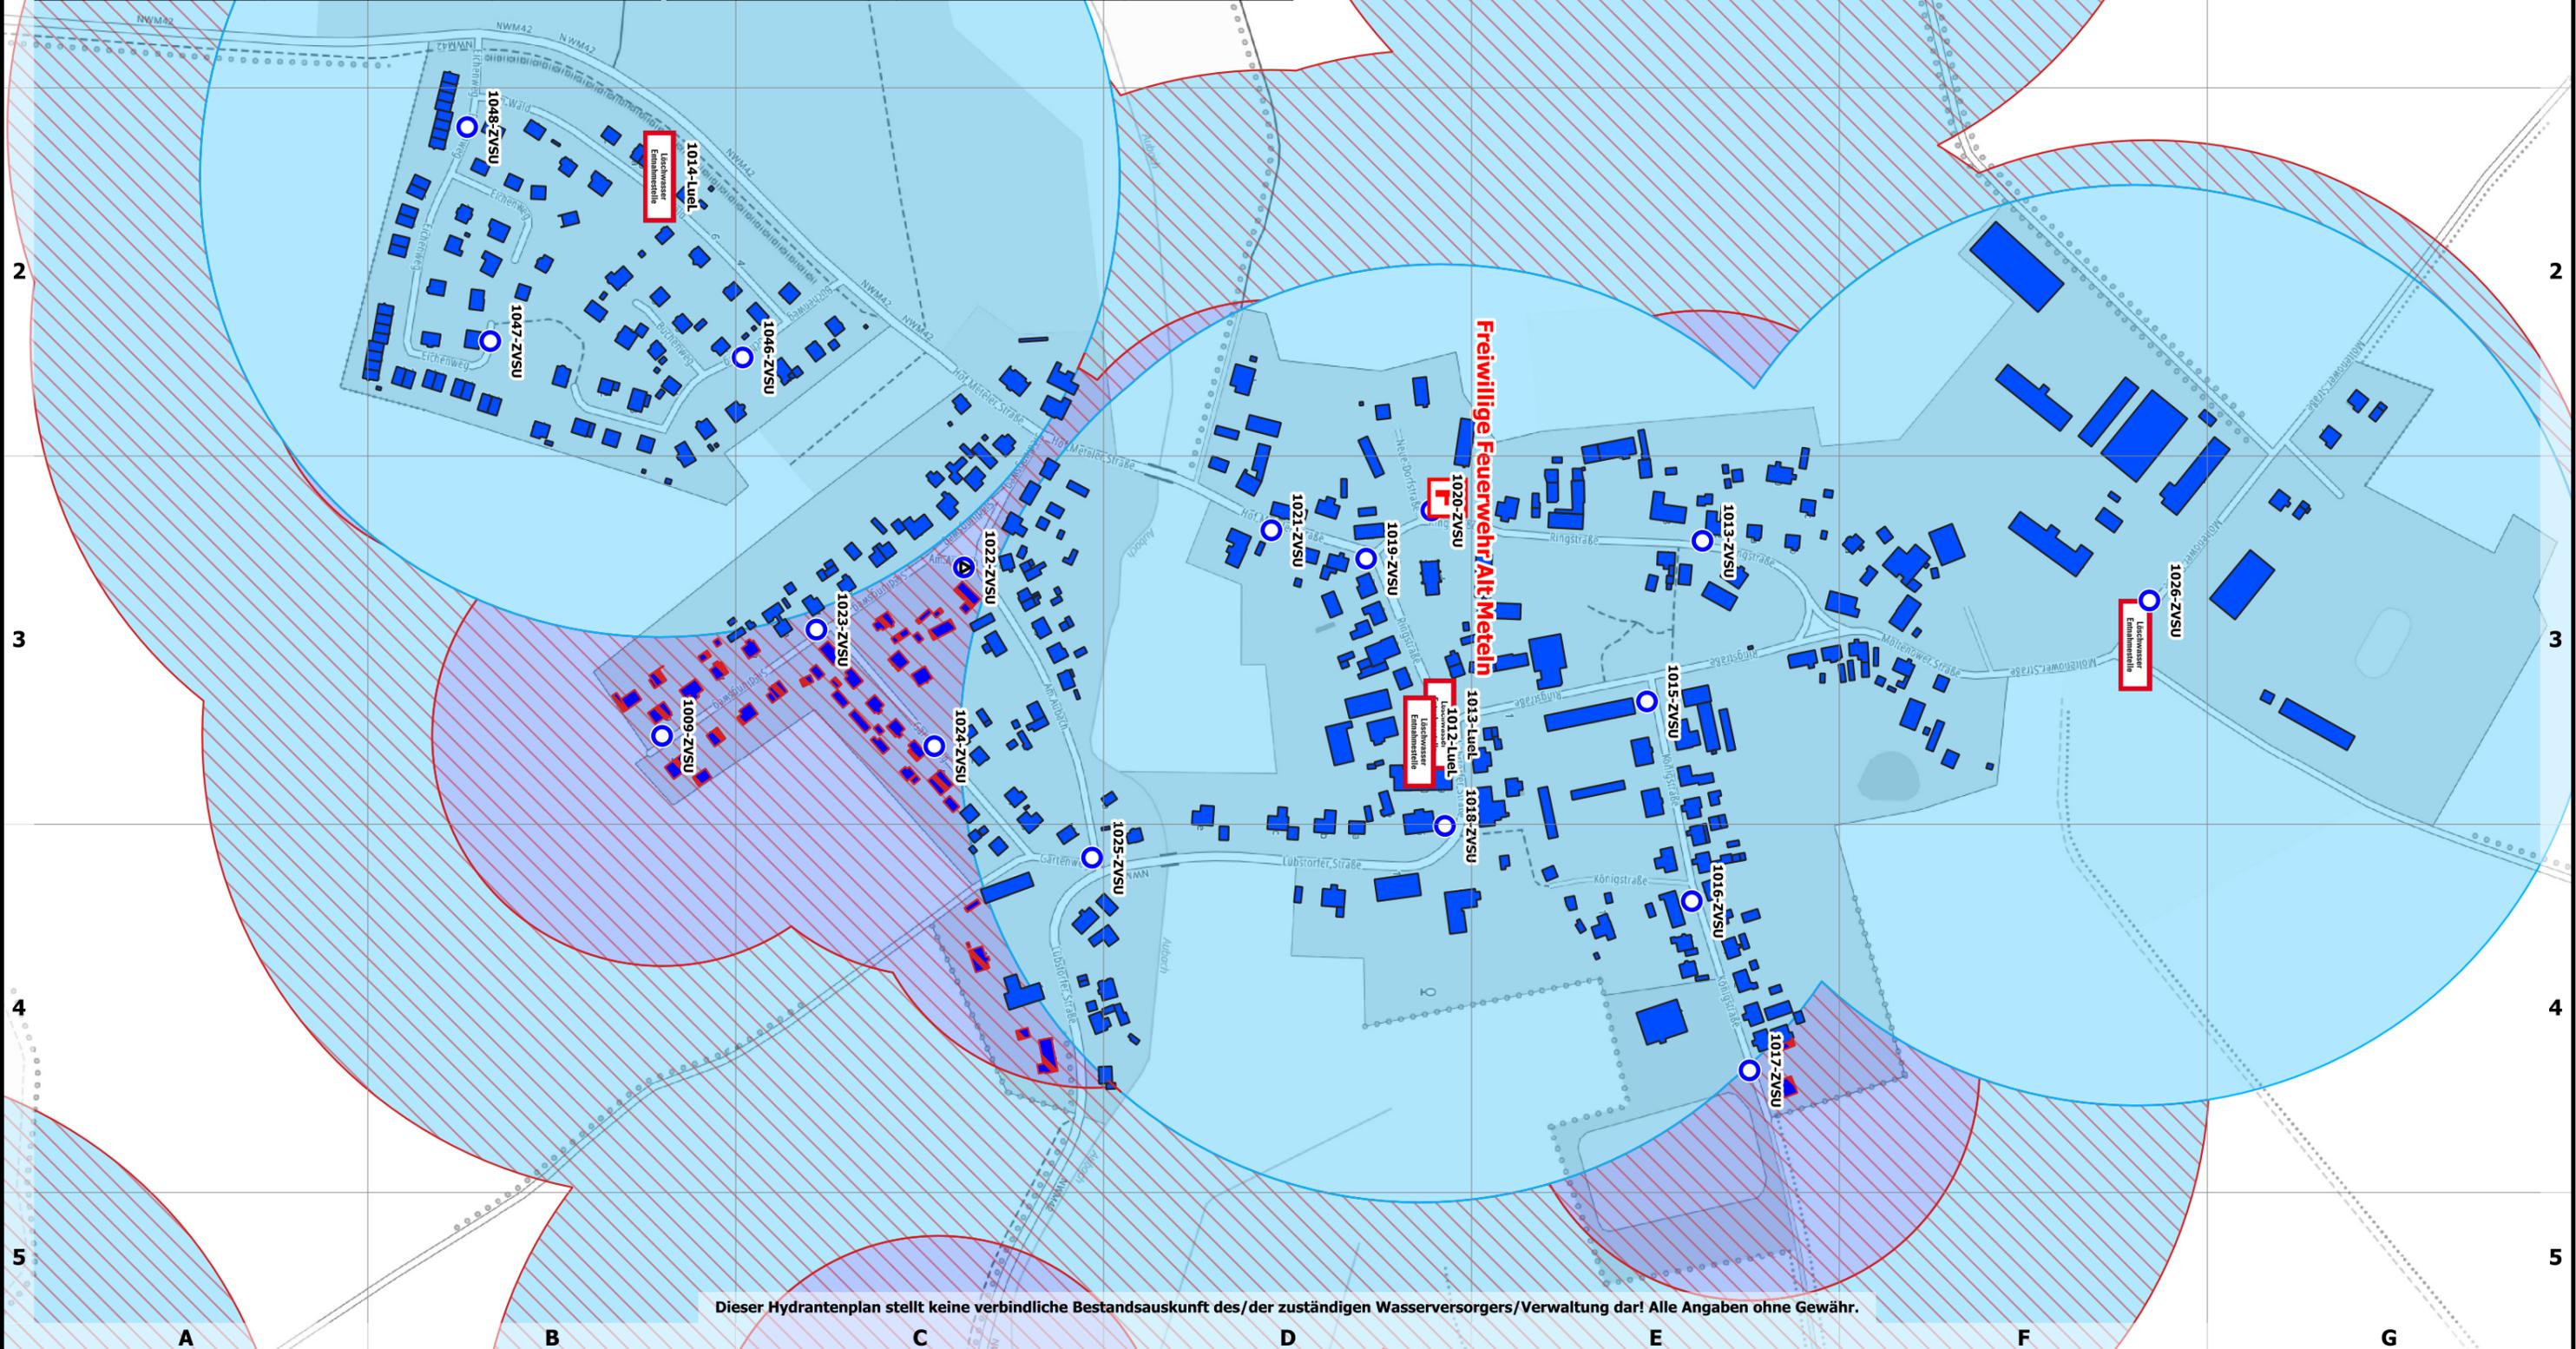


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

2: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Böken		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	103	67.32
nicht versorgt	29	18.95
Notfallversorgung	21	13.73

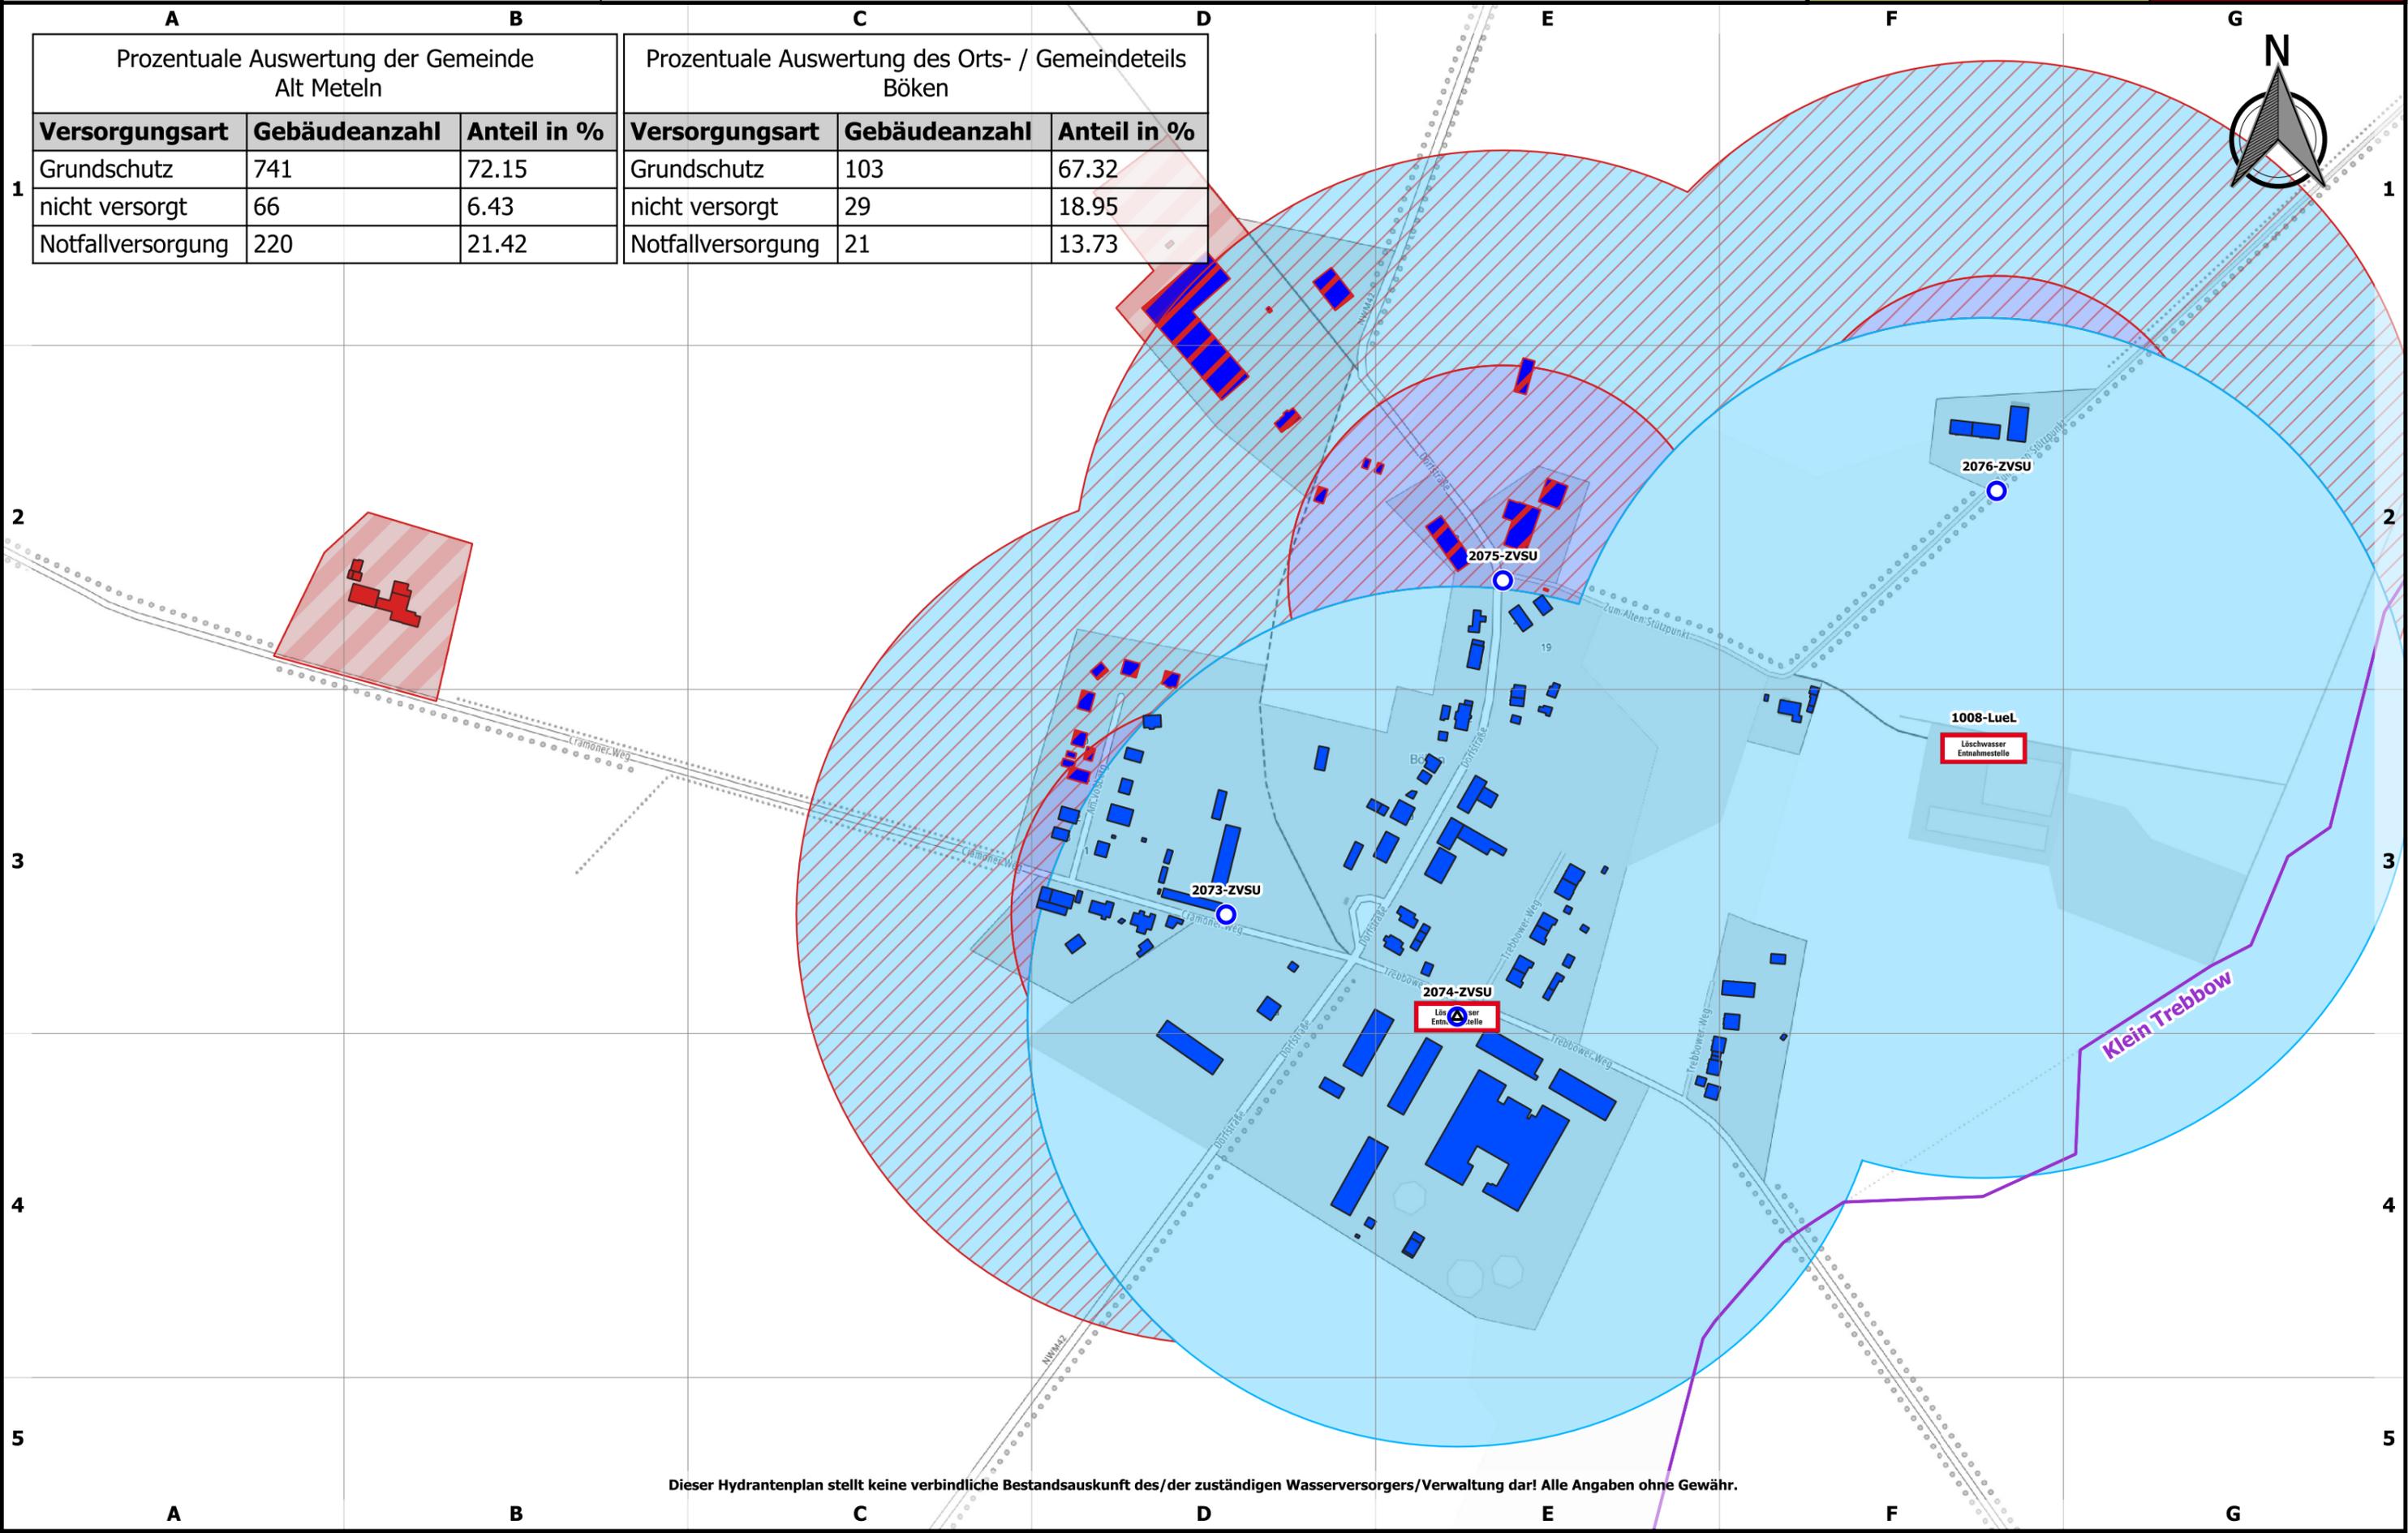


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln			Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grevenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %	Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15	Grundschutz	29	45.31
nicht versorgt	66	6.43	nicht versorgt	11	17.19
Notfallversorgung	220	21.42	Notfallversorgung	24	37.50

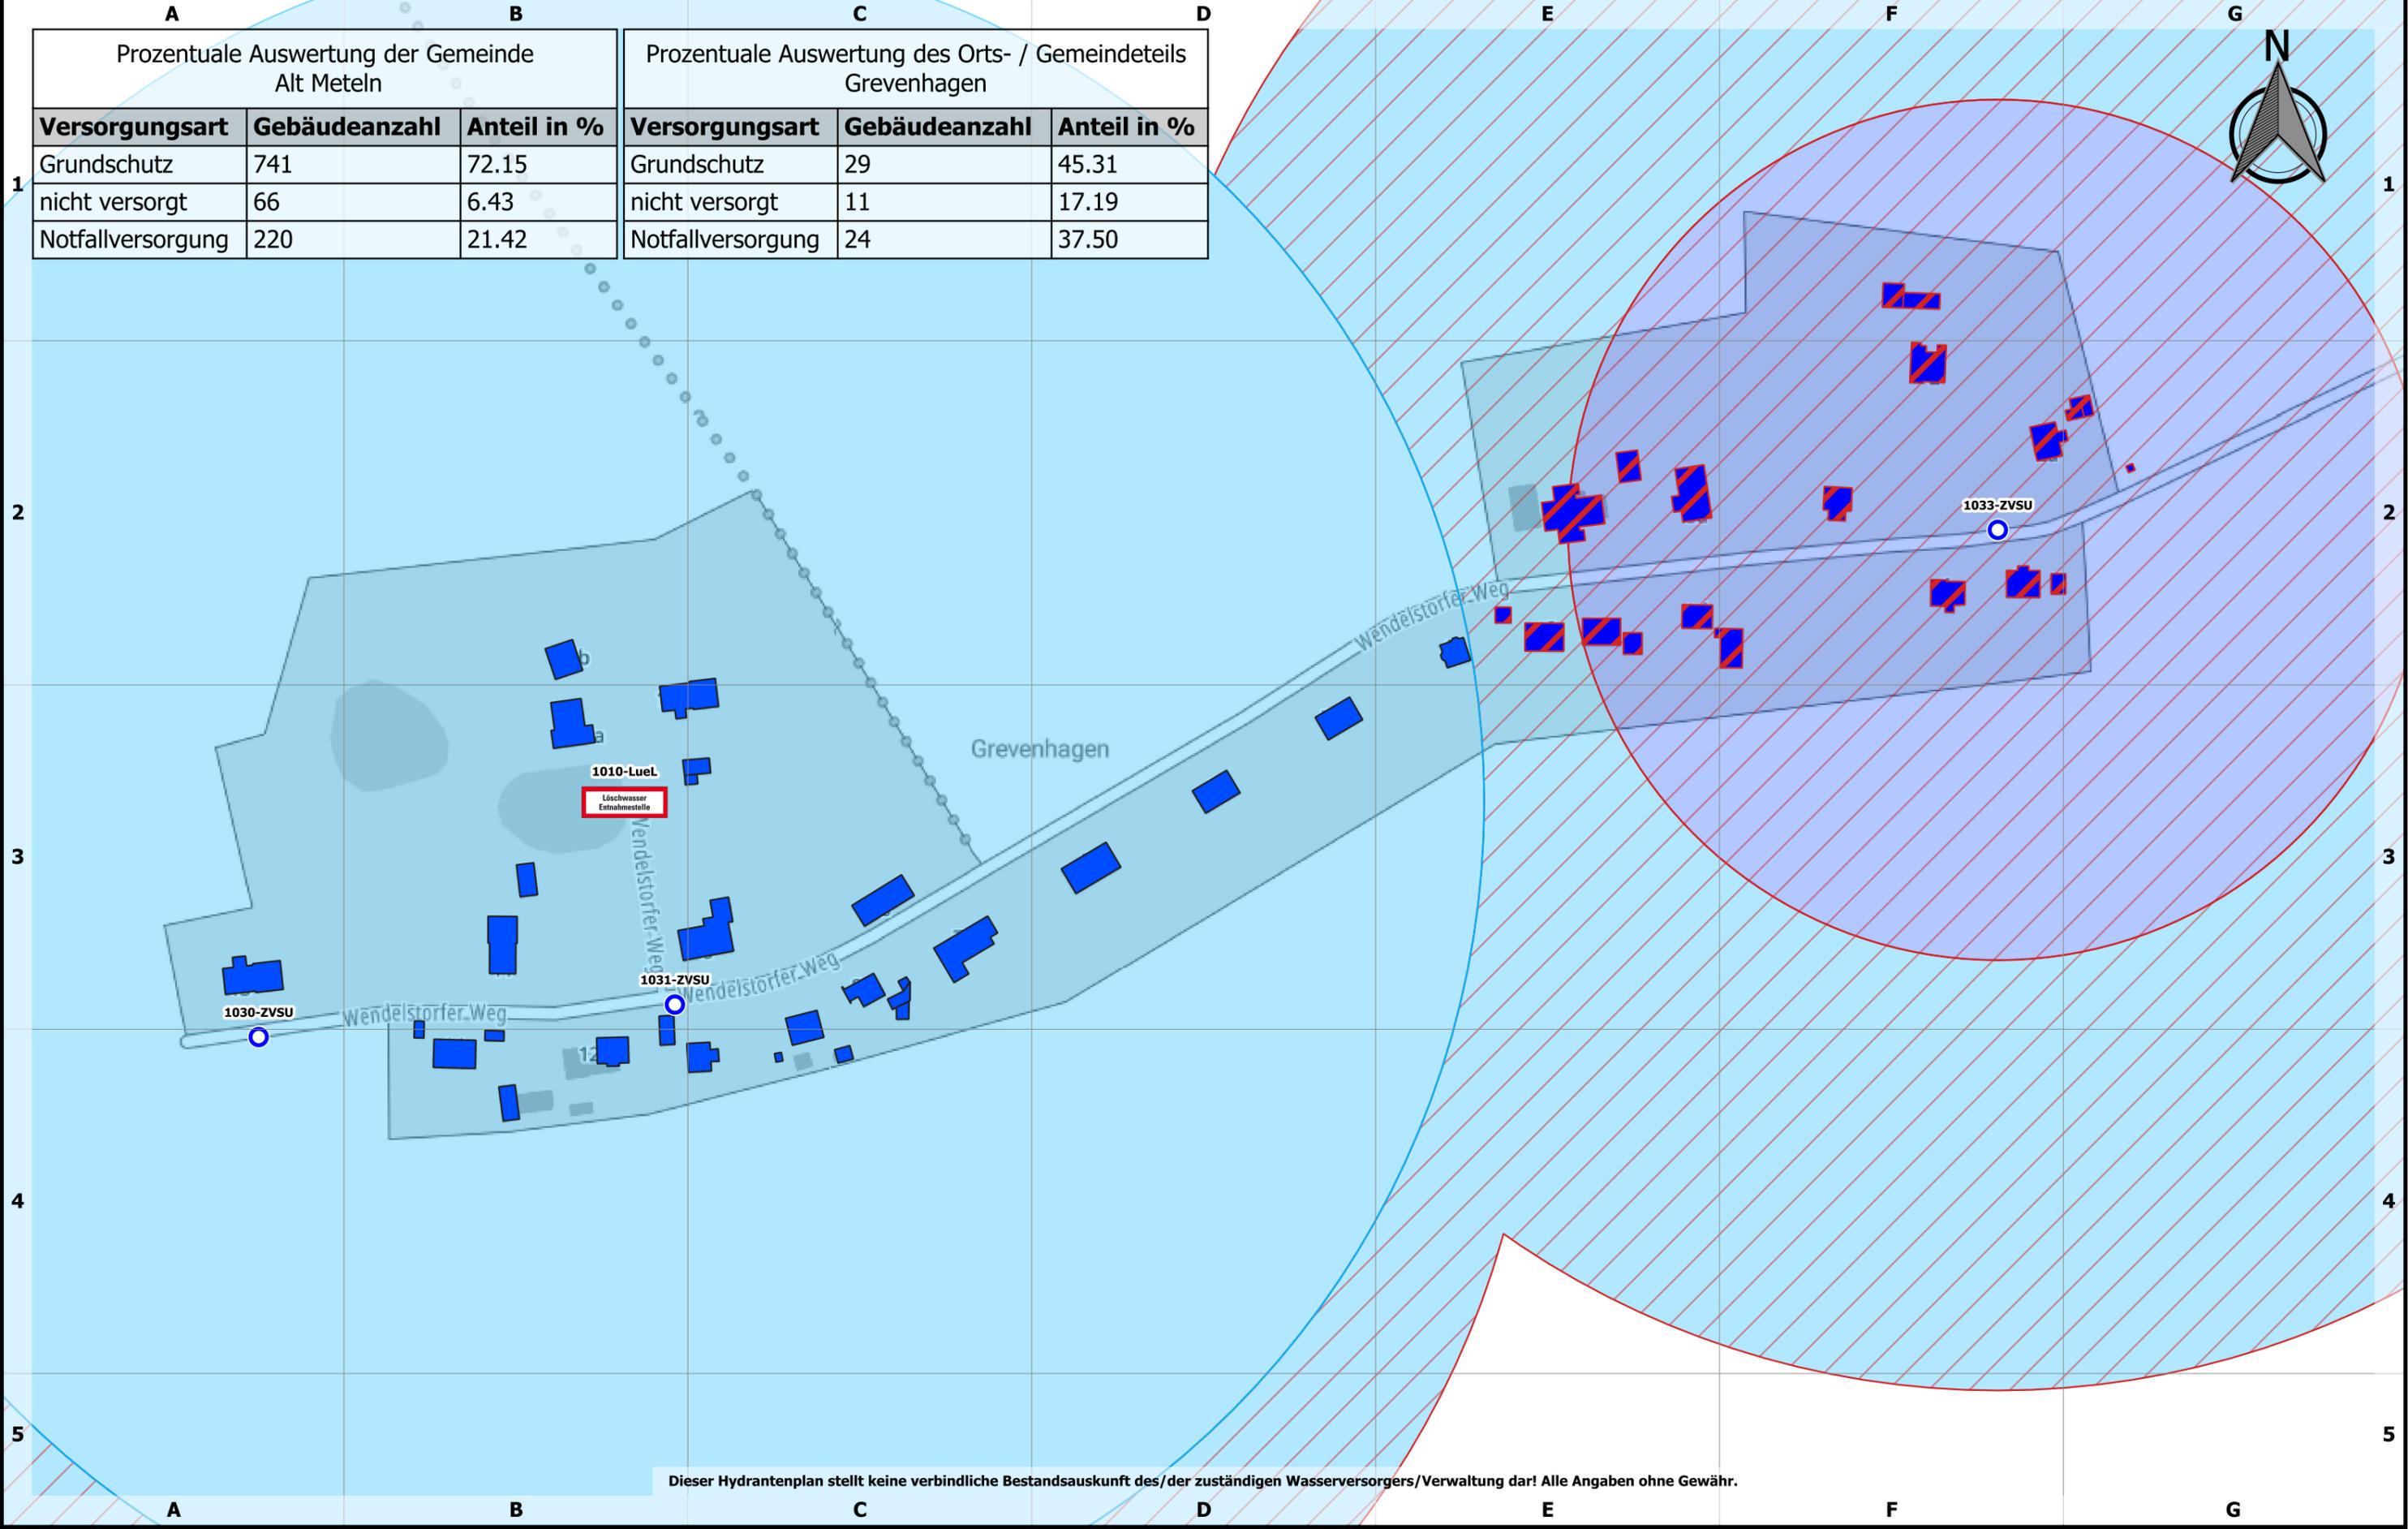



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Hof Meteln




Stand:
22.05.2023

4: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hof Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	222	99.55
Notfallversorgung	1	0.45

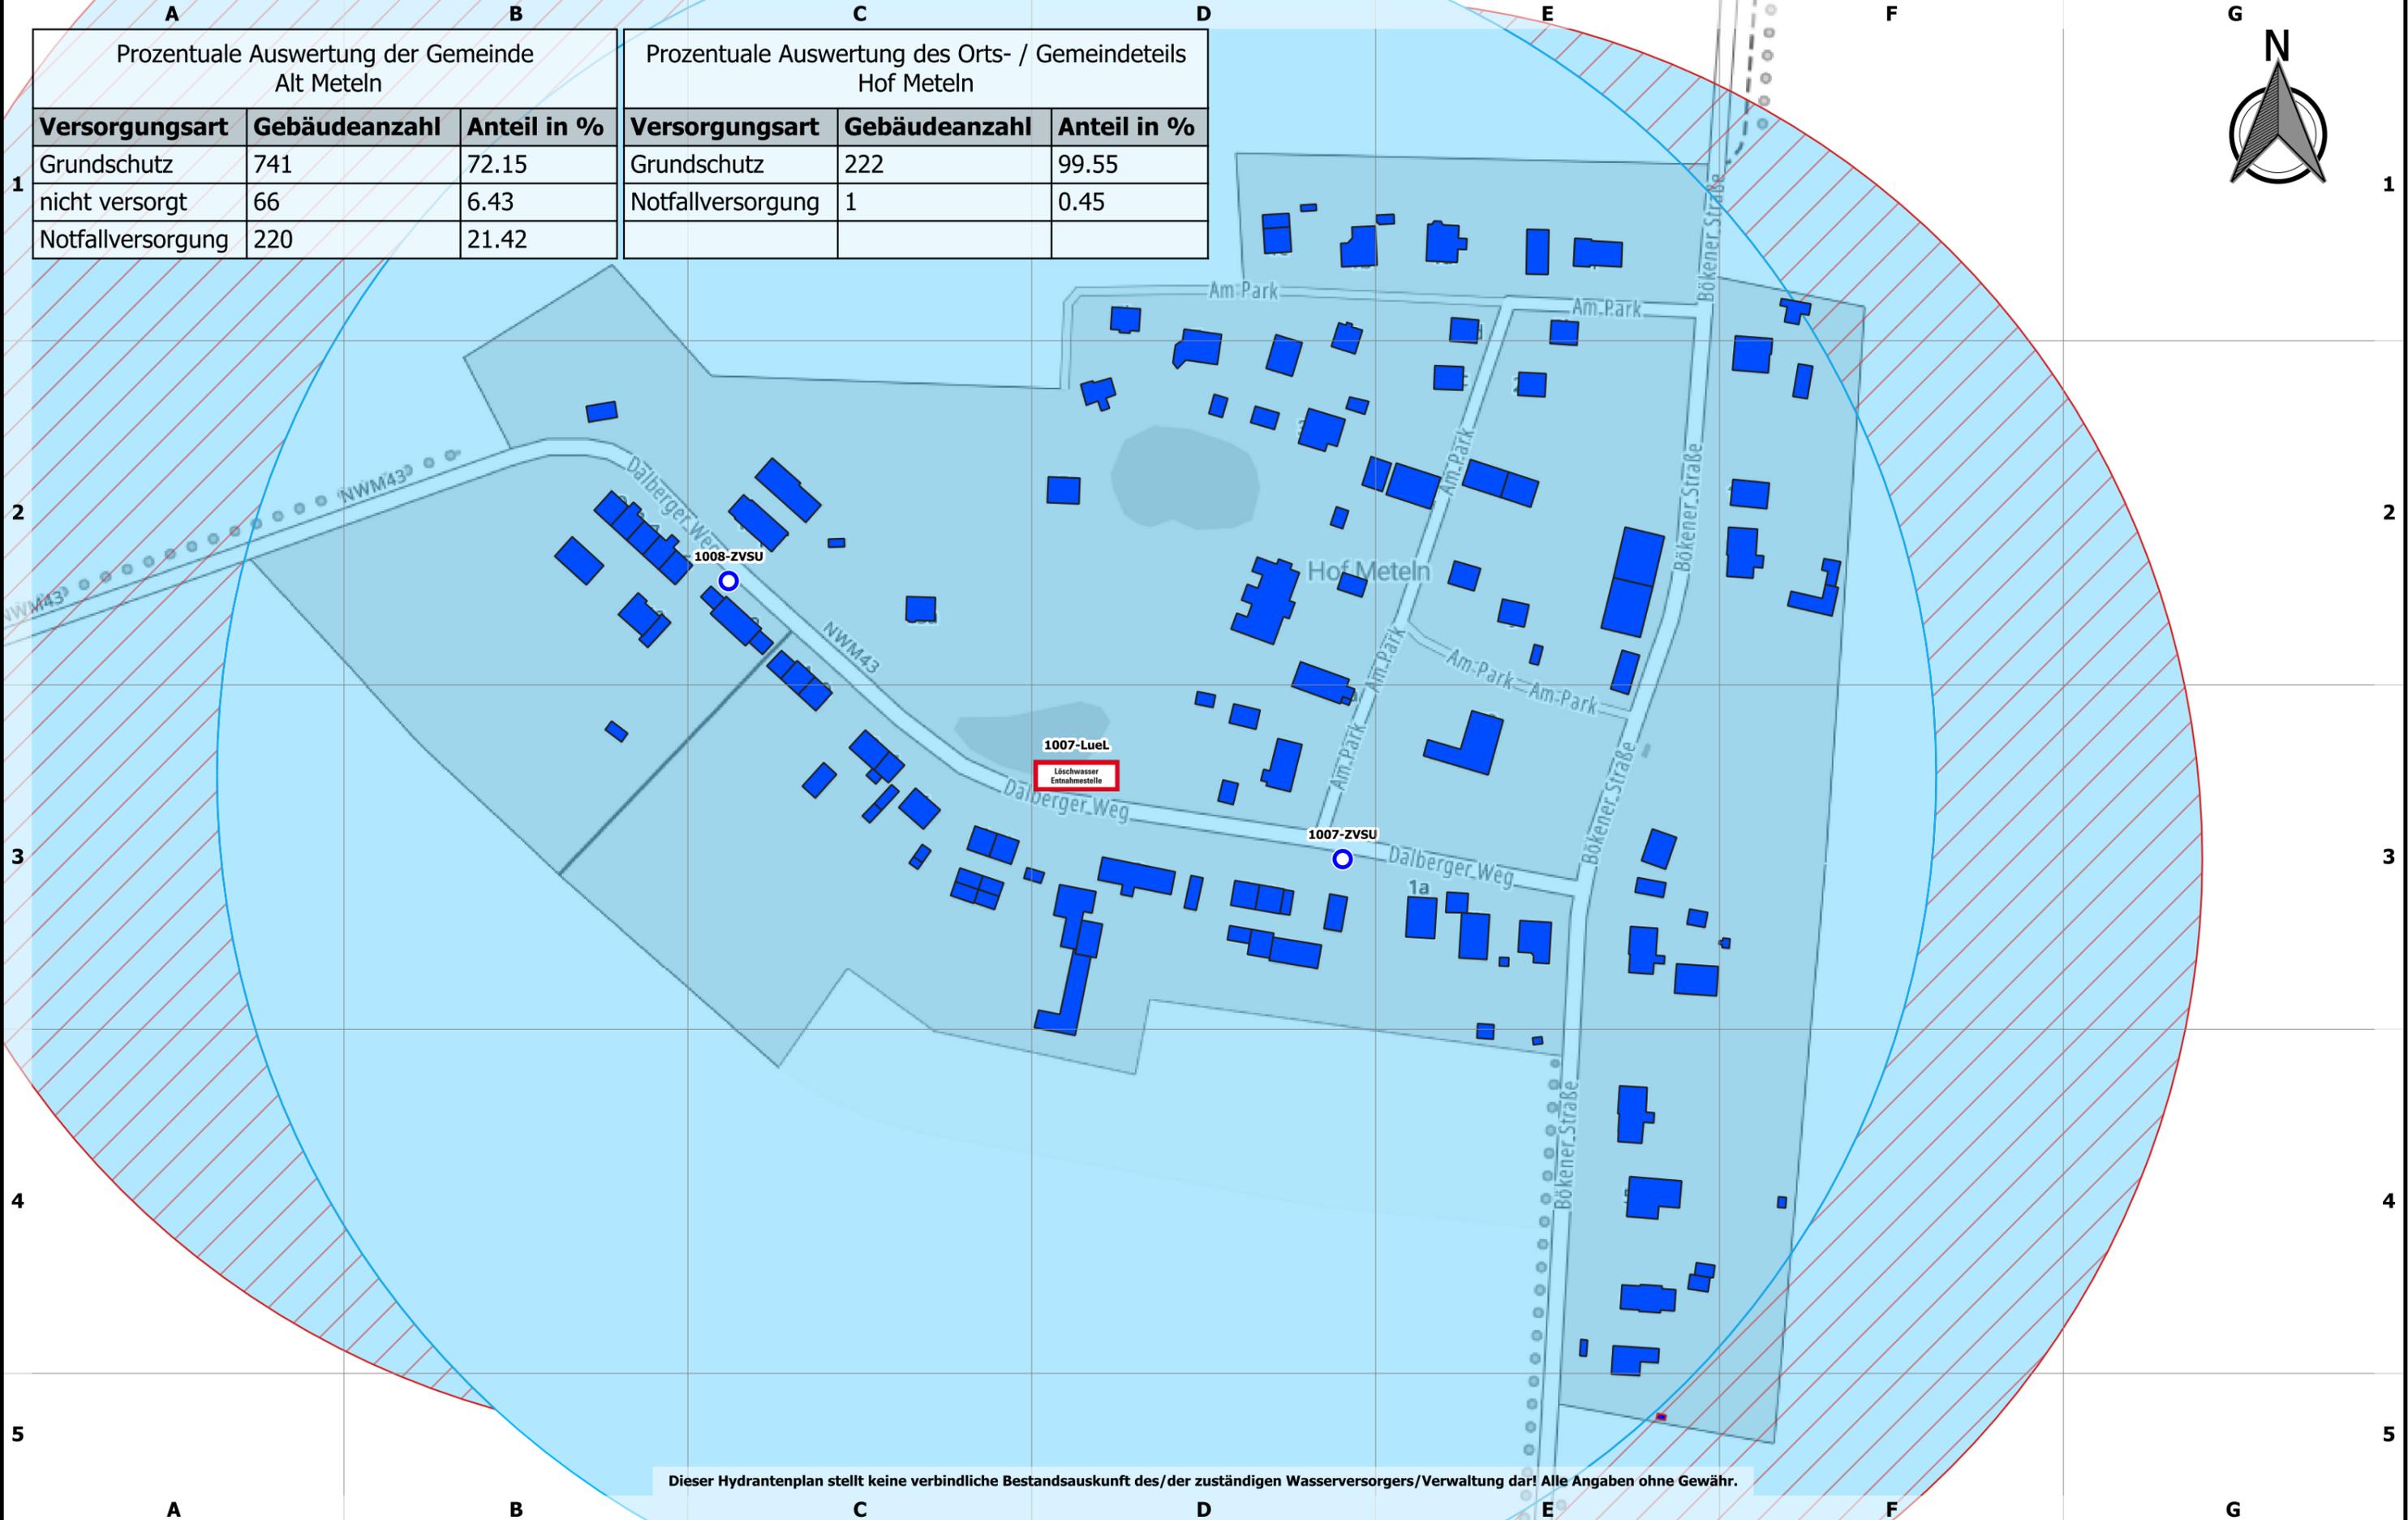

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Käterfelde

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000


Stand:
22.05.2023

5: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	305	83.79
nicht versorgt	10	2.75
Notfallversorgung	49	13.46

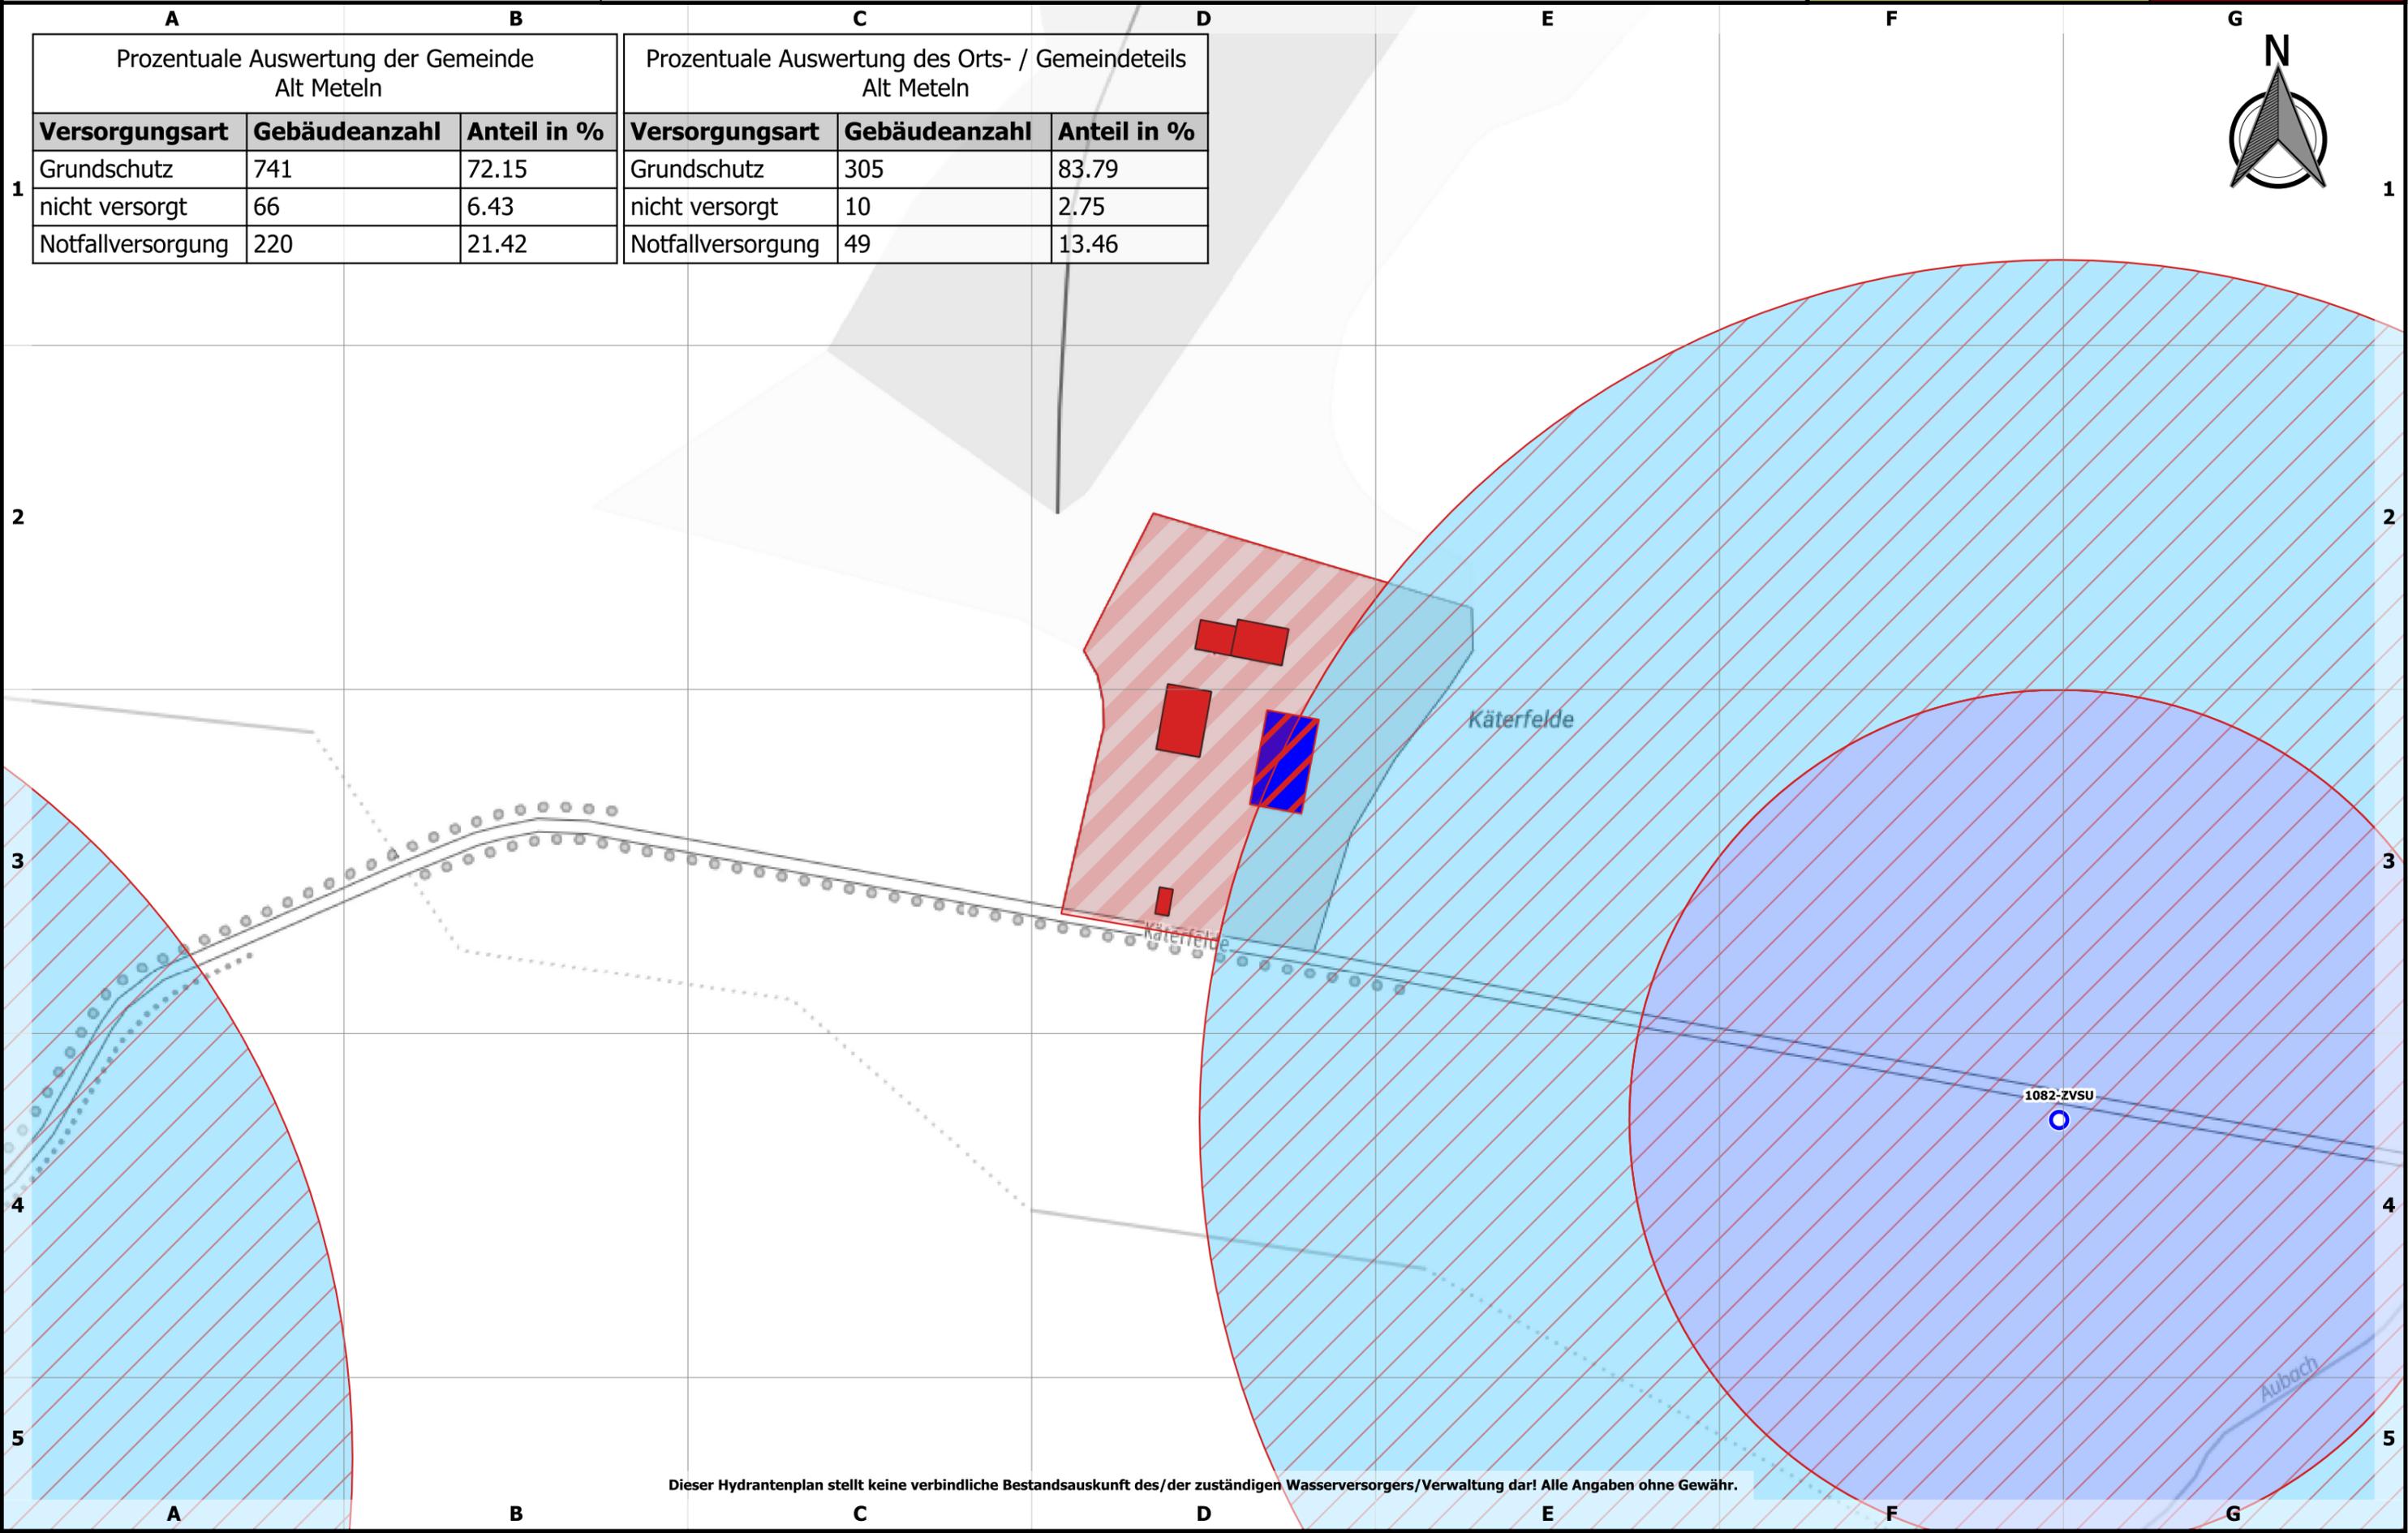




Löschwasser- und Hydrantenkataster




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Moltenow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	82	94.25
Notfallversorgung	5	5.75

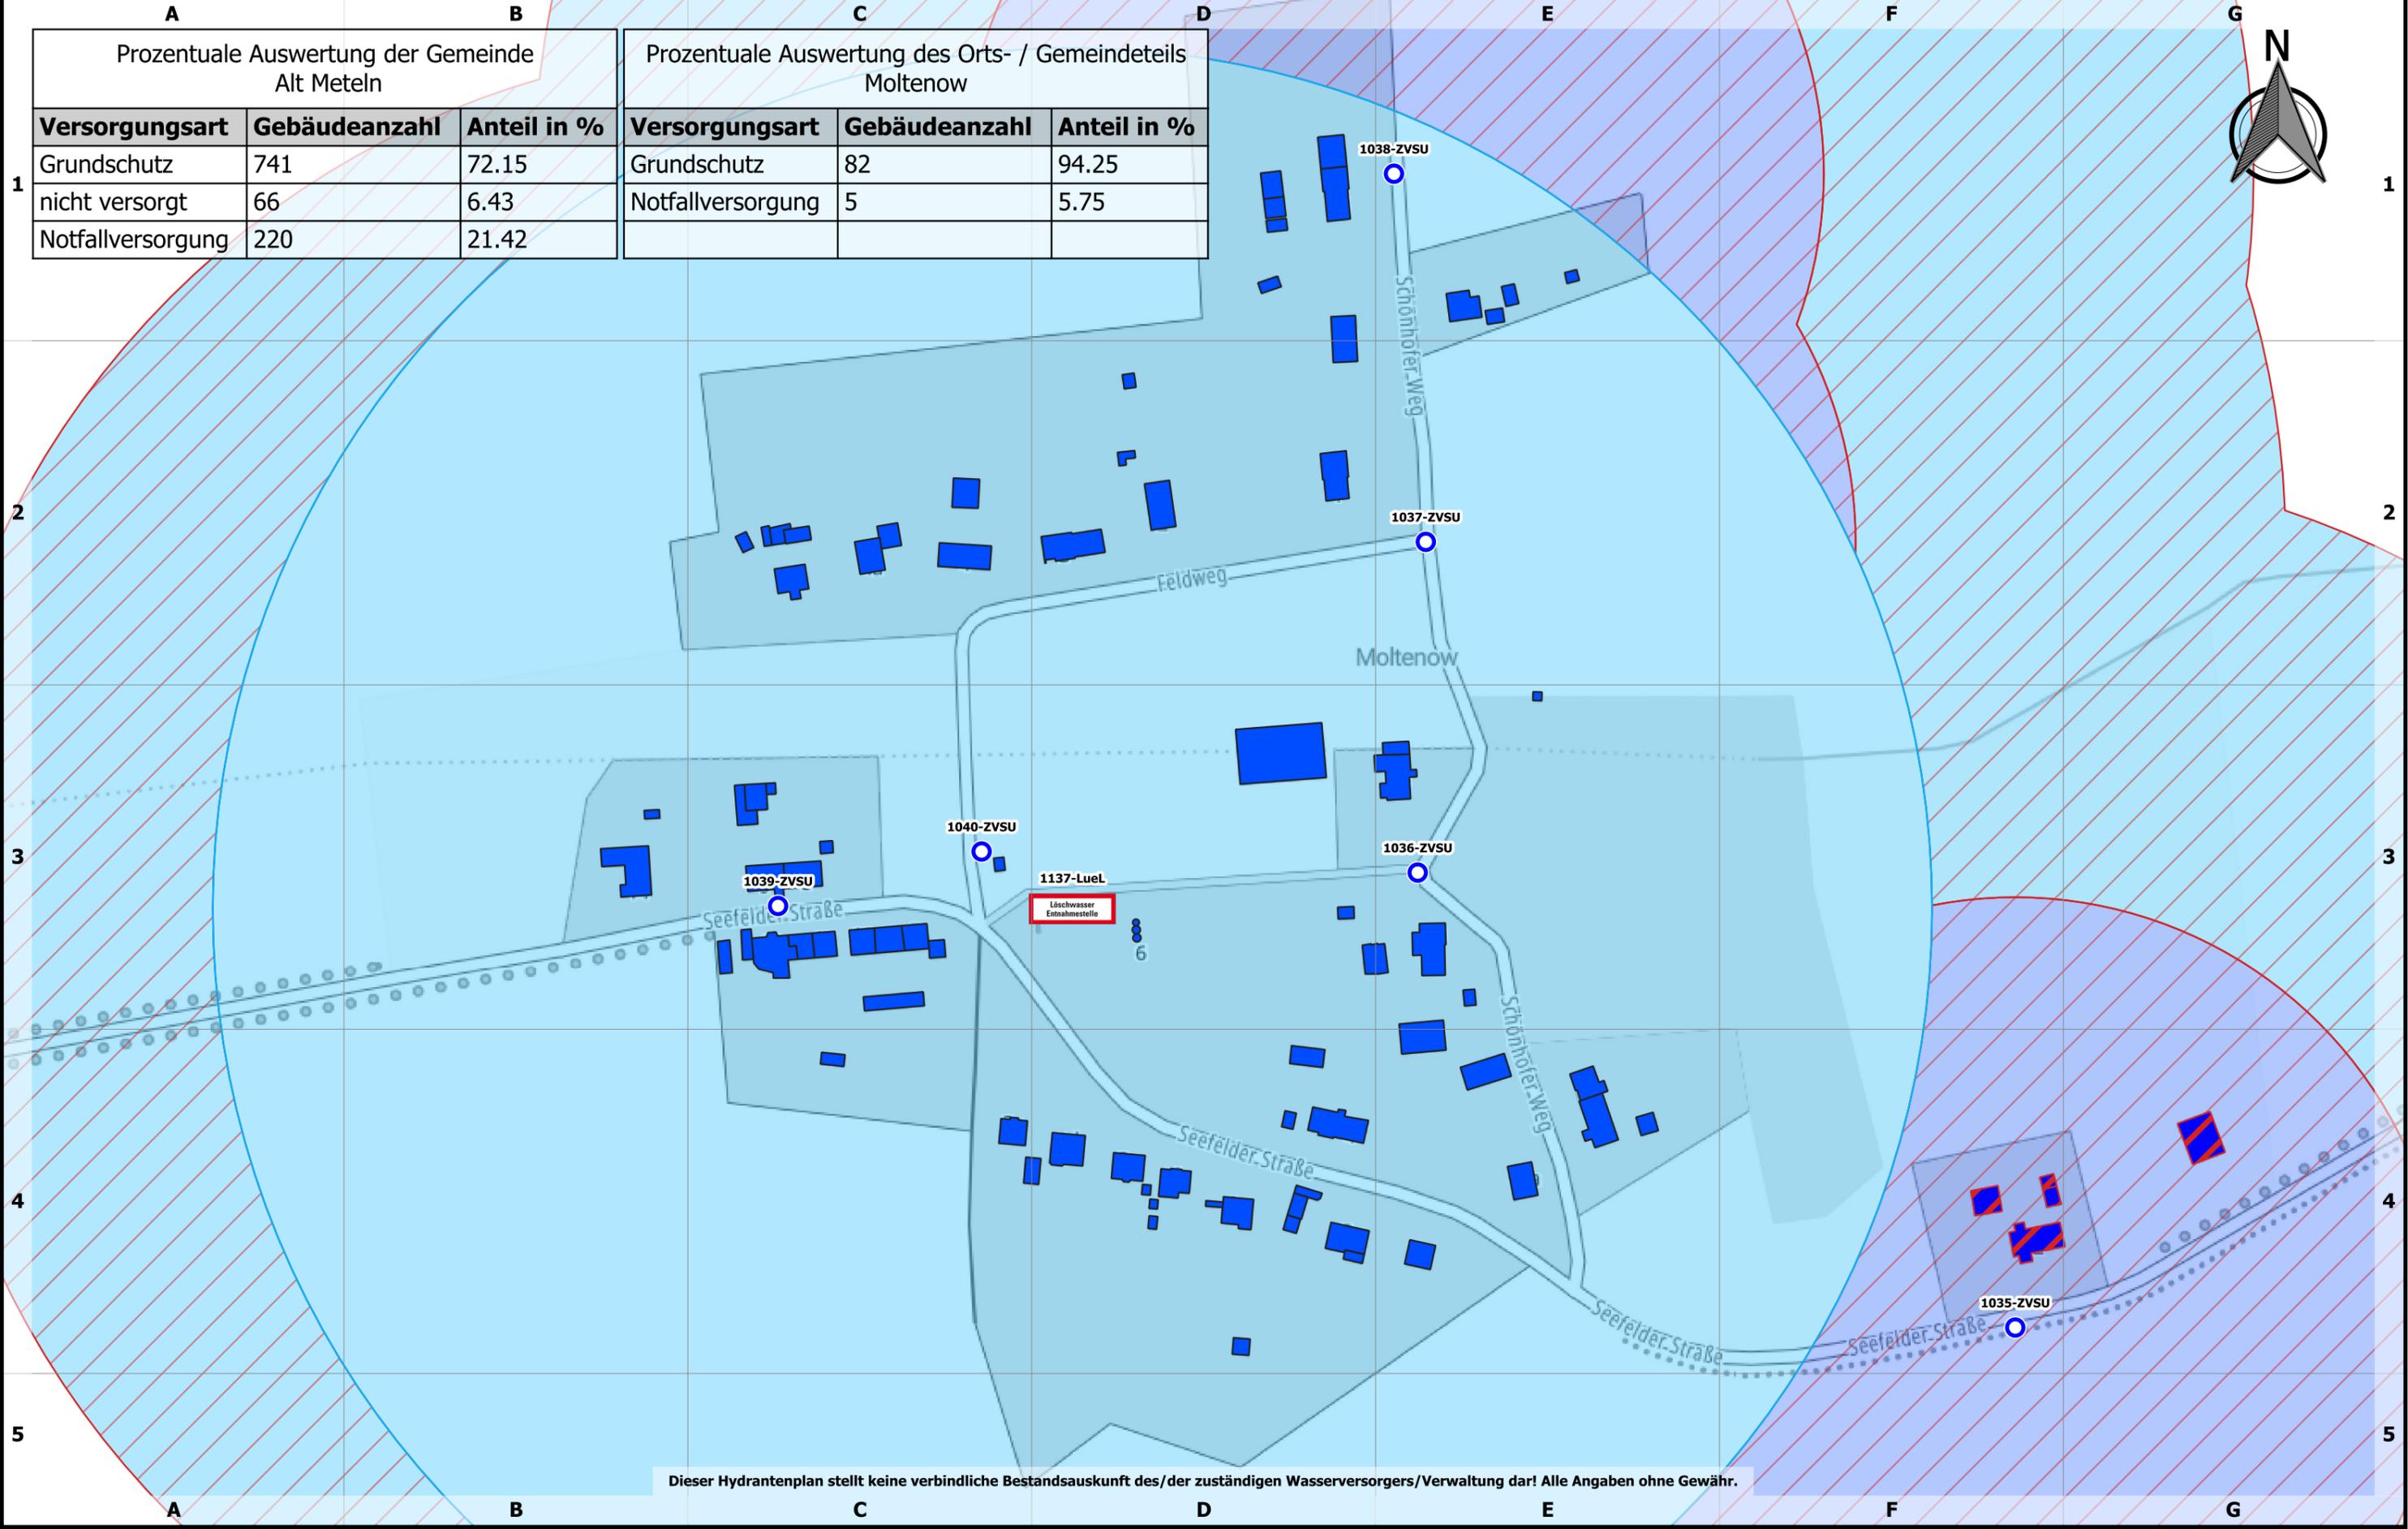



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

7: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neu Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	5	9.43
Notfallversorgung	48	90.57

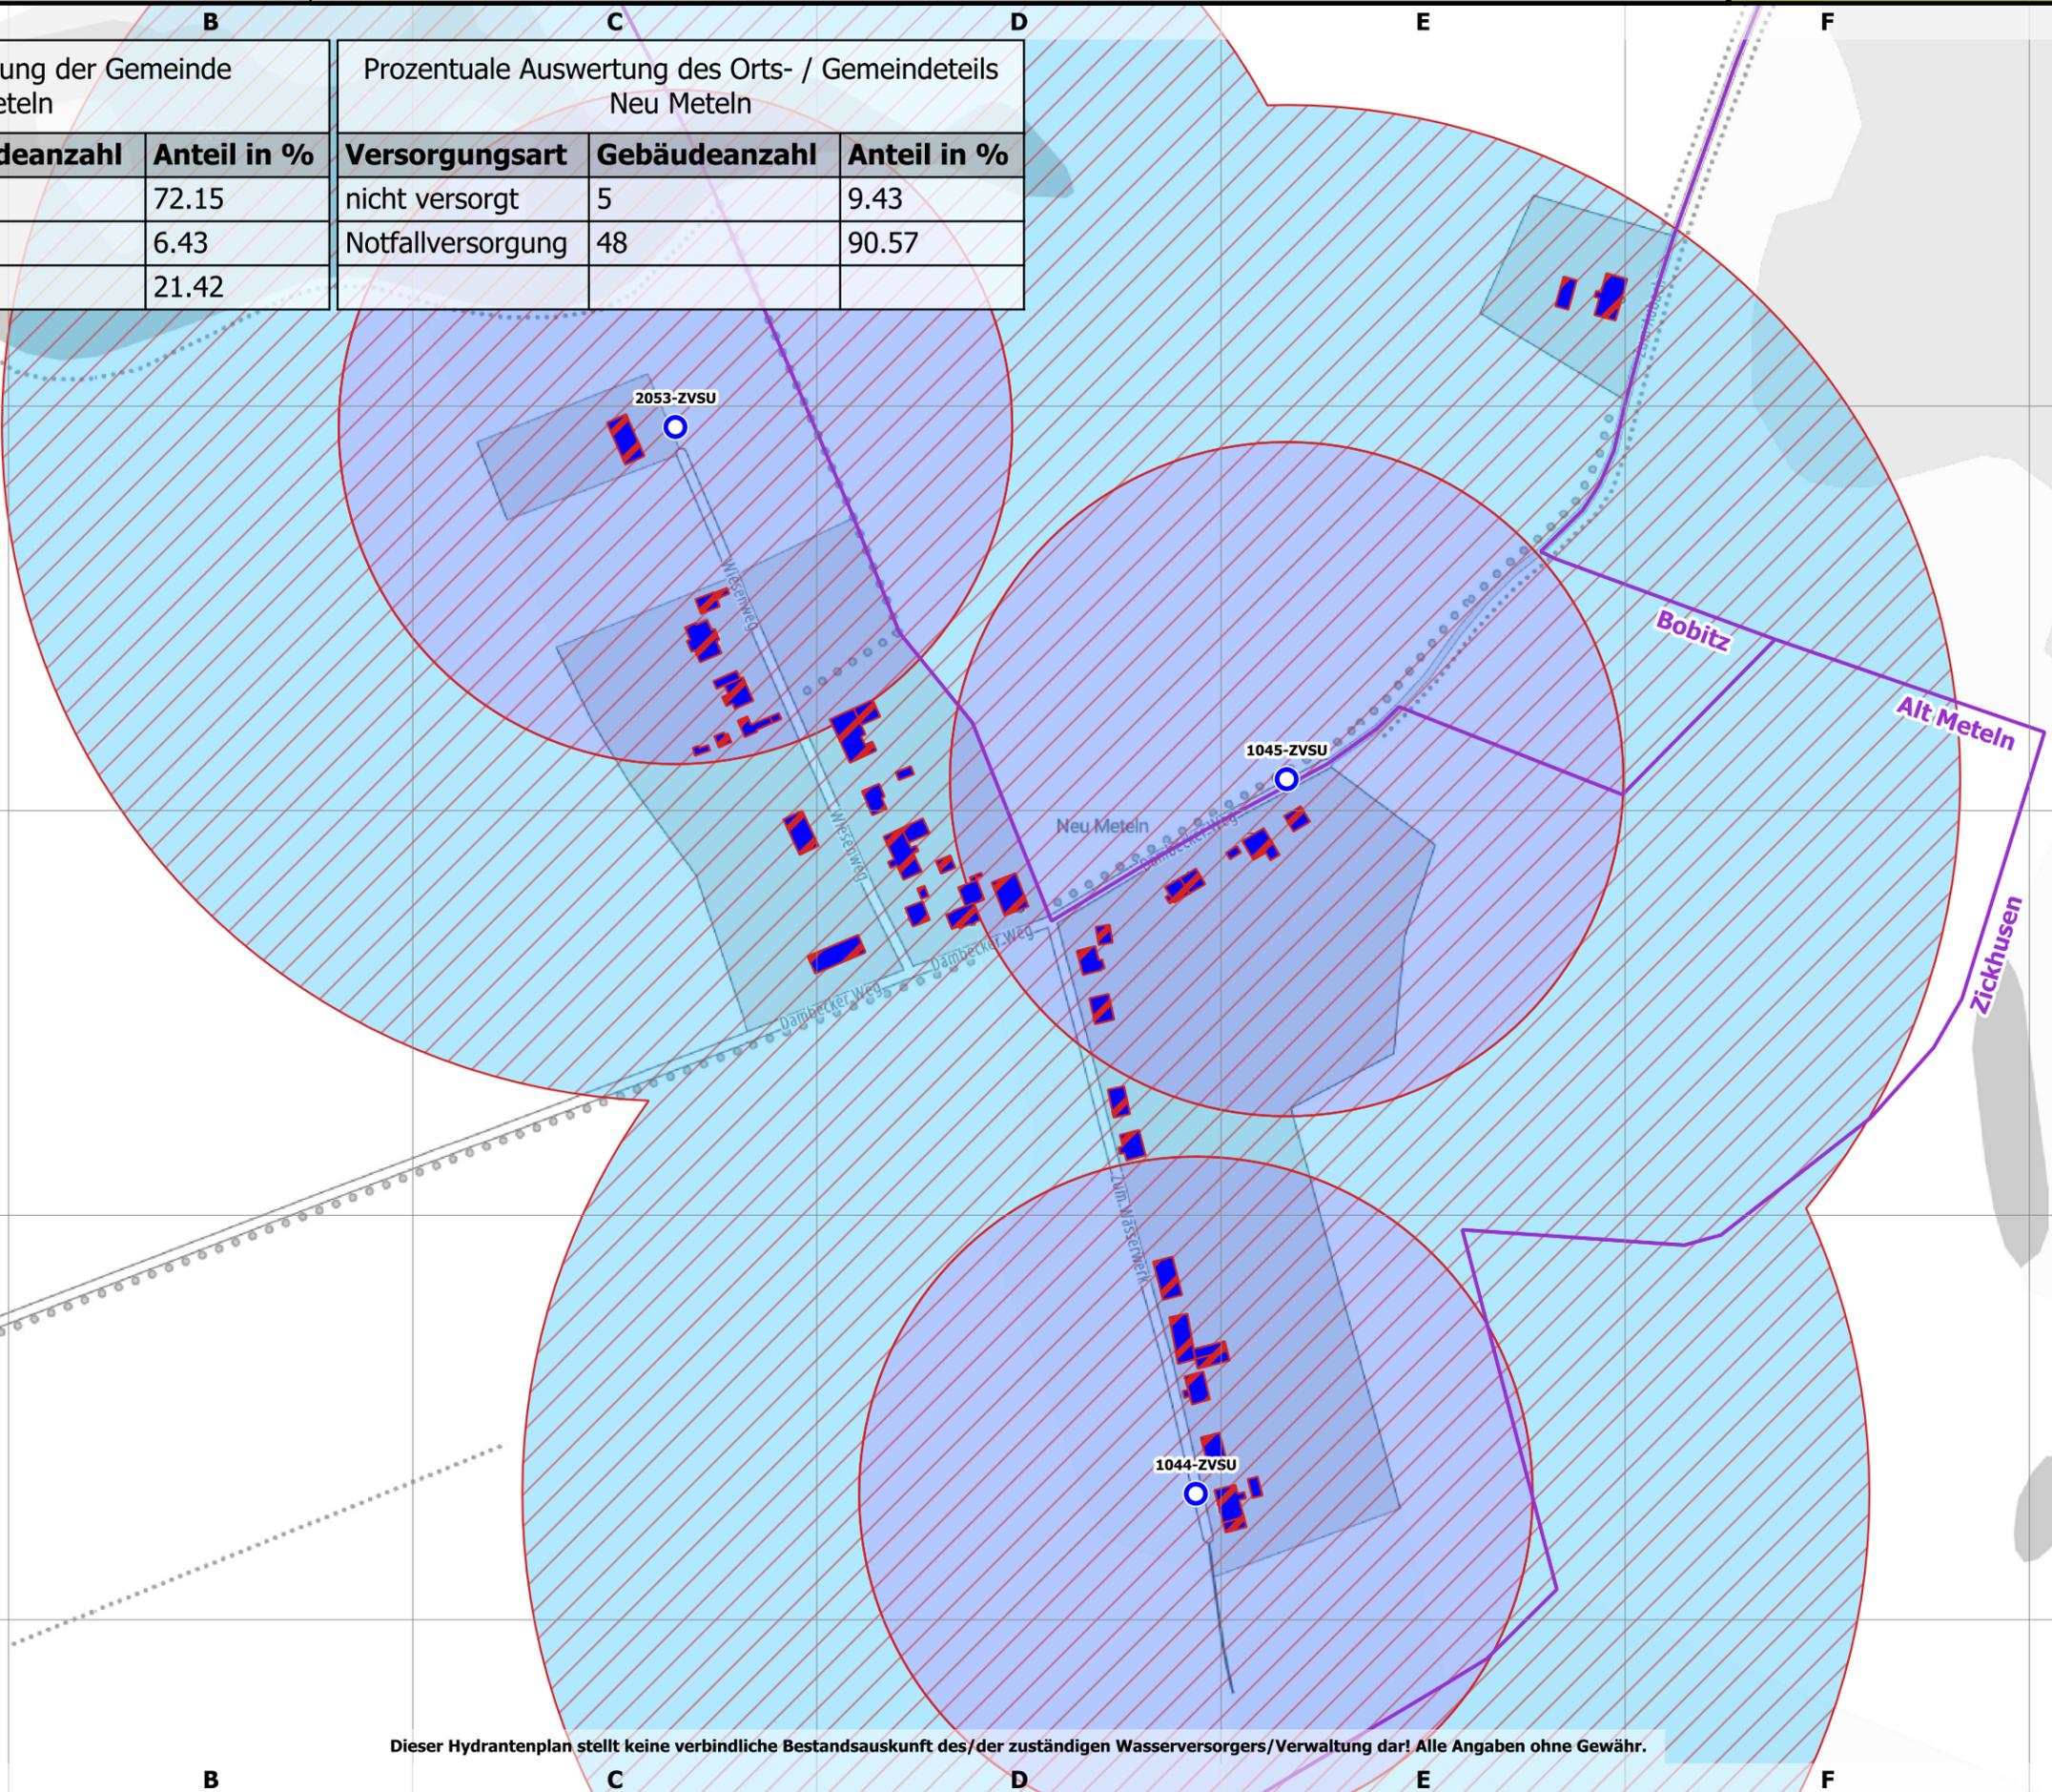

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:
22.05.2023

8: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15
nicht versorgt	66	6.43
Notfallversorgung	220	21.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Ausbau		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	11	13.25
Notfallversorgung	72	86.75

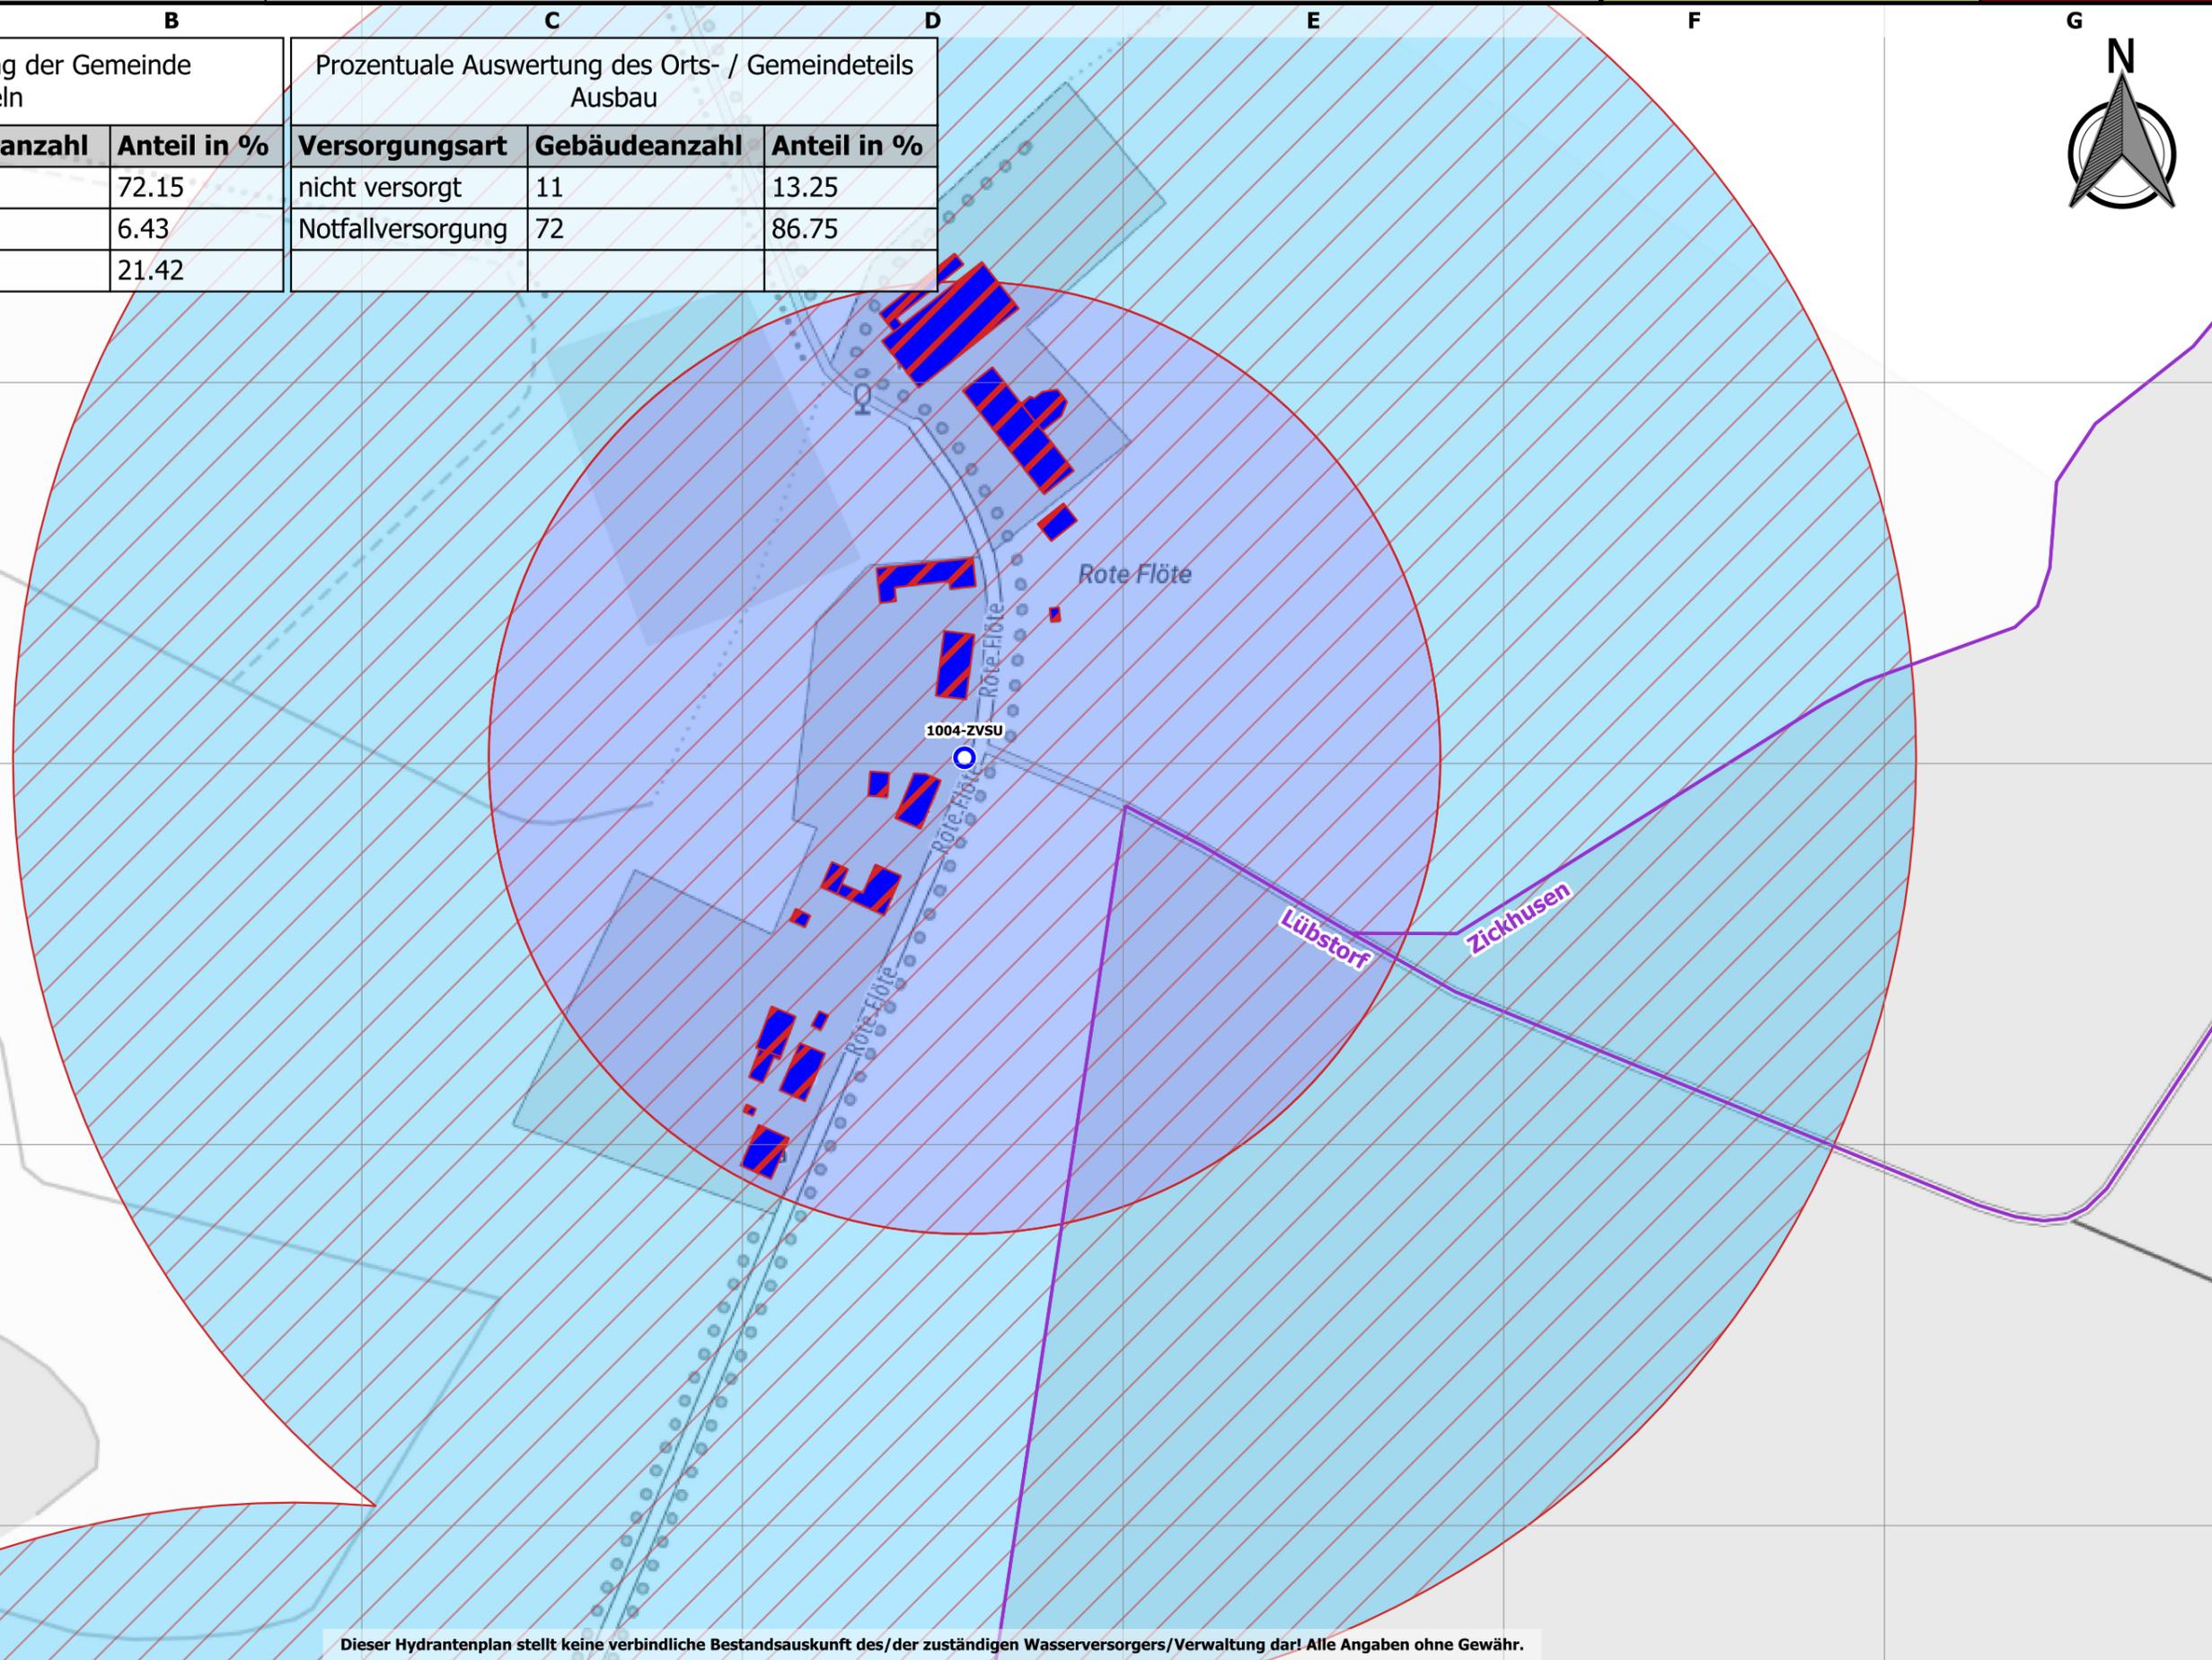

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

89: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	455	68.52
nicht versorgt	209	31.48

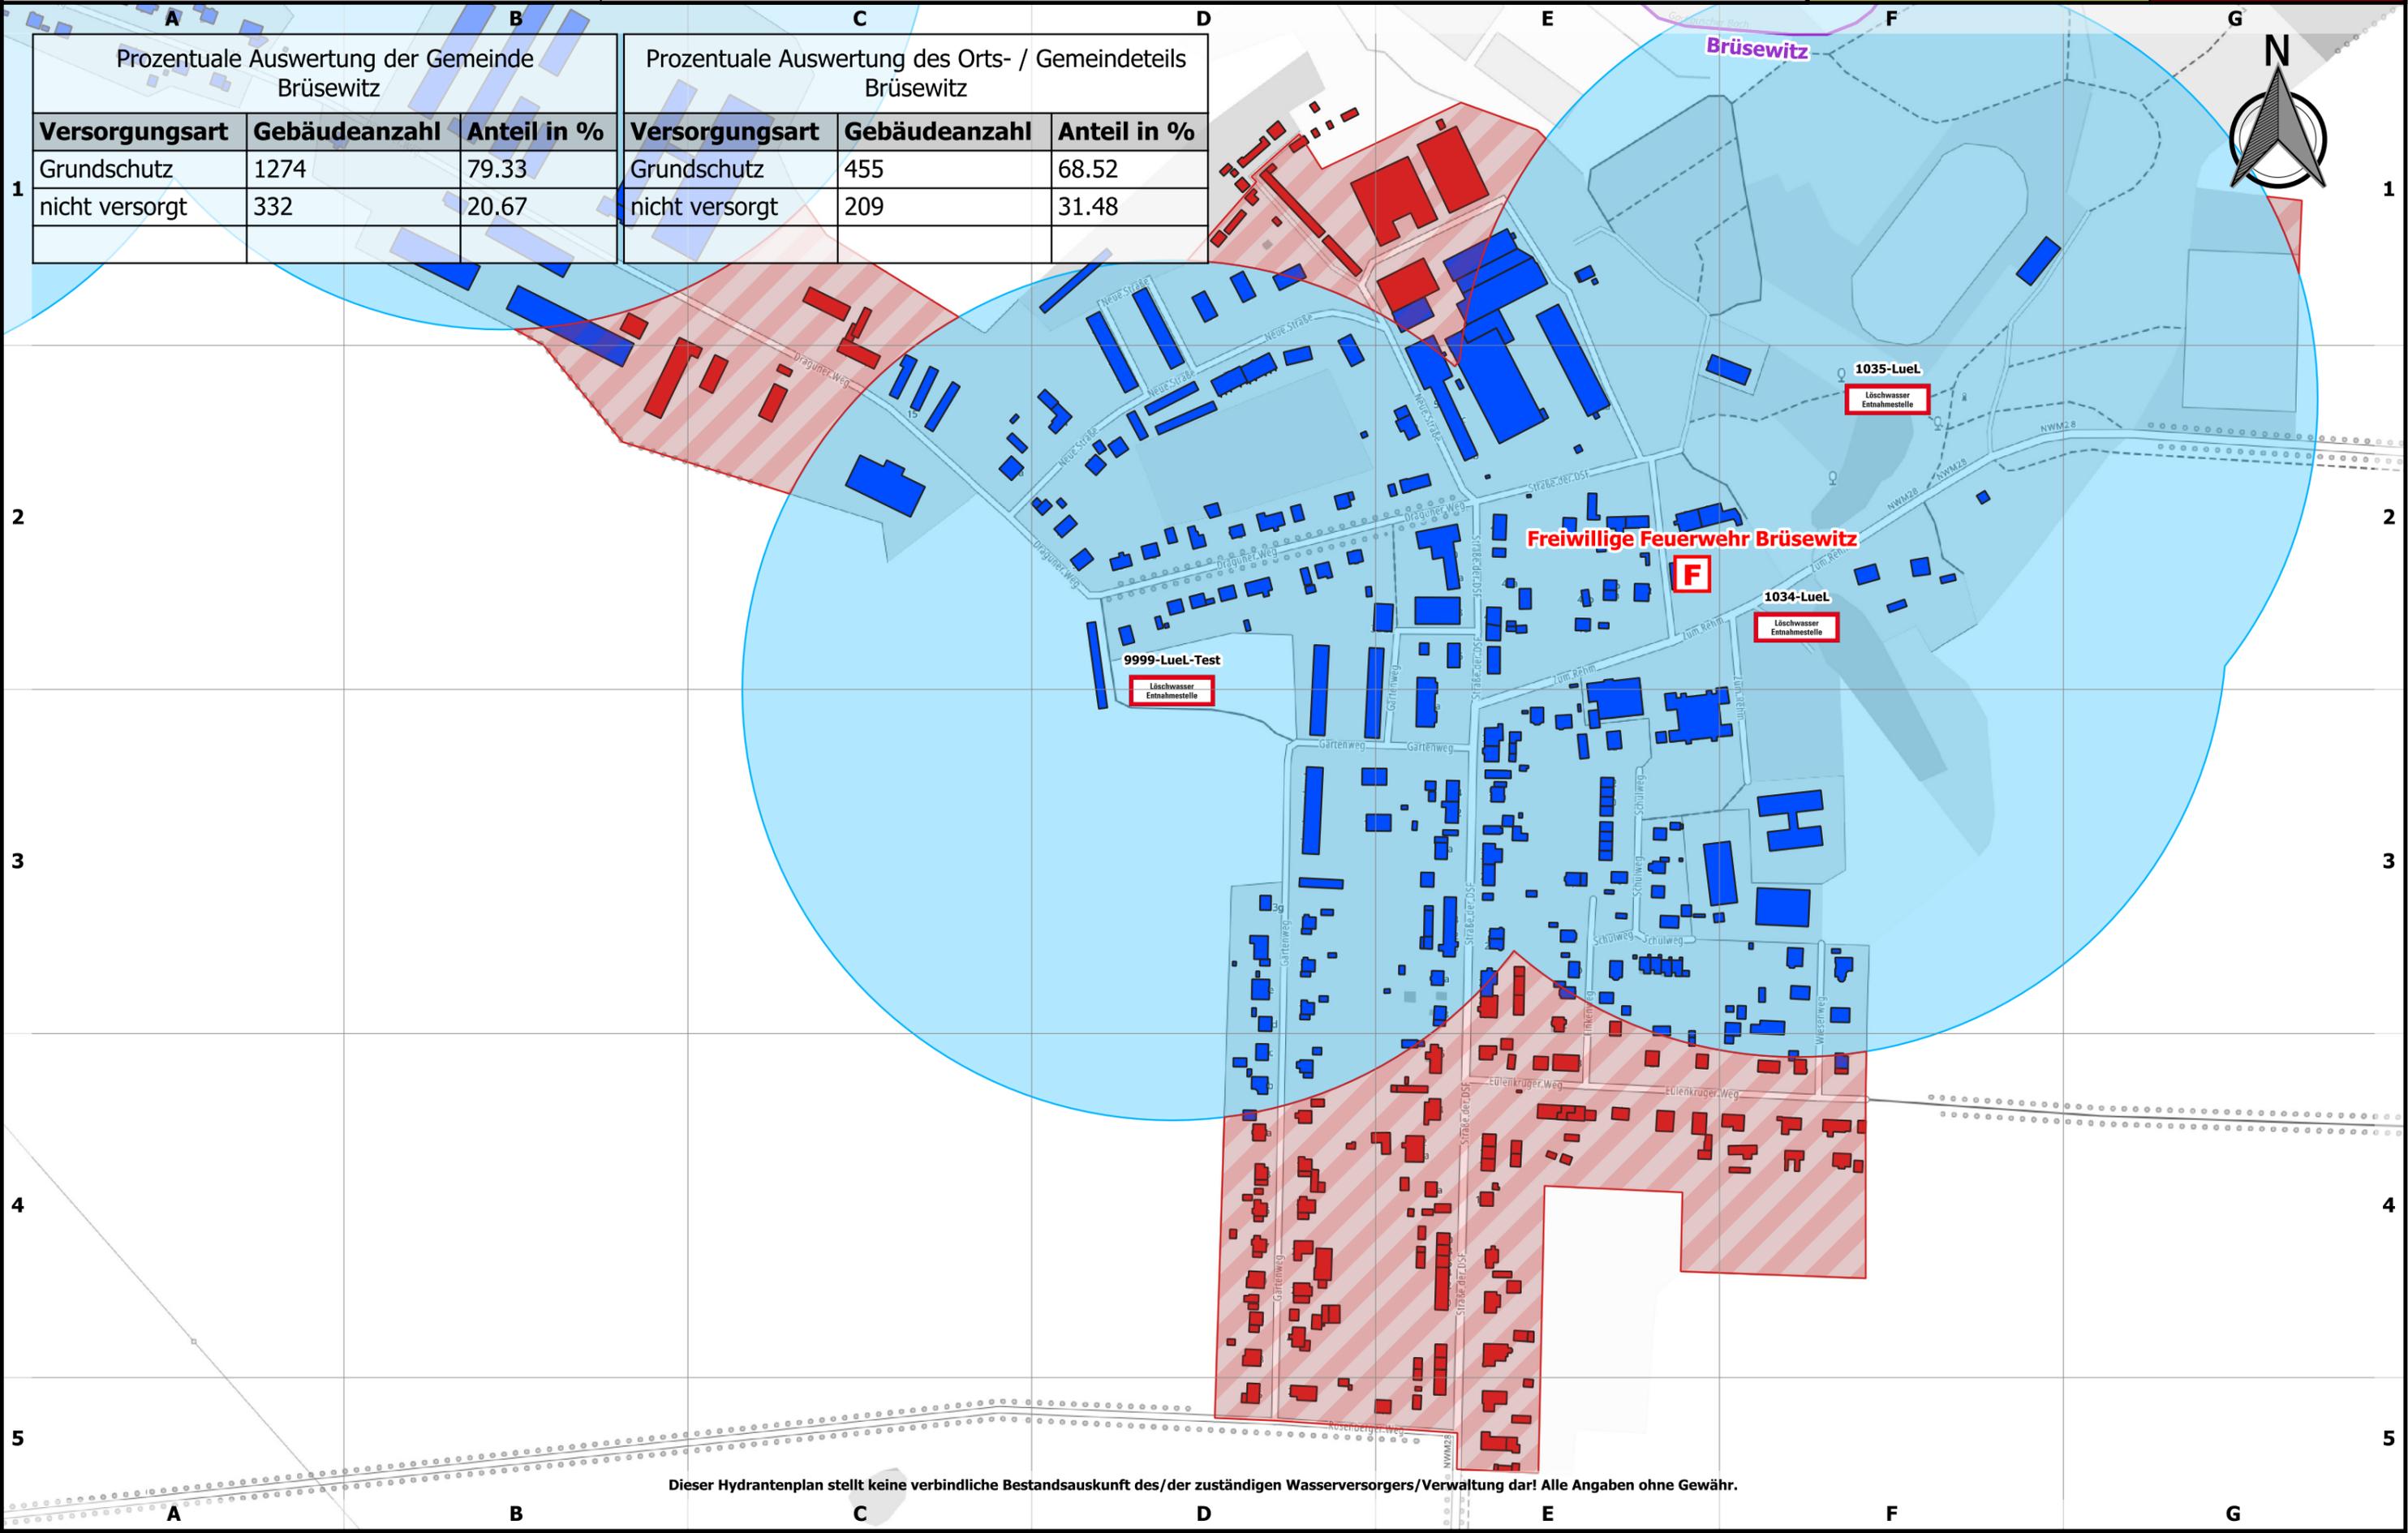


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Brützer Bauern





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

91: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Brütz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	188	72.59
nicht versorgt	71	27.41

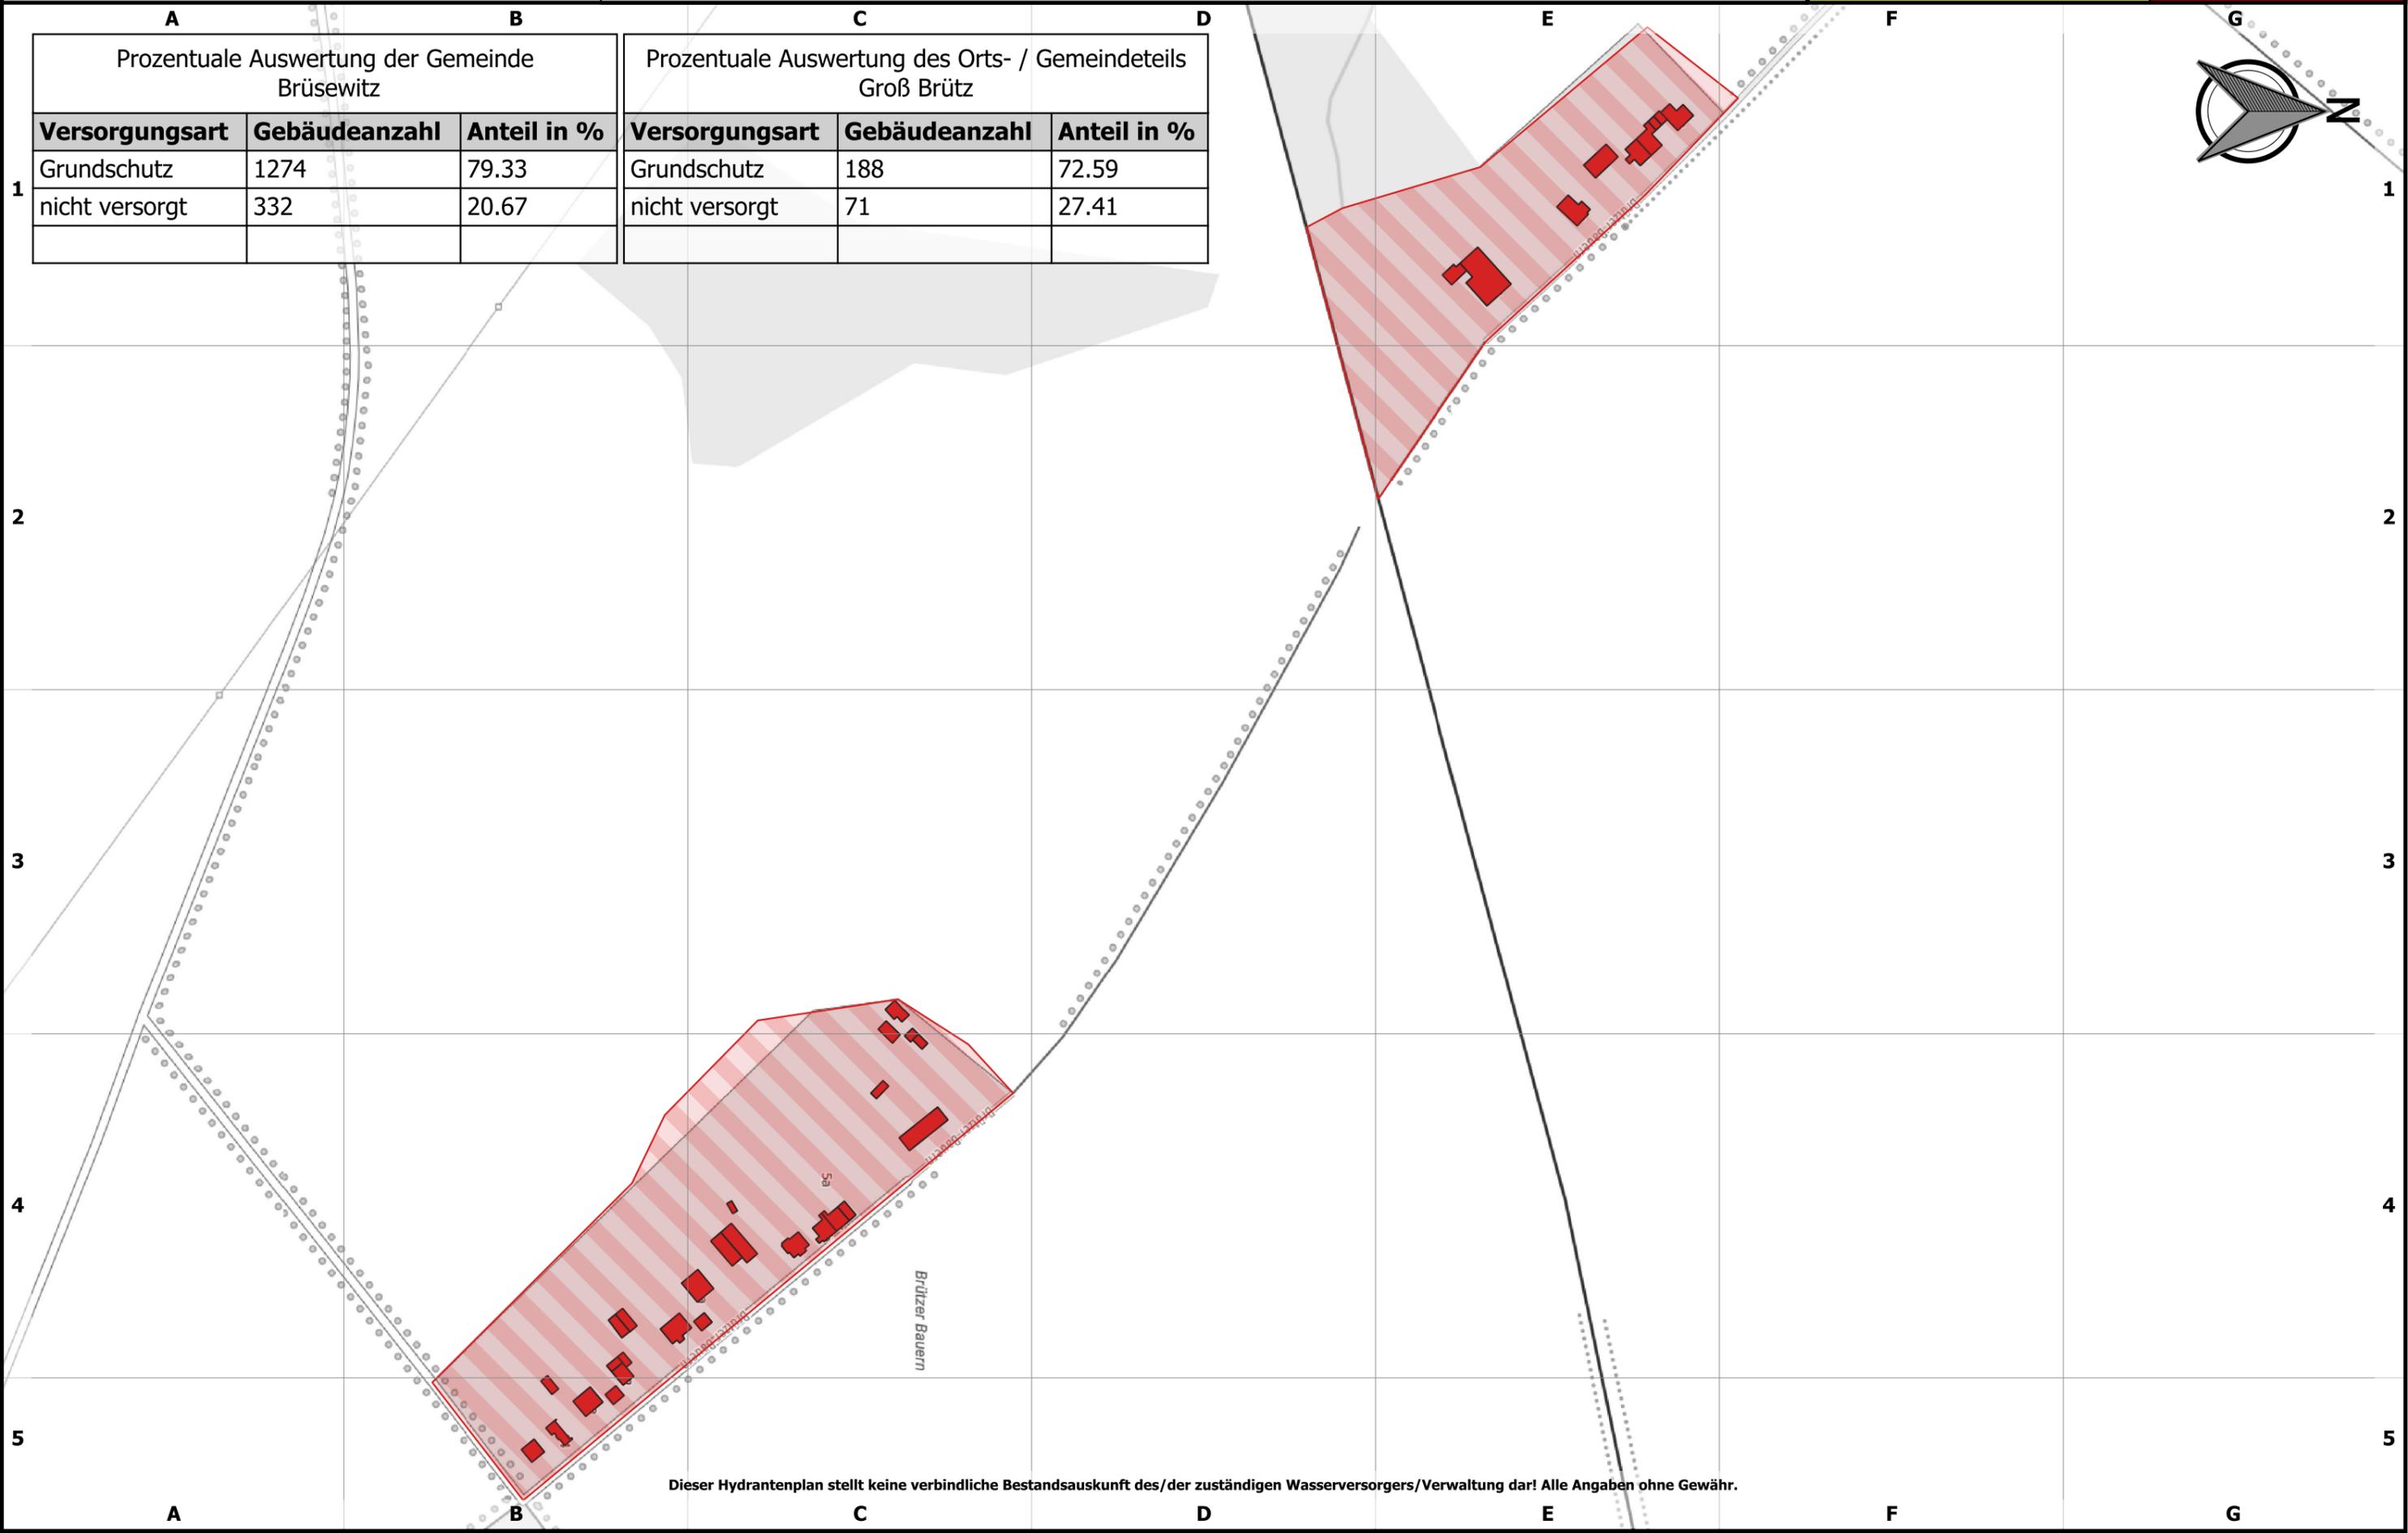

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:
22.05.2023

93: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	455	68.52
nicht versorgt	209	31.48

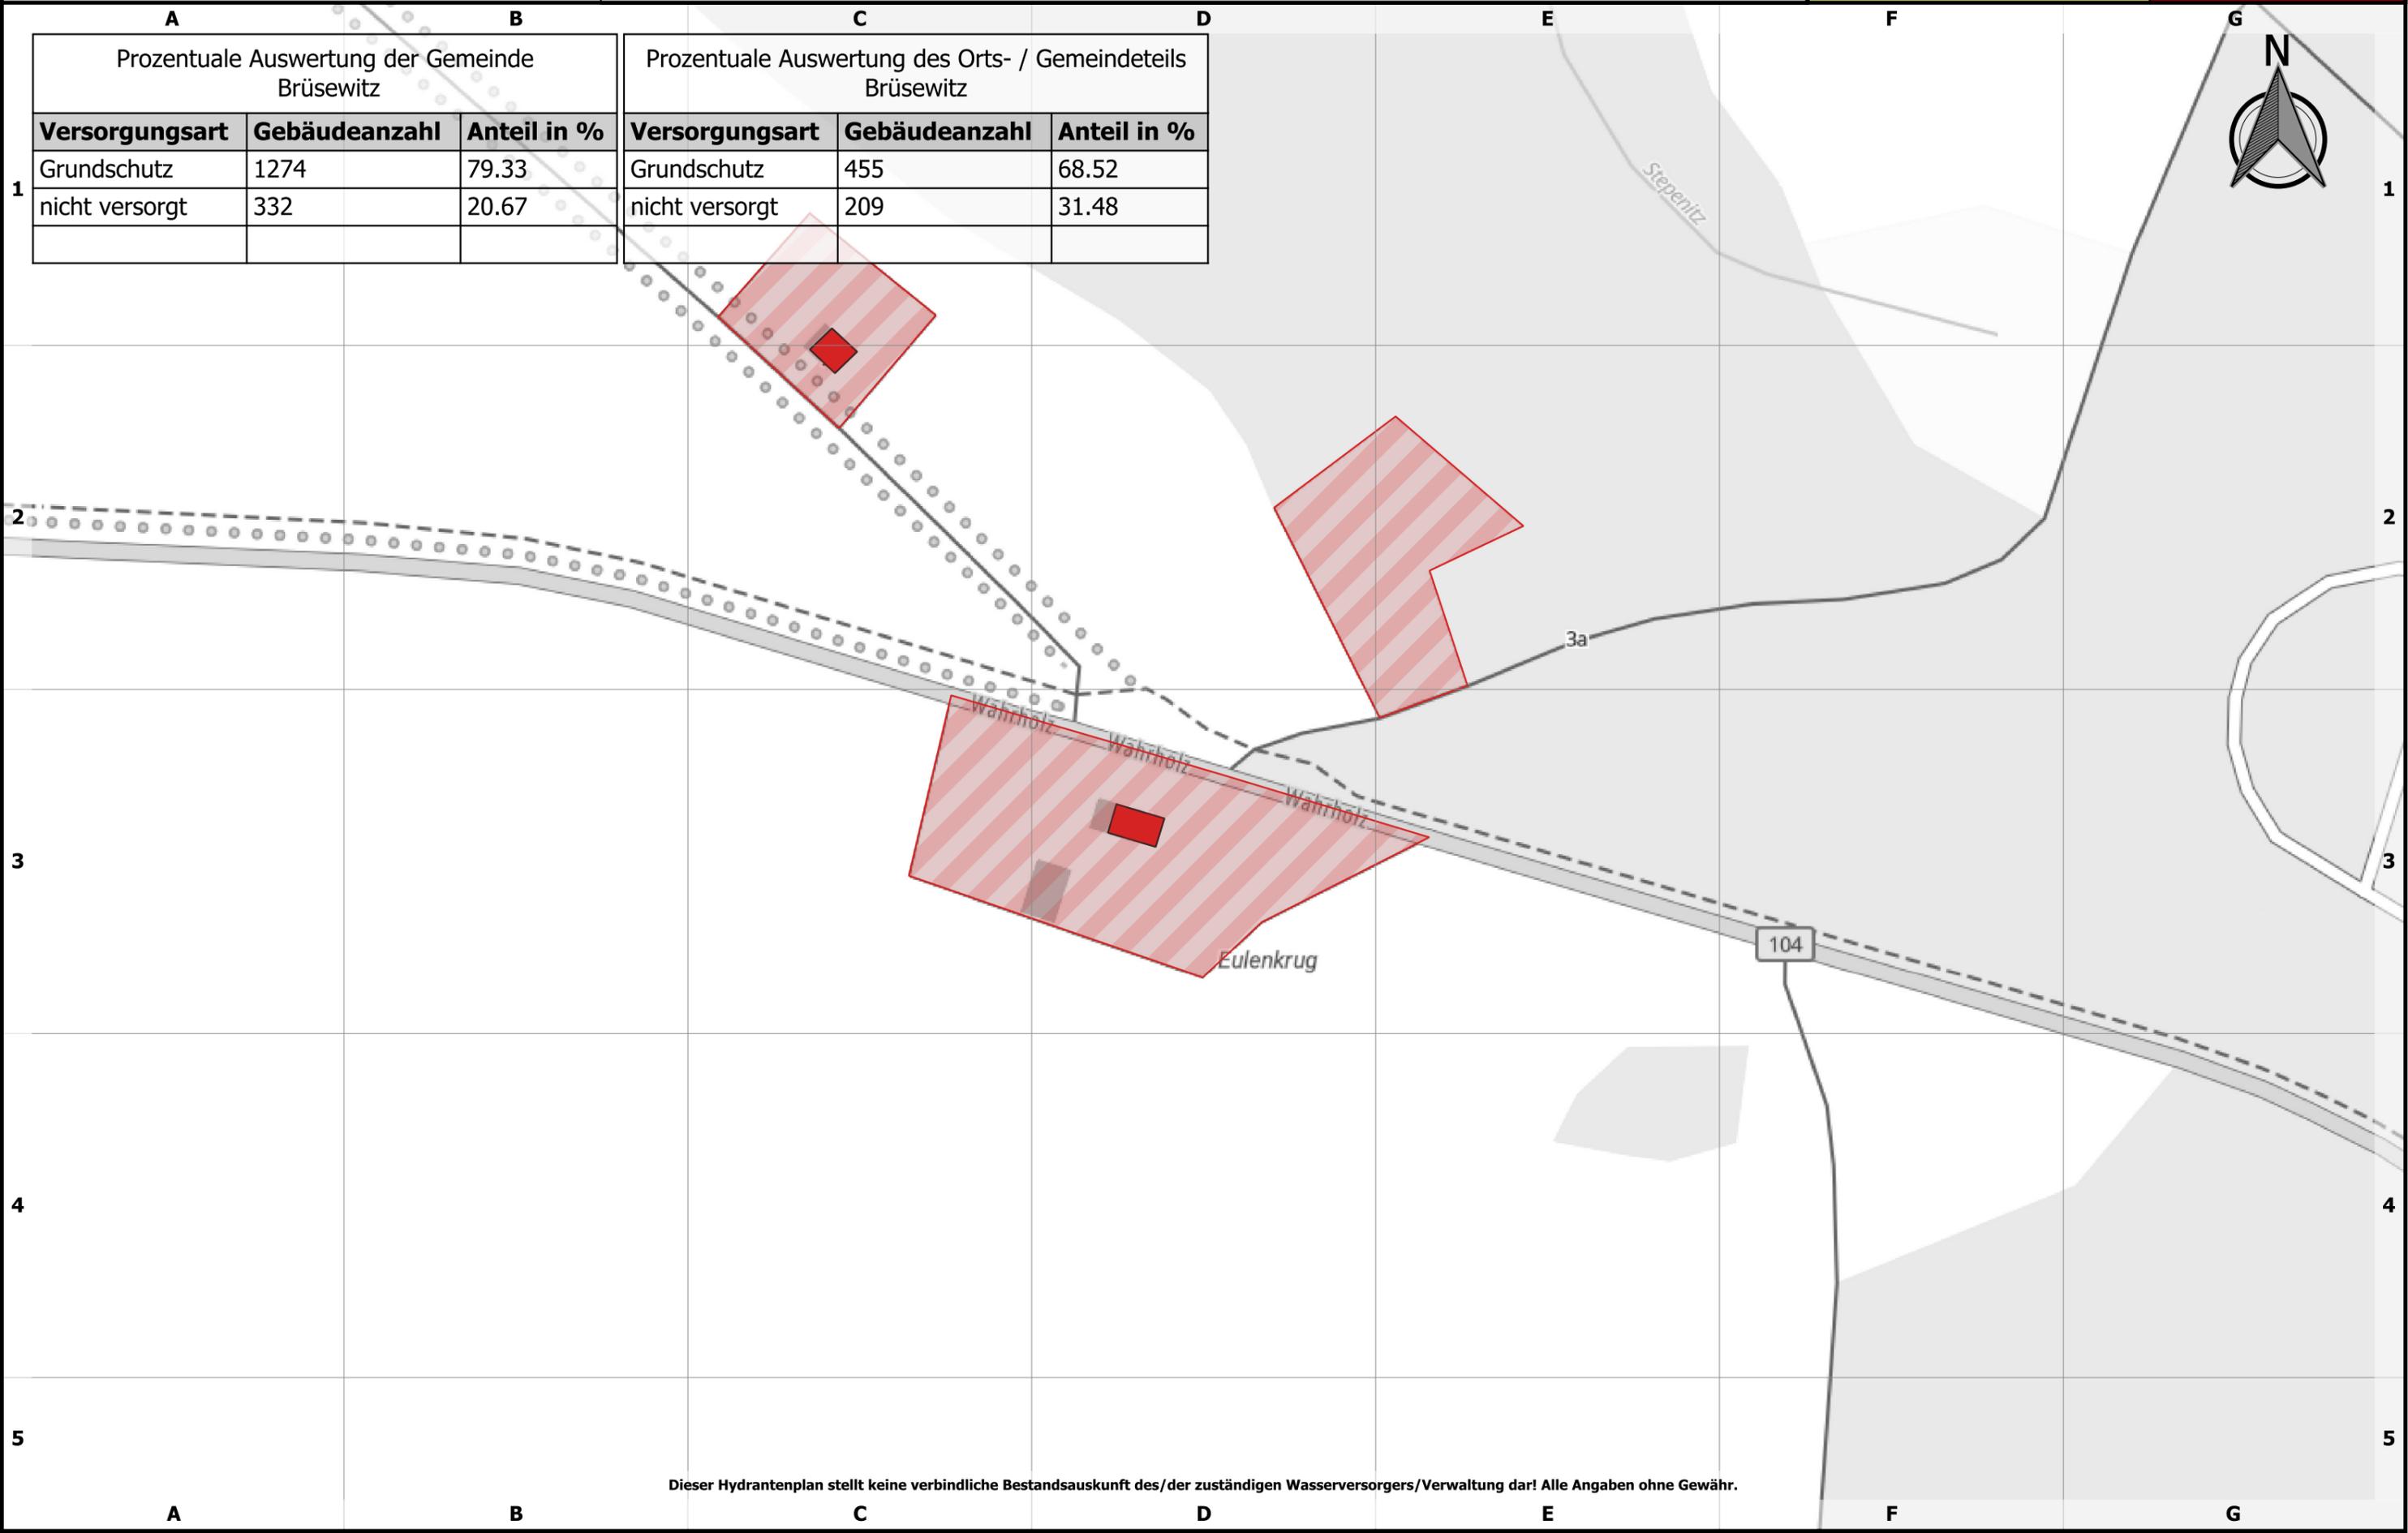

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

95: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Brüsewitz

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Gottmannsförde

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	110	68.75
nicht versorgt	50	31.25

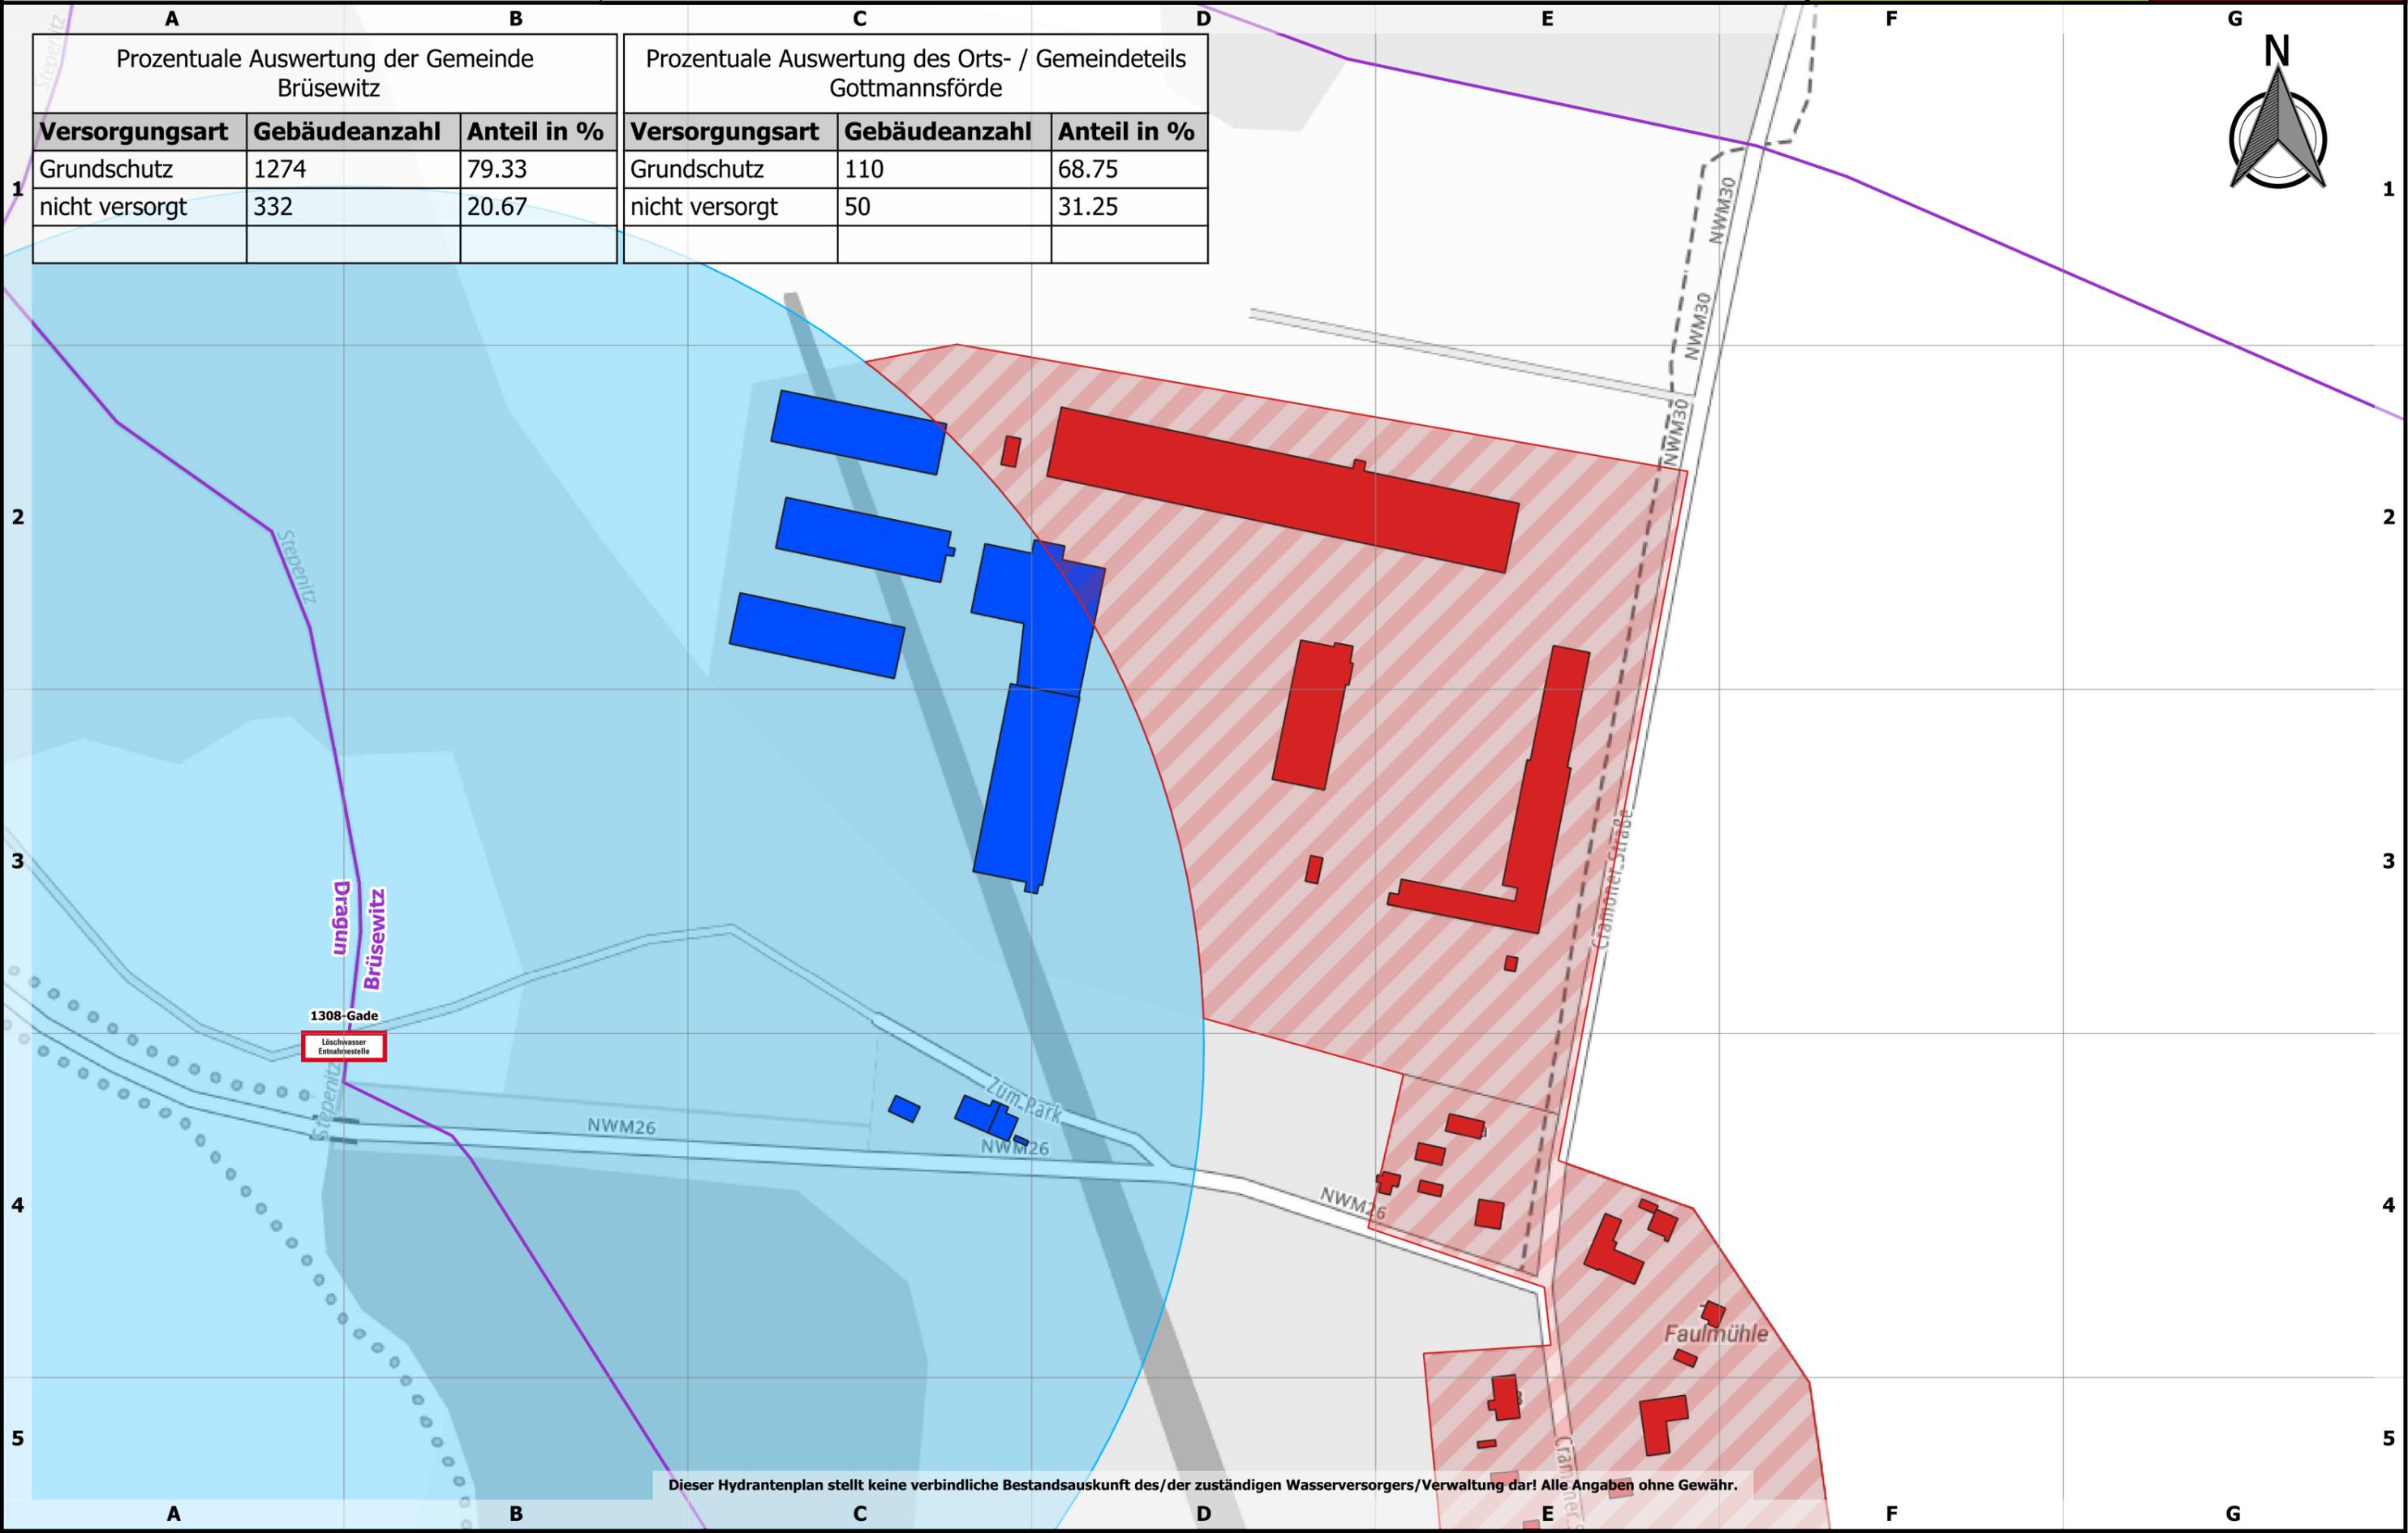



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

97: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Gottmannsförde		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	110	68.75
nicht versorgt	50	31.25

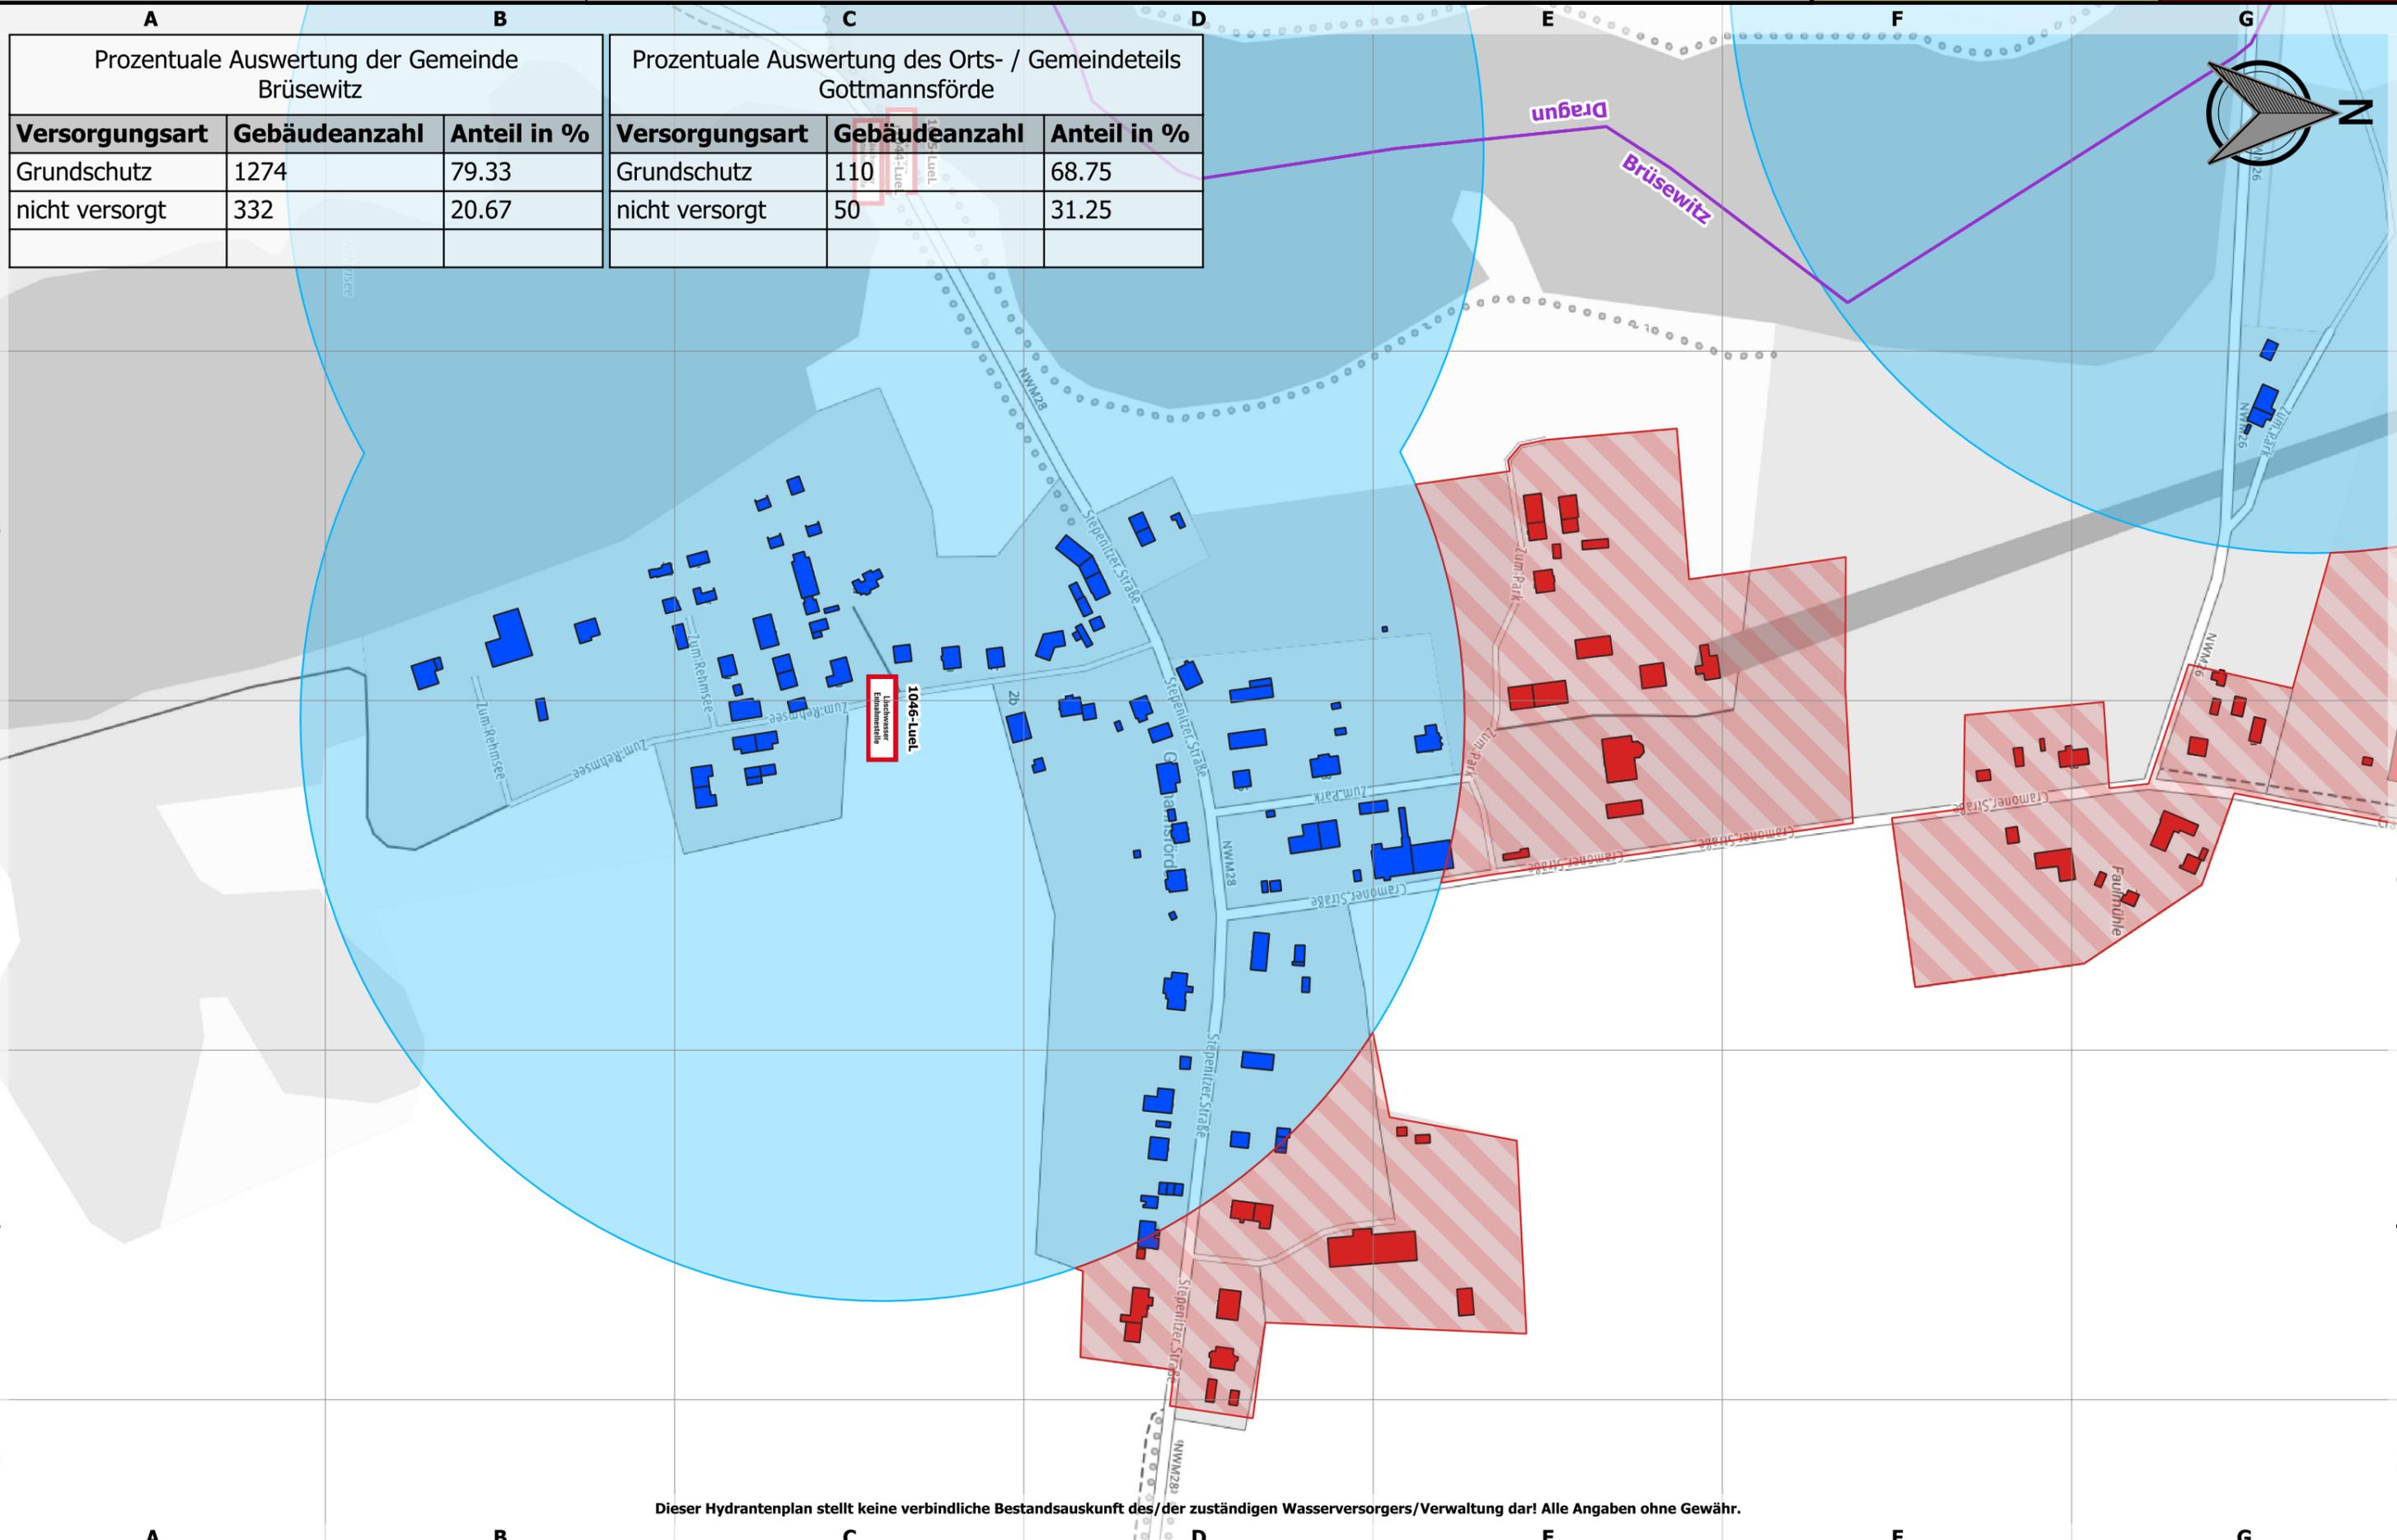


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

98: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Schildetal		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	537	64.47
nicht versorgt	296	35.53

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Badow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	280	90.61
nicht versorgt	29	9.39

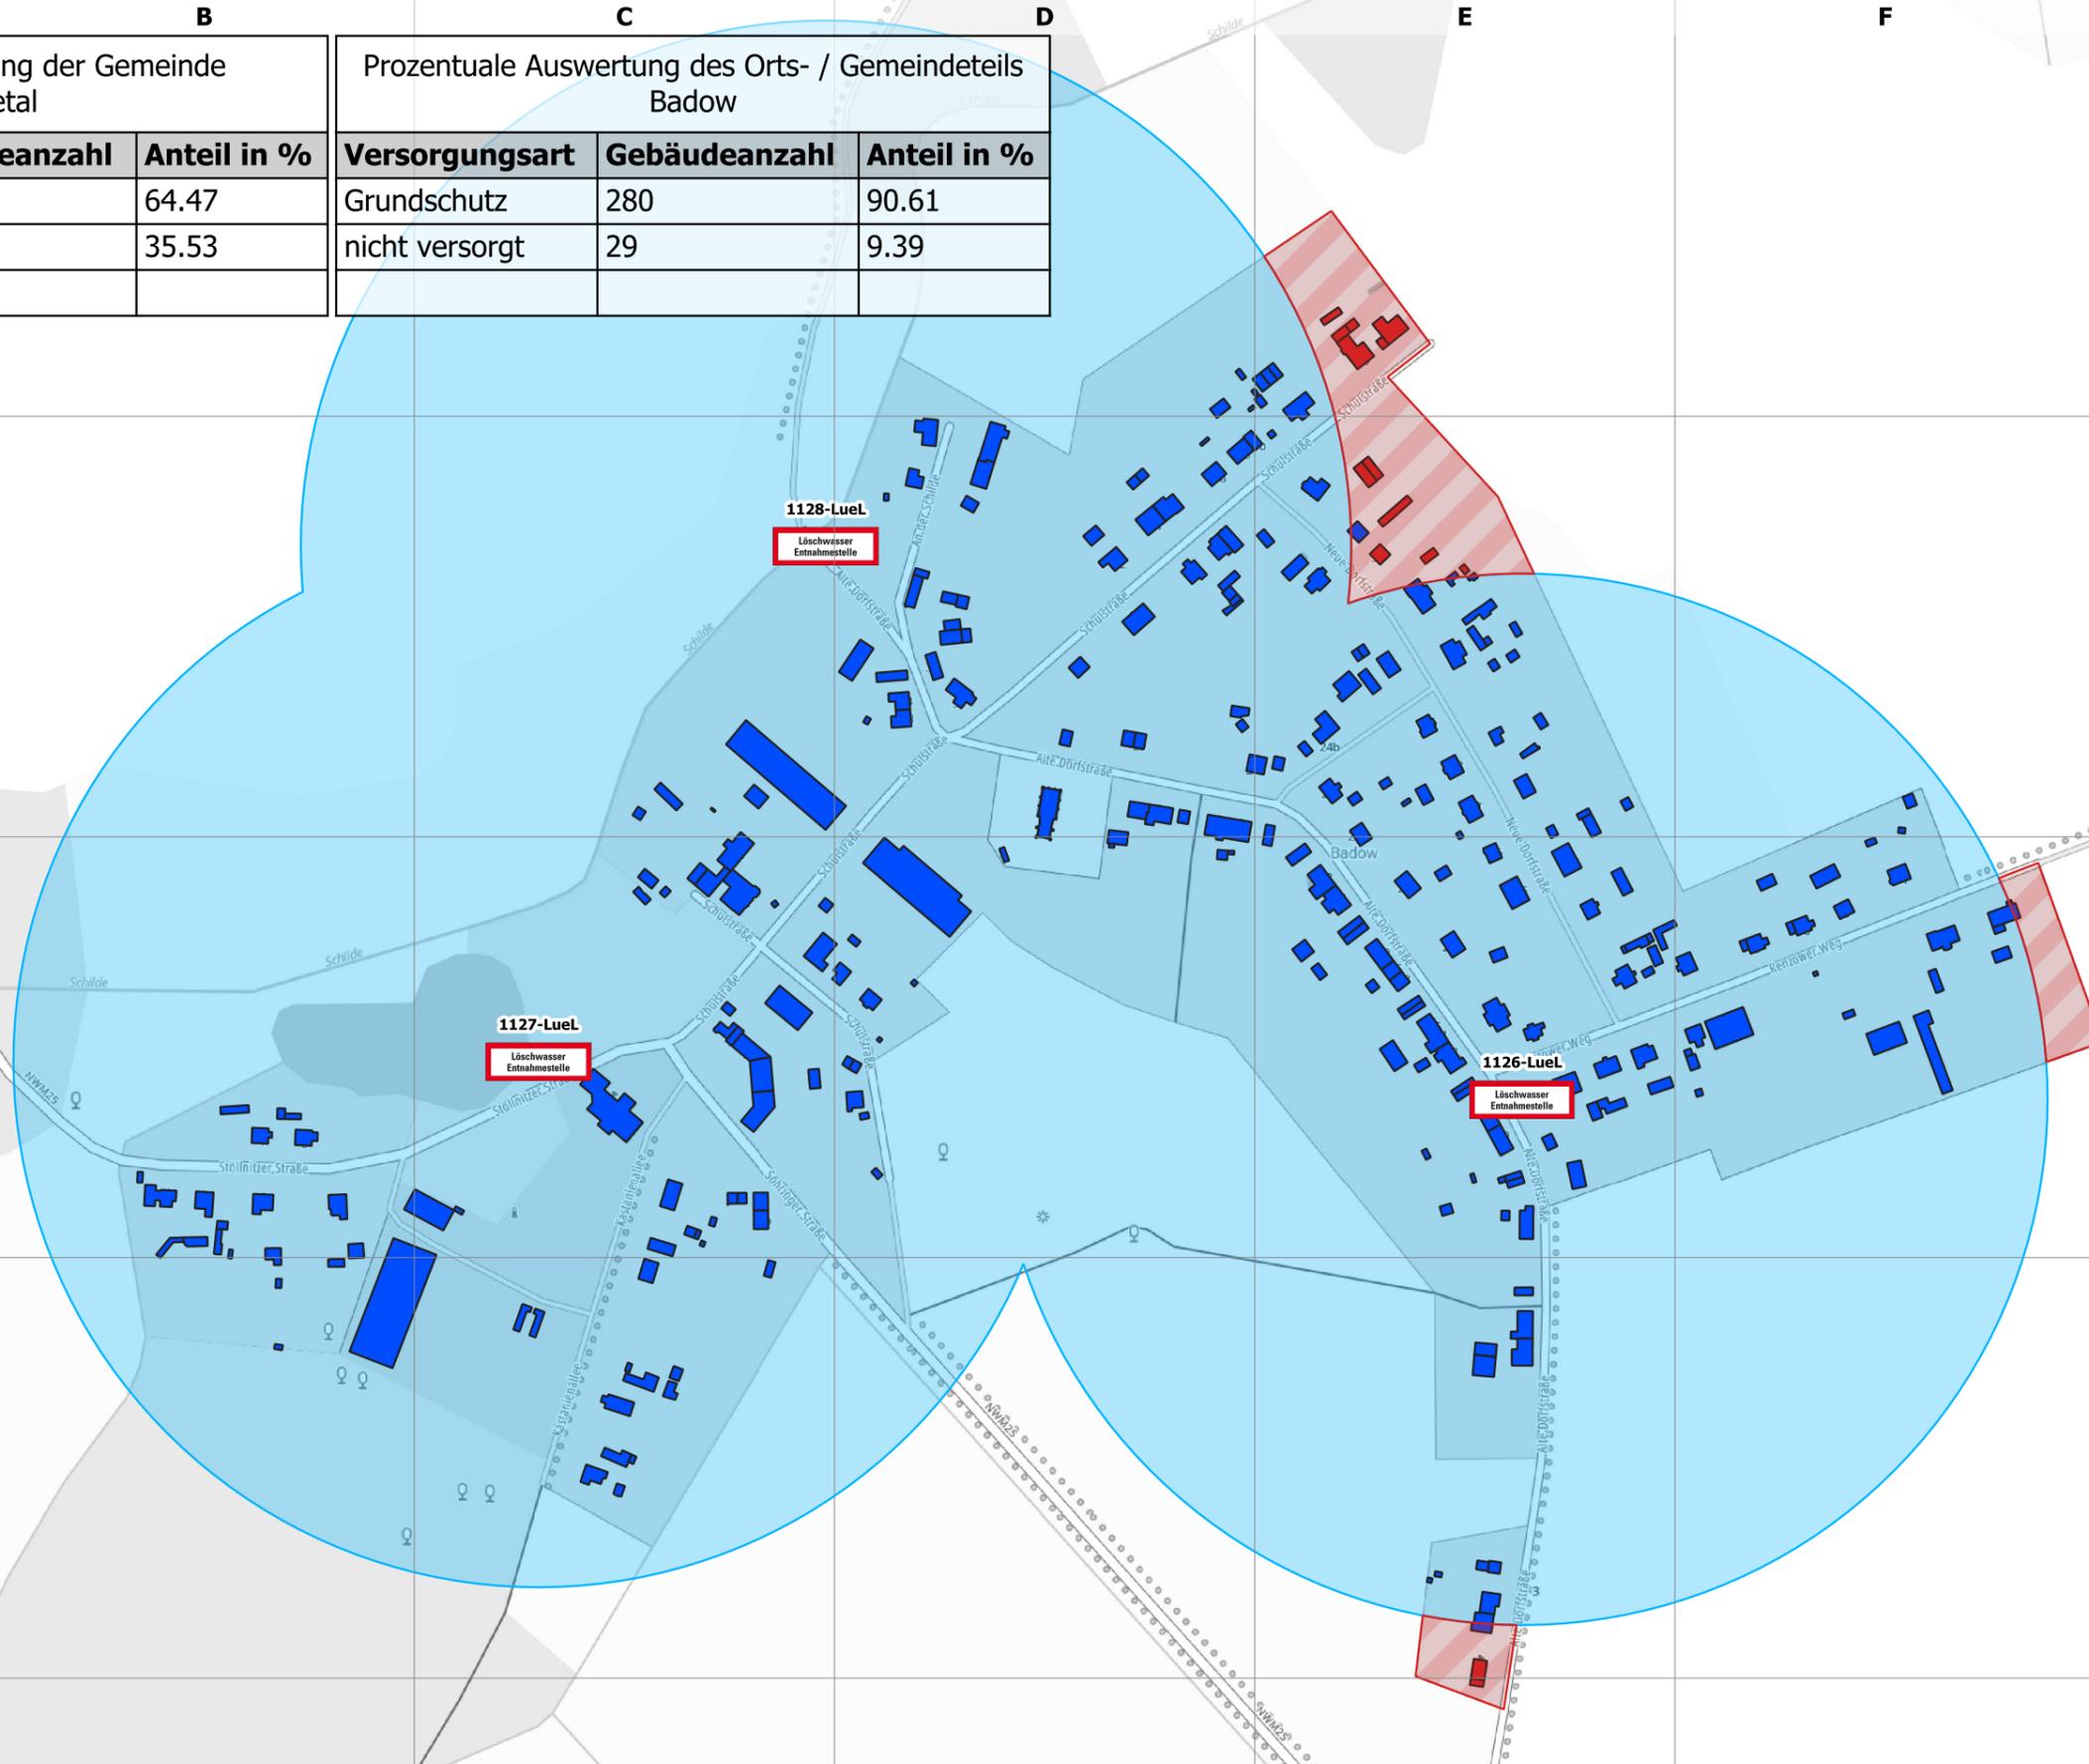

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

99: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Brütz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	188	72.59
nicht versorgt	71	27.41

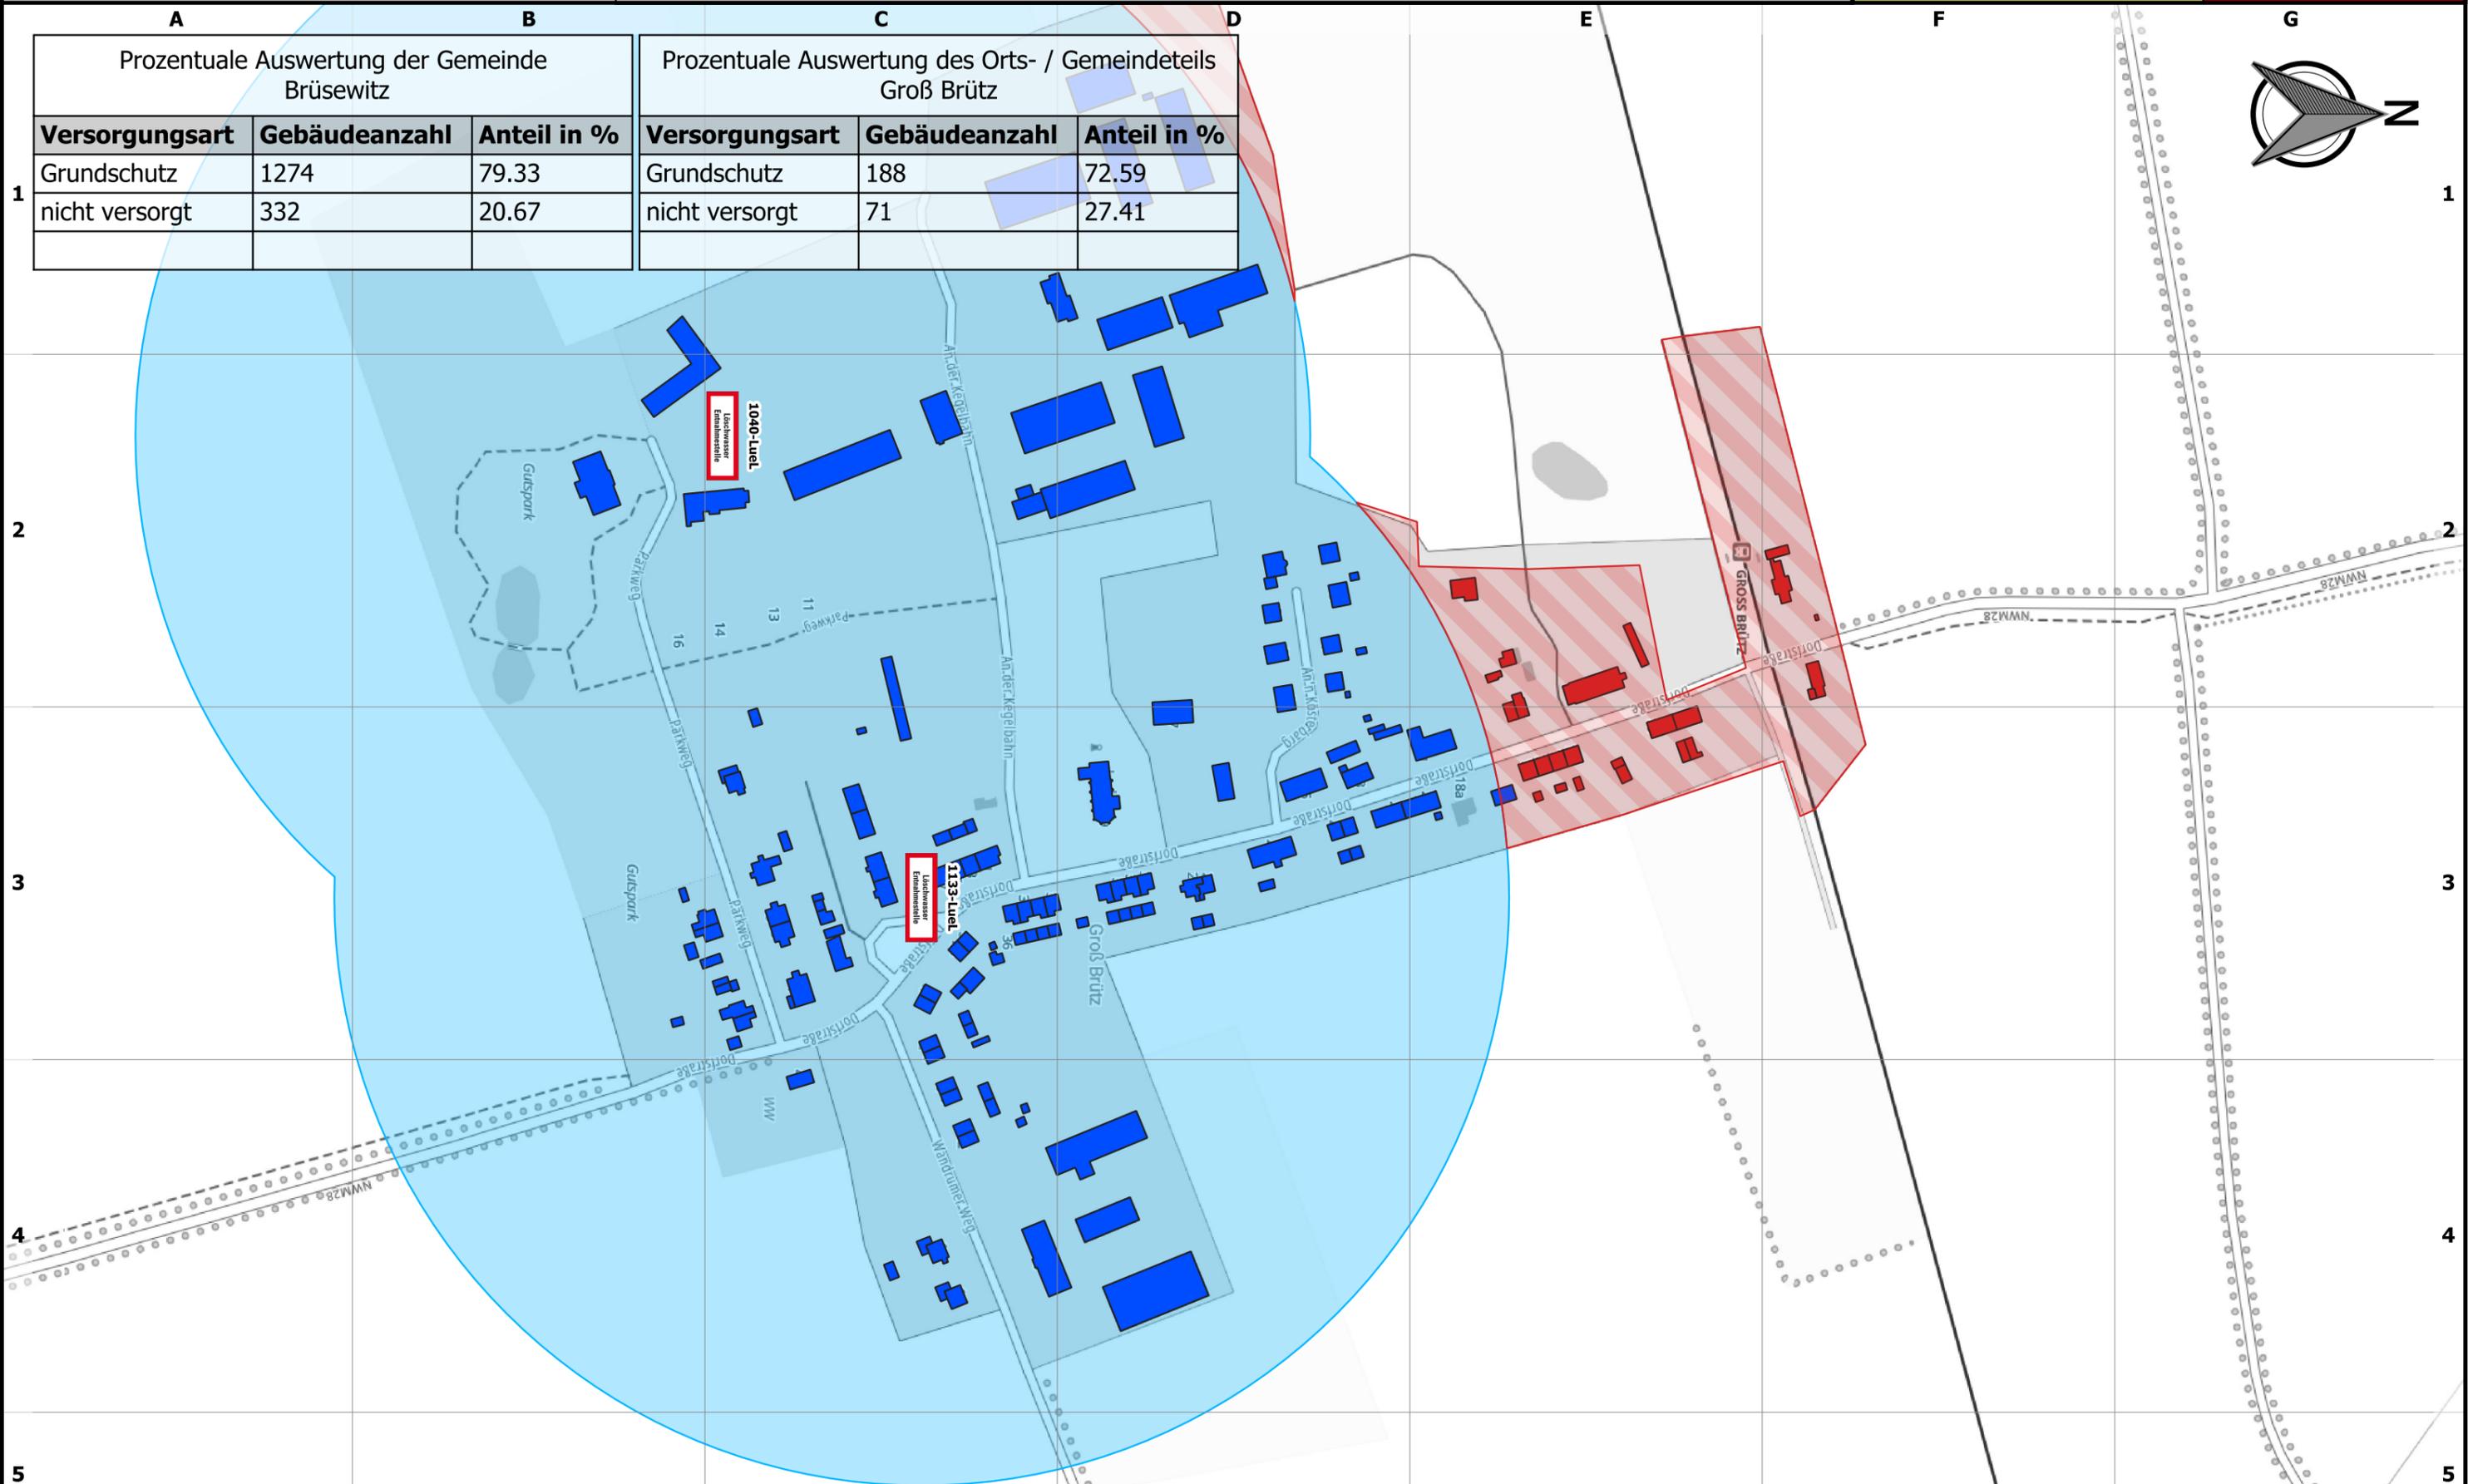



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Badow Ausbau




Stand:
 22.05.2023

100: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Schildetal		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	537	64.47
nicht versorgt	296	35.53

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Badow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	280	90.61
nicht versorgt	29	9.39

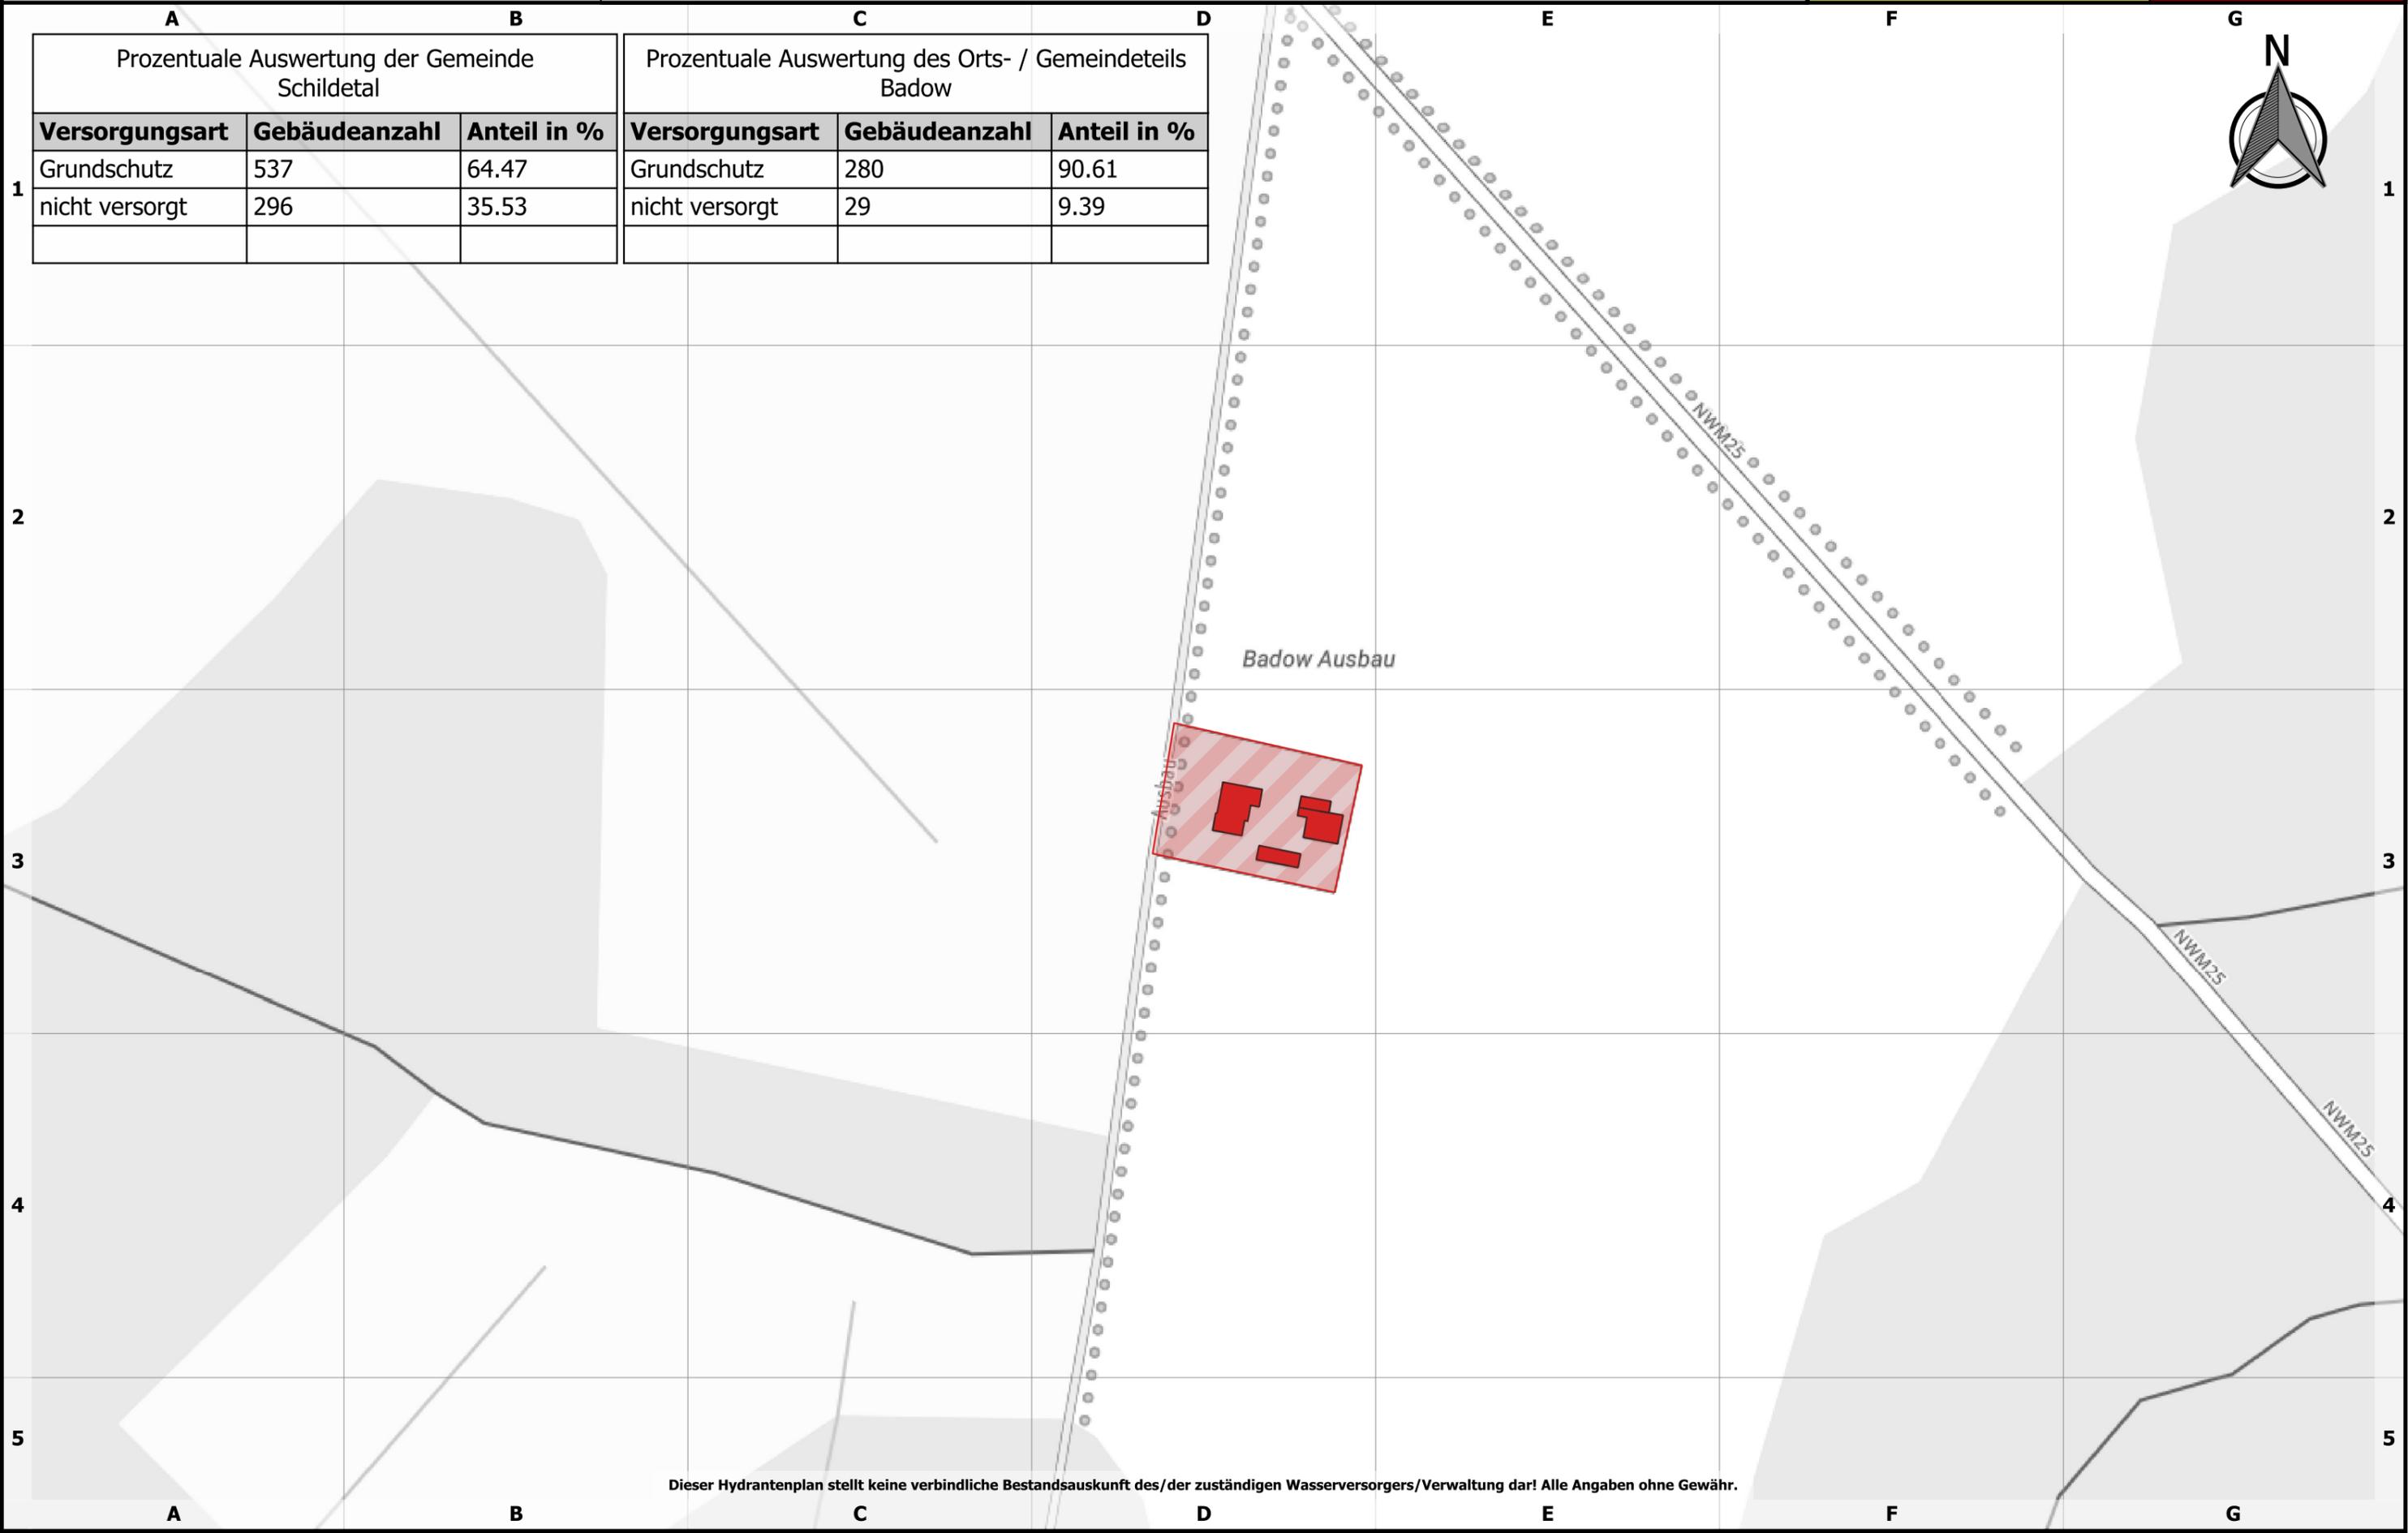

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

101: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Brüsewitz

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Herren Steinfeld

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	521	99.62
nicht versorgt	2	0.38

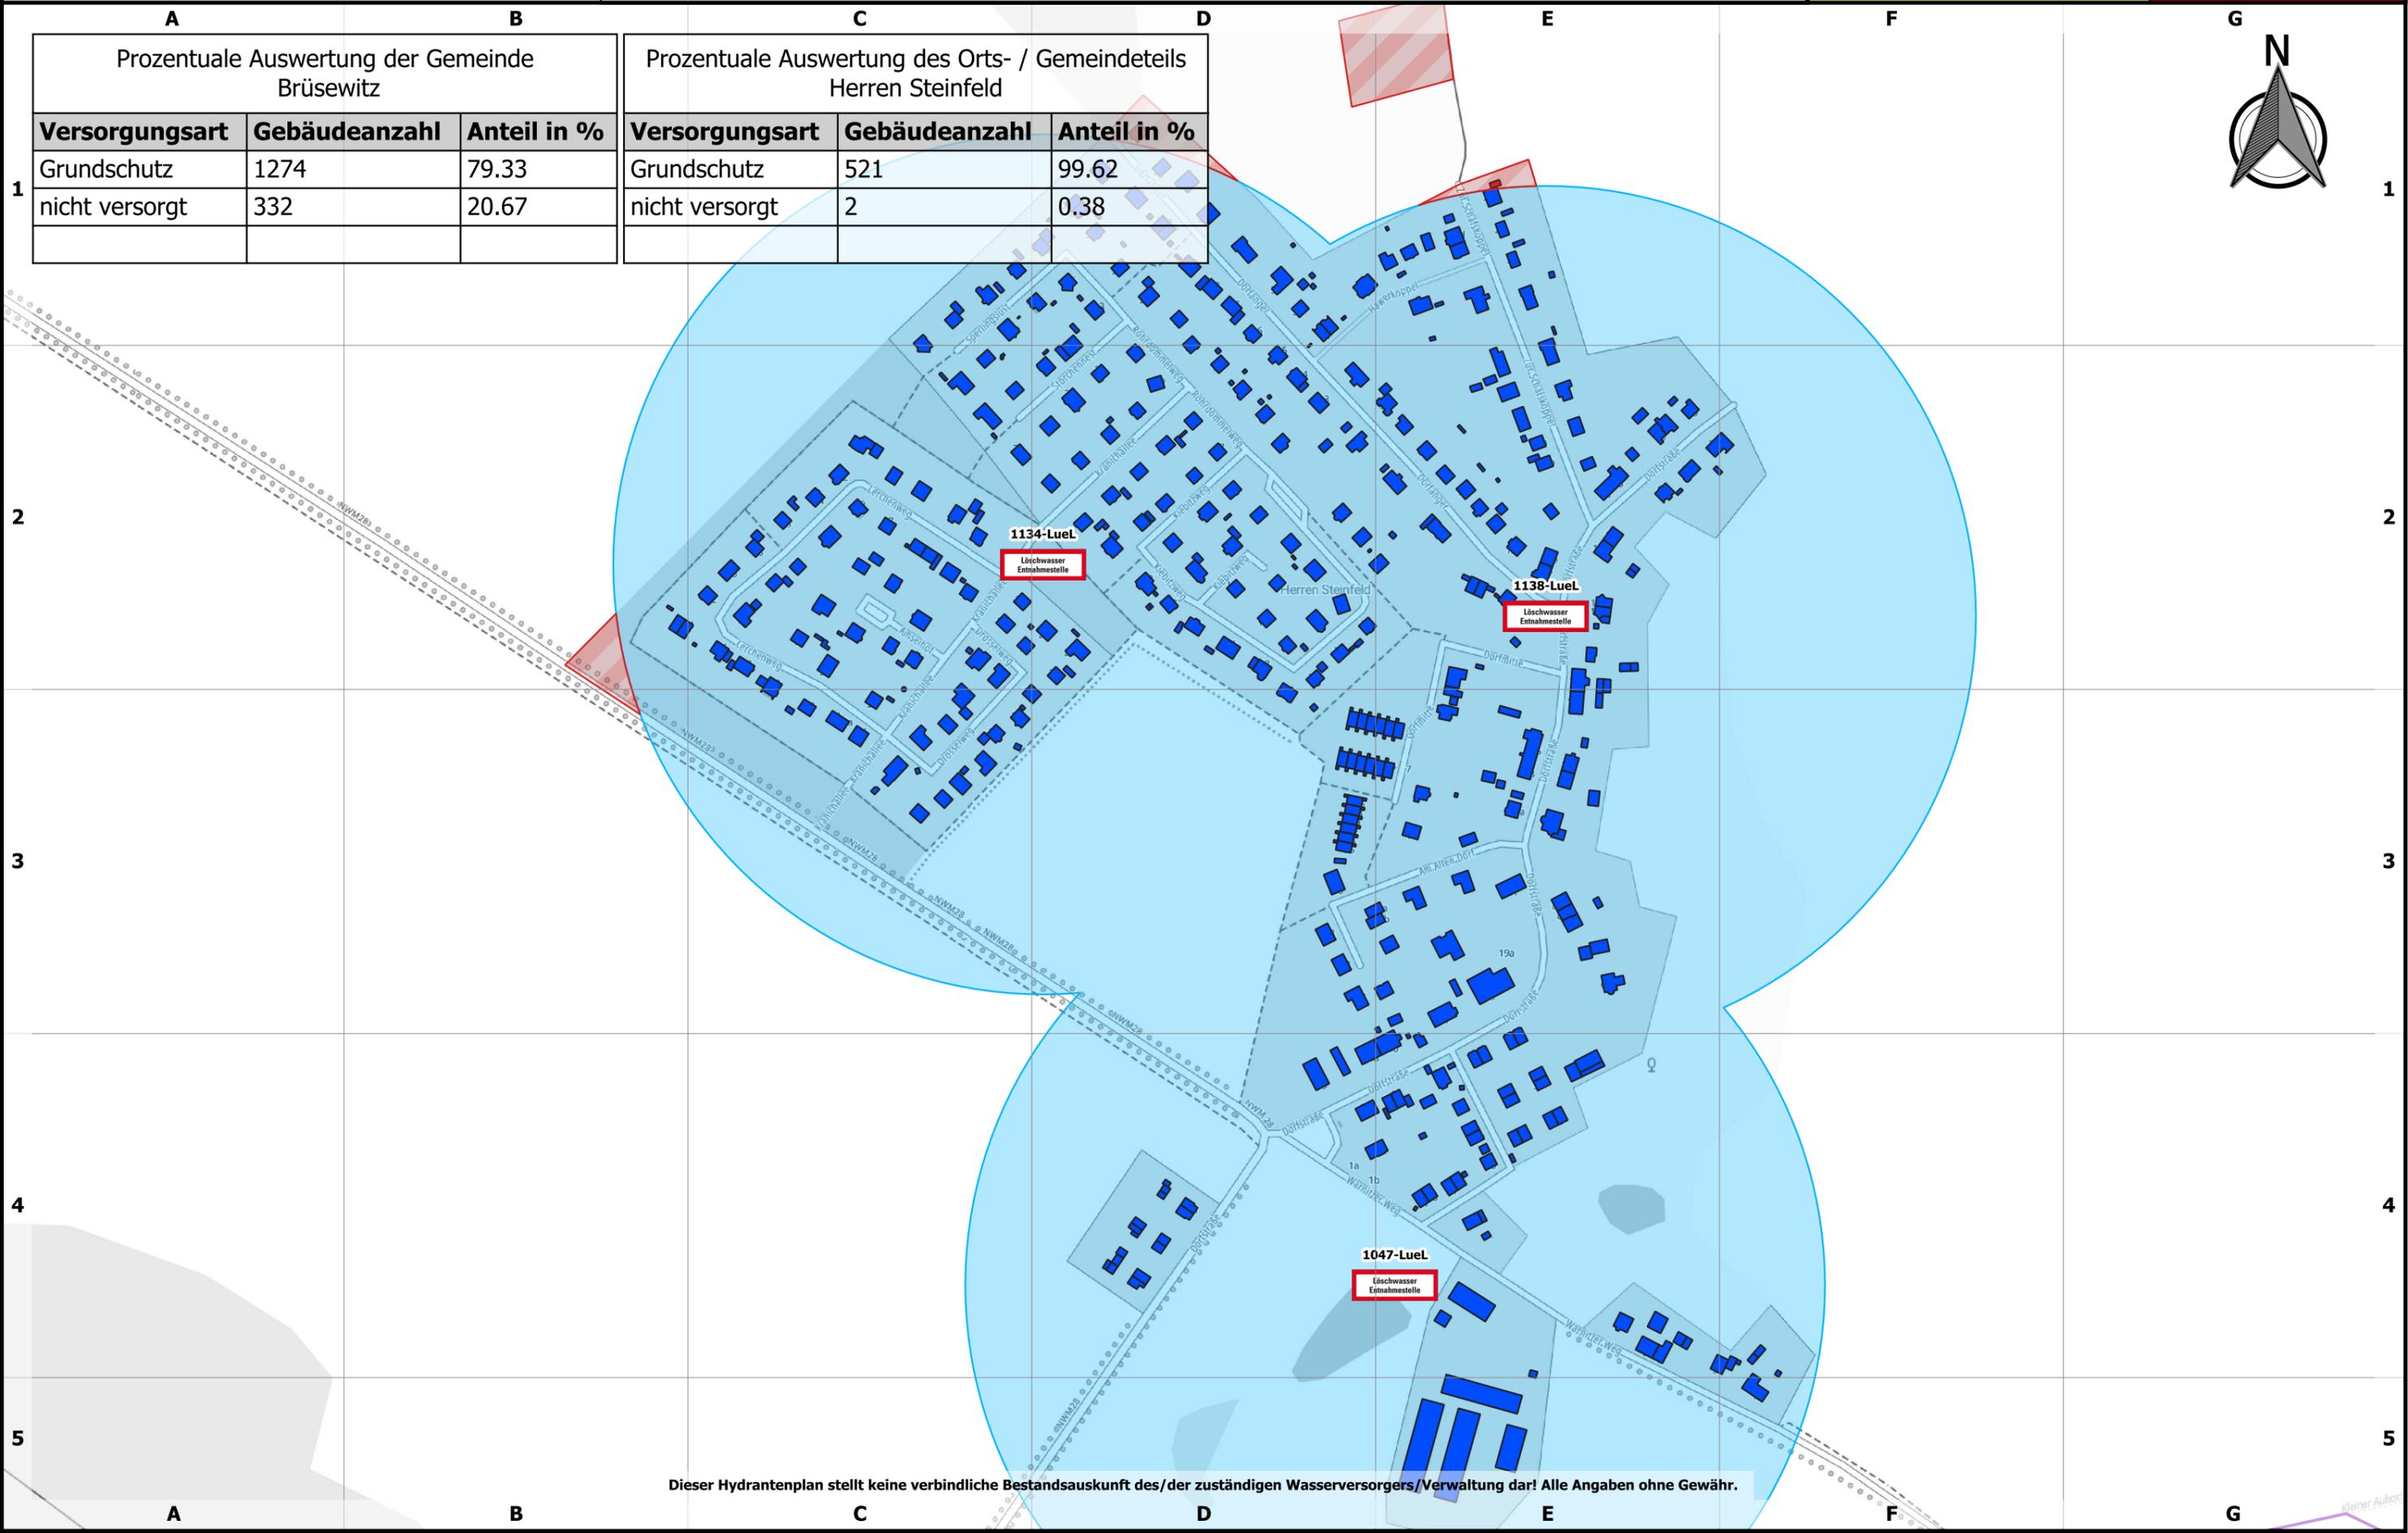




Löschwasser- und Hydrantenkataster

Söhring

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

102: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Schildetal		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	537	64.47
nicht versorgt	296	35.53


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Söhring		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	53	50.00
nicht versorgt	53	50.00

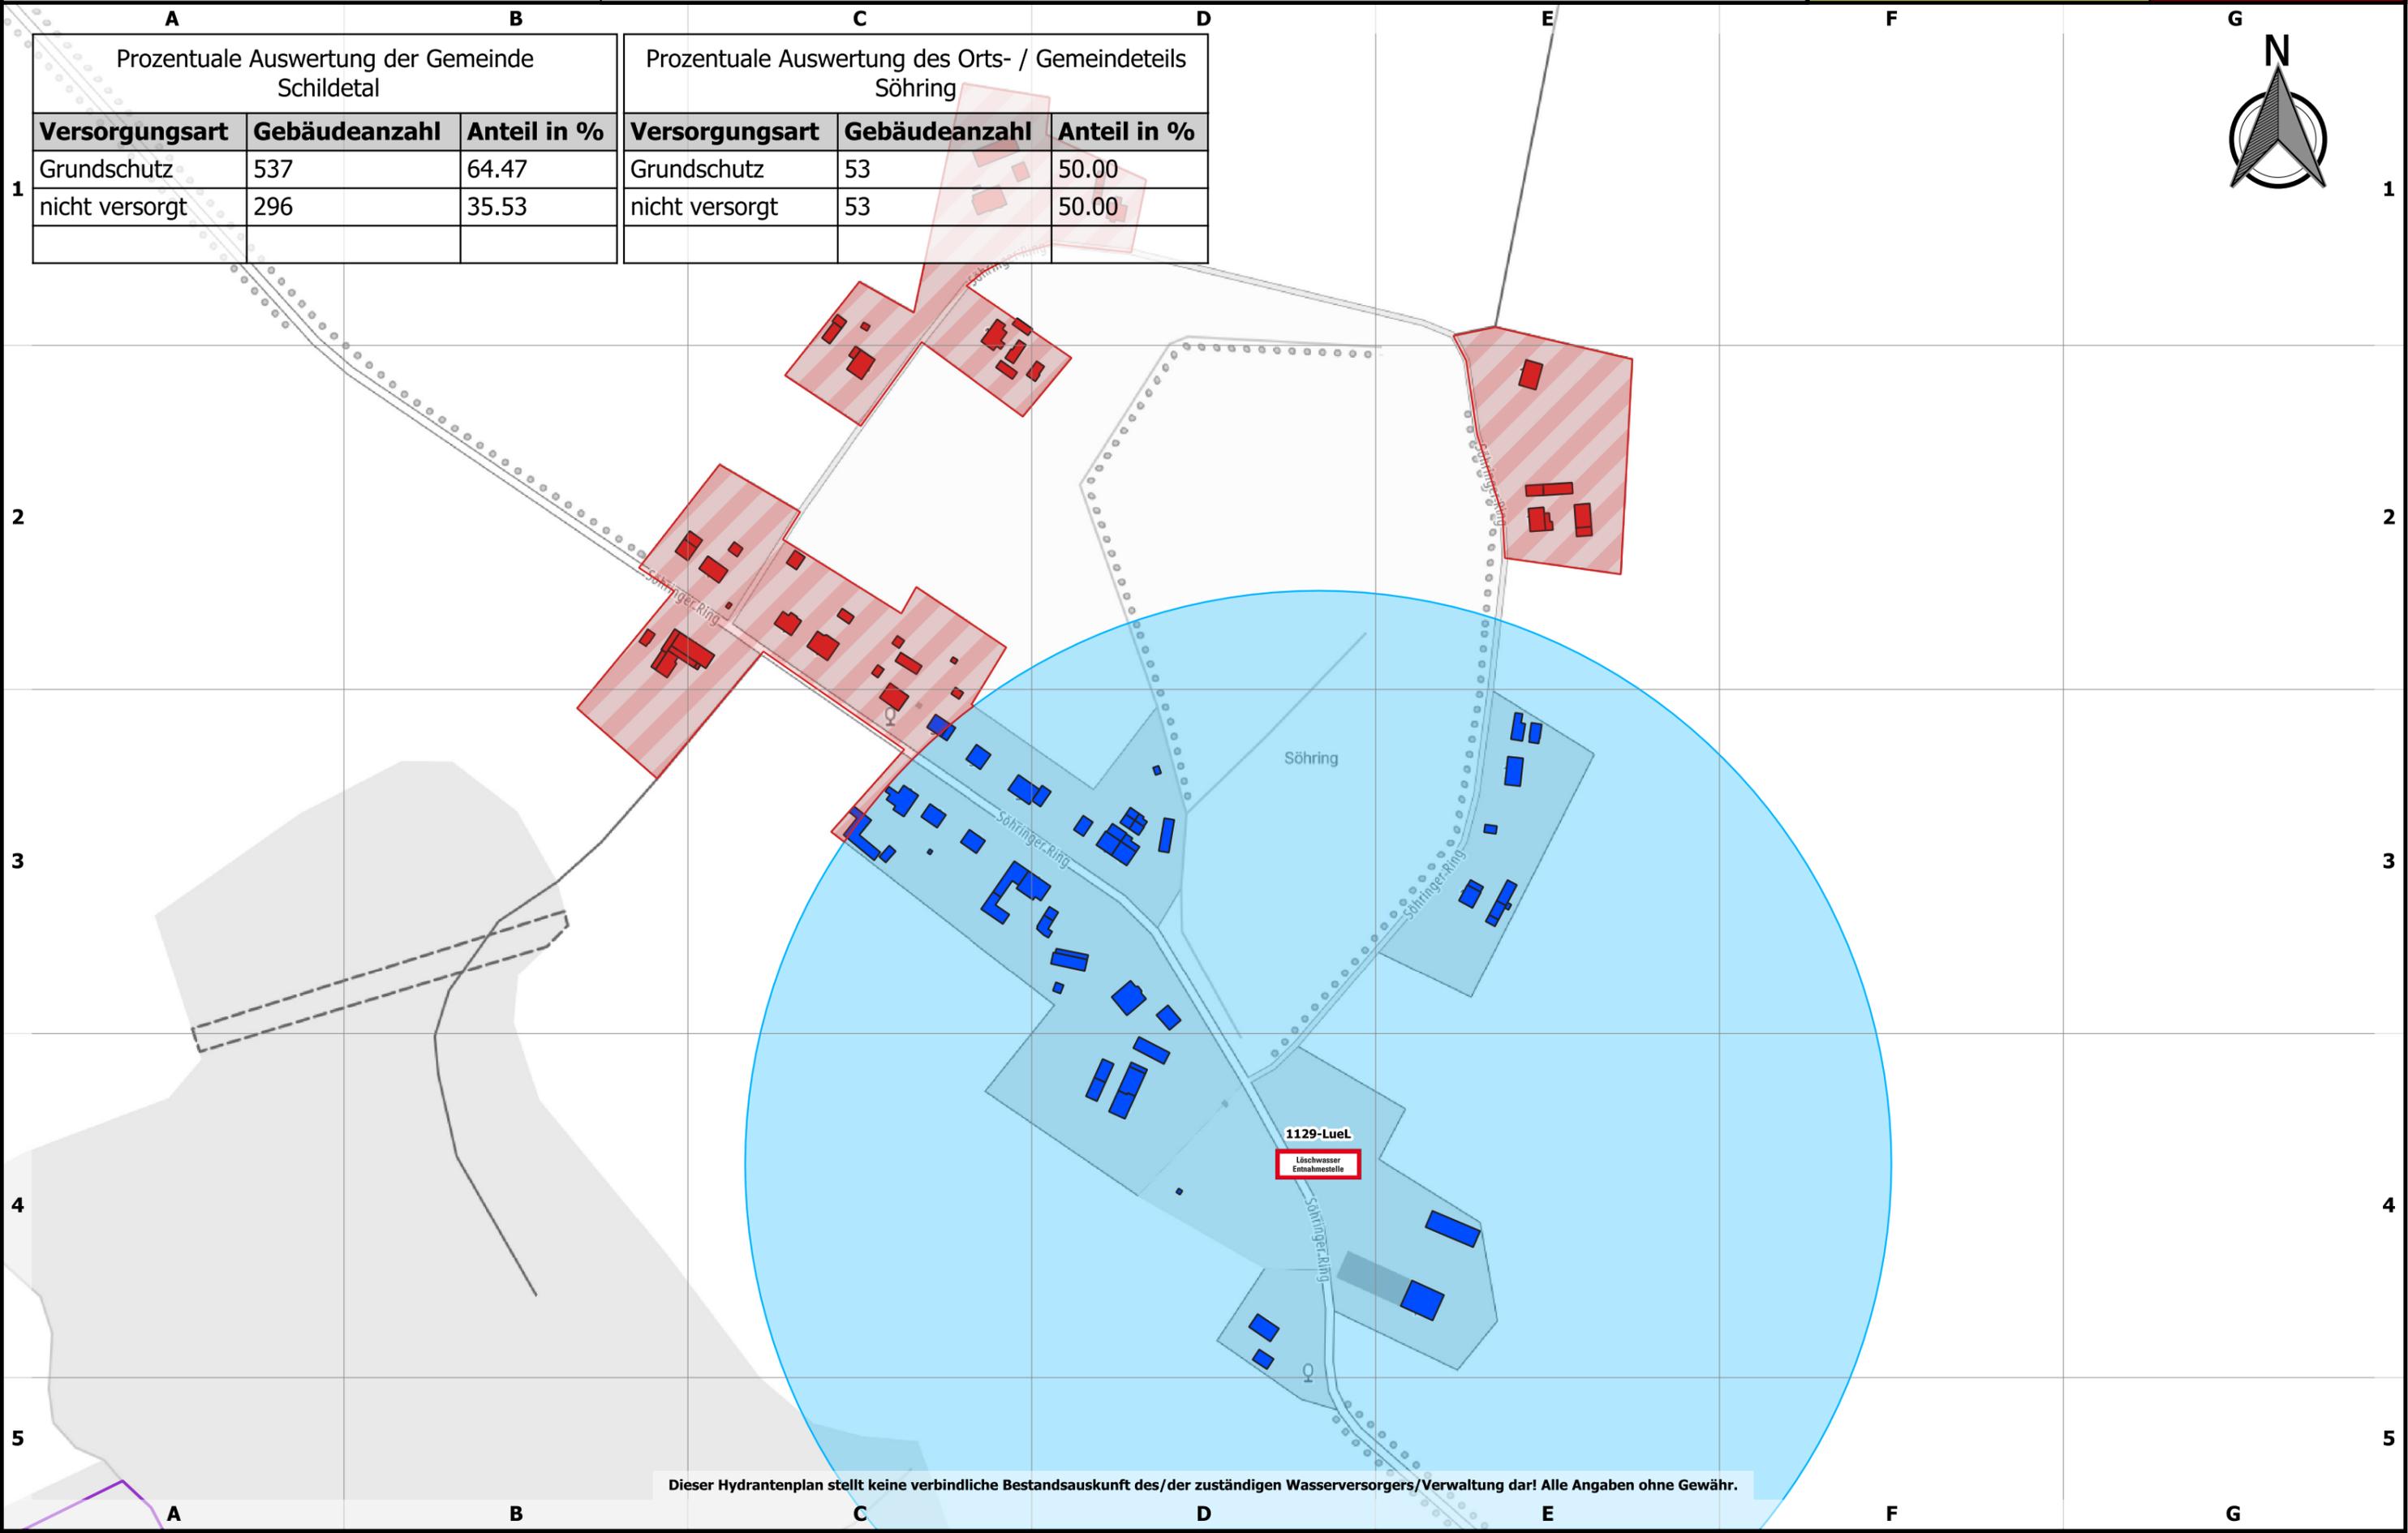

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

103: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	455	68.52
nicht versorgt	209	31.48

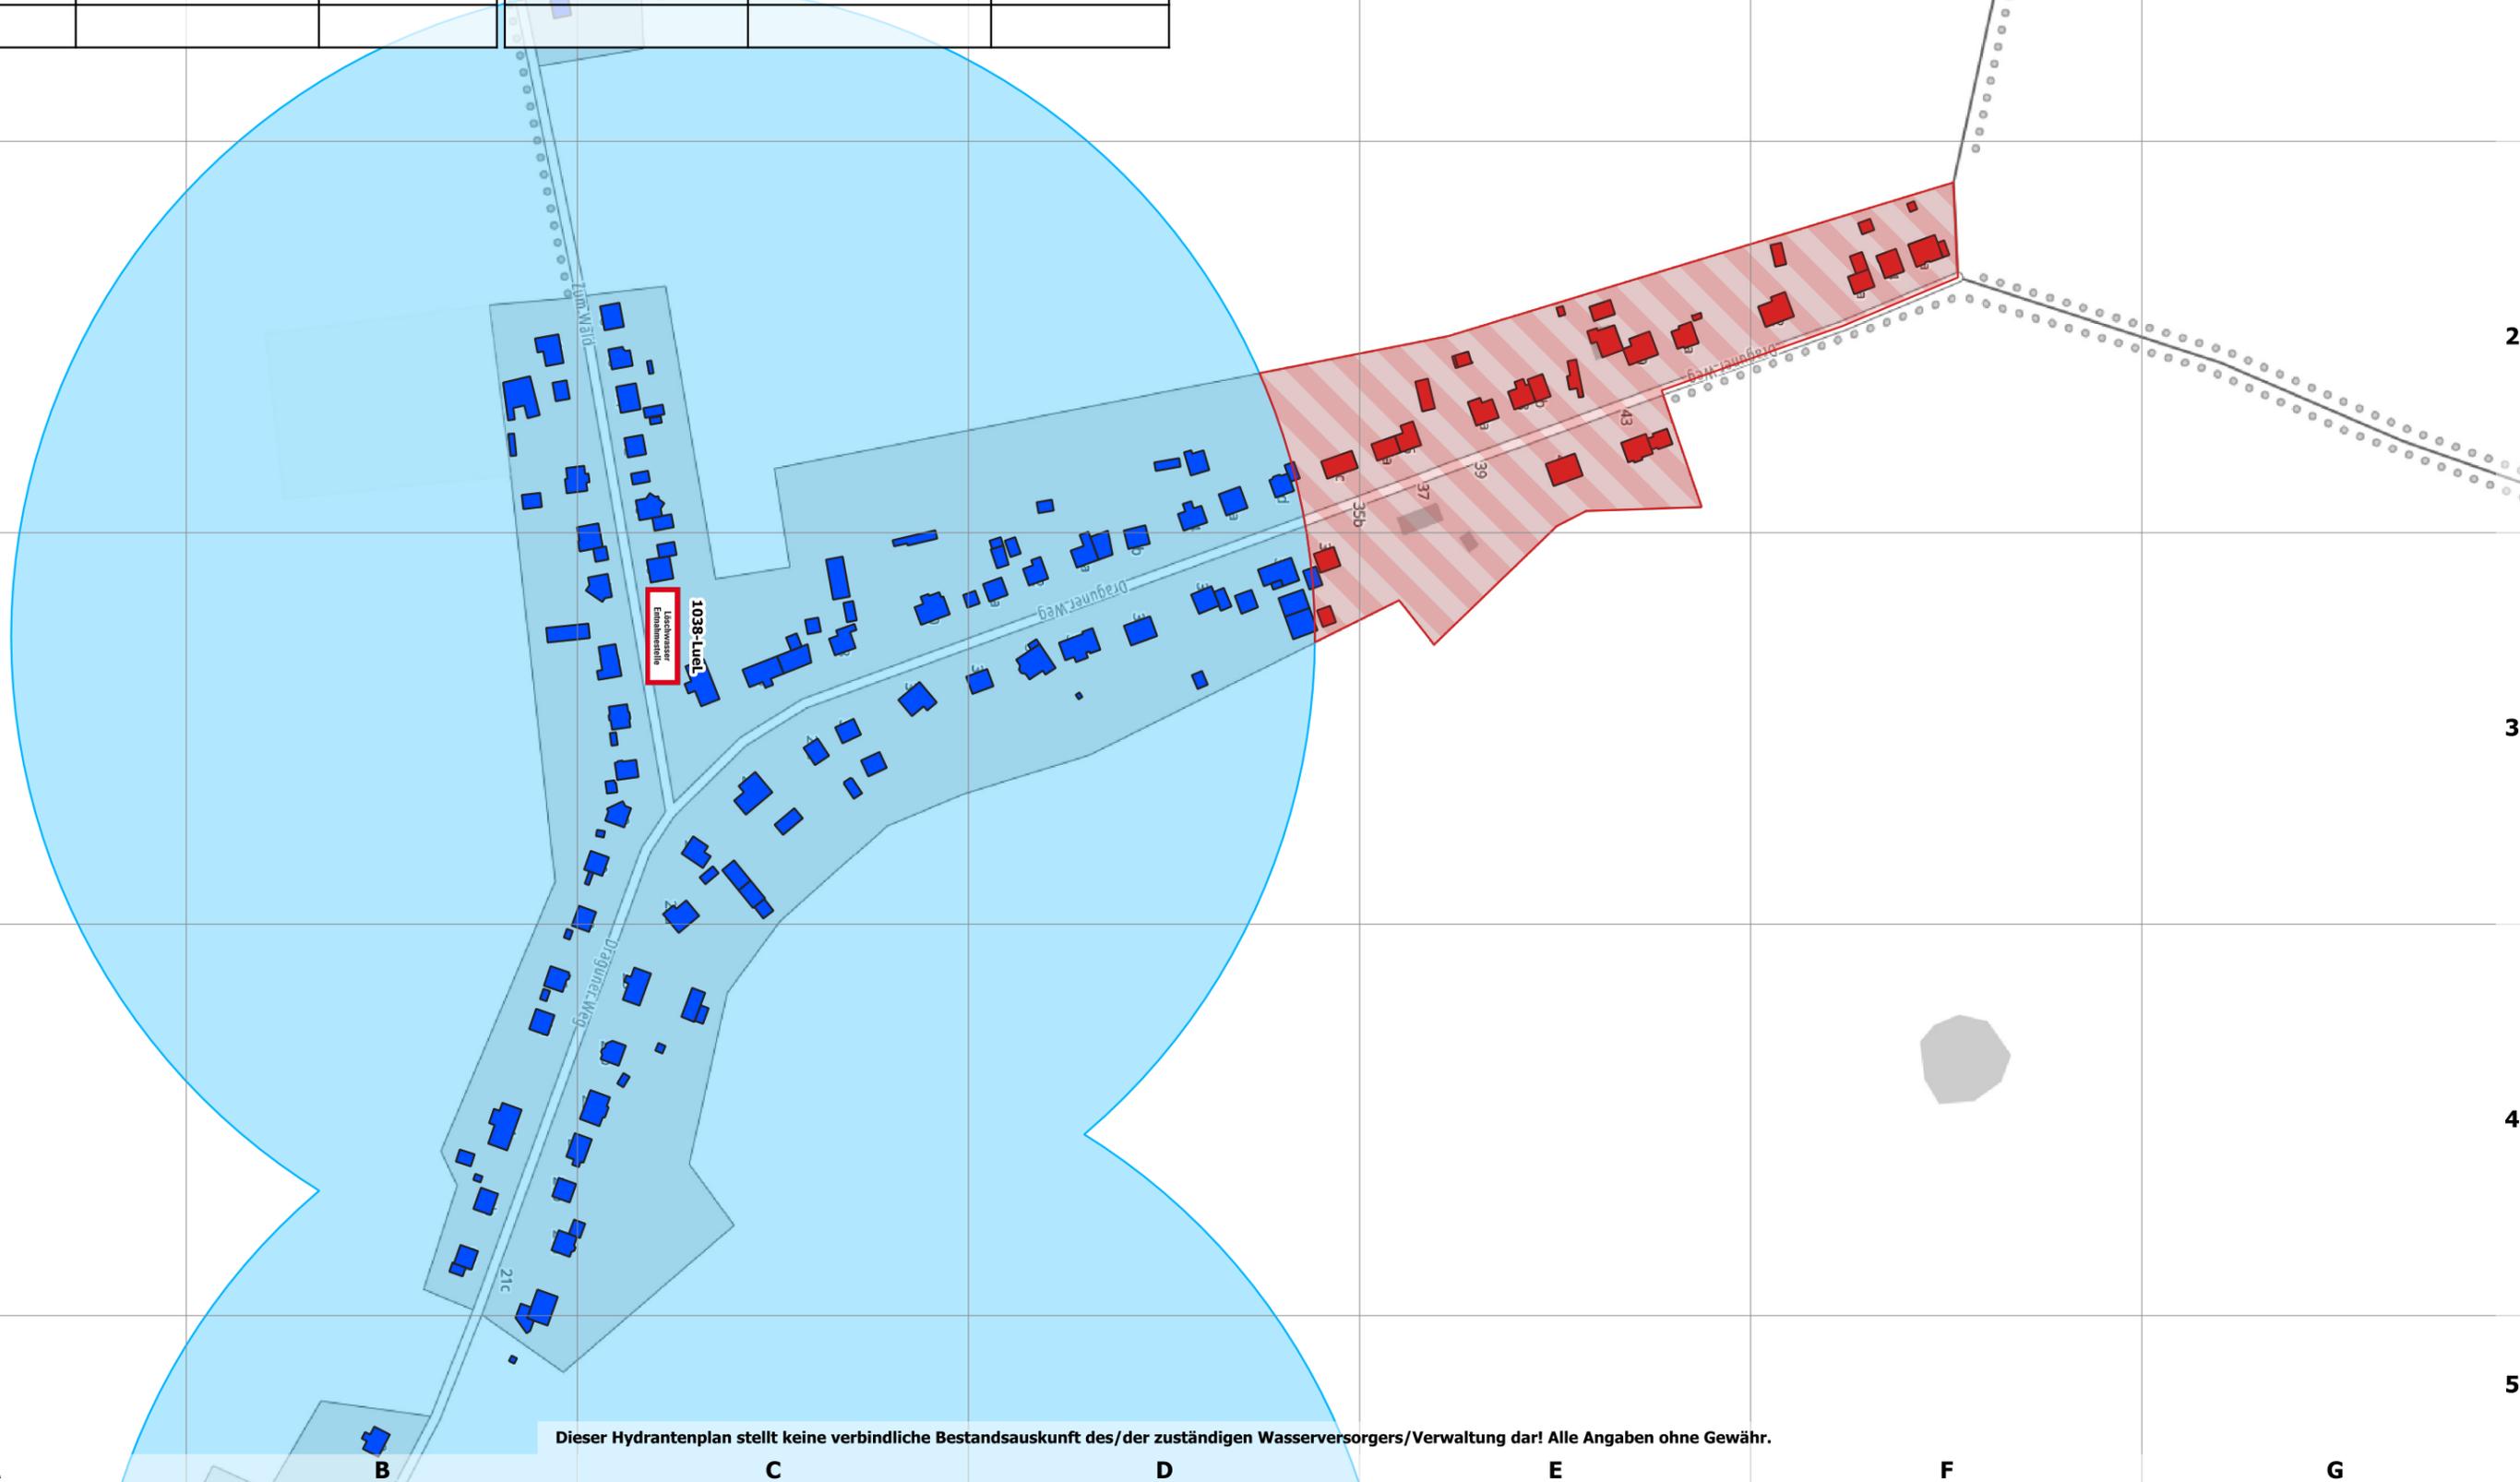


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m





Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

104: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Schildetal		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	537	64.47
nicht versorgt	296	35.53

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Renzow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	204	48.80
nicht versorgt	214	51.20

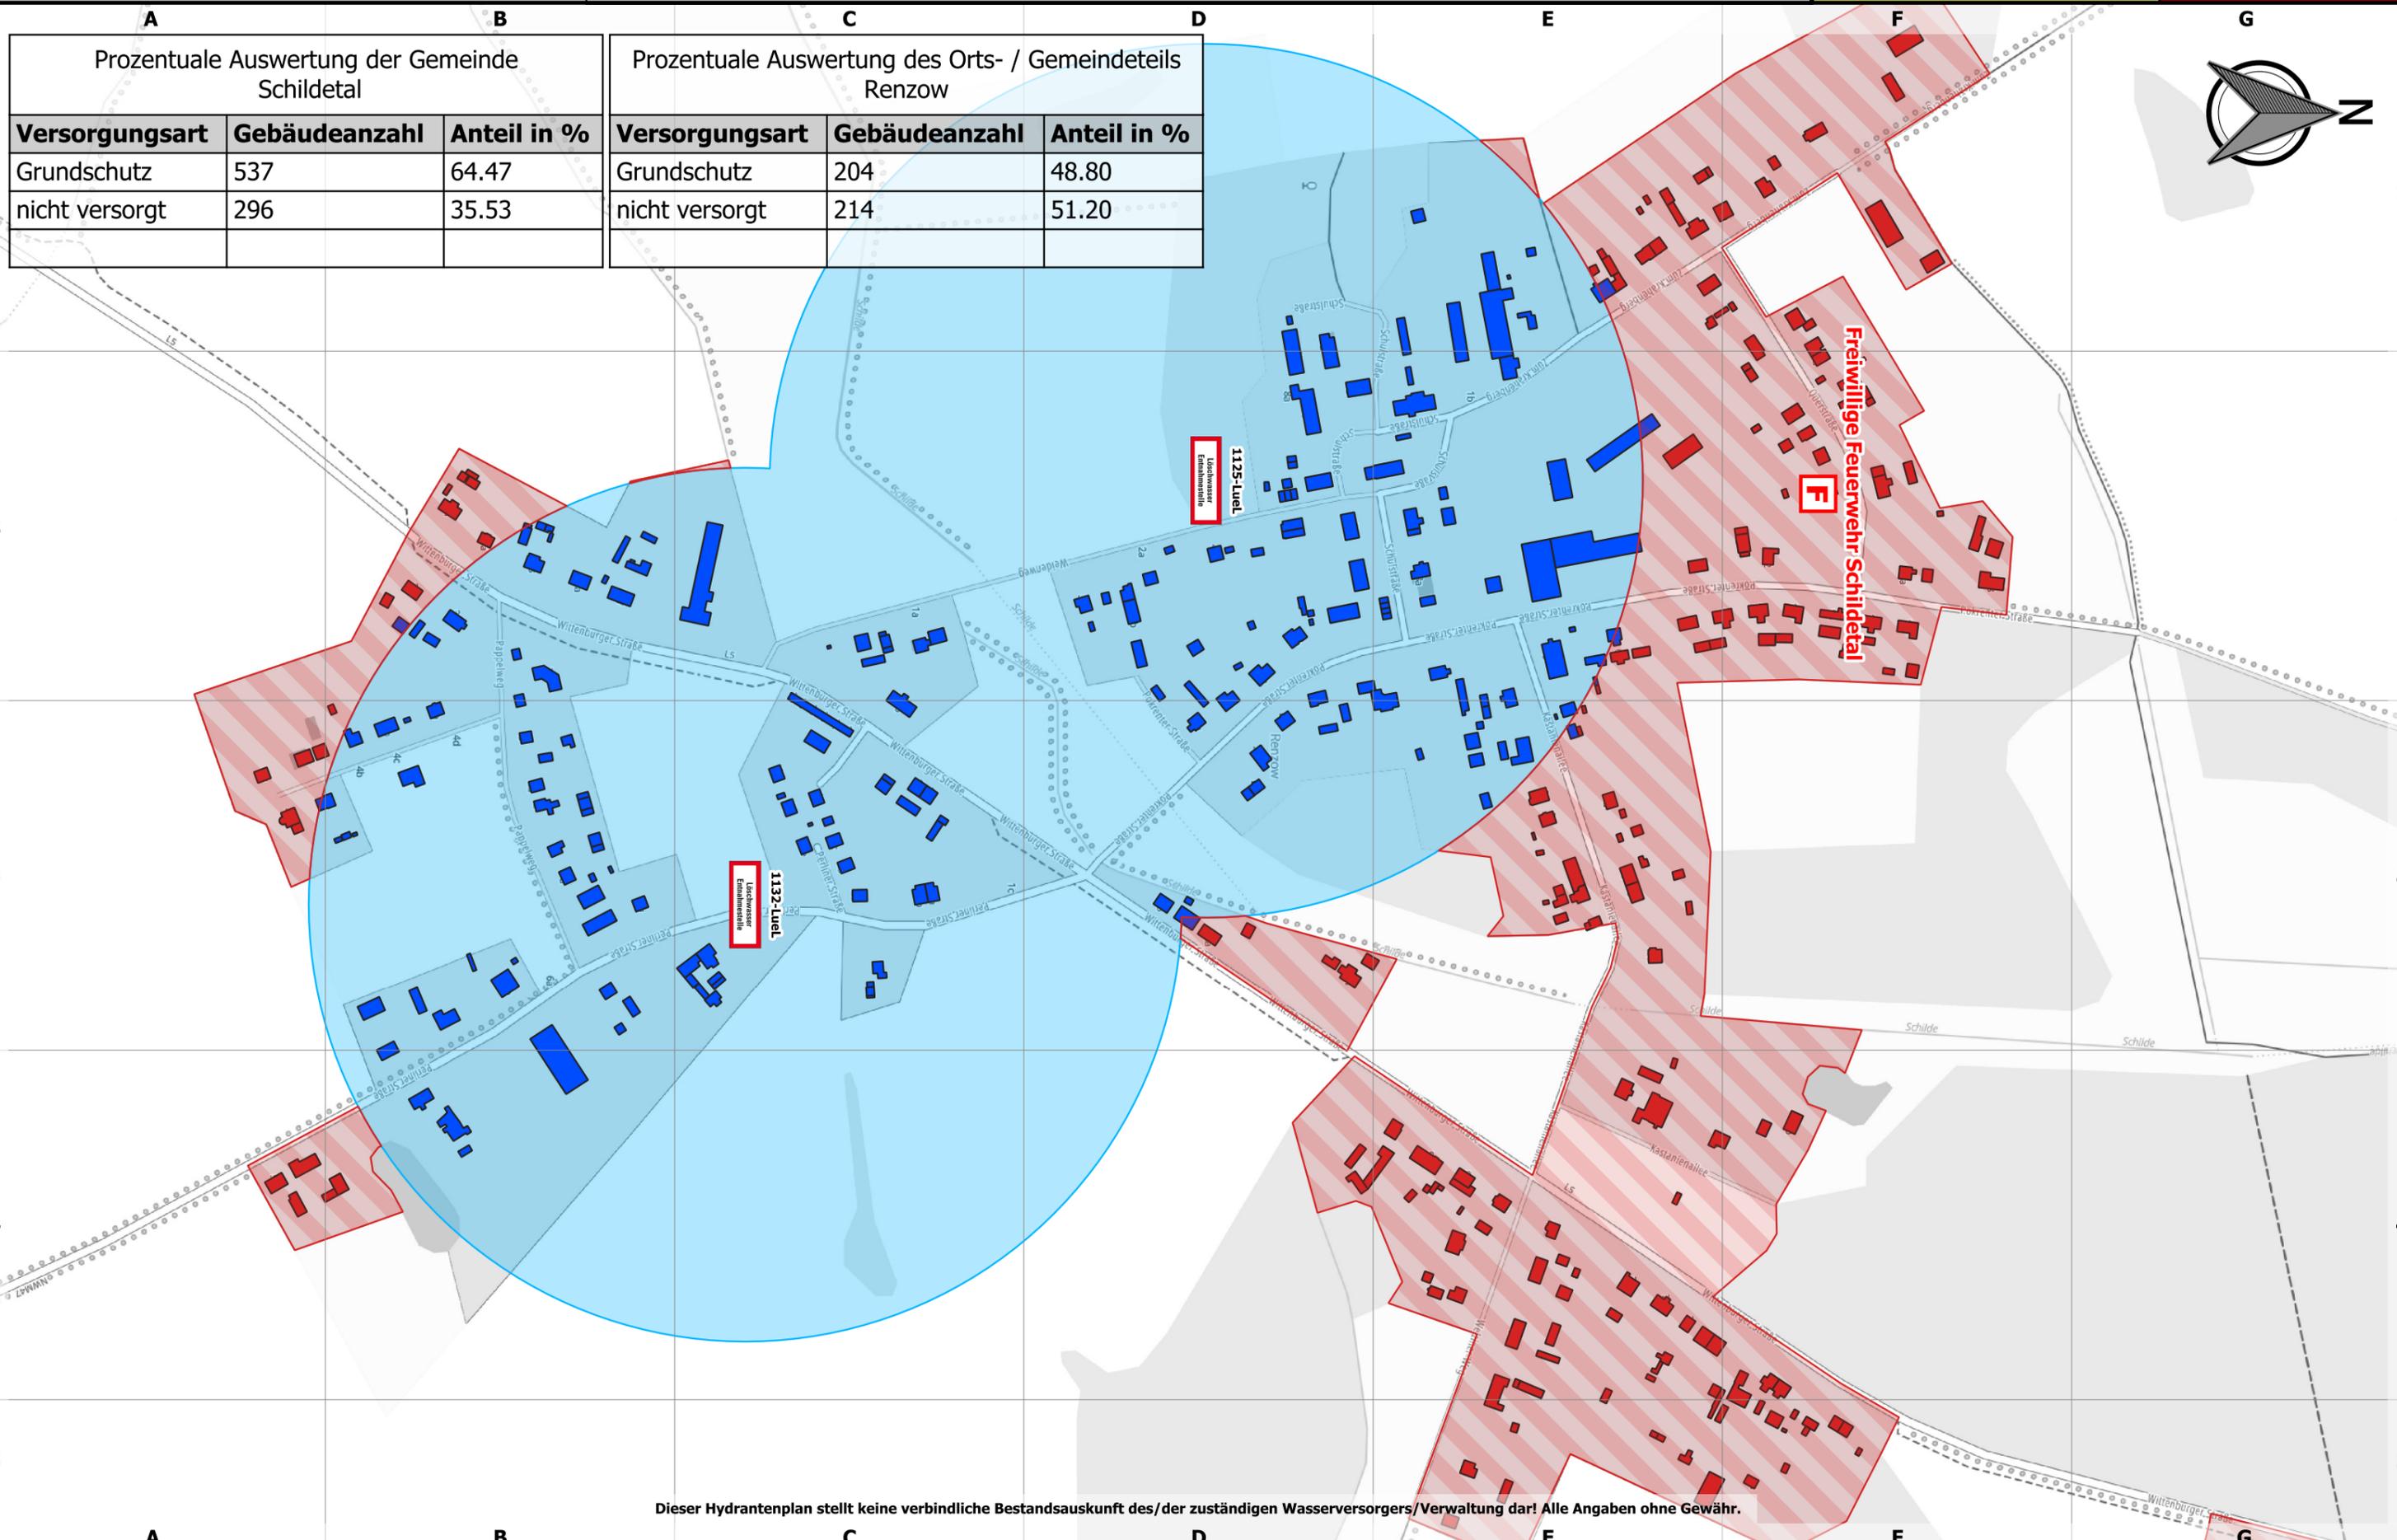

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Rosenberg





Stand:
22.05.2023

105: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	455	68.52
nicht versorgt	209	31.48

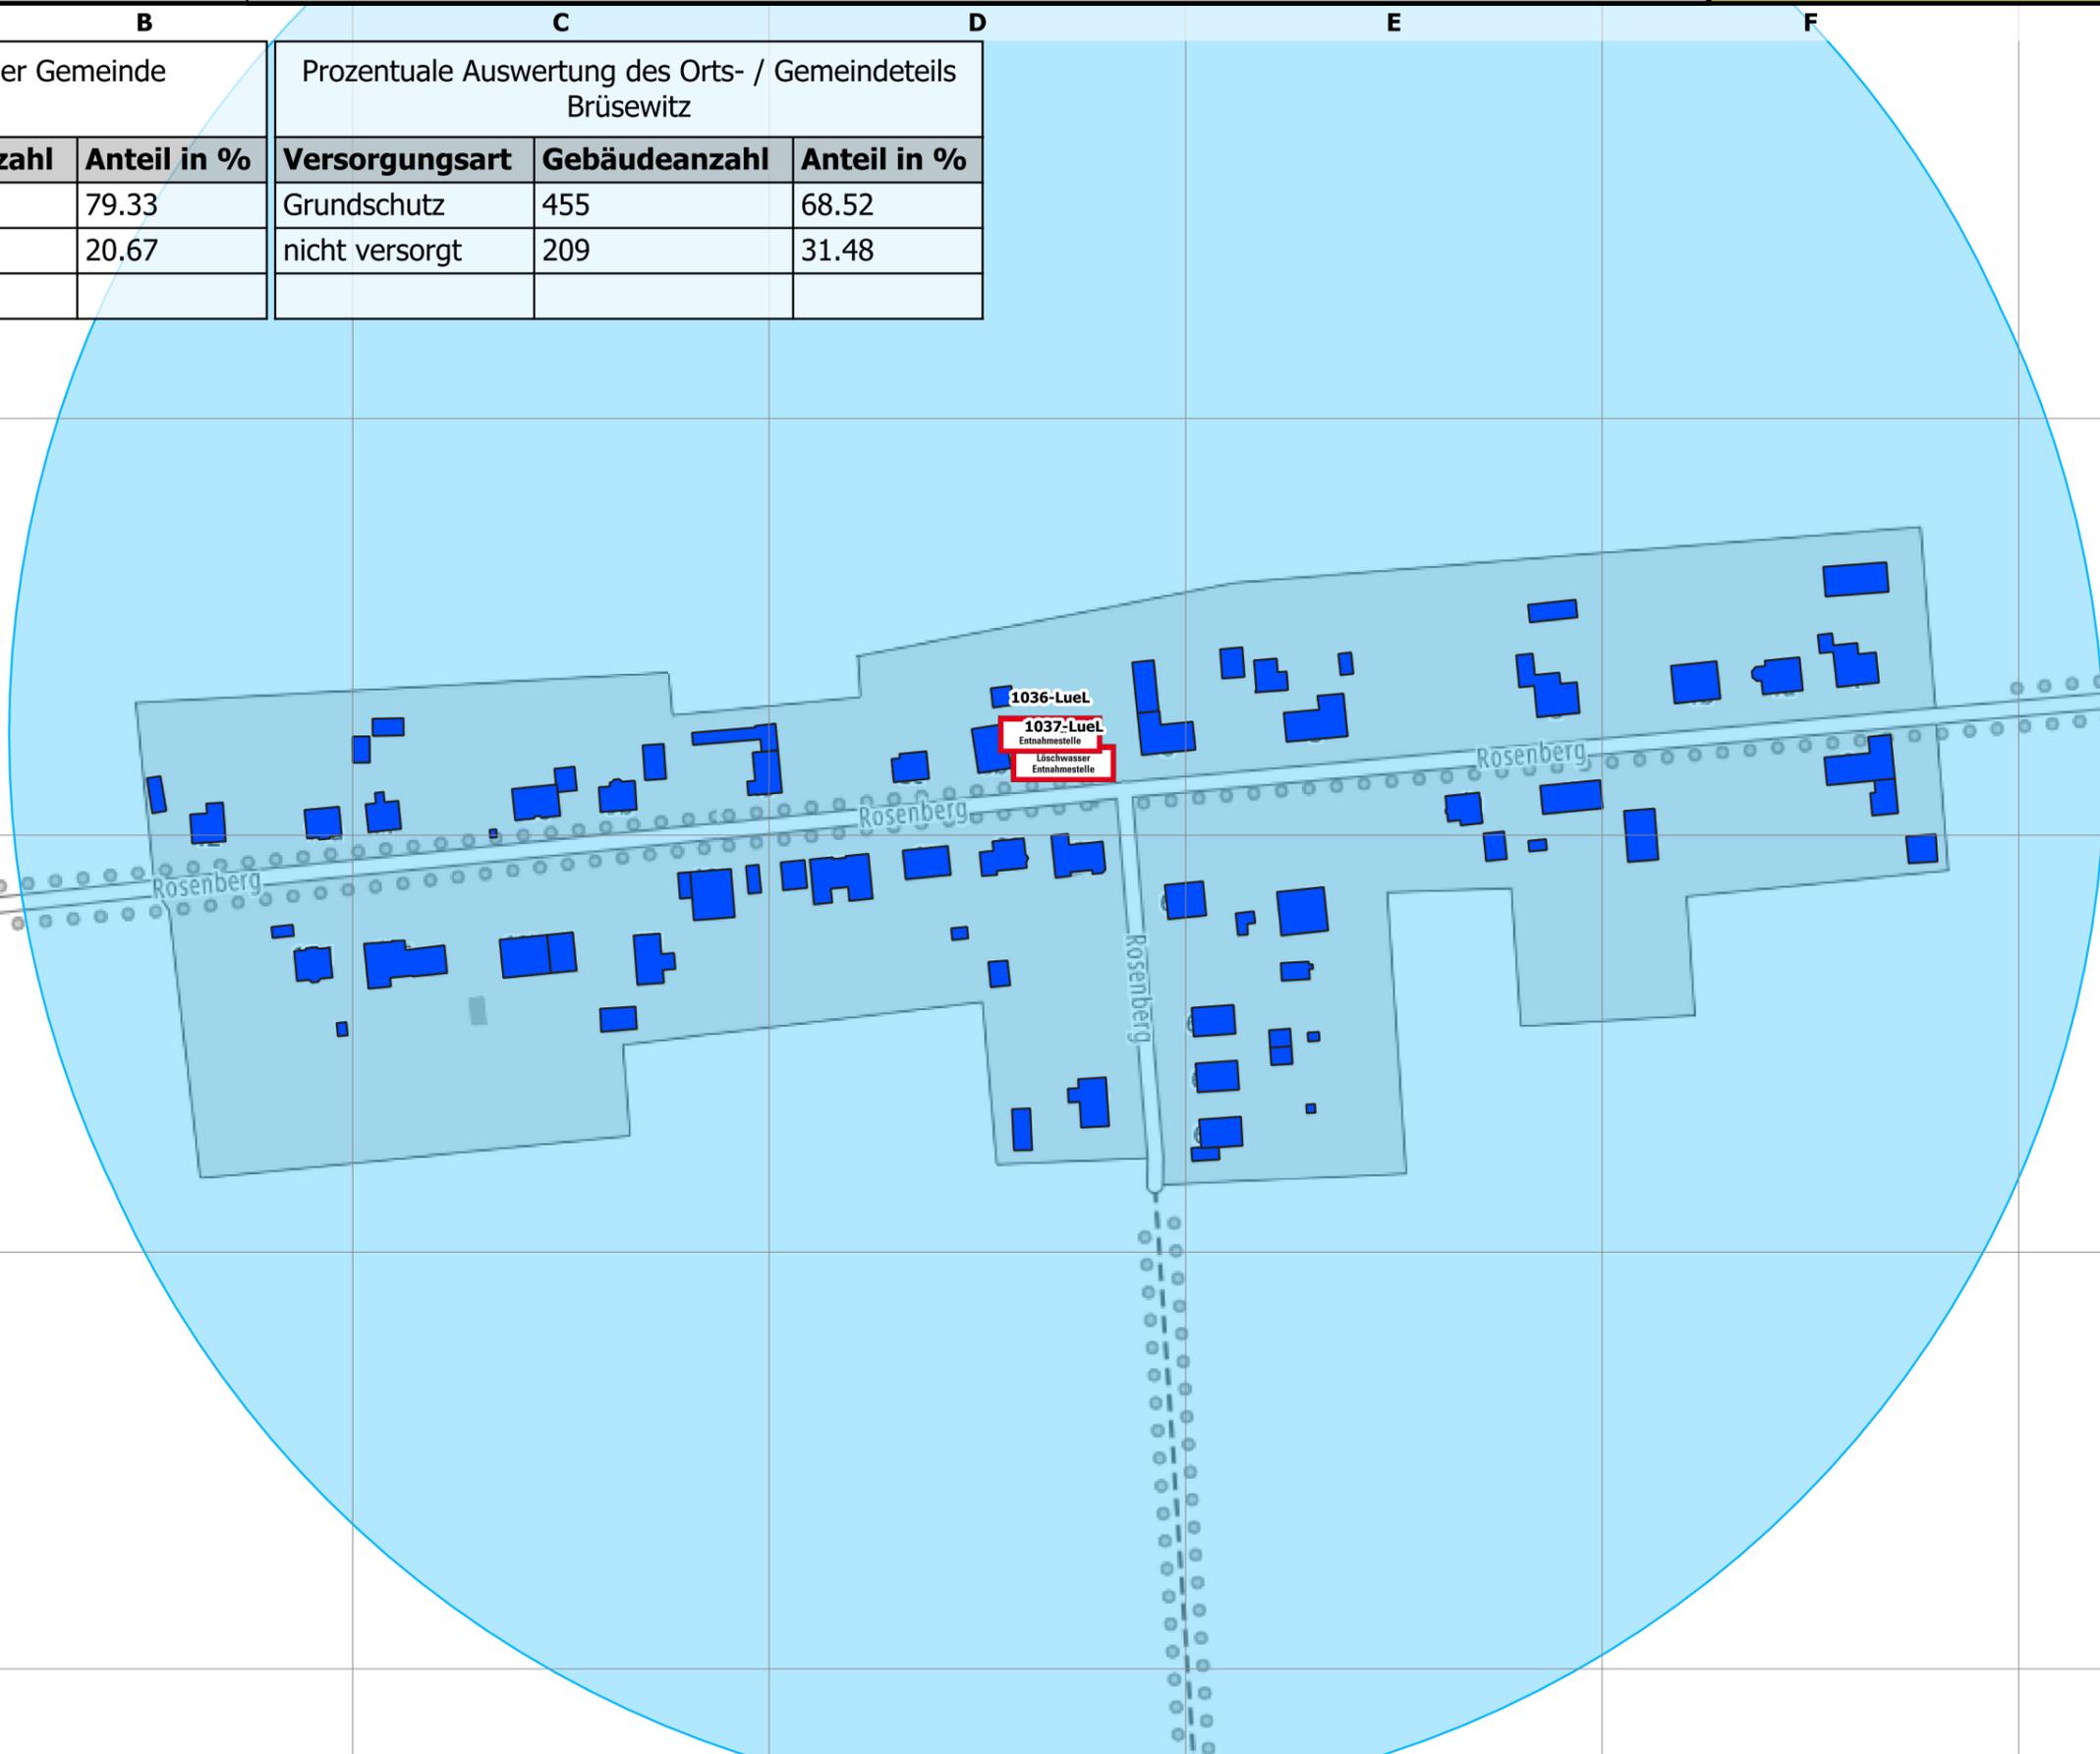



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Wahrholz

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

107: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	455	68.52
nicht versorgt	209	31.48





Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m





Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

131: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Cramonshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	421	86.80
nicht versorgt	63	12.99
Notfallversorgung	1	0.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Cramon		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	96	100.00

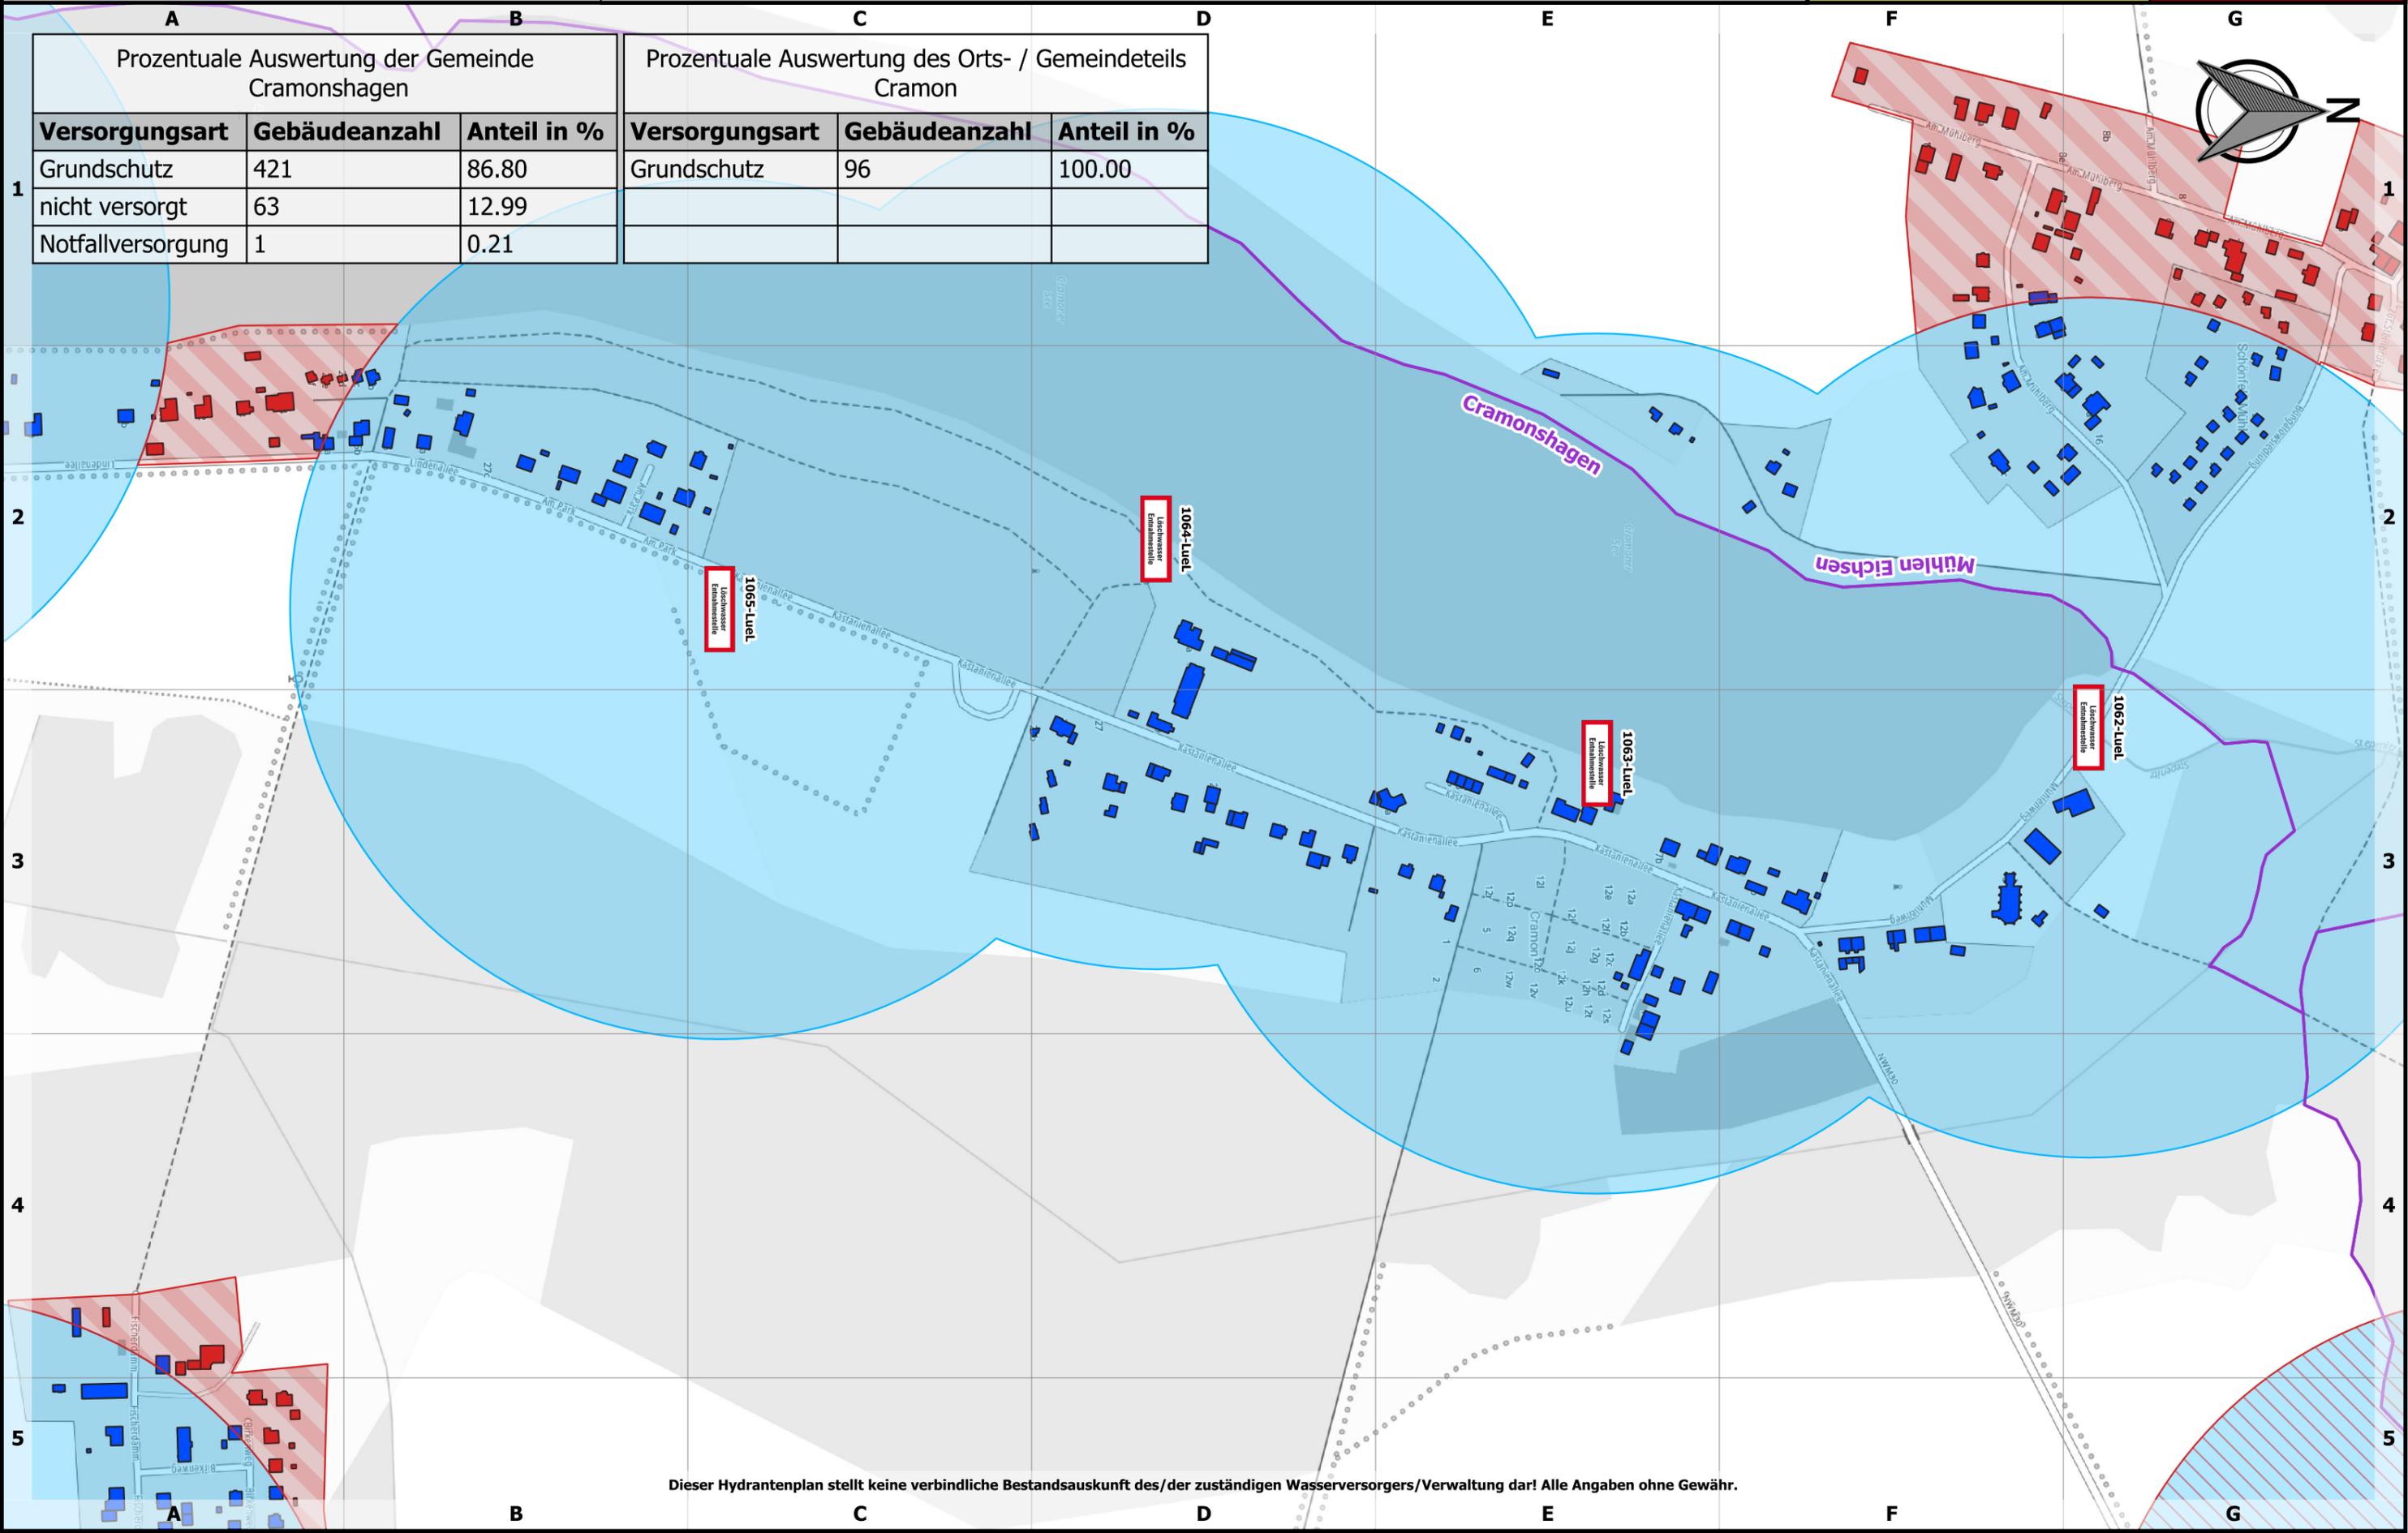



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Cramon Ausbau





Stand:
 22.05.2023

132: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Cramonshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	421	86.80
nicht versorgt	63	12.99
Notfallversorgung	1	0.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neues Dorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	179	89.50
nicht versorgt	20	10.00
Notfallversorgung	1	0.50

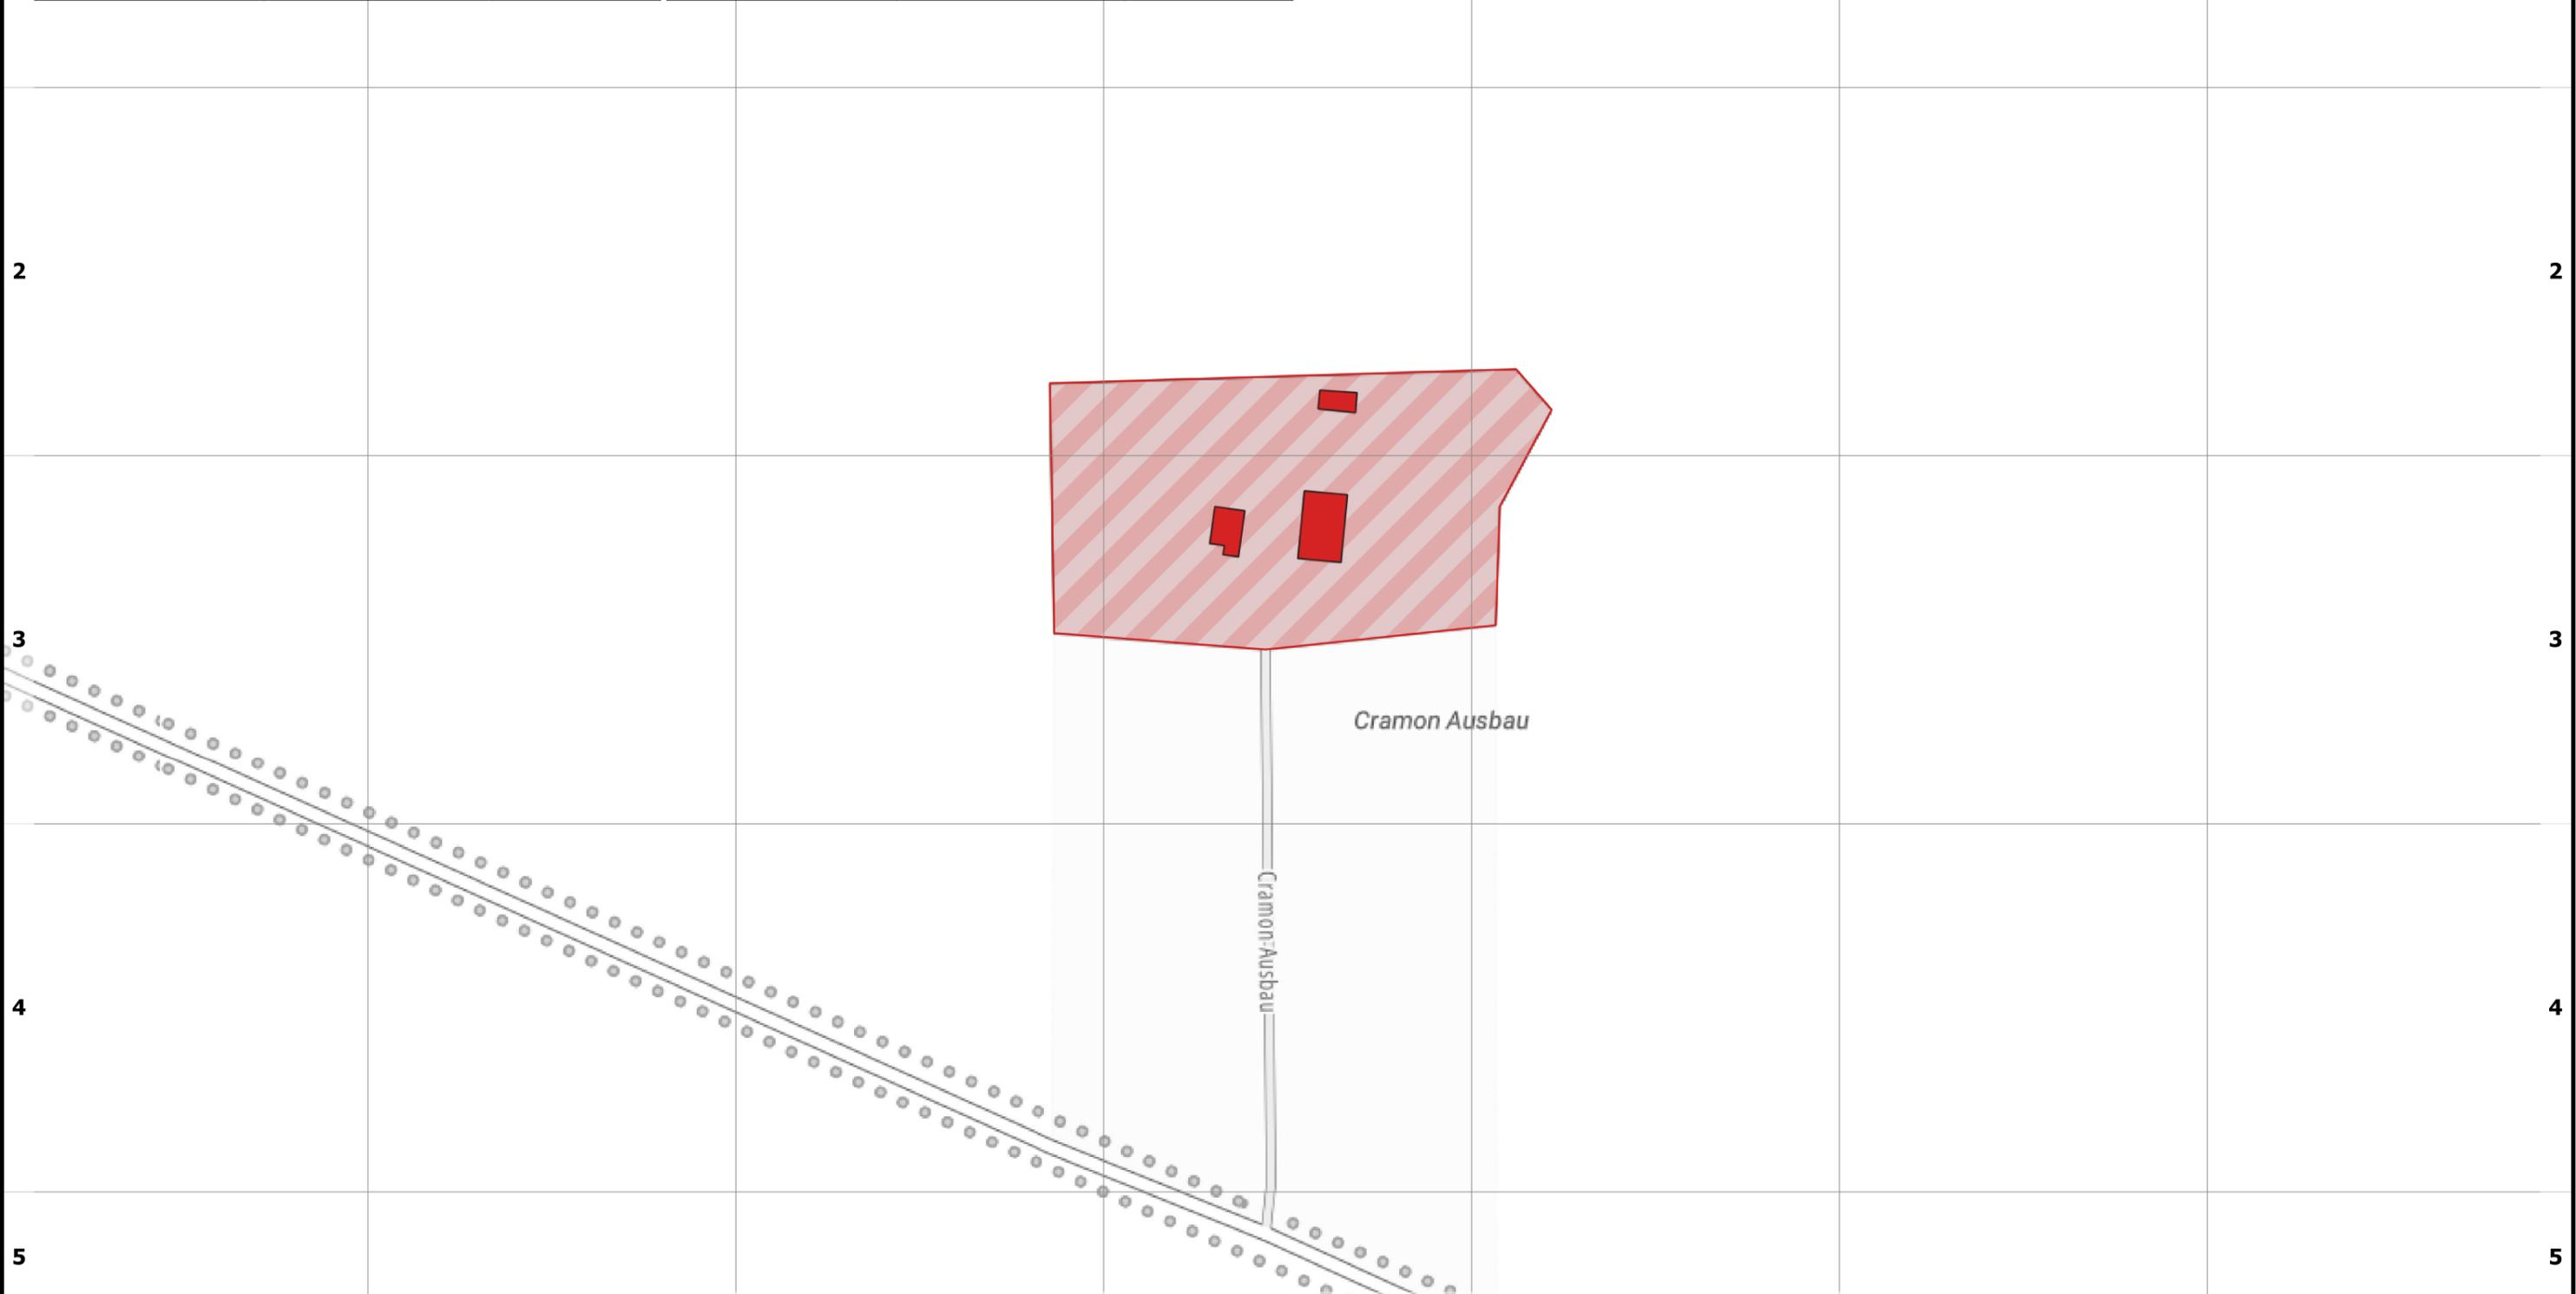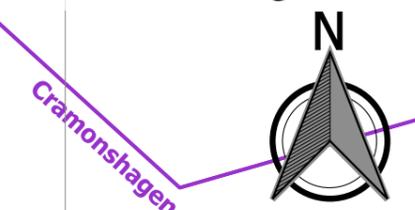


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

133: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Cramonshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	421	86.80
nicht versorgt	63	12.99
Notfallversorgung	1	0.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Cramonshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	117	77.48
nicht versorgt	34	22.52

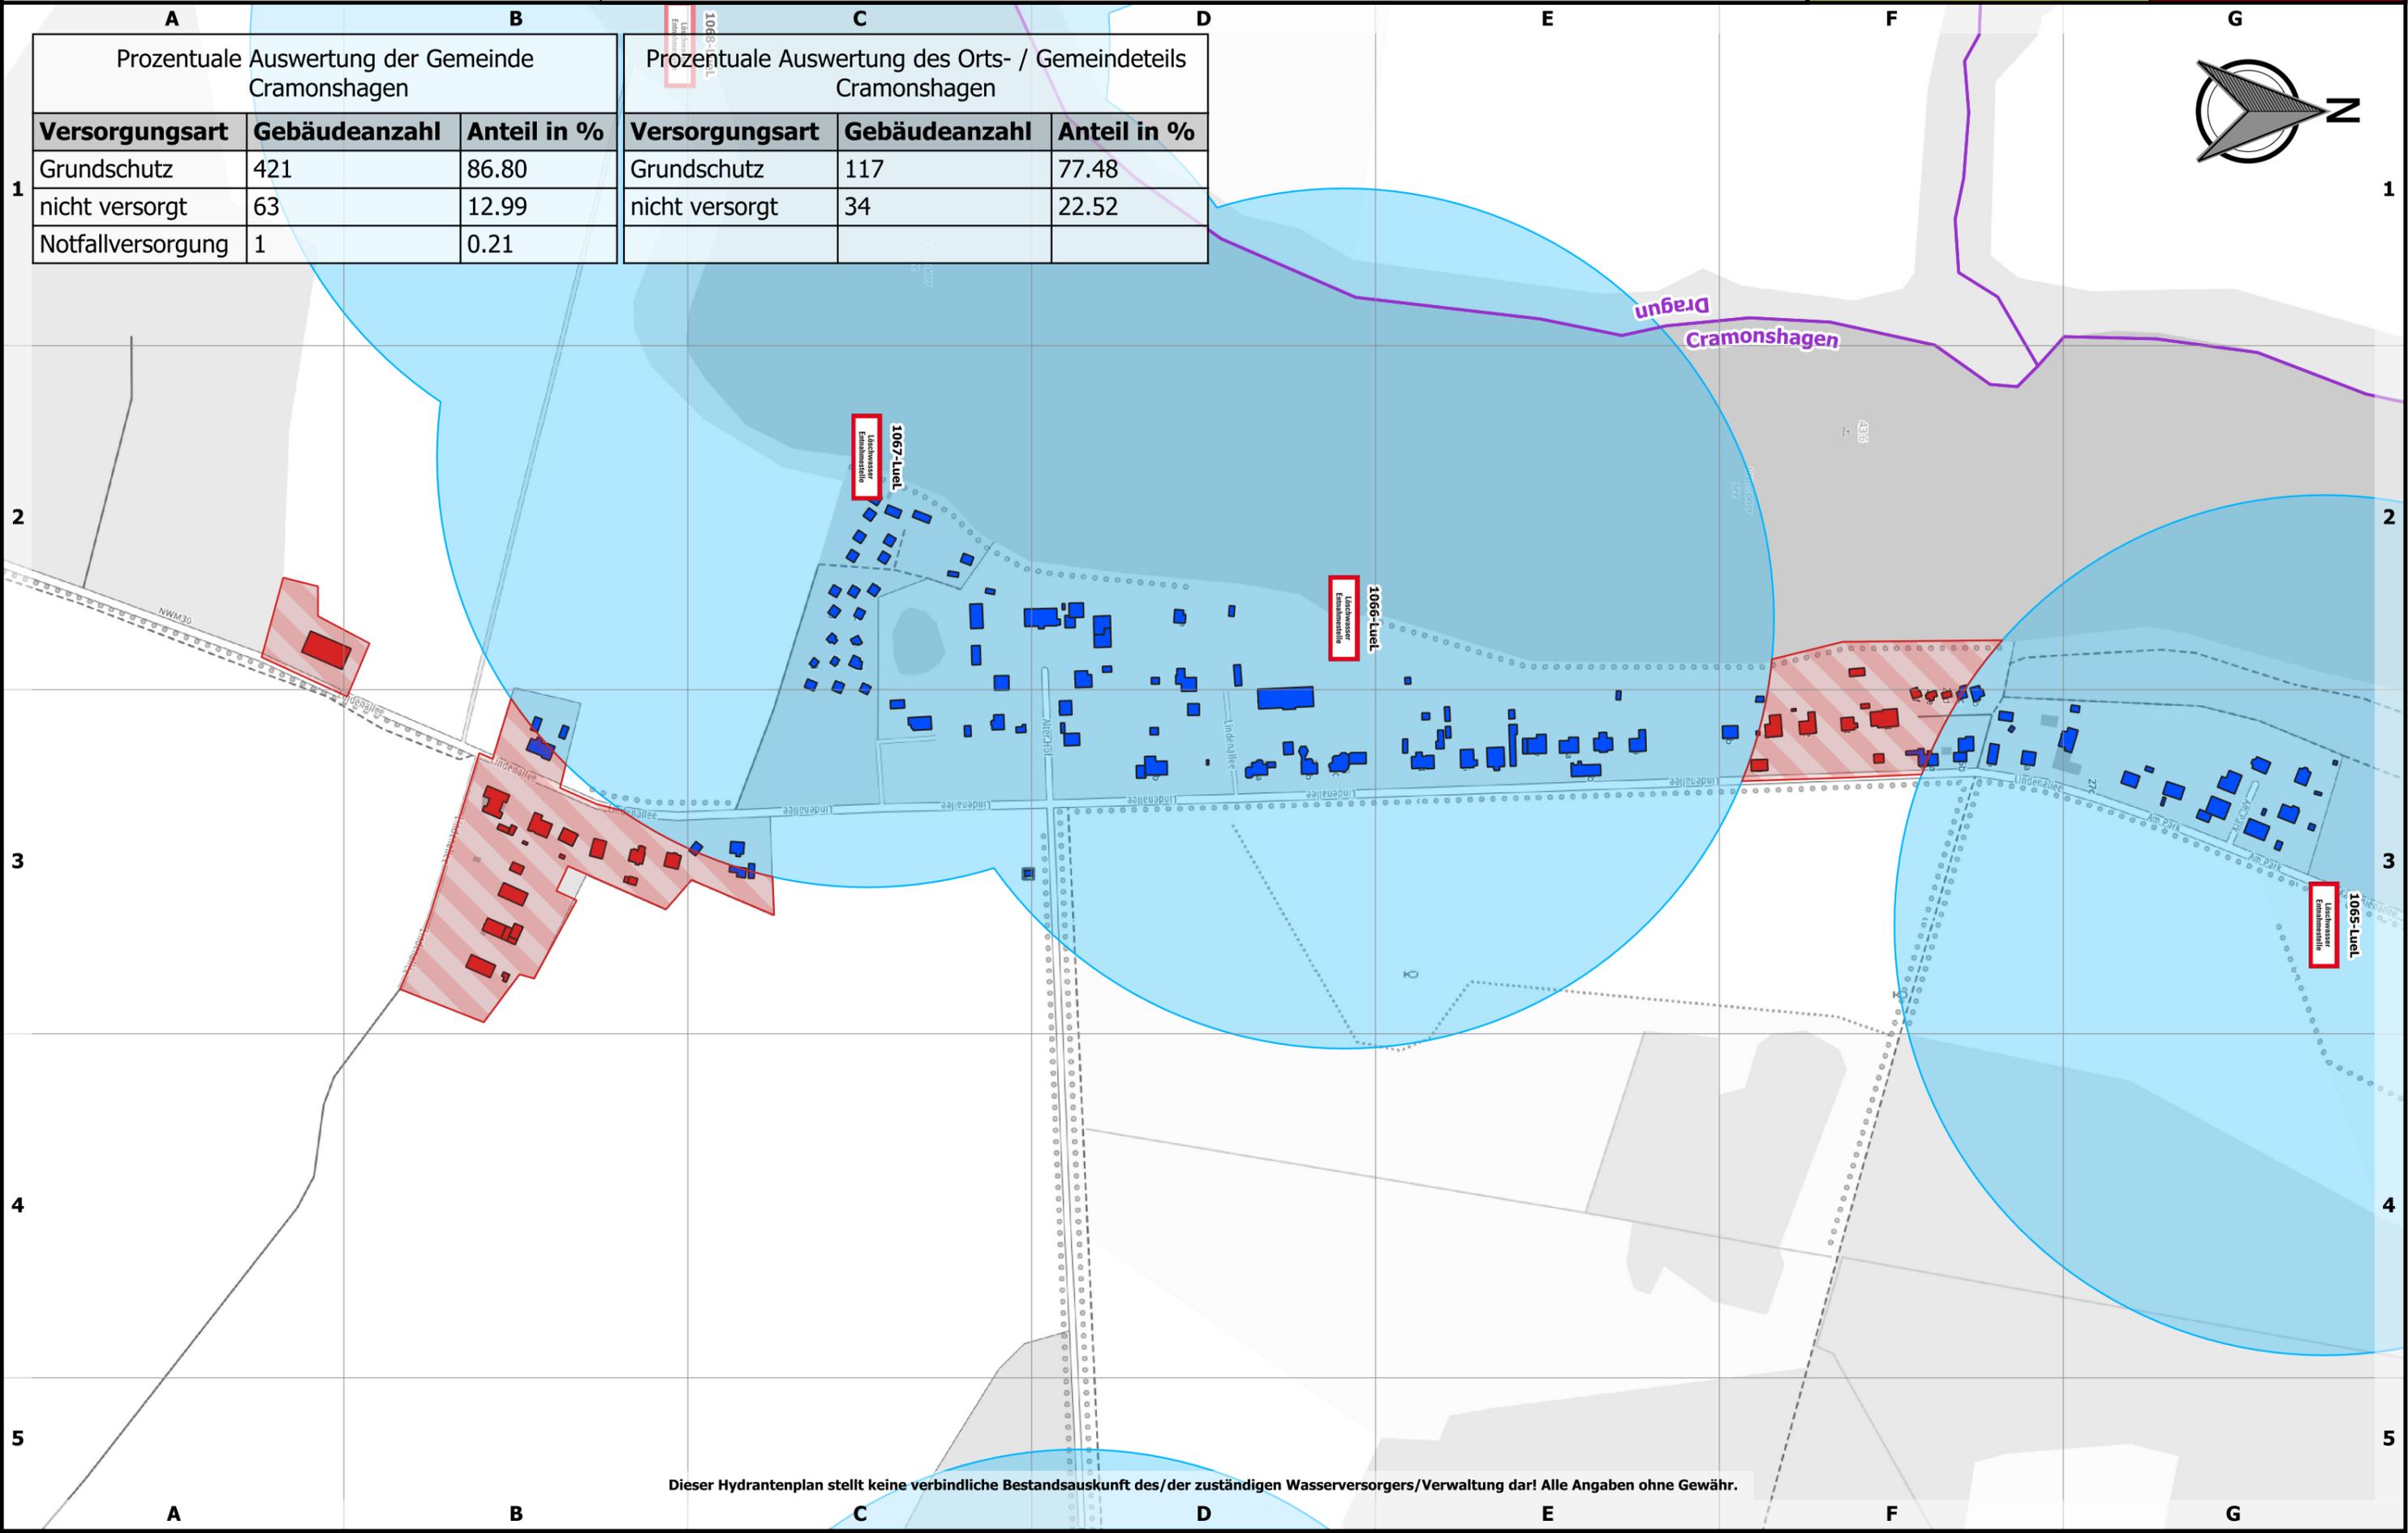



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:
22.05.2023

134: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Cramonshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	421	86.80
nicht versorgt	63	12.99
Notfallversorgung	1	0.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neues Dorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	179	89.50
nicht versorgt	20	10.00
Notfallversorgung	1	0.50

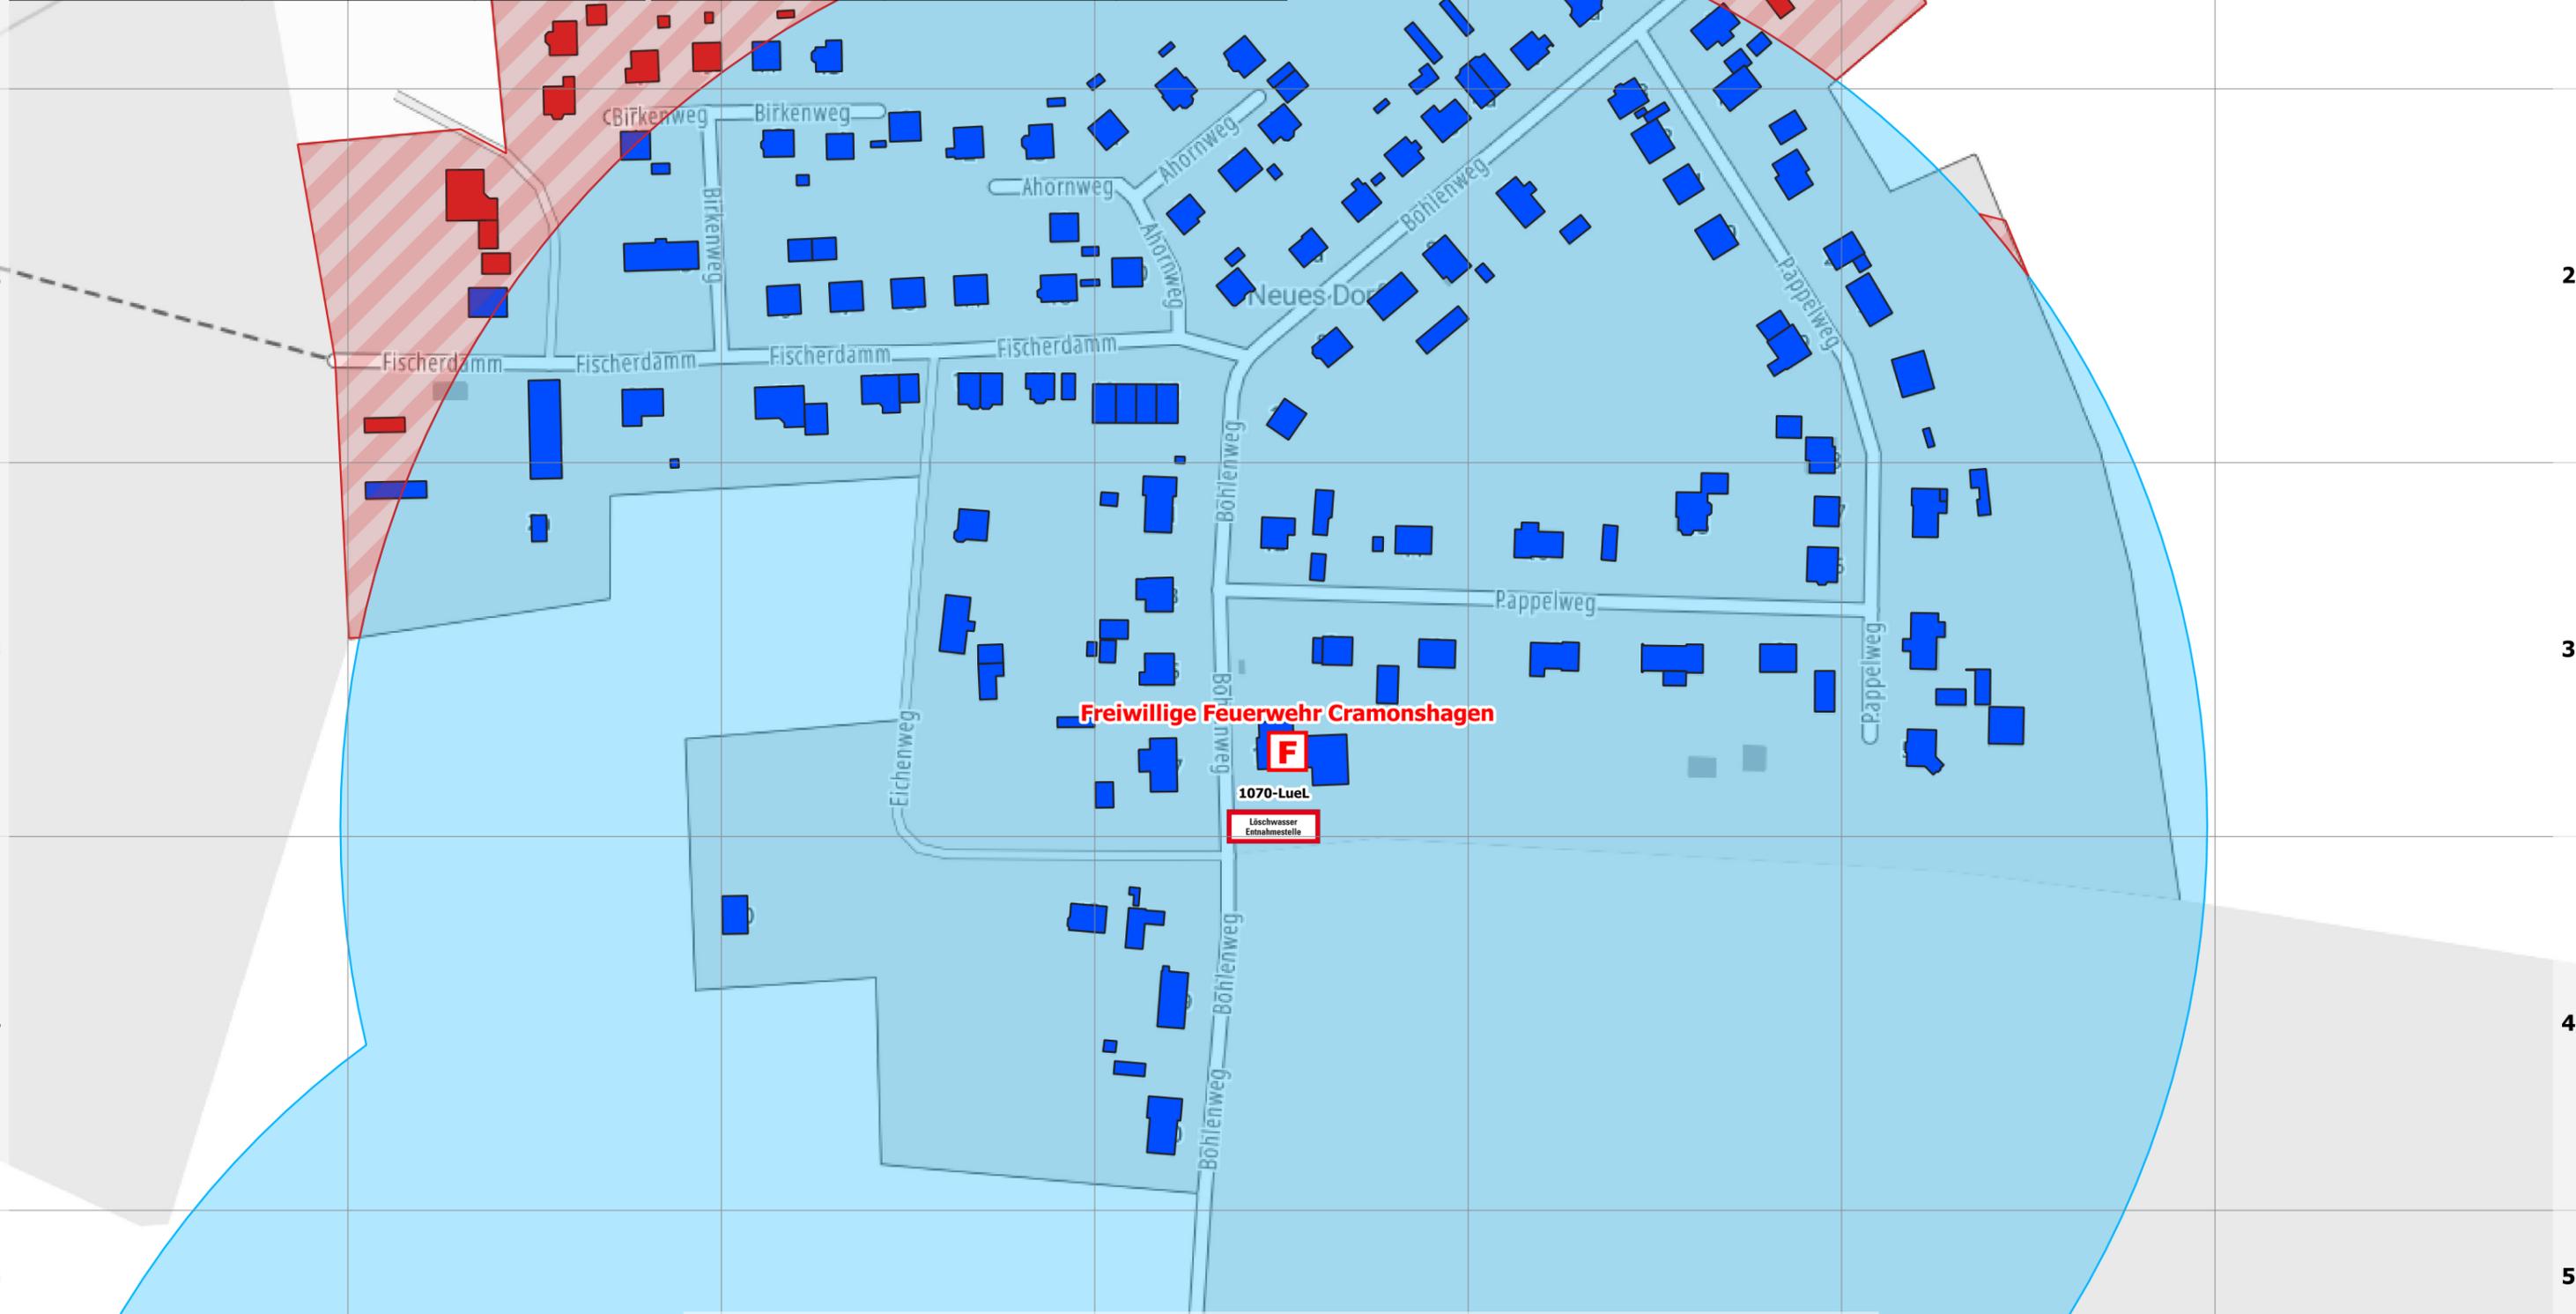

Freiwillige Feuerwehr Cramonshagen

F


1070-LueL

Löschwasser Entnahmestelle

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

136: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Cramonshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	421	86.80
nicht versorgt	63	12.99
Notfallversorgung	1	0.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Nienmark		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	29	76.32
nicht versorgt	9	23.68

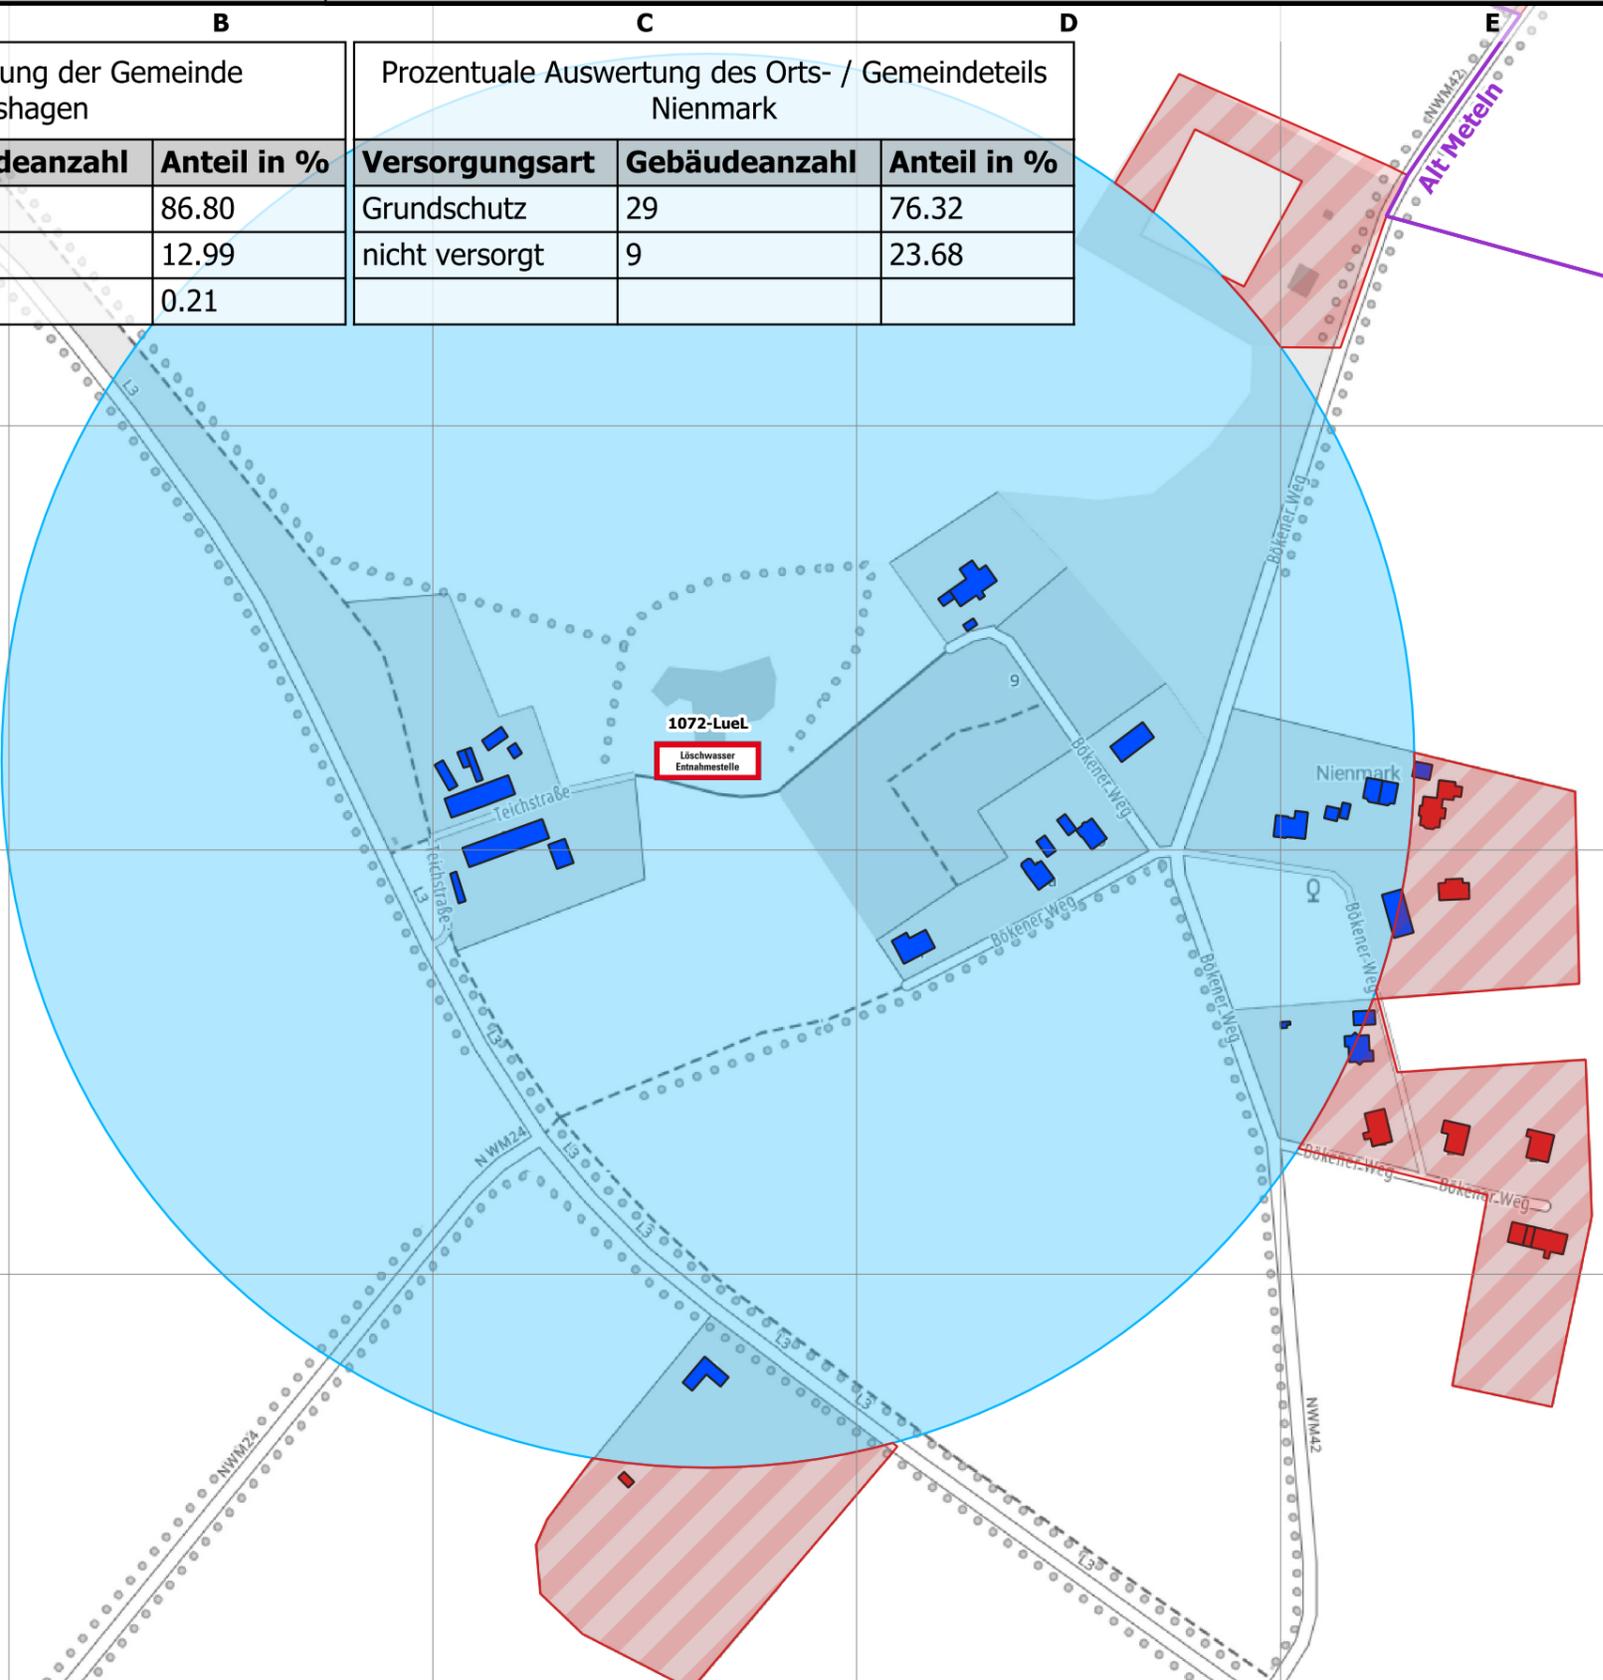


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

138: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dalberg-Wendelstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	384	83.84
nicht versorgt	10	2.18
Notfallversorgung	64	13.97

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Dalberg		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	274	84.31
nicht versorgt	10	3.08
Notfallversorgung	41	12.62

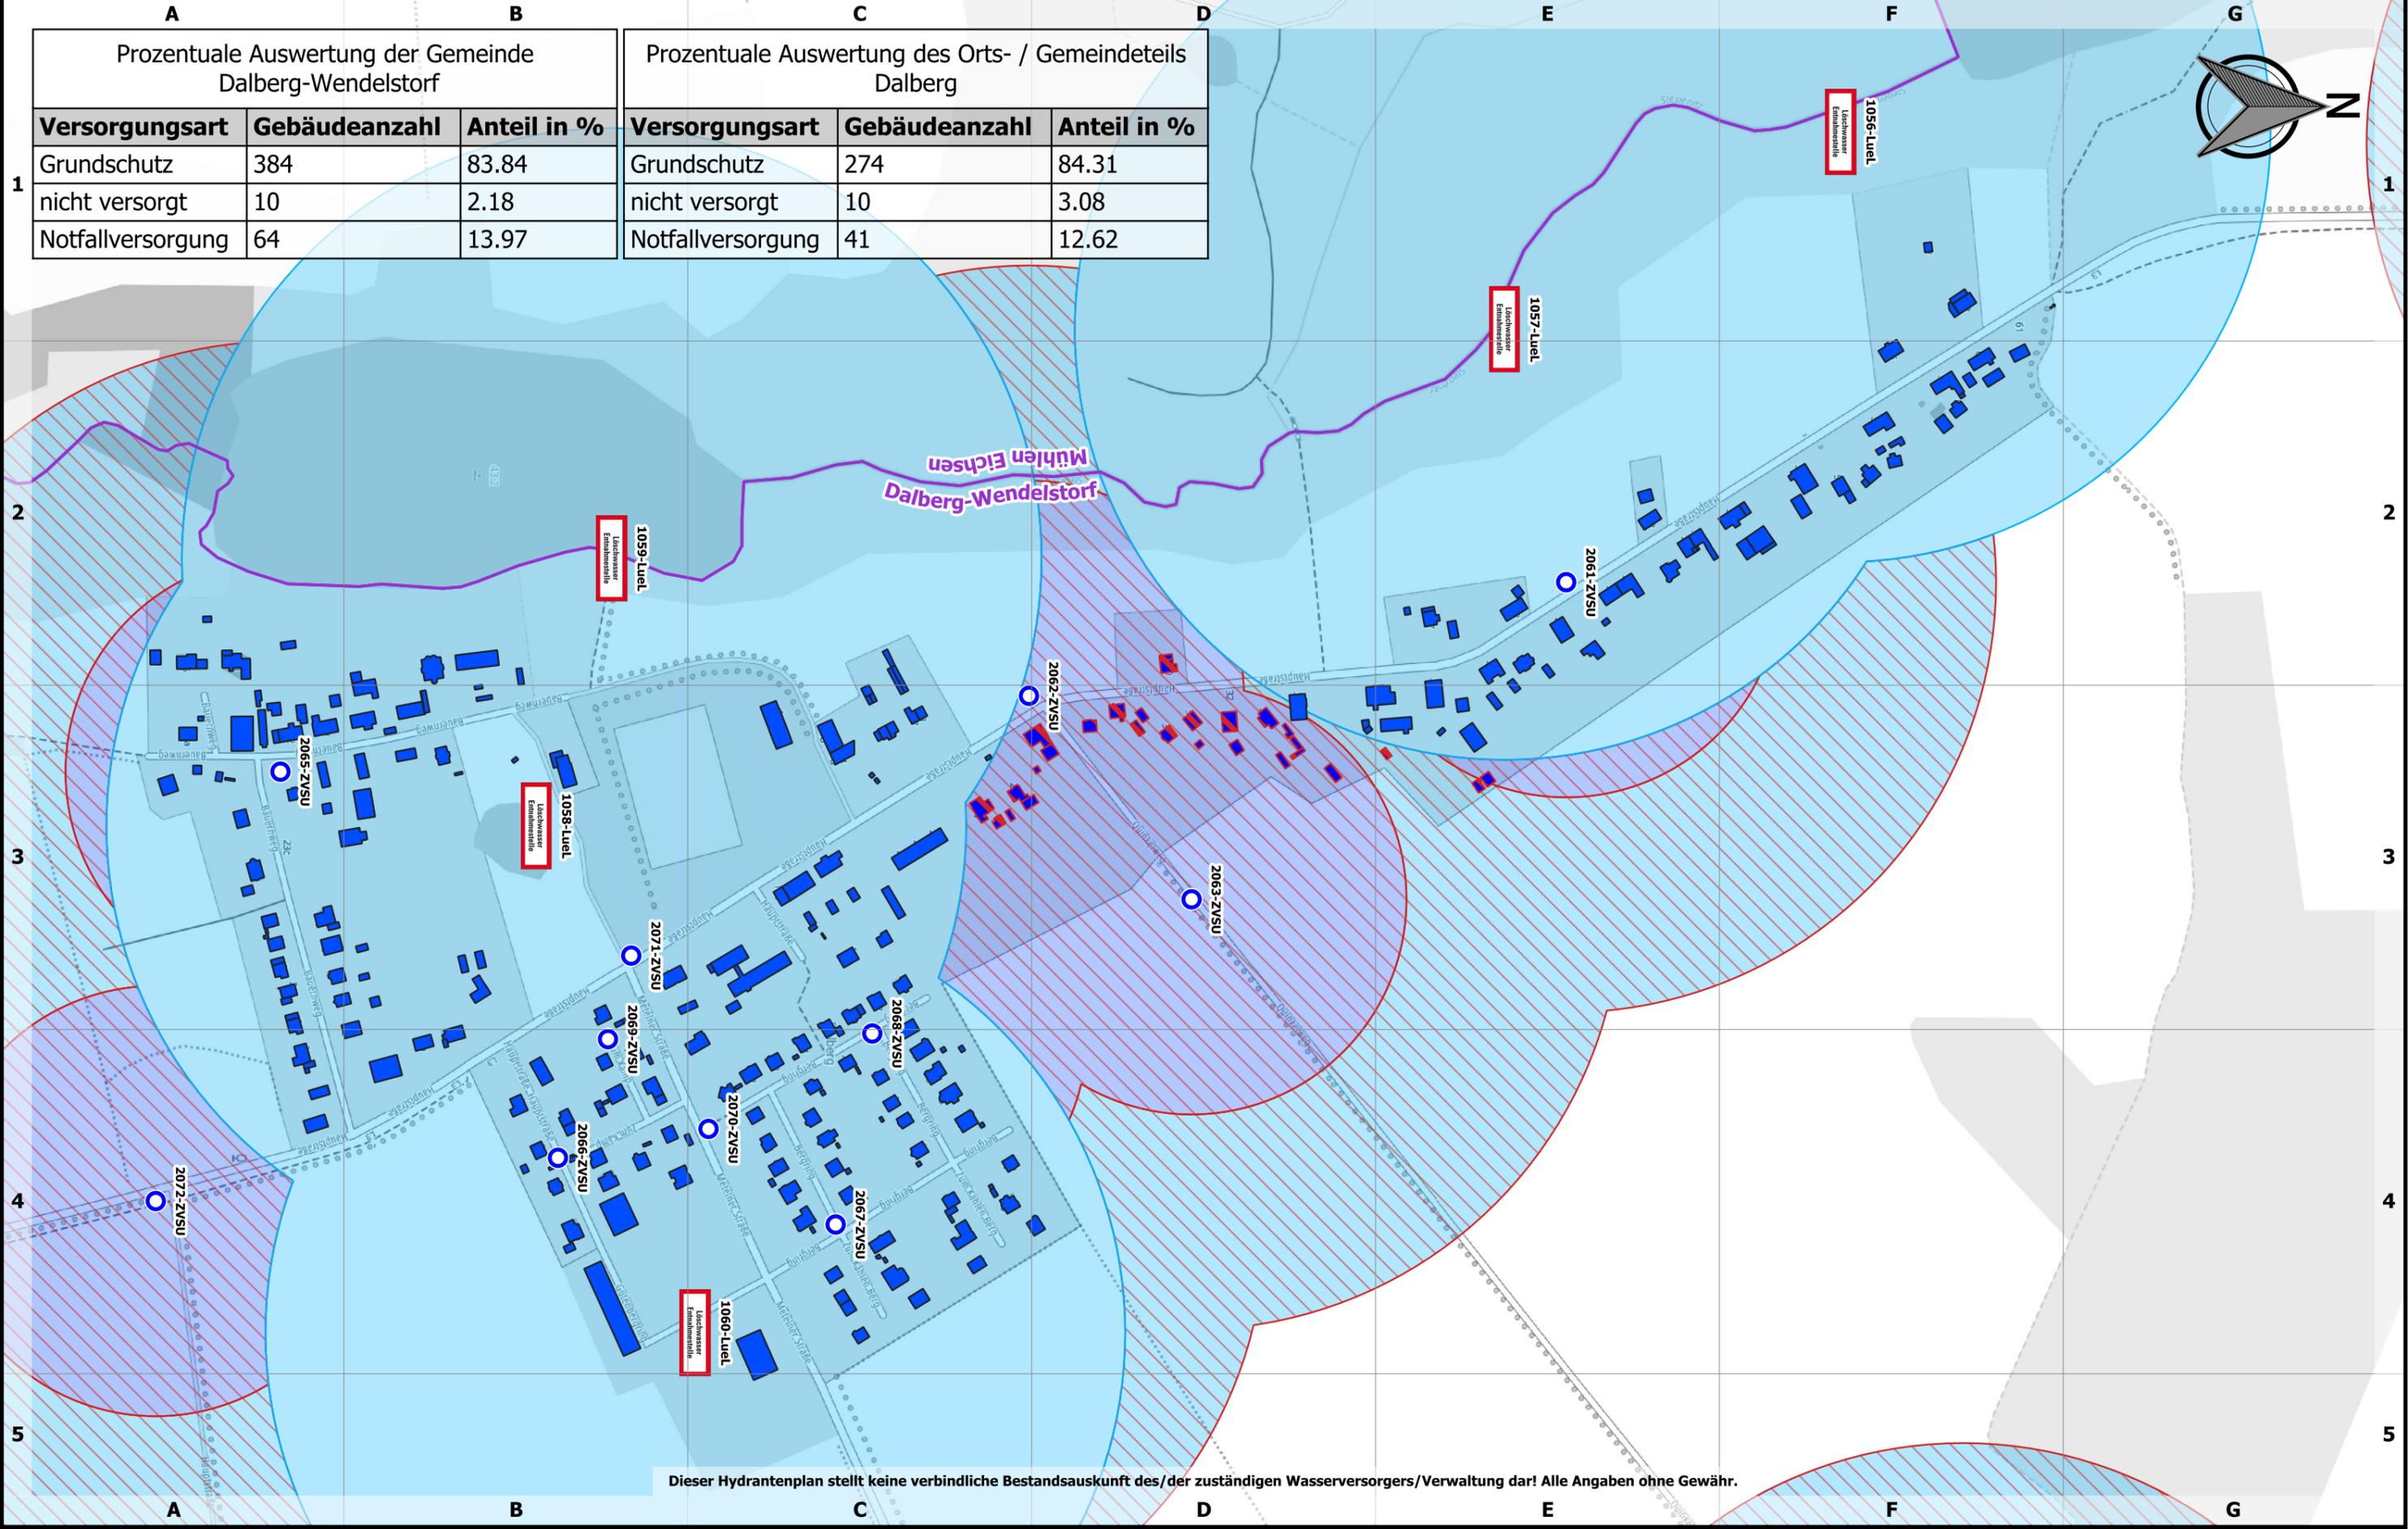


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

140: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dalberg-Wendelstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	384	83.84
nicht versorgt	10	2.18
Notfallversorgung	64	13.97

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Seefeld		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	28	63.64
nicht versorgt	8	18.18
Notfallversorgung	8	18.18

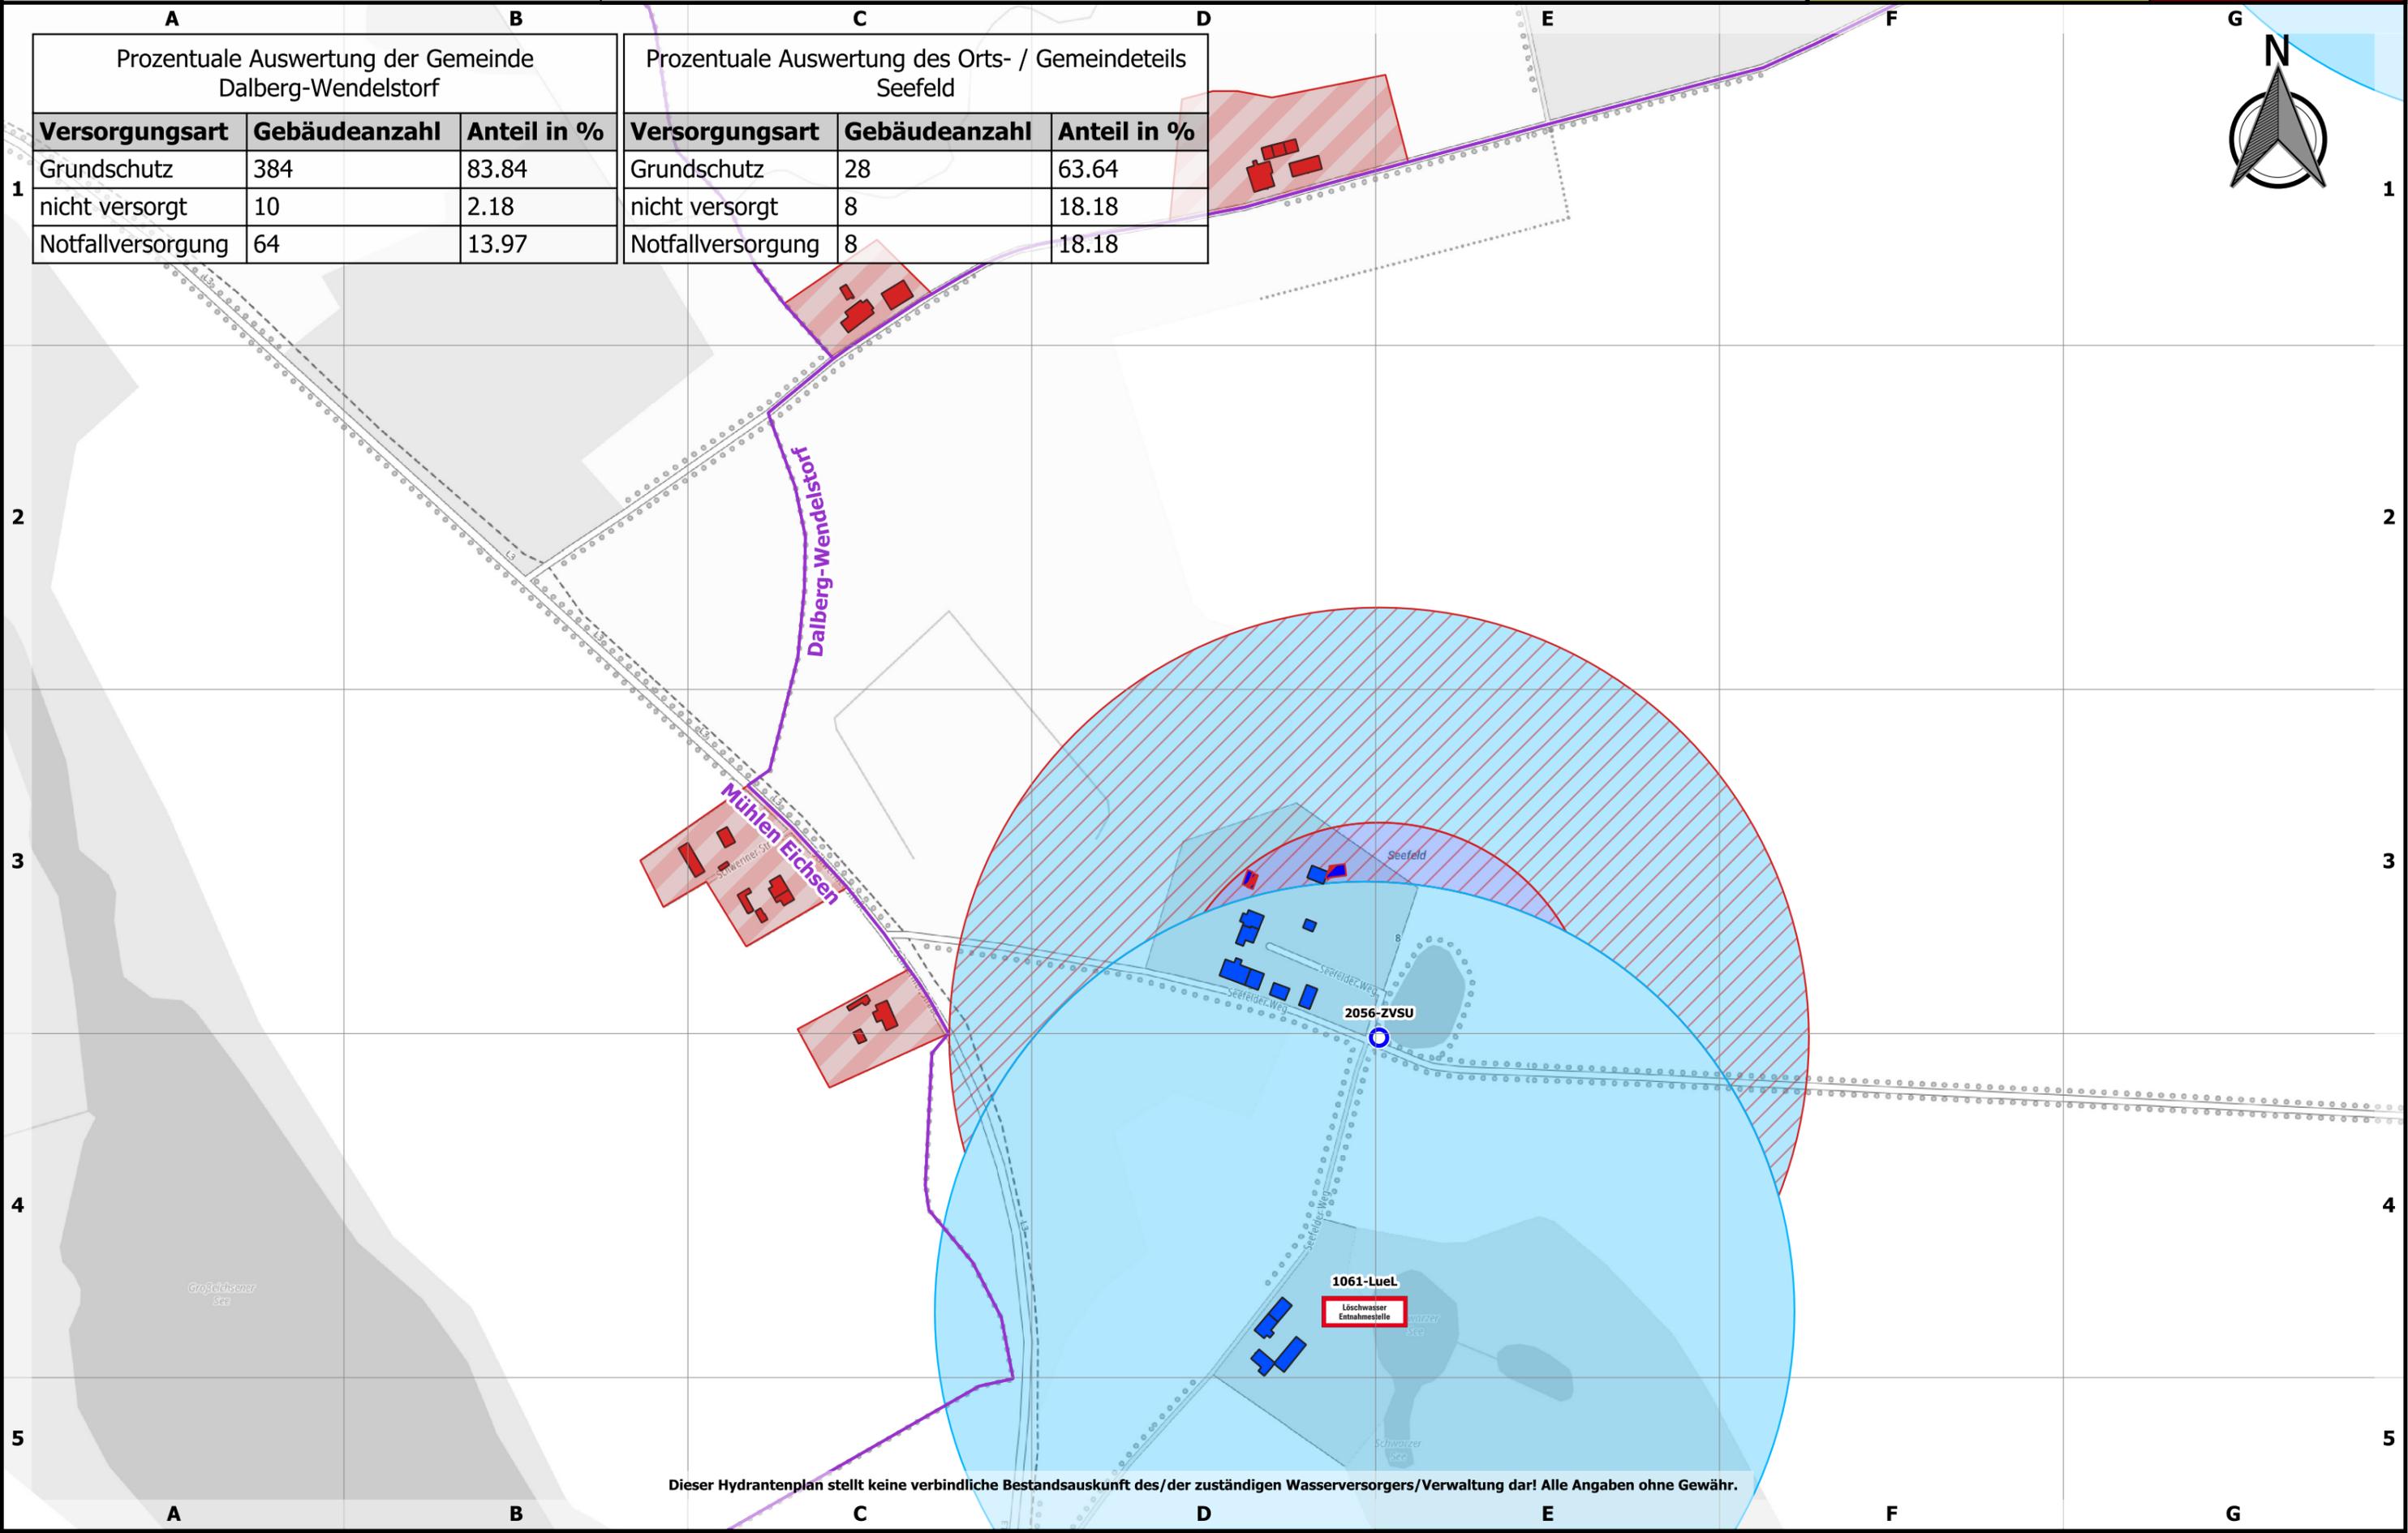

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

142: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Dalberg-Wendelstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	384	83.84
nicht versorgt	10	2.18
Notfallversorgung	64	13.97

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wendelstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	98	83.05
Notfallversorgung	20	16.95

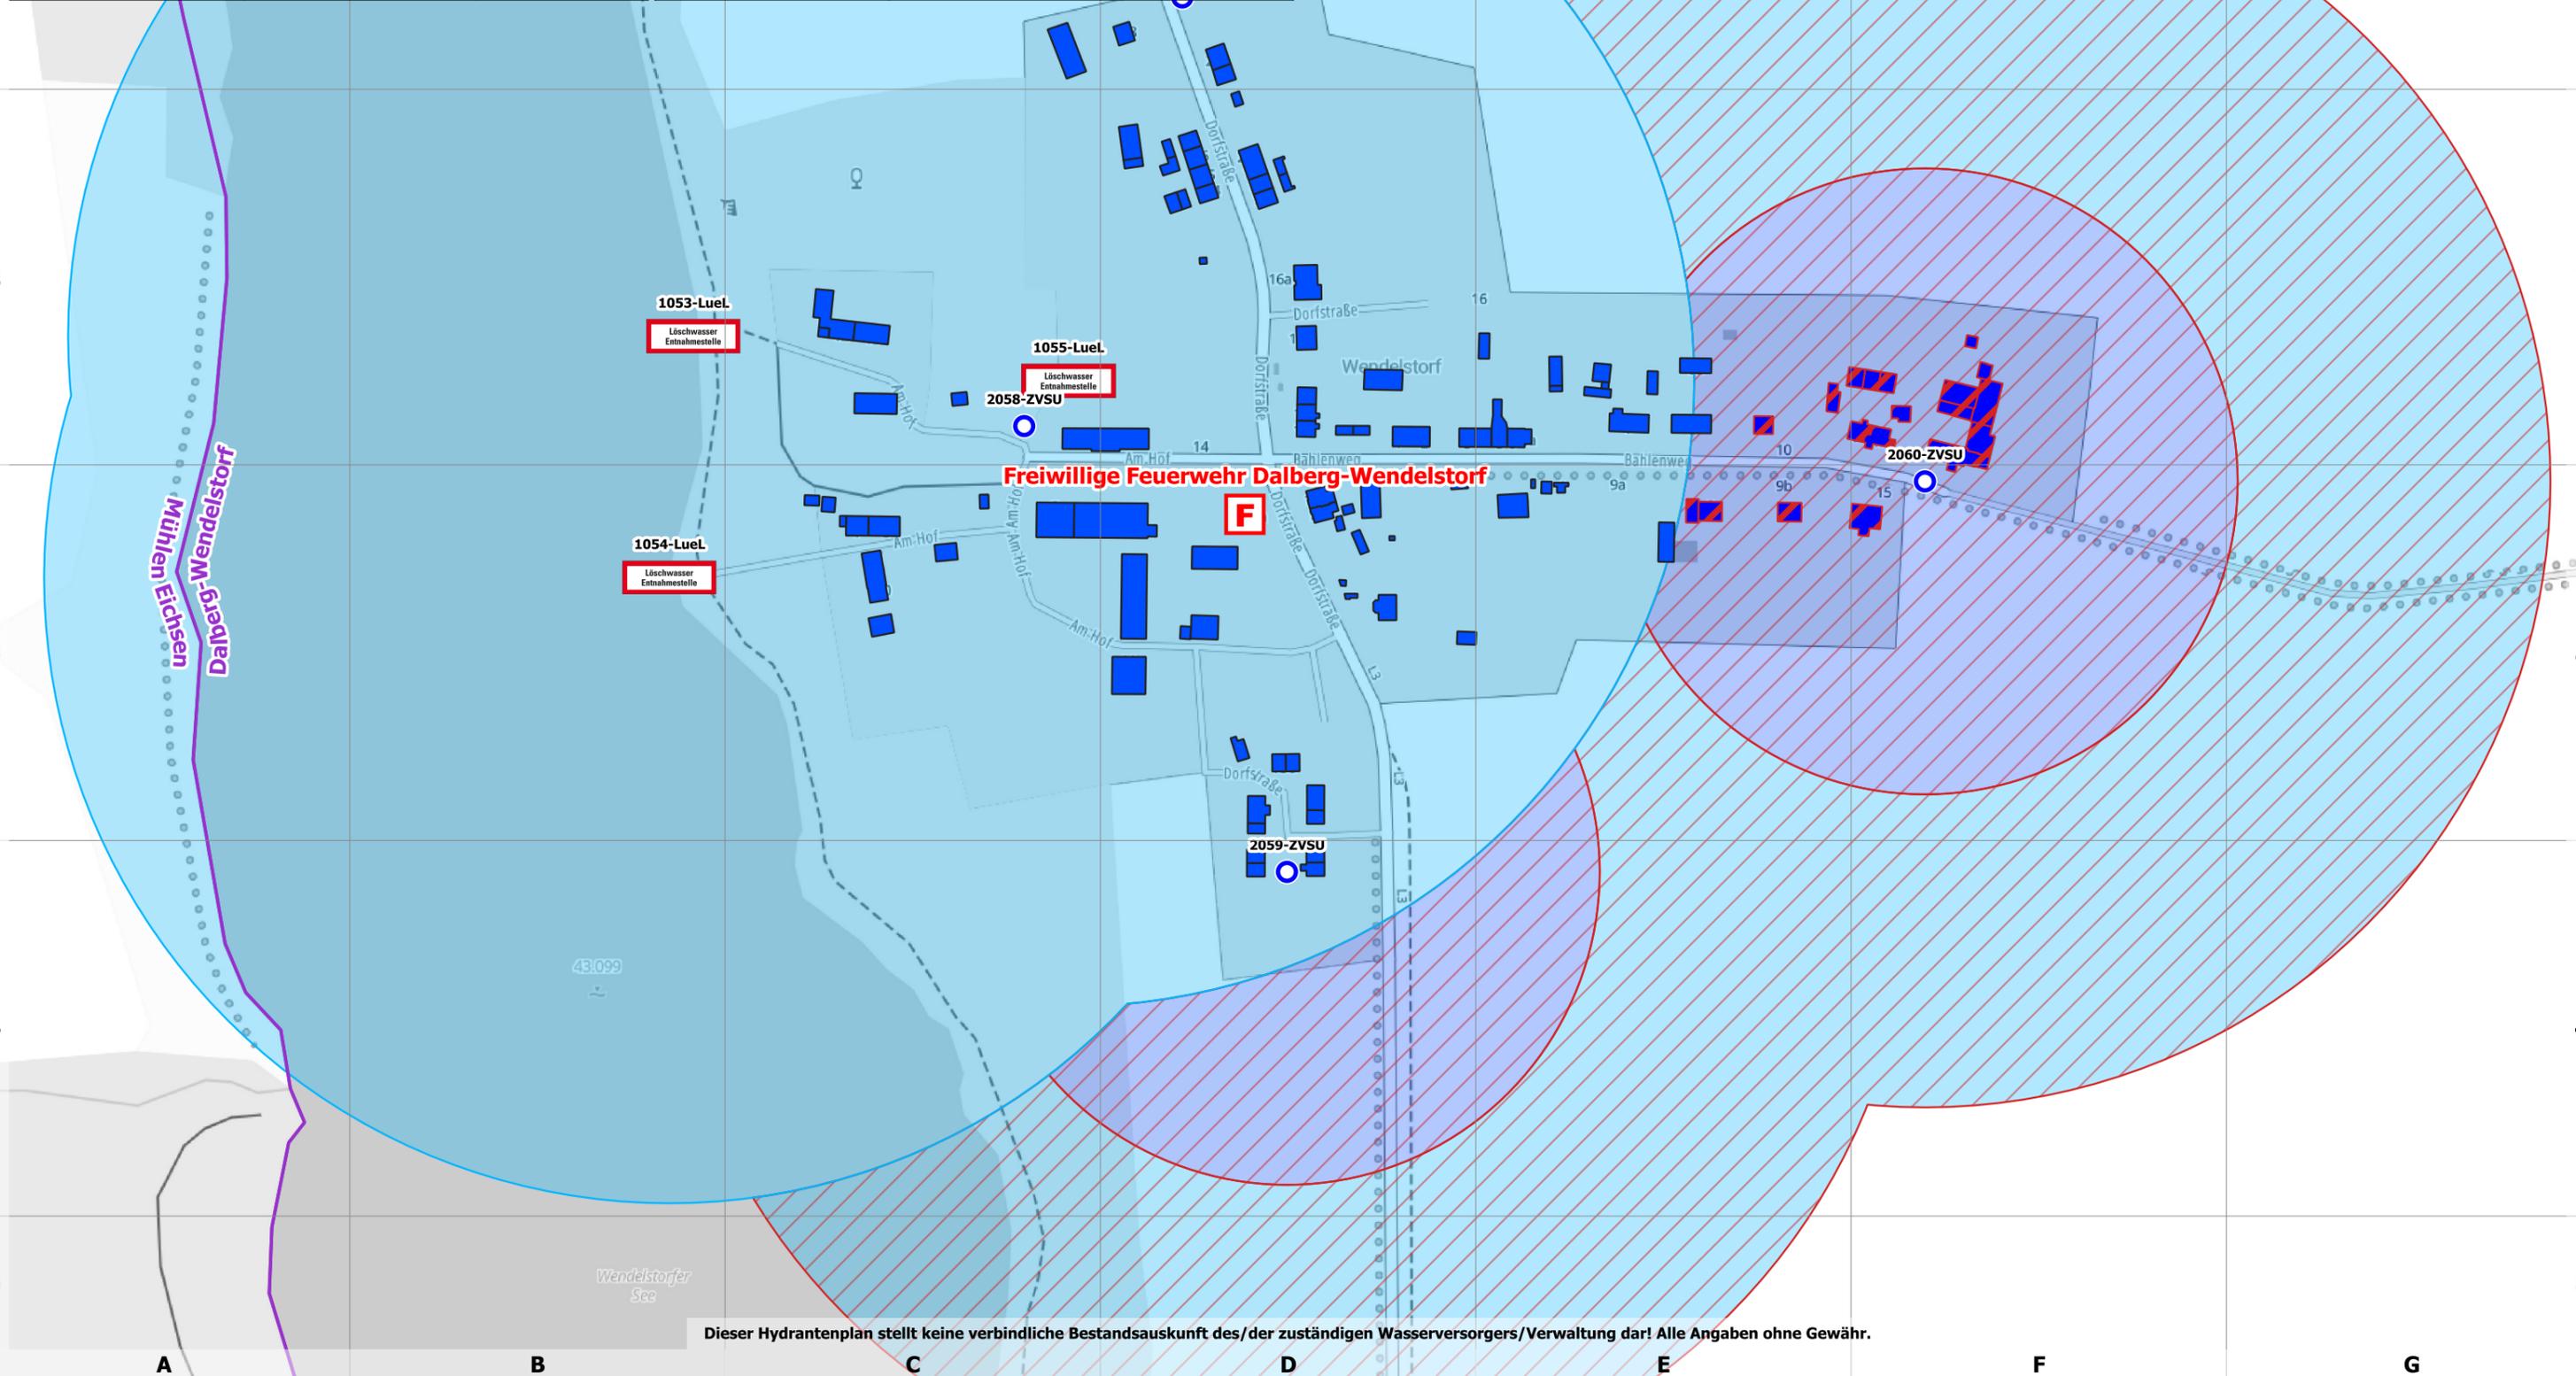

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

286: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zickhusen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	300	66.96
nicht versorgt	10	2.23
Notfallversorgung	138	30.80

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Drispeth		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	75	55.15
nicht versorgt	10	7.35
Notfallversorgung	51	37.50

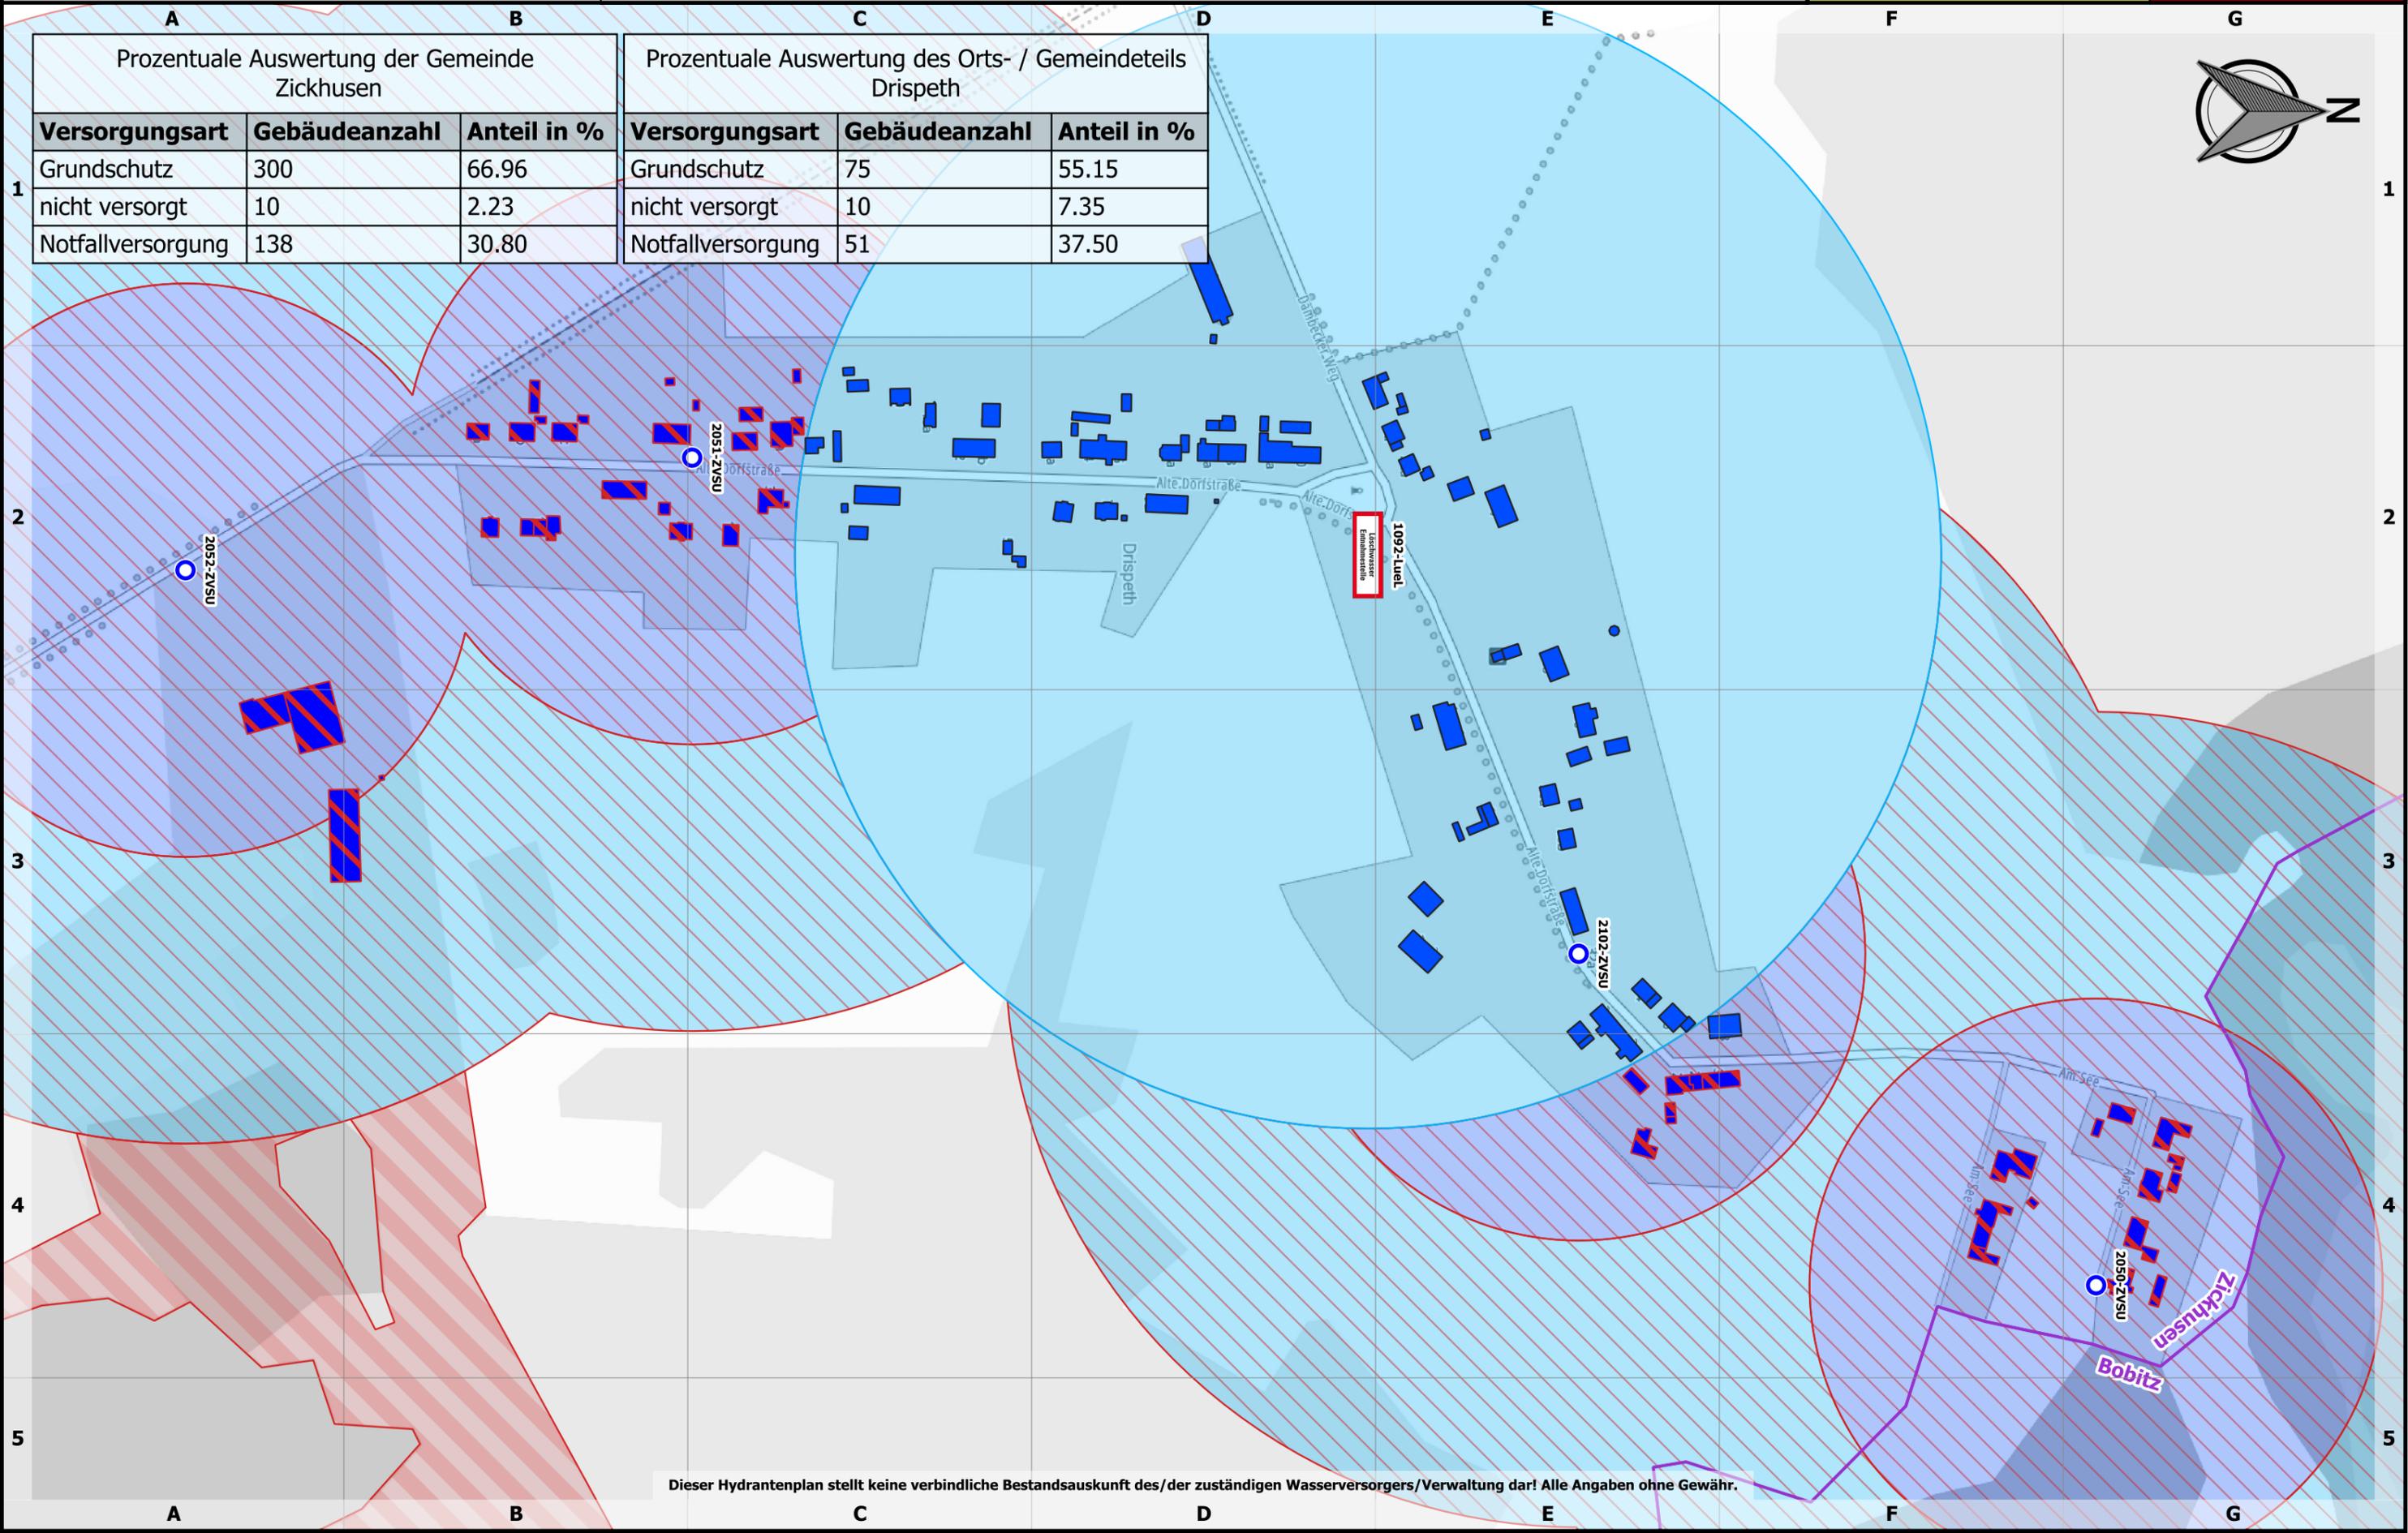


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Drispeth Ausbau





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

288: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zickhusen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	300	66.96
nicht versorgt	10	2.23
Notfallversorgung	138	30.80

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Drispeth		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	75	55.15
nicht versorgt	10	7.35
Notfallversorgung	51	37.50

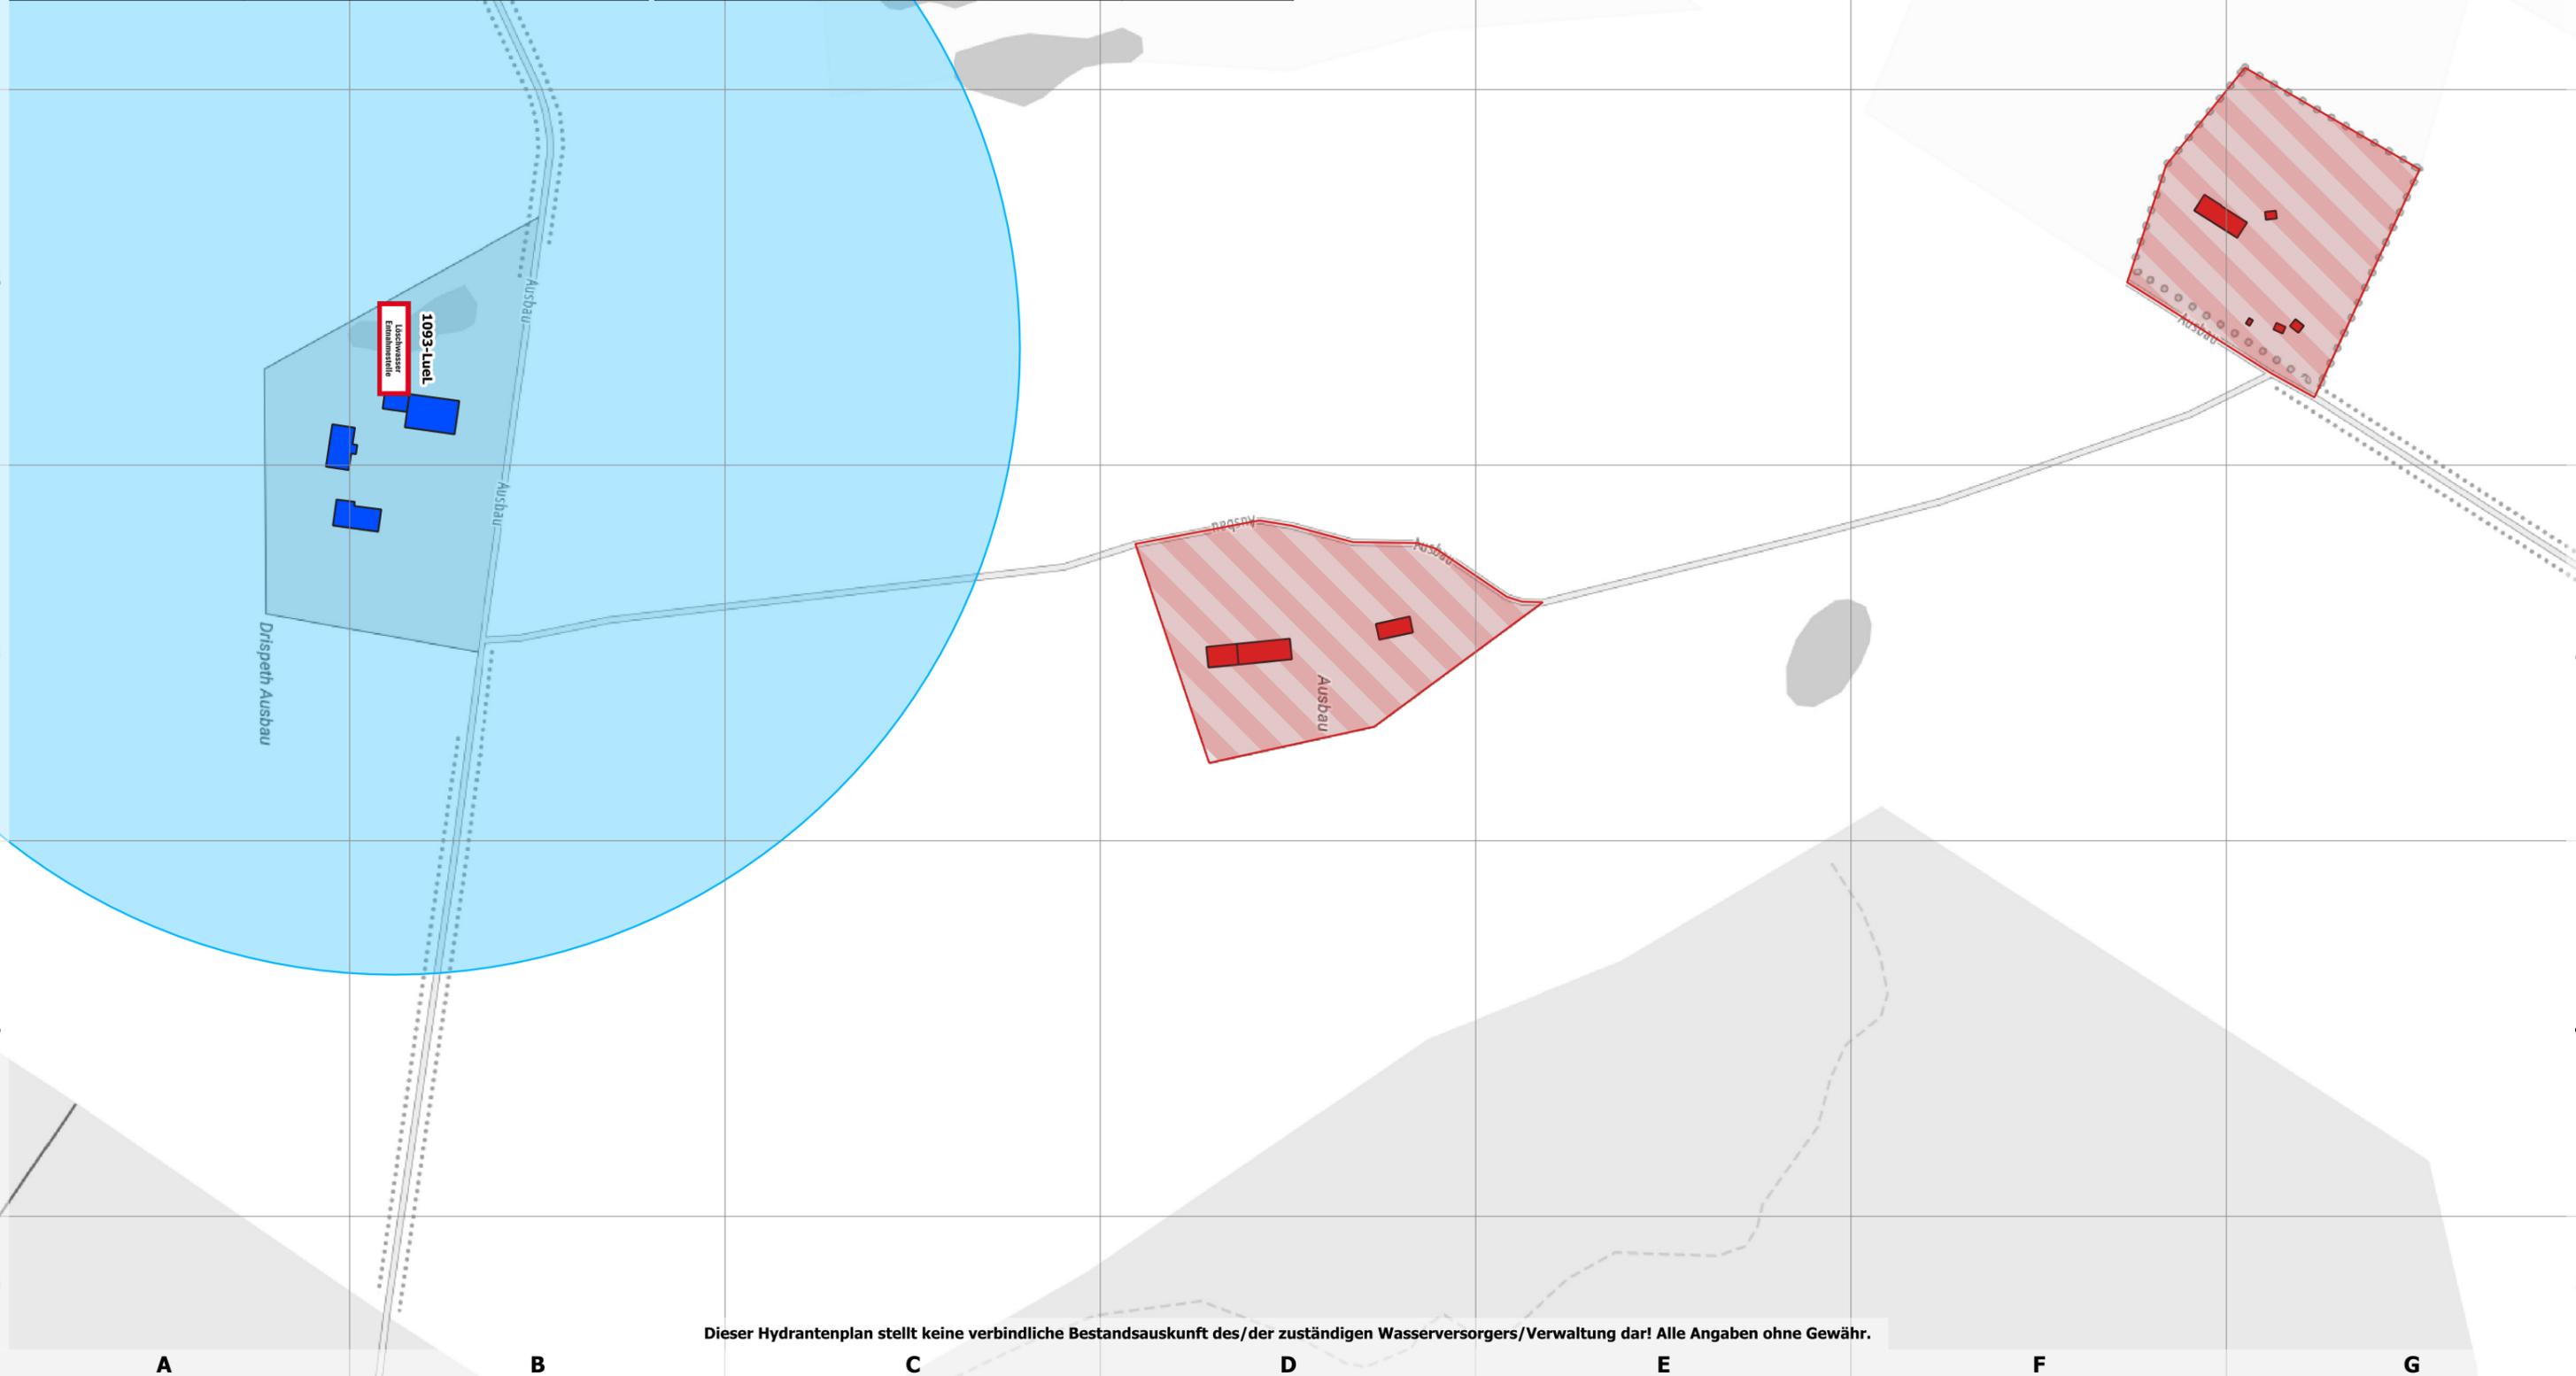

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Zickhusen

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

290: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Zickhusen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	300	66.96
nicht versorgt	10	2.23
Notfallversorgung	138	30.80

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Zickhusen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	225	72.35
Notfallversorgung	86	27.65

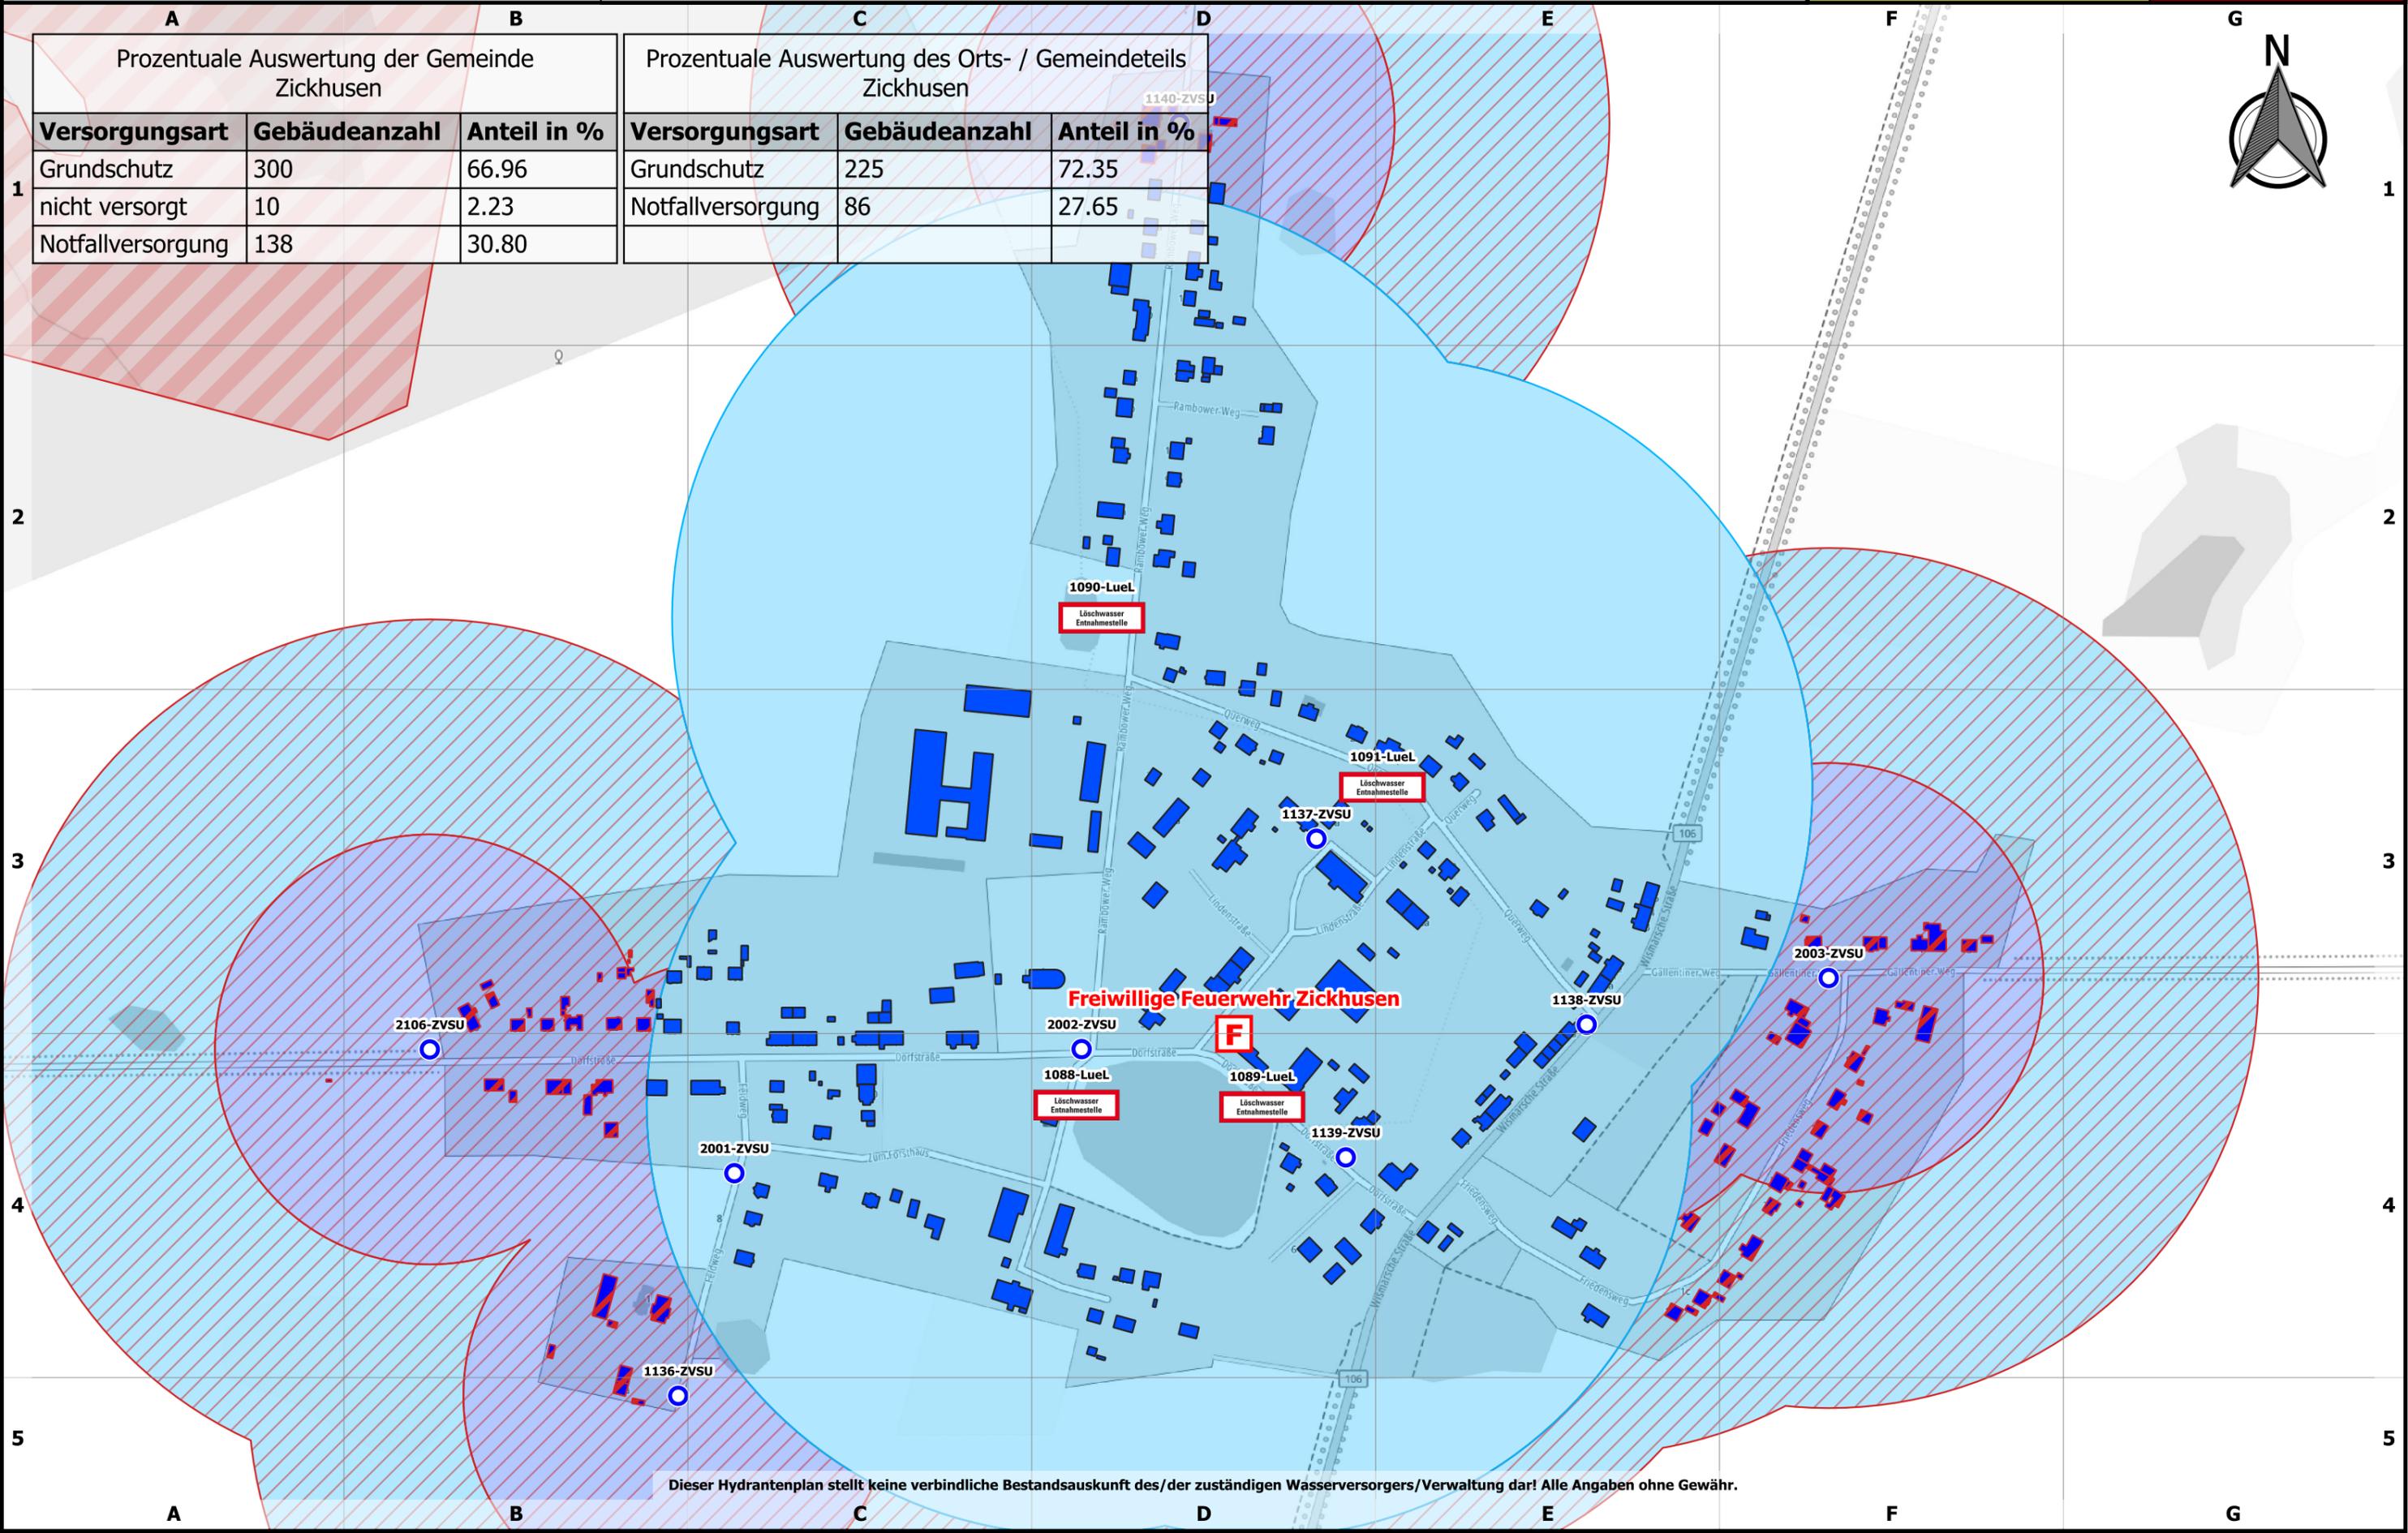


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Bergfeld




Stand:
 22.05.2023

297: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Gottesgabe		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	446	64.54
nicht versorgt	245	35.46

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Welzin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	35	40.70
nicht versorgt	51	59.30

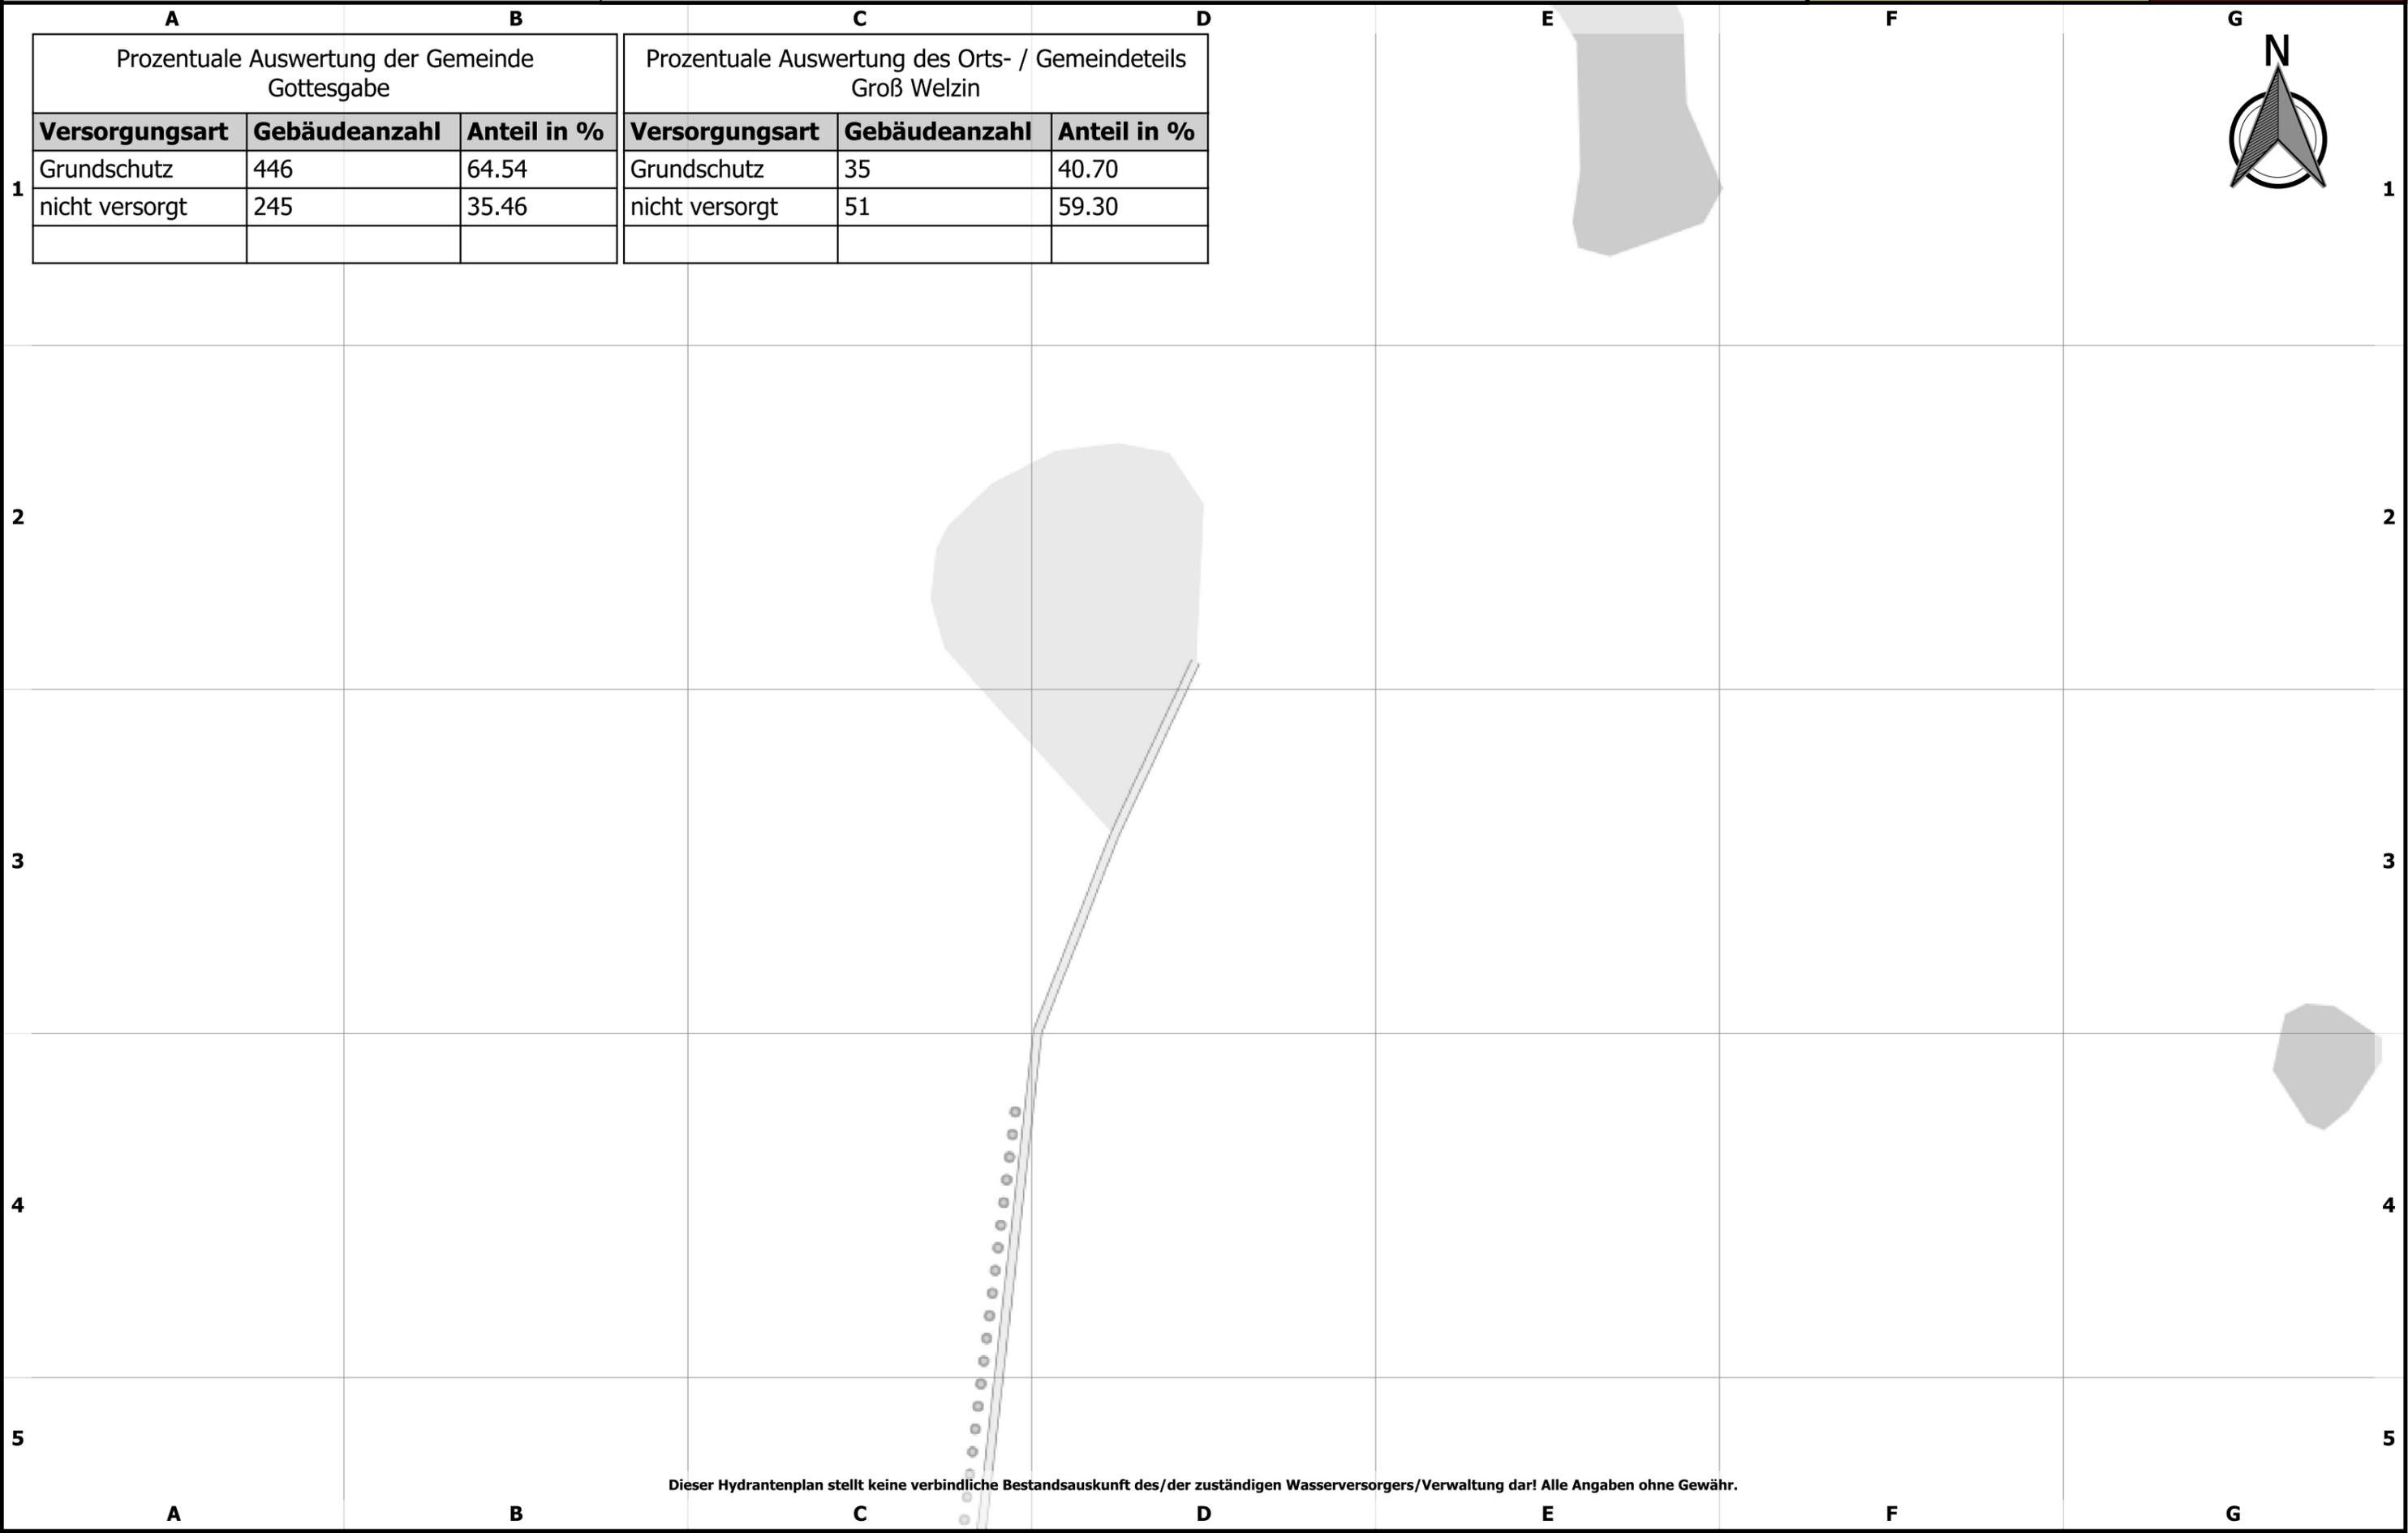

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

299: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Gottesgabe

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Gottesgabe

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	446	64.54
nicht versorgt	245	35.46

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	214	88.43
nicht versorgt	28	11.57

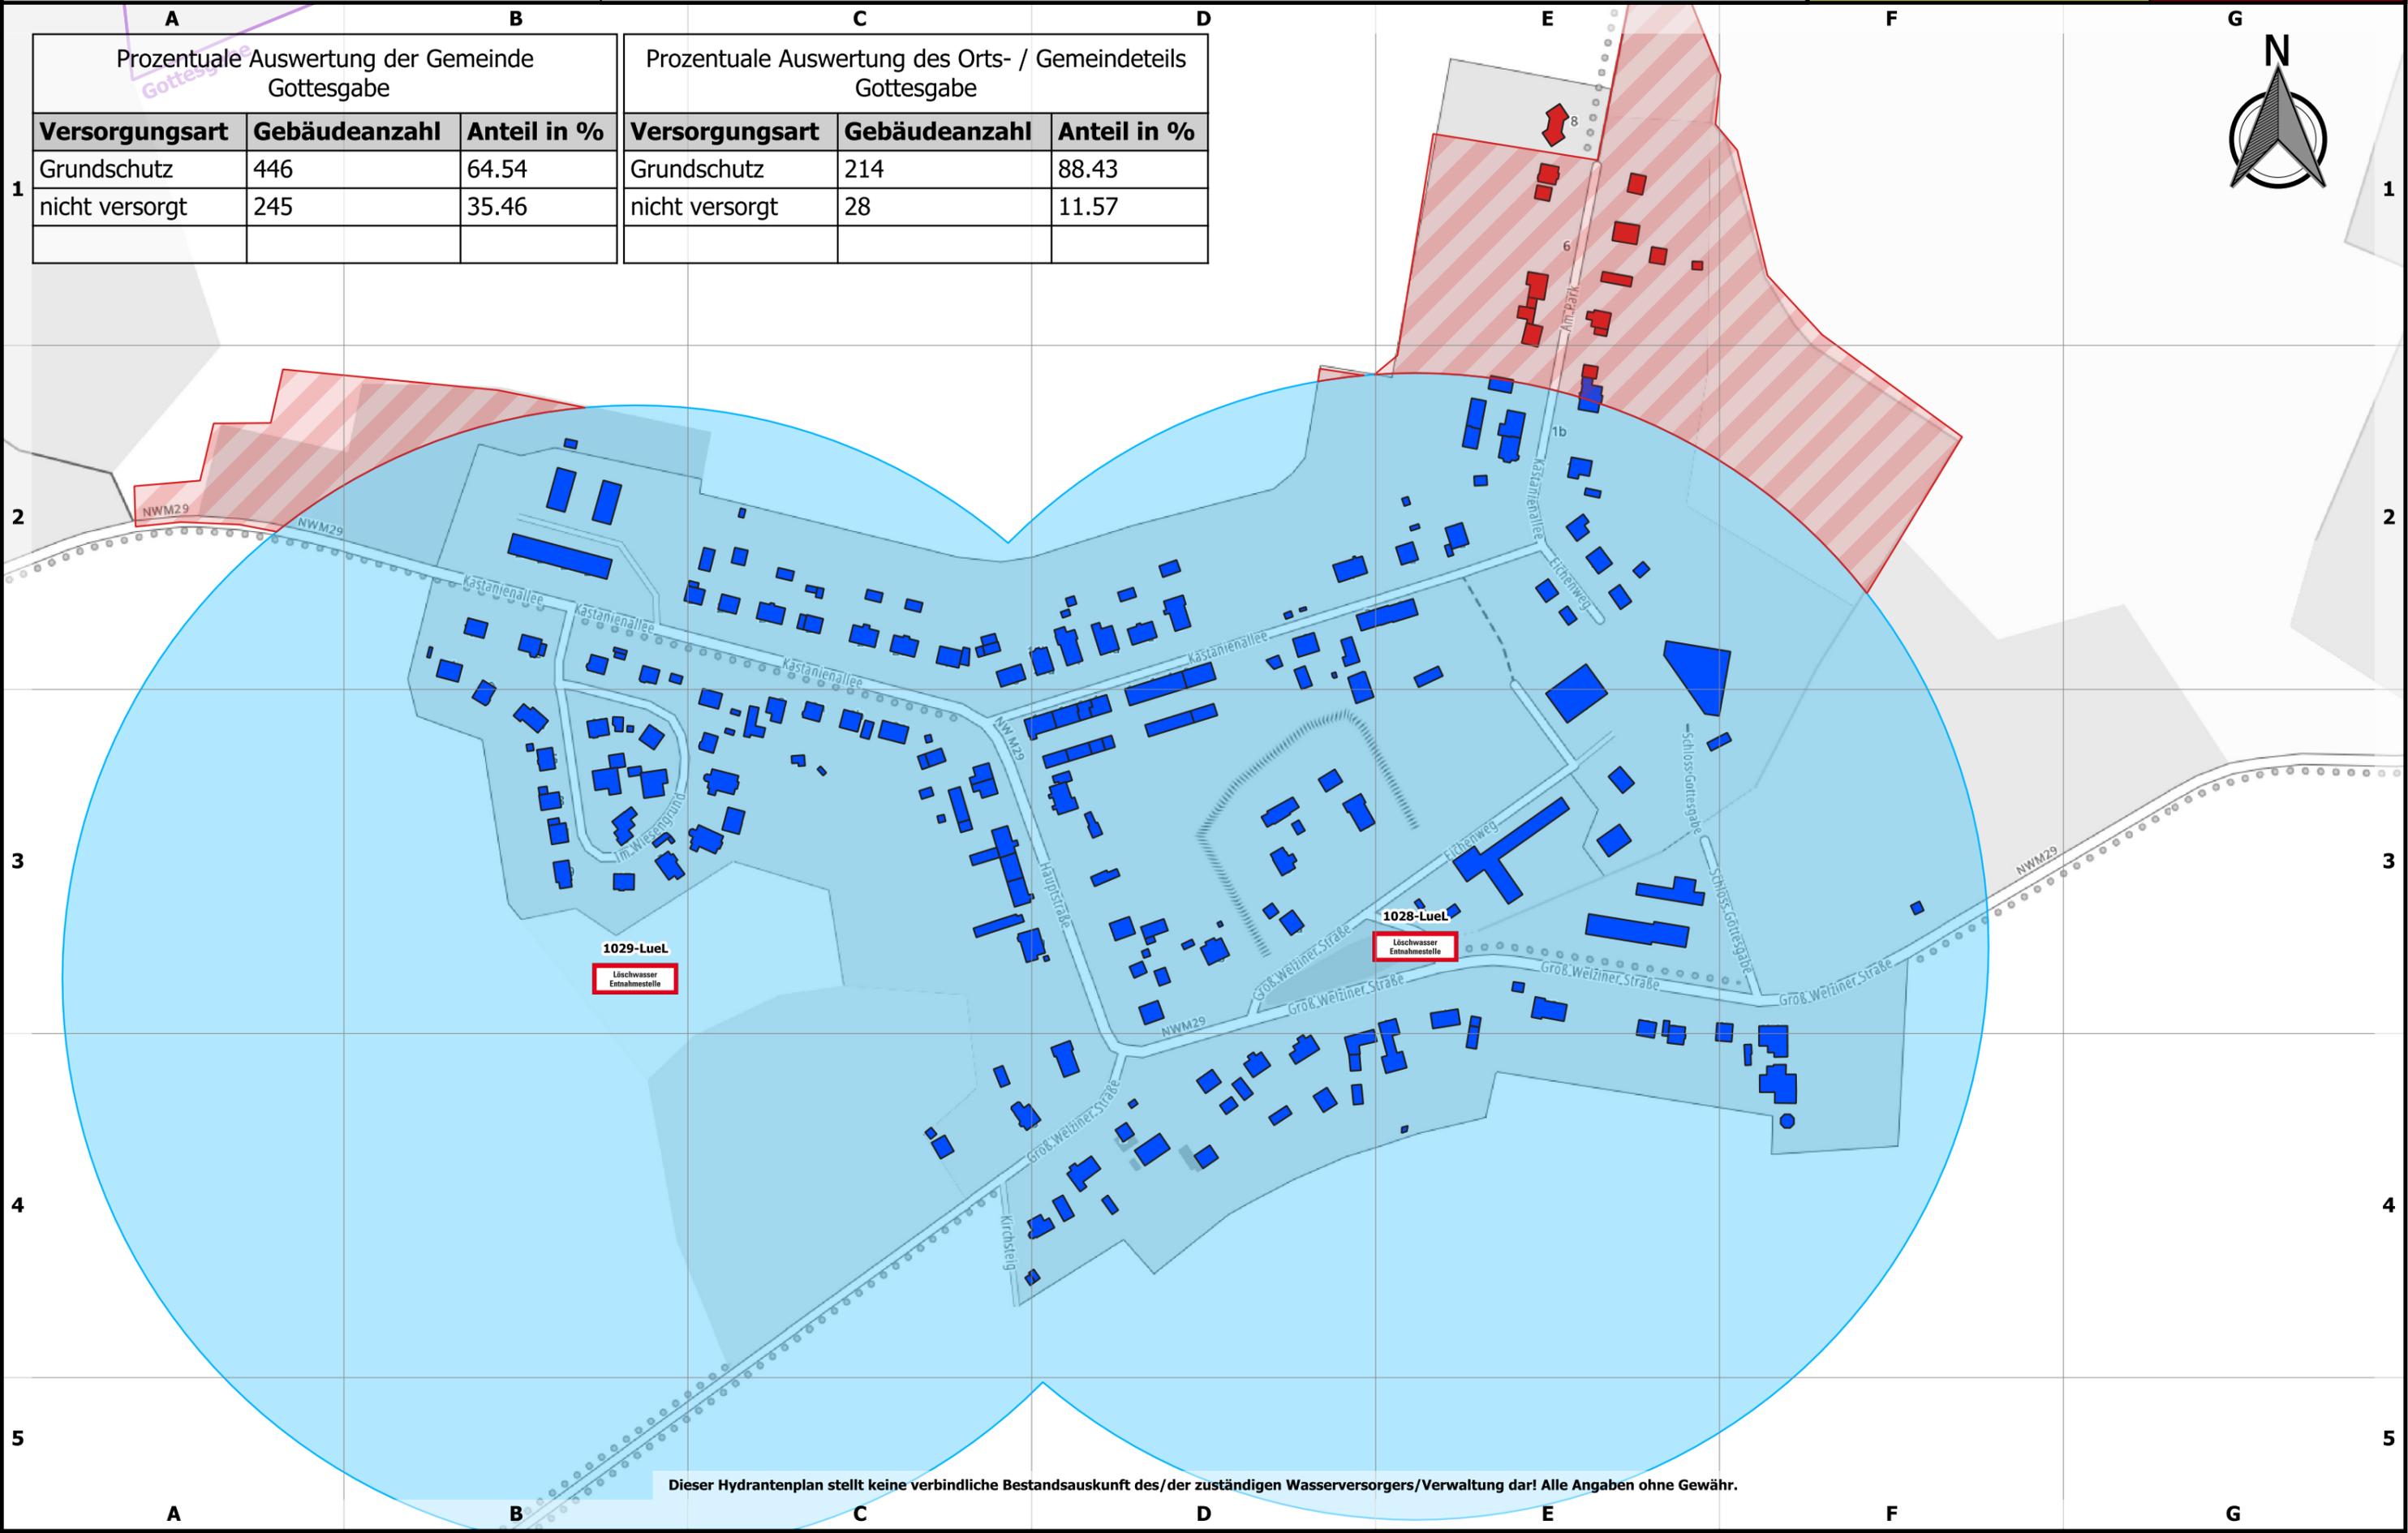



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Maßstab: 1:3000


Stand:
22.05.2023

301: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Gottesgabe		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	446	64.54
nicht versorgt	245	35.46

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Welzin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	35	40.70
nicht versorgt	51	59.30

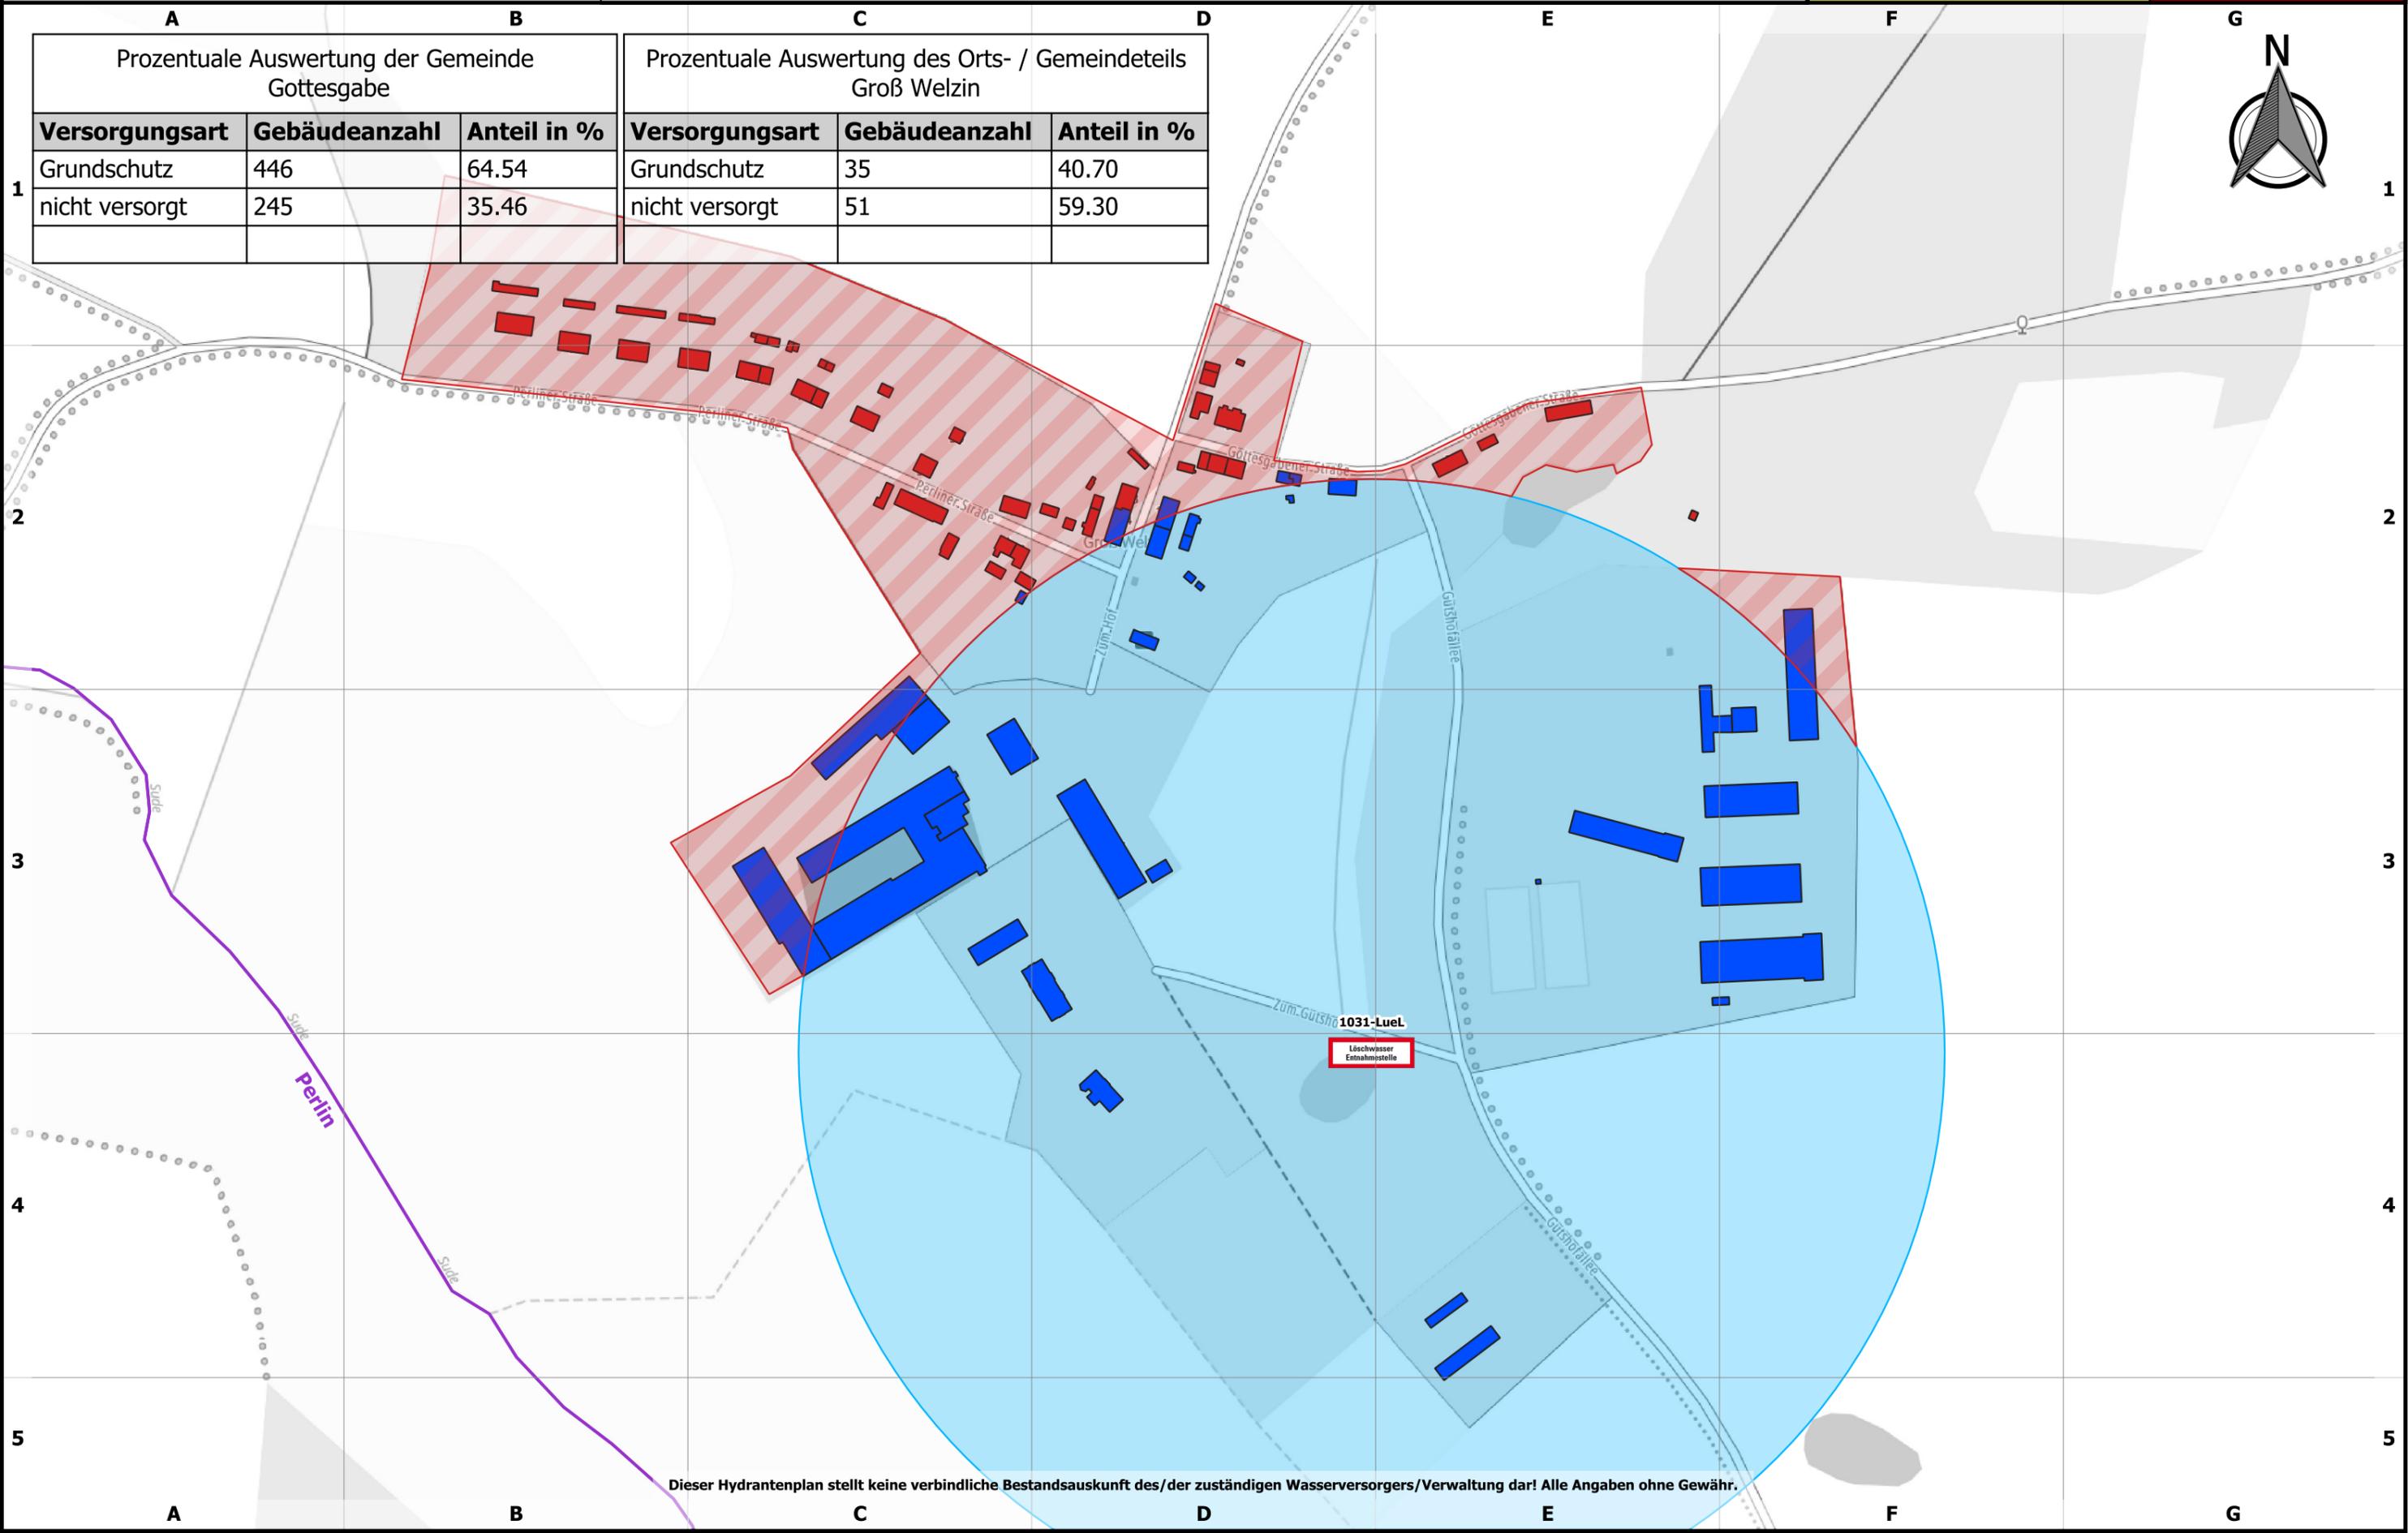

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Klein Welzin




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

303: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Gottesgabe		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	446	64.54
nicht versorgt	245	35.46

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klein Welzin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	83	43.92
nicht versorgt	106	56.08

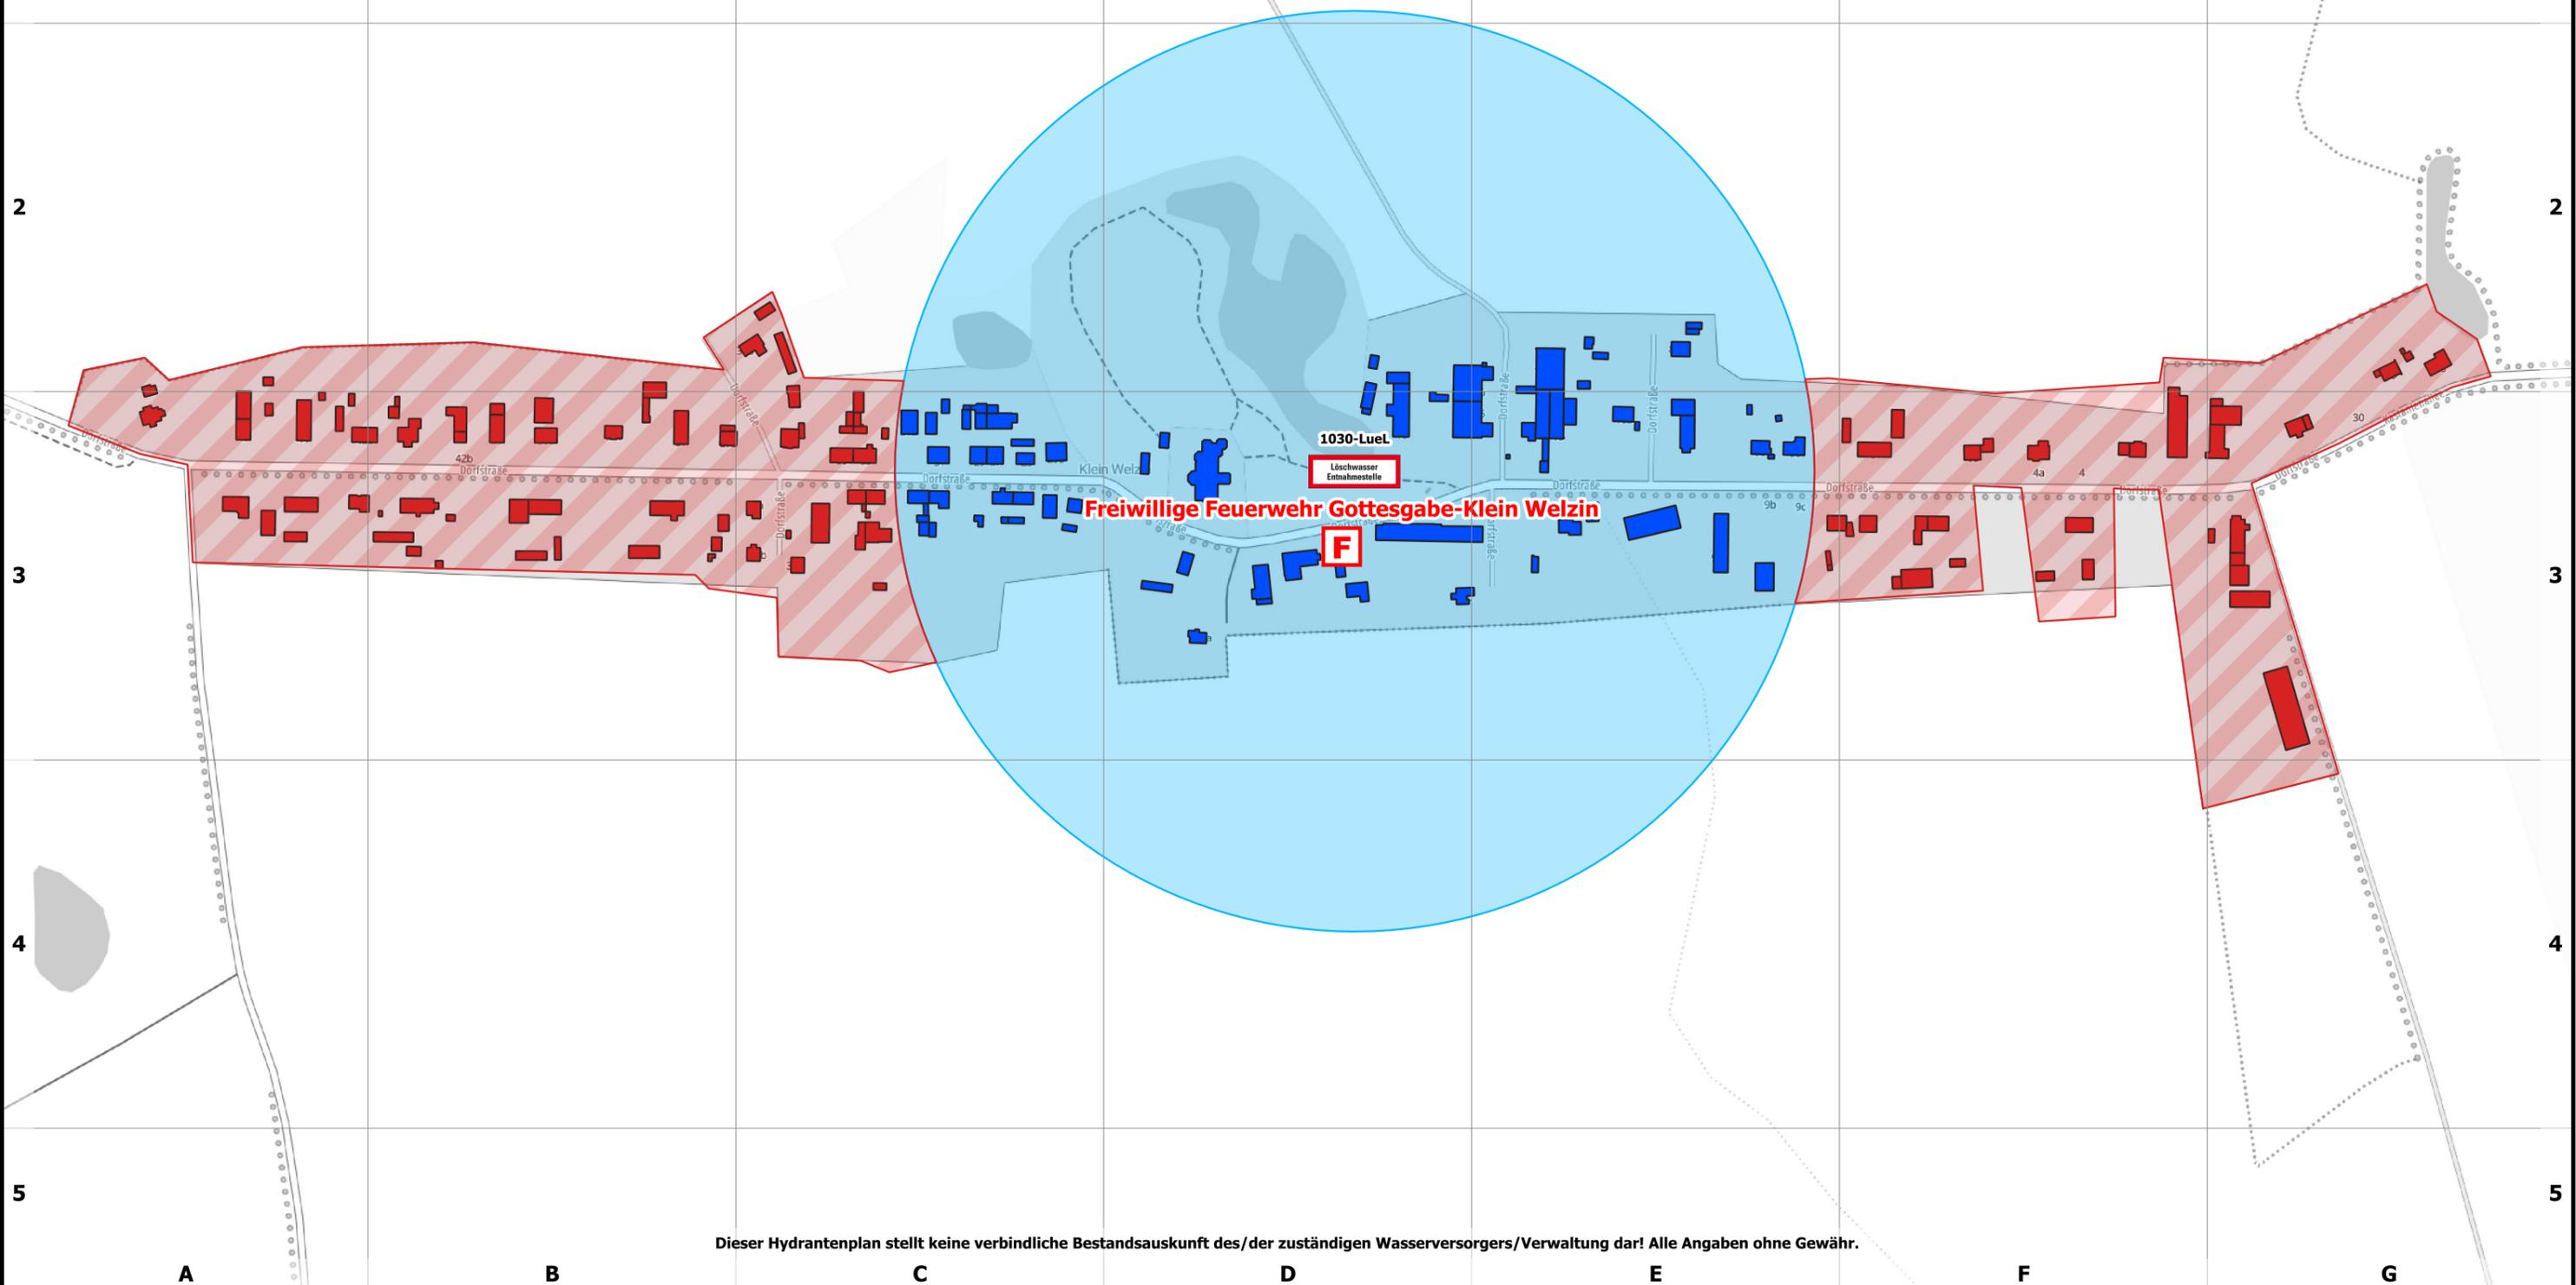

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Rosenhagen



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023


305: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Gottesgabe		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	446	64.54
nicht versorgt	245	35.46

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rosenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	269	81.76
nicht versorgt	60	18.24




Gottesgabe

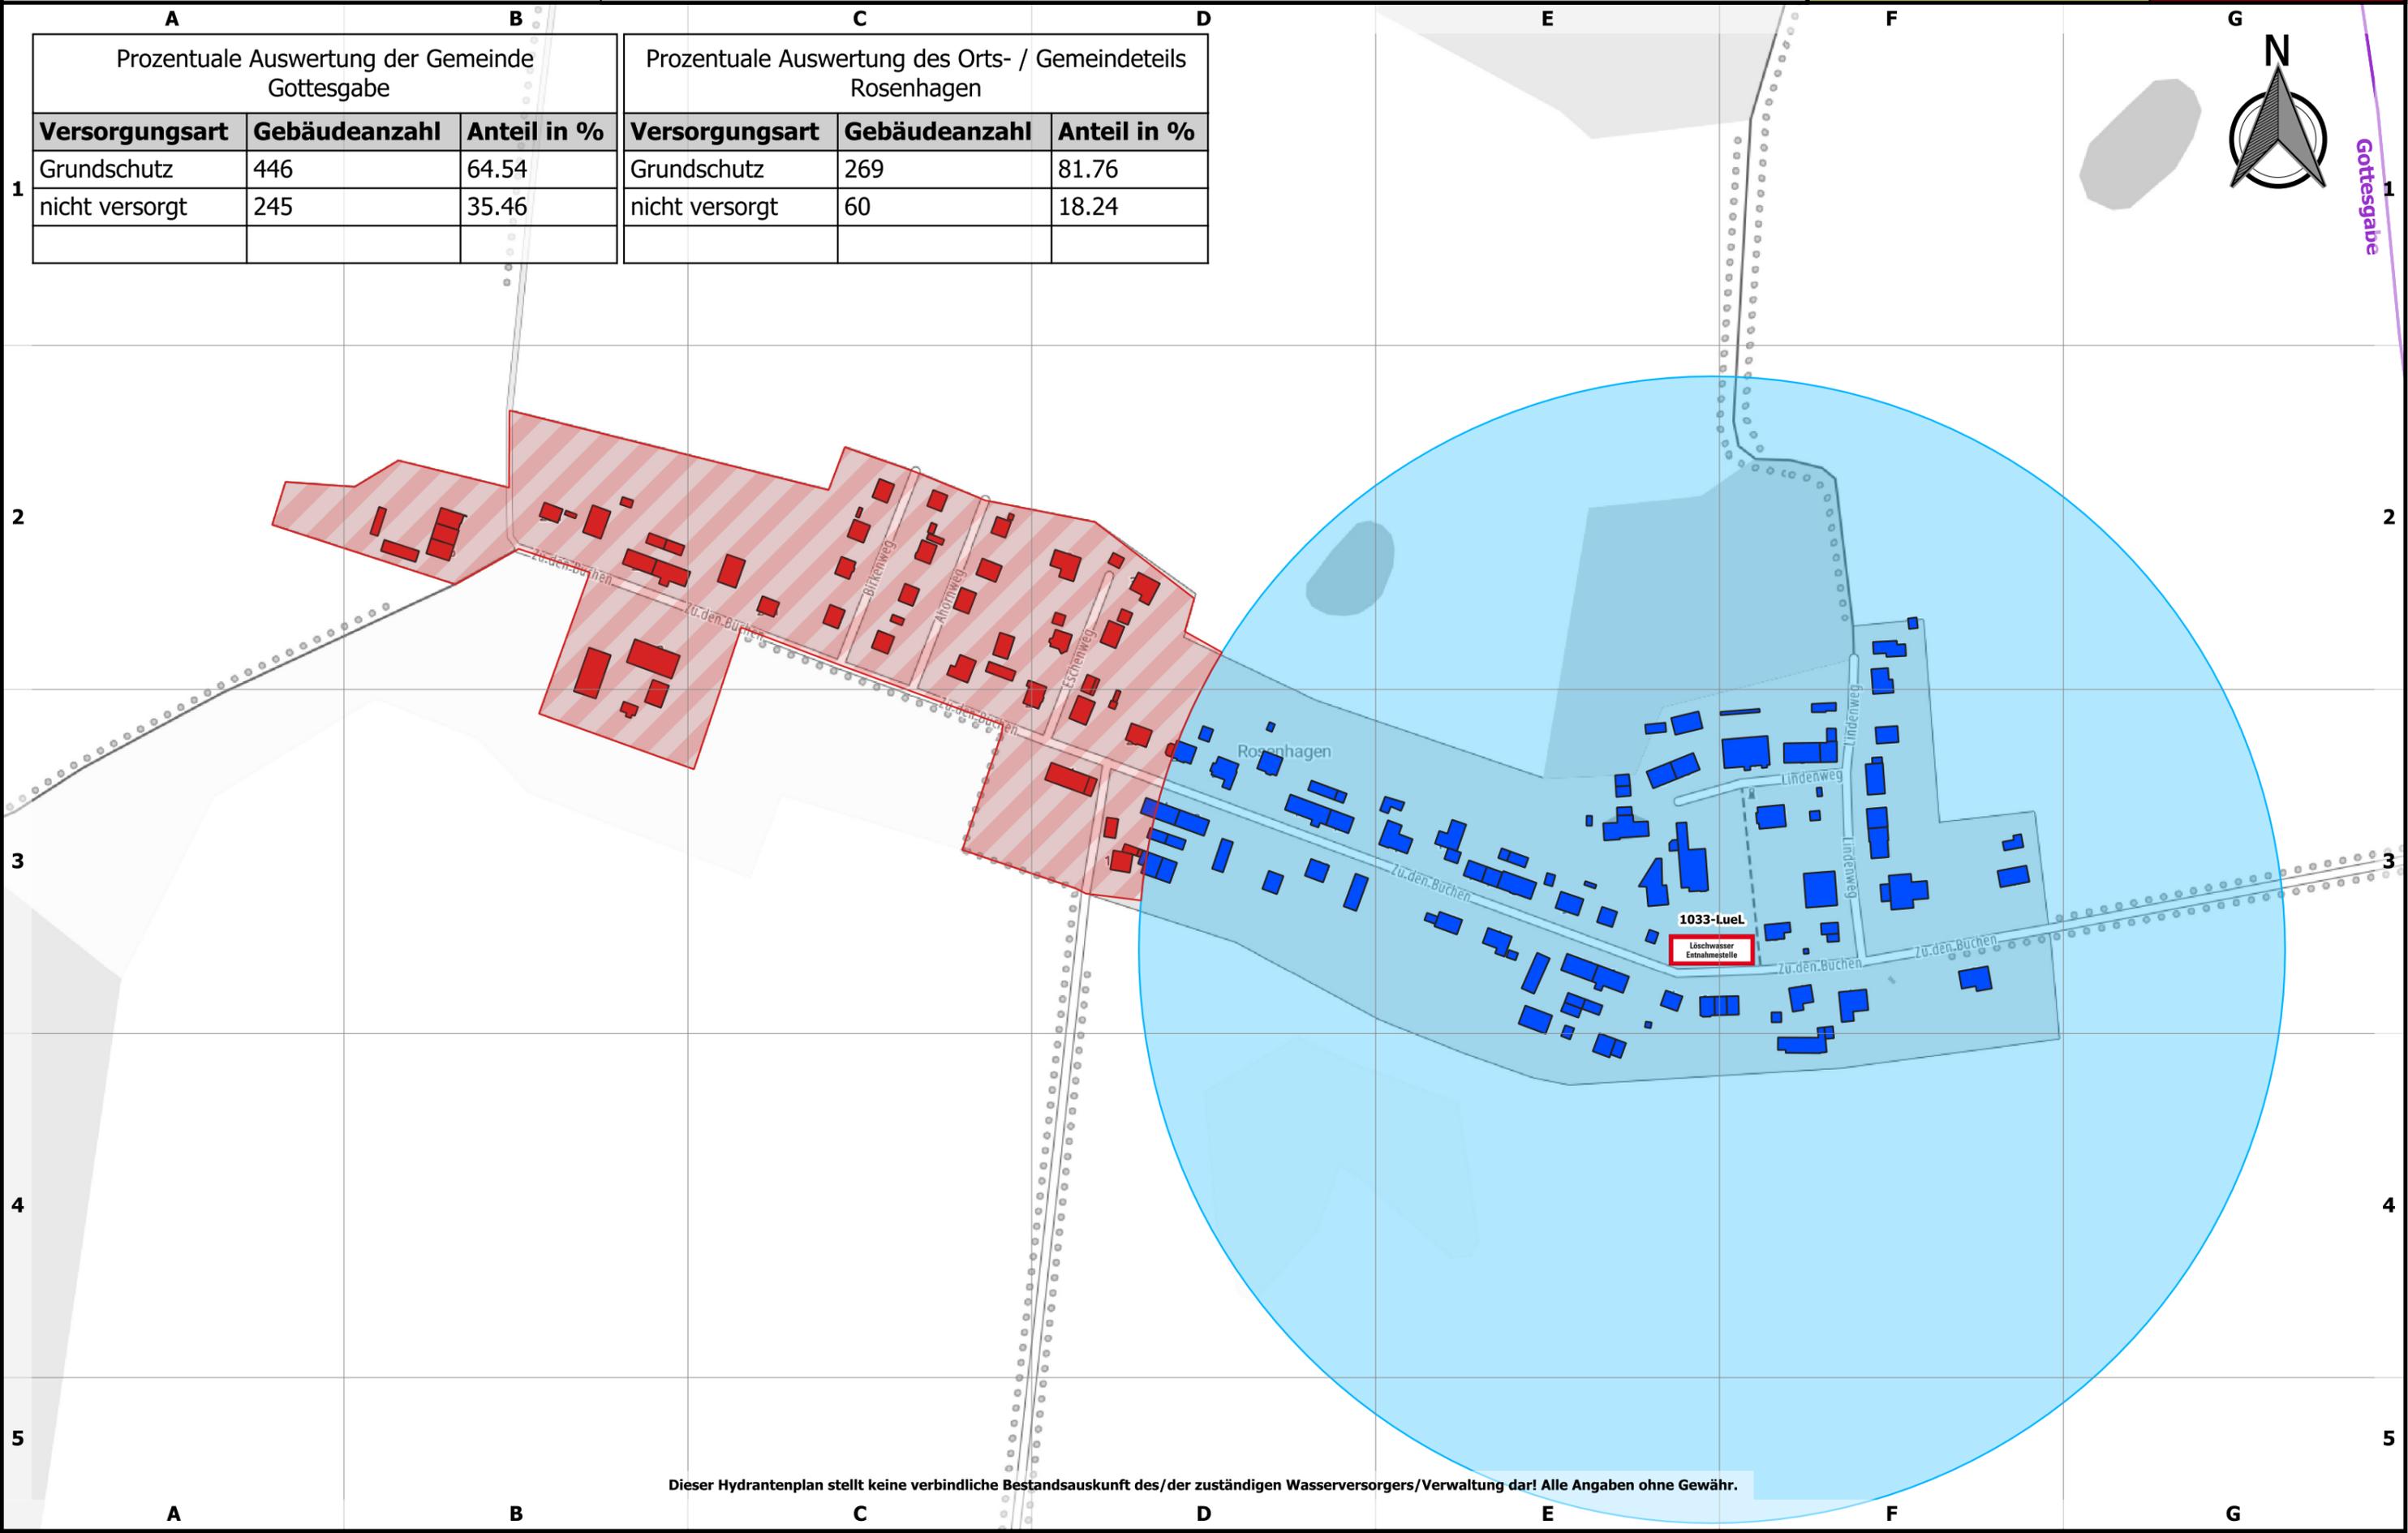




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Gottesgabe		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	446	64.54
nicht versorgt	245	35.46

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rosenhagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	269	81.76
nicht versorgt	60	18.24

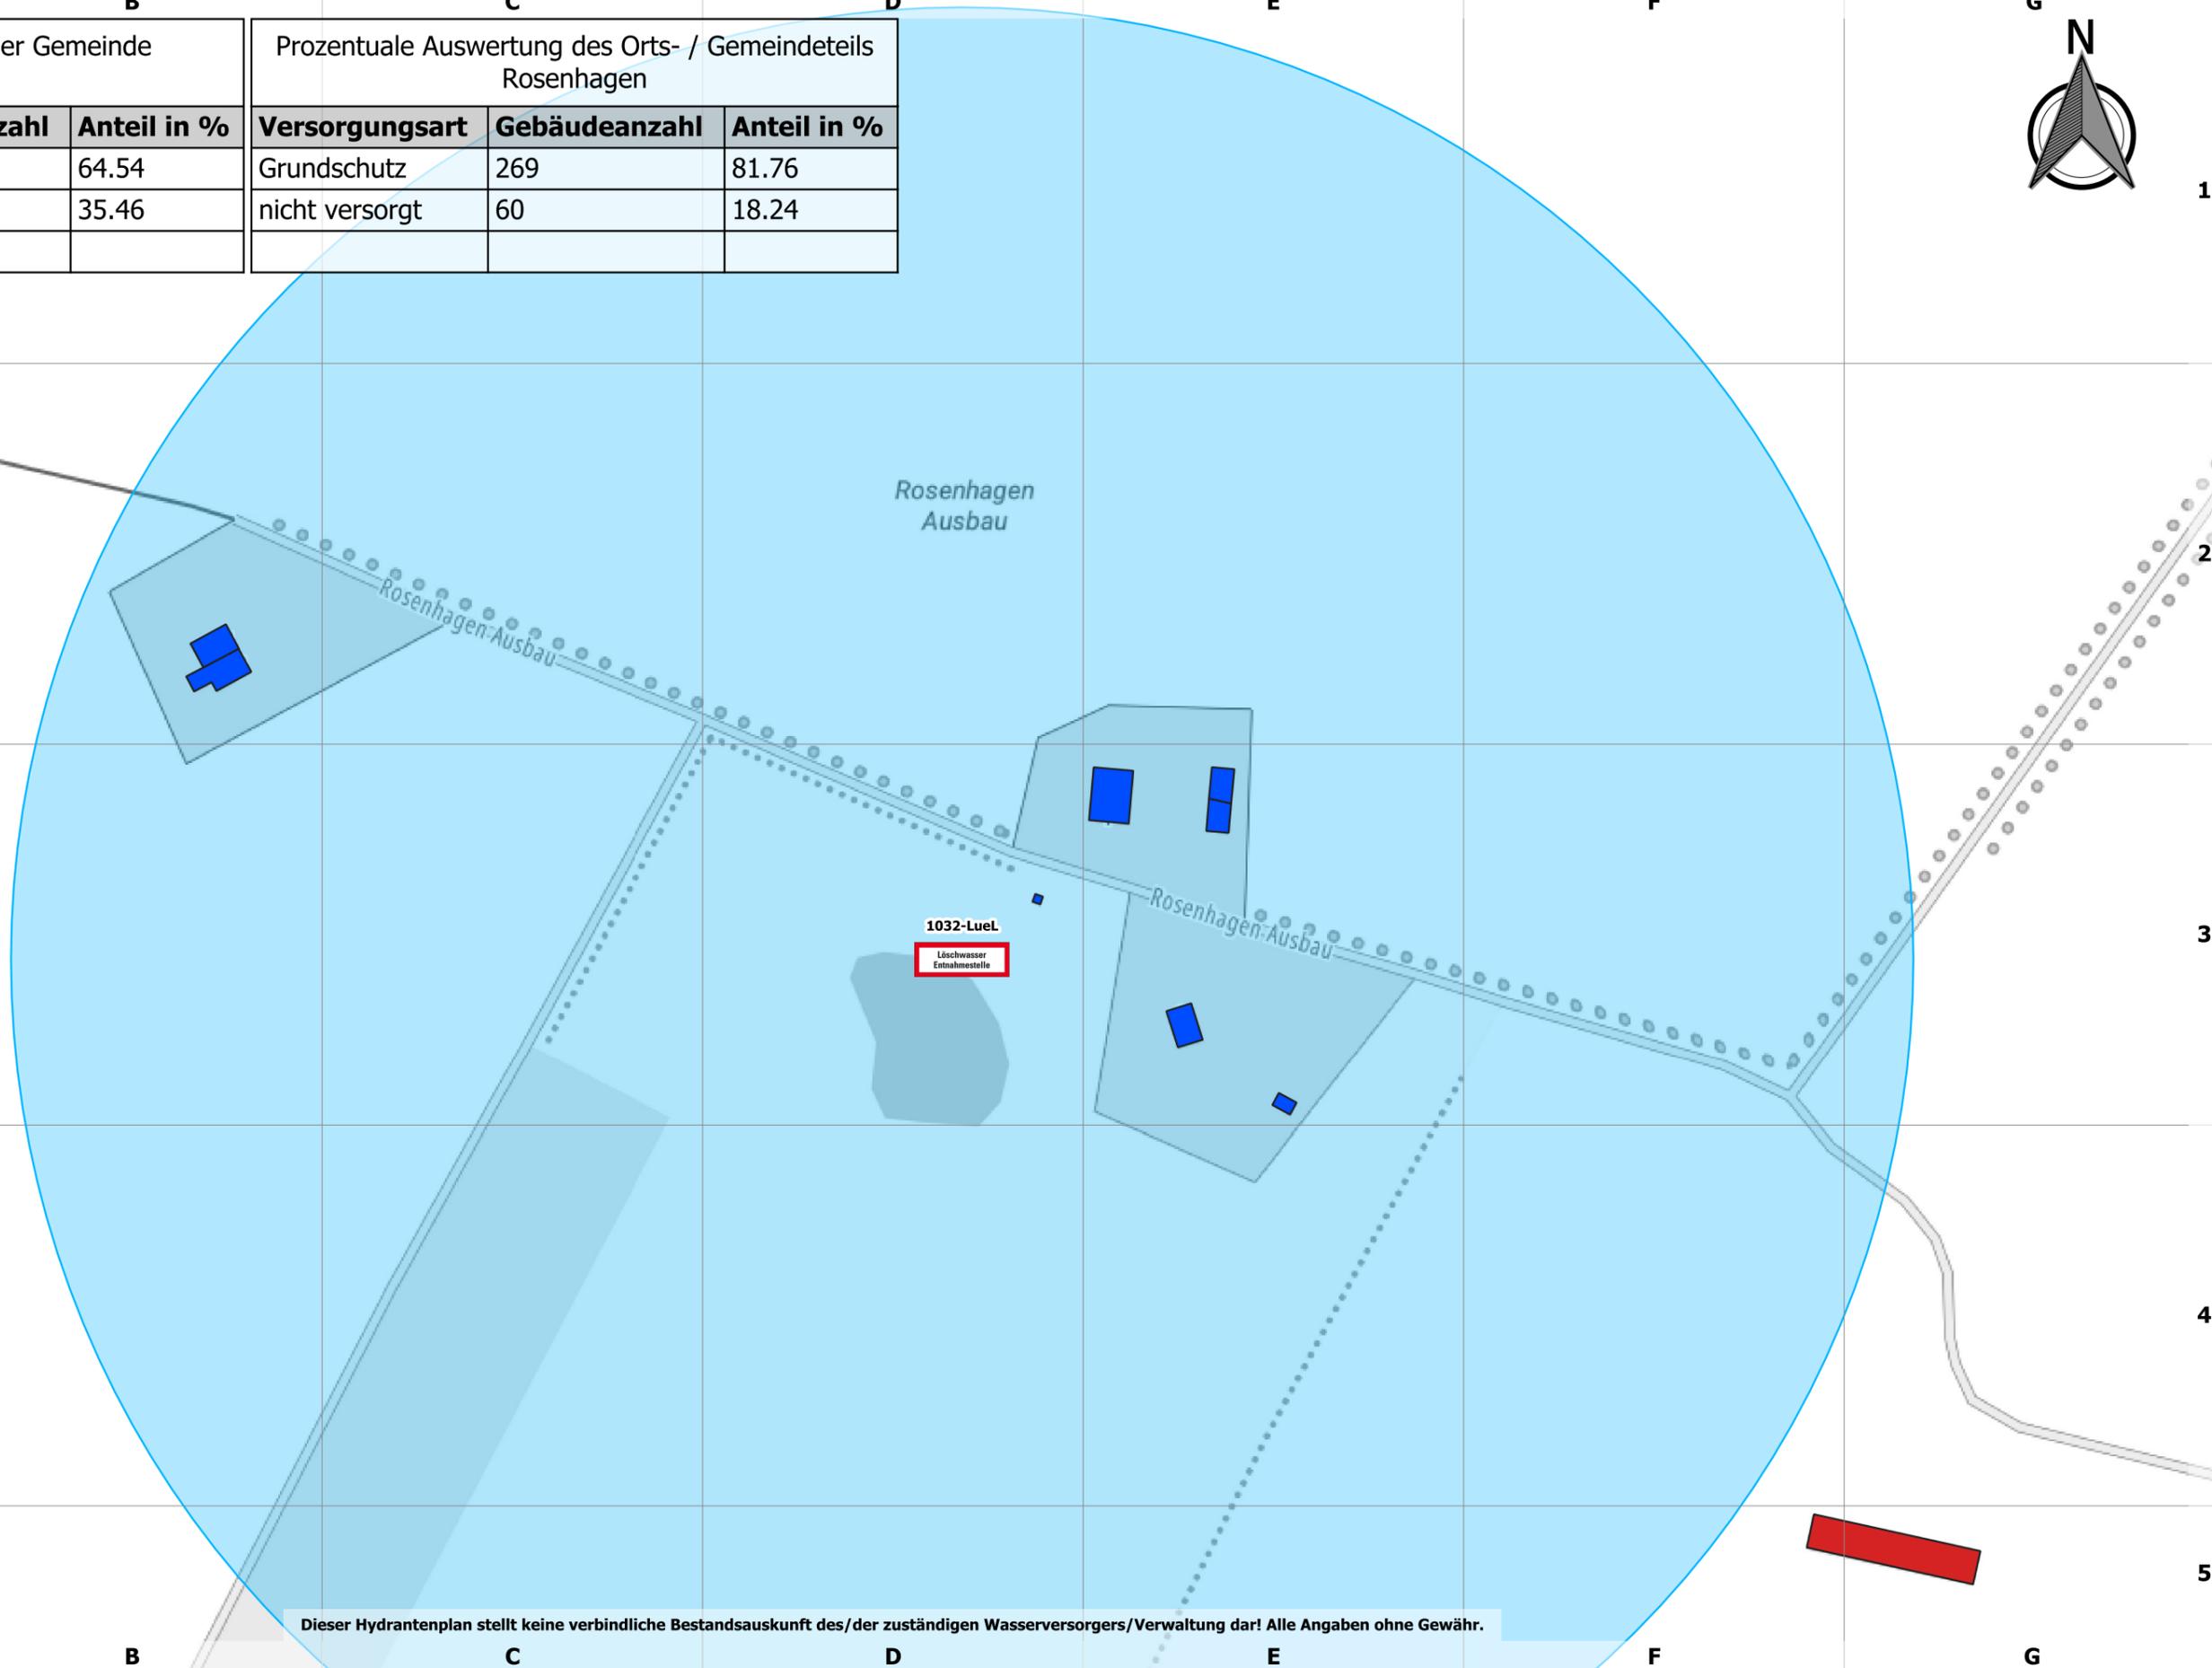


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Charlottenthal




Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

308: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	381	69.65
nicht versorgt	30	5.48
Notfallversorgung	136	24.86

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	305	65.45
nicht versorgt	25	5.36
Notfallversorgung	136	29.18

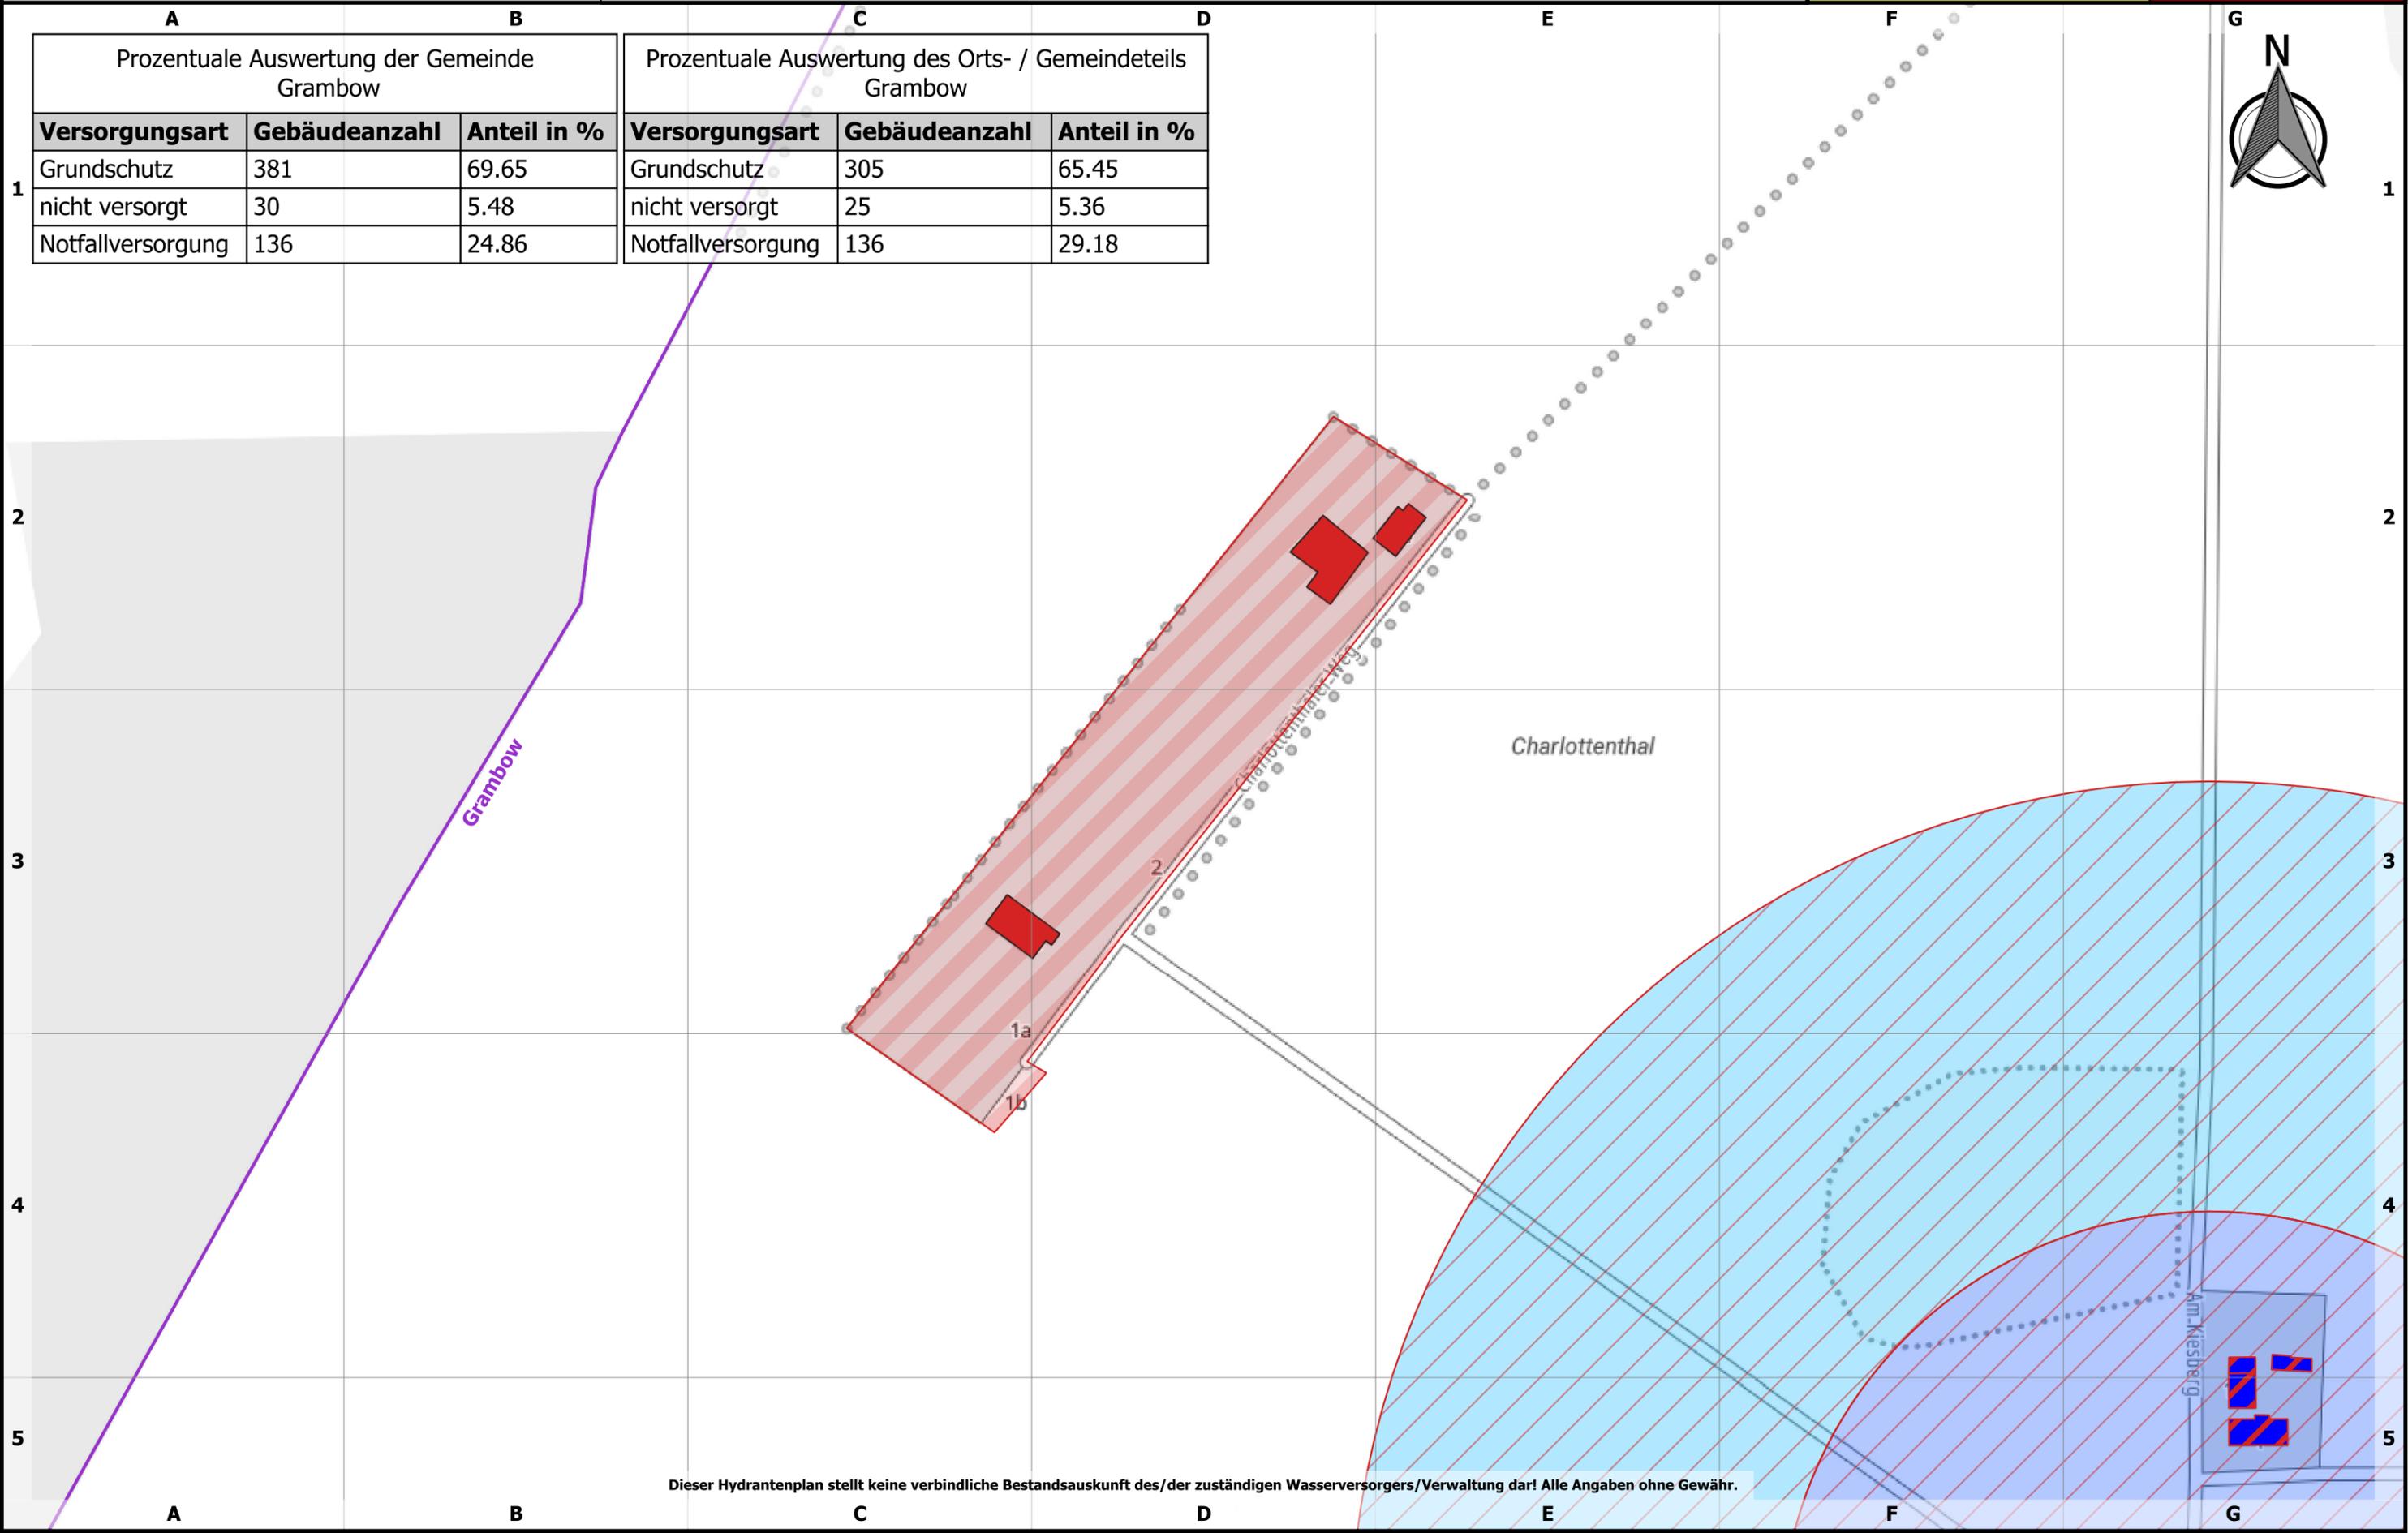

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster


0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

309: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	381	69.65
nicht versorgt	30	5.48
Notfallversorgung	136	24.86

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	305	65.45
nicht versorgt	25	5.36
Notfallversorgung	136	29.18

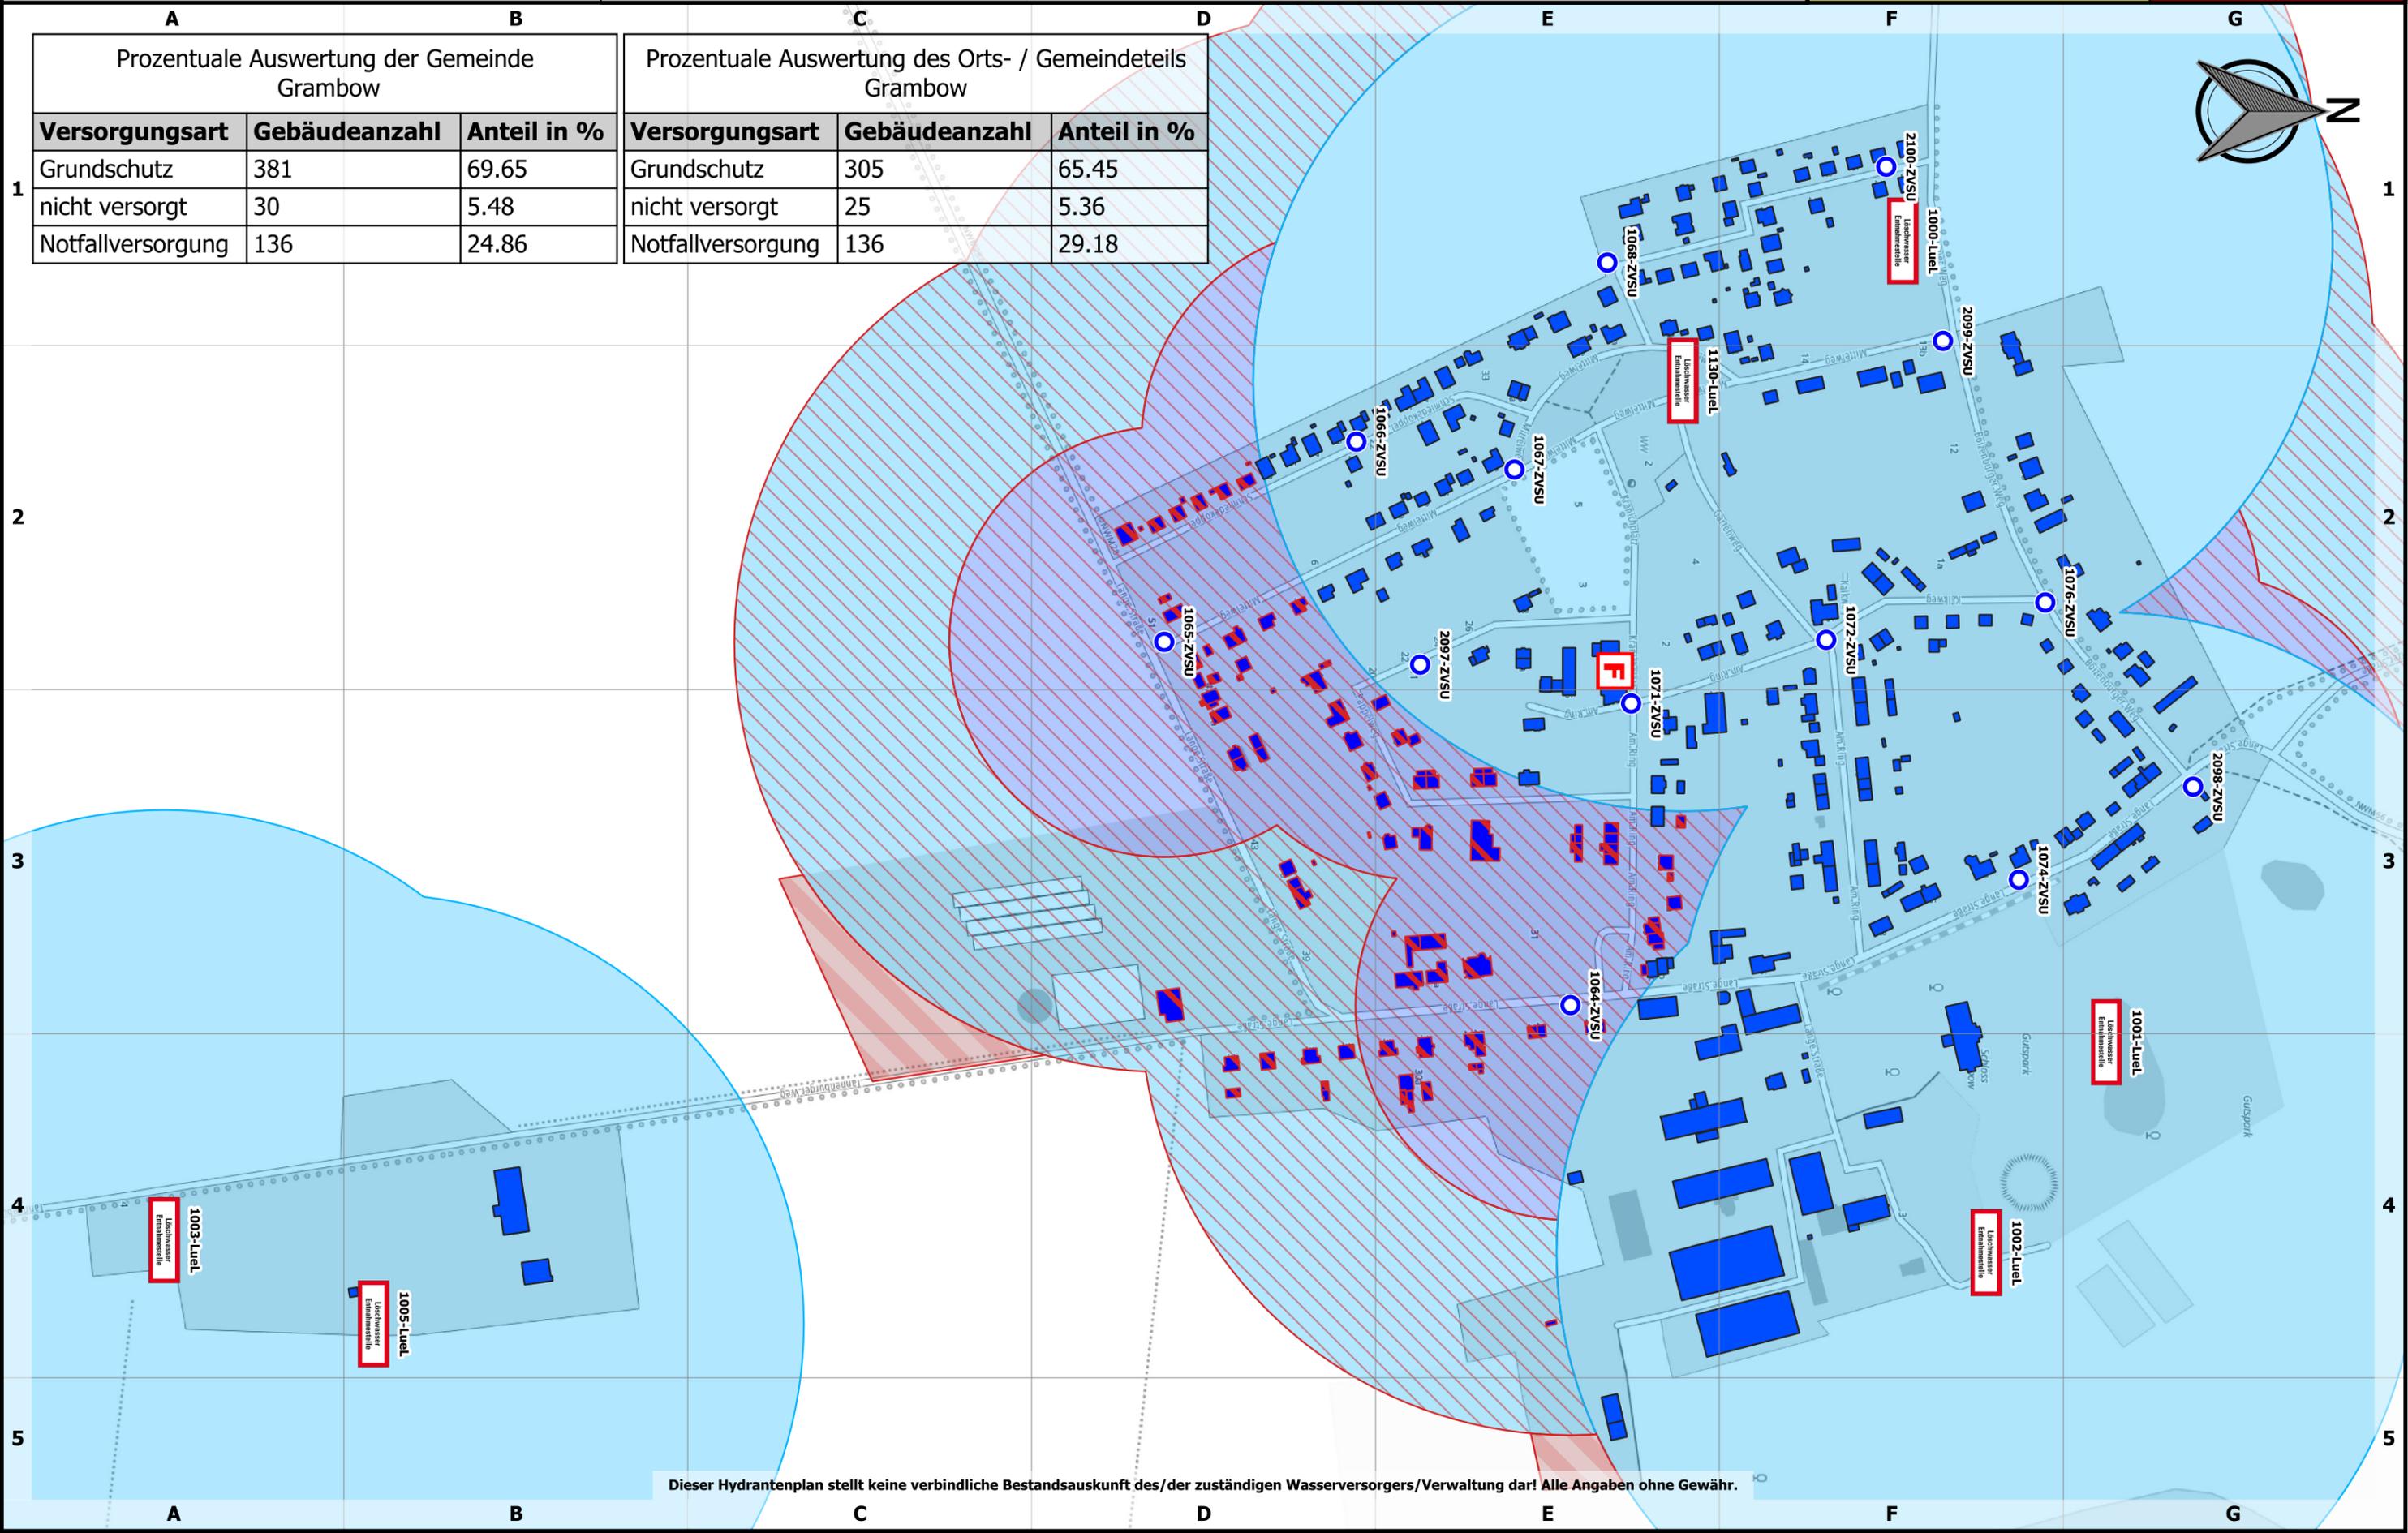


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Schäferei




Stand:
 22.05.2023

311: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	381	69.65
nicht versorgt	30	5.48
Notfallversorgung	136	24.86

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	305	65.45
nicht versorgt	25	5.36
Notfallversorgung	136	29.18

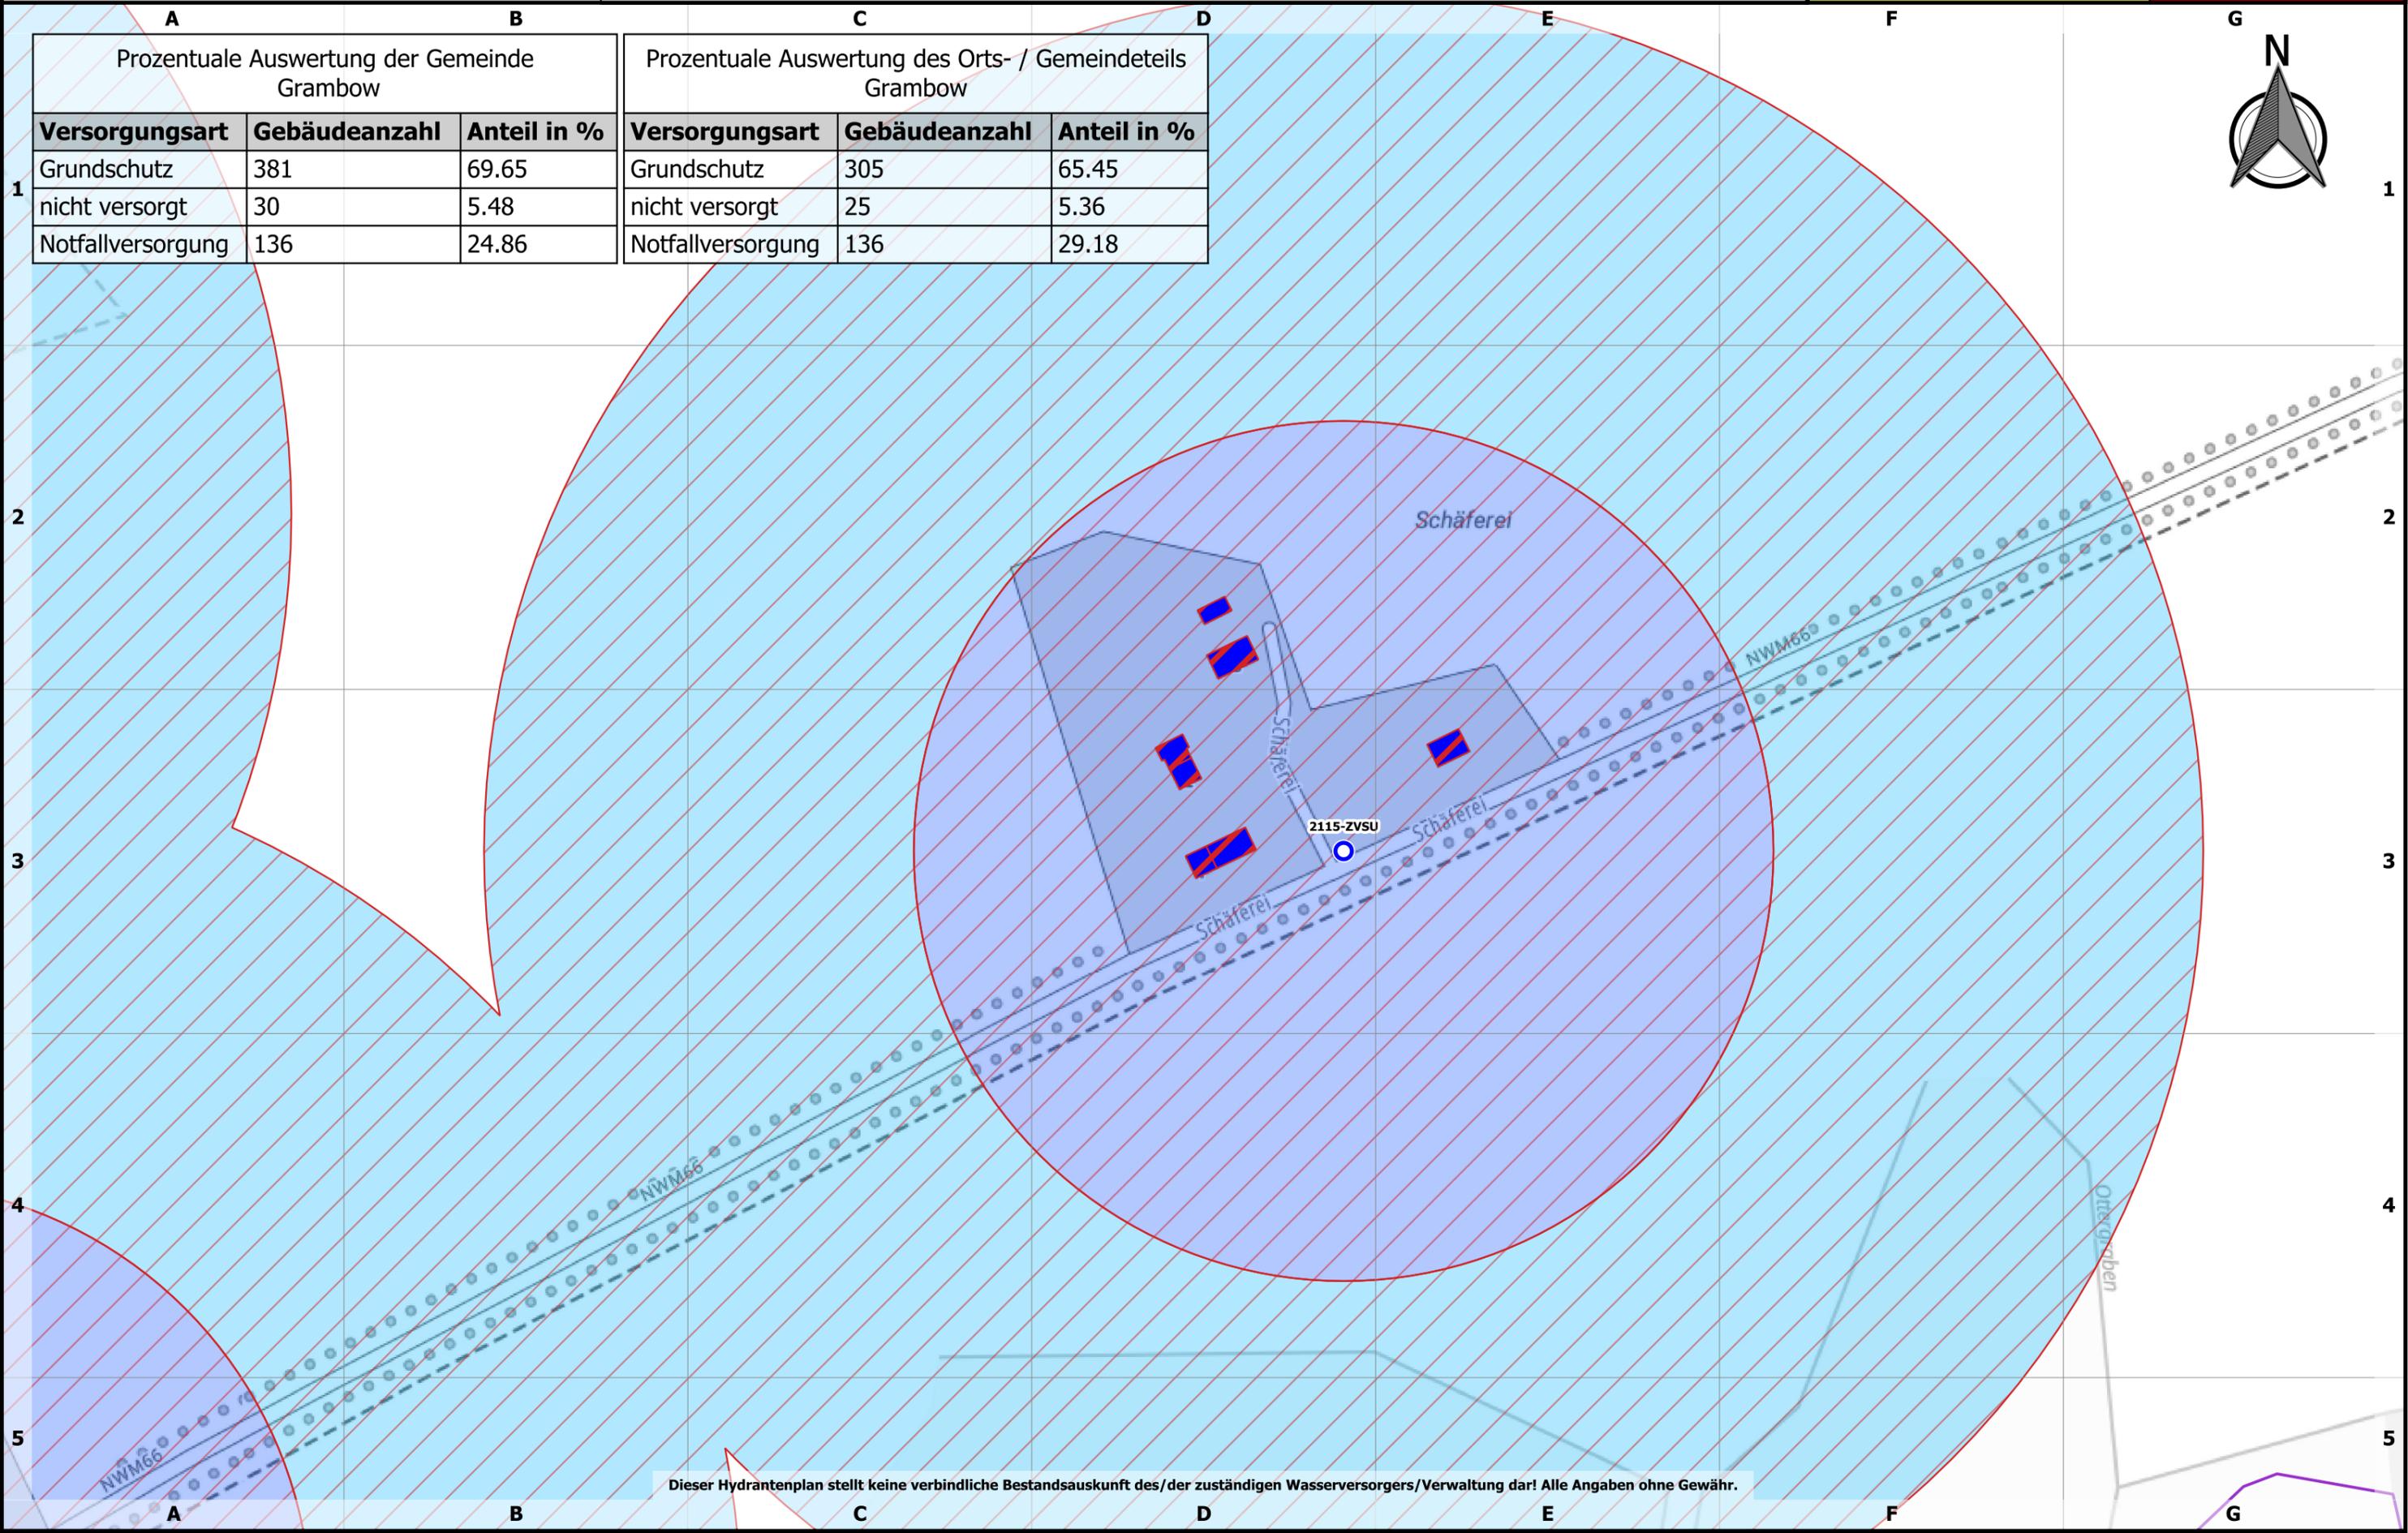


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Wodenhof




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

313: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	381	69.65
nicht versorgt	30	5.48
Notfallversorgung	136	24.86

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wodenhof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	76	93.83
nicht versorgt	5	6.17

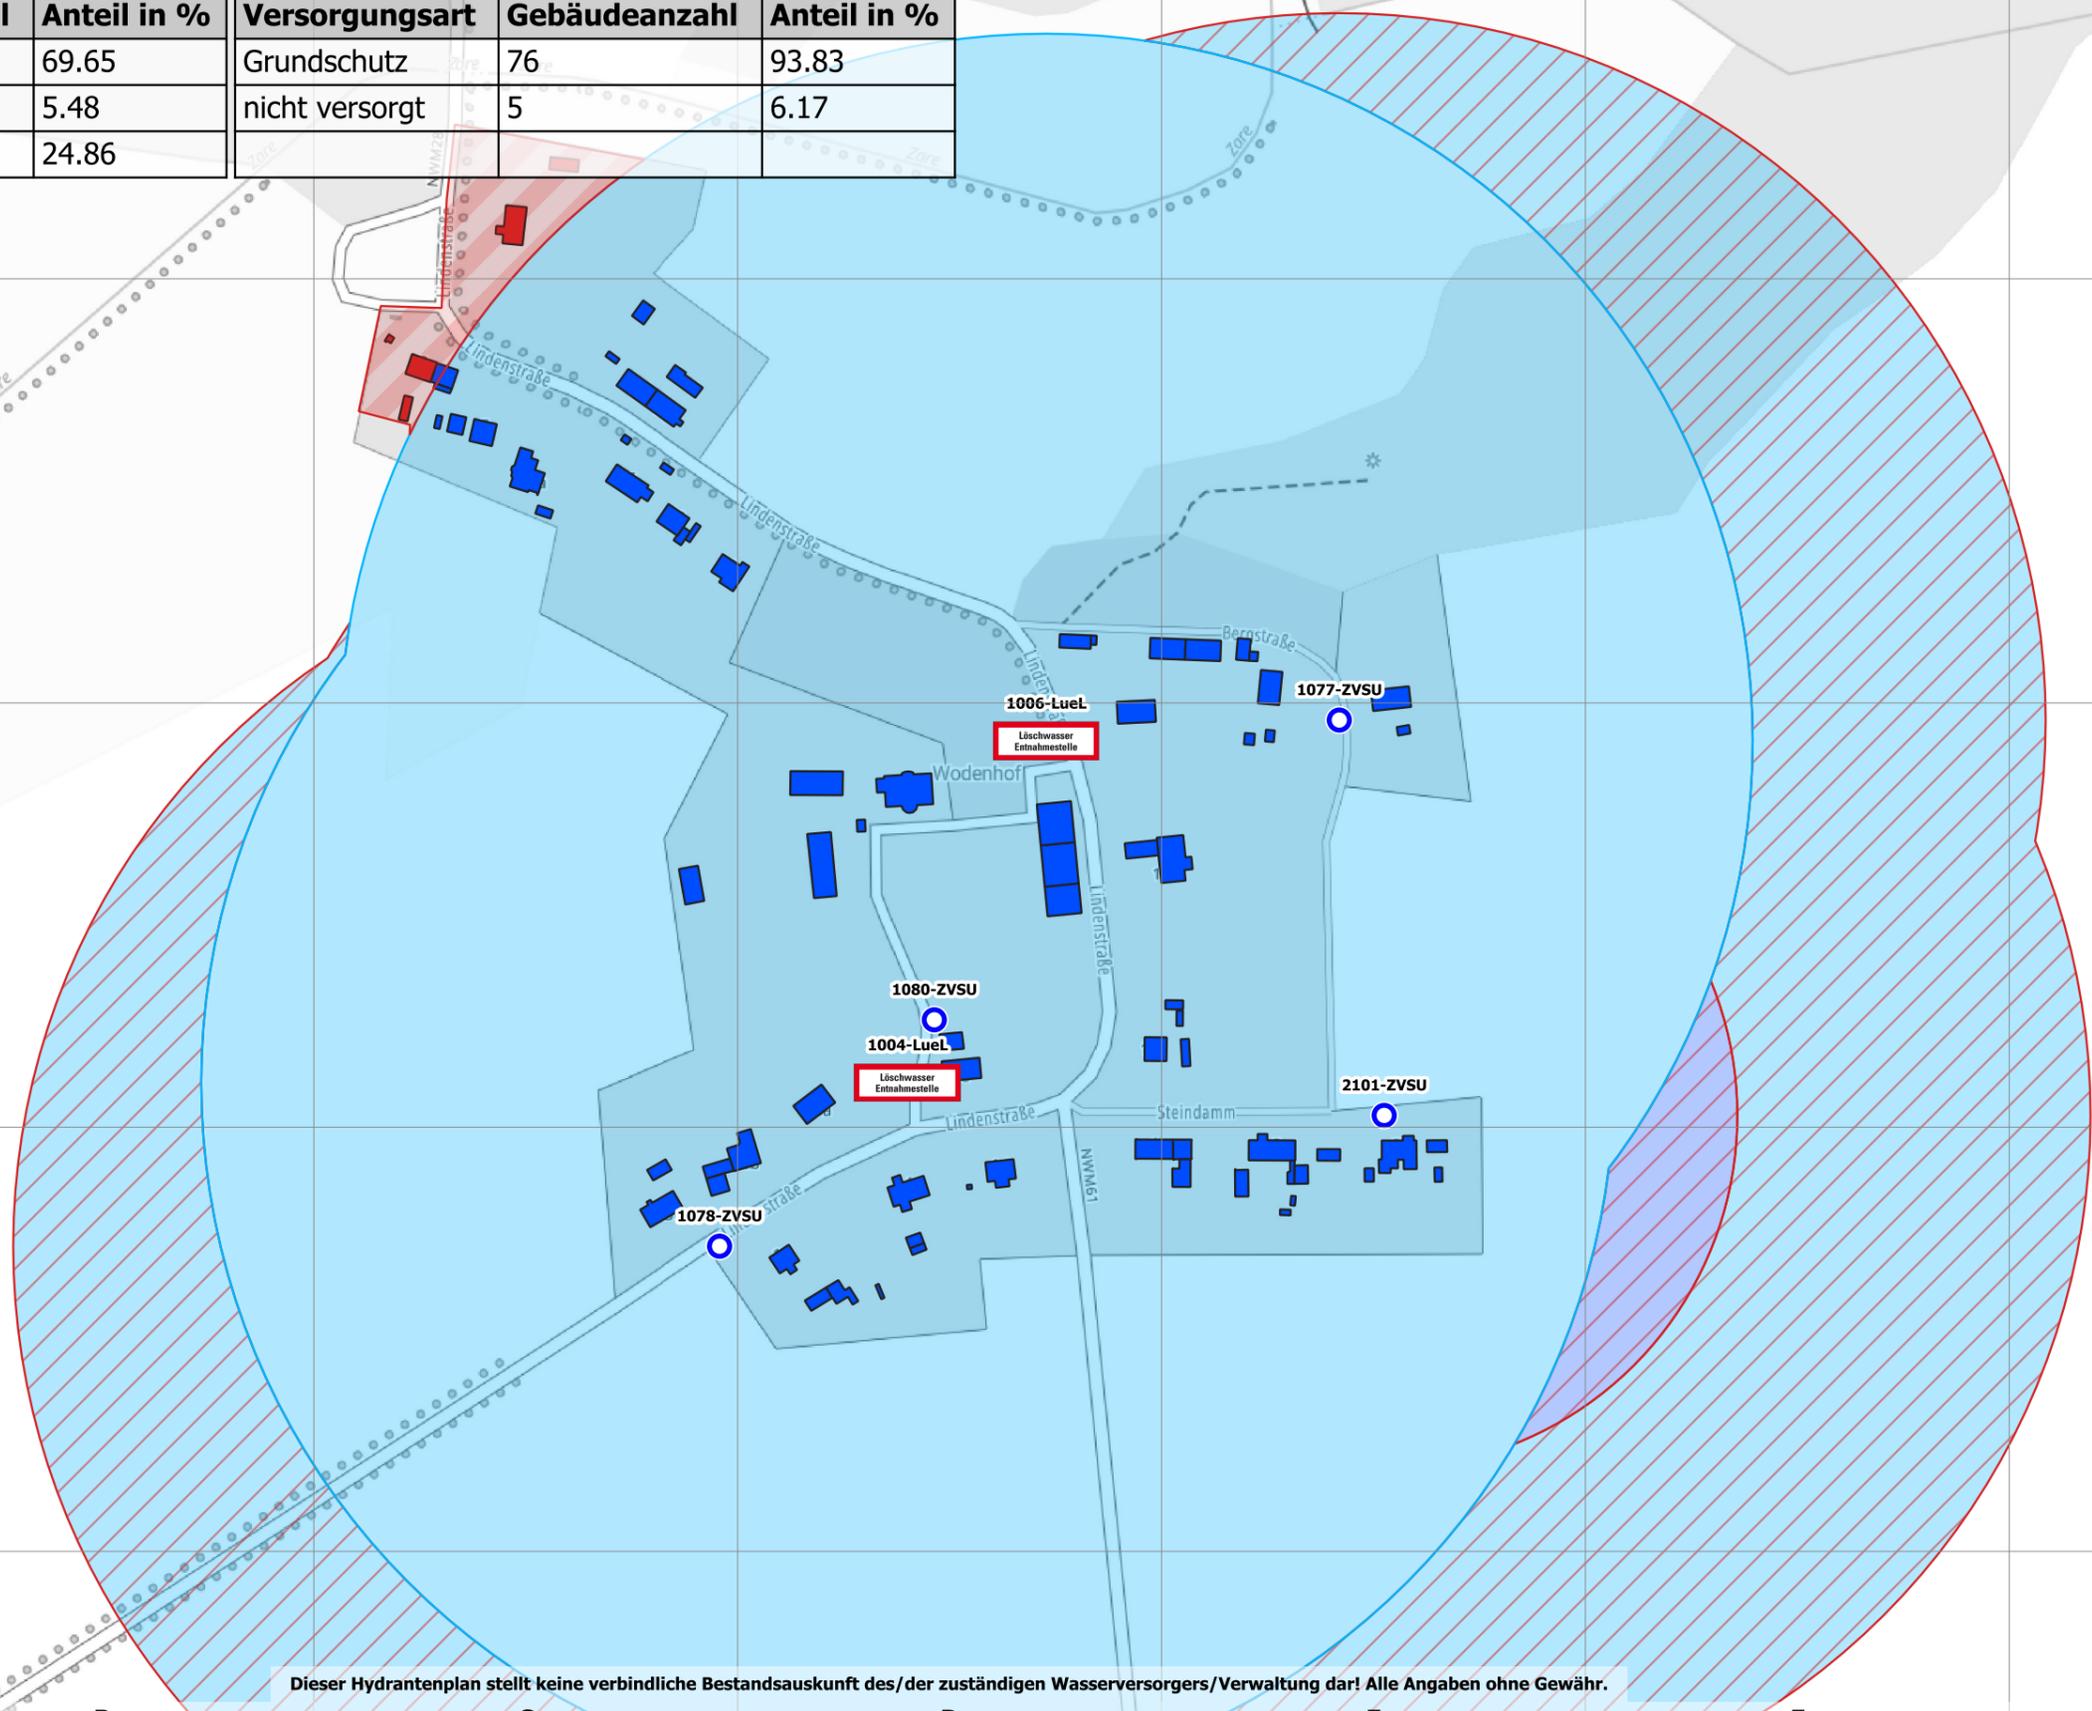

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000


Stand:
22.05.2023

315: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	381	69.65
nicht versorgt	30	5.48
Notfallversorgung	136	24.86

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Grambow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	305	65.45
nicht versorgt	25	5.36
Notfallversorgung	136	29.18

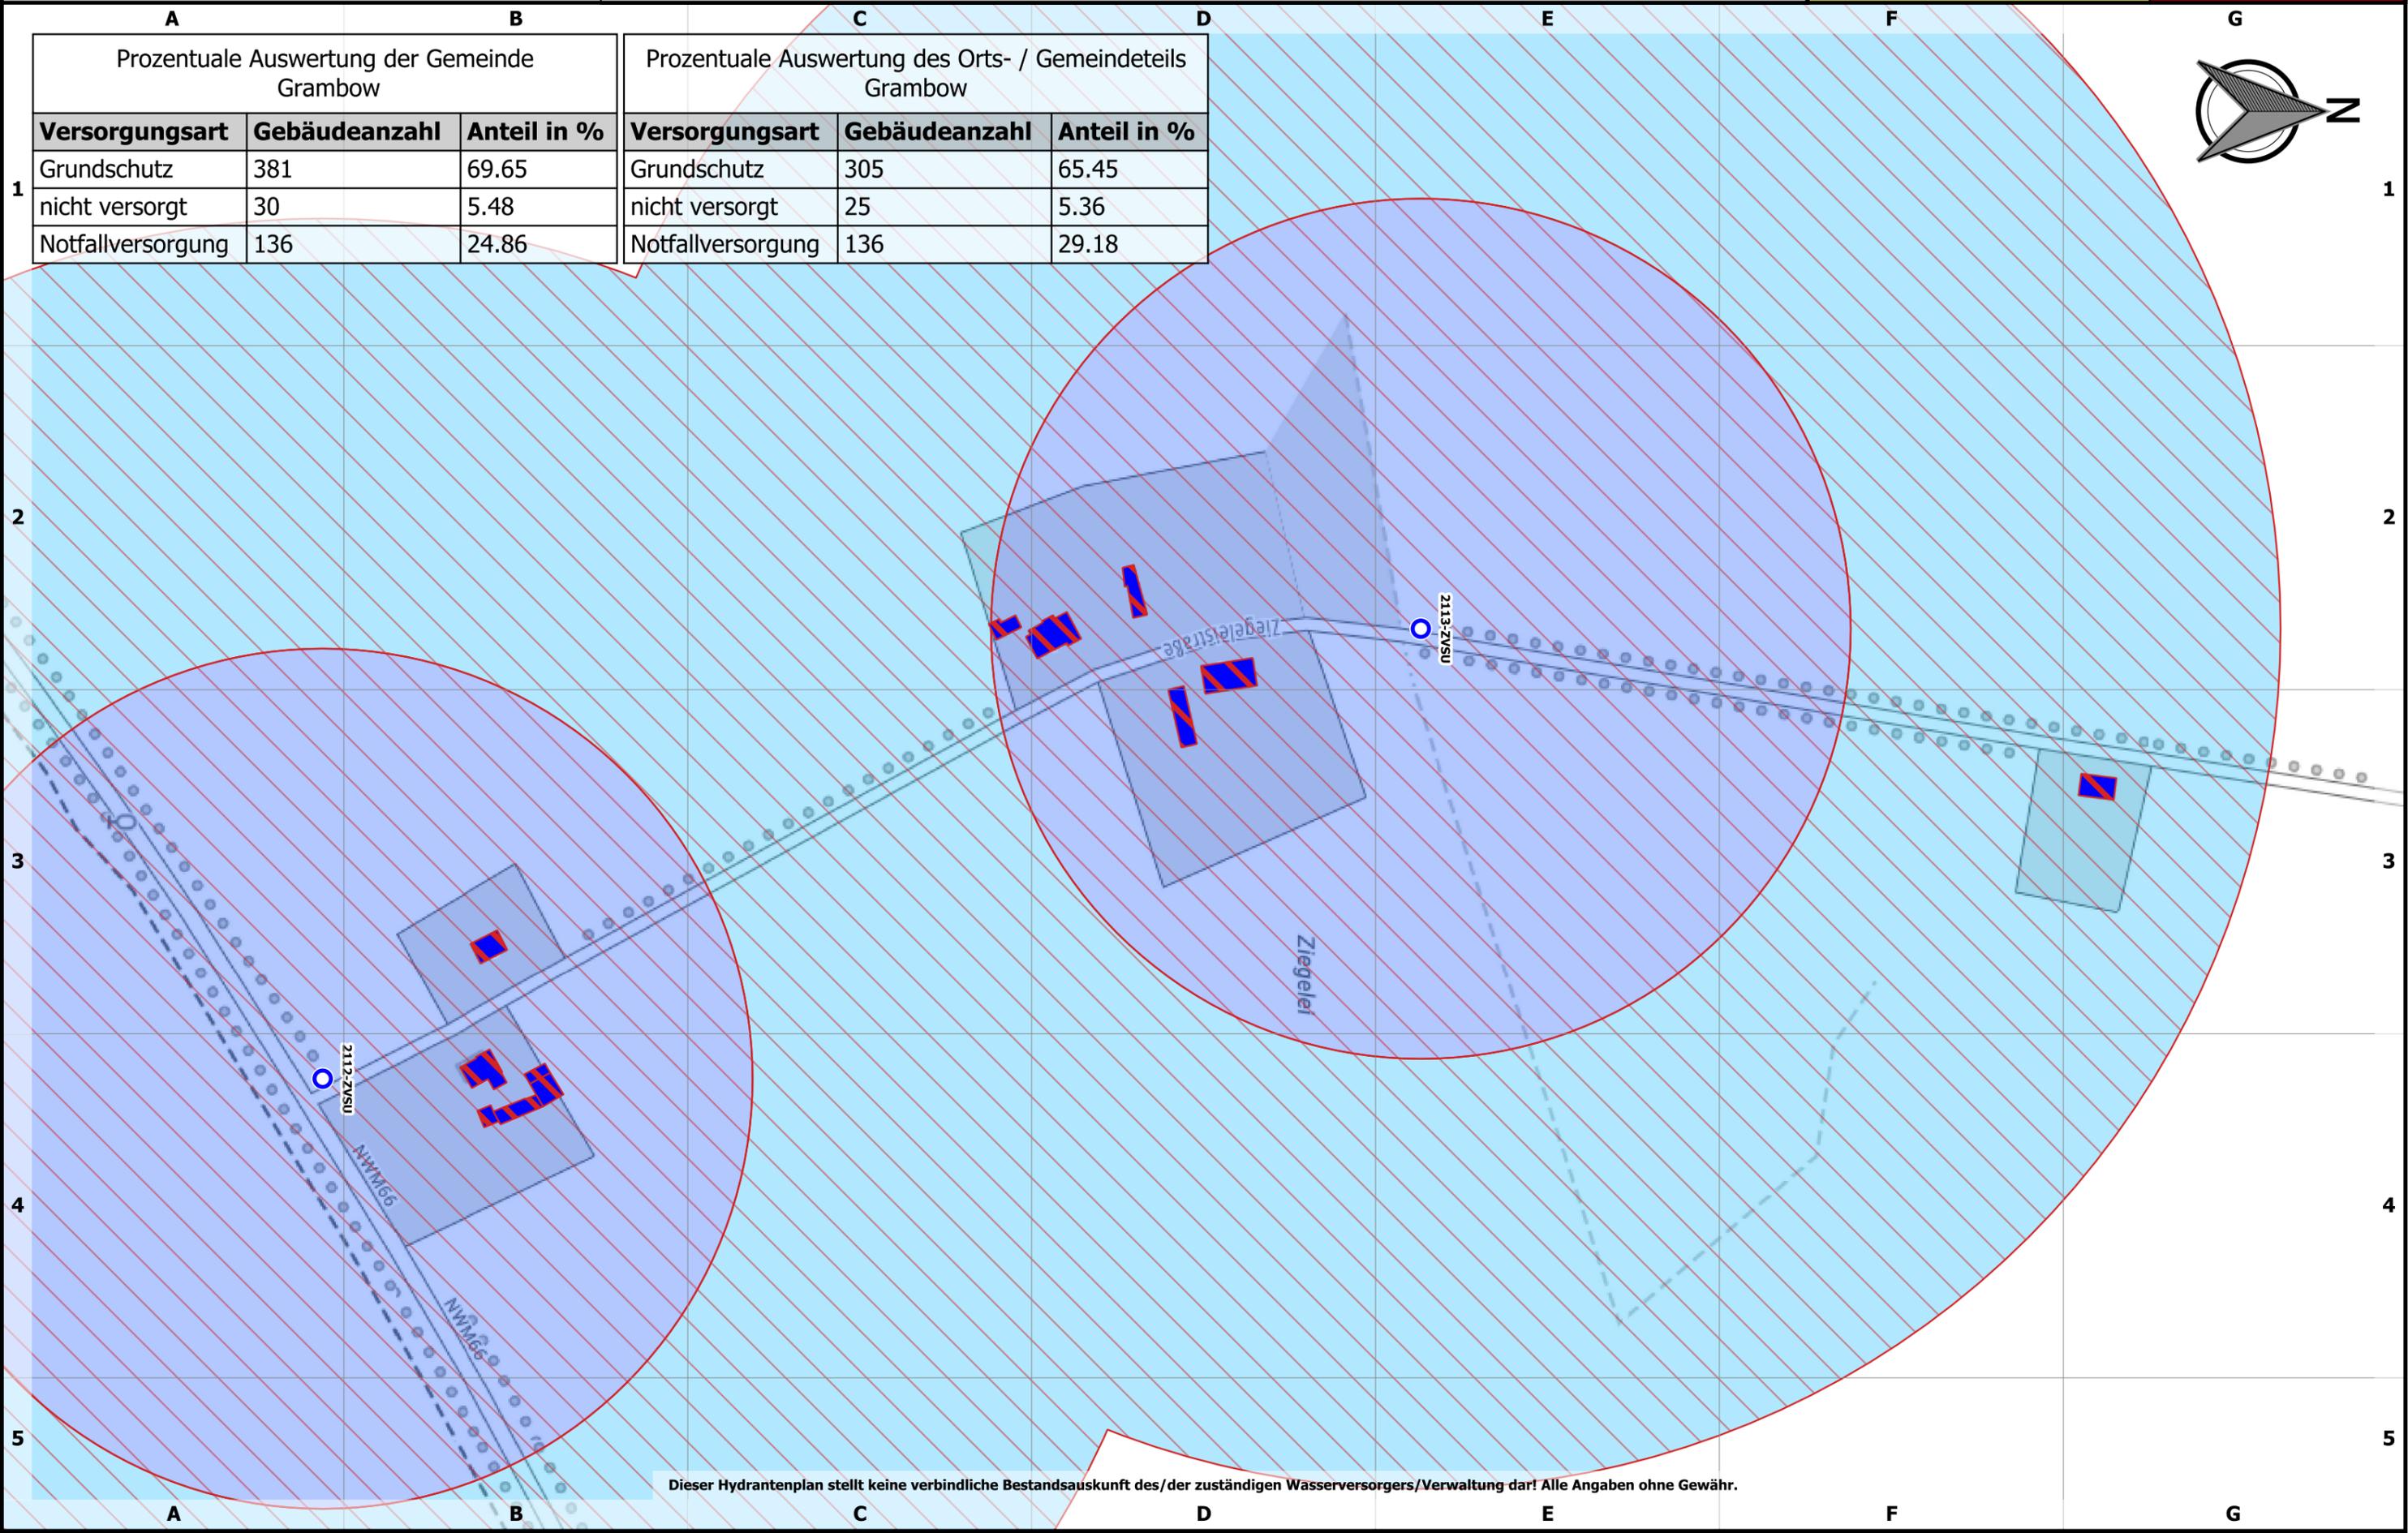





Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Barner Stück		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Notfallversorgung	124	100.00

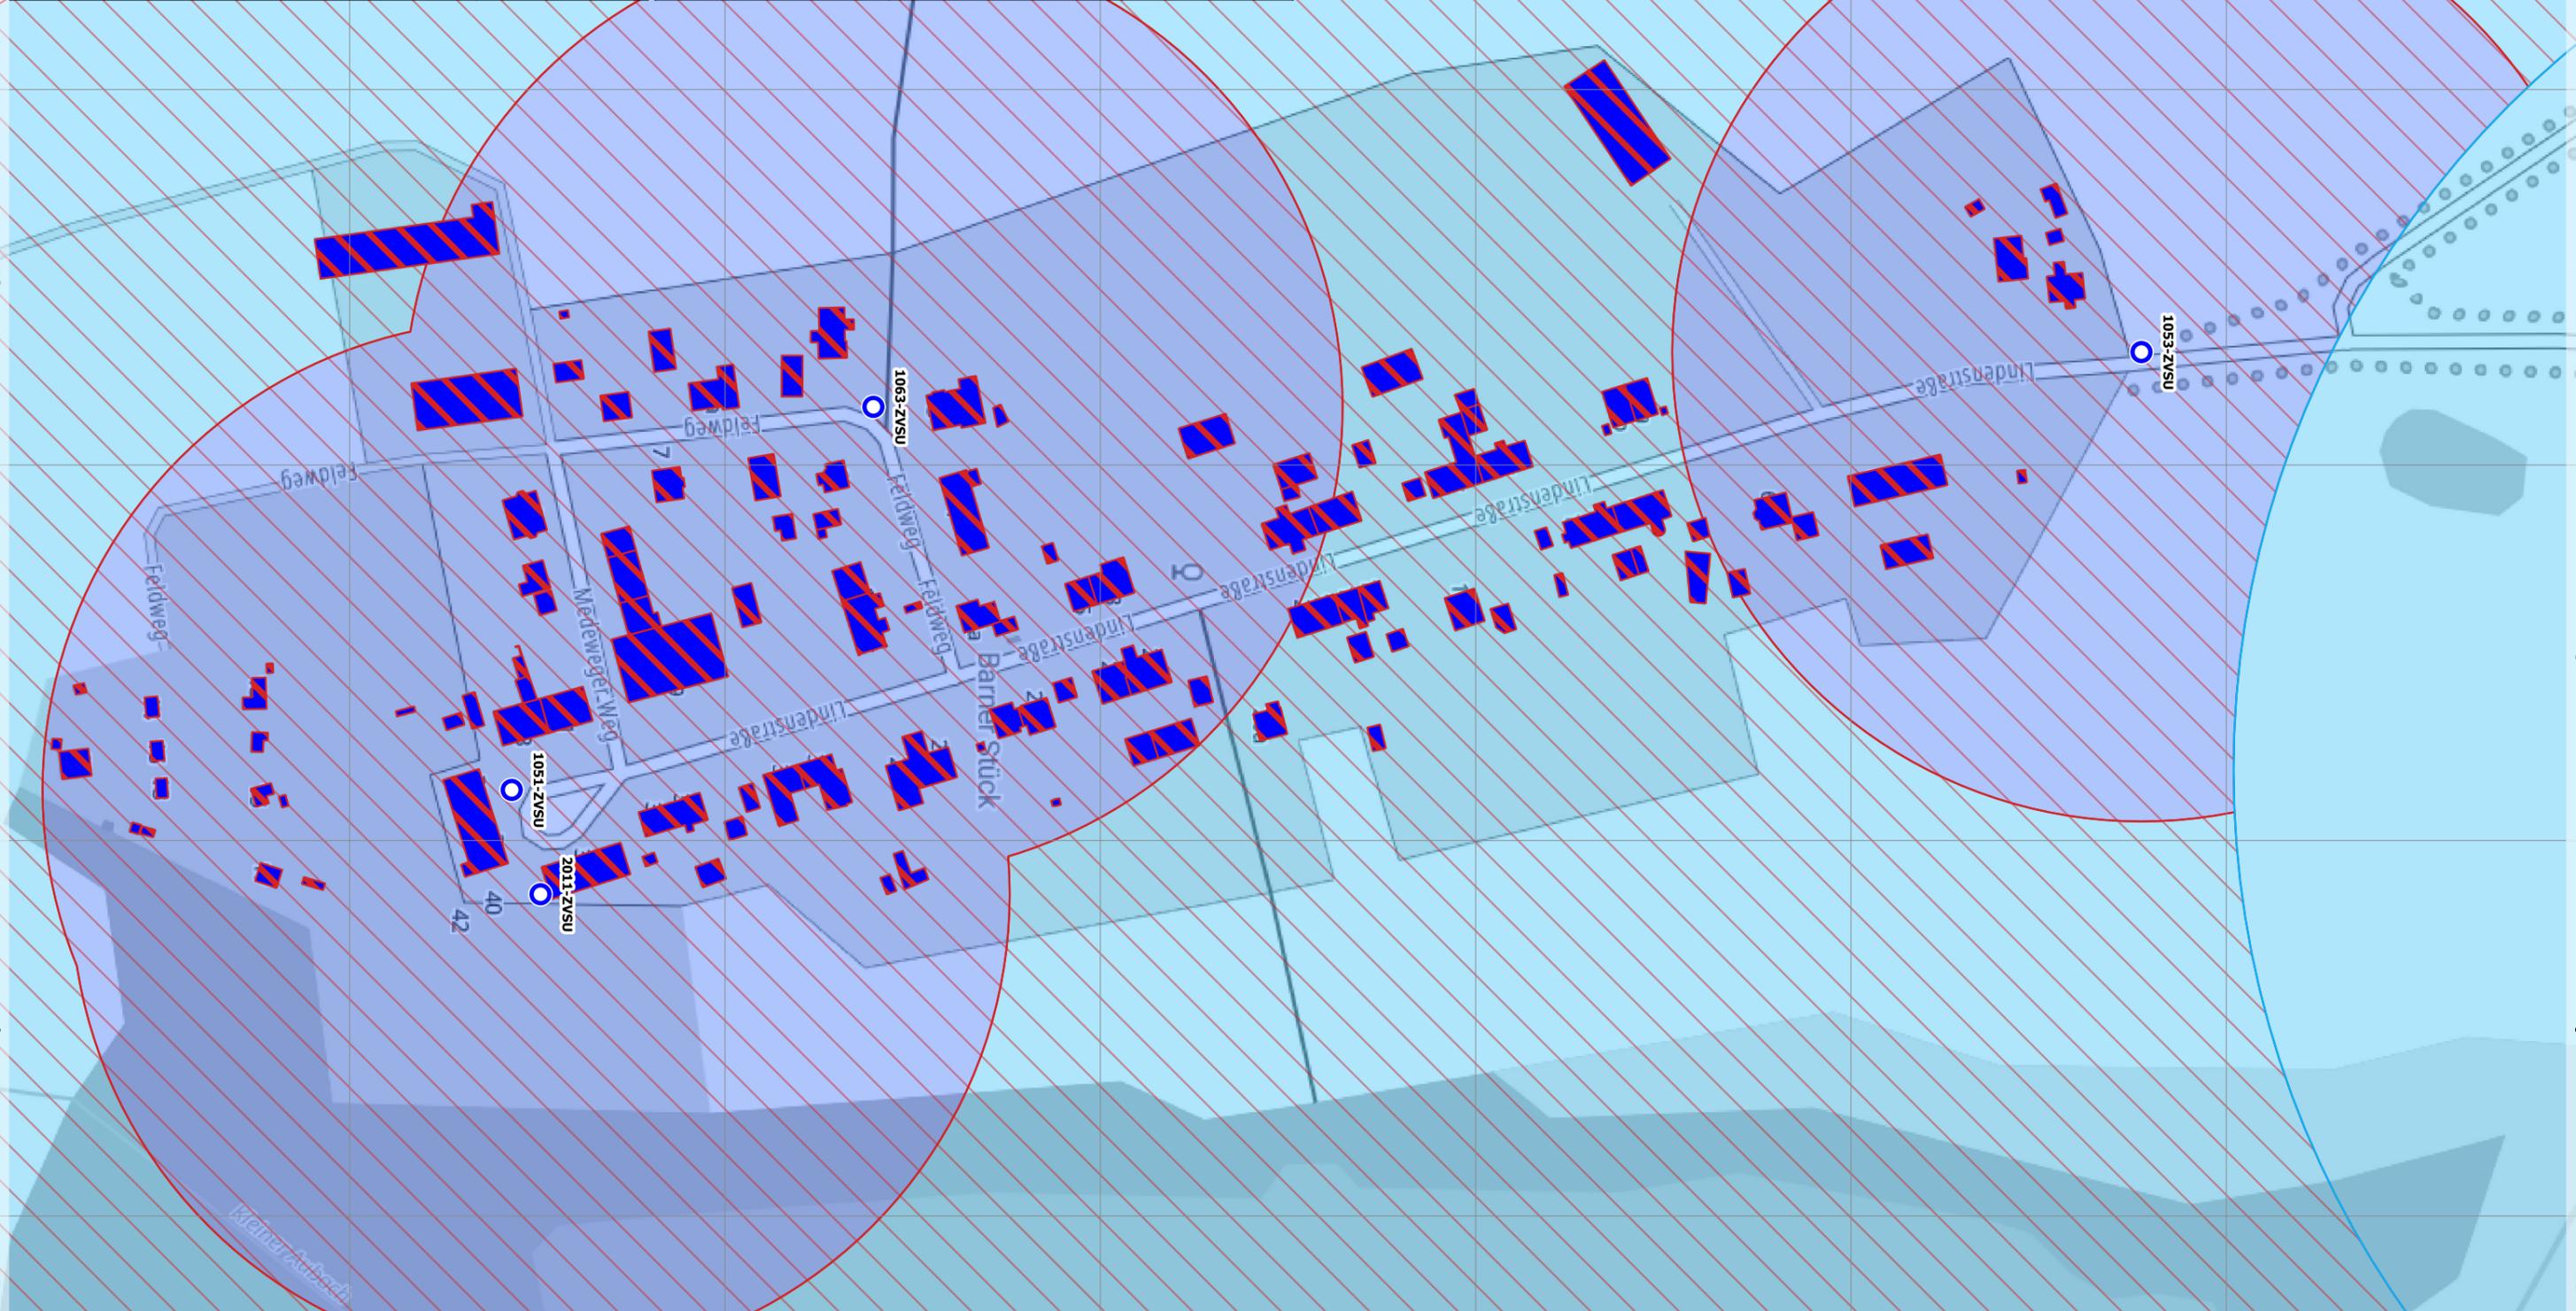

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

440: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	83	50.92
nicht versorgt	17	10.43
Notfallversorgung	63	38.65

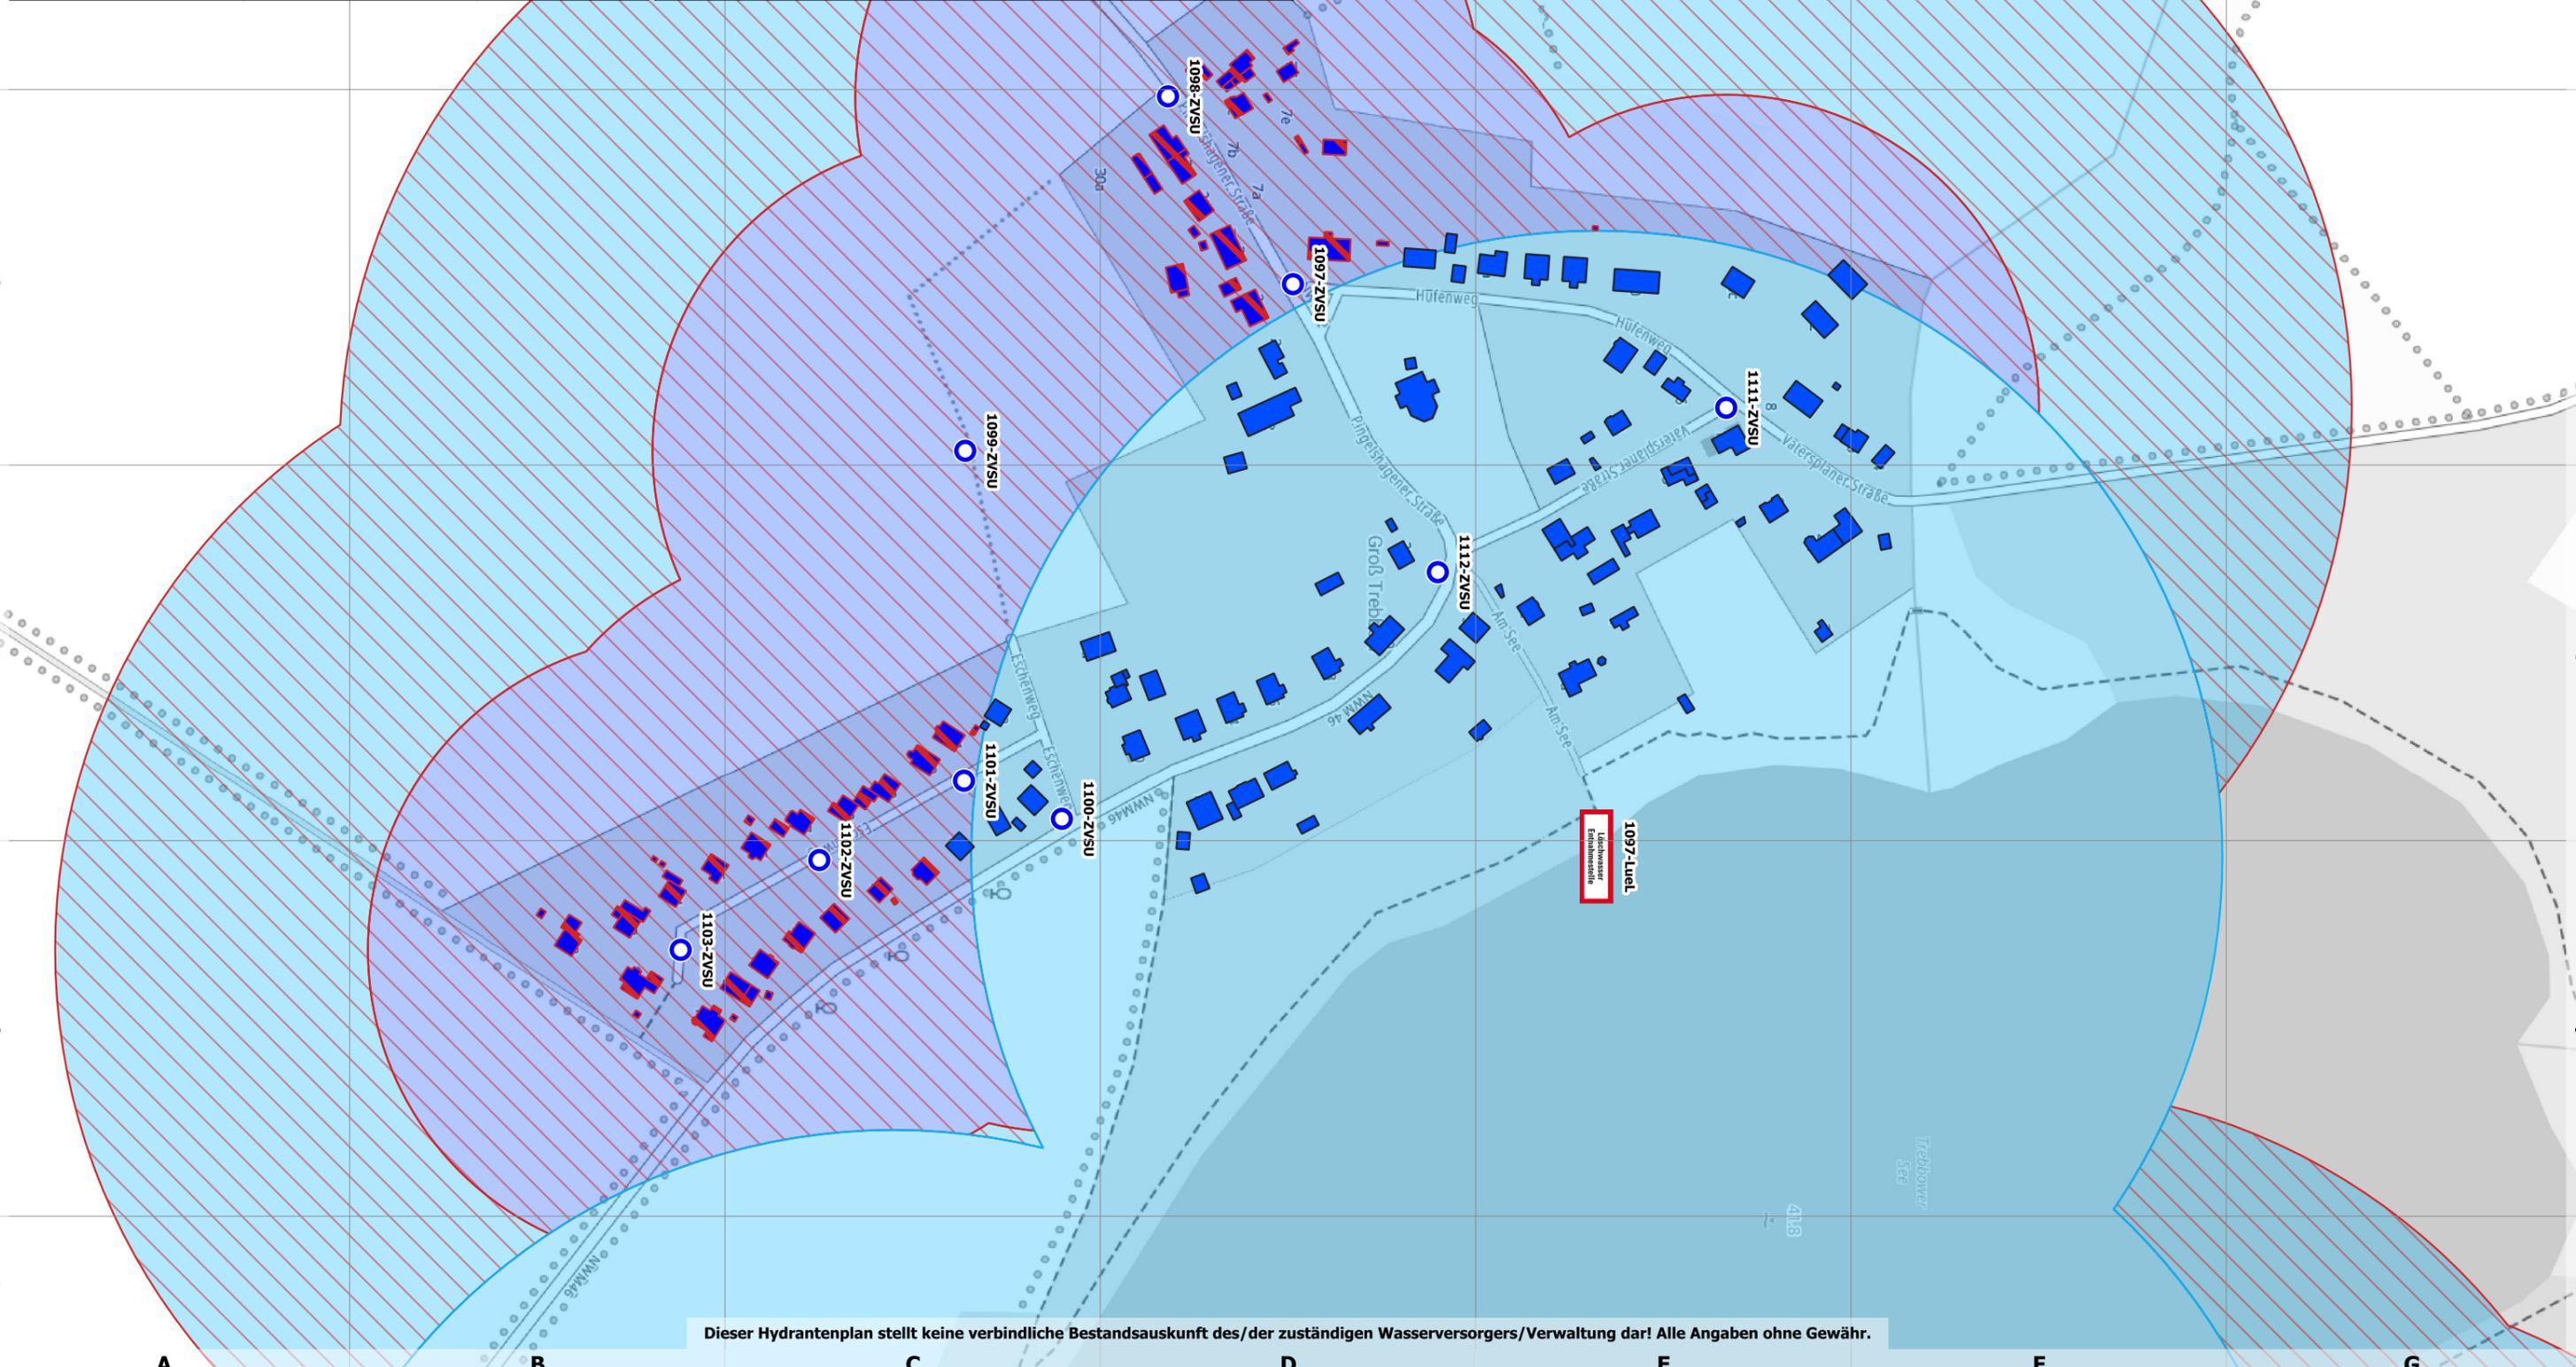

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	83	50.92
nicht versorgt	17	10.43
Notfallversorgung	63	38.65

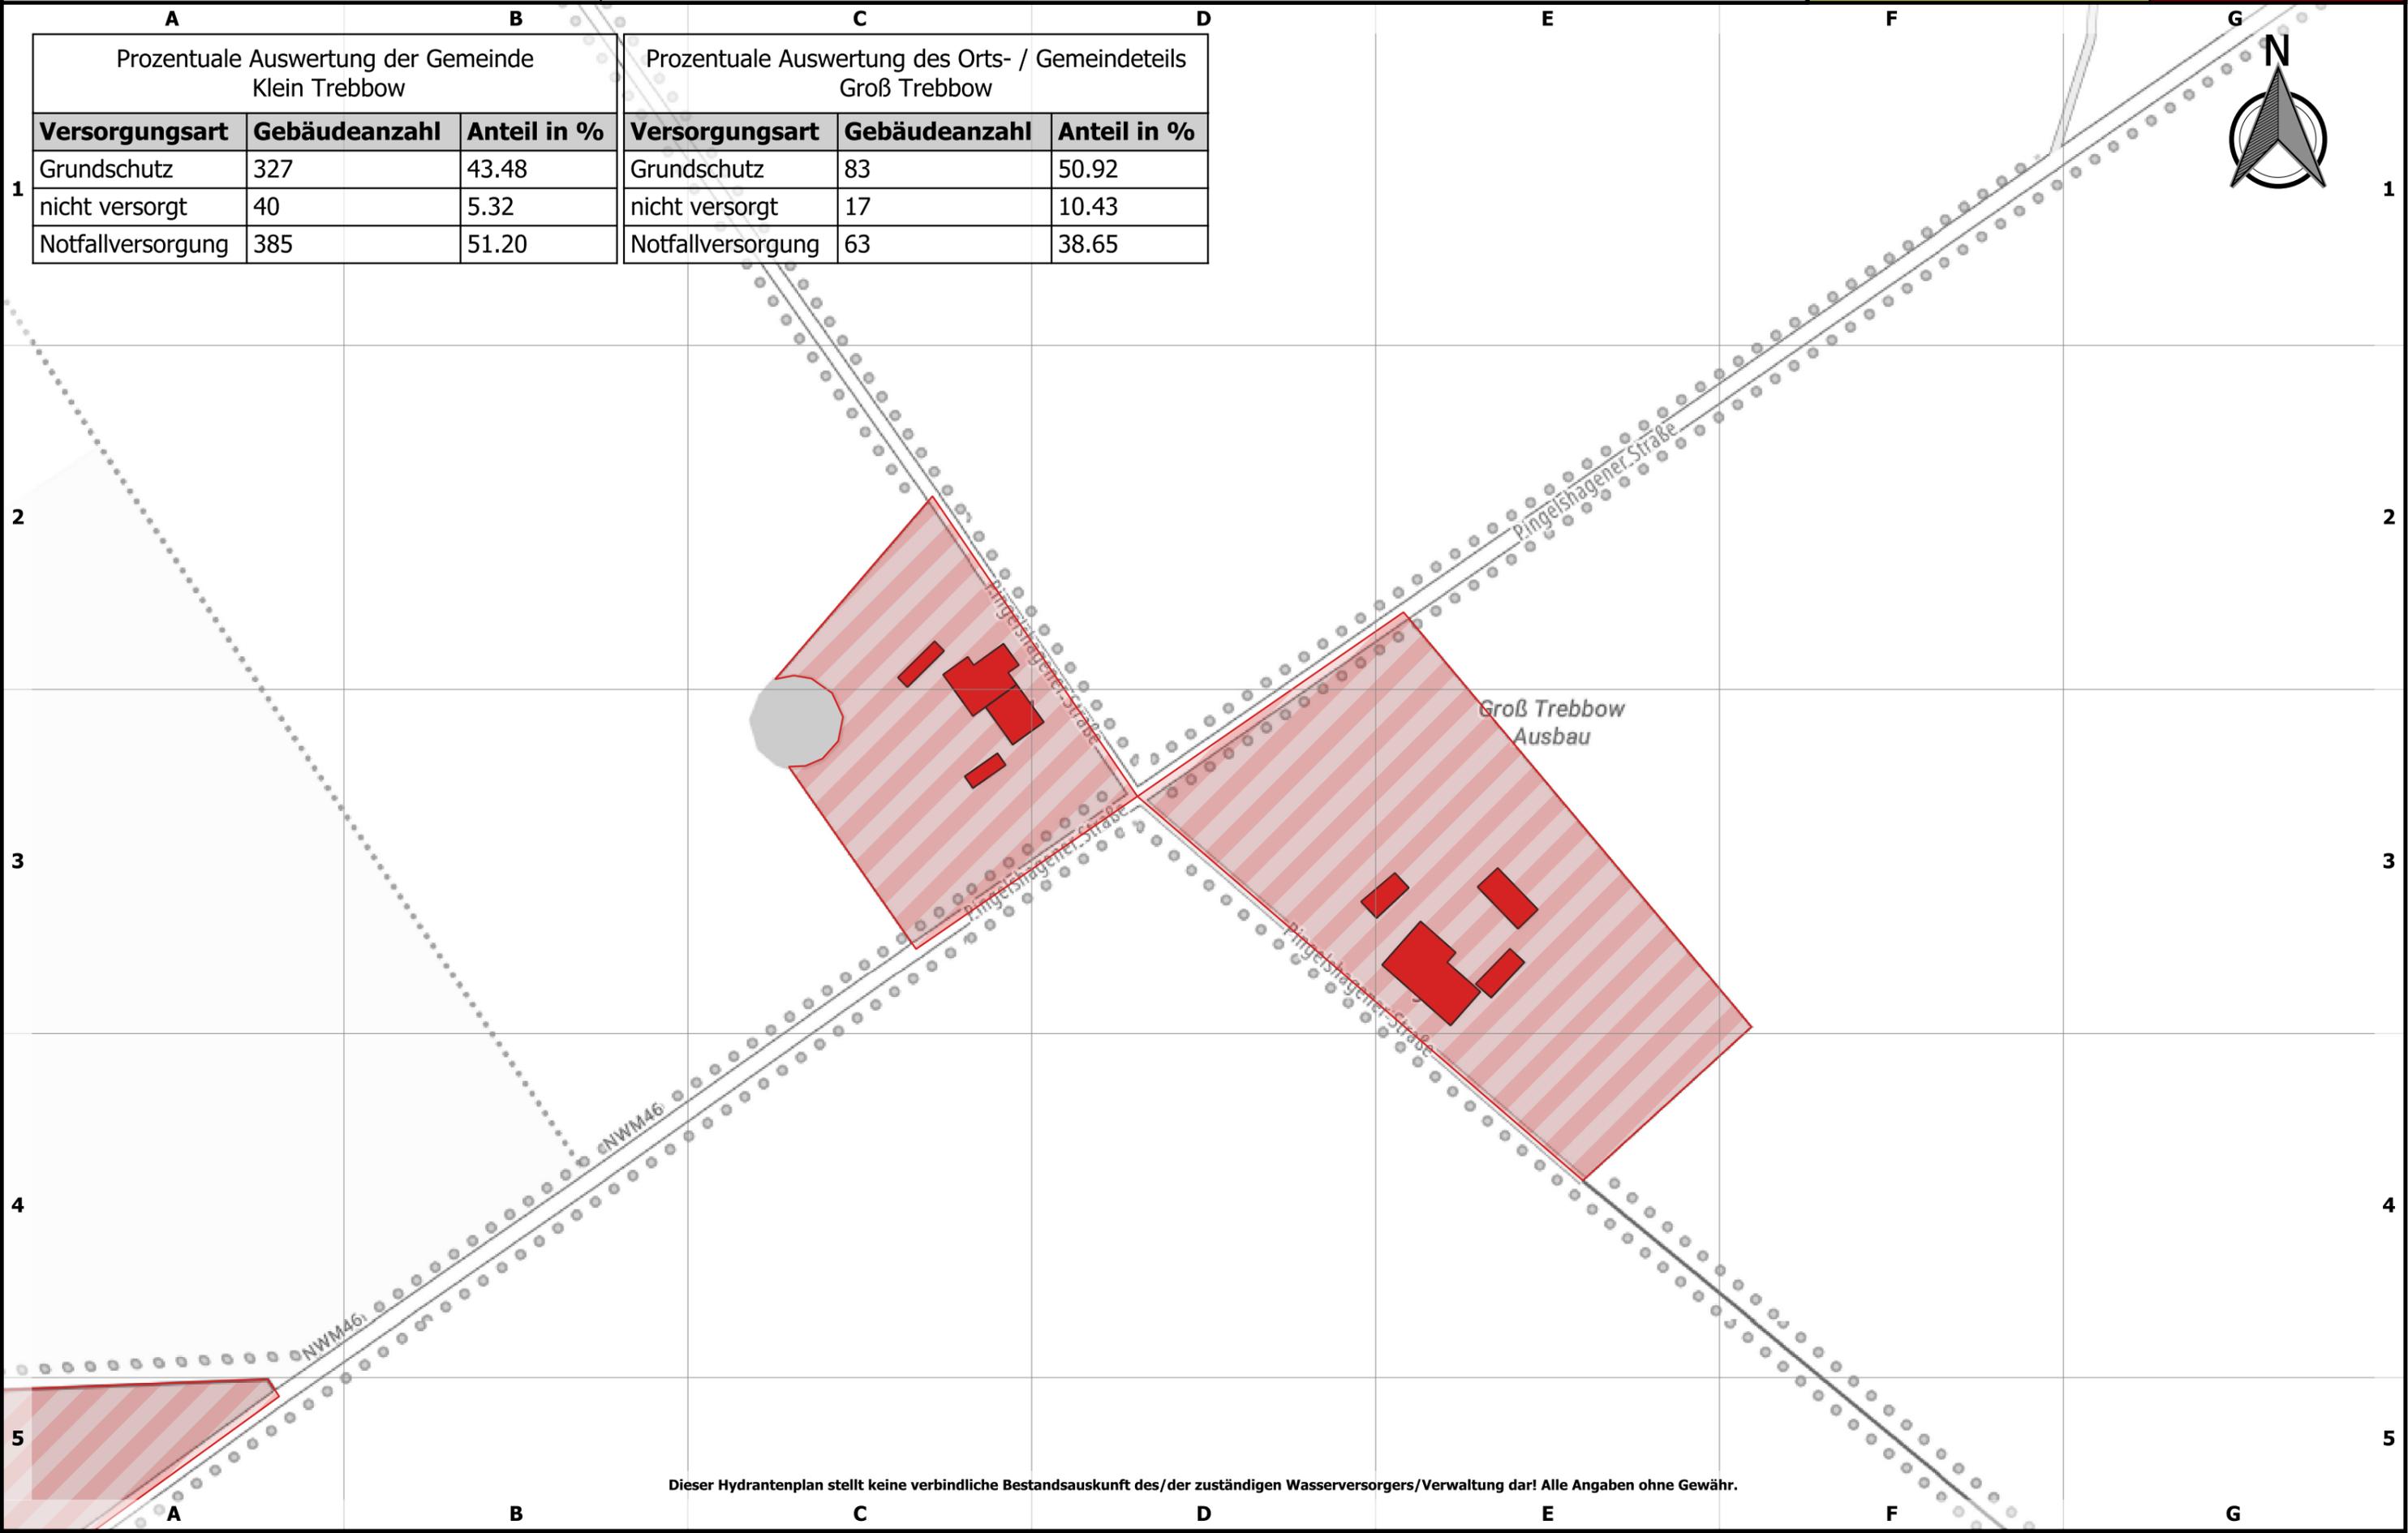

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Kirch Stück

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

444: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kirch Stück		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	79	58.09
nicht versorgt	1	0.74
Notfallversorgung	56	41.18

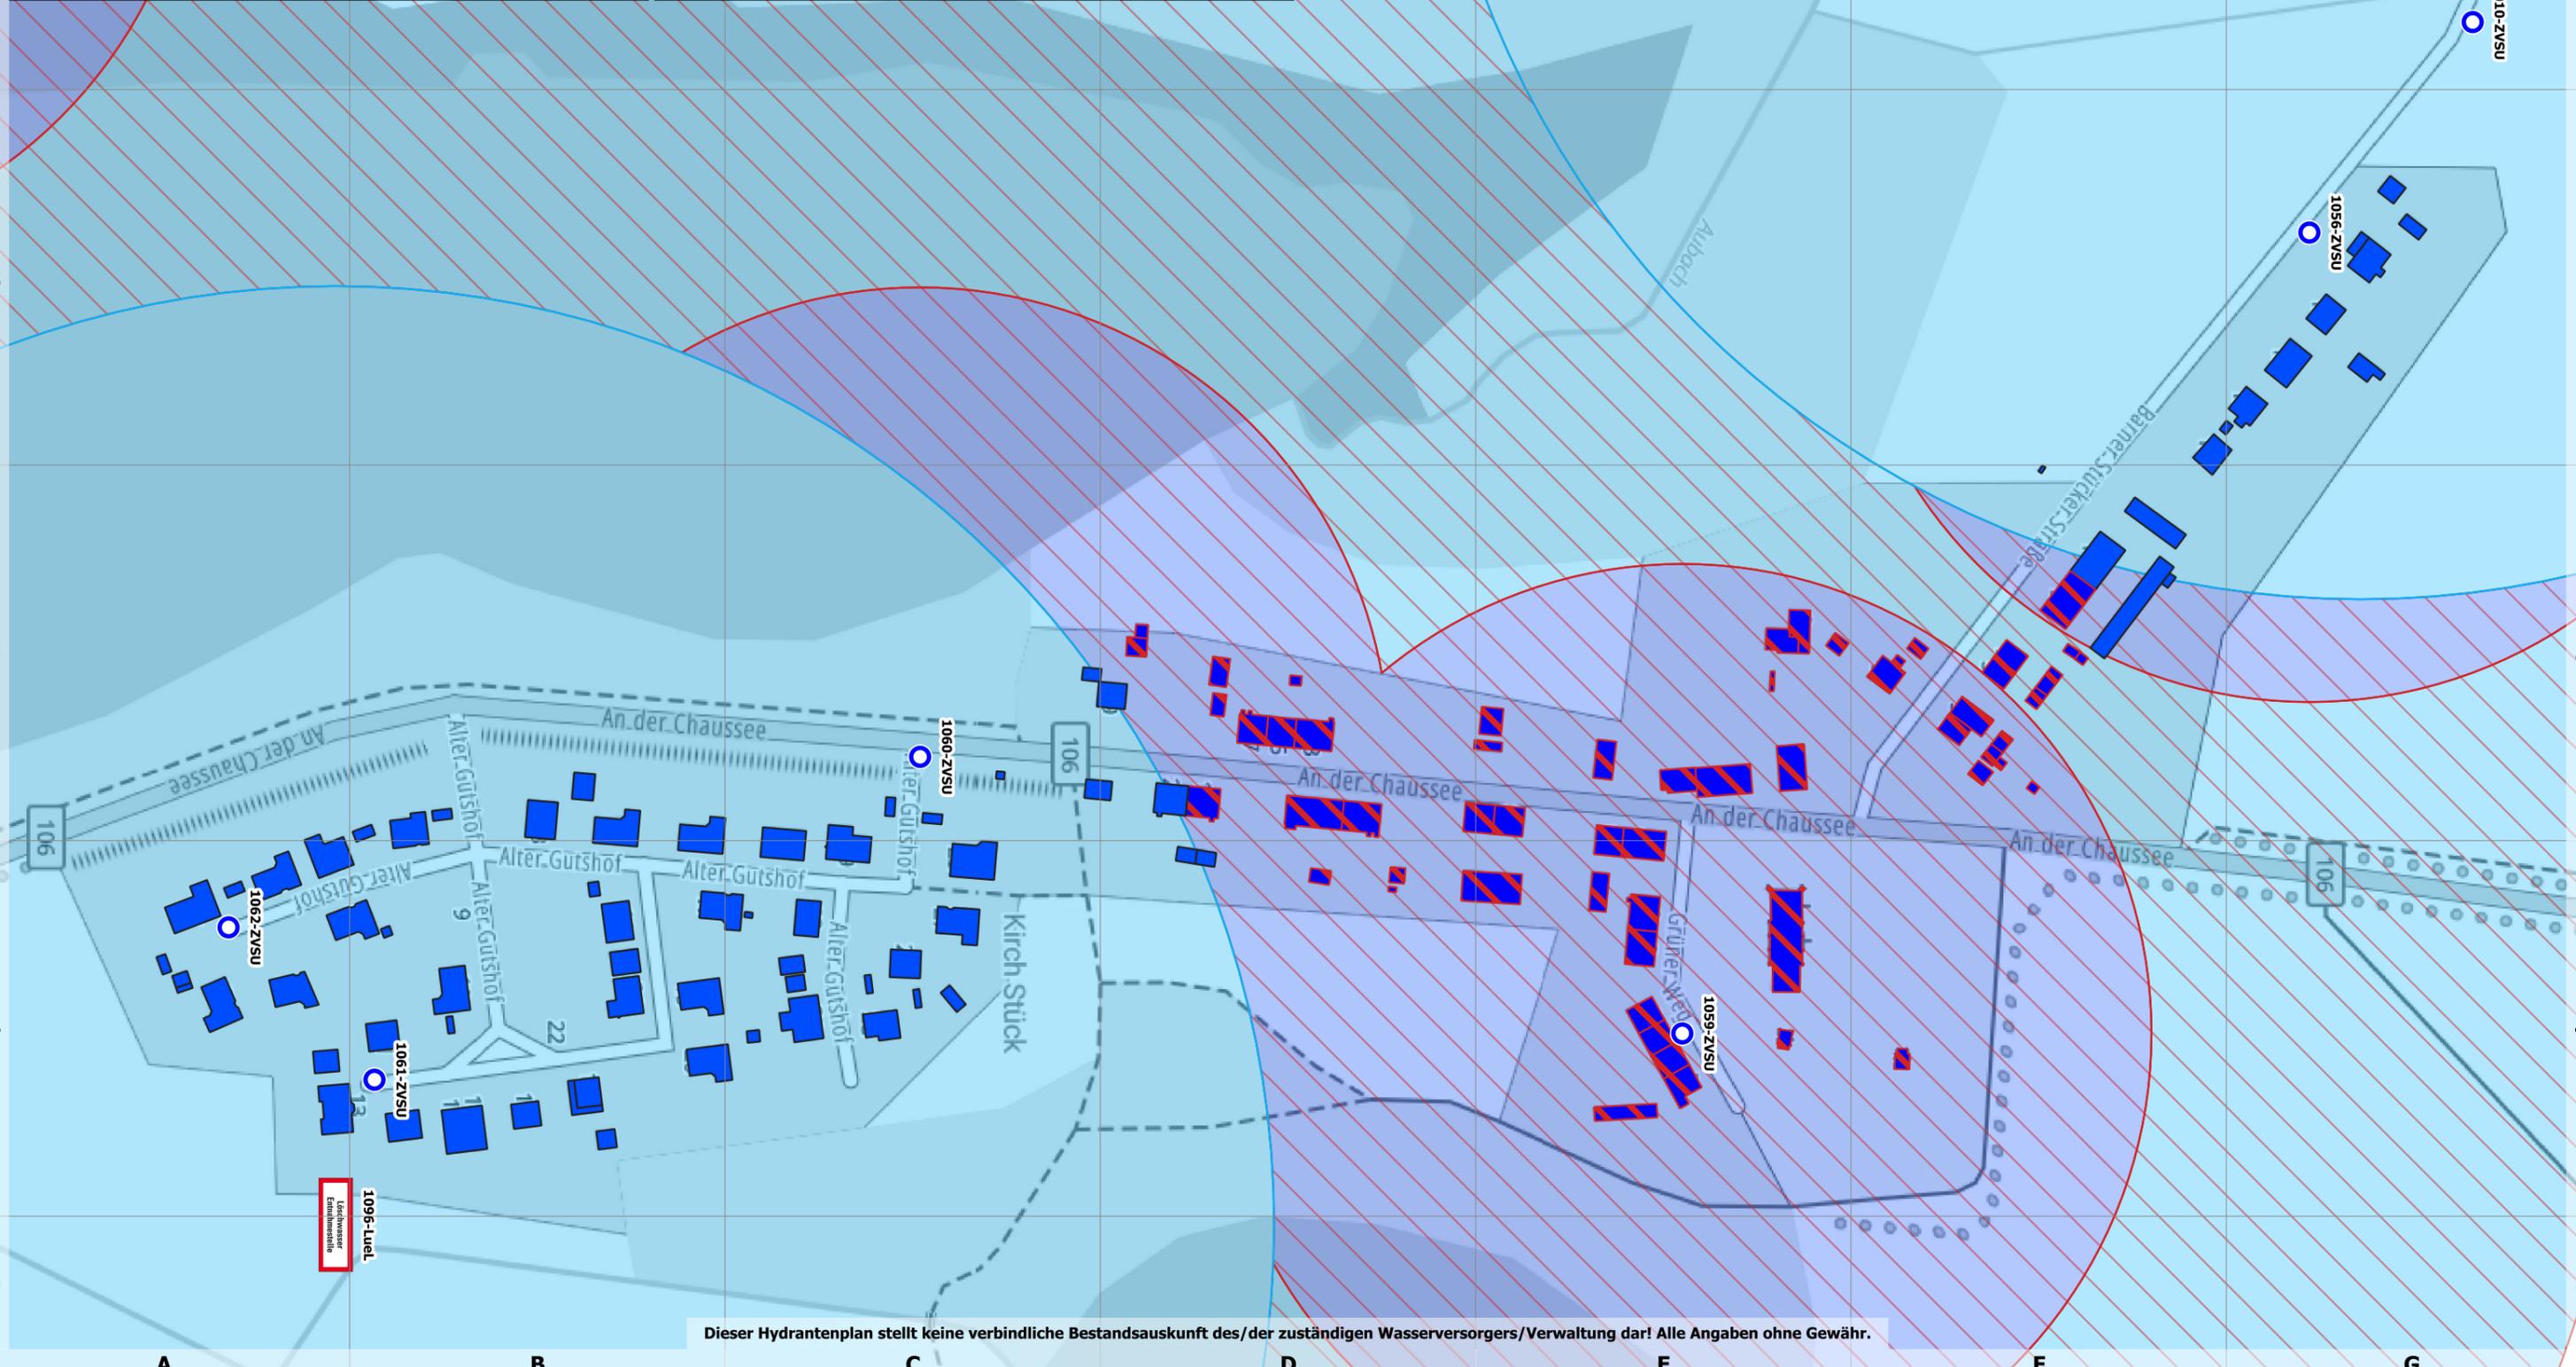

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

446: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	102	42.15
nicht versorgt	8	3.31
Notfallversorgung	132	54.55

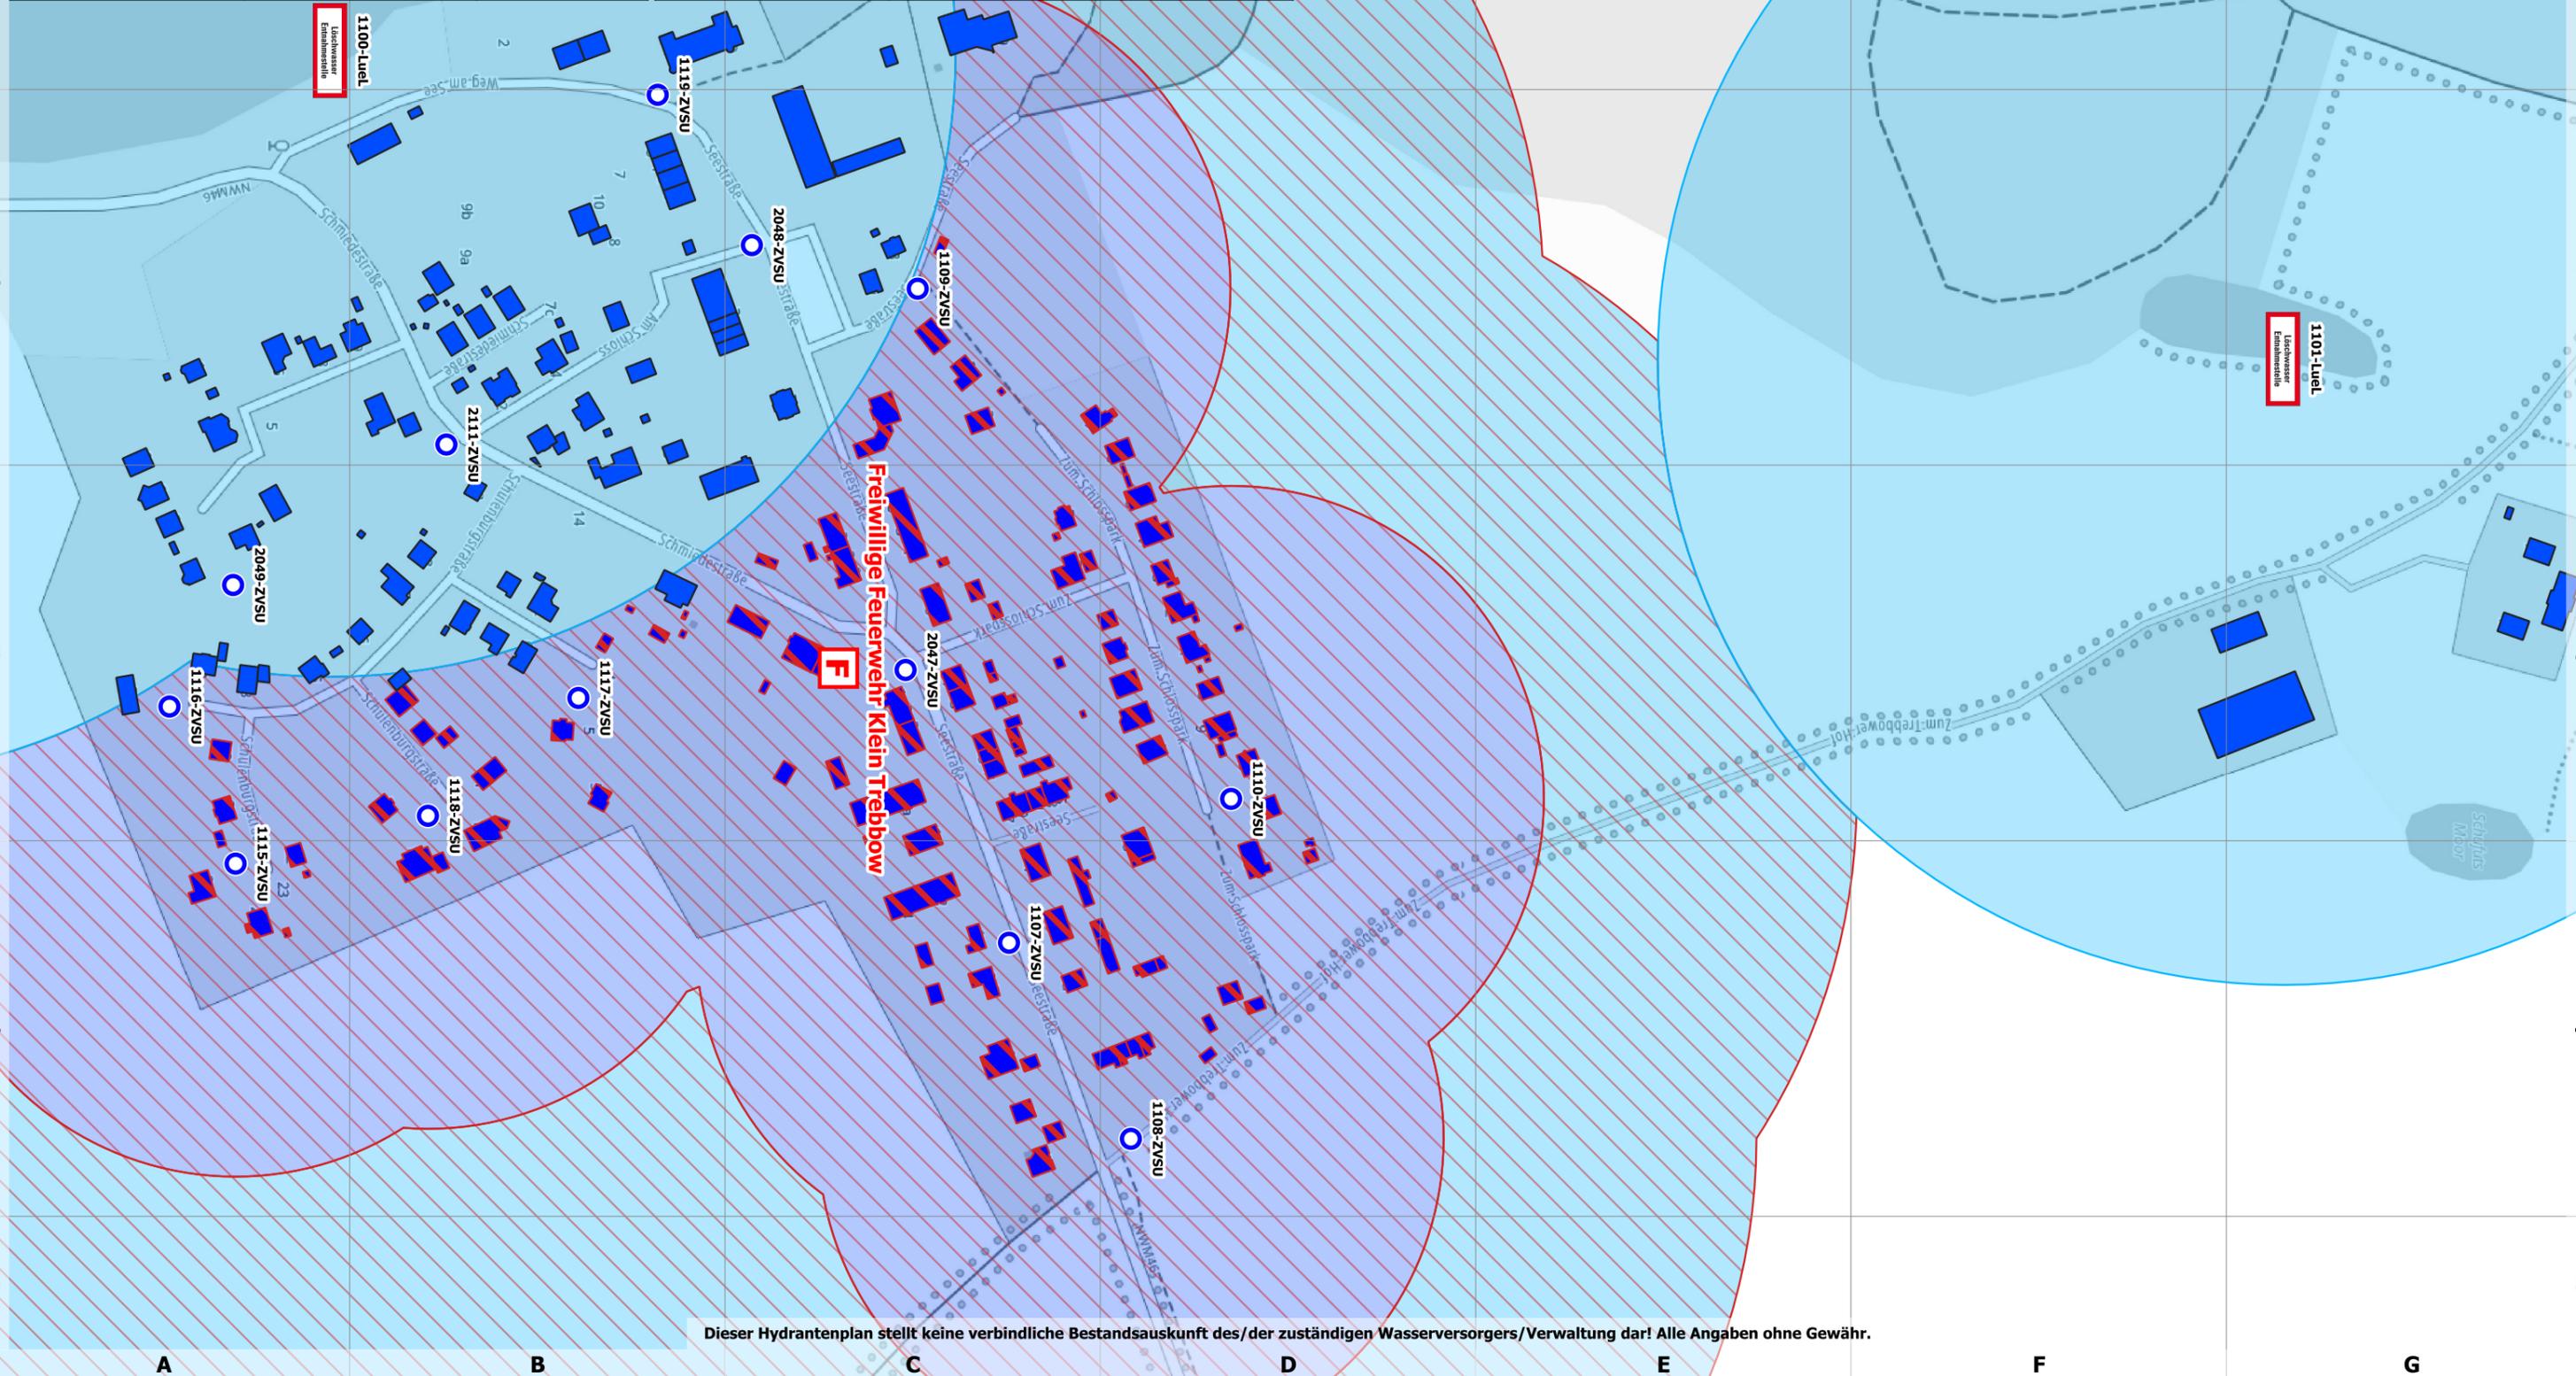


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Moorbrink




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

448: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Moorbrink		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	63	70.00
nicht versorgt	17	18.89
Notfallversorgung	10	11.11

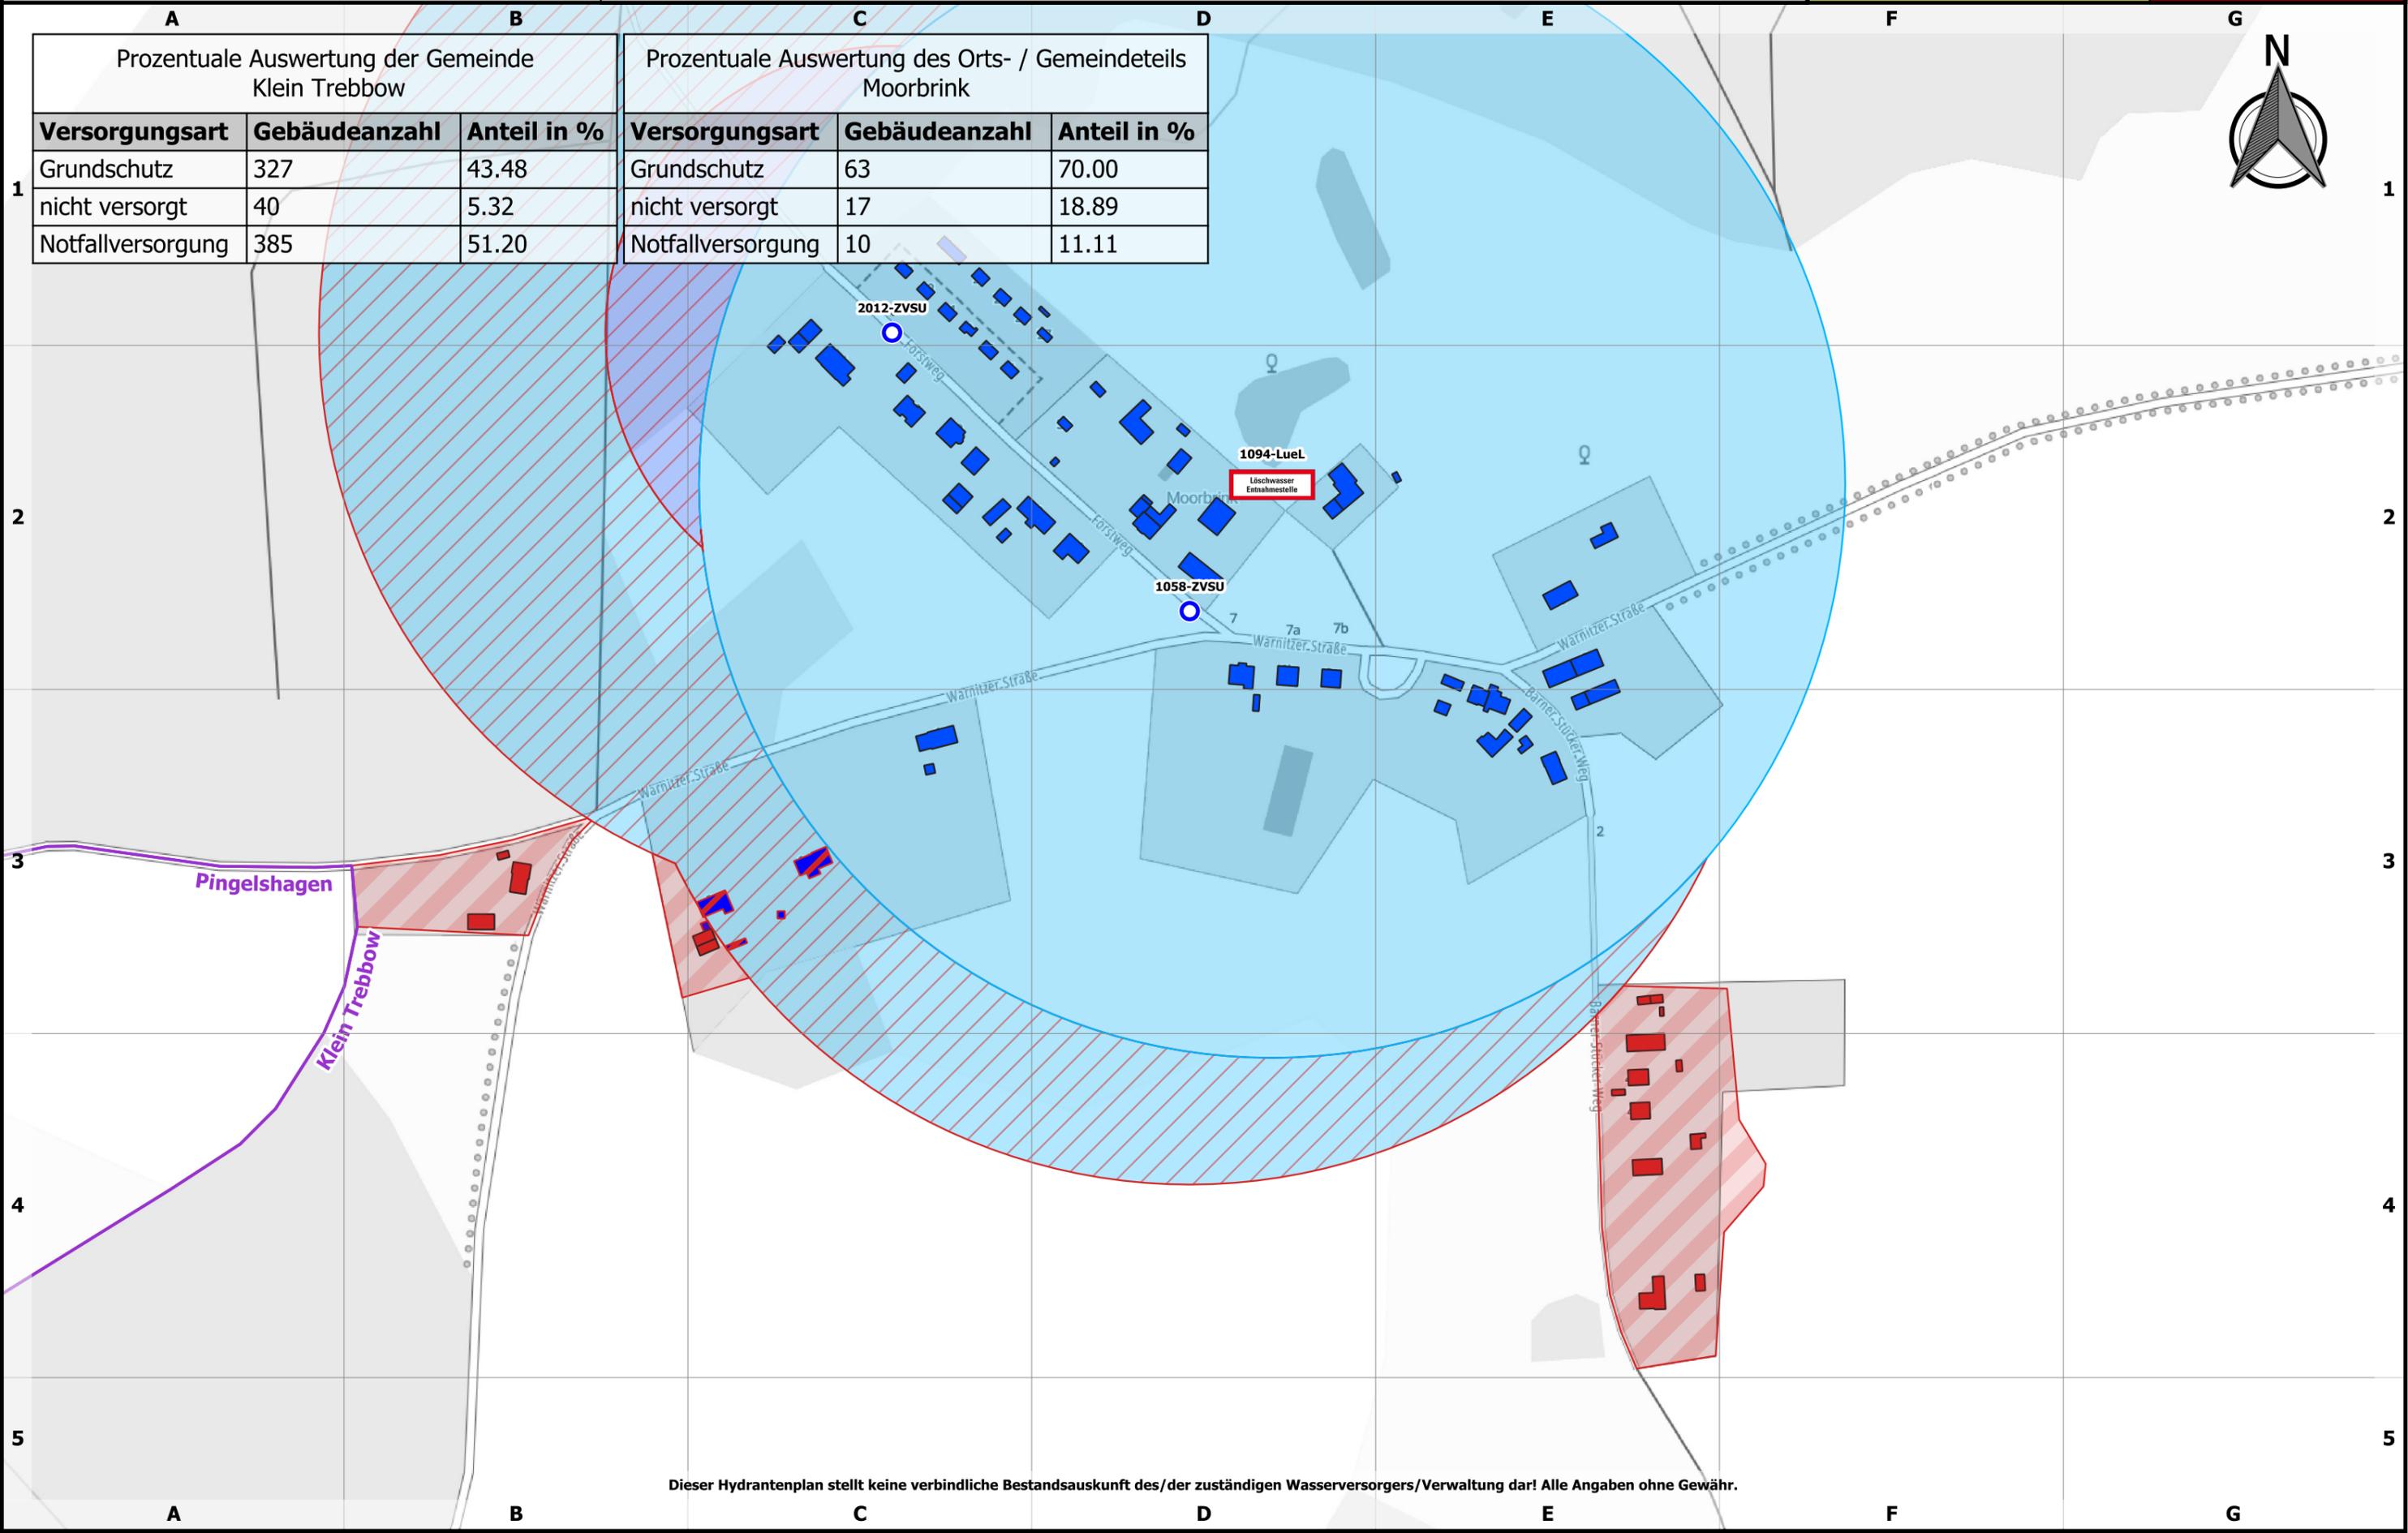

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Klein Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	327	43.48
nicht versorgt	40	5.32
Notfallversorgung	385	51.20

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Trebbow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	83	50.92
nicht versorgt	17	10.43
Notfallversorgung	63	38.65

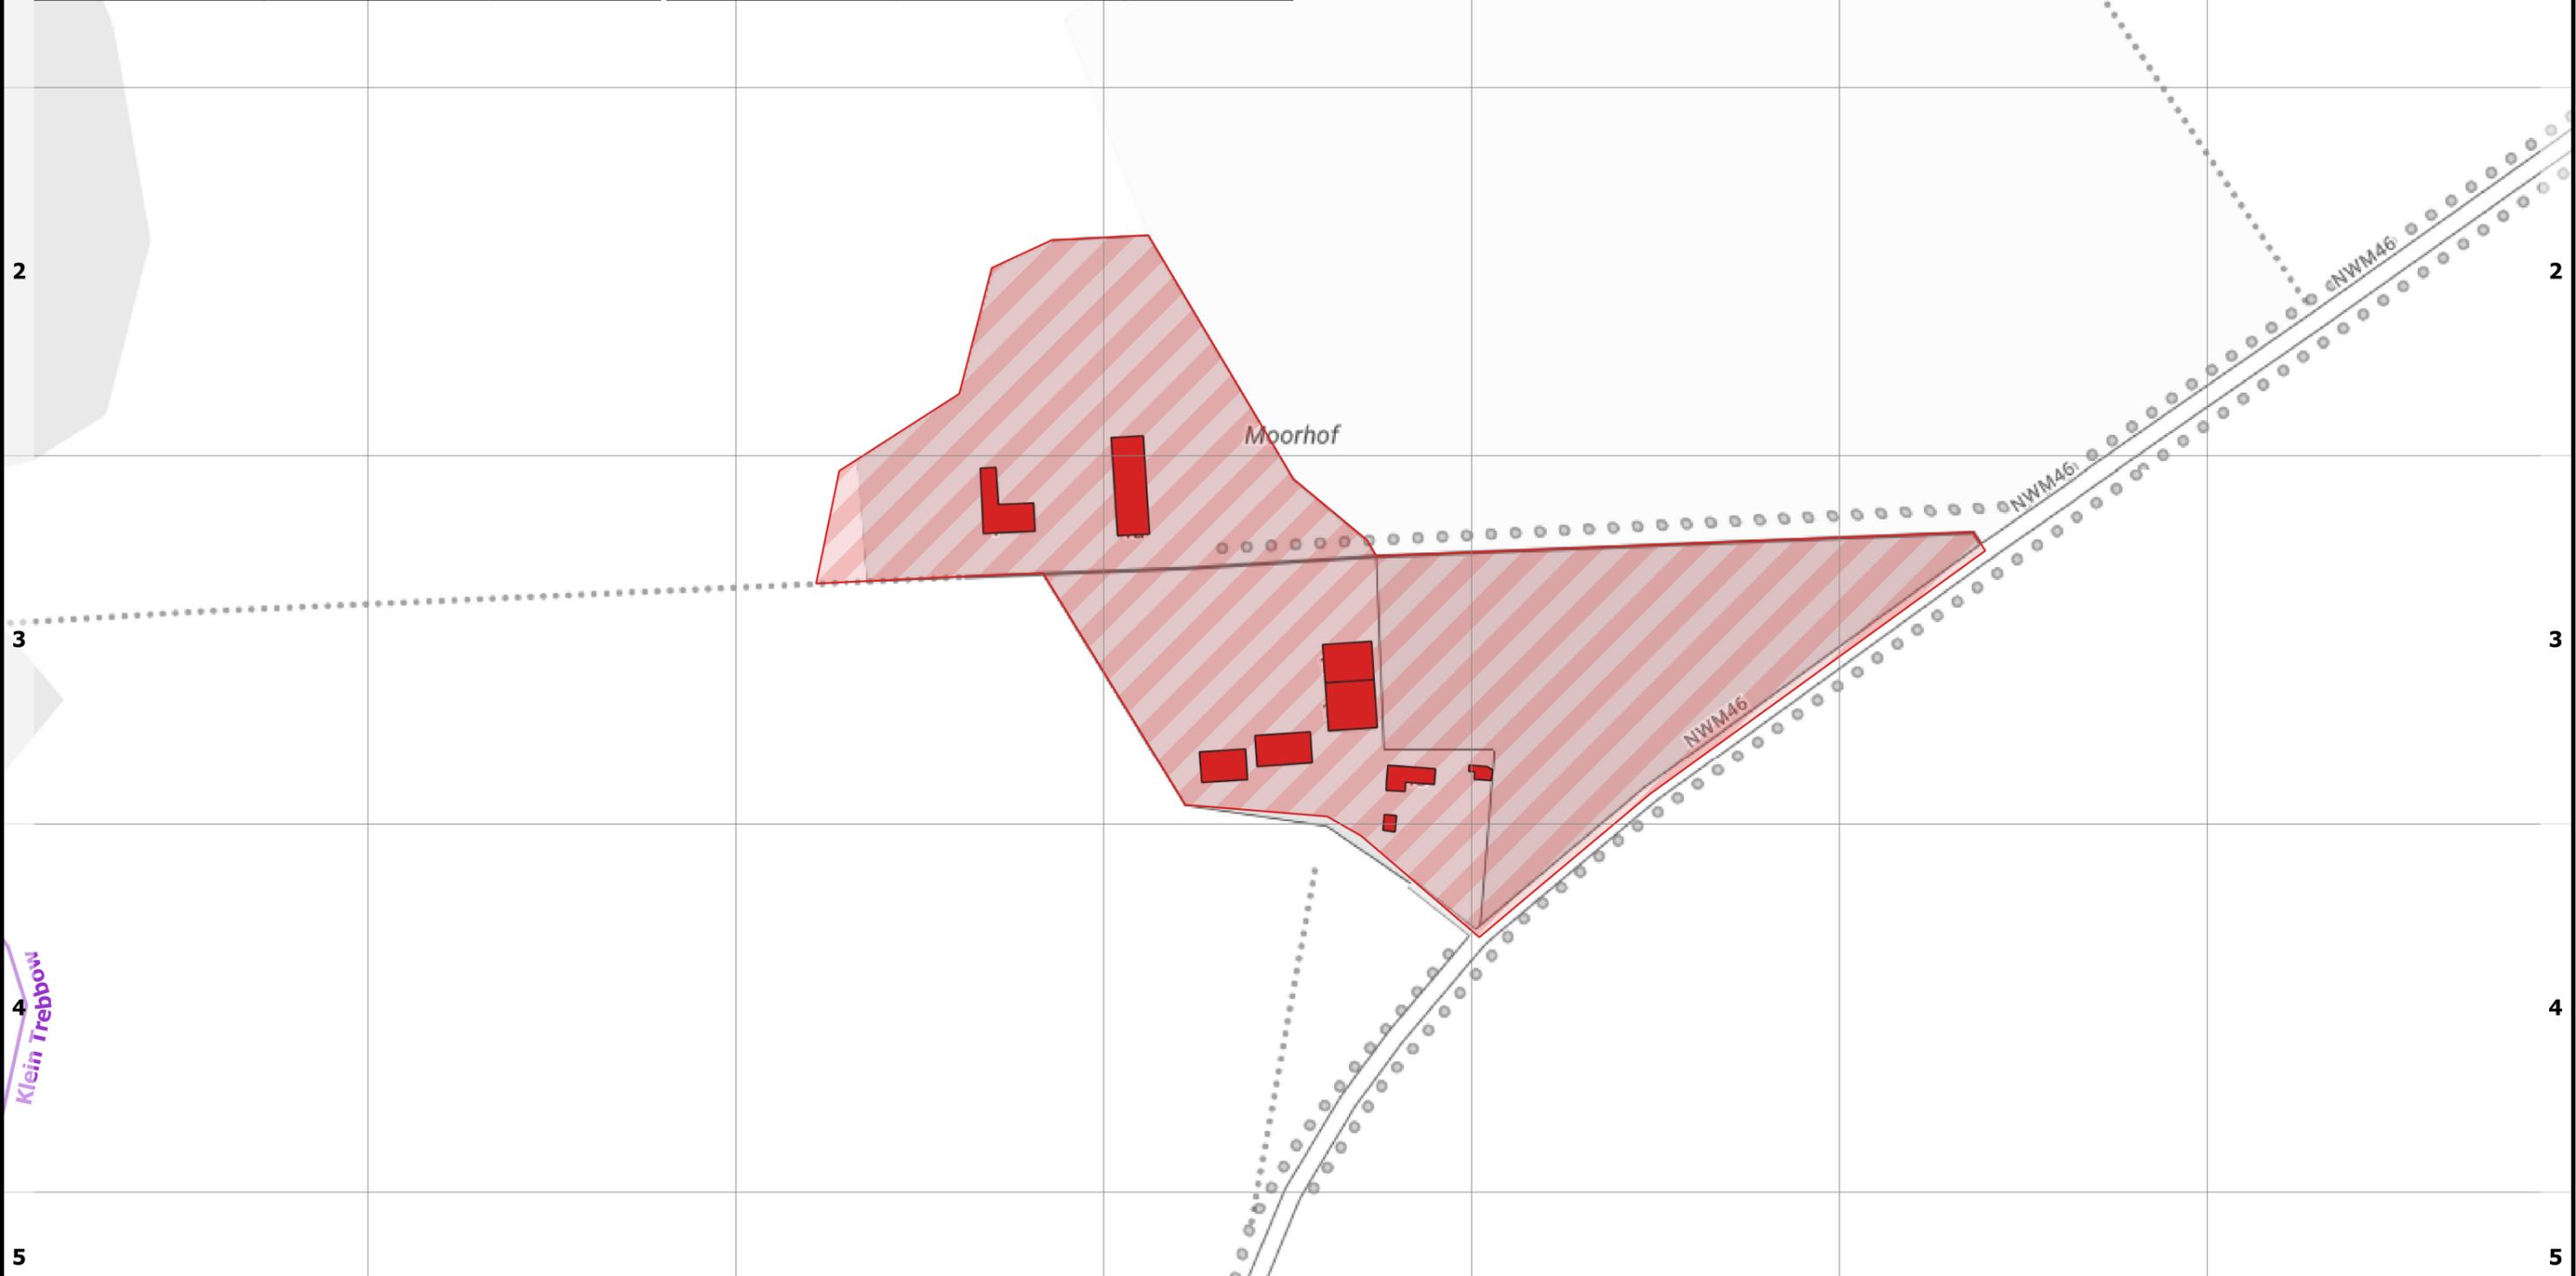

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

460: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Seehof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	442	56.31
nicht versorgt	13	1.66
Notfallversorgung	330	42.04

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Hundorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	99	32.78
nicht versorgt	12	3.97
Notfallversorgung	191	63.25

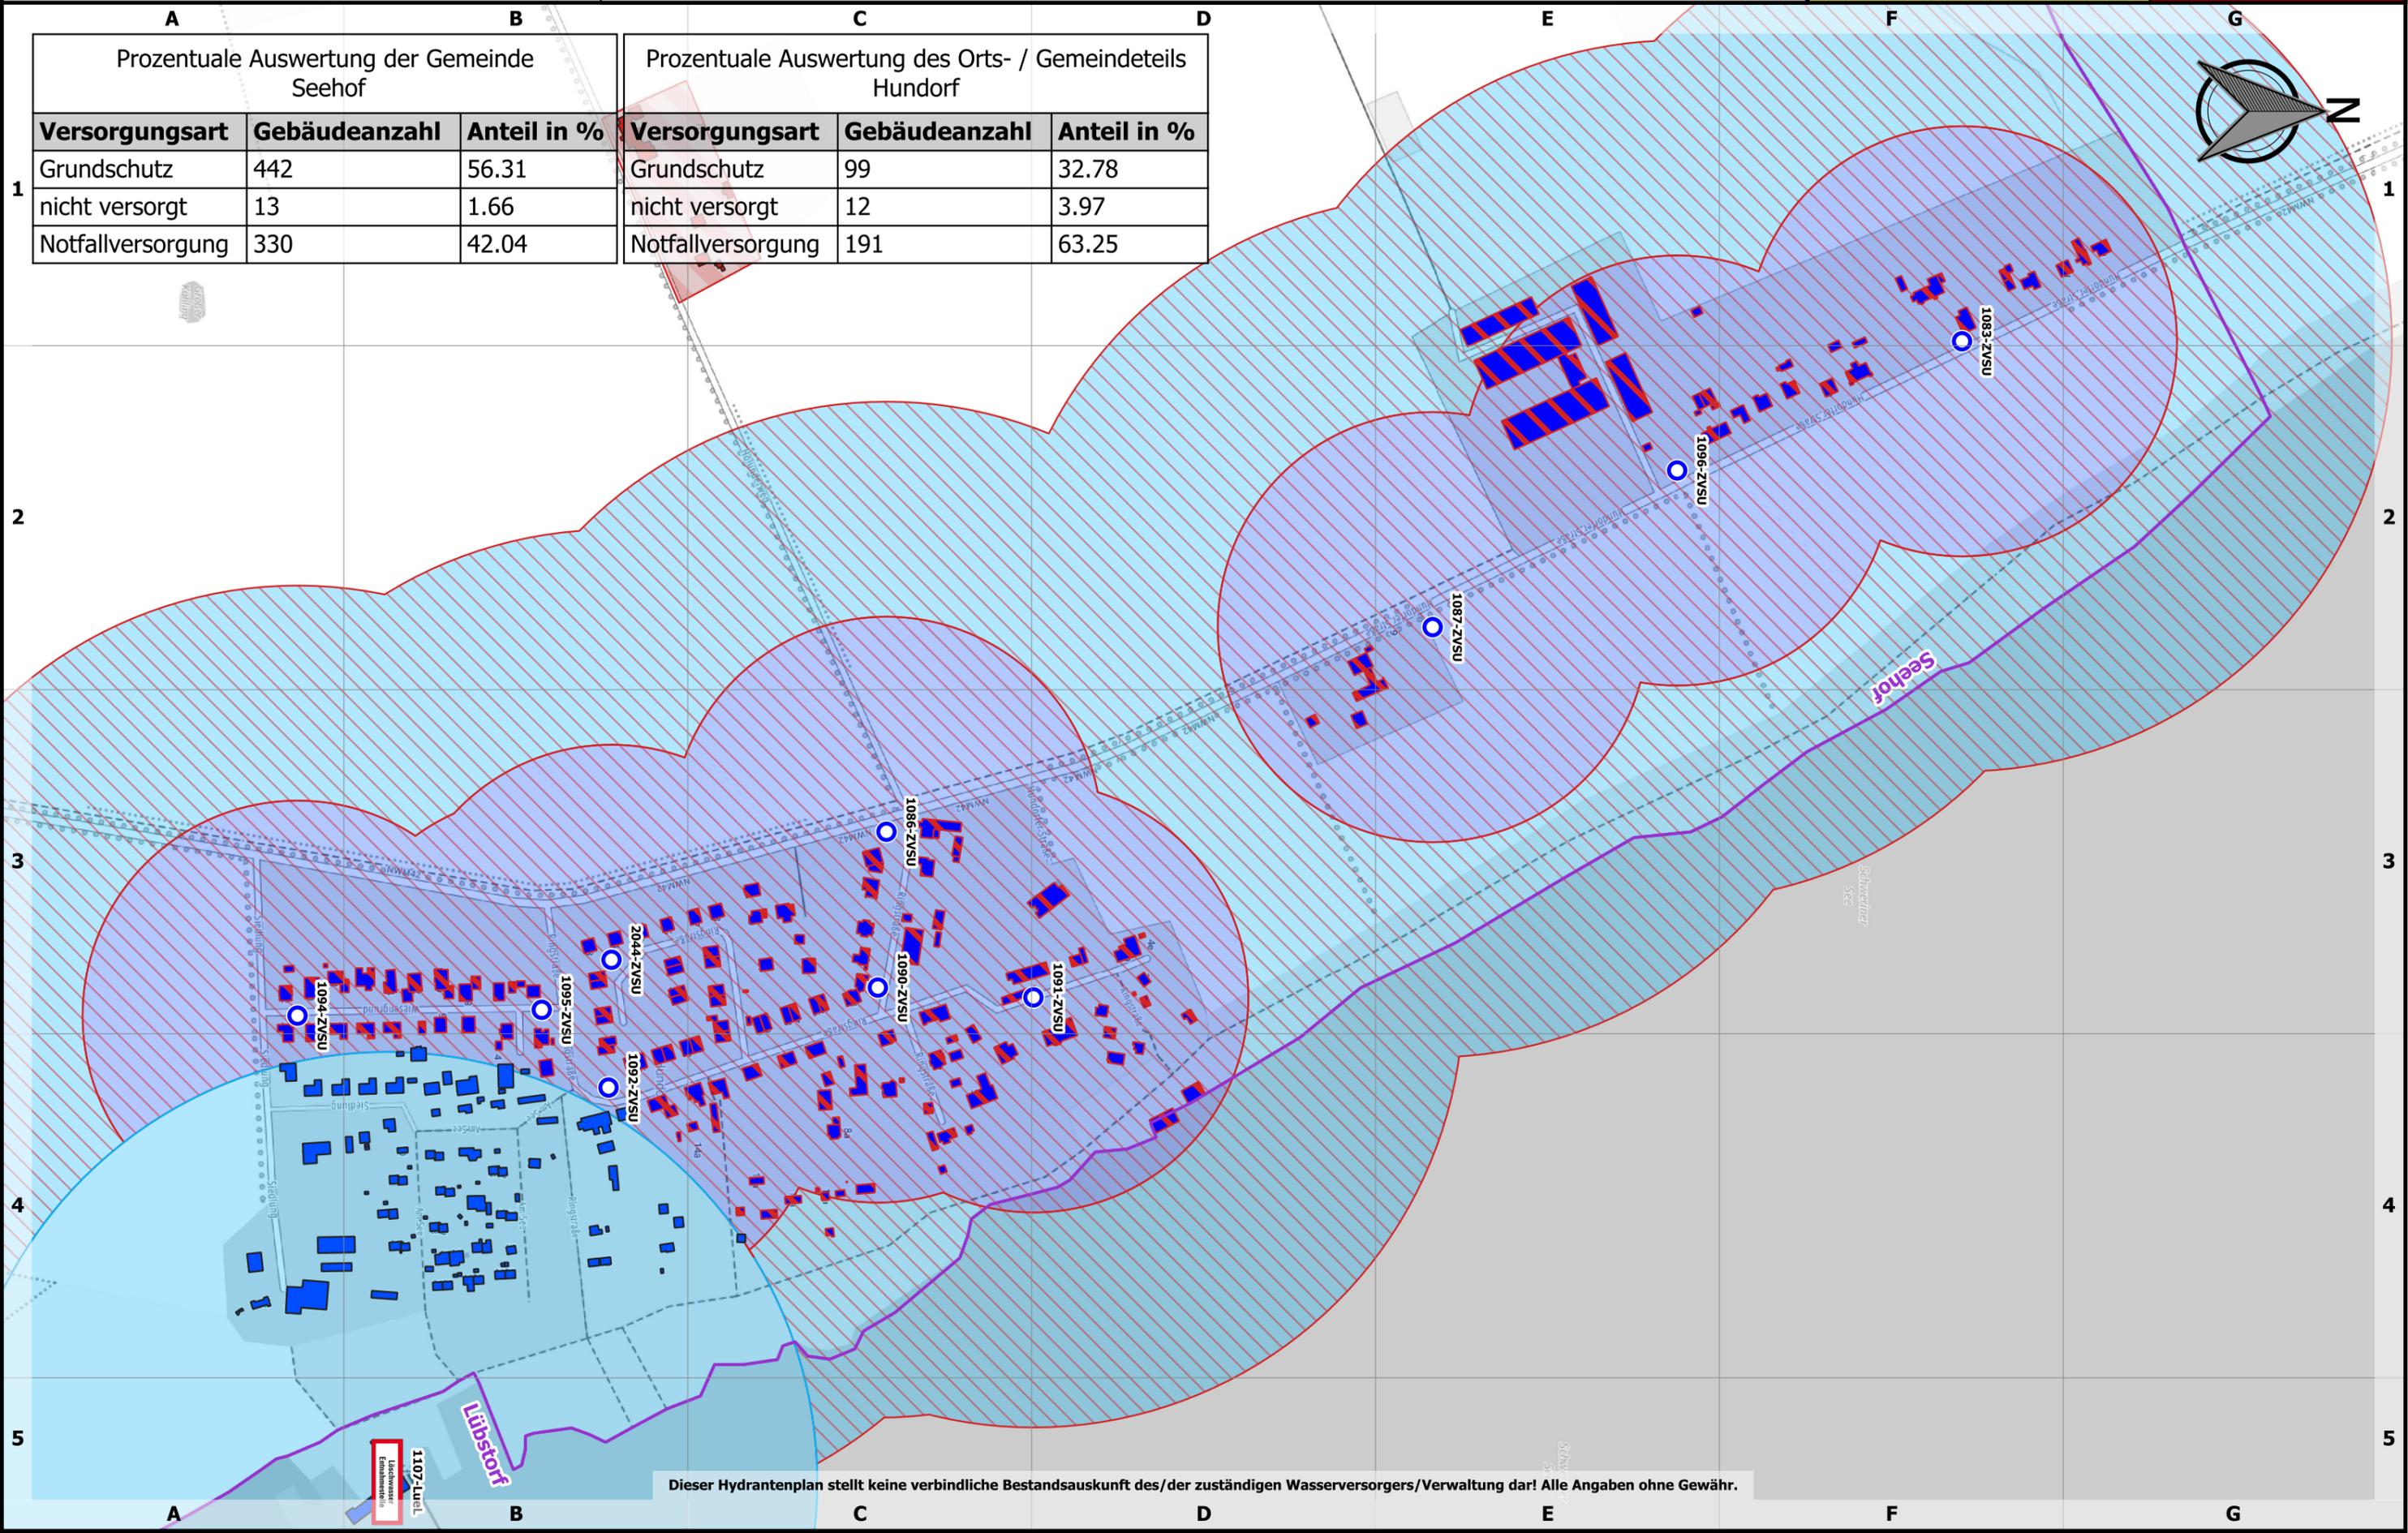

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

462: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Seehof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	442	56.31
nicht versorgt	13	1.66
Notfallversorgung	330	42.04

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Seehof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	343	71.16
nicht versorgt	1	0.21
Notfallversorgung	138	28.63




Freiwillige Feuerwehr Seehof

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster

Tütenhof



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Seehof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	442	56.31
nicht versorgt	13	1.66
Notfallversorgung	330	42.04

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Seehof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	343	71.16
nicht versorgt	1	0.21
Notfallversorgung	138	28.63

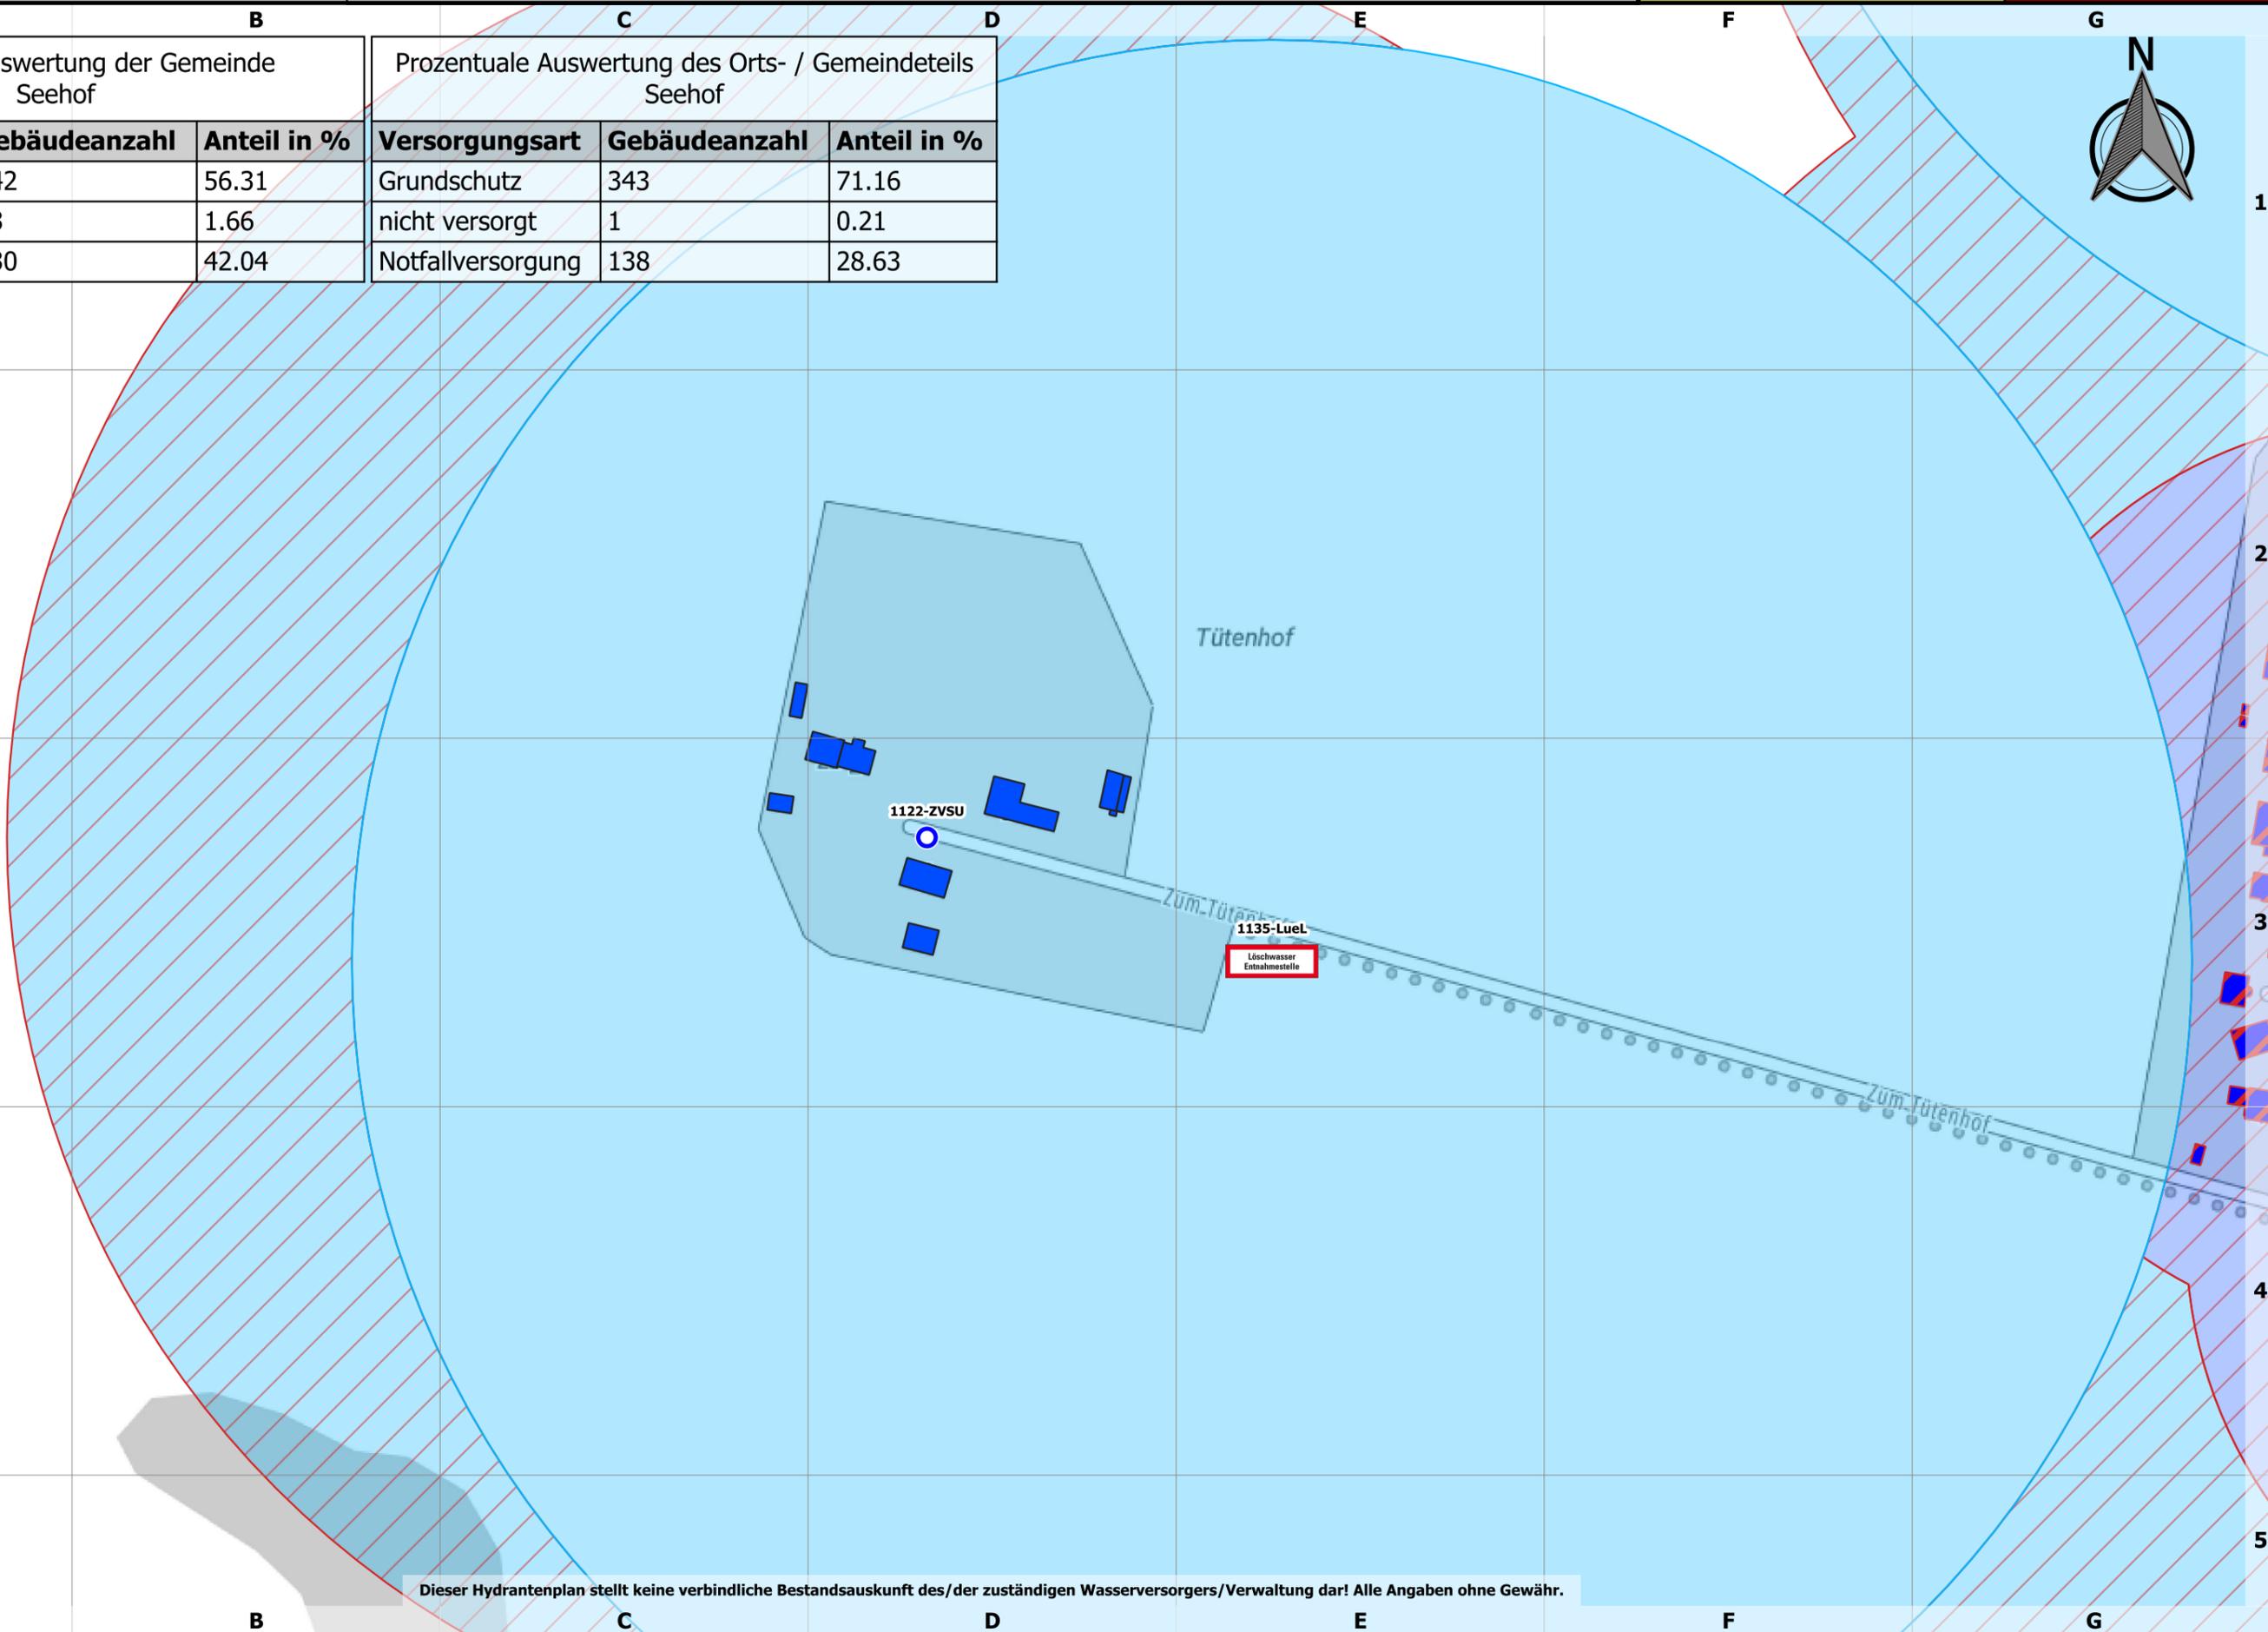

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Kronshof

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

539: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	824	65.09
nicht versorgt	72	5.69
Notfallversorgung	370	29.23

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	517	57.00
nicht versorgt	55	6.06
Notfallversorgung	335	36.93

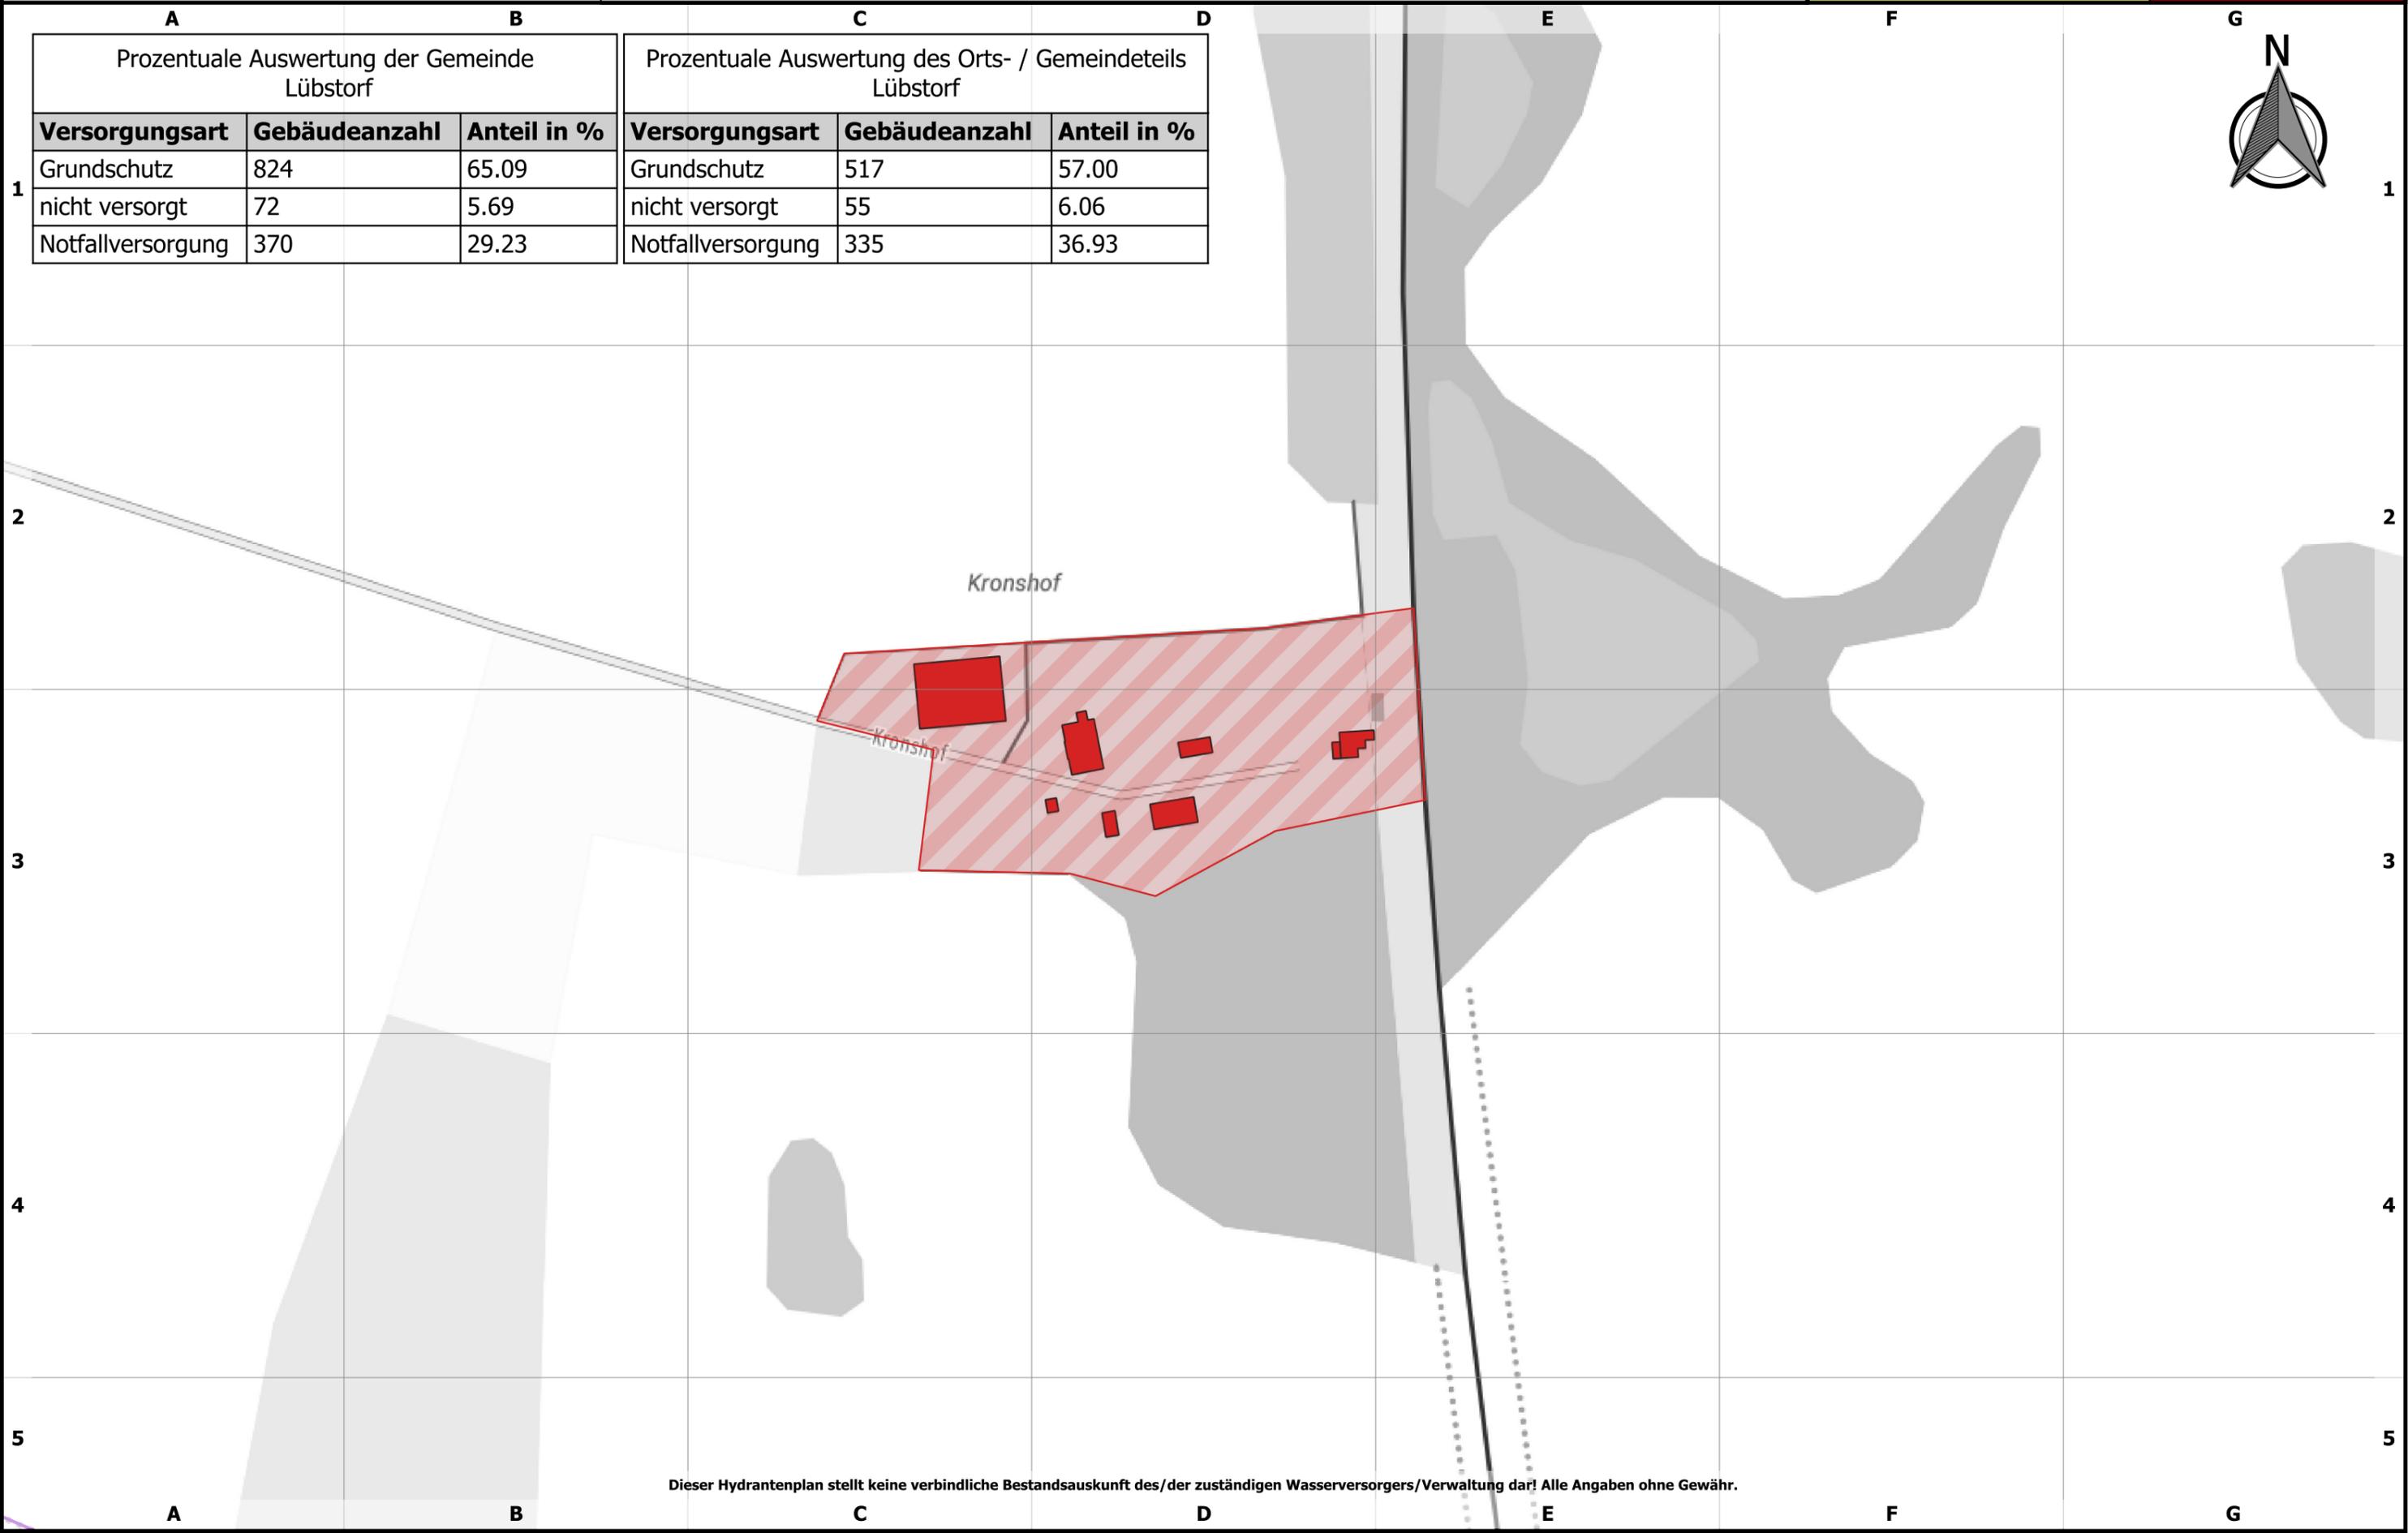

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

541: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	824	65.09
nicht versorgt	72	5.69
Notfallversorgung	370	29.23

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	517	57.00
nicht versorgt	55	6.06
Notfallversorgung	335	36.93

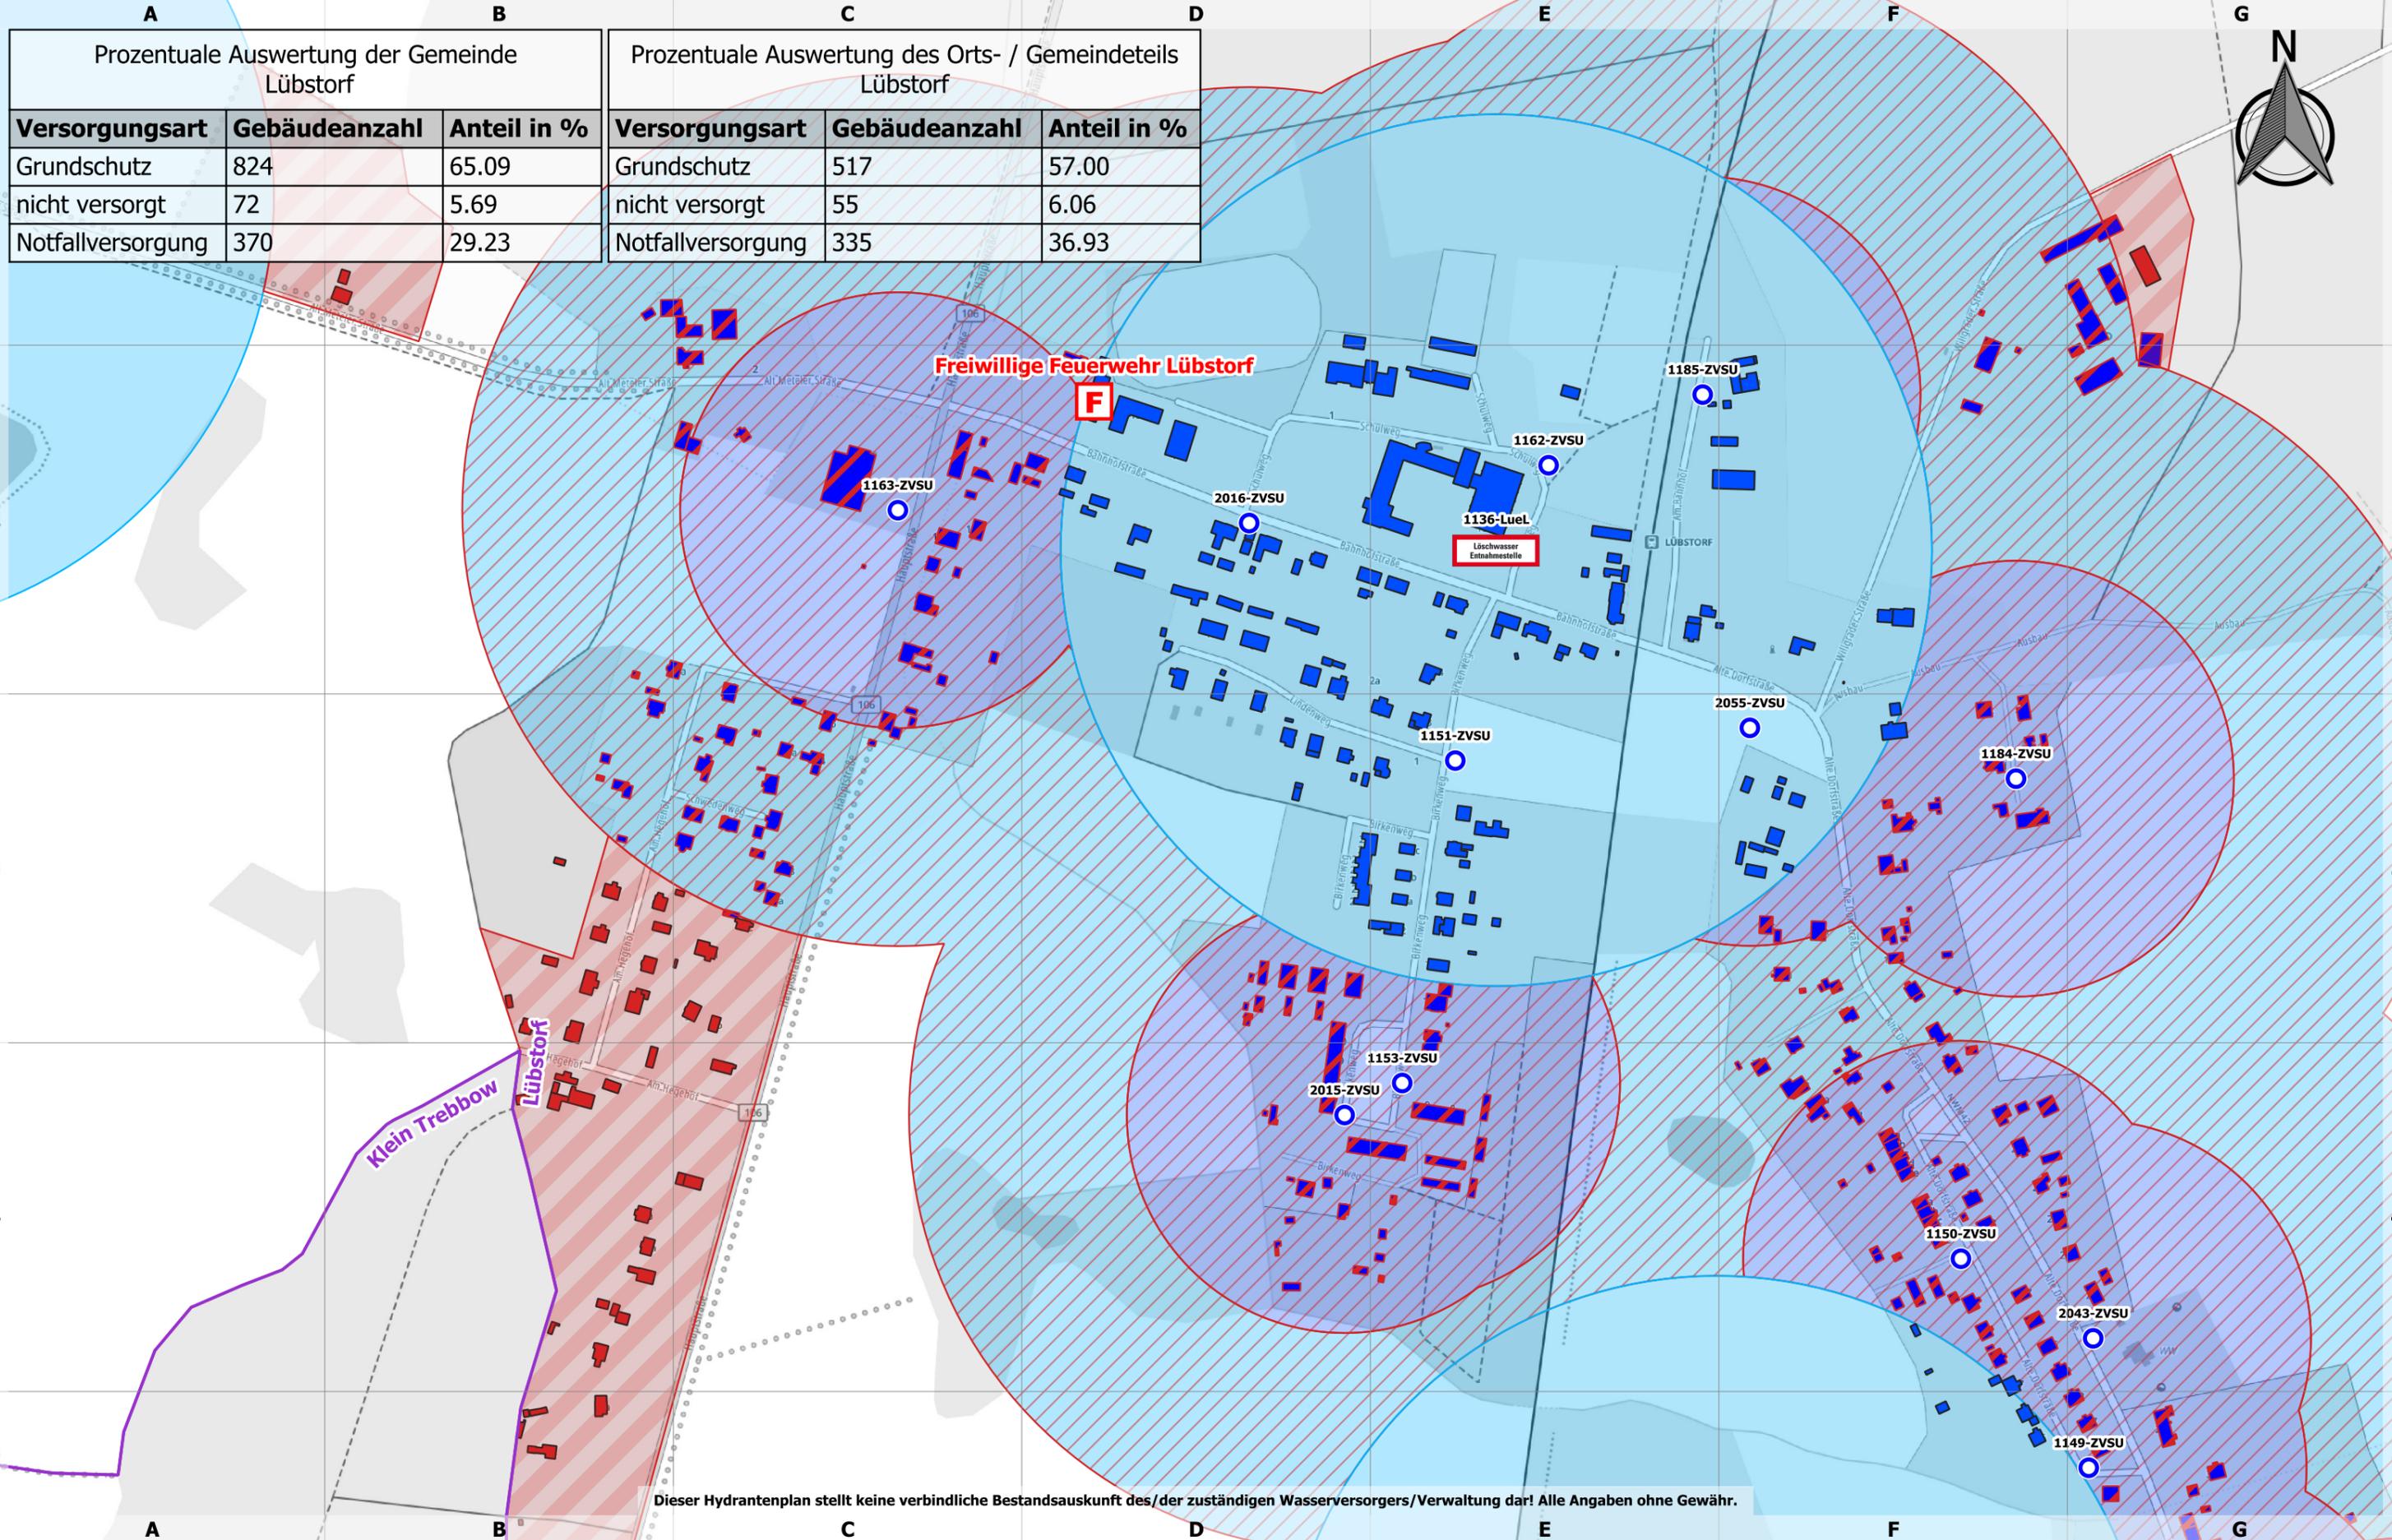

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

543: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	824	65.09
nicht versorgt	72	5.69
Notfallversorgung	370	29.23

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neu Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	88	84.62
nicht versorgt	3	2.88
Notfallversorgung	13	12.50

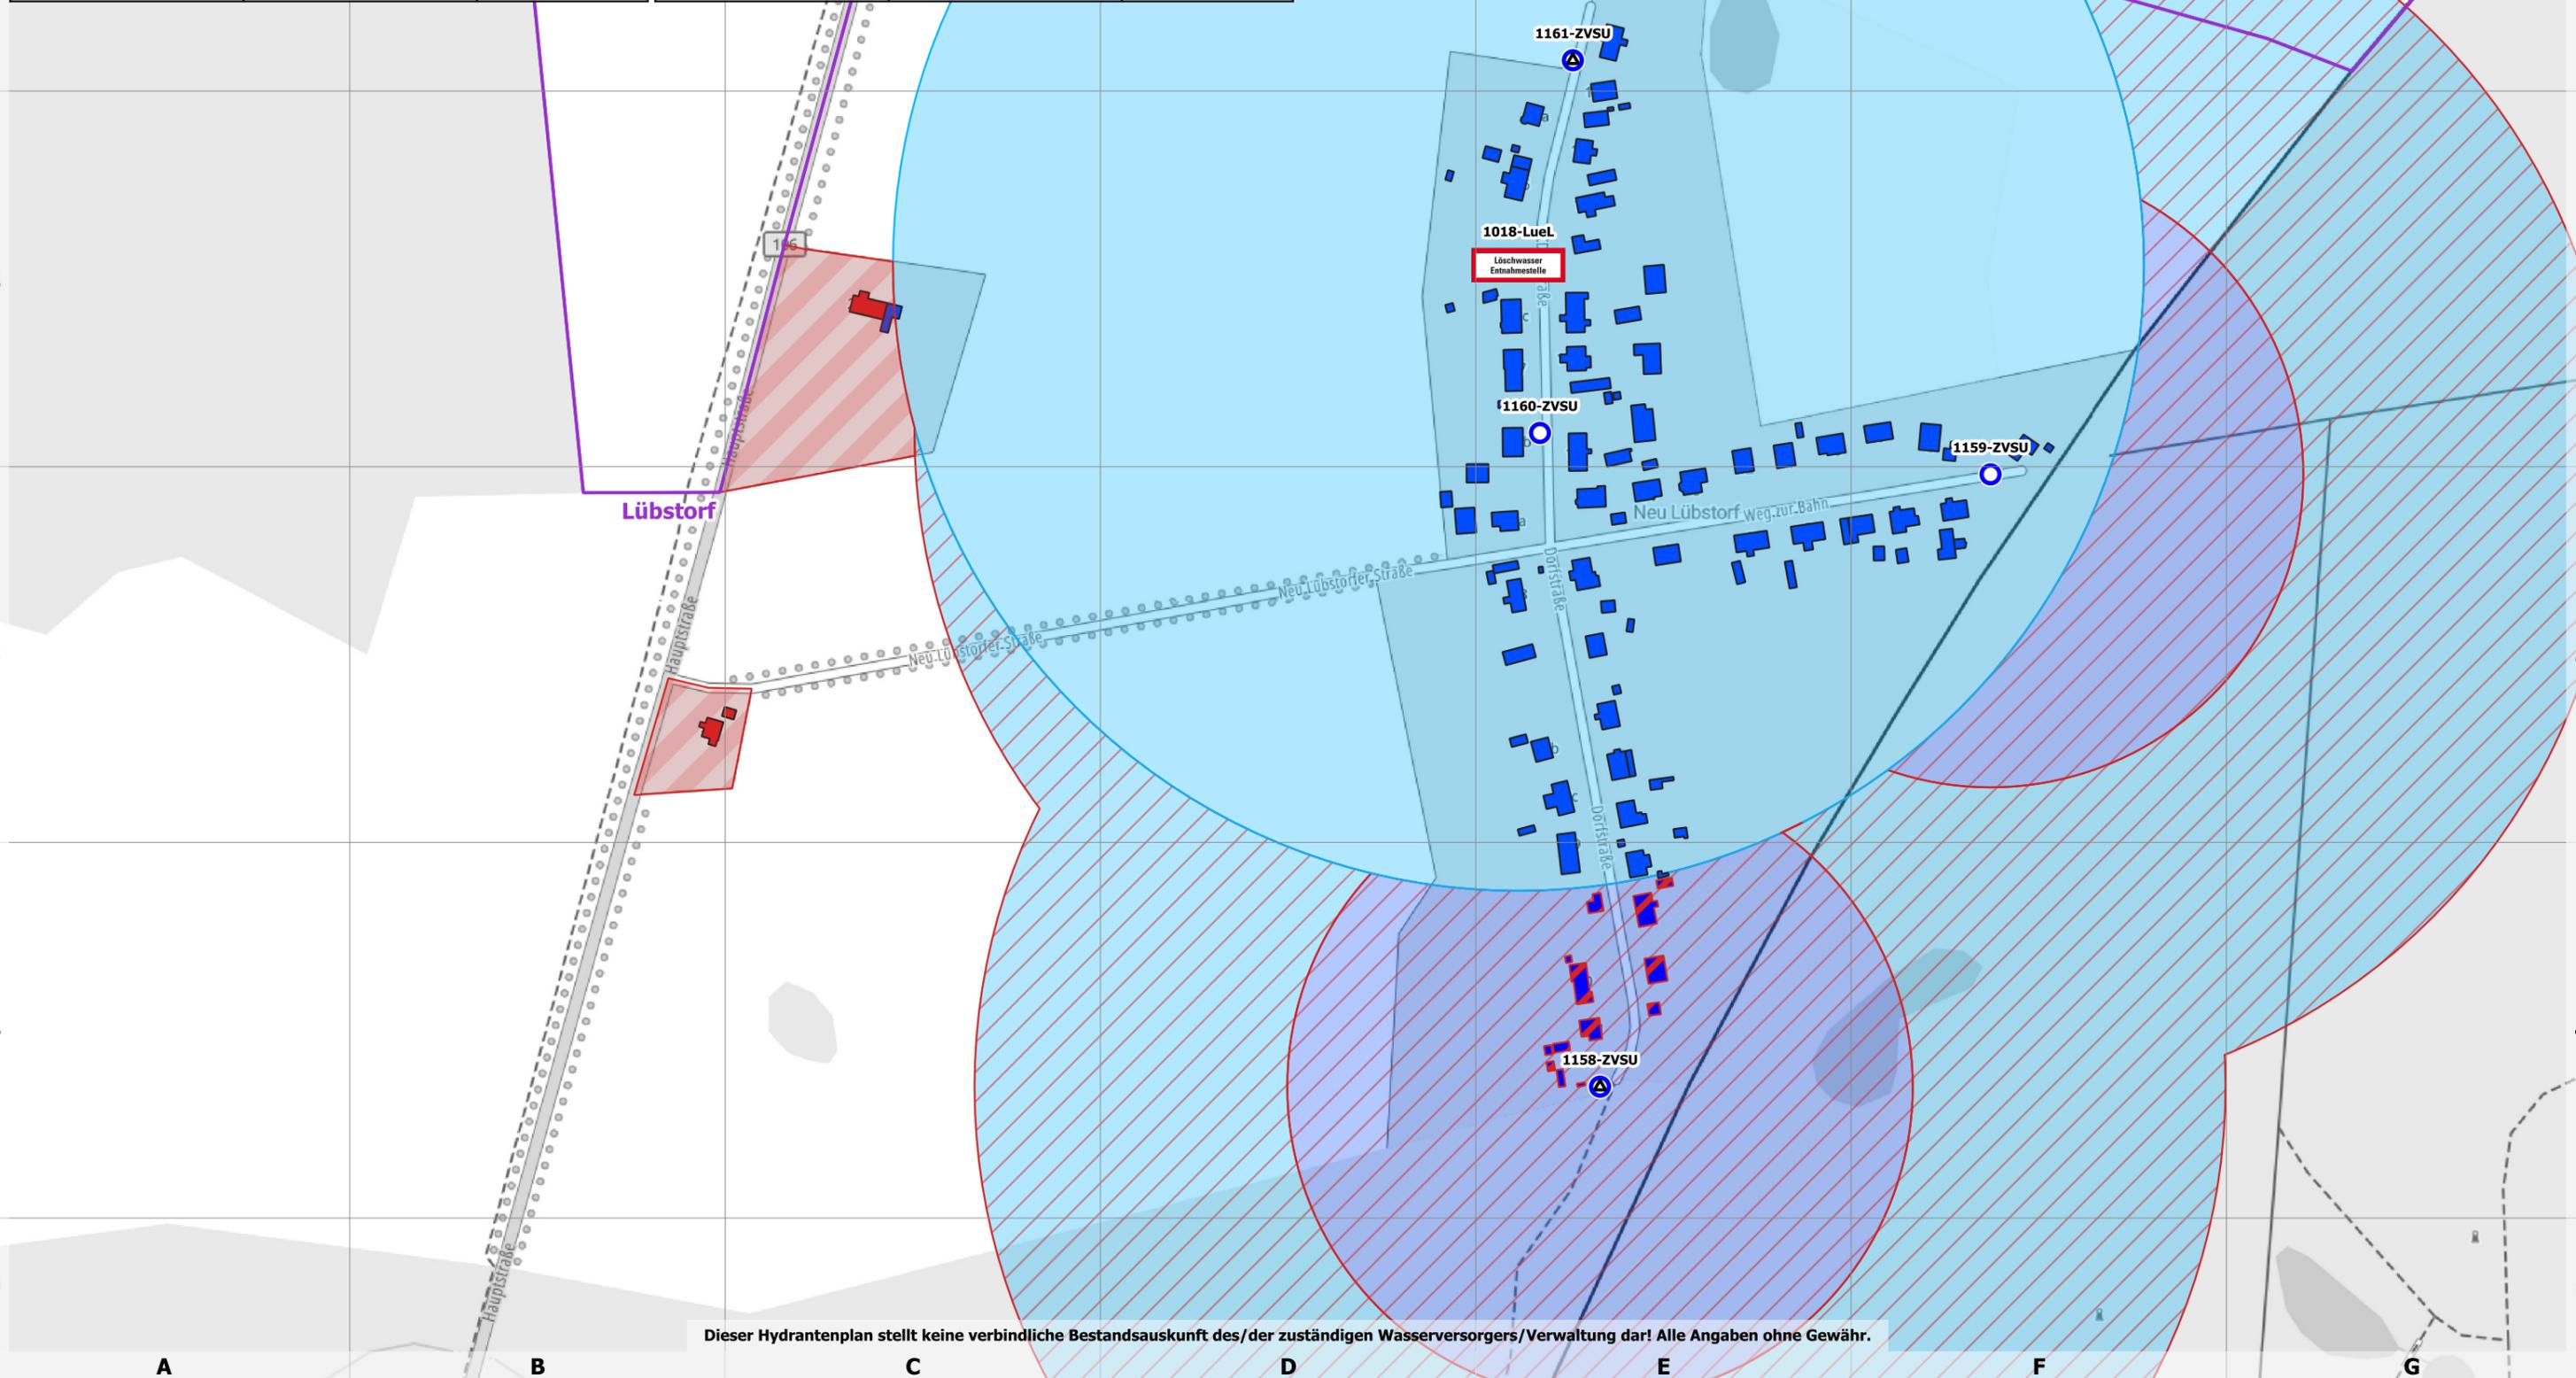

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

545: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lüstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	824	65.09
nicht versorgt	72	5.69
Notfallversorgung	370	29.23

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rugensee		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	195	82.98
nicht versorgt	15	6.38
Notfallversorgung	25	10.64

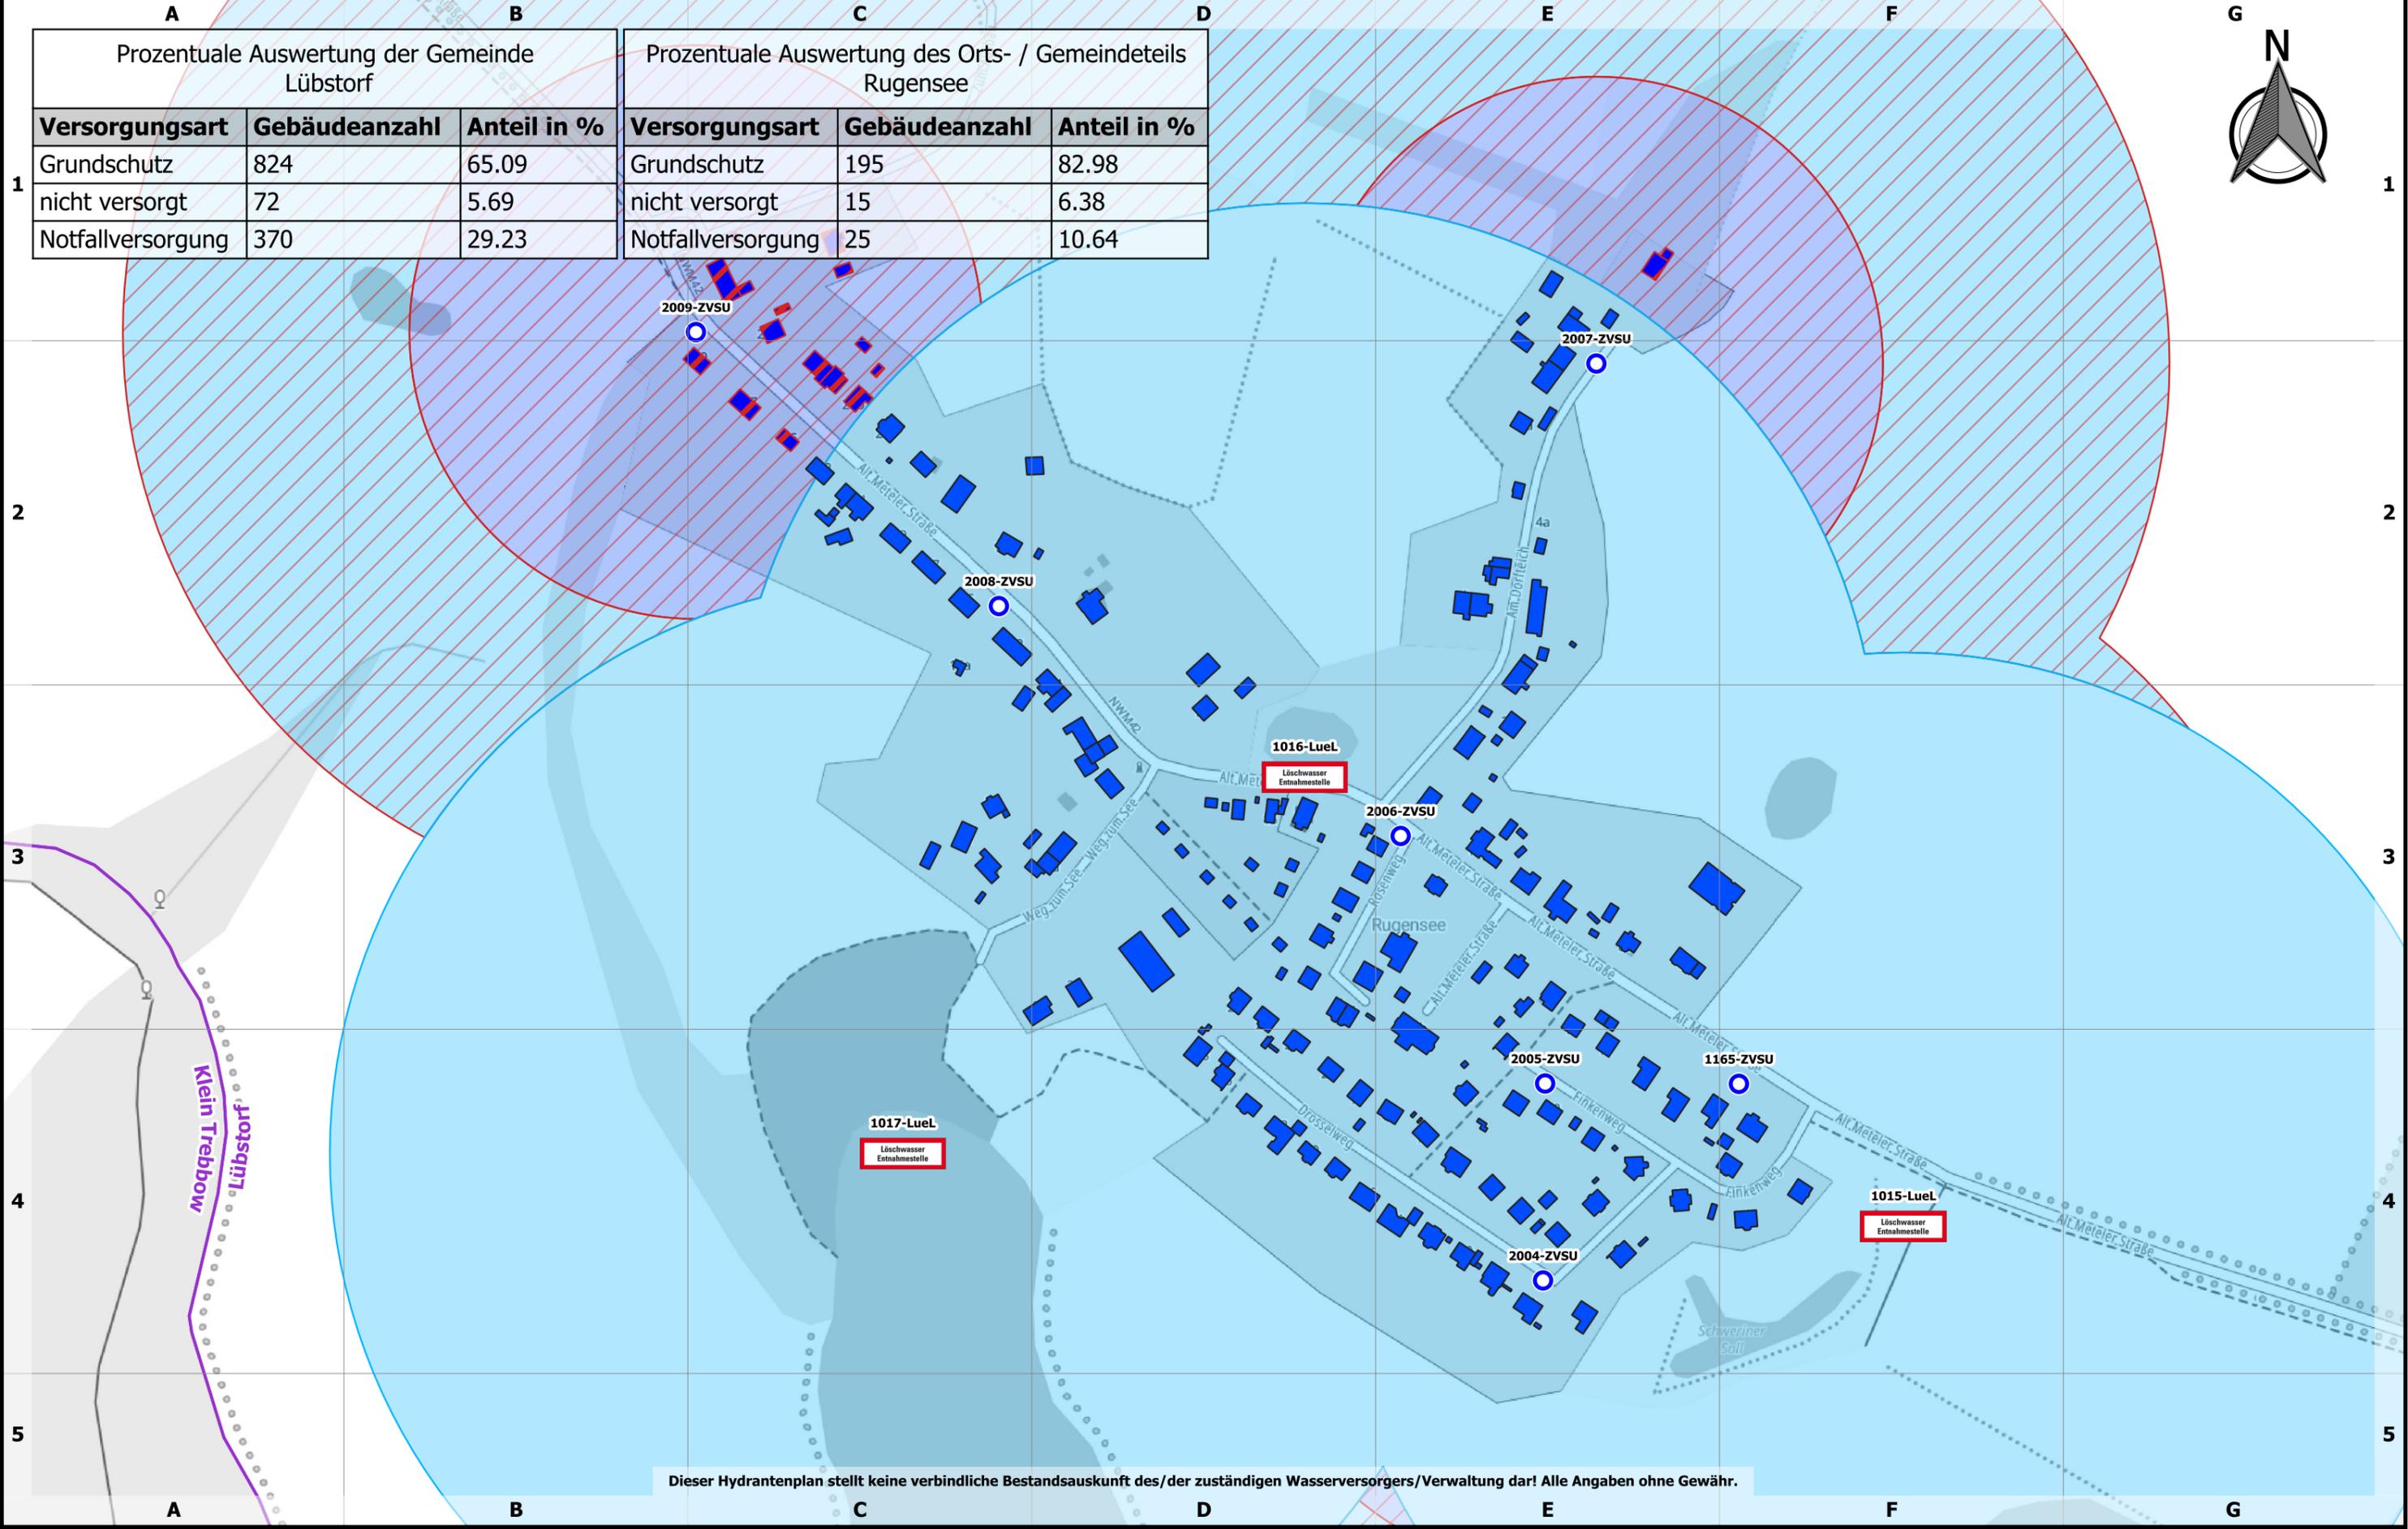

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübstorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	824	65.09
nicht versorgt	72	5.69
Notfallversorgung	370	29.23

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Wiligrad		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	24	100.00

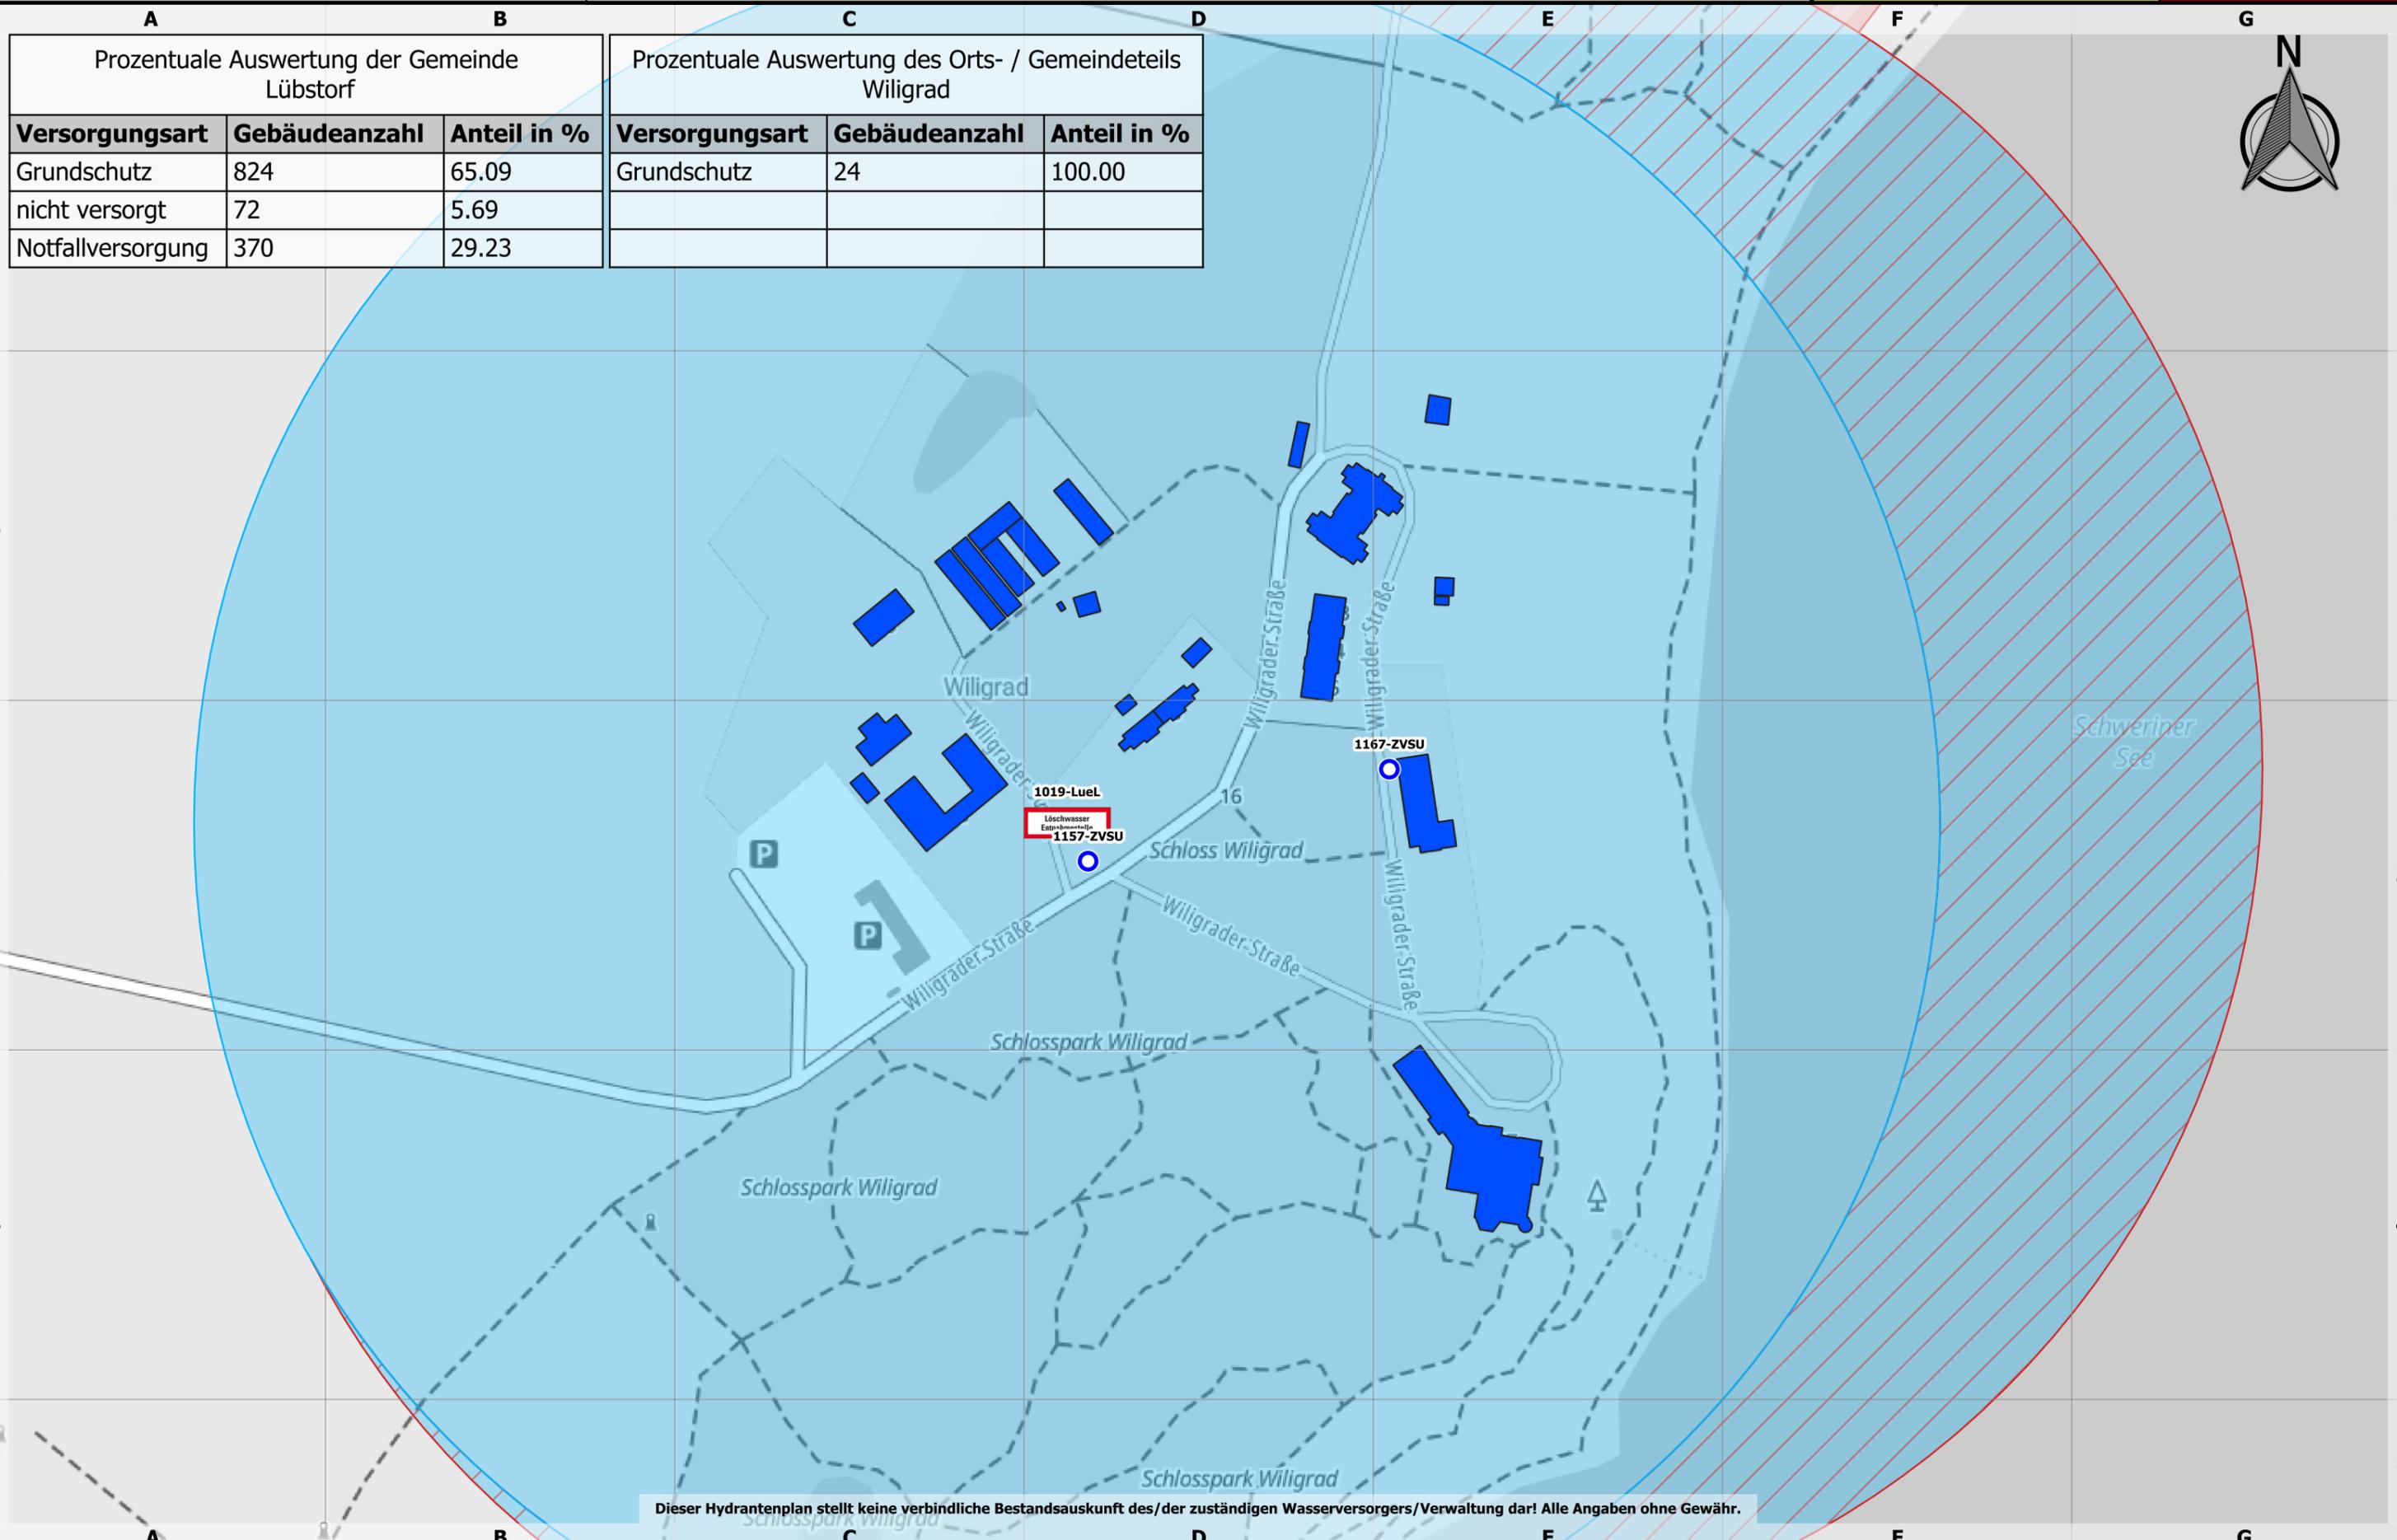

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Alt Pokrent




Stand:
 22.05.2023

559: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Pokrent		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	421	75.58
nicht versorgt	136	24.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Alt Pokrent		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	9	100.00

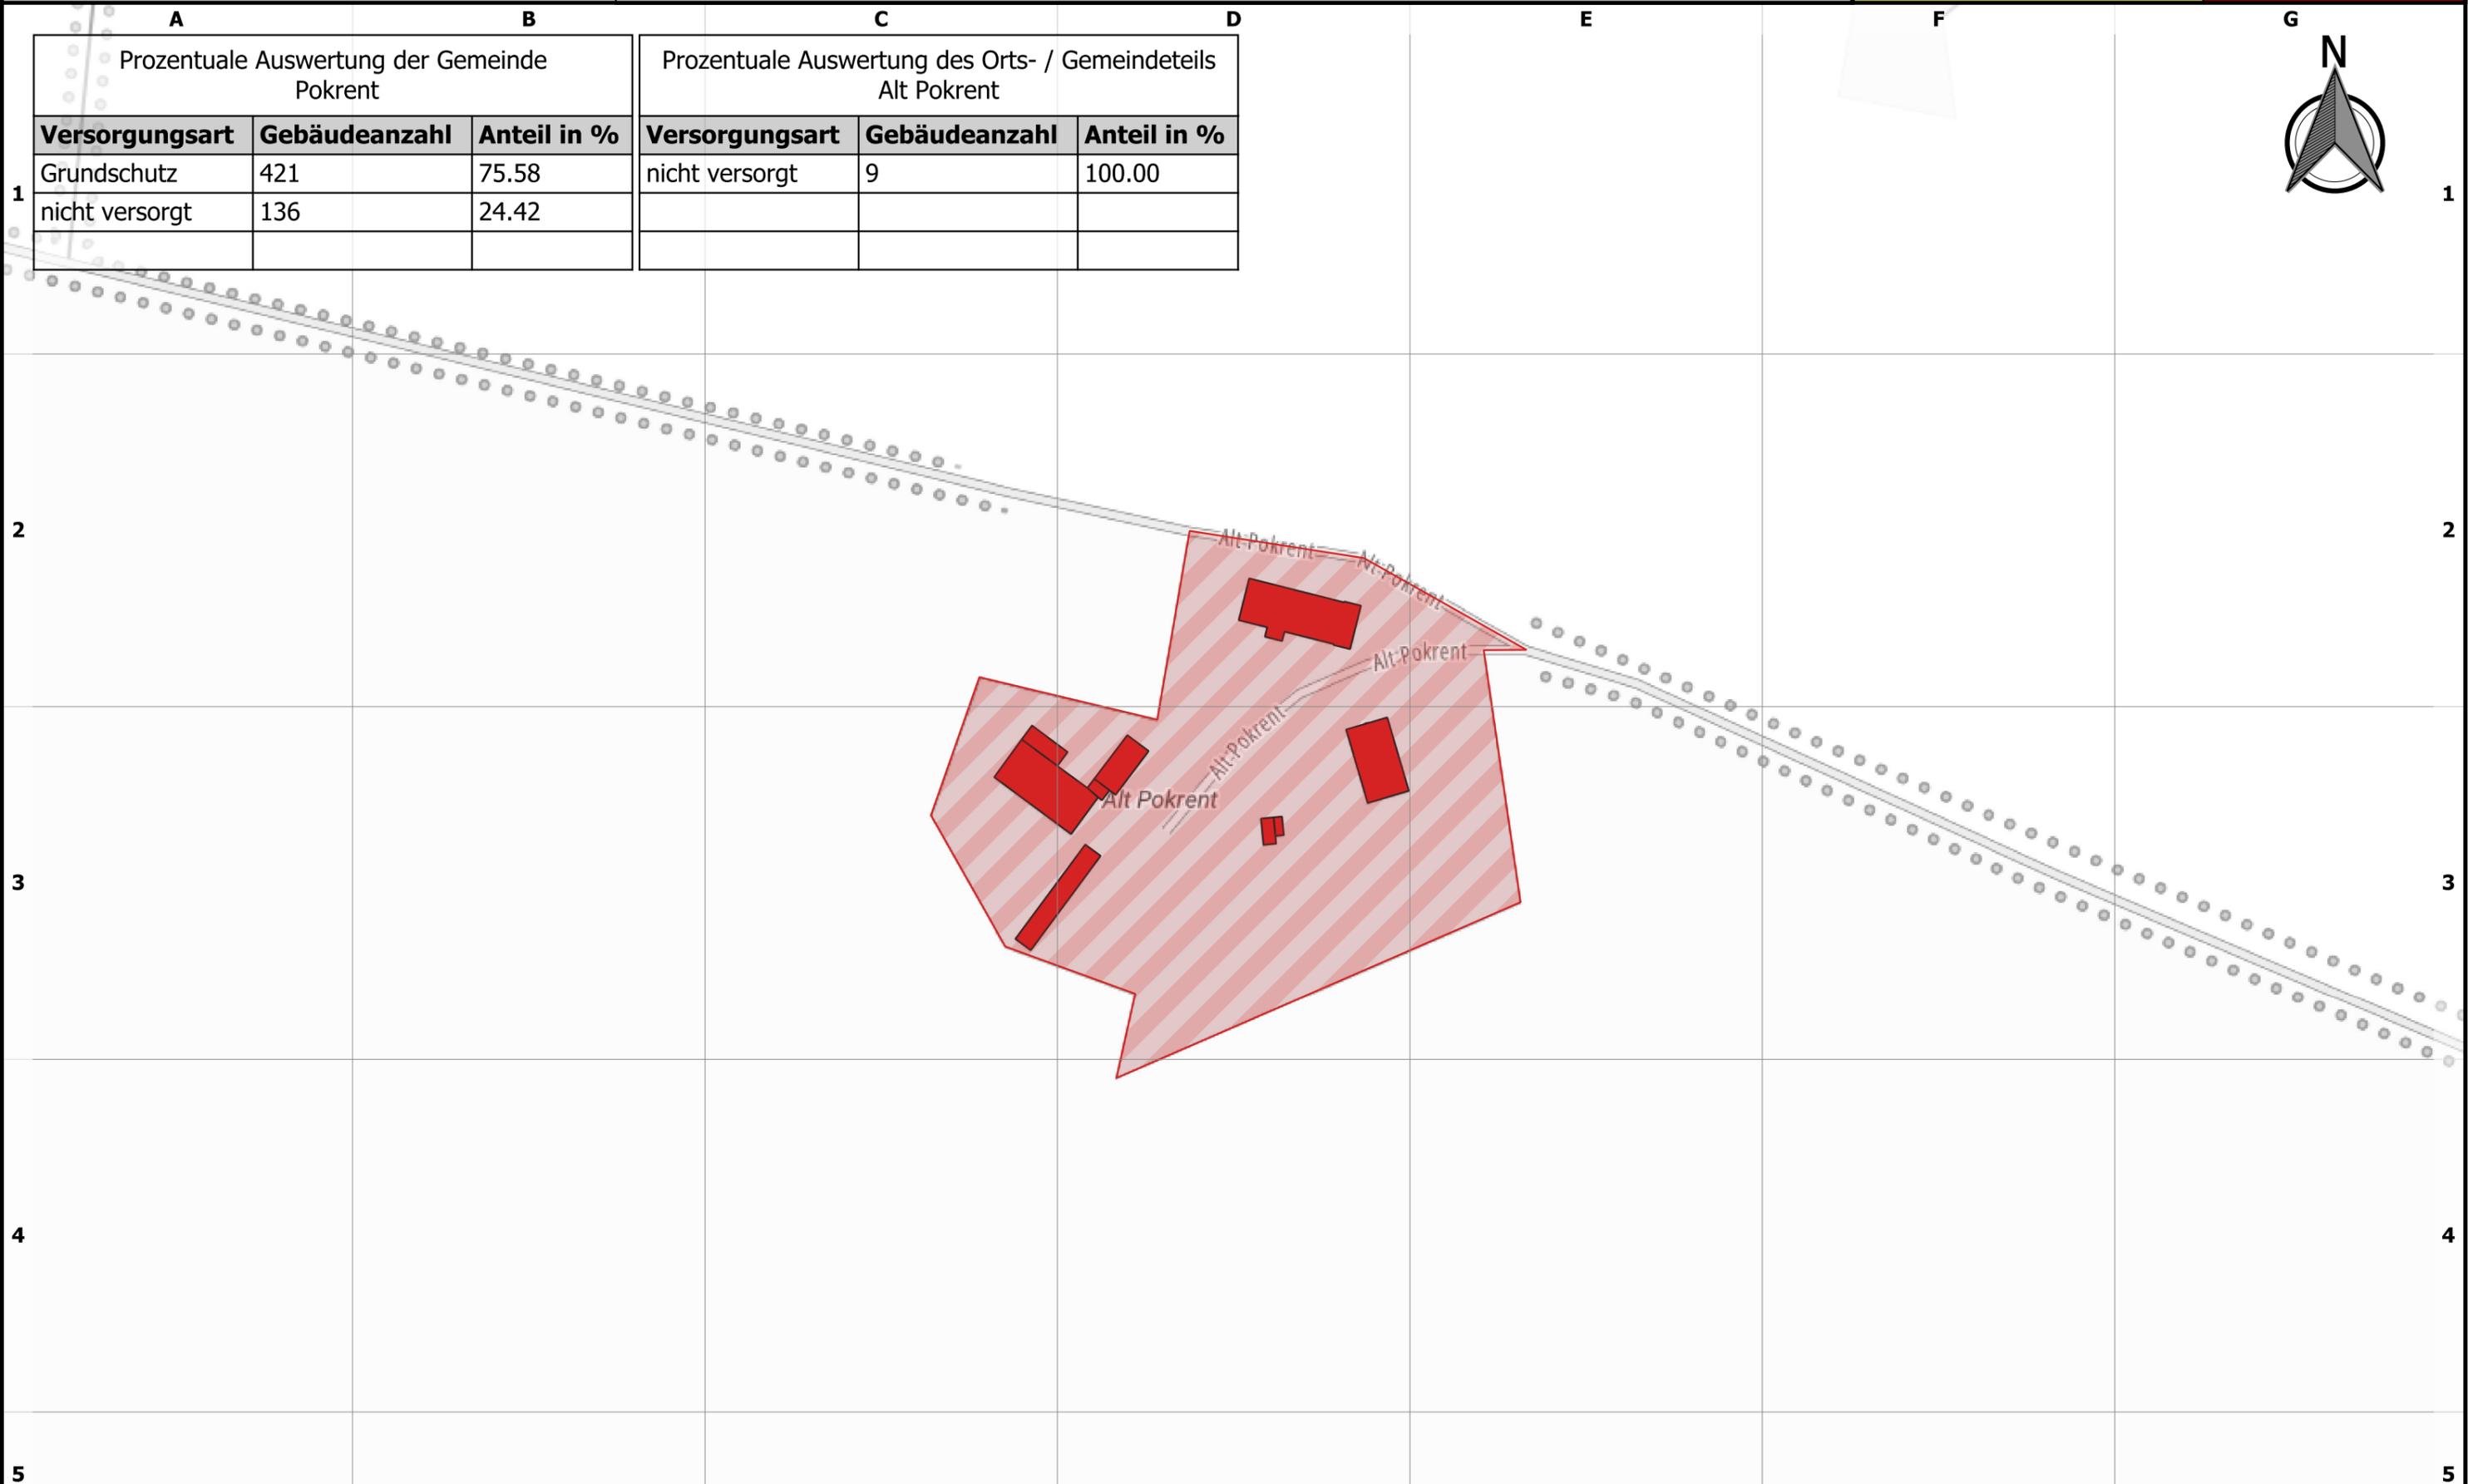


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Pokrent Meierei




**Stand:
22.05.2023**

560: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Pokrent		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	421	75.58
nicht versorgt	136	24.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Meierei		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
nicht versorgt	12	100.00

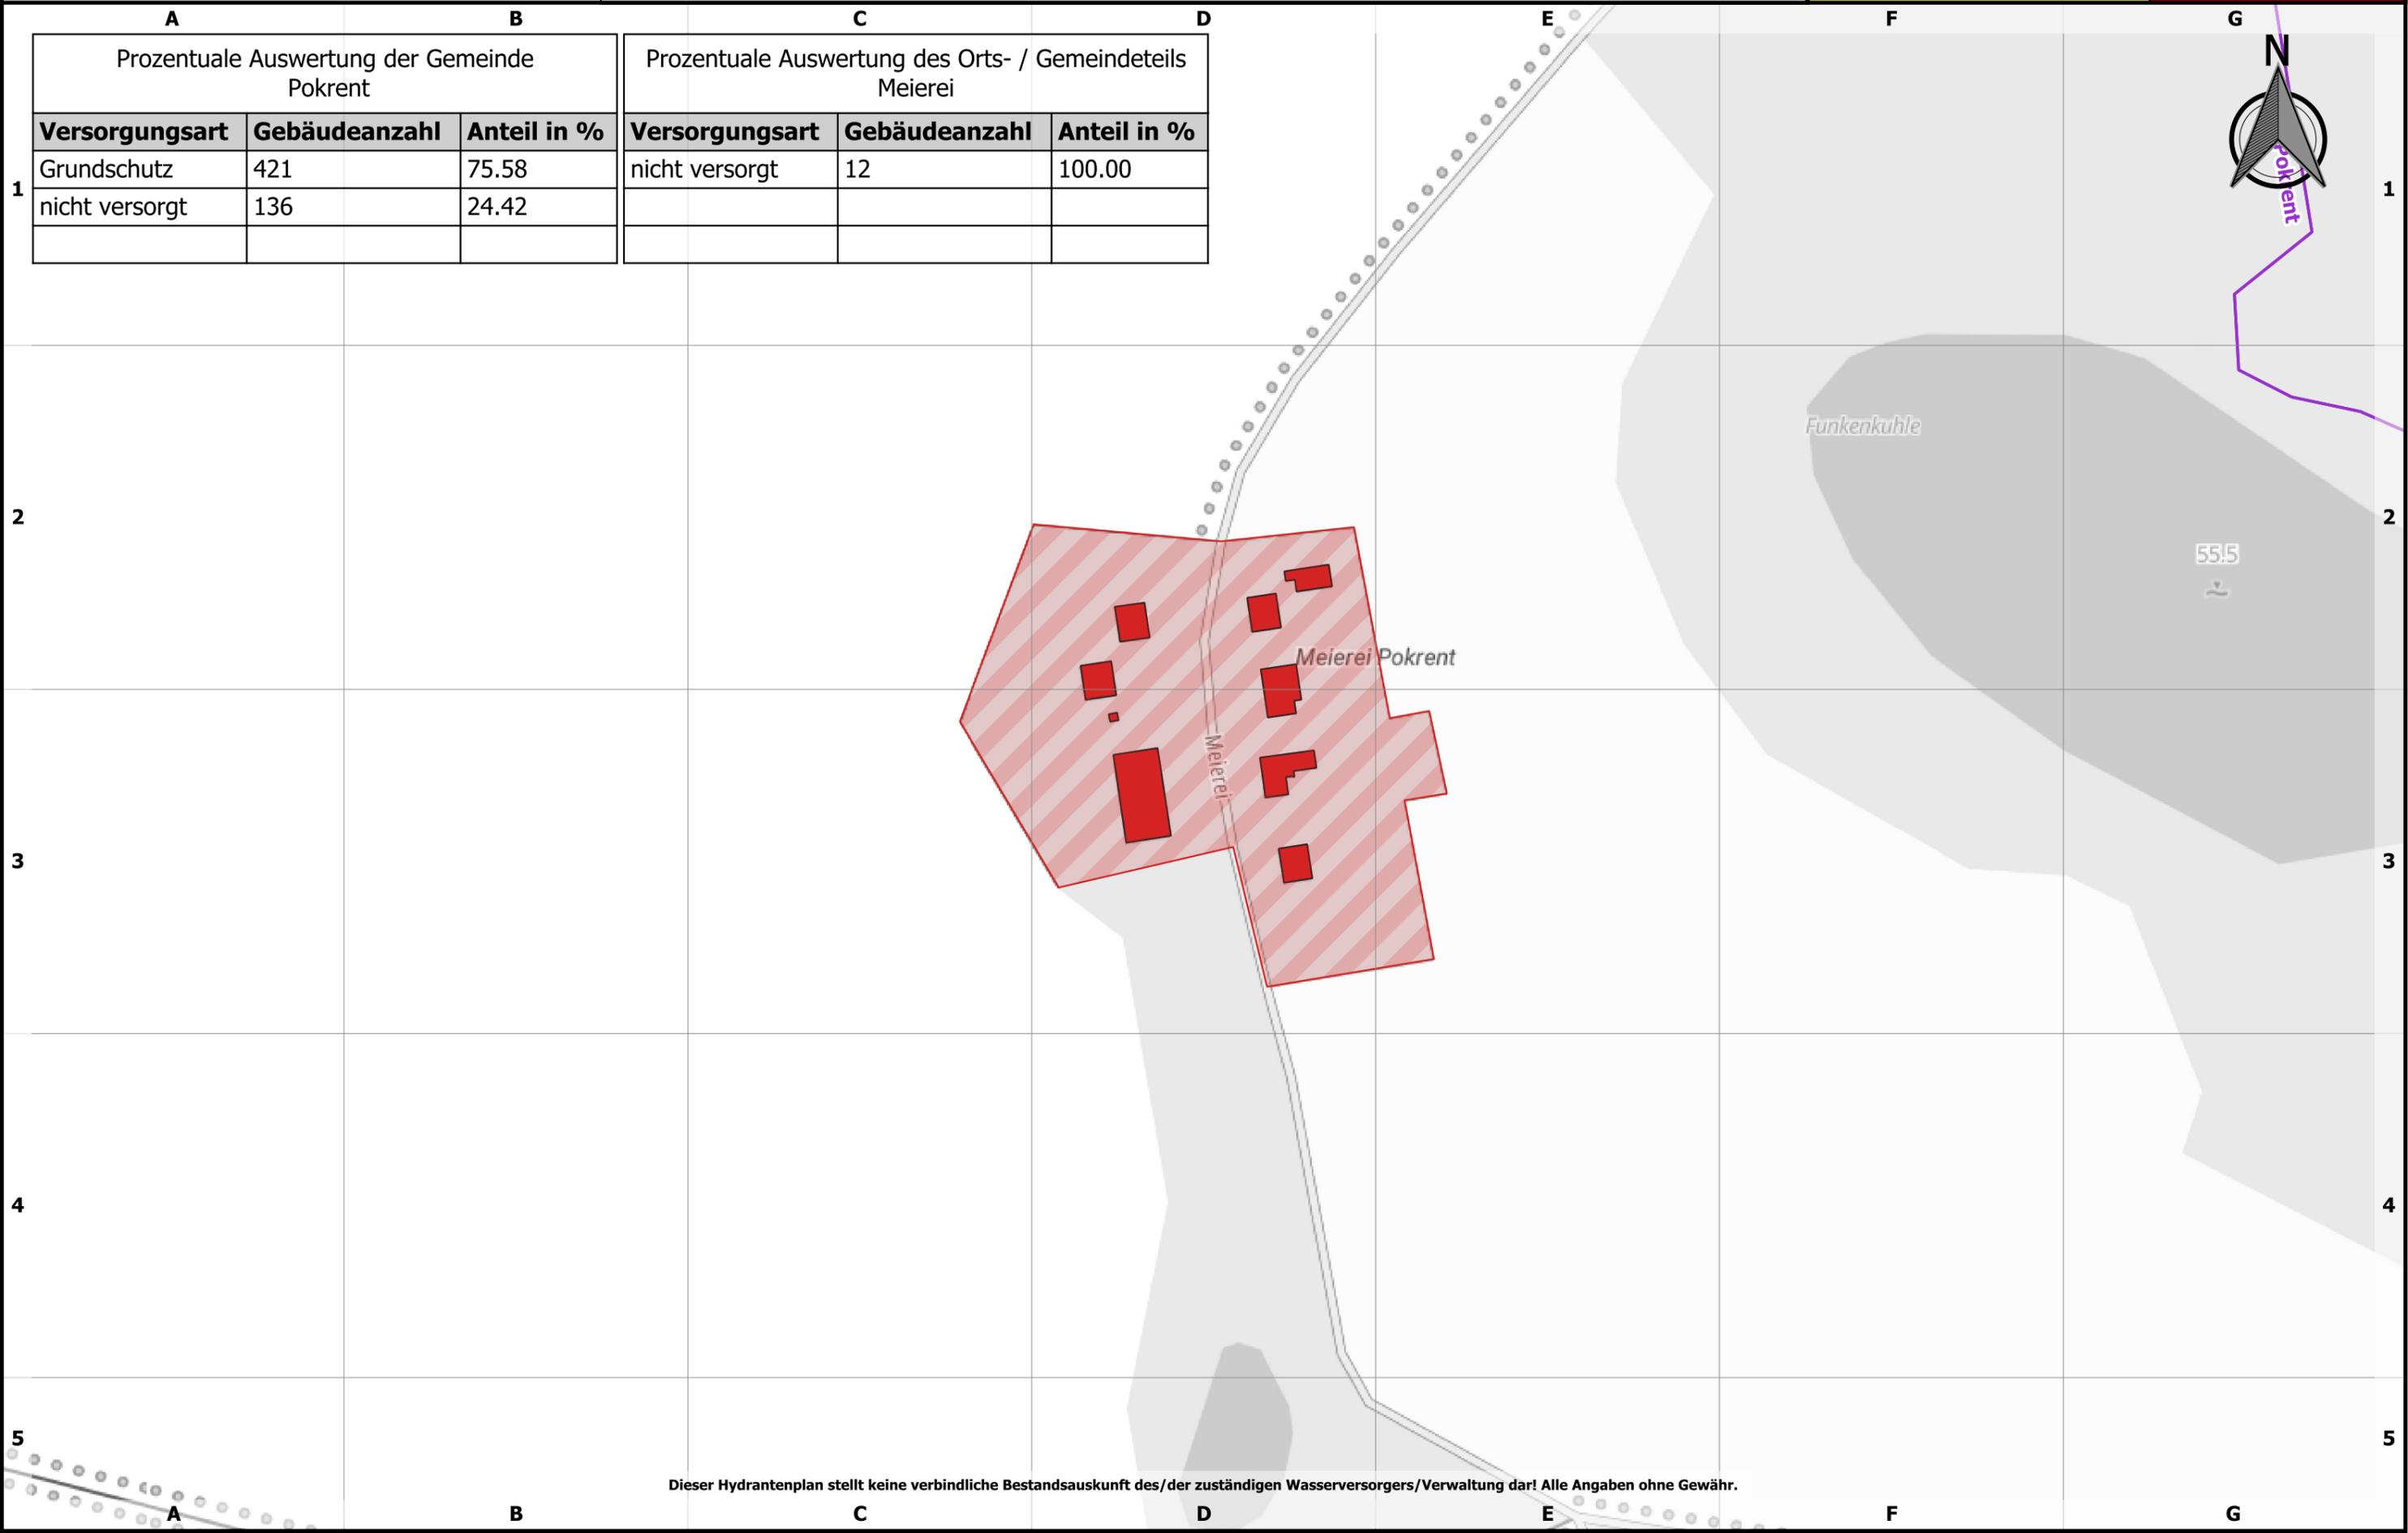

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

562: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Pokrent		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	421	75.58
nicht versorgt	136	24.42

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Neuendorf		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	209	93.72
nicht versorgt	14	6.28

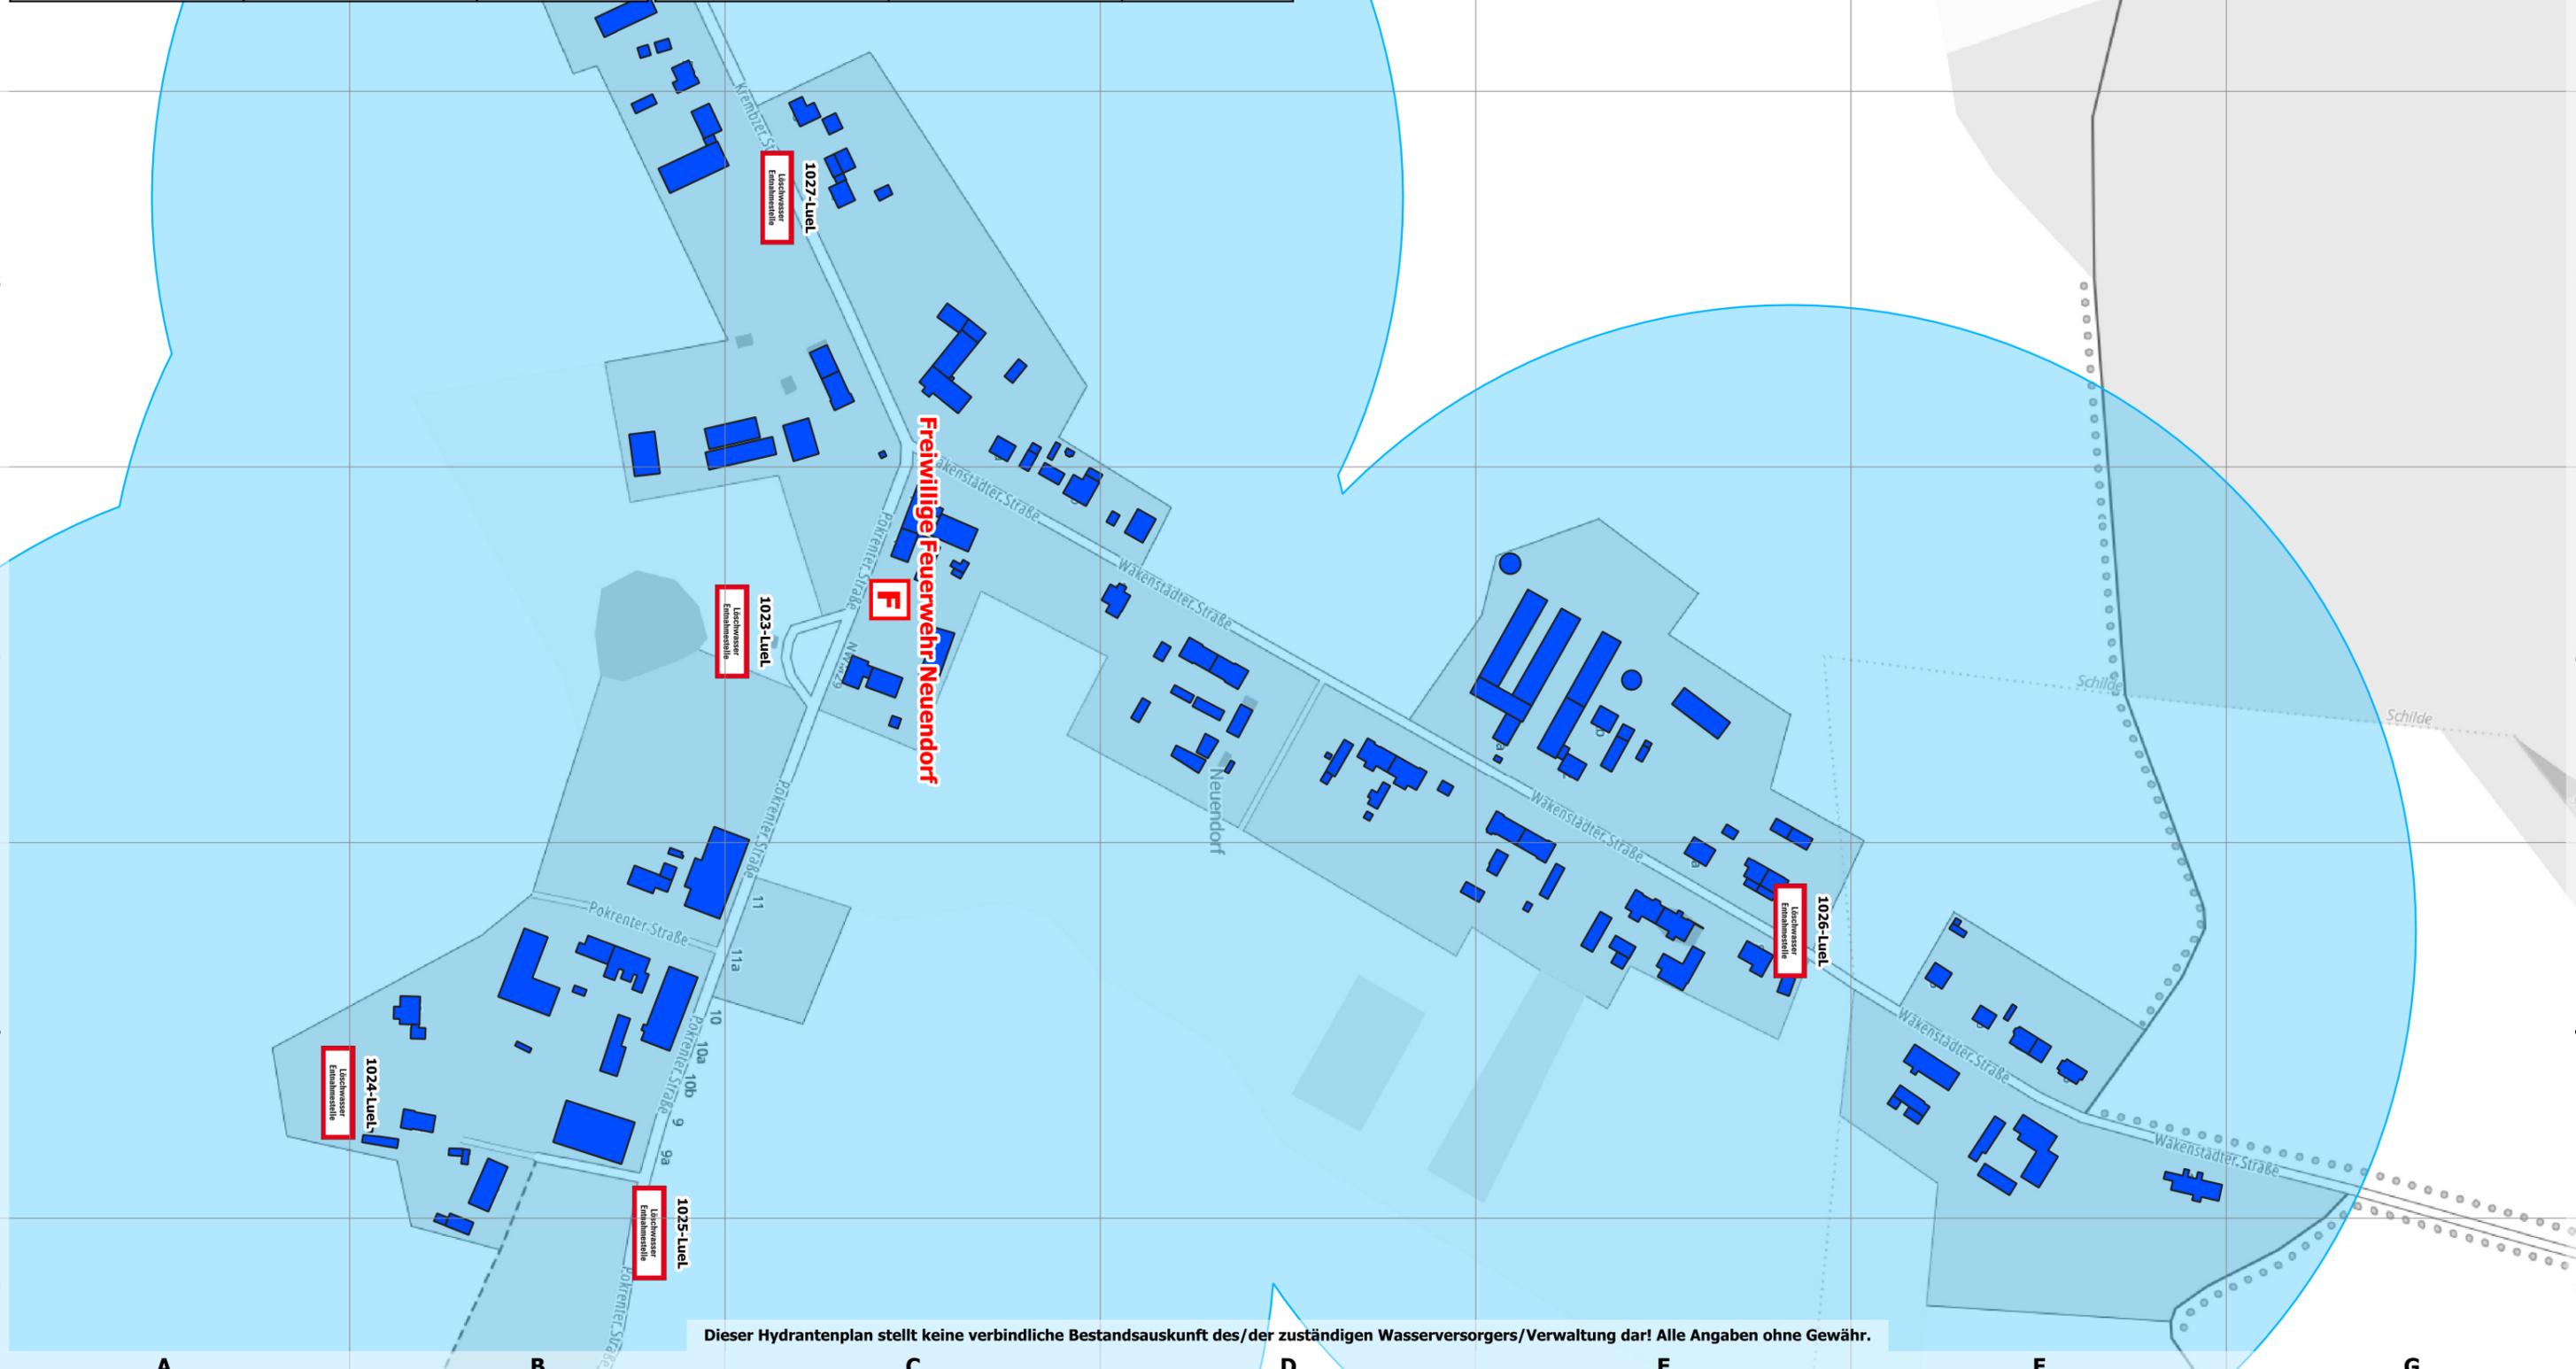

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Pokrent

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

564: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Pokrent		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	421	75.58
nicht versorgt	136	24.42


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Pokrent		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	267	71.39
nicht versorgt	107	28.61

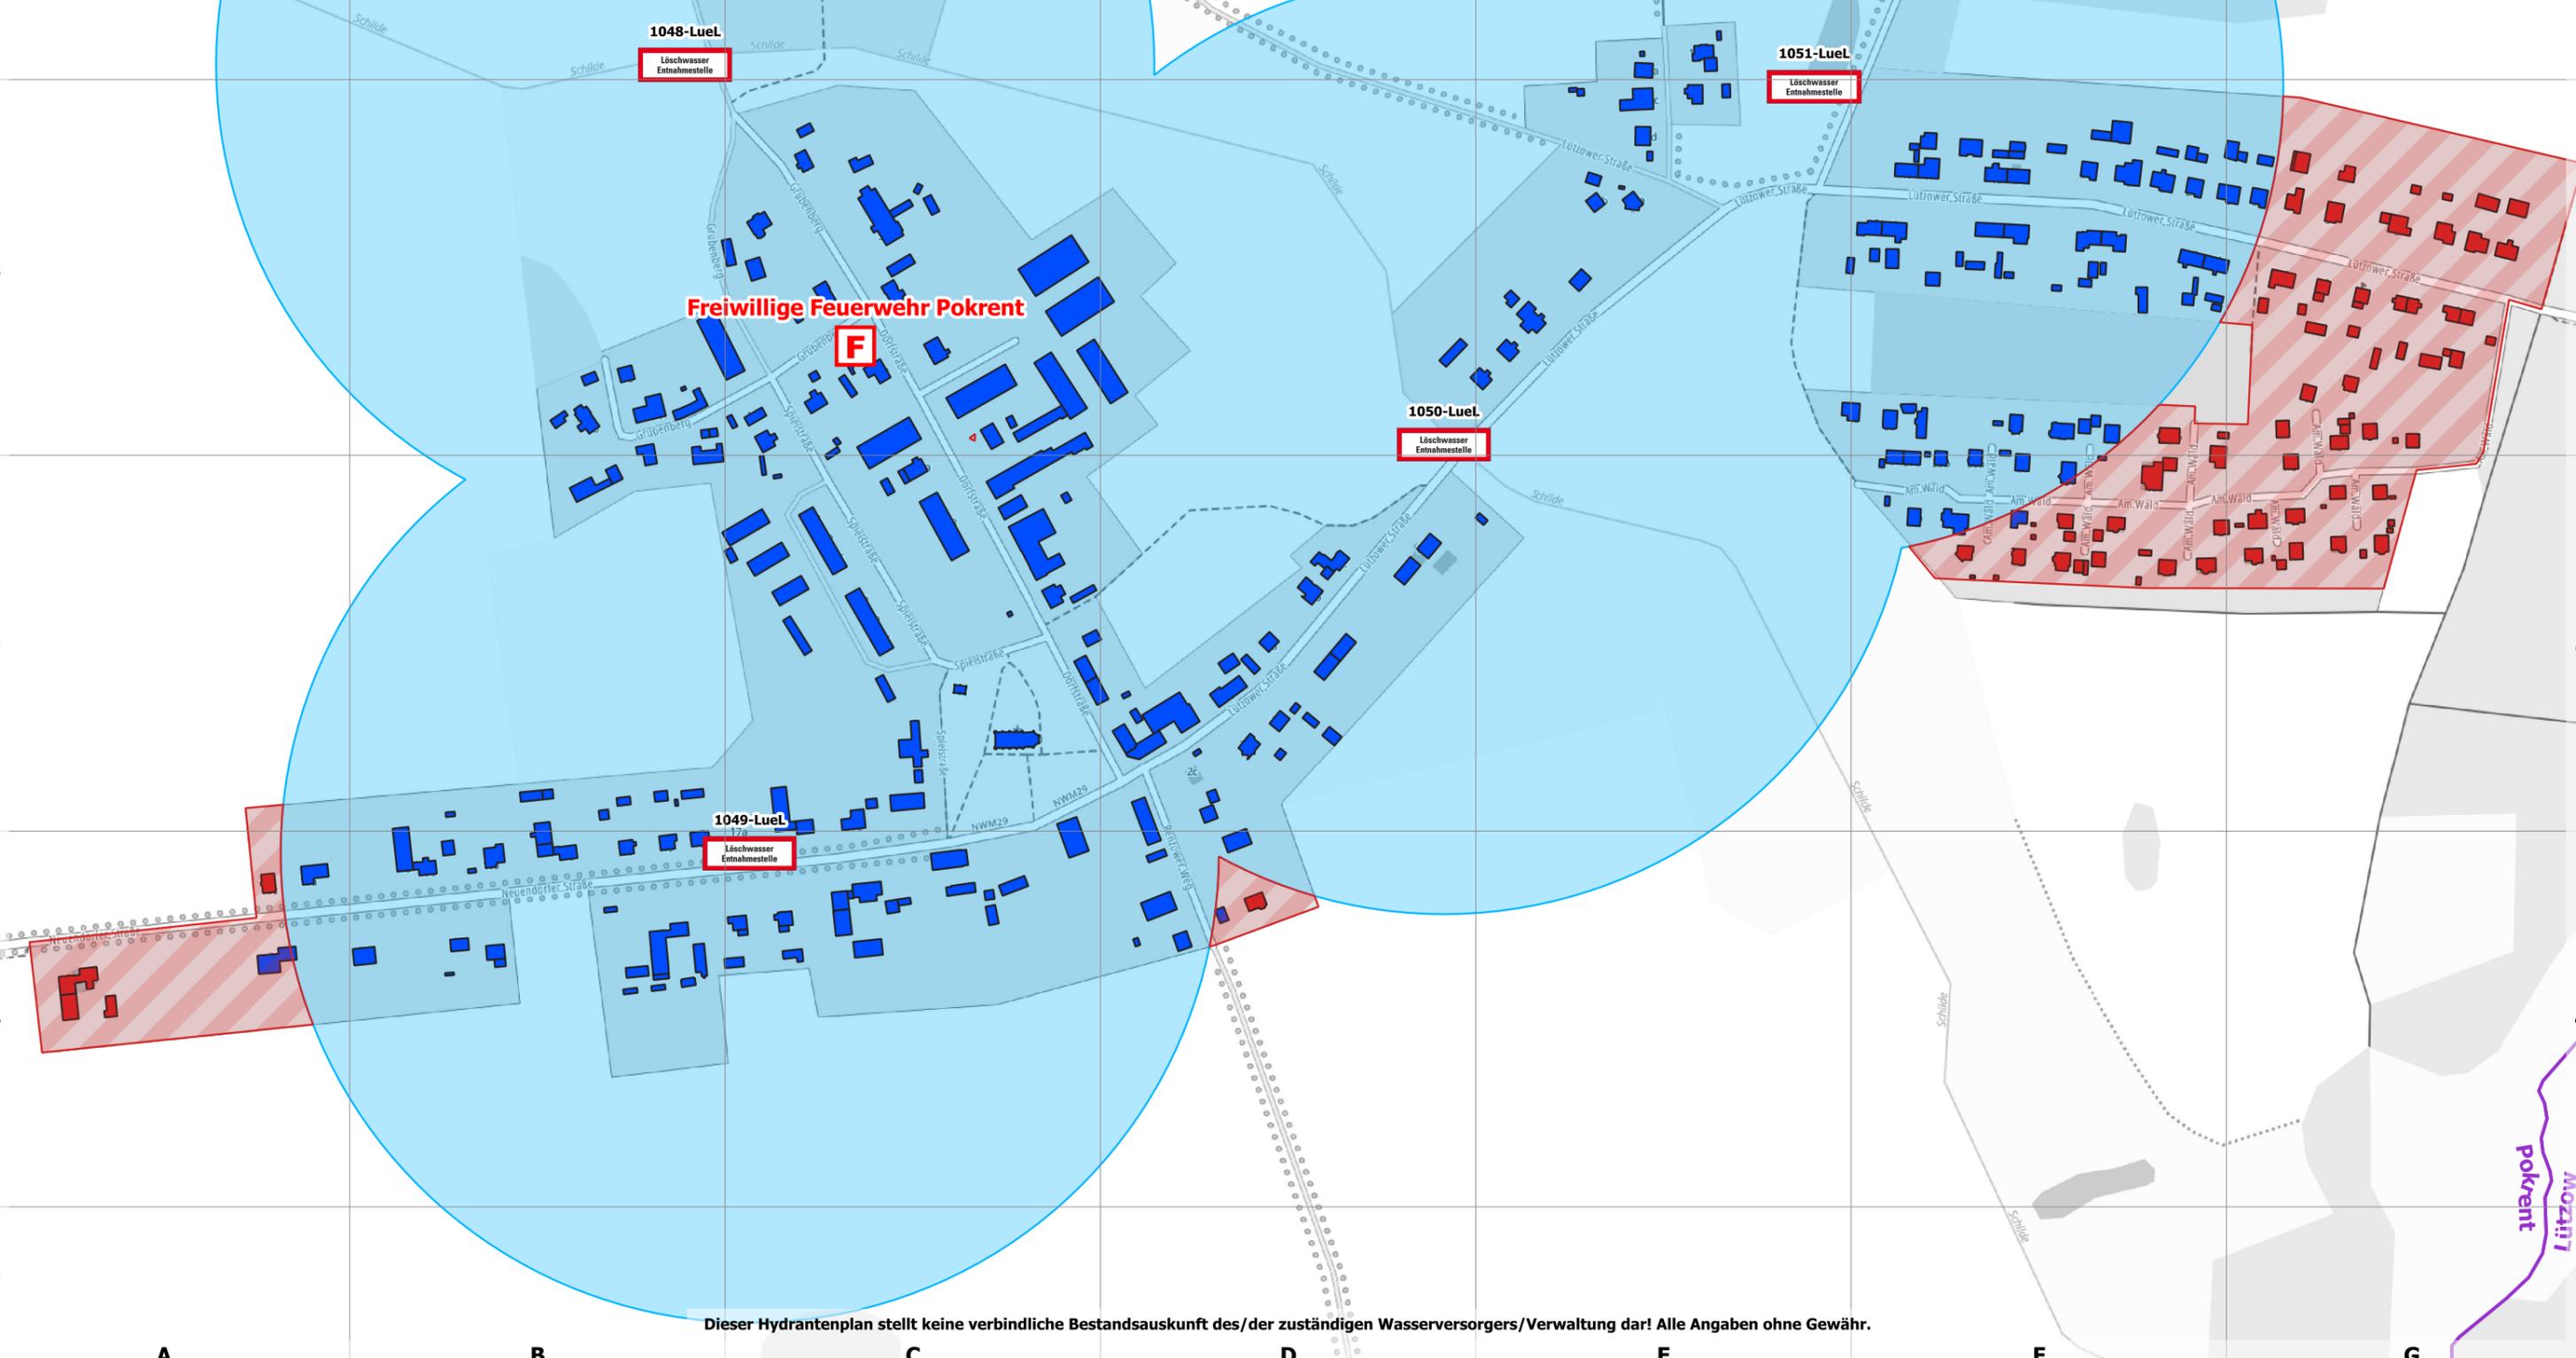

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Löschwasser- und Hydrantenkataster



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rosenow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	69	34.67
nicht versorgt	130	65.33

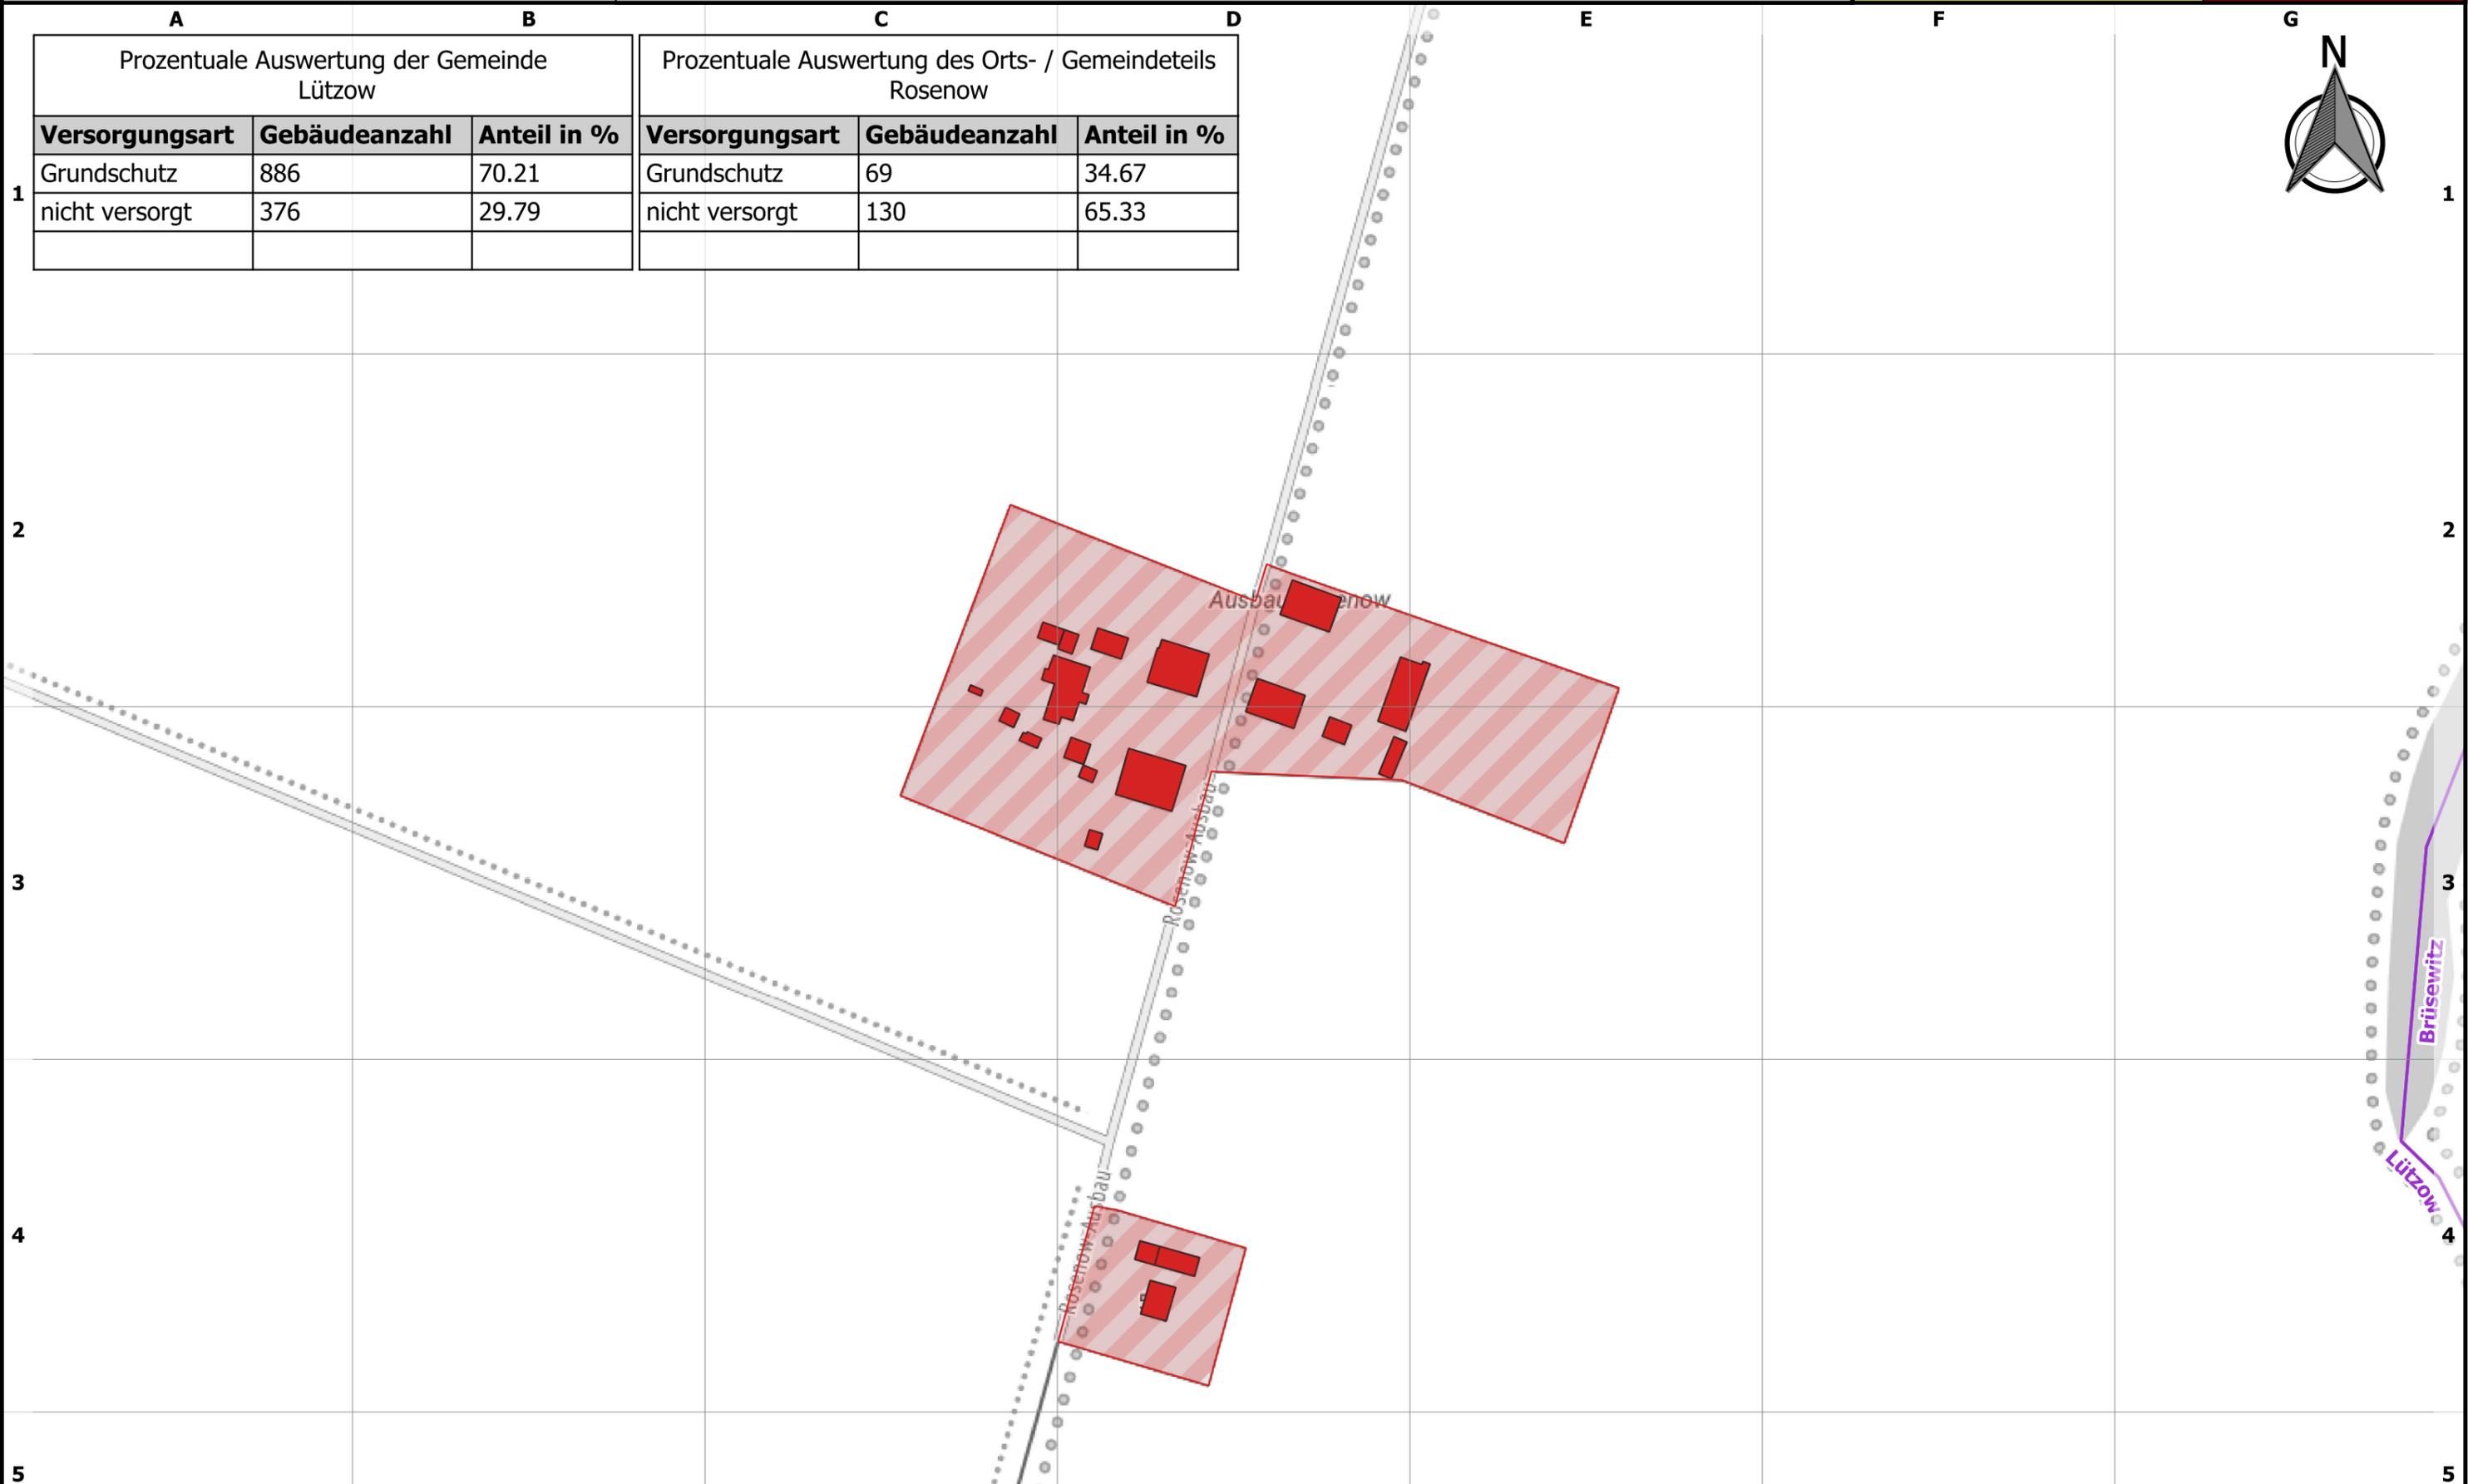


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Bendhof




Stand:
 22.05.2023

569: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützwow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Bendhof		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	62	64.58
nicht versorgt	34	35.42

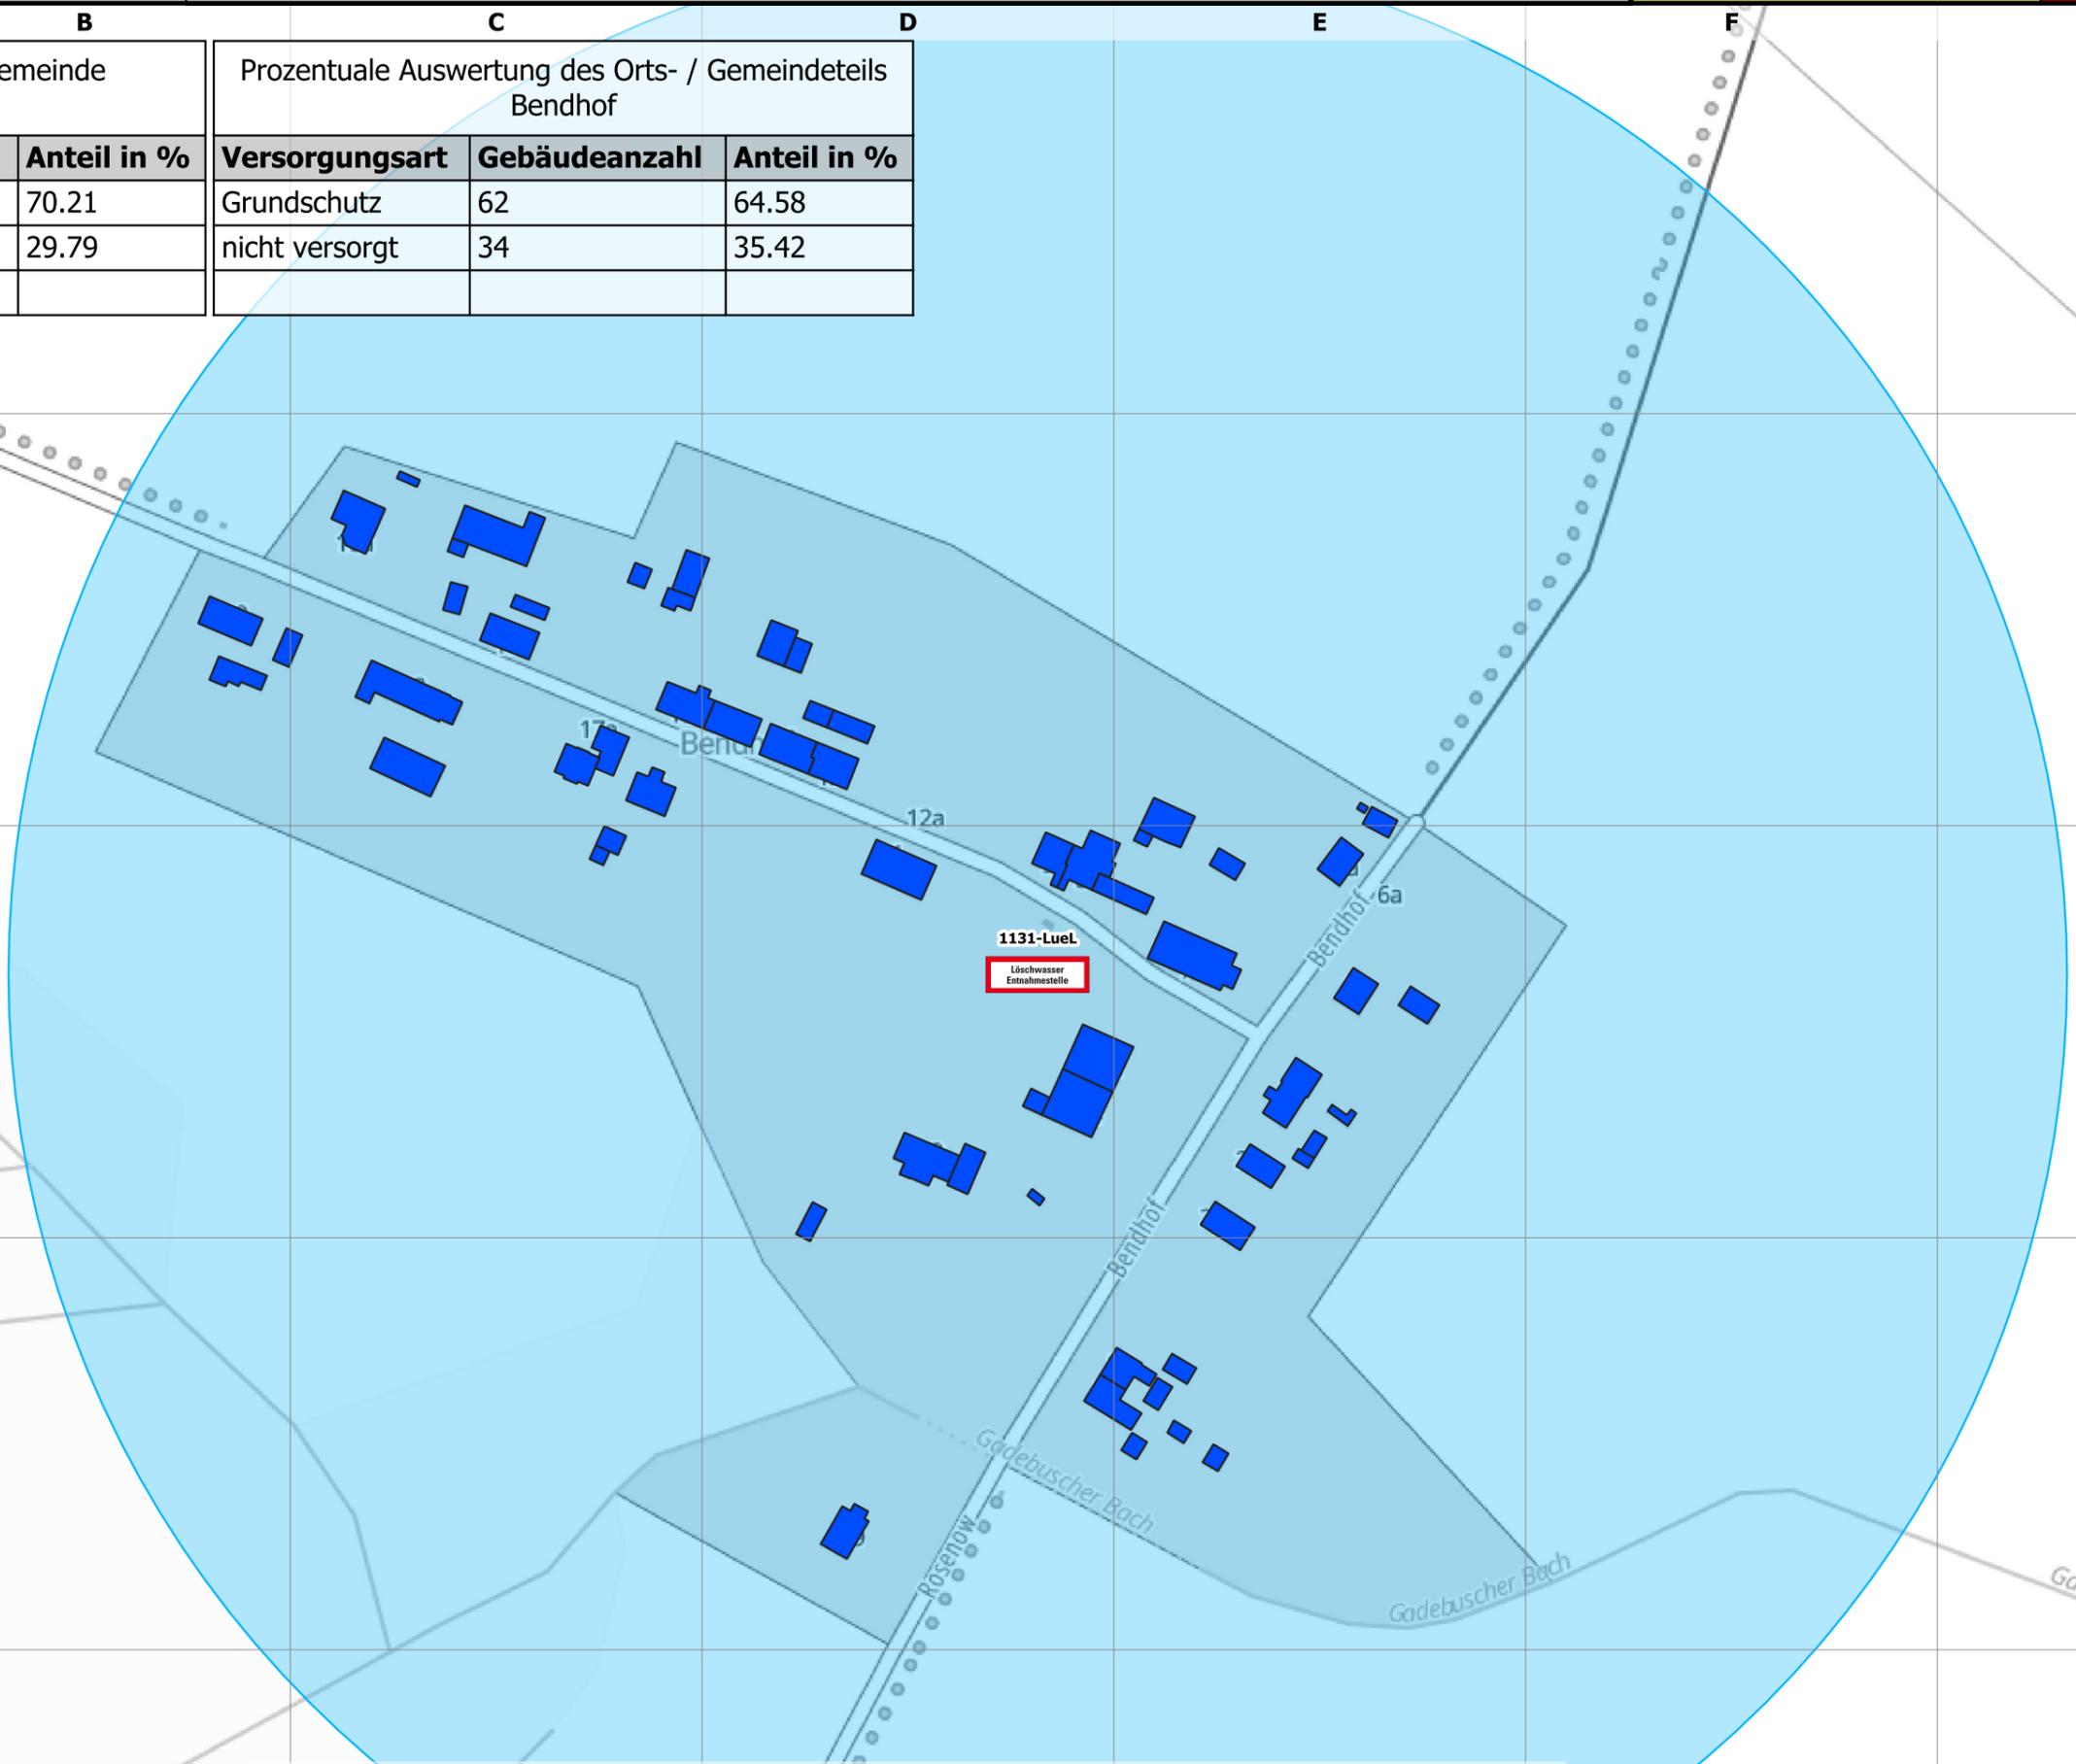

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:2000

Stand:
22.05.2023

570: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Lützow

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Bendhof

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	62	64.58
nicht versorgt	34	35.42

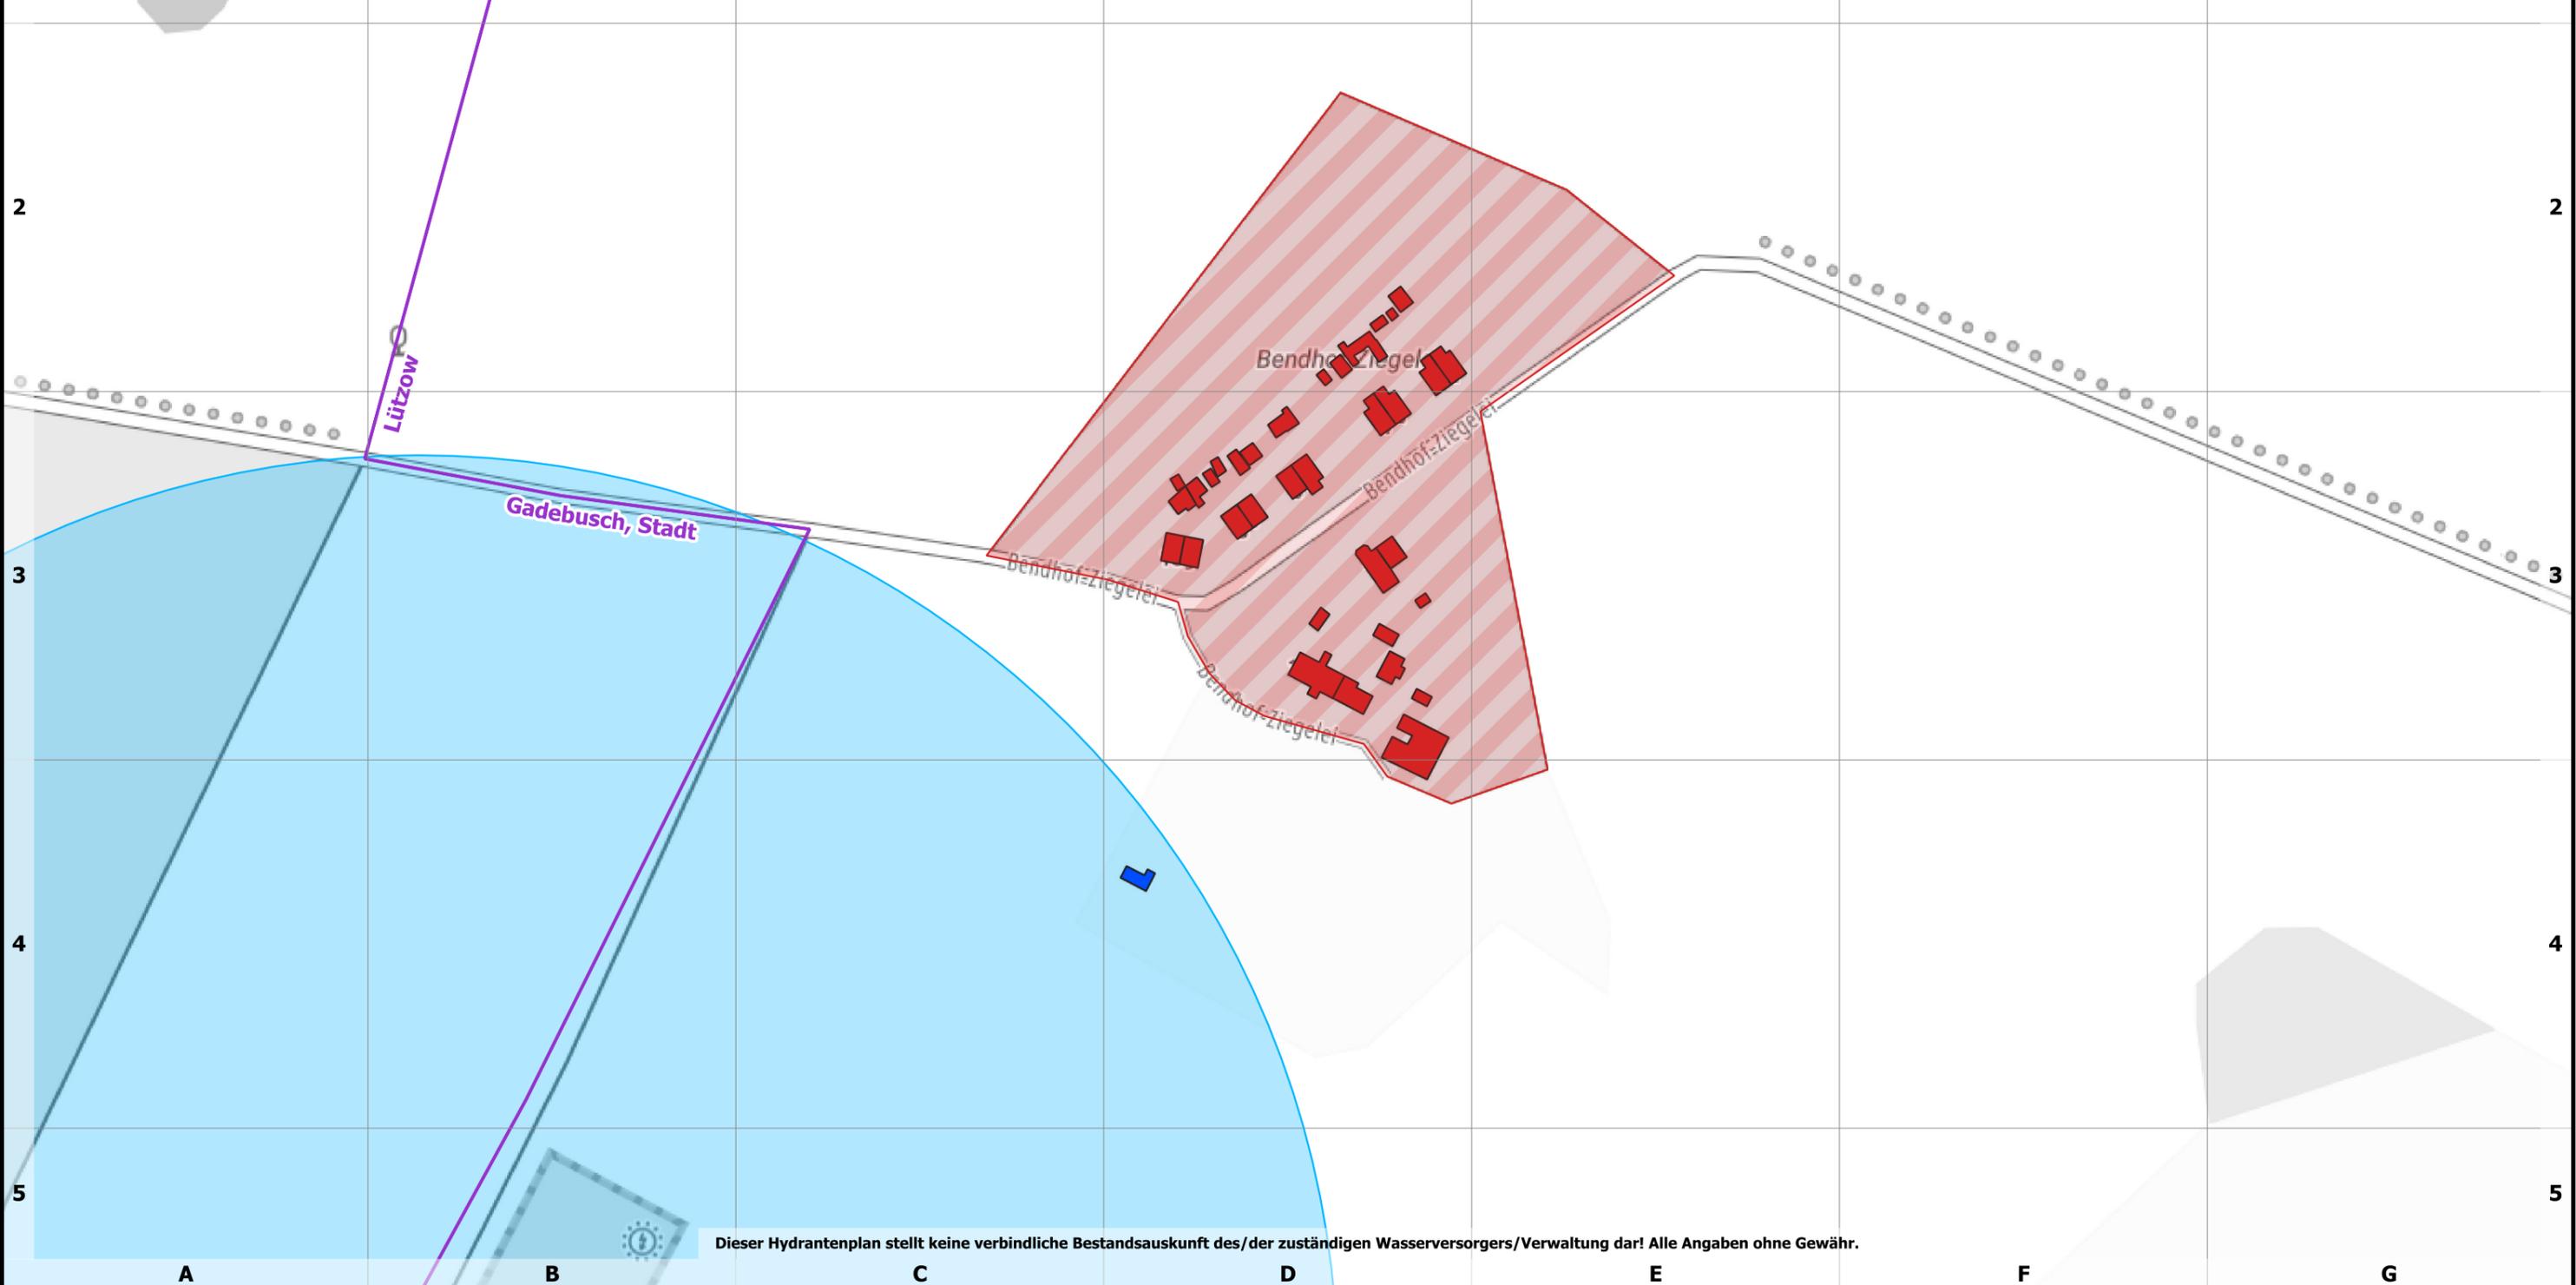




Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Kaeselow





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

571: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Kaeselow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	137	86.71
nicht versorgt	21	13.29

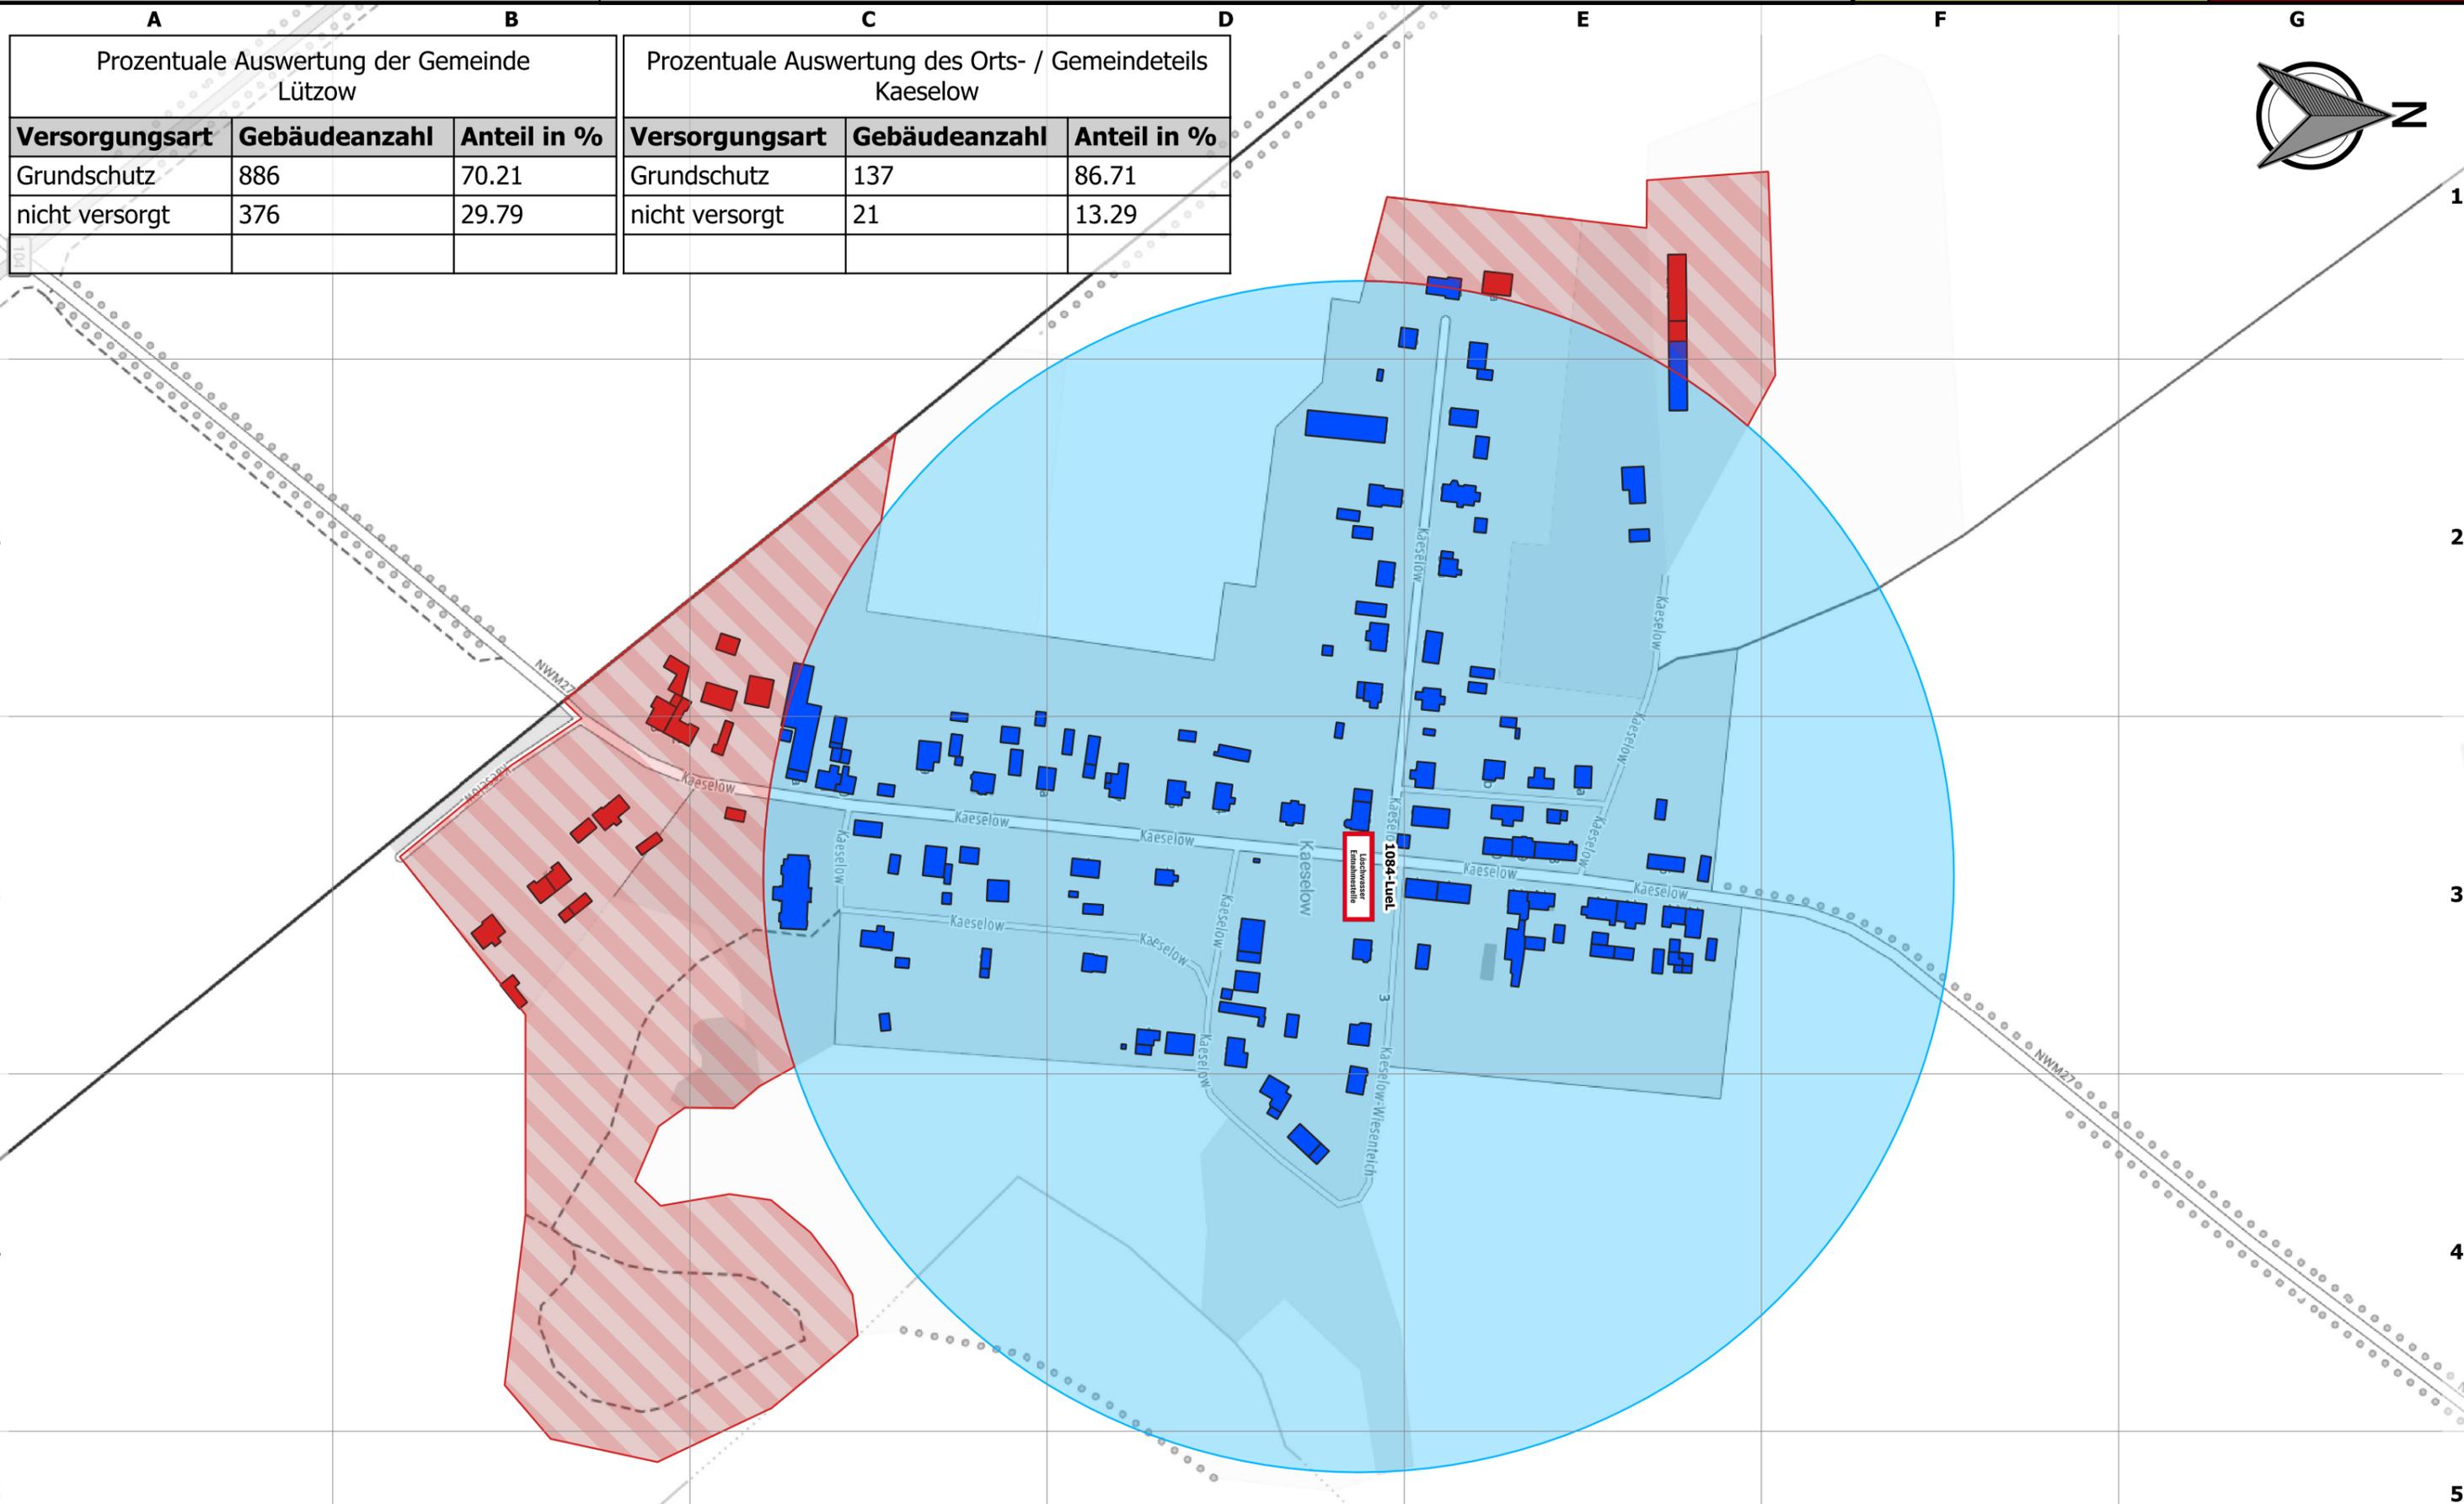


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Lützow

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


572: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lützow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	618	76.39
nicht versorgt	191	23.61

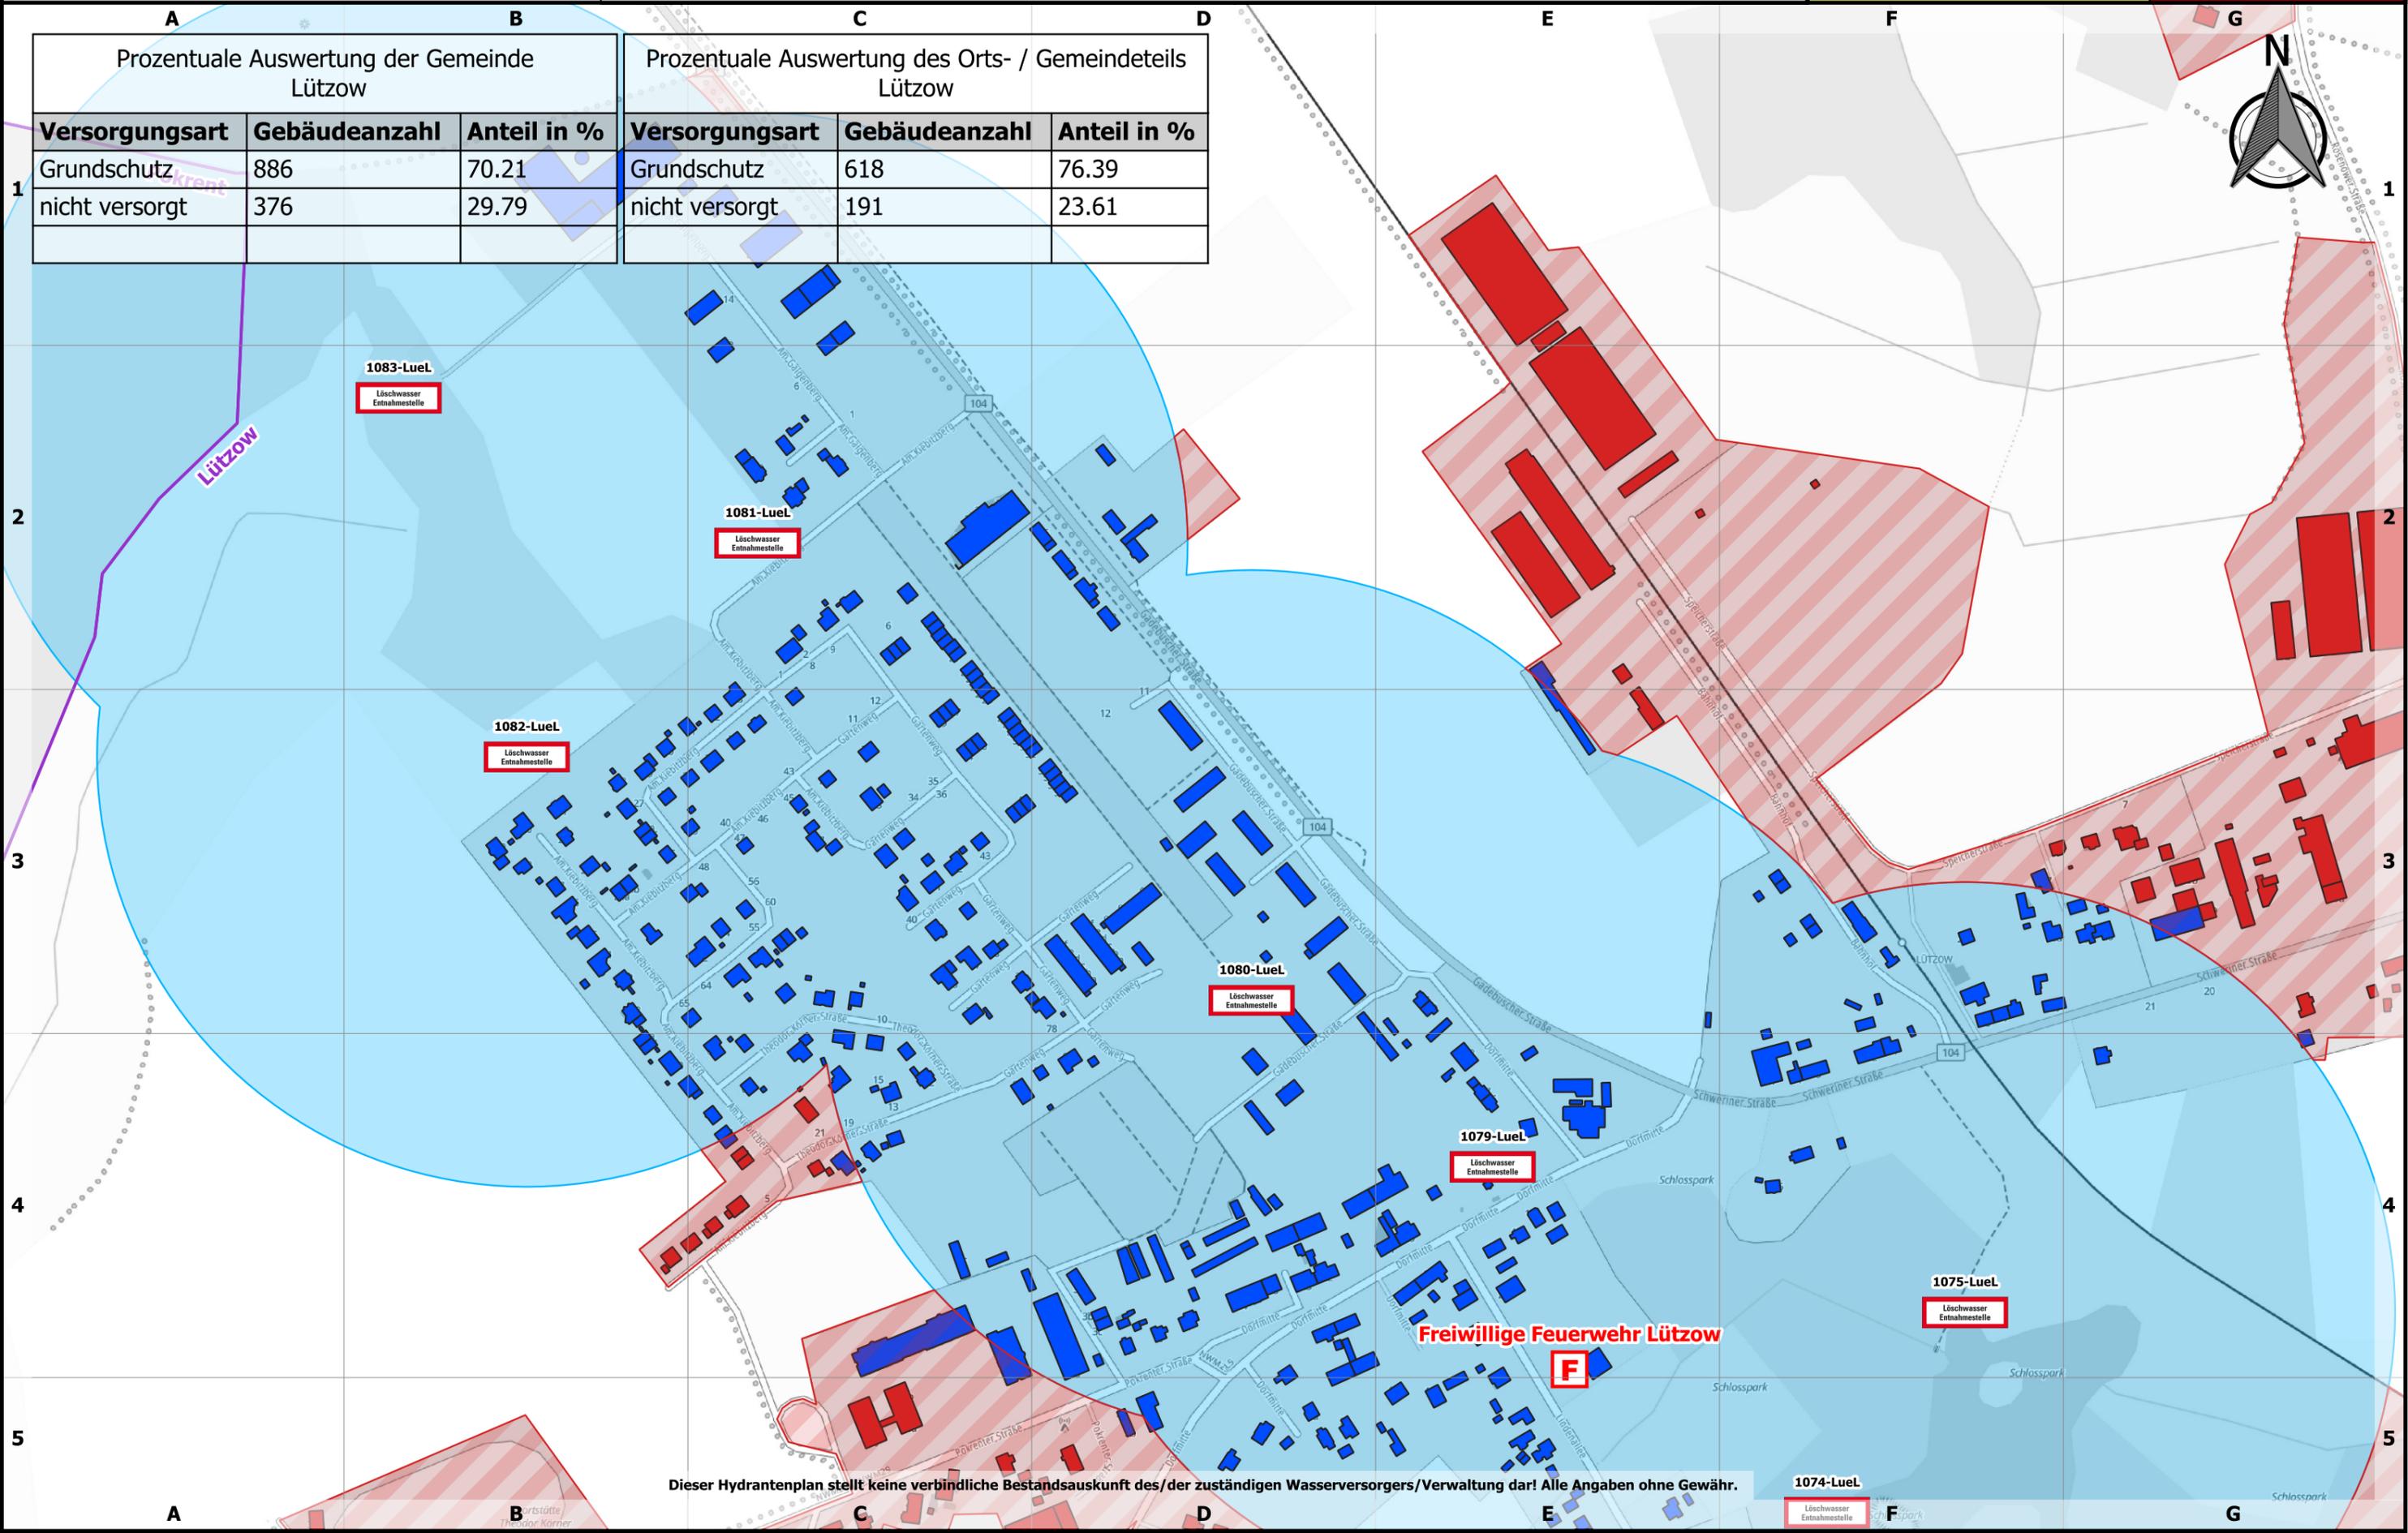


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.

1074-LueL
Löschwasser Entnahmestelle



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:3000

Stand:
22.05.2023

574: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Rosenow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	69	34.67
nicht versorgt	130	65.33

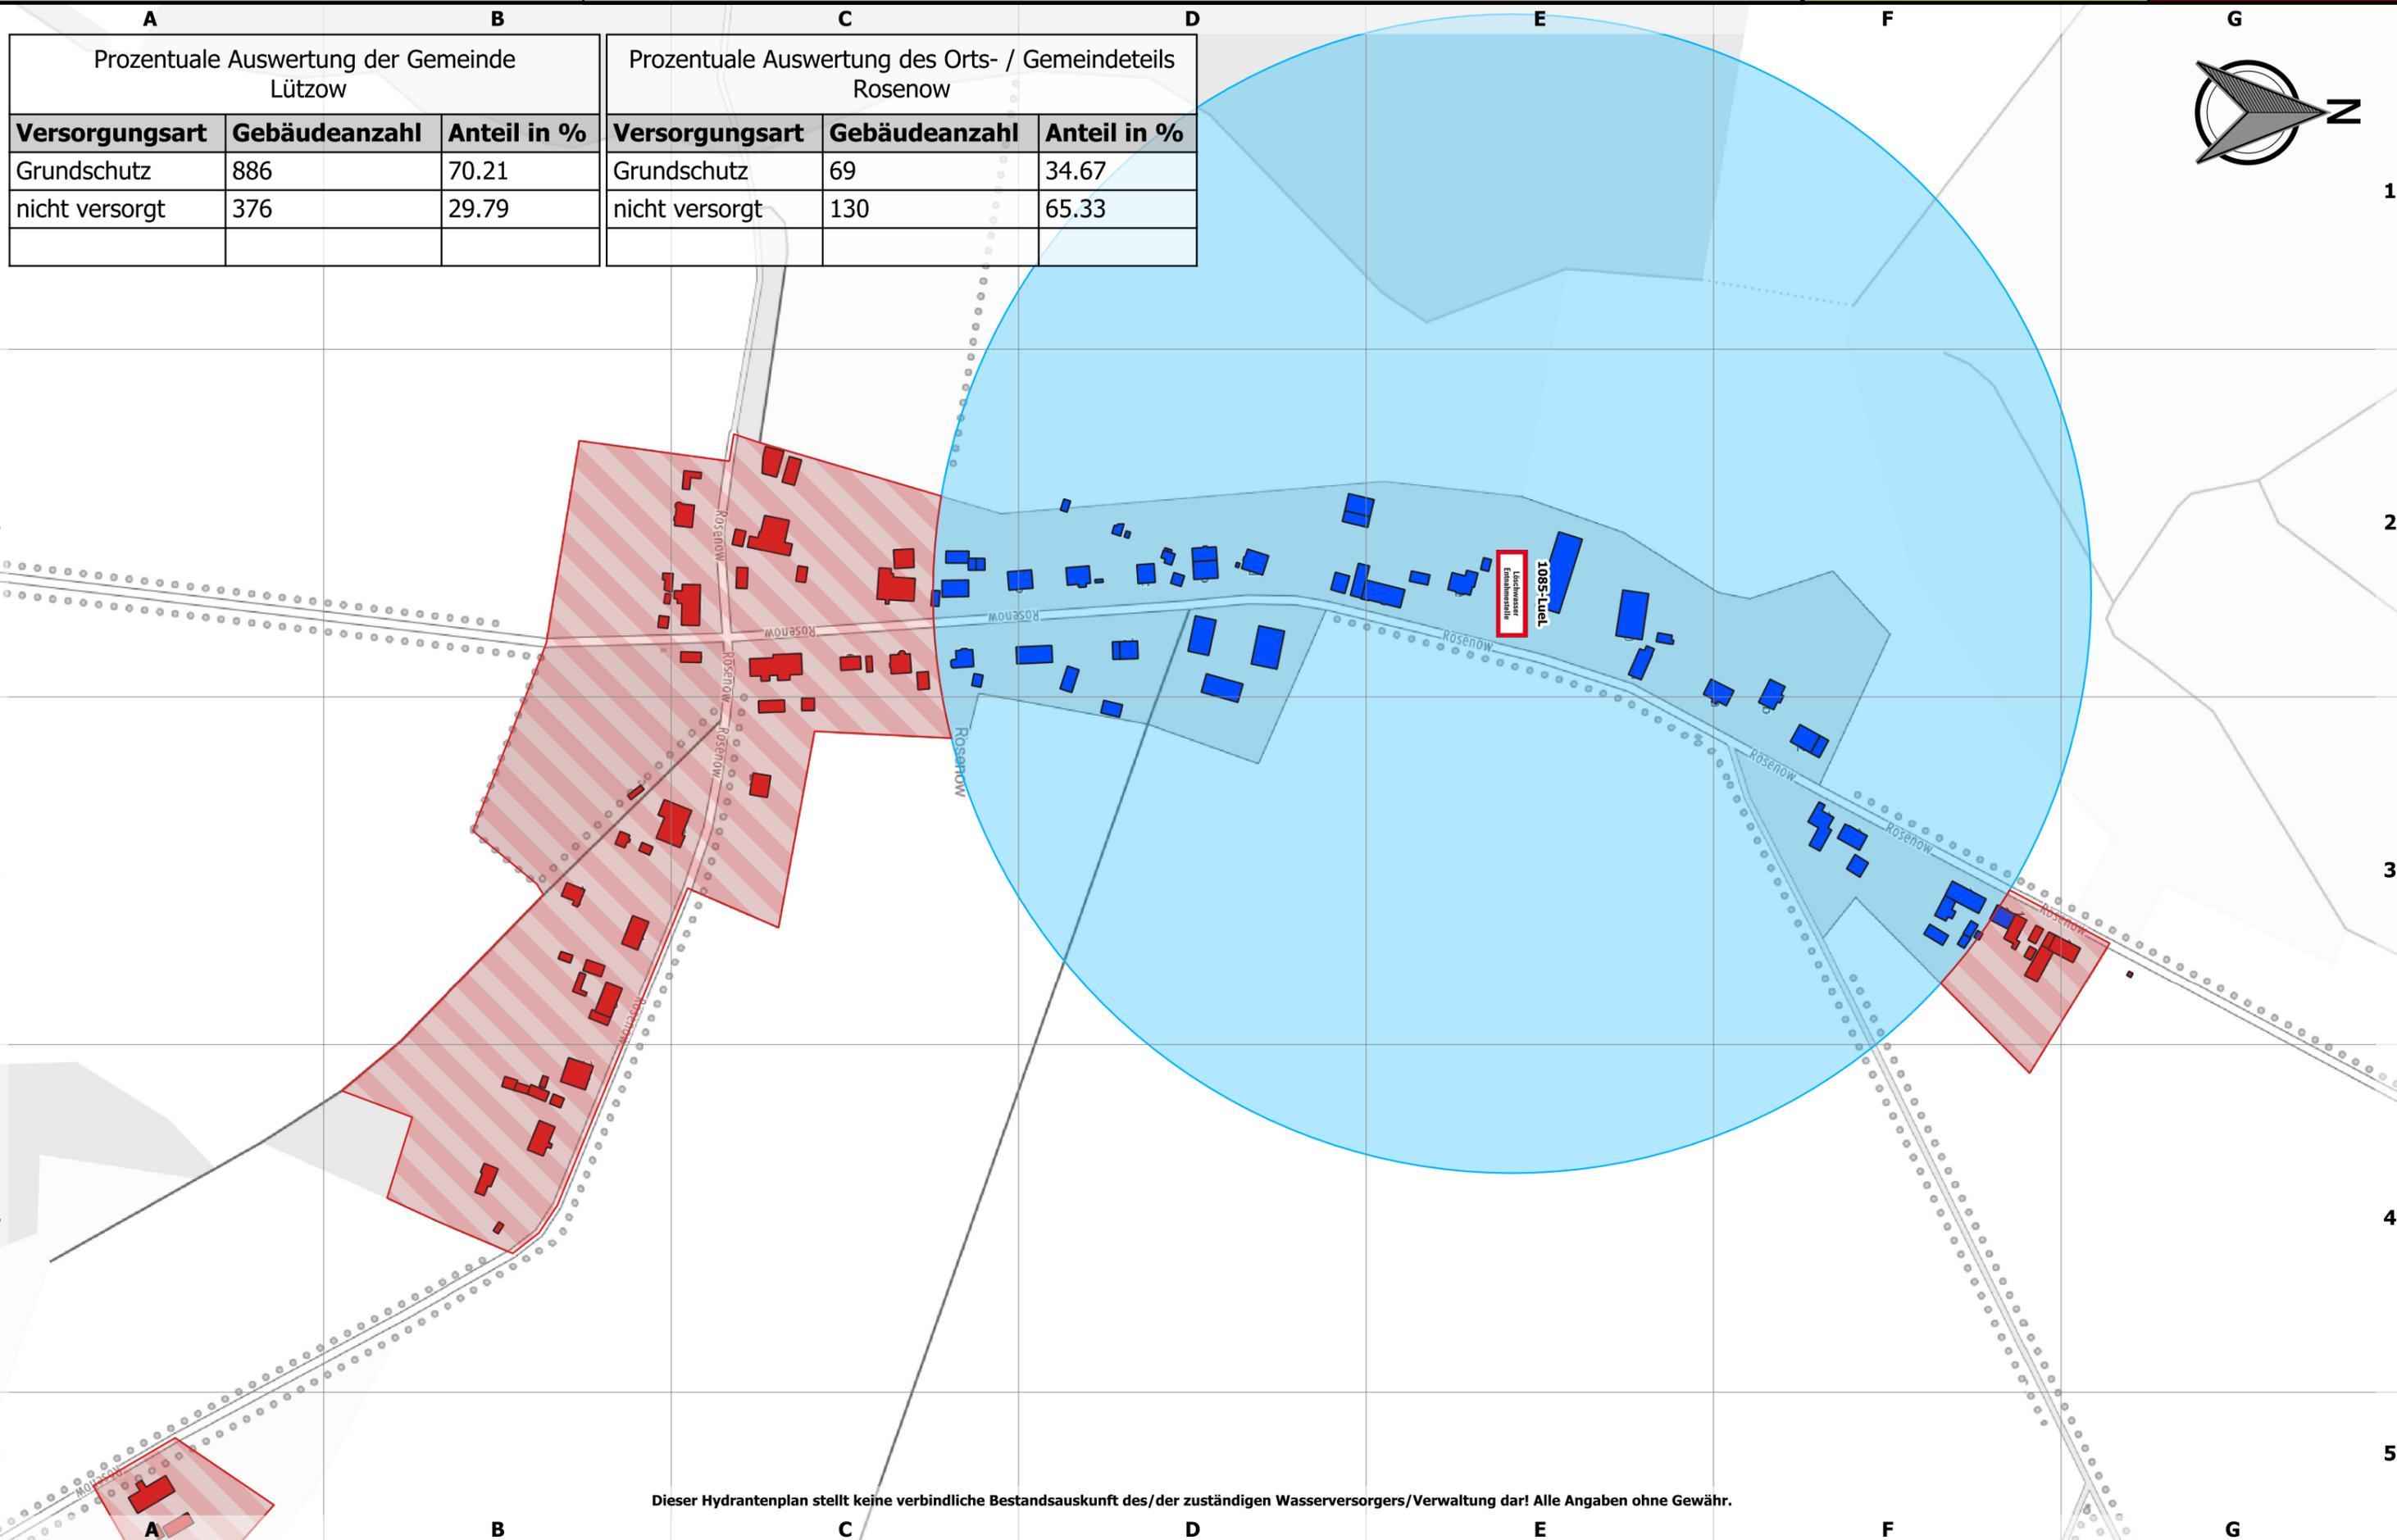


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster


0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

591: 1.1




Prozentuale Auswertung der Gemeinde Perlin

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	235	49.79
nicht versorgt	237	50.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Perlin

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	235	49.79
nicht versorgt	237	50.21

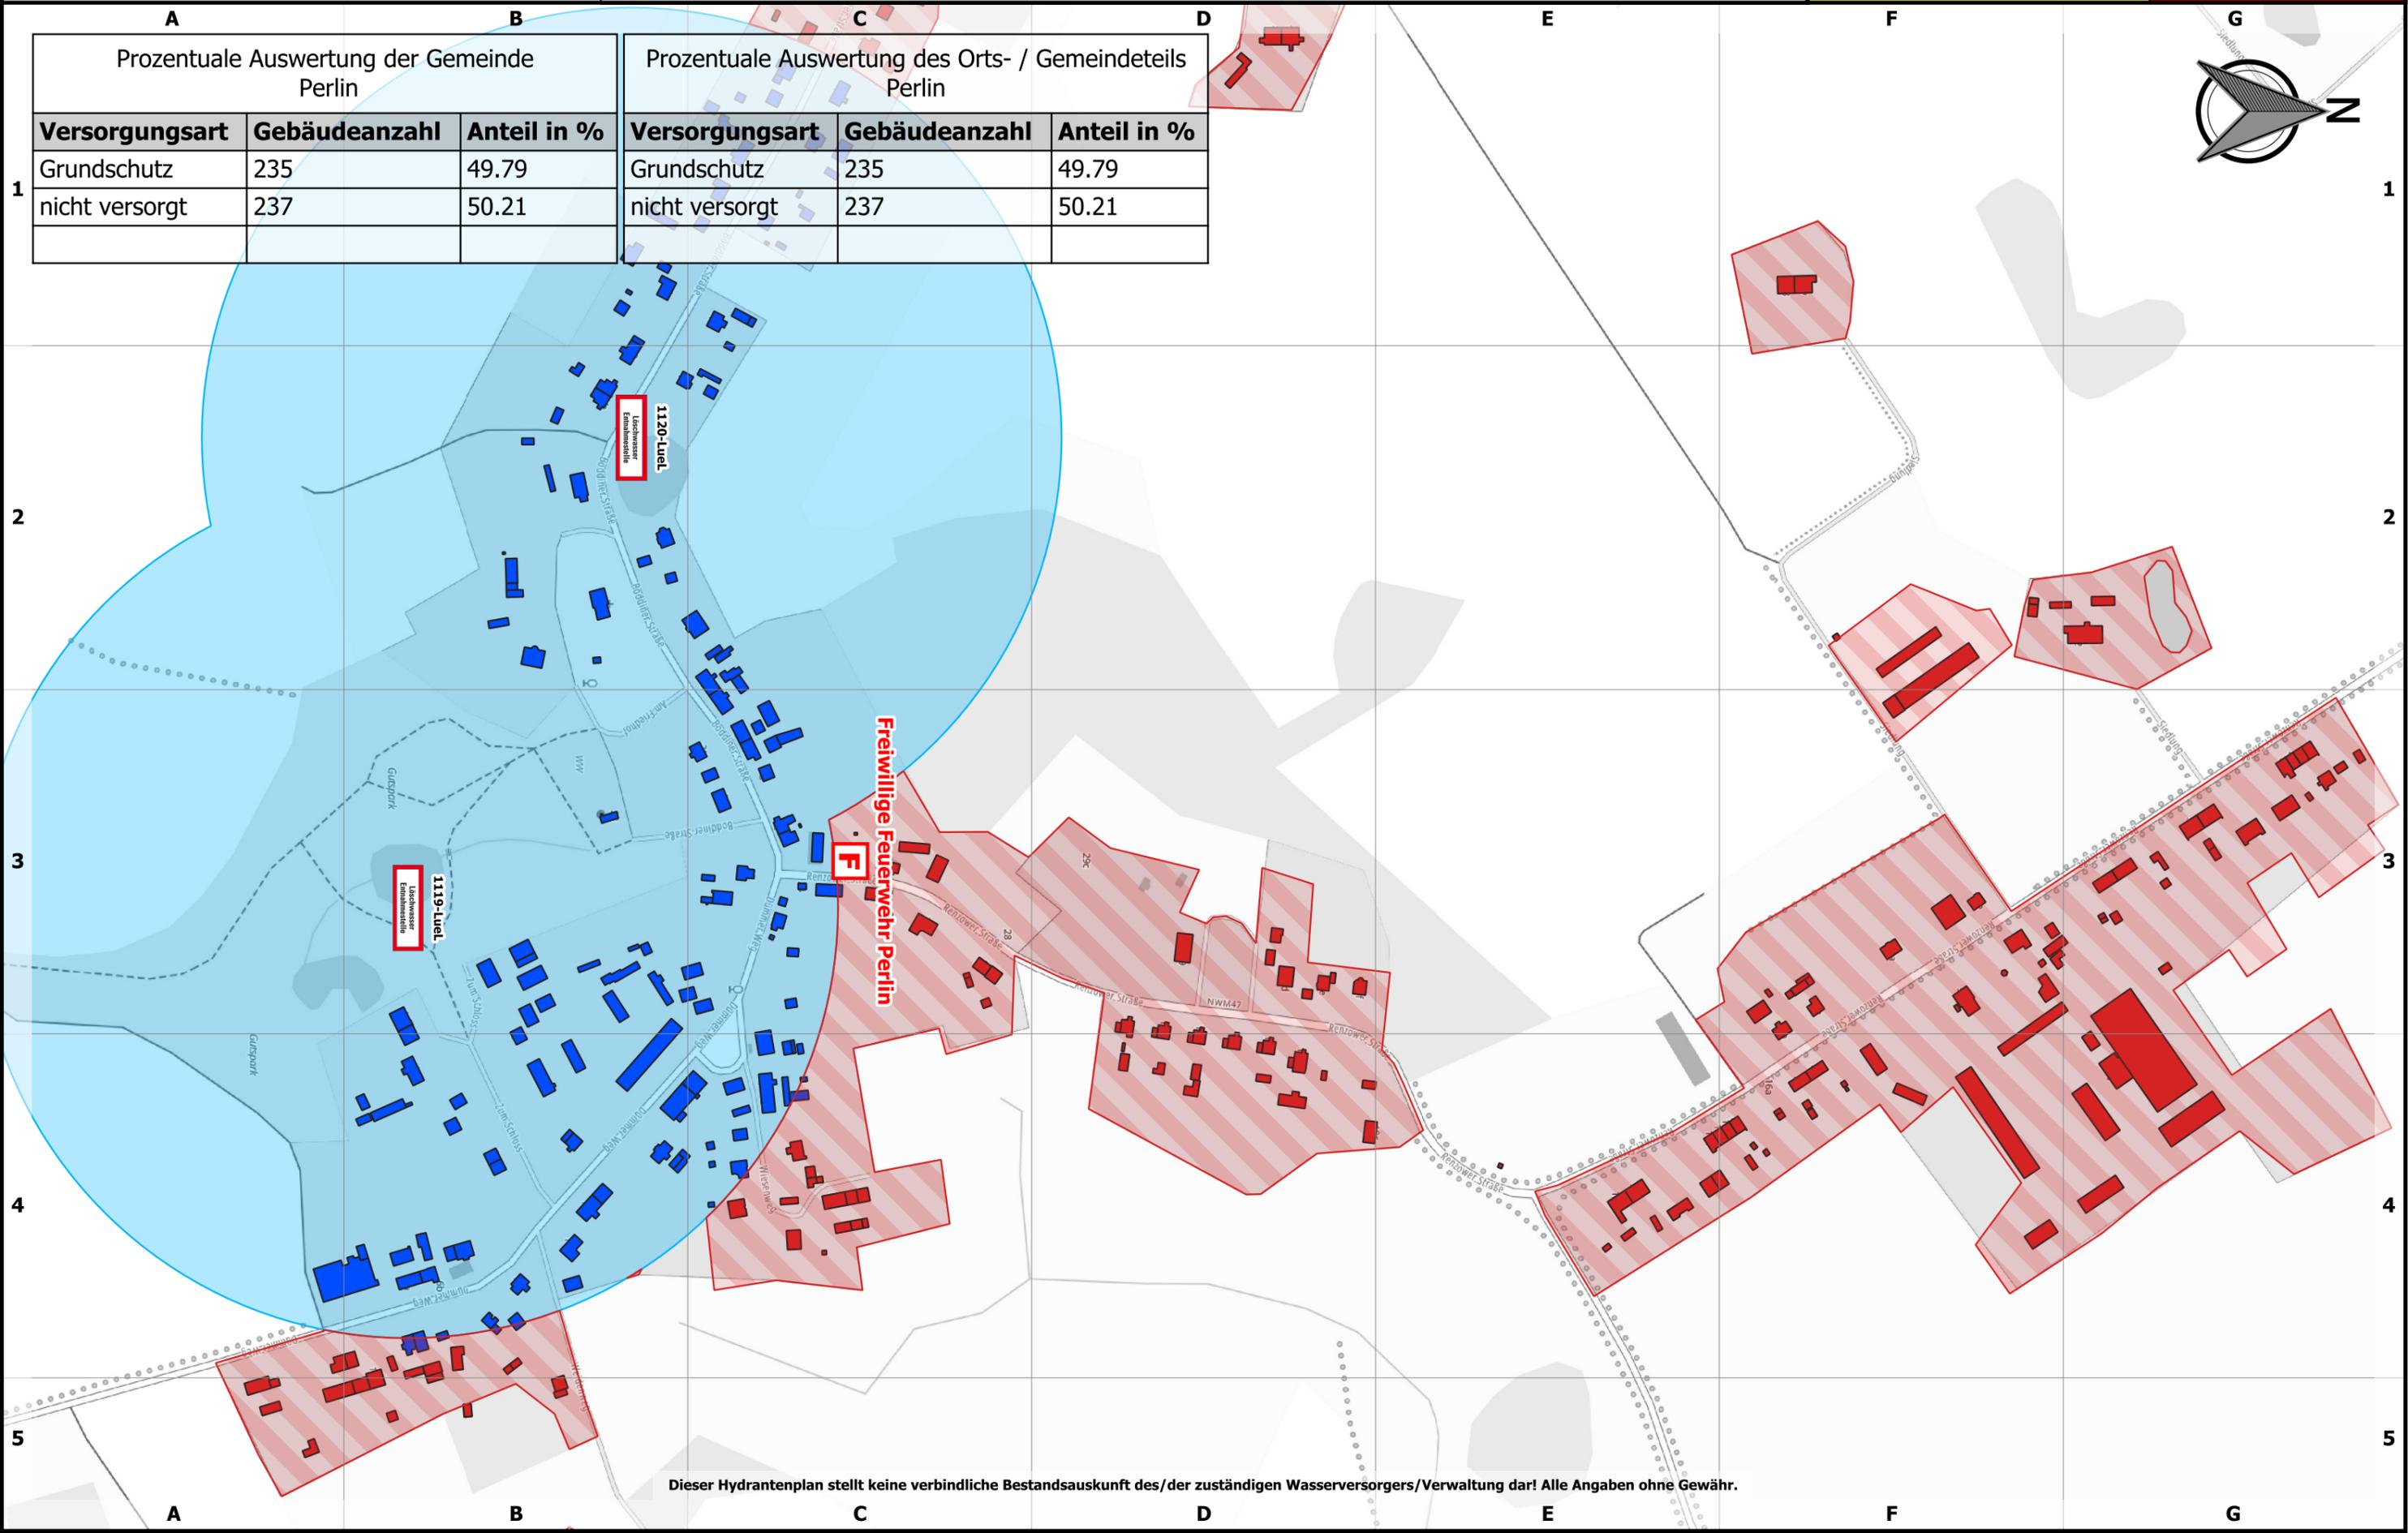




Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Perliner Bauern




Stand:
22.05.2023

593: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Perlin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	235	49.79
nicht versorgt	237	50.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Perlin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	235	49.79
nicht versorgt	237	50.21

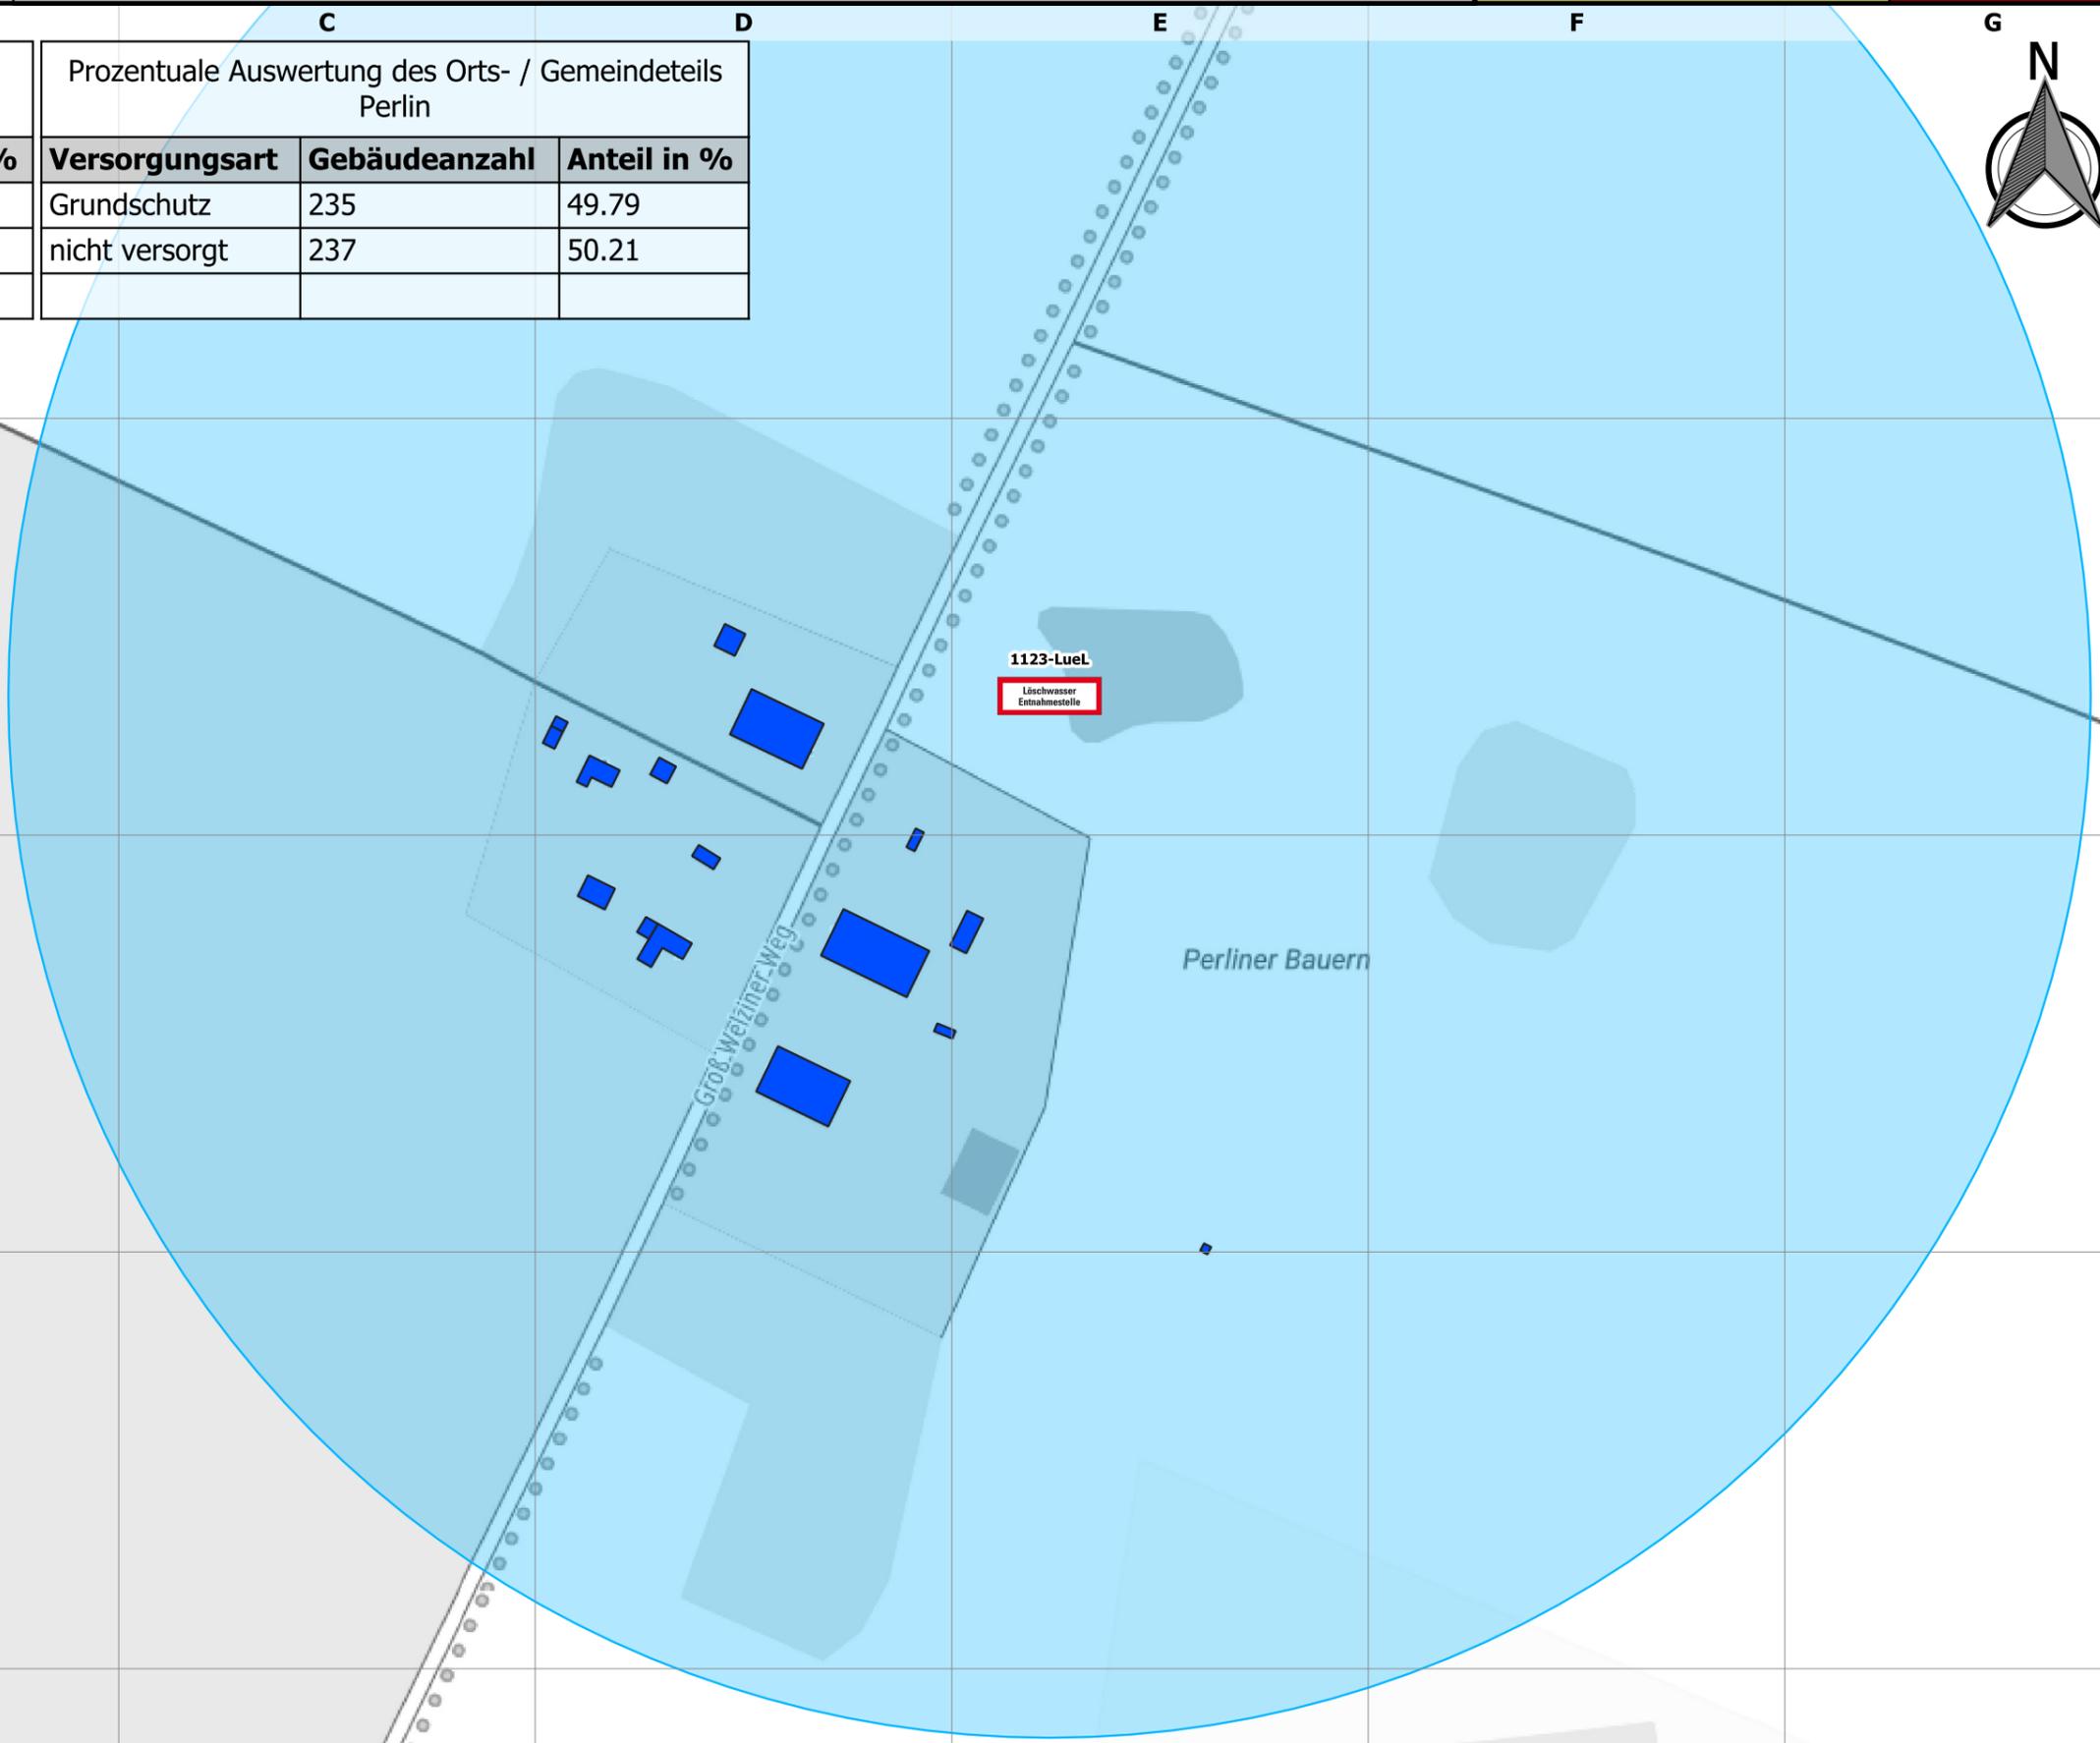

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Pingelshagen




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

597: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Pingelshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	336	89.12
Notfallversorgung	41	10.88

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Pingelshagen		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	336	89.12
Notfallversorgung	41	10.88

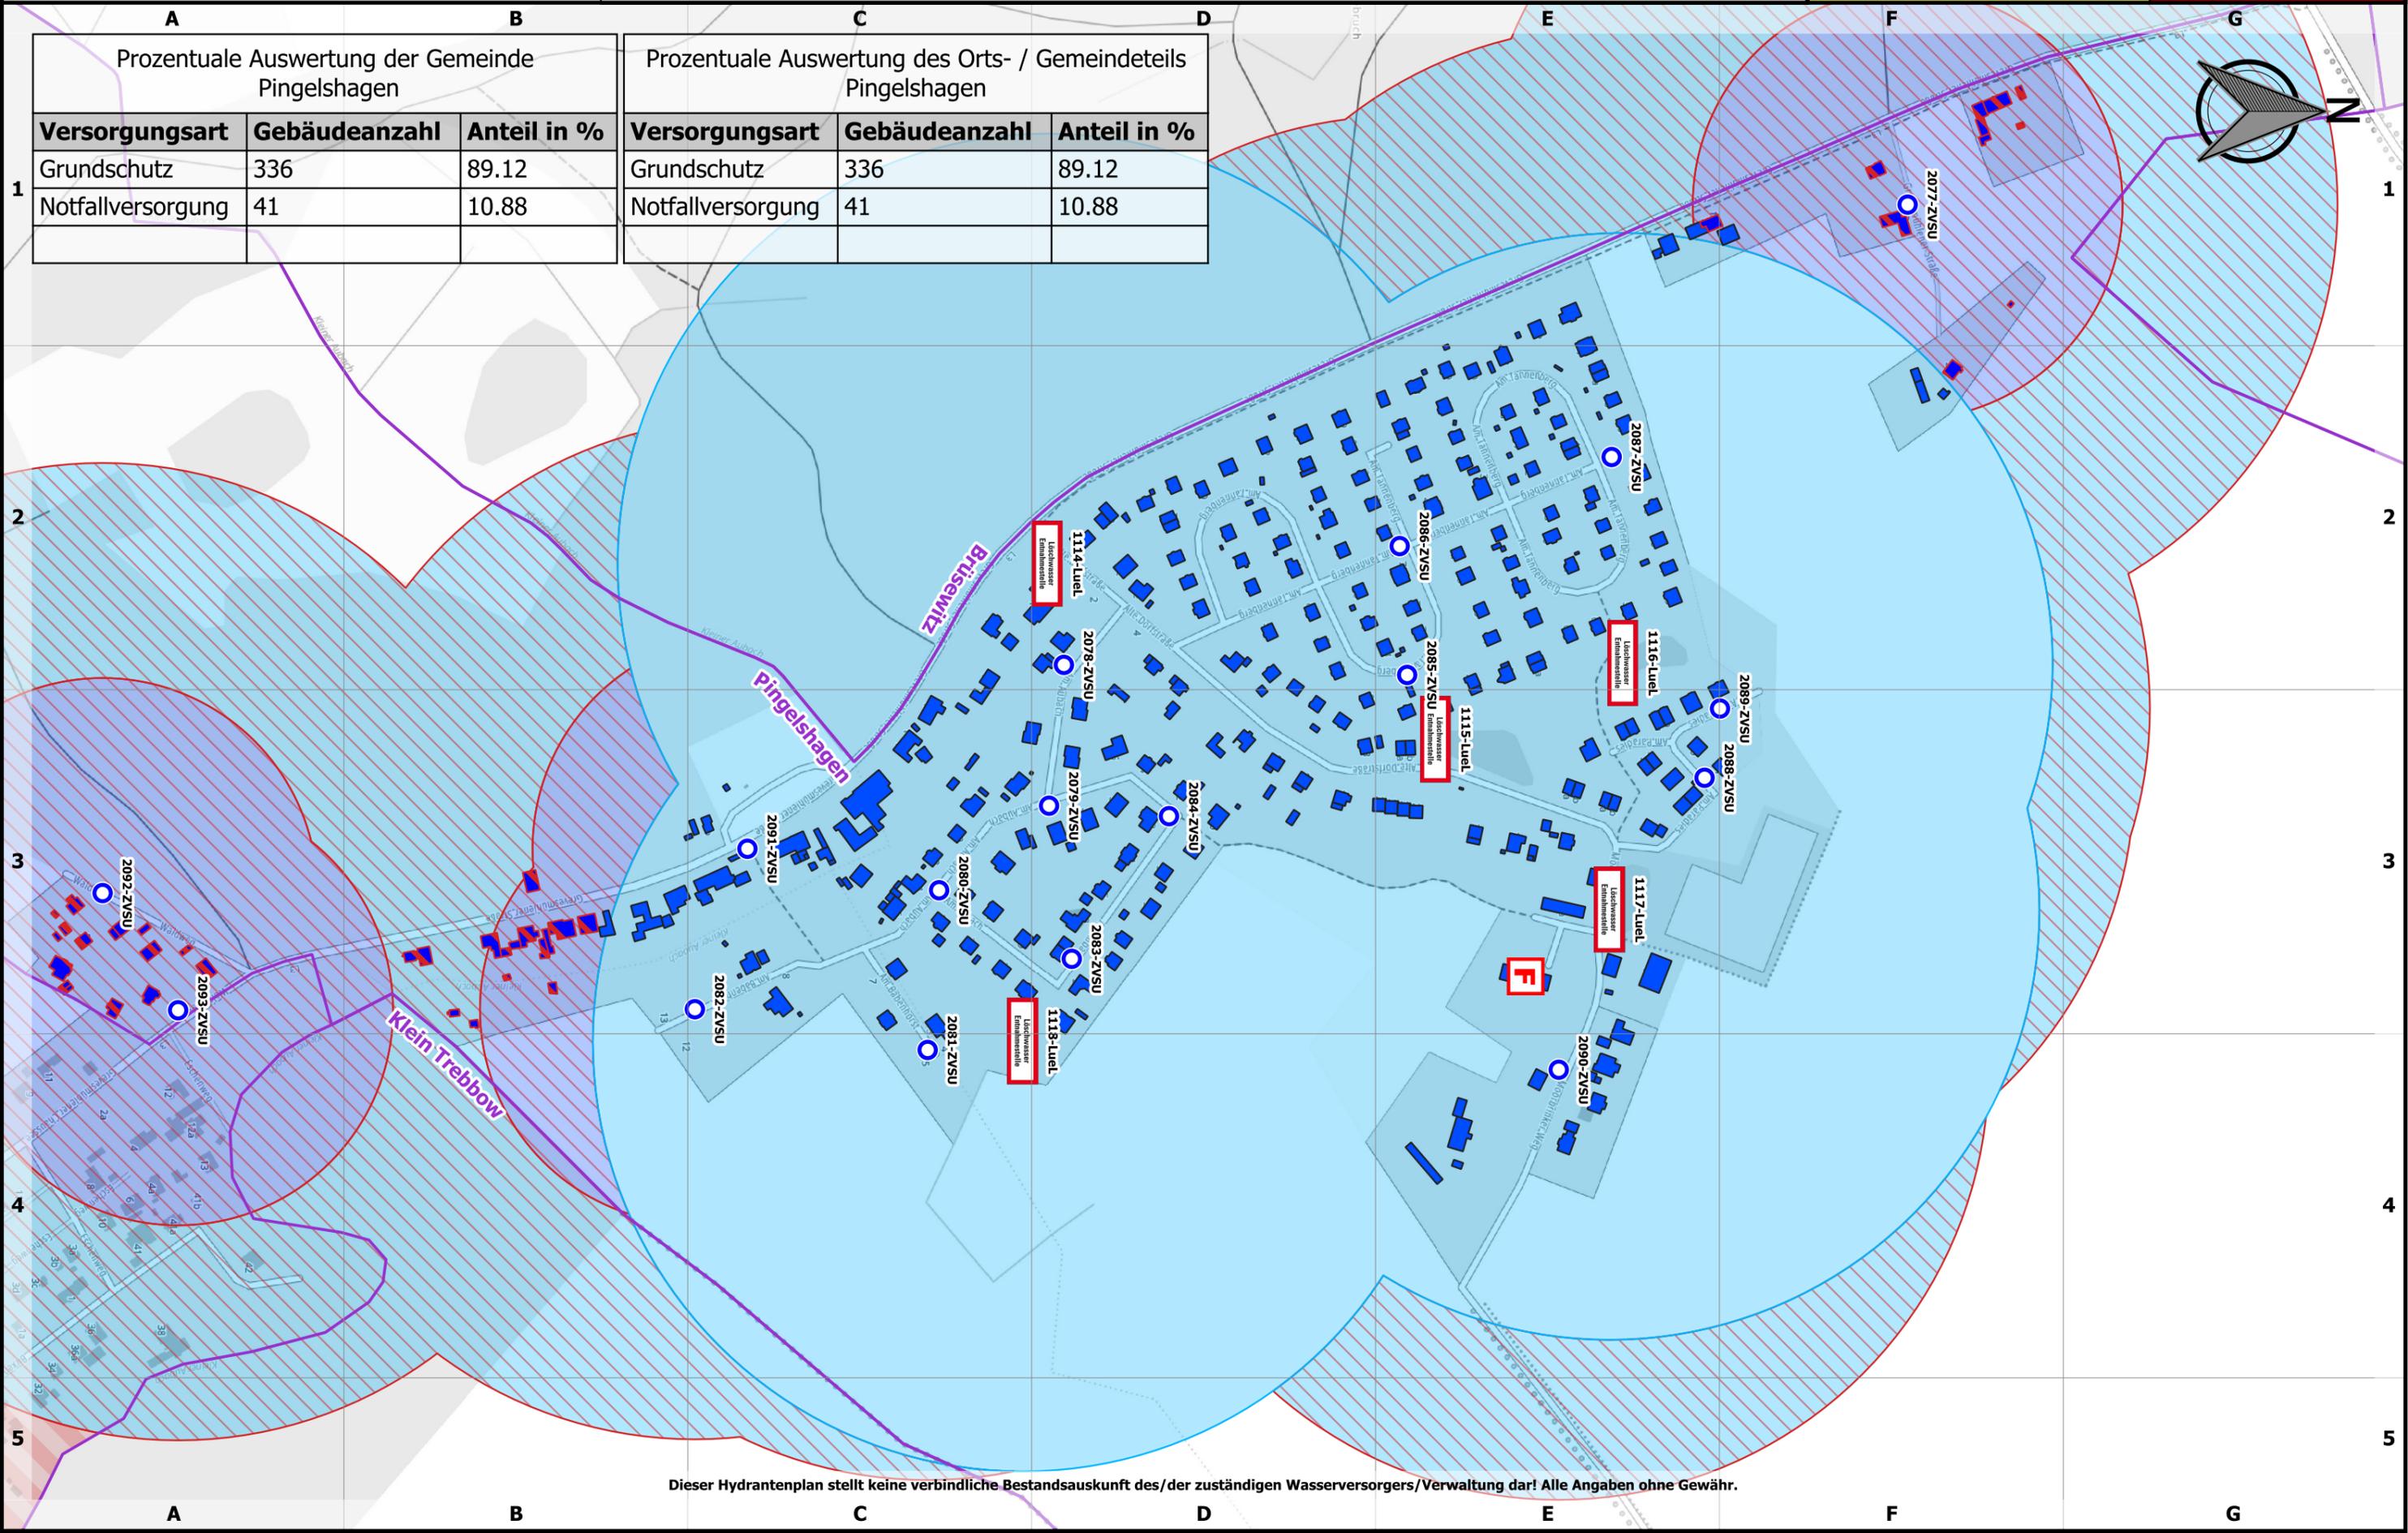


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster


Alt Meteln Ausbau



Stand:
 22.05.2023

651: 1.1


Prozentuale Auswertung der Gemeinde Alt Meteln			Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Ausbau		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %	Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	741	72.15	nicht versorgt	11	13.25
nicht versorgt	66	6.43	Notfallversorgung	72	86.75
Notfallversorgung	220	21.42			

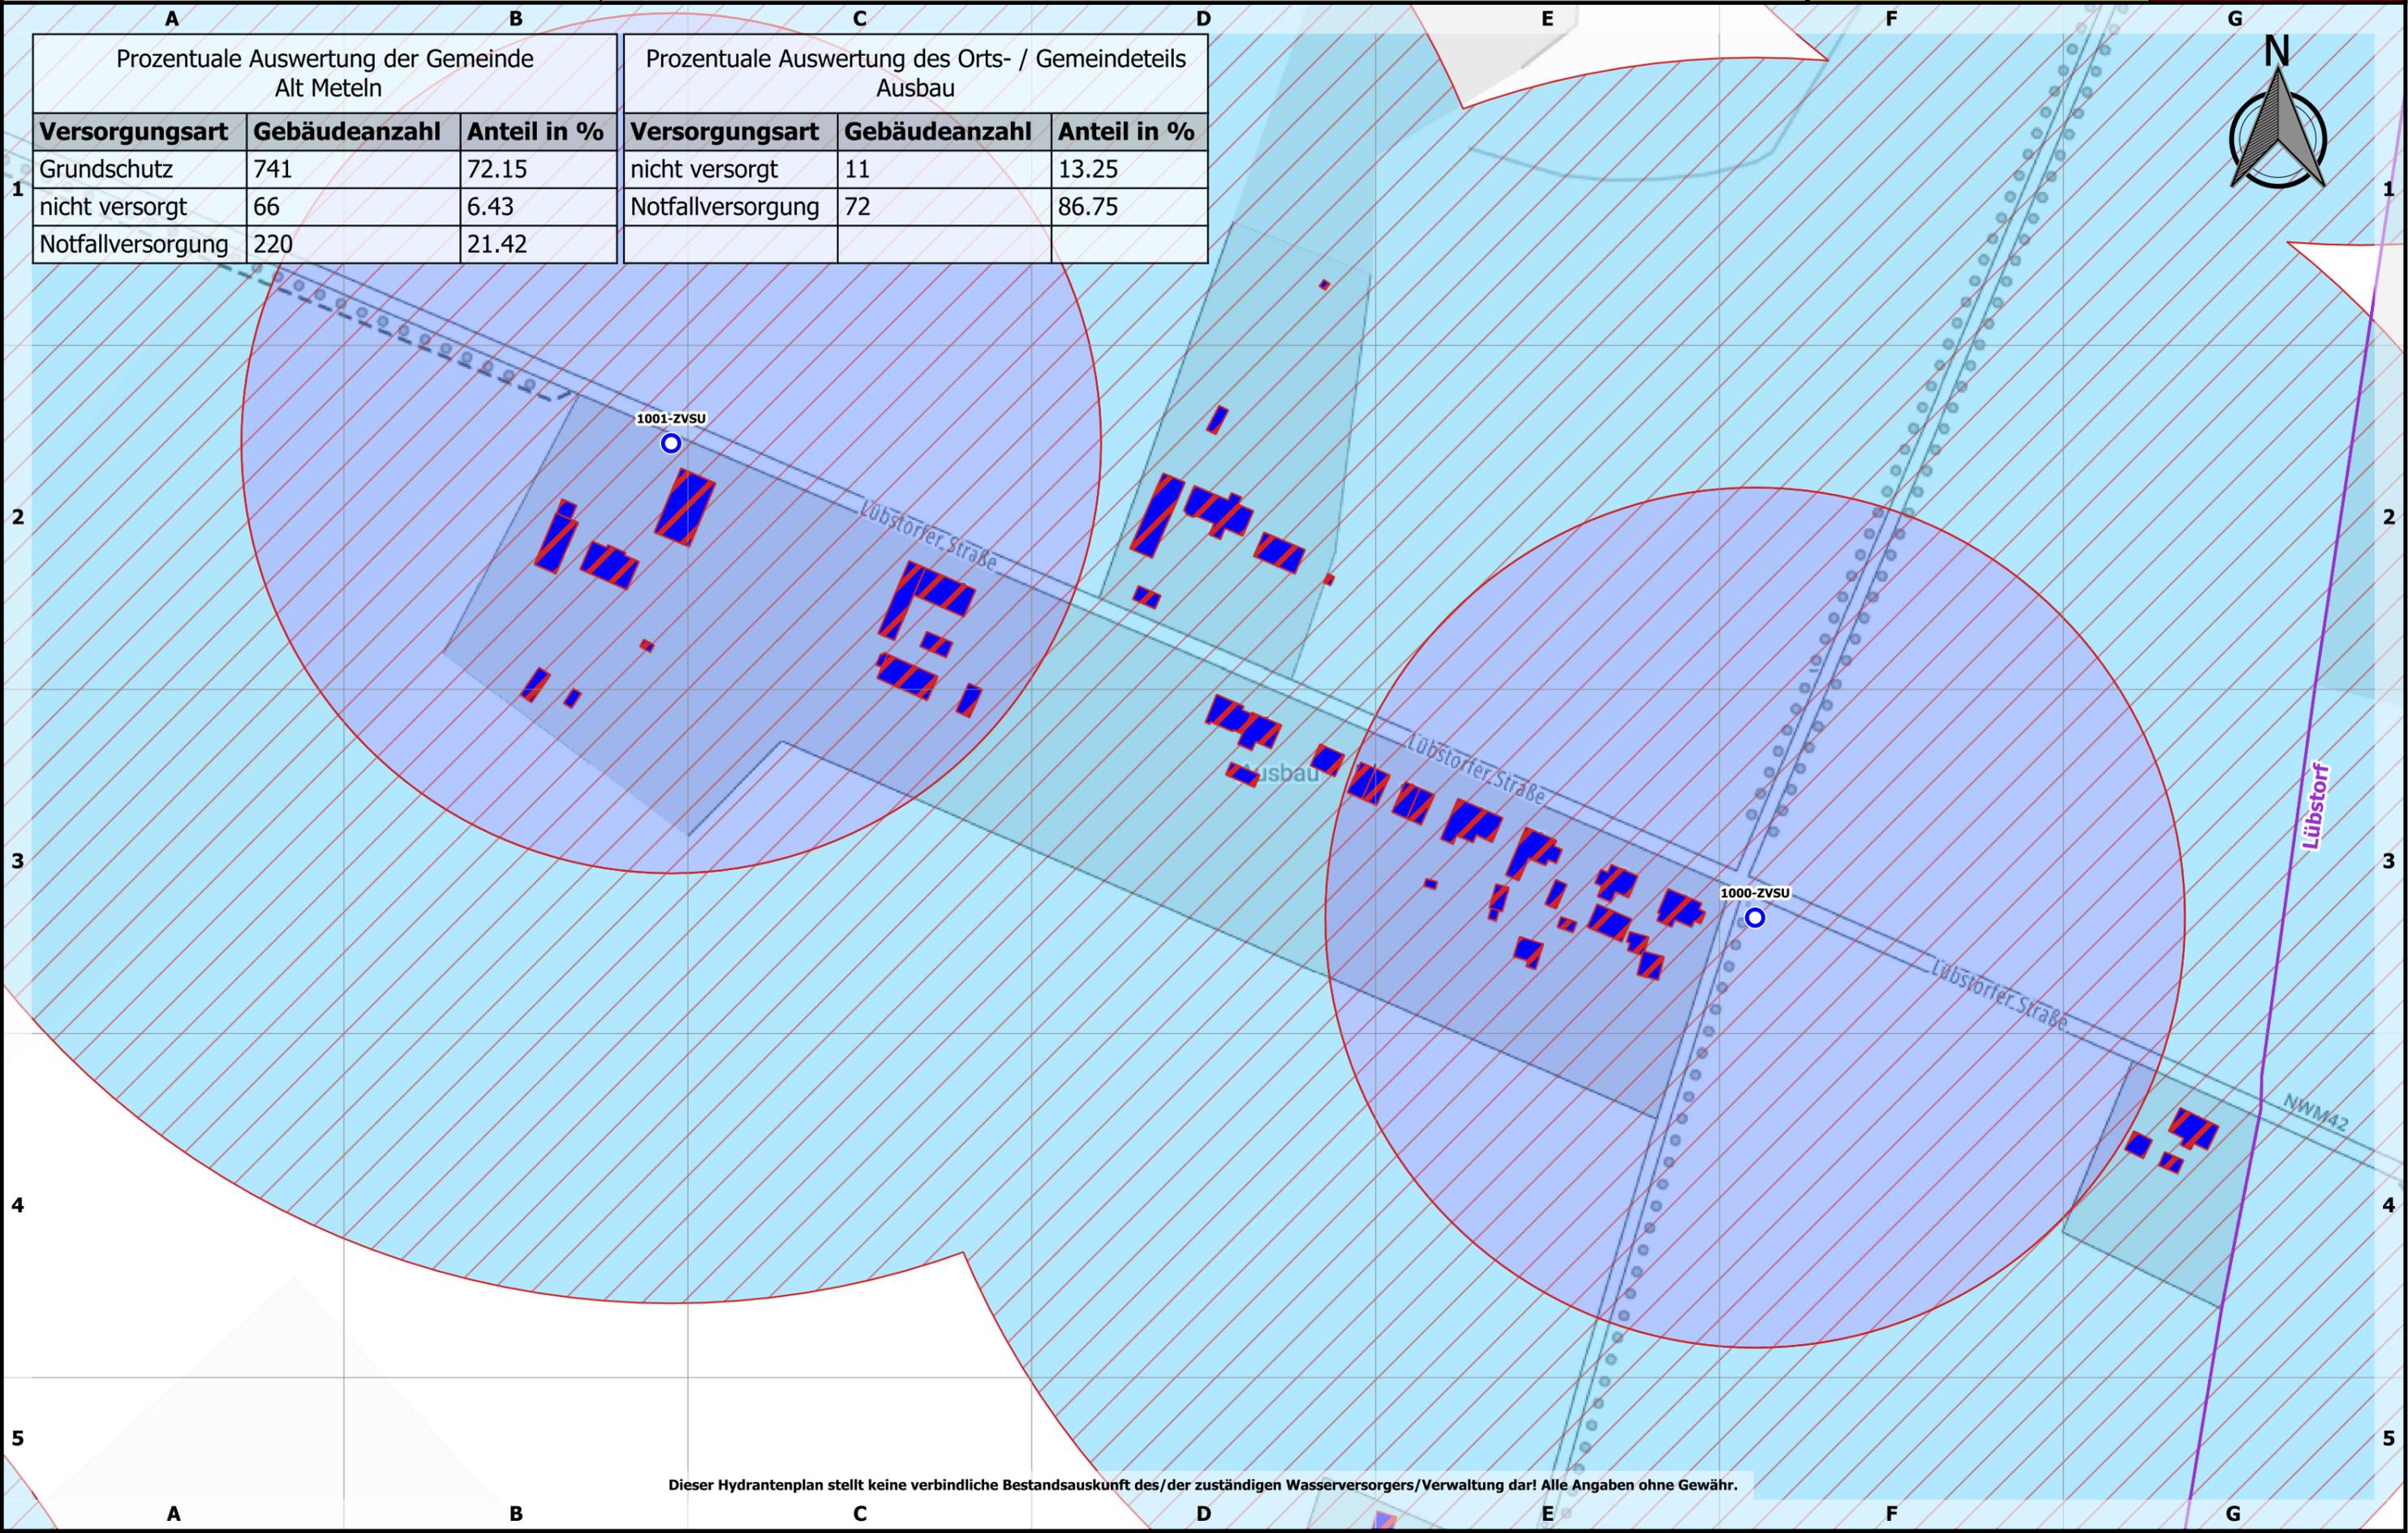



Löschwasser- und Hydrantenkataster

Brüsewitz Gewerbebege.





Stand:
22.05.2023

653: 1.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Brüsewitz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	1274	79.33
nicht versorgt	332	20.67

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Groß Brütz		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	188	72.59
nicht versorgt	71	27.41

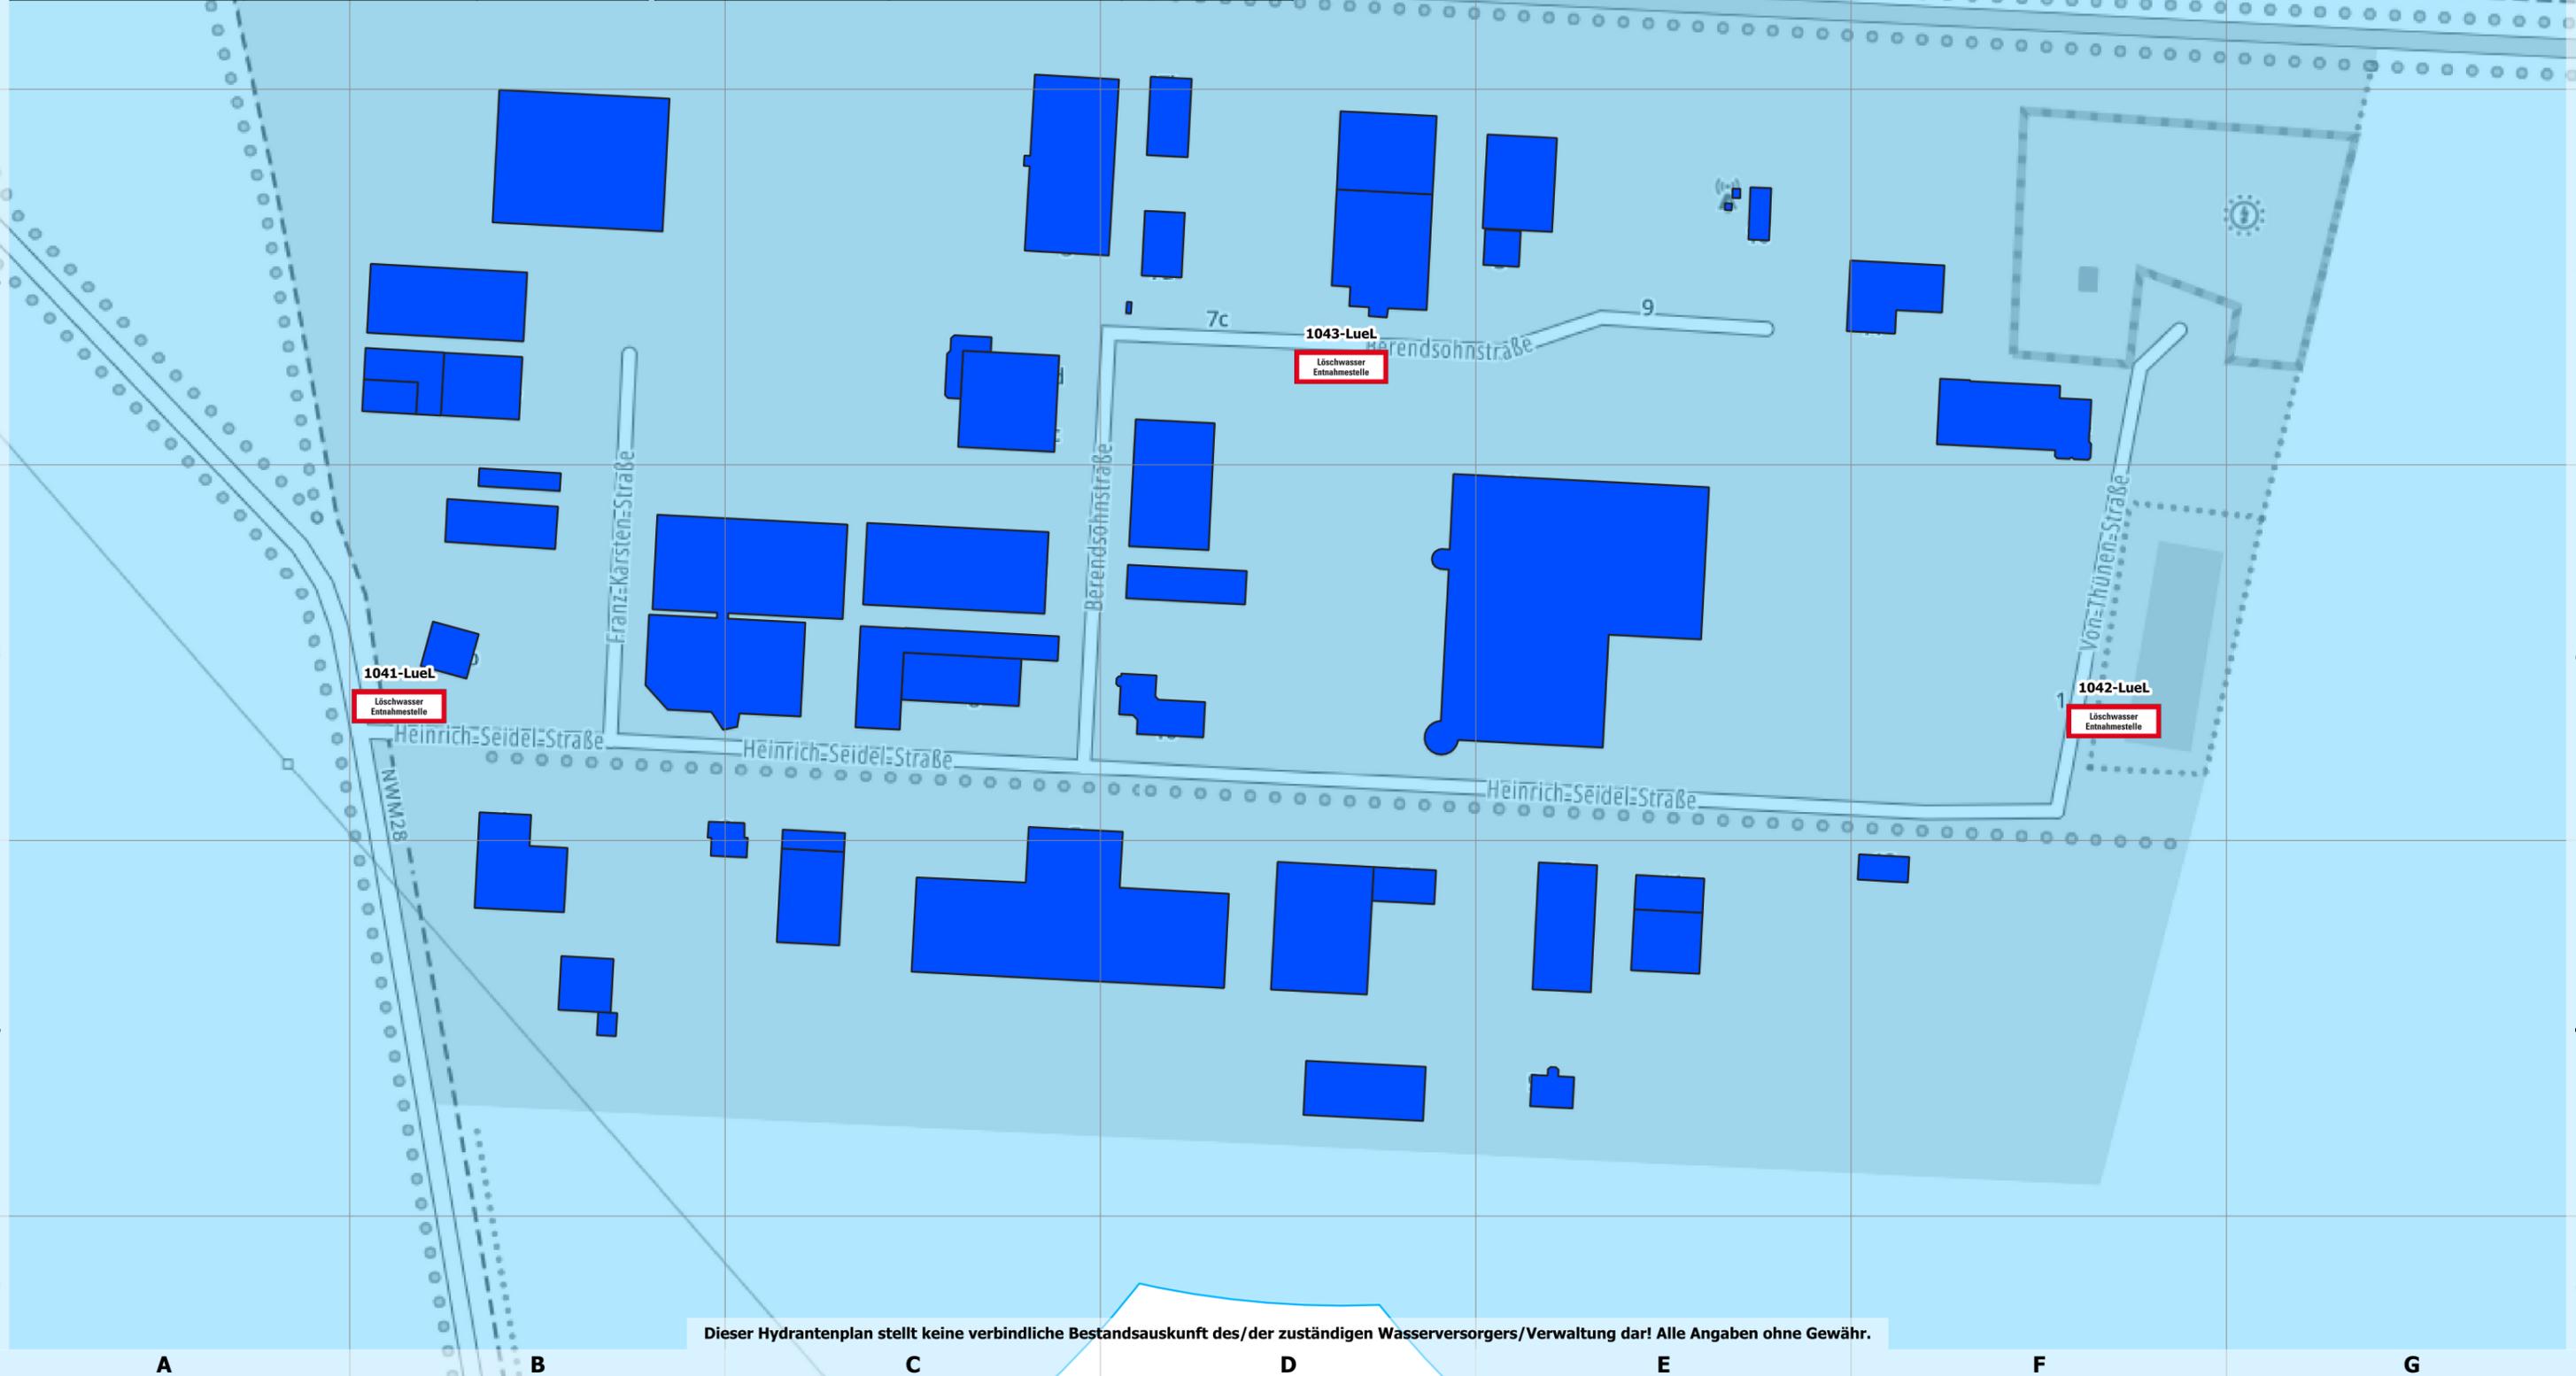


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster


0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000


Stand:
22.05.2023

657: 1.1



Prozentuale Auswertung der Gemeinde Perlin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	235	49.79
nicht versorgt	237	50.21

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Perlin		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	235	49.79
nicht versorgt	237	50.21

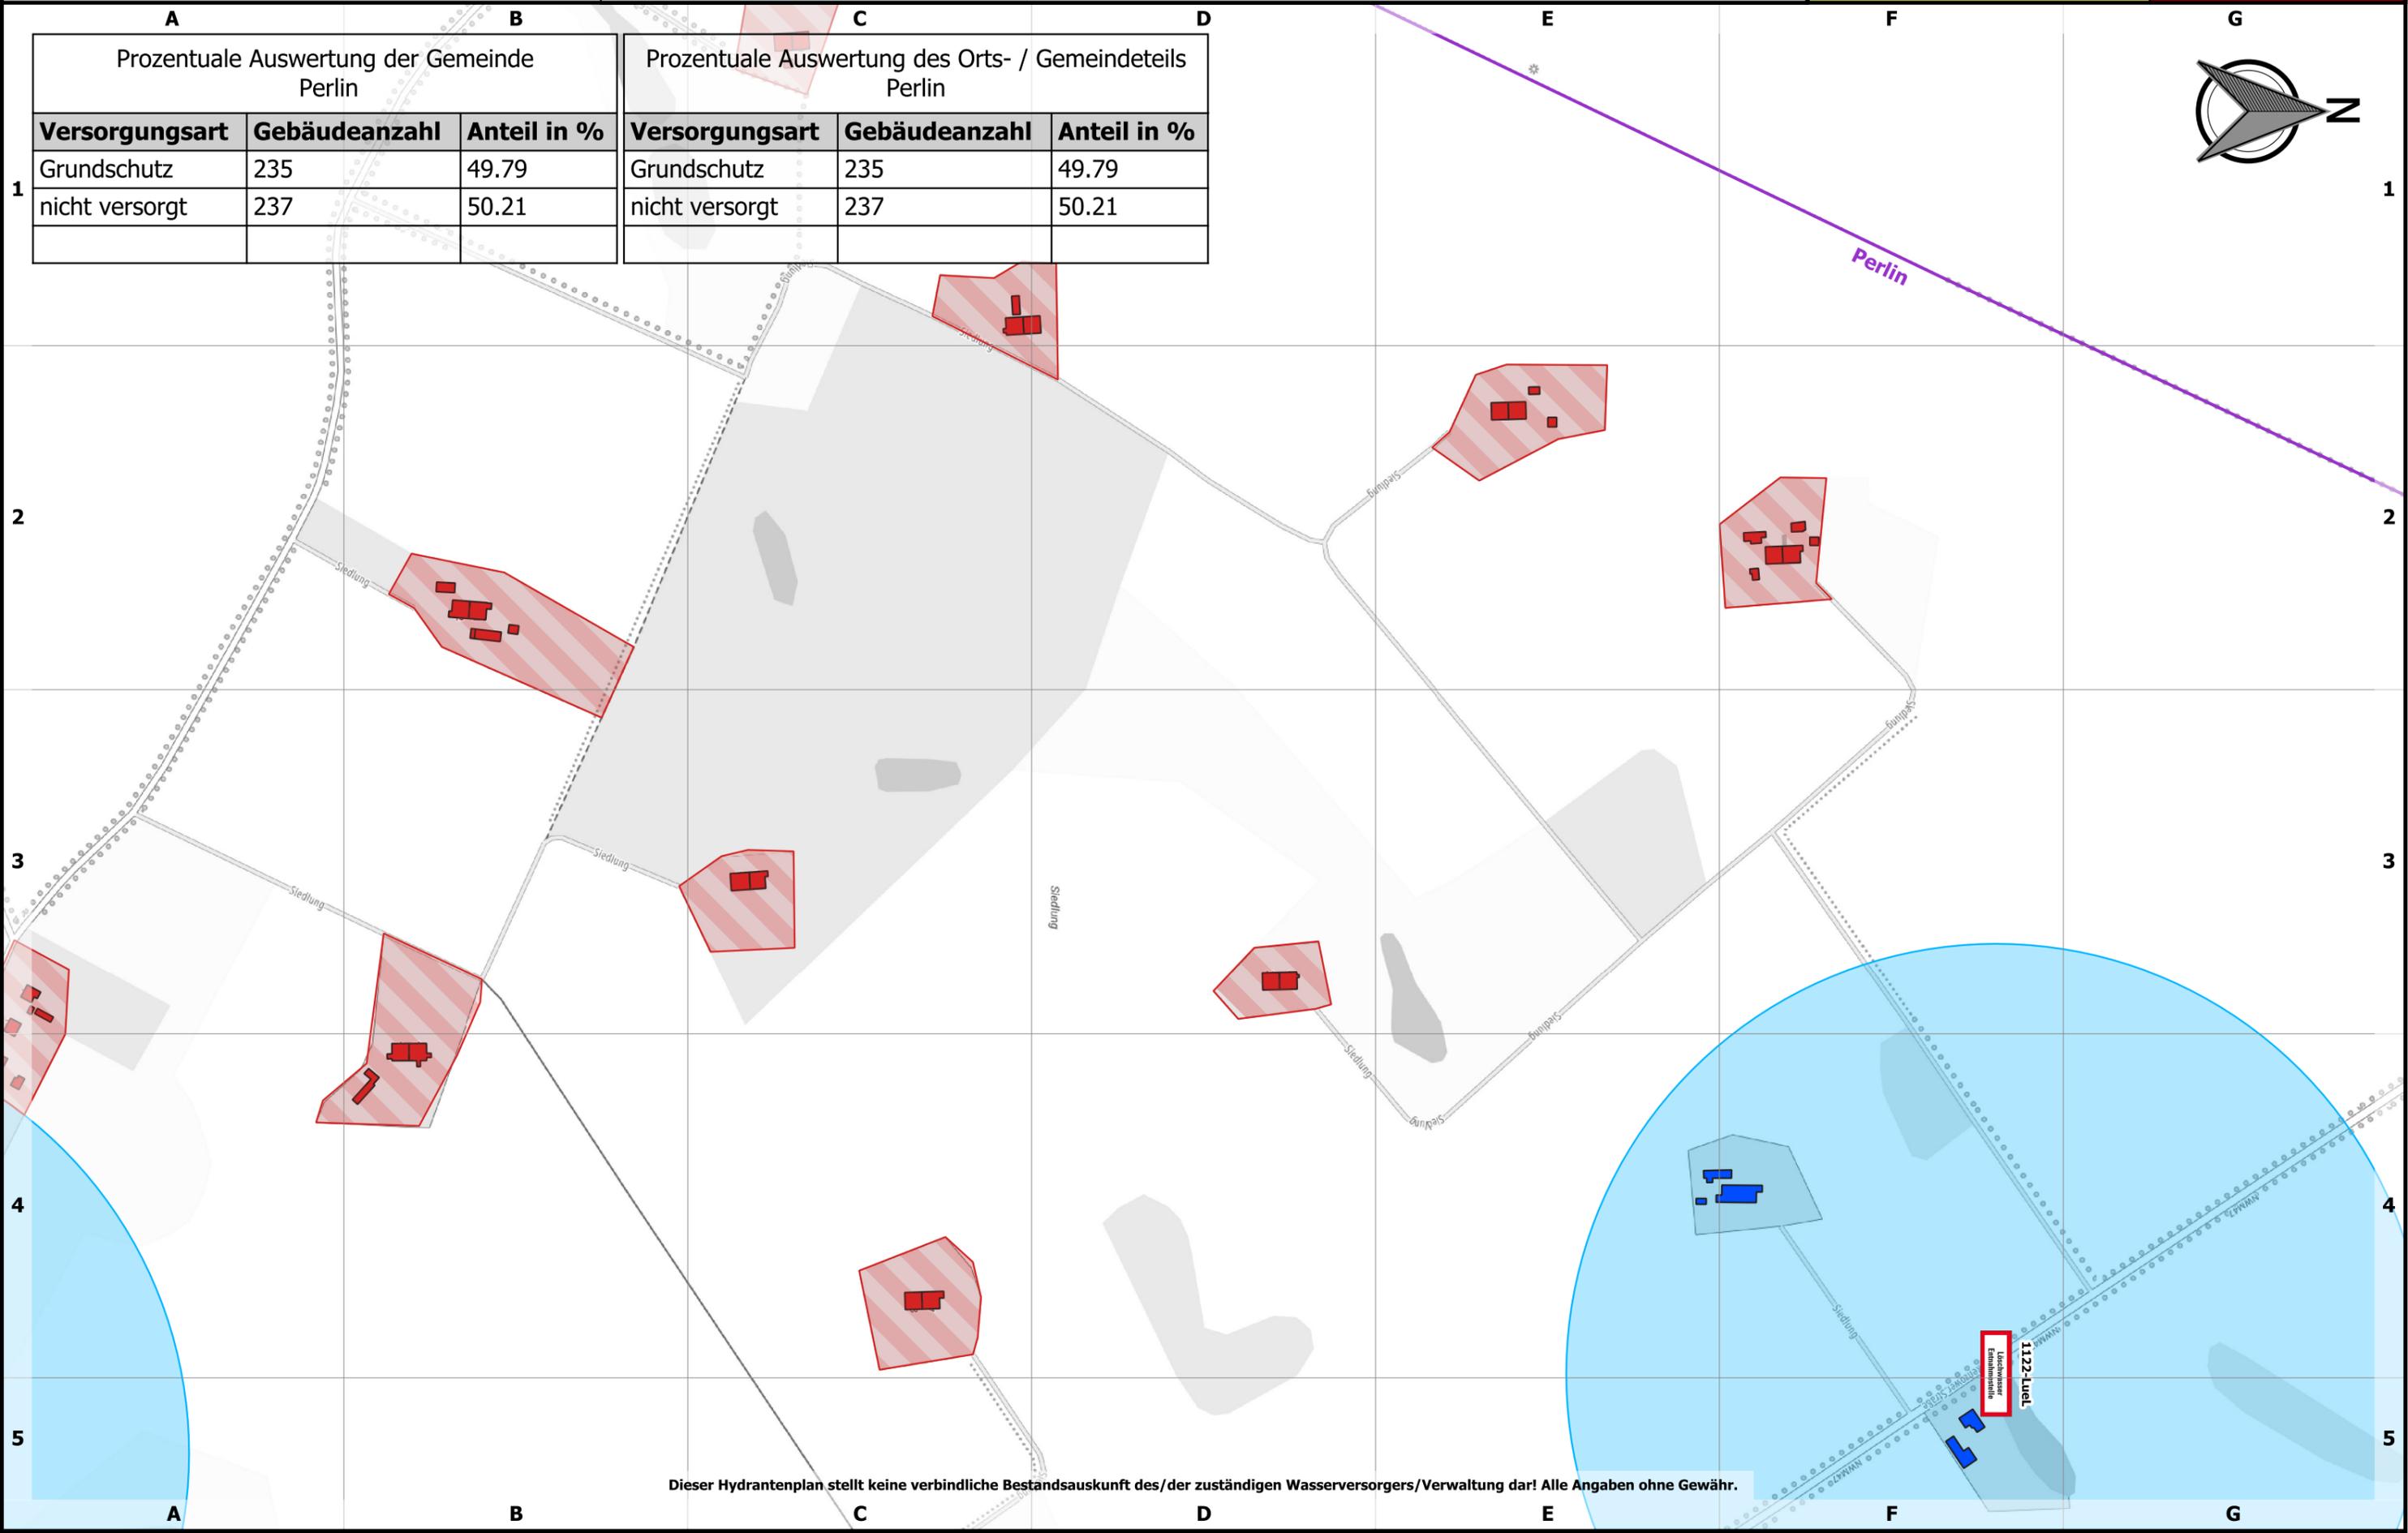

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


541: 2.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lübstorf

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	824	65.09
nicht versorgt	72	5.69
Notfallversorgung	370	29.23

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lübstorf

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschutz	517	57.00
nicht versorgt	55	6.06
Notfallversorgung	335	36.93

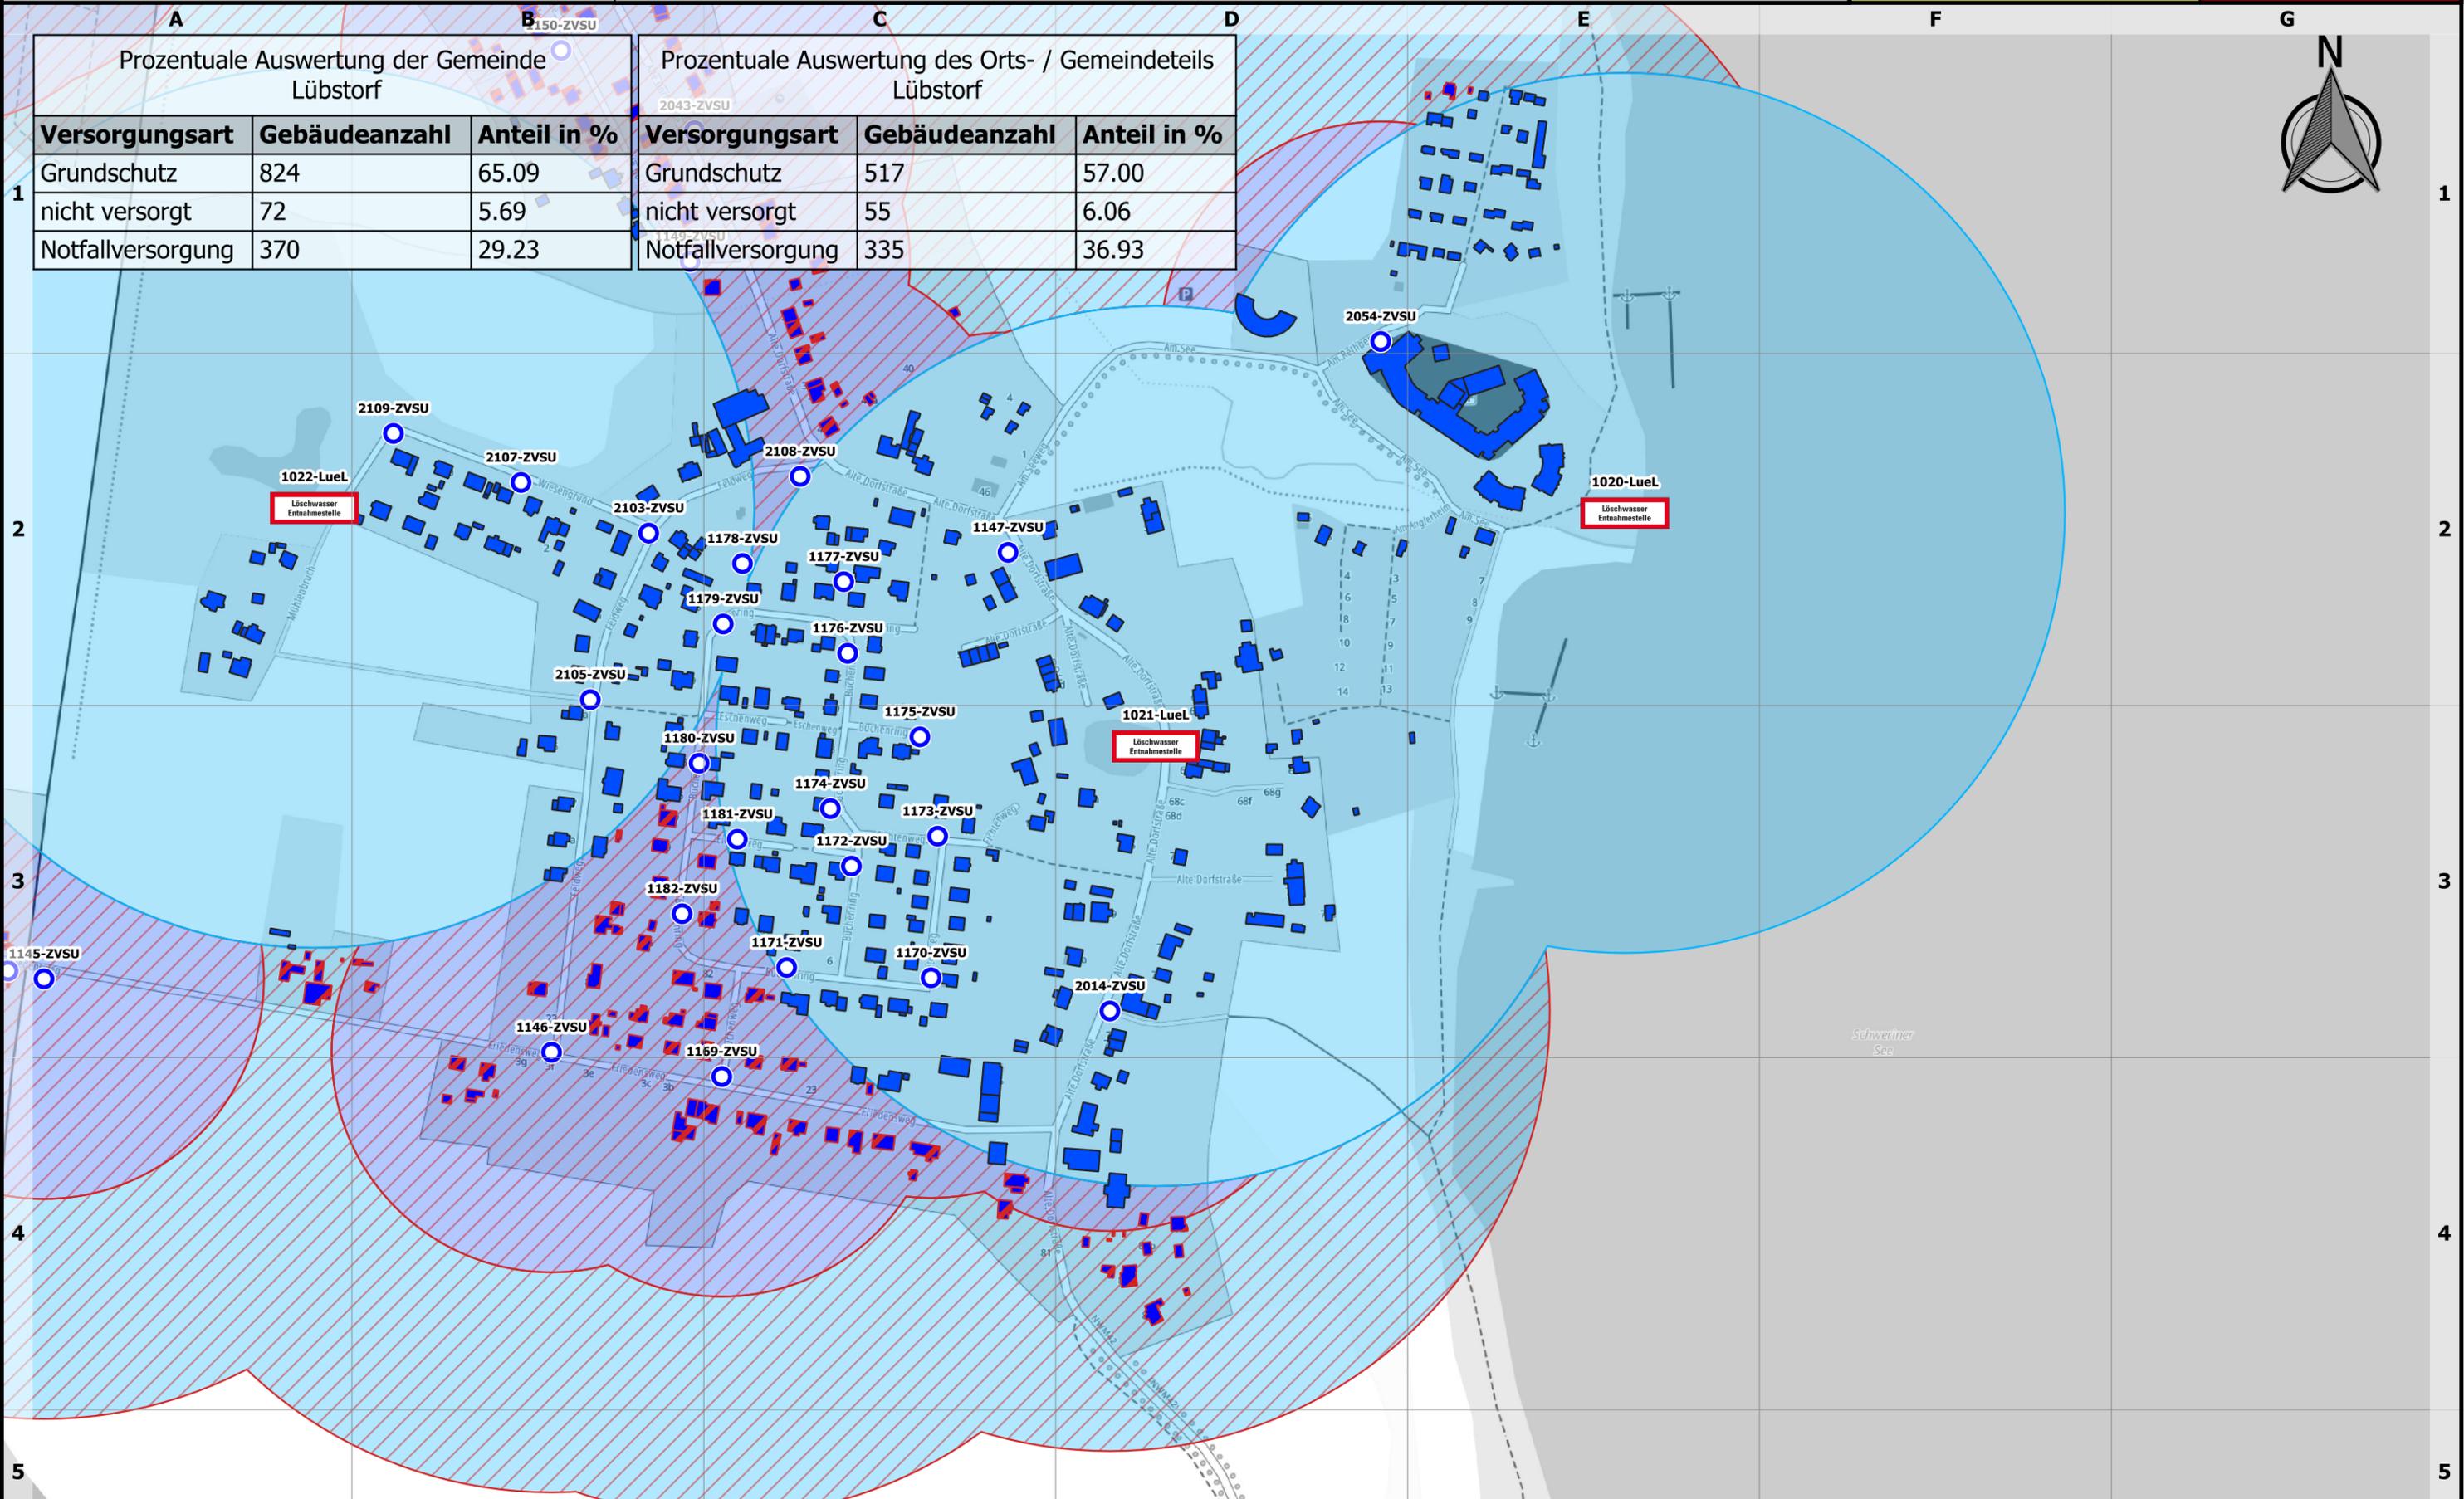


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


572: 1.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde
Lützwow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils
Lützwow

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	618	76.39
nicht versorgt	191	23.61

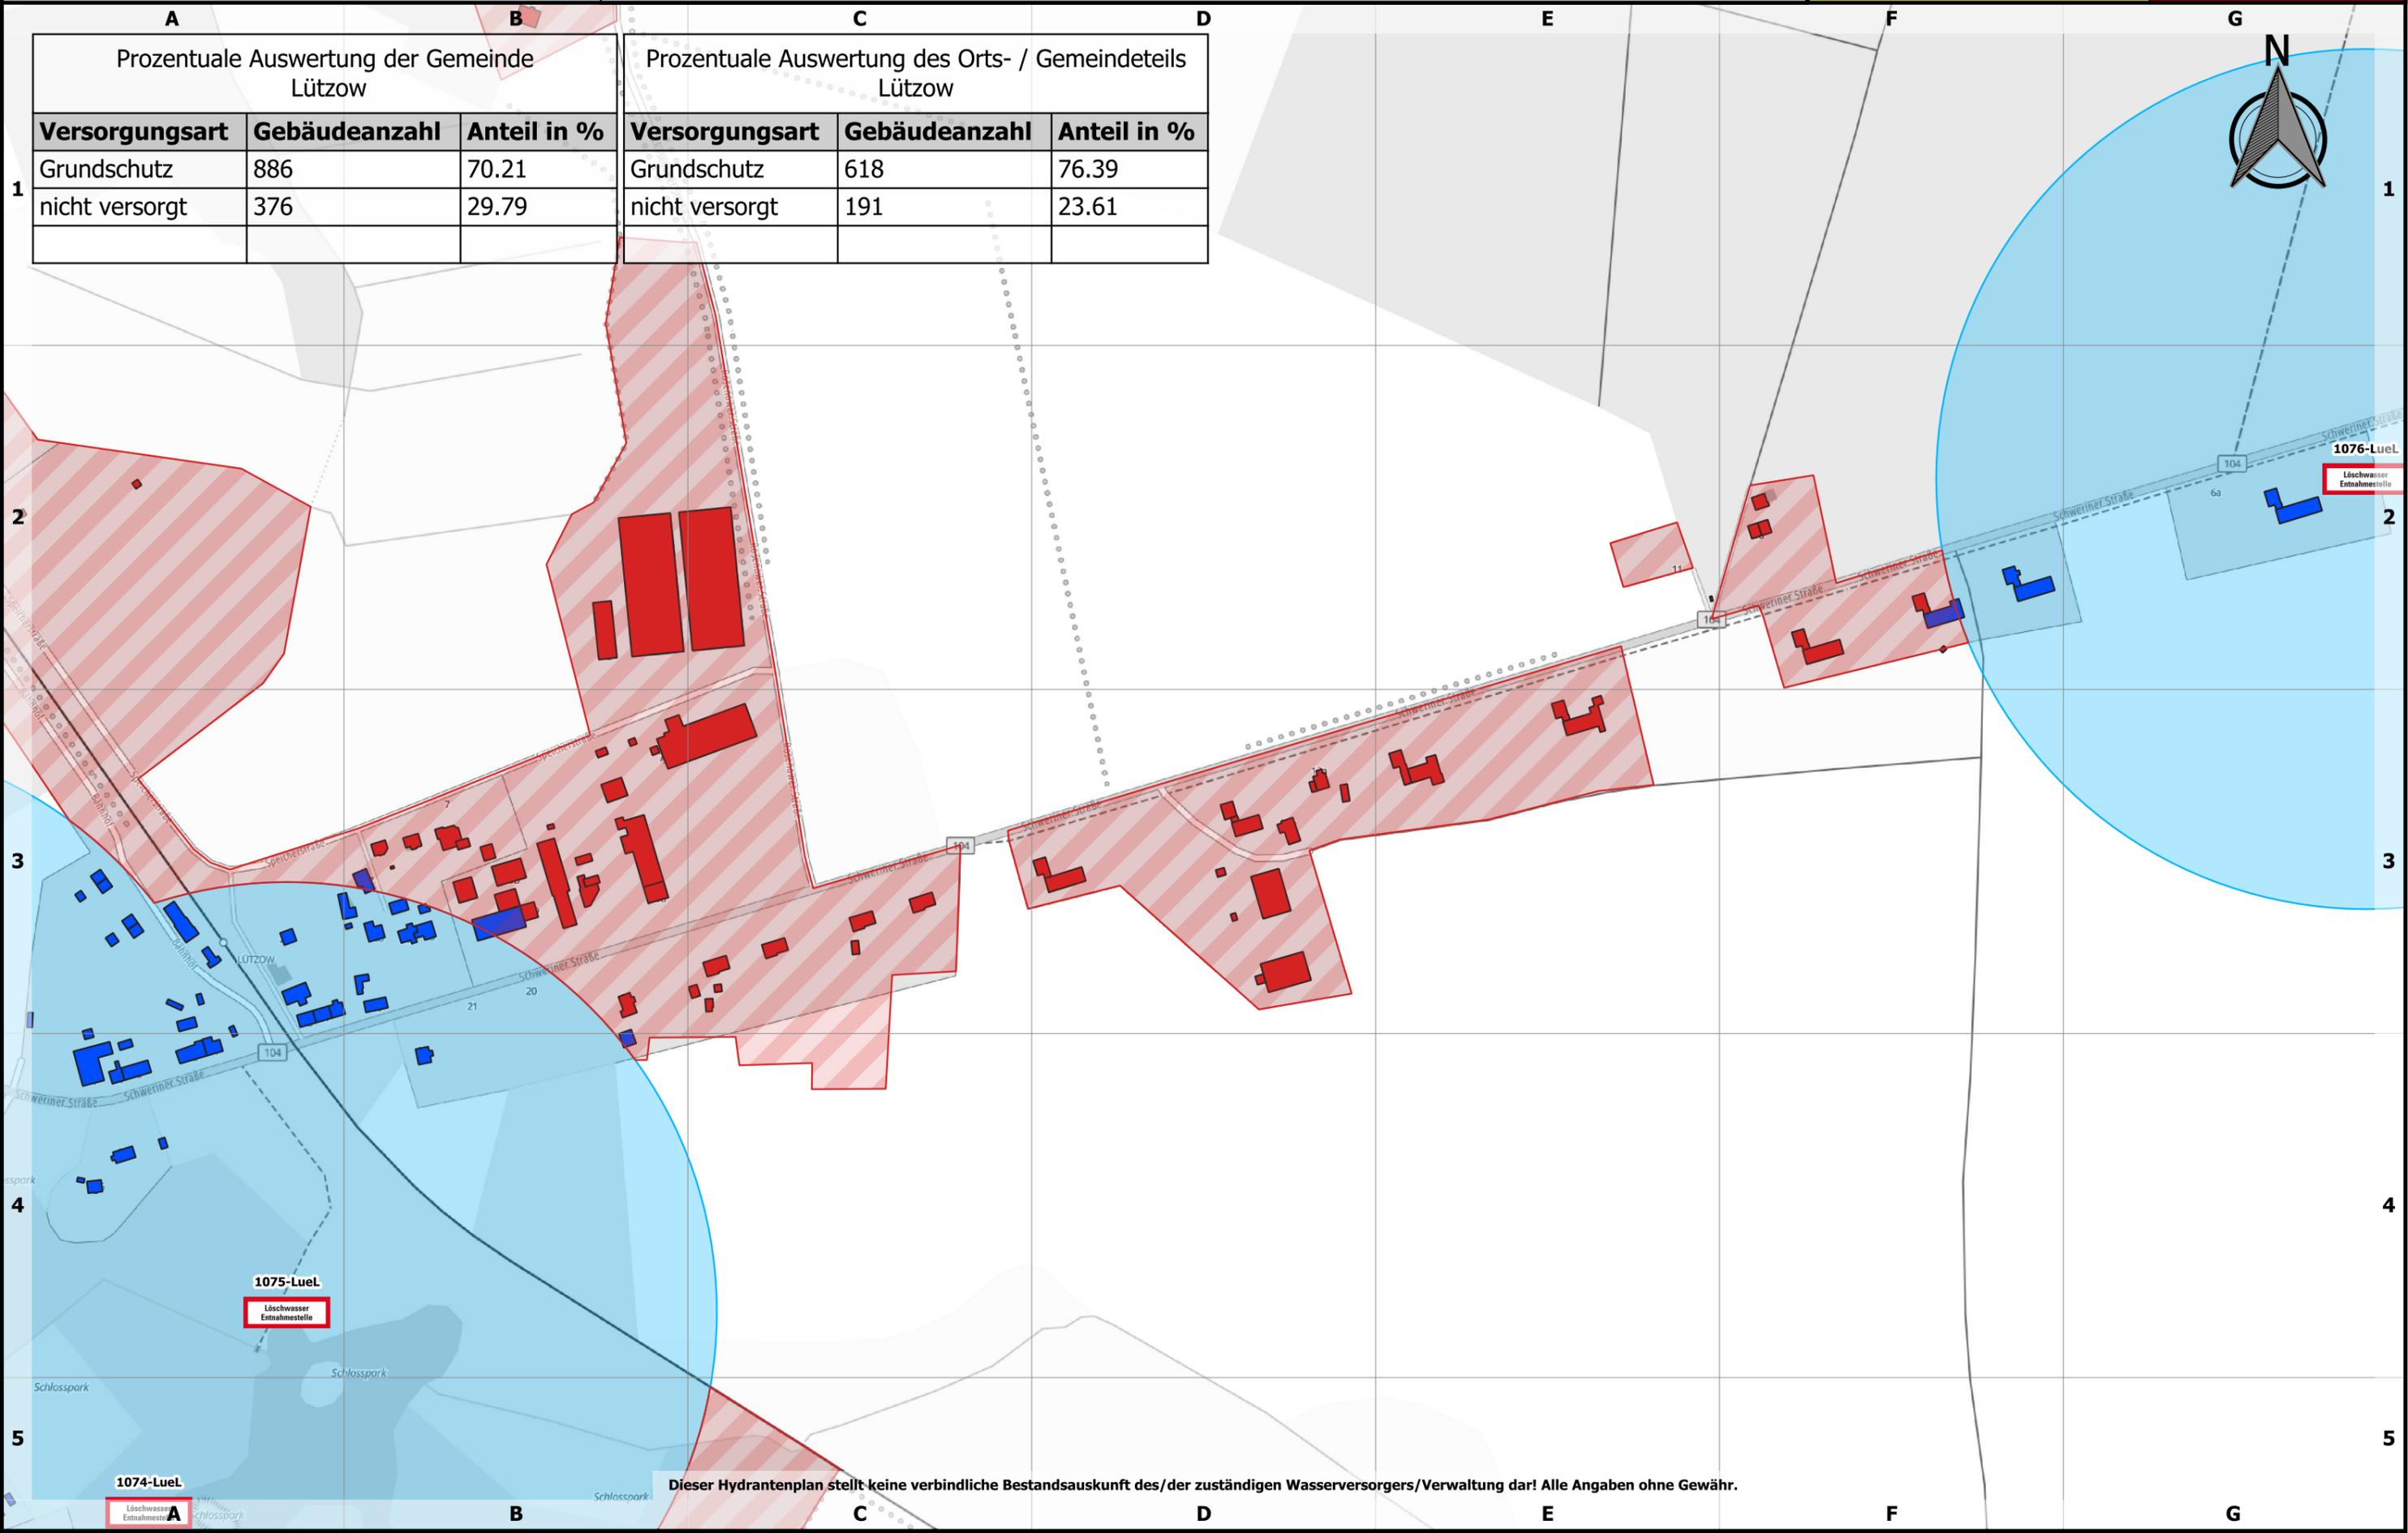

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

572: 2.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	618	76.39
nicht versorgt	191	23.61

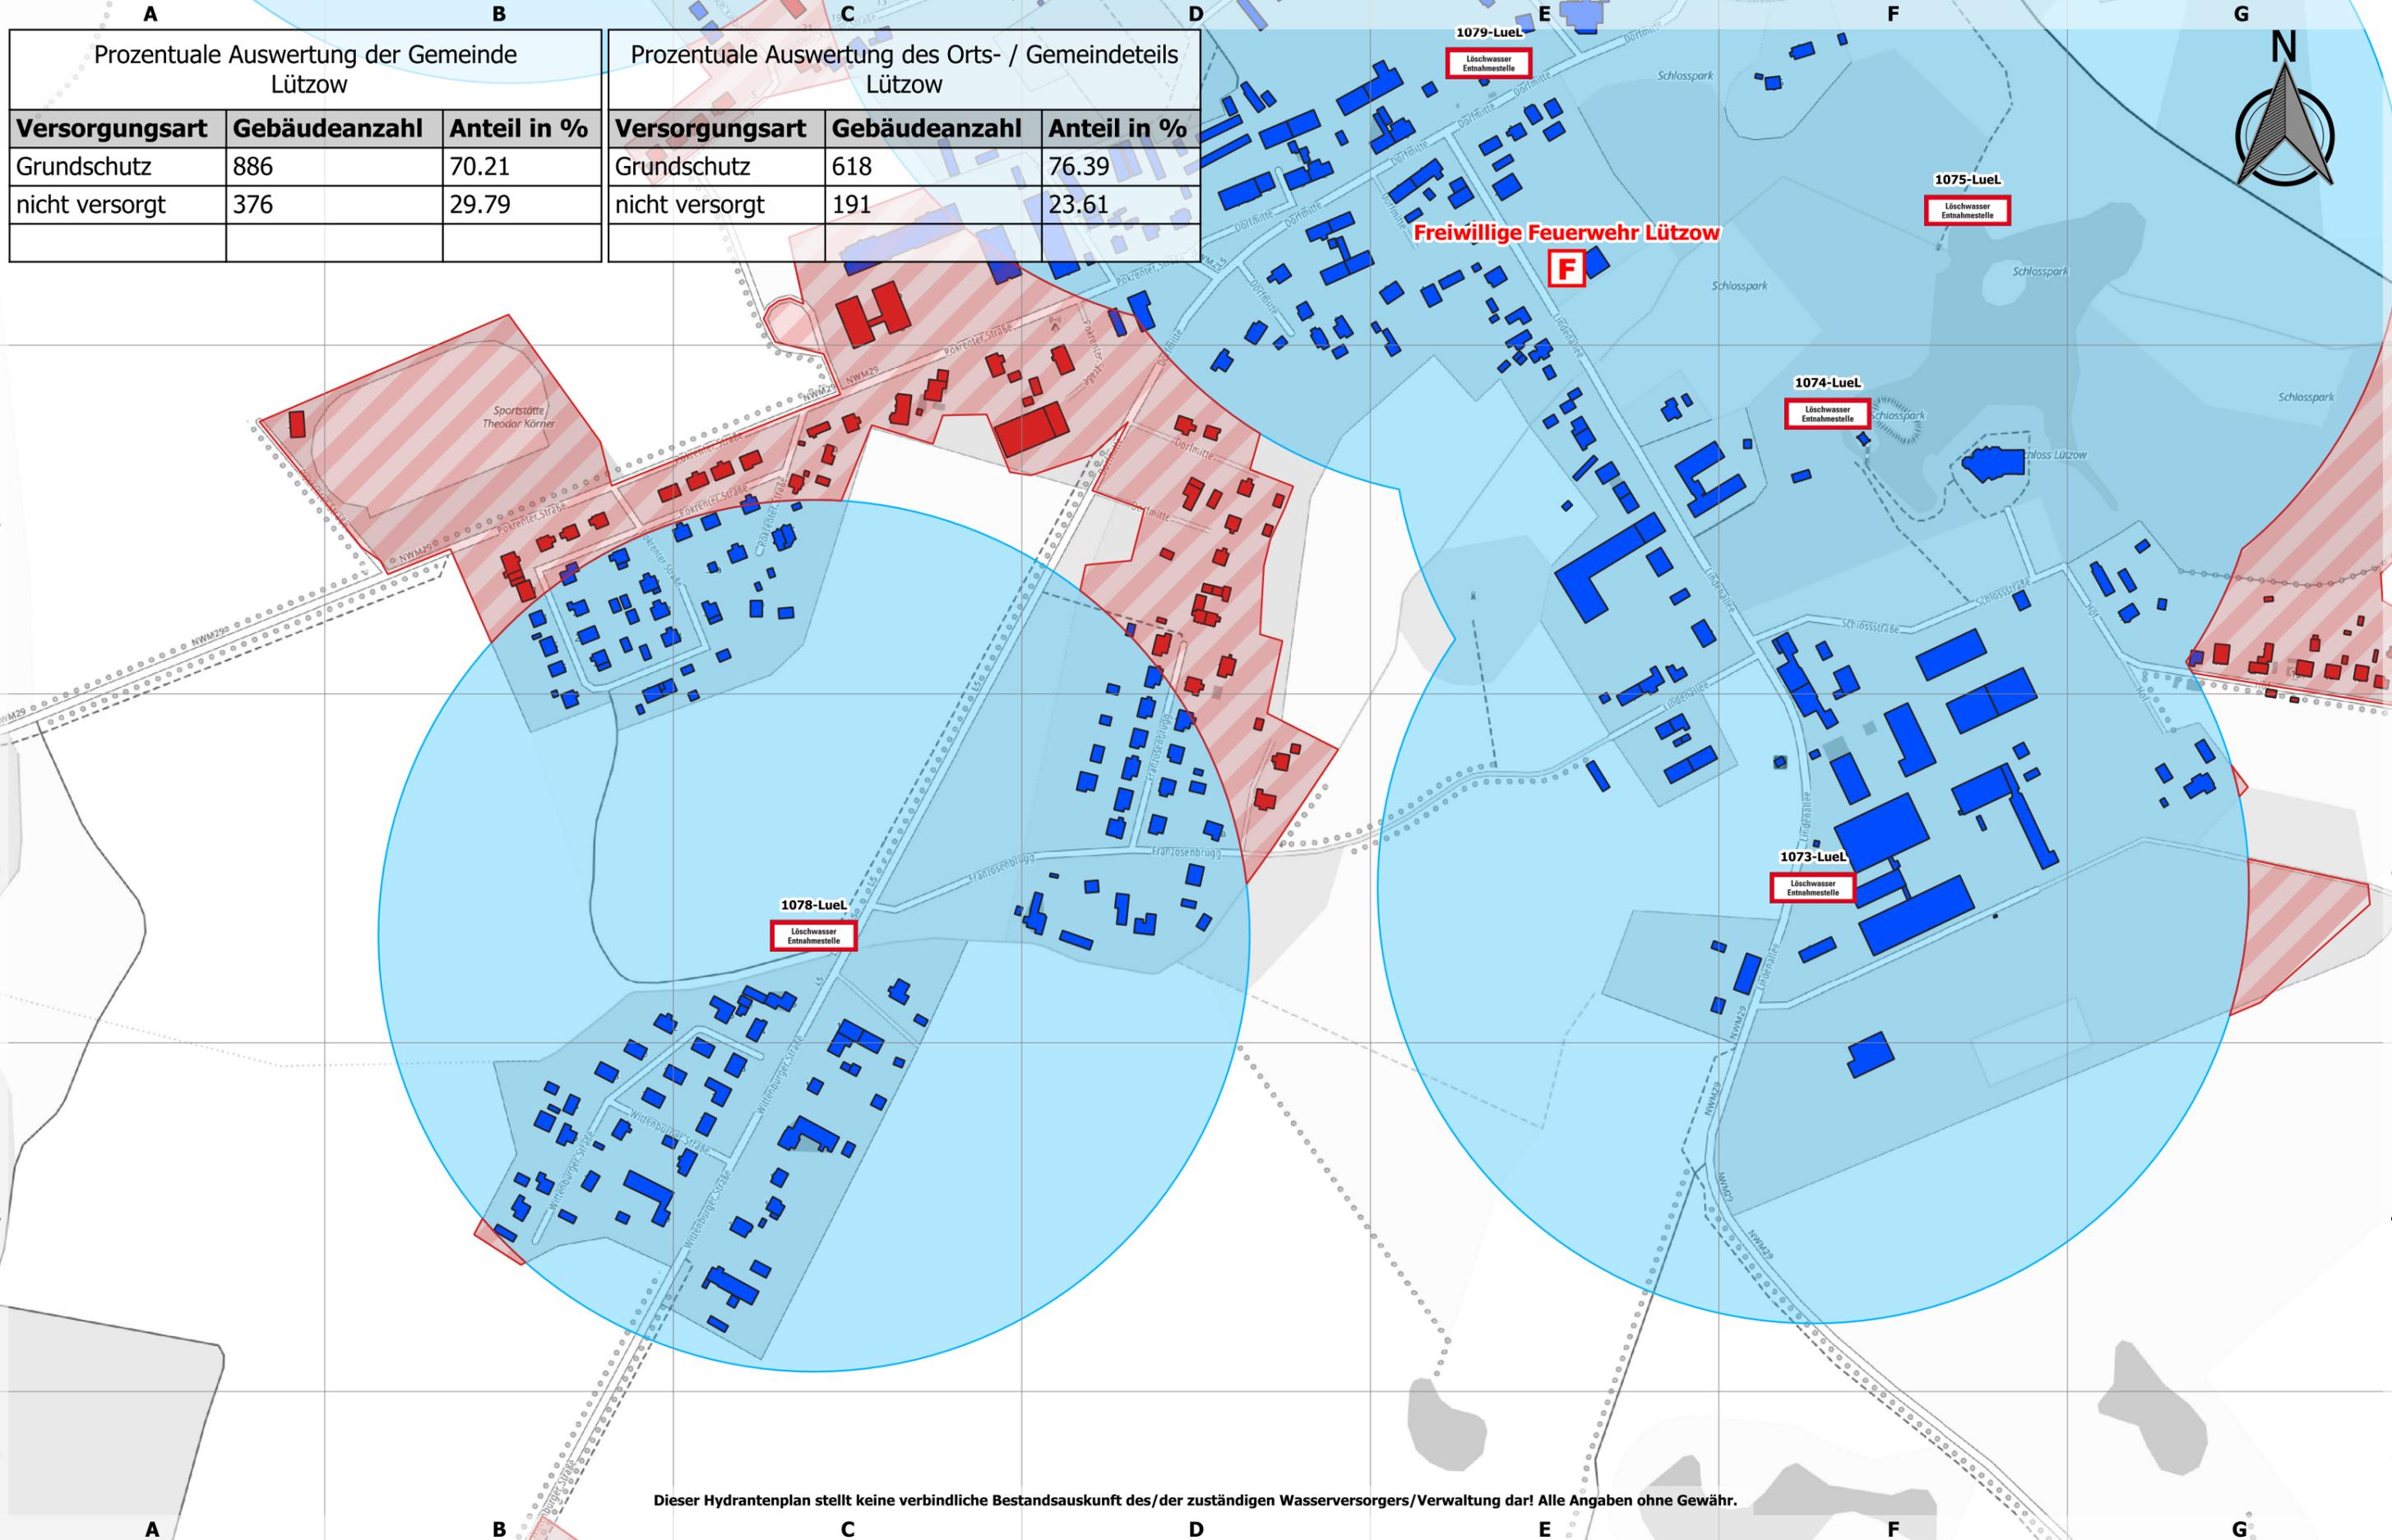


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg
 FD Kataster und Vermessung
 Stabsstelle Geodatenzentrum
 Börzower Weg 3
 23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

Lützw



Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023


572: 2.2

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützw

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lützw

Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	618	76.39
nicht versorgt	191	23.61

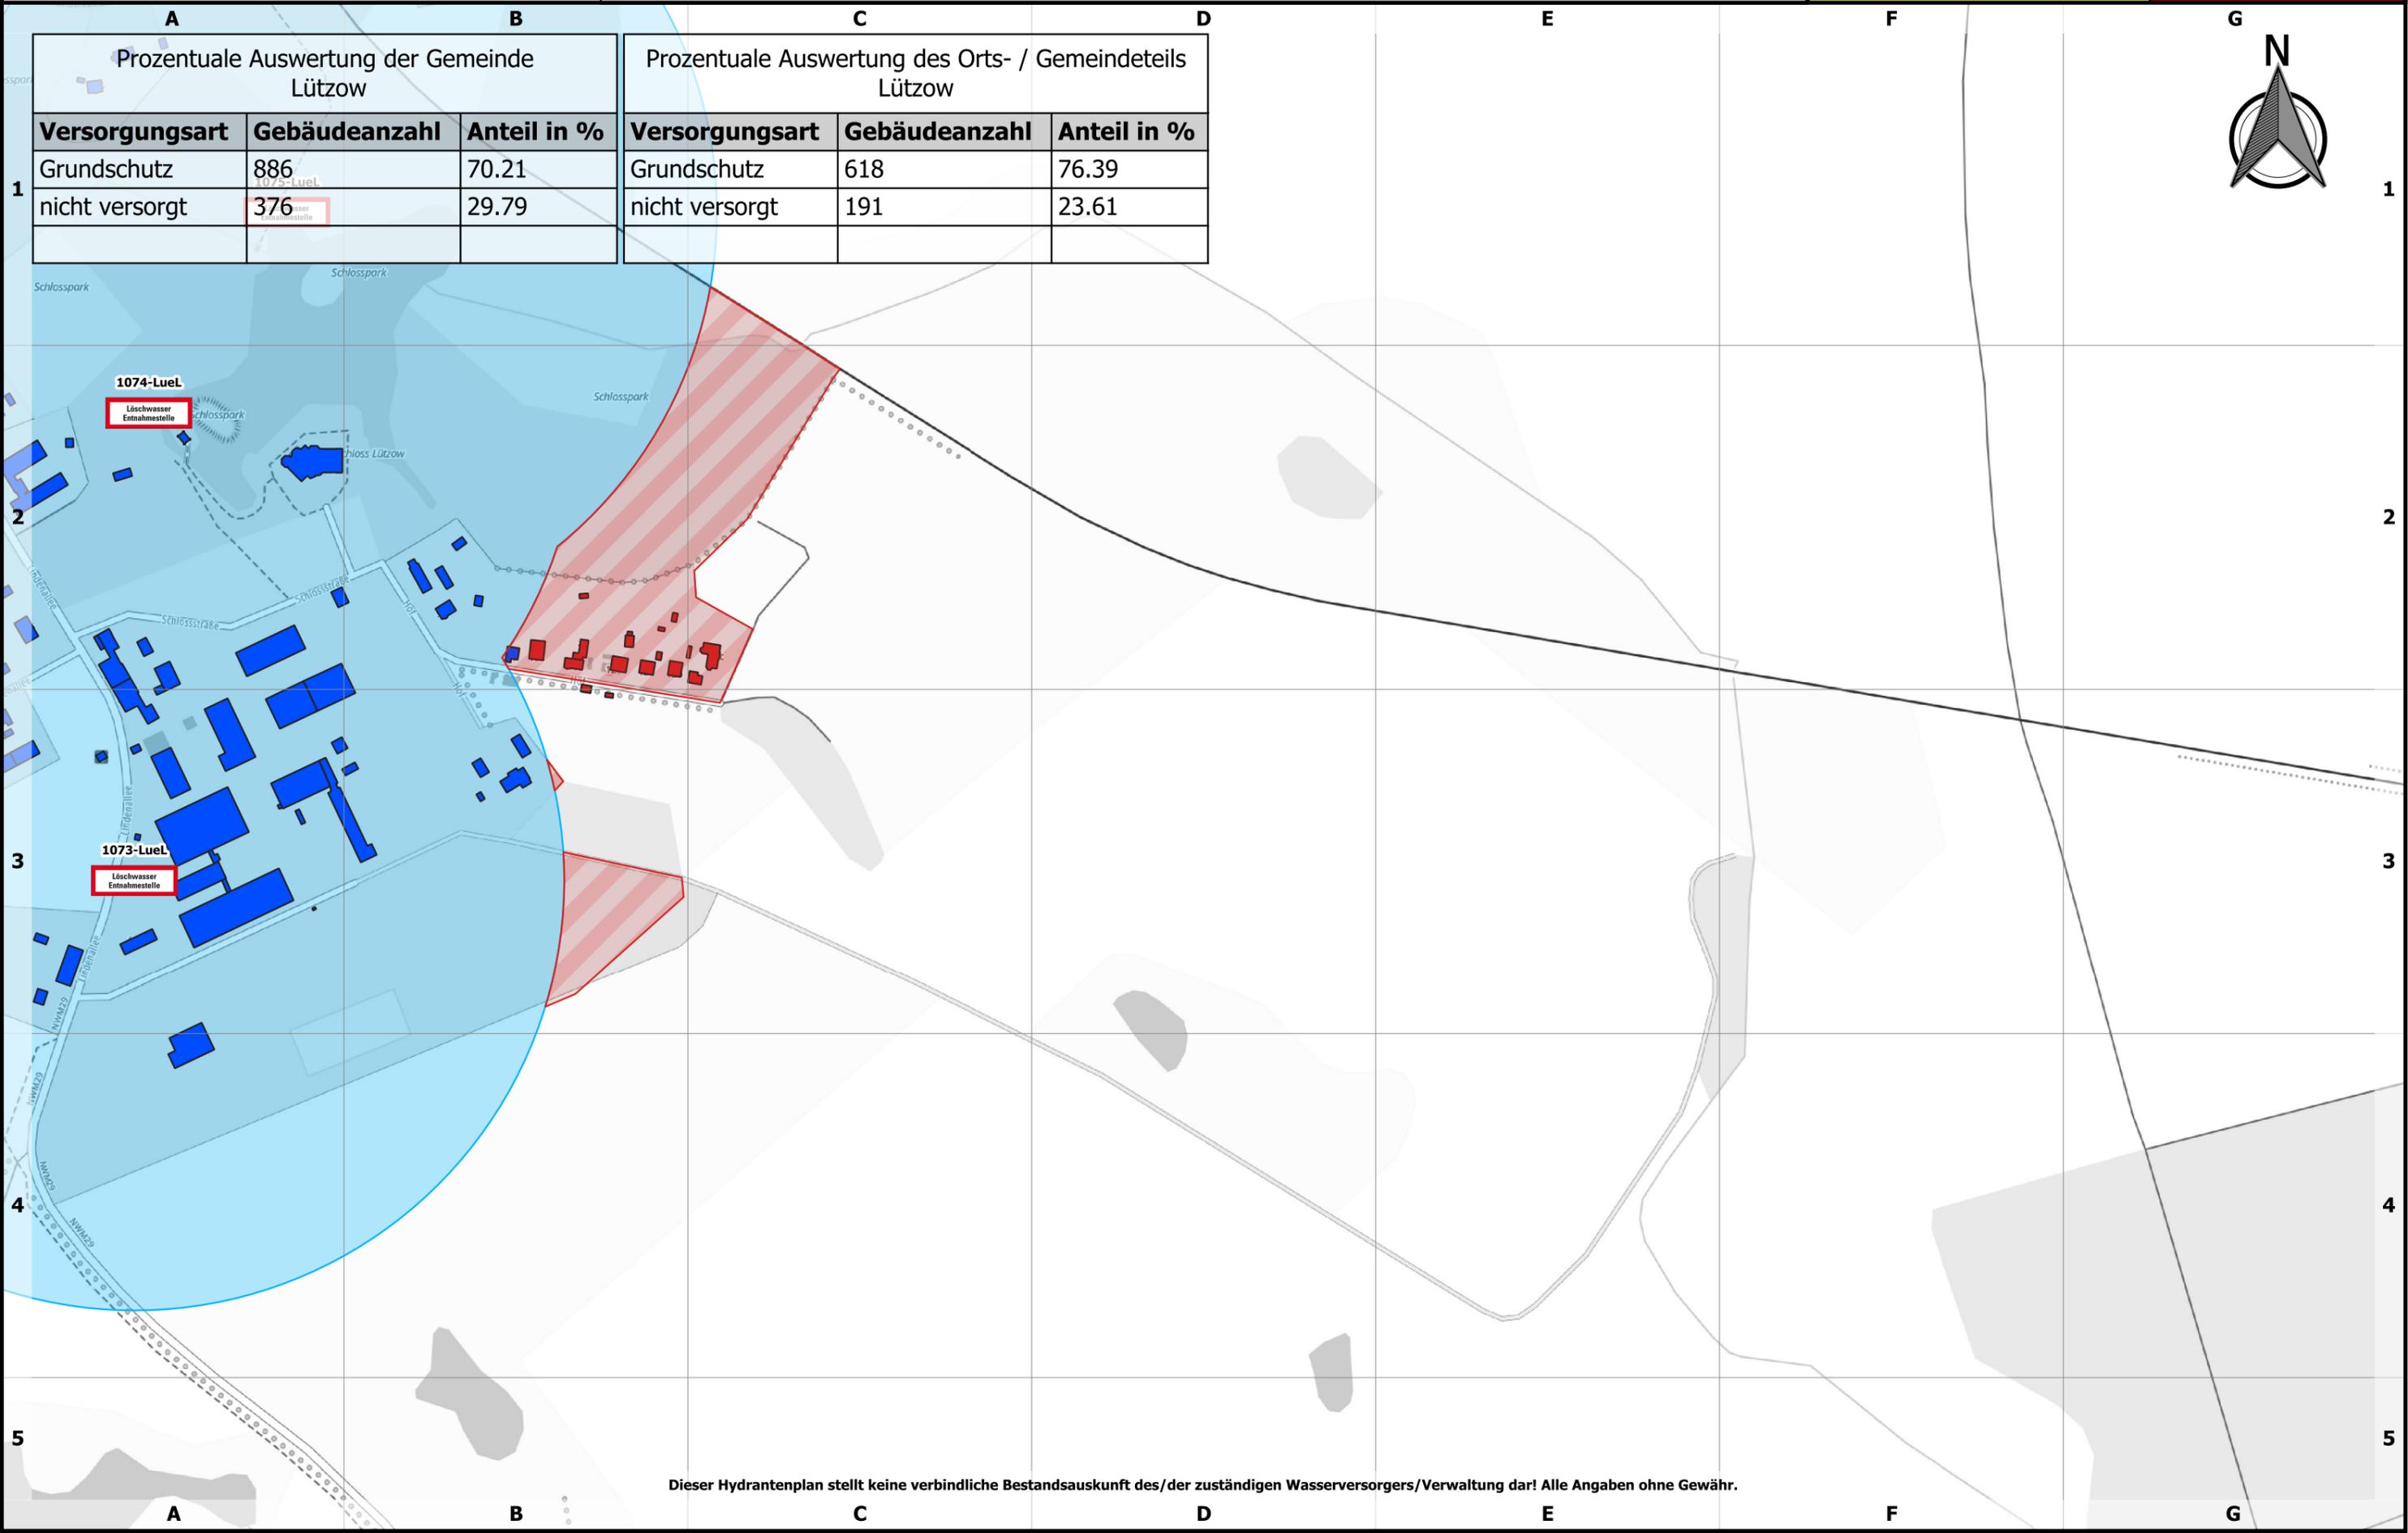


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

572: 1.3

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützwow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79


Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lützwow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	618	76.39
nicht versorgt	191	23.61

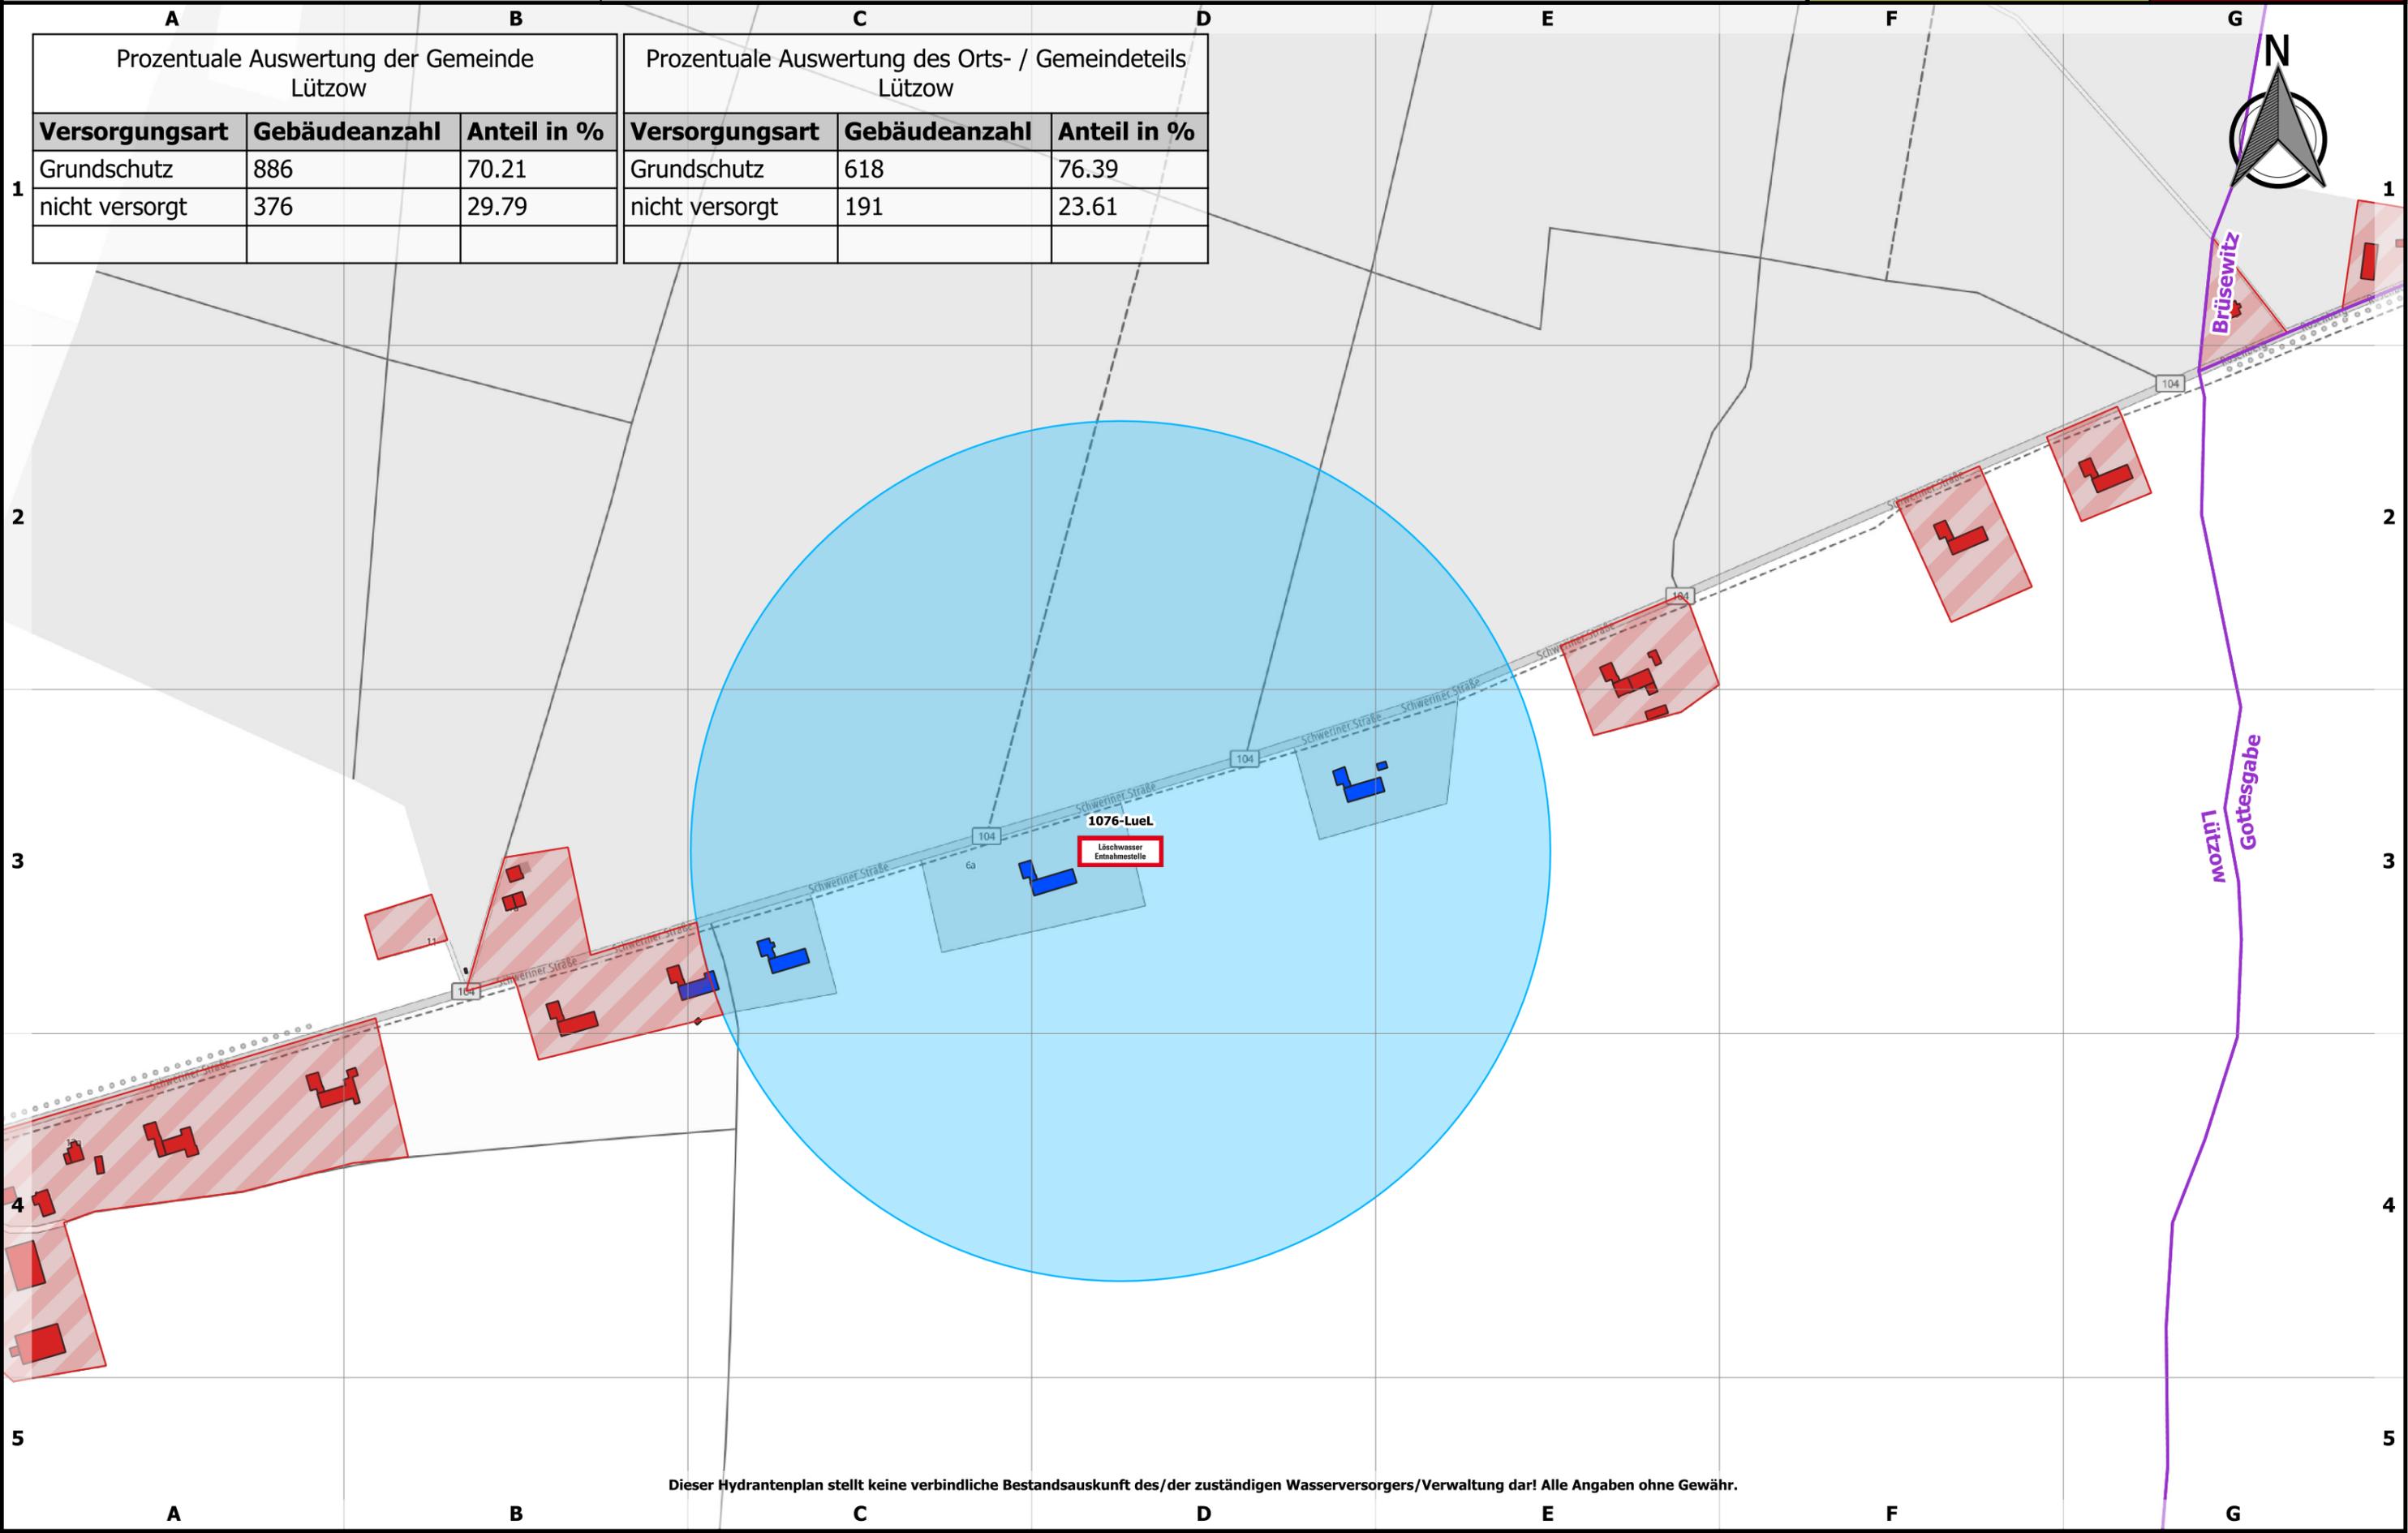

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:4000

Stand:
22.05.2023

572: 3.1

Prozentuale Auswertung der Gemeinde Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	886	70.21
nicht versorgt	376	29.79

Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Lützow		
Versorgungsart	Gebäudeanzahl	Anteil in %
Grundschatz	618	76.39
nicht versorgt	191	23.61

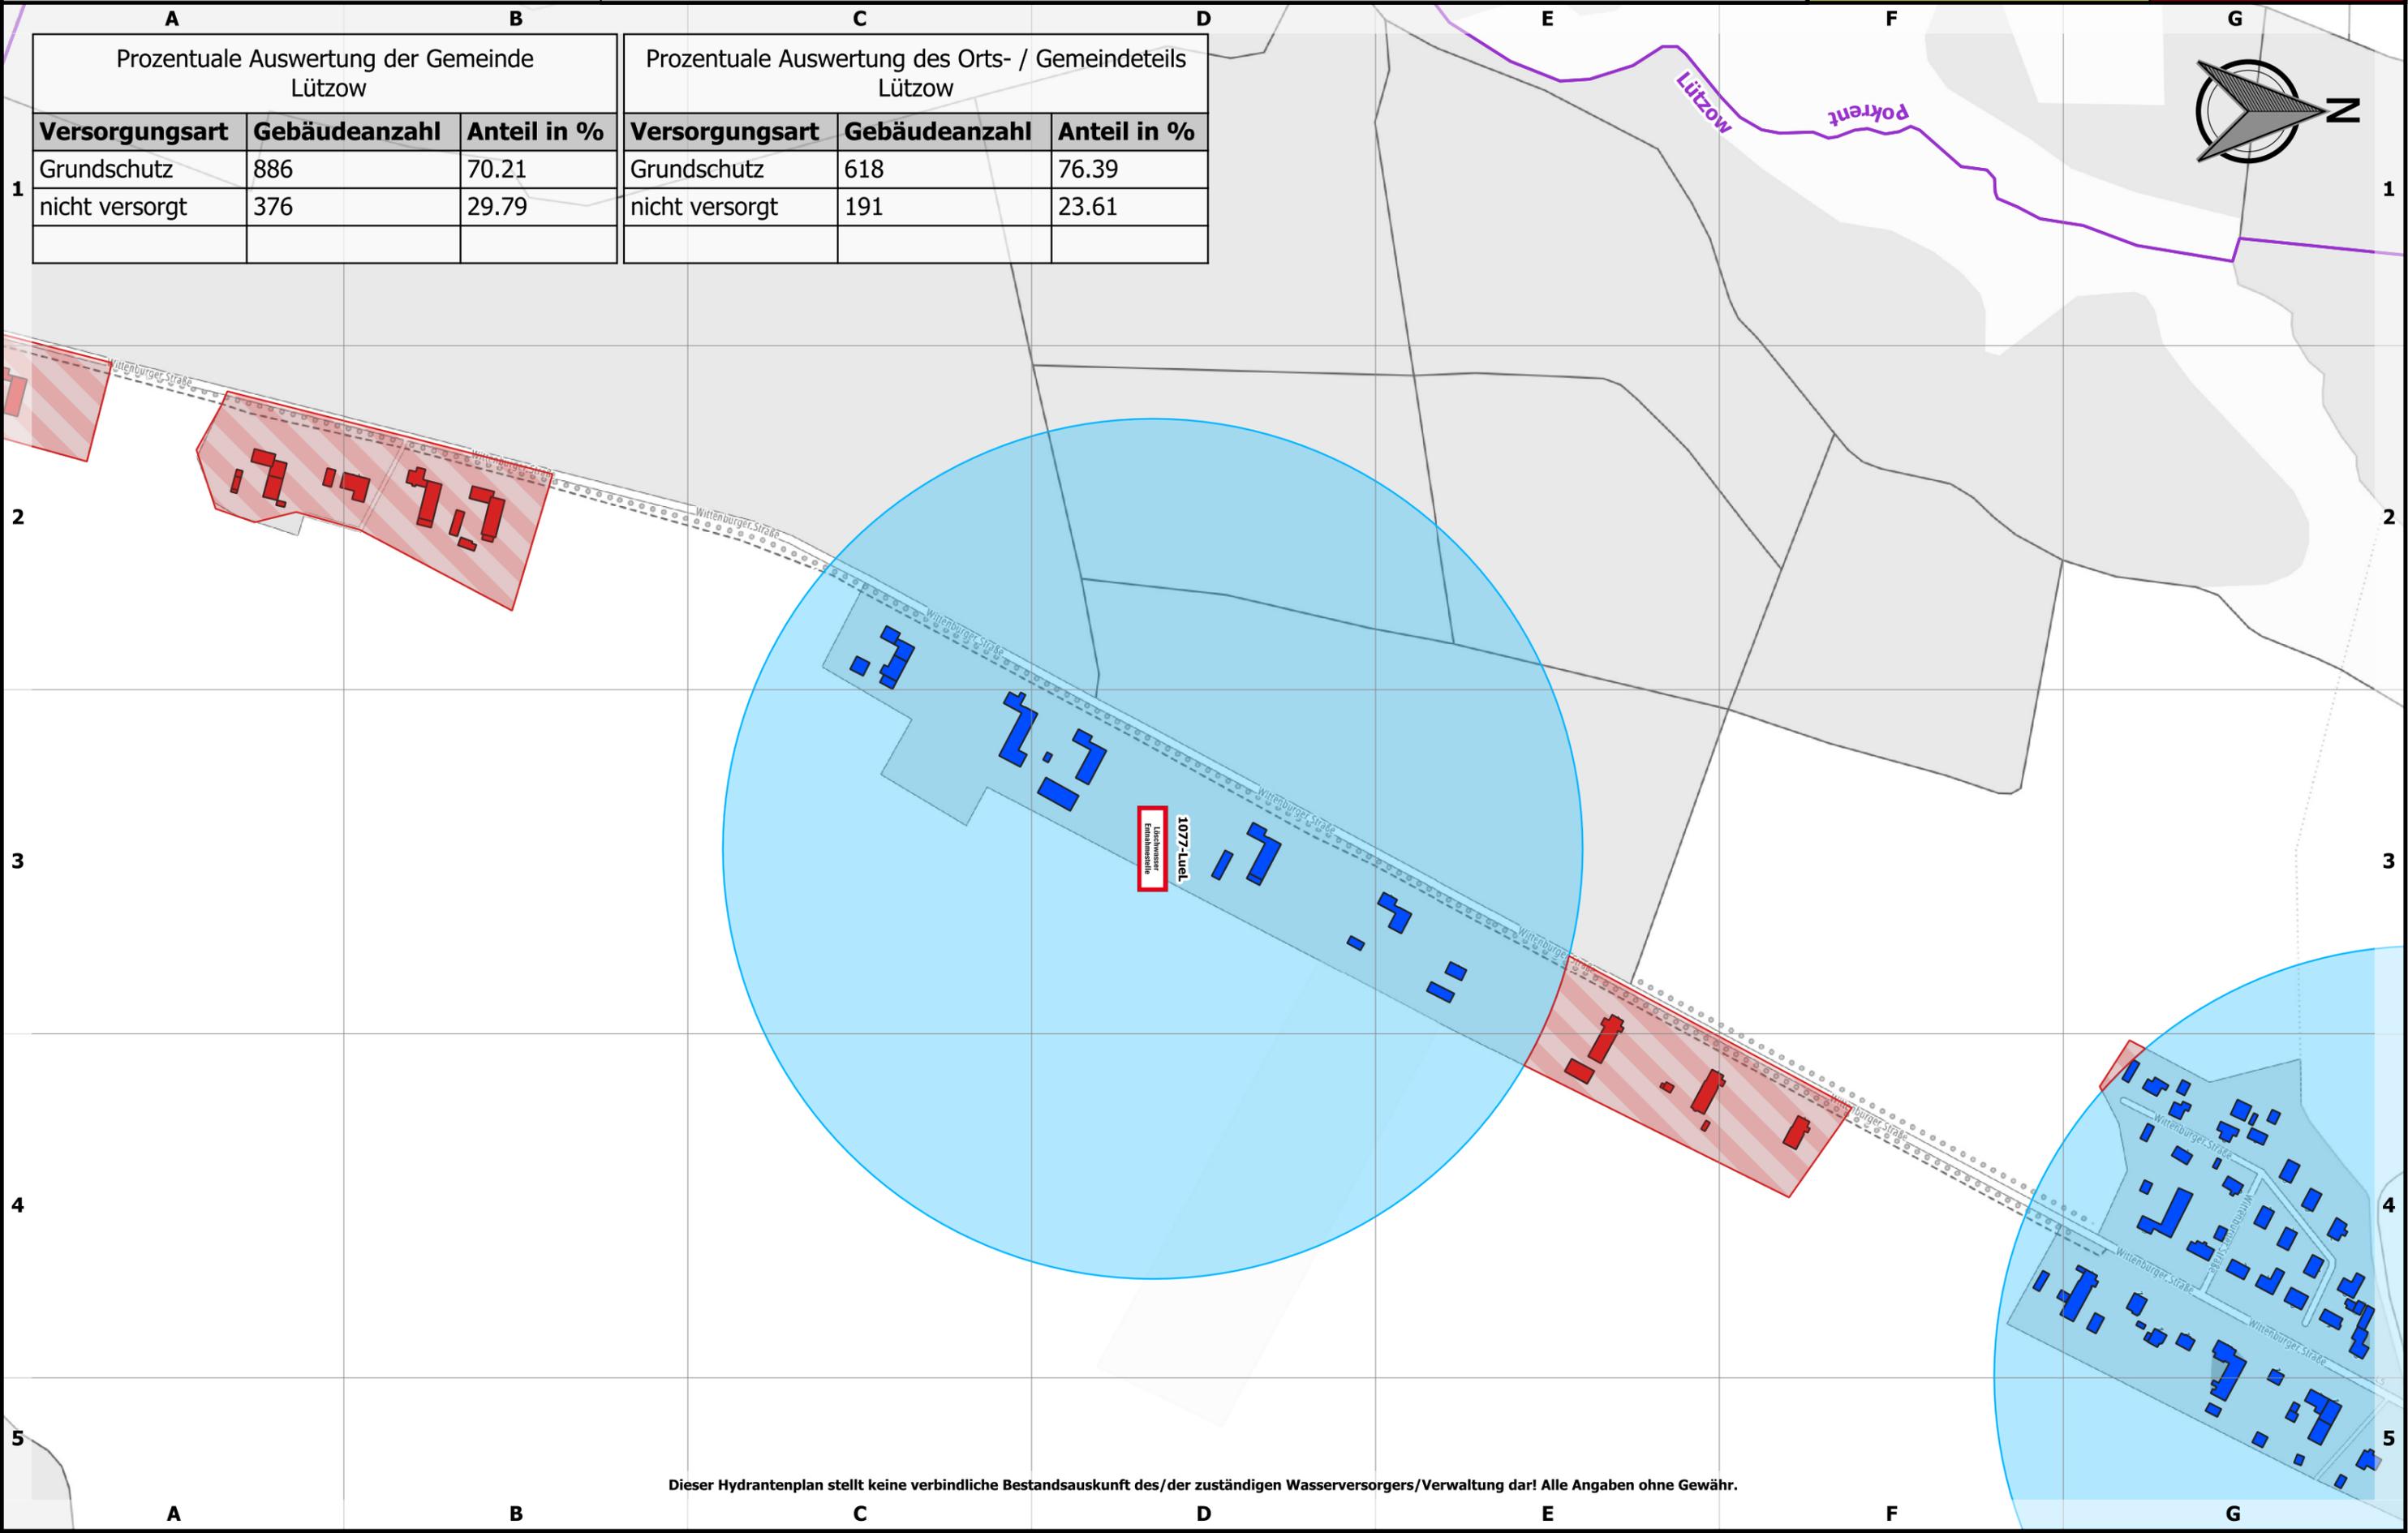

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.