




# Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m




Maßstab: 1:3000

Stand:  
22.05.2023

392: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Am Schwarzen Busch |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 230           | 100.00      |
|  |               |             |
|  |               |             |

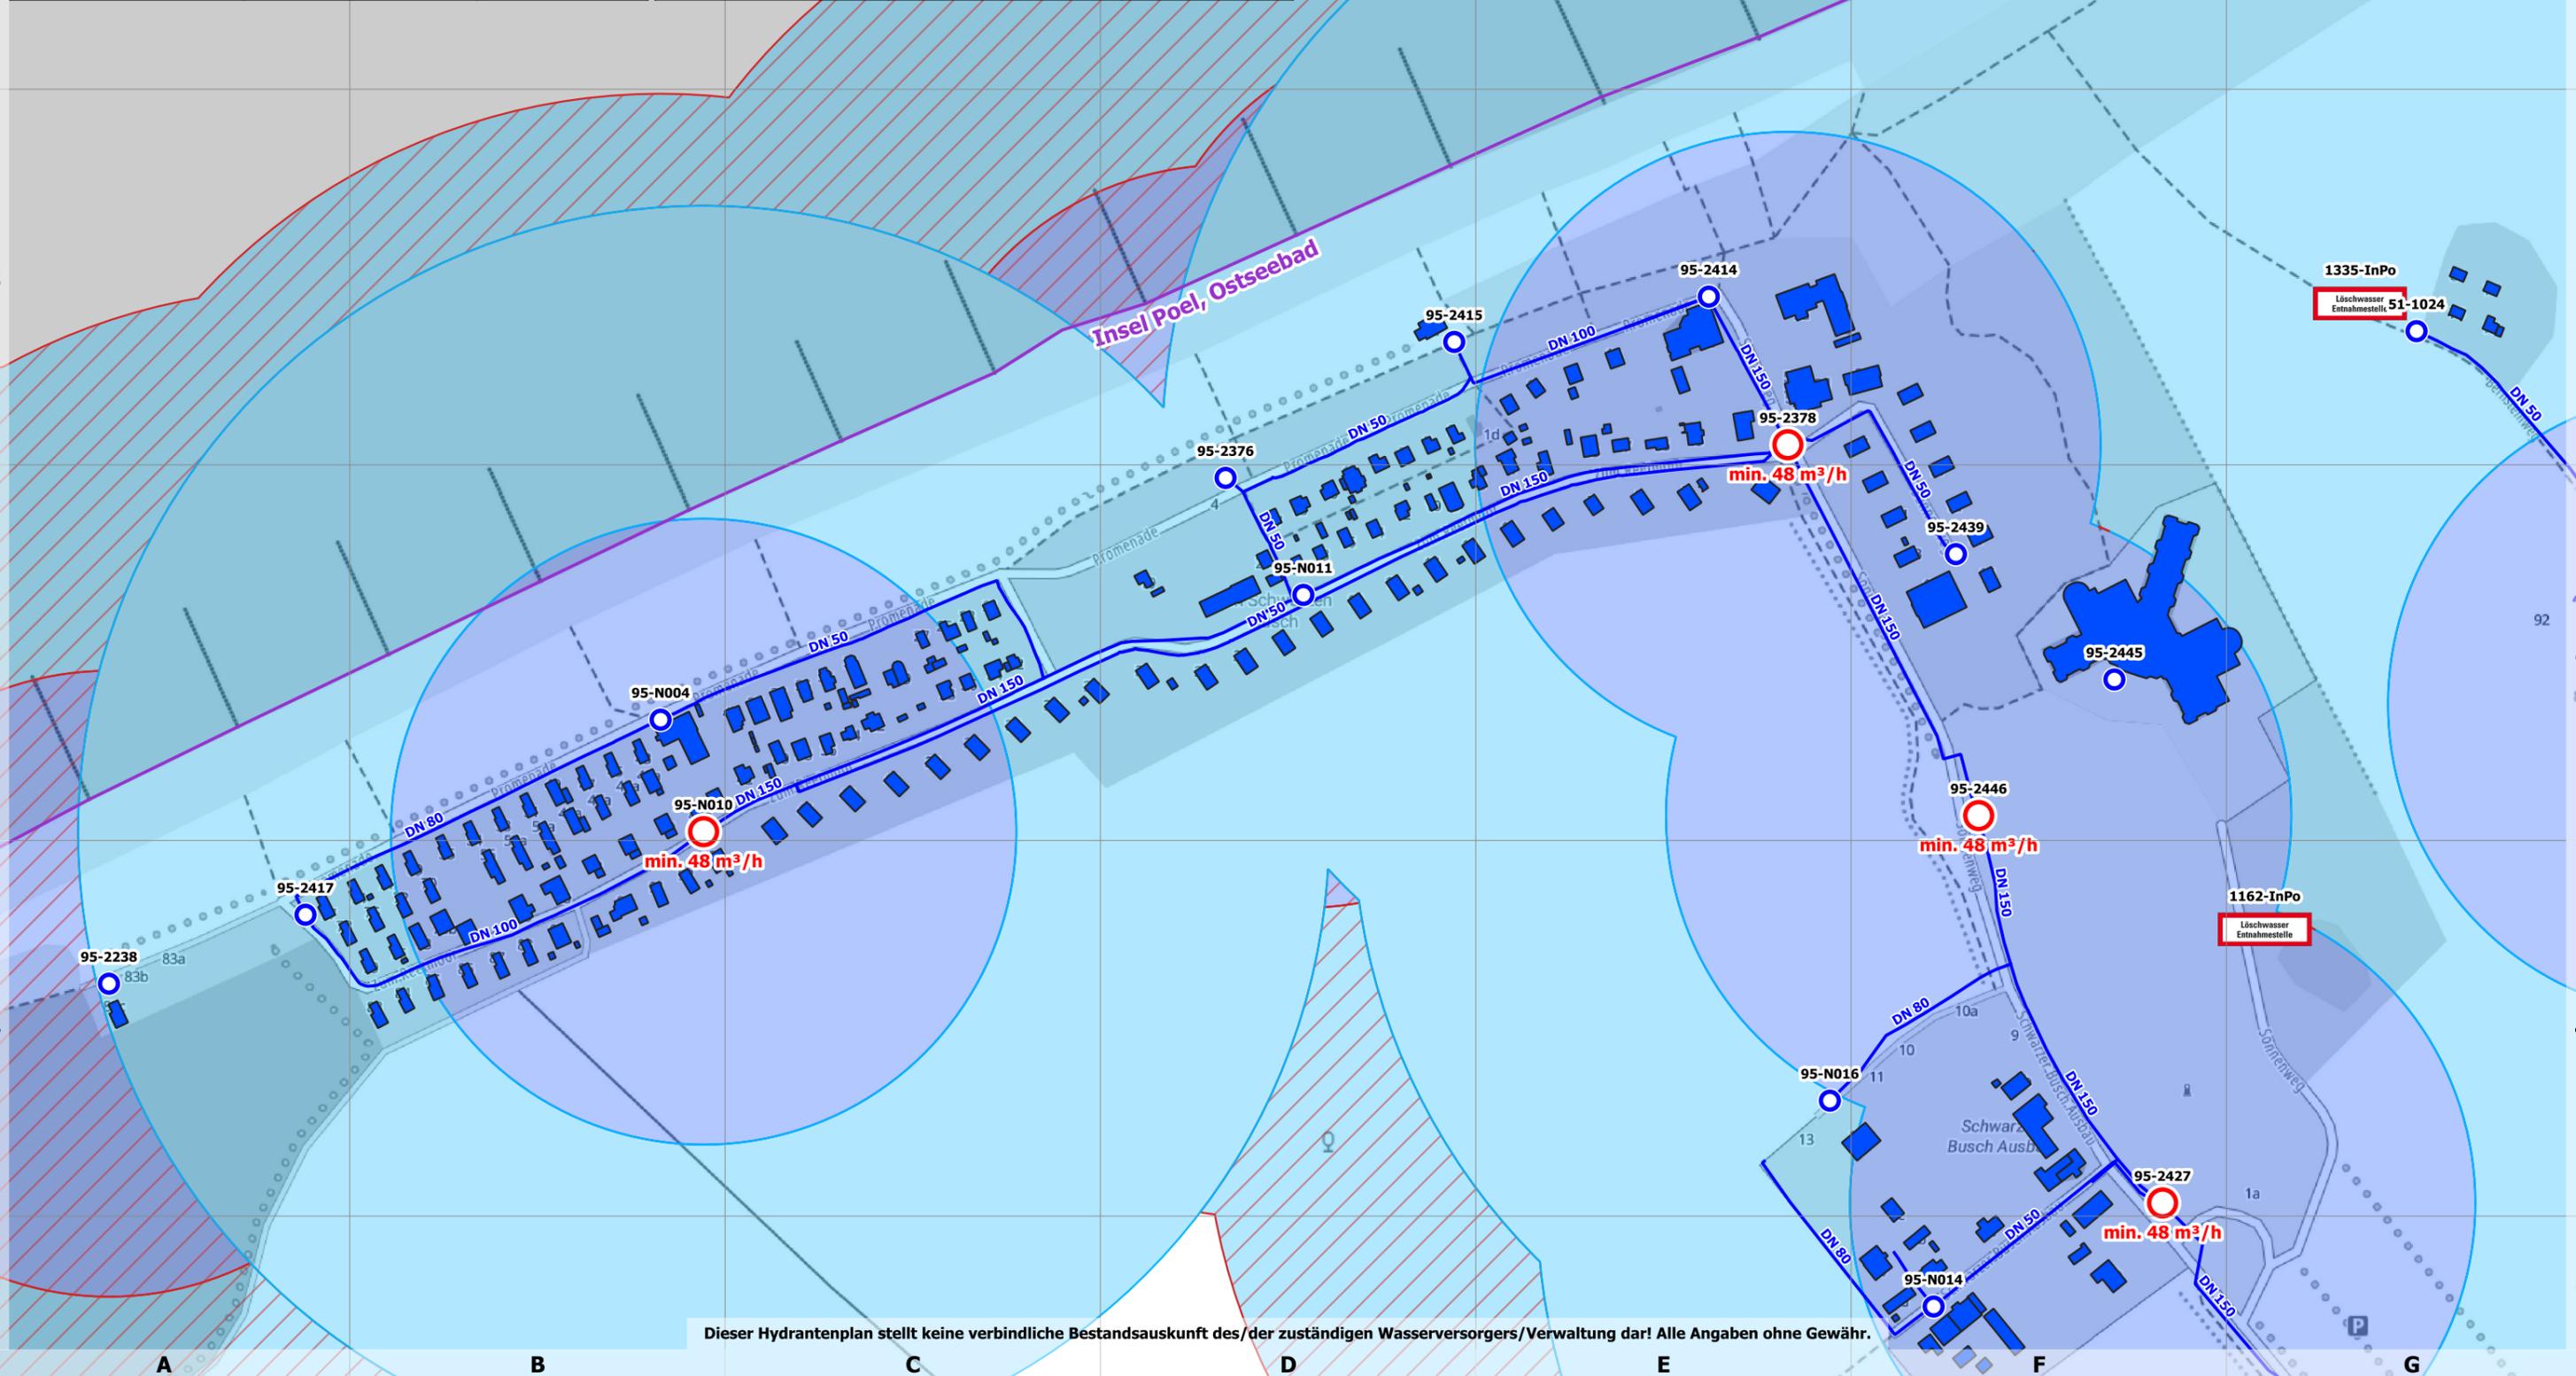

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Brandenhusen




Stand:  
 22.05.2023

**393: 1.1**

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Brandenhusen |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 26            | 70.27       |
| Notfallversorgung  | 11            | 29.73       |

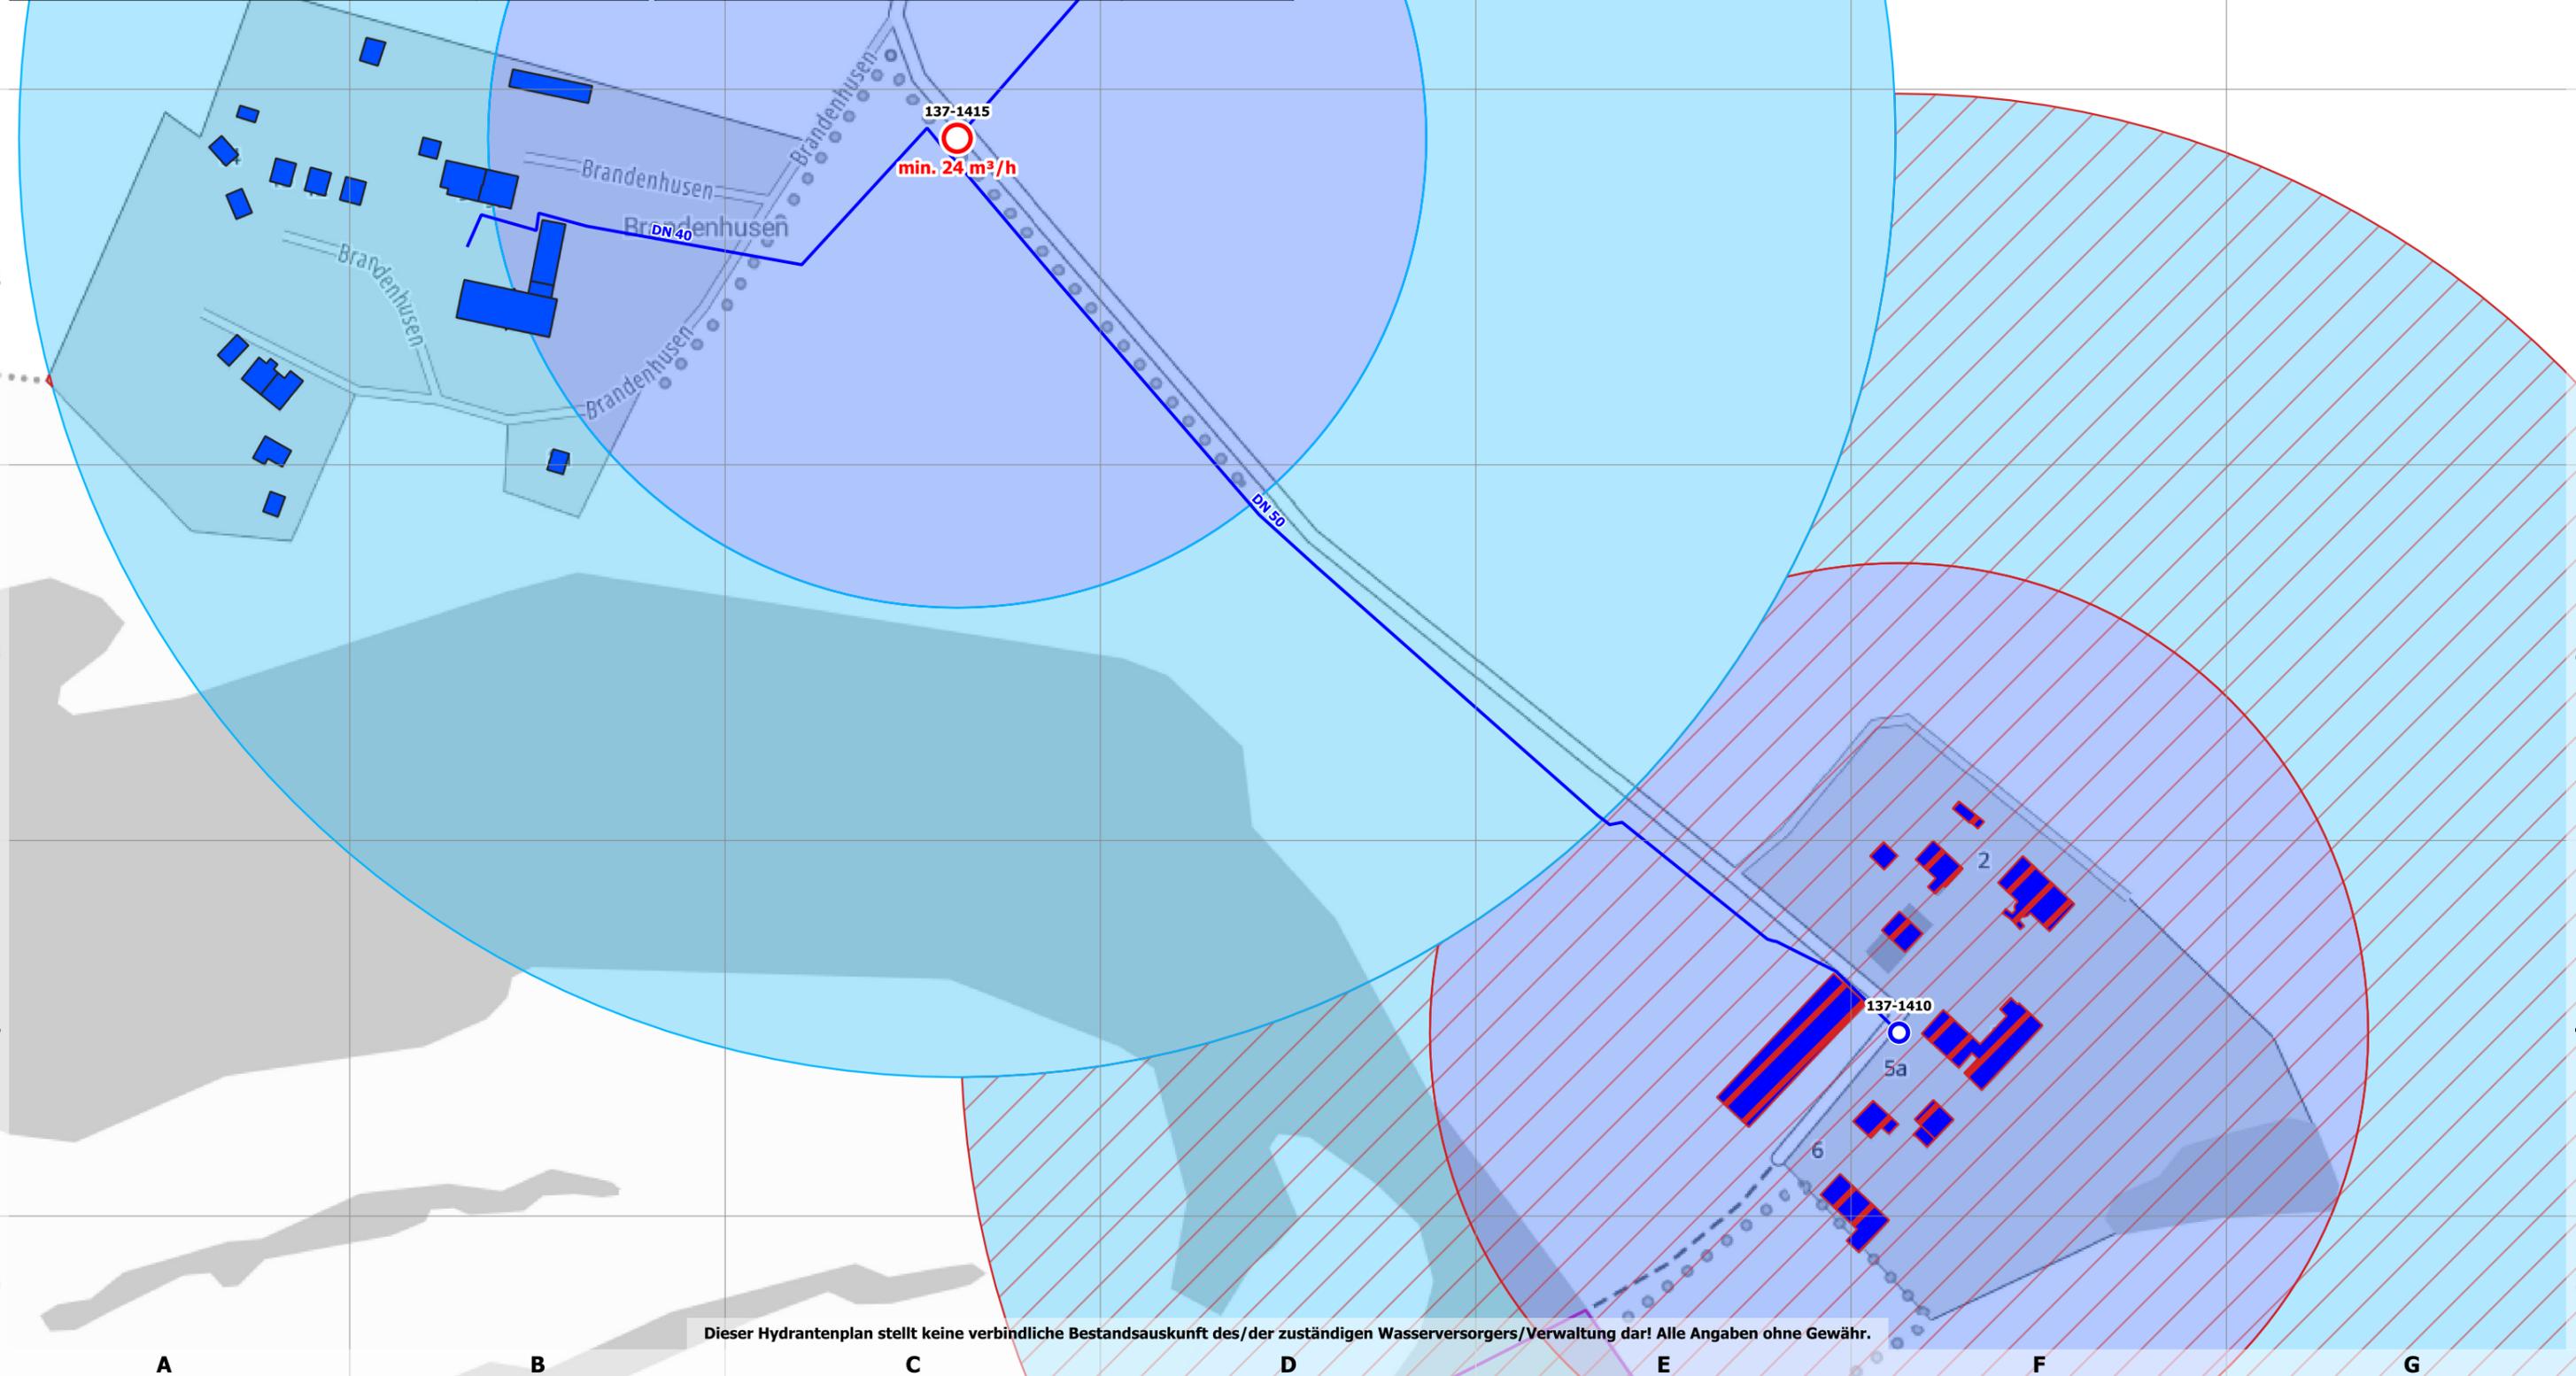

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



Landkreis Nordwestmecklenburg  
 FD Kataster und Vermessung  
 Stabsstelle Geodatenzentrum  
 Börzower Weg 3  
 23936 Grevesmühlen

# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Einhusen

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:2000

Stand:  
22.05.2023

394: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Weitendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 236           | 100.00      |
|  |               |             |
|  |               |             |

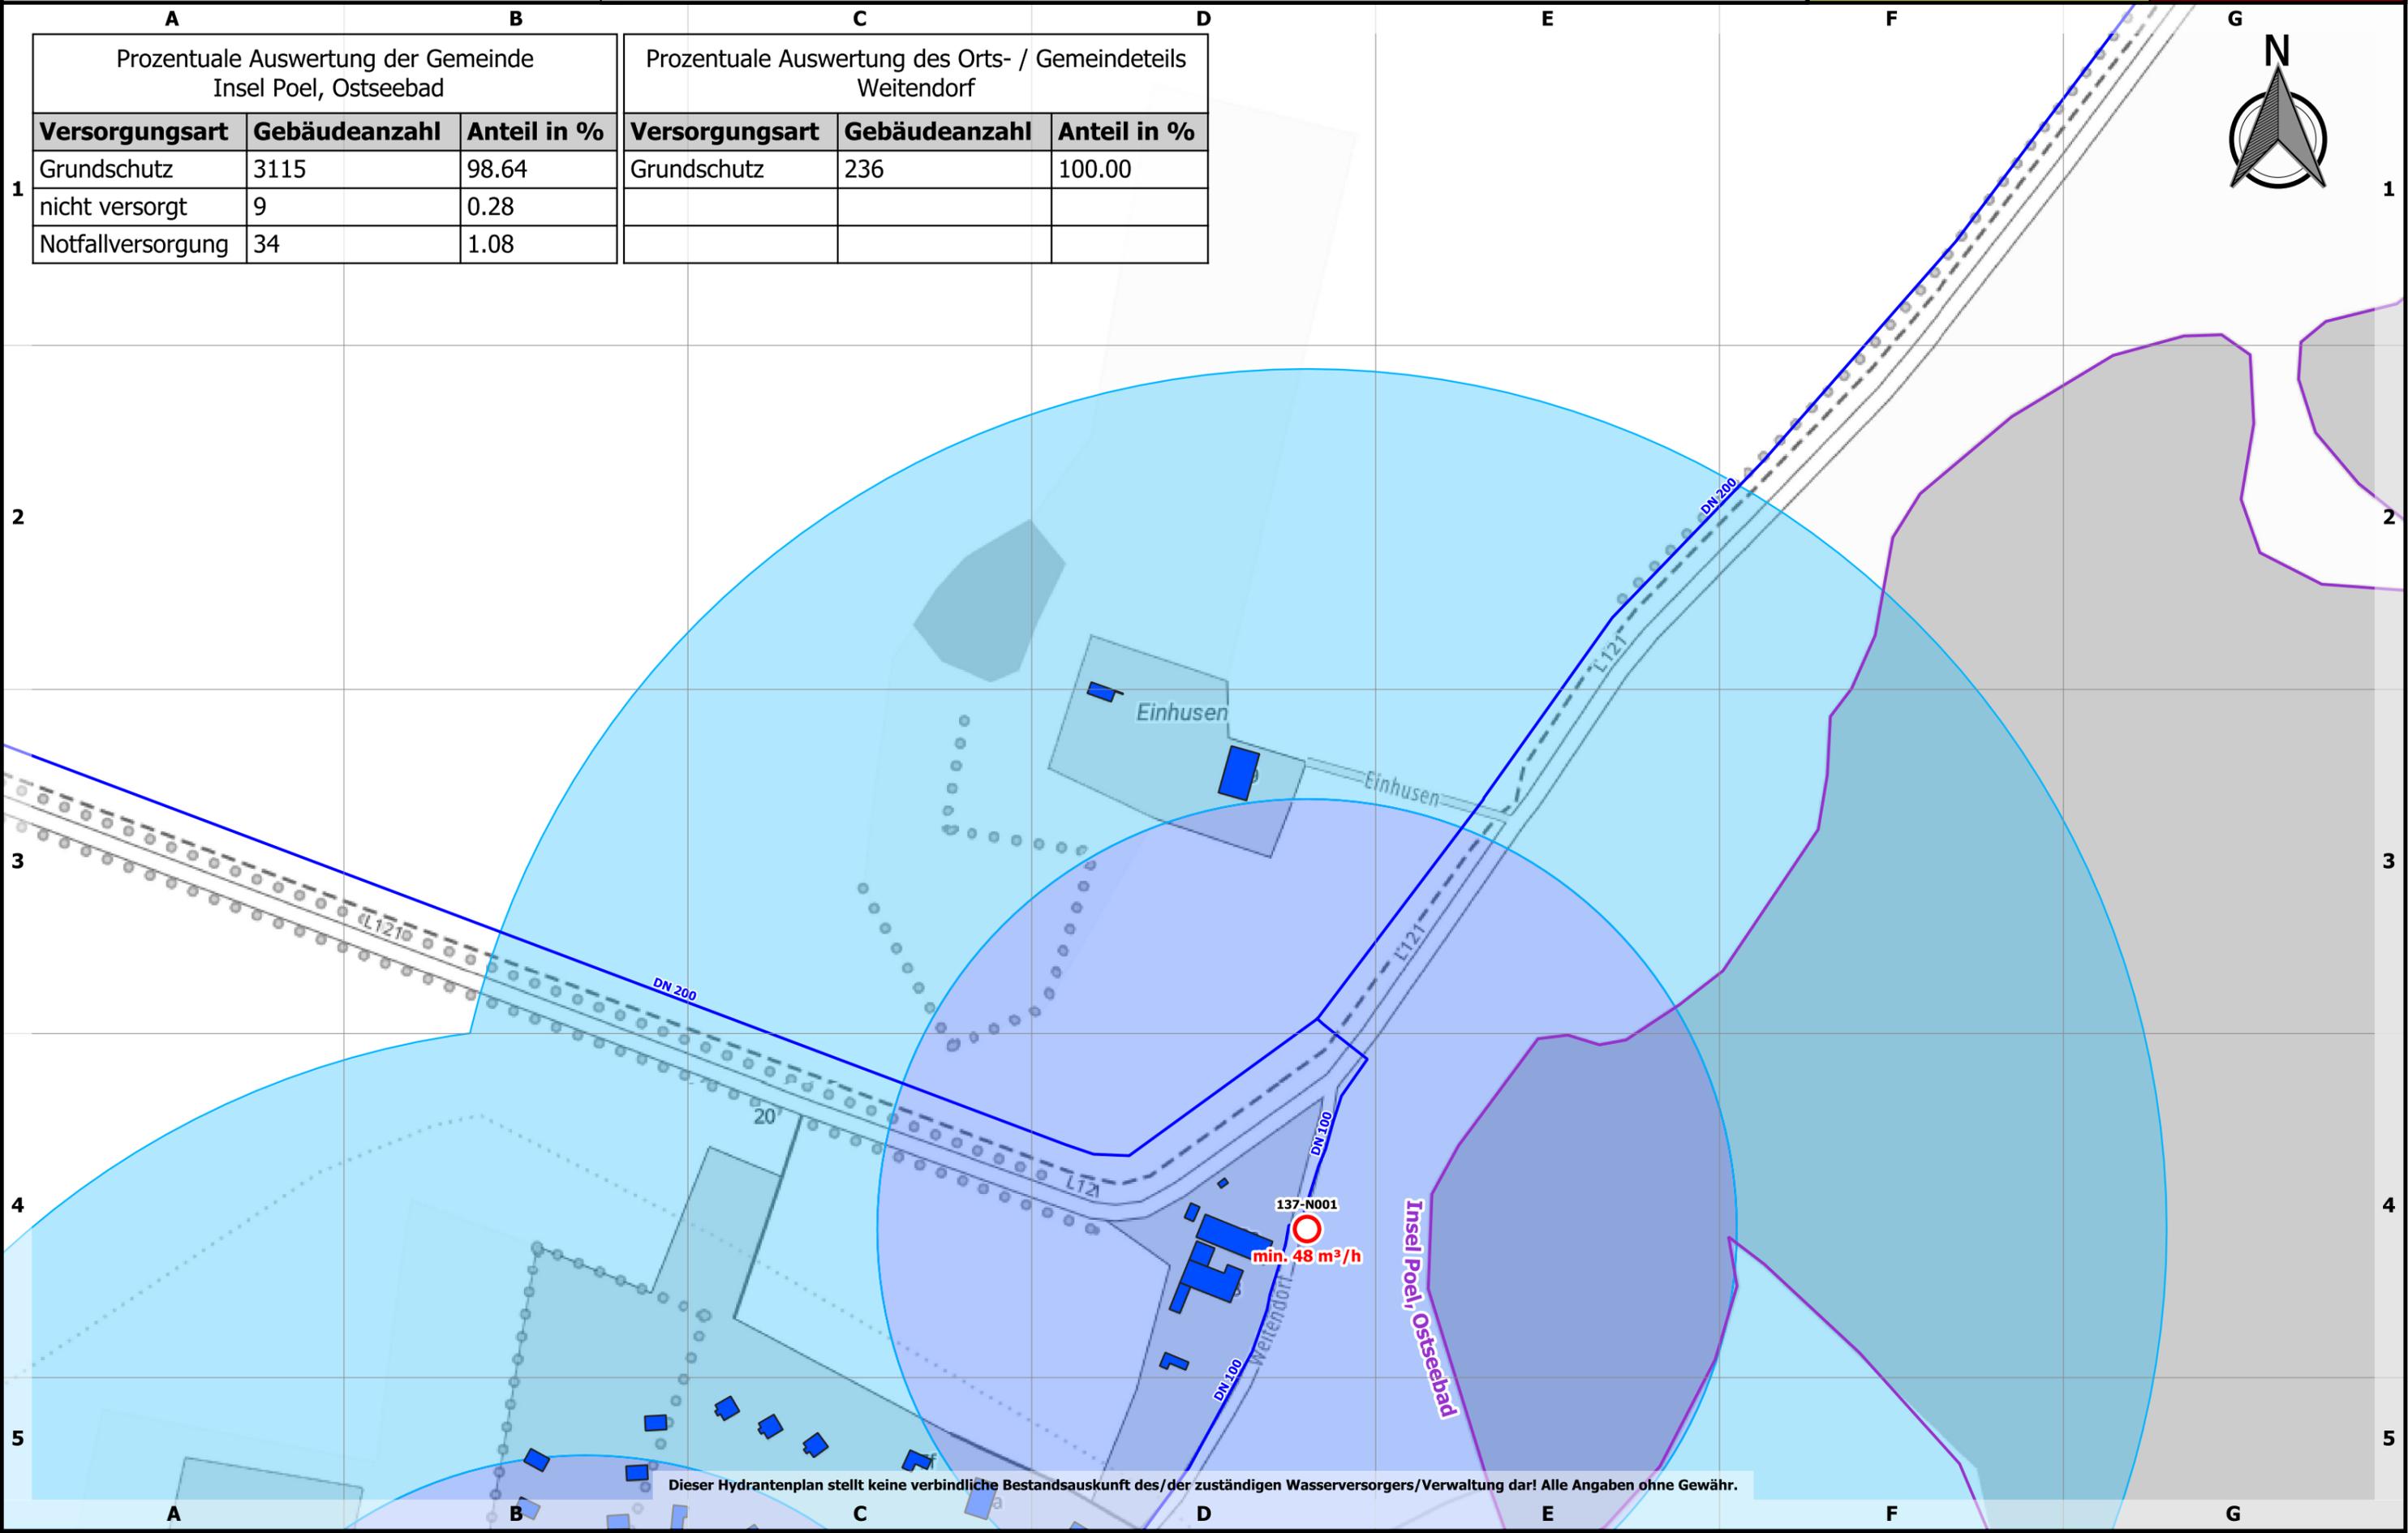

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

# Fährdorf




Stand:  
22.05.2023

395: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz   | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt  | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung   | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils Fährdorf |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz   | 206           | 99.52       |
| Notfallversorgung   | 1             | 0.48        |

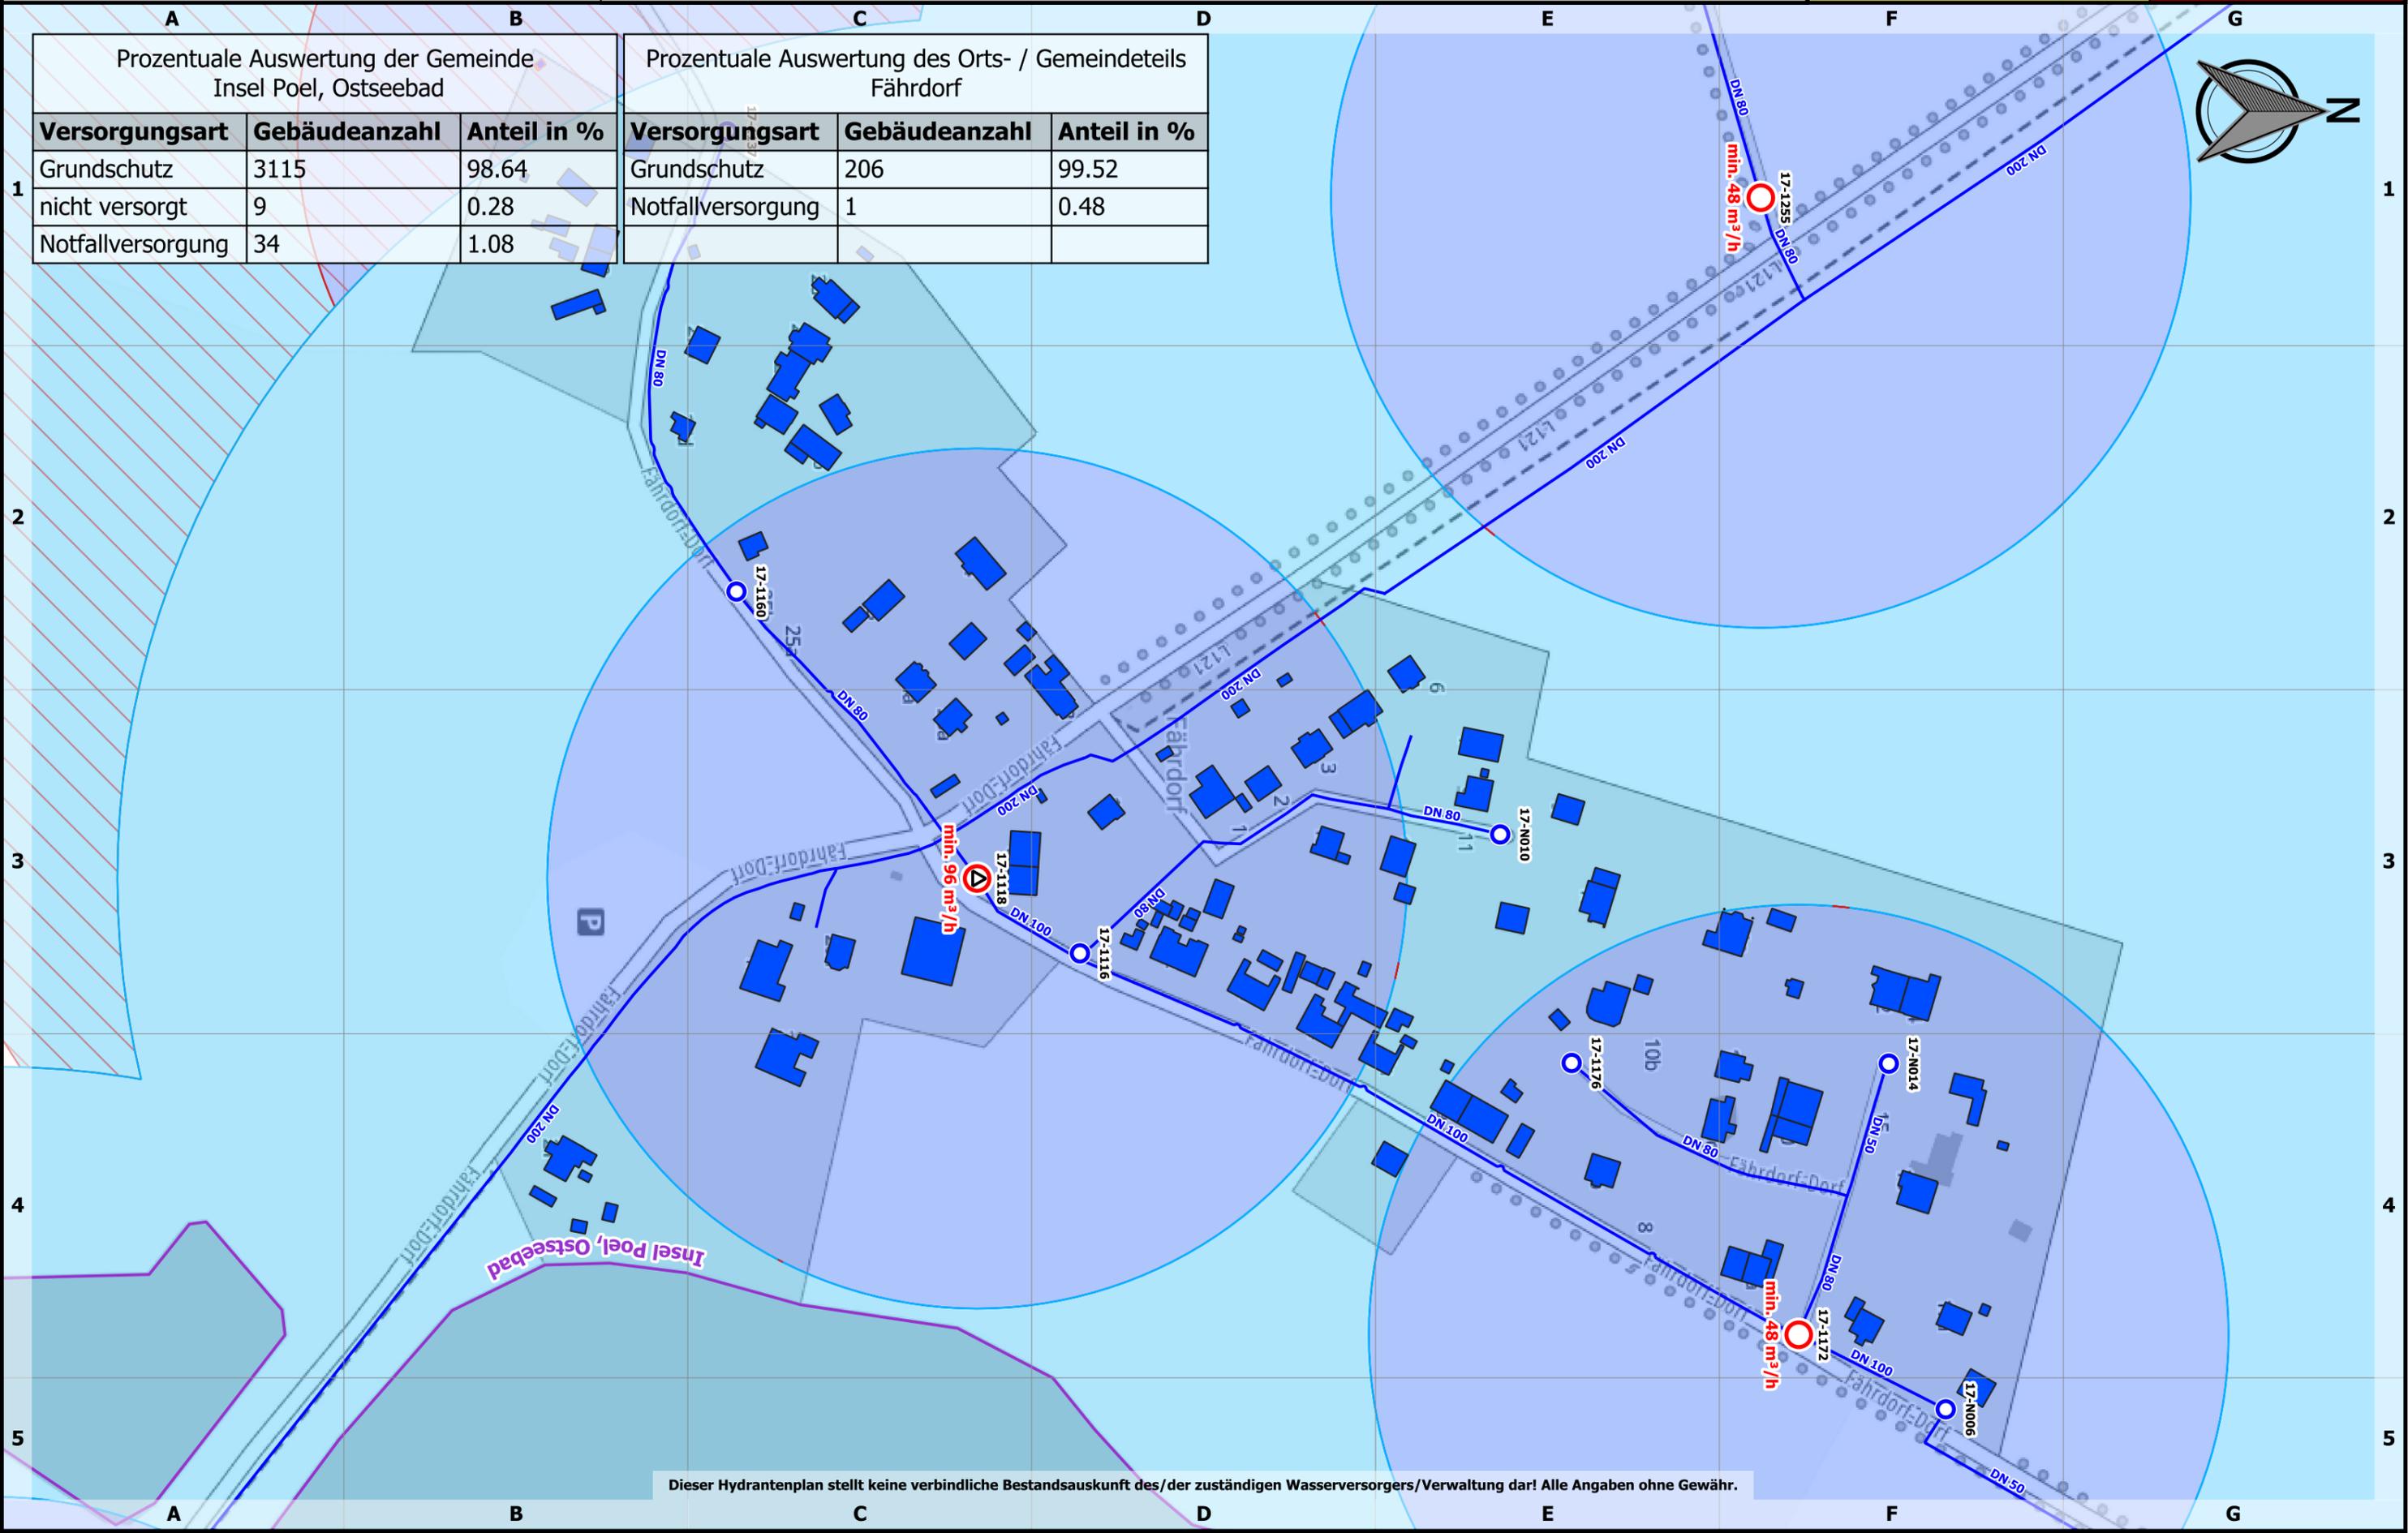

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Fährdorf Ausbau




Stand:  
22.05.2023

397: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Fährdorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 206           | 99.52       |
| Notfallversorgung  | 1             | 0.48        |
|  |               |             |

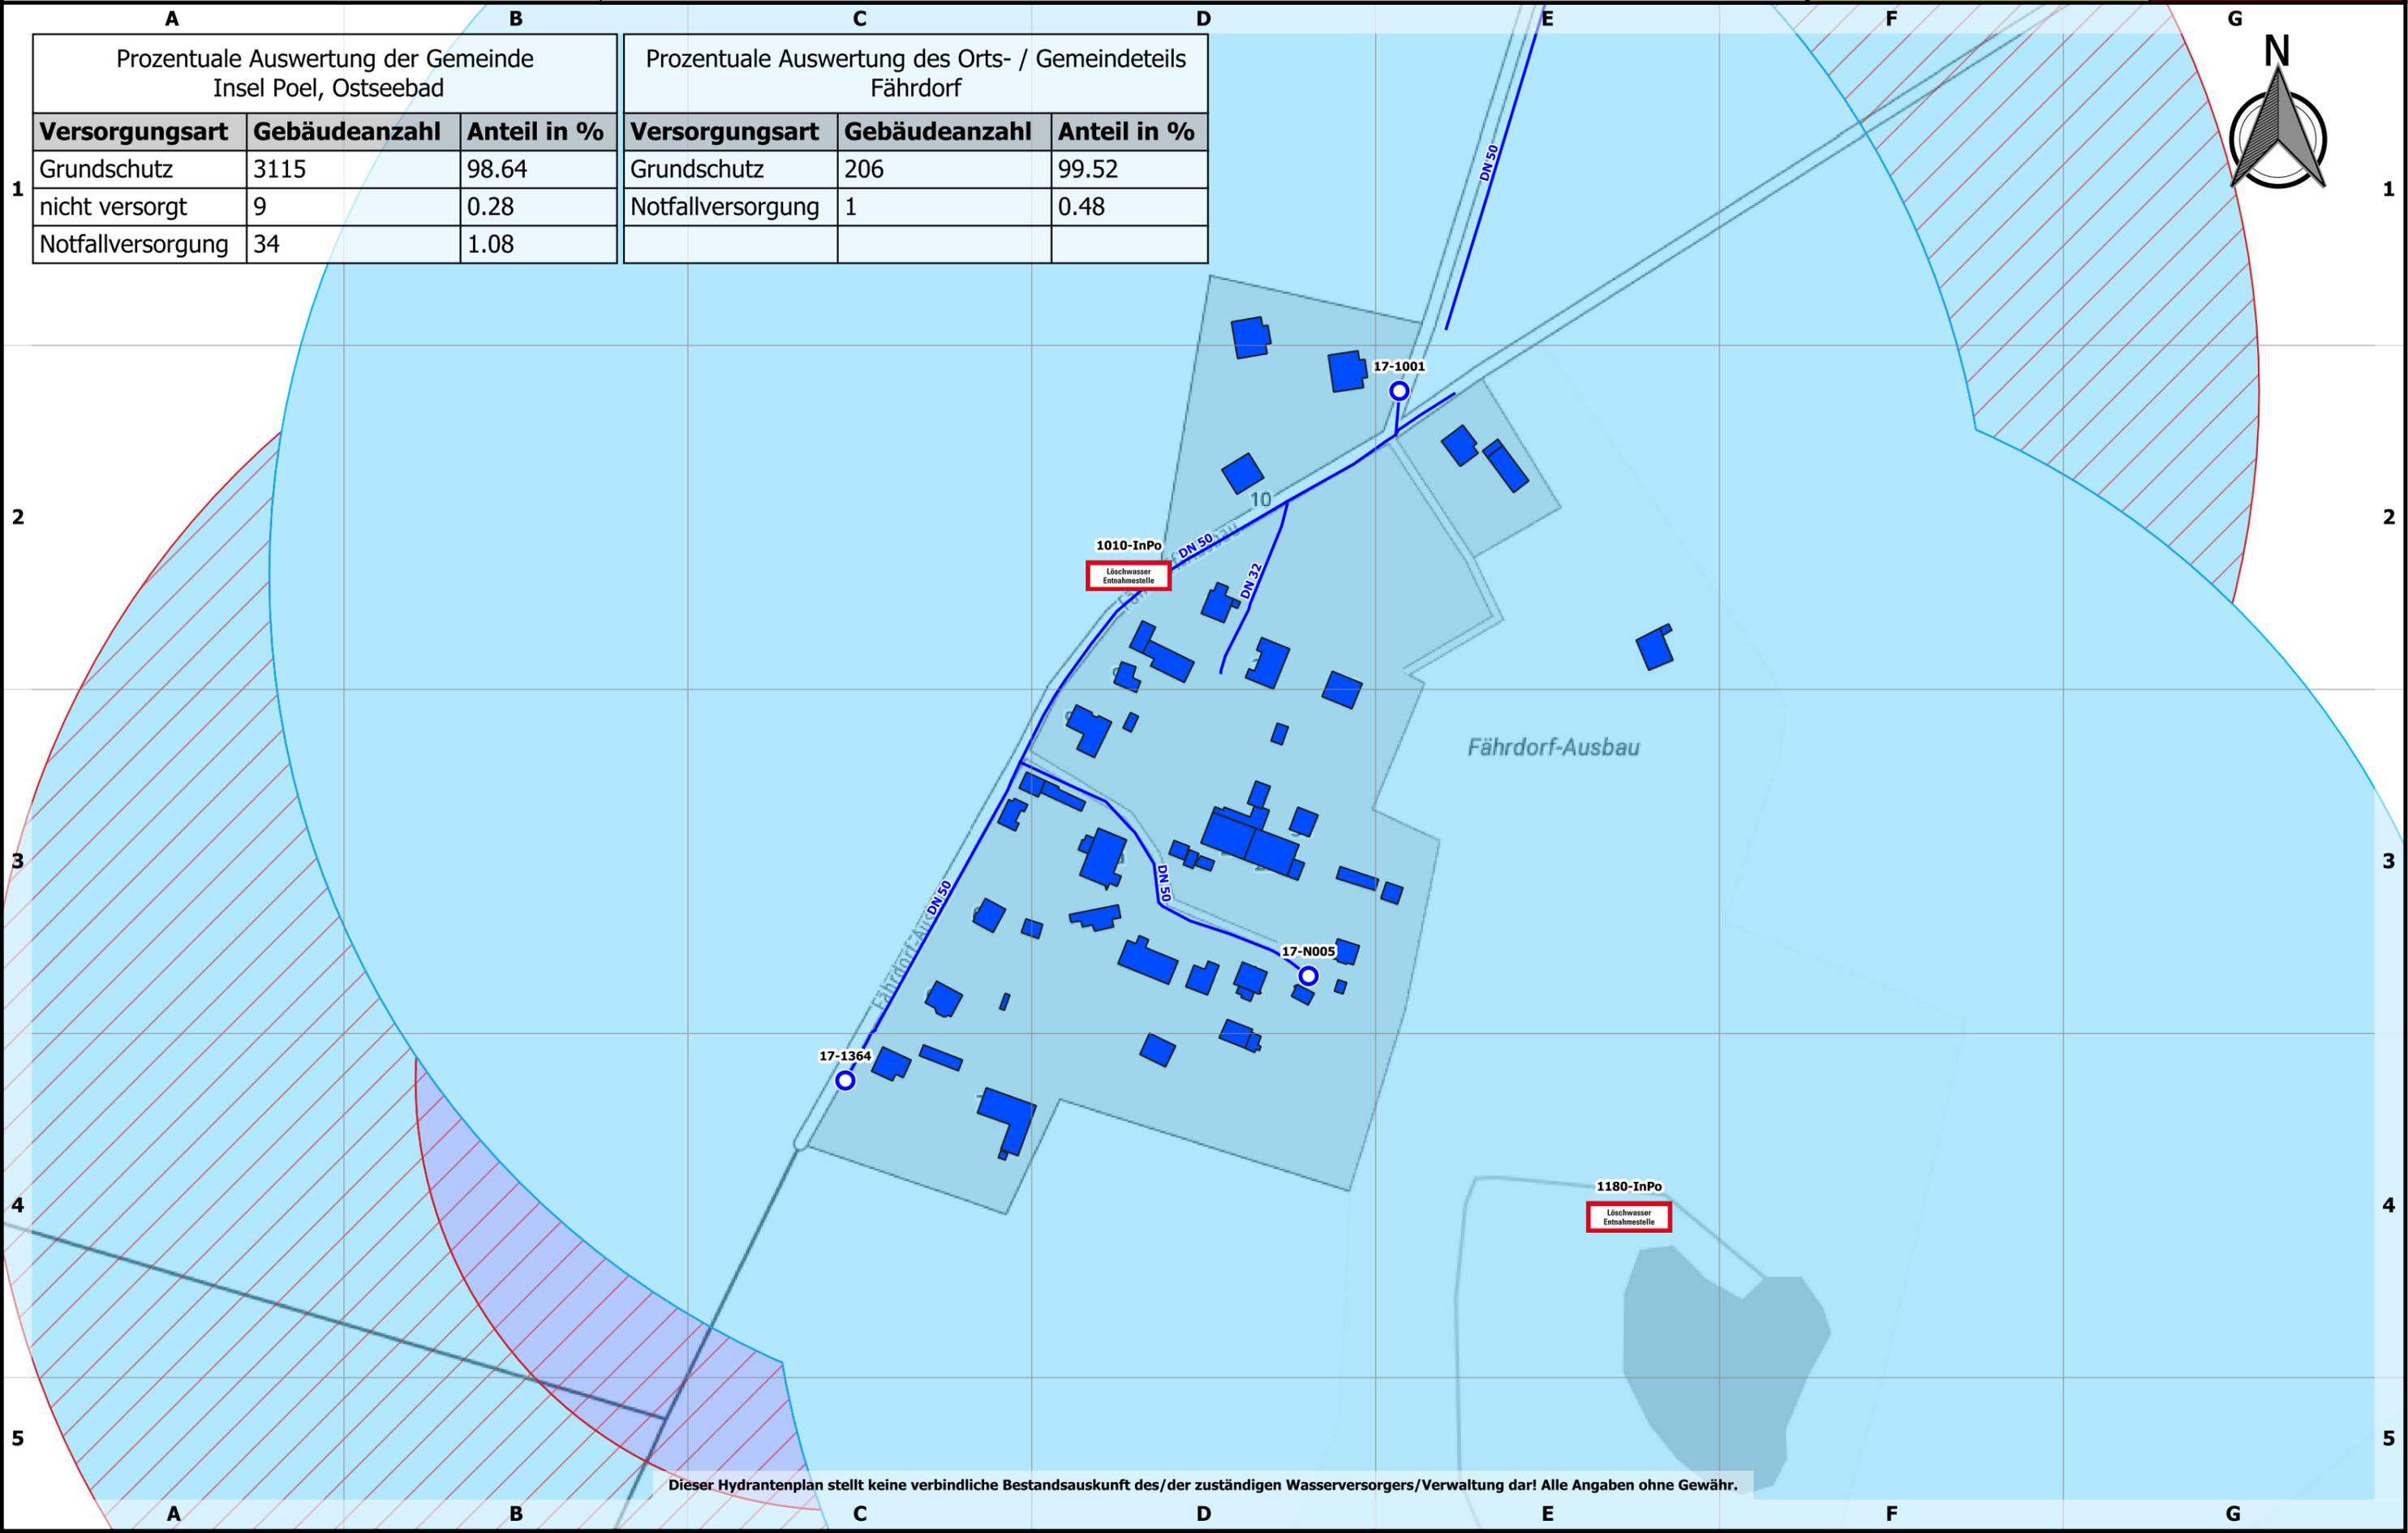

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




# Löschwasser- und Hydrantenkataster



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Fährdorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 206           | 99.52       |
| Notfallversorgung  | 1             | 0.48        |

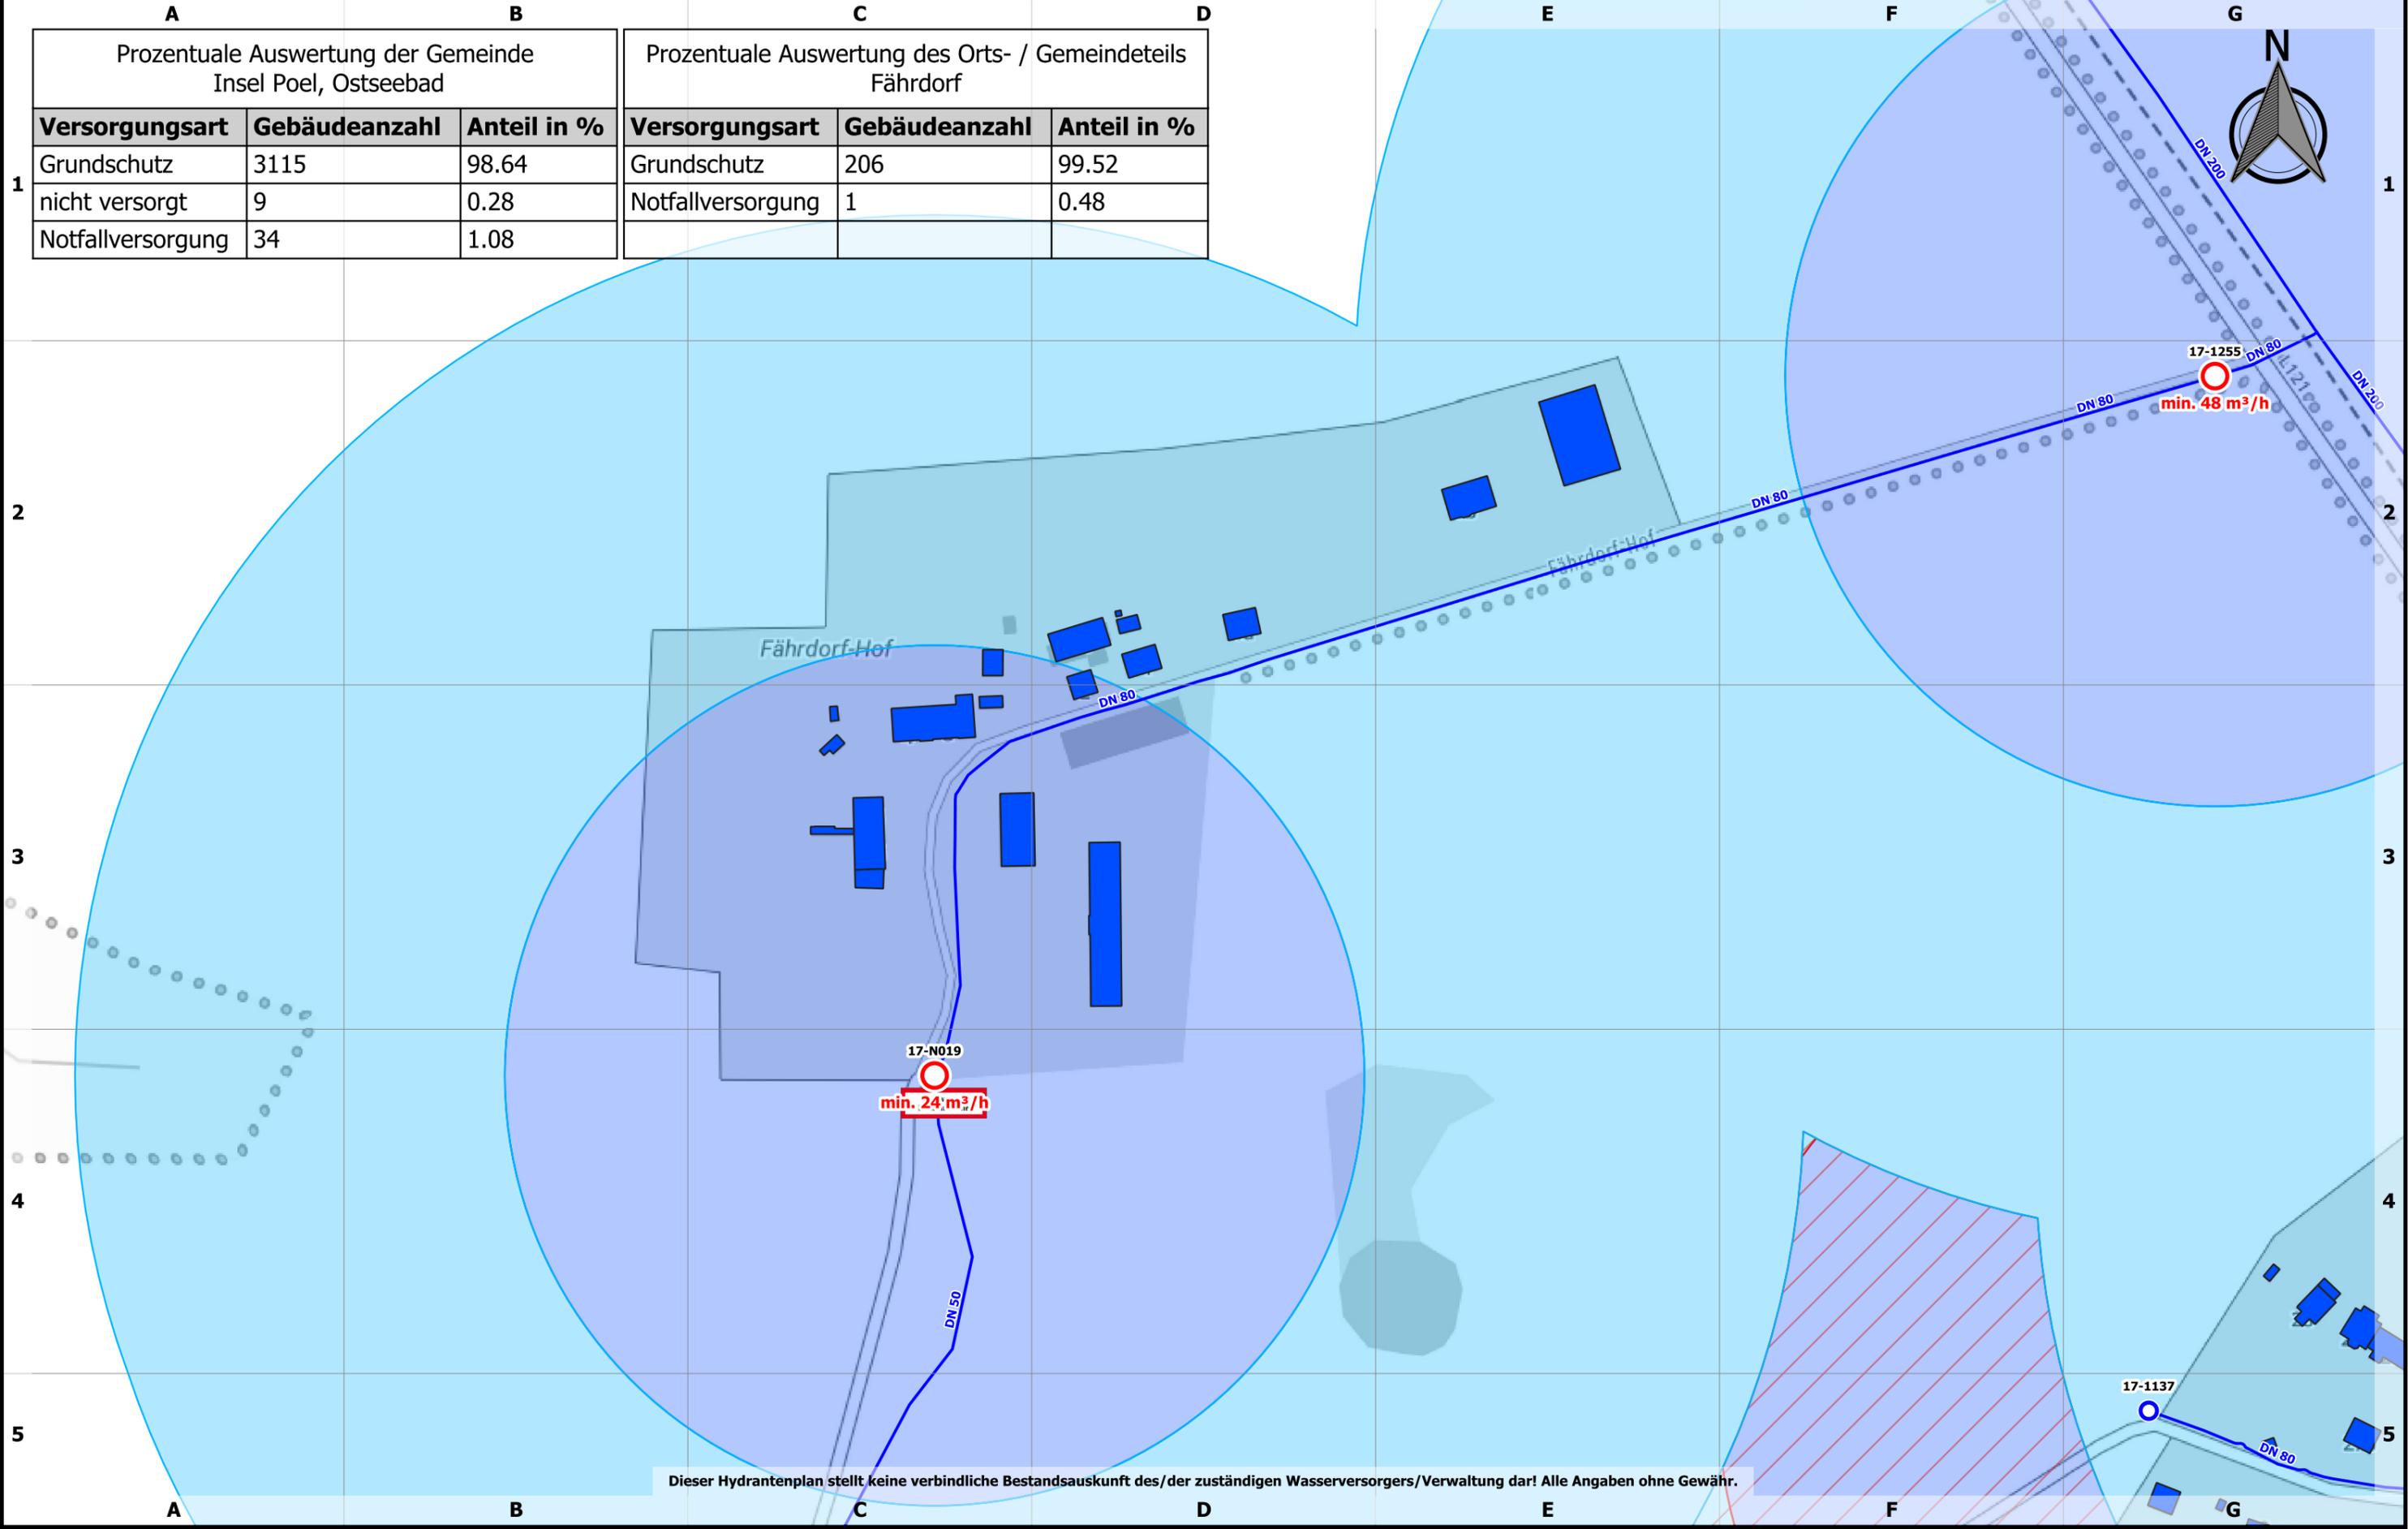

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:  
22.05.2023

401: 1.1



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Gollwitz |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 121           | 97.58       |
| nicht versorgt   | 3             | 2.42        |
|  |               |             |

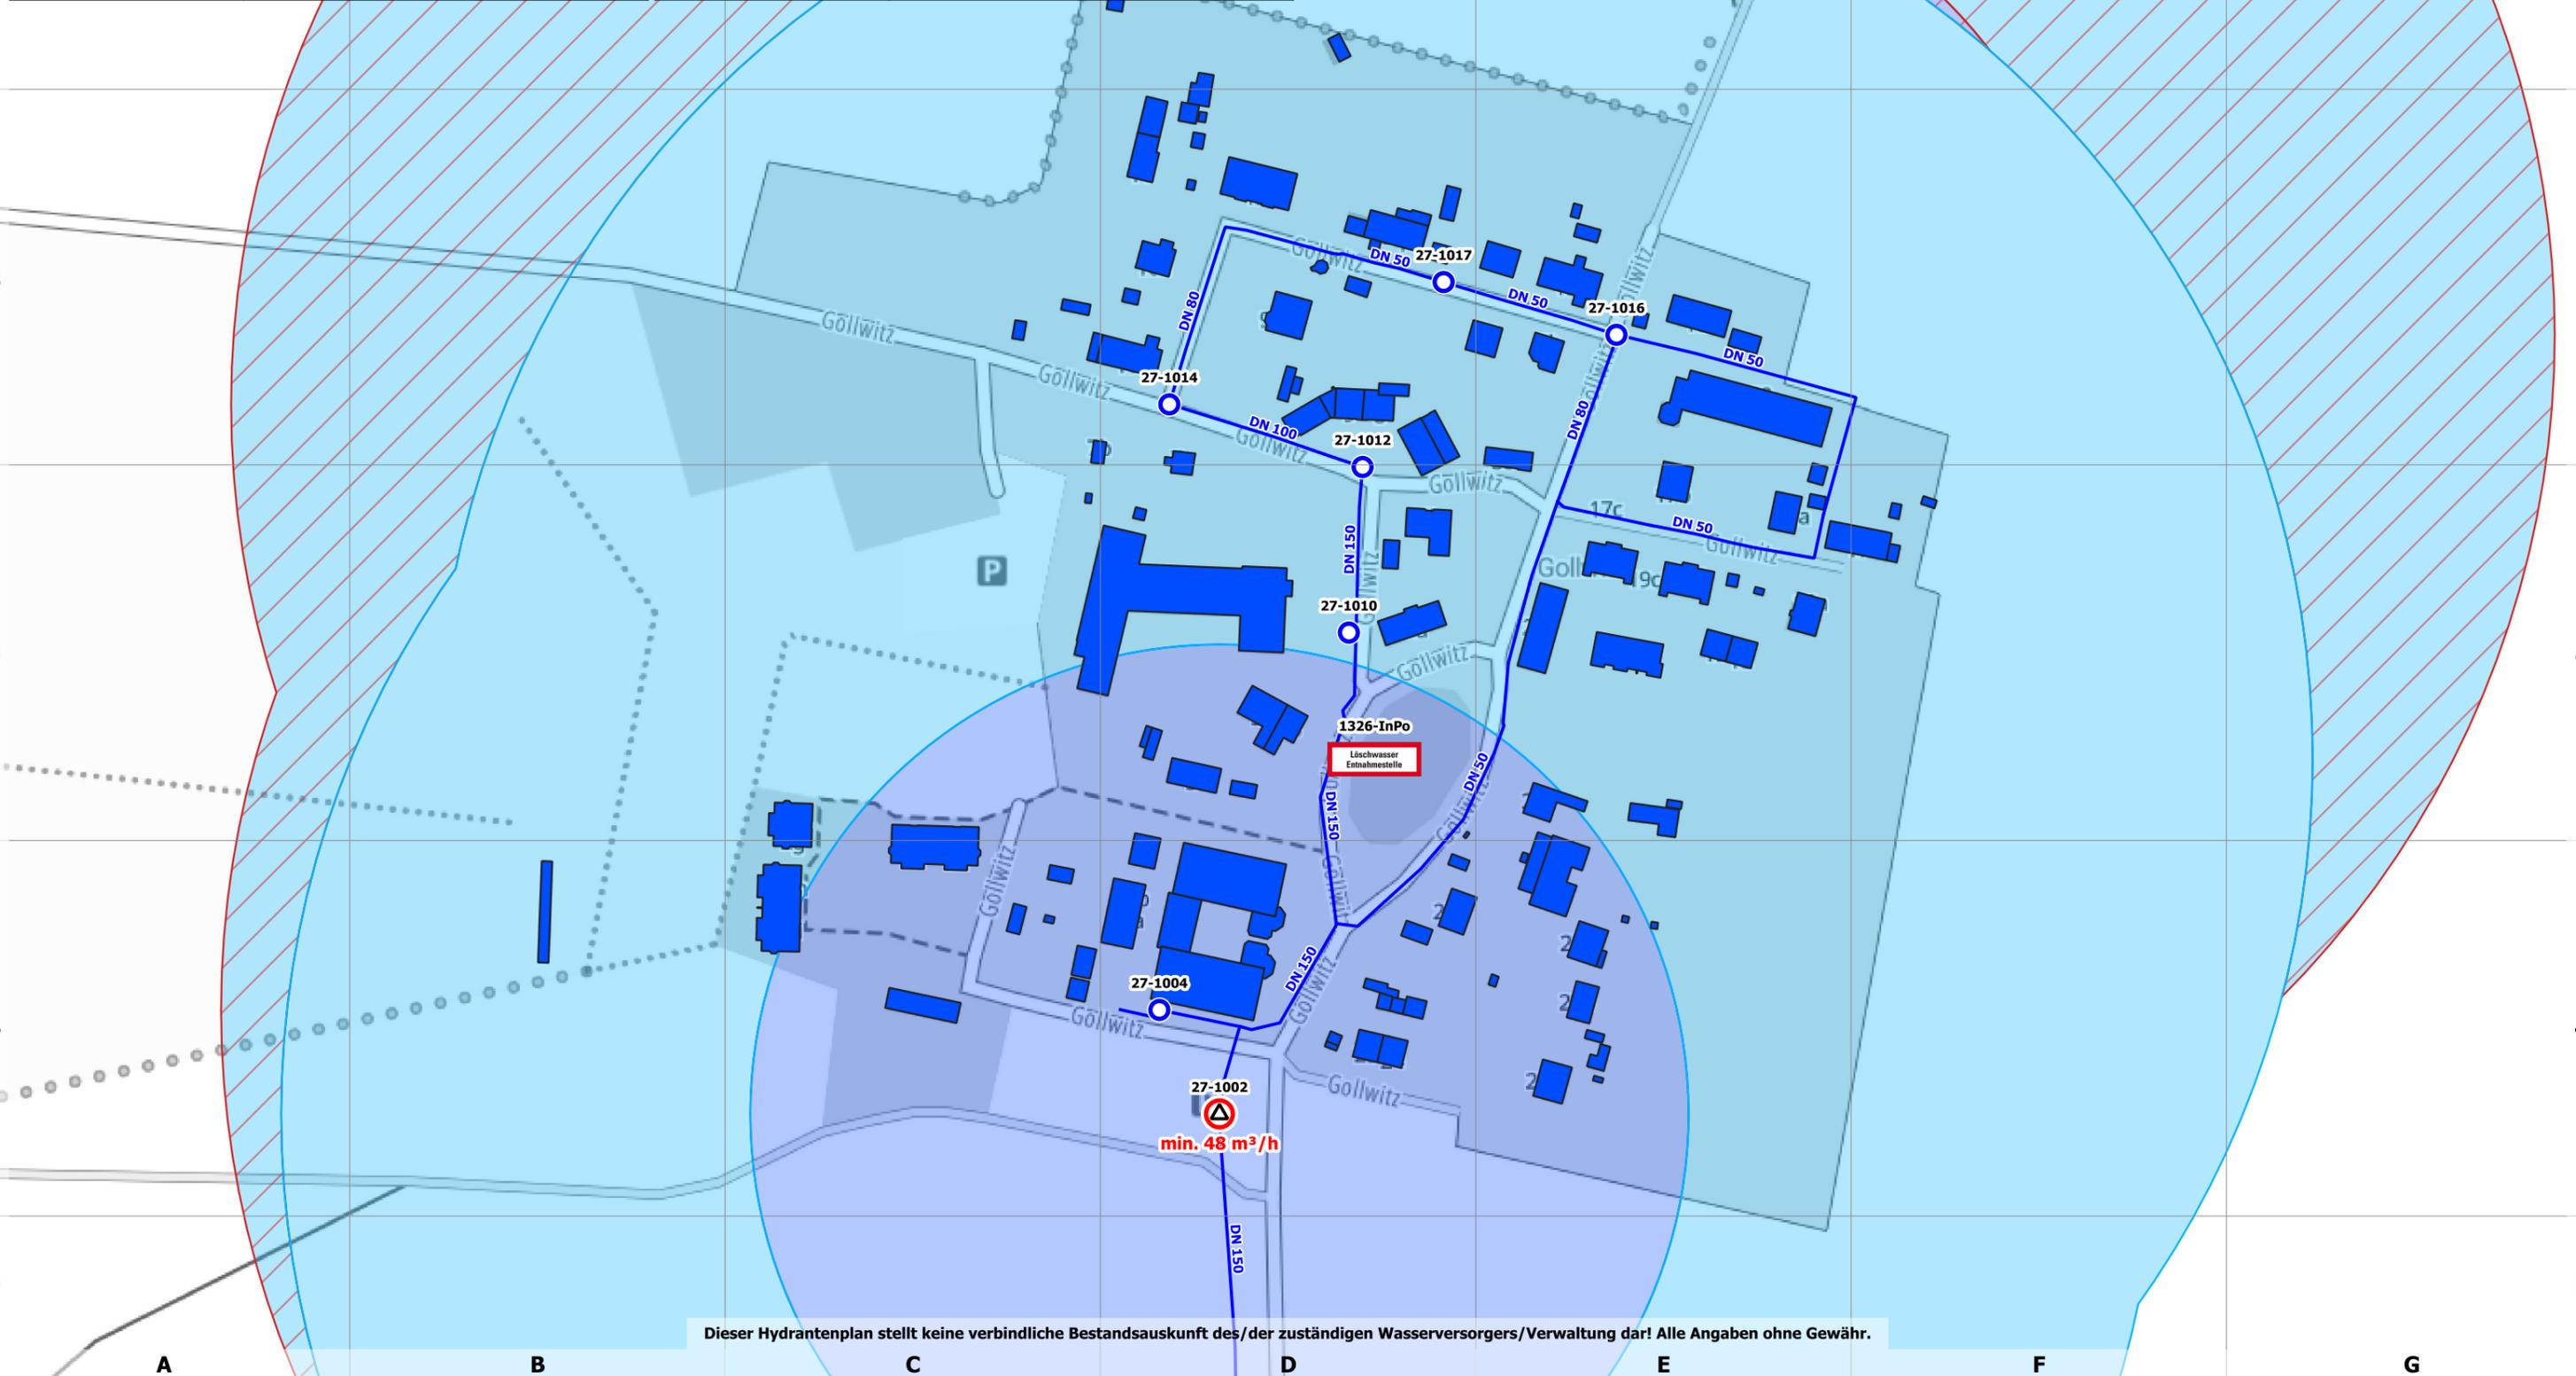


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Hinterwangern




Maßstab: 1:3000

Stand:  
22.05.2023

403: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Wangern |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz   | 111           | 100.00      |
|   |               |             |
|   |               |             |

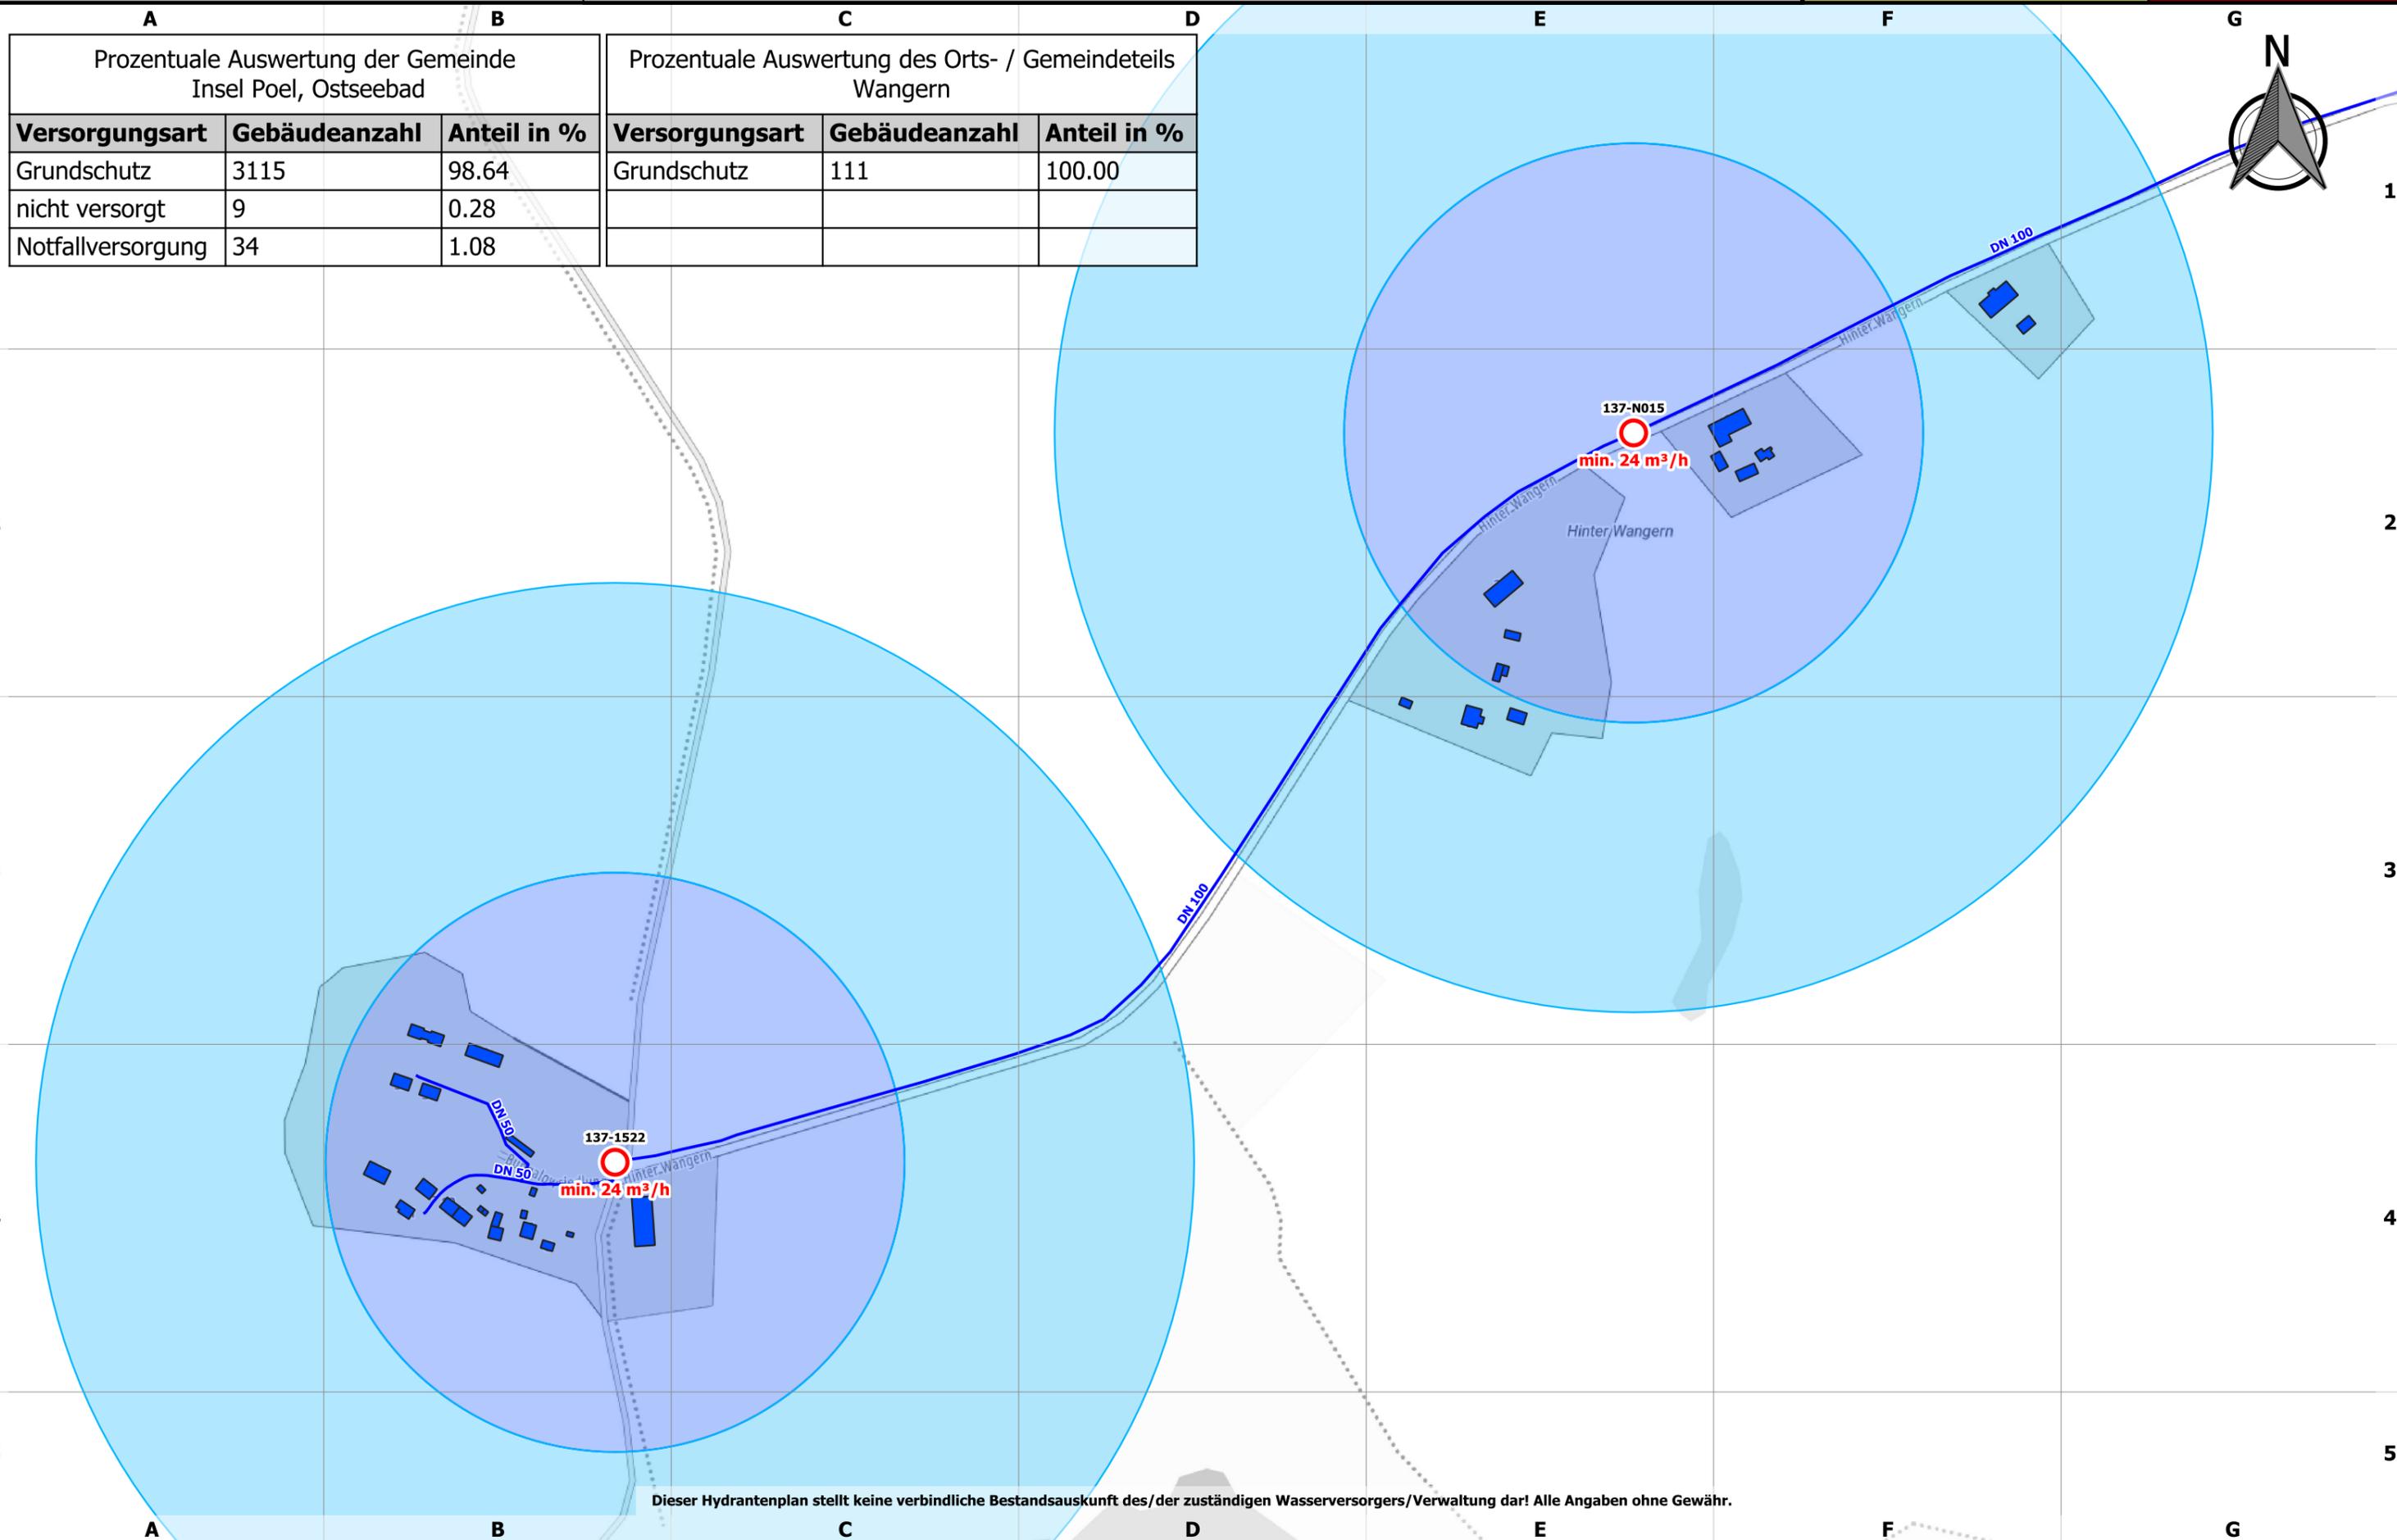

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster





Stand:  
22.05.2023

405: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Kaltenhof |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz   | 448           | 100.00      |

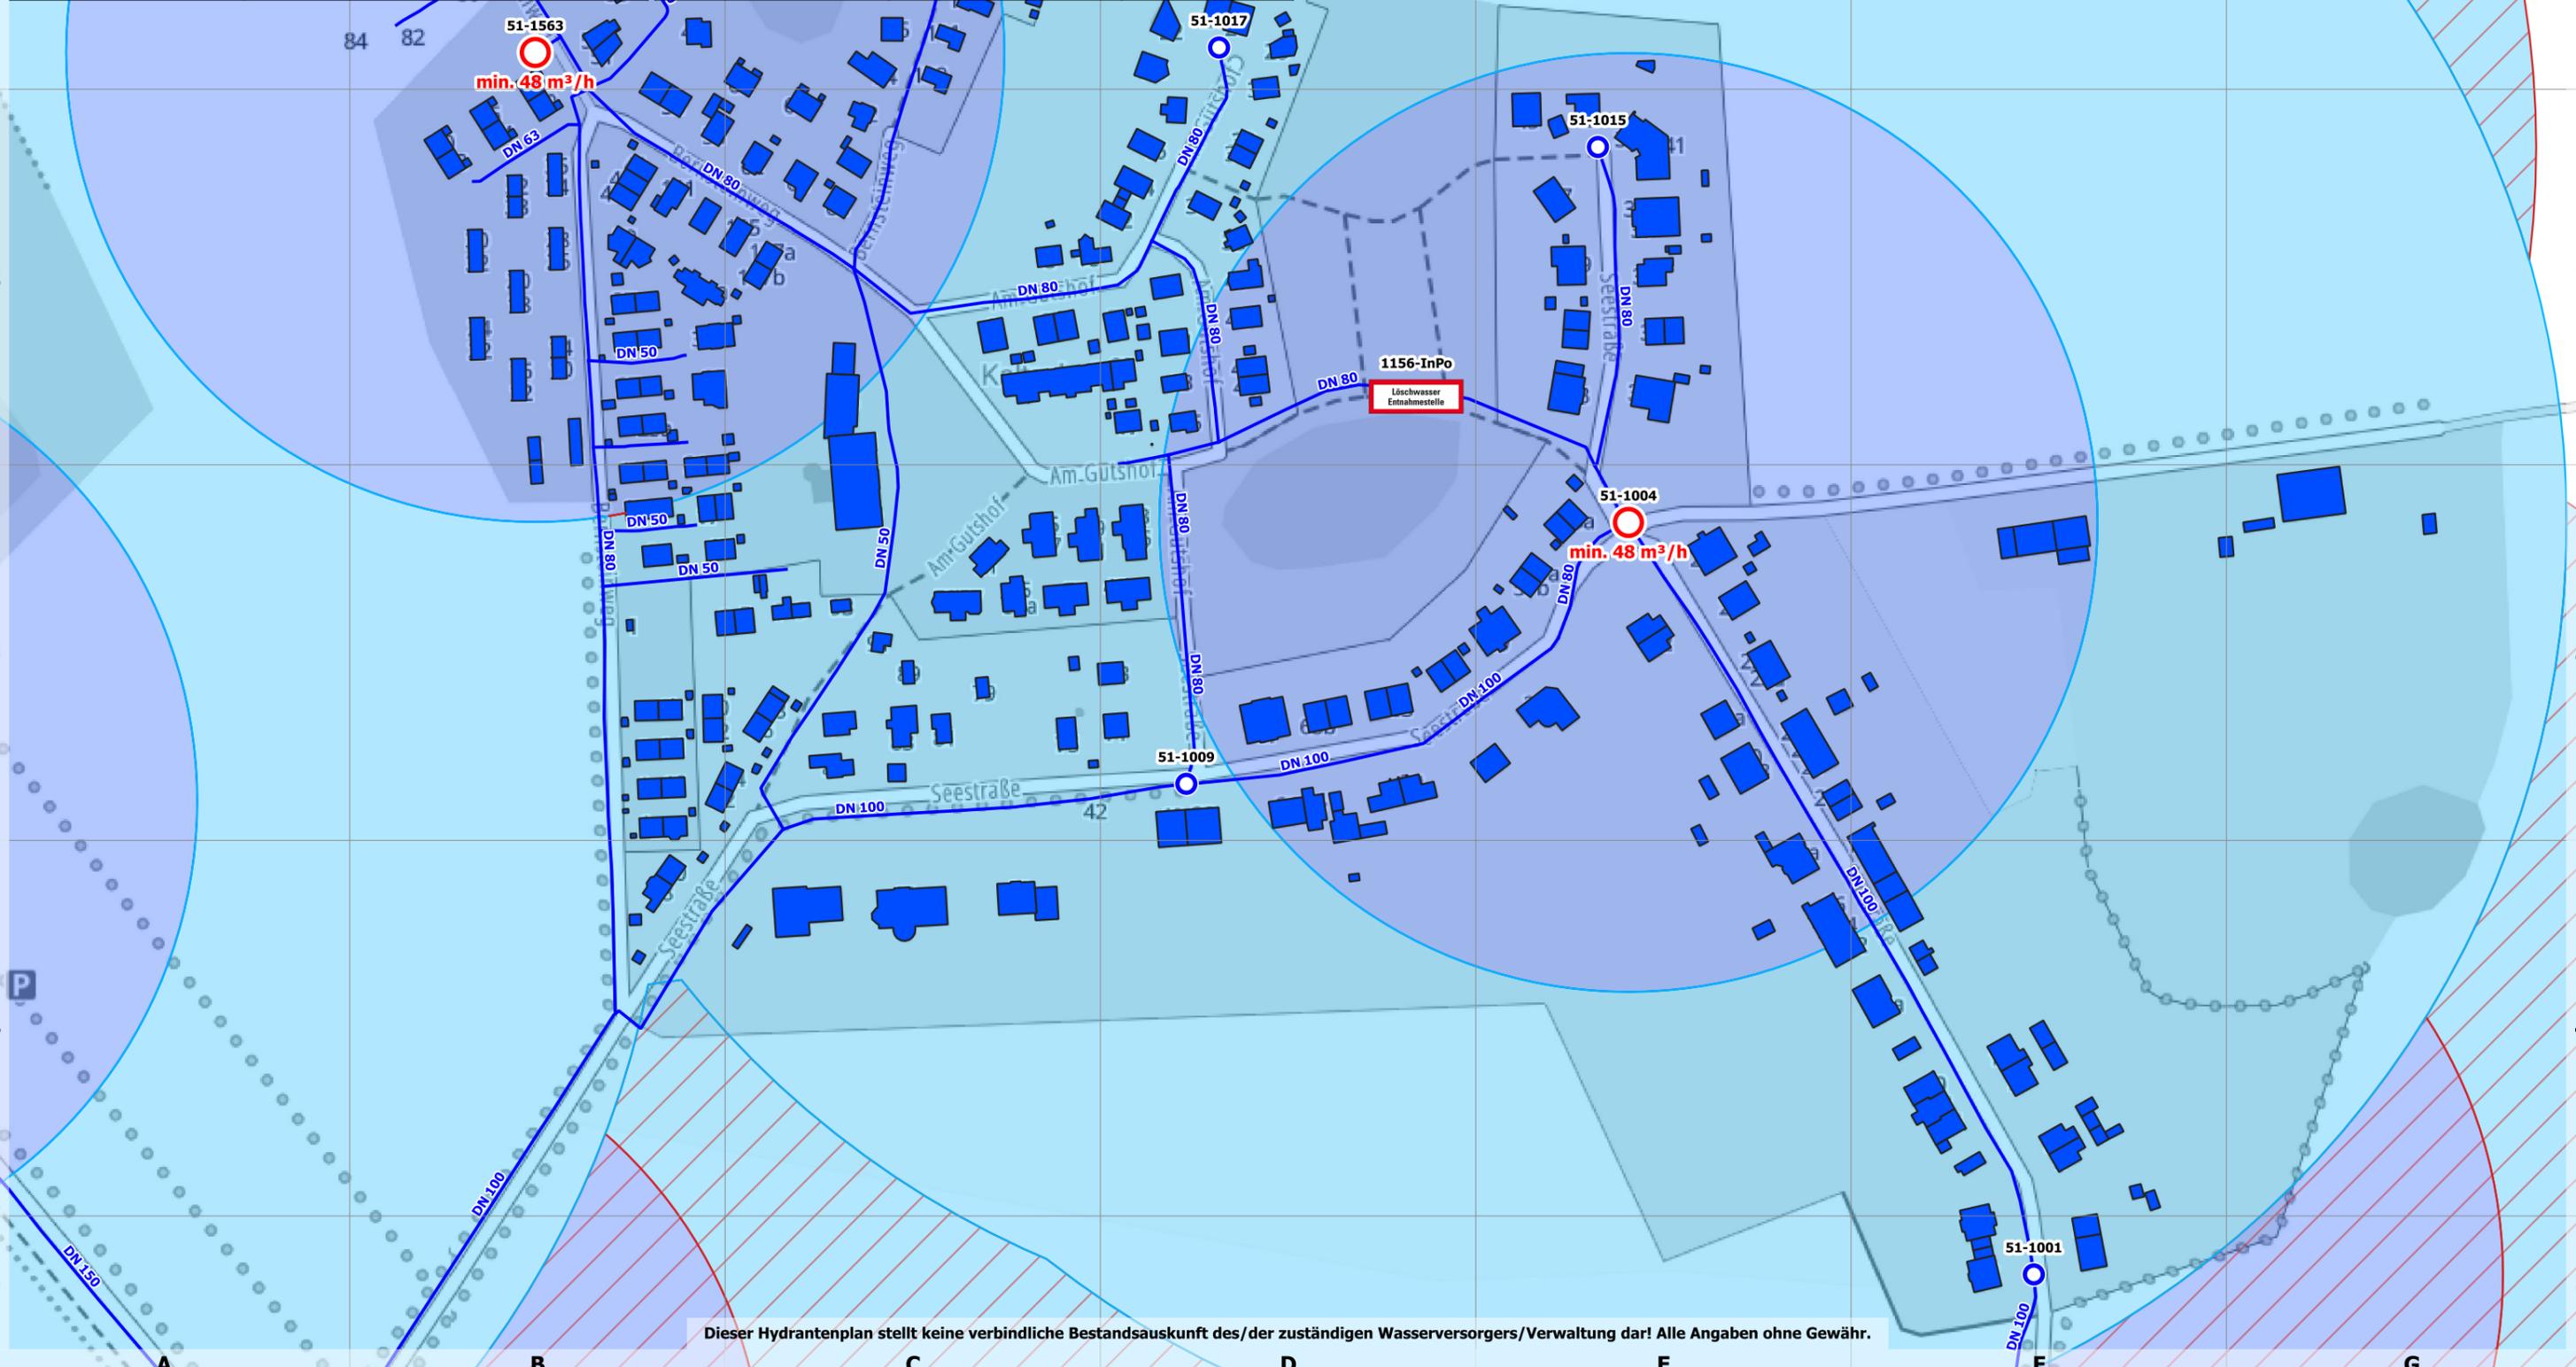

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m


Maßstab: 1:4000

Stand:  
22.05.2023

407: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |


| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Kirchdorf |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz   | 749           | 98.94       |
| Notfallversorgung   | 8             | 1.06        |

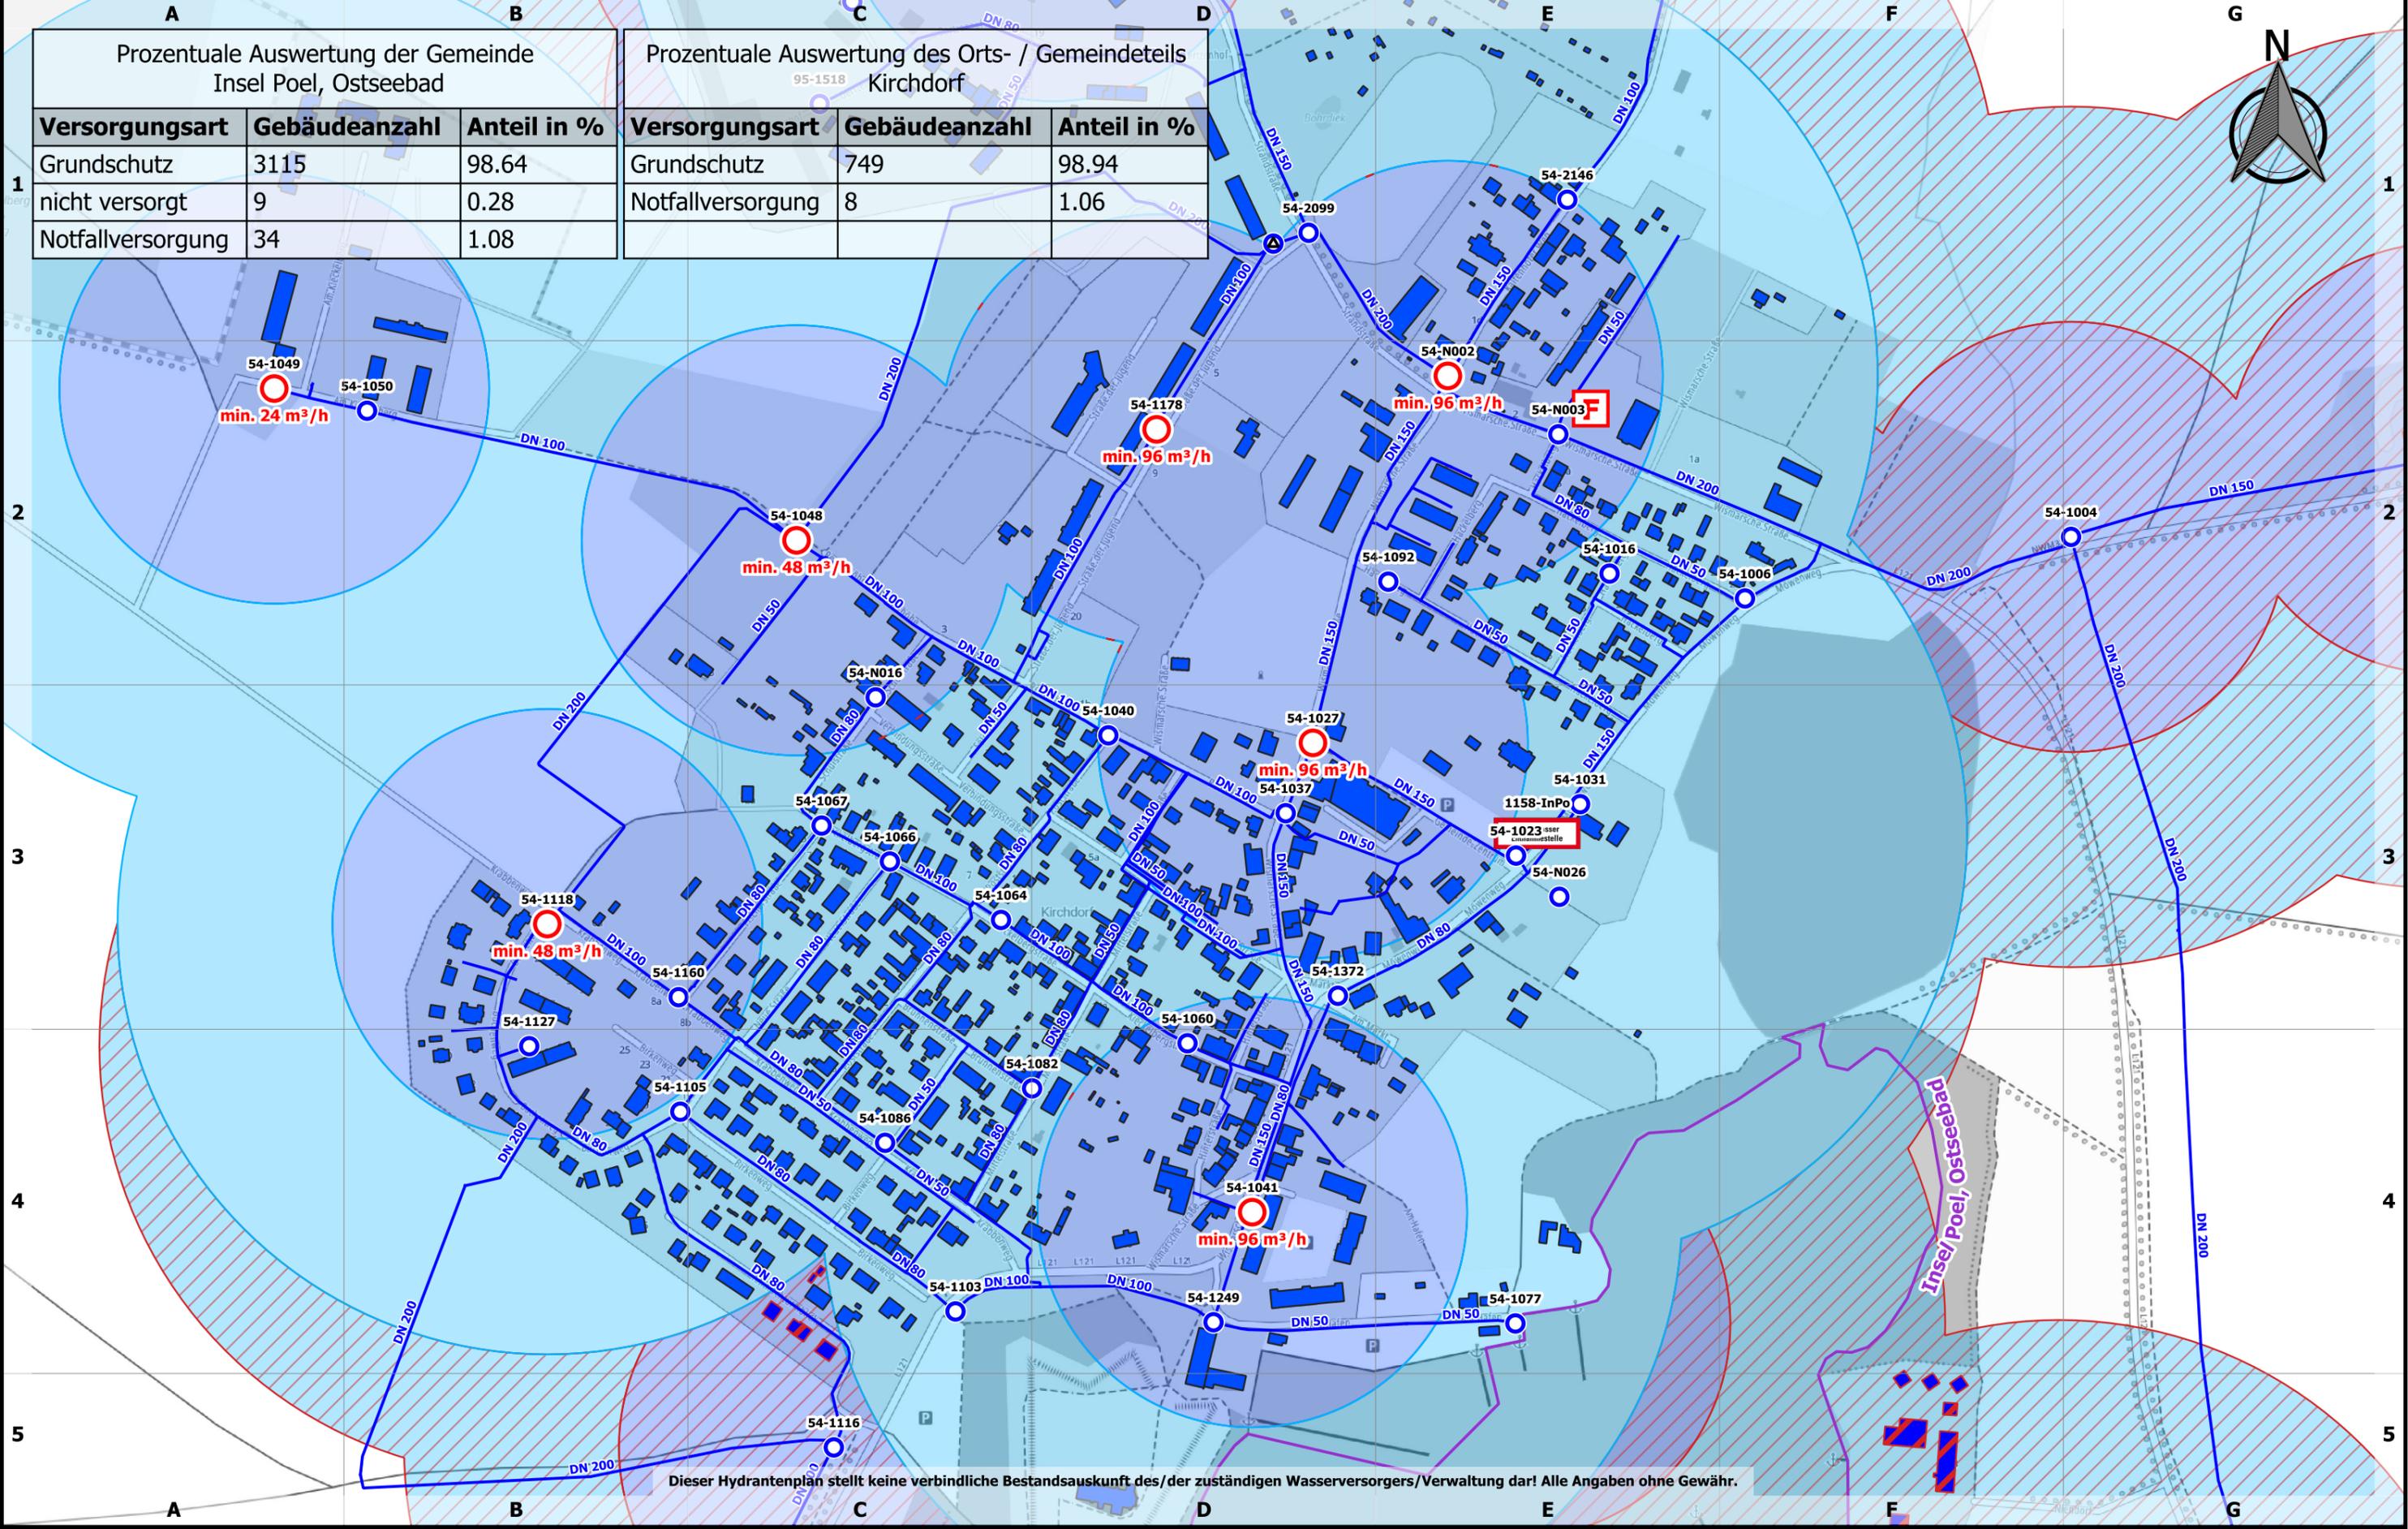

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster





Maßstab: 1:4000

Stand:  
22.05.2023

409: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Malchow |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz   | 227           | 99.13       |
| Notfallversorgung   | 2             | 0.87        |

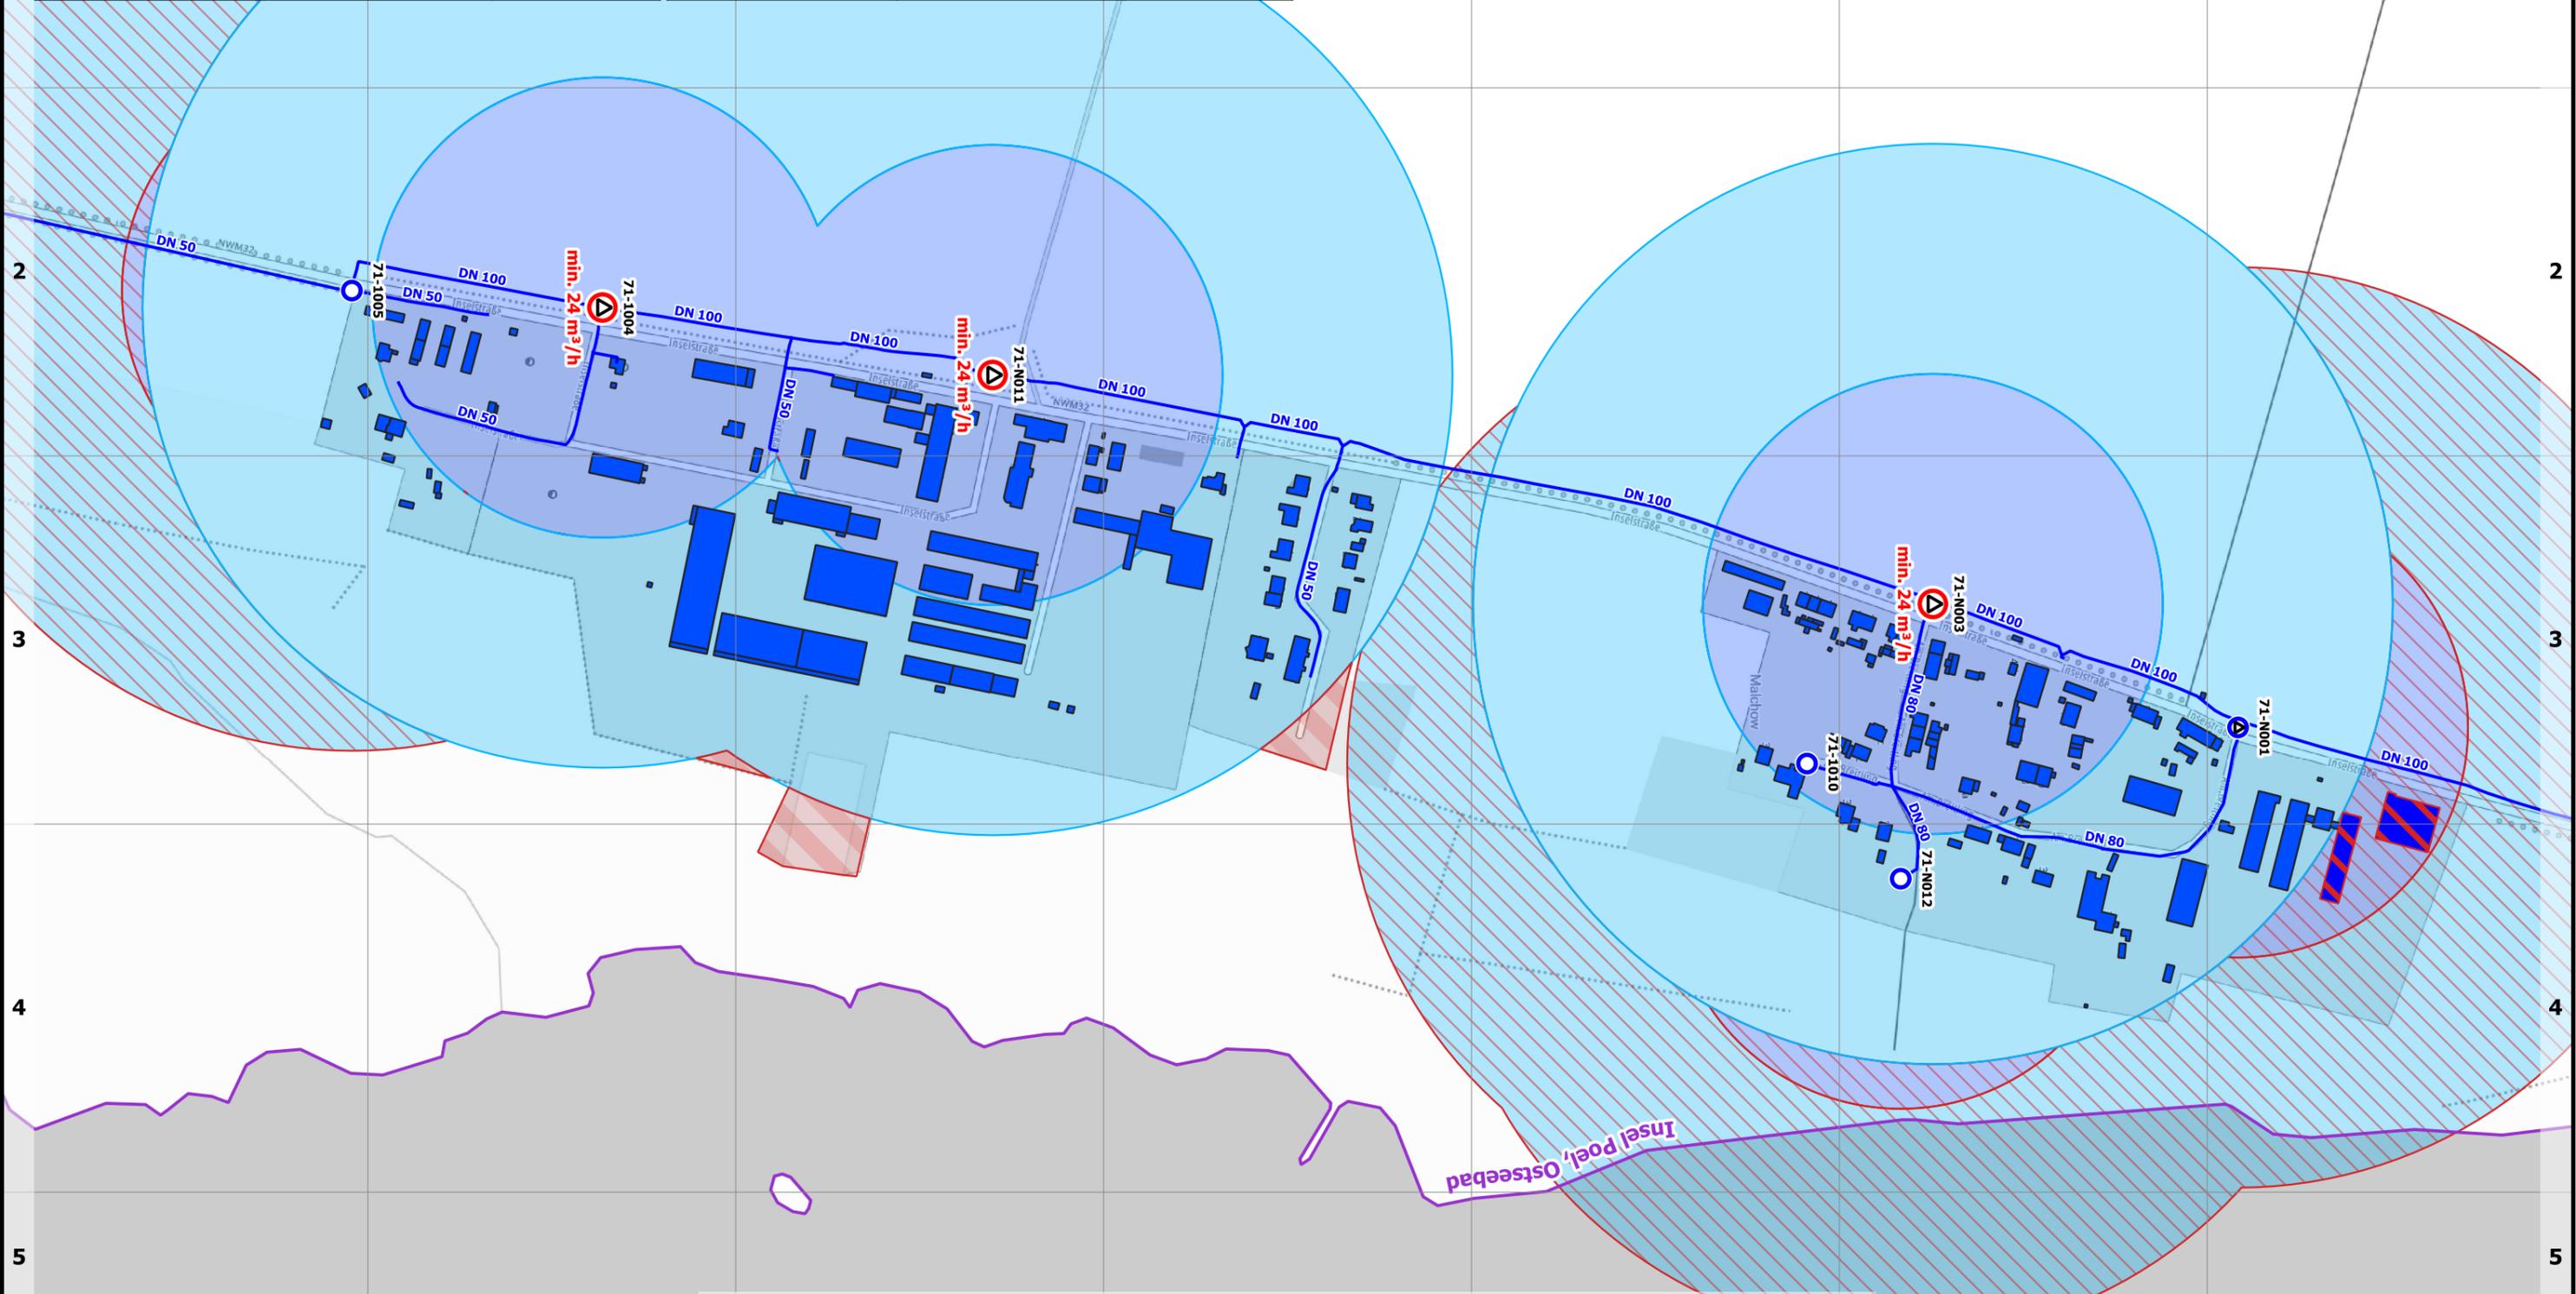


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Neuhof




**Stand:**  
22.05.2023

**410: 1.1**

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Neuhof |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 162           | 75.35       |
| nicht versorgt   | 19            | 8.84        |
| Notfallversorgung  | 34            | 15.81       |

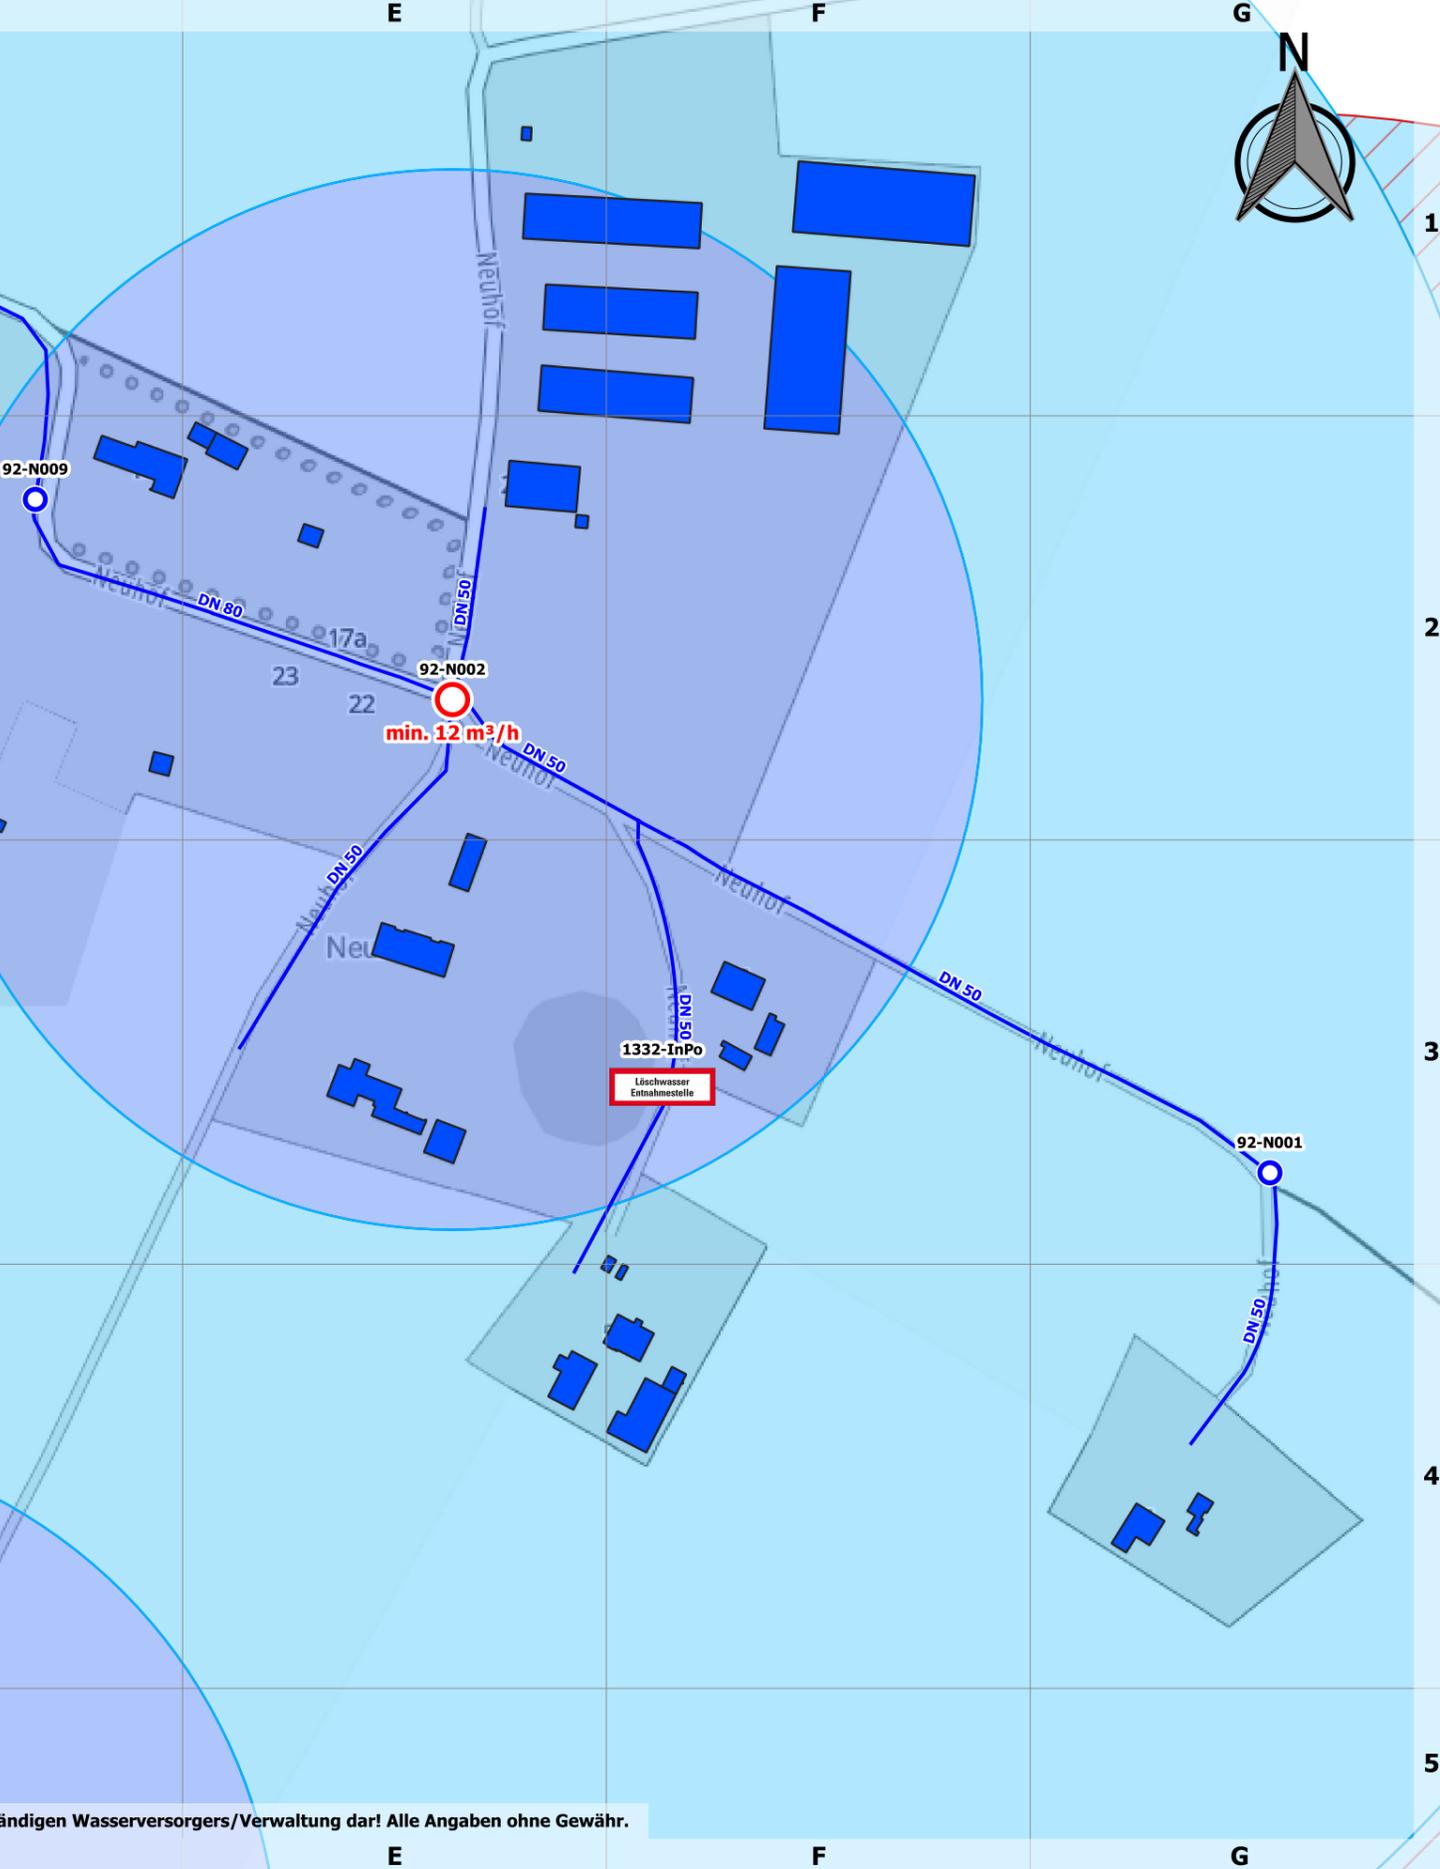

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:  
22.05.2023

412: 1.1



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Niendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 444           | 88.98       |
| nicht versorgt   | 5             | 1.00        |
| Notfallversorgung  | 50            | 10.02       |

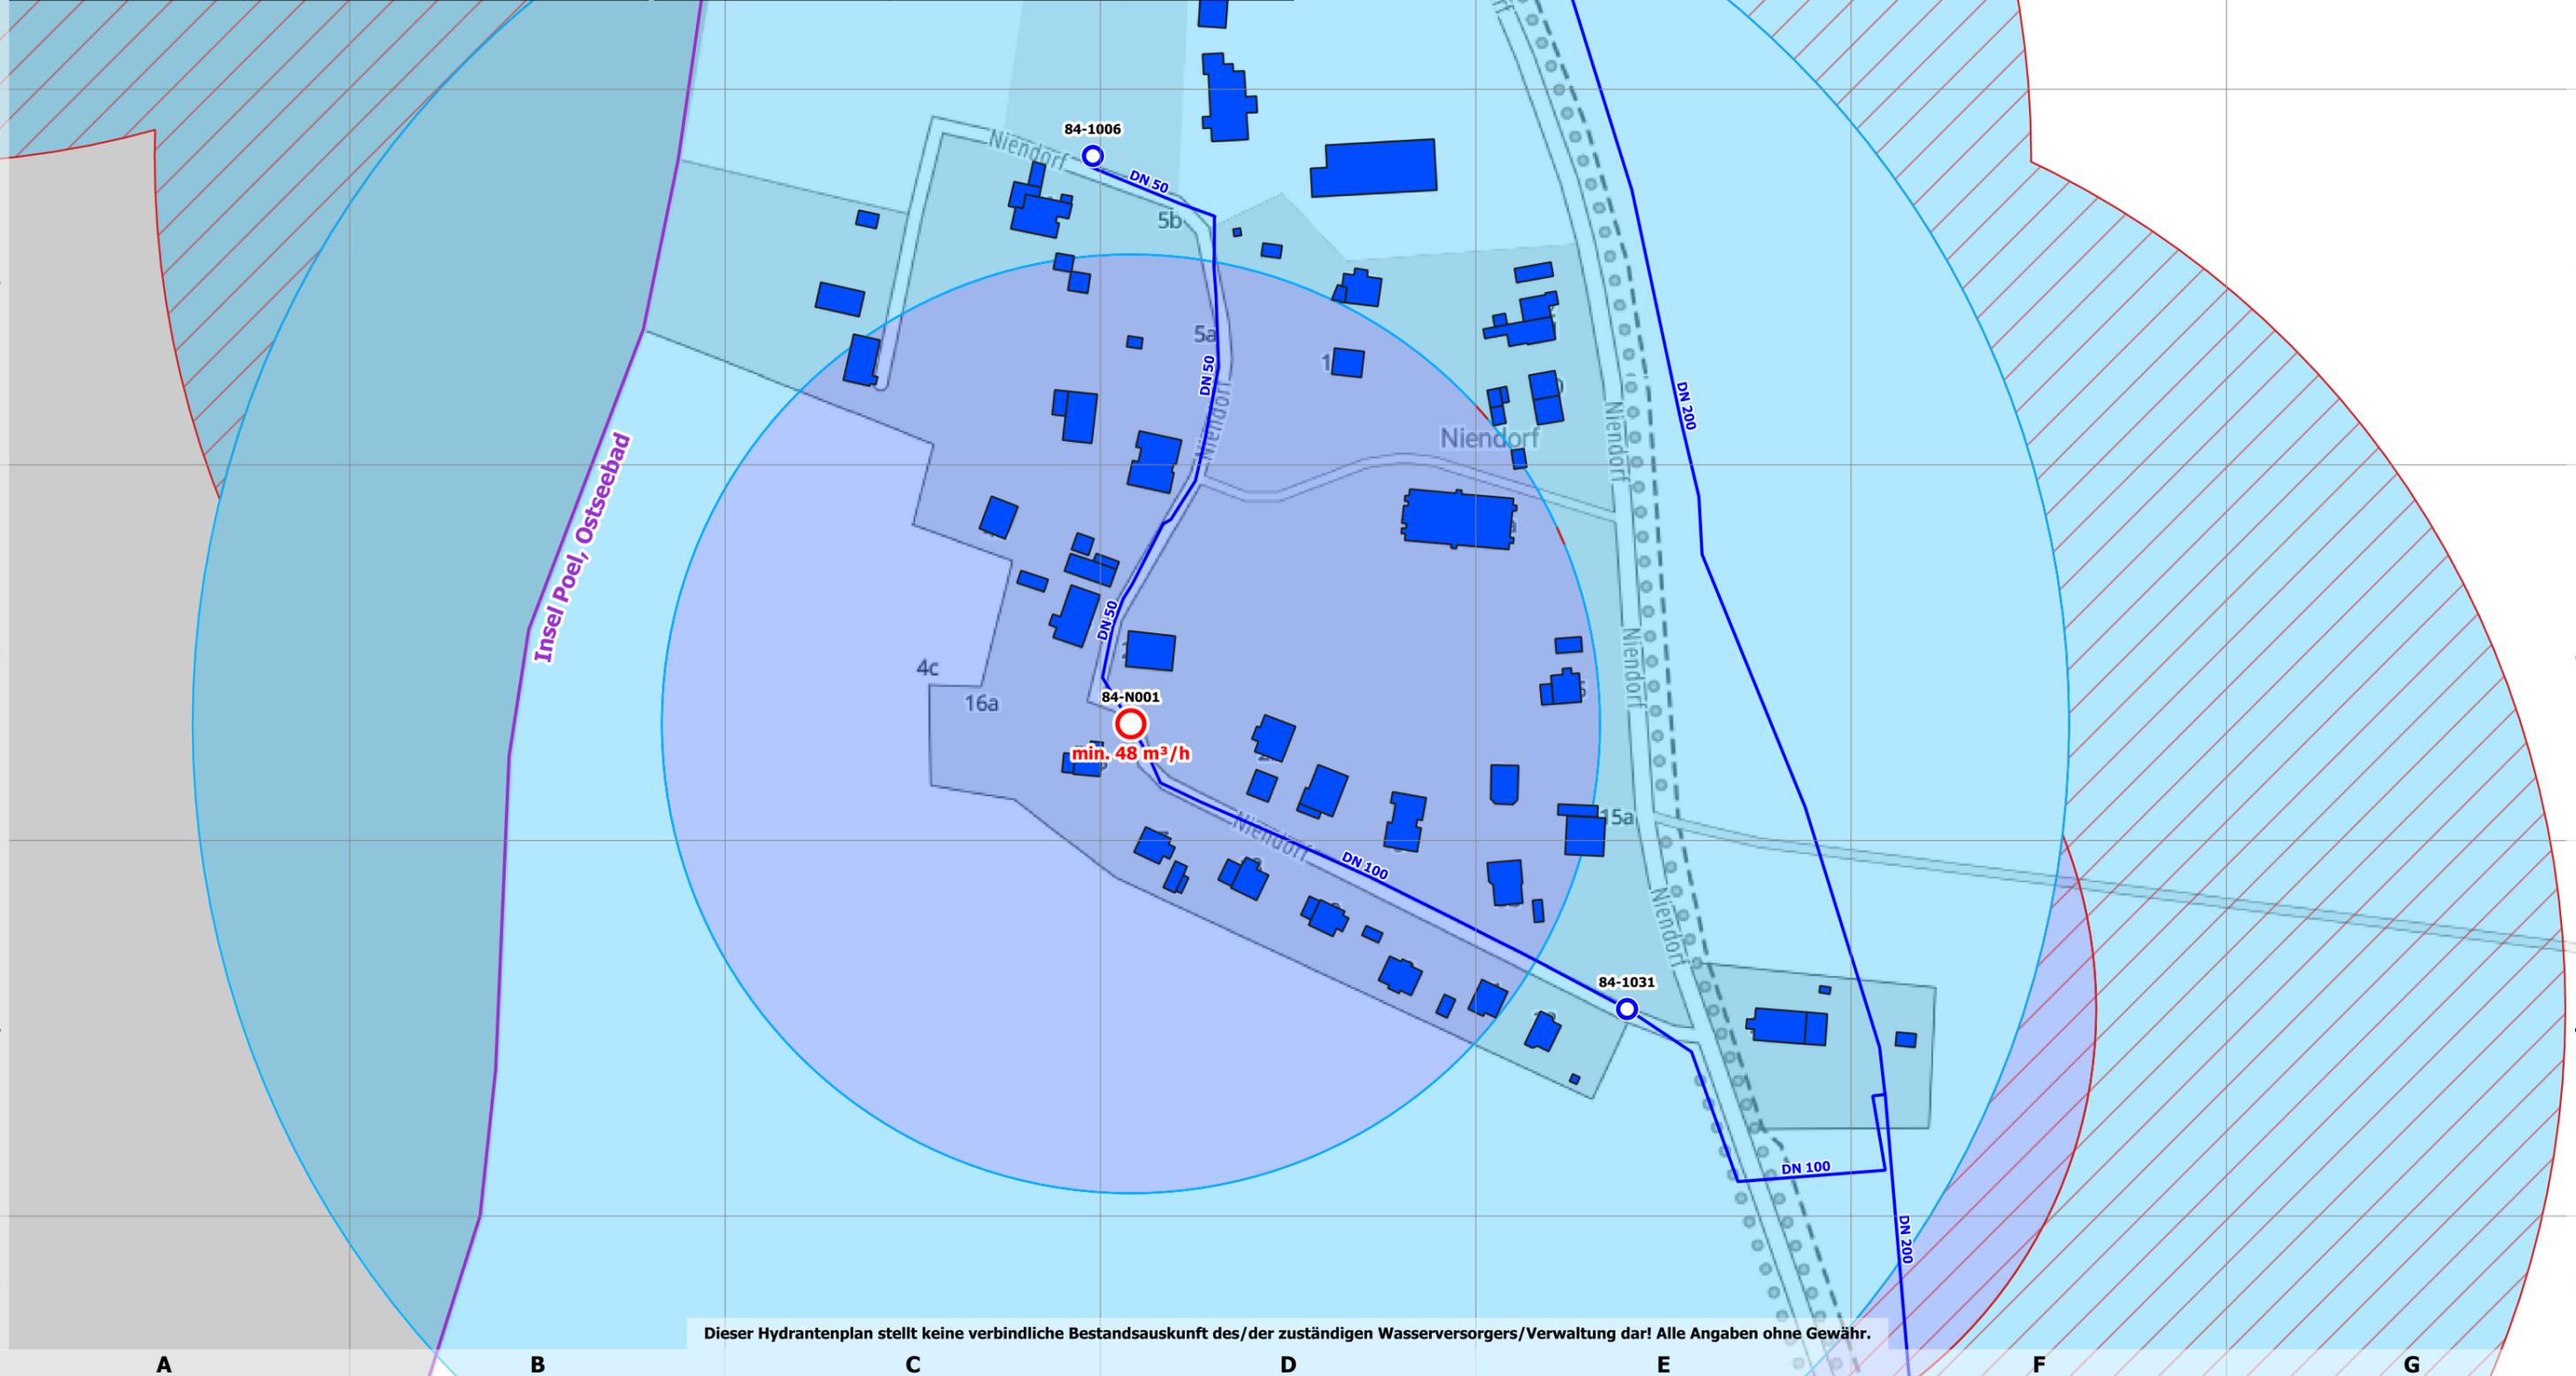


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster


## Niendorf Hof



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Stand:<br>22.05.2023 | 414: 1.1 |
|----------------------|----------|

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Niendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 444           | 88.98       |
| nicht versorgt   | 5             | 1.00        |
| Notfallversorgung  | 50            | 10.02       |

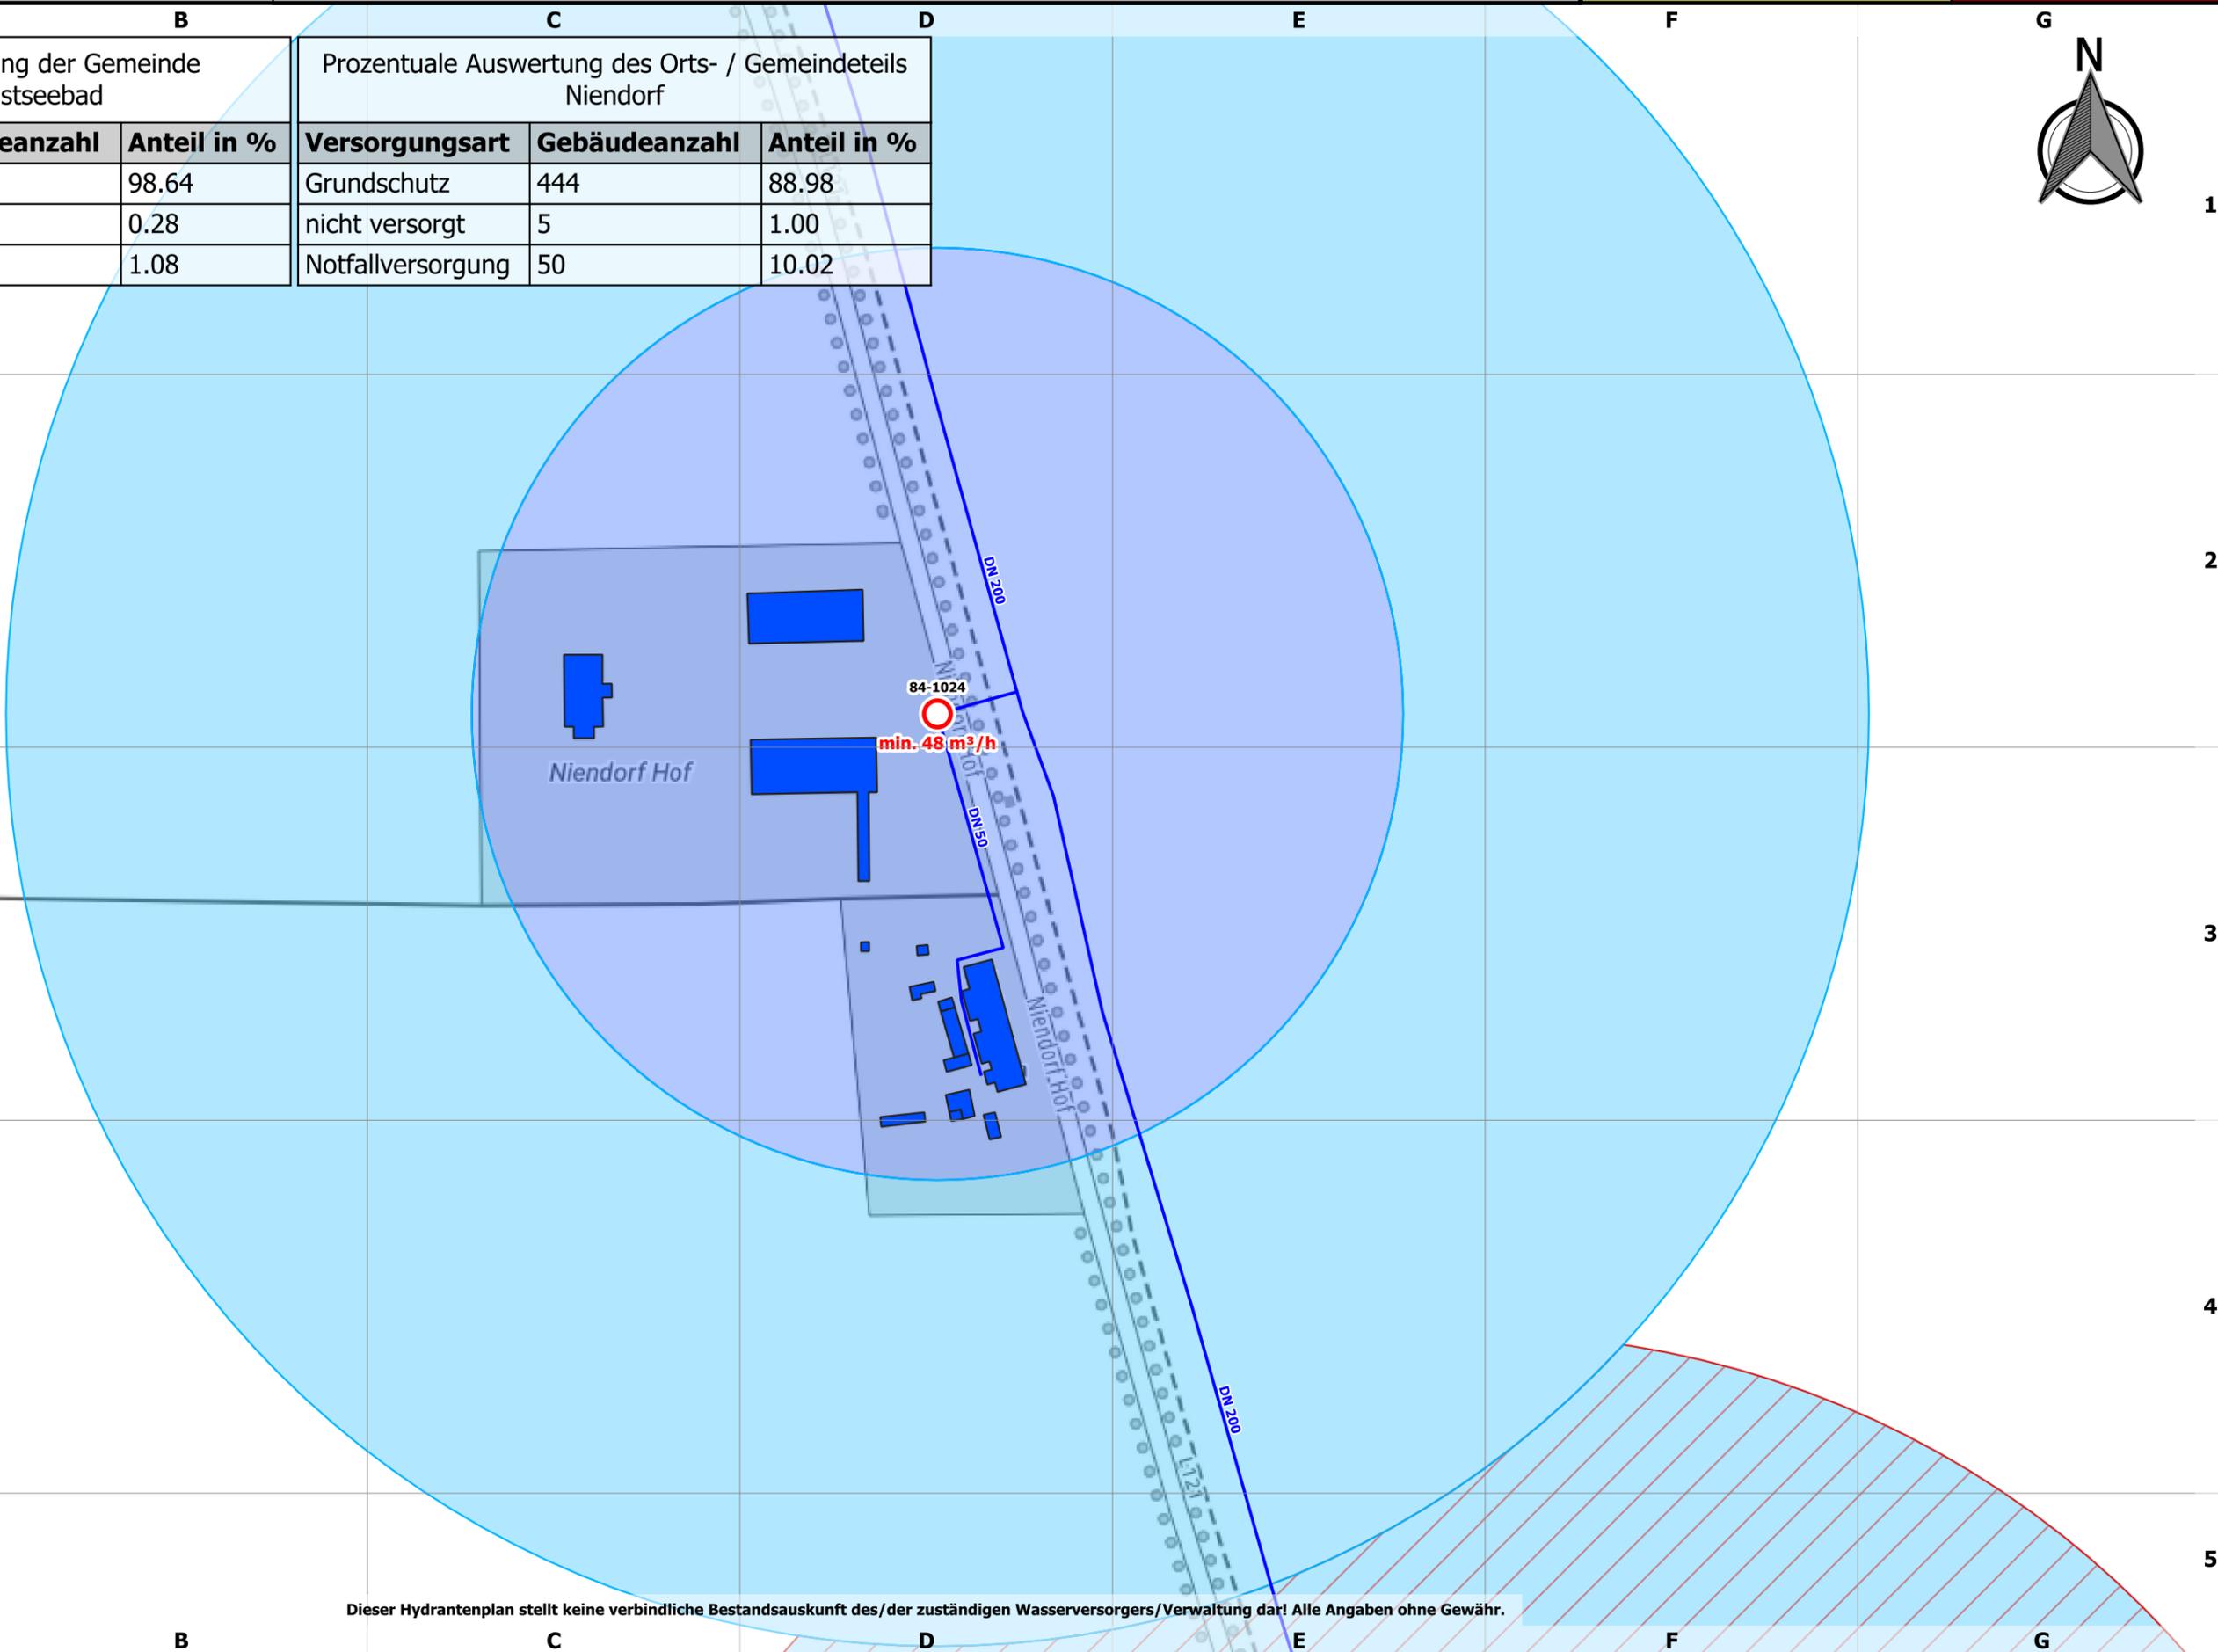

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Oertzenhof




Maßstab: 1:4000

Stand:  
22.05.2023

415: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |


| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Oertzenhof |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 181           | 100.00      |

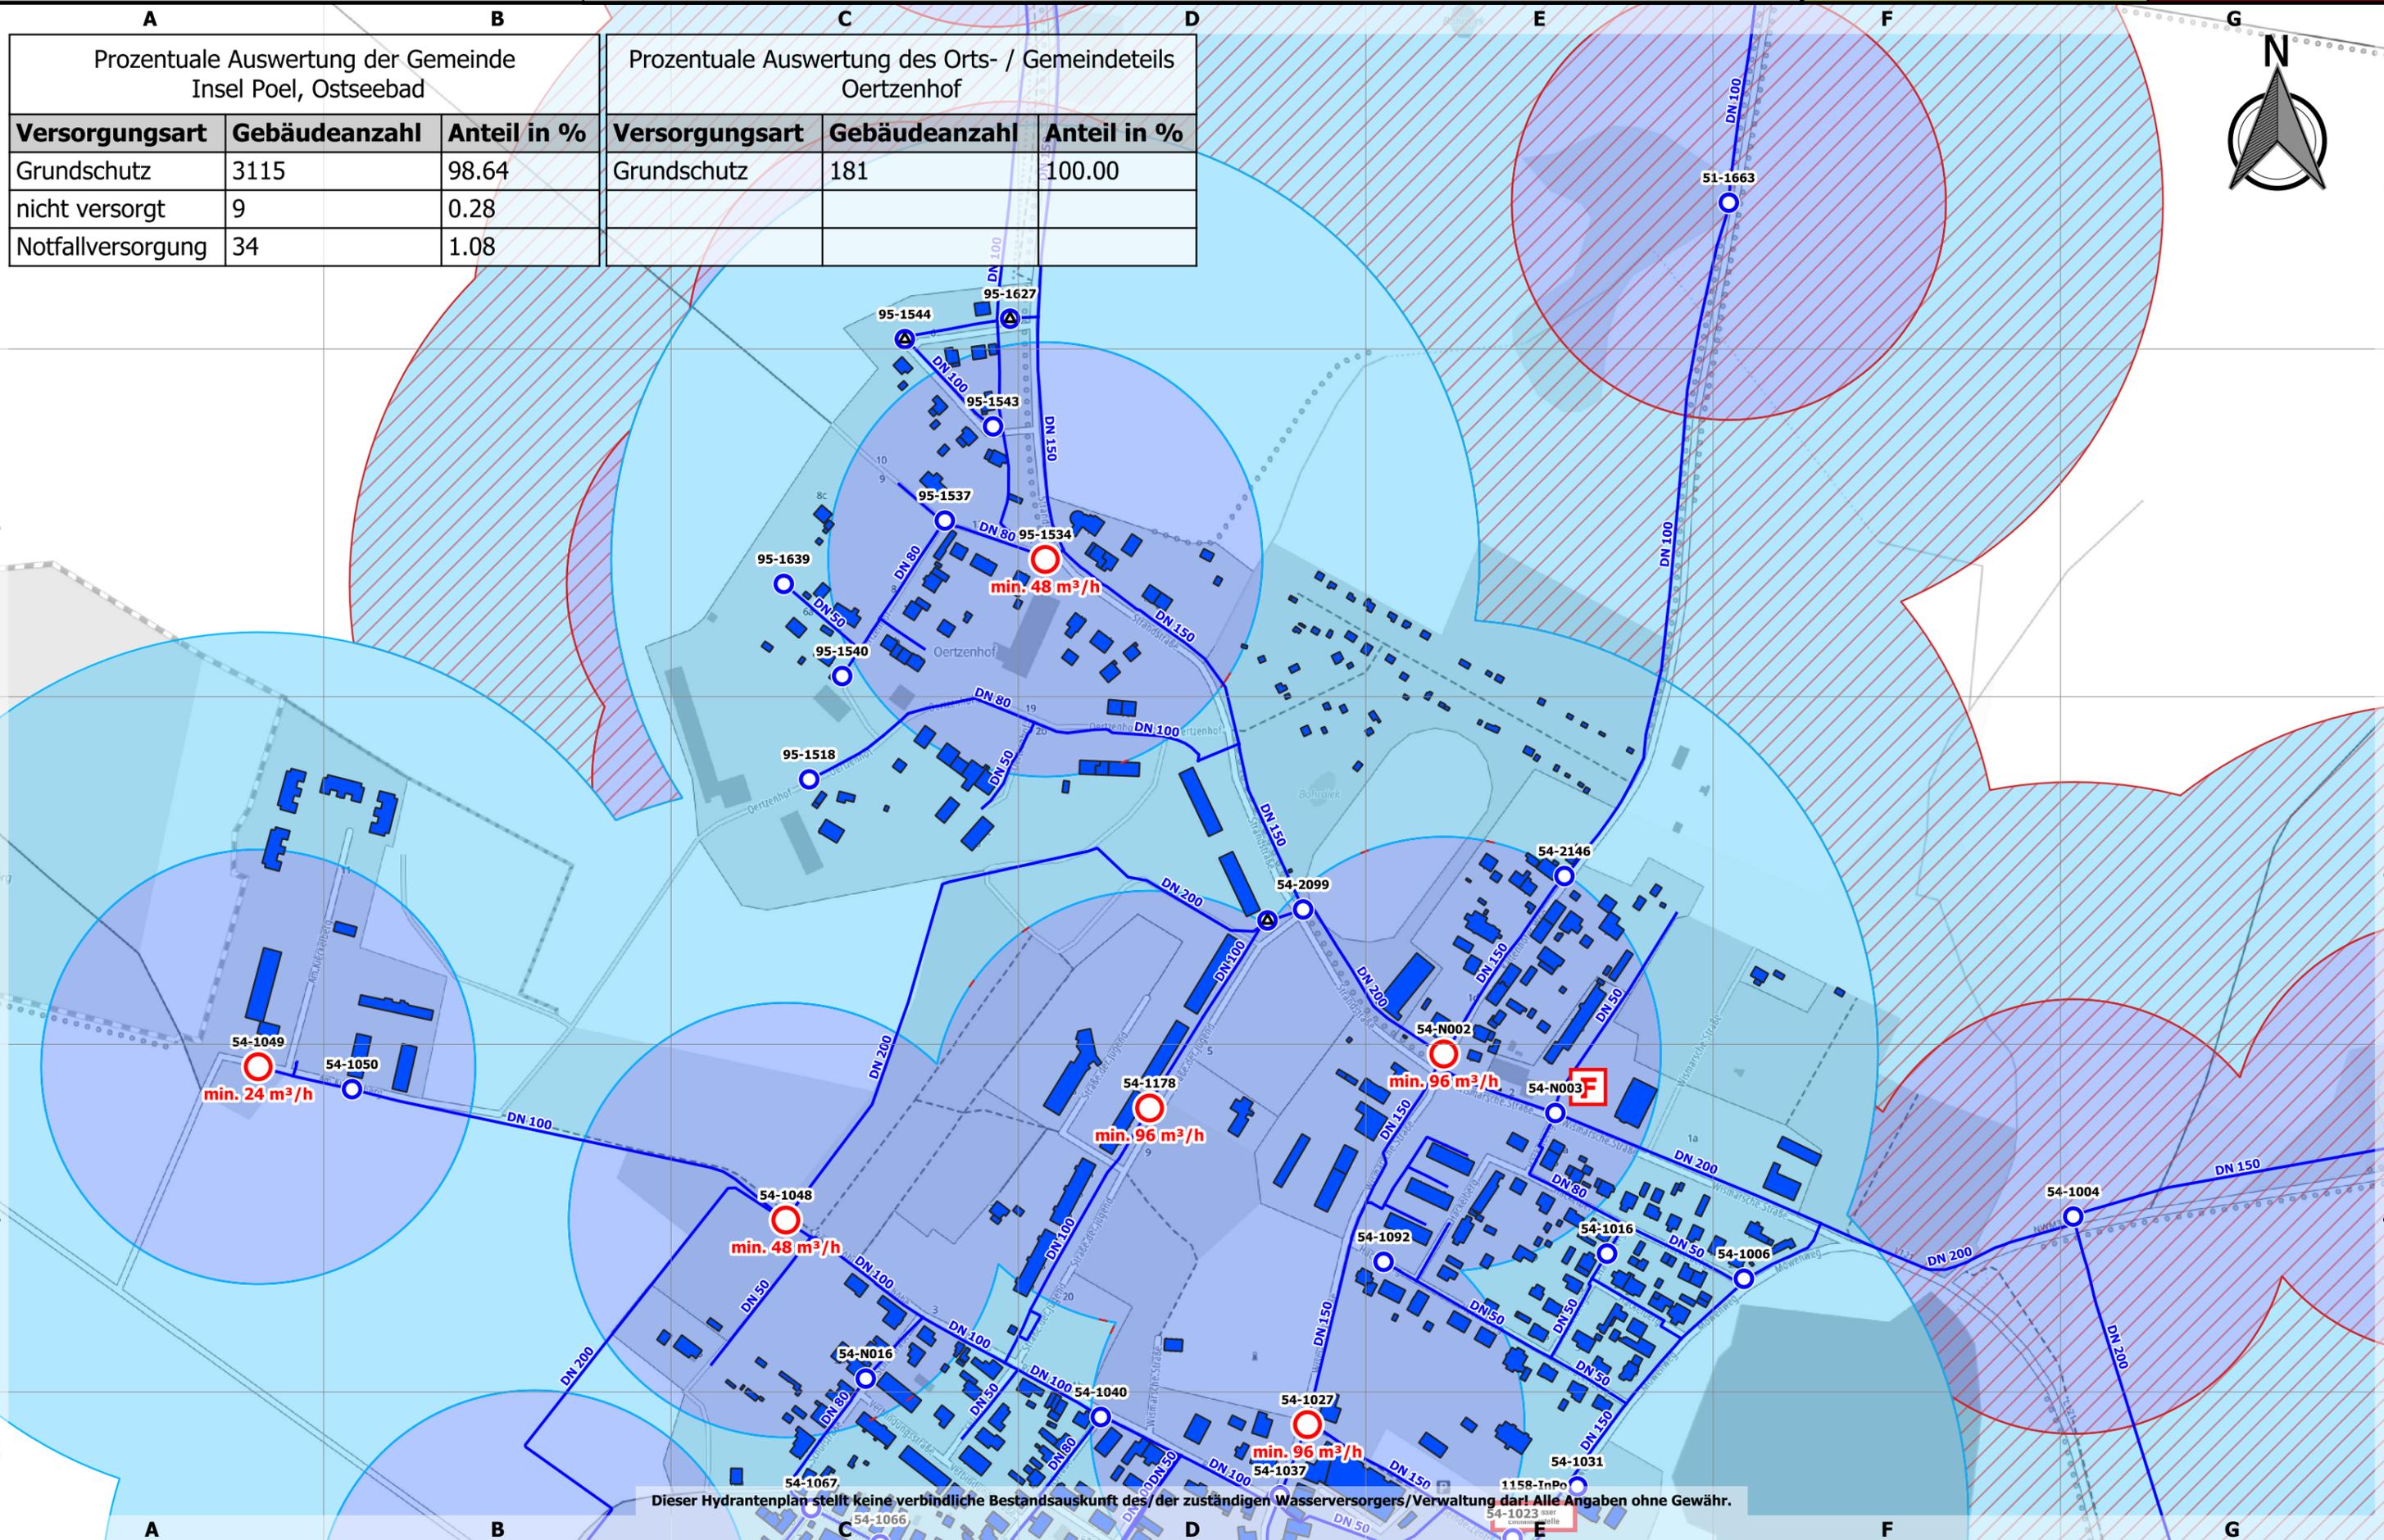

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




# Löschwasser- und Hydrantenkataster



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |


| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Am Schwarzen Busch |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 230           | 100.00      |
|  |               |             |
|  |               |             |

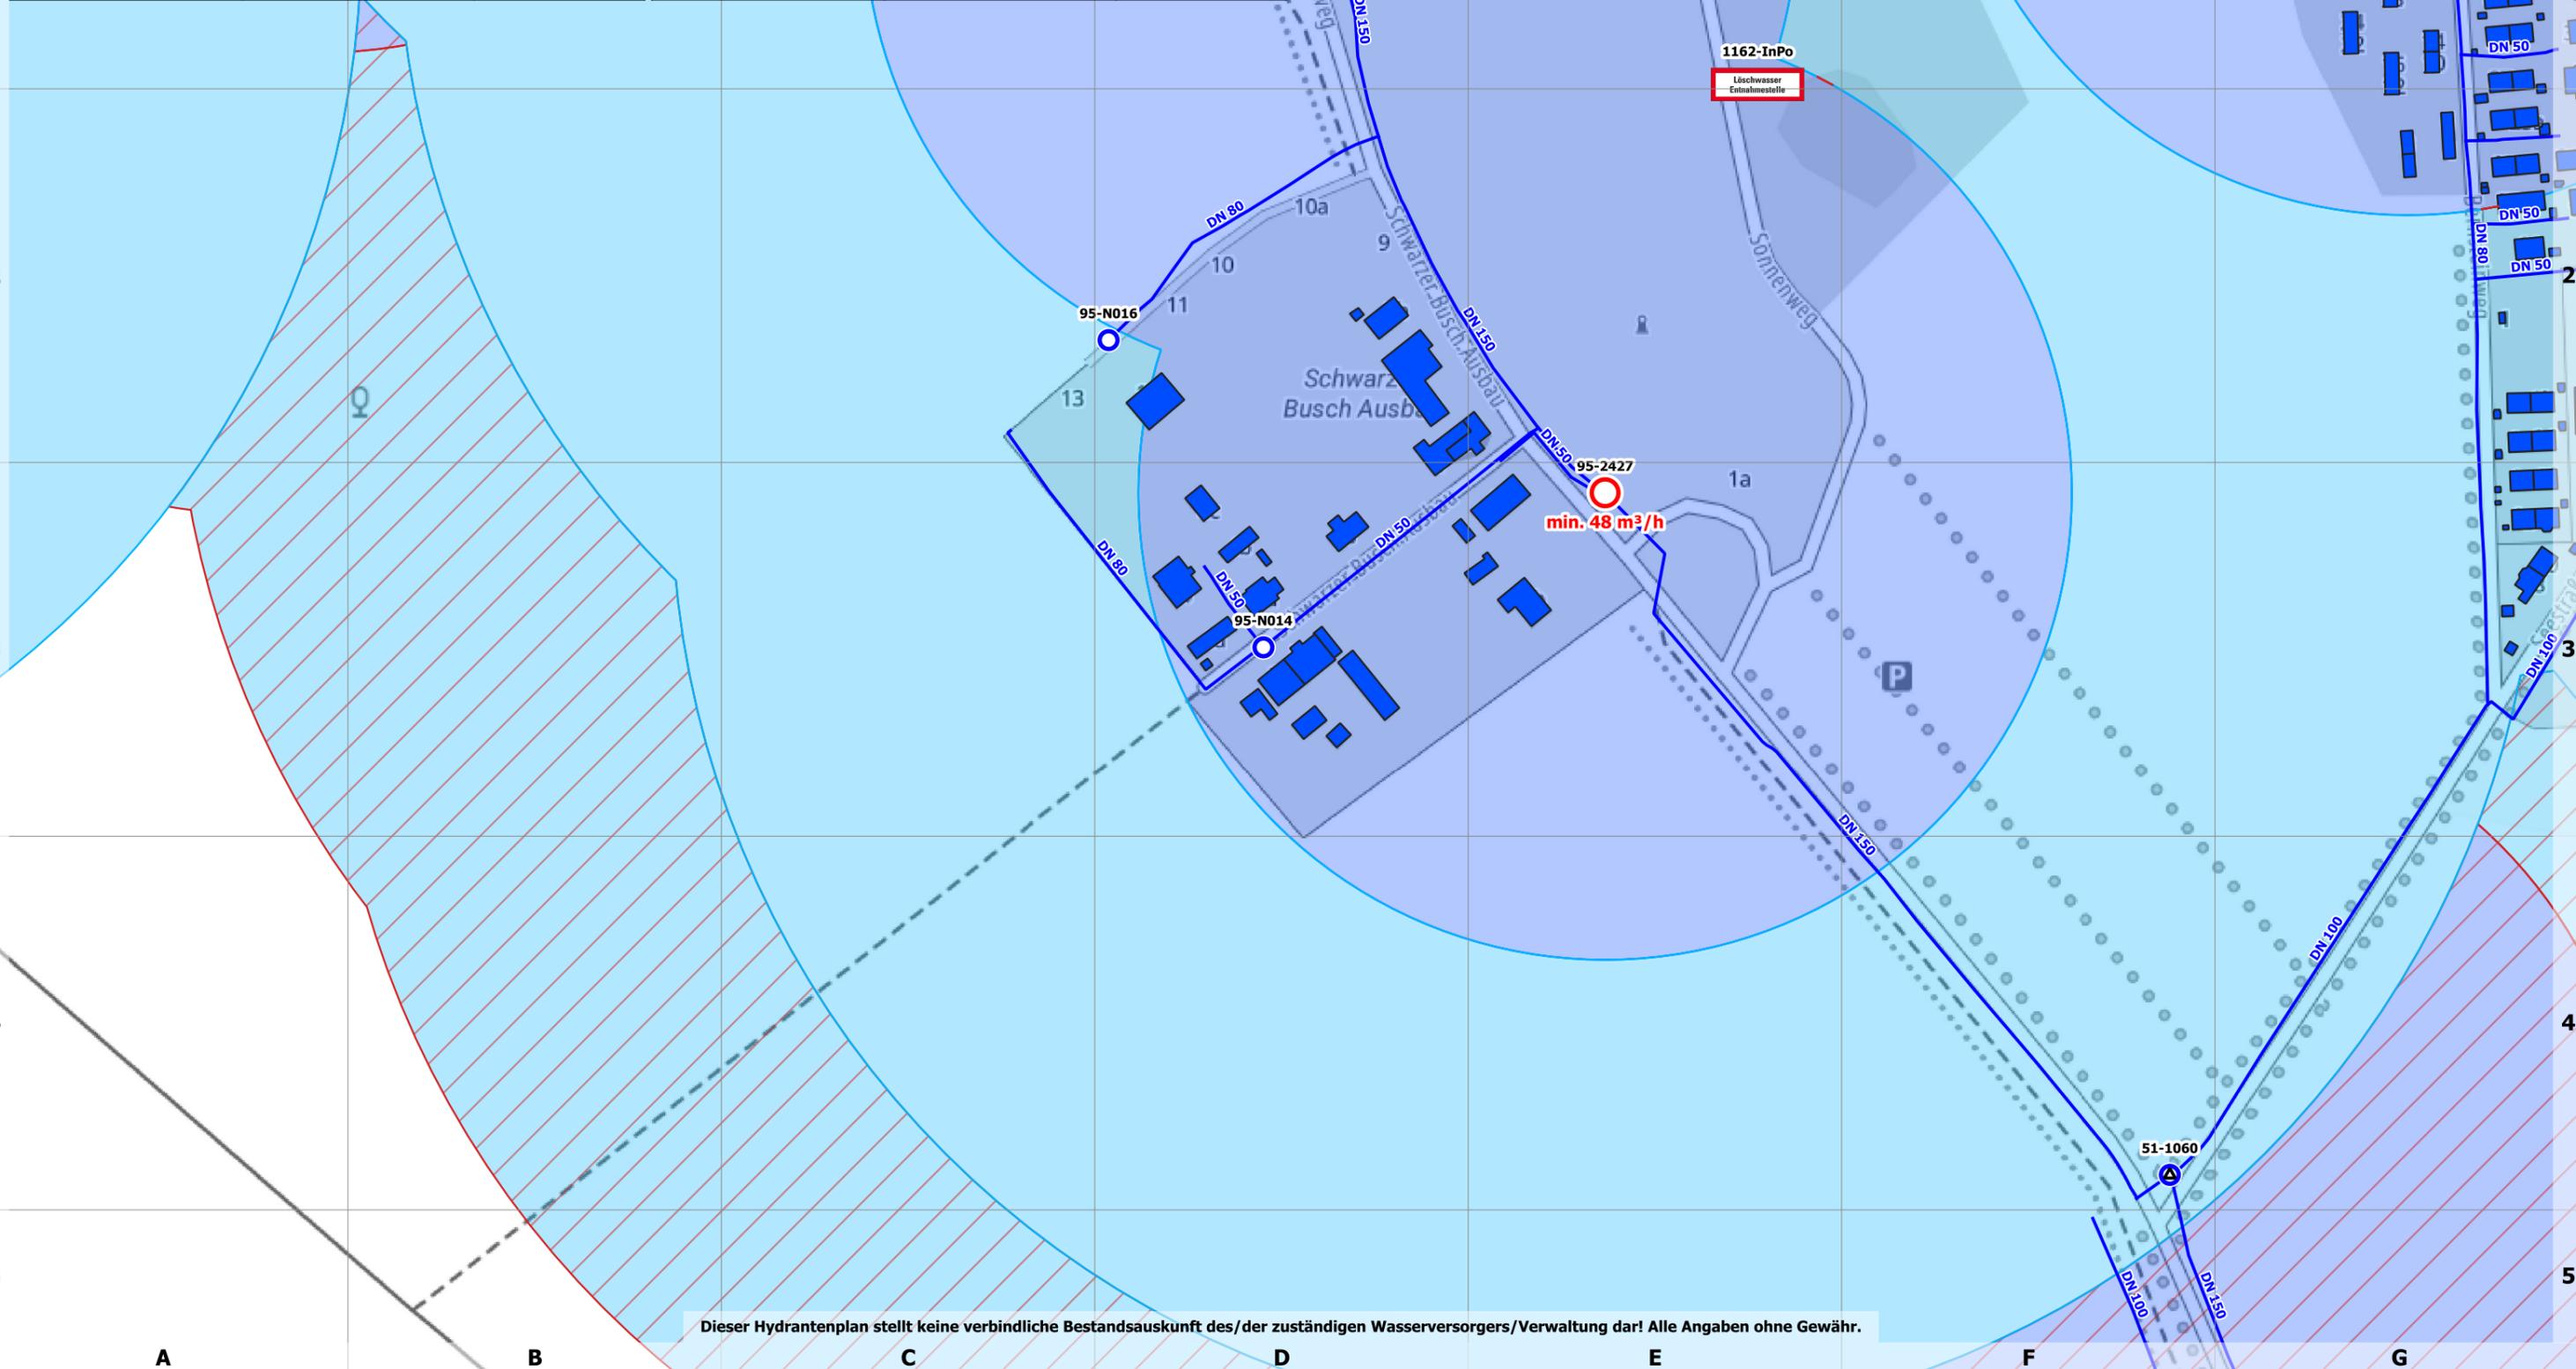

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




# Löschwasser- und Hydrantenkataster



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Seedorf |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz   | 20            | 86.96       |
| Notfallversorgung   | 3             | 13.04       |
|   |               |             |

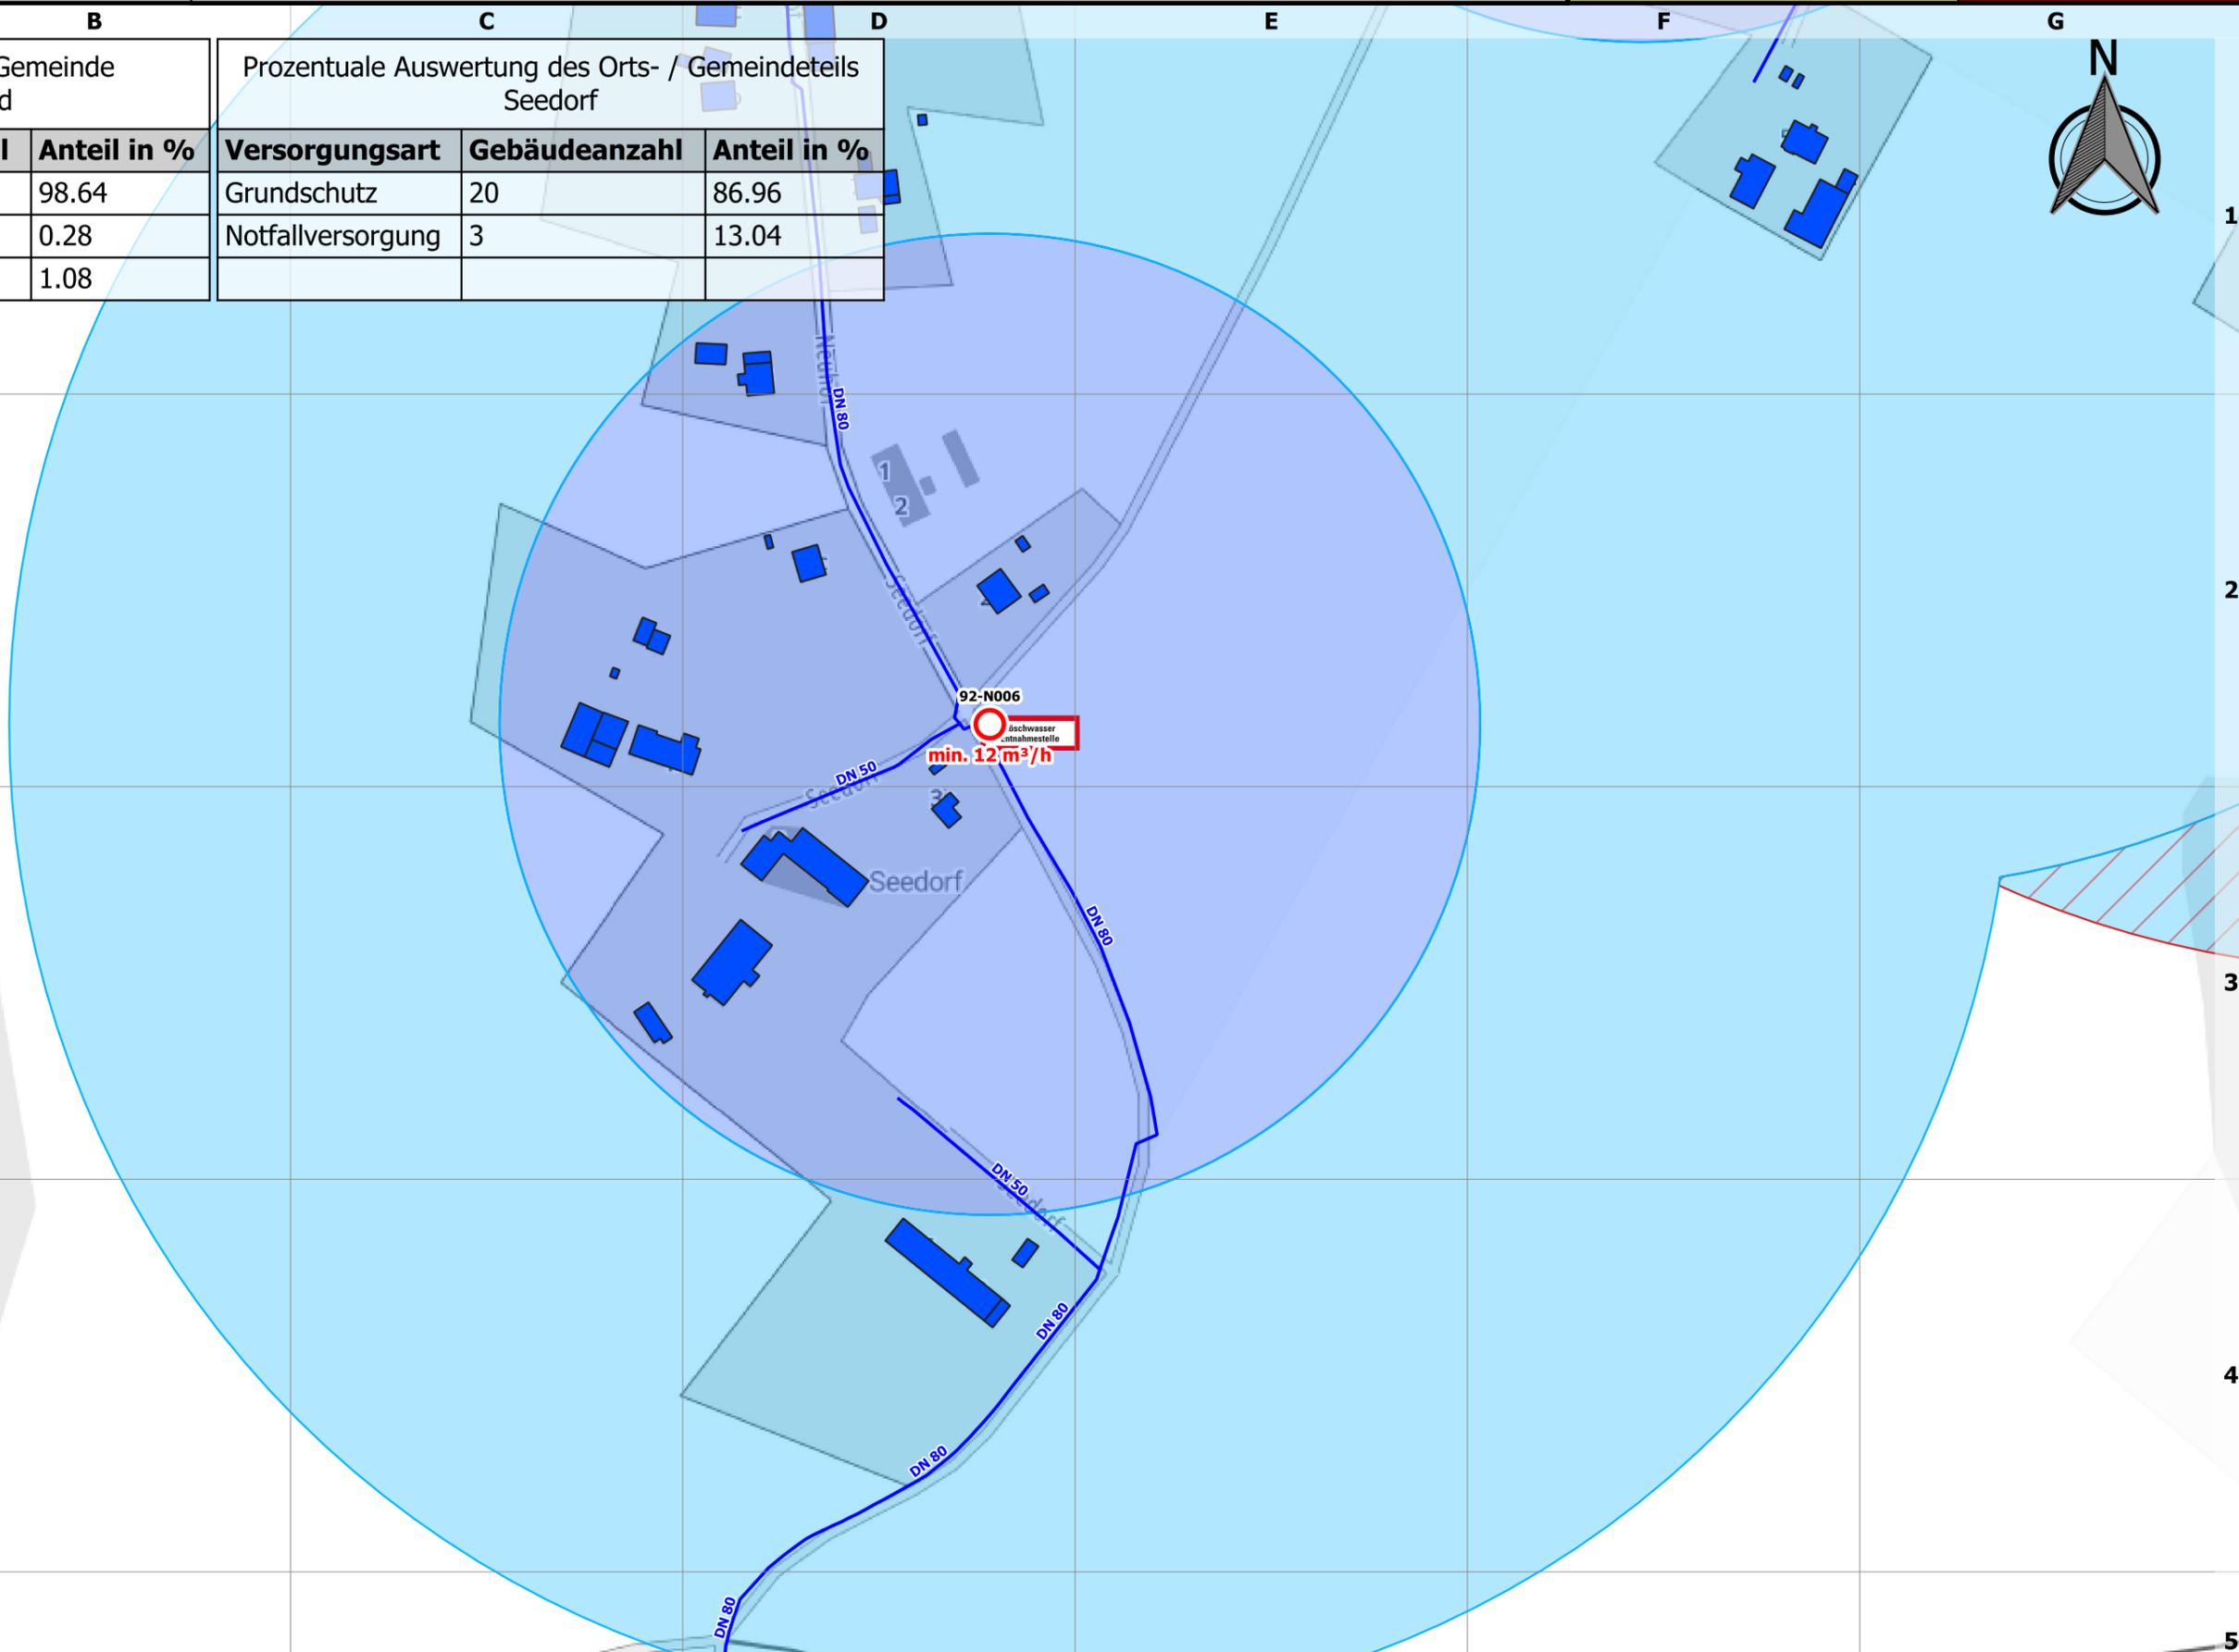

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000


Stand:  
22.05.2023

418: 1.1



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Timmendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 473           | 98.34       |
| nicht versorgt   | 6             | 1.25        |
| Notfallversorgung  | 2             | 0.42        |

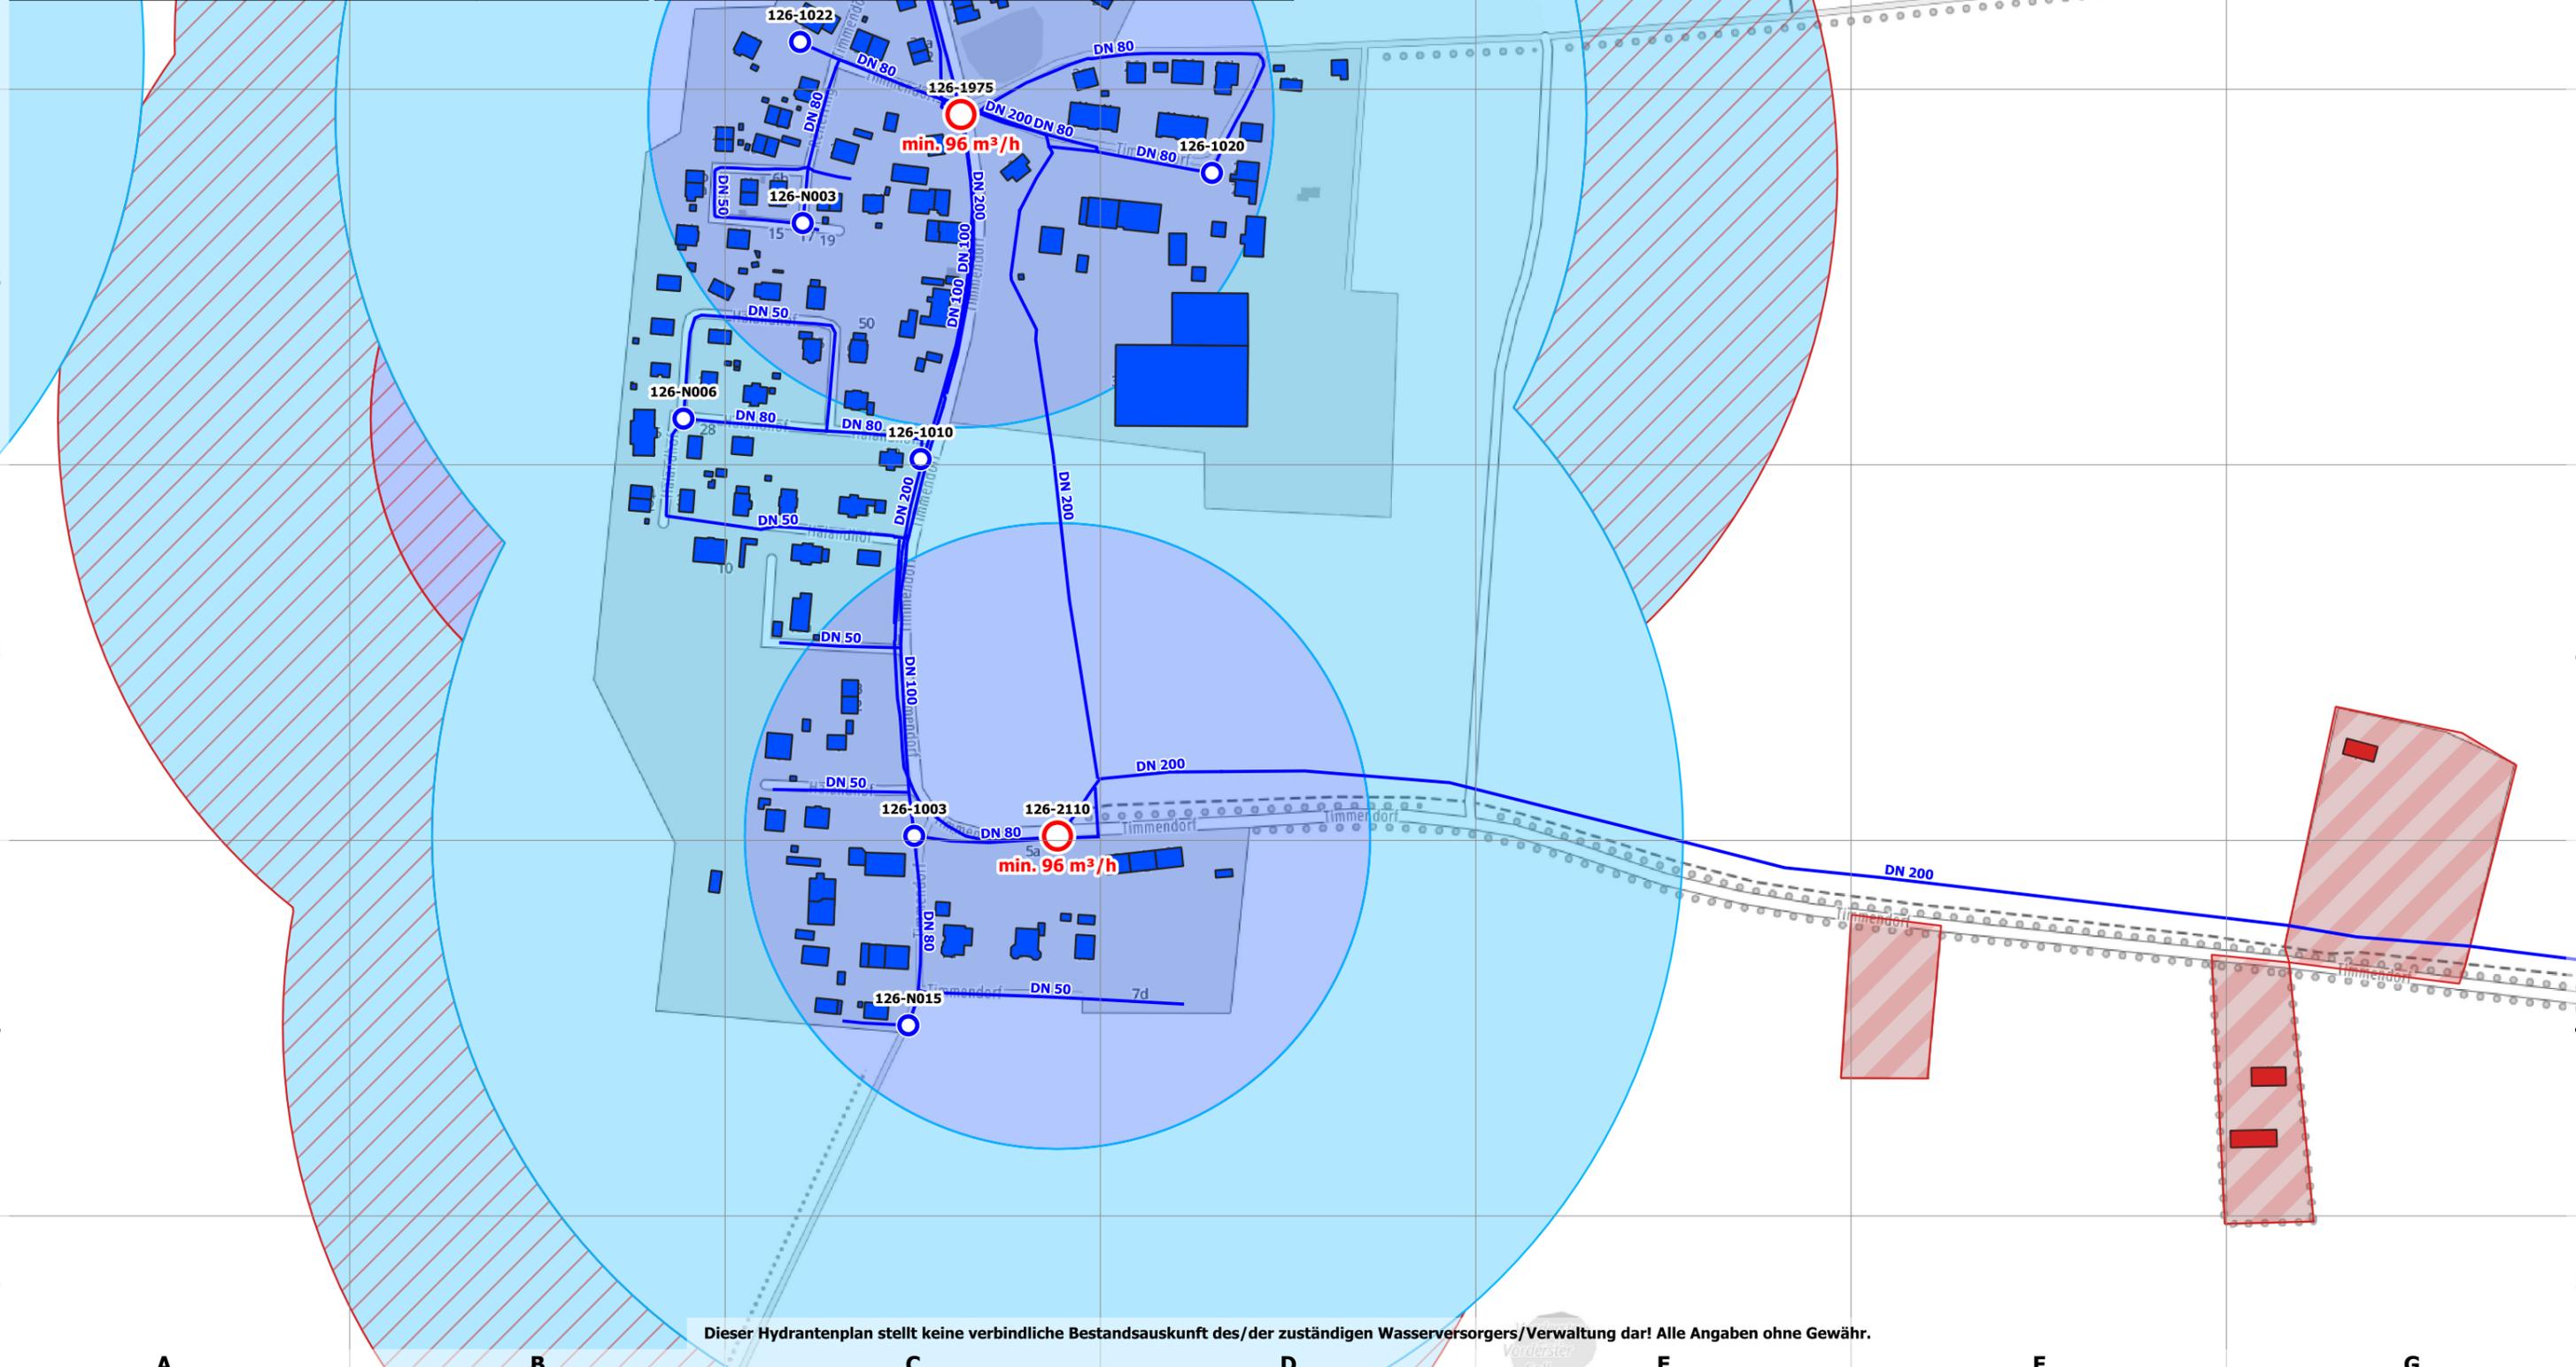

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000


Stand:  
22.05.2023

420: 1.1



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Timmendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 473           | 98.34       |
| nicht versorgt   | 6             | 1.25        |
| Notfallversorgung  | 2             | 0.42        |

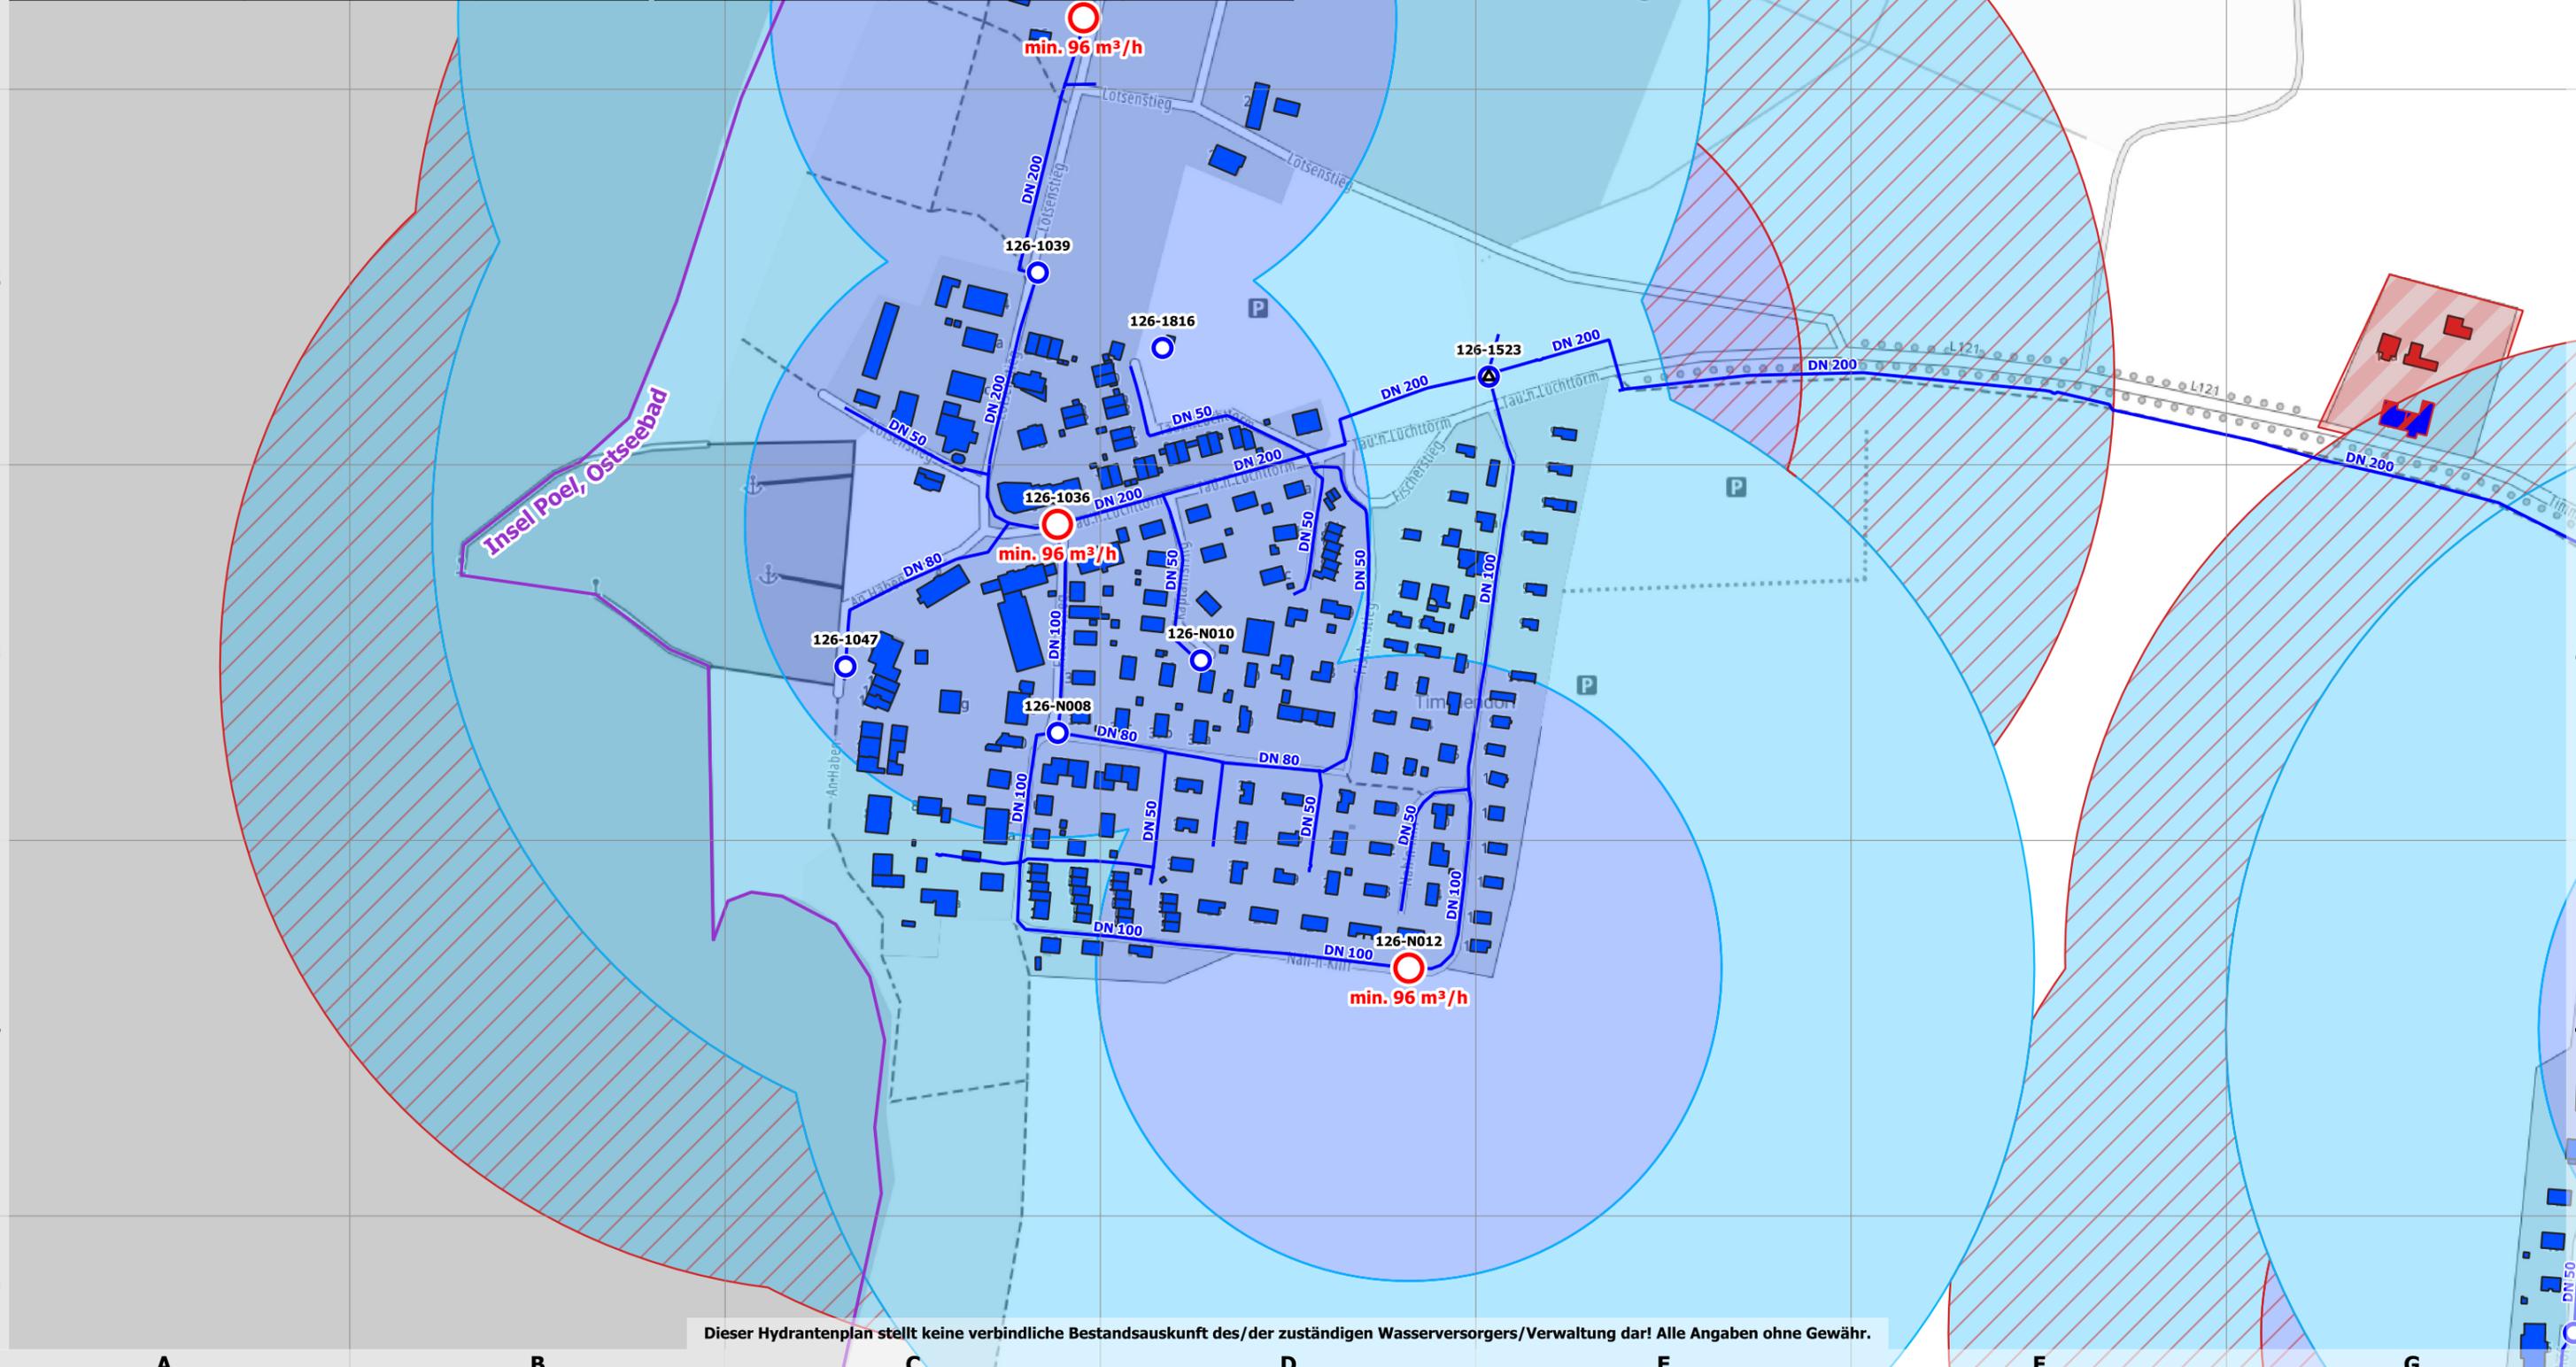

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster




Stand:  
22.05.2023

422: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Wangern |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz   | 111           | 100.00      |
|   |               |             |
|   |               |             |

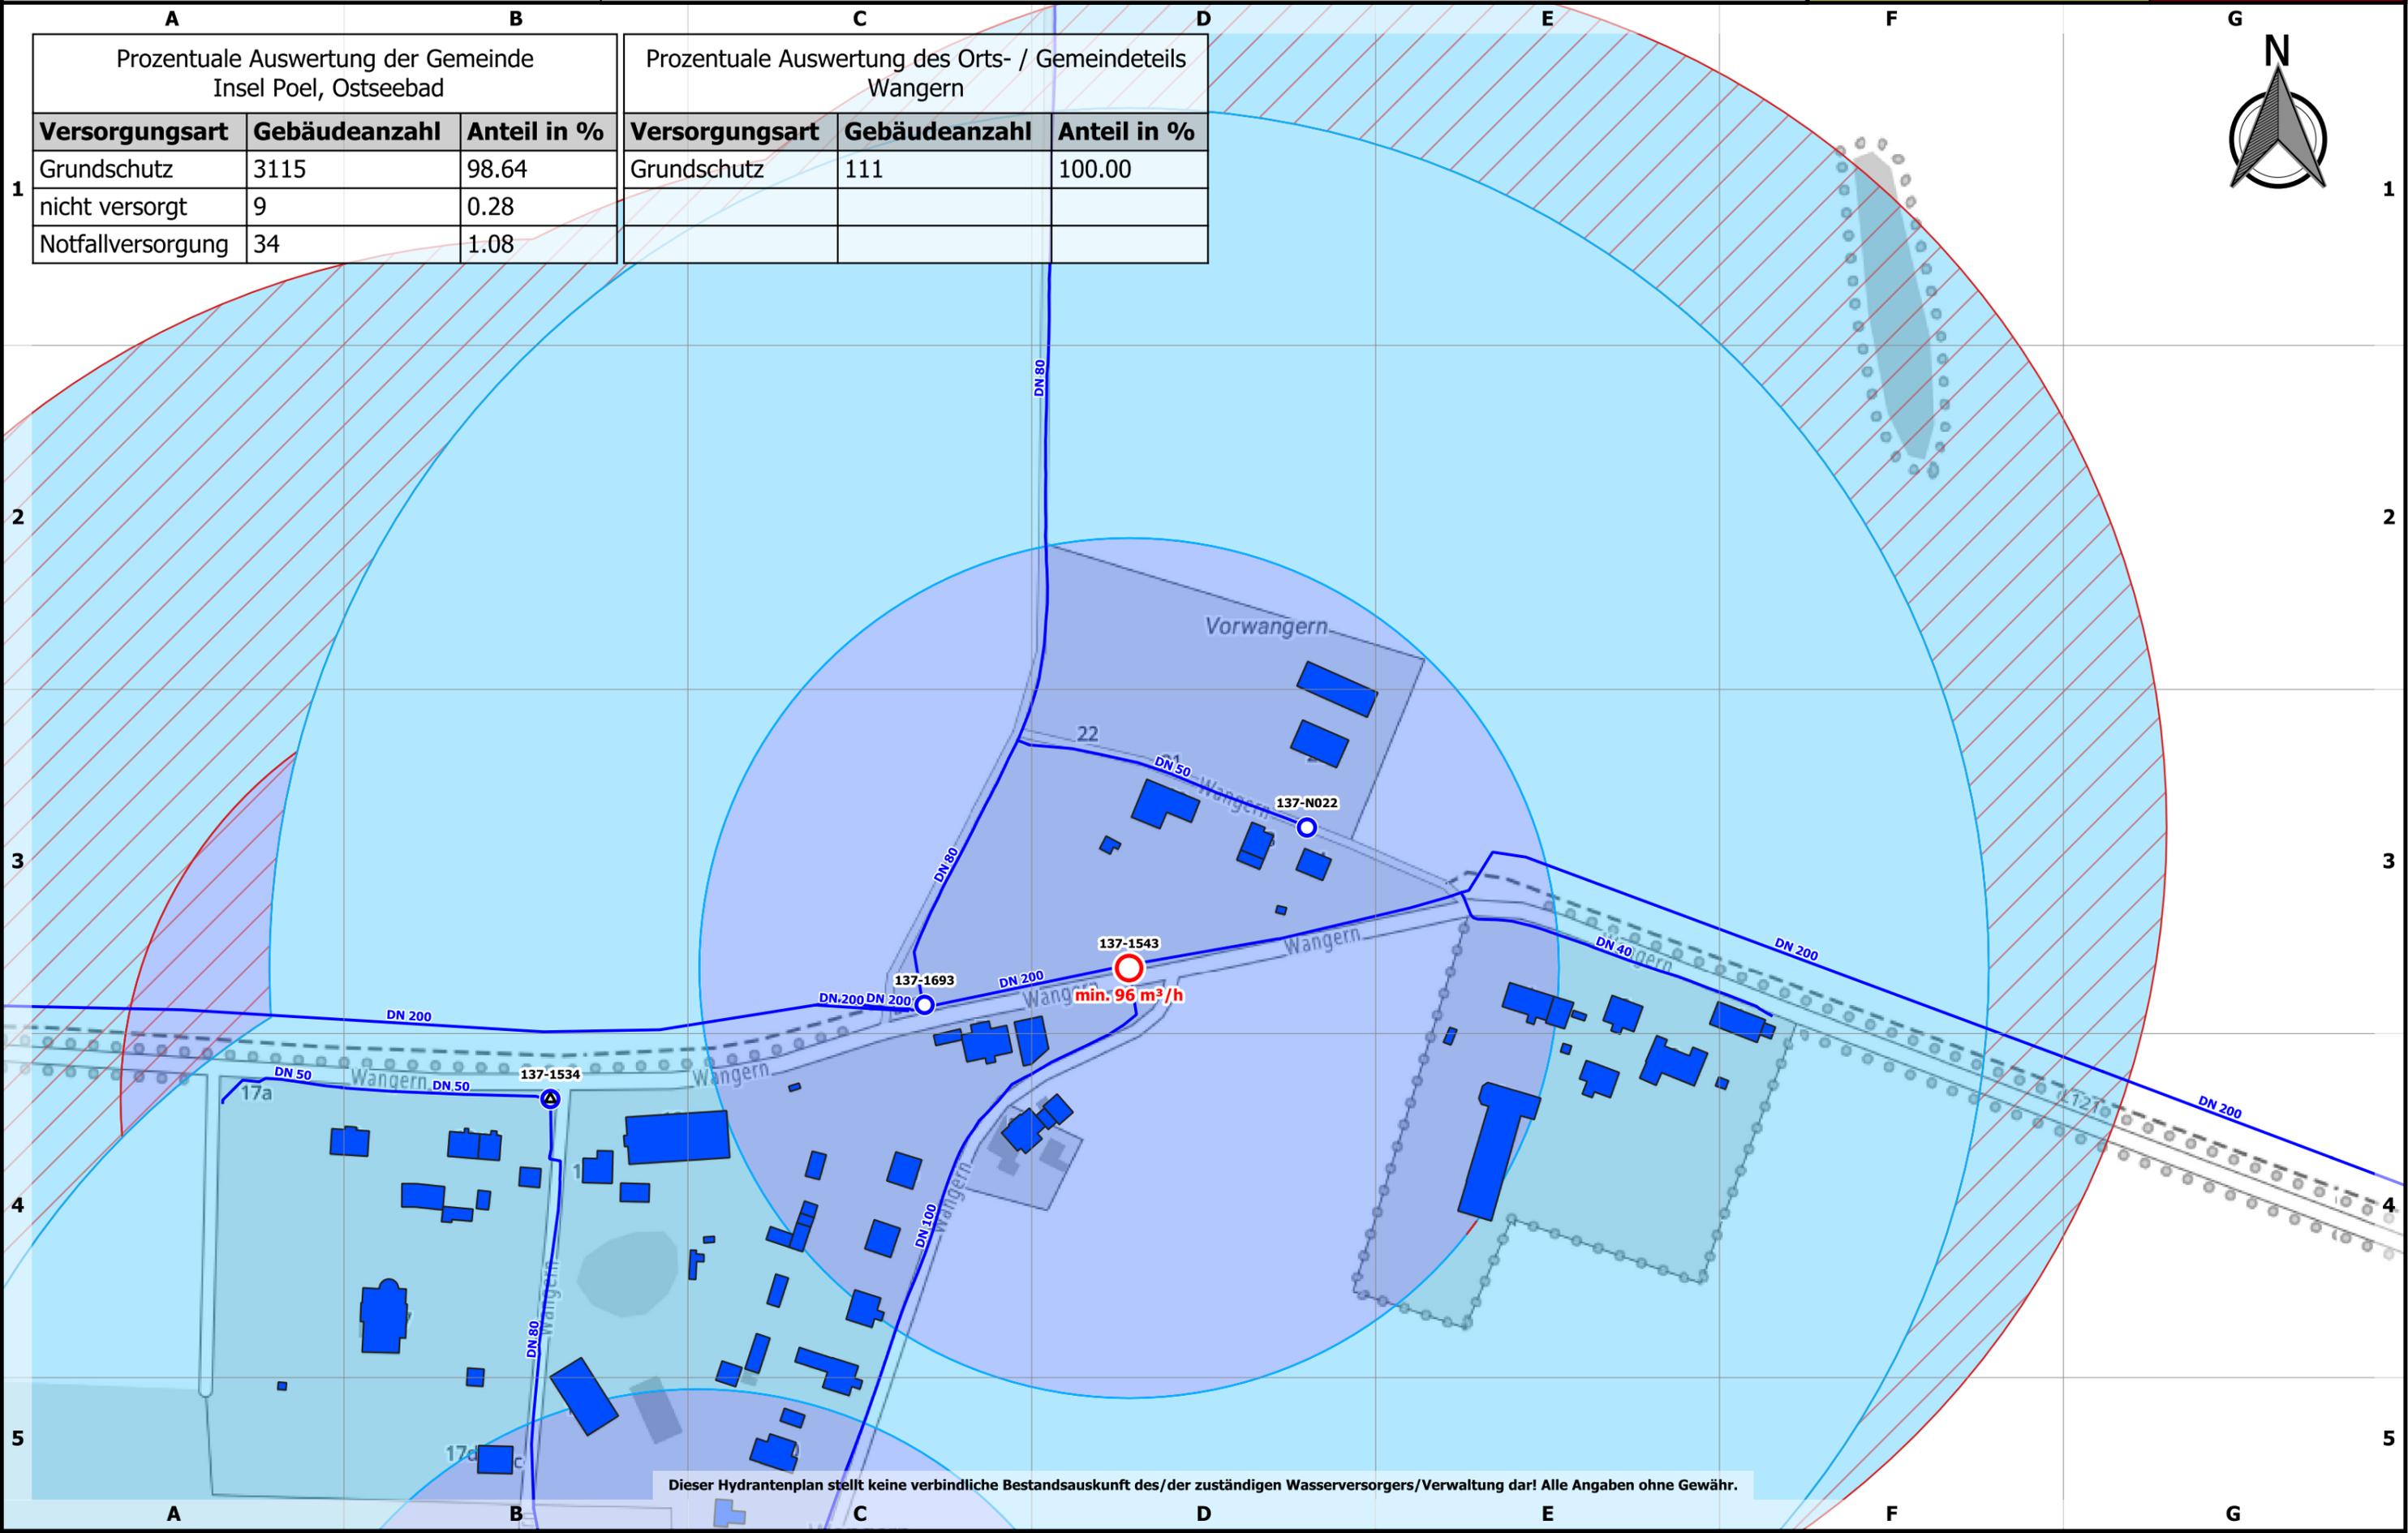

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster

## Vorwerk




Stand:  
22.05.2023

424: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |


| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Vorwerk |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz   | 88            | 100.00      |
|   |               |             |
|   |               |             |

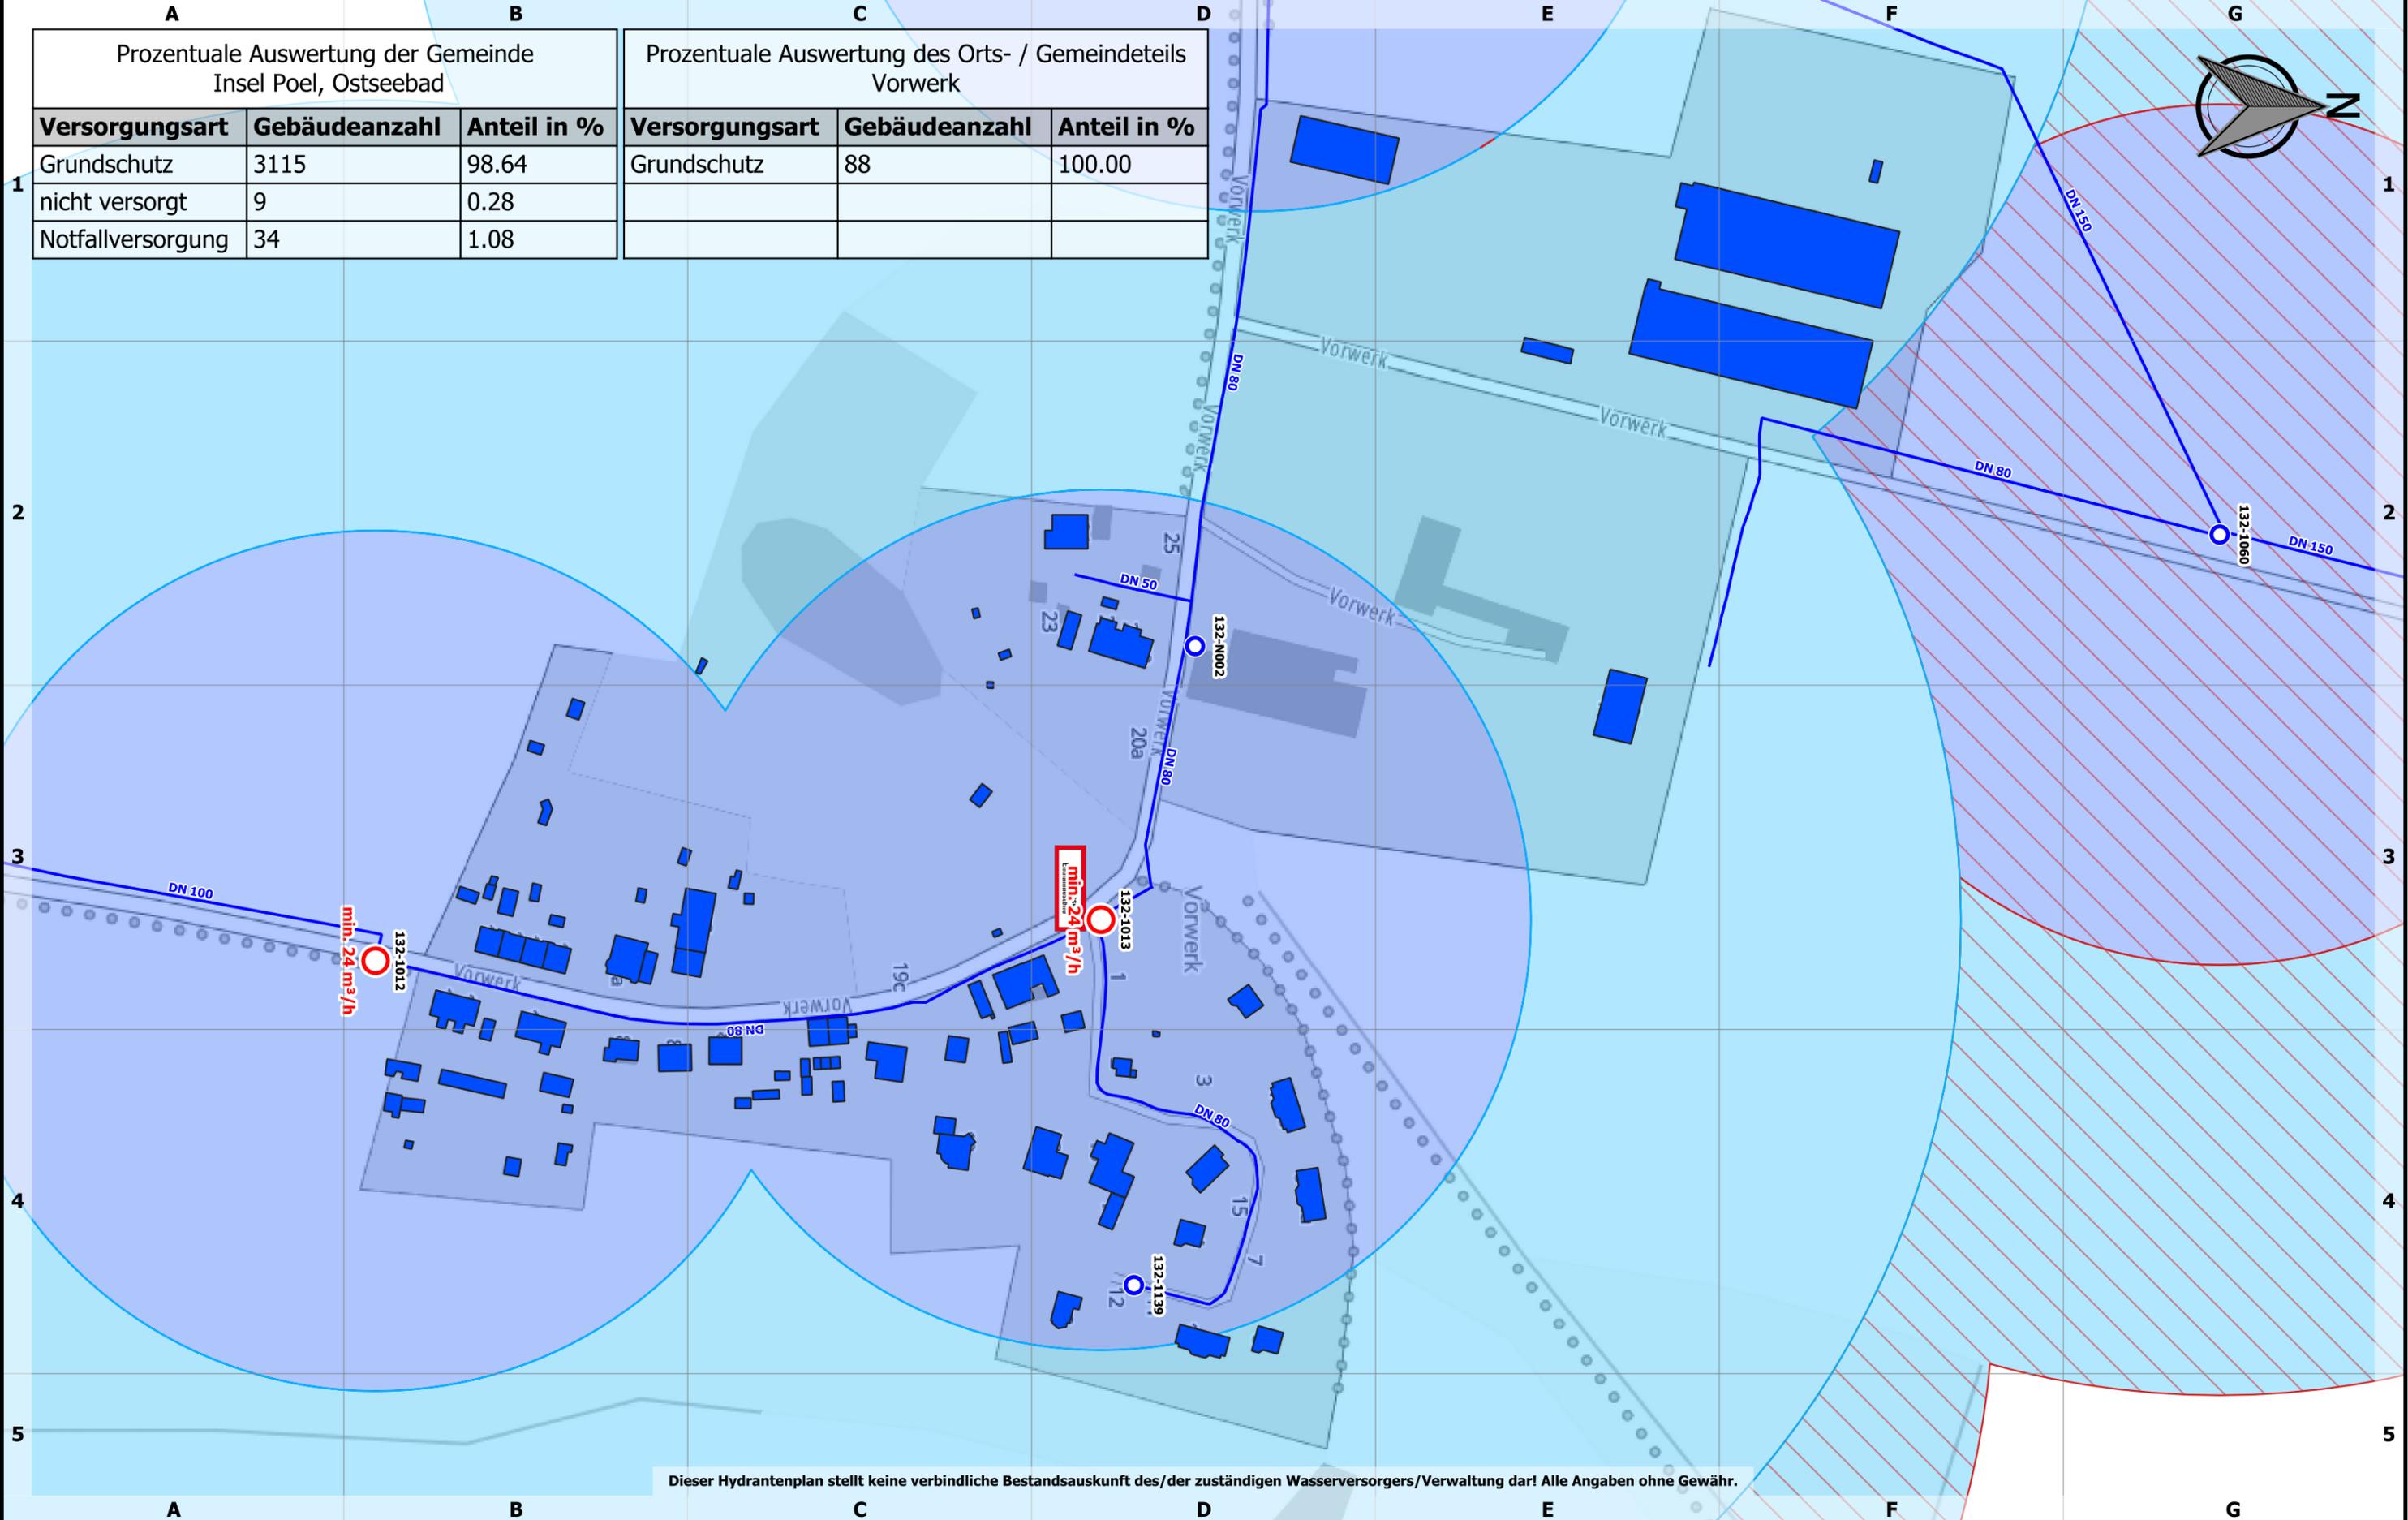

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster




Maßstab: 1:3000

Stand:  
22.05.2023

426: 1.1

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Wangern |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Versorgungsart  | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz   | 111           | 100.00      |
|   |               |             |
|   |               |             |

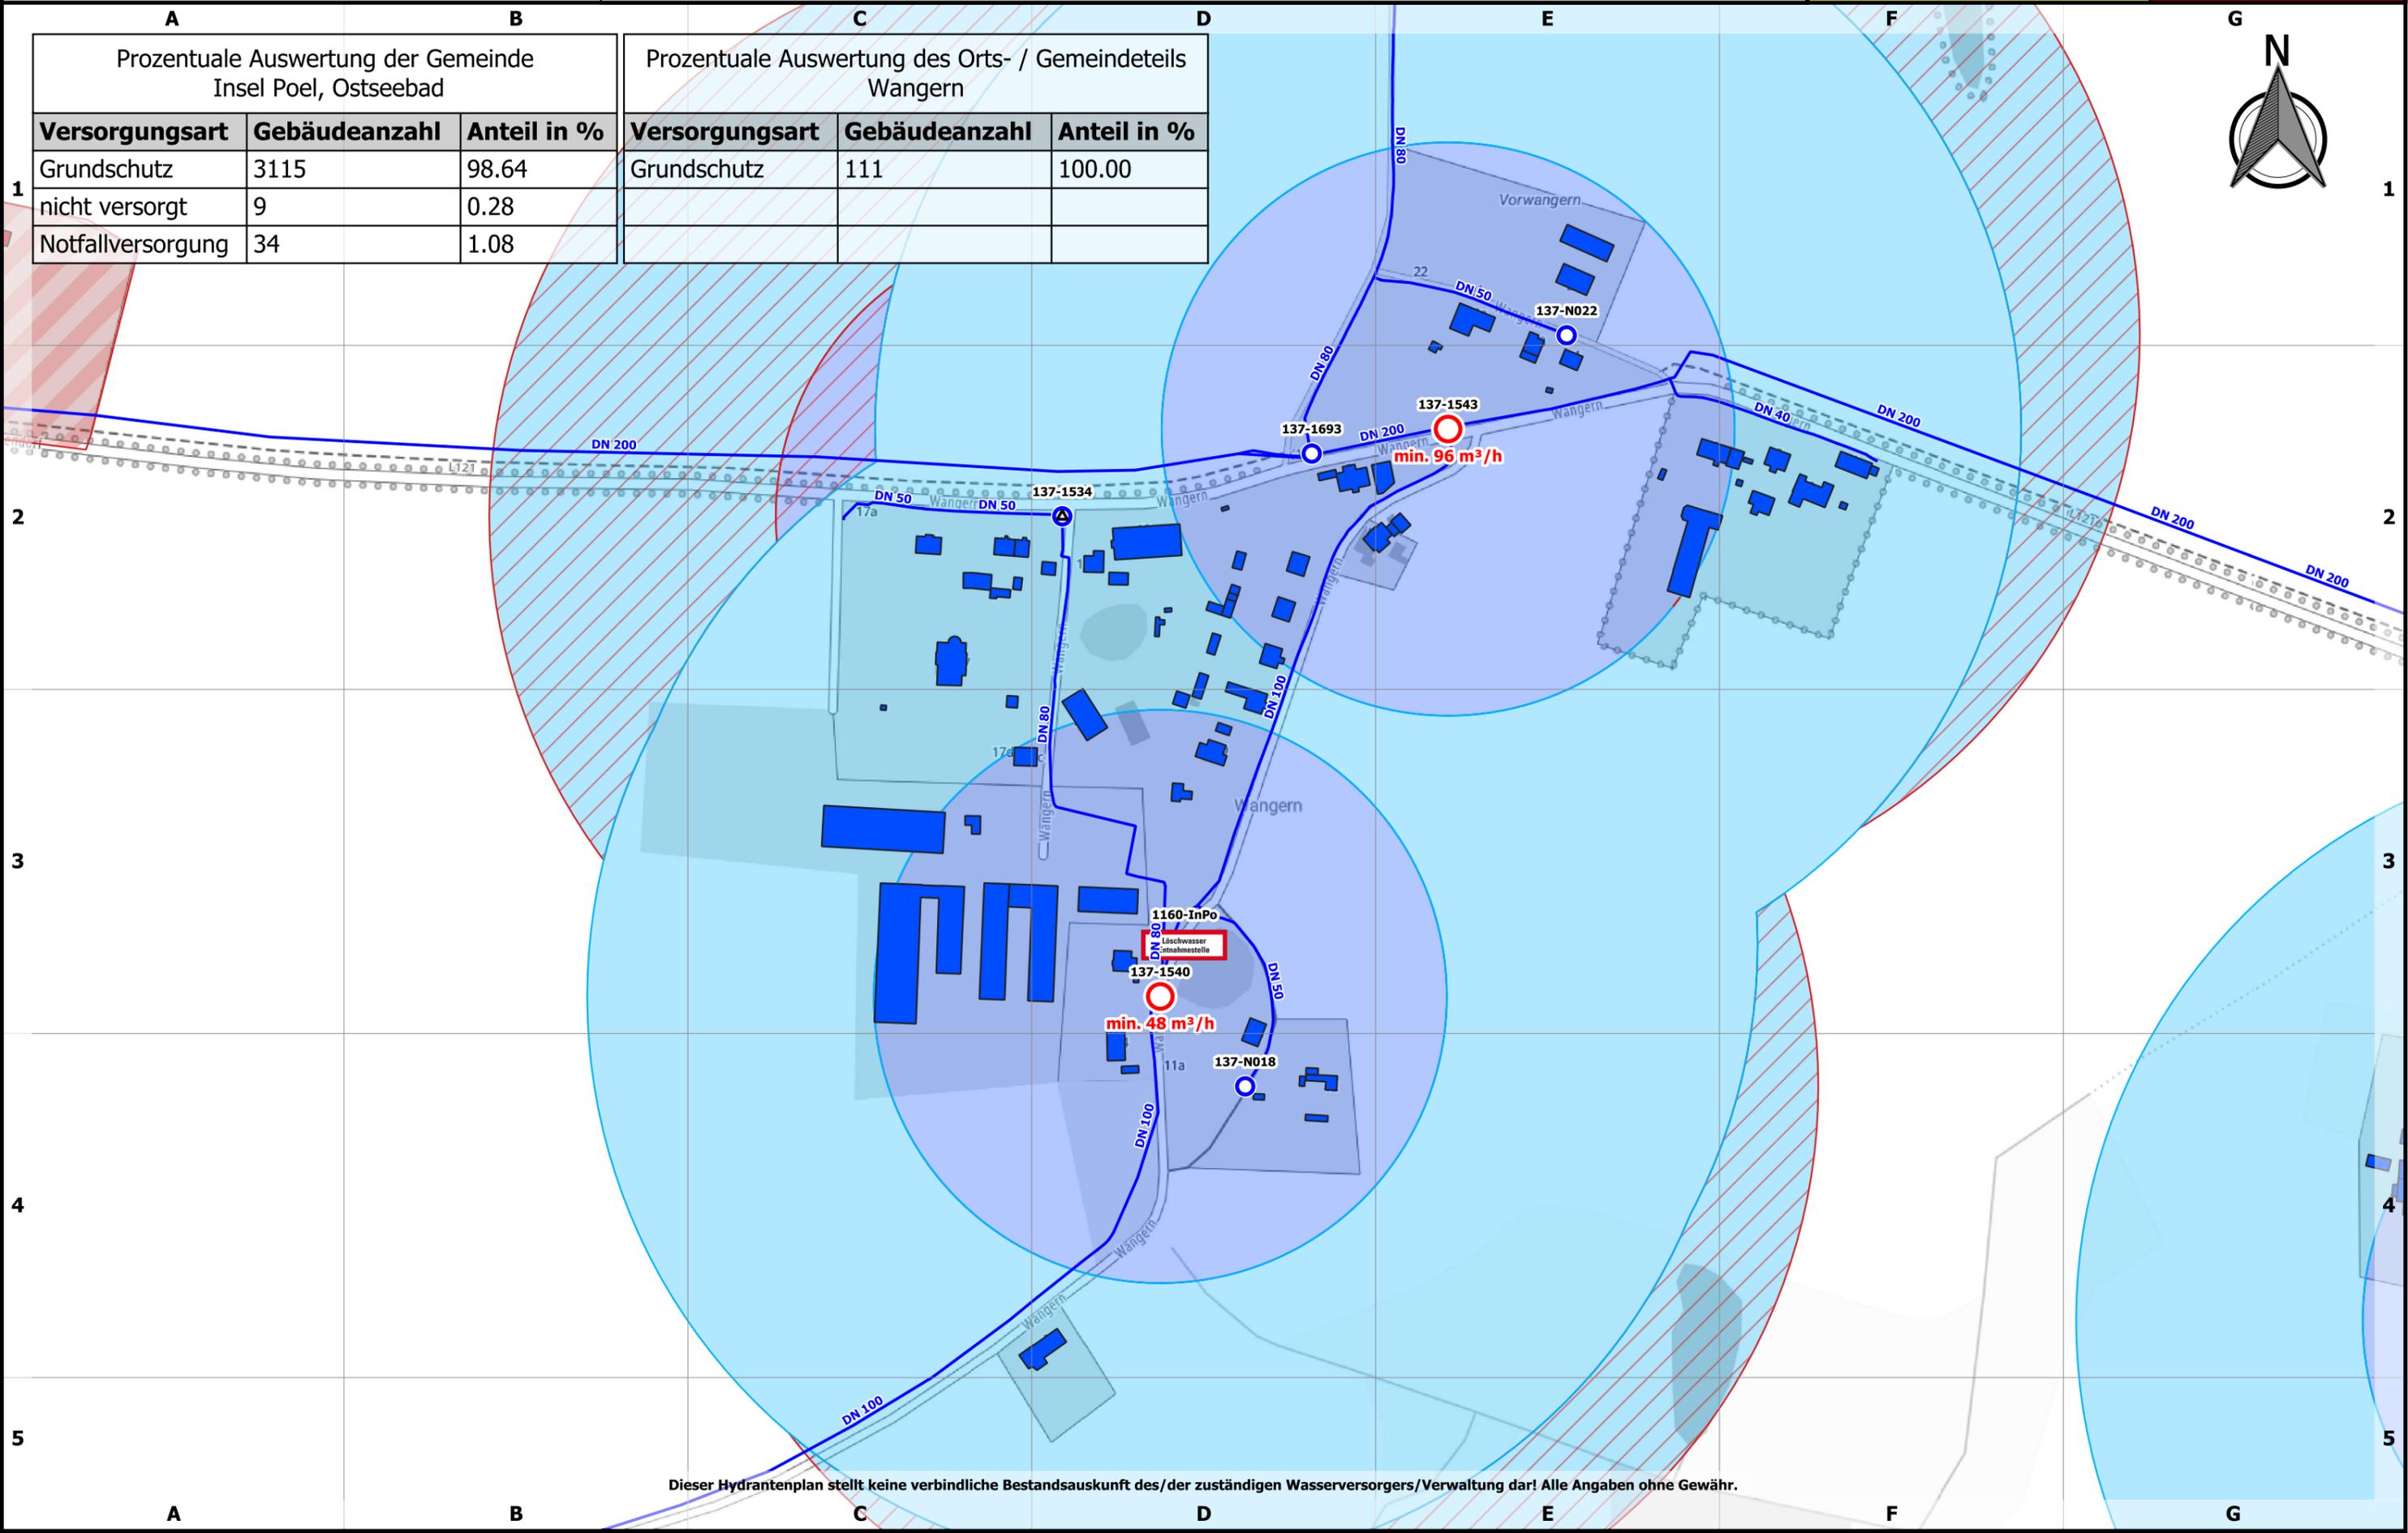


Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster


## Weitendorf



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Stand:<br>22.05.2023 | 428: 1.1 |
|----------------------|----------|

| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |


| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Weitendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschatz  | 236           | 100.00      |
|  |               |             |
|  |               |             |

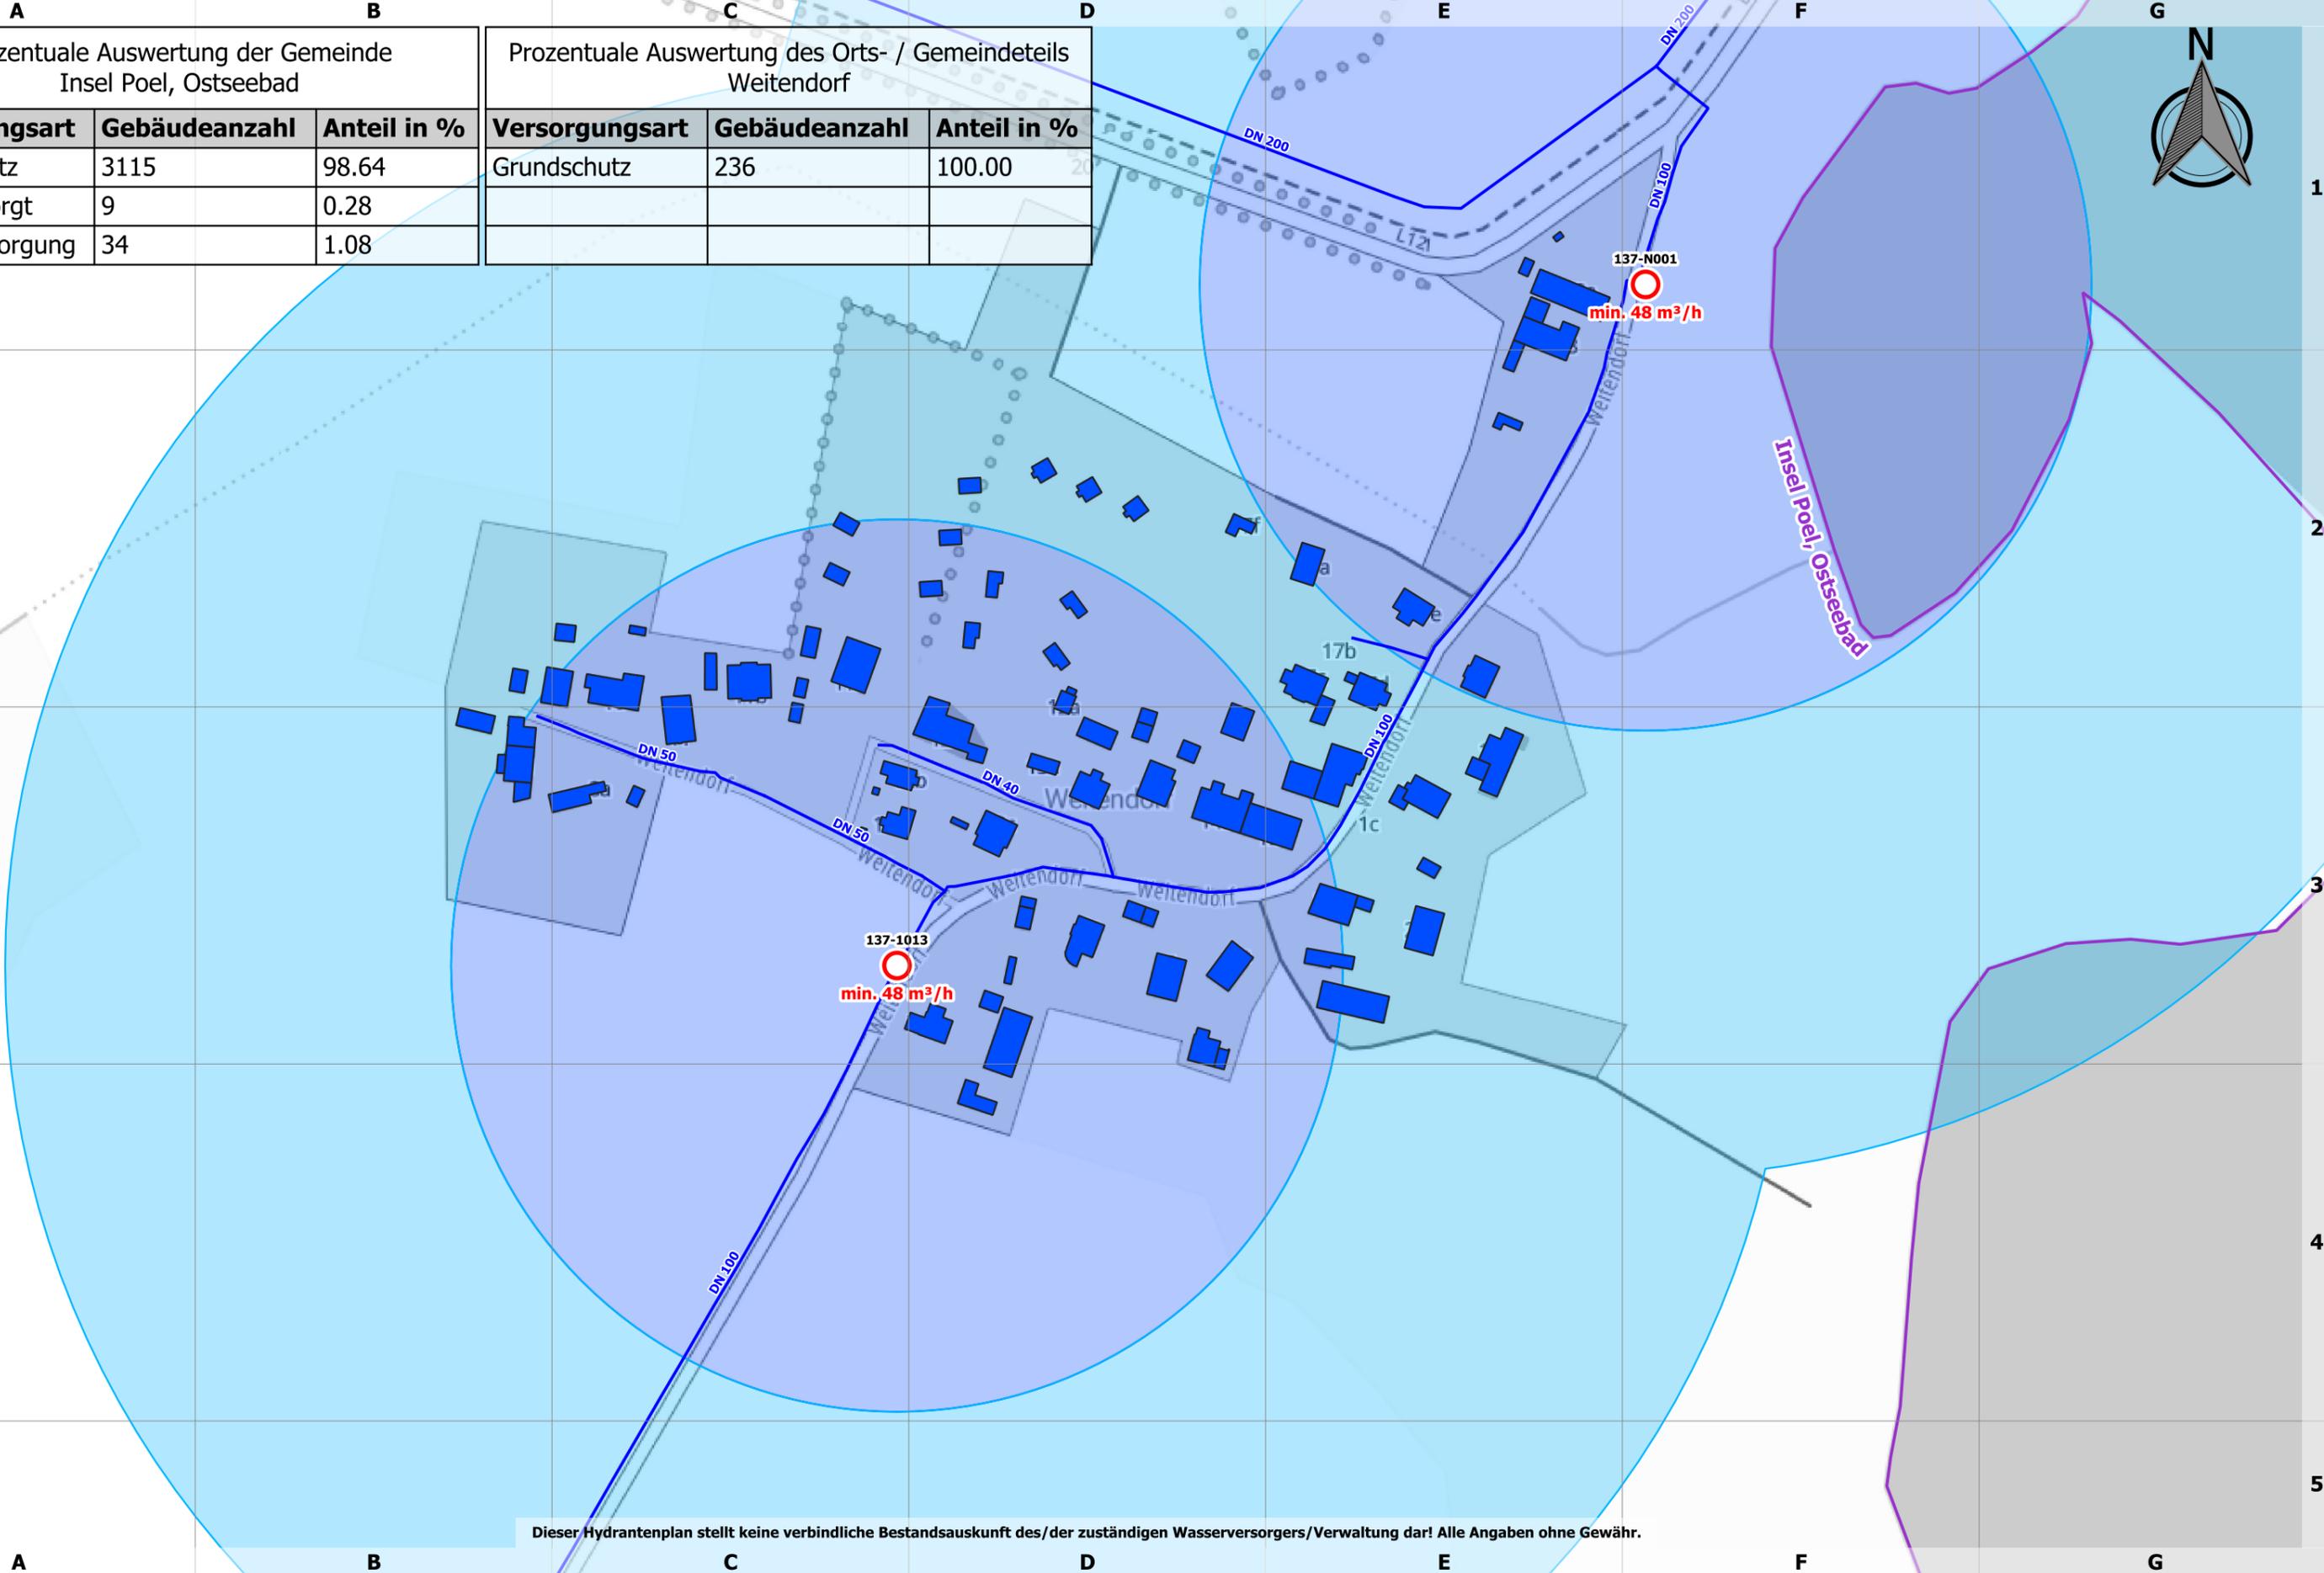

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.



# Löschwasser- und Hydrantenkataster



| Prozentuale Auswertung der Gemeinde<br>Insel Poel, Ostseebad |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 3115          | 98.64       |
| nicht versorgt   | 9             | 0.28        |
| Notfallversorgung  | 34            | 1.08        |

| Prozentuale Auswertung des Orts- / Gemeindeteils<br>Weitendorf |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Versorgungsart   | Gebäudeanzahl | Anteil in % |
| Grundschutz  | 236           | 100.00      |
|  |               |             |
|  |               |             |

