



Löschwasser- und Hydrantenkataster


Lutterstorf



Maßstab: 1:3000

Stand:
07.10.2024

185: 1.1

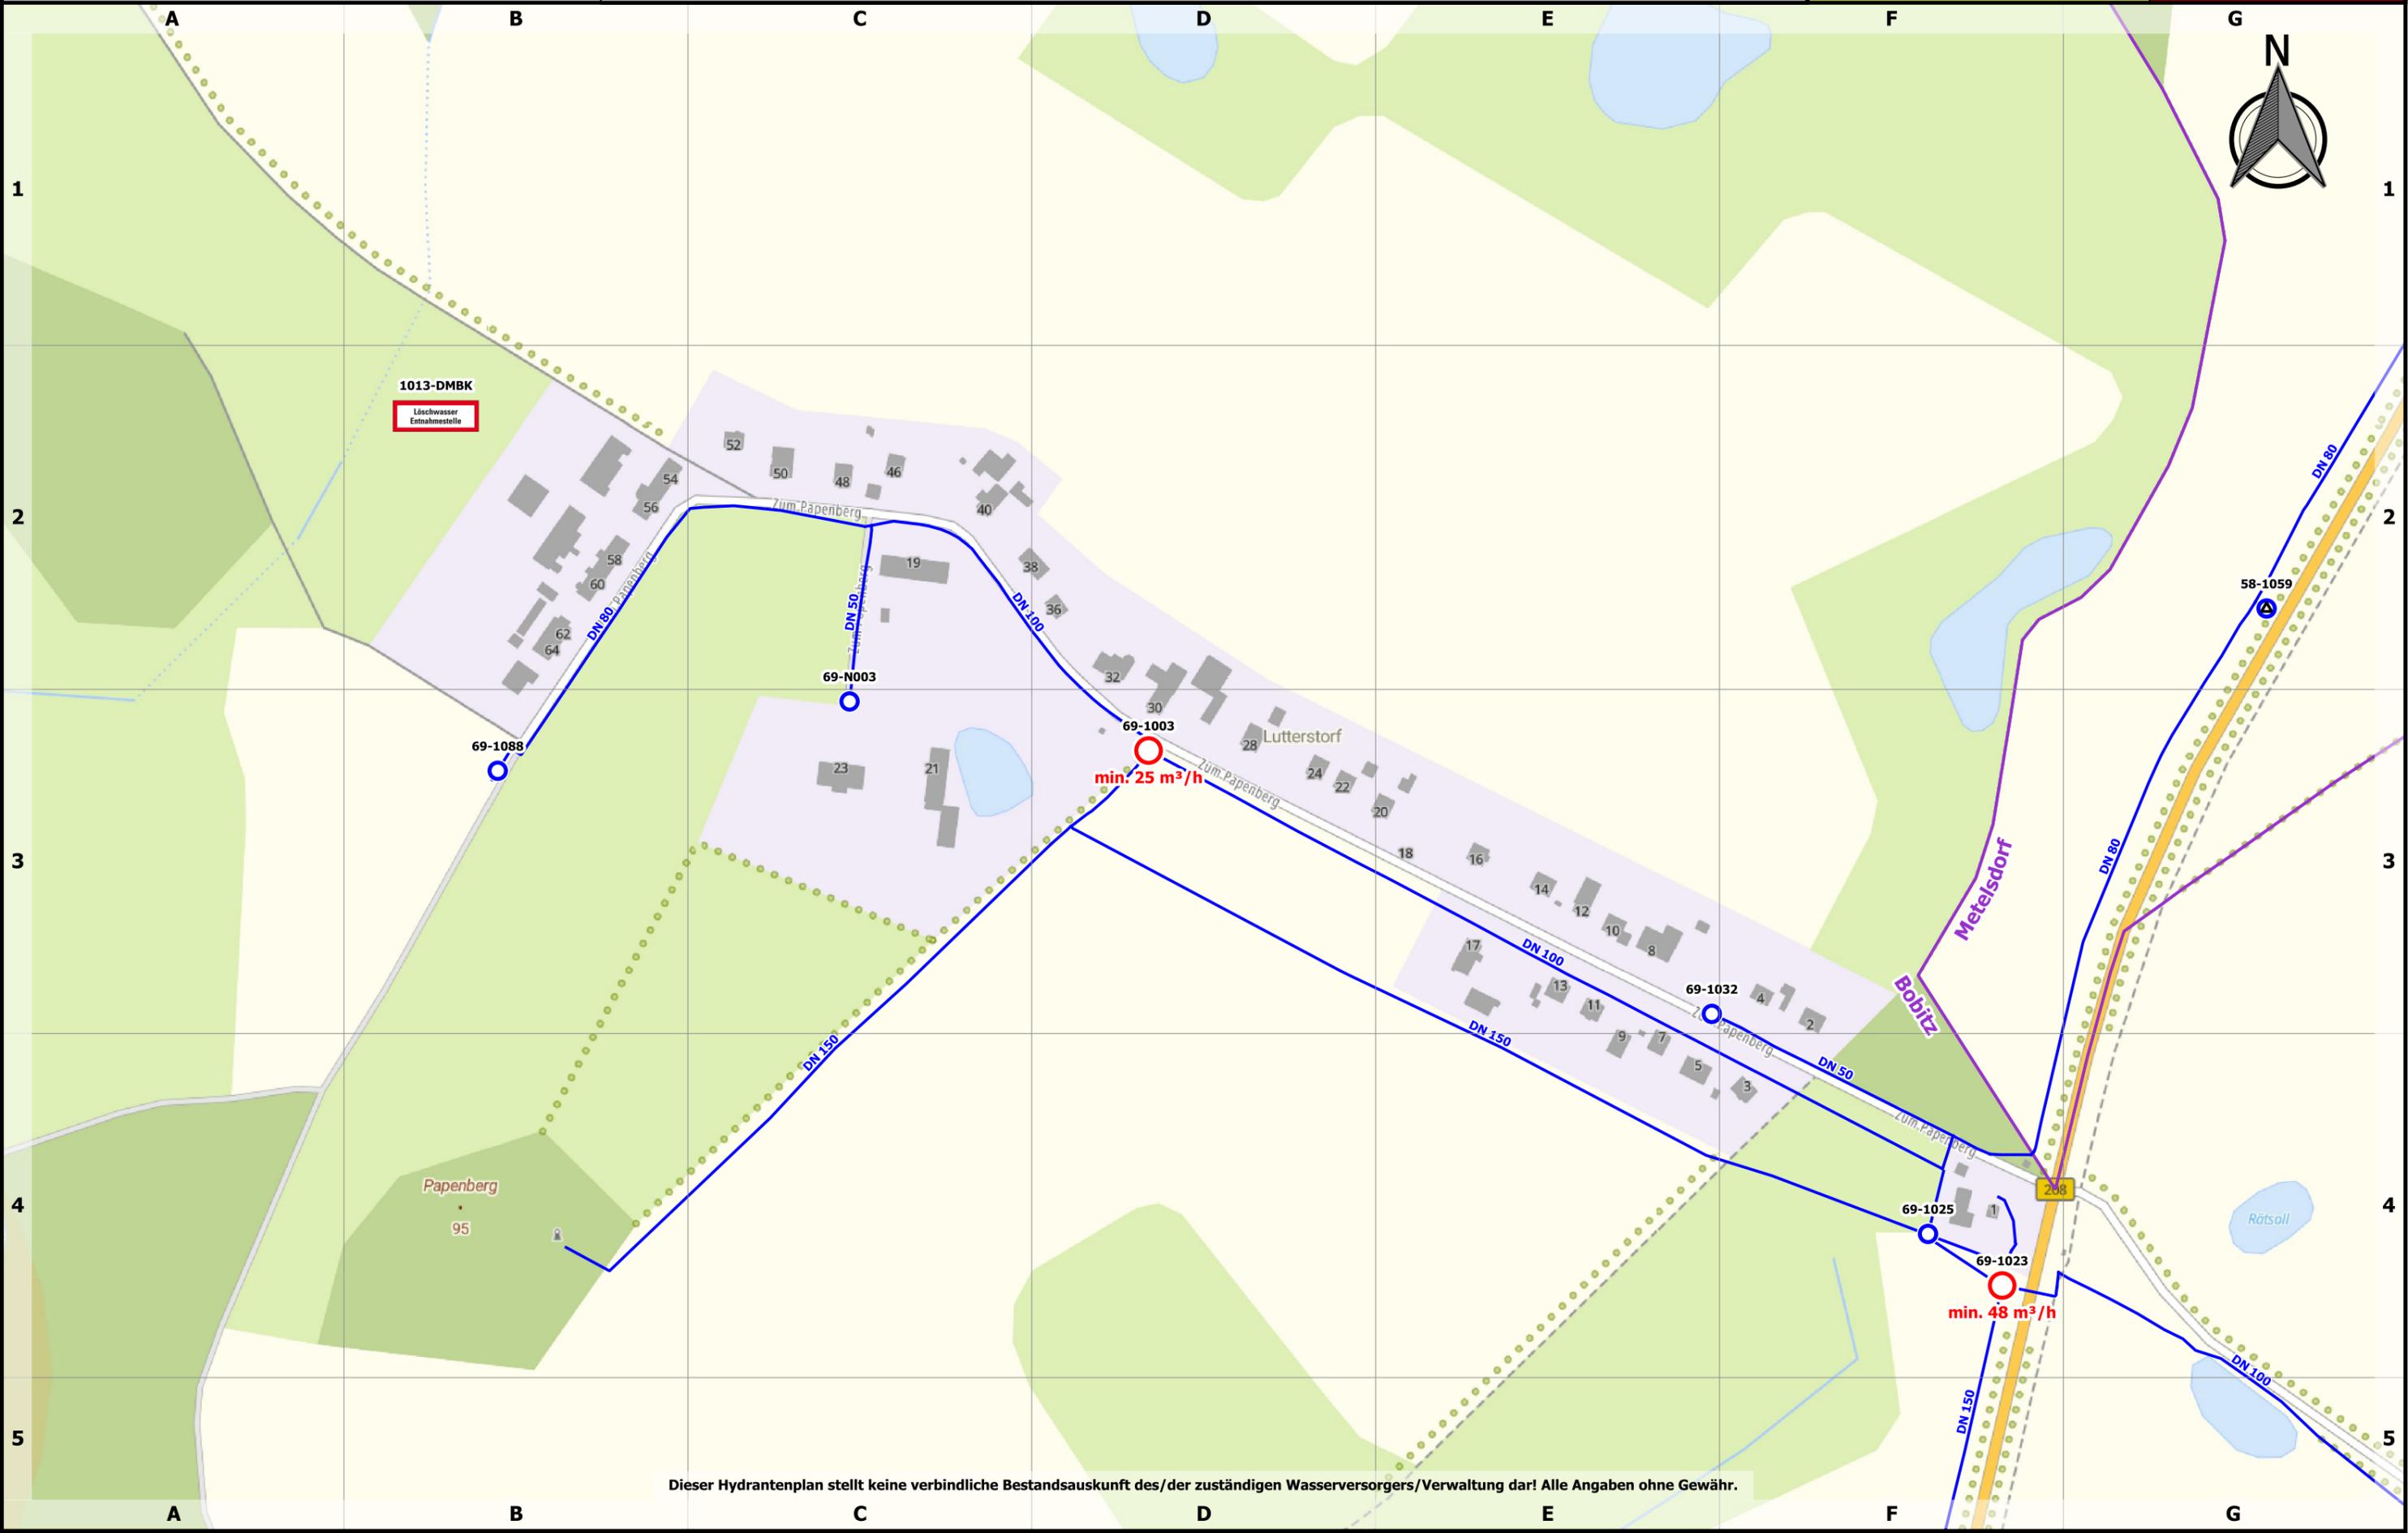

1013-DMBK
Löschwasser
Entnahmestelle

min. 25 m³/h

min. 48 m³/h

Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.




Stand:
07.10.2024

185: 1.1

0 100 200 300 m

Maßstab: 1:3000



Dieser Hydrantenplan stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des/der zuständigen Wasserversorgers/Verwaltung dar! Alle Angaben ohne Gewähr.