




**Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!**

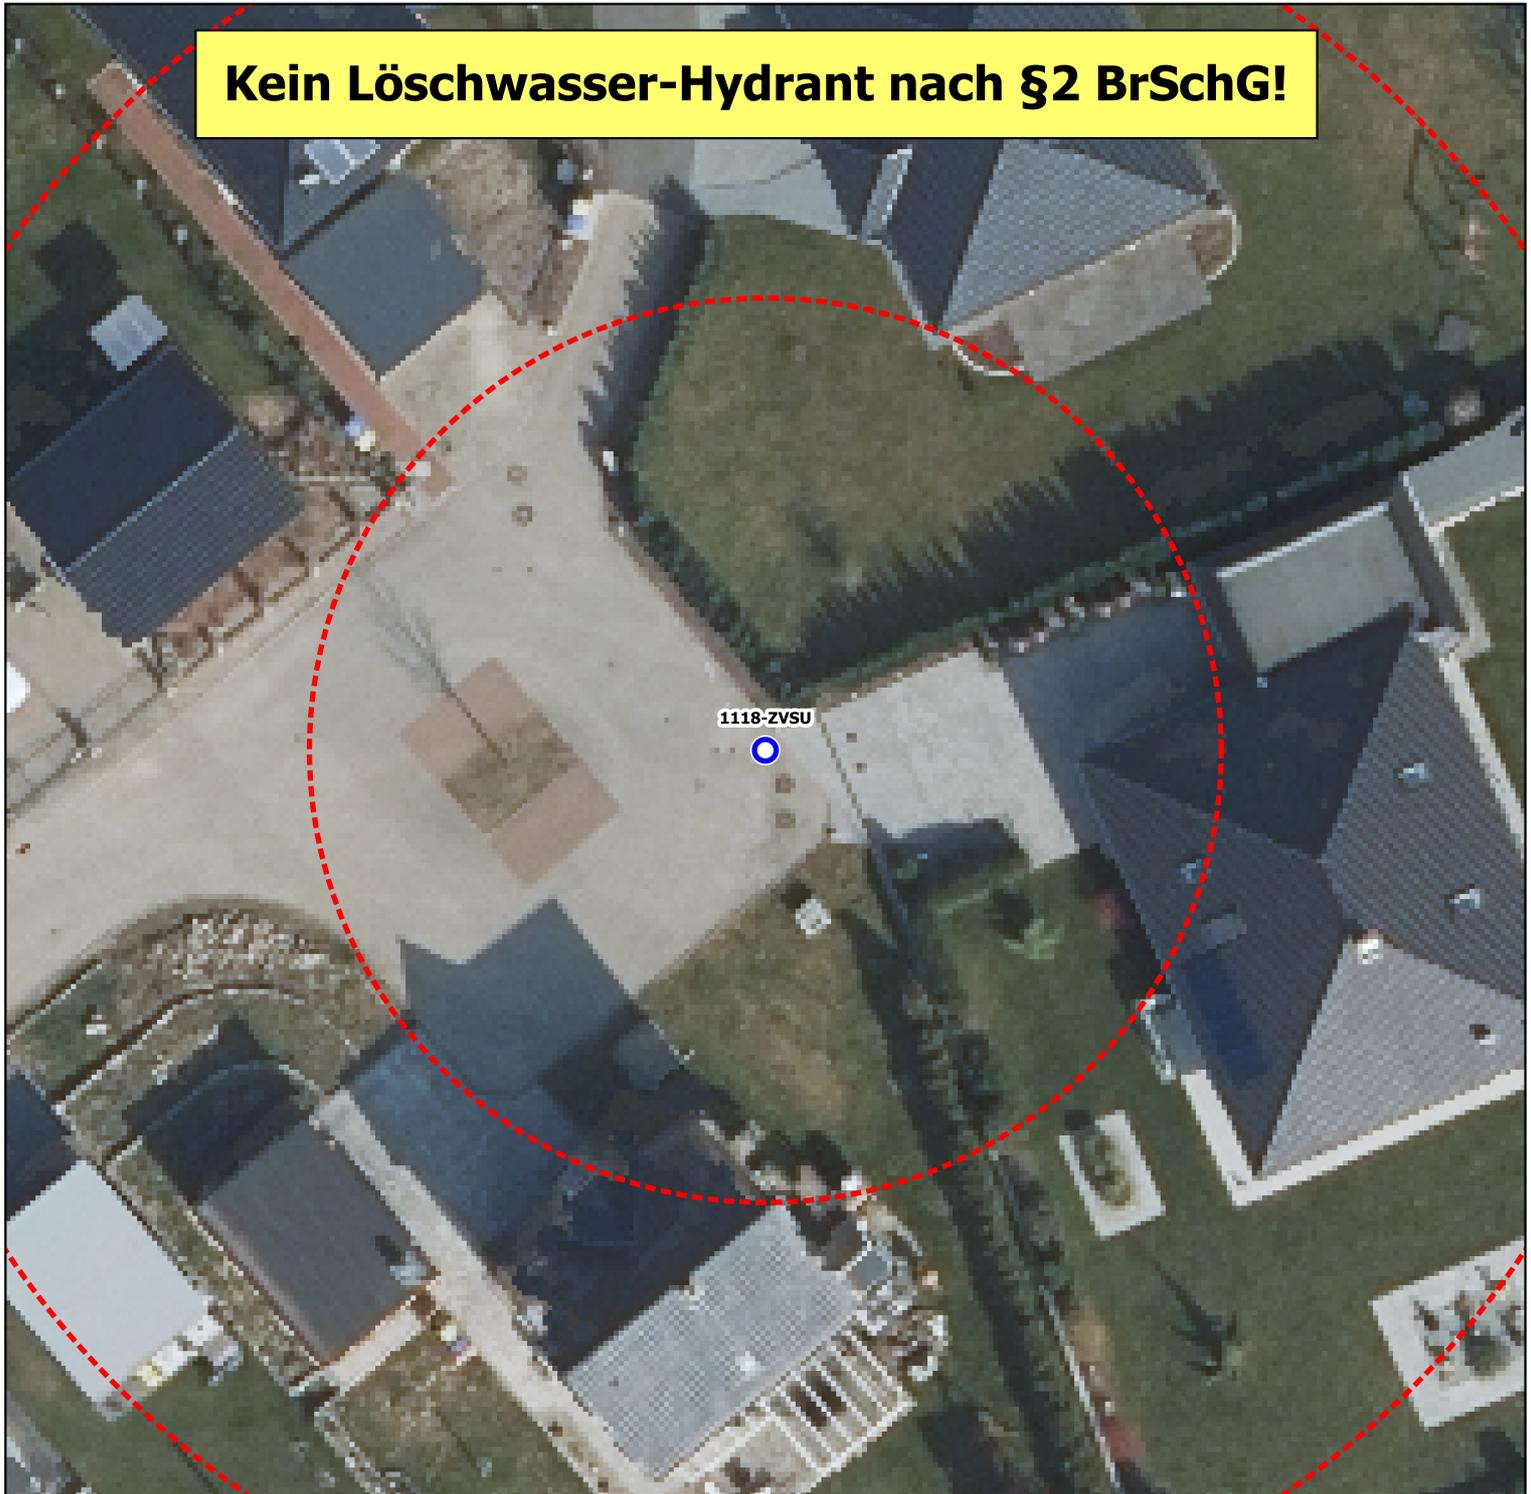

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Gemeinde:</b> Gemeinde Klein Trebbow  | <b>Bauart:</b> Unterflur Hydrant    |
| <b>Durchfluss:</b> Keine Angabe  | <b>Art der Oberfläche:</b> Pflaster |
| <b>Standort:</b> im Wendekreis, vor Hausnr. 15   |                                     |
| <b>Notizen:</b> Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen.<br>Notfallnummer Zweckverband Schweriner Umland: 0385 755111 |                                     |
| <b>Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.</b>   |                                     |