




Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!

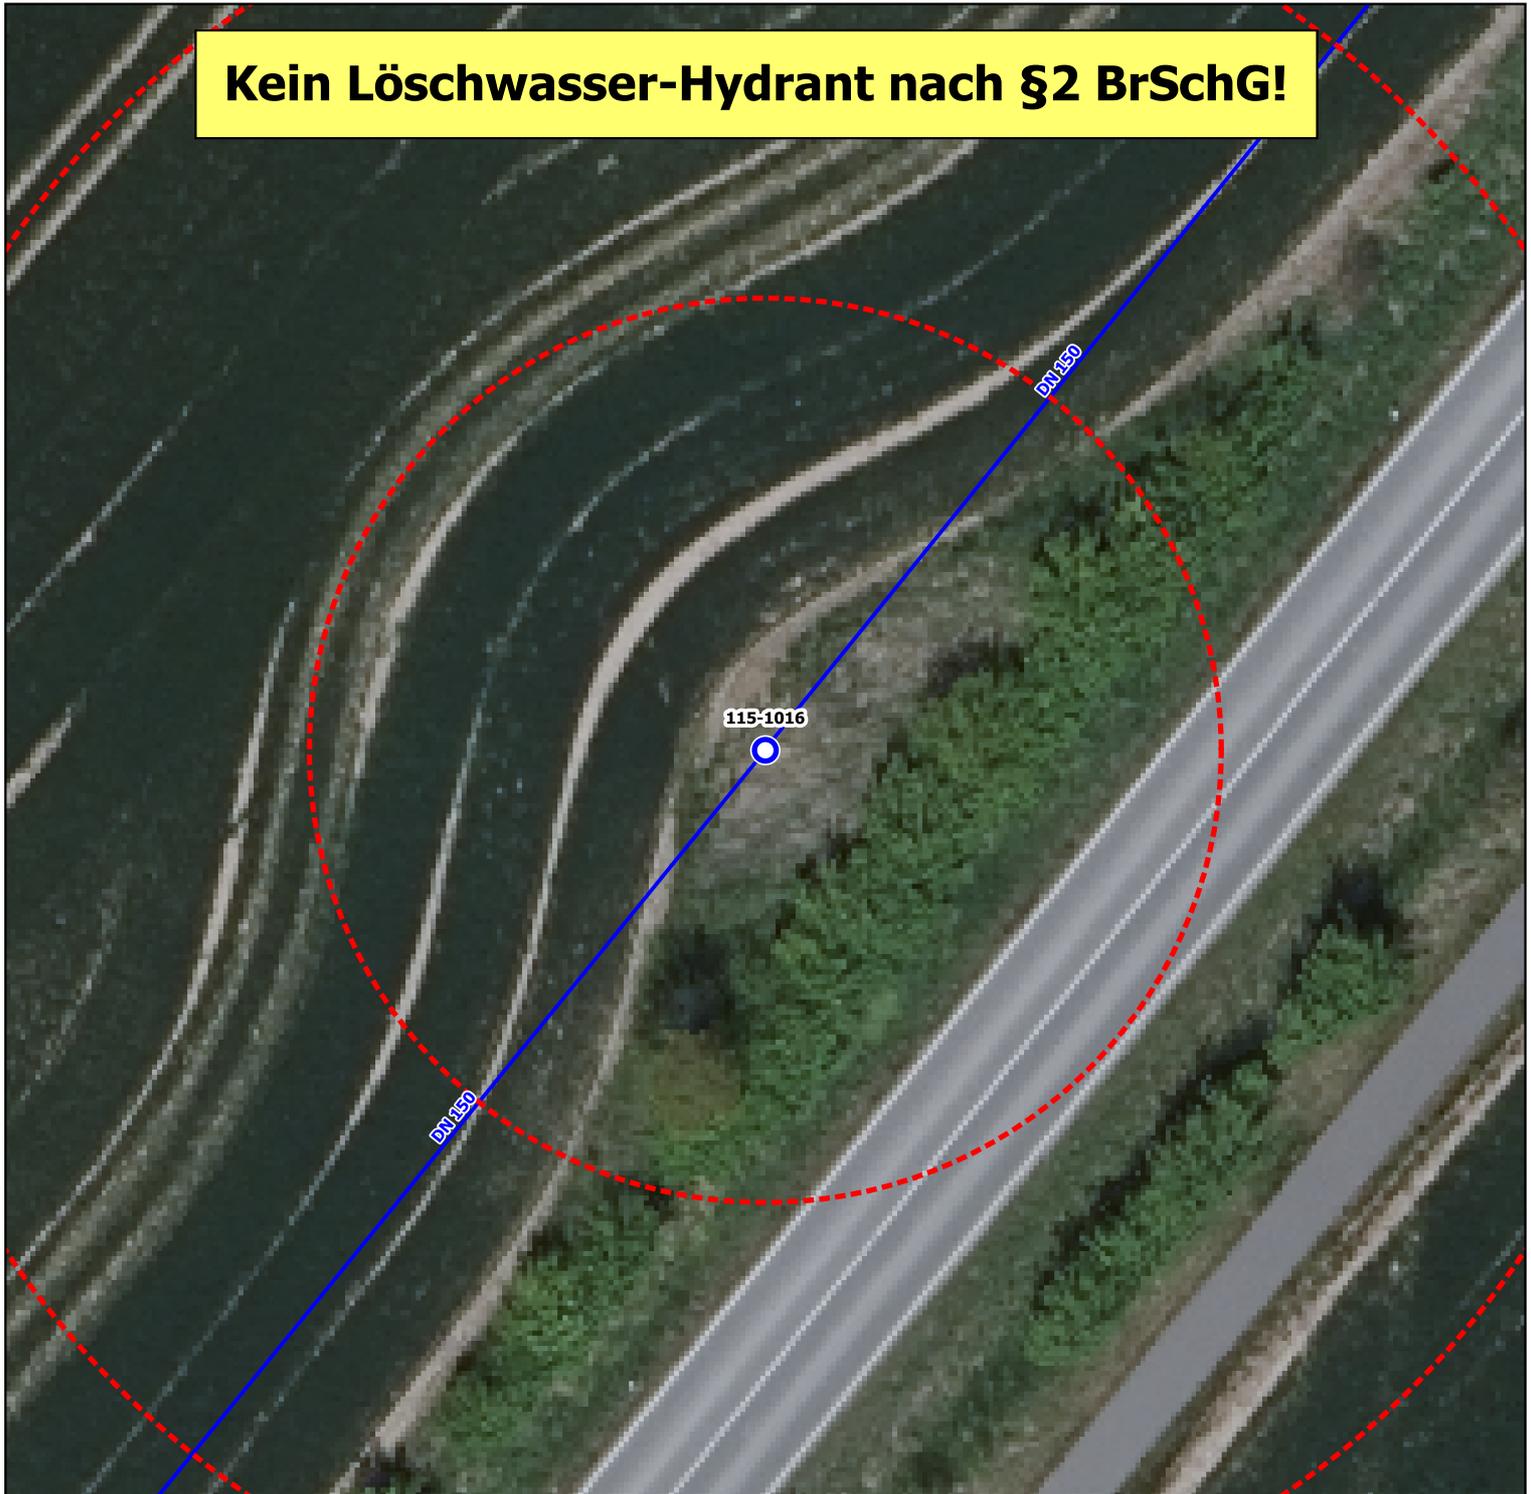

| | |
|---|---|
| Gemeinde: Gemeinde Bobitz | Bauart: Unterflur Hydrant |
| Durchfluss: Keine Angabe gemessen bei 1,5 bar | Art der Oberfläche: keine Angabe |
| Standort: - | |
| <p>Notizen: Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen.</p> <p>Bereitschaftsdienst Zweckverband Wismar: 0172 3223381</p> | |
| Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr. | |