Landkreis Nordwestmecklenburg
FD Kataster und Vermessung
Stabsstelle Geodatenzentrum
Börzower Weg 3
23936 Grevesmühlen

Löschwasser- und Hydrantenkataster

H-ID: 2086-ZVSU

0 5 10 15 m **Maßstab: 1:300**

Stand: 06.05.2025

Unter.-H.

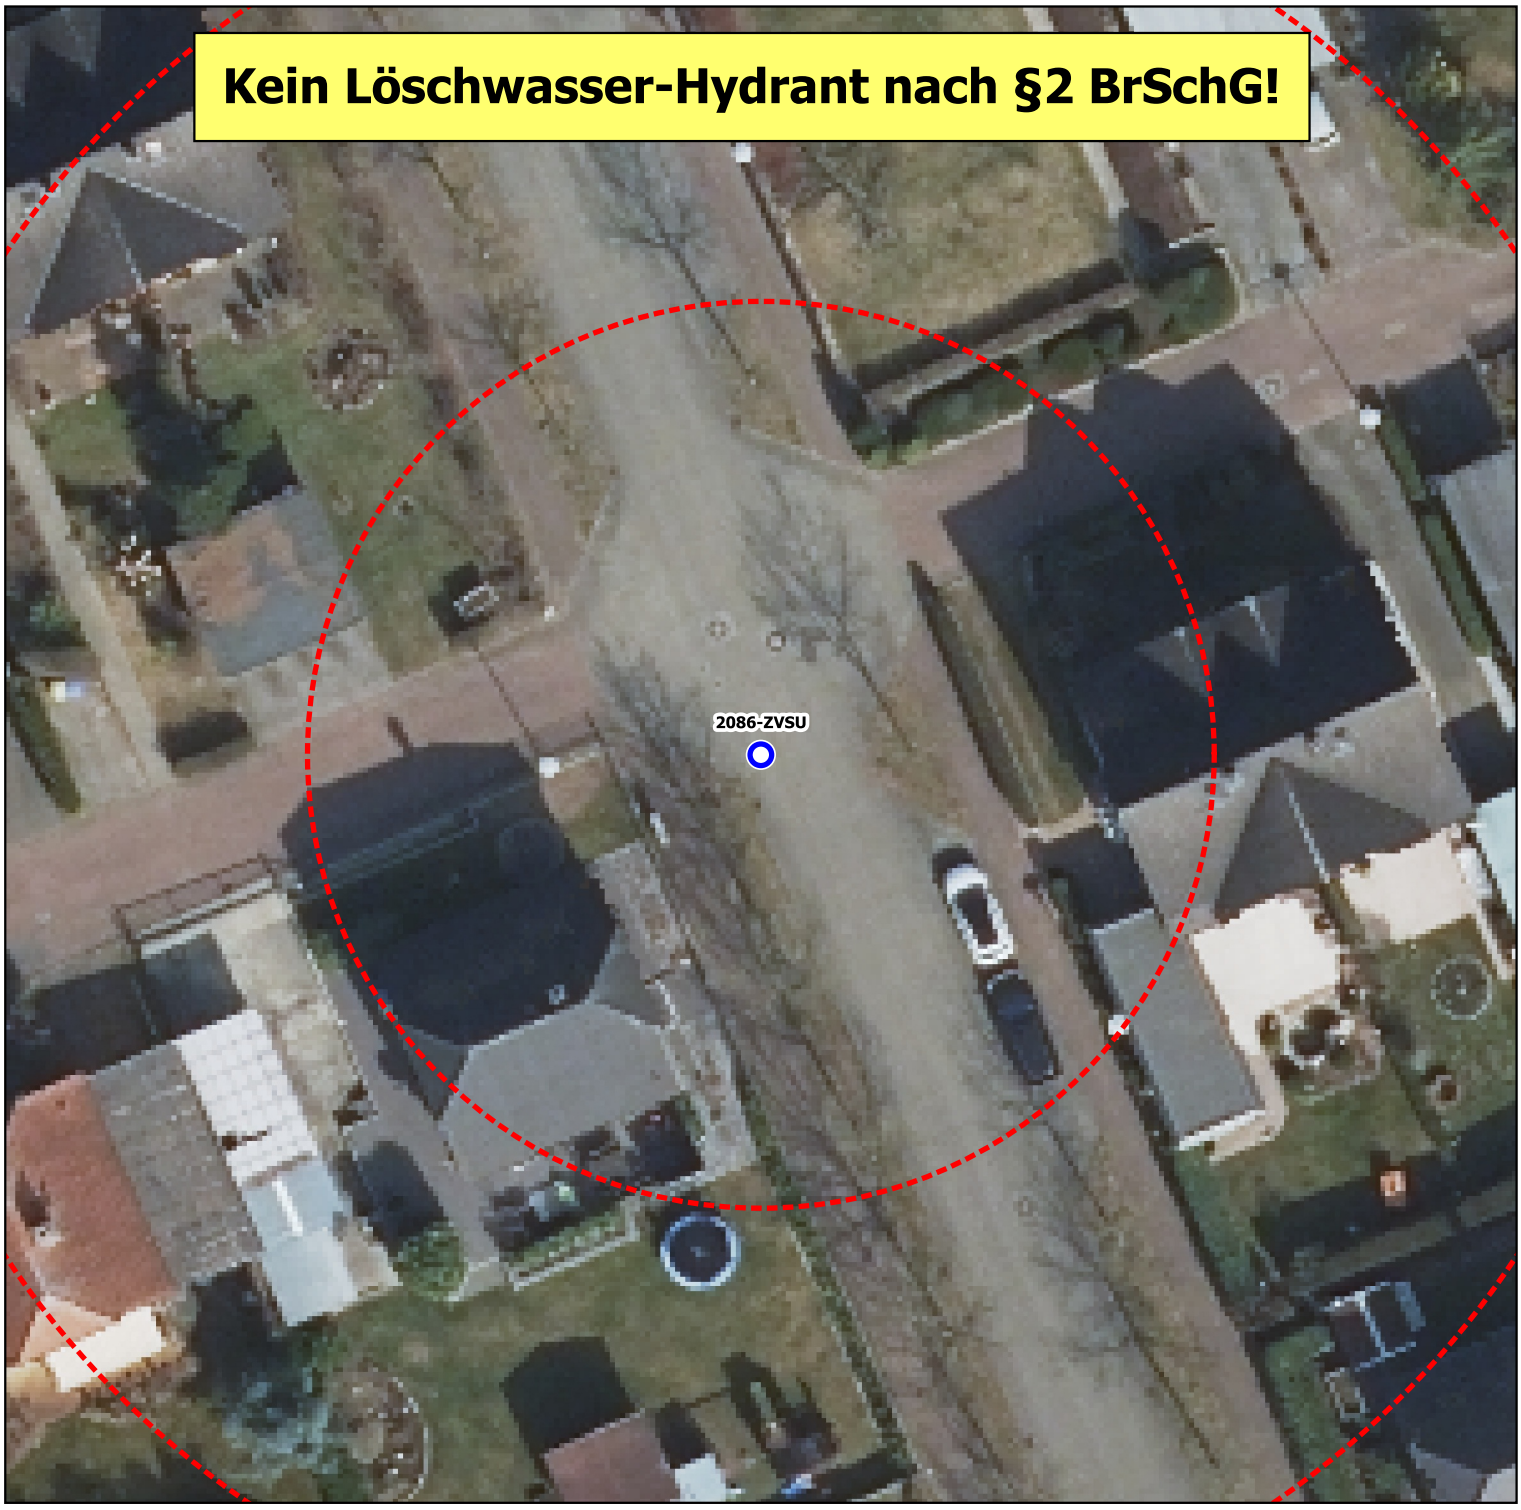

Gemeinde: Gemeinde Pingelshagen	**Bauart:** Unterflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	**Art der Oberfläche:** Pflaster
Standort: in der Fahrbahn, im Kreuzungsbereich	
Notizen: Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen. Notfallnummer Zweckverband Schweriner Umland: 0385 755111	

Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.