




Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!

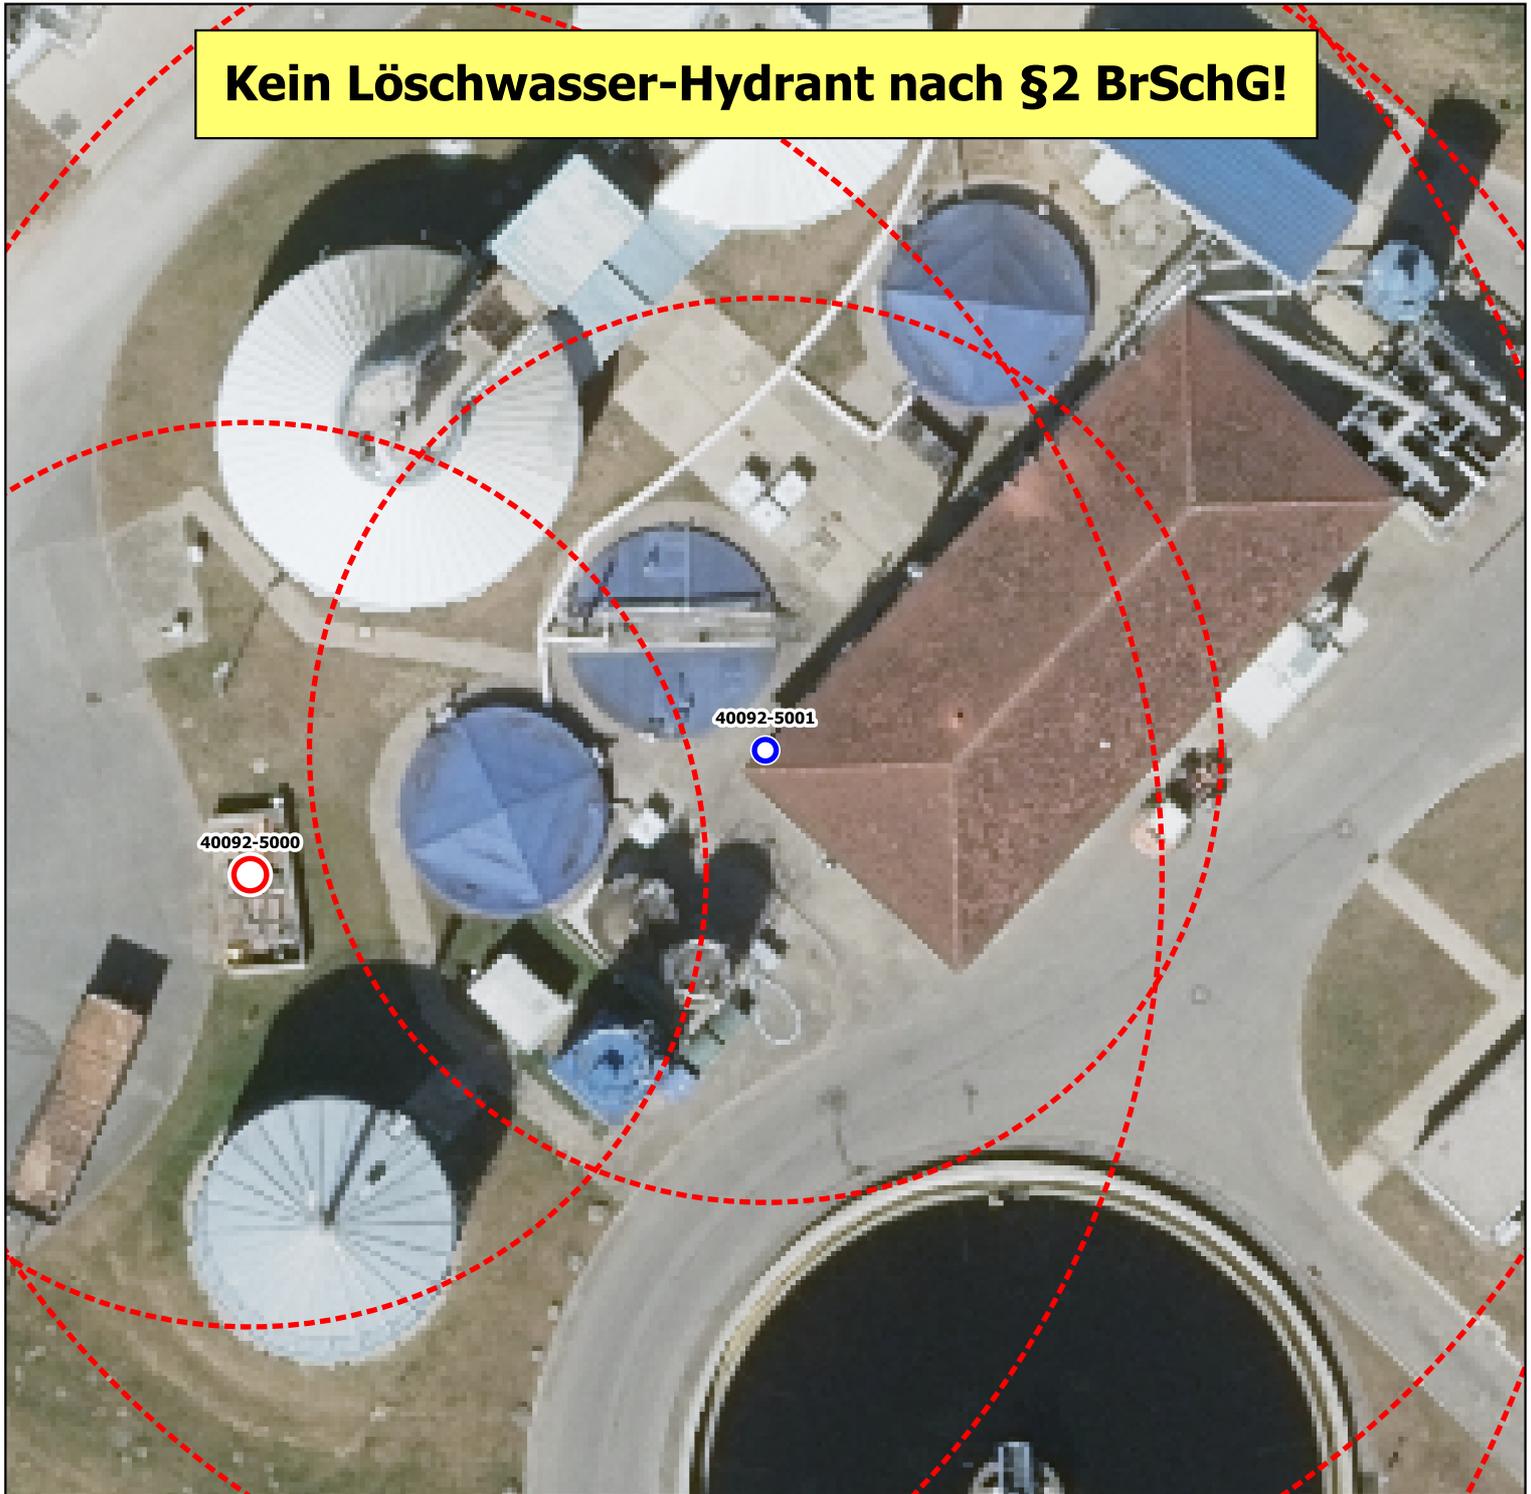

Gemeinde: Stadt Grevesmühlen	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: keine Angabe
Standort: Kläranlage, Access: Kläranlage / Schlamm entwässerung, hinter dem Gebäude	
Notizen: Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen. Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	