




**Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!**

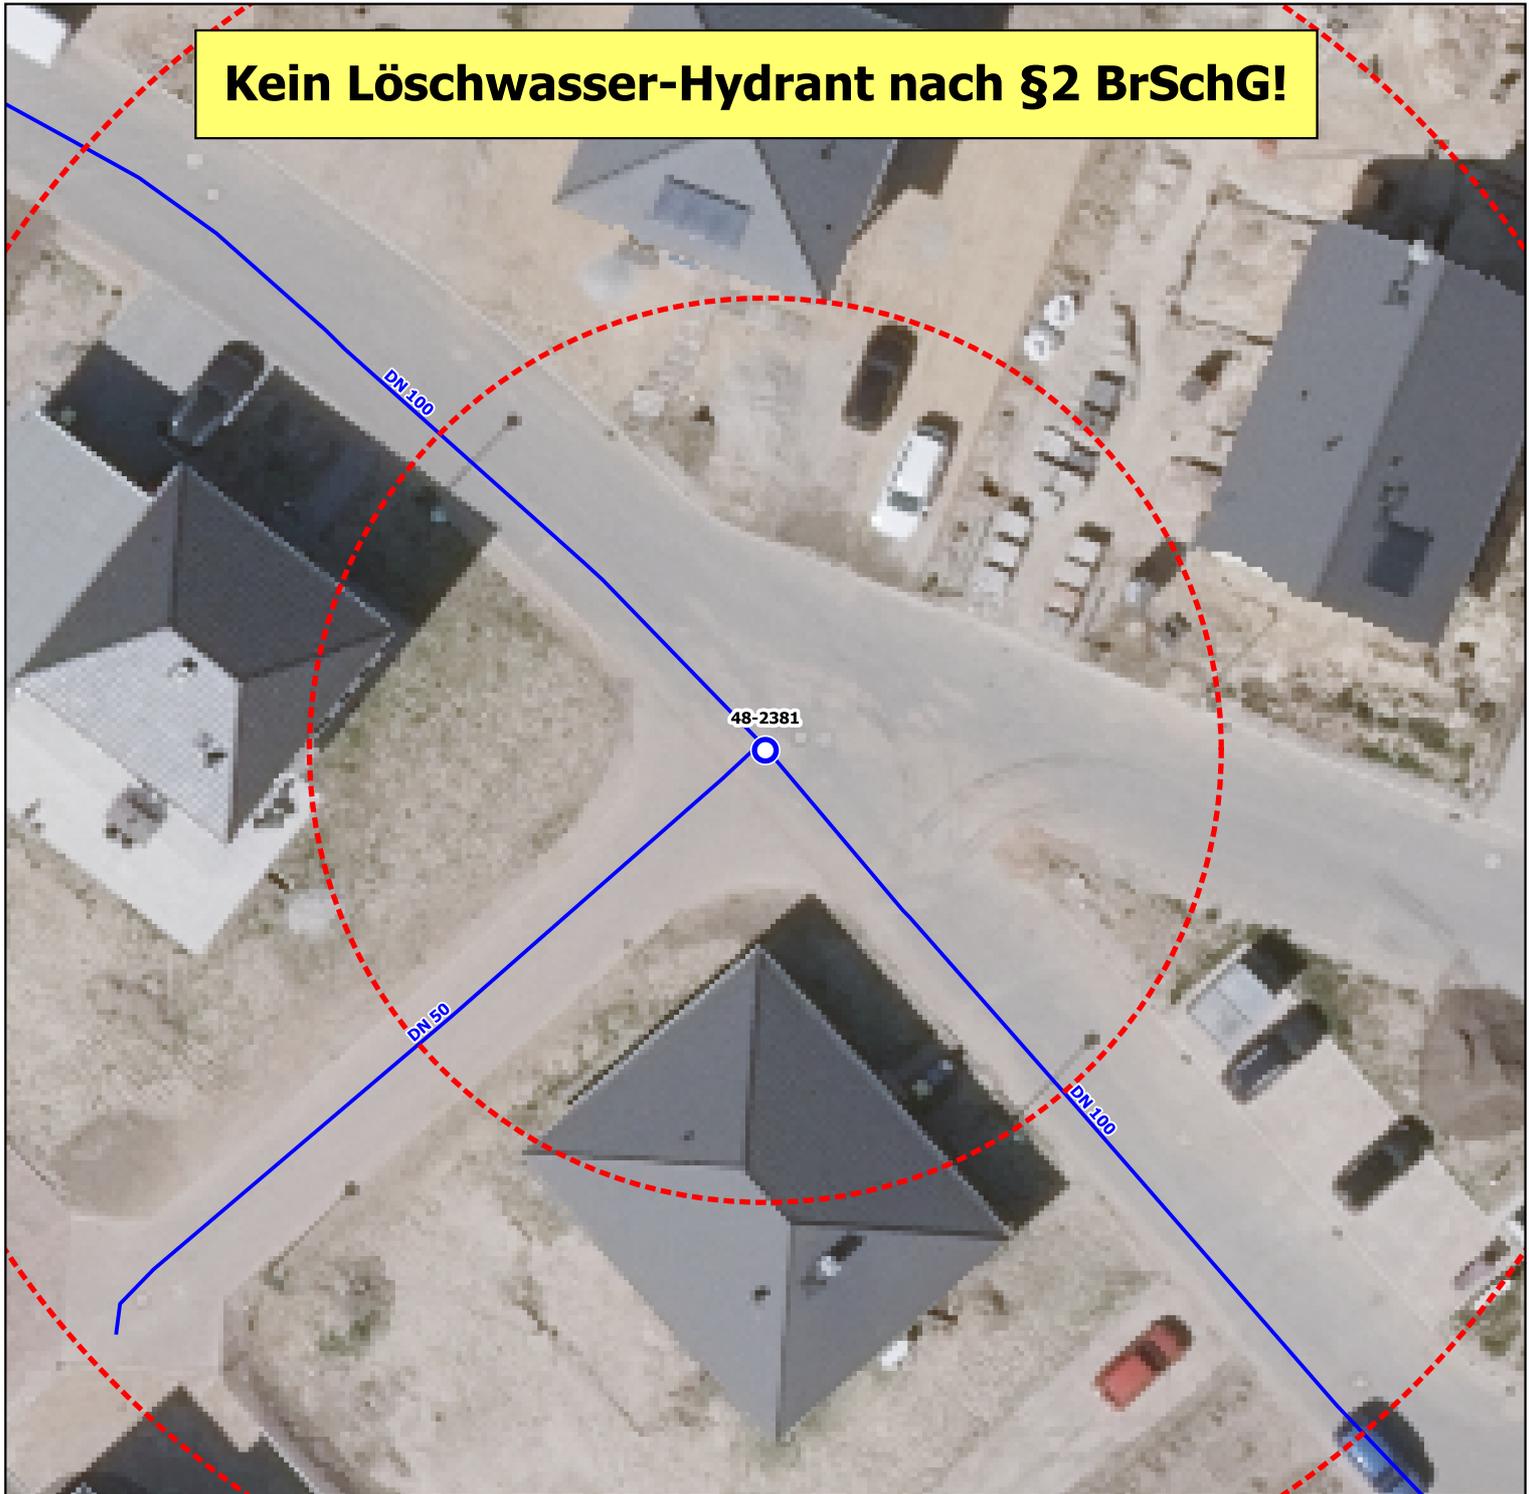

<b>Gemeinde:</b> Gemeinde Dorf Mecklenburg	<b>Bauart:</b> Unterflur Hydrant
<b>Durchfluss:</b> Keine Angabe gemessen bei 1,5 bar	<b>Art der Oberfläche:</b> keine Angabe
<b>Standort:</b> Schweriner Straße Dorf Meckl.	
<b>Notizen:</b> Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen.	
Bereitschaftsdienst Zweckverband Wismar: 0172 3223381	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	