




Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!

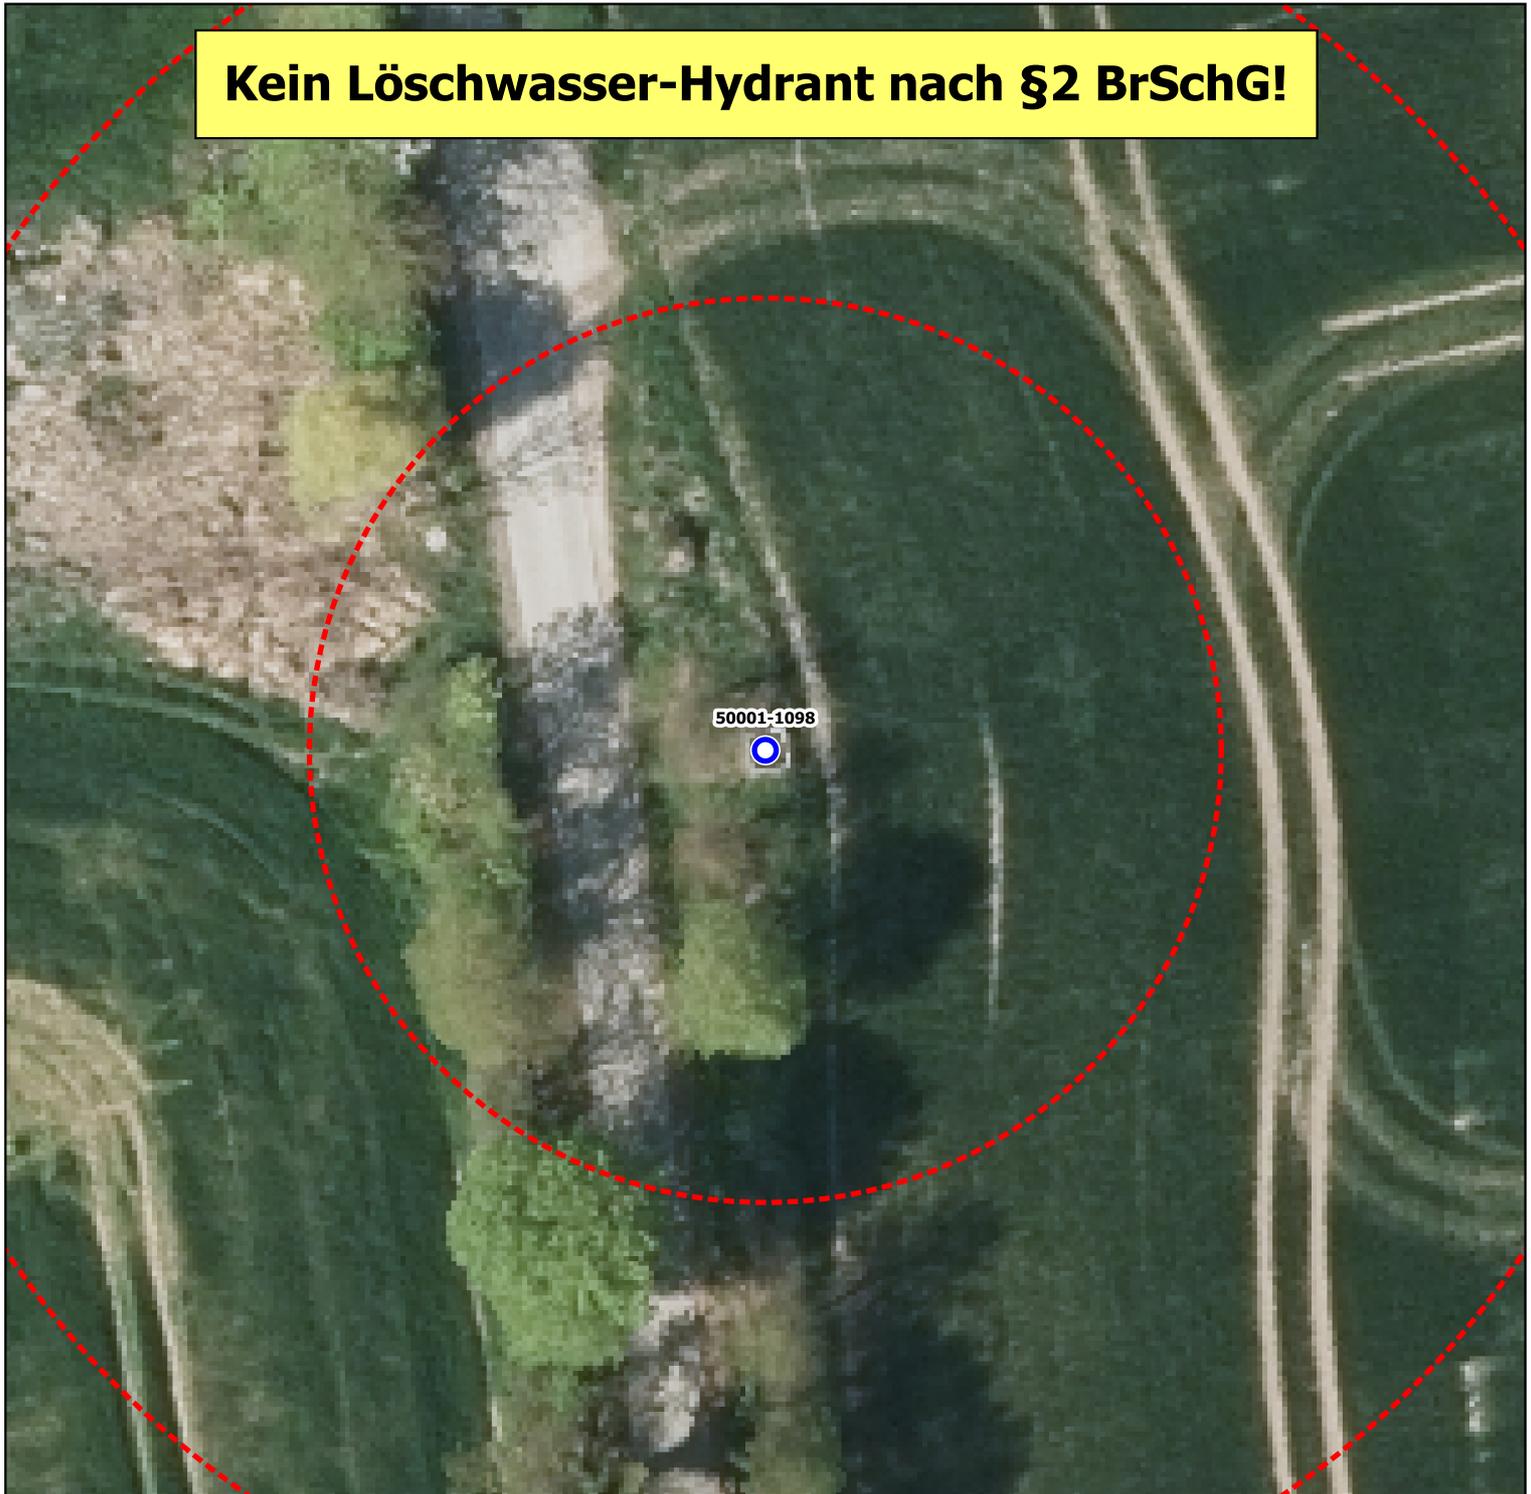

Gemeinde: Stadt Klütz	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: keine Angabe
Standort: linke Seite von Steinbeck nach Grundshagen ca 500 von Ortsausgang im Gitter	
Notizen: Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen. Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	