Landkreis Nordwestmecklenburg
FD Kataster und Vermessung
Stabsstelle Geodatenzentrum
Börzower Weg 3
23936 Grevesmühlen

# Löschwasser- und Hydrantenkataster

**H-ID: 52-N004**

0 5 10 15 m **Maßstab: 1:300**

**Stand: 06.05.2025**

**Unter.-H.**

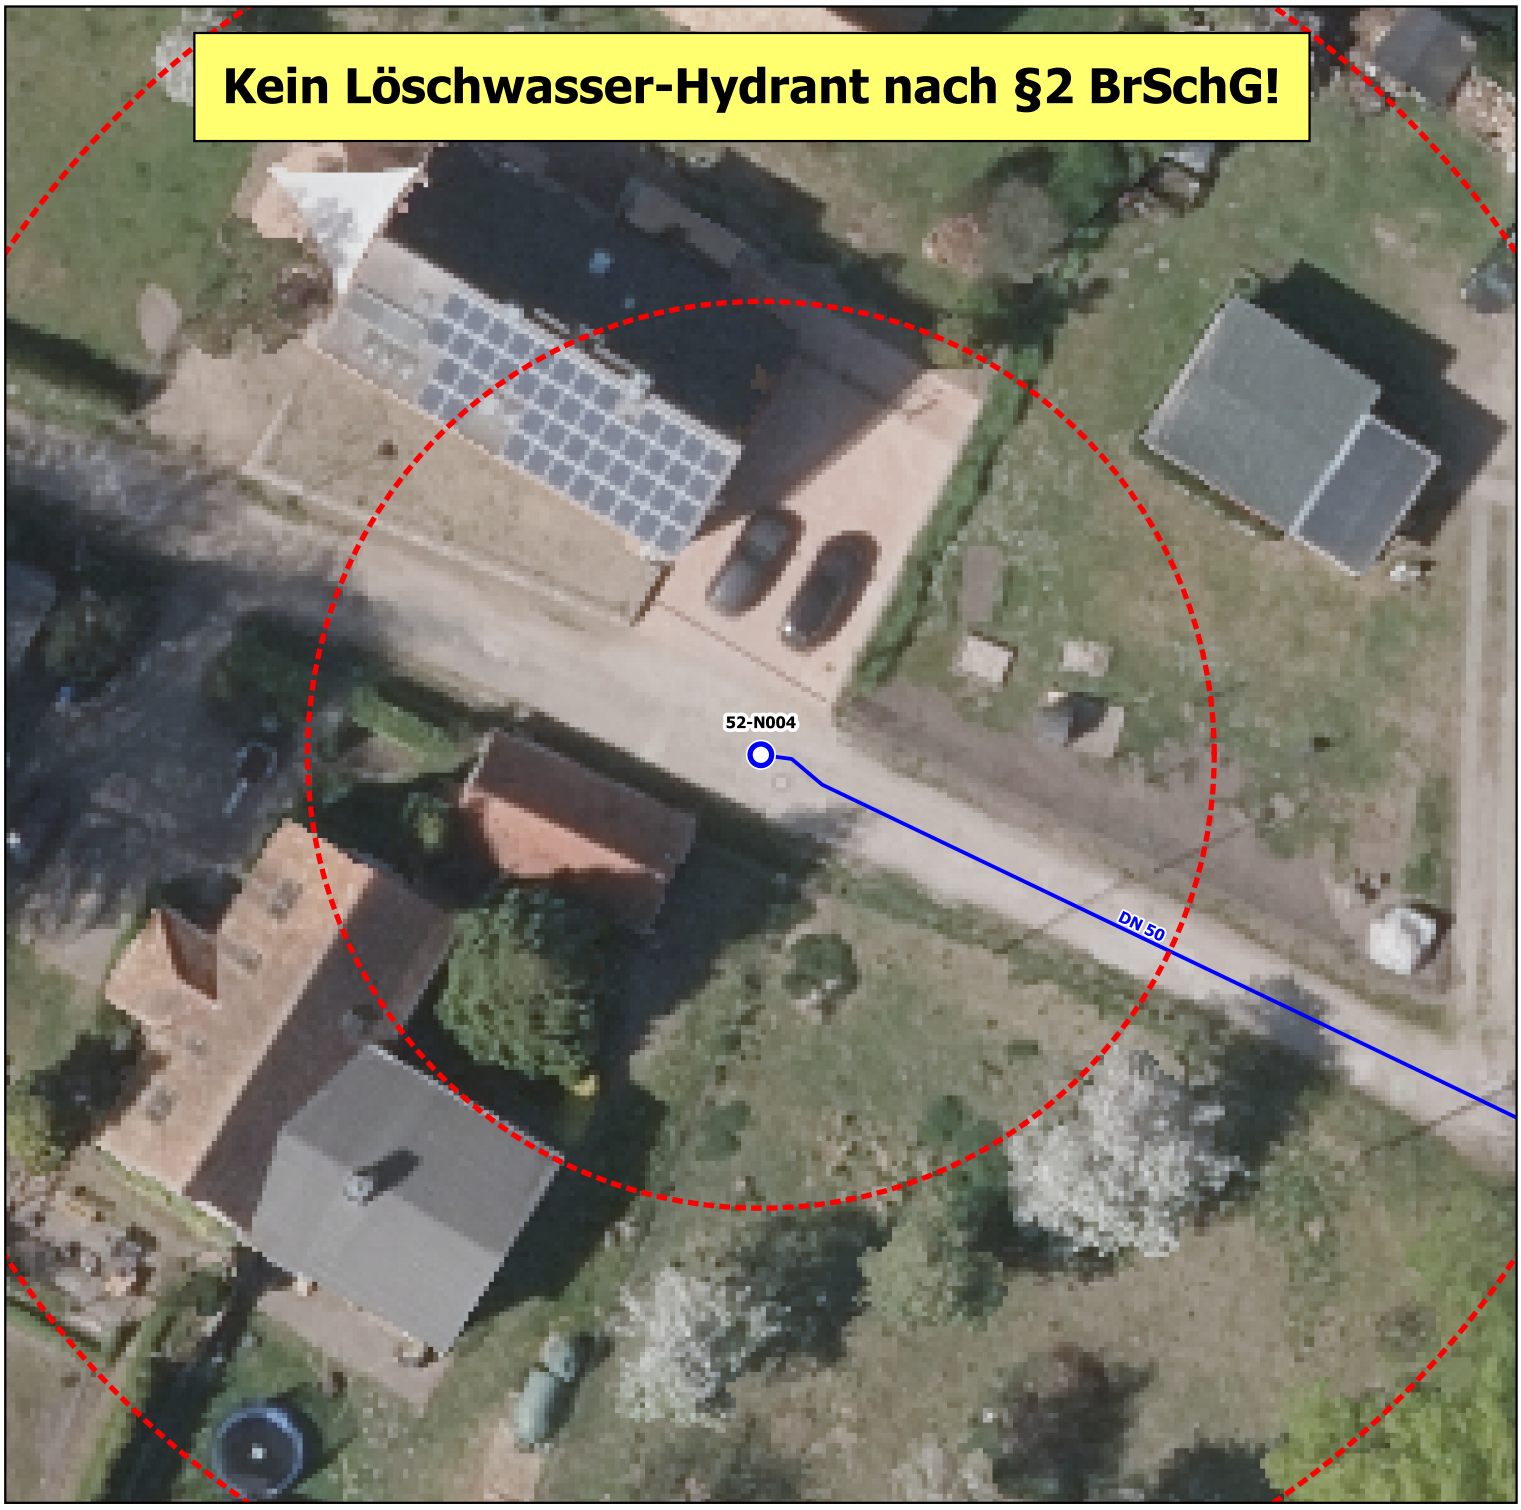


| | |
|---|---|
| **Gemeinde:** Gemeinde Neuburg | **Bauart:** Unterflur Hydrant |
| **Durchfluss:** Keine Angabe gemessen bei 1,5 bar | **Art der Oberfläche:** keine Angabe |
| **Standort:** Kartlow | |
| **Notizen:** Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen.<br><br>Bereitschaftsdienst Zweckverband Wismar: 0172 3223381 | |

**Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.**